



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ
НА $P_p \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см²)
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9731—79

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

к ГОСТ 9731—79* Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на $P_p \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см²). Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть. Второй абзац	—	Требования по безопасности продукции изложены в пп. 1.2, 1.3, 2.3, 2.7, 4.1—4.5, 4.8.

* Поправка действует только на территории Российской Федерации.

(ИУС № 8 2002 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ НА $P_r \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см²)****Технические условия**

Steel seamless cylinders of large capacity
for gases for $P_r \leq 24,5$ MPa (250 kgf/cm²).
Specifications

ГОСТ**9731—79****ОКП 117000****Дата введения 01.01.81****в части п. 2.2****01.01.85**

Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали, изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°С.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Баллоны должны изготавляться следующих исполнений:


1 — одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем (черт. 1);

2 — двухгорловые с внутренней резьбой (черт. 2);


3 — одногорловые с наружной резьбой и фланцем, со сферическим днищем (черт. 3);

4 — двухгорловые с наружными резьбами и фланцами (черт. 4).


1.2. Основные параметры и размеры баллонов должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1 (для баллонов из углеродистой стали) и табл. 2 (для баллонов из легированной стали).

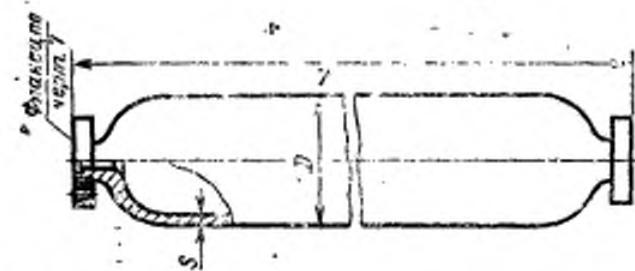


Черт. 4

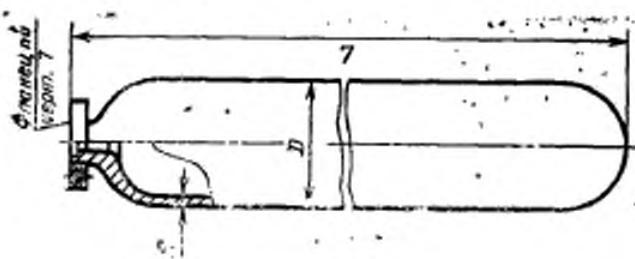

Черт. 3

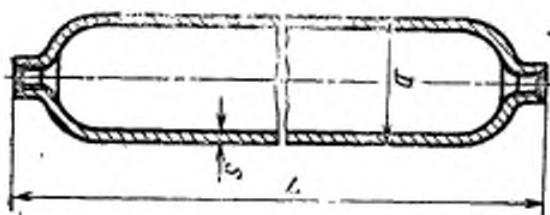

Черт. 2

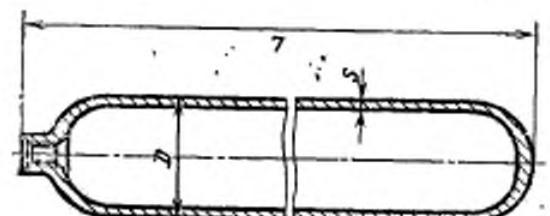

Черт. 1

Таблица 1

Объем баллона $V, \text{л}$	Наружный диаметр цилиндриче- ской части, $D_n, \text{мм}$	Длина коробца баллонов изогнутых $L, \text{мм}$				Толщина стенки баллонов $\delta, \text{мм, не менее}$				Рабочее давление $P_p, \text{МПа (кг/см}^2)$				Масса баллонов $M, \text{кг}$	
		9,8 (100)	14,7 (190)	19,6 (200)	24,5 (210)	9,8 (100)	14,7 (150)	19,6 (200)	24,5 (250)	9,8 (100)	14,7 (150)	19,6 (200)	24,5 (250)	220 (290)	
80	325	1270	1330	1390	1460	6,8	10,0	13,1	16,1	9,0	13,0	17,5	220		
	377	1040	1060	1130	1180	7,9	11,7	15,2	18,7	10,0	15,0	20,5	250		
	325	1550	1620	1690	1770	6,8	10,0	13,1	16,1	10,5	15,5	210	265		
100	377	1230	1290	1340	1420	7,9	11,7	15,2	18,7	11,5	17,5	230	290		
	325	1960	2050	2140	2240	6,8	10,0	13,1	16,1	13,0	19,0	25,5	330		
130	377	1530	1600	1700	1760	7,9	11,7	15,2	18,7	14,0	21,0	290	360		
	325	2370	2470	2580	2710	6,8	10,0	13,1	16,1	15,5	23,0	310	395		
160	377	1820	1900	2020	2110	7,9	11,7	15,2	18,7	16,5	25,0	335	430		
	325	2940	3060	3160	3350	6,8	10,0	13,1	16,1	19,0	29,0	375	490		
200	377	2220	2340	2470	2550	7,9	11,7	15,2	18,7	20,0	30,5	400	510		
	377	2760	2850	3010	3150	7,9	11,7	15,2	18,7	23,5	36,5	480	625		
250	426	2260	2380	2560	2620	9,0	13,2	17,2	21,1	25,5	37,5	52,5	665		
	426	2820	2965	3120	3260	9,0	13,2	17,2	21,1	31,5	46,5	65,0	820		
320	465	2530	2570	2725	2840	9,8	14,4	18,8	23,0	40,0	485	670	840		
	465	3075	3130	3240	3420	9,8	14,4	18,8	23,0	49,0	60,0	81,0	1030		
500	465	3730	3810	4000	4220	9,8	14,4	18,8	23,0	58,0	72,5	97,0	1240		

Примечания к табл. 1—2:

- По заказу потребителя баллоны объемом 80—320 л изготавливаются нормальной или уменьшенной длины. Верхняя строка в таблице относится к параметрам баллонов нормальной длины, нижняя строка — уменьшенной длины.
- По заказу потребителя баллоны могут изготавливаться двухугловые с однородной горловиной

Таблица 2

Осадка баллона F_1 , мм	Наружный диаметр цилиндриче- ской чашки D_2 , мм	Длина корпуса баллона		Толщина стекла баллона б., мм, не менее		Масса баллона, кг		
		14,7 (150)	19,6 (200)	24,6 (260)	14,7 (150)	19,6 (200)	24,5 (250)	14,7 (150)
50	325	1280	1280	1350	7,0	8,8	10,9	9,0
	377	1020	1050	1100	7,9	10,2	12,7	10,0
100	325	1560	1560	1630	7,0	8,8	10,9	10,5
	377	1230	1260	1320	7,9	10,2	12,7	11,5
130	325	1970	1970	2060	7,0	8,8	10,9	13,0
	377	1540	1570	1630	7,9	10,2	12,7	14,0
160	325	2380	2380	2480	7,0	8,8	10,9	15,5
	377	1890	1890	1940	7,9	10,2	12,7	16,5
200	325	2930	2930	3060	7,0	8,9	10,9	19,0
	377	2230	2290	2380	7,9	10,2	12,7	21,0
250	426	2200	2300	2370	9,2	11,5	14,2	25,5
	426	2750	2870	2950	9,2	11,5	14,2	31,5
320	465	2550	2550	2610	10,2	13,0	15,6	350
	465	2970	3040	3100	10,2	13,0	15,6	415
400	465	3770	3770	3850	10,2	13,0	15,6	505
500	465	3770	3770	3850	10,2	13,0	15,6	640

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

1.3. Предельные отклонения не должны превышать:

по объему	± 5 %
по наружному диаметру цилиндрической части:	
для баллонов из углеродистой стали	± 1,5 %
для баллонов из легированной стали	± 2,0 %
в местах перехода от цилиндра к сфере	± 2,5 %
по длине (вместо ограничения по объему)	± 3 %

1.4. По заказу потребителя баллоны из легированной стали должны изготавливаться с ограничениями по массе. Масса баллона на 1 л фактического объема не должна превышать номинальной $\left(\frac{M}{V}\right)$ более чем на 10 %. При этом ограничение по объему снимается.

Примеры условного обозначения

Баллона исполнения I объемом 200 л на давление 24,5 МПа (250 кгс/см²) из легированной стали, с ограничением по массе для воздуха:

Баллон для воздуха I—200—24,5 Л—М ГОСТ 9731—79

То же, уменьшенной длины:

Баллон для воздуха уменьшенной длины I—200—24,5 Л—М ГОСТ 9731—79

То же, исполнения 2 из углеродистой стали для воздуха:

Баллон для воздуха 2—200—24,5 ГОСТ 9731—79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Баллоны должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам, установленным в установленном порядке.

2.2. Баллоны должны изготавливаться из труб, прошедших ультразвуковой контроль.

2.3. Показатели механических свойств материала баллонов должны быть не менее указанных в табл. 3.

Таблица 3

Наземование показателей	Из углеродистой стали	Из легированной стали
Временное сопротивление σ_u , МПа (кгс/мм ²)	638 (65)	883 (90)
Предел текучести σ_t , МПа (кгс/мм ²)	373 (38)	587 (70)

Продолжение табл. 3

Наименование показателей	Из углеродистой стали	Из легированной стали
Относительное удлинение δ_5 , %	15	13
Ударная вязкость КСУ, Дж/м ² (кгс/см ²) при температуре:		
+20 °C	$29,4 \cdot 10^4$ (3)	$58,9 \cdot 10^4$ (6)
-20 °C	$19,6 \cdot 10^4$ (2)	—
-50 °C	—	$29,4 \cdot 10^4$ (3)

Примечание. Ударную вязкость при температуре минус 20 и минус 50 °C определяется поплавочно для баллонов каждого типоразмера.

2.4. Овальность баллонов должна быть в пределах допускаемых отклонений по наружному диаметру.

2.5. Наружная и внутренняя поверхности баллонов должны быть без плен, раковин, закатов, трещин.

Возвышения, углубления, риски, а также вмятины от окалины или инструмента и другие незначительные дефекты, в том числе уплотненные и раскрытия морщины на внутренней поверхности горловин и днищ, не должны выводить толщину стенки баллонов за наименьшие значения, указанные в табл. 1 и 2.

2.6. Наружная и внутренняя поверхности баллонов должны быть проправлена, отдробеструена или опескоструена. Допускается окалина, сросшаяся с металлом и не поддающаяся очистке и выбивке.

2.7. Баллоны должны подвергаться термической обработке:
из углеродистой стали — нормализации;
из легированной стали — закалке с отпуском.

Твердость поверхности термообработанных баллонов из легированной стали не должна быть НВ 269—341.


2.6; 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Баллоны для кислорода и водорода должны быть обезжириены. Перед установкой запорной арматуры баллоны должны дополнительно обезжириваться у потребителя.

2.9. Горловины баллонов с внутренней резьбой должны изготавливаться в соответствии с черт. 5 и табл. 4.

Количество витков резьбы с полным профилем должно быть не менее 10.

За пределами минимальной длины резьбовой части допускается внутренняя расточка горловины, не выводящая толщину стенки за минимальные значения.

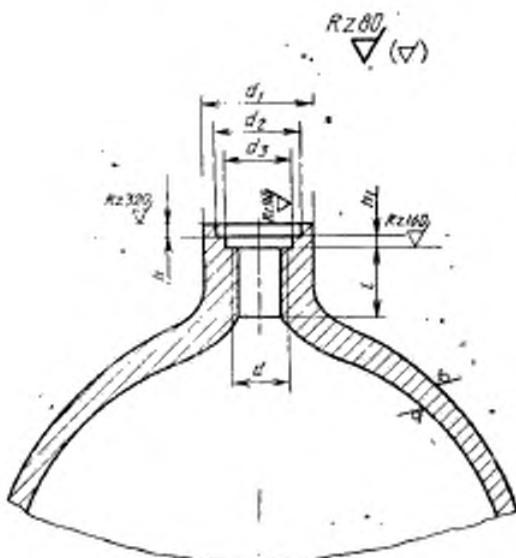


Черт. 5

Таблица 4
размеры, мм

Диаметр баллона D	d	d, не менее для давлений, МПа (кгс/см ²)		h ₁ , не менее	d ₂	d ₃	h	h ₃	c
		9,8—14,7 (100—150)	19,6—24,5 (200—250)						
		Пред. откл. ±0,5							
325; 377	M53×3	70	77	40	62	54	5	5	2
426; 465	M80×3	105	120	60	92	82	5	5	2,5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.10. Горловины баллонов с наружной резьбой под фланцы должны изготавливаться в соответствии с черт. 6 и табл. 5.

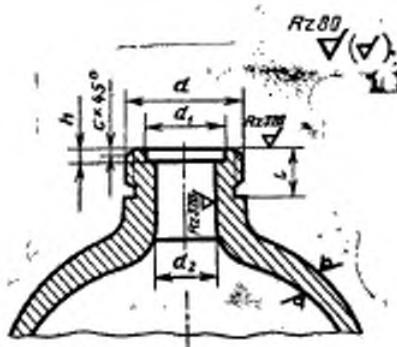

Черт. 6

Таблица 5


Размеры, мм						
Диаметр баллона <i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂ (пред. откл. —4)	<i>h</i> (пред. откл. +5)	<i>h</i> (пред. откл. ±0,5)	<i>e</i>
325; 377; 426; 465	M110×3	98	90	55	5	2,5

2.11. Резьба горловин и фланцев — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81. Предельные отклонения — по ГОСТ 16093—81 8g и 7Н.

Допускается выщербление и сорванность резьбы не более $\frac{1}{6}$ общего числа витков на длине не более $\frac{1}{3}$ длины окружности каждого сорванного витка. На уплотняющей поверхности забоины и радиальные риски не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Фланцы к баллонам должны изготавляться из термически обработанных заготовок (поковок, штамповок, или сортового проката) в соответствии с черт. 7 и табл. 6.

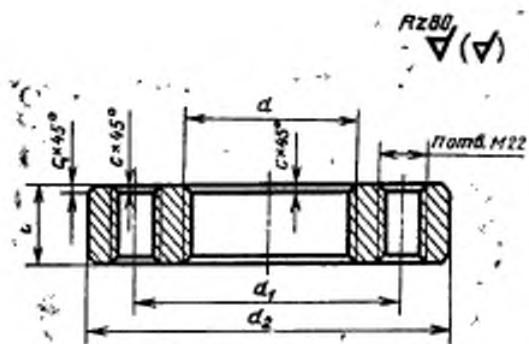

Черт. 7

Таблица 6

Размеры, мм

Диаметр баллона D	d	d_1 пред. откл. $\pm 0,3$	d_2	t пред. откл. ± 14	ϕ	a_1	Количе- ство от- верстий, n
325; 377;							
426; 465	M110×3	185	245	55	2,5	1,0	8

Механические свойства материала фланцев, определяемые на продольных образцах, приведены в табл. 7.

Таблица 7

Марка стали	Химический состав	Временное сопротивление σ_e , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_s , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_s , %	Ударная вязкость K_{CJ} , Дж/см ² (кгс·м/см ²)
Легированные	ГОСТ 4543—71	618(63)	392(40)	15	59,6

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.13. Для предотвращения откручивания фланцы должны привариваться к горловине со стороны, примыкающей к сфере баллона, или закрепляться с помощью штифта.

2.14. Баллоны должны быть герметичны.

Днища одногорловых баллонов должны быть заварены электросваркой.

Допускается вместо заварки для баллонов диаметром 426 и 465 мм устанавливать в центре днища — заглушку на резьбе М52×3—М80×3 с последующей электросваркой. Заглушки должны изготавляться из стали марок 20, 25, 30, 35, 40 и 45 по ГОСТ 1050—88 высотой не менее 25 мм.

Резьба гужона — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81. Пределные отклонения — 8g по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.15. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена битумно-масляным лаком, масляной, эмалевой или нитрокраской по ГОСТ 9.402—80 с 4-й степенью очистки. Цвет краски выбирается в зависимости от наполняемого газа согласно табл. 8. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать 7-му классу по ГОСТ 9.032—74.

Таблица 8

Наименование газа	Окраска баллонов
Азот	Черная
Аммиак	Желтая
Аргон сырой	Черная
Аргон технический	Черная
Аргон чистый	Серая
Ацетилен	Белая
Бутилен	Красная
Нефтегаз	Серая
Бутан	Красная
Водород	Темно-зеленая
Воздух	Черная
Гелий	Коричневая
Закись азота	Серая
Кислород	Голубая
Кислород медицинский	Голубая
Сероводород	Белая
Сернистый ангидрид	Черная
Углекислота	Черная
Фосген	Защитная
Хладоны	Алюминиевая или светло-серая
Хлор	Защитная
Циклопропан	Оранжевая
Этилен	Фиолетовая
Все другие горючие газы	Красная
Все другие негорючие газы	Черная

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.16. К каждому баллону объемом 100 л и более должен быть приложен паспорт по форме, установленной Правилами Госгортехнадзора.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каждый баллон должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям пп. 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16.

П р и м е ч а н и я:

1. Испытание материала баллонов на растяжение и ударный изгиб проводят на 2 образцах от партии баллонов.

2. Баллоны с двумя открытыми горловинами испытанию на герметичность на предприятии-изготовителе не подвергаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Баллоны предъявляются к приемке партиями до 100 шт. одного типа, одного объема, одной плавки и режима термообработки.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытание материала баллонов на растяжение и ударный изгиб (п. 2.3) должно производиться на продольных образцах, вырезанных из отрезка трубы той же плавки, из которой изготовлены данные баллоны, прошедшего термообработку совместно с баллонами. Для каждого вида испытаний отбирается не менее двух образцов от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Испытание на растяжение должно производиться на коротких пропорциональных образцах типа III по ГОСТ 1497—84.

4.3. Испытание на ударный изгиб баллонов с толщиной стенки от 7 до 12 мм должно производиться на образцах типа 3, баллонов с толщиной стенки более 12 мм — на образцах типа 1 по ГОСТ 9454—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Контроль качества термической обработки баллонов (п. 2.7) должен осуществляться путем замера твердости баллонов.

Твердость поверхности баллонов измеряют по ГОСТ 9012—59.

4.5. Прочность баллонов проверяют гидравлическим испытанием, а герметичность — пневматическим испытанием в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Продолжительность гидравлических испытаний должна быть не менее:

15 мин — для баллонов на P_p до 14,7 МПа (150 кгс/см²) включительно;

90 мин — для баллонов на P_p до 19,6 МПа (200 кгс/см²) включительно;

120 мин — для баллонов на P_p выше 19,6 МПа (200 кгс/см²). (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.6. Качество резьбы на горловинах и фланцах (пп. 2.9—2.11) проверяют калибрами по ГОСТ 2016—86. Фланцы для баллонов (п. 2.12) испытывают в соответствии с требованиями ГОСТ 9399—81.

4.7. Качество наружной и внутренней поверхностей баллонов (пп. 2.5; 2.6) проверяют внешним осмотром.

4.8. Проверка объема баллонов (п. 1.2) производится наполнением баллонов водой до основания горловины и последующим определением объема или массы воды.

4.9. В случае несоответствия результатов испытания образцов на растяжение или ударную вязкость требованиям настоящего стандарта должны производиться повторные испытания удвоенного количества образцов по виду испытания, показавшему заниженные результаты.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний баллоны должны подвергаться повторной термообработке, после чего производят испытание механических свойств в указанном выше порядке. Допускается не более двух повторных термических обработок. Дополнительный отпуск не считается повторной термической обработкой.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На сферической части у горловины каждого баллона должны быть отчетливо выбиты следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;

порядковый номер баллона по системе нумерации предприятия-изготовителя;

дата (месяц, год) изготовления и испытания;

вид термообработки: N — нормализация для баллонов из углеродистой стали; W — закалка с отпуском для баллонов из легированной стали; рабочее давление (P) и пробное гидравлическое (P_t) в МПа (кгс/см²);

номинальный объем баллона в л.

Примечание. По заказу потребителя на баллонах вместо номинального объема должно указываться его фактическое значение с точностью до 1 л.

фактическая масса баллона в кг с точностью до 1 кг;

клеймо ОТК;

обозначение настоящего стандарта.

5.2. Внутренняя поверхность баллонов должна предохраняться от коррозии путем наполнения летучим ингибитором.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Наружная резьба горловины баллонов должна быть предохранена от повреждения металлическими или полиэтиленовыми кольцами. Отверстия горловин баллонов с внутренней резьбой должны быть плотно закрыты металлическими резьбовыми пробками с резиновыми прокладками или полиэтиленовыми резьбовыми пробками. Отверстия горловин баллонов с наружной резьбой плотно закрывают полиэтиленовой заглушкой.

5.4. Каждая партия баллонов должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие баллонов требованиям настоящего стандарта, в котором должно быть указано:

наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

количество баллонов и их номера;

результаты гидравлического и пневматического испытаний;

обозначение настоящего стандарта.

5.5. Баллоны транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование баллонов железнодорожным транспортом повагонными отправками производят с максимальным использованием грузоподъемности или вместимости транспортного средства.

Транспортирование баллонов — по группе Ж1 ГОСТ 15150—69.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5а. Транспортная маркировка с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей — по ГОСТ 14192—77.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.6. Хранение баллонов — по группе Ж1 ГОСТ 15150—69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие баллонов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными Госгортехнадзором СССР.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2,5 года со дня ввода баллонов в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Е. А. Близнюков, канд. техн. наук; М. М. Бернштейн, канд. техн. наук; Я. И. Литвинский, канд. техн. наук; С. Г. Белик; Т. В. Бейлинова, канд. техн. наук.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.11.79 № 4605

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9731-61

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.032-74	2.15
ГОСТ 9.402-80	2.15
ГОСТ 1050-88	2.14
ГОСТ 1497-84	4.2
ГОСТ 2016-86	4.6
ГОСТ 5791-81	5.2
ГОСТ 7931-76	5.2
ГОСТ 9012-59	4.4
ГОСТ 9150-81	2.11; 2.14
ГОСТ 9399-81	4.6
ГОСТ 9454-78	4.2
ГОСТ 14192-77	5.5а
ГОСТ 15150-69	5.5; 5.6
ГОСТ 16093-81	2.11; 2.14
ГОСТ 24705-81	2.11; 2.14

5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 4-86, 10-90)

Редактор И. В. Виноградская
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Л. Я. Митрофанова

Сдано в набор 15.04.94. Подп. в печ. 03.06.94. Усл. печ. л. 0.93. Усл. кр-отт. 0.93.
Уч.-изд. л. 0.83. Тир. 503 экз. С 1385.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 857

к ГОСТ 9731—79* Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на $P_p \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см²). Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть. Второй абзац	—	Требования по безопасности продукции изложены в пп. 1.2, 1.3, 2.3, 2.7, 4.1—4.5, 4.8.

* Поправка действует только на территории Российской Федерации.

(ИУС № 8 2002 г.)