

ГОСТ 9396—88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2008


**ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ****Общие технические условия****ГОСТ  
9396—88**Returnable wooden boxes.  
General specificationsМКС 55.160  
ОКП 53 7110Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на деревянные многооборотные неразборные, складные и разборные ящики, предназначенные для упаковывания, хранения и транспортирования продукции массой до 100 кг.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**




1.1. Типы ящиков и предельные массы упаковываемого в них груза должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

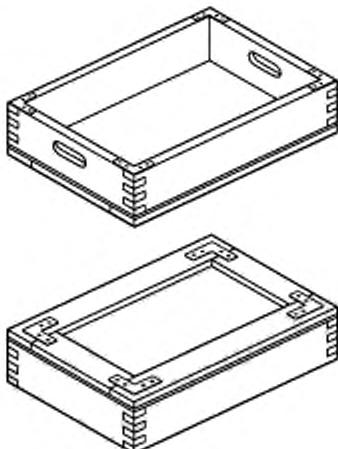Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
I — неразборные открытые беспланочные: комбинированный с цельными торцовыми и боковыми стенками, собранными в шип, с фанерным дном	I-1	 Черт. 1	20



**С. 2 ГОСТ 9396—88**

*Продолжение табл. 1*

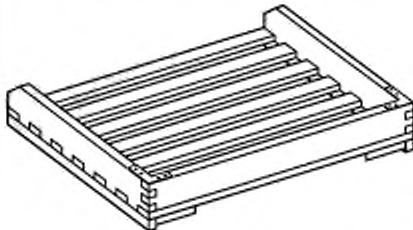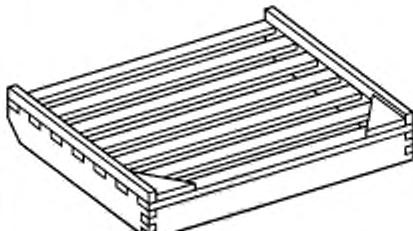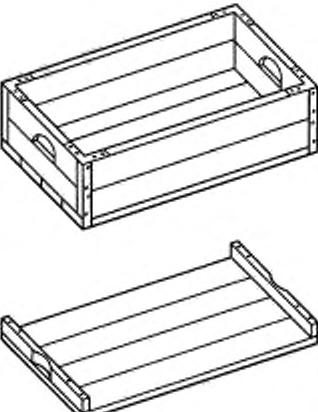Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
дощатый с цельными торцовыми и одной боковой стенками, собранными в шип, и решетчатым дном	I—2	 Черт. 2	20
дощатый с цельными или составными из двух дощечек торцовыми и боковыми стенками, с вкладышами или без них	I—3	 Черт. 3	20
II — неразборные открытые плотные и решетчатые: фанерный с торцовыми и боковыми стенками, собранными на четырех планках в рамку	II—1	 Черт. 4	30



**ГОСТ 9396—88 С. 3**

*Продолжение табл. 1*



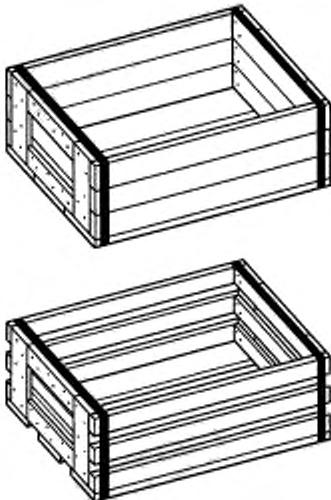
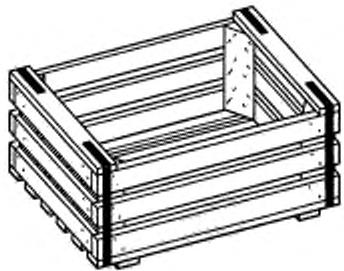
Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
дощатый с торцовыми стенками, собранными на четырех планках в рамку	II-2	 Черт. 5	30
дощатый на четырех внутренних трехгранных планках	II-3	 Черт. 6	30

**С. 4 ГОСТ 9396—88**

*Продолжение табл. 1*



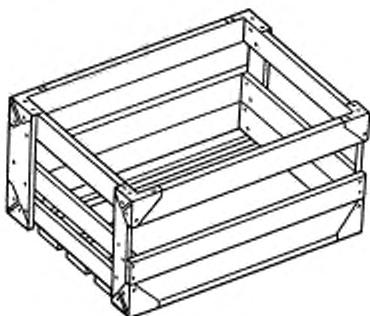
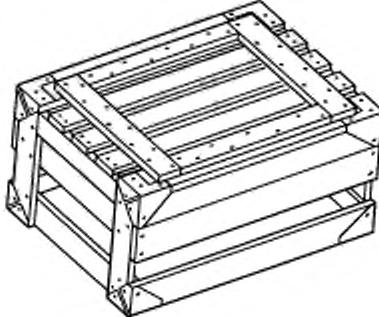
Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
дощатый с торцовыми стенками, собранными на двух вертикальных и одной горизонтальной планках, дном, собранным на четырех планках в рамку	II—4	 	40

*Продолжение табл. 1*

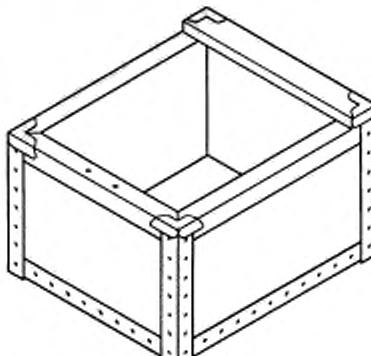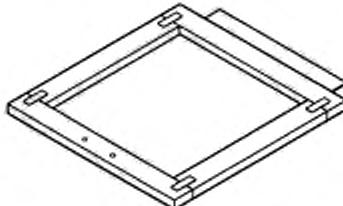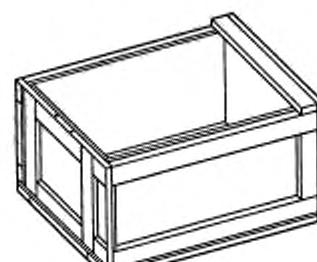Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
III— неразборные со съемной крышкой, вставляемой под одну крепежную планку, фанерные: скрепленный перфорированной стальной лентой	III-1	 	30
торцовые и боковые стенки собраны на четырех планках в рамку	III-2	 	50

**С. 6 ГОСТ 9396—88**

*Продолжение табл. 1*

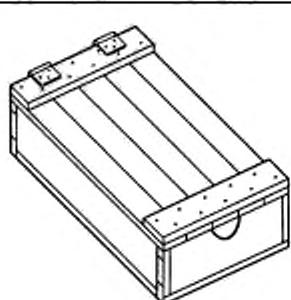

Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
IV— неразборные плотные с откидной крышкой на петлях, дощатые:	IV-1	 Черт. 10	20
с торцовыми стенками, собранными на четырех планках в рамку	IV-2	  	30

## Продолжение табл. 1

Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
V—разборные плотные с крышкой, вставляемой под планку торцовой стенки с одной стороны и закрепляемой двумя болтами, приваренными к уголкам, — с другой стороны: доштатый	V-1	<p>Черт. 12</p>	60

**С. 8 ГОСТ 9396—88**

*Продолжение табл. 1*

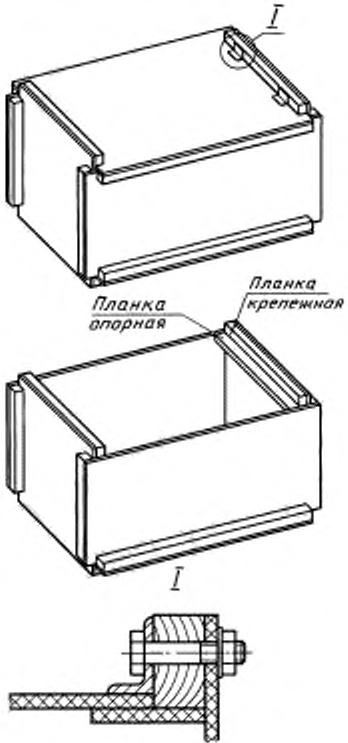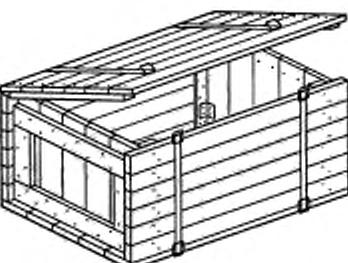Тип и характеристика ящика	Обозначение типа	Чертеж	Предельная масса груза в ящике, кг
фанерный	V-2	 Черт. 13	100
IV — складной плотный закрытый, на двух металлических поясах, торцовые стенки с боковыми соединениями с одной стороны разъемными, с другой — неразъемными петлями		 Черт. 14	75

**П р и м е ч а н и я:**

1. В ящиках типов II-2 и II-3 допускается дно изготавливать на двух или четырех планках, в ящиках типа II-2 — торцовые стенки, на двух вертикальных планках.
2. Порядок сборки ящиков приведен в приложении 1.
3. Сравнение обозначений типов ящиков указано в приложении 2.

1.2. В ящиках допускаются внутренние перегородки-вкладыши и другие приспособления для обеспечения сохранности продукции.

В стенках плотных ящиков типа IV допускаются вентиляционные отверстия размером до 10 мм.

1.3. Размеры ящиков должны выбираться в соответствии с требованиями ГОСТ 21140 и в зависимости от габаритных размеров упаковываемой продукции.

1.4. Толщина дощечек боковых стенок, дна и крышки плотных ящиков должна соответствовать указанной в табл. 2.

Таблица 2  
Размеры, мм

Предельная масса груза в ящике, кг	Длина до включ.	Толщина дощечек при внутренних размерах ящика									
		Ширина или высота									
		50	95	142	190	237	285	380	475	570	760
10	570	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	760	16	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	1140	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
20	570	19	16	13	9	9	9	9	9	9	9
	760	22	16	13	9	9	9	9	9	9	9
	1140	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
30	570	22	16	13	13	9	9	9	9	9	9
	760	—	19	16	13	13	9	9	9	9	9
	1140	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9
40	570	—	19	16	13	13	13	9	9	9	9
	760	—	22	19	16	13	9	9	9	9	9
	1140	13	13	9	9	9	9	9	9	9	9
50	570	—	—	19	16	13	13	13	9	9	9
	760	—	—	19	16	16	13	13	9	9	9
	1140	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9
60	570	—	—	19	16	16	13	13	9	9	9
	760	—	—	22	19	16	16	13	13	9	9
	1140	—	13	9	9	9	9	9	9	9	9
75	570	—	—	22	19	16	16	13	13	9	9
	760	—	—	—	22	19	16	16	13	13	9
	1140	—	13	13	9	9	9	9	9	9	9

П р и м е ч а н и е. При определении толщины дощечек боковых стенок ящиков типов I, II—2, II—3, II—4, IV, VI за расчетный размер принимают высоту ящика, дощечек дна и крышки — ширину ящика, боковых стенок ящиков типа V—1 — высоту ящика, дна и крышки — длину ящика.

1.5. При отсутствии в табл. 2 требуемого размера или массы груза за расчетный размер принимают ближайший меньший размер и большую массу груза.

1.6. Допускается изготовление ящиков из дощечек наибольшей толщины, если разница между толщиной дощечек боковых стенок и толщиной дощечек дна и крышки не превышает одну градацию. Если разница составляет две градации и ящик не кантуется, то допускается толщину дощечек боковых стенок, дна и крышки принимать по средней градации.

## C. 10 ГОСТ 9396—88

1.7. В ящиках, предназначенных для упаковывания изделий, создающих сосредоточенную нагрузку, толщина дощечек боковых стенок, дна и крышки должна быть увеличена на одну градацию против указанной в табл. 2.

1.8. Толщина дощечек боковых стенок, дна и крышки в решетчатых ящиках типов II—2 и II—3 должна быть увеличена по сравнению с толщиной, указанной в табл. 2, на 20% с округлением до ближайшего большего размера.

Ящики, имеющие сумму просветов до 10 % ширины щита, рассчитывают как плотные, а имеющие сумму просветов до 50 % включительно — как решетчатые.

1.9. Толщину дощечек в ящиках, изготовленных полностью из древесины березы, принимают на одну градацию ниже размеров табл. 2 (но не менее 9 мм).

1.10. Толщина дощечек торцевых стенок ящиков типов I—3, II—2, II—3, II—4, IV должна быть равна полуторной или двойной толщине дощечек боковых стенок (но не более 22 мм).

1.11. Толщина дощечек торцевых и боковых стенок ящиков типов I—1, I—2, а также всех щитов ящиков типов V—1 и VI должна быть одинаковой.

1.12. Ширина дощечек ящиков всех типов должна быть не менее 50 мм для груза массой до 20 кг и не менее 60 мм для груза массой свыше 20 кг (но не более 130 мм).

1.13. Толщина планок торцевых стенок ящиков типов II—2, II—4, IV—2, планок крышки в ящиках типа IV должна быть равна толщине дощечек торцевых стенок.

Ширина планок торцевых стенок и крышки указанных типов должна быть равна 40—60 мм.

Сечение трехгранных планок ящиков типа II—3 должно быть 37×37 мм.

1.14. Толщина и ширина планок дна ящиков типов I и II—4 должны соответствовать указанным в табл. 3, толщина и ширина планок ящиков типа V—1 — в табл. 4, ящиков типа VI в табл. 5.

Таблица 3

мм

Тип ящика			
I—1	I—2	I—3	I—4
Толщина и ширина планок			
16×25	19×25	25×32	13×40

Размеры, мм  
Таблица 4

Предельная масса груза в ящике, кг	Расчетный размер (длина планок)			
	380	570	760	1140
20	19×19	22×22	25×25	25×32
30	22×22	25×25	32×32	32×32
40	25×25	32×32	32×32	32×32
50	25×25	32×32	32×32	32×40
60	32×32	32×32	32×32	32×40

Примечание. В ящиках типа V—1 толщина и ширина планок торцевых и боковых стенок, дна и крышки должны быть одинаковыми и устанавливаться по планке, имеющей наибольшую длину.

Таблица 5

мм

Толщина дощечек торцевых стенок, дна и крышки ящика	Толщина и ширина планок	
	дна, крышки, торцевых сте- нок горизон- тальных	боковых сте- нок, торцевых стенок вер- тикальных
9—13	19×25	19×40
16—19	22×25	22×40
22	25×32	25×50

1.15. В зависимости от массы упаковываемого груза толщина фанеры, толщина и ширина планок для ящиков типов II—1, III—1, III—2 должны соответствовать указанным в табл. 6, а для ящиков типа V—2 — в табл. 7.

Таблица 6  
Размеры, мм

Масса груза, кг	Толщина фанеры	Толщина и ширина планок					
		торцовых, боковых стенок и дна		крышек		крепежных	
		для ящиков типов					
		II—1, III—1	III—2	III—1	III—2	III—1	III—2
До 30	4	16×32	16×32	16×50	16×50	16×70	16×70
Св. 30 + 50	4	—	19×40	—	19×50	—	19×70

1.16. В ящиках типа V—1 ширина крепежной планки должна быть равна сумме толщин планки торцовой стенки плюс дощечки крышки, плюс 10 мм (черт. 12).

1.17. В ящиках типа V—2 ширина крепежной планки торцовой стенки должна быть равна указанной в табл. 7 плюс толщина фанеры (черт. 13). Ширина фанерной опорной планки должна быть равна толщине крепежной планки плюс 15 мм (черт. 13).

1.18. Размеры фанеры для крышек ящиков должны быть равны:  
 типов III—1, III—2 — соответственно внутренней длине и ширине ящика минус 2 мм;  
 типа V—2  
 длина — внутренней длине ящика минус толщина крепежной планки торцовой стенки и 1 мм;  
 ширина — внутренней ширине ящика плюс суммарная толщина фанеры боковых стенок и планок крышки.

Размеры фанеры для дна ящиков должны быть равны:  
 типов II—1, III  
 длина — внутренней длине ящика плюс суммарная толщина торцовых стенок;  
 ширина — внутренней ширине ящика плюс суммарная толщина боковых стенок.

1.19. Предельные отклонения от размеров ящиков и их деталей не должны быть более, мм:

по внутренним размерам ящиков	+5
по длине планок	—2
по ширине планок	±2
по толщине планок и дощечек	±1
по длине и ширине щитов ящиков типов II—1, III	+2
по длине и ширине щитов крышки ящиков типа III	—2
по толщине щитов боковых стенок, ширине торцовых стенок, дна и крышки ящика типа V—2	+2
по ширине щитов боковых стенок, длине торцовых стенок, дна и крышки ящика типа V—2	—1
по ширине планок ящиков типа VI	—2
по длине дощечек щитов:	
торцовых, боковых стенок, дна и крышки	+2
торцовых стенок ящиков типа VI	—2
по ширине набора дощечек щитов:	
торцовых, боковых стенок, дна и крышки	+2
торцовых, боковых стенок, дна и крышки ящиков типа V—1	—1

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ящики должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации на ящики для конкретных видов продукции, по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

### 2.2. Х а р а к т е р и с т и к и

2.2.1. Детали ящиков из фанеры или древесноволокнистой плиты должны быть цельными.  
 Допускается по согласованию с потребителем детали ящиков изготавливать из двух кусков фанеры или древесноволокнистой плиты в соответствии с требованиями ГОСТ 5959.

2.2.2. Качество древесины дощечек и планок должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 8.

Таблица 7  
Размеры, мм

Масса груза, кг	Толщина фанеры	Толщина и ширина планок
До 30	6	22×22
Св. 30 + 60	8	29×29
+ 60 + 100	10	29×29

## С. 12 ГОСТ 9396—88

Таблица 8

Порок древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков	
	в дощечках	в планках
1. Сучки:		
а) сросшиеся, частично сросшиеся здоровые, светлые и темные	2/3 ширины дощечки	2/3 ширины планки 1 шт. на 100 мм длины
б) несросшиеся		Допускаются в общем числе сросшихся, частично сросшихся учитываемых здоровых сучков размером и в количестве не более:
	1/3 ширины дощечки	1/3 ширины планки 1 шт. на 100 мм длины
в) загнившие, гнилые, табачные		Не допускаются
2. Трещины:		
а) пластевые, кромочные глубокие		Допускаются глубиной не более 1/4 толщины и длиной не более 1/3 длины дощечки или планки
б) пластевые и кромочные сквозные		Допускаются суммарной длиной не более 1/4 длины дощечки
3. Пороки строения древесины:		Не допускаются
а) наклон волокон		Допускается, если отклонение волокон от прямого направления не превышает:
	10 %	5 %
б) прорость		Допускается глубиной не более 1/4 толщины и 1/3 длины дощечки или планки
в) засмолок		Не допускается
4. Грибные поражения:		Не допускаются
а) грибные ядовитые пятна, плесень		Допускается не более 50 % поверхности
б) побурение		Не допускается
в) гниль заболонная, наружная трухлявая и ядовитая		
5. Биологические повреждения		
Червоточина:		
а) поверхностная и неглубокая	Допускается	Не допускается
б) глубокая и сквозная	Допускается в числе учитываемых сросшихся сучков, если она расположена перпендикулярно к пласти дощечки	Не допускается

## Примечания:

- В местах забивки гвоздей, проволочных скоб и крепления металлической арматуры сучки не допускаются.
- Червоточина в дощечках ящиков типа I не допускается.
- Сучки диаметром до 10 мм не учитываются. Отверстия от несросшихся сучков, глубокой и сквозной червоточины диаметром свыше 10 мм должны быть заделаны деревянными пробками на kleю, если отверстия влияют на сохранность груза.
- Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

2.2.3. Влажность древесины дощечек и планок ящиков типа I должна быть не более 18 %, остальных типов — не более 22 % и не менее 12 %.

2.2.4. Параметр шероховатости поверхности открытых пластей и кромок дощечек и планок ящиков типов I, II—I, III, V—2 должен быть не более  $Rm_{max}$  320 мкм, ящиков остальных типов — не более  $Rm_{max}$  500 мкм по ГОСТ 7016.

Допускается по согласованию с потребителем устанавливать параметр шероховатости наружной поверхности деталей дощатых ящиков, кроме ящика типа I, не более  $Rm_{max}$  1250 мкм по ГОСТ 7016, если ящик не подлежит окраске.

Планки ящиков не должны иметь бахромы, задиров и покоробленности.

2.2.5. Детали ящиков должны быть опилены под прямым углом и иметь параллельные стороны. Допускаемые отклонения от параллельности сторон: по ширине — 2 мм, по толщине — 1 мм.

На кромках планок, не прилегающих к сопрягающим деталям, допускается тупой обзор размером не более  $\frac{1}{4}$  толщины и ширины планок.

2.2.6. В решетчатых ящиках на дощечках и планках допускается обзор при условии, что пропиленная часть каждой кромки составляет не менее  $\frac{1}{3}$  толщины детали, а пропиленная часть пласти — не менее  $\frac{2}{3}$  ширины детали.

Не допускается обзор на крайних дощечках щитов.

Сторона дощечки, имеющая обзор, должна быть обращена наружу.

2.2.7. Стороны собранных ящиков должны быть параллельными. Отклонение от параллельности сторон не должно превышать 2 мм.

2.2.8. В ящиках типа III направление наружных слоев фанерных деталей крышек должно быть по длине ящика.

2.2.9. В торцевых стенках ящиков типов I—I, I—3, II—I должны быть выемки для захвата ящика руками.

Допускается на торцевых стенках ящиков с массой груза более 20 кг устанавливать ручки по ГОСТ 2991 и ГОСТ 16561, кроме ящика типа III—I.

2.2.10. Нормы механической прочности ящиков при сжатии, штабелировании, свободном падении, вибрационных нагрузках и горизонтальном ударе устанавливают в нормативно-технической документации на ящики для конкретных видов продукции в соответствии с ГОСТ 26838. Показатели механической прочности определяют при разногласиях в оценке качества ящиков.

### 2.3. Требования к сырью и материалам

2.3.1. Для изготовления деталей ящиков должны применяться лесоматериалы хвойных пород по ГОСТ 9463, лиственных пород по ГОСТ 9462, пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454, мягких лиственных пород и березы по ГОСТ 2695, фанеры не ниже сорта ВВ/С всех марок по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2.

Для изготовления ящиков типа II—I допускается применять твердую древесноволокнистую плиту толщиной 3,2; 4 мм по ГОСТ 4598.

Дно ящика типа I—I должно быть из фанеры толщиной не менее 4 мм.

Планки ящиков типов IV, VI должны изготавливаться из древесины хвойных и мягких лиственных пород.

2.3.2. Для крепления металлической арматуры должны применяться шурупы по ГОСТ 1145, заклепки по ГОСТ 10299, по ГОСТ 10303 с шайбами по ГОСТ 11371 или гвозди.

Длина шурупа должна быть равна сумме толщин соединяемых деталей минус 2—4 мм, длина заклепки — сумме толщин соединяемых деталей плюс 2—4 мм на расклепывание, длина гвоздя — сумме толщин соединяемых деталей плюс 6—12 мм на загиб гвоздя.

2.3.3. Гвозди для сколотки щитов, ящиков и крепления металлической арматуры должны быть по ГОСТ 4034 с плоской головкой. Скобы для сколотки щитов должны быть из светлой, термически не обработанной низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ 3282.

2.3.4. Стальная упаковочная лента должна быть по ГОСТ 3560 толщиной от 0,3 до 1,2 мм, шириной 15—20 мм.

## **C. 14 ГОСТ 9396—88**

2.3.5. Трехгранные металлические угольники в ящиках типа II—4 должны изготавляться из оцинкованной стали толщиной не менее 0,6 мм по ГОСТ 14918 или из стали по ГОСТ 19903 и ГОСТ 19904.

2.3.6. Металлическая арматура перед креплением ее к ящику должна быть предохранена от коррозии защитными покрытиями, кроме арматуры, изготовленной из оцинкованной стали.

2.3.7. Допускается покрытие ящиков лаками и красками в зависимости от требований, предъявляемых к упаковываемой продукции.

### **2.4. М а р к и р о в к а**

2.4.1. В стандартах или другой нормативно-технической документации, разработанной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должно быть предусмотрено нанесение маркировки, характеризующей тару, по ГОСТ 14192.

2.4.2. На одной из стенок ящика выжиганием или несмыываемой краской должна быть нанесена надпись «Многооборотный».

2.4.3. Транспортная маркировка ящиков или комплектов ящиков — по ГОСТ 14192.

### **2.5. У п а к о в к а**

2.5.1. Комплекты щитов или деталей ящиков формируют в пакеты по ГОСТ 21100.

2.5.2. Щиты или детали ящиков подбирают отдельно: торцевые стенки, боковые стенки, дно и крышка. Планки изготавливают кратных длин.

На планки кратных длин должен предусматриваться припуск 5 мм на каждый пропил.

2.5.3. Комплектом считают набор полностью собранных щитов и обработанных крепежных планок.

2.5.4. Каждую пачку комплектов перевязывают в двух местах поперек или крестообразно проволокой диаметром 1,2—1,8 мм по ГОСТ 3282 или другими упаковочными материалами, обеспечивающими прочность упаковки.

Масса пачки не должна быть более 15—20 кг.

Количество щитов или деталей торцевых, боковых стенок, дна и крышки, крепежных планок должно быть кратно количеству ящиков.

Допускается щиты ящиков, дощечки и планки в пачки не увязывать, при этом в каждый пакет, контейнер или поддон укладывают только щиты, дощечки или планки торцевых стенок, боковых стенок, дна и крышки при условии соблюдения полной комплектности.

## **3. ПРИЕМКА**

3.1. Приемку ящиков или их деталей проводят партиями.

Партией считают количество ящиков одного размера и типа или деталей, оформленное одним документом о качестве.

3.2. Для контроля качества ящиков или комплектов отбирают в количестве 5 % партии, при этом ящиков не менее 50 шт.

Если более 2 % ящиков или комплектов не соответствуют требованиям настоящего стандарта, отбирают удвоенную выборку от той же партии.

По результатам контроля удвоенной выборки партии считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта, если более 2 % ящиков не соответствует требованиям стандарта.

## **4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

4.1. Правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей и скоб, качество древесины планок и досок (соответствие нормам ограничения пороков) и сорт фанеры контролируют визуально.

4.2. Размеры ящиков и их деталей контролируют измерительным инструментом с погрешностью измерения не более: по внутренним размерам ящиков, по длине и ширине деталей, отклонению от

параллельности сторон досок, щитов и ящиков, просветам между дощечками — 1,0 мм; по толщине дощечек и планок — 0,5 мм; по толщине фанеры — 0,1 мм.

4.3. Влажность древесины планок и дощечек определяют по ГОСТ 16588, фанеры — по ГОСТ 9621.

4.4. Методы определения параметров шероховатости поверхности — по ГОСТ 15612.

4.5. Контроль механической прочности ящиков проводят по ГОСТ 18211 или ГОСТ 25014, ГОСТ 18425, ГОСТ 21136, ГОСТ 25064.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Ящики транспортируют в комплектах щитов или деталей пакетами в соответствии с ГОСТ 21100, ящичных поддонах по ГОСТ 9570 и контейнерах.

5.2. Ящики транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании ящики должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей (брзентом, полизиленовой пленкой и др.).

Ящики типов I—1 и I—2 транспортируют по железной дороге в собранном виде.

5.3. Ящики или комплекты ящиков должны храниться в закрытом складе или под навесом.

Допускается хранить ящики или комплекты в штабелях на прокладках с укрытием водонепроницаемыми материалами (брзентом, полизиленовой пленкой и др.).

При укладывании на землю под нижний ряд должны быть подложены прокладки высотой не менее 100 мм. Высота штабеля должна быть не более 8 м.

## С. 16 ГОСТ 9396—88

### ПРИЛОЖЕНИЕ I Рекомендуемое

#### СБОРКА ЩИТОВ И ЯЩИКОВ

1. Щиты ящиков всех типов сколачивают гвоздями или сшивают скобами. Щиты ящиков типа V—2 сколачивают только гвоздями.

В фанерных ящиках гвозди и скобы забивают со стороны фанеры. Гвозди размещают в шахматном порядке в два параллельных ряда, а скобы в один ряд. Спинку скобы размещают вдоль волокон или под углом 45° к волокнам древесины пришиваемой детали.

Гвозди и скобы располагают на расстоянии от торцов планок не менее 15 мм, от кромок — не менее 8 мм.

2. При сборке щитов длину гвоздей и длину ножки скобы определяют суммой толщин скрепляемых деталей с давлением 6—12 мм на загиб гвоздя, 5—7 мм на подгиб концов скобы; выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину планок, выступающие концы скоб должны быть подогнуты и плотно прижаты к древесине.

3. Количество гвоздей при пришивании планок к дощечкам торцевых стенок и дощечек боковых стенок, dna и крышки к торцевым стенкам ящика определяют шириной дощечки: при ширине до 100 мм — двумя гвоздями, выше 100 мм — тремя гвоздями.

Пришивание планок, расположенных параллельно дощечкам, проводят гвоздями из расчета один гвоздь на каждые 75—90 мм длины планки.

4. Количество скоб, применяемых вместо гвоздей, для сборки щитов должно соответствовать указанному в табл. 9.

Таблица 9  
Размеры, мм

Суммарная толщина соединяемых деталей	Размер гвоздей	Диаметр проволоки	Количество, шт.	
			гвоздей	скоб
До 16	1,6×25	1,0—1,2	1	1
От 21 до 26	1,8×32	1,0—1,2	2	3
« 29 « 32	2,0×40	1,0—1,2	1	2
« 35 « 38	2,0×45	1,0—1,2	1	2

5. В ящиках типа I—2 (черт. 2) в нижних кромках дощечек торцевых стенок выбирают пазы шириной 40 мм и глубиной, равной толщине дощечек dna. На концах дощечек dna должны быть зарезаны односторонние шипы шириной 40 мм, входящие в пазы дощечек торцевых стенок.

Dно ящиков пришибают из расчета: один гвоздь на каждый конец дощечки и укрепляют двумя поперечными планками-полозками; на концах планок-полозков срезают скосы длиной 40—50 мм и высотой 15—20 мм.

На дне, по углам под планками-полозками пришибают два уголника из фанеры толщиной 4 мм размером не менее 150×150 мм.

6. Корпус ящиков типов I—1 и I—2 (черт. 1, 2) собирают на открытый сквозной шип по ГОСТ 9330.

7. В ящиках типа IV крышку собирают на двух планках, расположенных заподлицо с торцами дощечек (черт. 10, 11) или на расстоянии  $\frac{1}{6}$  длины ящика.

8. Длина и диаметр гвоздей для сборки неразборных ящиков в зависимости от толщины пришиваемых дощечек боковых стенок, dna и крышки должны соответствовать указанным в табл. 10.

Таблица 10

мм

Толщина дощечек боковых стенок, дна и крышки ящика	Размер гвоздей	
	Диаметр	Длина
9	2,0	40
9	2,0	45
13	2,2	50
16—19	2,5	60
22	3,0	70

9. Расстояние между гвоздями или скобами при сколотке щитов фанерных ящиков должно быть: в ящиках типов II и III на торцевых стенках, крышках — не более 75 мм, на боковых стенках и дне — не более 100 мм; в ящиках типа V—2 на торцевых и боковых стенках — 60—70 мм, на крышке и дне — 80—90 мм.

10. В ящиках типа III продольные и одну поперечную планки щита крышки прикрепляют к фанерной детали со смещением на толщину щита, вторая поперечная планка крышки смешена от кромки фанерной детали на величину, равную разности ширины крепежной планки и толщиной щита минус 2 мм (см. черт. 8 и 9).

При сколотке щита крышки планки, свисающие с фанерной детали, прибивают гвоздями в один ряд.

11. В ящиках типа I углы верхнего периметра, а в ящиках типа I—1 и рамку планок на дне укрепляют четырьмя угольниками УГ 75 по ГОСТ 5091, прикрепленными шурупами или гвоздями.



12. Ящики типов I—3, II—1, II—2, II—3, III—2 и IV по торцам обивают стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560, толщиной 0,3—0,5 мм, шириной 15—20 мм. Лента должна быть плотно натянута.

13. В ящиках типа II—3 у верхних кромок торцевых стенок прибивают две поперечные планки, каждую пятью гвоздями 2,0×45—50 мм — по два гвоздя в трехгранные планки через металлическую ленту и один — посередине.





Крайние дощечки дна крепят дополнительно к трехгранным планкам двумя гвоздями — по одному в каждый конец дощечки. На дне крепят две поперечные планки, расположенные от торцов дощечек дна на расстоянии не менее 60 мм.

14. В ящиках типа II—4 все углы обивают трехгранными металлическими угольниками (черт. 15, 16 и 17). Каждый угольник прибывают к дощечкам ящика шестью гвоздями.

Угольник правый



Угольник левый




Черт. 15

Черт. 16

С. 18 ГОСТ 9396—88

Развертка уголника

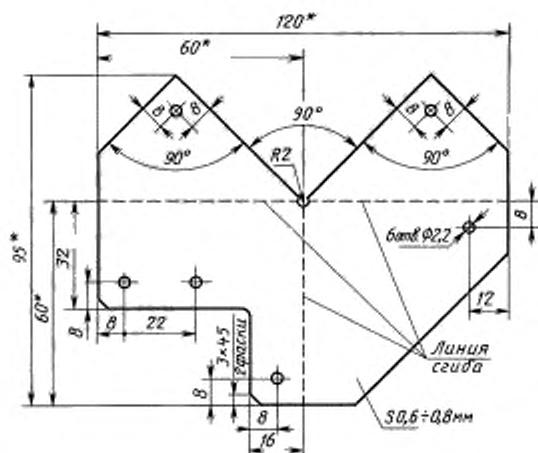

\* Размеры для справок.

Черт. 17

15. В ящиках типа III планки крышек соединяют между собой полоской из стальной упаковочной ленты по ГОСТ 3560 толщиной 0,9—1,2 мм, шириной 15—20 мм, длиной 50 мм.

16. В ящиках типа III—1 боковые стенки к торцевым и дна к корпусу крепят с помощью перфорированной ленты, изготовленной из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной 48 мм по ГОСТ 14918. Расстояние между центрами отверстий перфорированной ленты должно быть 20 мм, высота шипа перфорации — 4,6—4,8 мм.

В ящиках типа III—1 длину перфорированной ленты устанавливают в зависимости от наружных размеров ящиков, причем ленту для вертикальных ребер корпуса увеличивают на 40 мм для запрессовывания ее со стороны дна.


Шипы перфорированной ленты запрессовывают на всю толщину фанеры так, чтобы концы их выходили и были загнуты (сплющены) на обратной (внутренней) стороне фанерного щита.

С наружной стороны перфорированная лента должна плотно прилегать к фанере.

Перфорированную ленту запрессовывают по вертикальным и горизонтальным ребрам ящика с одинаковым распределением ширины ленты на каждую стенку ящика.


17. Верхние углы собранного ящика типа III—1 обивают трехгранными фасонными металлическими уголниками из стали марок Ст 2, Ст 3 по ГОСТ 380 (черт. 18).

Угольник

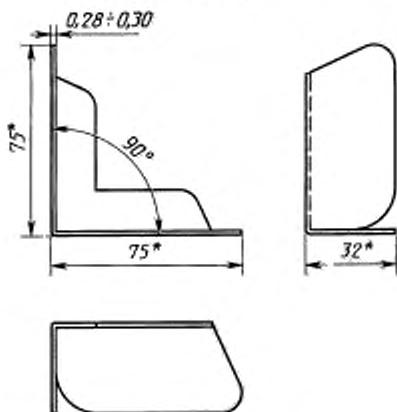

\* Размеры для справок.

Развертка уголника

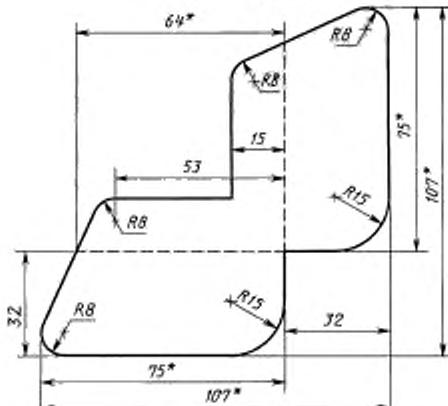

Черт. 18

18. Для пришивания боковых стенок к торцовым, дна к корпусу в ящиках типов II—1, III—2 и пришивания крепежных планок в ящиках типа III применяют гвозди размерами 2,0×45 мм при толщине планок 16 мм и 2,2×50; 2,5×50 мм — при толщине планок 19 мм.

Каждую крепежную планку пришивают к горизонтальным планкам торцовых и боковых стенок.


Расстояние между гвоздями должно быть не более 100 мм.

19. В ящиках типа V крепежную планку пришивают к щиту торцовой стенки пластью (широкой стороны).

Крепежную планку торцовой стенки и одну сторону фанерного щита крышки, прилегающую к крепежной планке в местах крепления металлических уголков, обивают стальной упаковочной лентой толщиной 0,3—0,5 мм, шириной 20—30 мм по ГОСТ 3560.

20. В ящиках типа III в планках крышки и торцовой стенки для крепления крышки скобой сверлят по два отверстия диаметром 6—7 мм (черт. 8 и 9).

В ящиках типа IV крышку крепят двумя шарнирными петлями (черт. 19).

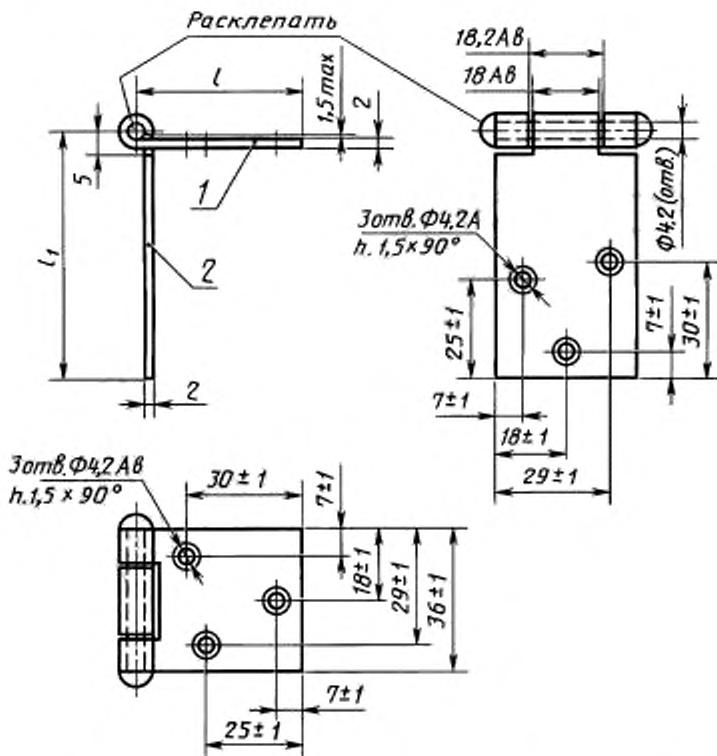

1 — створка верхняя; 2 — створка нижняя;  $l$  — ширина планки крышки;  $l_1$  — ширина планки торцовой или боковой стенки плюс толщина щита крышки

Черт. 19


21. В ящиках типа VI дно и крышку скрепляют двумя планками, прибитыми кромками, заподлицо с дощечками щитов. Торцы планок располагают от кромок щита на расстоянии, равном толщине боковой стенки.

Боковые стенки собирают на двух планках, прибитых пластью и расположенных от торца щита на расстоянии, равном толщине торцовой стенки и планки.

Торцовую стенку собирают на четырех планках в рамку, при этом горизонтальные планки располагают от торцов щита на расстоянии, равном ширине планки крышки.

## С. 20 ГОСТ 9396—88

22. В ящиках типа VI щиты боковых стенок, дна и крышки собирают на двух металлических поясах (черт. 20) из стальной низкоуглеродистой обрезной ленты по ГОСТ 503 толщиной 1,0—1,2 мм, шириной 24 мм, прикрепляемых с наружной стороны ящика. Пояса располагают на расстоянии  $\frac{1}{4}$  длины ящика от торцов и прибивают к каждой дощечке гвоздями.

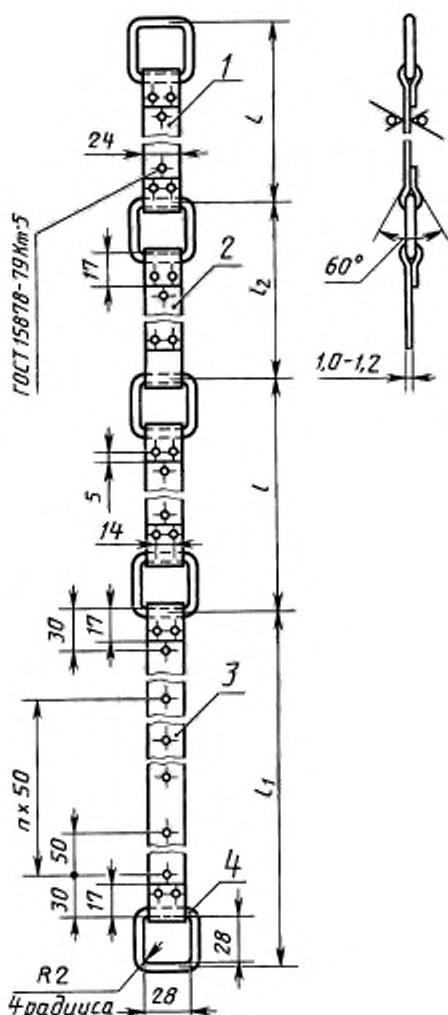

1 — лента боковой стенки, 2 шт.; 2 — лента дна, 1 шт., 3 — лента крышки, 1 шт.; 4 — серьга, 5 шт.; проволока диаметром 4 мм;  $l$  — ширина боковой стенки плюс толщина дощечек дна и крышки;  $l_1$  — ширина крышки минус 150 мм;  $l_2$  — ширина дна плюс 6 мм

Черт. 20


Концы поясов стягивают контрольной металлической лентой толщиной 0,3—0,5 мм, шириной 15—20 мм по ГОСТ 3560, скрепляемой «замок» стяжной машинкой.

23. В ящиках типа VI торцовую стенку соединяют с боковой стенкой с одной стороны неразъемной петлей ПНС-40, с другой — разъемной петлей ПН1-70 по ГОСТ 5088, причем створку разъемной петли со стержнем крепят к планке боковой стенки, а створку петли без стержня — к внутренней стороне торцовой стенки.

Однотипные петли крепят на диагонально противоположных стенках.

24. Для закрытия крышки применяют замки:
- для ящика типа III — П-образная скоба из проволоки по ГОСТ 3282 (черт. 21). Длина скобы ( $L$ ) должна быть равна толщине планки крышки плюс ширина планки торцовой стенки и плюс 11–12 мм;
  - для ящика типа IV — металлические ушки из проволоки диаметром 1,0–1,2 мм по ГОСТ 3282 или ленты толщиной 0,5–0,8 мм;
  - для ящика типа V — два болта M8×55–56,05 по ГОСТ 7798 (допускается применение болтов другой длины в зависимости от толщины скрепляемых деталей), приваренных к металлическим равнополочным уголкам по ГОСТ 8509 из стали Ст 3 по ГОСТ 535; для планок сечением до 22×22 мм включительно — уголок размером 20×20×3 длиной 20 мм, для планок сечением 25×25 мм и выше — уголок размером 25×25×3 длиной 25 мм (черт. 12); для типа V—2 уголок должен быть размером 25×25×3 длиной 40 мм (черт. 13).

Длина развертки  
2 ( $L-9,4$ ) +50

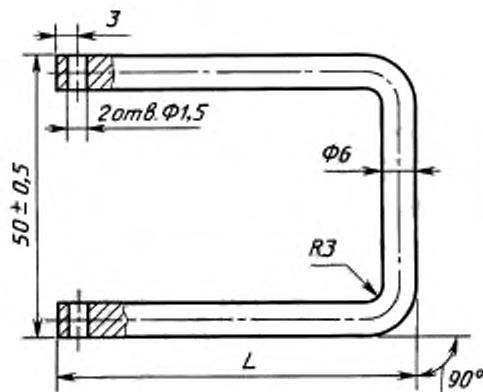


Черт. 21


25. Схемы сборки ящиков типов V и VI — по черт. 22—24.

С. 22 ГОСТ 9396—88


Сборка ящика типа В—1

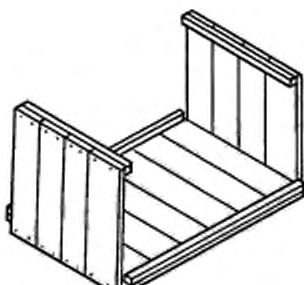


*a*

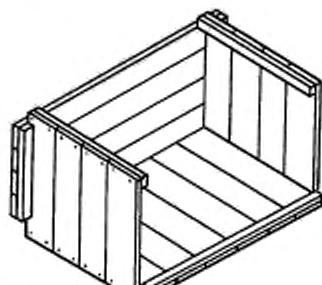


*б*

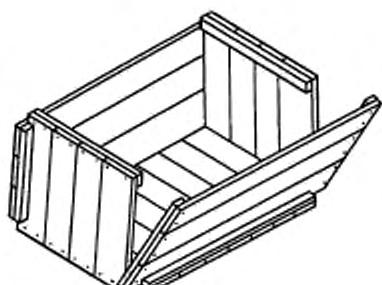


*в*

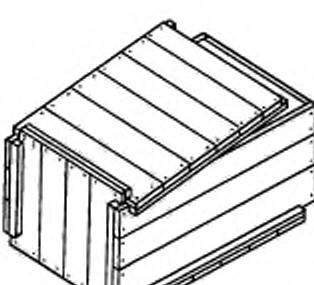

*г*

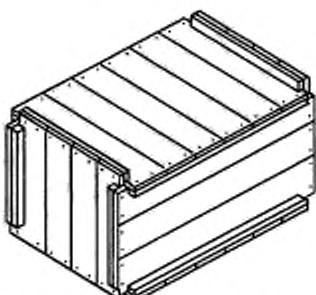


*Ящик в собранном виде*

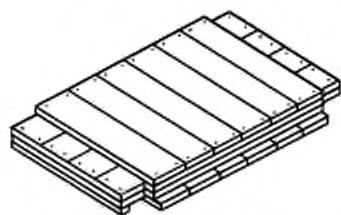

*Ящик в сложенном виде*

Черт. 22

Сборка ящика типа В—2

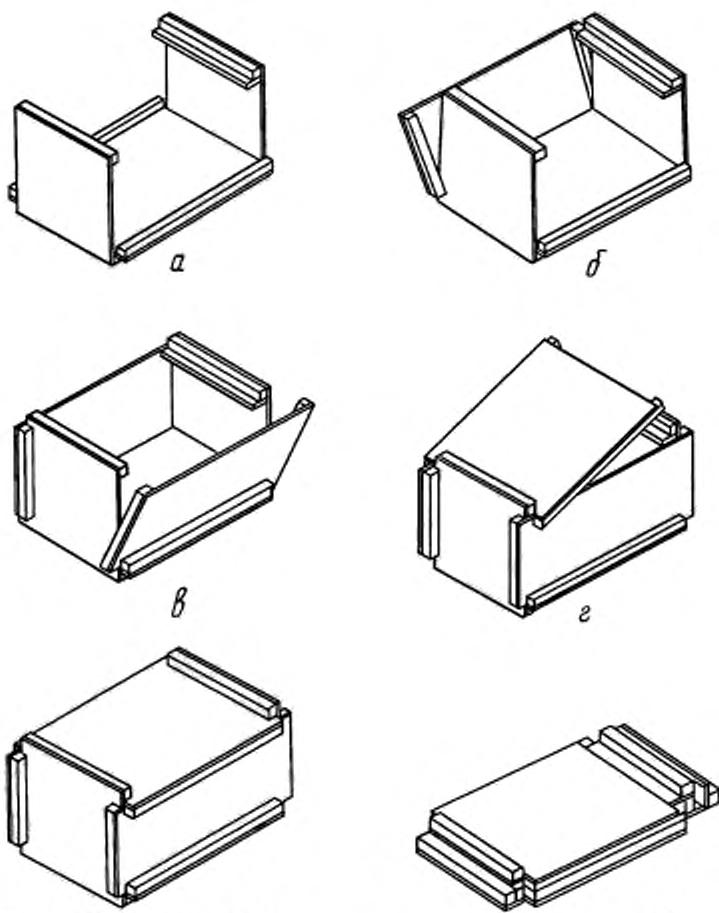


Ящик в собранном виде


Ящик в сложенном виде

С. 24 ГОСТ 9396—88


Схема складывания ящика типа VI

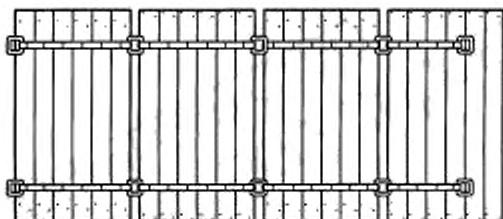

Вид с наружной стороны

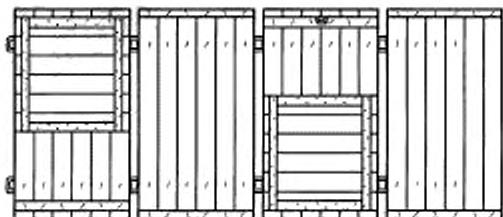

Вид с внутренней стороны



Ящик в сложенном виде

Черт. 24

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
*Справочное*

**Сравнение обозначений типов ящиков**

Тип ящика	Взамен типа ящика по ГОСТ 9396—75	Взамен типа ящика по ГОСТ 9395—76
I-1	I а	—
I-2	I в	—
I-3	I г	—
II-1	—	I
II-2	II а	—
II-3	II б	—
II-4	II в	—
III-1	—	II
III-2	—	III а
IV-1	IV в	—
IV-2	IV б	—
V-1	VII	—
V-2	—	V
VI	V	—

**С. 26 ГОСТ 9396—88**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**И. А. Осипов, Н. Ф. Мороз, З. И. Максимова (руководитель темы), Н. А. Годунова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.88 № 4253**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 9396—75, ГОСТ 9395—76**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—2005	п. 17 приложения 1	ГОСТ 9463—88	2.3.1
ГОСТ 503—81	п. 22 приложения 1	ГОСТ 9570—84	5.1
ГОСТ 535—2005	п. 24 приложения 1	ГОСТ 9621—72	4.3
ГОСТ 1145—80	2.3.2	ГОСТ 10299—80	2.3.2
ГОСТ 2140—81	2.2.2	ГОСТ 10303—80	2.3.2
ГОСТ 2695—83	2.3.1	ГОСТ 11371—78	2.3.2
ГОСТ 2991—85	2.2.9	ГОСТ 14192—96	2.4.1, 2.4.3
ГОСТ 3282—74	2.3.3, 2.5.4, п. 24 приложения 1	ГОСТ 14918—80	2.3.5, п. 16 приложения 1
ГОСТ 3560—73	2.3.4, п. 12, 15, 19, 22 приложения 1	ГОСТ 15612—85	4.4
ГОСТ 3916.1—96	2.3.1	ГОСТ 15878—79	Приложение 1
ГОСТ 3916.2—96	2.3.1	ГОСТ 16561—76	2.2.9
ГОСТ 4034—63	2.3.3	ГОСТ 16588—91	4.3
ГОСТ 4598—86	2.3.1	ГОСТ 18211—72	4.5
ГОСТ 5088—2005	п. 23 приложения 1	ГОСТ 18425—73	4.5
ГОСТ 5091—78	п. 11 приложения 1	ГОСТ 19903—74	2.3.5
ГОСТ 5959—80	2.2.1	ГОСТ 19904—90	2.3.5
ГОСТ 7016—82	2.2.4	ГОСТ 21100—93	2.5.1, 5.1
ГОСТ 7798—70	п. 24 приложения 1	ГОСТ 21136—75	4.5
ГОСТ 8486—86	2.3.1	ГОСТ 21140—88	1.3
ГОСТ 8509—93	п. 24 приложения 1	ГОСТ 24454—80	2.3.1
ГОСТ 9330—76	п. 6 приложения 1	ГОСТ 25014—81	4.5
ГОСТ 9462—88	2.3.1	ГОСТ 25064—81	4.5
		ГОСТ 26838—86	2.2.10

**5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2008 г.**