

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ЧАСТИ К НИМ

Часть 2

Трубы нарезные

Издание официальное

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» подготовил к изданию в 2010 году сборники национальных стандартов, скомплектованные по отраслевому (тематическому) принципу.

В сборники включаются официальные публикации стандартов со всеми изменениями и поправками, утвержденными (принятыми) на дату издания сборника.

В 2010 году выйдут в свет сборники стандартов по следующей тематике:

- Зернобобовые культуры. Технические условия
- Зерновые культуры. Технические условия
- Изделия кондитерские. Методы анализа
- Картофель, овощи, бахчевые культуры. Технические условия
- Крупяные продукты. Технические условия. Методы анализа
- Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности
- Плоды косточковые. Технические условия
- Продукты мясные. Методы анализа
- Продукты переработки плодов и овощей. Методы анализа
- Продукты переработки пшеницы. Макаронные изделия. Технические условия. Методы анализа
- Продукты пищевые, консервы. Методы микробиологического анализа
- Рыба живая, охлажденная и мороженая. Технические условия
- Рыба и рыбные продукты. Методы анализа. Маркировка. Упаковка
- Семена масличных культур
- Соки. Технические условия. Методы анализа
- Сырые и продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов
- Единая система конструкторской документации (ЕСКД)
- Единая система программной документации (ЕСПД)
- Система разработки и постановки продукции на производство
- Болты с шестигранной головкой и шестигранные гайки диаметром до 48 мм. Конструкция и размеры
- Нефть и нефтепродукты. Общие правила и нормы
- Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 2. Трубы нарезные.
- Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литье и соединительные части к ним. Основные размеры. Методы технологических испытаний труб

ГОСТ 631-75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т

---

---

# ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ С ВЫСАЖЕННЫМИ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010



## ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ С ВЫСАЖЕННЫМИ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ

ГОСТ  
631-75

## Технические условия

## Internal-external upset drill pipes and couplings for them. Specifications

Взамен  
ГОСТ 631-63

МКС 23.040.10  
ОКП 13 2400

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.12.75 № 3786 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстадарта от 09.09.92 № 1147

Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с высаженными концами и муфты к ним, а также трубы с высаженными концами и коническими стабилизирующими поясами, применяемые для бурения скважин.

## 1. COPTAMEHT

1.1. Бурильные трубы должны изготавливаться:


типа 1 – с высаженными внутрь концами и муфтами к ним;

типа 2 — с высаженными наружу концами и муфтами к ним

типа 3 — с высаженными внутрь концами и коническими стабилизирующими поясами;

типа 4 – с высаженными наружу концами и коническими стабилизирующими поясками.

1.2. Размеры и масса труб типа 1 и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2, типа 3 — на черт. 3 и в табл. 3, типа 4 — на черт. 4 и в табл. 4.

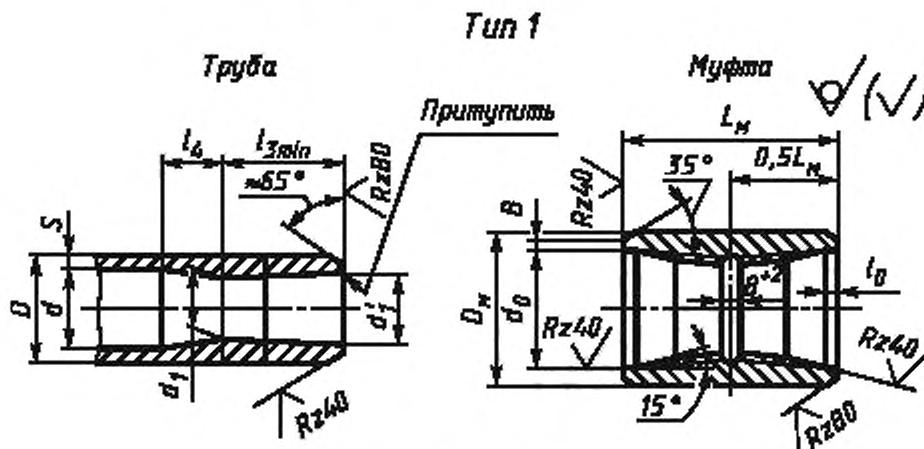

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (апрель 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86)

© Издательство стандартов, 1975  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010


Таблица 1

Трубы с высаженными внутрь концами и муфты к ним  
Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Труба							Муфта					Масса, кг		
	Наружный диаметр $D$	Толщина стенки $s$	Внутренний диаметр $d$	Высадка			Наружный диаметр прохода $D_u$	Длина $L_s$	Расточка			Ширина торцевой плоскости $B$	Им. гладкой трубы	две высадки (для одной трубы)	масса муфты
				Длина до переходной части $l_{\text{зап.}}$ , не менее $l_4$	Длина переходной части $d_1$	Диаметр прохода $d_1'$			Диаметр $d_0$	Глубина $l_0$					
60	60,3	7 9	46,3 42,3	90	40 24	32 32	80	140	63,5	3	5	9,15 11,3	1,2 1,4	-2,7	
73	73,0	7 9 11	59,0 55,0 51,0	100	40 34 28	45 43 37	95	166	76,2	3	6	11,4 14,2 16,8	1,6 2,4 2,2	-4,2	
89	89,0	7 9 11	75,0 71,0 67,0	100	40 49 45	60 58 54	108	166	92	3	6	14,2 17,8 21,2	2,4 3,4 3,2	-4,4	
102	101,6	7 8 9 10	87,6 85,6 83,6 81,6	115	55	74 70 66 62	83 79 75 71	127	184	104,8	3	7	16,4 18,5 20,4 22,4	3,0 3,4 3,8 4,0	-7,0
114	114,3	7 8 9 10 11	100,3 98,3 96,3 94,3 92,3	130	55	82 78 74 70 68	91 87 83 79 77	140	204	117,5	3	7	18,5 20,9 23,3 25,7 28,0	4,6 5,8 6,0 6,6 6,4	-9,0
127	127,0	7 8 9 10	113,0 111,0 109,0 107,0	130	55	95 91 87 83	104 100 96 92	152	204	130,2	3	7	20,7 23,5 26,2 28,9	5,8 6,4 7,0 7,6	-10,0
140	139,7	8 9 10 11	123,7 121,7 119,7 117,7	130	55	105 101 100 91	114 110 106 100	171	215	144,5	3	8	26,0 29,0 32,0 35,0	7,0 7,6 8,2 9,6	-14,0
168	168,3	9 10	150,3 148,3	130	55	128 124	137 133	197	229	171,5	3	8	35,3 39,0	9,8 10,8	-16,7

## Примечания:

- При вычислении массы плотность стали принята равной  $7,85 \text{ г/см}^3$ .
- Размер  $l_4$  (длина переходной части) является справочным.
- Размер  $d_1'$  может быть равен  $d_1$ .
- По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с меньшими толщинами стенок.
- Наружный диаметр конца трубы с условным диаметром 140 мм на длине менее  $l_{\text{зап.}}$  должен быть не менее 141,3 мм.

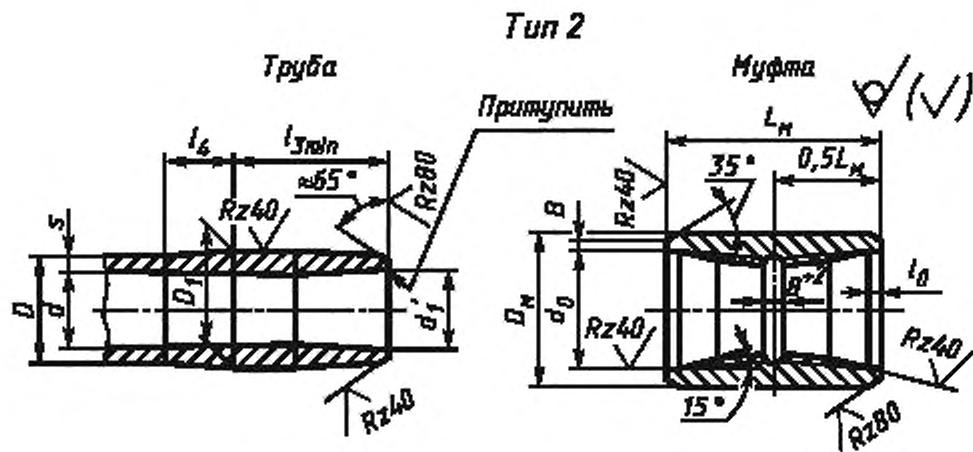

Черт. 2


Таблица 2

Трубы с высаженными наружу концами и муфты к ним  
Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Труба						Муфта					Масса, кг		
	Наруж- ный диаметр <i>D</i>	Тол- щина стенки <i>s</i>	Внут- ренний диаметр <i>d</i>	Высадка			Наруж- ный диаметр <i>D<sub>u</sub></i>	Длина расточки <i>L<sub>u</sub></i>	Расточка		Ши- рина тор- цевой плюс- кости <i>B</i>	И м глад- кой трубы	две выса- док (для одной трубы)	муф- ты
				Наруж- ный диаметр <i>D<sub>1</sub></i>	Длина до переход- ной части <i>l<sub>3min</sub></i> не менее	Длина пере- ход- ной части <i>l<sub>4</sub></i>			Диа- метр <i>d<sub>0</sub></i>	Глу- бина <i>l<sub>0</sub></i>				
60	60,3	7 9	46,3 42,3	67,46	110	65	86	140	70,6	3	5	9,15 11,3	1,5	-2,7
73	73,0	7 9 11	59,0 55,0 51,0	81,76	120	65	105	165	84,9	3	6	11,4 14,2 16,8	2,5	-4,7
89	89,0	7 9 11	75,0 71,0 67,0	97,13	120	65	118	165	100,3	3	7	14,2 17,8 21,2	3,5	-5,2
102	101,6	8 9 10	85,6 83,6 81,6	114,30	145	65	140	204	117,5	3	7	18,5 20,4 22,4	4,5	-9,0
114	114,3	8 9 10 11	98,3 96,3 94,3 92,3	127,00	145	65	152	204	130,2	3	7	20,9 23,3 25,7 28,0	5,0	-11,0
140	139,7	8 9 10 11	123,7 121,7 119,7 117,7	154,00	145	65	185	215	157,2	3	8	26,0 29,0 32,0 35,0	7,0	-15,0

## Примечания:

- При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см<sup>3</sup>.
- На внутренней полости участка высадки ( $l_{3min} + l_4$ ) допускается технологическая конусность до 6 мм, то есть размер  $d'_1$  может быть больше размера  $d$  на 6 мм.

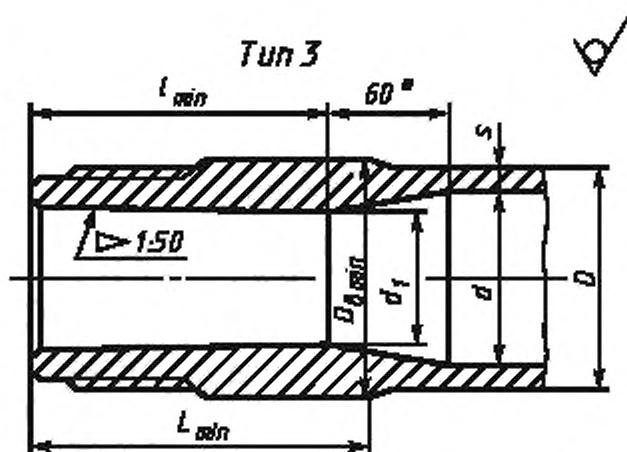

\* Размер для справок.

Черт. 3

Таблица 3


## Трубы с высаженными внутрь концами и коническими стабилизирующими поясками

Размеры, мм

Услов- ный диаметр трубы	Наружный диаметр трубы $D$	Тол- щина стен- ки $s$	Внутренний диаметр $d$	Диаметр прохода высадки $d_1$	Наружный диаметр высадки $D_{\text{выс}}$	Длина меха- нической обработки высадки $L_{\text{мех}}$	Длина до переходной высадки $l_{\text{пер}}$	Масса 1 м гладкой трубы, кг	Увеличение массы одной трубы вследст- вие высадки обоих концов, кг
89	89,0	9 11	71,0 67,0	57 54	89,9	150	145	17,8 21,2	3,9 3,4
102	101,6	9 10	83,6 81,6	68 66	101,9	150	145	20,4 22,4	5,1 5,0
114	114,3	9 10 11	96,3 94,3 92,3	78 76 74	115,2	160	155	23,3 25,7 28,0	7,3 7,1 6,9
127	127,0	9 10	109,0 107,0	92 90	130,2	160	155	26,2 28,9	7,8 7,6
140	139,7	9 10 11	121,7 119,7 117,7	102 100 100	140,2	160	155	29,0 32,0 35,0	11,0 10,2 9,2

П р и м е ч а н и е. Размер  $D_{\text{выс}}$  указан для механически обработанной поверхности высаженных концов труб на длине  $L_{\text{мин}}$ .

Тип 4

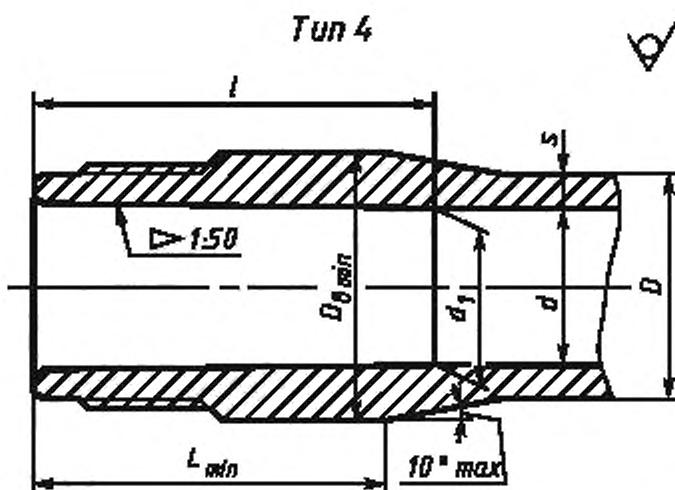

Черт. 4

Таблица 4

## Трубы с высаженными наружу концами и коническими стабилизирующими поясками

Размеры, мм

Услов- ный диаметр трубы	Наружный диаметр трубы $D$	Тол- щина стен- ки $s$	Внутренний диаметр $d$	Диаметр прохода высадки $d_1$	Наружный диаметр высадки $D_{\text{выс}}$	Длина механической обработки высадки $L_{\text{выс}}$	Длина высадки $l$	Масса 1 м гладкой трубы, кг	Увеличение массы одной трубы вследст- вие высадки обоих концов, кг
73	73,0	9 11	55,0 51,0	52,0 48,0	85,9	150	155	14,2 16,8	3,7
89	89,0	9 11	71,0 67,0	68,0 64,0	101,9	150	155	17,8 21,2	4,5
102	101,6	9 10	83,6 81,6	80,6 78,6	115,2	160	165	20,4 22,4	5,7
114	114,3	9 10 11	96,3 94,3 92,3	93,3 91,3 89,3	130,2	160	165	23,3 25,7 28,0	7,9

Примечание. Размер  $D_{\text{выс}}$  указан для механически обработанной поверхности высаженных концов труб на длине  $L_{\text{выс}}$ .

## С.6 ГОСТ 631-75

1.3. Трубы типов 1, 2 должны изготавляться с правой и левой резьбой. Трубы типов 3, 4 должны изготавляться с правой резьбой, а по соглашению изготовителя с потребителем — с левой. Направление резьбы указывается в заказе.

1.4. Трубы всех типов должны изготавляться длиной:

6; 8 и 11,5 м — при условном диаметре от 60 до 102 мм;

11,5 — при условном диаметре от 114 до 168 мм.

В партии допускается до 25 % труб длиной 8 м и до 8 % длиной 6 м.

П р и м е ч а н и е. С согласия потребителя и в соответствии со специализацией трубных станов допускается изготовление труб диаметром 114 мм длиной 6 и 8 м.

1.5. Предельные отклонения по размерам и массе труб и муфт не должны превышать:

а) по наружному диаметру трубы:

±1 % — при обычной точности изготовления труб типов 1—4,

±0,75 % — при повышенной точности изготовления труб типов 1 и 2.

Допускается увеличение наружного диаметра труб типа 2 до 1 мм на длине не более 100 мм за высаженной наружу частью трубы и до 4 мм на длине до 150 мм для труб типа 4;

б) по наружному диаметру муфты для труб типов 1 и 2 — ±1 %;

в) по толщине стенки:

— 12,5 % — для труб обычной точности типов 1—4,

— 10 % — для труб повышенной точности типов 1 и 2.

Плюсовые отклонения ограничиваются массой труб;

г) по диаметру расточки муфты для труб типов 1 и 2 — +1 мм;

д) по наименьшему внутреннему диаметру высаженной части труб типов 1 и 3 с внутренней высадкой — ±1,5 мм;

е) по длине труб типов 1—4:

+0,6 м — для труб длиной 6 и 8 м,

+0,9 м — для труб длиной 11,5 мм;

ж) по длине муфты для труб типов 1 и 2 — ±3 мм;

з) по массе одной трубы:

+9 % — обычной точности изготовления типов 1—4,

+6,5 % — повышенной точности изготовления типов 1 и 2.

1.6. Трубы типов 1 и 2 повышенной точности изготавливают по соглашению изготовителя с потребителем. Трубы типов 3 и 4 изготавливают обычной точности.

1.7. Овальность и разностенность не должны выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки.

1.8. Кривизна труб на концевых участках, равных одной трети длины трубы, не должна превышать 1,3 мм на 1 м.

Общая кривизна трубы, то есть стрела прогиба, измеренная на середине трубы, не должна превышать 1/2000 длины трубы.

1.9. Условное обозначение бурильных труб должно включать: вид высадки, точность изготовления — для труб типов 1 и 2 повышенной точности изготовления, букву К — для труб типов 3 и 4, условный диаметр трубы, толщину стенки, группу прочности и обозначение настоящего стандарта.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Труба бурильная типа 1, обычной точности изготовления, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали группы прочности Д:

*Труба В—114×9—Д ГОСТ 631—75*

То же, повышенной точности:

*Труба ВП—114×9—Д ГОСТ 631—75*

Муфта к труbe типа 1, условным диаметром 114 мм, из стали группы прочности Д:

*Муфта В—114—Д ГОСТ 631—75*

Труба бурильная типа 2, обычной точности изготовления, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали группы прочности Д:

*Труба Н—114×9—Д ГОСТ 631—75*

То же, повышенной точности:

*Труба НП—114×9—Д ГОСТ 631—75*

Муфта к трубе типа 2, условным диаметром 114 мм, из стали группы прочности Д:

*Муфта Н-114-Д ГОСТ 631-75*

Труба бурильная типа 3, условным диаметром 114 мм, с толщиной стенки 9 мм, из стали группы прочности Д:

*Труба ВК-114×9-Д ГОСТ 631-75*

То же, типа 4:

*Труба НК-114×9-Д ГОСТ 631-75*

Для труб и муфт с левой резьбой в условном обозначении после слов трубы или муфта ставится буква Л.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. На поверхности труб и муфт (наружной и внутренней) не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и песочин.

Допускается вырубка и зачистка указанных дефектов только вдоль оси трубы при условии, что вырубка и зачистка не выводят толщину стенки за предельные минусовые отклонения. Заварка, зачистка или заделка дефектов не допускается.

2.2. Поверхность высаженной части трубы и место перехода ее к части с толщиной стенки  $s$  не должно иметь резких уступов. На внутренней поверхности переходной части высаженных наружу концов бурильных труб типа 4 всех диаметров допускается одно пологое кольцевое незаполнение шириной не свыше 40 мм, причем наименьшая толщина стенки в этих местах должна быть на 2 мм больше nominalной толщины стенки данного типоразмера трубы.

На внутренней поверхности высаженных наружу концов труб типа 2 допускаются следы исправления дефектов и отдельные пологие незаполнения металлом:

а) для труб условным диаметром 60—102 мм — глубиной до 2 мм, протяженностью до 25 мм по окружности и шириной до 15 мм, в количестве не более трех незаполнений;

б) для труб условным диаметром 114—140 мм — глубиной до 3 мм, протяженностью до 50 мм по окружности и шириной до 20 мм, в количестве не более трех незаполнений.

2.3. Содержание серы и фосфора в стали не должно быть более 0,045 % каждого.

2.4. Трубы и муфты должны изготавливаться из стали группы прочности, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Норма механических свойств из стали группы прочности, не менее						
	Д	К	Е	Л	М	Р	Т
Временное сопротивление $\sigma_u$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	637 (65)	687 (70)	735 (75)	784 (80)	882 (90)	980 (100)	1078 (110)
Предел текучести $\sigma_c$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	373 (38)	490 (50)	539 (55)	637 (65)	735 (75)	882 (90)	980 (100)
Относительное удлинение, %: $\delta_s$ $\delta_{10}$	16 12	12 10	12 10	12 10	12 10	12 10	12 10
Относительное сужение $\psi$ , %	40	40	40	40	40	40	40
Ударная вязкость КСВ, Дж/м <sup>2</sup> (кгс·м/см <sup>2</sup> )	39,2 (4)	39,2 (4)	39,2 (4)	39,2 (4)	39,2 (4)	29,4 (3)	29,4 (3)

### П р и м е ч а н и я:

1. Трубы группы прочности Р и Т изготавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

2. При переводе плавок из группы прочности К в Д в маркировке и сопроводительном документе должны быть указаны обе группы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## С.8 ГОСТ 631-75

2.5. Муфты для труб типов 1 и 2 условным диаметром 114 мм и менее должны изготавляться из стали последующей группы прочности с более высокими механическими свойствами по сравнению с указанными в табл. 5. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготавливать трубы и муфты из стали одной и той же группы прочности.

Трубы условным диаметром свыше 114 мм и муфты к ним должны изготавляться из стали одной группы прочности.

2.6. Трубы групп прочности Д, К, Е, Л должны выдерживать испытание на сплющивание.

Расстояние между параллельными плоскостями после испытания должно быть не более указанного в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Группа прочности	Отношение диаметра к толщине стенки трубы ( $D/s$ )	Расстояние между плоскостями
Д, К, Е, Л	13 и более	0,7 $D$ 0,8 $D$
Д, К, Е, Л	Менее 13	$D$ (0,965—0,02 $D/s$ ) $D$ (1,065—0,02 $D/s$ )

2.7. Трубы и муфты должны быть термически обработаны.

2.8. Резьба муфт к трубам типов 1 и 2 должна быть оцинкована или фосфатирована.

2.9. Длина трубы определяется расстоянием между ее торцами, а при наличии навинченной муфты — расстоянием от свободного торца муфты до последней риски резьбы противоположного конца трубы.

Трубы типов 1 и 2 длиной 6, 8 и 11,5 м поставляются без муфт.

2.10. По заказу потребителя трубы типов 1 и 2 длиной 6 и 8 м поставляются с муфтами, навинченными вручную.

2.11. По заказу потребителя муфты для труб типов 1 и 2 должны быть закреплены на муфтонаверточном станке, а также допускается поставка муфт без труб.


2.12. При свинчивании труб типов 1 и 2 с муфтами их резьбы должны быть покрыты смазкой, предохраняющей резьбу от задиров и коррозии.

2.13. С целью предохранения от коррозии наружные поверхности каждой трубы и муфты должны быть окрашены.

П р и м е ч а н и е. По соглашению изготовителя с потребителем допускается поставка труб и муфт неокрашенными или покрытыми нейтральной смазкой.

2.14. Профиль и размеры профиля резьбы труб типов 1 и 2 и муфт к ним (правой и левой) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 7.

2.14.1. Размеры резьбовых соединений должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 8 и 9.

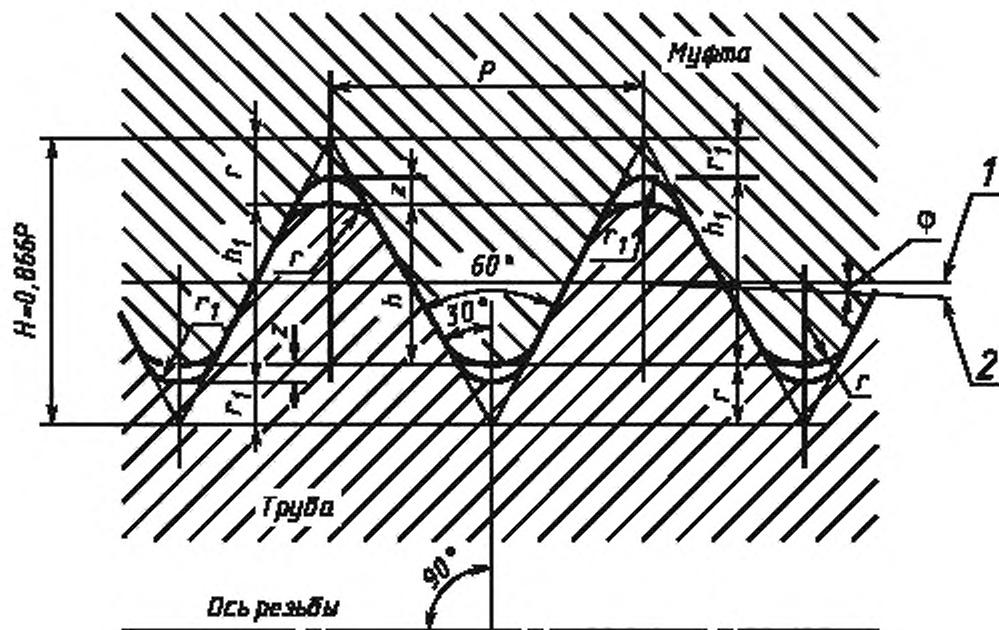

1 – линия, параллельная оси резьбы; 2 – линия среднего диаметра резьбы

Черт. 5


Таблица 7

Размеры, мм

Параметр резьбы	Норма параметров резьбы
Шаг резьбы $P$	3,175
Глубина резьбы $h_1$	$1,810^{+0,05}_{-0,10}$
Рабочая высота профиля $h$	1,734
Радиусы закругления: $r$	0,508
$r_1$	0,432
Зазор $z$	0,076
Угол уклона $\phi$	$1^{\circ}47'24''$
Конусность $2 \operatorname{tg} \phi$	1:16

## П р и м е ч а н и я:

- Шаг резьбы  $P$  измеряется параллельно оси резьбы трубы и муфты.
- Биссектриса угла профиля резьбы должна быть перпендикулярна к оси резьбы трубы и муфты.
- Размеры  $r$  и  $r_1$  приведены в качестве справочных для проектирования резьбонарезного инструмента.

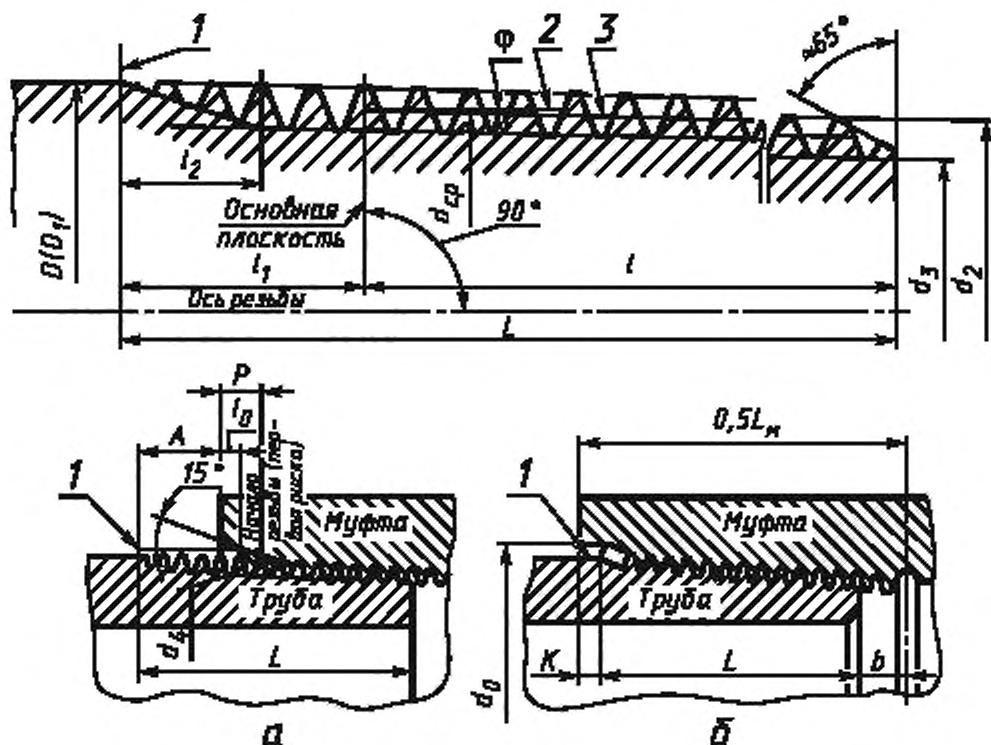

*a* – соединение, свинченное рукой

*б* – соединение, свинченное на станке

*1* – конец сбега резьбы (последняя риска на трубе); *2* – линия, параллельная оси резьбы трубы; *3* – линия среднего диаметра резьбы

Черт. 6

П р и м е ч а н и е. Размер  $D_1$  приведен для труб типа 2.

Таблица 8

Трубы с высаженными внутрь концами и муфты к ним  
мм

Установочный диаметр трубки	Наружный диаметр $D$	Средний диаметр резьбы в основной плоскости $d_{\phi}$	Диаметр резьбы у торца трубы	Длина резьбы трубы			Диаметр расточки $\Sigma$ торца муфты $d_0$	Расстояние от торца муфты до конца сбега резьбы на трубе при санитарии от руки (натяг) $A$	Переход торца муфты из конца сбега резьбы в закрепленном соединении $K$	Расстояние от торца трубы до середины муфты в закрепленном соединении $b$
				наружный $d_1$	внутренний $d_1$	общая (до конца сбега) $L$				
60	60,3	58,439	57,731	54,111	54,0	39,065	63,5	57,045		
73	73,0	71,139	69,619	65,999	67,0	52,065	76,2	65,745		
89	89,0	87,014	85,494	81,874	67,0	52,065	92,0	85,620		
102	101,6	99,714	97,631	94,011	76,0	61,065	104,8	98,320		
114	114,3	112,414	109,706	106,086	86,0	71,065	117,5	111,020		
127	127,0	125,114	122,406	118,786	86,0	71,065	130,2	123,720		
140	141,3	139,414	136,331	132,711	92,0	77,065	144,5	138,020		
168	168,3	166,389	162,900	159,280	98,5	83,565	171,5	164,995		

## Примечания:

1. Наружный диаметр  $D = 141,3$  мм относится только к высаженным концам трубы.
2. Концом сбега резьбы называется точка пересечения образующей конуса сбега резьбы с образующей цилиндра, диаметр которого равен наружному диаметру трубы.
3. Размеры  $d_1$ ,  $d_3$ ,  $d_4$  приведены в качестве справочных.
4. Наряду с цилиндрической допускается коническая расточка у торца муфты, у которой образующая параллельна образующей конуса резьбы. Наименьший диаметр конической расточки при этом равен  $d_0$  цилиндрической расточки.

Таблица 9

Трубы с высаженными наружу концами и муфты к ним  
мм

Установочный диаметр трубки	Наружный диаметр $D_1$	Средний диаметр резьбы в основной плоскости $d_{\phi}$	Диаметр резьбы у торца трубы	Длина резьбы трубы			Диаметр расточки $\Sigma$ торца муфты $d_0$	Расстояние от торца муфты до конца сбега резьбы на трубе при санитарии от руки (натяг) $A$	Переход торца муфты из конца сбега резьбы в закрепленном соединении $K$	Расстояние от торца трубы до середины муфты в закрепленном соединении $b$
				наружный $d_1$	внутренний $d_1$	общая (до конца сбега) $L$				
60	67,46	65,576	64,868	61,248	54	39,065	70,0	64,182		
73	81,76	79,877	78,357	74,737	67	52,065	84,9	78,483		
89	97,13	95,244	93,724	90,104	67	52,065	100,3	93,850		
102	114,30	112,414	109,706	106,086	86	71,065	117,5	111,020		
114	127,00	125,114	122,406	118,786	86	71,065	130,2	123,720		
140	154,00	152,114	149,031	145,411	92	77,065	157,2	150,720		

## Примечания:

1. Концом сбега резьбы называется точка пересечения образующей конуса сбега резьбы и образующей цилиндра, диаметр которого равен наружному диаметру трубы.
2. Размеры  $d_1$ ,  $d_3$ ,  $d_4$  приведены в качестве справочных.
3. Наряду с цилиндрической допускается коническая расточка у торца муфты, у которой образующая параллельна образующей конуса резьбы. Наименьший диаметр конической расточки при этом равен  $d_0$  цилиндрической расточки.

## С.12 ГОСТ 631-75

2.14.2. Оси резьб обоих концов муфт должны совпадать. Отклонение от соосности не должно превышать 0,75 мм в плоскости торца и 2 мм на длине 1 м. Допускается увеличение отклонения от соосности в плоскости торца на 1 мм при одновременном уменьшении отклонения на длине 1 м до 1,5 мм.

2.14.3. Предельные отклонения от номинальных размеров резьбы не должны превышать указанных в табл. 10.

Таблица 10

Размеры, мм

Параметр	Предельное отклонение
Шаг резьбы:	
на длине 25,4 мм	$\pm 0,075$
на всей длине	$\pm 0,150$
Половина угла профиля	$\pm 1^{\circ}15'$
Конусность (отклонения от разности двух диаметров приняты на длине резьбы 100 мм):	
для труб	$\pm 0,30$ $-0,20$
для муфт	$\pm 0,30$ $-0,30$
Глубина резьбы	$\pm 0,05$ $-0,1$
Длина резьбы на трубе	$\pm 3,2$ $-1,6$

П р и м е ч а н и я:

1. Отклонения по шагу резьбы на длине, не превышающей 25,4 мм, допускаются для расстояния между любыми двумя витками полной резьбы. При расстоянии между витками более 25,4 мм допускается увеличение отклонений пропорциональному увеличению расстояния, но не свыше указанных в табл. 10 для всей длины резьбы.

2. Предельные отклонения по половине угла профиля относятся к углу между стороной профиля и перпендикуляром к оси резьбы трубы и муфты.

3. Отклонения по конусности относятся к среднему диаметру резьбы трубы и муфты, а также к наружному диаметру резьбы трубы и внутреннему диаметру резьбы муфты.

2.14.4. Натяг резьбы готовых муфт  $A_n$  по резьбовому калибру-пробке должен быть равен 14,5 мм (см. черт. 7, а и табл. 8 и 9). Предельные отклонения  $\pm 2,4$  мм.

Натяг резьбы  $A_t$  по резьбовому калибру-кольцу должен быть равен 2,4 мм (см. черт. 7, б). Предельные отклонения  $\pm 2,4$  мм,  $A_{t_{max}} = 2,4^{+2,4}$  мм,  $A_{t_{min}} = 2,4_{-2,4}$  мм.

2.14.5. При свинчивании от руки оцинкованных или фосфатированных муфт с трубами отклонения по натягу  $A$  (см. черт. 6) устанавливаются  $\pm 2,4$  мм.

2.14.6. После свинчивания трубы и муфты на станке торец муфты должен выходить за последнюю риску резьбы на трубе на величину  $K = 1,5$  мм (см. черт. 6). Предельные отклонения  $\pm 2,4$  мм.

2.14.7. Расстояние  $P$  (см. черт. 6) от торца муфты до начала резьбы (первой риски) должно быть 9 мм. Предельные отклонения  $\pm 3,2$  мм.

2.14.8. Резьба труб и муфт должна быть гладкой, без заусенцев, рванин и других дефектов, нарушающих ее непрерывность и прочность.

Шероховатость поверхности резьбы должна быть  $R_z$  не более 20 мкм по ГОСТ 2789-73.


В первых двух витках резьбы с полным профилем (на длине  $l$ ) допускаются черновины по вершинам резьбы.

2.14.9. Для вывода резьбонарезного инструмента на середине муфты может быть проточена канавка на глубину, превышающую глубину резьбы  $h_1$ , не более чем на 0,5 мм. Канавка не должна иметь острых углов (подрезов).

При отсутствии канавки допускается перерез встречных витков резьбы в середине муфты.


П р и м е ч а н и е. У муфт на длине  $b$  (см. черт. 6) могут быть два витка резьбы с черновинами, считая от середины на каждую сторону.

2.15. Размеры и предельные отклонения профиля резьбы труб типов 3 и 4 должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 11.

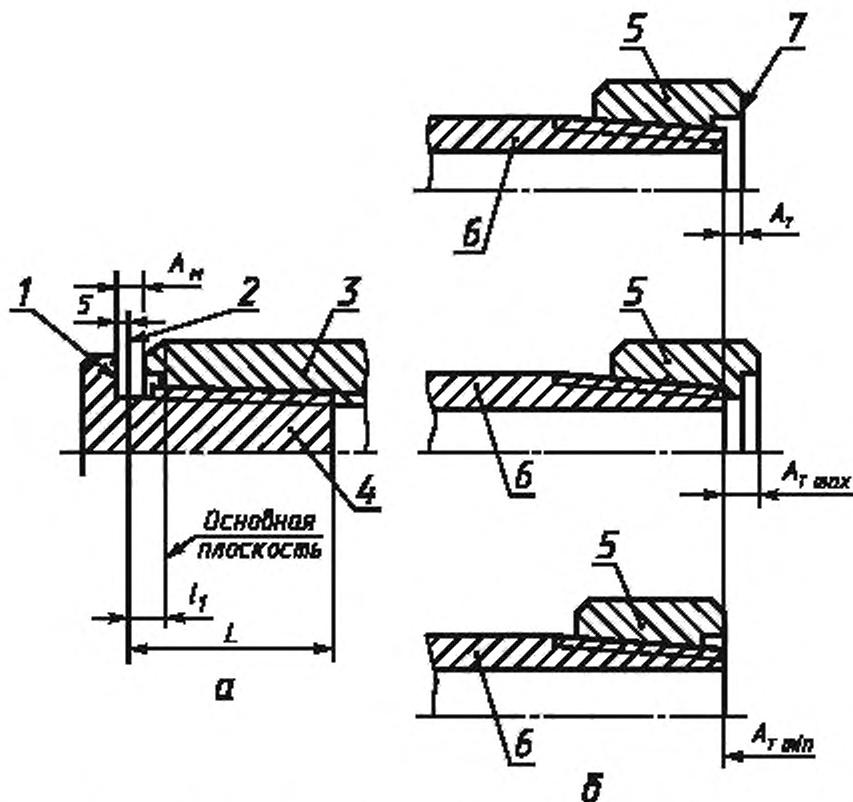

1 - измерительная плоскость реивового калибра-пробки; 2 - конец сбега резьбы (последний риск на трубе); 3 - муфта; 4 - пробка; 5 - кольцо; 6 - трубка; 7 - измерительная плоскость реивового калибра-кольца

Черт. 7

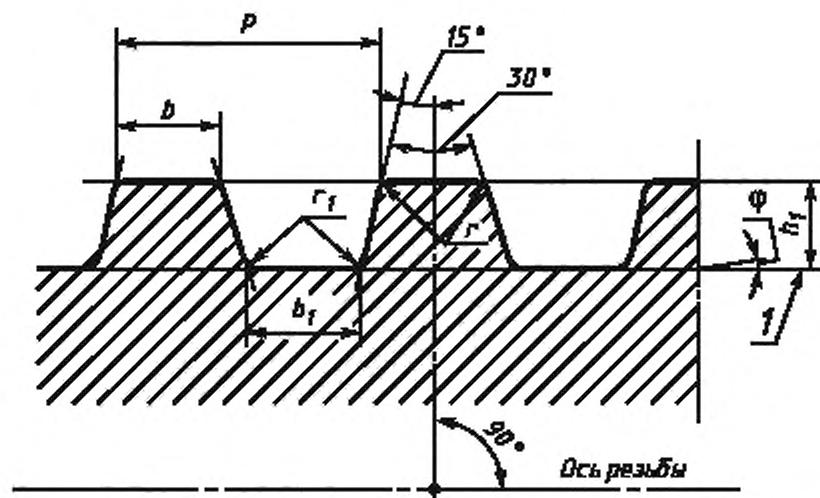

1 — линия, параллельная оси резьбы трубы

Чест. 8

Размеры, мм


Таблица 11

Параметр резьбы	Норма параметров резьбы
Шаг резьбы $P$	5,08
Конусность резьбы $2 \operatorname{tg} \phi$	1:32
Угол уклона $\phi$	$0^{\circ}53'42''$
Глубина резьбы $h$	$1,7 \pm 0,05$
Ширина площадки вершины профиля $b$	1,99
Ширина площадки впадины $b_i$	$2,18^{+0.15}$
Радиус закругления вершины профиля $r$	$0,3^{-0.1}$
Радиус закругления впадин $r_i$	$0,3^{-0.05}$

## Примечания:

- Шаг резьбы  $P$  измеряется параллельно оси резьбы трубы.
- Биссектриса угла профиля резьбы должна быть перпендикулярна к оси резьбы трубы.
- Все допуски на элементы профиля резьбы, исключая глубину резьбы  $h$ , даны для проектирования резьбообразующего инструмента.
- Конец среза резьбы (последняя риска на трубе) может находиться на фаске, расположенной между резьбой и коническим стабилизирующим пояском.

2.15.1. Размеры конца трубы с резьбой и коническим стабилизирующим пояском должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 12.

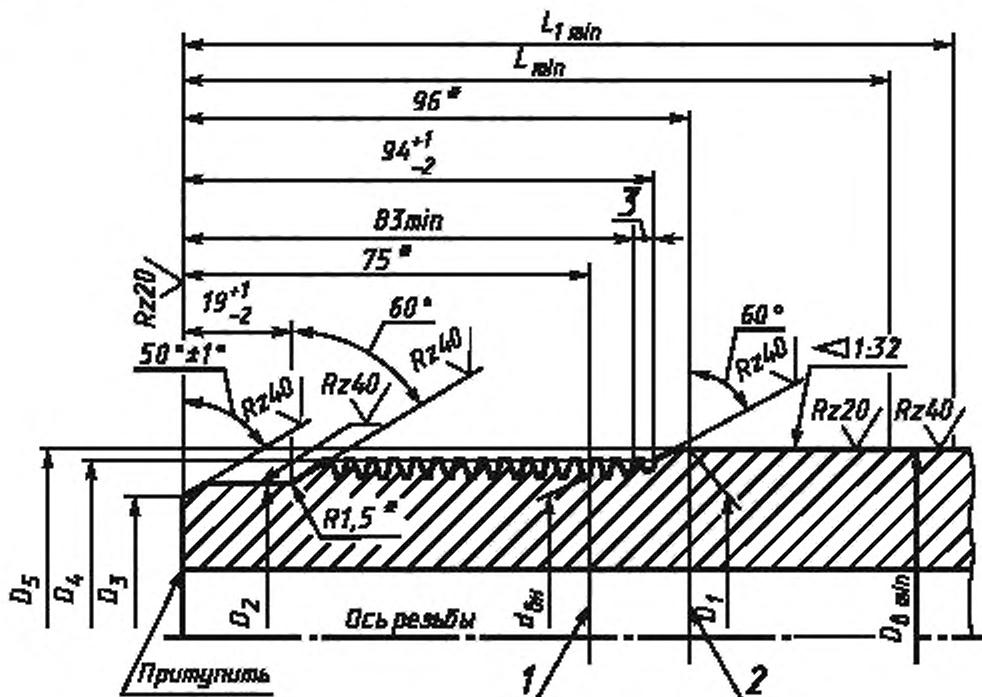

\* Размеры для справок.

1 — основная плоскость, 2 — расчетная плоскость конического стабилизирующего пояска; 3 — сбег резьбы

Черт. 9

Примечание. Длина резьбы  $83_{\text{min}}$  дана с полным профилем.

Таблица 12

Трубы с высаженными концами и коническими стабилизирующими поясками  
Размеры, мм

Тип высадки	Условный диаметр трубы	Наружный диаметр	$D_1$ (пред. откл. $\pm 0,05$ )	$D_2$ (пред. откл. $-0,6$ )	$D_3$ (пред. откл. $+1,5$ $-1,0$ )	$D_4$	$D_5$	$D_{\text{max}}$	$L_{\text{min}}$	$L_{\text{max}}$	Внешний диаметр резьбы в конической плоскости $d_3$
Внутрь	89	89,0	88,5	78,5	73,5	83,656	85,5	89,9	140	150	82,60
	102	101,6	100,5	90,5	85,5	95,656	97,5	101,9	140	150	94,60
	114	114,3	113,5	103,5	98,5	108,656	110,5	115,2	150	160	107,60
	127	127,0	128,5	118,5	113,5	123,656	125,5	130,2	150	160	122,60
	140	139,7	138,5	128,5	123,5	133,656	135,5	140,2	150	160	132,60
Наружу	73	73,0	84,5	74,5	69,5	79,656	81,5	85,9	140	150	78,60
	89	89,0	100,5	90,5	85,5	95,656	97,5	101,9	140	150	94,60
	102	101,6	113,5	103,5	98,5	108,656	110,5	115,2	150	160	107,60
	114	114,3	128,5	118,5	113,5	123,656	125,5	130,2	150	160	122,60

Примечание. Допускается уменьшение размера  $D_{\text{min}}$  для труб с высаженными наружу концами диаметром 73 и 89 мм на 0,5 мм при условии соблюдения размеров конического стабилизирующего пояска и  $L_{\text{min}}$ .

2.15.2. Предельные отклонения шага и половины угла профиля резьбы не должны превышать указанных в табл. 13.

Таблица 13

## Размеры, мм

Параметр	Предельное отклонение
Шаг резьбы:	
на длине 25,4	$\pm 0,05$
на всей длине	$\pm 0,10$
Половина угла профиля	$\pm 0^{\circ}45'$

## Примечания:

1. Отклонения  $\pm 0,05$  мм по шагу резьбы на длине, не превышающей 25,4 мм, допускаются для расстояния между любыми двумя витками с полной резьбой. Для расстояния между витками более 25,4 мм допускается увеличение отклонений пропорционально увеличению расстояния, но не выше указанных в табл. 13 для всей длины резьбы.

2. Отклонение по половине угла профиля относится к углу между стороной профиля и перпендикулярной к оси резьбы трубы.


2.15.3. Отклонения конусности по внутреннему и наружному диаметрам резьбы не должны превышать от  $+0,15$  до  $-0,05$  мм на длине резьбы, равной 60 мм.

2.15.4. Диаметр в расчетной плоскости конического стабилизирующего пояска должен проверяться гладким калибром-кольцом.

Измерительная плоскость гладкого калибра-кольца должна находиться на расстоянии 96 мм от торца трубы (черт. 10). Предельные отклонения  $\pm 2$  мм.

2.15.5. Торец трубы должен быть перпендикулярен к оси резьбы. Неперпендикулярность допускается не более 0,06 мм. Отклонение от плоскости торца трубы не должно превышать 0,1 мм.

2.15.6. Ось резьбы и ось конического стабилизирующего пояска должны совпадать. Отклонение от соосности не должно превышать 0,04 мм.

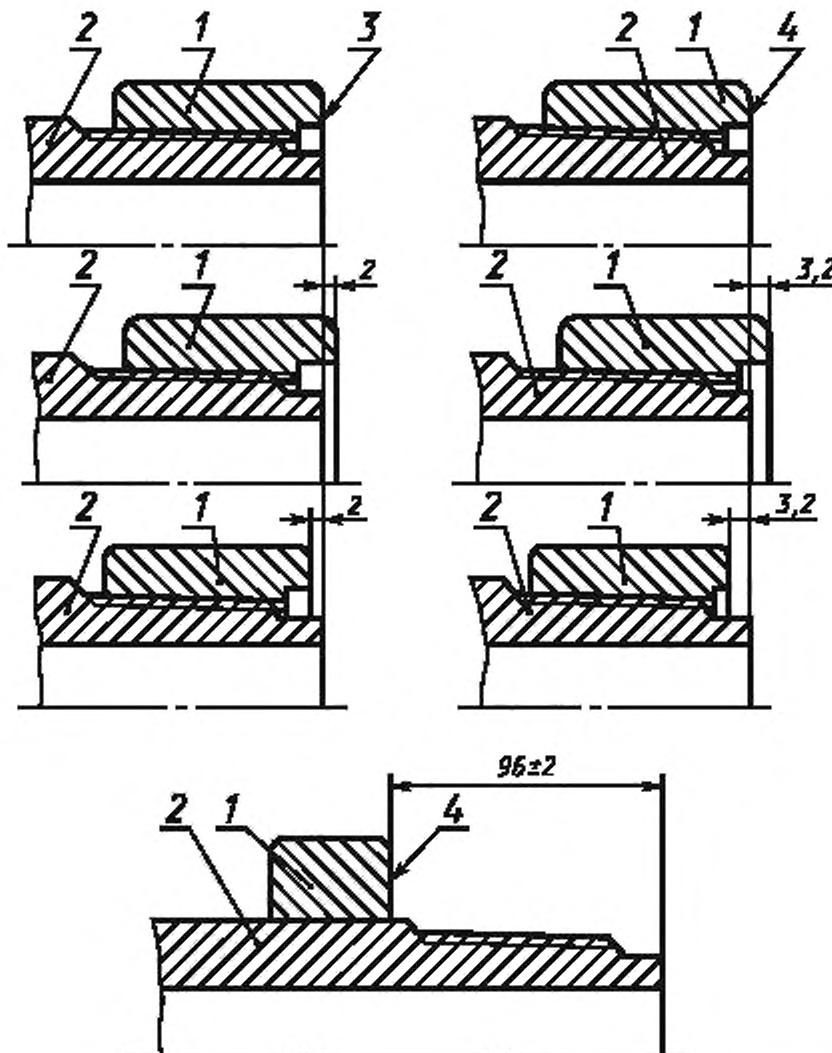

1 — кольцо; 2 — труба; 3 — измерительная плоскость резьбовых калибров с полным и неполным профилем.  
4 — измерительная плоскость гладкого калибра-кольца

Черг. 10

2.15.7. Разностенность в плоскости торца трубы не должна превышать:

4 мм — для труб диаметром 73 мм;

4,5 мм — для труб диаметром 89, 102 мм;

5 мм — для труб диаметром 114, 127 и 140 мм.

2.15.8. Поверхность резьбы, конического стабилизирующего пояска и торца трубы должна быть гладкой, без заусенцев, рванин и других дефектов.

На торце трубы допускается спиральная риска глубиной не более 0,15 мм, получаемая при отводе подрезного резца.

На наружной поверхности высаженной части трубы, подвергающейся механической обработке, на расстоянии более  $L_{\min}$  от торца трубы допускается выполнять переход с конического стабилизирующего пояска на цилиндрическую поверхность под углом не более 15° к оси трубы.

2.15.9. Место перехода механически обработанной поверхности трубы диаметром  $D_a$  к необработанной поверхности наружного диаметра высадки допускается выполнять под углом не более  $15^\circ$  к оси трубы.

2.15.10. Наружный диаметр высадки должен допускаться прохождением гладкого калибра-кольца, диаметр которого на 2,5 мм больше диаметра высадки  $D_{s_{\min}}$ .

2.15.11. Шероховатость поверхности резьбы конического стабилизирующего пояска и торца трубы должна быть  $Rz$  не более 20 мкм по ГОСТ 2789-73, а остальных механически обработанных поверхностей —  $Rz$  не более 40 мкм.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проверка внешнего вида и размеров должна быть подвергнута каждая труба и каждая муфта партии.

Партия должна состоять из труб одного типа и одного условного диаметра, одной толщины стенки, группы прочности и точности изготовления, с одинаковой высадкой и одним направлением резьбы и сопровождаться одним документом о качестве.

3.2. Проверка механических свойств металла должна подвергаться одна труба и одна муфтовая заготовка каждого размера от каждой плавки.

3.3. Для проверки на сплющивание отбирают одну трубу каждого размера каждой плавки.

3.4. Соответствие труб требованиям по массе проверяется на каждой трубе партии. Допускается не производить поштучного взвешивания.

3.5. Шаг резьбы, половина угла профиля для труб всех типов, конусность по среднему диаметру для труб типов 1 и 2, глубина резьбы для труб всех типов, конусность по наружному и внутреннему диаметру резьбы, перпендикулярность и плоскостность упорного торца трубы и совпадение осей резьбы и стабилизирующего пояска для труб типов 3 и 4 должны изготовителем проверяться периодически.

3.6. По соглашению изготовителя с потребителем производится дефектоскопия труб неразрушающим методом.

3.7. Отклонение торца от перпендикулярности к оси резьбы, а также соосность изготовителем допускается проверять периодически.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. От каждой отобранный трубы вырезают по одному образцу для каждого вида испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Для проверки механических свойств металла образцы вырезают вдоль высаженного конца трубы и муфтовой заготовки методом, не вызывающим изменения структуры и механических свойств металла.

4.3. Испытание на растяжение должно проводиться по ГОСТ 10006-80 на коротких продольных образцах, а при необходимости — на длинных продольных образцах.

4.4. Испытание на ударную вязкость должно проводиться по ГОСТ 9454-78.

4.5. Испытание на сплющивание должно проводиться по ГОСТ 8695-75 на кольцевых образцах шириной 60 мм, отрезаемых от обоих концов гладкой части термически обработанной трубы.

При обнаружении на сплющенных образцах мельчайших надрывов или других мелких дефектов, являющихся следствием раскрытия наружных пороков, обусловленных способом производства, разрешается повторное испытание на сплющивание другого образца, взятого от той же партии труб с предварительным снятием поверхностного слоя образца (внутреннего и наружного) на глубину не более 0,2 мм — для труб диаметром до 102 мм включительно и не более 1 мм — для труб диаметром 114 мм и более.

Результат этого испытания распространяется на всю партию.

4.6. У труб с высаженными наружу концами внутренний диаметр проверяют на длине 400 мм от обоих концов трубы жестким двойным шаблоном длиной 150 мм.

Диаметры шаблонов должны быть меньше номинального внутреннего диаметра трубы типа 2 — на 3 мм, трубы типа 4 — на 5 мм. Для трубы типа 2 условным диаметром 140 мм допускается уменьшение диаметра шаблона до 5 мм.

Шаблоном проверяют все трубы типов 2 и 4.

4.7. Содержание серы и фосфора в стали определяют по ГОСТ 12347-77 и ГОСТ 12345-2001. Пробы отбирают по ГОСТ 7565-81.

Содержание серы и фосфора принимают по документу о качестве предприятия-изготовителя заготовки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8. Кривизна на концевых участках трубы исчисляется как частное от деления стрелы прогиба в миллиметрах на расстояние от места измерения до ближайшего конца трубы в метрах.

Кривизну труб проверяют поверочной линейкой по ГОСТ 8026-92 и набором шупов по НД.

П р и м е ч а н и е. При измерении кривизны труб с высаженными наружу концами длина высаженной части в расчет не принимается.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. Конусность резьбы всех типов по наружному диаметру каждой трубы и по внутреннему диаметру каждой муфты проверяется гладкими коническими калибрами (кольцами и пробками полными или неполными) или специальными приборами.

4.10. Натяг резьбы труб типов 3 и 4 должен проверяться гладким калибром-кольцом, резьбовым калибром-кольцом с неполным профилем и резьбовым калибром-кольцом с полным профилем.

Измерительная плоскость гладкого калибра-кольца должна не доходить до торца трубы или переходить за торец не более чем на 3,2 мм (см. черт. 10). Измерительная плоскость резьбового калибра-кольца с неполным профилем и резьбового калибра-кольца с полным профилем должна переходить за торец трубы или не доходить до торца не более чем на 2,0 мм (см. черт. 10).

4.11. Отклонение конусности стабилизирующего пояска не должно превышать  $\pm 0,05$  мм на длине гладкого калибра-кольца.

4.12. Натяг резьбы должен проверяться для каждой трубы типов 1 и 2 резьбовым калибром-кольцом, изготовленным по ГОСТ 10653-84.

Измерительная плоскость калибра-кольца не должна доходить до торца трубы на величину  $A_y$ , равную 2,4 мм (см. черт. 7).

При навинчивании калибра-кольца на трубу измерительная плоскость кольца может не доходить до торца трубы на величину  $2,4^{+2,4}$  мм или может совпадать с торцом трубы.

4.13. Проверка натяга резьбы муфт для труб типов 1 и 2 должна проводиться у каждой муфты резьбовым калибром-пробкой, изготовленным по ГОСТ 10653-84.

При ввинчивании калибра-пробки в муфту измерительная плоскость пробки не должна доходить до торца муфты на величину  $A_y$  с предельными отклонениями  $\pm 2,4$  мм (см. черт. 7).

4.14. В спорных случаях натяги труб типов 1 и 2 и муфт к ним должны быть проверены новыми резьбовыми калибрами (кольцами и пробками).

4.15. Проверка соосности резьбы муфт для труб типов 1 и 2 должно быть подвергнуто не менее 1% муфт.

Для проверки совпадения осей резьбы обоих концов муфты навинчивается на нарезанный цилиндрический стержень, точно выверенный и центрированный в патроне токарного станка или специального приспособления. В свободный конец муфты ввинчивается другой цилиндрический, чисто обработанный стержень, длиной не менее 250 мм.

Вращая муфту, определяют биение (удвоенная величина отклонений от соосности) стержня у торца муфты и у конца стержня индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Отсчет величины биения у конца стержня ведется от середины муфты.

4.16. Контроль внешней и внутренней поверхностей труб проводят визуально. Проверку глубины допускаемых дефектов проводят надпиловой или другим способом.

4.17. Контроль наружного диаметра и овальности проводят гладкими микрометрами по ГОСТ 6507-90 или предельными калибрами по ГОСТ 18360-93.

Контроль толщины стенки проводят трубными микрометрами по ГОСТ 6507-90.

Контроль длины проводят рулеткой по ГОСТ 7502-98.

4.16, 4.17. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 10692-80 с дополнениями.

5.1.1. На каждой трубе на расстоянии 0,4—0,6 м от одного из концов должна быть нанесена маркировка клеймами, содержащая:

- а) номер трубы;
- б) группу прочности;
- в) толщину стенки;
- г) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- д) месяц и год выпуска.

Место клеймения должно быть обведено светлой краской.

Для труб условным диаметром 60—102 мм размер клейма должен быть равен 5—8 мм.

5.1.2. На каждой муфте должен быть выбит товарный знак предприятия-изготовителя.

Все клейма на трубах и муфтах должны быть выбиты вдоль образующей трубы и муфты. Допускается наносить клейма перпендикулярно к образующей трубы способом накатки.

5.1.3. Рядом с клеймами на каждой трубе вдоль ее образующей должна быть нанесена маркировка устойчивой светлой краской:

- а) условный диаметр трубы;
- б) точность изготовления (при поставке труб повышенной точности);
- в) группу прочности;
- г) толщина стенки;
- д) длина трубы в сантиметрах.

Высота букв и цифр должна быть 35—50 мм.

5.1.4. Трубы с левой резьбой должны иметь широкий поясок, нанесенный светлой краской, с подписью «Лев».

5.1.5. Резьба труб типов 1 и 2 и муфт к ним должна быть предохранена от повреждений специальными кольцами и ниппелями. Кольца должны закрывать резьбу труб на длине не менее  $L$  минус 3 витка. Ниппели должны закрывать резьбу муфты. Резьба труб типов 3 и 4, конический стабилизирующий поясок и торец труб должны быть надежно защищены кольцами от повреждений.

Конструкция колец и ниппелей должна обеспечивать возможность легкого отвинчивания их и предохранения торцов труб и муфт от повреждений.

При навивчивании колец и ниппелей резьба должна быть смазана антакоррозионной смазкой.

5.1.6. При отгрузке в одном вагоне должны находиться трубы только одного условного диаметра, одной толщины стенки, одной точности изготовления и одной группы прочности.

5.1.7. Каждая поставляемая партия труб должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие их качества требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
- б) наименование предприятия-изготовителя;
- в) наименование заказчика;
- г) условный диаметр труб и толщину стенки в миллиметрах, а также длину труб в метрах;
- д) тип высадки и точность изготовления;
- е) группу прочности, номер плавки, содержание серы и фосфора для всех входящих в партию плавок;
- ж) номера труб (для каждой плавки);
- з) результаты механических и технологических испытаний;
- и) направление резьбы («Лев» при поставке труб с левой резьбой);
- к) обозначение настоящего стандарта.

5.1.8. Требования к маркировке и упаковке труб при поставке на экспорт должны соответствовать заказу-наряду внешнеторговой организации.

