

ГОСТ Р 50339.3-92
(МЭК 269-3-87, МЭК 269-3А-78)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ**

Часть 3

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАВКИМ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Издание официальное

Б3.7-92/730

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

к ГОСТ Р 50339.3—92 (МЭК 269-3—87, МЭК 269-3А—78) Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 7. Перед наименованием	—	Приложение А
С. 8	Приложение	Приложение 1

(ИУС № 9 2006 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения

Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons

ГОСТ Р

50339.3-92

(МЭК 269-3-87, МЭК 269-3А-78)

ОКП 34 0100

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на плавкие предохранители бытового и аналогичного назначения, предназначенные для эксплуатации неквалифицированным персоналом (далее – плавкие предохранители), и устанавливает нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ Р 50339.0.

Нумерация пунктов и таблиц настоящего стандарта идентична соответствующим пунктам и таблицам ГОСТ Р 50339.0.

Новые таблицы обозначены прописными латинскими буквами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Плавкие предохранители должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и требованиям ГОСТ Р 50339.0.

Плавкие предохранители, которые предполагается использовать в установках, где, как правило, устанавливаются плавкие предохранители промышленного применения, они должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50339.0.

1.1. Область распространения

Требования настоящего стандарта относятся к плавким предохранителям с плавкими вставками gG, с номинальным током не выше 100 А и коммутационным переменным напряжением не выше 500 В.

1.2. Цель

В дополнение к ГОСТ Р 50339.0 устанавливают следующие характеристики плавких предохранителей:

– номинальное напряжение;

ГОСТ Р 50339.3-92 С. 2

- номинальные потери мощности плавкой вставки и номинальную мощность, рассеиваемую держателями;
- времятоковые характеристики;
- граничные значения, характеристики I^2t , условные токи и времена;
- номинальную отключающую способность;
- маркировку плавкого предохранителя;
- требования к конструкции;
- испытания.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ

Плавкие предохранители классифицируют по системе плавких предохранителей, к которой они принадлежат.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

5.2. Номинальное напряжение

Значения номинальных напряжений должны соответствовать номинальным напряжениям по табл. 1 ГОСТ Р 50339.0 до 500 В включ.

5.3. Номинальный ток

5.3.2. Номинальный ток держателя

Номинальный ток держателя равен наибольшему номинальному току плавкой вставки, для которой он предназначен.

5.3.3. Номинальный ток калибровочной втулки

Номинальный ток калибровочной втулки (при ее наличии) равен наибольшему току плавкой вставки, которую можно установить в предохранитель с данной калибровочной втулкой.

5.5. Номинальные потери мощности плавкой вставки и номинальная мощность, рассеиваемая держателем

Номинальные потери мощности и номинальная мощность, рассеиваемая держателем, зависят от системы плавких предохранителей и приведены в ГОСТ Р 50339.0.

5.6. Пределы времятоковых характеристик

Стандартные пределы времятоковых характеристик, отнесенные к температуре окружающего воздуха 20°C, указаны в табл. II и III ГОСТ Р 50339.0.

5.7. Диапазон отключения и отключающая способность

5.7.2. Номинальная отключающая способность
Наименьшая допустимая номинальная отключающая способность приведена в табл. А.

Таблица А

Номинальное напряжение, В	Отключающая способность, кА
До 240 В включ.	6*
Св. 240 В до 500 В включ.	20

* Действительно также для плавких вставок, предназначенных для использования в штепсельных соединениях с напряжением до 240 В включ.

6. МАРКИРОВКА

6.4. Маркировка калибровочных втулок

Маркировка калибровочных втулок должна содержать:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- номинальный ток или цветовой код.

На малогабаритных калибровочных втулках наименование изготовителя или его товарный знак можно не маркировать, если они указаны на упаковке.

7. СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Основные размеры плавких предохранителей приведены в приложении 1.

7.1. Механическая часть

7.1.3. Требования к контактам плавкого предохранителя – по приложению А.

7.1.4. Незаимозаменяемость

Плавкие предохранители данной серии должны быть сконструированы так, чтобы одну плавкую вставку нельзя было случайно заменить другой с номинальным током выше заданного значения.

7.1.5. Конструкция основания

Основание плавкого предохранителя должно быть сконструировано так, чтобы его можно было надежно закрепить способом, исключающим возможность случайного смещения.

Основание, снабженное калибровочной втулкой, следует оснастить приспособлением для удержания этой втулки на месте, чтобы ее можно было удалить только с помощью соответствующего инструмента.

Крышки оснований, обеспечивающие защиту от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, должны выдерживать механические нагрузки, связанные с закреплением, и прочно закрепляться таким образом, чтобы после установки на место их можно было удалить с помощью инструмента или измеренным воздействием.

Выводы должны быть пригодны для присоединения проводников с соответствующей площадью поперечного сечения.

7.1.6. Конструкция держателя плавкой вставки

Держатель следует снабдить приспособлениями для удержания плавкой вставки в нужном положении, независимо от того, встроен или нет держатель в основание.

Держатели плавких вставок с указателем срабатывания должны быть снабжены соответствующим отверстием для наблюдения за этим указателем. Это отверстие должно быть закрыто глазком из прозрачного материала или другим подходящим средством защиты от возможных выбросов из указателя срабатывания.

7.1.7. Конструкция плавкой вставки

Конструкция плавкой вставки должна исключать возможность удаления или замены частей, обеспечивающих отсутствие взаимозаменяемости.

В плавких предохранителях, снабженных указателем срабатывания, он должен быть виден, когда плавкая вставка находится на держателе.

7.1.8. Конструкция калибровочной втулки

Калибровочная втулка должна быть сконструирована так, чтобы выдерживать нормальные эксплуатационные нагрузки.

7.1.9. Механическая прочность плавкой вставки

Плавкая вставка должна характеризоваться достаточной механической прочностью, а ее контакты должны быть надежно закреплены.

7.3. Превышение температуры⁴⁴, потери мощности плавких вставок и мощность, рассеиваемая держателем

Предельное превышение температуры выводов

Если к основанию присоединяют проводники с поперечным сечением по табл. 10 ГОСТ Р 50339.0, предельное превышение температуры выводов при соответствующем номинальном токе основания не должно быть более 65 К.

7.9. Защита от электрического удара

Конструкция плавкого предохранителя должна исключать доступ к частям, находящимся под напряжением, при условии, что основание смонтирано и подключено для нормальной эксплуатации, а плавкая вставка, держатель и одна или несколько калибровочных втулок, если они предусмотрены, находятся в заданном положении. При наличии в основаниях открытых частей, находящихся под напряжением, которые при монтаже должны закрываться экранами не составляющими части плавкого предохранителя, эти части, находящиеся под напряжением, считаются недоступными.

Степень защиты плавкого предохранителя в нормальных условиях эксплуатации должна быть не ниже IP20. На время замены плавкой вставки степень защиты можно уменьшить до IP10 (см. приложение А).

Если используют держатель, плавкая вставка должна удерживаться в нем при монтаже его в основании и удалении из него.

8. ИСПЫТАНИЯ

8.3. Проверка превышения температуры и потери мощности

8.5. Проверка отключающей способности

8.5.6. Методика испытания

8.5.5.1. Чтобы удостовериться, что плавкий предохранитель удовлетворяет требованиям п. 7.5 ГОСТ Р 50339.0, необходимо провести испытания 1 и 2 в соответствии с табл. XI А ГОСТ Р 50339.0.

Плавкие вставки с постоянными значениями I^2t за периоды меньше 0,01 с можно подвергать не указанным испытаниям, а испытаниям, описанным ниже:

С. 5 ГОСТ Р 50339.3-92

Испытание № 1

Этому испытанию должны быть подвергнуты три образца при номинальной отключающей способности. Момент включения для всех трех образцов ориентировочно можно определить по рис. 1 в настоящем стандарте при условии, что момент возникновения дуги соответствует требованиям ГОСТ Р 50339.0.

Испытание № 2

Этому испытанию должны быть подвергнуты три образца при ожидаемых токах, указанных в табл. В.

Таблица В

Ориентировочные значения ожидаемых токов для испытания № 2
на отключающую способность

А

Номинальный ток планкой вставки	Ожидаемый ток
До 2 включ.	100
Св. 2 до 4 включ.	160
" 4 " 6, "	315
" 6 " 10 --	500
" 10 " 16 "	630
" 16 " 20 "	800
" 20 " 25 "	1000
" 25 " 32 "	1250
" 32 " 40 "	1600
" 40 " 50 "	2000
" 50 " 63 "	2500
" 63 " 80 "	3150
" 80 " 100 "	5000

8.5.8. Приемлемые результаты испытания

В дополнение к требованиям ГОСТ Р 50339.0 почернение контрольного глазка не является браковочным признаком.

8.11. Механические и прочие испытания

8.11.1.4. Механическая прочность резьбы

Описанному ниже испытанию подвергают винты, предназначенные для крепления проводов к выводам и крепления крышек, но не для крепления основания к опорной поверхности.

Винты затягивают и отпускают пятыкратно при металлической резьбе и десятикратно при неметаллической резьбе с помощью подходящего испытательного гаечного ключа или отвертки с приложением крутящего момента по табл. С.

При испытании винтов выводов в вывод вставляют проводник с наибольшим поперечным сечением из указанных изготовителем или в ГОСТ Р 50339.0. После каждой операции проводник следует смешать, чтобы винт воздействовал на новый участок поверхности.

Таблица С

Механическая прочность резьбы

Номинальный диаметр резьбы, мм	Крутящий момент, Н·м
До 2,6 включ.	0,4
Св. 2,6 до 3,0 включ.	0,5
" 3,0 " 3,5 "	0,8
" 3,5 " 4,0 "	1,2
" 4,0 " 5,0 "	2,0
" 5,0 " 6,0 "	2,5
" 6,0 " 8,0 "	5,5
" 8,0 " 10,0 "	7,5

Во время этого испытания недопустимы какие-либо изменения, ухудшающие эксплуатационные качества винтового соединения.

8.11.2.2. Проверка стойкости к аномальному перегреву и огню


8.11.2.2.5. Степень жесткости испытания

Согласно пп. 8.11.2.2 и 8.11.2.5 ГОСТ Р 50339.0 температура кончика раскаленной проволоки должна составлять: $(650 \pm 10)^\circ\text{C}$ по п. 8.11.2.2.5а и $(960 \pm 10)^\circ\text{C}$ по п. 8.11.2.2.5в.

8.11.2.6. Размеры и незаменяемость

Соответствие п. 8.1.4 ГОСТ Р 50339.0 и п. 7.1.4 настоящего стандарта следует проверять путем измерения плавких вставок и сопряженных с ними другими частями плавкого предохранителя. Эти размеры должны совпадать с соответствующими значениями, указанными изготовителем.

Момент включения для испытания № 1

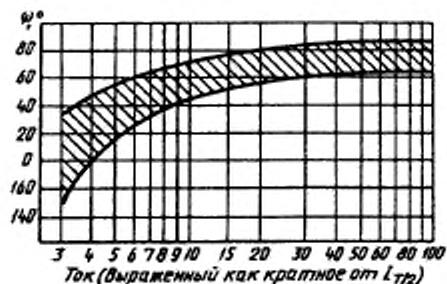

Ось абсцисс. Ток (выраженный как значение, кратное $I_{t/2}$) $I_{t/2}$ – симметричный ток (действующее значение), вызывающий расплавление плавкого предохранителя за время одного полупериода. Ось ординат. Φ – угол включения тока после прохождения через нуль напряжения источника.

Рис. 1. Момент включения тока при испытании № 1

С. 7 ГОСТ Р 50339.3-92

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**

7.1.3. Контакты плавкого предохранителя
Контактное усилие не должно зависеть от квалификации потребителя, работающего с плавким предохранителем.

7.9. Защита от электрического удара


Степень защиты от электрического удара во время замены плавкой вставки должна равняться по крайней мере IP20.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Ниже приведены размеры основных частей плавких предохранителей следующих видов.

1. Плавкие предохранители типа D и резьбовые предохранители.
2. Цилиндрические плавкие вставки типа В.
3. Плавкие вставки втычного типа на 220 В.

Размеры основных частей предохранителей типа D

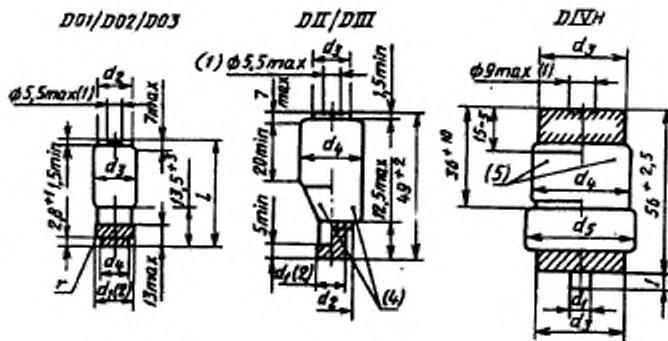

* Диаметр указателя срабатывания.

С.9 ГОСТ Р 50339.3-92



Размеры в мм

Обозначение типа- размера	I_n, A	d^2, mm	d_2, mm	d_4, mm	l_{x1}	r_{max}	Цвет ука- занных сре- динных размеров	типа	I_n, A	d^2, mm	d_2, mm	d_4, mm	d_5, mm	$l_{x0,3}$		
D01	2	7,3	9,8	11 ⁰ _{-0,7}	6	36	1	Розовый Коричневый Красный Серый	DII	2	6	6	1,1, не ме- нее	22,5 ⁰ _{-1,5}	-	
	4	7,3	9,8	11 ⁰ _{-0,7}	6	36	1	Зеленый Красный Серый	DII	4	6	6	1,4, не ме- нее	13, не ме- нее	-	
	6	7,3	8,5	9,7						10	8 ^{0,2}	10 ^{0,4}				
	10	8,5	9,7							16	10 ^{0,2}	12 ^{0,4}				
	16	9,7								20	12 ^{0,2}	14 ^{0,4}				
	25	12,1								25	12 ^{0,2}	14 ^{0,4}				
D02	35	13,3	13,8	15,3 ⁰ _{-0,8}	10	36	1	Черный Белый Металл	DIII	353)	16	18 ^{0,2} _{-0,4}	20,2 20	15, не ме- нее	28 ⁰ ₋₂	-
	50	14,5								50	18 ^{0,2} _{-0,4}	20,2 20				
	63	15,9								63	18 ^{0,2} _{-0,4}	20,2 20				
	80	22								80	5 ^{0,2}	-				
	100	25	20,6	22,5 ⁰ ₋₁	18	43	1,6	Серебряный Красный	DIVH	100	5 ^{0,2}	-	32 ⁰ ₋₈	34,5 ⁰ ₋₂	38,5 6	



ПРИМЕЧАНИЯ: Типоразмеры D01 – D03 на 380 В; DII – DIVH – на 500 В:

- 1) Диаметр узла типа потребителя.
- 2) Максимальное значение d_1 не должно быть более 13,5 мм для пластиковых вставок D01, D02 и D03 и 10 мм для пластиковых вставок DII и DIII при измерении от никелевого контакта.
- 3) В некоторых странах вместо номинального тока 35 А применяют номинальные токи 32 и 40 А;
- 4) Вариант фторопласт.
- 5) Необходимые металлические крышки. Корпус плавкой вставки – из кордамина, металлические части (защелки-
ны) – из меди.

Черт. I. Основные размеры плавких вставок предохранителей типа D

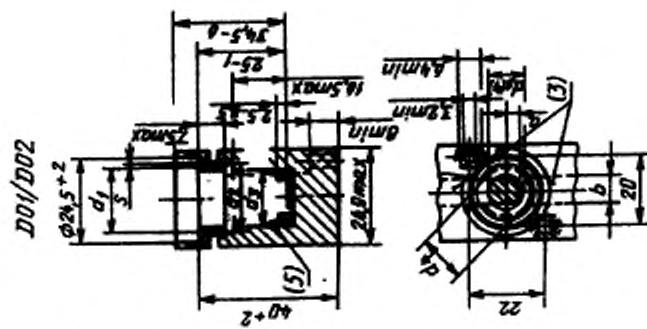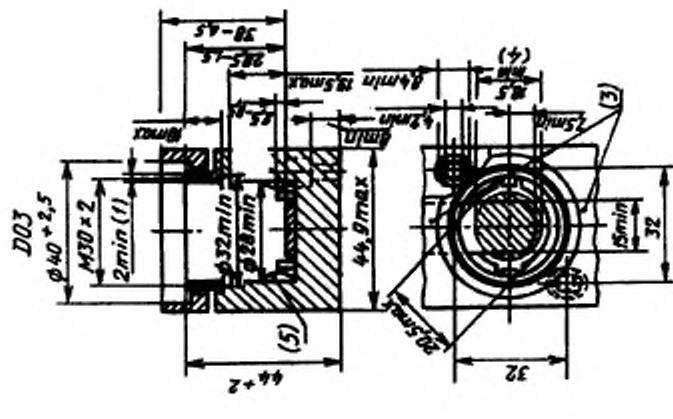

С. 11 ГОСТ Р 50339.3-92

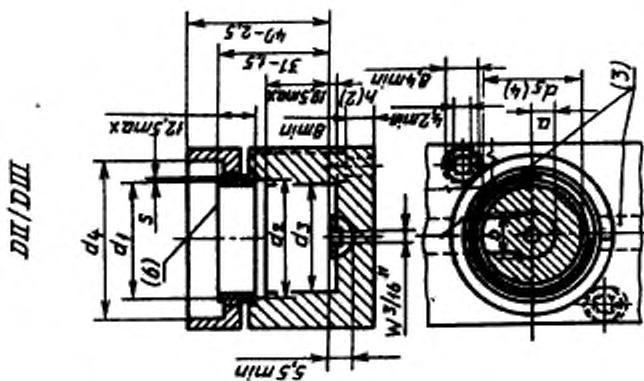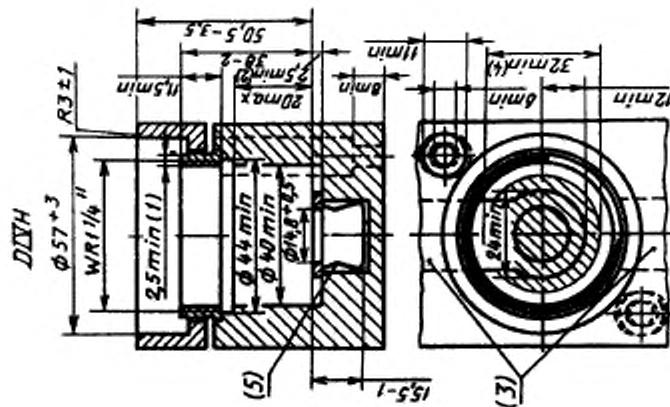

Использование частей – из корыточных или трапециoidalных пластинок, токоведущих
части – из меди.


Размеры в мм

Обозна- чение размера	J_n, A	a_{\min}	b_{\min}	d_1	$d_{2\min}$	$d_{3\min}$	d_4	$d_{5\min}$	h_{\min}^2	S_{\min}		$Q_{\min}^{\text{мм}}/ \text{мм}^2$
										Но- мин.	До- пуск	
D01	16	2,5	5	E14	15,0	13,0	9,7	6,5	—	0,30	—0,05	10
D02	63	4,0	8	E18	19,5	17,0	13,7	10,5	—	0,65	—0,15	30
D03	100				См. чертеж						—0,25	60
D03	25	5,0	10	E27	27,0	25,5	35^{+2}_0	24,5	2,0	0,50	—0,10	15
D11H	63	6,0	12	E33	33,5	31,5	$45^{+2,5}_0$	30,5	2,5	0,65	—0,15	30
D1VH	100				См. чертеж						—0,50	60


Примечания:

- 1). Допуск в первом витке резьбы.
 - 2). Только толщина нижней части соединительной полосы, минимальных эффективных длины резьбы в соединительной полосе 2,2 мм (DII) и 3,2 мм (DIII) для $W \geq \frac{3}{16}$.
 - 3). Сечения соединительных полос – не менее Q мм².
 - 4). В пределах заштрихованного круга не допускаются выступы выше контактной зоны.
 - 5). Упругий захват для калибровочной втулки.
 - 6). Эффективная длина резьбы не менее 7 мм от вершины резьбовой части.

Черт. II. Основные размеры оснований пролетных конструкций типа Р

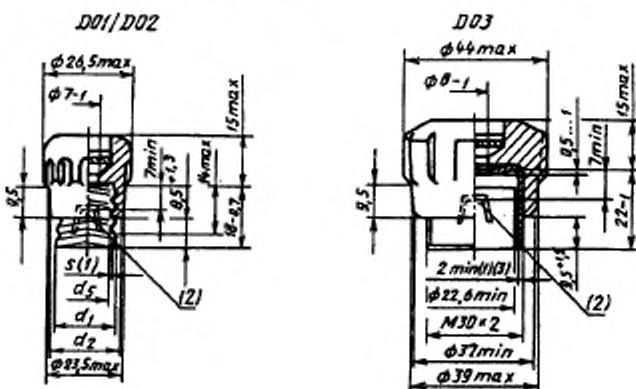

С. 13 ГОСТ Р 50339.3-92

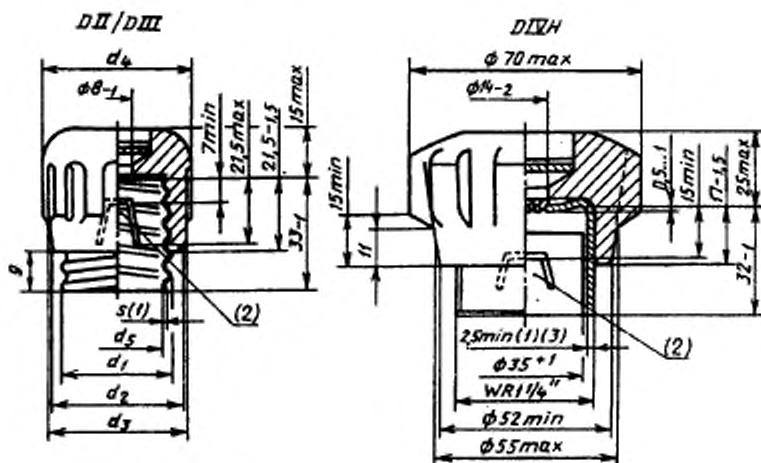

Изолирующие части выполнены из керамики, резьбовая гильза — из меди или ее сплавов.

Размеры в мм

Обозначение типоразмера	I_n , A	d_1	$d_{2\min}$	$d_{3\max}$	$d_{4\max}$	$d_{5\min}$	S_{\min}^1
D01	16	E14	18	—	—	11,1	0,27
D02	63						
См. чертеж							
D03	100	E27	32	34	38	22,6	0,27
DII	25						
DIII	63	E33	40	43	48	28,1	0,37
См. чертеж							
DIVH	100						


П р и м е ч а н и я:

1). Среднее значение.

2). Удерживающий зажим.

3). Допуск в первом витке резьбы $-0,25$ для типа D03 и $-0,5$ для типа DIVH.

Черт. III. Основные размеры держателей плавких предохранителей типа D.

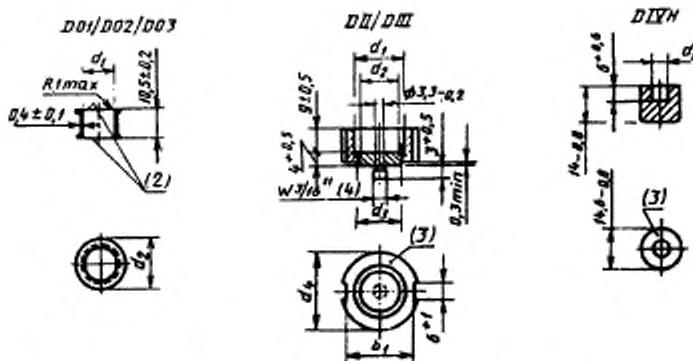

Изоляционная часть выполнена из керамики, контактные части — из меди или ее сплавов.

Размеры в мм


Обозначение типа разъема	I_n , А	d_1 $\pm 0,1$	d_2 $\pm 0,1$	Цвет передней поверхности	Тип	I_n , А	d_1	d_{2min}	d_{3min}	d_4 $\pm 0,5$	b_1 $\pm 1,5$
D01	2	7,9		Розовый Коричневый Зеленый Красный Серый	DII	2	6,5				
	4	7,9				4	6,5	4,5	6,5		
	6	7,9				6	6,5				
	10	9,1	12			10	$8,5$ $+0,5$	$6,5$		24	20
	—	—				16	10,5	8,5	8,5		
D02	20	11,5		Голубой Желтый	DIII	20	12,5				
	25	12,7				25	14,5	9,5	9,5		
	35	13,9	16,6	Черный Белый Медный		35	$16,5$ $+0,5$	15	15	30	26
D03	50	15,1		Серебряный Красный	DIVH	50	$18,5$ $+0,5$				
	—	—				63	20,5	—	—	—	—
	80	23	27			80	6 $+0,5$	—	—	—	—
	—	—	—			100	8 $+0,5$	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я:

- 1). В некоторых странах вместо номинального тока 35 А применяют номинальные токи 32 и 40 А.
- 2). Цветная поверхность, другой маркировки не требуется.
- 3). Цветная поверхность.
- 4). Эффективная длина резьбы не менее 2,5 мм.

Черт. IV. Основные размеры калибровочных втулок предохранителей типа D.

С. 15 ГОСТ Р 50339.3-92

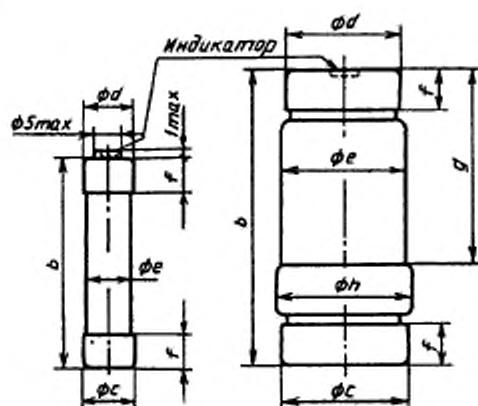


Токоведущие части выполнены из меди или ее сплавов, изоляционные части — из материала с достаточной теплостойкостью

Размеры в мм

Обозначение типоразмера	I_p, A	b	c	d	l_{\max}	f_{\max}	g	h	Цвет указателя срабатывания (индикатора)
1	2								Розовый
	4								Коричневый
	6								Зеленый
	10	$36 \pm 0,8$	$9 \pm 0,4$	$8,5 \pm 0,4$	8,2	6	—	—	Красный
	16								Серый
2	20								Голубой
	25								Желтый
	32								Черный
3	40	50 ± 1	$13,7^{+0,6}_0$	$12,5^{+0,6}_0$	13,5	6	33 ± 2	$14,5^{+1}_0$	Латунный
	50								Белый
4	63								Медный
	80	50 ± 1	$22^{+0,8}_0$	$20^{+0,8}_0$	22	7	33 ± 2	$23,5^{+1}_0$	Алюминиевый
	100								Красный

Черт. V. Основные размеры плавких вставок резьбового типа на 380 В

ГОСТ Р 50339.3-92 С. 16

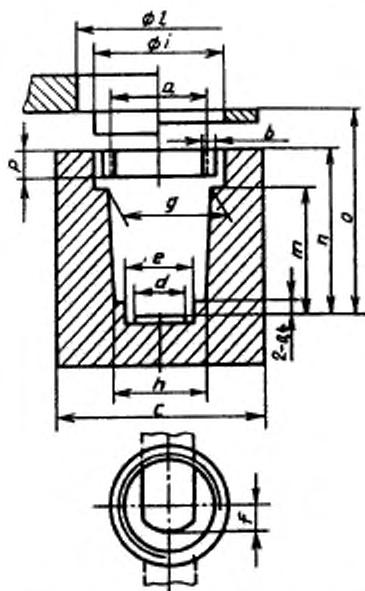

Токоведущие части выполнены из меди или ее сплавов, изолированные части — из материала с достаточной теплостойкостью

Размеры в мм

Обозначение типоразмера	I_n , А	a	b_{min}	c_{min}	d	l_{min}	f
1	25	11,2 × 14,00*	2,2	30	8 ± 1	10	5
2	50	M17,0 × 1,25	2,5	40	13 ± 1	15	7
3	100	M27,0 × 1,50	3,5	55	18 ± 2	21	10

Продолжение


Обозначение типоразмера	I_{n*} min	mm	$\frac{n}{\pm 1}$	ϕ_{min}	p_{min}	g_{min}	h_{min}	l_{min}
1	18	12	24	30	3	12	11	16
2	25	24	32	39	4	18	17	23
3	35	25	30	39	5	28	27	33

* Специальная резьба.

** Резьба необязательна

Черт. VI. Основные размеры оснований плавких предохранителей разборового типа на 380 В

С. 17 ГОСТ Р 50339.3-92

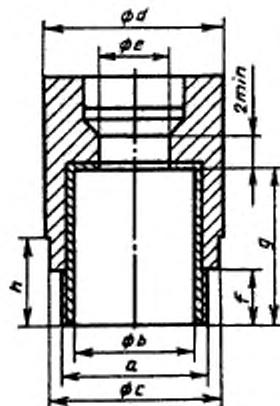

Токоведущие части выполнены из меди или ее сплавов, изоляционные части из материала с достаточной теплостойкостью

Размеры в мм


Обозначение типо-размера	I_B , А	a	b	c_{\max}	d_{\max}	$e \pm 1$	f_{\max}	g	h_{\min}
1	25	11,2 × 14,00*	$9,5 \pm 0,1$	15	17	6	9,5	$19^0_{-0,5}$	13,0
2	50	M17,0 × 1,25	$14,0 \pm 0,2$	22	24	10	12,0	$28^0_{-0,1}$	15,5
3	100	M27,0 × 1,50	$23,0 \pm 0,2$	32	34	13	15,0	30^0_{-1}	17,0

* Специальная резьба.

Приимечание. Предусмотрены средства для удержания плавкой вставки внутри держателя плавкой вставки.

Черт. VII. Основные размеры держателей плавких вставок плавких предохранителей резьбового типа на 380 В

2. Основные размеры плавких вставок типа В.



Размеры в мм

220/380 В

I_n , А	U_n , В	a	b	c $\pm 0,1$
6	220	23,0 $^0_{-0,8}$	5,0 $^{+0,2}_{-0,6}$	6,3
10	220	23,0 $^0_{-0,8}$	5,0 $^{+0,2}_{-0,6}$	8,5
16/20 ³⁾	220	25,8 $\pm 0,4$	6,3 $\pm 0,4$	10,3
20	380	31,5 $\pm 0,5$	6,3 $\pm 0,4$	8,5
25	380	31,5 $\pm 0,5$	6,3 $\pm 0,4$	10,3
32	380	38,0 $\pm 0,6$	10,0 $^{+0,5}_{-0,3}$	10,3
63	380	35,0 $^{+0,8}_{-0,1}$	9,5 $\pm 0,5$	16,7

240/415 В

I_n , А	U_n , В	a	b	c
6	240	23,0 $^0_{-0,8}$	4,8 $\pm 0,5$	6,35 $\pm 0,1$
13 ^{4)*}	240	25,4 $^{+0,8}_{-0,4}$	5,5 $\pm 0,8$	6,30 $^{+0,2}_{-0,05}$
20*	240	26,0 $^{+0,2}_{-0,6}$	6,4 $\pm 0,5$	10,32 $\pm 0,1$
32	240	29,0 $\pm 0,4$	8,5 $\pm 0,5$	12,70 $\pm 0,1$
45	240	35,0 $^{+0,8}_{-0,1}$	9,5 $\pm 0,5$	16,67 $\pm 0,1$
80*	415	57,0 $\pm 1,0$	16,0 $\pm 0,5$	22,23 $\pm 0,1$
100*	415	57,0 $\pm 1,0$	16,0 $\pm 0,5$	30,16 $\pm 0,1$


* Максимальный коммивийный ток.

П р и м е ч а н и я: 1) Цилиндрическая часть, в пределах которой не допускается превышать установочных допусков.

С. 19 ГОСТ Р 50339.3-92

- 2) . Диаметр патрона между колпачками не должен превышать диаметр с.
- 3) . В стадии изучения.
- 4). Плавкие вставки, пред назначенные для электрических соединителей.


Черт. VIII. Основные размеры плавких вставок типа В.

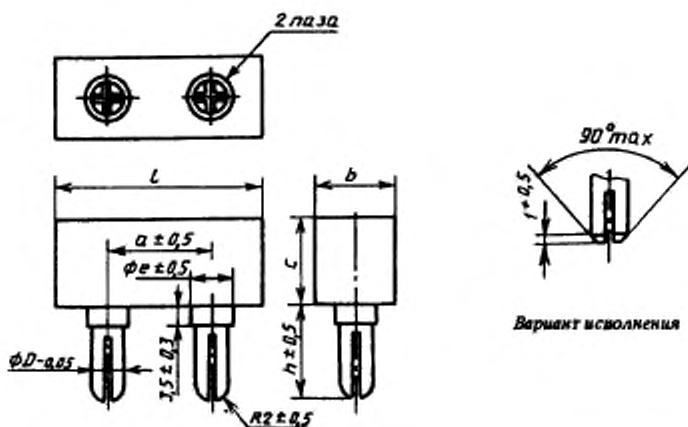


I_n , A	Минимальные величины						Максимальные величины							
	a	b_{\min}	c_{\max}	D	e	h	l	a	b_{\min}	c_{\max}	D	e	h	l_{\max}
2				4										
4	20	10	50	5	8	15	$> 29,5$	30	14	65	4,0	23	> 44	
6							$\leq 60,0$				5,0	10,5	≤ 90	
10											6,0			
16											7,0			
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8			
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5			

Черт. IX. Основные размеры прямых установок стакнов токарных на 220 В.

С. 21 ГОСТ Р 50339.3-92

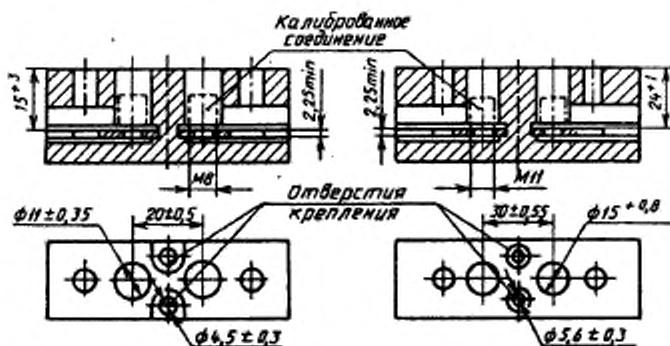

Черт. X. Основание плавкого предохранителя втычного типа с передним присоединением проводов

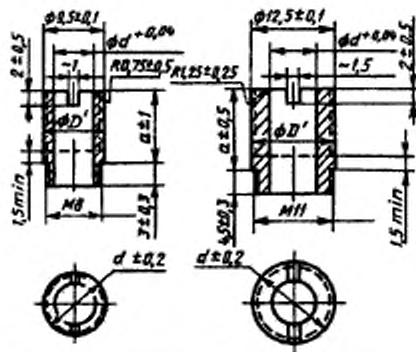

I_R , A	Минимальная величина			Максимальная величина		
	a	d	D'_{min}	a	d	D'_{min}
2	10	4,01	7,0	—	—	—
4	10	5,01	8,0	12	4,01	7,5
6	10	6,01	8,5	12	5,01	8,5
10	11	7,01	9,0	12	6,01	12,0
16	11	7,01	9,0	12	7,01	12,0
25	—	—	—	12	8,01	12,0
40	—	—	—	12	8,81	12,0
63	—	—	—	18	9,51	—

Черт. XI. Калибровочная втулка предохранителей втычного типа

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Акционерным обществом "Электрические низковольтные аппараты и системы"

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.Н. Гапоненко, Р.С. Хмельницкий, канд. техн. наук (руководитель темы); О.М. Точилин, А.М. Маргулис, А.Н. Бриллиант, А.В. Андреева

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 08.10.92 № 1339

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 269-3-87, МЭК 269-3А-78 "Предохранители плавкие низковольтные. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения" и полностью ему соответствует

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ Р 50339.0-92	Вводная часть, 1, 1.2, 5.2, 5.5, 5.6, 7.3, 8.5.5.1, 8.5.8, 8.11.1.4, 8.11.2.2.5, 8.11.2.6

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *О. Н. Власова*
Корректор *А. В. Прокофьев*
Оператор *С. И. Рабова*

Сдано в набор 05.11.92. Подписано в печать 29.12.92. Усл. печ. л. 1,5.
Усл. кр.-отт. 1,5. Уч.-над. л. 1,20 Тираж 393 экз. Зак. 152

Ордена "Знак Почета" Издательство стандартов,
107076, г. Москва, Коломенский пер., 14.
Набрано в Издательстве стандартов на НПУ.
Калужская типография стандартов,
ул. Московская, 256.

к ГОСТ Р 50339.3—92 (МЭК 269-3—87, МЭК 269-3А—78) Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 7. Перед наименованием	—	Приложение А
С. 8	Приложение	Приложение 1

(ИУС № 9 2006 г.)

к ГОСТ Р 50339.3—92 (МЭК 269-3—87, МЭК 269-3А—78) Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 7. Перед наименованием	—	Приложение А
С. 8	Приложение	Приложение 1

(ИУС № 9 2006 г.)