



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18979—90

Издание официальное

30 коп. Б3 2—90/117



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва**

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

Reinforced concrete columns for
multi-storey buildings.
Specifications

ГОСТ

18979-90

ОКП 58 2121

Дата введения 01.07.90

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные колонны сплошного прямоугольного поперечного сечения, изготовленные из тяжелого бетона и предназначенные для каркасов многоэтажных общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий.

Колонны применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного здания.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Колонны следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89, 1.020.1-4, 1.420.1-19 и 1.420.1-20с. Допускается изготавливать колонны по рабочим чертежам аналогичных серий для строительства зданий на просадочных, вечнономерзлых грунтах и подрабатываемых территориях, а также по другим чертежам для строительства зданий с геометрическими параметрами по ГОСТ 23838 и СТ СЭВ 6084 (с использованием форм колонн вышеуказанных серий).

Примечание. Допускается изготавливать на действующем оборудовании колонны по рабочим чертежам серий 1.020.1-2с, 1.420-6 до 1 января 1992 г., а серии 1.420-12 — до 1 января 1993 г.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Колонны подразделяют на типы в зависимости:

от числа этажей в пределах высоты колонны:

1 — одноэтажные;

2 — двухэтажные;

3 — трехэтажные;

от расположения колонны в каркасе здания по высоте:

КВ — верхние;

КС — средние;

КН — нижние;

КБ — на всю высоту здания (бесстыковые);

от числа консолей в пределах этажа:

О — одноконсольные;

Д — двухконсольные.

1.2.2. Форма и основные размеры колонн, изготавляемых по рабочим чертежам серий 1.020—1/87, 1.020.1—2с/89, 1.020.1—4, 1.420.1—19 и 1.420.1—20с, должны соответствовать указанным в приложении.

1.2.3. Показатели расхода бетона и стали на колонны должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.4. Колонны следует изготавливать со строповочными отверстиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с указаниями рабочих чертежей на эти колонны.

1.2.5. Колонны применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.6. Колонны обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка колонны состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа колонны, высоту этажа в дециметрах и арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения (1 — для колонны поперечного сечения 400×400 мм, 2 — 400×600 мм). Для нижних двух- и трехэтажных колонн зданий, имеющих высоту нижнего этажа, отличающуюся от высоты верхних этажей, а также для колонн типов 2КБО и 2КБД дополнительно указывают (в скобках) высоту нижнего этажа в дециметрах.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование колонны (К) и ее порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают порядковый номер по несущей способности колонны.

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения колонн — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей колонн (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Пример условного обозначения (марки) колонны типа 2КНД для зданий с этажами высотой 3,3 м, поперечного се-

чения 400×400 мм, третьей по несущей способности консоли и ствола колонны:

2КНД33.1-3.3

То же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (Н) и предназначенный для применения в условиях воздействия слабоагрессивной газообразной среды:

2КНД33.1-3.3-Н

Примечание Допускается принимать обозначение марок колонн в соответствии с рабочими чертежами на эти колонны до их пересмотра.

1.3. Характеристики

1.3.1. Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по прочности, жесткости и трещиностойкости; при этом требования по испытанию колонн нагружением не предъявляют;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости бетона, а для колонн, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды,— также по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по толщине защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии.

1.3.2. Колонны следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов или марок по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах колонн.

1.3.3. Нормируемая отпускная прочность бетона колонн должна быть равна 70% класса или марки бетона по прочности на сжатие.

При поставке колонн в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона колонн может быть повышена до 85% класса или марки бетона по прочности на сжатие согласно указаниям рабочих чертежей на эти колонны.

1.3.4. Для армирования колонн следует применять арматурную сталь:

стержневую горячекатаную периодического профиля класса А-III и гладкую класса А-I по ГОСТ 5781;

стержневую термомеханически упрочненную периодического профиля классов Ат-IIIС и Ат-IVС по ГОСТ 10884;

арматурную проволоку обыкновенную периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727 и повышенной прочности класса Врп-1 по ТУ 14-4-1322.

1.3.5. Форма, размеры арматурных и закладных изделий, а также их положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

1.3.6. Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922.

1.3.7. Значения действительных отклонений геометрических параметров колонн не должны превышать предельных, указанных в табл. 1.

Таблица 1

мм

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред. откл.
Отклонение от линейного размера	Длина колонны, размер от нижнего торца колонны до опорной плоскости колонны, размер между опорными плоскостями консолей при номинальном размере:	
	до 4000	±8
	св. 4000 > 8000	±10
	> 8000 > 16000	±12
	Размер поперечного сечения колонны, размер консоли:	
	до 250	±4
	св. 250 > 500	±5
	> 500	±6
	Размер, определяющий положение строповочного отверстия или монтажной петли закладного изделия на плоскости колонны	15
	Несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного изделия	10
		5
Отклонение от прямолинейности боковых граней колонны на всей их длине:	—	
до 4000		8
св. 4000 > 8000		10
> 8000 > 16000		12
Отклонение от перпендикулярности торцевой и боковых граней колонны при размере ее поперечного сечения:		
400, 500		5
600		6

1.3.8. Значения действительных отклонений размеров и положения выпусков арматуры и центрирующих прокладок не должны превышать ± 3 мм.

1.3.9. В колоннах, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

1.3.10. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду колонн (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия поверхностных технологических трещин) — по ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям для категорий:

А3 — боковых лицевых;

А7 — нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.

По согласованию изготовителя с потребителем боковые поверхности колонн могут быть категорий А2, А4—А6.

1.3.11. На боковых граниях колонн должны быть нанесены установочные риски по ГОСТ 13015.2 в бетоне или в закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные оси здания.

1.4. Маркировка

Маркировка колонн — по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка колонн — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. При этом колонны принимают:

по результатам периодических испытаний — по показателям морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), прочности сварных соединений, соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных технологических трещин, категории бетонной поверхности, правильности нанесения установочных рисок.

2.2. Приемку колонн по прочности, жесткости и трещиностойкости осуществляют по комплексу нормируемых и проектных показателей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

2.3. Колонны по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

2.4. Правильность нанесения установочных рисок на колонны определяют по результатам сплошного контроля.

2.5. В документе о качестве колонн по ГОСТ 13015.3 дополнительно должны быть приведены марка бетона по морозостойкости, а для колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление колонн).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Прочность бетона колонн следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других методов неразрушающего контроля, предусмотренных стандартами на методы контроля бетона.

3.2. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.3. Водонепроницаемость бетона колонн следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.4. Контроль сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.5. Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплыпов и околов бетона колонн следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

3.6. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует проверять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение колонн — по ГОСТ 13015.4 и настоящему стандарту.

4.2. Колонны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

4.3. Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2000 мм.

4.4. Подкладки под колонны и прокладки между ними следует располагать в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛОНН

1. Форма и основные размеры колонн приведены:

- поперечного сечения 400×400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020—1/87) — на черт. 1—4 и в табл. 2;
- поперечного сечения 400×400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020.1—4) — на черт. 5—8 и в табл. 3;
- поперечного сечения 400×400 мм каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью 7—9 баллов и в несейсмических районах (серия 1.020.1—2c/89), — на черт. 9 и в табл. 4;
- поперечного сечения 400×600 мм каркасов производственных зданий, возводимых в несейсмических районах и в районах сейсмичностью 7—9 баллов (серии 1.420.1—19, 1.420.1—20c), — на черт. 10—15 и в табл. 5.

Таблица 2

Колонны поперечного сечения 400×400 мм связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020—1/87)

Типоразмер колонн	Основные размеры колонн, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>h₂</i>	<i>l₂</i>	
1KB33.1	2550	—	—	—	
1KB36.1	2920	—	—	—	
1KB42.1	3520	—	—	—	
1KB48.1	4120	—	—	—	
2KB33.1	5850	—	—	—	
2KB36.1	6520	—	—	—	
2KB42.1	7720	—	—	—	
2KB48.1	8920	—	—	—	
3KB33.1	9150	—	—	—	
3KB36.1	10120	—	—	—	
3KB42.1	11920	—	—	—	
3KB48.1	13720	—	—	—	
1KB033.1	2550	2250	—	300	
1KB036.1	2920	2550	—		
1KB042.1	3520	3150	—		
1KB048.1	4120	3750	—	370	
1KB054.1	4720	4350	—		
1KB060.1	5320	4950	—		

Продолжение табл. 2

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	
2КВ033.1	5850	2250	3300	300	
2КВ036.1	6520	2550	3600		
2КВ042.1	7720	3150	4200		
2КВ048.1	8920	3750	4800	370	
2КВ060.1	11320	4950	6000		
3КВ033.1	9150	2250	3300	300	
3КВ036.1	10120	2550	3600		
3КВ042.1	11920	3150	4200	370	
3КВ048.1	13720	3750	4800		
1КВД33.1	2550	2250	—	300	
1КВД36.1	2920	2550	—		1
1КВД42.1	3520	3150	—		
1КВД48.1	4120	3750	—	370	
1КВД54.1	4720	4350	—		
1КВД60.1	5320	4950	—		
2КВД33.1	5850	2250	3300	300	
2КВД36.1	6520	2550	3600		
2КВД42.1	7720	3150	4200		
2КВД48.1	8920	3750	4800	370	
2КВД60.1	11320	4950	6000		
3КВД33.1	9150	2250	3300	300	
3КВД36.1	10120	2550	3600		
3КВД42.1	11920	3150	4200	370	
3КВД48.1	13720	3750	4800		
1КС33.1	3300	—	—	—	
1КС36.1	3600	—	—	—	
1КС42.1	4200	—	—	—	
1КС48.1	4800	—	—	—	
2КС42.1	8400	—	—	—	
2КС48.1	9600	—	—	—	
3КС33.1	9900	—	—	—	2
3КС36.1	10800	—	—	—	
1КС033.1	3300	2250	—		
1КС036.1	3600	2550	—		
1КС042.1	4200	3150	—		
1КС048.1	4800	3750	—		
1КС064.1	5400	4350	—		
1КС060.1	6000	4950	—	1050	

Продолжение табл. 2

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	
2КС042.1	8400	3150	4200		
2КС048.1	9600	3750	4800		1050
2КС060.1	12000	4950	6000		
3КС033.1	9900	2250	3300		
3КС036.1	10800	2550	3600		1050
1КСД33.1	3300	2250	—		
1КСД36.1	3600	2550	—		
1КСД42.1	4200	3150	—		
1КСД48.1	4800	3750	—		1050
1КСД54.1	5400	4350	—		
1КСД60.1	6000	4950	—		
2КСД42.1	8400	3150	4200		
2КСД48.1	9600	3750	4800		1050
2КСД60.1	12000	4950	6000		
3КСД33.1	9900	2250	3300		
3КСД36.1	10800	2550	3600		1050
1КН33(30).1	4550	—	—		
1КН33.1	5050	—	—		
1КН36.1	5350	—	—		
1КН42.1	5950	—	—		
2КН33(20).1	6650	—	—		
2КН42(20).1	7550	—	—		
2КН33(30).1	7850	—	—		
2КН42(30).1	8750	—	—		
2КН36(48).1	9650	—	—		
2КН42.1	10150	—	—		
2КН48.1	10850	—	—		
2КН48(60).1	12050	—	—		
3КН33(30).1	11150	—	—		
3КН33.1	11650	—	—		
3КН36.1	12550	—	—		
1КНО33(30).1	4550	3500	—		
1КНО33.1	5050	4000	—		
1КНО36.1	5350	4300	—		1050
1КНО42.1	5950	4900	—		
2КНО33(20).1	6650	2300	3300		
2КНО42(20).1	7550	2300	4200		1050

2


3

Продолжение табл. 2

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	
2КНО33(30)1	7850	3500	3300	—	
2КНО4(30)1	8750	3500	4200	—	
2КНО36(48)1	9650	5000	3600	—	
2КНО42.1	10150	4900	4200	—	
2КНО48.1	10850	5000	4800	—	
2КНО48(60)1	12050	6200	4800	—	
2КНО60.1	13250	6200	6000	—	
2КНО60(72)1	14450	7400	6000	—	
3КНО33(30)1	11150	3500	3300	—	
3КНО33.1	11650	4000	3300	—	
3КНО36.1	12550	4300	3600	—	
1КНД33(30)1	4550	3500	—	—	
1КНД33.1	5050	4000	—	—	
1КНД36.1	5350	4300	—	—	
1КНД42.1	5950	4900	—	—	
2КНД33(20)1	6650	2300	3300	—	
2КНД42(20)1	7550	2300	4200	—	
2КНД33(30)1	7850	3500	3300	—	
2КНД42(30)1	8750	3500	4200	—	
2КНД36(48)1	9650	5000	3600	—	
2КНД42.1	10150	4900	4200	—	
2КНД48.1	10850	5000	4800	—	
2КНД48(60)1	12050	6200	4800	—	
2КНД60.1	13250	6200	6000	—	
2КНД60(72)1	14450	7400	6000	—	
3КНД33(30)1	11150	3500	3300	—	
3КНД33.1	11650	4000	3300	—	
3КНД3.1	12550	4300	3600	—	
1КБ33.1	4300	—	—	—	300
1КБ36.1	4670	—	—	—	370
1КБ42.1	5270	—	—	—	—
2КБ33(30)1	7100	—	—	—	
2КБ33.1	7600	—	—	—	
2КБ33(20)1	5900	—	—	—	
2КБ36.1	8270	—	—	—	
2КБ42.1	9470	—	—	—	
2КБ48.1	10170	—	—	—	
3КБ33(30)1	10400	—	—	—	
3КБ33.1	10900	—	—	—	
3КБ36.1	11870	—	—	—	

Продолжение табл. 2


Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>h</i>	
3КБ42.1	13670	—	—	—	
3КБ48.1	14970	—	—	—	
1КБО33.1	4300	4000	—	300	
1КБО36.1	4670	4300	—	370	
1КБО42.1	5270	4900	—		
2КБО33(20).1	5900	2300			
2КБО33(30).1	7100	3500	3300	300	
2КБО33.1	7600	4000			
2КБО36.1	8270	4300	3600		
2КБО42.1	9470	4900	4200		
2КБО48.1	10170	5000	4800	370	
2КБО60.1	12570	6200	6000		
3КБО33(30).1	10400	3500	3300	300	
3КБО33.1	10900	4000			
3КБО36.1	11870	4300	3600		
3КБО42.1	13670	4900	4200	370	4
3КБО48.1	14970	5000	4800		
1КБД33.1	4300	4000	—	300	
1КБД36.1	4670	4300	—	370	
1КБД42.1	5270	4900	—		
2КБД33(20).1	5900	2300			
2КБД33(30).1	7100	3500	3300	300	
2КБД33.1	7600	4000			
2КБД36.1	8270	4300	3600		
2КБД42.1	9470	4900	4200		
2КБД48.1	10170	5000	4800	370	
2КБД60.1	12570	6200	6000		
3КБД33(30).1	10400	3500	3300	300	
3КБД33.1	10900	4000			
3КБД36.1	11870	4300	3600		
3КБД42.1	13670	4900	4200		
3КБД48.1	14970	5000	4800	370	

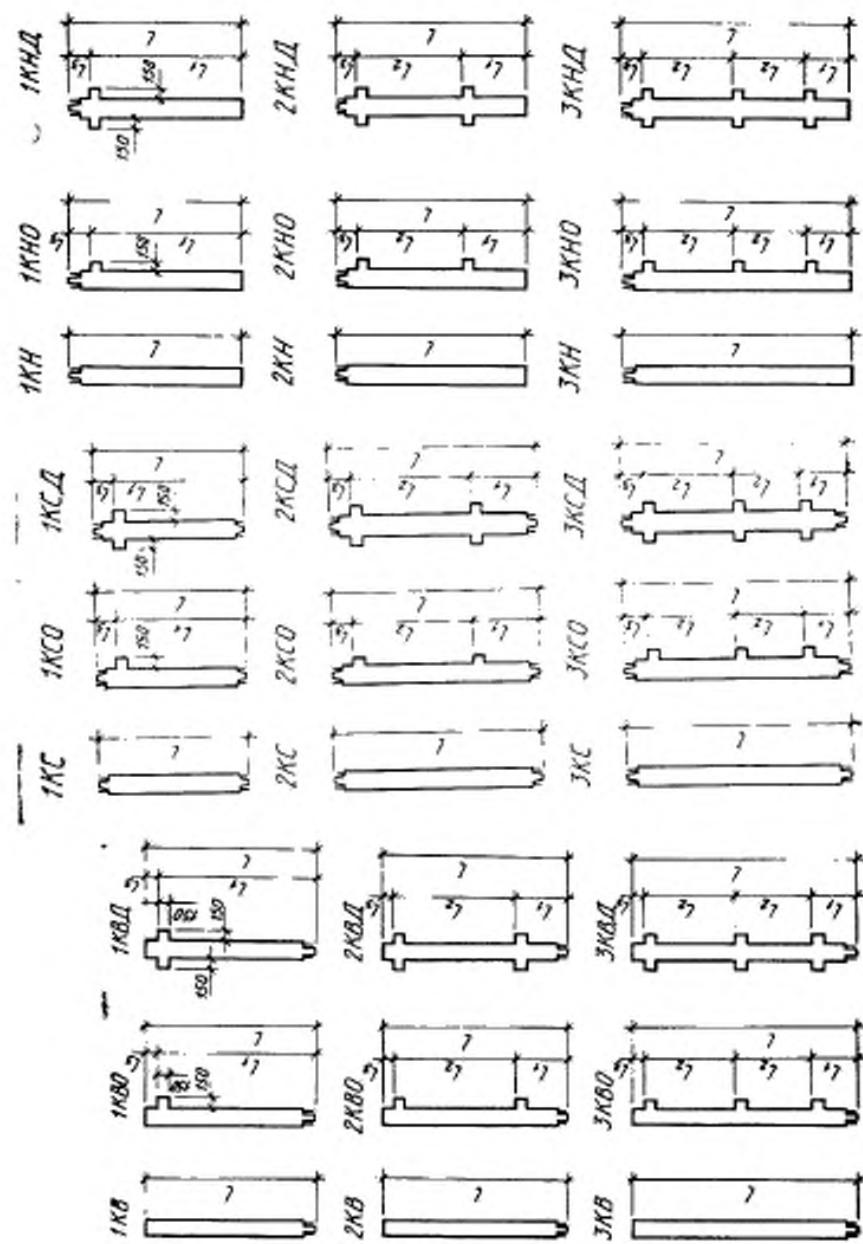

Черт. 3

Черт. 2

Черт. 1

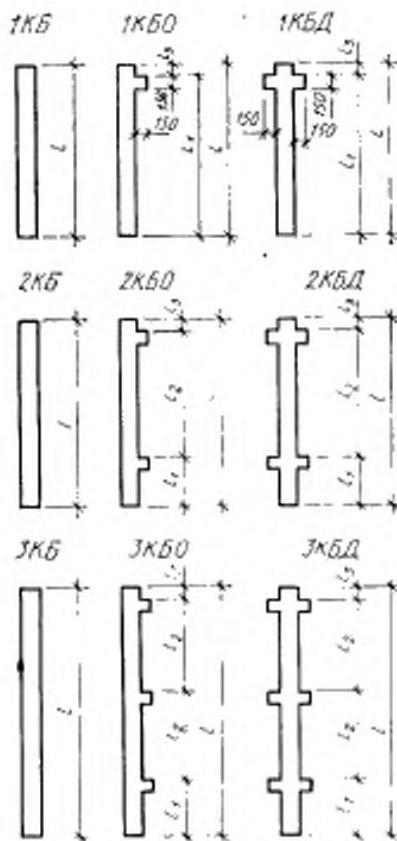

Черт. 4

Таблица 3

Колонны поперечного сечения 400×400 мм рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020.1—4)

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>t</i>	<i>t₁</i>	<i>t₂</i>	<i>t₃</i>	
1KBO36.1	2920	2550	—	—	
1KBO42.1	3520	3150	—	—	370
1KBO48.1	4120	3750	—	—	
1KBO54.1	4720	4350	—	—	
1KBO60.1	5320	4950	—	—	5

Продолжение табл. 3


Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>t</i>	<i>t₁</i>	<i>t₂</i>	<i>t₃</i>	
2КВО36.1	6520	2550	3600		
2КВО42.1	7720	3150	4200		
2КВО48.1	8920	3750	4800		
2КВО60.1	11320	4950	6000	370	
3КВО36.1	10120	2550	3600		
3КВО42.1	11920	3150	4200		
3КВО48.1	1372	3750	4800	370	
1КВД36.1	2920	2550			
1КВД42.1	3520	3150			
1КВД48.1	4120	3750			
1КВД54.1	4720	4350			
1КВД60.1	5320	4950			
2КВД36.1	6520	2550	3600		
2КВД42.1	7720	3150	4200		
2КВД48.1	8920	3750	4800		
2КВД60.1	11320	4950	6000	370	
3КВД36.1	10120	2550	3600		
3КВД42.1	11920	3150	4200		
3КВД48.1	13720	3750	4800	370	
1КСО36.1	3600	2550			
1КСО42.1	4200	3150			
1КСО48.1	4800	3750			
1КСО54.1	5400	4350			
1КСО60.1	6000	4950			
2КСО42.1	8400	3150	4200		
2КСО48.1	9600	3750	4800		
2КСО60.1	12000	4950	6000	1050	
1КСД36.1	3600	2550			
1КСД42.1	4200	3150			
1КСД48.1	4800	3750			
1КСД54.1	5400	4350			
1КСД60.1	6000	4950			
2КСД42.1	8400	3150	4200		
2КСД48.1	9600	3750	4800		
2КСД60.1	12000	4950	6000	1050	
2КНО42.1	9650	4400	4200		
2КНО48.1	10850	5000	4800		
2КНО48(60).1	12050	6200	4800		
2КНО60.1	13250	6200	6000		
2КНО60(72).1	14450	7400	6000	1050	7

Продолжение табл. 3


Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	
3КНО36.1	12050	3800	3600		
3КНО36(48)1	13250	5000	3600		
3КНО42.1	13850	4400	4200	1050	
3КНО48.1	15650	5000	4800		
2КНД42.1	9650	4400	4200		
2КНД48.1	10850	5000	4800	1050	
2КНД48(60)1	12050	6200	4800		
2КНД60(72)1	14450	7400	6000		
2КНД60.1	13250	6200	6000	1050	
3КНД36(48)1	13250	5000	3600		
3КНД36.1	12050	3800	3600		
3КНД42.1	13850	4400	4200	1050	
3КНД48.1	15650	5000	4800		
2КБО36.1	7770	3800	3600		
2КБО42.1	8970	4400	4200		
2КБО48.1	10170	5000	4800	370	
2КБО60.1	12570	6200	6000		
3КБО36.1	11370	3800	3600		
3КБО36(48)1	12570	5000	3600		
3КБО42.1	13170	4400	4200	370	
3КБО48.1	14970	5000	4800		
2КБД36.1	7770	3800	3600		
2КБД42.1	8970	4400	4200		
2КБД48.1	10170	5000	4800	370	
2КБД60.1	12570	6200	6000		
3КБД36.1	11370	3800	3600		
3КБД36(48)1	12570	5000	3600		
3КБД42.1	13170	4400	4200	370	
3КБД48.1	14970	5000	4800		

7


8

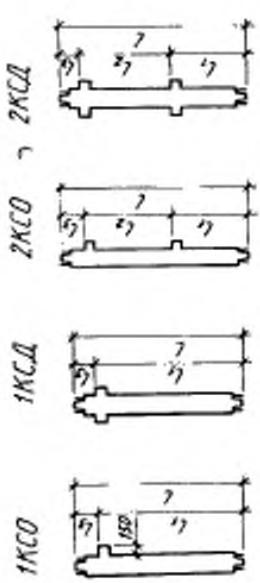


Черт. 6

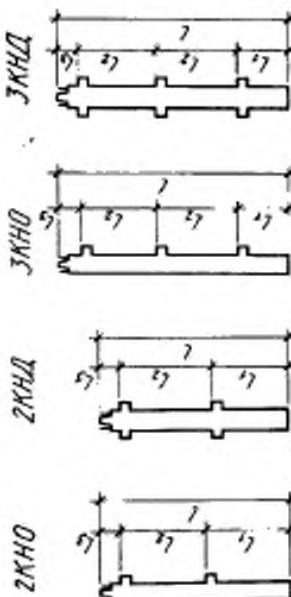

Черт. 7

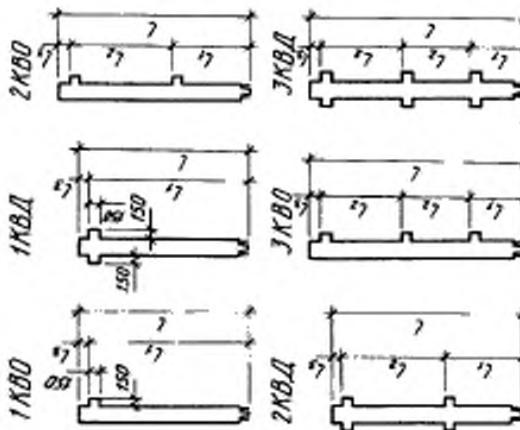

Черт. 5

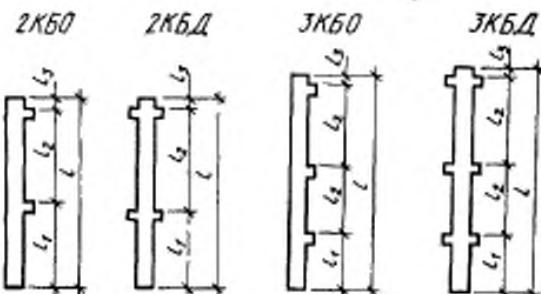

Черт. 8

Таблица 4

Колонны поперечного сечения 400×400 мм каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью 7—9 баллов и в несейсмических районах
(серия 1.020.1—2с/89)

Типоизмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>t</i>	<i>L</i>	<i>a</i> × <i>h</i>	<i>t₁</i>	
1КВ33.1	2420	1920	—	500	
1КВ36.1	2720	2070	—	650	
1КВ42.1	3320	2670	—		
	3320	2820	—	500	
1КВ42.1*	3650	3000	—		
	4020	3370	—		
1КВ48.1	3920	3270	—		
1КВ48.1*	4620	3970	—		9
1КВ54.1	4520	3870	—	650	
1КВ54.1*	4850	4200	—		
	5220	4570	—		
1КВ60.1	5120	4470	—		
1КВ60.1*	5820	5170	—		
1КВ70.1*	6150	5500	—		
1КВ80.1*	7150	6500	—		


Продолжение табл. 4

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>a</i> × <i>l₂</i>	<i>l₃</i>	
2KB33.1	5720	1920	1 × 3300		
2KB36.1	6320	2070	1 × 3600		
2KB42.1	7520	2620	1 × 4200		
2KB48.1	8720	3270	1 × 4800		
2KB48.1*	4620		1 × 2050		
		1920	1 × 1950		650
2KB54.1*	4520		1 × 2650		
5220					
2KB60.1	11120	4470	1 × 6000		
2KB60.1*	5120	1920	1 × 2550		
5820			1 × 3250		
3KB33.1	9020	1920	2 × 3300		500
3KB36.1	9920	2070	2 × 3600		650
1KC33.1	3300	1920	—		1380
1KC36.1	3600	2070	—		
1KC42.1	4200	2620	—		
1KC48.1	4800	3270	—		1530
1KC54.1	5400	3870	—		
1KC60.1	6000	4470	—		
3KC33.1	9900	1920	2 × 3300		1380
3KC36.1	10800	2070	2 × 3600		1530
1KH33(32)1		3370	—		1380
1KH36(32)1	4750	3270	—		1530
1KH33.1*	5250	3870	—		
2KH33(20)1	6850	2170	1 × 3300		1380
2KH42(32)1	8950	3370	1 × 4200		
2KH42.1	10350	4620			
2KH48.1	11200	4870			
2KH48(60)1	12400	6070	1 × 4800		1530
2KH60.1	13600				
2KH60(72)1	14800	7270	1 × 6000		
3KH33.1	11850	3870	2 × 3300		1380
3KH33(42)1	12750	4770			

Продолжение табл. 4

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>n</i> × <i>l₂</i>	<i>h</i>	
3КН36.1 3КН36(48)1	12750 13600	4020 4870	2×3600	1530	
1КБ33.1	4370	3870	—	500	
1КБ36.1 1КБ42.1 1КБ42.1* 1КБ60.1* 1КБ70.1* 1КБ80.1*	4670 5270 5620 6820 7750 8750	4020 4620 4970 6170 7100 8100	— — — — — —	650	
2КБ33.1* 2КБ33.1	5970 7670	2170 3870	1×3300 1×3300	500	9
2КБ36.1 2КБ42.1 2КБ48.1 2КБ60.1	8270 9470 10320 12720	4020 4620 4870 6070	1×3600 1×4200 1×4800 1×6000	650	
3КБ33.1	10970	3870	2×3300	500	
3КБ36.1 3КБ36(48)1	11870 12720	4020 4870	2×3600	650	

* Колонны для зданий с залыми помещениями.

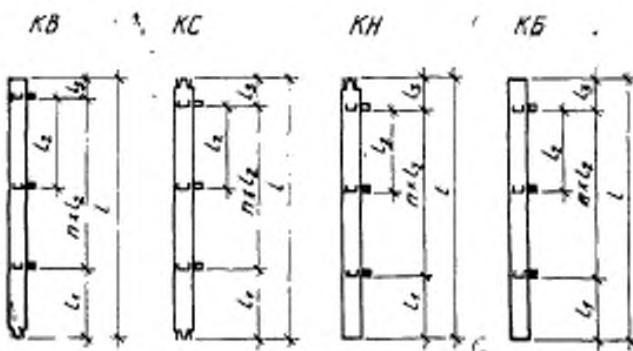

Черт. 9







Таблица 5

Колонны поперечного сечения 400×600 мм каркасов производственных зданий, возводимых в несейсмических районах и в районах сейсмичностью 7—9 баллов (серии 1.420.1—19, 1.420.1—20 с)







Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	l	l_1	l_2	l_3	
1КВ60.2	4910	—	—	—	
1КВ72.2	6110	—	—	—	
1КВО48.2	3510	2800	—	—	
1КВО54.2	4110	3400	—	—	
1КВО60.2	4710	4000	—	—	710
1КВО72.2	5910	5200	—	—	
2КВО48.2	8310	2800	4800	—	
2КВО54.2	9510	3400	5400	—	
2КВО60.2	10710	4000	6000	—	710
1КВД48.2	3510	2800	—	—	
1КВД54.2	4110	3400	—	—	
1КВД60.2	4710	4000	—	—	710
1КВД72.2	5910	5000	—	—	
2КВД48.2	8310	2800	4800	—	
2КВД54.2	9510	3400	5400	—	
2КВД60.2	10710	4000	6000	—	710
1КСО48.2	4790	2800	—	—	
1КСО54.2	5390	3400	—	—	
1КСО60.2	5990	4000	—	—	1990
1КСО72.2	7190	5200	—	—	
2КСО48.2	9590	2800	4800	—	
2КСО54.2	10790	3400	5400	—	
2КСО60.2	11990	4000	6000	—	1990
1КСД48.2	4790	2800	—	—	
1КСД54.2	5390	3400	—	—	
1КСД60.2	5990	4000	—	—	1990
1КСД72.2	7190	5200	—	—	
2КСД48.2	9590	2800	4800	—	
2КСД54.2	10790	3400	5400	—	
2КСД60.2	11990	6000	6000	—	1990
2КНО48.2	11440	4650	4800	—	
2КНО48(60).2	12640	5850	4800	—	
2КНО54.2	12640	5250	5400	—	
2КНО60.2	13840	5850	6000	—	
2КНО60(72).2	15040	7050	6000	—	1990
2КНО72.2	16240	7050	7200	—	12

Продолжение табл. 5

Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>t₁</i>	<i>t₂</i>	
2КНД48.2	11440	4650	4800		
2КНД48(60)2	12640	5850	4800		
2КНД54.2	12640	5250	5400		
2КНД60.2	13840	5850	6000		
2КНД60(72)2	15040	7050	6000	1990	12
2КНД72.2	16240	7050	7200		
2КБО60(48)2	11550	4650	—		
2КБО60(60)2	12750	5850	—	6900	
2КБО72(48)2	12750	4650	—		
2КБО72(60)2	13950	5850	—	8100	
2КБО72(72)2	15150	7050	—		
2КБО48.2	10160	4650	4800		
2КБО54.2	11360	5250	5400		
2КБО60.2	12560	5850	6000		
2КБО72.2	14960	7050	7200	710	136
1КБД48.2	5360	4650	—		
1КБД60.2	6560	5850	—		
1КБД72.2	7760	7050	—	710	14
2КБД60(48)2	11550	4650	—		
2КБД60(60)2	12750	5850	—	6900	
2КБД72(48)2	12750	4650	—		
2КБД72(60)2	13950	5850	—	8100	
2КБД72(72)2	15150	7050	—		
2КБД48.2	10160	4650	4800		
2КБД54.2	11360	5250	5400		
2КБД60(72)2	13760	7050	6000		
2КБД72.2	14960	7050	7200	710	150
2КБД60.2	12560	5850	6000		

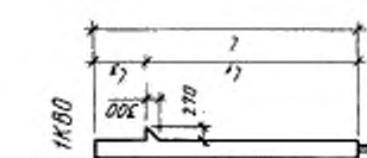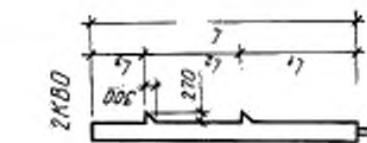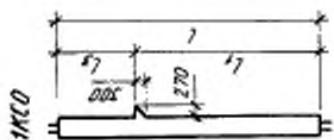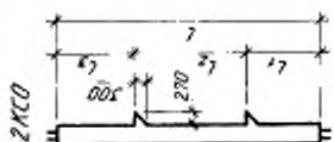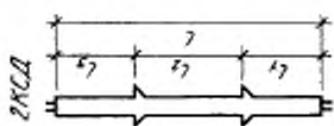


Черт. 11

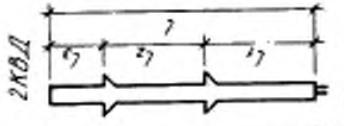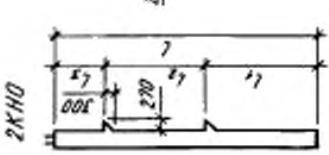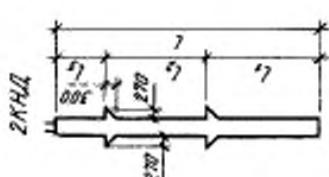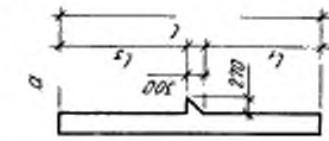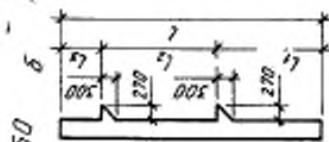



Черт. 13

Черт. 12

Черт. 10

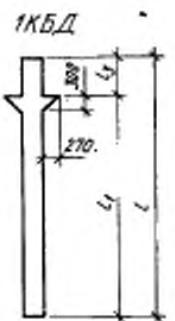

Черт. 14

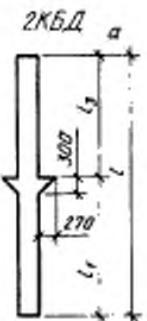

Черт. 15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Н. Ягодкин, канд. техн. наук; Н. Г. Марченко (руководитель темы); Г. В. Выжигин, канд. техн. наук; Э. Н. Кодыш, канд. техн. наук; Е. О. Синичкина; А. П. Васильев, д-р техн. наук; Н. Н. Коровин, канд. техн. наук; М. Г. Коревицкая, канд. техн. наук; Б. Н. Волынский; В. Л. Морозенский, канд. техн. наук; Б. В. Карабанов, канд. техн. наук; О. Н. Тарутина; Н. А. Капанадзе; Л. Ф. Келешева; Б. П. Ковтунов, канд. техн. наук; Т. В. Барабанова; В. И. Пименова; В. И. Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 12.02.90 № 13

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 5781-82	1.3.4
ГОСТ 6727-80	1.3.4
ГОСТ 10060-87	3.2
ГОСТ 10180-78	3.1
ГОСТ 10884-81	1.3.4
ГОСТ 10922-75	1.3.6, 3.4
ГОСТ 12730.0-78	3.3
ГОСТ 12730.5-84	3.3
ГОСТ 13015.0-83	1.3.1, 1.3.10
ГОСТ 13015.1-81	2.1, 2.2
ГОСТ 13015.2-81	1.3.11, 1.4
ГОСТ 13015.3-81	2.5
ГОСТ 13015.4-84	4.1
ГОСТ 17624-87	3.1
ГОСТ 17625-83	3.6
ГОСТ 18106-86	3.1
ГОСТ 22690-88	3.1
ГОСТ 22904-78	3.6
ГОСТ 23009-78	1.2.6
ГОСТ 23838-79	1.1

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 23858—89	3.4
ГОСТ 26134—84	3.2
ГОСТ 26433.0—85	3.5
ГОСТ 26433.1—89	3.5
ГОСТ 26633—85	1.3.2
ТУ 14—4—1322—85	1.3.4
СТ СЭВ 6084—87	1.1

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

10079-80

Сдано в наб. 13.04.90 Подп. в печ. 01.06.90 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт 1,61 уч.-изд. л.
Тираж 19 000 Цена 30 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопроспенский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лиговский пер., 6. Зак. 1826