



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 111—90
(СТ СЭВ 5447—85)

Издание официальное

Б3 7—89/570

55 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

Технические условия

Polished glass. Specifications

ГОСТ

111—90

(СТ СЭВ 5447—85)

ОКП 59 1100

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на листовое стекло (далее — стекло), предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций, изделий остекления средств транспорта, а также мебели, зеркал и других изделий технического и бытового назначения.

Стандарт не распространяется на армированное, узорчатое, цветное, теплопоглощающее стекло и другие виды листовых стекол со специальными свойствами.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. Стекло должно изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2. Стекло в соответствии с его назначением и регламентируемыми свойствами подразделяют на марки, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Марка стекла	Толщина стекла, мм	Условное наименование	Рекомендуемая область применения
<i>M₁</i>	2,0—6,0	Зеркальное улучшенное	Изготовление высококачественных зеркал, ветровых стекол легковых автомобилей

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

С. 2 ГОСТ 111—90

Продолжение табл. 1

Марка стекла	Толщина стекла, мм	Условное наименование	Рекомендуемая область применения
M_2	2,0—6,0	Зеркальное	Изготовление зеркал массового применения, безопасных стекол средств транспорта
M_3	2,0—6,0	Техническое полированное	Изготовление декоративных зеркал, изделий для мебели, безопасных стекол средств транспорта
M_4	2,0—6,0	Оконное полированное	Высококачественное остекление светопрозрачных конструкций, изготовление изделий для мебели, безопасных стекол средств транспорта
M_5	2,0—6,0	Оконное неполированное улучшенное	Остекление светопрозрачных конструкций, изготовление изделий для мебели, безопасных стекол сельскохозяйственных машин и тихоходного транспорта
M_6	2,0—6,0	Оконное неполированное	Остекление светопрозрачных конструкций
M_7	6,5—12,0	Витринное полированное	Высококачественное остекление витрин, витражей
M_8	6,5—12,0	Витринное неполированное	Остекление витрин, витражей, фонарей

Примечание. Стекло марки M_8 допускается выпускать до 01.01.96.

1.1.3. Стекло изготавливают и поставляют с размерами по спецификации потребителя (твёрдые размеры — ТР).

При отсутствии спецификации допускается изготовление и поставка стекол в заводском ассортименте размеров (свободные размеры — СВР).

1.1.4. Толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность одного и того же листа стекла должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

Толщина стекла	Пред. откл. по толщине стекла марок			Разнотолщинность стекла марок		
	$M_1—M_3$	$M_4—M_6$	M_7, M_8	$M_1—M_3$	$M_4—M_6$	M_7, M_8
2,0						
2,5	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	—	0,1	0,2	—
3,0						
3,5						

Продолжение табл. 2

мм

Толщина стекла	Пред. откл по толщине стекла марок			Разнотолщинастность стекла марок		
	M_1-M_3	M_4-M_6	M_7, M_8	M_1-M_3	M_4-M_6	M_7, M_8
4,0						
5,0	$\pm 0,2$	$+0,2$ $-0,4$	—	0,2	0,3	—
6,0						
6,5						
7,0						
8,0	—	—	$+0,4$ $-0,5$	—	—	0,5
10,0						
12,0						

Примечания:

- Стекло марок M_1, M_2, M_3 толщиной 4,0—6,0 мм по согласованию изготовителя с потребителем допускается выпускать с другими предельными отклонениями по толщине.
- Стекло марок M_5, M_6 толщиной 5 и 6 мм допускается выпускать с разнотолщинностью 0,4 мм, стекло марок M_7, M_8 толщиной 10 и 12 мм — с разнотолщинностью 0,7 мм.
- Стекло марок M_5 и M_6 переходных толщин (СВР) от 4,3 до 4,5 мм относят к стеклу толщиной 4,0 мм; от 5,3 до 5,5 — к стеклу толщиной 5,0 мм.

1.1.5. Ширина и длина стекла, а также предельные отклонения размеров стекла ТР должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм

Толщина	Максимальная ширина и длина	Пред. откл. размеров при длине кромок	
		до 1000	св 1000
2,0	1000×1600		
2,5		± 2	± 3
3,0	1300×2000		
3,5			

2*

С. 4 ГОСТ 111—90

Продолжение табл. 3

Толщина	Максимальная ширина и длина	мм		Пред. откл. размеров при длине кромок
		до 1000	св. 1000	
4,0				
5,0				
6,0	1600×2500			
				±3
Св. 6,0 до 12,0 включ.	3000×6000			±4

Примечание. Минимальные размеры стекол — 400×500 мм.

Предельные отклонения размеров стекла СВР по длине и ширине не должны превышать для стекол толщиной до 3 мм ... +10; -5 мм, а для стекол толщиной св. 3 мм ... +20; -5 мм.

1.1.6. Условное обозначение стекла должно состоять из обозначения марки, категории размеров, ширины, длины и толщины стекла и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения листового стекла марки М₁ твердых размеров шириной 1200 мм, длиной 1800 мм и толщиной 4 мм:

*Стекло листовое М₁—TP—1200×1800×4 ГОСТ 111—90 или
Стекло ЛМ₁—TP ГОСТ 111—90 1200×1800×4*

Пример условного обозначения листового стекла марки М₆ свободных размеров шириной 1300 мм, длиной 2000 мм и толщиной 3 мм:

*Стекло листовое М₆—СВР—1300×2000×3 ГОСТ 111—90 или
Стекло ЛМ₆—СВР ГОСТ 111—90 1300×2000×3*

1.2. Характеристики

1.2.1. Стекло должно иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей не должна превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

мм

Длина диагоналей	Разность длин диагоналей стекла толщиной			
	от 2,0 до 4,0 включ. марок		от 5,0 и более марок	
	$M_1 - M_4$	M_5, M_6	$M_1 - M_4$	$M_5 - M_6$
До 1600	3	5	4	7
Св. 1600 до 2500	5	7	7	7
» 2500 » 3200	—	7	7	7
» 3200	—	—	7	7

1.2.2. Стекло должно иметь ровные кромки и целые углы (отламываться по линии надреза, не растрескиваясь).

Щербление края стекла, сколы, выступы края стекла и повреждение углов (по биссектрисе) не должны превышать предельных отклонений размеров по ширине и длине.

1.2.3. Расстояние между пороками (сосредоточенность) и общее количество допускаемых неразрушающих пороков всех видов на 1 м² стекла должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.

По показателям внешнего вида (порокам) стекло марок M_1 ; M_2 , M_3 должно соответствовать требованиям ТУ 21—0284503—112, марки M_4 — приложению 1, марок $M_5—M_8$ — приложению 2.

Таблица 5

Наименование показателя	Норма ограничения для стекла марок					
	M_1	M_2	M_3	M_4, M_7	M_5, M_8	M_6
Расстояние между пороками, мм, не менее	300	150	100	50	—	—
Количество допускаемых пороков на 1 м ² , не более	4	6	9	12	15	20

П р и м е ч а н и я:

1. Разрушающие пороки не допускаются.
2. При уменьшении размеров или количества допускаемых пороков сосредоточенность пропорционально уменьшается.

1.2.4. Оптические искажения должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

С. 6 ГОСТ 111-90

Таблица 6

* Для стекла СВР в крае листа на расстоянии не более 100 мм от кромки не нормируют.

Примечание. К оптическим искажениям не относят искажения полос экрана, вызываемые пороками стекла.

1.2.5. Коэффициент направленного пропускания света должен соответствовать значениям, указанным в табл. 7.

Таблица 7

Толщина, мм	Коэффициент направленного пропускания света, не менее, стекла марок	
	M_1, M_2	$M_3—M_8$
2,0	0,89	0,87
2,5	0,89	0,87
3,0	0,89	0,86
3,5	0,88	0,85
4,0	0,88	0,85
5,0	0,88	0,84
6,0	0,87	0,84

Продолжение табл. 7

Толщина, мм	Коэффициент направленного пропускания света не менее стекла марок	
	M_1, M_2	$M_3—M_8$
6,5		0,83
7,0		0,83
8,0	—	0,81
10,0		0,79
11,0		0,76
12,0		0,75

1.2.6. Водостойкость стекла марок M_5, M_6 не должна быть ниже класса 4/98.

1.2.7. Величина остаточных внутренних напряжений стекла марок M_5, M_6 не должна превышать 100 нм/см.

1.3. Маркировка и упаковка

1.3.1. Поверхность каждого листа стекла марок M_1, M_2 , не бывшую в контакте с расплавом олова, помечают любым способом, не повреждающим стекло.

1.3.2. При упаковывании листы стекла марок $M_1—M_4, M_7$ должны быть переложены прокладочными материалами. В качестве прокладочного материала применяют бумагу по ГОСТ 16711, ГОСТ 8273 (кроме марок Ж и Е) или другой вид бумаги, не содержащей царапающих включений. По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять порошковые материалы, прокладки на основе полимеров и другие материалы, не содержащие абразивные включения и обеспечивающие защиту стекла от коррозии и механических повреждений.

Стекло других марок также допускается перекладывать указанными материалами.

1.3.3. Листы стекла упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 4295, специализированные контейнеры для листового стекла, ящичные специализированные поддоны и пакетирующие кассеты для витринного стекла по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, транспортные многооборотные пакеты по ТУ 21—РСФСР—60 и пакеты, сформированные из уголков для пакетирования стекла по ТУ 21—УССР—403 и ТУ 21—23/23—07.

1.3.4. В каждую стопу стекла контейнера или ящика устанавливают листы стекла одной марки, одного размера и толщины.

Листы устанавливают так, чтобы исключалась возможность смещения отдельных листов стекла относительно стопы. Между стопами стекла в контейнере устанавливают предохранительные

С. 8 ГОСТ 111—90

вставные перегородки (деревянные, из гофрированного картона и др.).

1.3.5. Пространство между стопами стекла и стенками ящиков должно быть заполнено уплотняющим материалом.

В качестве уплотняющего прокладочного материала в ящиках используется древесная стружка по ГОСТ 5244 или изоляционные древесно-волокнистые плиты по ГОСТ 4598, или гофрированный картон по ГОСТ 7376.

1.3.6. При упаковывании стекла марок M_1 — M_4 , M_7 в специализированный контейнер стопу стекла сверху закрывают бумагой по ГОСТ 515, ГОСТ 8828 (кроме марок Ж и Е).

При упаковывании стекла марок M_1 — M_4 , M_7 в ящик между стопой стекла и стружкой по всей поверхности стекла прокладывают бумагу по ГОСТ 16711, ГОСТ 8273 (кроме марок Ж и Е), края нижнего и верхнего листов заворачивают, образуя пакет.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается не упаковывать в пакет листы стекла площадью более 1 м².

Стекло других марок допускается упаковывать указанным способом.

1.3.7. В каждый контейнер должен быть вложен или наклеен ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение стекла;
- количество листов стекла в шт. и/или м²;
- номер или фамилию упаковщика;
- дату упаковки.

1.3.8. Стекла, отправляемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы СССР, упаковывают в ящики по ГОСТ 4295, в универсальные и специализированные контейнеры по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.3.9. Каждую партию листов стекла сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение стекла;
- количество листов стекла в шт. и/или м²;
- количество контейнеров, ящиков;
- номер и дату составления документа.

1.3.10. Маркировка на ящиках должна содержать манипуляционные знаки, означающие «Осторожно, хрупкое!», «Верх, не кантовать», «Боится сырости» по ГОСТ 14192 и следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение стекла (в одну или несколько строк на одной или разных стенках ящика);

количество листов стекла в шт. и/или м²;
маркировку, характеризующую тару, по ГОСТ 14192.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемку стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта производят партиями. Партией считают количество стекла, оформленное одним документом о качестве.

При поставке стекла СВР в партии допускается листов площадью до 0,5 м² не более 10 %, св. 1,0 м² — не менее 10 %.

2.2. Стекло подвергают приемосдаточным испытаниям по пп. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1—1.2.4 и периодическим испытаниям по пп. 1.2.5—1.2.7.

2.2. Приемосдаточные испытания

2.3.1. Проверка партии листов стекла на соответствие требованиям пп. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1—1.2.3 должна проводиться по двухступенчатому плану контроля по ГОСТ 18242.

2.3.2. Объем выборки в зависимости от объема партии для первой и второй ступени плана контроля, а также число дефектных изделий приведены в табл. 8.

Таблица 8

Объем партии, шт.	Ступень плана контроля	Объем выборки, шт.	Общий объем выборки, шт.	Число дефектных листов стекла марок					
				M ₁ , M ₂		M ₃ , M ₄ , M ₇		M ₅ , M ₆ , M ₈	
				Приемочное число	Браковочное число	Приемочное число	Браковочное число	Приемочное число	Браковочное число
От 6 до 90 включ	1	3	3	0	2	0	2	0	2
Св. 90 » 150 »	2	3	6	1	2	1	2	1	2
» 150 » 280 »	1	5	5	0	2	0	2	0	3
» 280 » 500 »	2	5	10	1	2	1	2	1	4
» 500 » 1200 »	1	8	8	0	2	0	3	1	4
» 1200 » 3200 »	2	8	16	1	2	3	4	4	5
» 3200 » 10000 »	1	13	13	0	3	1	4	2	5
	2	13	26	3	4	4	5	6	7
	1	20	20	1	4	2	5	3	7
	2	20	40	4	5	6	7	8	9
	1	32	32	2	5	3	7	5	9
	2	32	64	6	7	8	9	12	13
	1	50	50	3	7	5	9	7	11
	2	50	100	8	9	12	13	18	19

2.3.3. Партию листов стекла считают принятой, если число дефектных листов в выборке меньше или равно приемочному числу, указанному в табл. 8 для первой ступени плана контроля, и бра-

С. 10 ГОСТ 111—90

куют, если число дефектных листов больше или равно браковочному числу.

Если число дефектных листов в первой выборке больше приемочного, но меньше браковочного числа, следует отобрать от той же партии выборку объемом, указанным в табл. 8 для второй ступени плана контроля, и повторить испытания по всем контролируемым показателям, указанным в п. 2.3.1.

После повторной проверки показателей партию листов стекла считают принятой, если суммарное число дефектных листов в выборках для первой и второй ступеней плана контроля меньше или равно приемочному числу, указанному для второй ступени, и считают непринятой, если это суммарное число дефектных листов равно или больше браковочного числа, указанного в табл. 8 для второй ступени плана контроля.

2.3.4. Для проверки оптических искажений (п. 1.2.4) из партии составляют выборку из числа листов, принятых по п. 2.3.1, объемом, указанным в табл. 9.

Таблица 9
шт.

Объем партии	Объем выборки
До 90 включ.	2
Св. 90 до 500 1	3
„ 500 „ 3200 *	5
„ 3200	8

Партию считают принятой, если все листы соответствуют требованиям п. 1.2.4. При несоответствии хотя бы одного листа требованиям п. 1.2.4, проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве листов. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки более чем на одном листе партию считают непринятой.

2.4. Периодические испытания проводят один раз в год и при изменении технологии.

2.4.1. Коефициент направленного пропускания света (п. 1.2.5) и водостойкость (п. 1.2.6) определяют на трех образцах; величину остаточных внутренних напряжений (п. 1.2.7) — на пяти образцах.

При получении неудовлетворительных результатов проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют и переводят испытания по данному

показателю в приемосдаточные до получения положительных результатов не менее чем на двух партиях подряд.

2.5. На предприятии-изготовителе допускается устанавливать объем партии и проводить испытания на соответствие требованиям пп. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1—1.2.4 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.6. Потребитель имеет право производить приемку стекла, соблюдая при этом правила приемки и применяя методы испытаний, установленные в настоящем стандарте.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Длину и ширину листов стекла, а также длину их диагоналей измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502 или другим мерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм.

3.2. Толщину стекла измеряют микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,01 мм в середине каждой стороны листа на расстоянии от кромки не менее его толщины. За толщину стекла принимают среднее арифметическое значение результатов измерений.

Разнотолщинность стекла определяют как разность между максимальной и минимальной толщиной одного и того же листа стекла.

3.3. Щербины, сколы измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 или другим мерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм.

Повреждения углов измеряют с помощью угольника по ГОСТ 3749 и металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм.

3.4. Показатели внешнего вида (пороки) определяют визуально в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Лист стекла устанавливают вертикально на расстоянии не менее 0,6 м от наблюдателя. Освещенность поверхности листа стекла должна быть не менее 300 лк.

Пороки стекла размером 1 мм и более измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм или другим мерительным инструментом с ценой деления не более 1 мм; менее 1 мм — лупой по ГОСТ 25706 с ценой деления не более 0,25 мм.

Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям.

Расстояние между пороками (сосредоточенность) стекла определяют между их центрами линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления не более 1 мм.

3.5. Определение оптических искажений, видимых в проходящем свете

3.5.1. Определение оптических искажений стекла марок $M_1—M_3$

3.5.1.1. Сущность метода состоит в просмотре сквозь стекло экрана типа «зебра», представляющего собой систему равноотстоящих черно-белых полос, наклоненных под углом 45° к горизонту.

Оптические искажения — максимальный угол между направлением наблюдения и перпендикуляром к плоскости образца стекла, при котором не наблюдается изменения формы полос экрана и их «размытие».


3.5.1.2. Отбор образцов

Испытания проводят на образцах размерами не менее (300×400) мм.

3.5.1.3. Аппаратура

Установка для определения оптических искажений (черт. 1) состоит из:

плоского экрана, на который нанесены под углом $(45 \pm 1,0)^\circ$ черные и белые полосы шириной (25 ± 1) мм;

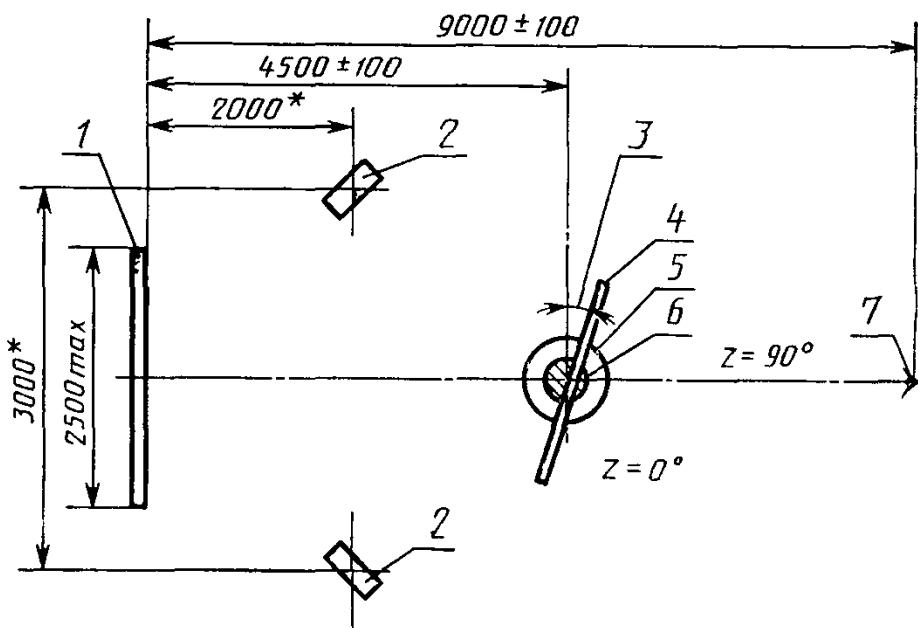

* Уточняются при наладке оборудования.

1 — экран «зебра»; 2 — осветители; 3 — угол просмотра (Z); 4 — образец стекла; 5 — поворотный стол; 6 — лимб; 7 — наблюдатель

Черт. 1

держателя с рамкой для установки образцов, снабженной лимбом с ценой деления 1° и способной вращаться вокруг вертикальной оси.

Мощность установленных ламп и их расположение должны обеспечивать освещенность экрана не менее 1000 лк.

3.5.1.4. Проведение испытания

Испытания проводят в затемненном помещении. Образец стекла закрепляют в рамке держателя. При этом направление вытягивания стекла должно быть вертикальным. На лимбе держателя устанавливают нормируемый угол.

Наблюдатель занимает место наблюдения (см. черт. 1) и просматривает экран сквозь образец стекла. Перемещение наблюдателя, образца и экрана друг относительно друга в момент наблюдения не допускается. При этом не должно быть изменения формы полос экрана и их «размытие». Единичные нитевидные искажения с углом ниже нормируемого, если их не более двух на 1 м длины образца, не учитывают.

Погрешность определения — 5° .

3.5.2. Определение оптических искажений стекла марок $M_4—M_8$

3.5.2.1. Сущность метода состоит в просмотре сквозь стекло экрана типа «кирпичная стена». Оптические искажения — минимальный угол между направлением наблюдения и плоскостью листа стекла, при котором не наблюдается искажения формы кирпичей экрана, «размытие» линий их образующих.

3.5.2.2. Отбор образцов

Испытания проводят на образцах стекла шириной (400 ± 50) мм, длиной 400—1600 мм. Листы стекла больших размеров разрезают на образцы указанных размеров.

3.5.2.3. Аппаратура

Установка для определения оптических искажений, схема которой указана на черт. 2.


Установка состоит из экрана «кирпичная стена», указанного на черт. 3, и повторного стола с кареткой и держателем для крепления и перемещения листа стекла относительно экрана и наблюдателя или регистрирующего устройства. На плоском белом экране размерами $(1030 \pm 5) \times (665 \pm 5)$ мм черной матовой краской должно быть нанесено изображение кирпичной стены.

Размеры кирпича для изображения экрана должны быть $(250 \pm 1) \times (65 \pm 1)$ мм, расстояния между кирпичами и их частями — (10 ± 1) мм, толщина контурных линий изображения — (3 ± 1) мм.

Освещенность экрана должна быть 400—500 лк.


Поворотный стол должен быть снабжен лимбом с ценой деления 1° .

Установка для определения оптических искажений должна находиться в помещении с искусственным освещением, не дающим бликов на экране и поверхности стекла.

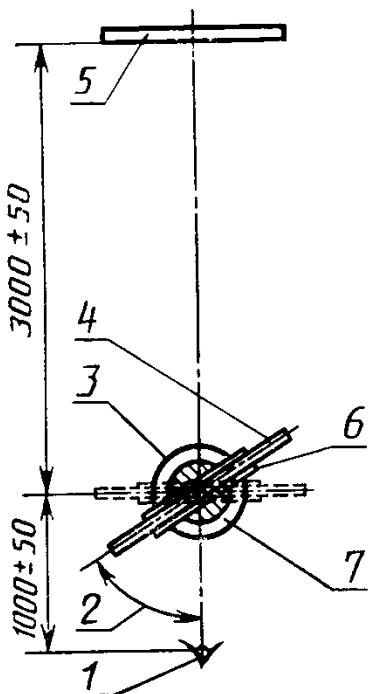

1—наблюдатель; 2—угол просмотра; 3—поворотный стол; 4—образец; 5—экран «кирпичная стена»; 6—каретка; 7—лимб

Черт. 2

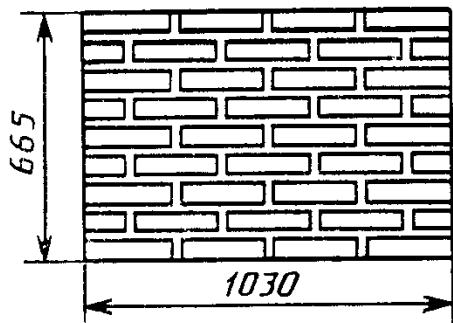

Черт. 3

Стены и потолок помещения должны иметь светлую матовую поверхность, рассеивающую свет. Одна стена должна служить фоном для экрана.

3.5.2.4. Проведение испытания

Образец стекла закрепляют в рамке держателя. При этом направление вытягивания стекла должно быть вертикальным. На лимбе держателя устанавливают нормируемый угол. Наблюдатель занимает место наблюдения (см. черт. 2) и просматривает экран сквозь образец стекла, причем просматривает только центральную зону экрана шириной не более 700 мм и высотой не более 500 мм. Образец просматривают по всей длине. Перемещение наблюдателя, образца и экрана друг относительно друга в момент наблюдения не допускается. При этом не должно быть изменения формы кирпичей и «размытия» линий их образующих.

3.5.3. С 01.01.94 для определения оптических искажений, видимых в проходящем свете, может применяться метод, приведенный в приложении 3, наряду с указанными в пп. 3.5.1 и 3.5.2.

3.5.4. Определение оптических искажений, видимых в отраженном свете, стекла марок M_1 — M_3 методом отраженного растра

3.5.4.1. Сущность метода

Метод заключается в проецировании на экран картины из равноотстоящих полос после отражения от поверхности контролируемого образца стекла и измерении отклонений полученной картины от установленных показателей.

3.5.4.2. Отбор образцов

Испытания проводят на образцах стекла размером не менее (300×400) мм.

3.5.4.3. Аппаратура и приспособления

Испытания проводят в затемненном помещении с использованием установки, схема которой приведена на черт. 4, и следующих приспособлений:

1) диапроектора, дающего изображение растровой решетки на экране;

2) диапозитива — линейного растра, изготовленного из прозрачного материала (например, из фотопленки) с нанесенными на него непрозрачными параллельными линиями с шагом растра, равным $(0,293 \pm 0,005)$ мм.

Примечание Шаг растра — суммарная ширина темной и светлой полос

3) контрольного образца стекла размером не менее (300×400) мм;

4) плоского белого экрана размером не менее (300×600) мм (должен быть четко закреплен);

5) приспособления для установки стекла (должно иметь продольный паз для перемещения стекла вдоль экрана);

6) металлической линейки с ценой деления не более 1 мм.

3.5.4.4. Подготовка к испытанию

Диапроектор устанавливают рядом с экраном так, чтобы угол падения светового потока на контрольный образец стекла, закрепленный в приспособлении, составлял не более 10° .

Включают диапроектор и, регулируя расстояние между экраном и контрольным образцом, добиваются того, чтобы шаг отраженного растра на экране (B) составил (30 ± 1) мм.


При определении шага растра на экране следует измерить суммарную ширину нескольких темных и светлых полос. Например, для пяти темных и светлых полос суммарная ширина должна быть равна 150 мм.

После регулирования расстояний между элементами установки положение диапроектора и приспособления для установки стекла строго фиксируют.

3.5.4.5. Проведение испытания

В приспособление для установки стекла помещают испытуемое стекло так, чтобы направление выработки было параллельно полосам отраженного растра.

Последовательно передвигая стекло вдоль экрана, отмечают участки наибольших искажений, имеющих вид граничащих друг с другом участков расширенных и суженных полос отраженного растра.

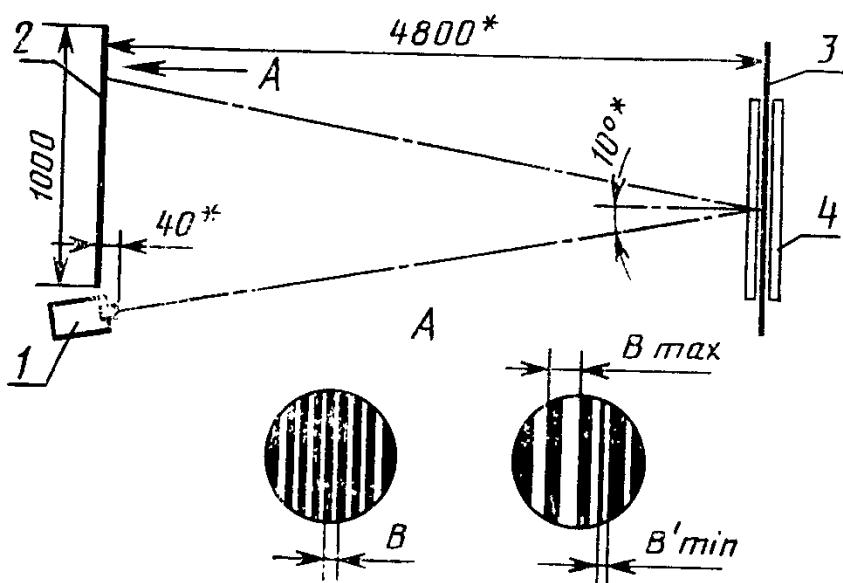

* Уточняют при наладке оборудования.

1—диапроектор с диапозитивом; 2—экран; 3—контрольный образец или испытуемое стекло; 4—приспособление для установки стекла

Черт. 4

Измеряют шаг растра в местах наибольшего расширения (B_{\max}) и наибольшего сужения (B_{\min}) металлической линейкой.

3.5.4.6. Обработка результатов

Значение искажений (C) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$C = B_{\max} - B_{\min}. \quad (1)$$

Если при просмотре стекла обнаруживаются только расширенные или суженные участки отраженного растра или между границами этих участков имеется более 10 шагов неискаженного растра ($B = 30$ мм), то значение искажения находят по формулам:

для расширенных участков

$$C = B_{\max} - 30; \quad (2)$$

для суженных участков

$$C = 30 - B_{\min}. \quad (3)$$

По наибольшему значению искажения C определяют отклонение от плоскостиности (оптические искажения в отраженном свете).

Допускаемая погрешность определения оптических искажений в отраженном свете составляет ± 1 мм.

Если измерение шага отраженного растра затрудняется из-за размытости краев полос и бликов от задней поверхности стекла, оценку производят по наиболее четко выраженным границам черных полос растра.

Допускается алюминирование стекла перед испытанием по данному методу для повышения контрастности изображения отраженного растра.

3.6. Коэффициент направленного пропускания света определяют по ГОСТ 26302.

3.7. Водостойкость стекла определяют по ГОСТ 10134.1.

3.8. Остаточные внутренние напряжения стекла определяют по СТ СЭВ 2052 или нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Контейнеры, ящики, разборные пакеты, ящичные поддоны, кассеты пакетирующие с листами стекла транспортируют в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, а размещение и крепление в транспортных средствах — в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».

Контейнеры, разборные пакеты, ящичные поддоны, кассеты пакетирующие с листами стекла транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагоны, платформы), автомобилях с открытым кузовом, в трюмах судов.

Ящики с листами стекла транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, автомобилях, в трюмах судов.

Ящики с листами стекла при длине кромки св. 1800 мм транспортируют на открытом подвижном железнодорожном транспорте (полувагонах) и специальных автомобилях, обеспечивая защиту стекла от атмосферных осадков.

4.2. При транспортировании контейнеров, ящиков, пакетов разборных, ящичных поддононов, пакетирующих кассет с листами стекла их устанавливают так, чтобы торцы листов стекла были расположены в них по направлению движения. Допускается при транспортировании ящиков со стеклом массой св. 600 кг устанавливать их перпендикулярно движению.

С. 18 ГОСТ 111—90

4.3. При транспортировании, погрузке и выгрузке стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

4.4. Ящики, разборные пакеты, ящичные поддоны, кассеты пакетирующие с листами стекла и распакованное стекло должны храниться в сухих закрытых помещениях. Хранение стекла в контейнерах не допускается.

При хранении листы стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10—15°.

При хранении стекла марок М₁—М₄, М₇ листы должны быть переложены бумагой или другими прокладочными материалами.

При хранении ящики и пакеты с листами стекла должны быть установлены в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10—15°.

При хранении тары с листами стекла транспортные манипуляции с ней должны быть сведены до минимума. Если транспортная тара влажная, необходимо стекло распаковать на складах получателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Таблица 10

Показатели внешнего вида (пороки) стекла марки М₄

Наименование порока	Норма на 1 м ² стекла
Пузыри размером, мм: внутренние: до 0,5 включ. св. 0,5 » 1,0 » » 1,0 » 2,0 » » 2,0 » 3,0 » » 3,5 » 5,0 » поверхностные: до 1,0 включ. св. 1,0	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются более 6 шт. » » » 4 » » » » 2 » » » » (2) » В счет общего количества внутренних пузырей регламентируемого размера Размером до 3,0 мм не допускаются более 3(3) шт.
Инородные неразрушающие включения и свиль узловая, мм: до 1,0 включ. св. 1,0 » 2,0 » Свиль нитевидная	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются более 1(2) шт. Не допускается более 4 (6) шт.
Царапины, мм: волосные грубые	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются общей длиной более 50(100) мм
Пороки поверхности площадью до 10 мм ² : слабые грубые	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются более 2(2) шт.

Примечания:

1. Цифра, заключенная в скобках, означает норму ограничения в крае стекла.
2. Край листа — полоса вдоль его контура шириной 0,15 линейных размеров листа стекла. Остальная часть — поле листа стекла.
3. В крае листа стекла на расстоянии не более 50 мм от кромки царапины длиной не более 20 мм не регламентируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ВИДА (ПОРОКИ) СТЕКЛА МАРОК M₅—M₈

Таблица 11

Наименование порока	Норма ограничения на 1 м ² стекла марок			
	M ₅	M ₆	M ₇	M ₈
Пузыри размером, мм до 2 включ. св. 2 до 6 » » 6 » 12 » » 12 » 20	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются более, шт.: 3 12 3 5 Не допускаются более, шт.: 1 4 Не допускаются Не допускаются			
Инородные неразруша- ющие включения размером, мм: до 1 включ. св. 1 до 3 » » 3 » 4 »	Не нормируются Не допускаются	Не допускаются в сосредоточенном виде более, шт.: 3 4 2 3 Не допускаются бо- лее 3 шт.	Не допускаются	
Поверхностный «рух» Царапины: волосные грубые		Не допускается в сосредоточенном виде		
Радужные, матовые пятна и др. следы выщелачивания, а также отпечатки валов, снижающие требования к оптическим искажениям	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются общей длиной более, мм: 150 300 100 150 Не допускаются			

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ СТЕКЛА

1. Сущность метода

Метод определения оптических искажений основан на уменьшении величины импульсов видеосигнала телекамеры, «просматривающей» экран (сетка черных линий на белом фоне) через лист стекла, при наличии в нем дефектов, приводящих к оптическим искажениям.

2. Аппаратура

Установка, состоящая из:

телевизионной установки с разрешением не менее 200 линий;

частотомера с входным сопротивлением не менее 10 МОм, минимальным значением напряжения регистрируемого сигнала не более 0,2 В и диапазоном измерений от 0 до 1 МГц;

электронного устройства, выделяющего из телевизионного сигнала импульсы, соответствующие разности между уровнями белого и черного, сигнал на входе устройства должен иметь положительную полярность и амплитуду не менее 0,3 В;

экрана размером не менее (600×800) мм. На белом поле экрана должны быть нанесены черной матовой краской клетки, размером (50×50) мм с допускаемым отклонением ± 2 мм; линии, их образующие, наклонены под углом $(45 \pm 1)^\circ$ к горизонту и имеют толщину $(0 \pm 0,5)$ мм; освещенность экрана в пределах 100—1000 лк при неравномерности не более 50 лк по полю экрана;

держателя образцов, снабженного лимбом для отсчета углов между плоскостью образца стекла и направлением наблюдения телекамеры с ценой деления 1° ; 0° при совпадении направления наблюдения с плоскостью листа стекла;

объектива с фокусным расстоянием (135 ± 5) мм и диафрагменным числом не менее 3,5.

Схема установки представлена на черт. 5.

Изменяя диафрагменное число, регулируют установку так, чтобы для стекол марок $M_1—M_3$ она регистрировала наличие оптических искажений при оптической силе дефектов — 0,08 дптр, а для стекол марок $M_4—M_8$ при — 0,2 дптр.

3. Отбор образцов

Испытания проводят на образцах стекла шириной (200 ± 50) мм вдоль направления вытягивания и длиной 400—1600 мм. Листы стекла больших размеров разрезают на образцы указанных размеров.

4. Проведение испытаний


Перед установкой образца на дисплее частотомера считывают показания (число N_0). Ставят образец в держатель образцов так, чтобы направление вытягивания было вертикальным. Угол на лимбе держателя должен соответствовать п. 1.2.4 настоящего стандарта. Затем считывают показания частотомера (число N_x). Образец просматривают телекамерой по всей длине, последовательно перемещая каретку.

5. Обработка результатов

Образец стекла соответствует заданному показателю качества (на лимбе держателя угол по п. 1.2.4), если выполняется условие

$$\frac{N_0 - N_x}{N_0} \leq 0,02.$$

Схема установки для определения оптических искажений стекла

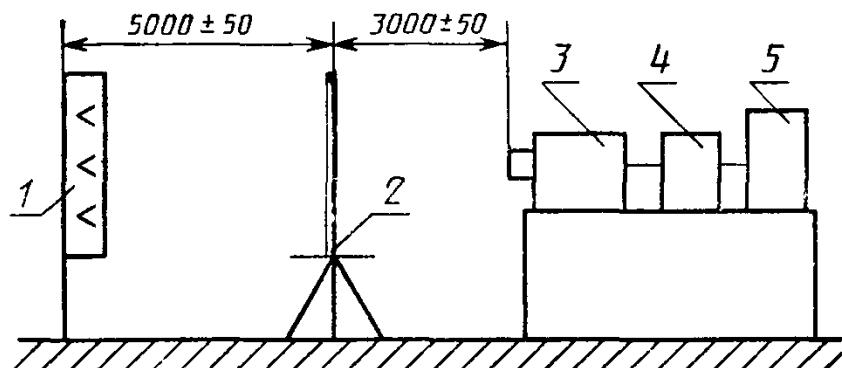

1—экран; 2—держатель образцов; 3—телеизионная установка;
4—электронное устройство; 5—частотометр

Черт. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д. Л. Орлов, канд. техн. наук; Е. В. Соболев, канд. техн. наук; Е. Е. Голубев, канд. техн. наук; О. А. Голозубов, канд. техн. наук; Б. Г. Варшал, д-р техн. наук; С. Г. Цибульская, канд. экон. наук; А. Г. Чесноков, канд. техн. наук; М. Л. Кудрякова; Е. А. Черемхина; С. К. Васильев; Г. И. Найшулер; С. И. Литвак; З. И. Серебрянникова; С. П. Соловьев, канд. техн. наук; Ю. М. Шипанов; Л. И. Колчанова; В. Н. Александров, канд. техн. наук; Х. Г. Ярокер, канд. техн. наук; В. Н. Алексеев; В. Н. Кудинова; Г. И. Хавалджи, канд. техн. наук; И. И. Борисова, канд. техн. наук; В. Б. Скворцова; Н. В. Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 18.12.90 № 108

3. ВЗАМЕН ГОСТ 111-78, ГОСТ 7132-78, ГОСТ 7380-77, ГОСТ 13454-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 422-75	3.3
ГОСТ 427-75	3.3; 3.4
ГОСТ 515-77	1.3.6
ГОСТ 4295-80	1.3.3; 1.3.8
ГОСТ 4598-86	1.3.5
ГОСТ 5244-79	1.3.5
ГОСТ 6507-78	3.2
ГОСТ 7376-89	1.3.5
ГОСТ 7502-89	3.1, 3.4
ГОСТ 8273-75	1.3.2, 1.3.6
ГОСТ 8749-79	3.3
ГОСТ 9828-89	1.3.6
ГОСТ 10134.1-82	Приложение 1
ГОСТ 14192-77	1.3.10
ГОСТ 15846-79	1.3.8
ГОСТ 16711-84	1.3.2, 1.3.6
ГОСТ 18242-72	2.3
ГОСТ 25706-83	3.4
ГОСТ 26302-84	2.7, 3.6

С. 24 ГОСТ 111—90

Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ТУ 21—23/23—07—88	1.3.3
ТУ 21—РСФСР—60—86	1.3.3
ТУ 21—УССР—403—86	1.3.3
ТУ 21—0284503—112—90	1.2.3

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 08.02.91 Подп. в печ. 27.03.91 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,40 уч.-изд. л.
Тир. 17000 Цена 55 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 121

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международнe	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	m
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	A
Термодинамическая температура	kelvin	K	K
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	