

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р**

**ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.  
ОТВОДЫ-ТРОЙНИКИ ПРИБОРНЫЕ**

**ГОСТ****6942.10—80**

Конструкция и размеры  
 Cast iron waste pipes and fittings.  
 Sanitary appliances T-branches branch pipes.  
 Construction and dimensions

**Взамен****ГОСТ 6942.14—69  
и ГОСТ 6942.15—69****ОКП 49 2520**

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

**с 01.01.82**

1. Настоящий стандарт распространяется на приборные отводы-тройники к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Приборные отводы-тройники изготавливают в правом (код ОКП 49 2522 2711) и левом (код ОКП 49 2522 2712) исполнениях.

3. Конструкция и размеры приборных отводов-тройников должны соответствовать указанным на чертеже.


Условное обозначение приборного отвода-тройника в правом исполнении:

*Отвод ОТПр ГОСТ 6942.10—80*

То же, в левом исполнении:

*Отвод ЛОТПр ГОСТ 6942.10—80*

4. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

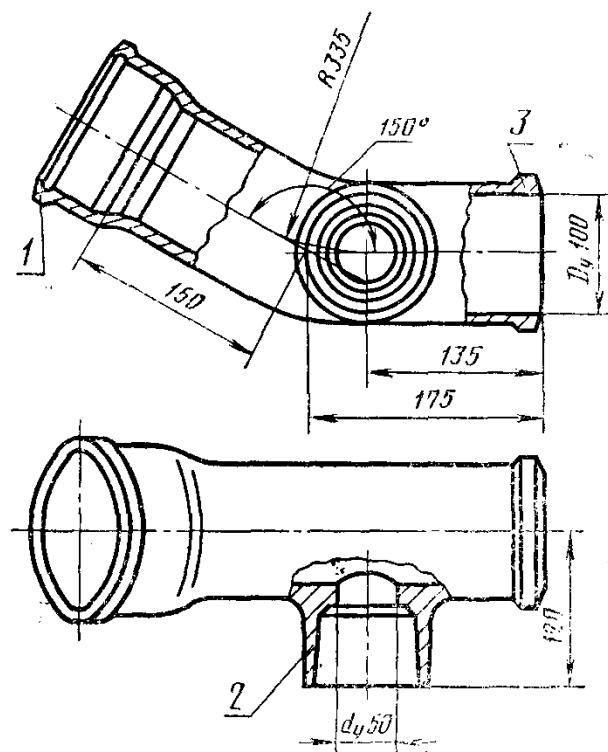

Масса отвода-тройника 7,3 кг.

1 — раструб типа I по ГОСТ 6942.2—80; 2 —  
раструб типа III по ГОСТ 6942.2—80; 3 — хво-  
стовик по ГОСТ 6942.2—80

П р и м е ч а н и е. Размеры и масса даны без учета антакоррозионного покрытия.