

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.
ОТСТУПЫ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings.
Offsets. Construction and dimensions

ГОСТ

6942.11—80

Взамен

ГОСТ 6942.16—69

ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства
от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на отступы к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры отступов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм


| Условный проход D_y | Код ОКП | L | l_1 | R_1 | Масса, кг |
|--------------------------|--------------|-----|-------|-------|--------------|
| 50 | 49 2521 3111 | 210 | 81 | 60 | 2,1 |
| 100 | 49 2522 3111 | 260 | 97 | 85 | 5,2 |
| 150 | 49 2523 3111 | 260 | 90 | 90 | 8,2 |

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения отступа $D_y=100$ мм:

Отступ ОТС-100 ГОСТ 6942.11—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

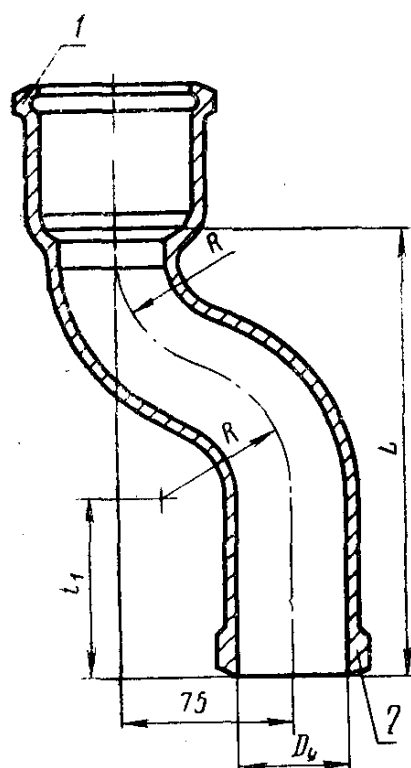

1 — раструб типа I по ГОСТ 6942.2—80; 2 — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80