

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.
ПАТРУБКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ**

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings.
Compensation branch pipes.
Construction and dimensions


ГОСТ**6942.5—80****Взамен****ГОСТ 6942.5—69****ОКП 49 2520**

Постановлением Государственного комитета ССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на компенсационные патрубки к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры компенсационных патрубков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

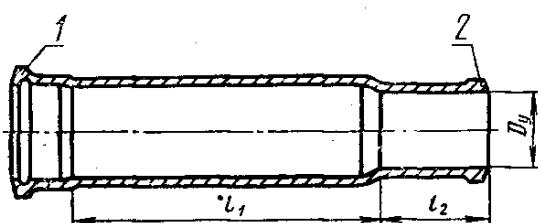

1 — раструб типа II по ГОСТ 6942.2—80;
2 — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Размеры в мм					
Условный проход D_y	Код ОКП	l_1	l_2	Масса, кг	
100	49 2522 1311	370	120	9,1	
150	49 2523 1311	380	130	13,7	

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения компенсационного патрубка $D_y=100$ мм:

Патрубок ПК-100 ГОСТ 6942.5—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.