
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33081—
2014

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ НЕСУЩИЕ

Классы прочности элементов конструкций
и методы их определения

(EN 408:2010, NEQ)
(EN 14080:2012, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко), отделением ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 14 ноября 2014 г. № 72-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргыстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1938-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33081—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских стандартов:

EN 408:2010 «Деревянные конструкции. Древесина конструкционная цельная и kleenая многослойная. Определение некоторых физических и механических свойств» («Timber structures. Structural timber and glued laminated timber. Determination of some physical and mechanical properties», NEQ);

EN 14080:2012 «Деревянные конструкции. Kleenая слоистая и kleenая массивная древесины. Требования» («Timber structures. Glued laminated timber. Requirements», NEQ).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2015, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ НЕСУЩИЕ**Классы прочности элементов конструкций и методы их определения**

Wooden glued bearing structures. Strength classes of structures elements and methods for its determination

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

1.1 Стандарт распространяется на многослойные клееные элементы несущих деревянных клеенных конструкций (далее — элементы), состоящие из двух и более склеенных по пласти слоев, соответствующих требованиям ГОСТ 33080—2014.

1.2 Стандарт устанавливает классы прочности элементов и методы их определения.

1.3 Требования настоящего стандарта должны использоваться в проектно-конструкторской и технологической документации для установления нормативных значений прочности и деформативности элементов, а также для обеспечения классов прочности элементов с заданной доверительной вероятностью 0,95 при их изготовлении.

1.4 Стандарт не распространяется на элементы в виде бруса из многослойного клеенного шпона или из поперечно склеенных досок и прочее.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие документы:

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 3749 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 9330 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

ГОСТ 19414 Древесина клеенная массивная. Общие требования к зубчатым kleевым соединениям

ГОСТ 20850 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия

ГОСТ 28840 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования

ГОСТ 33080 Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 Основные термины и определения даны в ГОСТ 20850.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие дополнительные термины и определения:

3.2.1 **класс прочности:** Показатель качества многослойных деревянных kleеных элементов, соответствующий установленным нормированным величинам прочности, модуля упругости и плотности древесины.

3.2.2 **нормативная прочность:** Минимальная величина прочности, установленная с обеспеченностью 0,95 для статистического ее распределения, полученного по результатам машинных испытаний партии элементов продолжительностью (300 ± 120) с, а также с учетом количества испытанных элементов и приведения их прочности к влажности древесины 12 %.

4 Сокращения

4.1 В настоящем стандарте приняты сокращения, приведенные в справочном приложении В.

5 Классы прочности

5.1 Элементы конструкций должны соответствовать одному из следующих классов прочности: K20, K24, K26, K28, K32 и K36*.

5.2 Классы прочности отличаются нормативными значениями определяющих физико-механических свойств элементов: прочности и модуля упругости элементов при изгибе и плотности древесины, а числовая величина в обозначении класса соответствует значению прочности, МПа, при изгибе элемента сечением $140(b) \times 600(h)$ мм, при влажности древесины 12 %.

5.3 Классификацию согласно 5.1 применяют для элементов, изготовленных из слоев хвойных пород древесины, в виде цельных или склеенных по длине на зубчатом kleевом соединении по ГОСТ 19414 и/или по ширине на гладкую фугу по ГОСТ 9330.

5.4 Многослойные kleеные элементы по высоте сечения могут быть скомпонованы из слоев одного класса прочности или из слоев различных классов прочности.

5.5 Нормативные значения определяющих свойств однородных (из слоев одного класса прочности) элементов для установленных классов прочности приведены в таблице 1.

Дополнительные значения физико-механических свойств элементов для принятых классов — в рекомендуемом приложении А.

5.6 Нормативные значения показателей прочности, модуля упругости и плотности соответствующих классов (таблица 1) устанавливают как минимальные вероятностные их значения с обеспеченностью 0,95 для выборки испытанных образцов.

Минимальный объем выборки — 30 шт.

Величину нормативного значения, например прочности при изгибе элементов $R_{u,n}$, МПа, определяют из условия

$$R_{u,n} = R_{u,cr} (1 - t_{0,05} c_v), \quad (1)$$

где c_v — коэффициент вариации показателей прочности по данным испытаний;

$R_{u,cr}$ — среднее значение прочности по результатам испытания партии образцов;

$t_{0,05}$ — квантиль в предполагаемой статистической функции распределения с обеспеченностью 0,95,

для которой определяется нормативное значение прочности (при объеме выборки 30 шт.).

$t_{0,05} = 1,7$.

6 Методы определения классов прочности

6.1 Соответствующие классы прочности элементов должны быть определены подбором склеиваемых слоев с заданными классами прочности и компоновкой из них элементов в процессе изготовления.

* Допускается по представлению изготовителя устанавливать и использовать другие классы прочности элементов при их подтверждении согласно требованиям 5.6 и разделу 6.

Таблица 1 — Классы прочности элементов — нормативные значения определяющих свойств

Наименование свойства	Обозначение	Значения свойства для классов прочности:					
		K20	K24	K26	K28	K32	K36
Нормативное значение прочности при изгибе, 5 %-ный квантиль, МПа	$R_{u,n}$	20	24	26	28	32	36
Среднее значение модуля упругости при изгибе, ГПа	$E_{0,cr}$	9,0	11,0	11,7	12,5	14,0	14,7
Нормативное значение модуля упругости, 5 %-ный квантиль, ГПа	$E_{0,n}$	7,0	8,5	9,0	9,5	10,8	11,9
Нормативная плотность, 5 %-ный квантиль, кг/м ³	ρ_n	335	350	365	380	400	430

6.2 Классы прочности слоев должны соответствовать требованиям ГОСТ 33080.

6.3 При однородной компоновке элементов (из слоев одного класса прочности) для обеспечения их соответствующих классов прочности должны быть использованы слои с классами прочности не ниже: С16 или Т10 для элементов класса K20; С24 или Т14 для элементов класса K24; С27 или Т16 для элементов класса K26; С30 или Т18 для элементов класса K28, С35 или Т21 для элементов класса K32 и С40 или Т24 для элементов класса K36.

6.4 При комбинированной компоновке элементов (из слоев различных классов прочности), которая рекомендуется для изгибаемых элементов и согласовывается с изготовителем, для обеспечения соответствующих классов прочности элементов компоновка должна осуществляться с соблюдением следующих требований:

- слои с различными классами прочности размещают в наружных и центральных зонах сечения элементов. Наружные слои размещают симметрично при величине зон не менее 0,15 h с каждой стороны элемента, но не менее двух слоев;

- при компоновке слоев их классы прочности в наружных/центральной зонах элементов должны соответствовать соотношениям: С18/С14 или Т11/Т8 для элементов класса K20; С24/18 или Т14/Т11 для элементов класса K24; С27/20 или Т16/Т12 для элементов класса K26; С32/С22 или Т18/Т12 для элементов класса K28; С40/С27 или Т24/Т16 для элементов класса K32 и С45/С30 или Т27/Т18 для элементов класса K36.

6.5 Для определения фактических значений нормируемых показателей элементов, приведенных в таблице 1 и приложении А, должны быть проведены их испытания согласно требованиям раздела 7 и 5.6.

6.6 При постановке клееной продукции на производство, проведении сертификационных испытаний, а также при периодическом независимом экспертном контроле производства подтверждение качества элементов должно быть осуществлено их испытаниями согласно требованиям раздела 7 по установлению фактических определяющих нормируемых величин показателей, приведенных в таблице 1.

При этом минимальное количество испытуемых образцов должно быть не менее трех, а значения полученных фактических показателей должны быть не менее чем в 1,2 раза выше нормируемых по таблице 1 из-за ограниченного количества испытаний.

7 Методы контроля

7.1 Качество слоев склеиваемых элементов должно быть подтверждено методами контроля согласно ГОСТ 33080.

7.2 Испытания многослойных клеенных элементов с количеством слоев не более 10 и высотой поперечного сечения (h) менее 300 мм должны быть проведены на образцах с их фактическими размерами с использованием коэффициента K_h для приведения полученных значений прочности и модуля упругости к размерам стандартных образцов по 5.6:

$$K_h = (h / 600)^{0,1}. \quad (2)$$

7.3 Испытания многослойных клеенных элементов с количеством слоев более 10 следует проводить с соблюдением требований 5.6, а также учитывать зависимость (2), если фактические размеры испытуемого образца отличаются от установленных в 5.2.

При этом высота (h) испытуемого образца многослойного kleеного элемента должна быть не менее 300 мм.

Методика испытаний элементов должна соответствовать требованиям обязательного приложения Б.

8 Правила приемки

8.1 Изготовленные по классам прочности элементы должны быть приняты службой технического контроля предприятия партиями. Партией считается любое количество элементов, оформленное одним документом о качестве.

8.2 Приемку используемых для изготовления элементов конструкционных пиломатериалов и слоев следует осуществлять согласно требованиям ГОСТ 33080.

8.3 Приемку элементов по их нормативным показателям определяющих свойств (таблица 1) осуществляют:

- по данным текущих контрольных испытаний до разрушения образцов зубчатых kleевых соединений, kleевых соединений на гладкую фугу (если используется склеивание слоев по ширине) и цельных образцов из слоев заданных классов прочности, которые предусмотрены инструкцией системы заводского контроля качества (должны быть предусмотрены испытания в смену не менее трех образцов каждого вида);

- по результатам неразрушающего метода определения модуля упругости и плотности элементов, если это требует заказчик. Приемка может быть осуществлена по плану IV степени для приемочного уровня качества 4 %*;

- по результатам определения прочности разрушающими методами испытаний при ситуациях, оговоренных в 6.5.

8.4 Приемку элементов по показателям других технических требований (размерам, влажности древесины, прочности и долговечности склеивания слоев по пласти и др.) необходимо осуществлять по требованиям ГОСТ 20850.

9 Маркировка элементов

9.1 Элементы или их партии с определенными классами прочности должны иметь маркировку (минимально необходимую непосредственно на каждом элементе) или паспорт, содержащий следующую информацию:

- наименование и товарный знак (если он имеется) изготовителя;
- объем партии элементов;
- размеры, порода, влажность древесины элементов;
- каким классам прочности соответствуют слои элемента и их расположение по его сечению (однородный или комбинированный элемент);
- какому классу прочности соответствует партия элементов;
- наименование и шифр нормативного документа на классификацию и методы испытаний;
- назначение и область применения элементов конструкций данного класса.

9.2 Непосредственно на каждом элементе наносится минимально необходимая маркировка, содержащая информацию о классе прочности и изготовителе элементов.

9.3 Регламентация правил упаковки, транспортирования и хранения элементов должна осуществляться с учетом требований ГОСТ 20850.

* В Российской Федерации — согласно ГОСТ Р ИСО 3951-1—2015.

Приложение А
(рекомендуемое)

Дополнительные значения нормируемых физико-механических свойств однородных многослойных элементов

Таблица А.1

Наименование свойства	Обозначение свойства	Значения свойства для классов прочности					
		K20	K24	K26	K28	K32	K36
Прочность, МПа, при:							
растяжении вдоль волокон древесины	$R_{p, \text{н}}$	16,0	19,2	20,6	22,3	25,6	28,0
растяжении поперек волокон древесины	$R_{p90, \text{н}}$				0,5		
сжатии вдоль волокон древесины	$R_{c, \text{н}}$	20	24	26	28	32	36
сжатии поперек волокон древесины	$R_{c90, \text{н}}$				2,5		
скалывании вдоль волокон древесины	$R_{ck, \text{н}}$				3,5		
Модуль упругости, МПа:							
среднее значение модуля упругости поперек волокон древесины	$E_{90, cp}$				300		
среднее значение модуля сдвига	G_{cp}				650		

Приложение Б
(обязательное)

Методы испытаний элементов конструкций

Б.1 Общие положения

Б.1.1 Методы испытаний предусматривают определение основных нормируемых показателей классов прочности kleеных элементов конструкций (см. таблицу 1): прочности R_u и модуля упругости E_0 при изгибе, плотности kleеной древесины ρ , а также дополнительных физико-механических свойств (см. таблицу А.1): прочности при растяжении и сжатии вдоль и поперек волокон древесины и скальвании вдоль волокон R_p , $R_{p,90}$, $R_{c,0}$, $R_{c,90}$, $R_{ск}$, модуля упругости поперек волокон древесины E_{90} и модуля сдвига G .

Б.1.2 Результаты испытаний используют для подтверждения определенного класса прочности kleеных элементов конструкций.

Б.2 Образцы для испытаний

Б.2.1 Стандартные образцы для испытаний выпиливают из kleеного элемента с размерами, обозначенными на рисунках Б.1—Б.4, при определении:


- прочности и модуля упругости при изгибе, а также модуля сдвига — согласно рисунку Б.1 с размерами: $b = 150$ и $h = 600$ мм;
- прочности при растяжении: вдоль волокон — согласно рисунку Б.2а с размерами: $b = 250$ и $h = 150$ мм, поперек волокон — согласно рисунку Б.2б с размерами: $b = 150$, $h = 400$ и $l = 250$ мм;
- прочности при сжатии: вдоль волокон — согласно рисунку Б.3а с размерами: $b = 150$, $l = 250$ и $h = 600$ мм, поперек волокон — согласно рисунку Б.2б с размерами: $b = 150$, $h = 200$ и $l = 250$ мм;
- прочности на скальвание вдоль волокон — согласно рисунку Б.4а с размерами: $b = 32$, $h = 55$ и $l = 300$ мм;
- модуля упругости поперек волокон — согласно рисунку Б.2б или Б.3б.

Б.2.2 Для определения плотности из kleеного элемента выпиливают по всему его сечению образец толщиной 50 мм. Образцы для определения плотности могут быть выпилены из образцов по рисунку Б.1 или Б.2а после их испытаний на прочность в зоне, удаленной от места разрушения.

Б.2.3 Допускается определять модуль упругости при изгибе, модуль сдвига и прочность при изгибе на одном и том же образце.


Б.2.4 Перед проведением испытаний образцы кондиционируют при температуре окружающей среды $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ до момента достижения ими постоянной массы с точностью $\pm 1\%$.

Б.2.5 Количество образцов определяют в зависимости от целей проводимых испытаний.

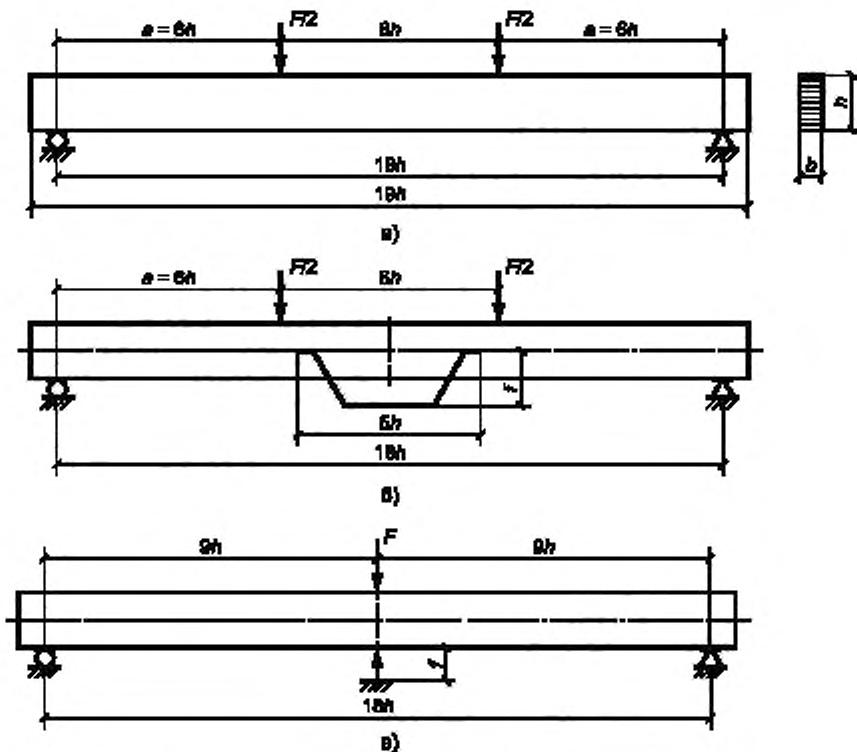


- при определении прочности на изгиб;
- при определении локального модуля упругости при изгибе;
- при определении общего модуля упругости при изгибе

Рисунок Б.1 — Обозначение размеров и схемы испытаний образцов клеенных элементов

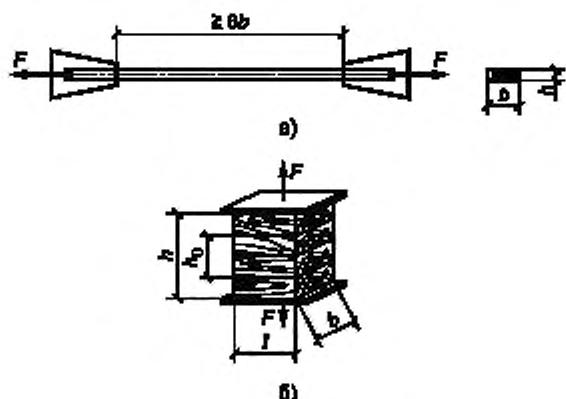

- при определении прочности на растяжение вдоль волокон;
- при определении прочности на растяжение поперек волокон

Рисунок Б.2 — Обозначение размеров и схемы испытаний образцов клеенных элементов

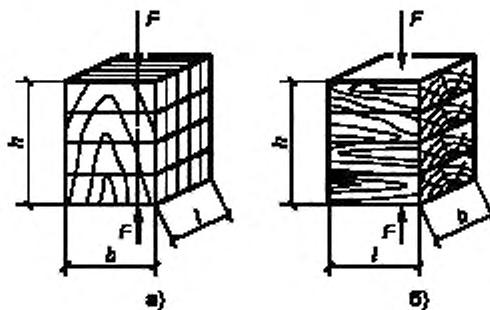

а) при определении прочности на скатие вдоль волокон;
б) при определении прочности на скатие поперек волокон

Рисунок Б.3 — Обозначение размеров и схемы испытаний образцов клеенных элементов

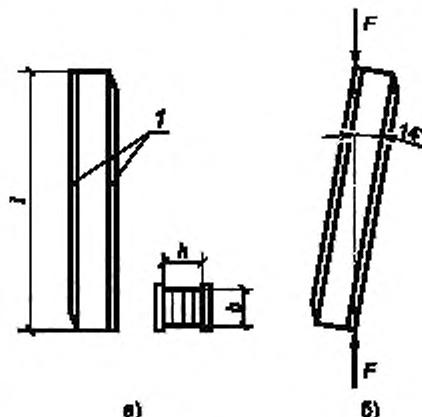


Рисунок Б.4 — Обозначение размеров (а) и схемы испытаний (б) образцов клеенных элементов
при определении прочности на скальвание вдоль волокон

Б.3 Аппаратура, приспособления и инструмент для испытаний

Б.3.1 Для проведения испытаний необходимы следующие оборудование и инструмент:

- испытательная машина по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки не более 1 %, позволяющая проводить испытания со скоростью перемещения нагружающей головки от 2 до 10 мм/мин;
- приспособления для зажима образцов и передачи на них нагрузки;
- датчики или автоматизированная система измерения и записи деформаций образцов (или индикаторы часового типа по ГОСТ 577), позволяющие производить замеры деформаций с точностью не менее 0,01 мм;
- влагомер для определения влажности древесины образцов с погрешностью не более $\pm 2 \%$;
- весы с пределом измерения до 5 кг и точностью $\pm 1 \text{ г}$;
- секундомер с точностью замера не более 1 с;
- приборы для измерения температуры и влажности воздуха;
- штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;
- измерительная линейка с точностью измерения до 1 мм;
- поверочный утюньник 90° по ГОСТ 3749.

Б.3.2 Все используемое оборудование и инструмент должны быть поверены в соответствующих метрологических центрах.

Б.4 Проведение и обработка результатов испытаний

Прочность при изгибе

Б.4.1 Образец испытывают по схеме согласно рисунку Б.1а, свободно установив его на опоры, одна из которых должна быть подвижной в горизонтальной плоскости, а между нижней гранью образца и опорами должны

быть установлены металлические пластины, исключающие местное смятие древесины поперек волокон. Должно также быть ограничено перемещение образца из плоскости, не препятствуя его деформированию в направлении действия нагрузки.

Б.4.2 Нагружение осуществляют до разрушения образца непрерывно действующей или ступенчатой (при необходимости снятия показаний измерительных приборов) нагрузкой со скоростью перемещения нагружающего приспособления от 2 до 10 мм/мин.

По результатам испытаний фиксируют максимальную величину разрушающей нагрузки F_{\max} с точностью до 50Н, а при общей продолжительности испытания образца более 300 с фиксируют фактическую продолжительность испытаний.

Б.4.3 Прочность при изгибе определяют по формуле

$$R_u = 3 \cdot a \cdot F_{\max} / b \cdot h^2 \quad (B.1)$$

с точностью до 1 %, регистрируя при этом характер разрушения каждого образца.

Б.4.4 При продолжительности испытаний образцов более 300 с по фактическому времени испытаний t_u вычисленную величину прочности R_u корректируют, с учетом известной зависимости прочности от времени действия нагрузки [1], путем ее деления на коэффициент $K_t = 1,03 (1 - \lg t / \lg A)$, где t — приведенное время испытаний t_u к постоянно действующей нагрузке: $t = t_u / 38,2$; $\lg A = 17,1$.

Модуль упругости при изгибе

Б.4.5 Размеры образца и порядок его установки принимают согласно Б.4.1, а схему испытаний и установку измерителя деформаций — согласно рисунку Б.16.

Б.4.6 Нагружение образца осуществляют до нагрузки, не превышающей 0,6 F_{\max} , величина которой определяется пробными испытаниями или расчетом.

Нагрузку прикладывают непрерывно при автоматической записи деформаций или ступенями величиной не более 0,1 F_{\max} при ручном снятии показаний измерительных приборов.

Скорость перемещения нагружающего приспособления должна быть в пределах от 2 до 10 мм/мин.

В результате испытаний по диаграмме «нагрузка-деформация» на участке 0,1 F_{\max} — 0,4 F_{\max} фиксируют величины нагрузок (F_1 и F_2) с точностью не более 50Н и соответствующие им деформации (f_1 и f_2) с точностью до 0,01 мм.

Б.4.7 Модуль упругости при изгибе E определяют по формуле

$$E_0 = 3 \cdot a \cdot (L_1)^2 (F_2 - F_1) / 4b \cdot h^3 (f_2 - f_1) \quad (B.2)$$

с точностью до 1 %.

Прочность при растяжении вдоль и поперек волокон

Б.4.8 Испытываемый образец на растяжение вдоль волокон древесины должен иметь общую длину, чтобы рабочая его часть между захватами испытательной машины составляла не менее 8-кратной ширины, а длина в захватах исключала смятие древесины поперек волокон и преждевременное разрушение образца в захватах.

Б.4.9 Испытываемый образец на растяжение поперек волокон древесины должен иметь прикрепленные к торцам на эпоксидном клее металлические пластины толщиной не менее 10 мм с захватами для приложения испытательной нагрузки.

База крепления измерительных приборов на образец должна быть не менее 0,6 h , а приборы должны быть прикреплены с двух противоположных сторон образца.

Б.4.10 Образцы с размерами и схемой нагружения согласно рисункам Б.2а и Б.2б испытывают согласно Б.4.2.

Б.4.11 Прочность при растяжении вдоль и поперек волокон $R_p(0,90)$ определяют по формуле

$$R_p(0,90) = F_{\max} / A \quad (B.3)$$

с точностью до 1 %, регистрируя при этом характер разрушения каждого образца, где A — площадь поперечного сечения образца.

Б.4.12 При продолжительности испытаний образцов более 300 с по фактическому времени испытаний t_u вычисленную величину прочности R_p корректируют, с учетом известной зависимости прочности от времени действия нагрузки [1], путем ее деления на коэффициент $K_t = 1,03 (1 - \lg t / \lg A)$, где t — приведенное время испытаний t_u к постоянно действующей нагрузке: $t = t_u / 38,2$; $\lg A = 17,1$ при испытании вдоль волокон и $\lg A = 10$ при испытании поперек волокон.

Прочность при сжатии вдоль и поперек волокон

Б.4.13 Испытываемый образец на сжатие вдоль волокон древесины должен иметь высоту h не менее 6-кратной величины большей из величин поперечного сечения.

Б.4.14 Образцы с размерами и схемой нагружения согласно рисункам Б.3а и Б.3б испытывают согласно Б.4.2.

Б.4.15 Прочность при сжатии вдоль и поперек волокон $R_c(0,90)$ определяют по формуле

$$R_c(0,90) = F_{\max} / A \quad (B.4)$$

с точностью до 1 %, регистрируя при этом характер разрушения каждого образца, где A — площадь поперечного сечения образца.

Б.4.16 При продолжительности испытаний образцов более 300 с по фактическому времени испытаний t_v корректируют вычисленную величину прочности согласно Б.4.4.

Прочность при скальвании вдоль волокон

Б.4.17 Испытываемый образец на скальвание вдоль волокон древесины должен иметь приклеенные к торцам на эпоксидном клее металлические пластины толщиной не менее 10 мм согласно рисунку Б.4.

Б.4.18 Образец с размерами и схемой нагружения согласно рисунку Б.4 испытывают согласно Б.4.2.

Б.4.19 Прочность при скальвании вдоль волокон R_{cx} определяют по формуле:

$$R_{cx} = F_{max} \cdot \cos 14^\circ / b \cdot l \quad (Б.5)$$

с точностью до 1 %, регистрируя при этом характер разрушения каждого образца.

Б.4.20 При продолжительности испытаний образцов более 300 с по фактическому времени испытаний t_v корректируют вычисленную величину прочности R_{cv} согласно Б.4.4.

Модуль упругости поперек волокон

Б.4.21 Испытания проводят на образцах по рисунку Б.26 или Б.36. База крепления измерительных приборов на образец должна быть не менее 0,6 h , а приборы должны быть прикреплены с двух противоположных сторон образца.

Б.4.22 Нагружение образцов осуществляют согласно Б.4.5.

Б.4.23 Модуль упругости при растяжении или сжатии поперек волокон $E_{(p, 90, c90)}$ определяют по формуле

$$E_{(p, 90, c90)} = h_0 (F_2 - F_1) / b \cdot l \cdot (f_1 - f_2) \quad (Б.6)$$

с точностью до 1 %.

Модуль сдвига

Б.4.24 Модуль сдвига вычисляют по известным, определяемым путем испытаний, величинам локального E_l и общего E_0 модулей упругости при изгибе образцов одинакового пролета.

Б.4.25 Испытания проводят на образцах с размерами и схемами испытаний по рисунку Б.16 для определения локального модуля упругости и Б.1в для определения общего модуля упругости. Измерительные приборы на образец по схеме рисунка Б.16 должны быть прикреплены с двух противоположных сторон образца.

Б.4.26 Нагружение образцов осуществляют согласно Б.4.5.

Б.4.27 Модуль сдвига G определяют по формуле

$$G = k_G \cdot h^2 / (l_1)^2 \cdot (1/E_0 - 1/E_l) \quad (Б.7)$$

с точностью до 1 %, где $k_G = 1,2$ для прямоугольного или квадратного сечения образца.

Локальный модуль упругости при изгибе определяют согласно Б.4.6, а общий модуль упругости E_0 — по формуле

$$E_0 = l^2 \cdot (F_2 - F_1) / 48 \cdot J \cdot (f_2 - f_1) \quad (Б.8)$$

с точностью до 1 %, где J — момент инерции поперечного сечения образца.

Приложение В
(справочное)

Обозначения и сокращения

Обозначения по настоящему стандарту	Обозначения в европейских региональных стандартах	Наименование
$R_{u, n}$	$f_{m, k}$	Нормативное значение прочности при изгибе
$R_{u, cp}$	$f_{m, mean}$	Среднее значение прочности при изгибе
$R_{p, n}$	$f_{t, 0, k}$	Нормативное значение прочности при растяжении вдоль волокон
$R_{p90, n}$	$f_{t, 90, k}$	Нормативное значение прочности при растяжении поперек волокон
$R_{c, n}$	$f_{c, 0, k}$	Нормативное значение прочности при сжатии вдоль волокон
$R_{c90, n}$	$f_{c, 90, k}$	Нормативное значение прочности при сжатии поперек волокон
$R_{ck, n}$	$f_{v, k}$	Нормативное значение прочности при скальвании вдоль волокон
$E_{0, n}$	$E_{0,05}$	Нормативное значение модуля упругости вдоль волокон
$E_{0, cp}$	$E_{0, mean}$	Среднее значение модуля упругости вдоль волокон
$E_{90, cp}$	$E_{90, mean}$	Среднее значение модуля упругости поперек волокон
ρ_n	ρ_k	Нормативное значение плотности
ρ_{cp}	ρ_{mean}	Среднее значение плотности
G_{cp}	G_{mean}	Среднее значение модуля сдвига

Библиография

- [1] Рекомендации по испытанию деревянных конструкций/ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко//под редакцией Ю.М. Иванова. — М.: Стройиздат, 1976

УДК 624.011.1:006.354

ОКС 91.080.20

Ключевые слова: классы прочности элементов конструкций, многослойные клееные элементы, нормативная прочность и модуль упругости слоев и многослойных клееных элементов, плотность древесины

Редактор *Ю.А. Распоргусеев*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 13.11.2019 Подписано в печать 05.12.2019. Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного
фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru