
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
14918—
2020

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ

Технические условия

(ISO 3575:2016, NEQ)
(ISO 4998:2014, NEQ)
(ISO 16163:2012, NEQ)
(EN 10143:2006, NEQ)
(EN 10346:2015, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Уральский институт металлов» (АО «УИМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 367 «Чугун, прокат и металлоизделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июня 2020 г. № 131-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 332-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 14918—2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2020 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных и европейских стандартов:

- ISO 3575:2016 «Сталь углеродистая тонколистовая с покрытием, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования, торгового качества и для вытяжки» («Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities», NEQ);

- ISO 4998:2014 «Сталь углеродистая тонколистовая конструкционная с горячим цинковым покрытием или покрытием из железцинкового сплава, нанесенным непрерывным методом» («Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality», NEQ);

- ISO 16163:2012 «Прокат стальной листовой с горячим покрытием, нанесенным непрерывным методом. Допуски на размеры и форму» («Continuously hot-dipped coated steel sheet products — Dimensional and shape tolerances», NEQ);

- EN 10143:2006 «Листы и полосы стальные с горячим непрерывным металлическим покрытием. Допуски на размеры и форму» («Continuously hot-dip coated steel sheet and strip. Tolerances on dimensions and shape», NEQ);

- EN 10346:2015 «Прокат плоский стальной для холодной штамповки с непрерывным покрытием, нанесенным методом погружения в расплав. Технические условия поставки» («Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming. Technical delivery conditions», NEQ)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 14918—80

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52246—2016¹⁾

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 332-ст ГОСТ Р 52246—2016 отменен с 1 декабря 2020 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Классификация	3
5 Основные параметры и размеры	4
6 Технические требования	8
7 Правила приемки	17
8 Методы контроля	17
9 Транспортирование и хранение	19
Приложение А (справочное) Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом, маркам по ГОСТ 14918—80, EN 10346:2015, ISO 3575:2016 и ISO 4998:2014.....	20
Приложение Б (справочное) Примеры условных обозначений оцинкованного проката	21
Приложение В (обязательное) Метод определения массы покрытия	23
Приложение Г (справочное) Методы определения толщины покрытия.....	25
Библиография	26

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ**Технические условия**

Hot-dip zinc-coated steel sheet. Specifications

Дата введения — 2020—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на листовую прокат из низкоуглеродистой стали с цинковым, железоцинковым, цинкалюминиевым, цинкалюмомагниевым, алюмоцинковым покрытиями, нанесенными методом непрерывного погружения в расплав (далее — оцинкованный прокат). Оцинкованный прокат предназначен для изготовления профилированных, штампованных и сварных изделий, а также металлических изделий методами изгиба и соединением в замок.

Оцинкованный прокат может применяться в качестве основы для производства листового проката с полимерным покрытием по ГОСТ 34180 и по [1].

Антикоррозионная защита, получаемая за счет покрытия, пропорциональна массе или толщине покрытия.

Применение строительных конструкций из оцинкованного проката в зависимости от степени агрессивного воздействия газообразных сред при температурах от минус 50 °С до плюс 50 °С установлено в действующих нормативных документах по защите от коррозии¹⁾, ориентировочные данные о потере массы цинкового покрытия за год эксплуатации в атмосферах различной коррозионной активности приведены в [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.008 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 1381 Уротропин технический. Технические условия

ГОСТ 1497 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 6009 Лента стальная горячекатаная. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7564 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

¹⁾ В Российской Федерации действует СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

ГОСТ 7566—2018 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 10510 (ИСО 8490—86) Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену

ГОСТ 11701 Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент

ГОСТ 14019 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18895 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа¹⁾

ГОСТ 19903 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 21241 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования²⁾

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26877—2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30415 Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом

ГОСТ 34180 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 цинковое покрытие; Ц: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в расплав цинка.

3.2 железоцинковое покрытие; ЖЦ: Покрытие, полученное в результате специальной термической обработки проката с цинковым покрытием, при которой происходит диффузия железа из стальной основы в цинковое покрытие, характеризующееся серым цветом, отсутствием узоров кристаллизации и блеска.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54153—2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

3.3 **цинкалюминиевое покрытие**; ЦА: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в цинкалюминиевый расплав.

3.4 **цинкалюмомагниевое покрытие**; ЦАМ: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в цинкалюмомагниевый расплав.

3.5 **алюмоцинковое покрытие**; АЦ: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в алюмоцинковый расплав.

3.6 **цинковое покрытие с нормальным узором кристаллизации**; Н: Цинковое покрытие, полученное в результате свободной кристаллизации цинка на поверхности проката, характеризующееся блеском и наличием узора кристаллизации (кристаллы различных размеров и яркости).

3.7 **цинковое покрытие с минимальным узором кристаллизации**; М: Цинковое покрытие, полученное в результате регулируемой кристаллизации цинка на поверхности проката путем специальной обработки покрытия или применения специального состава расплава, характеризующееся минимальным узором кристаллизации или его отсутствием.

3.8 **дрессированное покрытие**: Покрытие, полученное в результате холодной прокатки проката в дрессировочной клетке, характеризующейся заданной степенью шероховатости покрытия и пригодностью для окрашивания с непрерывных линий.

3.9 **дифференцированное покрытие**: Покрытие, имеющее разную массу на противоположных сторонах проката.

3.10 **масса покрытия**: Общая масса покрытия, нанесенного с двух сторон на один квадратный метр листового проката, выраженная в граммах.

3.11 **промасливание**: Способ консервации поверхности покрытия проката для защиты от коррозии при транспортировании и хранении; характеризуется массой масла, нанесенного с одной или двух сторон проката, выраженной в граммах на один квадратный метр поверхности.

3.12 **пассивирование**: Способ консервации (или антикоррозионной обработки) поверхности оцинкованного проката для его защиты от коррозии при транспортировании и хранении.

4 Классификация

4.1 Оцинкованный прокат подразделяют по типу покрытия следующим образом:

- прокат с цинковым покрытием (Ц);
- прокат с железоцинковым покрытием (ЖЦ);
- прокат с цинкалюминиевым покрытием (ЦА);
- прокат с цинкалюмомагниевоым покрытием (ЦАМ);
- прокат с алюмоцинковым покрытием (АЦ).

4.2 Оцинкованный прокат подразделяют по назначению на марки:

- 01 — для изготовления плоских изделий и плоских изделий методом изгиба, общего назначения;
- 02 — для изготовления посудо-хозяйственных изделий, изделий методом изгиба и соединением в замок, для изготовления штампованных изделий нормальной и глубокой вытяжки;
- 03 — для изготовления штампованных изделий весьма глубокой вытяжки и сложных профилей;
- 04 — для изготовления штампованных изделий сложной вытяжки;
- 05 — для изготовления штампованных изделий особо сложной вытяжки;
- 06 — для изготовления штампованных изделий весьма особо сложной вытяжки;
- 07 — для изготовления штампованных изделий сверхглубокой вытяжки;
- 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450 — для изготовления холодно профилированных изделий для строительства.

Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом, маркам, установленным другими нормативными документами, приведено в приложении А.

4.3 Оцинкованный прокат по точности изготовления по толщине (Т), ширине (Ш), длине (Д), плоскостности (П) и серповидности (С) подразделяют на категории:

- нормальной точности — Б (БТ, БШ, БД, БП, БС);
- повышенной точности — А (АТ, АШ, АД, АП, АС);
- высокой точности — В (ВТ, ВШ, ВД, ВП, ВС).

4.4 Оцинкованный прокат по характеру кромки подразделяют следующим образом:

- прокат с необрезной кромкой — НО;
- прокат с обрезной кромкой — О¹⁾.

¹⁾ Изготавливают продольной резкой кромок оцинкованного проката.

4.5 Покрытия, нанесенные с двух сторон проката, подразделяют в зависимости от массы покрытия на классы:

- цинковое покрытие: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 225, 275, 350, 450, 500, 600;
- железоцинковое покрытие: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180;
- цинкалюминиевое покрытие: 96, 130, 185, 200, 255, 300;
- цинкмагниймагниевого покрытие: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 175, 190, 200, 250, 300, 430;
- алюмоцинковое покрытие: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 225, 250, 300, 350, 400.

4.6 Цинковое покрытие проката по узору кристаллизации цинка подразделяют на виды.

- с нормальным узором кристаллизации — Н;
- с минимальным узором кристаллизации — М.

4.7 Покрытия оцинкованного проката по качеству отделки поверхности подразделяют на группы:

- обычного качества (без обозначения группы отделки);
- улучшенного качества — У;
- высокого качества — В.

4.8 Оцинкованный прокат по способу консервации поверхности подразделяют следующим образом:

- пассивированный — ПС;
- промасленный — ПР;
- пассивированный и промасленный — ПП;
- без консервации — БК.

5 Основные параметры и размеры

5.1 Оцинкованный прокат изготавливают толщиной от 0,22 до 4,50 мм в рулонах шириной от 600 до 1800 мм, в листах шириной от 700 до 1800 мм. Толщина проката включает толщину покрытия.

5.2 Оцинкованную ленту изготавливают толщиной от 0,22 до 4,50 мм, шириной менее 600, но не менее 30 мм продольной резкой (роспуском) рулонов оцинкованного проката.

По требованию потребителя ленту изготавливают других размеров по ширине.

5.3 Внутренний диаметр рулонов должен быть:

- оцинкованного проката — 500, 508, 600, 610, 750 мм;
- ленты — от 300 до 750 мм.

Предельное отклонение внутреннего диаметра рулонов ± 20 мм.

Наружный диаметр рулонов и ленты не должен превышать 1850 мм. По согласованию сторон допускается увеличение наружного диаметра рулонов.

Внутренний диаметр рулона потребитель указывает в заказе. При отсутствии в заказе указаний величину внутреннего диаметра рулонов определяет изготовитель.

5.4 Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката в зависимости от марок, категорий точности изготовления и номинальной ширины проката должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 1 и 2.

Предельные отклонения по толщине ленты должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 1 и 2 для оцинкованного проката шириной до 1200 мм включительно.

Т а б л и ц а 1— Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката марок 01—07

В миллиметрах

Номинальная толщина проката	Предельное отклонение по толщине при ширине проката								
	нормальной точности (Б)			повышенной точности (А)			высокой точности (В)		
	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.
До 0,40 включ.	$\pm 0,06$	$\pm 0,07$	$\pm 0,08$	$\pm 0,05$	$\pm 0,06$	$\pm 0,07$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,05$
Св. 0,40 до 0,60 включ.	$\pm 0,07$	$\pm 0,08$	$\pm 0,10$	$\pm 0,06$	$\pm 0,07$	$\pm 0,08$	$\pm 0,04$	$\pm 0,05$	$\pm 0,06$
Св. 0,60 до 0,80 включ.	$\pm 0,09$	$\pm 0,10$	$\pm 0,11$	$\pm 0,07$	$\pm 0,08$	$\pm 0,09$	$\pm 0,05$	$\pm 0,06$	$\pm 0,06$
Св. 0,80 до 1,00 включ.	$\pm 0,10$	$\pm 0,11$	$\pm 0,12$	$\pm 0,08$	$\pm 0,09$	$\pm 0,10$	$\pm 0,06$	$\pm 0,07$	$\pm 0,07$

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

Номинальная толщина проката	Предельное отклонение по толщине при ширине проката								
	нормальной точности (Б)			повышенной точности (А)			высокой точности (В)		
	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.
Св. 1,00 до 1,20 включ.	±0,11	±0,12	±0,14	±0,09	±0,10	±0,11	±0,07	±0,08	±0,08
Св. 1,20 до 1,60 включ.	±0,13	±0,14	±0,16	±0,11	±0,12	±0,12	±0,08	±0,09	±0,09
Св. 1,60 до 2,00 включ.	±0,18	±0,20	±0,22	±0,13	±0,14	±0,14	±0,09	±0,10	±0,10
Св. 2,00 до 2,50 включ.	±0,19	±0,22	±0,24	±0,15	±0,16	±0,16	±0,11	±0,11	±0,12
Св. 2,50 до 3,00 включ.	±0,21	±0,23	±0,25	±0,17	±0,18	±0,18	±0,12	±0,12	±0,13
Св. 3,00 до 4,00 включ.	±0,23	±0,25	±0,27	±0,19	±0,20	±0,21	±0,14	±0,14	±0,16
Св. 4,00 до 4,50 включ.	±0,25	±0,27	±0,29	±0,21	±0,22	±0,24	±0,16	±0,16	±0,18

Примечание — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.

Таблица 2 — Предельные отклонения по толщине оцинкованного проката марок 220—450

В миллиметрах

Номинальная толщина проката	Предельное отклонение по толщине при ширине проката								
	нормальной точности (Б)			повышенной точности (А)			высокой точности (В)		
	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	До 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.
До 0,40 включ.	±0,06	±0,07	±0,08	±0,06	±0,07	±0,08	±0,04	±0,05	±0,06
Св. 0,40 до 0,60 включ.	±0,07	±0,08	±0,10	±0,07	±0,08	±0,09	±0,05	±0,06	±0,07
Св. 0,60 до 0,80 включ.	±0,09	±0,10	±0,11	±0,08	±0,09	±0,11	±0,06	±0,07	±0,07
Св. 0,80 до 1,00 включ.	±0,10	±0,11	±0,12	±0,09	±0,11	±0,12	±0,07	±0,08	±0,08
Св. 1,00 до 1,20 включ.	±0,11	±0,12	±0,14	±0,11	±0,12	±0,13	±0,08	±0,09	±0,09
Св. 1,20 до 1,60 включ.	±0,13	±0,14	±0,16	±0,13	±0,14	±0,14	±0,09	±0,11	±0,11
Св. 1,60 до 2,00 включ.	±0,18	±0,20	±0,22	±0,15	±0,17	±0,17	±0,11	±0,12	±0,12
Св. 2,00 до 2,50 включ.	±0,19	±0,22	±0,24	±0,18	±0,19	±0,19	±0,13	±0,14	±0,14
Св. 2,50 до 3,00 включ.	±0,21	±0,23	±0,25	±0,20	±0,21	±0,21	±0,14	±0,15	±0,15
Св. 3,00 до 4,00 включ.	±0,23	±0,25	±0,27	±0,21	±0,22	±0,23	±0,16	±0,17	±0,17
Св. 4,00 до 4,50 включ.	±0,25	±0,27	±0,29	±0,23	±0,24	±0,25	±0,18	±0,19	±0,19

Примечание — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.

5.4.1 По согласованию сторон оцинкованный прокат и ленту толщиной от 0,30 до 3,00 мм изготовляют с уменьшенными предельными отклонениями по толщине (УТ), указанными в таблице 3.

Предельные отклонения по толщине ленты должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3 для оцинкованного проката шириной до 1000 мм включительно.

Таблица 3 — Уменьшенные предельные отклонения по толщине оцинкованного проката

В миллиметрах

Номинальная толщина проката	Предельные отклонения от номинальной толщины при ширине проката			
	До 1000 включ.	Св. 1000 до 1300 включ.	Св. 1300 до 1500 включ.	Св. 1500
От 0,30 до 0,40 включ.	±0,02	±0,02	±0,02	—
Св. 0,40 до 0,50 включ.	±0,02	±0,02	±0,03	±0,04

Окончание таблицы 3

В миллиметрах

Номинальная толщина проката	Предельные отклонения от номинальной толщины при ширине проката			
	До 1000 включ.	Св. 1000 до 1300 включ.	Св. 1300 до 1500 включ.	Св. 1500
Св. 0,50 до 0,65 включ.	±0,03	±0,03	±0,03	±0,04
Св. 0,65 до 0,90 включ.	±0,03	±0,03	±0,04	±0,05
Св. 0,90 до 1,20 включ.	±0,04	±0,05	±0,05	±0,06
Св. 1,20 до 1,40 включ.	±0,05	±0,05	±0,05	±0,06
Св. 1,40 до 1,50 включ.	±0,05	±0,06	±0,06	±0,07
Св. 1,50 до 1,80 включ.	±0,06	±0,06	±0,06	±0,07
Св. 1,80 до 2,00 включ.	±0,06	±0,07	±0,07	±0,08
Св. 2,00 до 2,50 включ.	±0,07	±0,08	±0,08	±0,09
Св. 2,50 до 3,00 включ.	±0,08	±0,08	—	—

Примечание — По согласованию сторон допускается изготовление проката с несимметричным полем допусков.

5.5 Предельные отклонения по ширине оцинкованного проката с обрезной кромкой (О) в зависимости от категорий точности изготовления должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Предельные отклонения по ширине оцинкованного проката с необрезной кромкой (НО) не должны превышать:

- плюс 20 мм при толщине проката до 2,00 мм включительно;
- плюс 20 мм при толщине проката свыше 2,00 мм при ширине до 1000 мм включительно;
- плюс 30 мм при толщине проката свыше 2,00 мм при ширине свыше 1000 мм.

По согласованию сторон изготавливают рулоны с необрезной кромкой с уменьшенными предельными отклонениями по ширине.

Таблица 4 — Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой

В миллиметрах

Номинальная ширина проката	Предельные отклонения по ширине проката		
	нормальной точности (Б)	повышенной точности (А)	высокой точности (В)
	не более		
Менее 600	+1,5	+1,0	+0,6
От 600 до 1200 включ.	+7,0	+5,0	+2,0
Св. 1200 » 1500 »	+7,0	+6,0	+2,0
» 1500 » 1800 »	+10,0	+7,0	+3,0

Примечания
 1 По согласованию сторон предельное отклонение по ширине ленты может быть установлено симметричным при соответствии полю допуска, указанному в настоящей таблице.
 2 Для ленты шириной менее 30 мм предельные отклонения по ширине устанавливают по согласованию сторон.

5.6 Предельные отклонения по длине листов в зависимости от категории точности изготовления проката должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

Таблица 5 — Предельное отклонение по длине листов оцинкованного проката

В миллиметрах

Номинальная длина листов	Предельное отклонение по длине листов проката		
	нормальной точности (Б)	повышенной точности (А)	высокой точности (В)
	не более		
До 2000 включ.	+20	+6	+3
Св. 2000	+0,01ℓ	+0,003ℓ	+0,0015ℓ

Примечание — ℓ — длина листа.

5.7 Косина реза не должна выводить листы за номинальные размеры.

5.8 Отклонения от плоскостности листов на 1 м длины в зависимости от категории точности изготовления должны соответствовать значениям, указанным в таблице 6.

Предельные отклонения от плоскостности оцинкованного проката в рулонах устанавливаются по согласованию сторон.

Т а б л и ц а 6 — Отклонение от плоскостности листов оцинкованного проката

В миллиметрах

Номинальная толщина листов	Номинальная ширина листов	Отклонение от плоскостности листов проката		
		нормальной точности (Б)	повышенной точности (А)	высокой точности (В)
		не более		
До 0,70 включ.	От 700 до 1200 включ.	15	12	5
	Св. 1200 » 1500 »	18	15	6
	» 1500 » 1800 »	22	19	8
Св. 0,70 до 1,20 включ.	От 700 до 1200 включ.	13	10	4
	Св. 1200 » 1500 »	15	12	5
	» 1500 » 1800 »	20	17	7
Св. 1,20 до 4,50 включ.	От 700 до 1200 включ.	10	8	3
	Св. 1200 » 1500 »	13	10	4
	» 1500 » 1800 »	19	15	6

П р и м е ч а н и е — Для листов с покрытием классов 450 и более предельные отклонения от плоскостности устанавливаются по категории точности изготовления Б.

5.9 Серповидность оцинкованного проката при поставке в листах в зависимости от категории точности изготовления должна соответствовать значениям, указанным в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 — Серповидность оцинкованного проката при поставке в листах

В миллиметрах

Вид проката	Длина проката	Серповидность проката		
		нормальной точности (Б)	повышенной точности (А)	высокой точности (В)
		не более		
Листы	До 1000 включ.	4	3	1
	Св. 1000 до 2000 включ.	8	6	2
	Св. 2000	0,004- <i>l</i>	0,003- <i>l</i>	0,002- <i>l</i>

П р и м е ч а н и е — Для проката, изготавливаемого в рулонах, может устанавливаться величина серповидности по согласованию изготовителя с потребителем. Определение величины серповидности рулона у изготовителя допускается не проводить.

5.10 Телескопичность рулонов в зависимости от ширины и толщины проката не должна превышать норм, указанных в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 — Телескопичность рулонов

В миллиметрах

Ширина рулонов	Телескопичность рулонов, не более, при толщине проката	
	до 2,50 включ.	св. 2,50
Менее 600	15	15
От 600 до 1000 включ.	40	30
Св. 1000 » 1800 »	50	40

Примечания

- 1 По требованию потребителя телескопичность рулонов не должна превышать 50 мм для проката толщиной до 2,50 мм и шириной 1000—1800 мм.
- 2 По согласованию сторон допускается снижение телескопичности рулонов с толщиной проката до 2,50 мм.
- 3 Телескопичность рулонов ленты шириной менее 30 мм устанавливают по согласованию сторон.
- 4 Допускается проведение ступенчатой (циклической) смотки рулонов. Величину смещения витков устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

5.10.1 Допускаются выступы отдельных витков рулона, не превышающие 10 мм, и загибы кромок на угол не более 90°.

5.11 Рулоны оцинкованного проката могут состоять из двух полос, соединенных сварным швом. По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов, состоящих из трех и более полос, соединенных сварным швом. Соединение сварным швом проката для окрашивания на непрерывных линиях (АПП) устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

Сварные швы должны быть идентифицированы. Способ идентификации устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком.

5.12 Нормы промасливания на каждую сторону проката устанавливают по согласованию сторон.

5.13 При размещении заказа на оцинкованный прокат заказчик указывает изготовителю следующие обязательные сведения:

- общую массу поставки продукции, т;
- форму поставки проката (рулон, лента, лист);
- минимальную и максимальную массу грузового места, т;
- внутренний диаметр для рулонов и ленты, мм;
- номинальные размеры (толщину, ширину, длину — для листов);
- точность изготовления;
- характер кромки (О, НО) для рулонов и листов;
- марку проката;
- класс покрытия;
- тип покрытия;
- вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности,
- способ консервации поверхности.

При размещении заказа на оцинкованный прокат заказчик может указать изготовителю следующие дополнительные сведения:

- требования по поставке партии оцинкованного проката с различной точностью изготовления по толщине, ширине, длине, плоскостности и серповидности с соответствующим дополнением условного обозначения проката;

- химический состав исходного проката;
- дополнительный класс покрытия;
- требования к шероховатости поверхности покрытия улучшенного и высокого качества (параметры шероховатости поверхности покрытия устанавливают по согласованию сторон);
- марку и массу масла, наносимого на единицу площади поверхности проката;
- требования по маркировке;
- требования по упаковке.

Другие требования к оцинкованному прокату могут быть установлены по согласованию сторон.

Примечание — Покрытия класса 450 и более могут ограничивать способность оцинкованного проката к деформации и сварке, что следует учитывать при заказе.

5.14 Примеры условных обозначений оцинкованного проката приведены в приложении Б.

6 Технические требования

6.1 Оцинкованный прокат изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

6.2 Рекомендуемый химический состав исходного проката по плавочному анализу ковшевой пробы стали приведен в таблице 9.

Химический состав проката сообщают потребителю по его требованию.

Таблица 9

Марка проката	Массовая доля элементов, %, не более				
	углерода	марганца	фосфора	серы	титана
01	0,15	0,60	0,050	0,050	—
02	0,12	0,60	0,040	0,040	—
03	0,12	0,50	0,030	0,030	—
04	0,10	0,45	0,030	0,030	—
05	0,08	0,45	0,030	0,030	—
06	0,02	0,25	0,020	0,020	0,30
07	0,02	0,25	0,020	0,020	0,30
220, 250	0,22	0,65	0,040	0,040	—
280, 320, 350	0,25	0,85	0,060	0,040	—
390, 420, 450	0,25	1,50	0,100	0,040	—

Примечания

1 Допускается использовать исходный прокат с другой массовой долей элементов при условии соблюдения норм по механическим свойствам.

2 Для проката марок 04, 05, 06 и 07 массовая доля алюминия рекомендуется в пределах 0,02 %–0,07 %, а для остальных марок — не более 0,07 %.

3 Для проката марок 06 и 07 титан может быть заменен ниобием. Допускается микролегирование ниобием и титаном одновременно.

6.3 Качество поверхности исходного проката должно соответствовать требованиям к группам отделки холоднокатаного проката I и II по ГОСТ 9045 или ГОСТ 16523 и группе отделки горячекатаного проката III по ГОСТ 16523.

6.4 Покрытие наносят на холоднокатаный или горячекатаный травленный прокат в рулонах путем погружения его в расплав, состав которого выбирает изготовитель.

В зависимости от условий обработки в расплаве на покрытиях образуются кристаллы различного размера и с различным блеском. Качество покрытия при этом не изменяется.

В цинковом расплаве суммарная массовая доля примесей должна быть не более 1 %, остальное — цинк.

В цинкалюминиевом расплаве допускается незначительное содержание редкоземельных и других металлов, массовая доля алюминия должна быть приблизительно 5,00 %, остальное — цинк.

В цинкалюмомагниево расплаве суммарная массовая доля алюминия и магния должна быть от 0,70 % до 14,50 %, магния — не менее 0,20 %, остальное — цинк.

В алюмоцинковом расплаве допускается содержание редкоземельных металлов, массовая доля алюминия должна быть от 25,00 % до 60,00 %, кремния — не более 3,00 %, остальное — цинк.

6.5 Нормируемые показатели качества оцинкованного проката в зависимости от его марки приведены в таблице 10.

Таблица 10

Нормируемый показатель	Марка проката					
	01	02	03	04	05, 06, 07	220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450
Тип (группа отделки) покрытия	Ц (Н, Н-У, М, М-У, М-В) ЖЦ, ЖЦ-У, ЖЦ-В ЦА, ЦА-У, ЦА-В ЦАМ, ЦАМ-У, ЦАМ-В АЦ, АЦ-У, АЦ-В	+	+	+	+	+

Окончание таблицы 10

Нормируемый показатель			Марка проката					
			01	02	03	04	05, 06, 07	220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450
Класс покрытия типа	Ц	60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 225, 275, 350	+	+	+	+	+	+
		450, 500, 600	+	+	+	+	—	+
	ЖЦ	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180	+	+	+	+	+	+
	ЦА	60, 80, 95, 130, 185, 200, 255, 300	+	+	+	+	+	+
	ЦАМ	60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 175, 190, 200, 250, 300, 310, 350, 430	+	+	+	+	+	+
	АЦ	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 225, 250, 300, 350, 400	+	+	+	+	+	+
Химический состав исходного проката			±	±	±	±	±	±
Временное сопротивление			—	+	+	+	+	+
Предел текучести			—	—	—	+	+	+
Относительное удлинение			—	±	+	+	+	+
Коэффициент пластической анизотропии			—	—	—	—	+	—
Показатель деформационного упрочнения			—	—	—	—	+	—
Глубина сферической лунки			—	—	±	±	±	—
Прочность сцепления покрытия со стальной основой			+	+	+	+	+	+
<p>Примечания</p> <p>1 Знак «+» означает, что прокат с данным видом и классом покрытия изготавливают или отмеченные этим знаком показатели нормируют.</p> <p>2 Знак «—» означает, что прокат с данным видом и классом покрытия не изготавливают или отмеченные этим знаком показатели не нормируют и не контролируют.</p> <p>3 Знак «±» означает, что отмеченные этим знаком показатели применяют по согласованию сторон или по требованию потребителя.</p>								

6.6 Поверхность оцинкованного проката должна иметь сплошной слой покрытия. Не допускаются нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на дефектах стальной основы, классификация и размеры которых предусмотрены ГОСТ 9045 и ГОСТ 16523. Допускаемые дефекты покрытия приведены в таблице 11.

Т а б л и ц а 11 — Допускаемые дефекты покрытия

Показатель покрытия			Общие допускаемые дефекты	Дефекты, допускаемые в зависимости от типа, вида и группы отделки покрытия
Тип	Вид	Группа отделки		
Ц	Н	Обычного качества	Следы от перегибов полосы и роликов; царапины, лотерности (темные точки и пятна), не нарушающие сплошность покрытия; светлые и матовые пятна; неравномерность окраски пассивной пленки	Наплывы, натеки, наслоения без растрескивания. Местная шероховатость покрытия (сыпь). Крупинки. Неравномерность кристаллизации покрытия
ЖЦ, ЦА, ЦАМ, АЦ	—			
Ц	М			То же, что и для цинкового покрытия вида Н, а также узор кристаллизации на расстоянии не более 20 мм от кромок, темные вкрапления и лунки размером не более 5 мм в виде отдельных участков и полос, отдельные кристаллы цинка по всей поверхности

Окончание таблицы 11

Показатель покрытия			Общие допускаемые дефекты	Дефекты, допускаемые в зависимости от типа, вида и группы отделки покрытия
Тип	Вид	Группа отделки		
Ц	Н	У		Темные точки и дорожки (следы) от деформированных напылов, натеков, наслоений, местной шероховатости покрытия (сыпи), крупинок без растрескивания; матовый и размытый узор кристаллизации покрытия
ЖЦ, ЦА, ЦАМ, АЦ	—			
Ц	М			То же, что и для цинкового покрытия вида Н улучшенной отделки У, а также темные точки и дорожки (следы) от деформированных вкраплений, лунок, отдельных кристаллов; размытый узор кристаллизации на расстоянии не более 20 мм от кромок
ЖЦ	—	В	Допустимые дефекты устанавливаются после набора статистических данных Царапины длиной не более 25 мм, потертости и темные точки, не нарушающие сплошность покрытия; светлые и матовые пятна; неравномерность окраски пассивной пленки	Размытый узор кристаллизации покрытия на расстоянии не более 20 мм от кромок. Контролируемая поверхность (лицевая) должна обеспечивать нанесение качественного равномерного лакокрасочного покрытия. Прочие дефекты для лицевой стороны проката устанавливаются по согласованию сторон. Обратная сторона проката должна соответствовать требованиям к качеству поверхности покрытий группы отделки У
Ц	М			
ЦА, ЦАМ, АЦ	—			
<p>Примечания</p> <p>1 Натёки образуются, как правило, в виде строчки на дефектах стальной основы, классификация которых установлена ГОСТ 16523, и имеют протяженность, соответствующую длине дефектов.</p> <p>2 Размытый узор кристаллизации характеризуется нечеткостью (размытостью) границ кристаллов покрытия.</p> <p>3 Прокат обычного качества отделки поверхности изготовляют дрессированным или не дрессированным по выбору изготовителя, прокат улучшенного качества У и высокого качества В отделки поверхности — дрессированным.</p> <p>4 Для проката классов покрытия 450 и более допускаются разнотолщинность цинкового покрытия по кромке проката, а также рельефные линии, расположенные под углом к оси прокатки («перо»).</p>				

6.7 На оцинкованном прокате с необрезной кромкой не допускаются дефекты кромок глубиной, выводящей прокат за номинальный размер по ширине. На оцинкованном прокате с обрезной кромкой дефекты кромок не допускаются.

6.8 Масса цинкового, железоцинкового, цинкалюминиевого, цинкалюмомагниевого и алюмоцинкового покрытий, нанесенных с двух сторон на 1 м² проката, в зависимости от класса покрытия должна соответствовать значениям, указанным в таблице 12.

Справочные значения толщины покрытий рассчитаны исходя из плотности цинкового и железоцинкового покрытий, равной 7,1 г/см³, цинкалюминиевого покрытия — 6,6 г/см³, алюмоцинкового покрытия — от 3,5 до 5,0 г/см³, цинкалюмомагниевого покрытия — от 6,2 до 6,6 г/см³ в зависимости от массовой доли алюминия и магния в покрытии в соответствии с 6.4.

6.8.1 Оцинкованный прокат с дифференцированным покрытием изготовляют по согласованию сторон. Средняя масса покрытия по трем образцам и масса покрытия по одному образцу с каждой стороны проката с дифференцированным покрытием должны составлять не менее 40 % массы, установленной для соответствующих классов покрытия с двух сторон проката.

Таблица 12

Класс покрытия	Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, г/м ² , не менее		Толщина покрытия с одной стороны проката (справочная), мкм, не менее		Плотность покрытия, г/см ³ (справочная)
	средняя по трем образцам	по одному образцу	средняя по трем образцам	по одному образцу	
Цинковое (Ц) и железоцинковое (ЖЦ) покрытия					
60	60	51	4,2	3,6	7,1
80	80	68	5,6	4,8	
100	100	85	7,0	6,0	
120	120	100	8,4	7,0	
140	140	120	9,8	8,4	
150	150	130	10,5	9,1	
180	180	150	12,6	10,5	
200	200	170	14,0	11,9	
225	225	195	15,8	13,7	
275	275	235	19,3	16,5	
350	350	300	24,5	21,0	
450	450	385	31,6	27,0	
500	500	425	35,1	29,8	
600	600	510	42,0	35,8	
300	300	255	23,0	19,7	
Цинкалюминиевое (ЦА) покрытие					
60	60	51	4,6	3,9	6,6
80	80	68	6,0	5,2	
95	95	80	7,0	6,0	
130	130	110	10,0	8,6	
185	185	155	14,0	11,9	
200	200	170	15,0	13,0	
255	255	215	20,0	17,2	
300	300	255	23,0	19,7	
Цинкалюмомагниевое (ЦАМ) покрытие					
60	60	50	4,5	4,0	6,2—6,6
70	70	60	5,5	4,0	
80	80	70	6,0	4,0	
90	90	75	7,0	5,0	
100	100	85	8,0	5,0	
120	120	100	9,0	6,0	
130	130	110	10,0	7,0	
140	140	120	11,0	8,0	
150	150	130	11,5	8,0	
160	160	135	12,0	8,0	
175	175	145	13,0	9,0	
190	190	160	15,0	10,0	
200	200	170	16,0	11,0	

Окончание таблицы 12

Класс покрытия	Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, г/м ² , не менее		Толщина покрытия с одной стороны проката (справочная), мкм, не менее		Плотность покрытия, г/см ³ (справочная)
	средняя по трем образцам	по одному образцу	средняя по трем образцам	по одному образцу	
250	250	215	19,0	13,0	6,2—6,6
300	300	255	23,0	17,0	
310	310	265	24,0	18,0	
350	350	300	27,0	19,0	
430	430	360	35,0	26,0	
Алюмоцинковое (АЦ) покрытие					
40	40	34	4,7	4,0	3,5—5,0
50	50	43	5,8	4,9	
60	60	51	7,0	5,9	
70	70	60	8,1	6,9	
80	80	68	9,3	7,9	
90	90	77	10,5	8,9	
100	100	85	11,6	9,9	
120	120	102	14	12	
130	130	111	15	13	
140	140	119	16	14	
150	150	128	18	15	3,5—5,0
160	160	136	19	16	
180	180	153	21	18	
190	190	162	22	19	
200	200	170	24	20	
225	225	191	26	22	
250	250	213	29	25	
300	300	255	35	30	
350	350	298	41	35	
400	400	340	47	40	
<p>Примечания</p> <p>1 Масса покрытия на одной стороне проката при испытании каждого из трех образцов должна составлять не менее 40 % массы покрытия, установленной для одного образца.</p> <p>2 При ширине проката менее 450 мм массу покрытия у потребителя определяют по одному образцу.</p> <p>3 Значения толщины цинкалюмомагниевого покрытия рассчитаны по средней величине плотности покрытия 6,4 г/см³, алюмоцинкового покрытия — 4,3 г/см³.</p>					

6.9 Прочность сцепления покрытия со стальной основой должна обеспечивать отсутствие отслоения покрытия с наружной стороны образца при изгибе на 180° до соприкосновения сторон образца или до параллельности сторон с применением прокладки в соответствии с таблицей 13.

Допускается сетка мелких трещин по всей длине изгиба и отслоение покрытия на расстоянии не более 6 мм от краев образца.

Прочность сцепления железозинкового и цинкалюмомагниевого покрытий со стальной основой определяют по методике предприятия-изготовителя.

Таблица 13

Класс покрытия	Толщина прокладки при испытании на изгиб на 180°, для проката марок					
	01, 02, 03	04, 05, 06, 07	220	250	280	320, 350, 390, 420, 450
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 175, 180, 185, 190, 200, 225, 250, 255, 275	0	0	1а	1а	2а	3а
300, 350	1а	1а	1а	1а	2а	3а
400, 430, 450	2а	2а	1а	1а	2а	3а
500, 600	2а	—	1а	2а	3а	4а

Примечание — 1а, 2а, 3а и 4а — толщина прокладки, равная соответственно одной, двум, трем и четырем номинальным толщинам оцинкованного проката; 0 — испытание без прокладки.

6.10 Свойства оцинкованного проката

6.10.1 Механические свойства, коэффициент пластической анизотропии и показатель деформационного упрочнения оцинкованного проката должны соответствовать нормам, указанным в таблице 14.

Таблица 14

Марка проката	Временное сопротивление σ_d , Н/мм ²	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, Н/мм ²	Относительное удлинение δ_s , % для проката толщиной, мм				Коэффициент пластической анизотропии R_{90}	Показатель деформационного упрочнения n_{90}
			до 0,70 включ.	св. 0,70 до 1,50 включ.	св. 1,50 до 2,00 включ.	св. 2,00		
			не менее					
01	—	—	—	—	—	—	—	
02	270—500	—	20	22	22	22	—	
03	270—420	—	24	26	28	28	—	
04	270—380	Не более 260	28	30	32	—	—	
05	260—350	Не более 220	34	36	38	—	1,6	
06	260—350	Не более 180	35	37	39	—	1,9	
07	260—350	Не более 170	37	39	41	—	2,1	
220	Не менее 300	Не менее 220	18	20	20	20	—	
250	Не менее 330	Не менее 250	17	19	19	19	—	
280	Не менее 360	Не менее 280	16	18	18	18	—	
320	Не менее 390	Не менее 320	15	17	17	17	—	
350	Не менее 420	Не менее 350	14	16	16	16	—	
390	Не менее 450	Не менее 390	13	15	15	15	—	
420	Не менее 480	Не менее 420	12	14	14	14	—	
450	Не менее 510	Не менее 450	11	13	13	13	—	

Примечания
 1 Знак «—» означает, что показатель не нормируют и не контролируют.
 2 Механические свойства проката марок 02—07 определяют поперек, а марок 220—450 — вдоль направления прокатки. Механические свойства ленты шириной менее 180 мм из проката марок 02—07 у потребителя определяют вдоль направления прокатки.
 3 При расчете временного сопротивления и предела текучести толщину покрытия не учитывают.
 4 При определении предела текучести в общем случае определяют условный предел текучести $\sigma_{0,2}$, при наличии на диаграмме растяжения площадки текучести — физический (нижний) предел текучести σ_s .

Окончание таблицы 14

5 Для проката толщиной свыше 1,50 мм минимальное значение R_{90} снижают на 0,2, а минимальное значение n_{90} — на 0,01.
6 Для проката марки 05 с покрытиями ЖЦ, АЦ и ЦАМ нормы относительного удлинения снижают на 2 единицы, а коэффициента пластической анизотропии — на 0,2.
7 Для проката марок 06 и 07 с покрытиями ЖЦ, АЦ и ЦАМ нормы относительного удлинения снижают на 2 единицы, коэффициента пластической анизотропии — на 0,2, а показателя деформационного упрочнения — на 0,01.
8 Нормы коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения проката марок 07 и относительного удлинения проката марок 390, 420 и 450 факультативны до 1 июля 2021 г.

6.10.2 Оцинкованный прокат марок 03, 04, 05, 06 и 07 должен выдерживать испытание на выдавливание. Испытание проводят по требованию потребителя. Глубина сферической лунки при испытании на выдавливание должна соответствовать нормам, указанным в таблице 15.

Таблица 15

В миллиметрах

Толщина проката	Глубина сферической лунки, не менее, для проката марки				
	03	04	05	06	07
0,40	8,2	8,3	8,5	8,8	9,0
0,50	8,5	8,7	8,9	9,2	9,4
0,60	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7
0,70	9,2	9,5	9,7	9,9	10,0
0,80	9,5	9,9	10,1	10,2	10,3
0,90	9,9	10,1	10,4	10,5	10,6
1,00	10,1	10,3	10,6	10,7	10,8
1,10	10,3	10,5	10,8	10,9	11,0
1,20	10,5	10,7	11,0	11,1	11,2
1,30	10,7	10,9	11,2	11,3	11,4
1,40	10,8	11,0	11,3	11,4	11,5
1,50	11,0	11,1	11,4	11,5	11,6
1,60	11,3	11,2	11,5	11,6	11,7
1,70	11,4	11,4	11,6	11,7	11,8
1,80	11,5	11,5	11,7	11,8	11,9
1,90	11,6	11,6	11,8	11,9	12,0
2,00	11,7	11,7	11,9	12,0	12,1

Примечания

- 1 Нормы глубины сферической лунки для проката марки 07 являются факультативными до 1 июля 2021 г.
- 2 Для оцинкованной стали промежуточных толщин значения глубины сферической лунки должны соответствовать нормам, установленным для ближайшей меньшей толщины.

6.10.3 Механические свойства оцинкованного проката с точки зрения его пригодности к последующей обработке давлением могут ухудшаться в результате естественного старения. В связи с этим потребителю рекомендуется переработать оцинкованный прокат как можно скорее после его получения.

6.10.4 Механические свойства, коэффициент пластической анизотропии, показатель деформационного упрочнения (6.10.1) и результаты испытаний на выдавливание (6.10.2) действительны:

- для проката марок 02, 03, 04, 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450 — в течение 1 мес с даты оформления документа о качестве;
- для проката марок 05, 06 и 07 — в течение 6 мес с даты оформления документа о качестве.

6.11 Для защиты поверхности оцинкованного проката от коррозии на период транспортирования и хранения проводят консервацию:

- пассивирование (ПС);

- промасливание (ПР);
- пассивирование и промасливание (ПП).

Марки и массу масла для промасливания, наносимого на поверхность проката, марки и тип пассивирующего раствора сообщают потребителю по его требованию.

Допускается по требованию заказчика поставка проката без консервации (БК). В этом случае на поверхности проката допускается наличие продуктов коррозии покрытия («белой ржавчины»).

При заказе оцинкованного проката в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, установленные в соответствии с приложением А ГОСТ 15846—2002, его консервация обязательна.

При отсутствии в заказе нормы промасливания изготовителю рекомендуется наносить на каждую поверхность проката масло массой не менее $1,0 \text{ г/м}^2$ для способа консервации ПР и $0,8 \text{ г/м}^2$ — для способа консервации ПП.

Примечания

1 Все виды защиты поверхности оцинкованного проката обеспечивают временную стойкость к коррозии во время транспортирования и хранения.

2 Пассивирование (ПС) уменьшает образование продуктов коррозии при транспортировании и хранении. Отдельные участки с изменением цвета пассивной пленки, обусловленные технологией обработки, являются допустимыми и не ухудшают качества проката.

3 Промасливание (ПР) уменьшает образование продуктов коррозии. При соблюдении требований к упаковке, транспортированию и хранению проката коррозия, как правило, не появляется в течение трех месяцев после изготовления продукции. Фактический срок действия защиты зависит от атмосферных условий и условий хранения. Исходно равномерная масляная пленка со временем становится неравномерной, на поверхности проката могут появиться не покрытые маслом участки. Следует учитывать, что при отсутствии пассивирования уровень промасливания менее $1,0 \text{ г/м}^2$ не может эффективно защищать прокат от образования продуктов коррозии.

4 Пассивирование и промасливание (ПП) применяется, если требуется повышенная степень защиты против образования продуктов коррозии.

6.12 Упаковка и маркировка

6.12.1 Упаковка и маркировка оцинкованного проката — по ГОСТ 7566. Условия поставки проката ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5.

6.12.2 Листы формируют в пачки. Обязка листов в пачки и количество обявок пачек — по 6.4.2 ГОСТ 7566—2018. Упаковка пачек листов в пакеты — по 6.5.1 ГОСТ 7566—2018. Обязка пакетов — по 6.5.4 ГОСТ 7566—2018.

У листов с дифференцированным покрытием сторона с более тонким покрытием должна быть обращена к низу пачки.

Пакеты должны быть закреплены на деревянные брусья или поддоны по 6.5.4.5 ГОСТ 7566—2018. Допускается закрепление пакетов на металлические поддоны.

6.12.3 Упаковка и обявка рулонов (ленты) — по 6.4.3, 6.5.4 ГОСТ 7566—2018. Рулоны обертывают влагонепроницаемой бумагой, внешними и внутренними упаковочными металлическими листами, а торцевые поверхности закрывают металлическими торцевыми крышками или защитными кольцами с центральным отверстием для захвата грузоподъемными механизмами.

6.12.4 Пачки и рулоны проката должны быть прочно обяваны.

Для обявки применяют металлическую ленту толщиной 0,60—2,00 мм, шириной от 19 до 40 мм по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 или другим нормативным документам. Допускается использование высокопрочной ленты и ПЭТ-ленты в соответствии с приложениями В, Г и Д ГОСТ 7566—2018.

6.12.5 Допускается соединение нескольких рулонов (ленты) в стопы по 6.5.4.10 ГОСТ 7566—2018.

6.12.6 Масса одного грузового места должна соответствовать установленной в заказе.

6.12.7 Маркировку наносят на ярлыки по ГОСТ 7566.

Маркировка, наносимая на ярлык, должна содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- марку проката;
- тип покрытия;
- класс покрытия;
- вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности покрытия;
- номер партии;
- номер плавки;
- размер проката;
- массу нетто (фактическую) пачки, рулона проката и стопы рулонов.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением на пачки манипуляционного знака «Место строповки» (при необходимости).

7 Правила приемки

7.1 Общие правила приемки — по ГОСТ 7566. Оцинкованный прокат принимают партиями. Партия должна состоять из листов или рулонов одной марки, одной толщины, одной категории точности изготовления, одного характера кромки проката, одного типа, класса и вида покрытия, одного способа консервации поверхности. Партию сопровождают документом о качестве вида 3.1 в соответствии с приложением Б ГОСТ 7566—2018, содержащим:

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- дату оформления документа о качестве;
- номер вагона или транспортного средства;
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование продукции;
- номинальные размеры проката;
- количество грузовых мест;
- массу каждого грузового места и общую массу;
- марку проката;
- класс покрытия;
- точность изготовления и характер кромки проката;
- вид узора кристаллизации цинка и группу отделки поверхности покрытия;
- способ консервации поверхности;
- результаты испытаний, в том числе факультативных показателей и показателей, контролируемых по требованию заказчика;
- номер плавки;
- номер партии;
- отметку, свидетельствующую о проведении специального контроля и о приемке проката по качеству, заверенную уполномоченным на предприятии-изготовителе лицом, его подписью и печатью.

Химический состав стали, марку и расход масла на промасливание сообщают потребителю по его требованию.

Допускается оформление документа о качестве в электронном виде с электронной цифровой подписью лица, уполномоченного предприятием-изготовителем.

7.2 От принимаемой партии оцинкованного проката отбирают:

- для контроля размеров и качества поверхности — один рулон или 2 % листов;
- для контроля механических свойств, глубины сферической лунки, массы покрытия, прочности сцепления покрытия с основным металлом — один рулон или один лист.

7.3 При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей настоящего стандарта по этому показателю проводят повторную проверку в соответствии с 4.2.1 (схема 2) ГОСТ 7566—2018.

7.4 В случае порезки и/или последующей упаковки оцинкованного проката сервисными металлоцентрами, торговыми домами и другими посредниками предприятие-изготовитель не несет ответственности за соответствие размеров (кроме толщины проката), формы, предельных отклонений (кроме предельных отклонений по толщине) и качества поверхности порезанного оцинкованного проката требованиям настоящего стандарта.

8 Методы контроля

8.1 Химический состав исходного проката по плавочному анализу ковшевой пробы стали определяют по ГОСТ 18895. Допускается применение других методов, обеспечивающих необходимую точность измерения.


8.2 Внешний вид, качество поверхности оцинкованного проката в листах, рулонах и лентах проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

8.3 Контроль отклонений формы оцинкованного проката проводят по ГОСТ 26877, размеров оцинкованного проката — универсальными средствами измерений, указанными в ГОСТ 26877—2008, приложение А.

Отклонение от плоскостности оцинкованного проката в рулонах контролируют по методике, согласованной с потребителем.

Контроль размеров проката — по ГОСТ 19903, ГОСТ 19904, ГОСТ 503.

8.4 Для проведения контроля от каждого отобранного листа или рулона отбирают пробу по ГОСТ 7564. Из пробы вырезают заготовки и образцы в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1, и с таблицей 16.

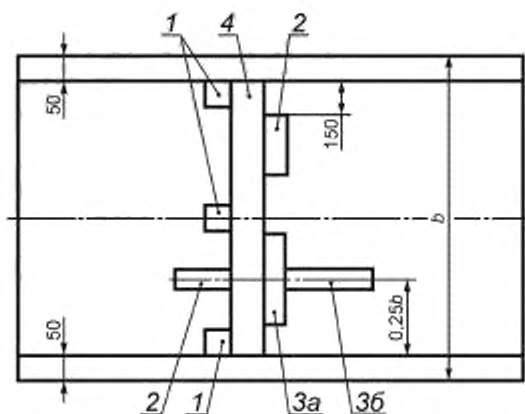

b — ширина проката; 1, 2, 4 — образцы; 3а, 3б — заготовки

Рисунок 1 — Схема вырезки заготовок и образцов

Т а б л и ц а 16 — Количество и размеры заготовок и образцов для испытаний

Номер	Количество	Размеры, мм		Назначение заготовок и образцов
		ширина	длина	
1	3	50	50	Определение массы покрытия
2	2	50	100—150	Контроль прочности сцепления покрытия с основным металлом
3а	1	30	180—300	Изготовление образцов для определения механических свойств при растяжении проката марок 02, 03, 04, 05, 06, 07
3б				Изготовление образцов для определения механических свойств при растяжении проката марок 220, 250, 280, 320, 350, 390, 420, 450
4	1	90	—	Определение глубины сферической лунки
<p>Примечания</p> <p>1 Образцы 1, 2 и заготовки 3а, 3б вырезают с предельными отклонениями размеров ± 3 мм.</p> <p>2 Допускается вырезать заготовки 3а и 3б размером, отличным от указанных в настоящей таблице, для вырубки из них образцов на вырубных прессах.</p> <p>3 Контроль ленты у изготовителя осуществляют на образцах, вырезанных из рулона до его роспуска, у потребителя — на образцах, вырезанных из ленты в любом месте одного рулона от партии, из ленты шириной менее ширины образцов, заданной в настоящей таблице, — на образцах шириной, равной ширине ленты.</p> <p>Механические свойства при растяжении ленты шириной менее 180 мм из проката марок 02—07 у потребителя определяют на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки.</p> <p>Глубину сферической лунки ленты шириной менее 270 мм у потребителя определяют на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки.</p> <p>4 Допускается применять для определения массы покрытия круглые образцы площадью не менее 2500 мм².</p>				

8.5 Определение массы покрытия — в соответствии с приложением В, определение толщины покрытия — в соответствии с приложением Г.

Допускается для определения массы и толщины покрытия применять другие методы (в том числе неразрушающие) с погрешностью измерения не более ± 10 %. При разногласиях в оценке применяют метод, установленный в приложении В, с использованием раствора А.

П р и м е ч а н и е — Толщину покрытия потребитель может оценивать по массе покрытия с использованием следующего соотношения: массе покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, равной 200 г/м^2 , соответствует расчетная толщина покрытия каждой стороны цинкового и железцинкового покрытия 14 мкм, цинкалюминиевого — 15 мкм, цинкалюмомагниевого — 16 мкм, алюмоцинкового — 24 мкм.

8.6 Определение прочности сцепления цинкового и цинкалюминиевого покрытий со стальной основой проводят испытанием на изгиб на 180° по ГОСТ 14019. Толщина прокладки должна быть равна диаметру оправки при предварительном изгибе. При испытании до соприкосновения сторон без прокладки диаметр оправки при предварительном изгибе должен быть равен двум толщинам образца.

Испытание на изгиб для проката марок 220—350 может быть заменено испытанием на приборе типа У-1А по ГОСТ 4765 по согласованной методике.

Прочность сцепления железцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий со стальной основой определяют по методике предприятия-изготовителя.

8.7 Изготовление образцов и определение механических свойств оцинкованного проката испытанием на растяжение — по ГОСТ 11701 и ГОСТ 1497.

8.8 Определение коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения — по ГОСТ 11701.

П р и м е ч а н и е — Допускается проводить определение коэффициента пластической анизотропии и показателя деформационного упрочнения по международным стандартам [3] и [4].

Значение коэффициента пластической анизотропии R_{90} и показателя деформационного упрочнения n_{90} определяют в диапазоне равномерной пластической деформации от 10 % до 20 %. Если конечное значение равномерной пластической деформации менее 20 %, то верхней границей диапазона считают ее максимальное значение.

8.9 Определение глубины сферической лунки при испытании на выдавливание — по ГОСТ 10510.

8.10 Для контроля качества оцинкованного проката допускается применять неразрушающие методы контроля по ГОСТ 30415 и другим нормативным документам.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование оцинкованного проката (транспортное наименование — «сталь листовая оцинкованная») — по ГОСТ 7566.

9.2 Транспортирование оцинкованного проката железнодорожным транспортом осуществляют в открытом подвижном составе в соответствии с правилами перевозки грузов, техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, действующими на железнодорожном транспорте, и ГОСТ 22235.

Транспортирование осуществляют повагонными отправками с максимальным использованием грузоподъемности вагонов.

По согласованию с отдельными потребителями отгрузка может выполняться в крытых вагонах. В остальных случаях выбор подвижного состава — по усмотрению изготовителя.

При транспортировании оцинкованного проката вероятность контакта влаги с его поверхностью должна быть минимизирована. Влага, в особенности конденсат, образовавшийся между листами, витками рулона или другими соприкасающимися частями продукции из оцинкованного проката, может привести к коррозии покрытия. Способы защиты поверхности при транспортировании и хранении приведены в 6.11.

9.3 Хранение оцинкованного проката на складах грузоотправителя и грузополучателя должно соответствовать условиям 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150. Не допускается складирование рулонного оцинкованного проката толщиной до 0,40 мм включительно более чем в один ярус. Не допускается совместное хранение оцинкованного проката и химически активных веществ.

Приложение А
(справочное)

**Соответствие марок оцинкованного проката, установленных настоящим стандартом,
маркам по ГОСТ 14918—80, EN 10346:2015, ISO 3575:2016 и ISO 4998:2014**

Таблица А.1


Настоящий стандарт	ГОСТ 14918—80	EN 10346:2015 [5]	ISO 3575:2016 [6]	ISO 4998:2014 [7]
01	ОН	—	01	—
02	ХШ (Н); ХШ (Г)	DX51D	—	—
03	ХШ (ВГ)	DX52D	02	—
04	—	DX53D	03	—
05	—	DX54D	04	—
06	—	DX56D	05	—
07	—	DX57D	—	—
220	ХП, ПК	S220GD	—	220
250	—	S250GD	—	250
280	—	S280GD	—	280
320	—	S320GD	—	320
350	—	S350GD	—	350
—	—	—	—	380
390	—	S390GD	—	—
420	—	S420GD	—	—
450	—	S450GD	—	—
—	—	S550GD	—	550

Приложение Б
(справочное)

Примеры условных обозначений оцинкованного проката

Схема обозначения

Прокат X – X – X – X – X – X – X – X – ГОСТ 14918—2020

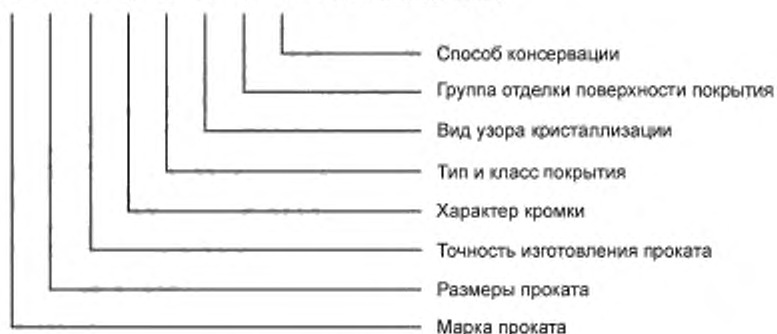

Прокат марки 01 в листах толщиной 1,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления категории Б, с необрезной кромкой НО, с цинковым покрытием Ц класса 275, с нормальным узором кристаллизации цинка вида Н, группы отделки поверхности покрытия обычного качества, промасленный ПР, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 01–1,00 x 1000 x 2000 – Б – НО – Ц275 – Н – ПР – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 02, в листах толщиной 0,40 мм, шириной 700 мм, длиной 1000 мм, нормальной точности изготовления категории Б, с обрезной кромкой О, с цинковым покрытием Ц класса 350, с нормальным узором кристаллизации цинка вида Н, группы отделки поверхности покрытия обычного качества, без консервации поверхности БК, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 02 – 0,40 x 700 x 1000 – Б – О – Ц350 – Н – БК – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 05, в листах толщиной 1,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления категории Б, с точностью изготовления по толщине категории АТ (дополнительно), с необрезной кромкой НО, с цинковым покрытием Ц класса 180, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия высокого качества В, промасленный ПР, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 05 – 1,00 x 1000 x 2000 – Б(АТ) – НО – Ц180 – М – В – ПР – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 05 в рулонах толщиной 0,80 мм, шириной 1500 мм, высокой точности изготовления категории В, с обрезной кромкой О, с железоцинковым покрытием ЖЦ класса 80, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, пассивированный и промасленный ПП, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 05 – 0,80 x 1500 – В – О – ЖЦ80 – У – ПП – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 06 в рулонах толщиной 1,50 мм, шириной 1600 мм, высокой точности изготовления категории В, с обрезной кромкой О, с цинкалюмомагниевым покрытием ЦАМ класса 80, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, промасленный ПР, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 06 – 1,50 x 1600 – В – О – ЦАМ80 – У – ПР – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 250 в рулонах, толщиной 0,50 мм, шириной 1500 мм, высокой точности изготовления категории В, с уменьшенными предельными отклонениями по толщине УТ (дополнительно), с обрезной кромкой О, с цинковым покрытием Ц класса 200, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, промасленный ПР, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 250 – 0,50 x 1500 – В – В(УТ) – О – Ц200 – М – У – ПР – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 280 в рулонах, толщиной 0,60 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления категории А, с обрезной кромкой О, с дифференцированным цинковым покрытием Ц класса 275/200, с минимальным узором кристаллизации цинка вида М, группы отделки поверхности покрытия улучшенного качества У, пассивированный ПС, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 280 – 0,60 x 1200 – А – О – Ц275/200 – М – У – ПС – ГОСТ 14918—2020

ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 320 в рулонах толщиной 0,50 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления категории А, с обрезной кромкой О, с цинк-алюминиевым покрытием ЦА класса 185, группы отделки поверхности покрытия высокого качества В, пассивированный и промасленный ПП, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 320 – 0,50 x 1200 – А – О – ЦА185 – В – ПП – ГОСТ 14918—2020

Прокат марки 320 в рулонах толщиной 0,50 мм, шириной 1200 мм, повышенной точности изготовления категории А, с обрезной кромкой О, с алюмоцинковым покрытием АЦ класса 180, группы отделки поверхности покрытия высокого качества В, пассивированный ПС, по ГОСТ 14918—2020:

Прокат 320 – 0,50 x 1200 – А – О – АЦ180 – В – ПС – ГОСТ 14918—2020

Приложение В
(обязательное)

Метод определения массы покрытия

В.1 Сущность метода

Метод основан на определении массы покрытия взвешиванием образцов до и после растворения цинкового, железозинкового, цинкалюминиевого, алюмоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий.

Определение массы покрытия проводят на трех образцах, отобранных в соответствии с 8.4 и таблицей 16 при температуре окружающего воздуха в рабочем помещении (25 ± 10) °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

В.2 Аппаратура, реактивы, растворы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с допускаемой погрешностью не более $\pm 0,01$ г.

Штангенциркуль в соответствии с ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм.

Посуда мерная стеклянная в соответствии с ГОСТ 1770.

Посуда стеклянная лабораторная в соответствии с ГОСТ 25336.

Термометр технический стеклянный ртутный в соответствии с ГОСТ 28498 с ценой деления не более 1 °С.

Пинцет медицинский длиной 200 мм в соответствии с ГОСТ 21241.

Кислота соляная в соответствии с ГОСТ 3118, разбавленная 1:1.

Гексаметиленetetрамин (уротропин) в соответствии с ГОСТ 1381 или другими нормативными документами¹⁾.

Треххлористая сурьма в соответствии с нормативными документами²⁾ или оксид сурьмы в соответствии с нормативными документами³⁾.

Вода дистиллированная в соответствии с ГОСТ 6709.

Раствор А: 3,5 г гексаметиленetetрамина (уротропина) растворяют в 1 дм³ соляной кислоты, разбавленной 1:1.

Раствор Б: 20 г окиси сурьмы (Sb₂O₃) или 32 г треххлористой сурьмы (SbCl₃) растворяют в 1 дм³ концентрированной соляной кислоты.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов, обеспечивающих требуемую точность.

В.3 Проведение испытаний

Штангенциркулем измеряют длину и ширину образцов, обезжиривают их (при необходимости) органическим растворителем, взвешивают, погружают в раствор соляной кислоты с гексаметиленetetрамином (раствор А), или с треххлористой сурьмой, или оксидом сурьмы (раствор Б) при температуре (25 ± 10) °С и выдерживают до растворения покрытия (прекращения бурного газовыделения). Затем образцы вынимают из раствора пинцетом, тщательно промывают холодной водой, а затем горячей водой, высушивают фильтровальной бумагой и повторно взвешивают.

Раствор для растворения покрытия допускается применять неоднократно.

В.4 Вычисление массы покрытия

В.4.1 Массу покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, m , г/м², вычисляют по формуле

$$m = \frac{m_1 - m_2}{S}, \quad (\text{В.1})$$

где m_1 — масса образца до растворения покрытия, г;

m_2 — масса образца после растворения покрытия, г;

S — площадь покрытия с одной стороны образца, м².

В.4.2 За массу покрытия по одному образцу принимают меньшее из значений, полученных для трех образцов.

В.4.3 Массу покрытия M , г/м², по трем образцам вычисляют по формуле

$$M = \frac{m^I + m^{II} + m^{III}}{3}, \quad (\text{В.2})$$

где m^I , m^{II} , m^{III} — массы покрытий 1-го, 2-го и 3-го образцов, г/м².

¹⁾ В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-09-353—74 «Уротропин (гексаметиленetetрамин) (CH₂)₆N₄. Технические условия».

²⁾ В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-17-252—88 «Сурьма (III) хлорид (сурьма треххлористая) химически чистый, чистый».

³⁾ В Российской Федерации действуют ТУ 6-09-3267—84 «Сурьма (III) окись (сурьмы (III) оксид) химически чистый, чистый для анализа, чистый».

В.4.4 Массу покрытия M вычисляют с точностью до $0,1 \text{ г/м}^2$. Результаты вычислений округляют до 1 г/м^2 . Погрешность определения массы покрытия составляет $\pm 10 \%$.

В.4.5 Массу дифференцированного покрытия определяют для каждой из сторон. Для этого после обезжиривания (при необходимости) органическим растворителем и взвешивания покрытие одной из сторон образца защищают от растворения плотным слоем резинового клея или парафина и удаляют покрытие с противоположной стороны, как указано в В.3. После удаления клея механическим путем без повреждения покрытия, а парафина — в горячей воде, высушивания фильтровальной бумагой и последующего взвешивания образца, удаляют покрытие с другой стороны образца и повторно взвешивают.

Допускается для защиты покрытия одной из сторон образца использовать кислотостойкие липкие ленты.

Массу покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с одной стороны (г/м^2), вычисляют по формуле (В.1), где S — площадь покрытия контролируемой стороны образца, м^2 .

Приложение Г
(справочное)

Метод определения толщины покрытия

Г.1 Сущность метода

Толщину покрытия (справочное значение) рассчитывают одним из двух способов: по формуле (Г.1) или (Г.2) исходя из массы покрытия, определяемой взвешиванием образцов до и после растворения цинкового, железцинкового, цинкалюминиевого, алюмоцинкового и цинкалюмомагниевого покрытий в соответствии приложением В.

Г.2 Расчет толщины покрытия с одной стороны проката

Г.2.1 Справочное значение толщины покрытия с одной стороны проката t , мкм, на каждом из образцов вычисляют по формуле

$$t = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 10^4}{2 \cdot \rho \cdot S_1}, \quad (\text{Г.1})$$

где m_1 — масса образца до растворения покрытия, г;

m_2 — масса образца после растворения покрытия, г;

10^4 — множитель пересчета см в мкм;

ρ — плотность покрытия в соответствии с указанной в таблице 12, г/см³;

S_1 — площадь покрытия с одной стороны образца, см²

или по формуле

$$t = \frac{m}{2 \cdot \rho}, \quad (\text{Г.2})$$

где m — масса покрытия, нанесенного на единицу площади поверхности образца с двух сторон, г/м²;

ρ — плотность покрытия в соответствии с таблицей 12, г/см³.

Г.2.2 За толщину покрытия по одному образцу принимают меньшее из значений, полученных для трех образцов.

Г.2.3 Толщину покрытия T , мкм, по трем образцам вычисляют по формуле

$$T = \frac{t^I + t^{II} + t^{III}}{3}, \quad (\text{Г.3})$$

где t^I , t^{II} , t^{III} — толщина покрытия 1-го, 2-го и 3-го образцов, мкм.

Г.2.4 Толщину покрытия T вычисляют с точностью до 0,1 мкм. Результаты вычислений округляют до 0,1 мкм. Погрешность определения толщины покрытия составляет ± 10 %.

Г.2.5 Толщину дифференцированного покрытия вычисляют для каждой из сторон исходя из массы дифференцированного покрытия для одной стороны, определяемой в соответствии с В.4.5 приложения В.

Библиография

- [1] EN 10169:2010+ A1:2012 Прокат стальной, плоский с непрерывными органическими покрытиями. Технические условия поставки
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Technical delivery conditions
- [2] ISO 12944-2:2017 Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация сред
Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 2: Classification of environments
- [3] ISO 10113:2006 Материалы металлические. Листы и полосы. Определение коэффициента пластической деформации
Metallic materials — Sheet and strip — Determination of plastic strain ratio
- [4] ISO 10275:2007 Материалы металлические. Листы и полосы. Определение коэффициента деформационного упрочнения при растяжении
Metallic materials — Sheet and strip — Determination of tensile strain hardening exponent
- [5] EN 10346:2015 Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенным методом непрерывного погружения в расплав. Технические условия поставки
Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming — Technical delivery conditions
- [6] ISO 3575:2016 Сталь углеродистая тонколистовая с покрытием, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования, торгового качества и для вытяжки
Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
- [7] ISO 4998:2014 Сталь углеродистая тонколистовая конструкционная с покрытием цинка, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования и с покрытием цинковожелезного сплава
Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality

УДК 669.14:669:585.5:006.354

МКС 77.140.50

Ключевые слова: горячеоцинкованный прокат, цинковое, железоцинковое, цинкалюминиевое, цинкалюомагниевоe и алюмоцинковое покрытия, классификация, класс покрытия, размеры, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, масса покрытия, толщина покрытия

БЗ 8—2020

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 07.07.2020. Подписано в печать 21.07.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,16.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru