

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52134-2003

---

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ  
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ  
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ  
Общие технические условия

Издание официальное

Москва  
2004

## Предисловие

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством по развитию полимерных трубопроводных систем (НП РПТС) и Федеральным государственным унитарным предприятием – Центром методологии, нормирования и стандартизации (ФГУП ЦНС) при участии: Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-исследовательский институт московского строительства» (ГУП «НИИМосстрой»), ЗАО НПП «Маяк-93», ЗАО «Агригазполимер», ООО «Фирма Бир Пекс», ДООО «Уфимский завод сантехзаготовок», ООО «Ван.Тубо», ЗАО «Мушарака», ООО «Газэнергосервис», ФГУП «НПП «Исток», ООО «Русстройпластик», ООО «ЭлекамПластик», ООО НПФ «Экспром-Т» и группой специалистов

ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстроя России от 25 июня 2003 г. № 111

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстроя России

## Содержание

Введение .....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Основные параметры и размеры .....	5
5 Технические требования .....	13
6 Требования безопасности и охраны окружающей среды .....	26
7 Правила приемки .....	27
8 Методы контроля .....	34
9 Транспортирование и хранение .....	46
10 Указания по монтажу .....	46
11 Гарантии изготовителя .....	46
Приложение А Расчет максимально допустимого напряжения в стенке трубы ( $\sigma_0$ ) при переменном температурном режиме с помощью правила Майнера .....	47
Приложение Б Расчетная масса 1м труб .....	49
Приложение В Эталонные кривые длительной прочности .....	51
Приложение Г Испытательное давление фитингов и соединений .....	62
Приложение Д Номинальное давление PN труб из термопластов .....	64
Приложение Е Значения расчетного напряжения $\sigma_0$ , $\sigma_1$ и расчетных серий труб $S'_{\max}$ , $S'_{\text{хв}}$ .....	65
Приложение Ж Расчетные коэффициенты запаса прочности .....	66
Приложение И Коэффициент снижения максимального рабочего давления .....	67

Настоящий стандарт «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» разработан впервые.

В стандарт включены трубы из следующих термопластов: полиэтилена, непластифицированного поливинилхлорида, полипропилена и сополимеров пропилена, сшитого полиэтилена, хлорированного поливинилхлорида, полибутилена.

Стандарт устанавливает требования к трубам из всех видов термопластов, к фитингам и их соединениям – то есть к системам трубопроводов водоснабжения и отопления в целом.

Стандарт регламентирует размеры труб, а также параметры, определяющие срок их службы:

- длительную прочность материалов – в виде графиков зависимости «время – напряжение в стенке трубы – температура»;
- условия эксплуатации (классы), определяемые комплексом температур и временем их воздействия, а также величинами давлений;
- коэффициенты запаса прочности.

В стандарте приведена методика расчета минимальной толщины стенки трубы в зависимости от длительной прочности материала труб и класса эксплуатации. Выработан единый подход к контролю качества труб, представлен полный объем методов испытаний, позволяющих с максимальной достоверностью производить их оценку.

Настоящий стандарт в части требований к напорным трубам из полиэтилена и непластифицированного поливинилхлорида не противоречит ГОСТ 18599 и ГОСТ Р 51613, однако содержит требования к фитингам для их соединения и устанавливает параметры эксплуатации систем трубопроводов для конкретной области их применения – водоснабжение.

Стандарт на напорные трубы из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления разработан с учетом следующих международных стандартов:

ISO 161-1: 1996 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressure - Part 1: Metric series» - «Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей - Номинальные наружные диаметры и номинальное давление - Часть 1: Метрическая серия»,

ISO 4065: 1996 «Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table» - «Трубы из термопластов – Общая таблица толщины стенки»,

ISO 9080: 2003 «Plastics piping and ducting systems- Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation» - «Трубы из термопластов – Определение длительной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции»,

ISO 10508:1995 «Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems» - «Трубы и фитинги из термопластов для систем холодного и горячего водоснабжения»,

ISO 11922-1:1997 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series» - «Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей. Размеры и допуски - Часть 1: Метрическая серия»,

ISO 13760:1998 «Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage» - «Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением - Правило Майнера - Расчетный метод определения накопленного повреждения»,

DIN 8061: 1994 «Unplasticized polyvinyl chloride pipes - General quality requirements and testing» - «Трубы из непластифицированного поливинилхлорида - Общие требования и испытания»,

DIN 8074: 1999 «Polyethylene (PE) pipes - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD -Dimensions» - «Трубы из полиэтилена (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Размеры»

DIN 8075: 1999 «Polyethylene (PE) pipes - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - General quality requirements and testing» - «Трубы из полиэтилена (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Общие требования и испытания»,

DIN 8077: 1997 «Polypropylene (PP) pipes - PP-H (Type 1), PP-B (Type 2), PP-R (Type 3) - Dimensions» - «Трубы из полипропилена (ПП) - ПП тип 1, ПП тип 2, ПП тип 3 - Размеры»

DIN 8078: 1996 «Polypropylene (PP) pipes - PP-H (Type 1), PP-B (Type 2), PP-R (Type 3) - General quality requirements and testing» - «Трубы из полипропилена (ПП) - ПП тип 1, ПП тип 2, ПП тип 3 - Общие требования и испытания»,

DIN 8079: 1997 «Chlorinated polyvinyl chloride (PVC-C) pipes - PVC-C 250 - Dimensions» - «Трубы из хлорированного поливинилхлорида (PVC-C) - PVC-C 250 - Размеры»

DIN 8080: 2000 «Chlorinated polyvinyl chloride (PVC-C) pipes - General quality requirements and testing» - «Трубы из хлорированного поливинилхлорида (PVC-C) - Общие требования и испытания»,

DIN 16892:2000 «Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - General requirements, testing» - «Трубы из сшитого полиэтилена (PE-X) - Общие требования и испытания»,

DIN 16893:2000 «Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Dimensions» - «Трубы из сшитого полиэтилена (PE-X) - Размеры»,

DIN 16968:1996 «Polybutylene (PB) pipes - General quality requirements and testing» - «Трубы из полибутилена (PB) - Общие требования и испытания».

DIN 16969: 1997 «Polybutylene (PB) pipes - PB 125 - Dimensions» - «Трубы из полибутилена (PB) - PB 125 - Размеры»

В разработке стандарта принимали участие: Н.Г. Кулихина, доктор техн. наук Ю.Ю. Головач, Д.С. Кулихин, М.Н. Баймukanов, канд.техн.наук А.Я. Добромуслов (Некоммерческое партнерство по развитию полимерных трубопроводных систем), канд.техн.наук А.В. Сладков (ГУП «НИИМосстрой»), канд.техн.наук В.Е. Бухин (ЗАО НПО «Стройполимер»), Б.Г. Калининский (ООО «Фирма Бир Пекс»), докт.техн.наук Е.Ю. Бухарев (ЗАО НПП «Маяк-93»), В.И. Ильинец (ООО «Ван.Тубо»), А-О.М.Ахмедов, С.А. Айдаев (ЗАО «Мушарака»), Г.М. Никонов (ООО «Газэнергосервис»), А.В. Пигин, О.А. Зайкин (ЗАО «Агрогазполимер»), В.А.Корнеев (ООО «Акварт»), канд.техн.наук А.О. Шестопал (ЗАО «Батекс-Плюс»), В.А. Глухарев (Госстрой России), Л.С. Васильева (ФГУП ЦНС).

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Pressure thermoplastic pipes and their jointing elements for  
water-supply and heating systems. General specifications

Дата введения 2004-03-01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов круглого сечения (далее – трубы) и соединительные детали к ним (далее – фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропиленена «рандом сополимер»

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10708-82 Копры маятниковые. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 26277-84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

ГОСТ 27077-86 Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ 29325-92 (ИСО 3126-74) Трубы из пластмасс. Определение размеров

ГОСТ Р 50825-95 (ИСО 2507-72) Трубы и детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида. Определение температуры размягчения по Вика

ГОСТ Р 51613-2000 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Термопластичные материалы (термопласти)** – это группа полимерных материалов, которые при нагревании выше температуры плавления сохраняют способность перехода в вязко текучее состояние. В настоящем стандарте сшитый полиэтилен отнесен к группе термопластов.

**Средний наружный диаметр  $d_{ср}$  (мм)** - частное от деления длины окружности трубы, измеренной по наружному диаметру в любом поперечном сечении, на число  $\pi$  ( $\pi = 3,142$ ), округленное в большую сторону до 0,1 мм.

**Номинальный наружный диаметр  $d$ , мм**, - условный размер, принятый для классификации труб из термопластов и всех составляющих элементов систем трубопроводов, соответствующий минимальному допустимому значению среднего наружного диаметра трубы.

**Номинальная толщина стенки  $e$ , мм**, - условный размер, соответствующий минимальной допустимой толщине стенки трубы в любой точке ее поперечного сечения.

**Минимальная длительная прочность  $MRS$ , МПа**, - характеристика материала трубы, численно равная напряжению в стенке, возникающему при действии постоянного внутреннего давления, которое труба способна выдержать при нижнем доверительном интервале 97,5 % в течение 50 лет при температуре 20 °С, округленному по ГОСТ 8032 до ближайшего нижнего значения ряда R 10, если значение напряжения не более 10 МПа, или ряда R 20, если это значение более 10 МПа.

**Расчетное напряжение  $\sigma_s$ , МПа**, - допустимое напряжение в стенке трубы в течение 50 лет при температуре 20 °С с учетом коэффициента запаса прочности  $C$ , определяемое по следующей формуле с последующим округлением по ГОСТ 8032 до ближайшего нижнего значения ряда R 10 если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа

$$\sigma_s = MRS / C, \quad (1)$$

где:  $MRS$  – минимальная длительная прочность, МПа;

$C$  – коэффициент запаса прочности в соответствии с таблицей 32.

**Коэффициент запаса прочности  $C$**  - безразмерная величина, имеющая значение большее единицы, учитывающая особенности эксплуатации трубопровода, а также его свойства, отличающиеся от учтенных при расчете  $MRS$ .

**Серия труб  $S$  (номинальная)** - безразмерная величина, определяемая как отношение расчетного напряжения  $\sigma_s$  к максимальному допустимому рабочему давлению  $p_{pms}$ .

**Стандартное размерное отношение  $SDR$**  - безразмерная величина, численно равная отношению номинального наружного диаметра трубы  $d$  к номинальной толщине стенки  $e$ . Значения  $SDR$  и  $S$  связаны следующим соотношением:

$$SDR = 2S + 1, \quad (2)$$

где  $S$  – серия труб.

**Максимальное допустимое рабочее давление  $p_{PMS}$ , МПа,** - максимальное значение постоянного внутреннего давления воды в трубе при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное по ГОСТ 8032 до ближайшего нижнего значения ряда R 10 если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа, связанное с серией труб S следующим уравнением:

$$p_{PMS} = \sigma_S / S, \quad (3)$$

где  $\sigma_S$  – расчетное напряжение;

S – серия труб.

**Номинальное давление  $PN$ , бар,** - условная величина, применяемая для классификации труб из термопластов, численно равная максимальному допустимому рабочему давлению, выраженному в бар (1 бар = 0,1 МПа).

**Максимальное рабочее давление при постоянной температуре  $MOP$ , МПа,** - максимальное значение постоянного внутреннего давления воды в трубопроводе в течение срока службы 50 лет, определяемое по следующей формуле

$$MOP = 2 MRS \cdot C_t / (C \cdot (SDR - 1)), \quad (4)$$

где MRS – минимальная длительная прочность, МПа;

C – коэффициент запаса прочности;

SDR – стандартное размерное отношение;

$C_t$  – коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре воды более 20 °С (5.2.8).

**Максимальное рабочее давление при переменном температурном режиме  $p_{max}$ , МПа,** - максимальное давление воды в трубе при заданных условиях эксплуатации, определяемое по следующей формуле

$$p_{max} = \sigma_o / S, \quad (5)$$

где  $\sigma_o$  – расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для заданного класса эксплуатации, определяемое по правилу Майнера, указанному в приложении А настоящего стандарта;

S – серия труб.

**Непрозрачность труб  $H$ , %,** – отношение светового потока, прошедшего через образец, к световому потоку источника, выраженное в процентах.

Аббревиатура сокращенных обозначений материалов и параметров труб дается на английском языке в соответствии с международными стандартами с целью сохранения единства обозначений.

В настоящем стандарте приняты следующие сокращенные обозначения материалов труб. Допускается сокращенное обозначение материалов труб на русском языке как указано в скобках.

РЕ (ПЭ) – полиэтилен;  
PVC-U (НПВХ) – непластифицированный поливинилхлорид  
РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) – полипропилен гомополимер;  
РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) – полипропилен блоксополимер;  
РР-Р (ПП-Р или ПП тип 3) – полипропилен рандомсополимер;  
РЕ-Х (ПЭ-С) – сшитый полиэтилен;  
РВ (ПБ) – полибутилен;  
PVC-C (ХПВХ) – хлорированный поливинилхлорид.

#### 4 Основные параметры и размеры

4.1 Номинальные наружные диаметры  $d$  и номинальные толщины стенок с труб в зависимости от номинальных серий  $S$  и стандартных размерных отношений  $SDR$  указаны в таблице 1.

Указанные в таблице номинальные толщины стенок труб определялись по расчетным сериям. Допускается устанавливать другие номинальные диаметры и серии труб в соответствии с нормативными документами на изделия.

4.2 Предельные отклонения среднего наружного диаметра и допустимая овальность труб указаны в таблице 2, а предельные отклонения толщины стенки – в таблице 3.

Таблица 1

Номин. наружный диаметр, d	2(5)			2,5(6)			3,2(7,4)			4(9)			Серия S (Стандартное размерное отношение SDR)						5(11)		
	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PE-X PE 80 PE 100	PE-X PE 80 PE 100	PE-X PE 80 PE 100	PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PP-H PP-B PP-R	PE 80 PE 100	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U 100	PVC-U 125				
10	2,0	1,8	-	1,4	1,4	1,7	-	1,3	1,3	1,4	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	
12	2,4	2,0	-	1,8	1,7	1,7	-	1,4	1,4	1,6	-	1,8	1,3	1,4	-	1,5	-	-	-	-	
16	3,3	2,7	3,0	2,2	2,2	2,2	2,3	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	1,5	1,5	1,6	-	1,5	-	-	-	
20	4,1	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	-	1,9	-	-	
25	5,1	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	2,3	-	-	
32	6,5	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	-	2,9	-	-	
40	8,1	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	3,7	-	-	
50	10,1	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	-	4,6	-	-	
63	12,7	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	-	5,8	-	-	
75	15,1	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	-	6,8	-	-	
90	18,1	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	-	8,2	-	-	
110	22,1	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	10,0	-	-	
125	25,1	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	-	11,4	-	-	
140	28,1	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	-	12,7	-	-	
160	32,1	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	-	14,6	-	-	
180	36,1	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0	20,0	20,0	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	-	16,4	-	-	
200	-	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	-	18,2	-	-	
225	-	37,4	37,4	30,8	30,8	30,8	30,8	25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	-	20,5	-	-	
250	-	41,5	34,2	34,2	-	34,2	34,2	27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	-	22,7	-	-	
280	-	46,5	38,3	-	-	38,3	-	-	-	31,3	31,3	25,4	-	25,4	25,4	25,4	-	-	-	-	
315	-	-	52,3	-	-	-	43,1	-	-	-	35,2	28,6	-	28,6	28,6	-	-	-	-	-	
355	-	-	59,0	-	-	-	48,5	-	-	-	39,7	32,2	-	-	-	-	32,2	-	-		
400	-	-	-	-	-	-	54,7	-	-	-	44,7	36,3	-	-	-	-	36,3	-	-		
450	-	-	-	-	-	-	61,5	-	-	-	50,3	40,9	-	-	-	-	40,9	-	-		
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	-	-	-	-	-	45,4	-	-		
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	-	-		
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,2	-	-		
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 1

Номин. наружный диаметр, d	6,3(13,6)						Серия S (Стандартное размерное отношение SDR)						8,3(17,6)						10(21)												
	8(17)						8(17)						8(17)						8(17)												
PE-X	PB	PVC-C		PE 63 PE 80 PE 100		PVC-U 100		PVC-C		PE 80 PE 100		PVC-U 100		PP-H PP-B PP-R		PE 63		PB		PVC-C		PE 63 PE 80 PE 100		PVC-U 100		PVC-U 125					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	-	1,3	1,4	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	1,3	1,3	1,6	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	1,5	1,5	1,6	-	1,5	-	-	1,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	-	-	1,5	1,6	-	1,5	-	-	-	-	-	1,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	-	1,9	1,9	2,0	1,9	-	-	-	-	-	1,8	2,0	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-	-	2,3	2,3	1,9	2,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	-	-	-	-	-	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	-	-	8,1	6,6	6,6	6,6	-	-	-	-	-	6,6	6,3	5,3	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	-	-	9,2	7,4	7,4	7,4	-	-	-	-	-	7,4	7,1	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	-	-	10,3	8,3	8,3	8,3	-	-	-	-	-	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	-	-	11,8	9,5	9,5	9,5	-	-	-	-	-	9,5	9,1	9,1	9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	-	-	13,3	10,7	10,7	10,7	-	-	-	-	-	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	-	-	14,7	11,9	11,9	11,9	-	-	-	-	-	11,9	11,4	11,4	11,4	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	-	-	16,6	13,4	13,4	13,4	-	-	-	-	-	13,4	12,8	12,8	12,8	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	-	-	18,4	14,8	14,8	14,8	-	-	-	-	-	14,8	14,2	14,2	14,2	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	-	20,6	20,6	20,6	20,6	-	-	20,6	16,6	16,6	16,6	-	-	-	-	-	16,6	15,9	15,9	15,9	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	-	23,2	23,2	23,2	23,2	-	-	23,2	18,7	18,7	18,7	-	-	-	-	-	18,7	17,9	17,9	17,9	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	-	26,1	26,1	26,1	26,1	-	-	26,1	21,1	21,1	21,1	-	-	-	-	-	21,1	20,1	20,1	20,1	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	29,4	29,4	29,4	29,4	-	-	29,4	23,7	23,7	23,7	-	-	-	-	-	23,7	22,7	22,7	22,7	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450	-	-	33,1	33,1	33,1	-	-	33,1	26,7	26,7	26,7	-	-	-	-	-	26,7	25,5	25,5	25,5	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	36,8	36,8	36,8	-	-	36,8	-	29,7	29,7	-	-	-	-	-	29,7	28,4	28,4	28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
560	-	-	41,2	41,2	41,2	-	-	41,2	-	33,2	33,2	-	-	-	-	-	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	-	-	46,3	46,3	46,3	-	-	46,3	-	37,4	37,4	-	-	-	-	-	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	-	-	52,2	52,2	52,2	-	-	52,2	-	42,1	42,1	-	-	-	-	-	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	58,8	58,8	58,8	-	-	58,8	-	47,4	47,4	-	-	-	-	-	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3	53,3	-	-	-	-	-	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,3	59,3	-	-	-	-	-	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Номин. наружный диаметр, д	12,5(26)						16(33)						20(41)						12,5(26)					
	PP-H PP-B PP-R	РВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U 100	PVC-U 125	PP-H PP-B PP-R	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U 100	PVC-U 125	PP-H PP-B PP-R	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U 100	PVC-U 125	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U 100	PVC-U 125	
10	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	1,3	1,8	-	1,5	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1,8	1,6	1,8	-	1,6	-	-	1,3	1,8	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	1,8	1,6	1,8	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	2,0	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-	2,3	2,3	2,3	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	2,8	2,8	2,8	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	4,2	3,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	-	-	4,8	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	-	-	5,4	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	-	-	6,2	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	-	-	6,9	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	-	-	7,7	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	8,6	6,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	-	-	9,6	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	-	-	10,7	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	-	-	12,1	9,7	9,7	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	-	-	13,6	10,9	10,9	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	-	-	15,3	12,3	12,3	12,3	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	-	-	17,2	13,8	13,8	13,8	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	19,1	-	19,1	19,1	-	-	-	19,1	15,3	-	-	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	21,4	-	21,4	21,4	-	-	-	21,4	17,2	-	-	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	24,1	-	24,1	24,1	-	-	-	24,1	19,3	-	-	19,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	27,2	-	27,2	-	-	-	-	27,2	21,8	-	-	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	30,6	-	-	30,6	-	-	-	30,6	24,5	-	-	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	34,4	-	-	34,4	-	-	-	34,4	-	-	-	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	38,2	-	-	38,2	-	-	-	38,2	-	-	-	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	45,9	-	-	45,9	-	-	-	45,9	-	-	-	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	53,5	-	-	53,5	-	-	-	53,5	-	-	-	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	61,2	-	-	61,2	-	-	-	61,2	-	-	-	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2 – Предельные отклонения среднего наружного диаметра и допустимая овальность труб

Размеры в миллиметрах

Номин. наружн. диаметр d	Материал труб											
	PE 63 PE 80 PE 100		PVC-U		PP-H PP-B PP-R		PE-X		PB		PVC-C	
	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Овальность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Овальность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>6)</sup>
10	-	-	-	-	0,3	1,1	0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	1,2
12	-	-	0,3	1,2	0,3	1,1	0,3	1,1	0,3	1,0	0,3	1,2
16	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3	1,2
20	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3	1,2
25	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3	1,2
32	0,3	1,3	0,3	1,3	0,3	1,3	0,3	1,3	0,3	1,0	0,3	1,3
40	0,4	1,4	0,3	1,4	0,4	1,4	0,4	1,4	0,3	1,0	0,3	1,4
50	0,5	1,4	0,3	1,4	0,5	1,4	0,5	1,4	0,3	1,2	0,3	1,4
63	0,6	1,5	0,3	1,5	0,6	1,6	0,6	1,6	0,4	1,5	0,3	1,5
75	0,7	1,6	0,3	1,6	0,7	1,6	0,7	1,6	0,5	1,8	0,3	1,6
90	0,9	1,8	0,3	1,8	0,9	1,8	0,9	1,8	0,6	2,2	0,3	1,8
110	1,0	2,2	0,4	2,2	1,0	2,2	1,0	2,0	0,7	2,7	0,4	2,2
125	1,2	2,5	0,4	2,5	1,2	2,5	1,2	2,5	0,8	3,0	0,4	2,5
140	1,3	2,8	0,5	2,8	1,3	2,8	1,3	2,8	0,9	3,4	0,5	2,8
160	1,5	3,2	0,5	3,2	1,5	3,2	1,5	3,2	1,0	3,9	0,5	3,2
180	1,7	3,6	0,6	3,6	1,7	3,6	1,7	3,6	1,1	4,4	0,6	3,6
200	1,8	4,0	0,6	4,0	1,8	4,0	1,8	4,0	1,2	4,8	0,6	4,0
225	2,1	4,5	0,7	4,5	2,1	4,5	2,1	4,5	1,4	5,4	0,7	4,5
250	2,3	5,0	0,8	5,0	2,3	5,0	2,3	5,0	1,5	6,0	0,8	5,0
280	2,6	9,8	0,9	6,8	2,5	9,8	-	-	2,6	6,8	0,9	6,8
315	2,9	11,1	1,0	7,6	2,5	11,1	-	-	2,9	7,6	1,0	7,6
355	3,2	12,5	1,1	8,6	3,2	12,5	-	-	3,2	8,6	1,1	8,6
400	3,6	14,0	1,2	9,6	3,6	14,0	-	-	3,6	9,6	1,2	9,6
450	4,1	15,6	1,4	10,8	-	-	-	-	3,8	10,8	1,4	10,8
500	4,5	17,5	1,5	12,0	-	-	-	-	-	-	1,5	12,0
560	5,0	19,6	1,7	13,5	-	-	-	-	-	-	1,7	13,5
630	5,7	22,1	1,9	15,2	-	-	-	-	-	-	1,9	15,2
710	6,4	24,9	2,0	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
800	7,2	28,0	2,0	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
900	8,1	31,5	2,0	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	9,0	35,0	2,0	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	10,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	10,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	10,0	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответствует группе А.<sup>2)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для d ≤ 250 соответствует группе В, а для d > 250 – группе А.<sup>3)</sup> Предельное отклонение номинального наружного диаметра соответствует группе С.<sup>4)</sup> Овальность соответствует группе N.<sup>5)</sup> Овальность соответствует группе M.<sup>6)</sup> Овальность для d ≤ 250 соответствует группе N, а для d > 250 – группе M.

## Примечания

1) Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчитываются по следующим формулам:

- группа А:  $(+0,009d)$  округленное до 0,1 мм;
- группа В:  $(+0,006d)$  округленное до 0,1 мм;
- группа С:  $(+0,003d)$  округленное до 0,1 мм.

2) Допустимую овальность труб рассчитывают по следующим формулам:

- группа N:  $(0,008d+1)$  округленная до 0,1 мм труб в отрезках, измеренная сразу после изготовления;
- группа М:  $(0,024d)$  округленная до 0,1 мм труб в отрезках, измеренная сразу после изготовления.

3) Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, соединяемых с помощью электросварных фитингов, должны соответствовать группе В.

4) Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя может быть установлена допустимая овальность по группе К величиной  $(0,06d)$ , измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.

Таблица 3 – Предельные отклонения толщины стенки труб

Размеры в миллиметрах

Номинальная толщина стенки, $e$		Предельное отклонение толщины стенки $(+)^{10}$					
$>$	$\leq$	PE-63 PE-80 PE-100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PEX	PB	PVC-C
1,0	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2,1	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3,1	4,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4,1	5,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
5,1	6,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6,1	7,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7,1	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8,1	9,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9,1	10,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10,1	11,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11,1	12,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
12,1	13,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
13,1	14,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
14,1	15,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
15,1	16,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
16,1	17,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
17,1	18,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18,1	19,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
19,1	20,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
20,1	21,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
21,1	22,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22,1	23,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
23,1	24,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
24,1	25,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
25,1	26,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
26,1	27,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
27,1	28,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
28,1	29,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
29,1	30,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
30,1	31,0	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-
31,1	32,0	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-
32,1	33,0	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-
33,1	34,0	3,6	3,6	3,6	3,6	-	-
34,1	35,0	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-
35,1	36,0	3,8	3,8	3,8	-	-	-
36,1	37,0	3,9	3,9	3,9	-	-	-
37,1	38,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-
38,1	39,0	4,1	-	4,1	-	-	-

Продолжение таблицы 3

Номинальная толщина стенки, $e$		Предельное отклонение толщины стенки (+) <sup>10</sup>					
$>$	$\leq$	PE-63 PE-80 PE-100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PEX	PB	PVC-C
39,1	40,0	4,2	-	-	-	-	-
40,1	41,0	4,3	-	-	-	-	-
41,1	42,0	4,4	-	-	-	-	-
42,1	43,0	4,5	-	-	-	-	-
43,1	44,0	4,6	-	-	-	-	-
44,1	45,0	4,7	-	-	-	-	-
45,1	46,0	4,8	-	-	-	-	-
46,1	47,0	4,9	-	-	-	-	-
47,1	48,0	5,0	-	-	-	-	-
48,1	49,0	5,1	-	-	-	-	-
49,1	50,0	5,2	-	-	-	-	-
50,1	51,0	5,3	-	-	-	-	-
51,1	52,0	5,4	-	-	-	-	-
52,1	53,0	5,5	-	-	-	-	-
53,1	54,0	5,6	-	-	-	-	-
54,1	55,0	5,7	-	-	-	-	-
55,1	56,0	5,8	-	-	-	-	-
56,1	57,0	5,9	-	-	-	-	-
57,1	58,0	6,0	-	-	-	-	-
58,1	59,0	6,1	-	-	-	-	-
59,1	60,0	6,2	-	-	-	-	-
60,1	61,0	6,3	-	-	-	-	-
61,1	62,0	6,4	-	-	-	-	-

<sup>10</sup> Предельные отклонения толщины стенки соответствуют группе W.

Примечания

1) Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по следующей формуле:

- группа W:  $(0,1e + 0,2)$ , округленное до 0,1;

2) Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие группам T, U, V, рассчитываемые по следующим формулам:

- группа T:  $(0,1e + 0,2)$  на толщину стенки от 1,0 до 4,6 мм включительно и  $(+0,15e)$  – от 4,6 до 50,0 мм, округленные до 0,1 мм

- группа U:  $(+0,2e)$ , округленное до 0,1 мм;

- группа V:  $(0,1e + 0,1)$ , округленное до 0,1 мм.

4.3 Трубы из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PE-X и PB выпускают в виде прямых отрезков, в бухтах и на катушках, а трубы из PE, PP-H, PP-B, PP-R диаметром 180 мм и более – только в прямых отрезках. Трубы из PVC-U и PVC-C выпускают в виде прямых отрезков. Линейные размеры труб и их предельные отклонения указаны в таблице 4.

Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб другой длины и других предельных отклонений.

Внутренний диаметр бухты должен быть не менее двадцати наружных диаметров трубы.

Таблица 4

Условия поставки	Длина трубы	Предельное отклонение
В бухтах и на катушках	По договоренности	+3 % – для труб длиной до 500 м. +1,5 % – для труб длиной более 500 м
В прямых отрезках	до 24 м кратностью 0,25 м	+ 1,0 %

4.4 Расчетная масса труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C наиболее употребляемых серий приведена в приложении Б, а труб из PE и PVC-U должна соответствовать указанной в ГОСТ 18599 и ГОСТ Р 51613.

4.5 Условное обозначение трубы состоит из слова «труба», сокращенного обозначения материала с указанием десятикратного значения MRS, типа сшивки для труб PE-X, стандартного размерного отношения SDR, через тире, номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки трубы в миллиметрах, класса эксплуатации, максимального рабочего или номинального (для труб из PE и PVC-U) давления в МПа или бар и номера настоящего стандарта.

Условное обозначение труб из PE и PVC-U должно включать при необходимости надпись «питьевая».

Пример условного обозначения трубы из полипропилена рандомсополимера минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа, SDR 11, номинальным наружным диаметром 20 мм, номинальной толщиной стенки 1,9 мм, класса эксплуатации I, максимальным рабочим давлением 10 бар.

Труба PP-R 80 SDR 11 – 20 × 1,9 класс I/10 бар ГОСТ Р 52134-2003

То же, трубы из полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS = 6,3 МПа, SDR 11, номинальным наружным диаметром 200 мм, номинальной толщиной стенки 18,2 мм, класса эксплуатации XB, номинальным давлением PN 10 бар:

Труба PE 63 SDR 11 – 200 × 18,2 класс XB/ PN 10 питьевая ГОСТ Р 52134-2003

Допускается включать в условное обозначение труб требования в соответствии с нормативной документацией на изделия.

#### 4.6 Типы фитингов

4.6.1 Фитинги для соединения с помощью сварки должны изготавляться из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки:

- встык для труб из PE;
- в раструб для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB;
- электросварные для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB.

4.6.2 Фитинги для соединения с помощью клеев должны изготавляться из PVC-U и PVC-C и склеиваться с трубами из того же материала.

4.6.3 Фитинги механического типа соединения должны изготавляться из полимерных материалов и металлов, предназначены для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-U, PVC-C и могут быть следующих видов:

- компрессионные;
- фланцевые;
- прессовые;
- раструбные с эластичными уплотнительными кольцами, не несущие осевые нагрузки из PVC-U.

4.6.4 Конструкция и размеры фитингов из полимерных материалов и металлов и их теоретическая масса должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия.

4.6.5 Условное обозначение фитингов из термопластов состоит из наименования, сокращенного обозначения материала с указанием десятикратного значения MRS, стандартного размерного отношения SDR, через тире, номинального наружного диаметра соединяемой трубы, номинальной толщины стенки трубы (для фитингов с фиксацией по внутреннему диаметру трубы), класса эксплуатации, максимального рабочего или номинального (для фитингов из PE, PVC-U) давления в МПа (бар) и номера настоящего стандарта.

Условное обозначение фитингов из металлов должно соответствовать указанному в нормативных документах на изделия.

Пример условного обозначения тройника с углом 90° из полипропилена рандомсополимера минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа, SDR 11, для соединения с помощью сварки в раструб труб номинальным наружным диаметром 20 мм, класса эксплуатации 1, максимальным рабочим давлением 10 бар:

Тройник 90° PP-R 80 SDR 11 – 20x20 класс1/10 бар ГОСТ Р 52134-2003

То же, муфты из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U 100, SDR 26, клеевого типа соединения для труб номинальным наружным диаметром 63 мм, класса эксплуатации XB, номинальным давлением 8 бар:

Муфта PVC-U100 SDR 26 – 63 класс XB/ PN 8 ГОСТ Р 52134-2003

Допускается включать в условное обозначение фитингов требования в соответствии с нормативной документацией на изделия.

## 5 Технические требования

### 5.1 Характеристики

5.1.1 Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и

торцовой поверхности пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной.

Цвет труб должен указываться в нормативных документах на изделия.

Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.

5.1.2 Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении должна проверяться по схеме «вода в воде» при режимах испытаний, указанных: для PE – в таблице 5, для PVC-U – в таблице 6, для PE-X (a, b, c, d) – в таблице 7, для PP-H, PP-B, PP-R – в таблице 8, для PB – в таблице 9, для PVC-C – в таблице 10.

Таблица 5 - Трубы из PE 63, PE 80, PE 100

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PE 100	PE 80	PE 63
20	100	12,4	10,0*	8,0
80	165	5,5	4,6	3,5
80	1000	5,0	4,0	3,2

\*Допускается до 04.03.2007 г. норма начального напряжения в стенке трубы 9,0 МПа.

Таблица 6 – Трубы из PVC-U 100 и PVC-U 125

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
20	1	42
	100	35
60	1000	10

Таблица 7 - Трубы из PE-X (a, b, c, d)

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PP-H 100	PP-B 80	PP-R 80
20	1	12		
95	1		4,8	
	22	5,0		4,7
	165	4,2	3,0	3,8
	1000	3,5	2,6	3,5

Таблица 8 - Трубы из PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PP-H 100	PP-B 80	PP-R 80
20	1	21	16	16
95	22	5,0	3,4	4,2
	165	4,2	3,0	3,8
	1000	3,5	2,6	3,5

Таблица 9 - Трубы из PB 125

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
20	1	15,5
95	22	6,4
	165	6,2
	1000	6,0

Таблица 10 - Трубы из PVC-C 250

Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
20	1	43,0
	165	10,7
	1000	9,1
	8760	7,5
80 <sup>11</sup>	165	5,7
95 <sup>11</sup>		

<sup>11</sup> Испытания при температуре 80 °С и 95 °С должны проводиться по схеме «вода в воздухе».

5.1.3 Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться по схеме «вода в воздухе» при режимах испытаний, указанных в таблице 11. Испытания являются факультативными до 04.03.2006 г.

Таблица 11 – Термическая стабильность труб из PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80, PE-X, PB 125

Материал труб	Температура испытаний, °С	Напряжение в стенке, МПа	Время испытаний, ч
PE-X	110	2,5	8760
		1,95	
		1,4	
		1,9	
		2,4	

5.1.4 Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться по схеме «вода в воздухе» при режимах испытаний, указанных в таблице 12, на образцах труб, подвергшихся прогреву в воздушной среде при температуре 110 °С в течение 8760 ч без нагрузки. Испытания являются факультативными до 04.03.2006 г.

Таблица 12 – Термическая стабильность труб из PVC-C 250

Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
80	165	10,7
	1000	9,1

5.1.5 Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде должно быть не более, указанного в таблице 13.

Таблица 13

Материал труб	Температура испытаний, °С	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PE	110±2	до 8	60±2	3
		от 8 до 16	120±2	
		свыше 16	240±5	
PVC-U	150±2	до 8	60±2	5
		от 8 до 16	120±2	
		свыше 16	240±5	
PE-X	120±2	до 8	60±2	3
		от 8 до 16	120±2	
		свыше 16	240±5	
PP-H, PP-B	150±2	до 8	60±2	2
		от 8 до 16	120±2	
PP-R	135±2	свыше 16	240±5	

Окончание таблицы 13

Материал труб	Температура испытаний, °С	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PB	110±2	до 8 от 8 до 16 свыше 16	60±2 120±2 240±5	2
PVC-C	150±2	до 4	30±1	5
		от 4 до 16	60±1	
		свыше 16	120±2	

5.1.6 Относительное удлинение при разрыве должно соответствовать указанному в таблице 14. Для труб наружным диаметром 10 и 12 мм показатель не определяется.

Таблица 14

Материал труб	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
PE	350*
PE-X	350
PP-H, PP-B, PP-R	200
PB	250
PVC-U	25
PVC-C	40

\* До 04.03.2007 г. для труб из PE допускается норма относительного удлинения при разрыве не менее 250 %.

5.1.7 Предел текучести при растяжении труб из PVC-U должен быть не менее 49 МПа, а труб из PVC-C – не менее 50 МПа.

Для труб наружным диаметром 10 и 12 мм показатель не определяется.

5.1.8 Изменение показателя текучести расплава (ПТР) труб в сравнении с ПТР исходного материала, определенного при одинаковых режимах, должно быть не более:

30 % - для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °С/2,16 кг);

20 % - для труб из PE, PB (190 °С/5,0 кг).

5.1.9 При определении ударной прочности по Шарпи при температуре (23±2) °С труб из PVC-U, PVC-C и PP-H, и температуре (0±2) °С труб из PP-B, PP-R, доля разрушившихся образцов должна быть не более 10 %.

5.1.10 Степень сшивки труб PE-X в зависимости от типа сшивки должна быть не менее:

PE-X-a – 70 %;

PE-X-b – 65 %;

PE-X-c – 60 %;

PE-X-d – 60 %.

5.1.11 Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80 °С, а труб из PVC-C – не менее 110 °С. Допускается до 04.03.2007 г. для труб из PVC-U температура размягчения по Вика не менее 78 °С.

5.1.12 Непрозрачность труб должна быть не более 0,2 %.

5.1.13 Кислородопроницаемость труб, предназначенных для классов эксплуатации 3-5, должна быть не более  $0,1 \text{ г}/(\text{м}^3 \cdot \text{сут})$ .

5.1.14 Наименьший радиус изгиба труб из PE-X и PB, предназначенных для класса эксплуатации 3-4, должен быть не более  $5d$ , где  $d$  – наружный диаметр трубы.

### Фитинги

5.1.15 Материал фитингов должен быть идентичным материалу труб и проверяться на образцах труб, изготовленных методом экструзии или литья под давлением, при режимах испытаний, указанных в таблице 15.

Таблица 15

Материал труб	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PVC-U 100	60	10,0	1000
PVC-U 125			
PE 63	80	3,2	1000
PE 80	80	4,0	1000
PE 100	80	5,0	1000
PP-H 100	20	21	1
	95	3,5	1000
PP-B 80	20	16	1
	95	2,6	1000
PP-R 80	20	16	1
	95	3,5	1000
PB 125	20	15,5	1
	95	6,0	1000
PVC-C 250	20	33,7	1
	60	21,1	1
	80	8,25	3000

5.1.16 Фитинги из термопластов должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 0,5 мм. Окраска фитингов должна быть сплошной и равномерной.

Цвет фитингов должен указываться в нормативных документах на изделия.

Внешний вид фитингов должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.

5.1.17 Стойкость фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PB, PVC-C к действию постоянного внутреннего давления должна определяться при температуре, указанной в таблице 15, и испытательном давлении  $p_{\phi}$  (МПа), которое рассчитывается по следующей формуле

$$p_{\phi} = (\sigma_{\phi} / \sigma_{\phi}) \cdot p_{\max}, \quad (6)$$

где  $\sigma_{\phi}$  – начальное напряжение в стенке фитинга, МПа, численно равное начальному напряжению в стенке трубы из того же материала согласно таблице 15;

$\sigma_{\text{оф}}$  – расчетное напряжение в стенке фитинга, МПа, численно равное расчетному напряжению в стенке трубы из того же материала, определенному для заданного класса эксплуатации по правилу Майнера, указанному в приложении А;

$P_{\text{макс}}$  – максимальное рабочее давление, равное 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.

Величины испытательного давления фитингов приведены в приложении Г к настоящему стандарту. Значения начального и расчетного напряжений для фитингов из PVC-C следует определять в соответствии с рисунком В.7 приложения В.

5.1.18 Стойкость фитингов из PVC-U и PE к действию постоянного внутреннего давления должна определяться при режимах испытаний, указанных в таблицах 16 и 17.

Таблица 16 - Фитинги из PVC-U

Номин.нар. диам. трубы $d$ , мм	Метод изготовления фитингов	Материал		Температура испытаний, $^{\circ}\text{C}$	Время испытаний, ч, не менее
		PVC-U 100	PVC-U125		
$d < 160$	Литье под давлением	4,2·PN <sup>10</sup>		20	1
		3,2·PN			1000
		4,2·PN		20	1
		3,2·PN			1000
$d \leq 90$	Горячее формование	4,2·PN		20	1
$d > 90$		3,36·PN			1

<sup>10</sup> Номинальные давления приведены в приложении Д.

Таблица 17 - Фитинги из PE

Температура испытаний, $^{\circ}\text{C}$	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа <sup>11</sup>		
		PE 63	PE 80	PE 100
20	100	8,0	10,0	12,4
80	165	3,5	4,6	5,5
80	1000	3,2	4,0	5,0

<sup>11</sup> Испытательное давление следует рассчитывать как для труб той же серии.

5.1.19 Фитинги из термопластов должны быть стойкими к прогреву в воздушной среде при режимах, указанных в таблице 18. Глубина повреждений не должна превышать 20 % толщины стенки фитинга.

Таблица 18

Материал фитингов	Температура испытаний, $^{\circ}\text{C}$	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин, не менее
PE	110±2	до 3 от 3 до 10 » 10 » 20 » 20 » 30 » 30 » 40 свыше 40	15 30 60 140 220 240
PVC-U	150±2		
PP-H	150±2		
PP-B	150±2		
PP-R	135±2		
PB	110±2		
PVC-C	150±2		

5.1.20 Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала, определенного при тех же условиях, должно быть не более:

30 % - для фитингов из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг);

20 % - для фитингов из PE, PB (190 °C/5,0 кг).

5.1.21 Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-U должна быть не менее 74 °C, а фитингов из PVC-C – не менее 103 °C.

5.1.22 Непрозрачность фитингов должна быть не более 0,2 %.

5.1.23 Характеристики фитингов и деталей из других полимерных материалов и металла, эластичных уплотнительных колец и прокладок, а также kleev должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия.

### Соединения

5.1.24 Характеристики соединений труб из PE-X, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PVC-C должны соответствовать указанным в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика соединения/ Номер пункта настоящего стандарта	Тип соединения		
	сварное	клеевое	механическое
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления / 5.1.25	+	+	+
Стойкость при циклическом изменении температуры / 5.1.26	+	+	+
Стойкость при циклическом изменении давления / 5.1.27	-	+	+
Стойкость к действию растягивающей нагрузки / 5.1.28	-	+	+
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе / 5.1.29	-	-	+
Стойкость при разрежении / 5.1.30	-	+	+

5.1.25 Соединения труб с фитингами должны быть стойкими к действию постоянного внутреннего давления при режимах испытаний, указанных в таблице 20 и испытательном давлении  $p_c$  (МПа), которое рассчитывается по формуле

$$p_c = (\sigma_t / \sigma_o) \cdot p_{\max}, \quad (7)$$

где  $\sigma_t$  - начальное напряжение в стенке трубы, МПа, указанное в таблице 25;

$\sigma_o$  - расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для заданного класса эксплуатации, определяемое по правилу Майнера, указанному в приложении А;

$p_{\max}$  - максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.

Таблица 20

Материал труб	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PE-X	95	1000	4,4
PP-H 100	95	1000	3,5
PP-B 80	95	1000	2,6

## Окончание таблицы 20

Материал труб	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PP-R 80	95	1000	3,5
PB 125	95	1000	6,0
PVC-C:			
Клеевое соединение	80	3000	6,14
Механическое соединение	80	3000	8,25
Примечания.			
1 Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г.			
2 Значения начального и расчетного напряжений для фитингов из PVC-C kleевого типа соединения следует определять в соответствии с рисунком В.7 приложения В.			

5.1.26 Соединения труб с фитингами должны быть герметичными в течение 5000 циклов попаременного воздействия на них холодной и горячей воды при одновременном действии постоянного внутреннего давления. Продолжительность каждого цикла составляет  $(30 \pm 2)$  мин и включает в себя время воздействия холодной воды с температурой  $(20 \pm 2)$  °С в течение 15 мин и время воздействия горячей воды с температурой  $(T_{\max} + 10)$  °С, но не выше 90 °С ( $T_{\max}$  – максимальная температура согласно таблице 26) также в течение 15 мин. Испытательное давление должно соответствовать максимальному рабочему давлению  $p_{\max}$  равному 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.

5.1.27 Соединения труб с фитингами должны быть герметичными в течение 10000 циклов воздействия на них переменного внутреннего давления, параметры которого указаны в таблице 21, с частотой  $(30 \pm 5)$  циклов в минуту при температуре  $(23 \pm 2)$  °С.

Таблица 21

Рабочее давление, МПа	Испытательное давление, МПа	
	максимум	минимум
0,4	0,4	0,05
0,6	0,6	0,05
0,8	0,8	0,05
1,0	1,0	0,05

5.1.28 Соединения труб с фитингами должны быть стойкими к действию растягивающей нагрузки, величина которой указана в таблице 22.

Значение силы  $F$  (Н) определяется из следующей формулы

$$F = \pi/4 \cdot d^2 \cdot p_{\max}, \quad (8)$$

где  $d$  – номинальный наружный диаметр трубы, мм;

$p_{\max}$  – максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.

Таблица 22

Температура, °С	Время испытаний, ч, не менее	Растягивающая нагрузка, Н
23±2	1	1,5F
$T_{\max} + 10$	1	1,0F

5.1.29 Соединения труб с фитингами должны быть стойкими к действию постоянного внутреннего давления при температуре 20 °С в течение не менее 1 ч при изгибе трубы с радиусом изгиба  $R = 20d$ , где  $d$  – номинальный наружный диаметр трубы. Величины испытательного давления указаны в приложении Г.

Требование распространяется на трубы, имеющие модуль упругости материала не более 2000 Н/мм<sup>2</sup>. Может устанавливаться другая величина радиуса изгиба трубы в соответствии с указанной в нормативной документации на изделие.

5.1.30 При создании внутри соединений труб разрежения (-0,08) МПа при температуре 23 °С в течение не менее 1 ч изменение давления не должно быть более 0,005 МПа.

5.1.31 Стойкость клеевых и механических соединений труб из PVC-U к действию постоянного внутреннего давления должна определяться при режимах испытаний, указанных в таблице 23.

Таблица 23

Материал	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PVC 100	20	1,7·PN <sup>1)</sup>	1000
	40	1,3·PN	
PVC 125	20	1,65·PN	
	40	1,3·PN	

<sup>1)</sup> Номинальные давления приведены в приложении Д.

5.1.32 Стойкость сварных соединений труб из PE к действию постоянного внутреннего давления должна определяться при режимах испытаний, указанных в таблице 24

Таблица 24

Материал	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PE 63	80	3,5	165
PE 80		4,6	
PE 100		5,5	

5.1.33 Стойкость механических соединений труб из PE к действию постоянного внутреннего давления должна определяться при режимах испытаний, указанных в таблице 25.

Таблица 25

Материал труб	Схема испытаний	Температура испытаний, °С	Испытательное давление, МПа	Время испытаний, ч
PE 63 PE 80 PE 100	1) с изгибом трубы, 5.1.29; 2) без изгиба	20	1,5·PN <sup>1)</sup>	1
	Без изгиба	20	См. 5.1.25, формула (7) <sup>2)</sup>	1000
		40		

<sup>1)</sup> Номинальные давления приведены в приложении Д.

<sup>2)</sup> Значения испытательного давления соединений труб из PE с помощью компрессионных фитингов приведены в приложении Г.

5.1.34 Соединения труб из PE с помощью компрессионных фитингов должны быть стойкими к действию растягивающей нагрузки в соответствии с 5.1.28.

## 5.2 Требования к надежности

5.2.1 Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением  $p_{\max}$  0,4; 0,6; 0,8; 1,0 и 1,6 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26. Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

- класс 1 – для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C;
- класс 2 – для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C;
- класс 3 – для PVC-C; PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB;
- класс 4 – для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB;
- класс 5 – для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB.
- класс «XB» – для PE и PVC-U;

Таблица 26

Класс эксплуатации	$T_{\text{раб}}$ °C	Время при $T_{\text{раб}}$ год	$T_{\max}$ °C	Время при $T_{\max}$ год	$T_{\text{авар}}$ °C	Время при $T_{\text{авар}}$ час	Область применения
1	60	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)
3	30 40	20 25	50	4,5	65	100	Низкотемпературное напольное отопление
4	20 40 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Высокотемпературное напольное отопление Низкотемпературное отопление отопительными приборами
5	20 60 80	14 25 10	90	1	100	100	Высокотемпературное отопление отопительными приборами
XB	20	50	-	-	-	-	Холодное водоснабжение

В таблице приняты следующие обозначения:

$T_{\text{раб}}$  – рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;

$T_{\max}$  – максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;

$T_{\text{авар}}$  – аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.

5.2.2 Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах  $T_{\text{раб}}$ ,  $T_{\max}$ ,  $T_{\text{авар}}$  и составляет 50 лет.

5.2.3 При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме  $T_{\text{авар}}$ , следует пропорционально уменьшить.

5.2.4 Могут устанавливаться другие классы эксплуатации, но значения температур должны быть не более указанных для класса 5.

5.2.5 Трубы и фитинги, предназначенные для классов эксплуатации 1-5, должны быть пригодными для класса эксплуатации «XB» при максимальном рабочем давлении 1,0 МПа.

5.2.6 Клеевые соединения труб и фитингов из PVC-C следует проверять на стойкость к  $T_{avar}$  путем испытаний постоянным внутренним давлением при температуре 95 °C, испытательном давлении 1,0 МПа в течение не менее 1000 ч.

#### *Определение расчетных серий труб*

5.2.7 Расчетные серии для труб классов эксплуатации 1-5,  $S'_{max}$ , по которым определяют минимальную допустимую толщину стенки, рассчитывают по формуле

$$S'_{max} = \sigma_o / p_{max}, \quad (9)$$

где  $\sigma_o$  – расчетное напряжение в стенке трубы, МПа для классов эксплуатации 1-5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

$p_{max}$  – максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.

Примечание - Толщина стенки трубы с защитным слоем складывается из минимальной допустимой толщины стенки, определяемой по формуле (9) и толщины защитного слоя.

5.2.8 Расчетные серии для труб класса «XB»,  $S'_{XB}$  определяют по формуле

$$S'_{XB} = C_t \cdot MRS / (C \cdot MOP) \quad (10)$$

где MRS – минимальная длительная прочность, МПа;

C – коэффициент запаса прочности;

$C_t$  – коэффициент снижения давления (приложение И);

MOP – максимальное рабочее давление при температуре 20 °C: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 или 1,6 МПа

5.2.9 При определении  $S'_{max}$  и  $S'_{XB}$  округление производят в меньшую сторону до ближайшего значения серий S, указанных в таблице 1.

Значения расчетного напряжения  $\sigma_o$  и  $\sigma_s$ , и максимальных расчетных серий  $S'_{max}$  и  $S'_{XB}$  указаны в приложении Е.

5.2.10 Минимальные значения коэффициента запаса прочности труб при температуре 20 °C в течение 50 лет при статическом давлении воды должны соответствовать указанным в таблице 27. Расчетные коэффициенты запаса прочности труб при температурах  $T_{раб}$ ,  $T_{max}$ ,  $T_{avar}$  указаны в приложении Ж.

Таблица 27

Материал труб	Коэффициент запаса прочности, С, не менее
PE	1,25
PE-X	1,25
PP-H	1,6
PP-B, PP-R	1,25

## Окончание таблицы 27

Материал труб	Коэффициент запаса прочности, С, не менее
PB	1,25
PVC-U	1,6*
PVC-C	1,6

\* для труб из PVC-U диаметром до 90 мм включительно установлен коэффициент запаса прочности С = 2,5; а для труб из PVC-U диаметром 110 мм и более – С = 2,0.

5.2.11 Толщины стенок фитингов из термопластов должны быть не менее рассчитанных для труб того же типоразмера и условий эксплуатации.

### 5.3 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

5.3.1 Длительная прочность материала труб и фитингов при действии постоянного внутреннего давления должна быть не менее заданной эталонными кривыми и уравнениями, представленными в приложении В.

Испытания материала на соответствие указанным требованиям должны проводиться на образцах труб, изготовленных методами экструзии или литья под давлением как минимум при двух температурах и пяти уровнях давления для каждой температуры. Общее количество испытуемых образцов на каждой из температур должно составлять не менее 30. При их испытании должно быть зафиксировано не менее четырех разрушений образцов труб не ранее 7000 ч и не менее одного разрушения – не ранее 9000 ч.

Значение минимальной длительной прочности MRS (МПа) следует определять путем экстраполяции результатов испытаний при температуре 20 °С на срок службы 50 лет.

5.3.2 Для изготовления труб и фитингов должны применяться следующие материалы марок и рецептур согласно указанным в нормативных документах на изделия.

5.3.2.1 Полиэтилен PE 63, PE 80, PE 100 минимальной длительной прочностью MRS не менее 6,3; 8,0; 10,0 МПа.

5.3.2.2 Непластифицированный поливинилхлорид PVC-U 100, PVC-U 125 минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа.

5.3.2.3 Полипропилен гомополимер PP-H 100 минимальной длительной прочностью MRS не менее 10,0 МПа; полипропилен блоксополимер PP-B 80 – MRS не менее 8,0 МПа; полипропилен рандомсополимер PP-R 80 – MRS не менее 8,0 МПа и показателем текучести расплава, определенным по ГОСТ 11645 при (230 °С/2,16 кг), не более 0,5 г/10 мин, а при (190 °С / 5,0 кг) не более 1,0 г/10 мин.

5.3.2.4 Сшитый полиэтилен PE-X минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа следующих типов сшивки:

- а - пероксидный;
- б - сианольный;
- с - электронный;

d - азотный.

5.3.2.5 Полибутен РВ 125 минимальной длительной прочностью MRS не менее 12,5 МПа.

5.3.2.6 Хлорированный поливинилхлорид PVC-С 250 минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа, содержанием хлора в смоле PVC-С по массе не менее 60 %.

5.3.3 Разрешаются добавки вторичного сырья тех же марок, что исходное, применяемое для изготовления тех же изделий на том же предприятии при условии соответствия регранулята первичному сырью.

5.3.4 Виды и марки металлов и покрытий, применяемые для изготовления фитингов и закладных элементов комбинированных деталей, не должны вызывать разрушения полимерного материала и указываются в нормативных документах на изделия.

5.3.5 Эластичные уплотнительные кольца должны изготавляться из резины или других эластомеров в соответствии с нормативными документами и обеспечивать прочность и герметичность соединений в течение всего установленного срока эксплуатации трубопровода.

5.3.6 Клеи должны соответствовать требованиям нормативных документов и не должны влиять на свойства соединяемых деталей.

5.3.7 Все материалы, применяемые для изготовления трубопроводов, транспортирующих питьевую воду, должны быть разрешены для указанного применения органами здравоохранения.

#### 5.4 Комплектность

5.4.1 В комплект поставки должны входить трубы и (или) фитинги, сортамент которых определяет заказчик, а также документ, удостоверяющий качество изделий.

#### 5.5 Маркировка

5.5.1 На трубы должна наноситься маркировка с интервалом не более 1 м, которая содержит наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение изделия в соответствии с 4.5 без слова «труба», дату изготовления.

Маркировка фитингов производится на их наружной поверхности в процессе производства и включает: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение детали в соответствии с 4.6.5, исключая ее название.

Допускается маркировка трубы и фитинга наружным диаметром до 16 мм ярлыком.

Допускается дополнительная маркировка в соответствии с рабочими чертежами.

5.5.2 Каждую единицу упакованной продукции снабжают ярлыком с нанесением на упаковку транспортной маркировки по ГОСТ 14192, содержащей следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия;
- номер партии и дату изготовления;
- количество изделий в упаковке.

### 5.6 Упаковка

5.6.1 Упаковка труб и фитингов должна соответствовать указанной в нормативных документах на конкретные виды изделий при условии обеспечения их сохранности и безопасности погрузочно-разгрузочных работ.

5.6.2 Трубы, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты, используя средства крепления по ГОСТ 21650 или другие, обеспечивающие надежность крепления.

Допускается по согласованию с потребителем трубы в отрезках не упаковывать.

При упаковке труб в бухты и на катушки концы труб должны быть жестко закреплены, а бухты скреплены не менее чем в четырех местах.

5.6.3 Трубы, нестойкие к действию ультрафиолетового излучения, должны иметь светонепроницаемую упаковку.

5.6.4 Фитинги упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, мешки бумажные по ГОСТ 2226 или в другой материал, обеспечивающий сохранность изделий.

## 6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При нагревании термопластов в процессе производства возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции. Предельно допустимые концентрации этих веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, а также их классы опасности по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007 указаны для труб из PE, PE-X, PP-H, PP-B, PP-R, PB в таблице 28, а для труб из PVC-U и PVC-C - в таблице 29.

Таблица 28

Наименование вещества	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
Формальдегид	0,5	2
Ацетальдегид	5,0	3
Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5,0	3
Окись углерода	20,0	4
Аэрозоль полипропилена	10,0	3
Аэрозоль полизтилена	10,0	3
Аэрозоль полибутена	10,3	3

Таблица 29

Наименование вещества	ПДК мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
Винилхлорид	5	1
Хлористый водород	5	2
Окись углерода	20	4
Аэрозоль поливинилхлорида	6	3

6.2 При изготовлении труб и фитингов из термопластов следует соблюдать требования безопасности, указанные в ГОСТ 12.3.030.

6.3 Пожарно-технические характеристики труб и фитингов из термопластов указаны в таблице 30.

Таблица 30

Пожарно-технические характеристики	Материал труб и фитингов	
	PE, PE-X, PP-H, PP-B, PP-R, PB	PVC-U, PVC-C
Группа горючести	Г4	Г3
Группа воспламеняемости	В3	В3
Дымообразующая способность	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения	Т3	Т3

Примечание - Значения пожарно-технических характеристик для конкретных рецептур сырья могут уточняться в нормативных документах на изделия.

6.4 Требования к пожарной безопасности труб и фитингов из термопластов, используемых в системах водоснабжения и отопления зданий и сооружений должны соответствовать указанным в СНиП 2.04.01 и СНиП 21-01.

## 7 Правила приемки

7.1 Для проверки соответствия труб и фитингов требованиям настоящего стандарта проводят следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные – при приемке партий изделий службой качества предприятия изготовителя;
- приемочные – при приемке изделий, изготовленных впервые;
- типовые – при переходе на новые марки сырья, или изменениях в их рецептуре, при смене поставщика сырья, при изменениях в технологических режимах или методах изготовления;
- сертификационные – при проведении сертификации готовой продукции;
- инспекционные – при проведении периодической проверки качества выпускаемой продукции;
- испытания при расширении сортамента производимых труб и фитингов или при изменении их конструкции.

Обязательность проведения указанных видов испытаний определяется действующим законодательством и требованиями нормативных документов на изделия.

7.2 Приемку труб и фитингов службой качества предприятия-изготовителя осуществляют партиями.

Партией считают количество труб или фитингов одного типоразмера, изготовленных из одной марки сырья на одном технологическом оборудовании при установленном режиме, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве.

Размер партии труб должен быть не более:

20000 м – для труб диаметром 32 мм и менее;

10000 м – для труб диаметром от 40 до 90 мм;

5000 м – для труб диаметром от 110 до 160 мм;

2500 м – для труб диаметром от 180 до 225 мм;

1500 м – для труб диаметром 250 мм и более.

Размер партии фитингов должен быть не более 5000 штук.

Документ о качестве должен включать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- номер партии и дату изготовления;
- условное обозначение изделий;
- размер партии (для труб в метрах, для фитингов – в штуках);
- марку сырья;
- результаты испытаний или подтверждение соответствия изделий требованиям настоящего стандарта;
- условия и сроки хранения.

### 7.3 Порядок отбора образцов

7.3.1 Отбор образцов труб и фитингов для приемо-сдаточных испытаний осуществляют от каждой партии изделий. Для приемочных, типовых, сертификационных и инспекционных испытаний образцы отбирают от партий, прошедших приемо-сдаточные испытания, группируя изделия по следующим признакам:

- по величинам максимальных рабочих давлений согласно таблице 31;
- по номинальным диаметрам труб согласно таблице 32;
- по видам фитингов из термопластов согласно таблице 33.

Таблица 31

Группа давлений	Максимальное рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>
1	4 или 6
2	8 или 10

Таблица 32

Группа размеров	Диапазон величин номинальных диаметров, мм
1	от 10 до 63
2	от 75 до 160
3	от 180 до 400
4	от 450 до 900
5	от 1000 до 1600

Таблица 33

Группа вида	Виды фитингов
1	Угольники, тройники, тройники переходные, крестовины
2	Муфты, муфты переходные, пробки
3	Фитинги комбинированные (угольники, тройники)
4	Фитинги комбинированные (муфты)
5	Соединения фланцевые
6	Клапаны, вентили (корпусные детали)
7	Фитинги, изготовленные из труб методом горячего формования

7.3.2 Трубы для испытаний отбирают в виде проб с размерами, указанными в таблице 34. Из каждой пробы изготавливают по одному образцу для каждого вида испытаний.

Таблица 34

Размеры в миллиметрах

Номинальный наружный диаметр трубы	Длина пробы
До 40	600
50	670
63	720
75	770
90	820
110	880
125	950
140	1000
160	1050
180	1100
200	1200
225 и более	1400

7.4 Объем приемо-сдаточных испытаний труб и фитингов, а также периодичность их контроля должны соответствовать указанным в таблице 35. Объемы приемочных, типовых, сертификационных испытаний труб, фитингов и соединений и количество проб/образцов, отбираемых для их проведения должны соответствовать указанным в таблицах 36-38.

Объем инспекционных испытаний труб и фитингов, а также периодичность контроля должны соответствовать указанным в таблице 39.

7.5 Партию изделий считают принятой в случае положительных результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных с требуемой периодичностью.

Если при приемо-сдаточных испытаниях изделие по какому-либо из показателей не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то приемке подлежит лишь часть продукции, выпущенная до момента получения отрицательного результата, а продукция, выпущенная позже, бракуется.

7.6 При неудовлетворительных результатах приемочных, типовых, сертификационных и инспекционных испытаний изготовление изделий прекращают до выявления причин, приведших к браку.

Таблица 35 - Приемо-сдаточные испытания труб и фитингов

Контролируемый параметр труб или фитингов	Номер пункта настоящего стандарта		Периодичность контроля, не менее	Количество, шт. проб труб или образцов фитингов
	технических требований	методов контроля		
1 Внешний вид, маркировка	5.1.1, 5.1.16, 5.5	8.3	Каждая партия	5
2 Размеры	4.1-4.3 4.6.4	8.4	Каждая партия	5
3 Изменение длины труб после прогрева	5.1.5	8.11	Один раз в 3 мес.	3
4 Стойкость фитингов к прогреву	5.1.19	8.21	Один раз в 3 мес.	3
5 Относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении труб	5.1.6-5.1.7	8.12-8.13	Каждая партия	3
6 Степень сшивки труб РЕ-Х	5.1.10	8.16	Каждая партия	1
7 Ударная прочность по Шарпи труб	5.1.9	8.15	Один раз в 6 мес.	3
8 Температура размягчения по Вика	5.1.11, 5.1.22	8.17	Один раз в 12 мес.	2
9 Изменение показателя текучести расплава	5.1.8, 5.1.20	8.14	Один раз в 12 мес.	3
10 Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб:				
20 °С – 1 ч	5.1.2	8.5	Каждая партия	3
20 °С – 100 ч	–«–	–«–	Один раз в месяц	3
95 °С или 80 °С – 165 ч	–«–	–«–	Один раз в 3 мес.	3
95 °С, 80 °С или 60 °С – 1000 ч	–«–	–«–	Один раз в 6 мес	3
11 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из РР-Н, РР-В, РР-Р, РЕ-Х, РВ, РВС-С и их соединений:				
20 °С – 1 ч	5.1.17, 5.1.25	8.7-8.8	Каждая партия	3
95 °С (80 °С) – 1000 ч	–«–	–«–	Один раз в 6 мес	3
12 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из РЕ и их соединений:				
20 °С – 100 ч	5.1.18	8.7	Один раз в месяц	3
80 °С – 165 ч	–«–	–«–	Один раз в 3 мес	3
80 °С – 1000 ч	–«–	–«–	Один раз в 6 мес	3
а) сварных:				
80 °С – 165 ч	5.1.32	8.8	Один раз в 3 мес	3
б) механических:				
20 °С – 1 ч	5.1.33	–«–	Каждая партия	3
20 °С – 1000 ч	–«–	–«–	Один раз в 6 мес	3
40 °С – 1000 ч	–«–	–«–	Один раз в 6 мес	3
13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из РВС-У и их соединений:				
20 °С – 1 ч	5.1.18	8.7	Каждая партия	3
20 °С – 1000 ч	5.1.18, 5.1.31	8.7, 8.8	Один раз в 6 мес	3
40 °С – 1000 ч	5.1.31	8.8	Один раз в 6 мес	3

Таблица 36 - Приемочные, типовые, сертификационные испытания труб

Контролируемый параметр труб	Виды испытаний				Номер пункта настоящего ГОСТ		Количество проб труб, шт.
	приемочные	типовы	сертификационные	при расширении сортамента труб	технических требований	методов контроля	
Санитарно-гигиенические характеристики	+	+	+	-	5.3.7	-	Согласно заключения органов здравоохранения
Длительная прочность материала труб, MRS <sup>1)</sup>	+	+	+	-	5.3.1	-	Согласно протокола испытаний сырья
Внешний вид, маркировка	+	+	+	+	5.1.1, 5.5	8.3	1 каждого типоразмера, но не менее трех
Размеры, овальность	+	+	+	+	4.1-4.5	8.4	То же
Стойкость при постоянном внутреннем давлении:	+	+	+	+	5.1.2	8.5	3 от каждой группы размеров
Термическая стабильность	+	+	-	-	5.1.3-5.1.4	8.10	3
Изменение длины после прогрева	+	+	+	+	5.1.5	8.11	3 от каждой группы размеров
Относительное удлинение при разрыве. Предел текучести при растяжении	+	+	+	+	5.1.6-5.1.7	8.12-8.13	То же
Изменение показателя текучести расплава	+	+	+	+	5.1.8	8.14	«
Ударная прочность по Шарпи	+	+	+	+	5.1.9	8.15	«
Степень сшивки	+	+	+	+	5.1.10	8.16	1 от каждой группы размеров
Температура размягчения по Вика	+	+	+	-	5.1.11	8.17	2 от каждой композиции сырья
Непрозрачность <sup>2)</sup>	+	-	-	-	5.1.12	8.18	1 от труб с наименьшей толщиной стенки
Кислородопроницаемость <sup>2)</sup>	+	+	-	-	5.1.13	8.19	1 каждого типоразмера
Наименьший радиус изгиба <sup>2)</sup>	+	+	-	-	5.1.14	8.20	3 каждого типоразмера

## Примечания.

<sup>1)</sup> При необходимости предприятие-изготовитель труб может проверить свойства сырья испытаниями на стойкость к действию постоянного внутреннего давления при температуре 95 °С не менее чем на трех образцах при двух различных уровнях давления и времени испытаний хотя бы на одной ступени давления не менее 2500 час.

Результат испытаний считают положительным, если обе точки разрушения труб будут расположены не ниже эталонных кривых длительной прочности, представленных в приложении В к настоящему стандарту.

<sup>2)</sup> Испытания не являются обязательными и проводятся по требованию потребителя.

Таблица 37 - Приемочные, типовые, сертификационные испытания фитингов

Контролируемый параметр фитингов	Виды испытаний					Номер пункта настоящего ГОСТ		Количество испытуемых фитингов, шт.
	приемочные	типовы	сертификационные	при расширении сортамента	при изменении конструкции	технических требований	методов контроля	
Санитарно-гигиенические характеристики	+	+	+	-	-	5.3.7	-	Согласно заключению органов здравоохранения
Длительная прочность материала фитингов <sup>1)</sup>	+	+	+	-	-	5.3.1	-	Согласно протокола испытаний сырья
Внешний вид, маркировка	+	+	+	+	+	5.1.16, 5.5	8.3	1 каждого типоразмера, но не менее трех
Размеры	+	+	+	+	+	4.6.4	8.4	То же
Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении	+	+	+	+	+	5.1.15	8.6	3 для каждого режима испытаний
Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении	+	+	+	+	+	5.1.17-5.1.18	8.7	3 для каждого класса эксплуатации от каждой группы давлений, размеров, видов
Стойкость к прогреву	+	+	+	+	+	5.1.19	8.21	3 от каждой группы размеров, видов
Изменение показателя текучести расплава	+	+	+	+	+	5.1.20	8.14	1 от каждой группы размеров, видов
Температура размягчения по Вика	+	+	+	-	-	5.1.21	8.17	2 от каждой композиции сырья
Непрозрачность <sup>2)3)</sup>	+	-	-	-	-	5.1.22	8.18	1 от фитингов с наименьшей толщиной стенки

<sup>1)</sup> При необходимости предприятие-изготовитель фитингов может проверить свойства сырья испытаниями на стойкость к действию постоянного внутреннего давления при температуре 95 °С не менее чем на трех образцах труб при двух различных уровнях давления и времени выдержки хотя бы на одной ступени давления не менее 2500 ч.

Результат испытаний считают положительным, если обе точки разрушения труб будут расположены не ниже кривых долговечности, представленных в приложении В к настоящему стандарту.

<sup>2)</sup> Испытания не являются обязательными и проводятся по требованию потребителя.

<sup>3)</sup> Непрозрачность фитингов может определяться на образцах труб, изготовленных из той же марки сырья, и имеющих одинаковую с фитингом толщину стенки.

Таблица 38 - Присмочные, типовые, сертификационные испытания соединений

Контролируемый параметр соединения	Виды испытаний				Номер пункта настоящего ГОСТ		Количество испытуемых узлов соединений, штуки
	присмочные	типовы	сертификационные	при изменении конструкции	технических требований	методов контроля	
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления:	+	+	+	+	5.1.25, 5.1.31- 5.1.33	8.8	3 для каждого класса эксплуатации от каждой группы давлений, размеров, видов
Стойкость при циклическом изменении температуры	+	+	-	+	5.1.26	8.22	Согласно рис. 3 для каждого класса эксплуатации от каждой группы давлений
Стойкость при циклическом изменении давления	+	+	-	+	5.1.27	8.23	Согласно рис. 4 от каждой группы давлений
Стойкость к действию растягивающей нагрузки <sup>1)</sup>	+	+	-	+	5.1.28	8.24	3 для каждого класса эксплуатации от каждой группы давлений
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе	+	+	-	+	5.1.29	8.25	То же
Стойкость при разрежении <sup>1)</sup>	+	+	-	+	5.1.30	8.26	3 от каждой группы размеров
Стойкость kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C к $T_{\text{изг}}$	+	+	-	+	5.2.6	8.9	Согласно рис. 2 для kleевых соединений

<sup>1)</sup> Испытания не являются обязательными и проводятся по требованию потребителя.

Таблица 39 - Инспекционные испытания труб и фитингов

Контролируемый параметр труб или фитингов <sup>1)</sup>	Номер пункта настоящего ГОСТ		Количество отбора в год, шт., проб труб или образцов фитингов	
	технических требований	методов контроля	труб	фитингов
Внешний вид, маркировка	5.1.1, 5.1.16 5.5	8.3	3 от каждой группы размеров	3 от каждой группы размеров и видов
Размеры	4.1-4.3, 4.6.4	8.4	То же	То же
Стойкость фитингов к прогреву	5.1.19	8.21	-	То же
Относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении труб	5.1.6- 5.1.7	8.12, 8.13	3 от каждой группы размеров	-
Изменение длины труб после прогрева	5.1.5	8.11	То же	-

Окончание таблицы 39

Контролируемый параметр труб или фитингов <sup>1)</sup>	Номер пункта настоящего ГОСТ		Количество отбора в год. шт., проб труб или образцов фитингов	
	технических требований	методов контроля	труб	фитингов
Степень сшивки	5.1.10	8.16	То же	—
Стойкость при постоянном внутреннем давлении	5.1.2, 5.1.17- 5.1.18 5.1.25, 5.1.31- 5.1.33	8.5, 8.7- 8.8	То же	3 от каждой группы размеров и видов

<sup>1)</sup> Номенклатуру контролируемых параметров следует уточнять при проведении конкретных работ.

## 8 Методы контроля

8.1 Испытания труб и фитингов должны проводиться не ранее, чем через 15 ч после их изготовления, испытания сварных соединений – не ранее, чем через 24 ч после окончания сварки, kleевых соединений из PVC-U – не ранее, чем через 21 сутки при выдержке при комнатной температуре, а соединений из PVC-C – через 20 суток при выдержке при комнатной температуре и 4 суток при температуре 80 °С, если изготовителем kleя не установлены другие режимы склеивания.

8.2 Длительную прочность материала труб и фитингов (5.3.1) контролируют по протоколам испытаний сырья.

8.3 Внешний вид труб и фитингов (5.1.1, 5.1.16) проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением контролируемого изделия с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

### 8.4 Определение размеров труб и фитингов (4.1– 4.3, 4.6.4)

8.4.1 Размеры труб и фитингов определяют при температуре (23±5) °С. Перед испытаниями образцы выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч.

8.4.2 Применяемые средства измерений должны обеспечивать необходимую точность и диапазон измерений и поверяться в установленном порядке.

8.4.3 Определение среднего наружного диаметра трубы  $d$  проводят по ГОСТ 29325 на расстоянии не менее 100 мм от торца с погрешностью не более 0,05 мм.

Допускается определять средний наружный диаметр как среднеарифметическое значение результатов четырех равномерно распределенных по окружности измерений диаметра трубы в одном сечении, округленное до 0,1 мм.

Средний наружный диаметр может быть определен путем измерения периметра трубы с погрешностью не более 0,05 мм и деления полученной величины на число  $\pi$ .

Овальность трубы (4.2) определяют как разность между максимальным и минимальным значениями наружного диаметра в одном сечении трубы.

Полученные значения среднего наружного диаметра и овальности труб должны соответствовать указанным в таблице 2.

8.4.4 Толщину стенки труб определяют по ГОСТ 29325 на расстоянии не менее 10 мм от торца в одном сечении не менее чем в шести равномерно распределенных по окружности точках, включая максимальное и минимальное значения с погрешностью не более 0,05 мм.

Фактическое число замеров определяется условием равномерности их распределения по сечению трубы, включая замеры минимального и максимального значений толщины стенки.

Среднюю толщину стенки получают как среднеарифметическое значение результатов измерений, округленное до 0,1 мм.

Полученные минимальное, максимальное и среднее значения толщины стенки должны быть в пределах допусков, указанных в таблице 3.

8.4.5 Длину труб в отрезках измеряют рулеткой с погрешностью не более 1 мм.

Длину труб в бухтах и катушках определяют по показаниям счетчика метражи с погрешностью не более 1,5 %.

8.5 Проверку стойкости труб при постоянном внутреннем давлении по схеме «вода в воде» (5.1.2) проводят по ГОСТ 24157 на стенде, обеспечивающем поддержание установленных параметров испытаний с точностью:  $\pm 2\%$  – для испытательного давления и  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  – для температуры испытаний. Конструкция заглушек должна обеспечивать осевое удлинение образцов без их повреждения.

Длину образцов устанавливают с таким расчетом, чтобы свободная длина ( $L$ ) между заглушками соответствовала указанной в таблице 40.

Таблица 40

В миллиметрах

D	L
$\leq 200$	$3 D + 250$
225 – 400	1000

Толщину стенки образца измеряют не менее чем в десяти любых точках, равномерно расположенных по его длине и периметру с погрешностью измерения не более 0,01 мм.

Средний наружный диаметр и минимальную толщину стенки образца определяют в соответствии с 8.4. Испытательное давление  $P$ , МПа, определяют по формуле

$$P = 2S_{\min} \cdot \sigma / (D_{cp} - S_{\min}), \quad (11)$$

где  $\sigma$  – начальное напряжение в стенке трубы, МПа по таблице 5-10.

$D_{cp}$  и  $S_{\min}$  – средний наружный диаметр и минимальное значение толщины стенки трубы, мм.

Округление проводят до 0,01 МПа.

Примечание - Определение  $D_{cr}$  и  $S_{min}$  труб с защитным слоем производят без учета толщины защитного слоя.

8.6 Проверку стойкости материала фитингов к действию постоянного внутреннего давления (5.1.15) проводят в соответствии с 8.5 на образцах труб, изготовленных методом экструзии или литья под давлением. Размеры образцов указаны на рисунке 1. Режимы испытаний должны соответствовать указанным в таблице 15.

8.7 Проверку стойкости фитингов при постоянном внутреннем давлении (5.1.17-5.1.18) проводят в соответствии с 8.5. Фитинги должны соединяться с заглушками или отрезками труб, обеспечивающими герметичность соединений и подключение к стенду. Длины свободных концов труб должны быть не менее: 200 мм – для труб диаметром  $\leq 75$  мм, 300 мм – для труб диаметрами от 90 до 225 мм и 500 мм – для труб диаметром  $\geq 250$  мм.

Режимы испытаний фитингов из PE-X, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PVC-C должны соответствовать указанным в приложении Г, фитингов из PVC-U – указанным в таблице 16, а фитингов из PE – указанным в таблице 17. Испытательное давление для фитингов из PE под сварку должно рассчитываться по формуле (11), как для труб той же серии, при начальном напряжении в стенке, указанном в таблице 18.

8.8 Проверку стойкости узлов соединений труб и фитингов при постоянном внутреннем давлении (5.1.25, 5.1.31-5.1.33) проводят в соответствии с 8.5. Режимы испытаний соединений труб из PE-X, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PVC-C должны соответствовать указанным в приложении Г, труб из PVC-U – в таблице 23, сварных соединений труб из PE – в таблице 24, механических соединений труб из PE – в таблице 25.

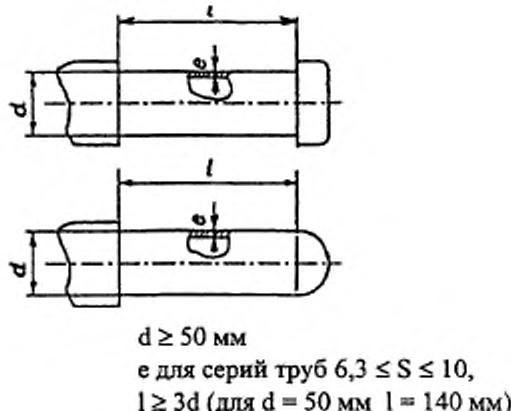


Рисунок 1 – Размеры образцов труб, изготавляемых литьем под давлением, для испытаний материала фитингов на стойкость к действию постоянного внутреннего давления



Рисунок 2 – Схема испытаний kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C на стойкость к аварийной температуре ( $T_{авар}$ )

Испытательное давление для сварных соединений труб из PE должно рассчитываться по формуле (11), как для трубы той же серии, при начальном напряжении в стенке, указанном в таблице 24.

При испытании раструбных соединений с эластичными уплотнительными кольцами труб PVC-U следует применять заглушки, исключающие возможность осевых перемещений.

Длины свободных концов труб должны соответствовать указанным в 8.7.

8.9 Проверку kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C на стойкость к  $T_{авар}$  (5.2.6) проводят на испытательном контуре, схема которого представлена на рисунке 2, при постоянном внутреннем давлении 1,0 МПа, температуре испытаний 95 °С в течение не менее 1000 ч.

8.10 Проверку термической стабильности труб в воздушной среде при постоянном внутреннем давлении (5.1.3-5.1.4) проводят в термокамере, обеспечивающей поддержание температуры с отклонением  $+3/-1$  °С. При испытаниях образцы не должны соприкасаться друг с другом и со стенками камеры. Следует контролировать температуру воздуха в камере и на поверхности образца трубы. Расчет испытательного давления должен проводиться в соответствии с 8.5, режимы испытаний должны соответствовать указанным в таблицах 11-12.

8.11 Определение изменения длины труб после прогрева (5.1.5) проводят по ГОСТ 27078 в воздушной среде. Режимы испытаний должны соответствовать указанным в таблице 13.

8.12 Относительное удлинение при разрыве  $\varepsilon$  труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB (5.1.6) определяют по ГОСТ 11262 на трех образцах-лопатках.

Тип образца-лопатки, способ изготовления образцов и скорость перемещения захватов разрывной машины должны соответствовать указанным в таблице 41. Ось образца-лопатки должна быть параллельна оси трубы, а толщина должна быть равна толщине стенки трубы.

Перед испытаниями образцы-лопатки кондиционируют по ГОСТ 12423 при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  не менее 2 ч.

За результат испытаний принимают минимальное значение относительного удлинения при разрыве, вычисленное до второй значащей цифры.

Таблица 41

Номинальная толщина стенки трубы, $e$ , мм	Способ изготовления образцов	Тип образца-лопатки по ГОСТ 11262	Скорость испытания, мм/мин
$e \leq 5$	Вырубка штампом-просечкой или механическая обработка по ГОСТ 26277	Тип 1	$100 \pm 10,0$
$5 < e \leq 12$	Вырубка штампом-просечкой или механическая обработка по ГОСТ 26277	Тип 2	$50 \pm 5,0$
$e > 12$	Механическая обработка по ГОСТ 26277	Тип 2	$25 \pm 2,0$

8.13 Относительное удлинение при разрыве  $\varepsilon$  и предел текучести при растяжении  $\sigma_{pt}$  труб из PVC-U и PVC-C (5.1.6-5.1.7) определяют по ГОСТ 11262 на трех образцах-лопатках типа 2.

Образцы-лопатки изготавливают методом механической обработки по ГОСТ 26277 из полосы материала, вырезанной по образующей трубы. Допускается для труб номинальной толщиной до 10 мм включительно вырубать образцы штампом-просечкой.

Полосу материала предварительно расправляют, выдерживая ее при температуре  $(125-130)^\circ\text{C}$  для PVC-U и при  $(135-140)^\circ\text{C}$  для PVC-C в течение не менее 2 мин на 1 мм толщины, а затем прикладывая нагрузку, не вызывающую существенного изменения толщины стенки, величиной  $0,5-1,0 \text{ кгс/см}^2$ . Штамп-просечку также подогревают до указанной температуры. Толщина образцов-лопаток должна быть равна толщине стенки трубы.

Перед испытаниями образцы-лопатки кондиционируют по ГОСТ 12423 при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  не менее 2 ч.

Скорость перемещения захватов разрывной машины должна быть  $(25,0 \pm 2,0) \text{ мм/мин}$  для PVC-U и  $(5 \pm 1,0) \text{ мм/мин}$  для PVC-C.

За результат испытаний принимают минимальное значение относительного удлинения при разрыве, вычисленное до второй значащей цифры, и минимальное значение предела текучести при растяжении, вычисленное до третьей значащей цифры.

8.14 Показатель текучести расплава ПТР труб и фитингов из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB (5.1.8, 5.1.20) определяют по ГОСТ 11645 на экструзионном пластометре с внутренним диаметром капилляра  $(2,095 \pm 0,005) \text{ мм}$ .

Определение ПТР исходного материала и готового изделия должно проводиться при одинаковых режимах, указанных в таблице 42.

Таблица 42

Материал труб и фитингов	Температура, °С	Масса груза, кг
PE, PB	190±0,5	5,0
PP-H, PP-B, PP-R	230±0,5	2,16

Изменение показателя текучести расплава в процентах определяют по формуле

$$\delta = (\text{ПТР}_1 - \text{ПТР}_2) / \text{ПТР}_1 \cdot 100 \% \quad (12)$$

где ПТР<sub>1</sub> – показатель текучести расплава исходного сырья, г/10 мин,

ПТР<sub>2</sub> – показатель текучести расплава готового изделия, г/10 мин.

8.15 Определение ударной прочности по Шарпи (5.1.9) проводят на маятниковом копре по ГОСТ 10708 с номинальным значением потенциальной энергии маятника 15 Дж при температуре (23±2) °С. Испытания проводят на 10 образцах в виде брусков без надреза, имеющих размеры, указанные в таблице 43. Образцы изготавливают механическим способом из трубы в продольном направлении так, чтобы кромки образцов были ровными без сколов, трещин и заусенцев. Типы образцов для труб из PP-H, PP-B, PP-R указаны в таблице 44, труб из PVC-U – в таблице 45, а труб из PVC-C - в таблице 46.

Таблица 43

Размеры в миллиметрах

Тип образца	Размеры образца			Расстояние между опорами
	длина	ширина	толщина	
1	отрезки труб длиной (100±2)			70±0,5
2	50±1	6±0,2	соответствует толщине стенки трубы	40±0,5
3	120±2	15±0,5	соответствует толщине стенки трубы	70±0,5

Таблица 44

наружный диаметр	Размеры испытуемой трубы из PP-H, PP-B, PP-R, мм		Тип образца
	толщина стенки e		
< 25	любая		1
≥ 25 < 75	e ≤ 4,2		2
	4,2 < e ≤ 10,5		3
≥ 75	e ≤ 4,2		2
	4,2 < e ≤ 10,5		3

Таблица 45

наружный диаметр	Размеры испытуемой трубы из PVC-U, мм		Тип образца
	толщина стенки e		
< 25	любая		1
≥ 25 < 75	любая		2
≥ 75	e ≤ 9,5		2
	e > 9,5		3

Таблица 46

Размеры испытуемой трубы из PVC-C, мм		Тип образца
наружный диаметр	толщина стенки $e$	
< 25	любая	1
$\geq 25 < 75$	$e \leq 4,2$	2
	$4,2 < e \leq 9,5$	3
$\geq 75$	$e \leq 9,5$	2
	$e > 9,5$	2

Образцы перед испытаниями следует кондиционировать при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  для труб из PVC-U, PVC-C и PP-H, и при  $(0 \pm 2)^\circ\text{C}$  – для труб из PP-B и PP-R в течение времени, указанного в таблице 47.

Таблица 47

Толщина образца, мм	Время кондиционирования, мин	
	Водная среда	Воздушная среда
$e \leq 8,6$	15	60
$8,6 < e \leq 14,1$	30	120
$e > 14,1$	60	240

Образцы должны быть испытаны в течение не более 10 с после извлечения из кондиционирующего устройства. Удар должен наноситься по образцу со стороны наружной поверхности трубы.

За результат испытания принимают отношение количества разрушившихся образцов к общему количеству испытанных образцов, выраженное в процентах.

8.16 Для определения степени сшивки труб PE-X (5.1.10) с торцевой поверхности образца снимают стружку толщиной  $(0,2 \pm 0,02)$  мм. Ширина стружки должна соответствовать толщине стенки трубы, минимальная длина – длине окружности по внутреннему диаметру трубы.

Определяют массу стружки с погрешностью не более 0,001 г.

Стружку в контейнере из проволоки помещают в колбу с кипящим ксилолом с добавкой антиоксиданта в количестве 1 % от объема ксилола.

Время выдержки составляет  $8 \text{ ч} \pm 5 \text{ мин}$ . После чего контейнер извлекают из кипящего ксилола и его содержимое высушивают при комнатной температуре. Затем образец помещают в термошкаф с принудительной вентиляцией и выдерживают в течение 3 ч при температуре  $(140 \pm 2)^\circ\text{C}$ . После охлаждения до комнатной температуры определяют массу образца с погрешностью не более 0,001 г.

Степень сшивки (G) вычисляют по формуле

$$G = m_2 / m_1 \cdot 100 \% \quad (13)$$

где  $m_1$  – масса стружки до кипячения, г;

$m_2$  – масса стружки после кипячения, г.

Округление проводят до 0,0001.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение, полученное при испытании трех образцов.

8.17 Температуру размягчения по Вика (5.1.11, 5.1.22) определяют по ГОСТ Р 50825.

8.18 Непрозрачность труб и фитингов (5.1.12, 5.1.22) определяют по ГОСТ Р 51613 (8.10).

8.19 Кислородопроницаемость труб (5.1.13) проверяют на отрезке трубы длиной не менее 20 м. Трубу наматывают на стержень, диаметр которого равен девятикратной величине диаметра испытуемой трубы, причем длина намотанного участка должна составлять 10 % от указанной длины трубы. Труба должна быть жестко закреплена относительно стержня. После чего трубу выдерживают без нагрузки в течение 24 ч. Затем трубу подсоединяют к системе подачи воды и подвергают попеременной температурной нагрузке при действии постоянного внутреннего давления. Попеременно подают горячую воду температурой  $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ , а затем холодную – температурой не более  $20^\circ\text{C}$ , выдерживая при каждой температуре в течение 15 мин. Время между сменой температур составляет  $(60 \pm 30)$  с. В системе поддерживается давление  $(0,3 \pm 0,06)$  МПа. Продолжительность испытаний составляет 28 сут.

Определение кислородопроницаемости проводят на образце трубы, подвергшейся указанным выше попеременным температурным нагрузкам. Испытания должны проводиться при температуре  $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ . Разность температур на входе и выходе трубы не должна превышать  $4^\circ\text{C}$ .

Концентрация кислорода в воде измеряется специальным прибором на входе и выходе трубы. Разность между максимальным и минимальным значениями измерений не должна превышать  $0,02 \text{ г}/(\text{м}^3 \cdot \text{сут})$ . Проводится три замера.

Величину диффузионного потока кислорода  $I(\text{O}_2)$  в  $\text{мг}/\text{сут}$  рассчитывают по формуле:

$$I(\text{O}_2) = \Delta c(\text{O}_2) V 24 \cdot 10^{-3} \cdot P_0 / P \quad (14)$$

где  $\Delta c(\text{O}_2)$  – величина прироста концентрации кислорода, полученная как разность от измерений концентрации кислорода на входе и выходе трубы,  $\text{мкг}/\text{л}$ ;

$V$  – скорость потока воды,  $\text{л}/\text{час}$ ;

$P$  – давление воздуха, бар;

$P_0$  – нормальное давление воздуха, равное 1,013 бар.

Кислородопроницаемость труб  $I(\text{O}_2)_V$  в  $\text{г}/(\text{м}^3 \cdot \text{сут})$  определяют следующим образом:

$$I(\text{O}_2)_V = I(\text{O}_2) / (d - 2e)^2 \cdot 0,785 \cdot l \cdot 10^{-3} \quad (15)$$

где  $I(\text{O}_2)$  – величина диффузионного потока кислорода,  $\text{мг}/\text{сут}$ ;

$d$  – наружный диаметр трубы,  $\text{мм}$ ;

$e$  – толщина стенки трубы,  $\text{мм}$ ;

$l$  – длина трубы,  $\text{м}$ .

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение трех измерений. Округление проводят до 0,001.

8.20 Наименьший радиус изгиба трубы (5.1.14) определяют с помощью шаблона на трех образцах. Образцами являются отрезки труб длиной, равной пятикратной величине наружного диаметра трубы. Результат испытаний считают положительным, если при изгибе трубы по контуру шаблона на ней не будет перегибов и вмятин.

8.21 Проверку стойкости фитингов к прогреву (5.1.19) проводят по ГОСТ 27077 в воздушной среде при режимах испытаний, указанных в таблице 18.

По окончании испытаний образцы осматривают и фиксируют изменения их внешнего вида. В случае наличия трещин, пузьрей, расслоений образцы распиливают и определяют глубину проникновения повреждения с погрешностью измерения не более 0,05 мм. За результат испытания принимают выраженное в процентах отношение наибольшего значения глубины проникновения повреждения к исходной толщине стенки в этом месте.


8.22 Стойкость соединений при циклическом изменении температуры (5.1.27) проверяют на стенде, обеспечивающем возможность циркуляции холодной и горячей воды через испытуемое соединение и создание в образцах заданного постоянного внутреннего давления.

Схема соединения испытуемых образцов должна соответствовать указанной на рисунке 3 и обеспечивать возможность проверки соединений при следующих условиях их установки:

- 1) не менее двух отрезков труб, соединенных при помощи фитинга (участок А, рисунки 3а, б), должны находиться в напряженном состоянии, которое обеспечивается разностью температур при сборке и в процессе испытаний. Значение осевого напряжения в стенке трубы должно составлять не менее 4,8 МПа;
- 2) не менее двух прямых отрезков труб каждой длиной  $(300 \pm 5)$  мм должны устанавливаться свободно в скользящих зажимах (участок В, рисунки 3а, б);
- 3) для гибких труб – отрезок трубы длиной  $(27 \div 28) \cdot d$ , где  $d$  – диаметр трубы, должен находиться в изогнутом состоянии, обеспечивающем минимальный радиус изгиба (участок С рисунок 3а),
- 4) для жестких труб – не менее трех прямых отрезков труб должны быть соединены, как указано на рисунке 3 б, участок D.

Перед началом испытаний систему следует заполнить водой, имеющей температуру среднюю между заданными минимальной и максимальной температурами циклов и выдержать при этой температуре не менее 1 час.

При проведении испытаний необходимо обеспечить, чтобы разность температур на входе и выходе испытуемой системы составляла не более  $5^{\circ}\text{C}$

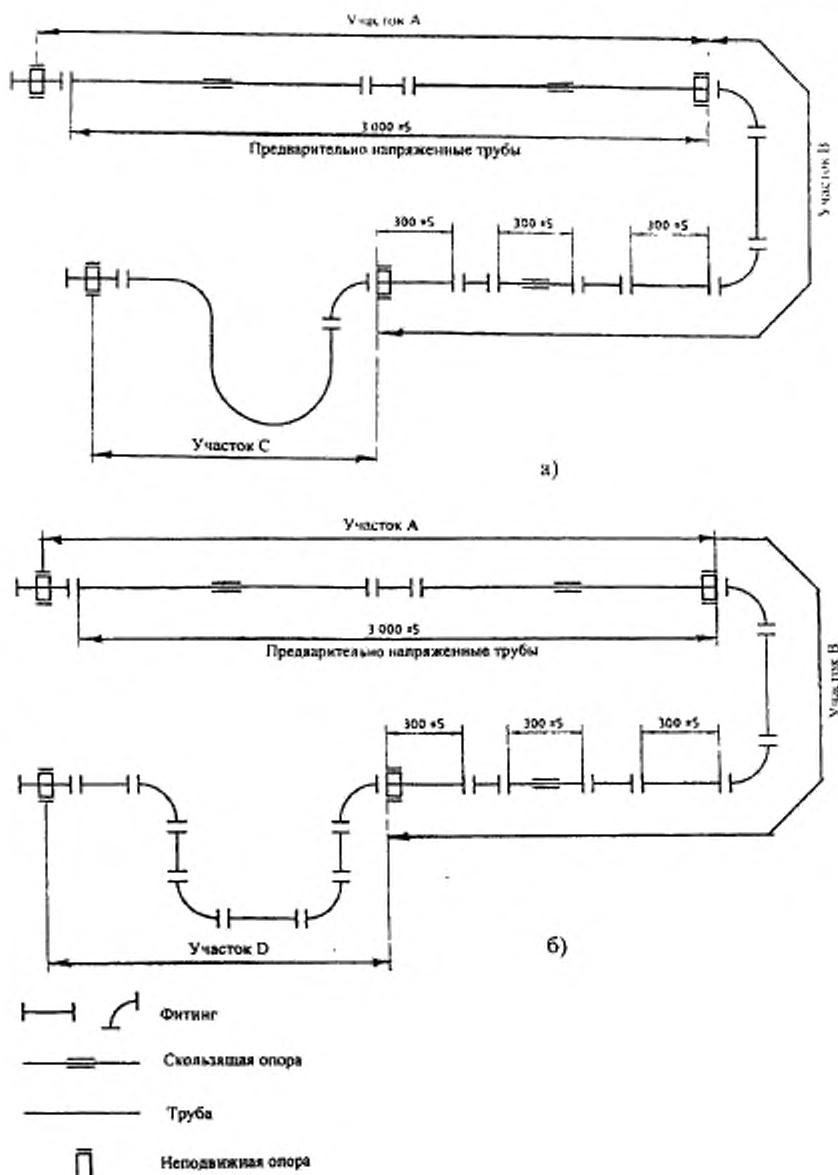

Размеры в миллиметрах

а) для гибких труб; б) для жестких труб

Рисунок 3 – Схема стенда для проверки герметичности соединений труб при попеременной температурной нагрузке

8.23 Стойкость соединений при циклическом изменении давления (5.1.27) проверяют на стенде, оборудованном устройством, обеспечивающим быстрое изменение давления жидкой среды в системе при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ . Схема испытаний представлена на рисунке 4.

Образцами для испытаний являются узлы соединений фитингов с отрезками труб, имеющими длину не менее  $10 \cdot d$ , где  $d$  – номинальный наружный диаметр трубы.

Перед началом испытаний систему следует заполнить водой, удалить воздух, и выдержать при температуре испытаний не менее 1 ч, а затем провести испытания в соответствии с режимами, указанными в таблице 21.

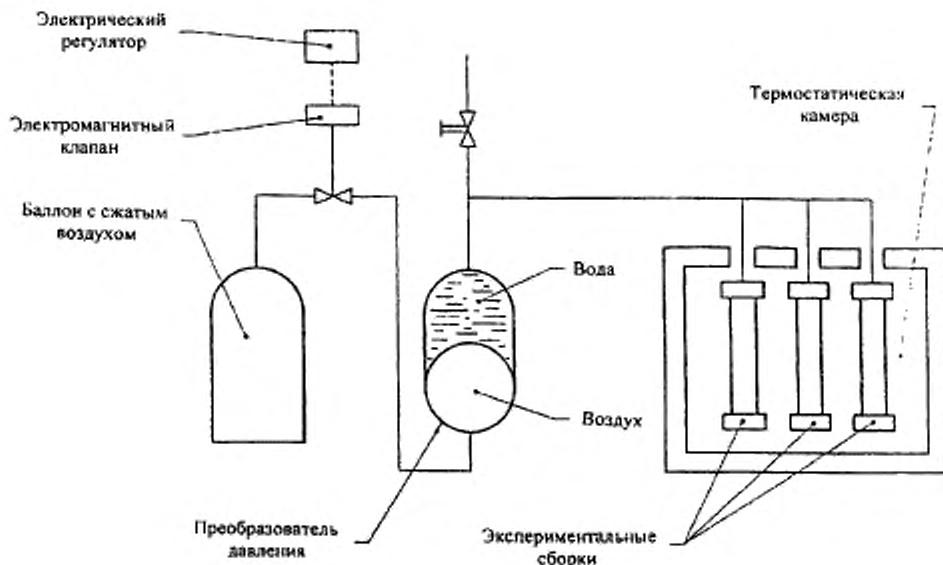


Рисунок 4 – Схема стенда для проверки стойкости соединений труб к действию циклического изменения давления


8.24 Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки (5.1.28, 5.1.34) проверяют путем приложения к узлу соединения растягивающего усилия, указанного в таблице 22.

Отрезки труб, соединяемые с фитингом должны иметь длину не менее 300 мм.

Усилие следует наращивать постепенно, доводя его до расчетного в течение не менее 30 с. Результат испытаний считают положительным, если в течение заданного времени испытаний не произойдет нарушения соединения фитинга с трубой.

8.25 Стойкость соединений к действию постоянного внутреннего давления при изгибе (5.1.29) проверяют на образцах труб с подсоединенными к их концам фитингами, к которым прикладывают изгибающее усилие.

Схема установки образца представлена на рисунке 5. Длина образца ( $L$ ) должна равняться десяти наружным диаметрам трубы, рабочая длина  $l$  составляет  $\frac{1}{4} L$ . Радиус изгиба зависит от свойств материала трубы и должен уточняться в нормативных документах на изделия.

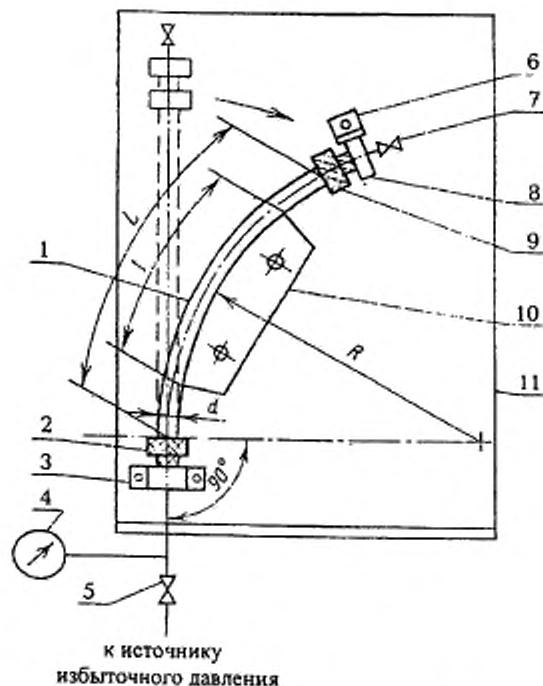

- 1 - труба; 2 - испытываемый фитинг; 3 - соединительный ниппель; 4 - манометр;  
 5 - кран; 6 - фиксатор; 7 - воздушный клапан; 8 - стоп-ниппель; 9 - конечный фитинг;  
 10 - шаблон для задания радиуса изгиба; 11 - щит

Рисунок 5 – Схема проверки стойкости соединений к действию постоянного внутреннего давления при изгибе

Испытания проводят при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ . К образцу прикладывают изгибающее усилие, обеспечивающее заданный радиус изгиба. В испытуемый образец подают давление и выдерживают образец в течение 1 ч.

Результат испытаний считают положительным, если в течение заданного времени испытаний не произошла потеря герметичности узлов соединений. Кроме того, испытания продолжают, увеличивая давление до тех пор, пока не произойдет потеря герметичности узлов соединений или разрушение трубы. Давление разгерметизации фиксируют.

8.26 Стойкость соединений при разрежении (5.1.30) проверяют путем создания внутри испытуемого образца отрицательного давления и контроля его величины в течение заданного времени испытаний.

## 9 Транспортирование и хранение

9.1 Трубы и фитинги перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

9.2 Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

9.3 Трубы и фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Условия хранения труб и фитингов по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 месяцев.

## 10 Указания по монтажу

10.1 Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и отопления должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01, СНиП 41-01, СП-40-101 и других документов, утвержденных в установленном порядке.

10.2 Трубопроводы хозяйствственно-питьевого назначения из PVC-U и PVC-C перед сдачей в эксплуатацию следует промывать питьевой водой в течение не менее 2 ч.

## 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб и фитингов требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных этим стандартом.

11.2 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления труб и фитингов.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации трубопроводов должен указываться в нормативных документах на изделия.

Приложение А  
(справочное)

Расчет максимально допустимого напряжения в стенке трубы ( $\sigma_0$ ) при переменном температурном режиме с помощью правила Майнера

А.1 Суммарное годовое повреждение (TYD), %, определяется по формуле

$$TYD = \sum a_i / t_i, \quad (A.1)$$

где  $a_i$  – время действия температуры “ $i$ ” в течение года, %;

$t_i$  – время непрерывного действия температуры “ $i$ ”, которое труба может выдержать без разрушения, выраженное в часах или годах.

А.2 Срок службы трубы  $t_x$  является величиной обратной TYD и составляет

$$t_x = 100/TYD \quad (A.2)$$

А.3 Пример расчета  $\sigma_0$  трубы из полибутена, предназначенный для класса эксплуатации 2.

В соответствии с таблицей 12 для указанного класса установлен следующий температурный режим в течение срока службы 50 лет:

$T_{раб} = T_1 = 70^{\circ}\text{C}$  – 49 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет  $a_1 = 98\%$ ;

$T_{макс} = T_2 = 80^{\circ}\text{C}$  – 1 год, т.е.  $a_2 = 2\%$ ;

$T_{авар} = T_3 = 95^{\circ}\text{C}$  – 100 ч, т.е.  $a_3 = 0,0228\%$ .

Коэффициенты запаса прочности при температурах  $T_{раб}$ ,  $T_{макс}$ ,  $T_{авар}$  согласно приложению Ж составляют:  $C_1 = 1,5$ ;  $C_2 = 1,3$ ;  $C_3 = 1$ .

Определение  $\sigma_0$  проводится путем последовательной аппроксимации. К примеру, задаем расчетное напряжение в стенке трубы  $\sigma_0 = 5,0$  МПа. Получаем следующие значения напряжений:

$$\text{для } T_1 \quad \sigma_1 = C_1 \times \sigma_0 = 1,5 \times 5,0 = 7,5 \text{ МПа};$$

$$\text{для } T_2 \quad \sigma_2 = C_2 \times \sigma_0 = 1,3 \times 5,0 = 6,5 \text{ МПа};$$

$$\text{для } T_3 \quad \sigma_3 = C_3 \times \sigma_0 = 1,0 \times 5,0 = 5,0 \text{ МПа}.$$

Пользуясь графиками или уравнениями, представленными в приложении В, определяем время  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ , которое труба может выдержать не разрушаясь при непрерывном действии каждой из указанных температур в отдельности при напряжениях в стенке соответственно  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$ .

Из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет  $t_1$  (лет) при непрерывном действии температуры  $T_1$ , то отношение  $1 / t_1$  – это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры.

Если действие этой температуры в течение года не непрерывно и составляет величину  $a_1$ , то «доля годового повреждения» составит  $a_1 / t_1$ .

Так же определяют «долю годового повреждения» для температур  $T_2$  и  $T_3$ .

Таким образом, для  $T_1$  «доля годового повреждения»  $a_1 / t_1$ ;

для  $T_2$  «доля годового повреждения»  $a_2 / t_2$ ;

для  $T_3$  «доля годового повреждения»  $a_3 / t_3$ .

«Суммарное годовое повреждение» (TYD) определяется по формуле А.1, а срок службы трубы – по формуле А.2.

В таблице представлены результаты трех приближений. Расчет выполнялся в часах, а окончательный результат переведен в годы.

Таблица А.1

$\sigma$ , МПа	$1,5\sigma$ , МПа	$t_1$ , ч	$a_1$ , %	$a_1 / t_1$ , %/ч	$1,3\sigma$ , МПа	$t_2$ , ч	$a_2$ , %	$a_2 / t_2$ , %/ч	$t_3$ , ч	$a_3$ , %	$a_3 / t_3$ , %/ч	$\sum a_i / t_i$ , %/ч	$t_e$ , лет
5,0	7,5	$5,5 \times 10^5$	97,98	$1,8 \times 10^{-4}$	6,5	$1,4 \times 10^4$	2	$1,4 \times 10^{-3}$	$10,5 \times 10^3$	0,0228	$2,2 \times 10^{-4}$	$1,9 \times 10^{-4}$	58,9
5,1	7,65	$3,7 \times 10^5$	–	$2,6 \times 10^{-4}$	6,63	$1,0 \times 10^5$	–	$2,0 \times 10^{-3}$	$8,2 \times 10^3$	–	$2,8 \times 10^{-4}$	$2,9 \times 10^{-4}$	39,9
5,04	7,56	$4,7 \times 10^5$	–	$2,1 \times 10^{-4}$	6,55	$1,2 \times 10^4$	–	$1,6 \times 10^{-3}$	$9,5 \times 10^3$	–	$2,4 \times 10^{-4}$	$2,3 \times 10^{-4}$	50,4

Из данных таблицы следует, что максимальное допустимое (расчетное) напряжение  $\sigma_0$  в стенке трубы из полибутина, соответствующей классу эксплуатации 2, должно составлять примерно 5,04 МПа.

Приложение Б  
(справочное)

## Расчетная масса 1м труб

Б.1 Расчетная масса 1 м труб из PP, PE-X, PB, PVC-C наиболее употребляемых серий приведена в таблице Б.1

Таблица Б.1

Номиналь- ный наруж- ный диаметр d	Расчетная масса 1м труб, кг										
	S10/SDR 21		S8/SDR 17		S6,3/SDR 13,6			S5/SDR 11			
	PB	PVC-C	PB	PVC-C	PE-X	PB	PVC-C	PP	PE-X	PB	PVC-C
10	0,037	-	0,037	-	0,038	0,037	-	-	0,038	0,037	-
12	0,045	-	0,045	-	0,047	0,045	-	-	0,047	0,045	0,072
16	0,062	-	0,062	-	0,064	0,062	0,099	-	0,072	0,070	0,118
20	0,079	-	0,079	0,151	0,092	0,090	0,151	0,107	0,111	0,109	0,183
25	0,101	0,193	0,114	0,193	0,142	0,140	0,234	0,164	0,167	0,165	0,279
32	0,157	0,251	0,183	0,306	0,226	0,224	0,379	0,261	0,269	0,264	0,442
40	0,232	0,387	0,285	0,482	0,353	0,347	0,589	0,412	0,425	0,417	0,801
50	0,361	0,611	0,442	0,739	0,540	0,532	0,896	0,638	0,658	0,645	1,09
63	0,565	0,945	0,700	1,18	0,864	0,847	1,42	1,01	1,04	1,02	1,71
75	0,801	1,32	0,982	1,66	1,22	1,20	2,01	1,41	1,45	1,42	2,39
90	1,14	1,93	1,41	2,38	1,75	1,71	2,88	2,03	2,10	2,05	3,46
110	1,71	2,89	2,10	3,53	2,59	2,53	4,27	3,01	3,11	3,05	5,13
125	2,20	3,69	2,67	4,50	3,33	3,26	5,49	3,91	4,02	3,95	6,65
140	2,75	4,62	3,35	5,65	4,17	4,08	6,88	4,87	5,03	4,92	8,28
160	3,60	6,06	4,37	7,37	5,43	5,33	8,97	6,38	6,59	6,46	10,9
180	4,52	7,53	5,54	9,32	6,91	6,75	11,4	8,07	8,29	8,15	13,7
200	5,60	9,42	6,83	11,5	8,47	8,29	14,0	9,95	10,2	10,0	16,9
225	7,07	11,9	8,65	14,6	10,8	10,5	17,7	12,6	12,9	12,7	21,4
250	8,66	14,6	10,6	17,9	13,2	13,0	21,8	15,5	16,0	15,7	26,3
280	10,9	18,4	13,3	22,4	-	16,2	27,3	19,4	-	19,6	33,0
315	13,7	23,1	16,9	28,4	-	20,6	34,6	24,6	-	24,8	41,8
355	17,4	29,3	21,4	36,1	-	26,1	43,9	31,2	-	-	-
400	22,1	37,3	27,1	45,6	-	33,1	55,7	39,6	-	-	-


Окончание таблицы Б.1

Номин. наружный диаметр d	Расчетная масса 1 м труб, кг							
	S4/SDR 9			S3,2/SDR 7,4			S2,5/SDR 6	S2/SDR 5
	PE-X	PB	PVC-C	PP	PE-X	PB	PP	PP
10	0,038	0,037	0,059	—	0,040	0,039	0,046	0,050
12	0,049	0,048	0,081	0,057	0,057	0,056	0,063	0,071
16	0,082	0,081	0,136	0,095	0,098	0,095	0,110	0,128
20	0,131	0,128	0,217	0,148	0,153	0,150	0,172	0,198
25	0,196	0,194	0,326	0,230	0,238	0,233	0,266	0,307
32	0,320	0,317	0,533	0,370	0,382	0,373	0,434	0,498
40	0,503	0,492	0,830	0,575	0,594	0,581	0,671	0,775
50	0,774	0,763	1,28	0,896	0,926	0,908	1,04	1,21
63	1,24	1,21	2,05	1,41	1,45	1,42	1,65	1,91
75	1,75	1,71	2,88	2,01	2,07	2,02	2,34	2,70
90	2,52	2,46	4,15	2,87	2,96	2,90	3,36	3,88
110	33,74	3,65	6,16	4,30	4,44	4,34	5,01	5,78
125	4,82	4,72	7,94	5,53	5,71	5,59	6,47	7,46
140	6,05	5,92	9,97	6,95	7,17	7,02	8,12	9,35
160	7,87	7,71	13,0	9,04	9,34	9,15	10,6	12,2
180	9,92	9,74	16,4	11,4	11,8	11,6	13,4	15,4
200	12,3	12,1	20,3	14,1	14,6	14,3	16,5	-
225	15,5	15,2	25,5	17,9	18,5	-	20,9	-
250	19,2	18,8	31,6	22,1	22,8	-	-	-
280	-	-	-	27,6	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение В  
(обязательное)


## Эталонные кривые длительной прочности

В.1 Эталонные кривые длительной прочности труб из PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80, PE-X 80, PB 125, PVC-C 250, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U 100, PVC-U 125 и фитингов из PVC-C 250 представлены на рисунках В.1 – В.11.

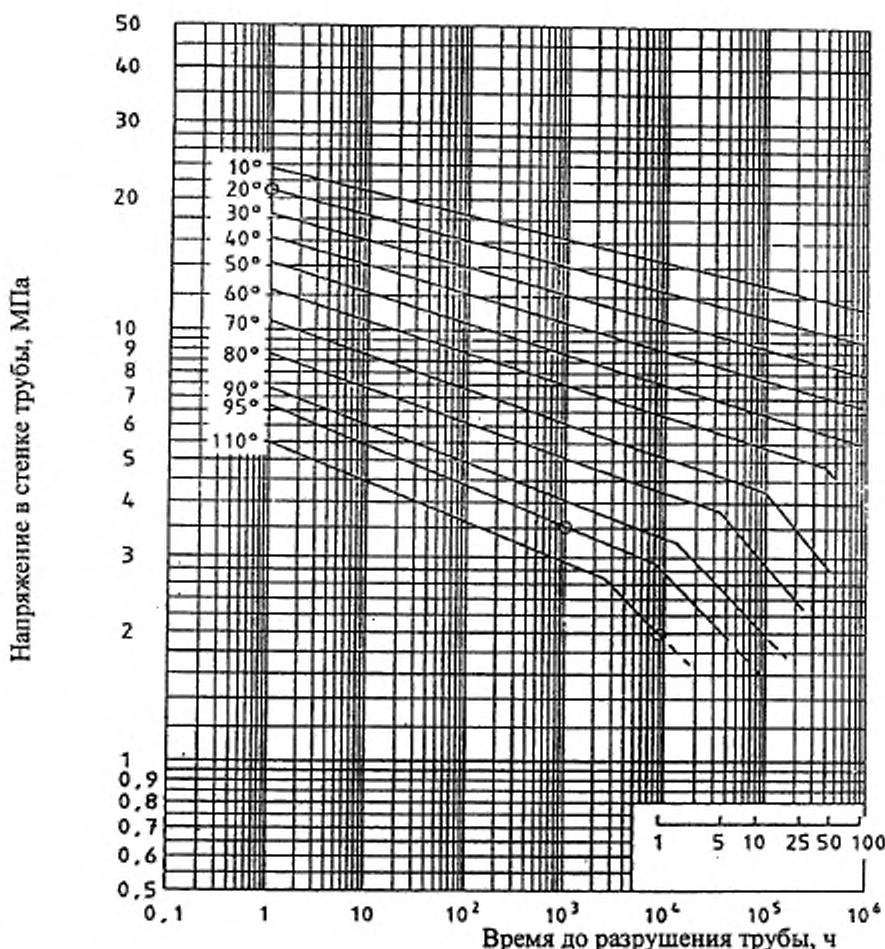

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -46,364 - (9601,1/T) \cdot \lg(\sigma) + 20381,5/T + 15,24 \cdot \lg(\sigma)$   
 Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -18,387 + 8918,5/T - 4,1 \cdot \lg(\sigma)$ ,  
 где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.1 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PP-H 100

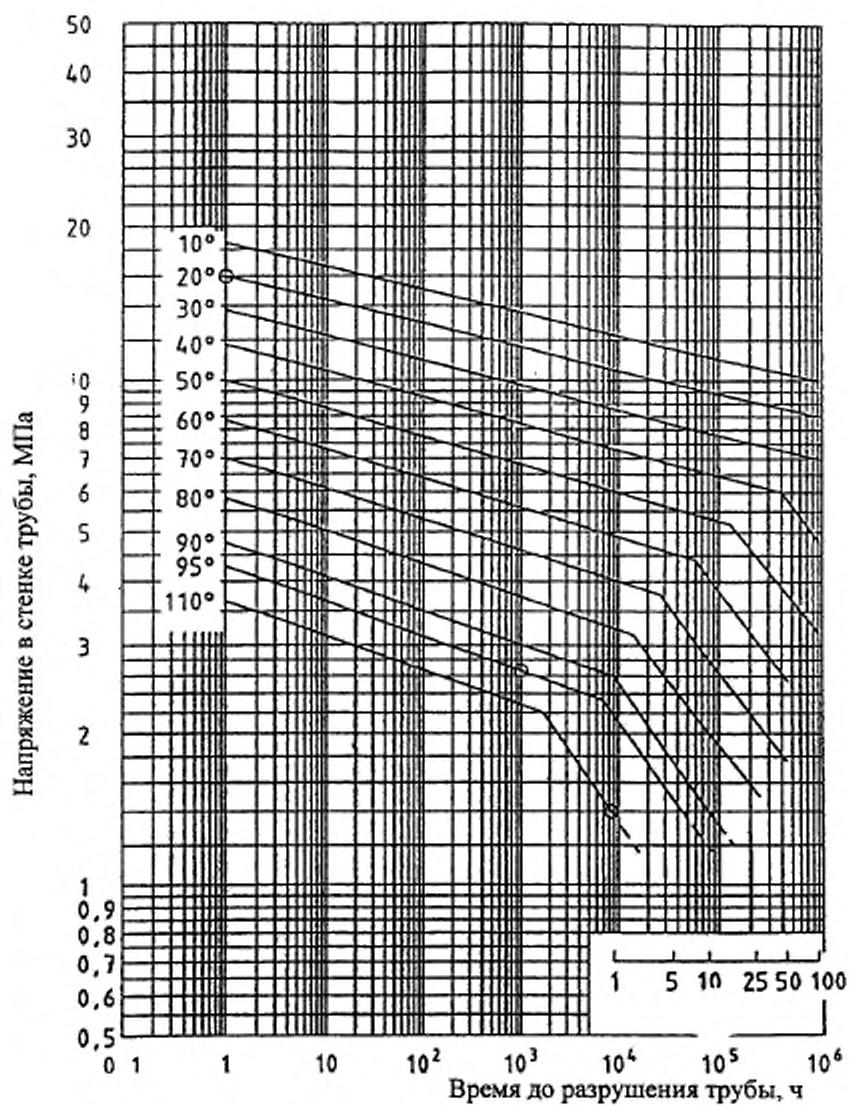

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -56,086 - (10157,8/T) \cdot \lg(\sigma) + 23971,7/T + 13,32 \cdot \lg(\sigma)$


Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -13,699 + 6970,3/T - 3,82 \cdot \lg(\sigma)$ ,

где  $t$  – время, ч;

$T$  – температура, К;

$\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.2 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PP-B 80

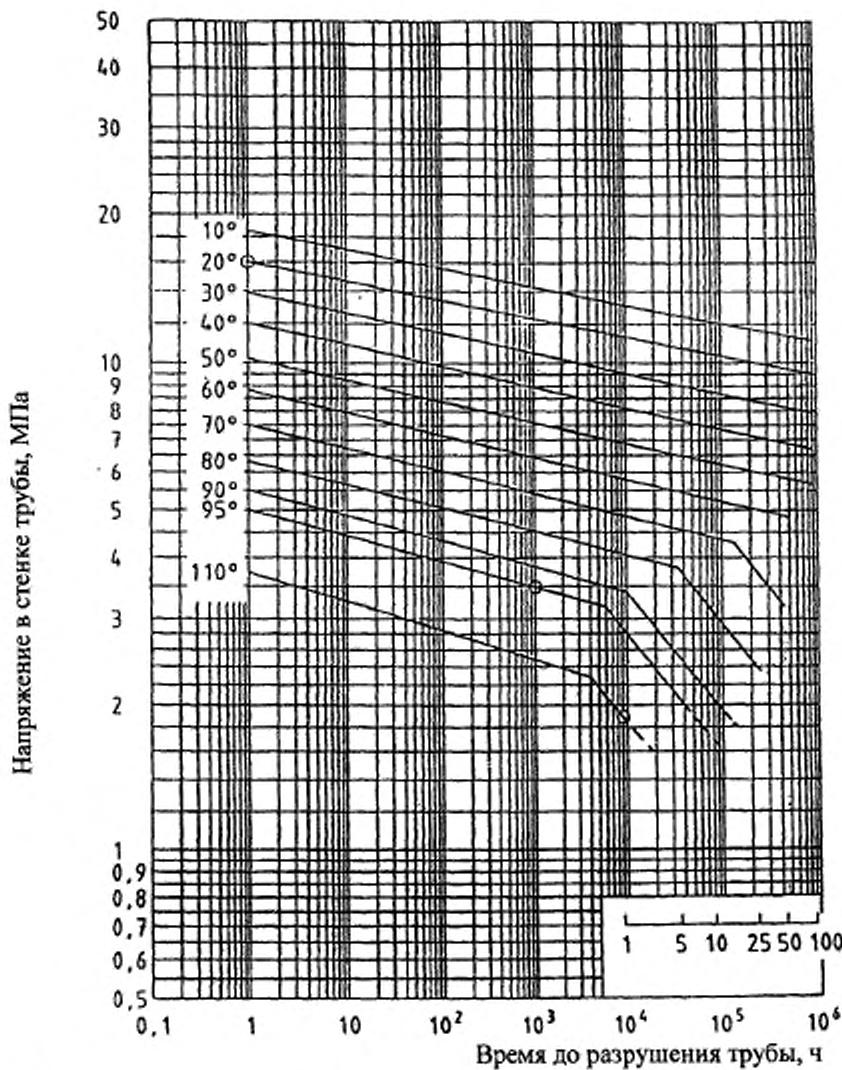

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -55,725 - 9484,1 \cdot \lg(\sigma)/T + 25502,2/T + 6,39 \cdot \lg(\sigma)$


Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -19,98 + 9507/T - 4,11 \cdot \lg(\sigma)$ ,

где  $t$  – время, ч;

$T$  – температура, К;

$\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа


Рисунок В.3 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PP- R 80

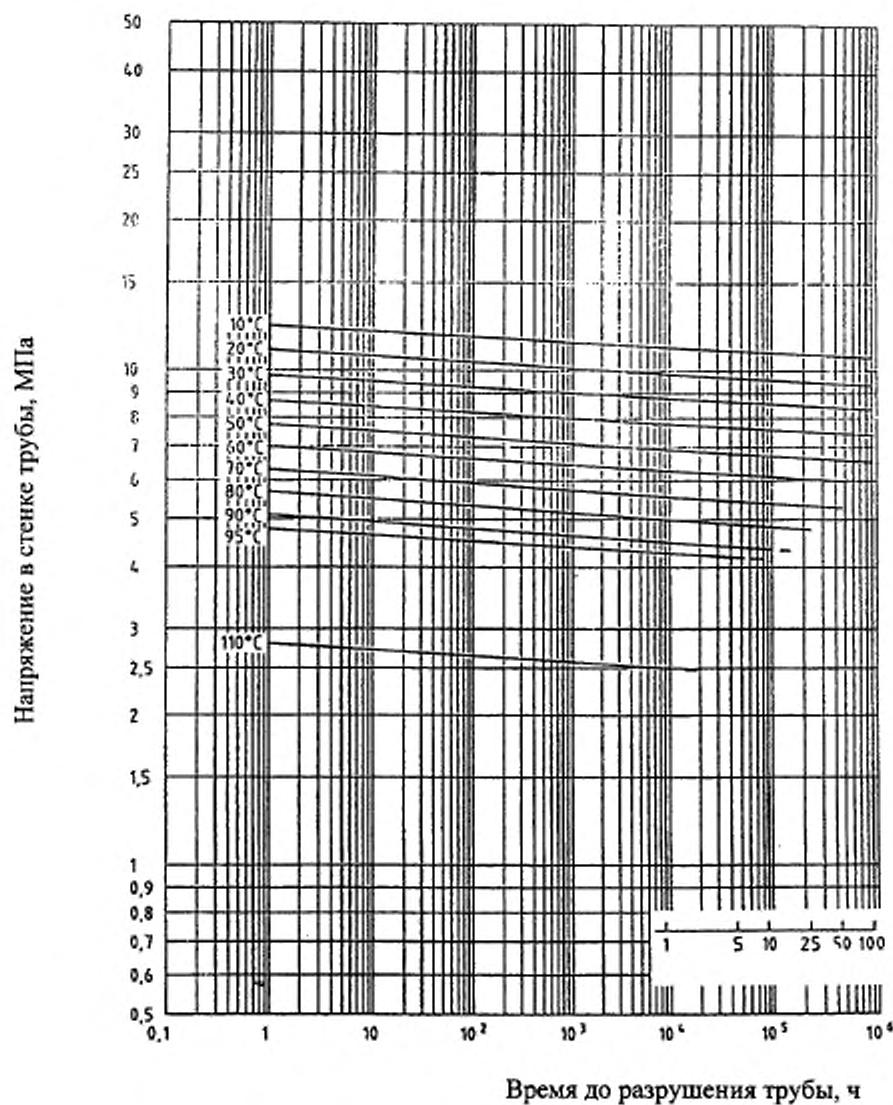

$$\lg(t) = -105,8618 - (18506,15/T) \cdot \lg(\sigma) + 57895,49/T + 24,7997 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа


Рисунок В.4 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PE-X 80

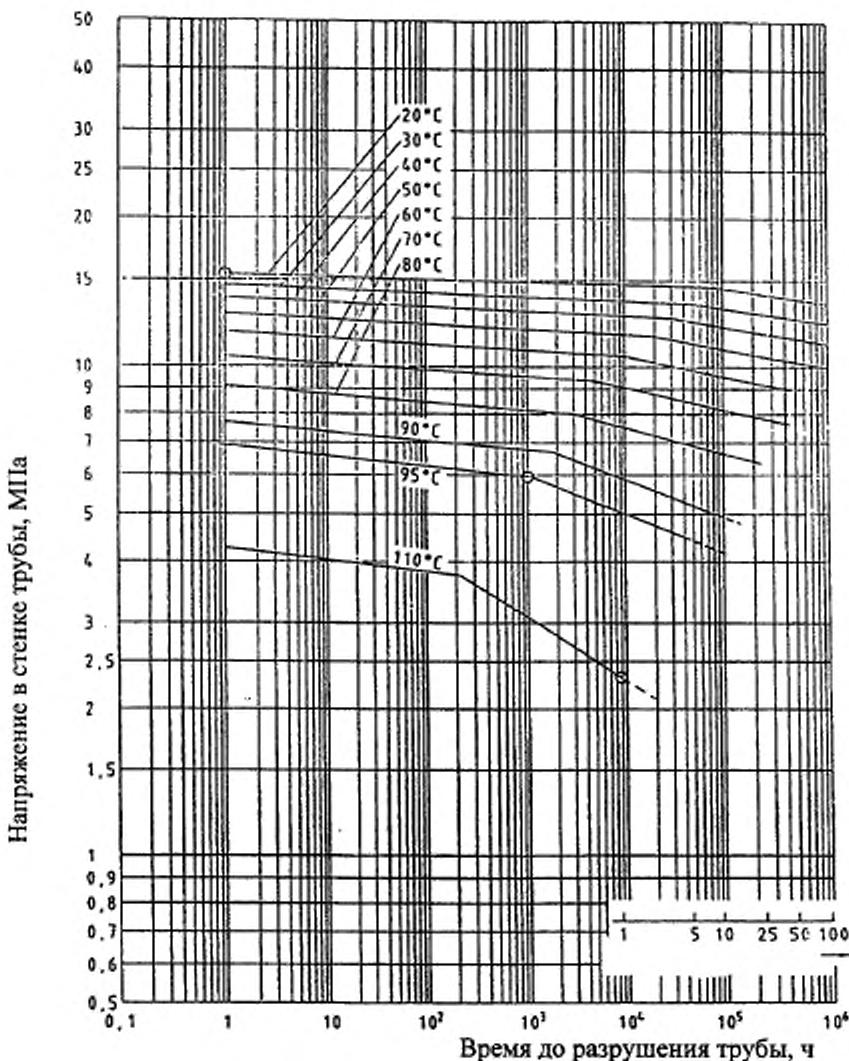

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -430,866 - (125010/T) \cdot \lg(\sigma) + 173892,7/T + 290,0569 \cdot \lg(\sigma)$   
 Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -129,895 - (37262,7/T) \cdot \lg(\sigma) + 52556,48/T + 88,56735 \cdot \lg(\sigma)$

где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа


Рисунок В.5 – Эталонные кривые длительной прочности труб из РВ 125

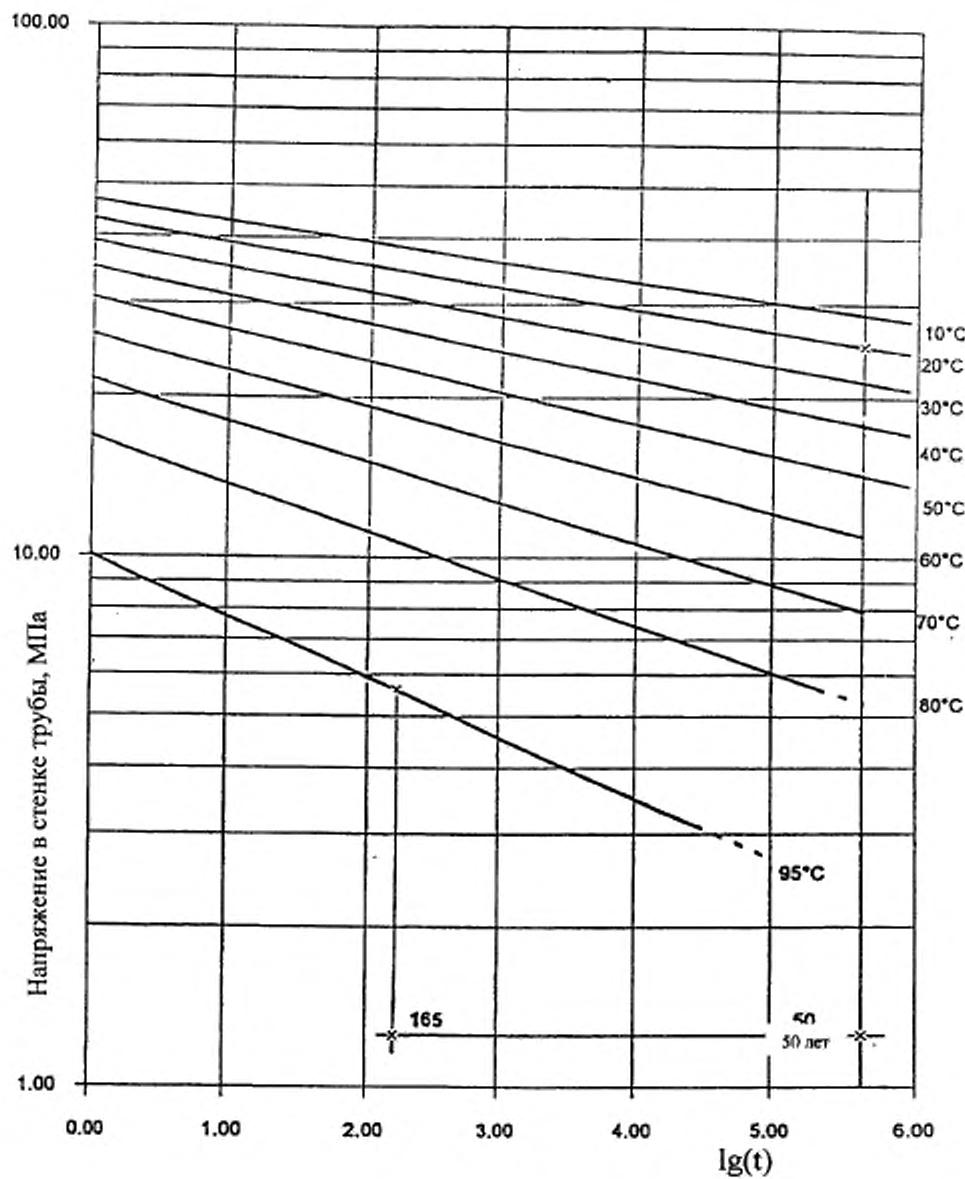

$$\lg(t) = -109,95 - (21897,4/T) \cdot \lg(\sigma) + 43702,87/T + 50,74202 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.6 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PVC-С

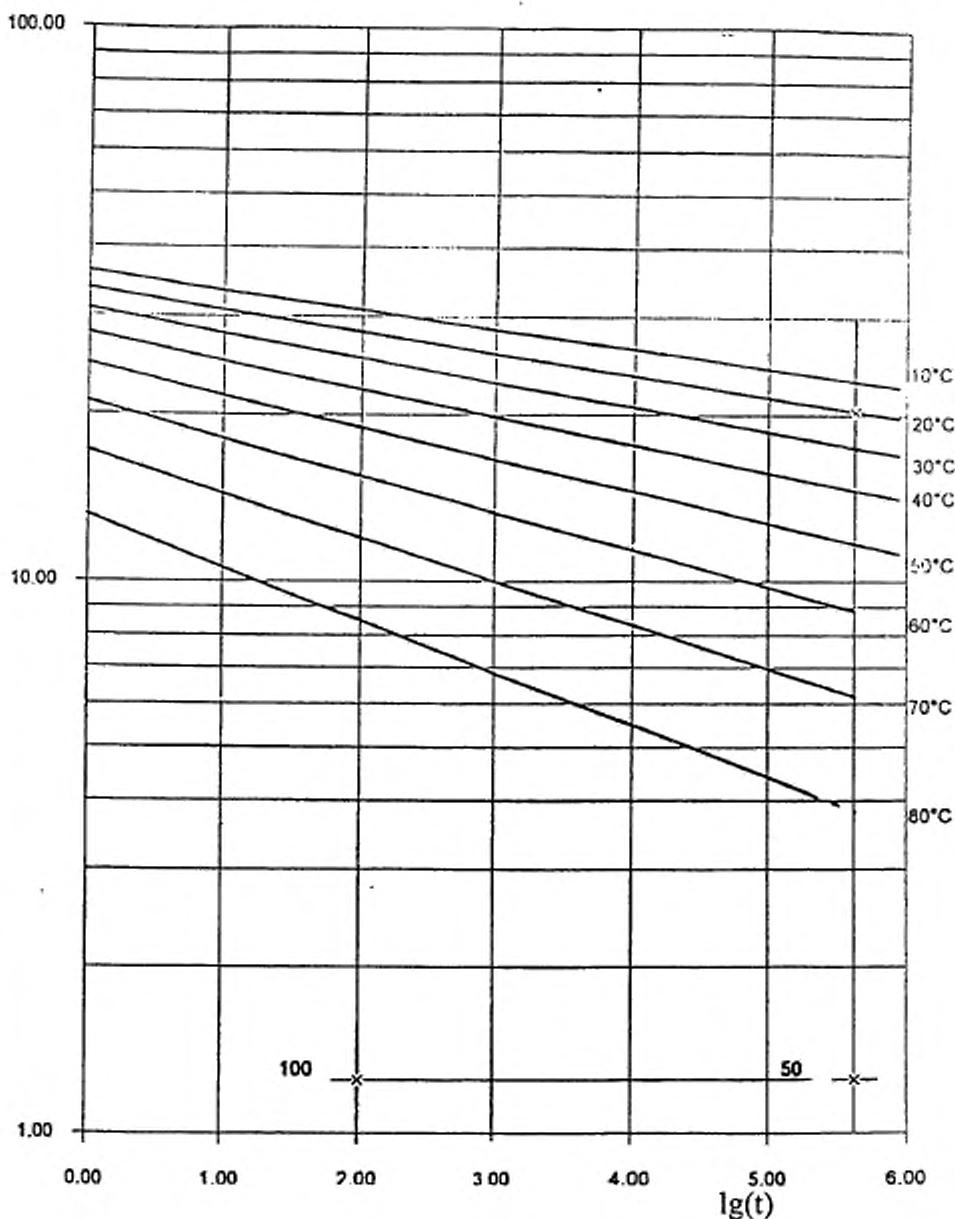


$$\lg(t) = -121,699 - (25985/T) \cdot \lg(\sigma) + 47143,18/T + 63,03511 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  – время, ч;

$T$  – температура, К;


$\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.7 – Эталонные кривые длительной прочности фитингов из PVC-C

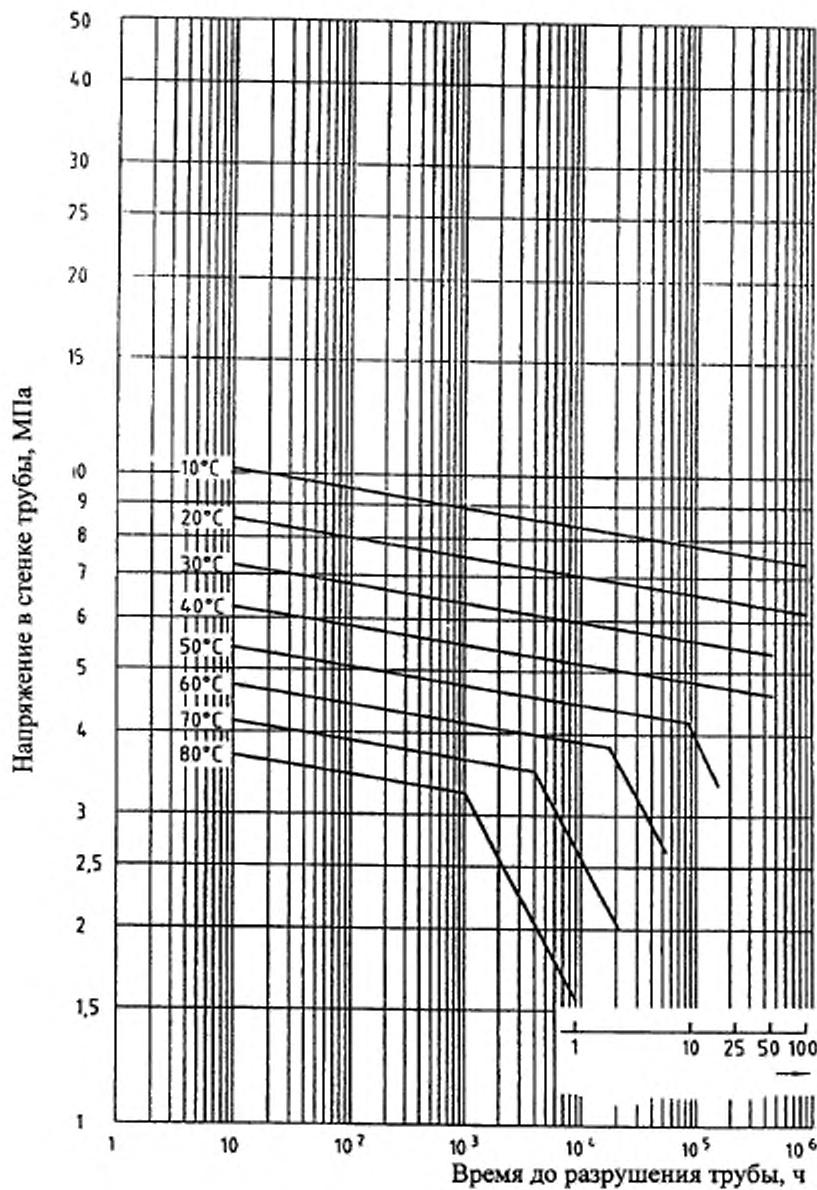


Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -41,4173 + 22008,5722/T - 35,0987 \cdot \lg(\sigma)$   
 Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -19,8823 + 8619,3570/T - 3,0390 \cdot \lg(\sigma)$   
 где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.8 – Эталонные кривые длительной прочности труб из РЕ 63

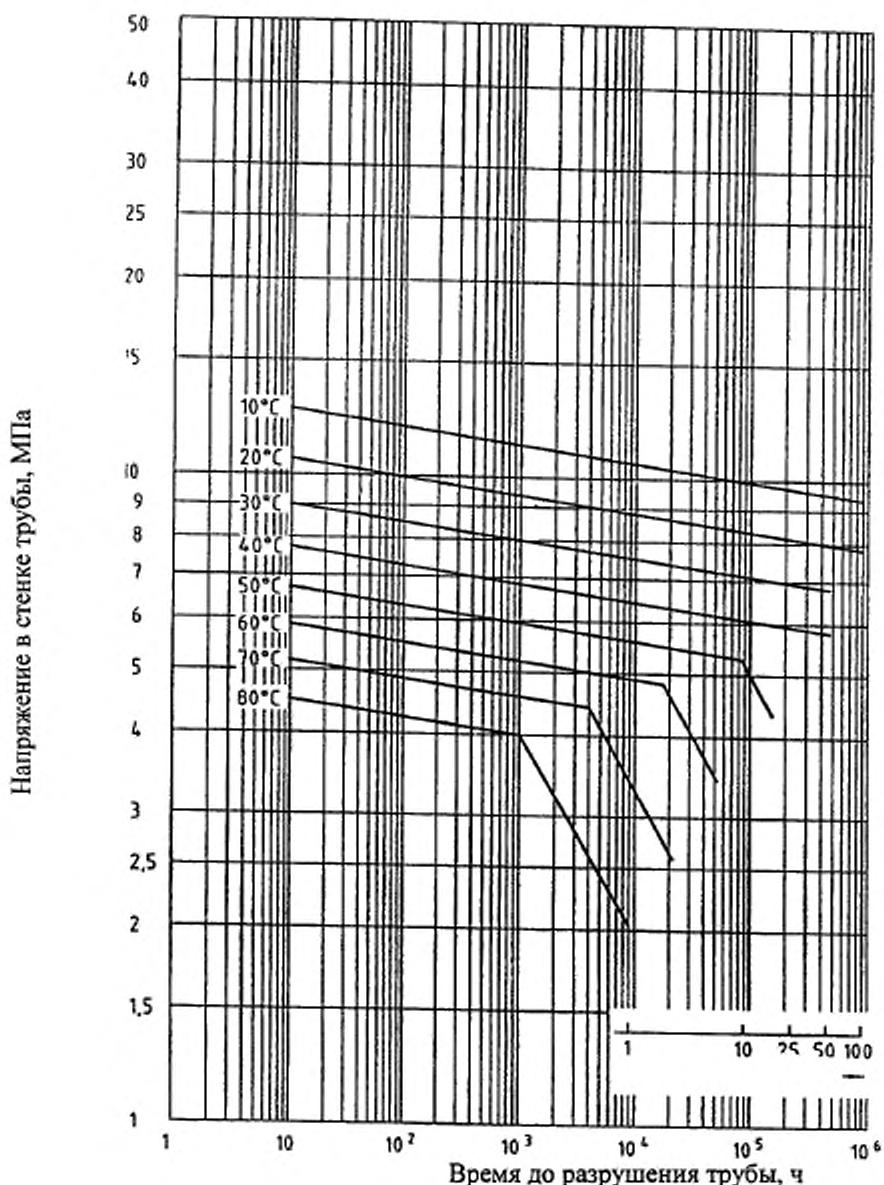

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -40,9578 + 23596,3495/T - 37,5758 \cdot \lg(\sigma)$   
 Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -19,9417 + 8804,4333/T - 3,3219 \cdot \lg(\sigma)$ ,  
 где  $t$  – время, ч;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.9 – Эталонные кривые длительной прочности труб из РЕ 80

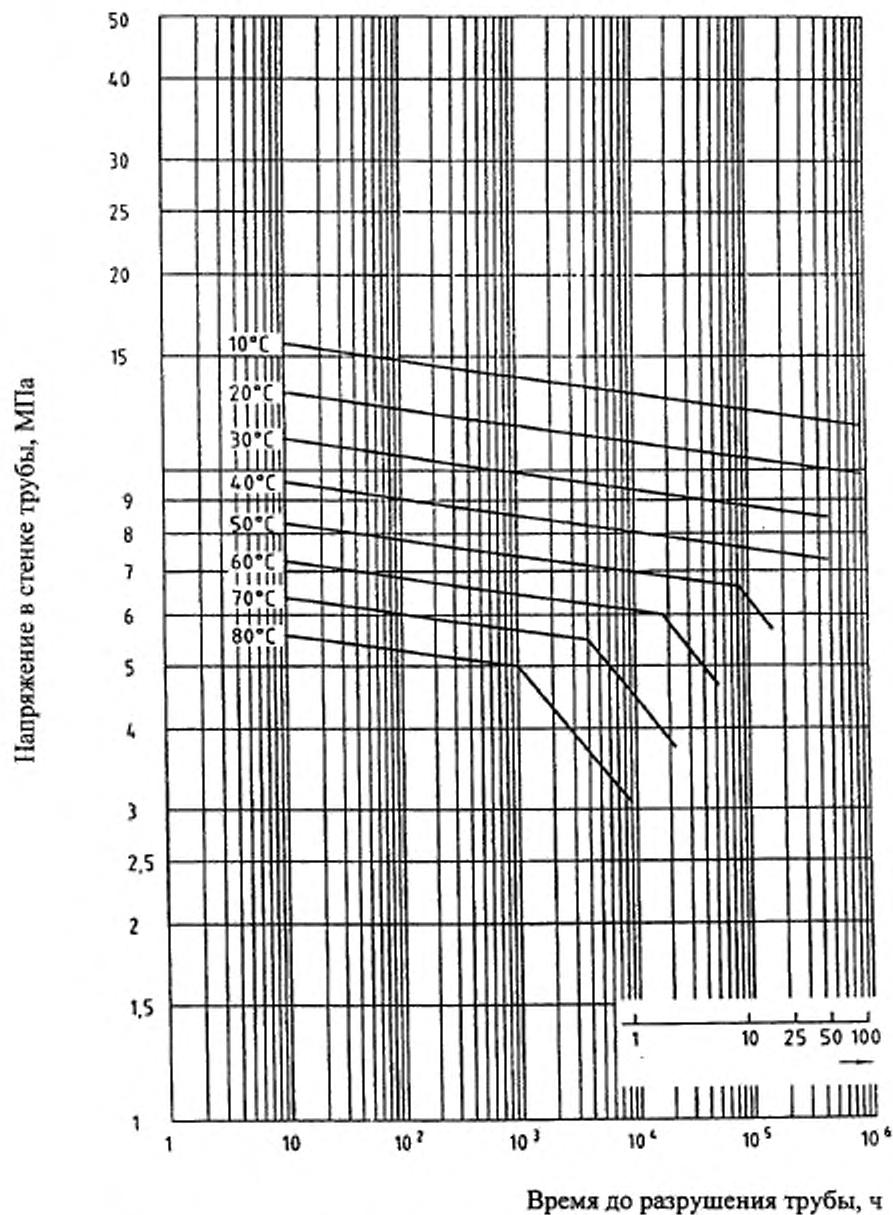

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -38,9375 + 24482,4670/T - 38,9789 \cdot \lg(\sigma)$   
 Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -20,3159 + 9342,6930/T - 4,5076 \cdot \lg(\sigma)$ ,  
 где  $t$  – время, час;  
 $T$  – температура, К;  
 $\sigma$  – напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.10 – Эталонные кривые длительной прочности труб из РЕ 100

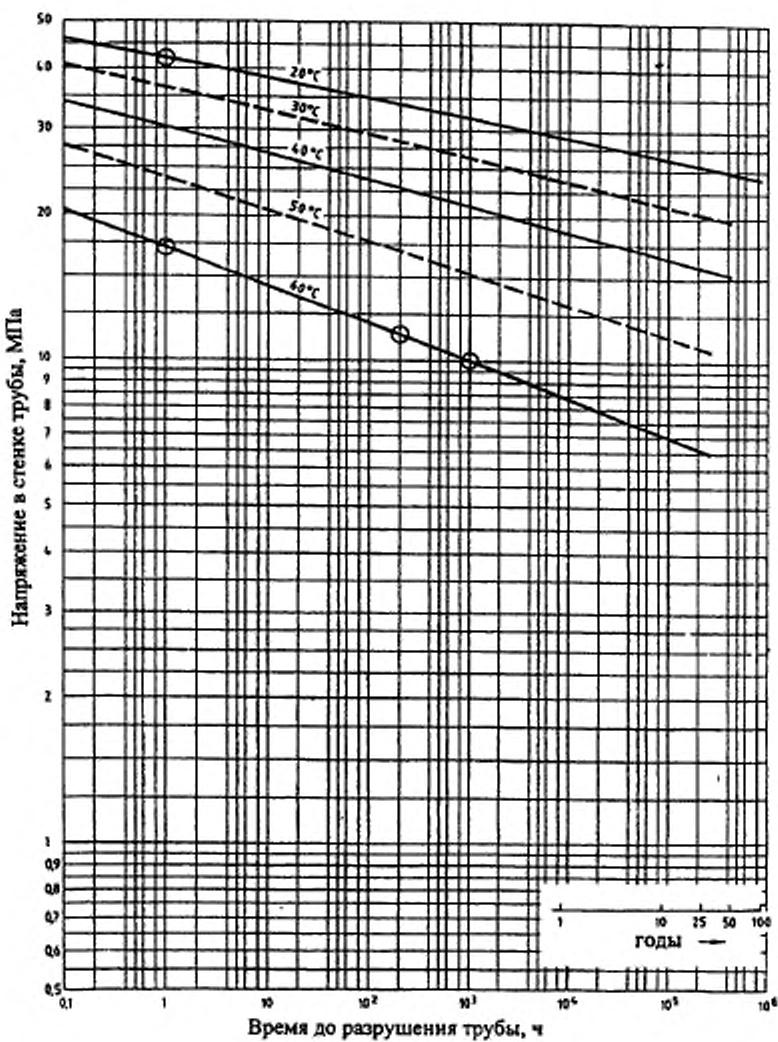


Рисунок В.11 – Эталонные кривые длительной прочности труб из PVC-U 100 и PVC-U 125 (MRS=25,0 МПа)

Приложение Г  
(справочное)

## Испытательное давление фитингов и соединений

Г.1 Значения испытательного давления  $p_f$ , МПа, фитингов из PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80, PE-X 80, PB 125 и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Материал	Максимальное рабочее давление $P_{max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа							
		Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5	
		20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч
PP-H 100	0,4	3,36	0,48	4,22	0,70	3,36	0,62	4,59	0,77
	0,6	4,34	0,72	6,33	1,06	3,89	0,93	6,88	1,15
	0,8	5,79	0,97	8,44	1,41	5,19	1,23	9,18	1,53
	1,0	7,24	1,21	10,55	1,76	6,48	1,54	11,50	1,91
PP-B 80	0,4	3,83	0,62	5,38	0,87	3,28	0,76	5,38	0,87
	0,6	5,75	0,93	8,07	1,31	4,92	1,14	8,07	1,31
	0,8	7,66	1,25	10,76	1,75	6,56	1,52	10,76	1,75
	1,0	9,58	1,56	13,44	2,18	8,21	1,90	13,45	2,18
PP-R 80	0,4	2,32	0,46	3,00	0,66	2,32	0,56	3,37	0,74
	0,6	3,17	0,69	4,51	0,99	2,91	0,84	5,05	1,11
	0,8	4,22	0,92	6,01	1,31	1,38	1,12	6,74	1,47
	1,0	5,28	1,16	7,51	1,64	4,85	1,39	8,42	1,84
PE-X 80	0,4	1,58	0,58	1,58	0,58	1,58	0,69	1,58	0,58
	0,6	1,87	0,69	2,04	0,75	1,80	0,78	2,23	0,82
	0,8	2,50	0,92	2,72	1,00	2,40	1,04	2,97	1,09
	1,0	3,12	1,15	3,39	1,25	3,00	1,30	3,71	1,36
PB 125	0,4	1,42	0,42	1,42	0,48	1,42	0,60	1,44	0,56
	0,6	1,63	0,63	1,85	0,71	1,70	0,90	2,16	0,84
	0,8	2,17	0,84	2,46	0,95	2,28	1,20	2,88	1,12
	1,0	2,71	1,05	3,08	1,19	2,84	1,50	3,60	1,39

Г.2 Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C 250 представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2

Максимальное рабочее давление $P_{max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа								
	Класс 1			Класс 2			Класс 3		
	20 °C/ не менее 1 ч	60 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 3000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	60 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 3000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	60 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 3000 ч
0,4	6,72	4,16	0,76	6,72	4,16	0,79	6,72	4,16	0,68
0,6	8,40	5,20	1,14	8,40	5,20	1,18	8,40	5,20	1,03
1,0	10,50	6,50	1,90	10,50	6,50	1,97	10,50	6,50	1,71

Г.3 Значения испытательного давления kleевых и механических соединений труб из PVC-C 250 представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа			
	Класс 1		Класс 2	
	80 °C/ не менее 3000 ч		80 °C/ не менее 3000 ч	
克莱вое соединение	механическое соединение	克莱вое соединение	механическое соединение	克莱вое соединение
0,4	0,77	0,75	0,8	0,79
0,6	1,16	1,13	1,2	1,19
0,8	1,55	1,51	1,59	1,59
1,0	1,94	1,88	1,99	1,98

Г.4 Значения испытательного давления соединений труб из PE с помощью компрессионных фитингов представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4

Температура, °C	Время испытаний, ч	Испытательное давление, бар, для компрессионных фитингов из					
		ABS <sup>1)</sup>	POM <sup>2)</sup>	PP-H	PP-B	PP-R	PVC-U
20	1000	1,96·PN	1,96·PN	1,96·PN	1,52·PN	1,56·PN	1,7·PN
40	1000	1,1·PN	0,9·PN	1,0·PN	0,72·PN	0,72·PN	0,92·PN

Примечания. <sup>1)</sup> ABS – сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС-пластик);  
<sup>2)</sup> POM – полиоксиметилен (полиформальдегид)

Приложение Д  
(справочное)

## Номинальное давление PN труб из термопластов

Д.1 Номинальное давление PN в бар приведены в таблице Д.1

Таблица Д.1

SDR	S	Номинальное давление, PN в бар									
		PP-H 100 C=1,6	PP-B 80 PP-R 80 C=1,25	PE-X C=1,25	PB 125 C=1,25	PVC-C 250 C=1,6	PE-63 C = 1,25	PE - 80 C = 1,25	PE -100 C = 1,25	PVC-U 100 C = 2,5	PVC-U 125 C = 2,0
41	20	2,5	2,5	-	4	5	2,5	3,2	4	-	6
33	16	3,2	3,2	-	5	6,3	3,2	4	5	6,3	8
26	12,5	4	4	-	6,3	8	4	5	6	8	10
21	10	-	-	-	8	10	5	6	8	10	12,5
17,6	8,3	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-
17	8	-	-	-	10	12,5	-	8	10	12,5	16
13,6	6,3	-	-	10	12,5	16	8	10	12,5	16	20
11	5	10	10	12,5	16	20	10	12,5	16	20	25
9,0	4	-	-	16	20	25	-	16	20	-	-
7,4	3,2	16	16	20	25	-	-	20	25	-	-
6	2,5	20	20	-	-	-	-	25	-	-	-
5	2	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение Е  
(справочное)Значения расчетного напряжения  $\sigma_0$ ,  $\sigma_s$  и расчетных серий труб  $S'_{\max}$ ,  $S'_{\chi_B}$ 

Е.1 Значения расчетного напряжения  $\sigma_0$  в МПа и расчетных серий  $S'_{\max}$  труб из PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80, PE-X 80, PB 125, PVC-C 250 приведены в таблицах Е.1 – Е.6.

Таблица Е.1 - Трубы из PP-H 100

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$								
0,4		6,3		5,0		6,3		4,6		
0,6		4,8		3,3		5,4		3,0		
0,8		3,6		2,5		4,1		2,3		
1,0		2,9		2,0		3,2		1,8		

Таблица Е.2 - Трубы из PP-B 80

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$								
0,4		4,2		3,0		4,9		3,0		
0,6		2,8		2,0		3,3		2,0		
0,8		2,1		1,5		2,4		1,5		
1,0		1,7		1,2		2,0		1,2		

Таблица Е.3 Трубы из PP-R 80

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$								
0,4		6,9		5,3		6,9		4,8		
0,6		5,1		3,6		5,5		3,2		
0,8		3,8		2,7		4,1		2,4		
1,0		3,0		2,1		3,3		1,9		

Таблица Е.4 - Трубы из PE-X 80

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$								
0,4		7,6		7,6		7,6		7,6		
0,6		6,4		5,9		6,6		5,4		
0,8		4,8		4,4		5,0		4,0		
1,0		3,8		3,5		4,0		3,2		

Таблица Е.5 - Трубы из PB 125

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$								
0,4		10,9		10,9		10,9		10,9		
0,6		9,5		8,4		9,1		7,2		
0,8		7,1		6,3		6,8		5,4		
1,0		5,7		5,0		5,4		4,3		

Таблица Е.6 - Трубы из PVC-C 250

Максим. рабочее давление, $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 3		Класс XB	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$
0,4		10,0		10,0		10,0		
0,6		7,3		6,9		10,0		
1,0		4,4		4,1		9,5		

Приложение Ж  
(справочное)

## Расчетные коэффициенты запаса прочности

Ж.1 Расчетные коэффициенты запаса прочности труб для воды приведены в таблице Ж.1

Таблица Ж.1

Материал	Расчетный коэффициент запаса прочности С при температуре, °C		
	T <sub>раб</sub>	T <sub>макс</sub>	T <sub>зазр</sub>
PP-H	1,5	1,3	1,0
PP-B	1,5	1,3	1,0
PP-R	1,5	1,3	1,0
PE-X	1,5	1,3	1,0
PB	1,5	1,3	1,0
PVC-C	1,8	1,7	1,0

Приложение И  
(справочное)

## Коэффициент снижения максимального рабочего давления

И.1 Коэффициенты снижения максимального рабочего давления,  $C_t$  при температуре воды более 20°C для труб из PE и PVC-U приведены в таблице И 1.

Таблица И.1

Температура воды, °C	Коэффициент снижения давления $C_t$ для труб из		
	PE 63	PE 80, PE 100	PVC-U
До 20	1,00	1,00	1,00
21-25	0,90	0,93	1,00
26-30	0,81	0,87	0,88
31-35	0,72	0,80	0,78
36-40	0,62	0,74	0,70
41-45	—	—	0,64

---

УДК

ОКС 91.140.10

Ж24

ОКСТУ 2248, 4926

---

Ключевые слова: трубы из термопластов, соединительные детали, система водоснабжения, система отопления, вода питьевая, общие технические требования, размеры, методы испытаний

---

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52134—2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 № 506-ст**

**Дата введения 2010-06-01**

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325—92 и наименование исключить; дополнить ссылками:

«ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ИСО 4065—2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1—2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ИСО 12162—2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности»;

заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-91Е на ГОСТ 13511—2006, «табака и моющих средств» на «табачных изделий и моющих средств».

Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого):

«**нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности**  $\sigma_{LPL}$ , МПа: Величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при температуре  $T$  и времени  $t$ »;

шестой абзац изложить в новой редакции:

«**минимальная длительная прочность MRS**, МПа: Значение нижнего доверительного предела  $\sigma_{LPL}$  при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО 12162 в зависимости от значения  $\sigma_{LPL}$ »;

дополнить термином и определением (после последнего):

«**трубы с барьерным слоем**: Трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой, например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным материалом основной трубы»;

*(Продолжение см. с. 108)*

термин «расчетное напряжение  $\sigma_s$ ». Определение. Заменить слова: «до ближайшего нижнего значения ряда R 10, если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа» на «до ближайшего нижнего значения ряда R 20».

Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции:

«PVC-C (ХПВХ) — хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II);

дополнить абзацем:

«PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RT тип I (ПЭ-РТ тип I) и PE-RT тип II (ПЭ-РТ тип II)».

Пункт 4.1 дополнить примечанием:

«Примечание

1 Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии, что:

- толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм,

- расчет серий труб  $S'$ <sub>макс</sub> в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы.

2 Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и [1] для труб из PE округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 110)*

Таблица 1

Номи- нальный наруж- ний диаметр d	Серия S (стандартное размерное									
	2(5)		2,5(6)		3,2(7,4)					
	Номинальная толщина									
	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PE 80	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PE-X	PB	PE 80 PE 100	PE-RT	PE-X
10	2,0	1,8	—	1,7	—	1,4	1,4	—	1,4	1,3
12	2,4	2,0	—	2,0	1,8	1,7	1,7	—	1,7	1,4
16	3,3	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,8
20	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3
25	5,1	4,2	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8
32	6,5	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6
40	8,1	6,7	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5
50	10,1	8,3	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6
63	12,7	10,5	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1
75	15,1	12,5	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4
90	18,1	15,0	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1
110	22,1	18,3	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3
125	25,1	20,8	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0
140	28,1	23,3	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7
160	32,1	26,6	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9
180	36,1	29,9	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0
200	—	33,2	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4
225	—	37,4	37,4	37,4	30,8	30,8	—	30,8	30,8	25,2
250	—	—	41,5	41,5	34,2	34,2	—	34,2	34,2	27,9
280	—	—	46,5	—	38,3	—	—	38,3	—	—
315	—	—	52,3	—	—	—	—	43,1	—	—
355	—	—	59,0	—	—	—	—	48,5	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	61,5	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

4(9)				5(11)						
стенки <i>e</i> труб из										
PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PEX	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PE-RT
1,3	1,4	—	1,3	—	1,3	1,3	—	—	—	1,3
1,4	1,4	—	1,4	1,8	1,3	1,3	1,4	—	1,5	1,3
1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,5
2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
20,0	20,0	20,1	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	—	20,5
27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	—	22,7
—	—	31,3	—	25,4	—	25,4	25,4	25,4	—	—
—	—	35,2	—	28,6	—	28,6	28,6	28,6	—	—
—	—	39,7	—	32,2	—	—	—	32,2	—	—
—	—	44,7	—	36,3	—	—	—	36,3	—	—
—	—	50,3	—	40,9	—	—	—	40,9	—	—
—	—	55,8	—	—	—	—	—	45,4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 112)

Продолжение таблицы 1

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Серия <i>S</i> (стандартное размерное)						
	6,3(13,6)				8(17)		
	Номинальная толщина						
PE-X	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PB	PVC-C	
10	—	1,3	—	—	—	1,3	—
12	—	1,3	1,4	—	—	1,3	—
16	1,3	1,3	1,4	—	—	1,3	—
20	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,3	1,6
25	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,6
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9
40	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4
50	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0
63	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8
75	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5
90	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4
110	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,6	6,6
125	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4
140	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,3	8,3
160	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	9,5	9,5
180	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	10,7	10,7
200	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	11,9
225	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4
250	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	14,8	14,8
280	—	20,6	20,6	20,6	20,6	16,6	16,6
315	—	23,2	23,2	23,2	23,2	18,7	18,7
355	—	26,1	26,1	26,1	26,1	21,1	21,1
400	—	29,4	29,4	29,4	29,4	23,7	23,7
450	—	—	—	33,1	33,1	26,7	26,7
500	—	—	—	36,8	36,8	—	29,7
560	—	—	—	41,2	—	—	—
630	—	—	—	46,3	—	—	—
710	—	—	—	52,2	—	—	—
800	—	—	—	58,8	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

8(17)		8,3(17,6)		10(21)			
стенки <i>e</i> труб из							
PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PE 63	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	1,5	—	—	1,3	1,6	—	—
2,0	1,9	1,8	2,0	1,6	1,6	—	1,6
2,4	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,9
3,0	3,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
3,8	3,8	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
4,5	4,5	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6
5,4	5,4	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
6,6	6,6	6,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
7,4	7,4	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
8,3	8,3	8,0	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
9,5	9,5	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
10,7	10,7	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6
11,9	11,9	11,4	11,4	9,6	9,6	9,6	9,6
13,4	13,4	12,8	12,8	10,8	10,8	10,8	10,8
14,8	14,8	14,2	14,2	11,9	11,9	11,9	11,9
16,6	16,6	15,9	15,9	13,4	13,4	13,4	13,4
18,7	18,7	17,9	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
21,1	21,1	20,1	20,1	16,9	16,9	16,9	16,9
23,7	23,7	22,7	22,7	19,1	19,1	19,1	19,1
26,7	26,7	25,5	25,5	21,5	21,5	21,5	21,5
29,7	29,7	28,4	28,4	—	23,9	23,9	23,9
33,2	—	31,7	31,7	—	26,7	26,7	26,7
37,4	—	35,7	35,7	—	30,0	30,0	30,0
42,1	—	40,2	40,2	—	—	33,9	—
47,4	—	45,3	45,3	—	—	38,1	—
53,3	—	51,0	51,0	—	—	42,9	—
59,3	—	—	56,6	—	—	47,7	—
—	—	—	—	—	—	57,2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 114)

Окончание таблицы 1

Номинальный наружный диаметр d	Серия S (стандартное размерное)						
	12,5(26)				16(33)		
	Номинальная толщина						
PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-L	PP-H PP-B PP-R	PB	
10	—	1,3	—	—	—	—	1,3
12	—	1,3	—	—	—	—	1,3
16	—	1,3	—	—	—	—	1,3
20	—	1,3	—	—	—	—	1,3
25	—	1,3	—	—	—	—	1,3
32	—	1,3	1,8	—	1,5	—	1,3
40	1,8	1,6	1,8	—	1,6	—	1,3
50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6
63	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0
75	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,3	2,3
90	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
110	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4
125	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,9	3,9
140	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,3
160	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	4,9	4,9
180	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5
200	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	6,2	6,2
225	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	6,9	6,9
250	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7
280	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6
315	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	9,7	9,7
355	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9
400	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	12,3	12,3
450	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	13,8	13,8
500	19,1	—	19,1	19,1	19,1	15,3	—
560	21,4	—	21,4	21,4	21,4	17,2	—
630	24,1	—	24,1	24,1	24,1	19,3	—
710	27,2	—	—	27,2	27,2	21,8	—
800	30,6	—	—	30,6	30,6	24,5	—
900	34,4	—	—	34,4	—	27,6	—
1000	38,2	—	—	38,2	—	30,6	—
1200	45,9	—	—	45,9	—	36,7	—
1400	53,5	—	—	53,5	—	42,9	—
1600	61,2	—	—	61,2	—	49,0	—

отношение SDR)

16(33)		20(41)					
стенки в труб из							
PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,5	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,6	—	1,3	1,8	—	—
2,0	—	2,0	1,8	1,6	1,8	—	—
2,3	—	2,3	1,9	1,9	1,9	—	—
2,8	—	2,8	2,2	2,2	2,2	—	—
3,4	—	3,4	2,7	2,7	2,7	—	2,7
3,9	—	3,9	3,1	3,1	3,1	—	3,1
4,3	—	4,3	3,5	3,5	3,5	—	3,5
4,9	—	4,9	4,0	4,0	4,0	—	4,0
5,5	—	5,5	4,4	4,4	4,4	—	4,4
6,2	—	6,2	4,9	4,9	4,9	—	4,9
6,9	—	6,9	5,5	5,5	5,5	—	5,5
7,7	—	7,7	6,2	6,2	6,2	—	6,2
8,6	—	8,6	6,9	6,9	6,9	—	6,9
9,7	9,7	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
10,9	10,9	10,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
12,3	12,3	12,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
15,3	15,3	15,3	12,3	—	12,3	12,3	12,3
17,2	17,2	17,2	13,7	—	13,7	13,7	13,7
19,3	19,3	19,3	15,4	—	15,4	15,4	15,4
—	21,8	21,8	17,4	—	—	17,4	17,4
—	24,5	24,5	19,6	—	—	19,6	19,6
—	27,6	27,6	22,0	—	—	22,0	22,0
—	30,6	30,6	24,5	—	—	24,5	24,5
—	36,7	—	29,4	—	—	29,4	—
—	42,9	—	34,3	—	—	34,3	—
—	49,0	—	39,2	—	—	39,2	—

(Продолжение см. с. 116)

Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2 — Пределевые отклонения среднего наружного диаметра

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность	
					S 20 и S 16 <sup>6)</sup>	S 12,5 — S 5 <sup>8)</sup>	
10	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
12	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
16	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
20	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
25	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
32	0,3	1,3	0,3	1,3	0,2	—	0,5
40	0,4	1,4	0,4	1,4	0,2	—	0,5
50	0,4	1,4	0,5	1,4	0,2	1,4	0,6
63	0,4	1,5	0,6	1,6	0,3	1,4	0,8
75	0,5	1,6	0,7	1,6	0,3	1,5	0,9
90	0,6	1,8	0,9	1,8	0,3	1,6	1,1
110	0,7	2,2	1,0	2,2	0,4	1,8	1,4
125	0,8	2,5	1,2	2,5	0,4	2,2	1,5
140	0,9	2,8	1,3	2,8	0,5	2,5	1,7
160	1,0	3,2	1,5	3,2	0,5	2,8	2,0
180	1,1	3,6	1,7	3,6	0,6	3,2	2,2
200	1,2	4,0	1,8	4,0	0,6	3,6	2,4
225	1,4	4,5	2,1	4,5	0,7	4,0	2,7
250	1,5	5,0	2,3	5,0	0,8	4,5	3,0
280	1,7	9,8	2,5	9,8	0,9	5,0	3,4
315	1,9	11,1	2,8	11,1	1,0	6,8	3,8
355	2,2	12,5	3,2	12,5	1,1	7,6	4,3
400	2,4	14,0	3,6	14,0	1,2	8,6	4,8
450	2,7	15,6	3,8	15,8	1,4	9,6	5,4
500	3,0	17,5	4,0	17,5	1,5	10,8	6,0
560	3,4	19,6	4,3	19,6	1,7	12,0	6,8
630	3,8	22,1	4,6	22,1	1,9	13,5	7,6
710	6,4	24,9	4,9	24,9	2,0	15,2	8,6
800	7,2	28,0	5,0	28,0	2,0	17,1	9,6
900	8,1	31,5	5,0	31,5	2,0	19,2	—
1000	9,0	35,0	5,0	35,0	2,0	21,6	—
1200	10,8	42,0	6,0	42,0	—	24,0	—

и допустимая овальность труб.

Размеры в миллиметрах

труб							
PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,3	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,3
0,4	1,4	0,3	1,0	0,2	0,5	0,4	1,4
0,5	1,4	0,3	1,2	0,2	0,6	0,5	1,4
0,6	1,6	0,4	1,5	0,3	0,8	0,6	1,6
0,7	1,6	0,5	1,8	0,3	0,9	0,7	1,6
0,9	1,8	0,6	2,2	0,3	1,1	0,9	1,8
1,0	2,0	0,7	2,7	0,4	1,4	1,0	2,0
1,2	2,5	0,8	3,0	0,4	1,5	1,2	2,5
1,3	2,8	0,9	3,4	0,5	1,7	1,3	2,8
1,5	3,2	1,0	3,9	0,5	2,0	1,5	3,2
1,7	3,6	1,1	4,4	0,6	2,2	1,7	3,6
1,8	4,0	1,2	4,8	0,6	2,4	1,8	4,0
2,1	4,5	1,4	5,4	0,7	2,7	2,1	4,5
2,3	5,0	1,5	6,0	0,8	3,0	2,3	5,0
—	—	2,6	6,8	0,9	3,4	—	—
—	—	2,9	7,6	1,0	3,8	—	—
—	—	3,2	8,6	1,1	4,3	—	—
—	—	3,6	9,6	1,2	4,8	—	—
—	—	3,8	10,8	1,4	5,4	—	—
—	—	—	—	1,5	6,0	—	—
—	—	—	—	1,7	6,8	—	—
—	—	—	—	1,9	7,6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 118)

Окончание таблицы 2

Номинальный наружный диаметр $d$	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Овальность	
1400	12,6	49,0	6,0	49,0	—	—	—
1600	14,4	56,0	6,0	56,0	—	—	—

<sup>1)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>2)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 250$   
<sup>3)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>4)</sup> Овальность соответствует квалитету N.  
<sup>5)</sup> Овальность соответствует квалитету M.  
<sup>6)</sup> Овальность для  $d \leq 250$  соответствует квалитету N, а для  $d > 250$   
<sup>7)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 630$   
<sup>8)</sup> Овальность соответствует значениям для квалитета M, умножен

Примечания:

- 1 Квалитеты установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].
- 2 Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчиты квалитет А:  $(+ 0,009d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет В:  $(+ 0,006d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет С:  $(+ 0,003d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не
- 3 Допустимую овальность труб в отрезках, измеренную сразу после квалитет N: для  $d \leq 75$ :  $(0,008d + 1)$ , но не менее 1,2 мм, для квалитет M:  $(0,024d)$ , округленная до 0,1 мм.
- 4 Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из PE, сварных фитингов, должны соответствовать квалитету В.
- 5 Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.

труб

PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

ет квалитету А для  $d \leq 400$ .соответствует квалитету В, а для  $d > 250$  — квалитету А.ет квалитету С для  $d \geq 63$ .

— квалитету М.

соответствует квалитету В, а для  $d \geq 710$  — квалитету А.

ным на 0,5.

ваются по следующим формулам:

более 10,0;

более 4,0;

более 2,0.

изготовления, рассчитывают по следующим формулам:

 $75 < d \leq 250$ :  $(0,02d)$  и для  $d > 250$ :  $(0,035d)$ , округленная до 0,1 мм;

PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PE-RT, соединяемых при помощи электро-

может быть установлена допустимая овальность по квалитету К ( $0,06d$ ),

(Продолжение см. с. 120)

Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: «>» на «≥»; дополнить графой — PE-RT;

в графе «РЕ-RT» для значений толщины стенки  $e$  от 1,0 мм до 42,0 мм включительно проставить значения предельных отклонений как в графе «РЕ-63, РЕ-80, РЕ-100», для значений толщины стенки  $e$  от 42,1 мм до 62,0 мм включительно проставить прочерк;

примечания изложить в новой редакции:

«Примечание

1 Квалитеты установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

2 Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: квалитет W:  $(0,1e \pm 0,2)$ , округленное до 0,1 мм.

3 Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие квалитету V, рассчитываемые по следующей формуле: квалитет V:  $(0,1e \pm 0,1)$ , округленное до 0,1 мм».

Пункт 4.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для труб из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R.

Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции:

«4.6.1 Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготавливаться из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки:

- встык для труб из РЕ;

- в раструб для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-RT;

- электросварные для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT».

Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения «PVC-C» дополнить обозначением: «,РЕ-RT».

Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для фитингов из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R;

четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-L 100 на PVC-U.

Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 121)

Таблица 5 — Трубы из PE 63, PE 80, PE 100

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PE 100	PE 80	PE 63
20	100	12,4	9,0	8,0
80	165 <sup>1)</sup>	5,4	4,5	3,5
80	1000	5,0	4,0	3,2

<sup>1)</sup> В случае пластического разрушения при режиме 80 °C — 165 ч проводят повторные испытания до получения удовлетворительного результата при более низких значениях напряжения в соответствии с таблицей 5а.

пункт дополнить таблицей — 5а:

Таблица 5а

PE 100		PE 80		PE 63	
Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
5,4	165	4,5	165	3,5	165
5,3	256	4,3	233	3,4	295
5,2	399	4,2	331	3,3	538
5,1	629	4,1	474	3,2	1000
5,0	1000	4,0	685		
			1000		

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: «Таблица 6 — Трубы из PVC-U»:

таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PB 125 на PB;

таблицу 10 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 122)

Таблица 10 — Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PVC-C Тип I	PVC-C Тип II	
20	43,0	48,0	1
95	5,6	5,9	165
95	4,6	4,7	1000

пункт дополнить таблицей — 10а:

Таблица 10а — Трубы из PE-RT Тип I и PE-RT Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PE-RT Тип I	PE-RT Тип II	
20	9,9	10,8	1
95	3,8	3,9	22
95	3,6	3,7	165
95	3,4	3,6	1000

Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.3 Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

Таблица 11 — Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II

Материал труб	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PE-X	110	2,5	8760
PP-H		1,95	
PP-B		1,4	
PP-R		1,9	
PB		2,4	
PE-RT Тип I		1,9	
PE-RT Тип II		2,3	

(Продолжение см. с. 123)

5.1.4 Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 12.

Таблица 12 — Термическая стабильность труб из PVC-C

Материал труб	Температура испытаний, °C	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PVC-C Тип I	95	3.6	8760
PVC-C Тип II	100	2.4	8760

Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствующими значениями:

Материал труб	Температура испытаний, °C	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PE-RT	110 ± 2	До 8	60 ± 2	2
		От 8 до 16	120 ± 2	
		Св. 16	240 ± 5	

Подпункт 5.1.8. Заменить слова: «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг)» на «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг), PE-RT (190 °C/5,0 кг);».

Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:

«5.1.11 Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80 °C, труб из PVC-C Тип I — не менее 110 °C, труб из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: «классов эксплуатации 3—5» на «классов эксплуатации 4 и 5».

Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции:

«5.1.15 Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на длительную прочность в соответствии с 5.3.1.

(Продолжение см. с. 124)

Таблица 15

Материал фитингов	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PP-H	20	21	1
	95	3,5	1000
PP-B	20	16,0	1
	95	2,6	1000
PP-R	20	16,0	1
	95	3,5	1000
PE-X	20	12,0	1
	95	4,4	1000
PB	20	15,5	1
	95	6,0	1000
PE-RT Тип I	20	9,9	1
	95	3,4	1000
PE-RT Тип II	20	10,8	1
	95	3,6	1000
PVC-C Тип I	20	33,7	1
	60	21,07	1
	80	6,14	3000
PVC-C Тип II	20	43,96	1
	60	29,91	1
	80	7,44	3000
	95	4,37	1000
PVC-U	60	10,0	1000

Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не идентичных материалу труб, должны соответствовать требованиям таблицы 15 в части температуры и времени испытаний, а испытательное давление должно рассчитываться по формуле (6).».

Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 125)

Таблица 16

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1	4,2PN
20	100	3,5PN
20	1000	3,2PN
60	1000	1,0PN

1) Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.21 изложить в новой редакции:

«5.1.21 Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-L должна быть не менее 74 °C, фитингов из PVC-C Тип I — не менее 103 °C, фитингов из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции:

«5.1.23 Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия».

Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа «клевое». Для характеристики соединения «Стойкость к действию растягивающей нагрузки» заменить знак «+» на «-».

Подпункт 5.1.25 после слов «указанных в таблице 20» дополнить словами: «и таблице 20а для клеевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-C Тип II»;

дополнить абзацем (перед таблицей 20):

«Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г»;

таблицу 20 изложить в новой редакции:

Таблица 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PP-H	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	5,0
PP-B	1, 2, 5	95	1000	2,6
	4	80	1000	3,7
PP-R	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	4,6

(Продолжение см. с. 126)

Окончание таблицы 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PE-X	1, 2, 5	95	1000	4,4
	4	80	1000	5,2
PB	1, 2, 5	95	1000	6,0
	4	80	1000	8,2
PE-RT Тип I	1, 2, 5	95	1000	3,4
	4	80	1000	4,5
PE-RT Тип II	1, 2, 5	95	1000	3,6
	4	80	1000	4,81
PVC-C Тип I (механическое соединение)	1,2	80	3000	8,25
PVC-C Тип II (механическое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,68
	4	80	1000	10,18

пункт дополнить таблицей — 20а:

Таблица 20а

Материал фитингов	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PVC-C Тип I (kleевое соединение)	1,2	80	3000	6,14
PVC-C Тип II (kleевое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,37
	4	80	1000	8,59

Подпункт 5.1.26. Заменить значение: «не выше 90 °C» на «не более 95 °C».

Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа «Максимум». Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6 на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5.

(Продолжение см. с. 127)

Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: « $T_{\max} + 10$ » на « $T_{\max} + 10$ , но не более 95 °C».

Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов «Может устанавливаться» изложить в новой редакции: «Требование распространяется на трубы из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT».

Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции:

Таблица 23

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1000	1,7PN
40	1000	1,3PN
60	1000	0,61PN

1) Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: «Испытательное давление, МПа» на «Испытательное давление».

Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов «в таблице 26» изложить в новой редакции (дополнить примечанием):

«Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

- класс 1 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 2 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 4 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 5 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс «XB» — для PE и PVC-U.

Примечание — Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный в [5], не применяется в настоящем стандарте»;

таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить.

Подпункт 5.2.5. Заменить слова: «классов эксплуатации 1—5» на «классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5».

Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 128)

«5.2.7 В качестве расчетной серии  $S'_{\max}$  для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а):

$$S'_{\max} = \sigma_0 / p_{\max}, \quad (9)$$

где  $\sigma_0$  — расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа;

$$S'_{\max} = \sigma_s / p_{\max}, \quad (9a)$$

где  $\sigma_s$  — допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °С в течение 50 лет;

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 1,0 МПа».

Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

«При определении  $S'_{\max}$  и  $S'_{\text{XB}}$  округление проводят до 0,1. Для заданного класса эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана номинальная серия труб  $S$ , установленная в таблице 1, величиной не более расчетной серии  $S'_{\max}$ ».

Подпункт 5.2.10 Таблицу 27 изложить в новой редакции:

Таблица 27

Материал	Коэффициент запаса прочности С, не менее <sup>1)</sup>
PE	1,25
PE-RT	1,25
PE-X	1,25
PP-H	1,6
PP-B, PP-R	1,25 <sup>2)</sup>
PB	1,25
PVC-U	1,6 <sup>2)</sup>
PVC-C	1,6 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Значения минимальных коэффициентов запаса прочности при температуре 20 °С установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3].

<sup>2)</sup> Установлены следующие коэффициенты запаса прочности С при температуре 20 °С для:

PP-B, PP-R — 1,4;  
PVC-C — 2,5;  
PVC-U — 2,5 для  $d \leq 90$  мм и 2,0 для  $d > 90$  мм.

(Продолжение см. с. 129)

Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции:

«5.2.11 Толщина стенки фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT, PE, PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на коэффициент 1,35».

Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова «уравнениями» изложить в новой редакции: «которые устанавливают величины  $\sigma_{LPL}$  и представлены в приложении В»;

Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: «PVC-U 100, PVC-U 125» на «PVC-U».

Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:

«5.3.2.6 Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов».

Раздел 5 дополнить подпунктом — 5.3.2.7:

«5.3.2.7 Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PE-RT Тип I и PE-RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа».

Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего):

«В маркировке фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C, PE-RT допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им величины максимального рабочего давления».

Подпункт 7.3.1. Таблицу 32 изложить в новой редакции:

Таблица 32

Группа размеров	Диапазон величин номинальных диаметров, мм
1	От 10 до 63
2	« 75 « 225
3	« 250 « 630
4	710 и более

Пункт 7.4. Таблица 35. Графа «Контролируемый параметр труб или фитингов». Показатель 11. Заменить обозначения:

«PVC-C» на «PVC-C, PE-RT»;

«20 °C» на «20 °C (60 °C)»;

«1000 ч» на «1000 ч (3000 ч)»;

*(Продолжение см. с. 130)*

для показателя 13 изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр труб или фитингов	Номер пункта настоящего стандарта		Периодичность контроля, не менее	Количество проб труб или образцов фитингов, шт.
	технических требований	методов контроля		
13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из PVC-U и их соединений:				
20 °C — 1 ч	5.1.18, 5.1.31	8.7, 8.8	На каждой партии	3
20 °C — 100 ч			Один раз в 6 мес	3
20 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3
40 °C — 1000 ч или 60 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3

таблицы 36, 37. Сноски <sup>1)</sup> после слов «при температуре 95 °C» дополнить словами: «для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II»; заменить слова: «обе точки» на «все точки»;

таблица 37. Графу «Количество испытуемых фитингов» для параметра «Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении» изложить в новой редакции: «3 для каждой группы размеров и видов»;

таблица 38. Графу «Количество испытуемых узлов соединений» изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении температуры	Согласно рисунку 3 для каждой конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения

(Продолжение см. с. 131)

Окончание

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию растягивающей нагрузки <sup>1)</sup>	3 для группы размеров I (таблица 32) для каждой конструкции соединения
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе	
Стойкость при разрежении <sup>1)</sup>	3 для каждой группы размеров и группы давлений
Стойкость kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C Тип I к $T_{авар}$	Согласно рисунку 2 на образцах любого номинального диаметра

Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126.

Пункт 8.9. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Стружку помещают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки  $(125 \pm 25)$  мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001 г»;

третий абзац. Заменить слова: «из проволоки» на «из сетки»;

четвертый абзац. Заменить слова: «массу образца» на «массу контейнера с образцом»;

пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:

«Степень сшивки  $G$  в процентах вычисляют по формуле

$$G = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} 100, \quad (13)$$

где  $m_1$  — масса контейнера, г;

$m_2$  — масса контейнера со стружкой до кипячения, г;

$m_3$  — масса контейнера со стружкой после кипячения, г.

Результат округляют до целого числа»;

последний абзац. Заменить слова: «трех образцов» на «двух образцов».

Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26):

(Продолжение см. с. 132)

второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: «составлять не менее 4,8 МПа» на «соответствовать таблице 48»; дополнить таблицей — 48:

Таблица 48

Материал труб	Оеевое напряжение, МПа
PP-H	3,6
PP-B	3,0
PP-R	2,4
PE-X	1,8
PB	0,9
PVC-C	3,4
PE-RT Тип I	2,2
PE-RT Тип II	2,6

Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: [6].

Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1—В.5, В.8—В.10):


«В.1 Эталонные кривые длительной прочности PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U представлены на рисунках В.1 — В.15.

Примечание — Эталонные кривые длительной прочности получены по методике стандарта [4]»;

рисунки В.1 — В.3, В.5. Наименование. Заменить слова: «труб из PP-H 100» на «PP-H», «труб из PP-B 80» на «PP-B», «труб из PP-R 80» на «PP-R», «труб из PE-X» на «PE-X», «труб из PB 125» на «PB»;

рисунки В.6, В.7, В.11 заменить новыми;

*(Продолжение см. с. 133)*

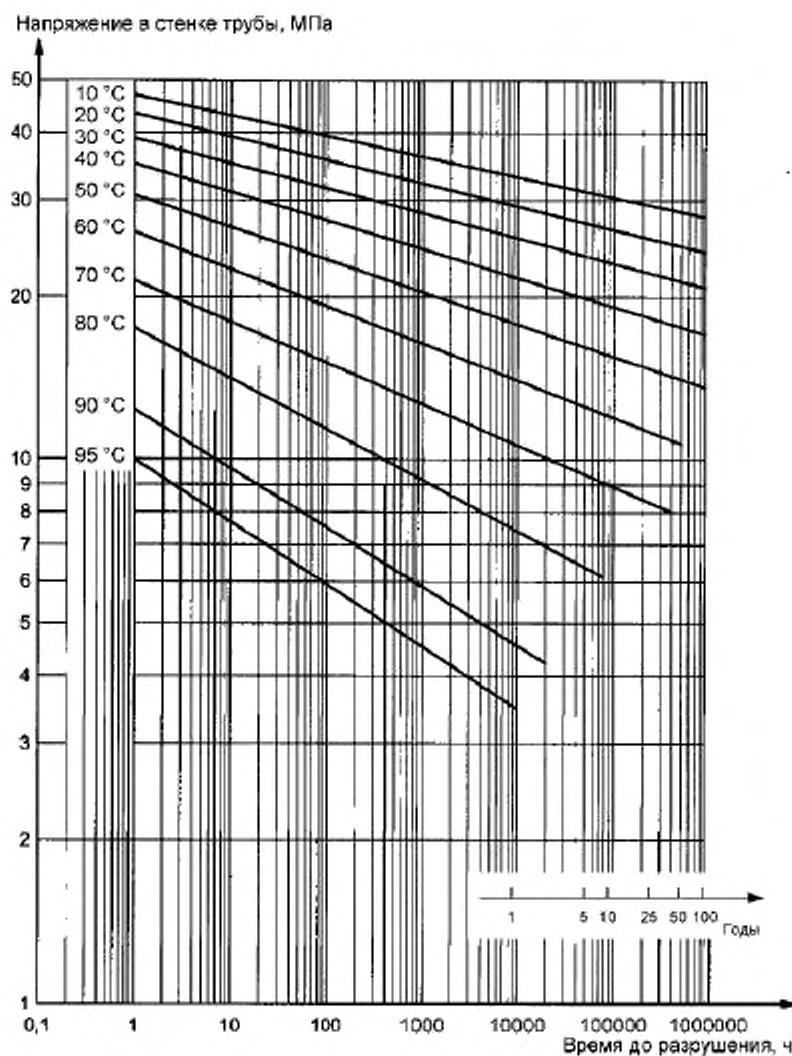


$$\lg t = -109,95 - \frac{21897,4}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{43702,87}{T} + 50,74202 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.6 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 134)

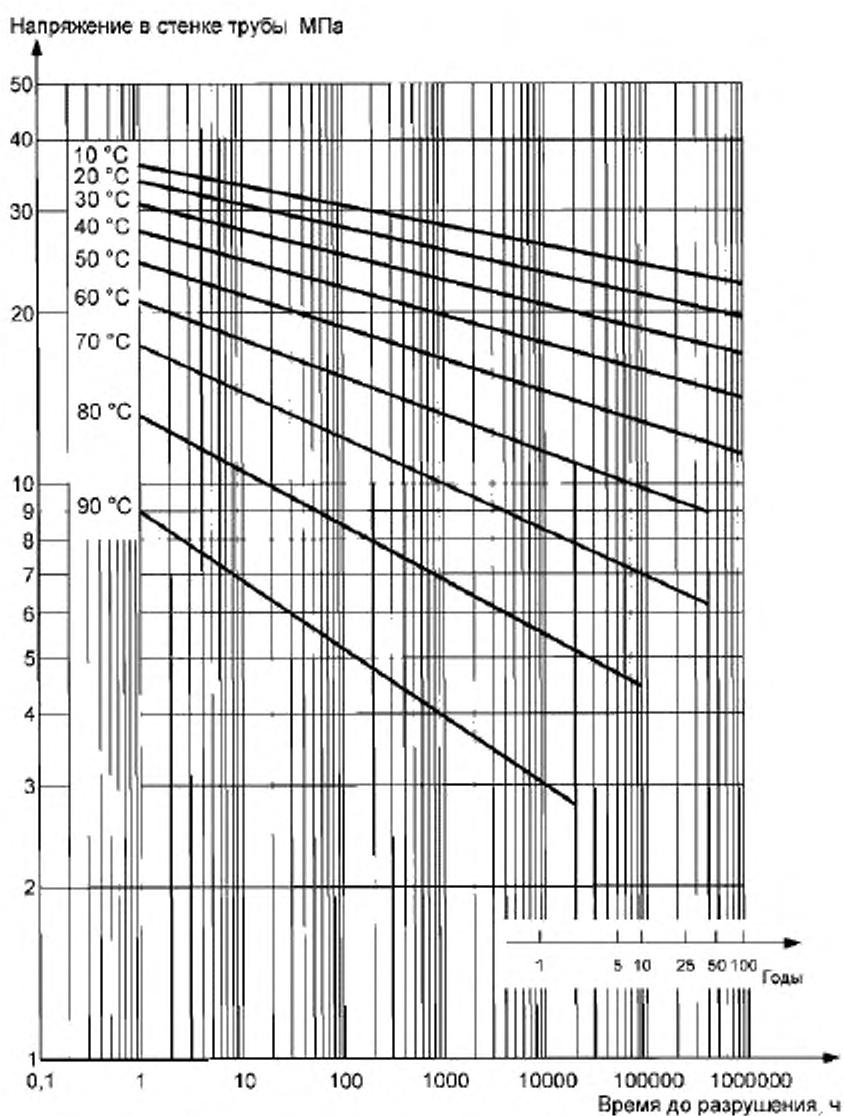


$$\lg t = -121,699 - \frac{25985}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{47143,18}{T} + 63,03511 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.7 — Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 135)

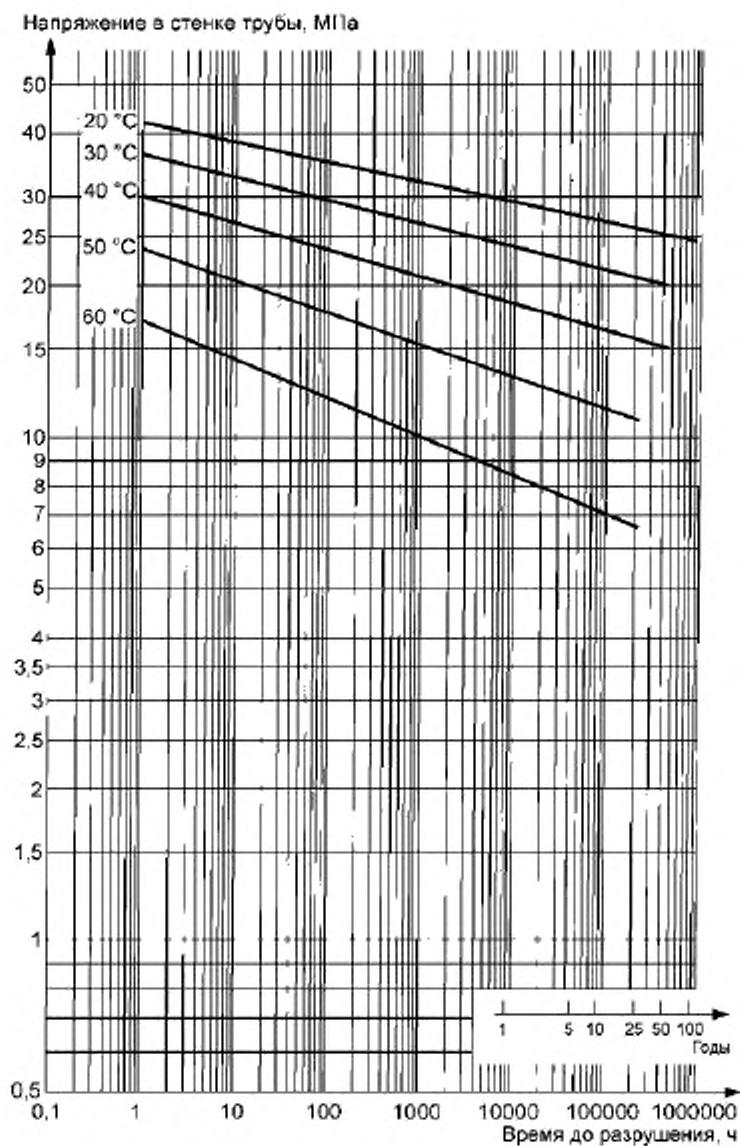


$$\lg t = -164,461 - \frac{29349,493}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{60126,534}{T} + 75,079 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.11 — Эталонные кривые длительной прочности PVC-U

(Продолжение см. с. 136)

приложение В дополнить рисунками — В.12 — В.15:

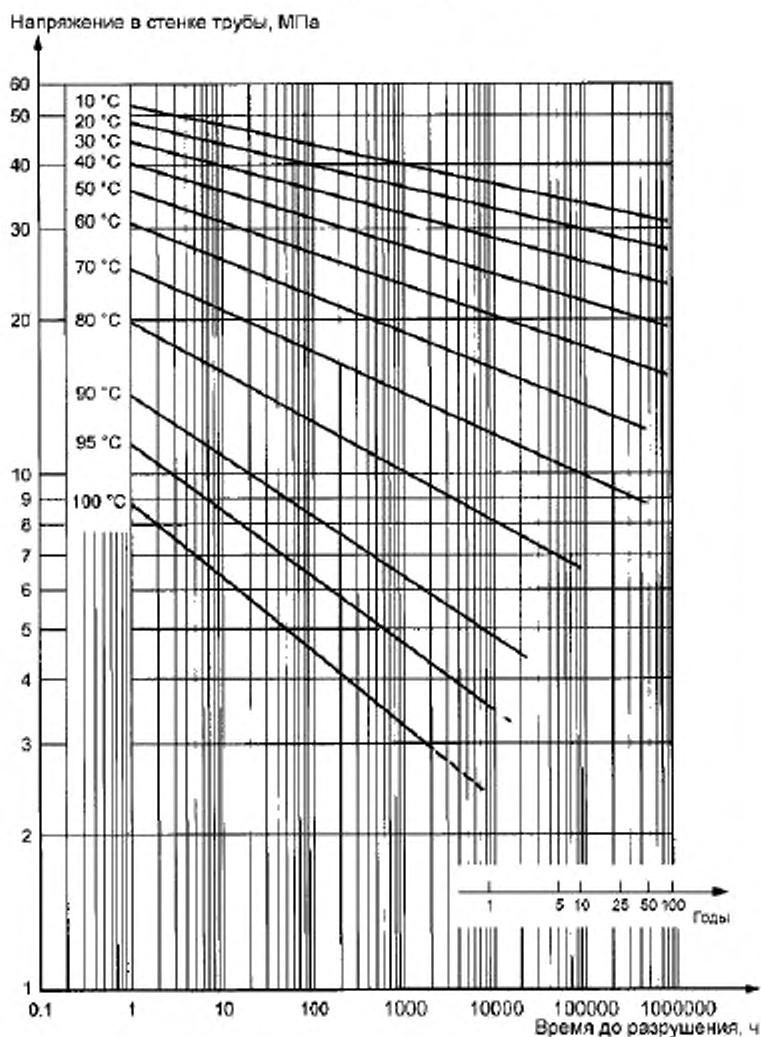


$$\lg t = -115,839 - \frac{22980}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{45647,94}{T} + 54,73219 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.12 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип II

(Продолжение см. с. 137)

Напряжение в стенке трубы, МПа

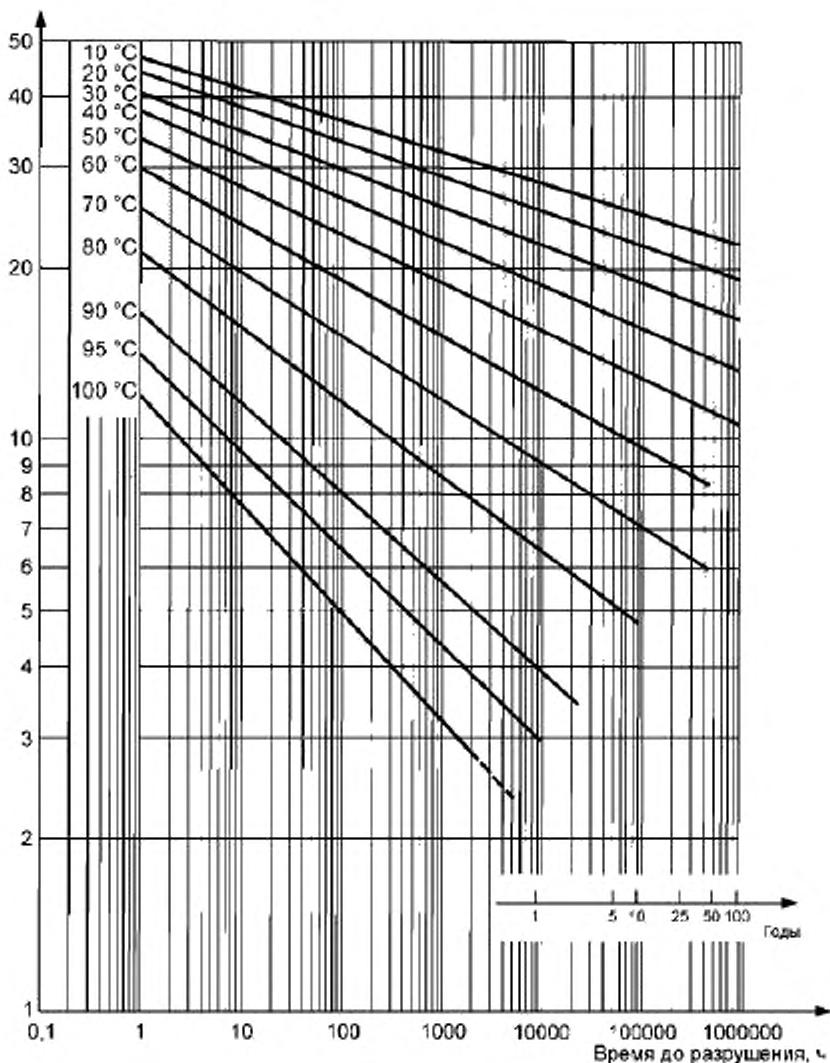


$$\lg t = -72,6624 - \frac{15253}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{29245,14}{T} + 35,54 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.13 — Стандартные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип II


(Продолжение см. с. 138)

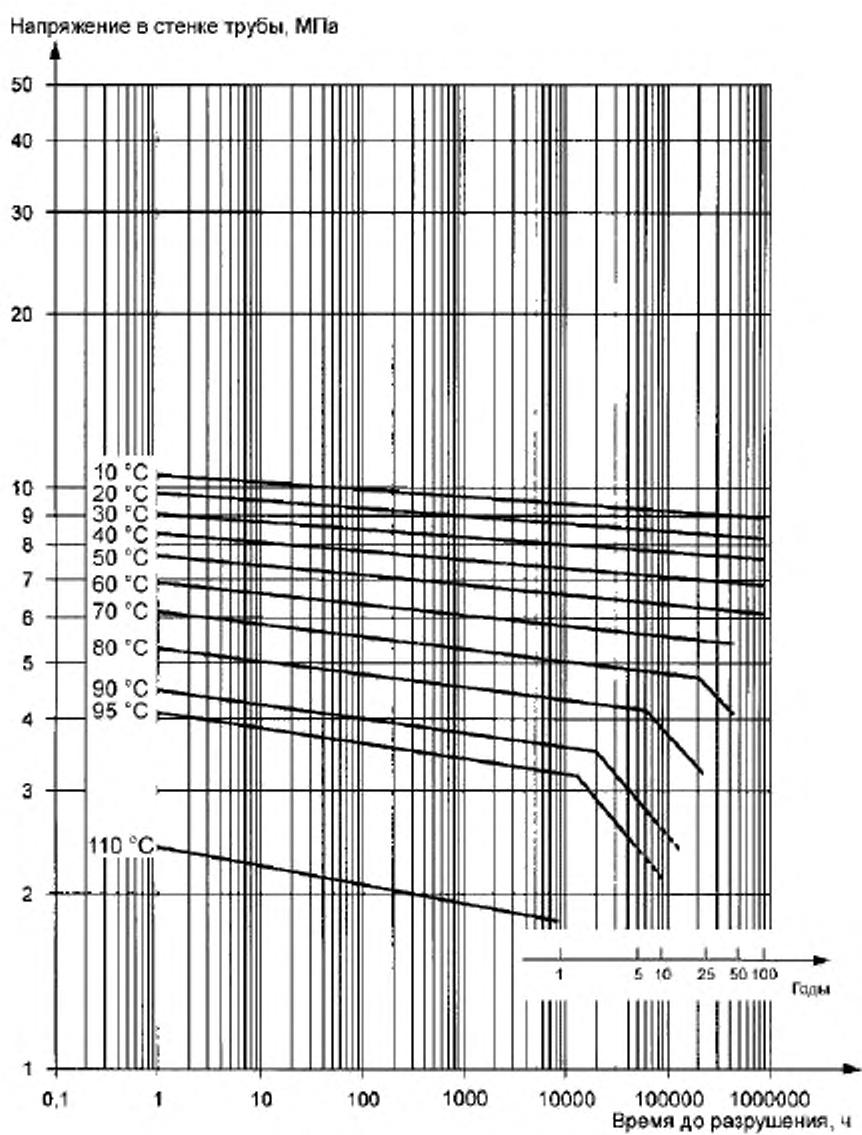

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -190,481 - (58219,035/T) \cdot \lg(\sigma) + 78763,07/T + 119,877 \cdot \lg(\sigma)$ .

Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -23,7954 - (1723,318/T) \cdot \lg(\sigma) + 11150,56/T$ ,  
где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке  
трубы, МПа

Рисунок В.14 — Эталонные кривые длительной прочности РЕ-РТ Тип I  
(Продолжение см. с. 139)

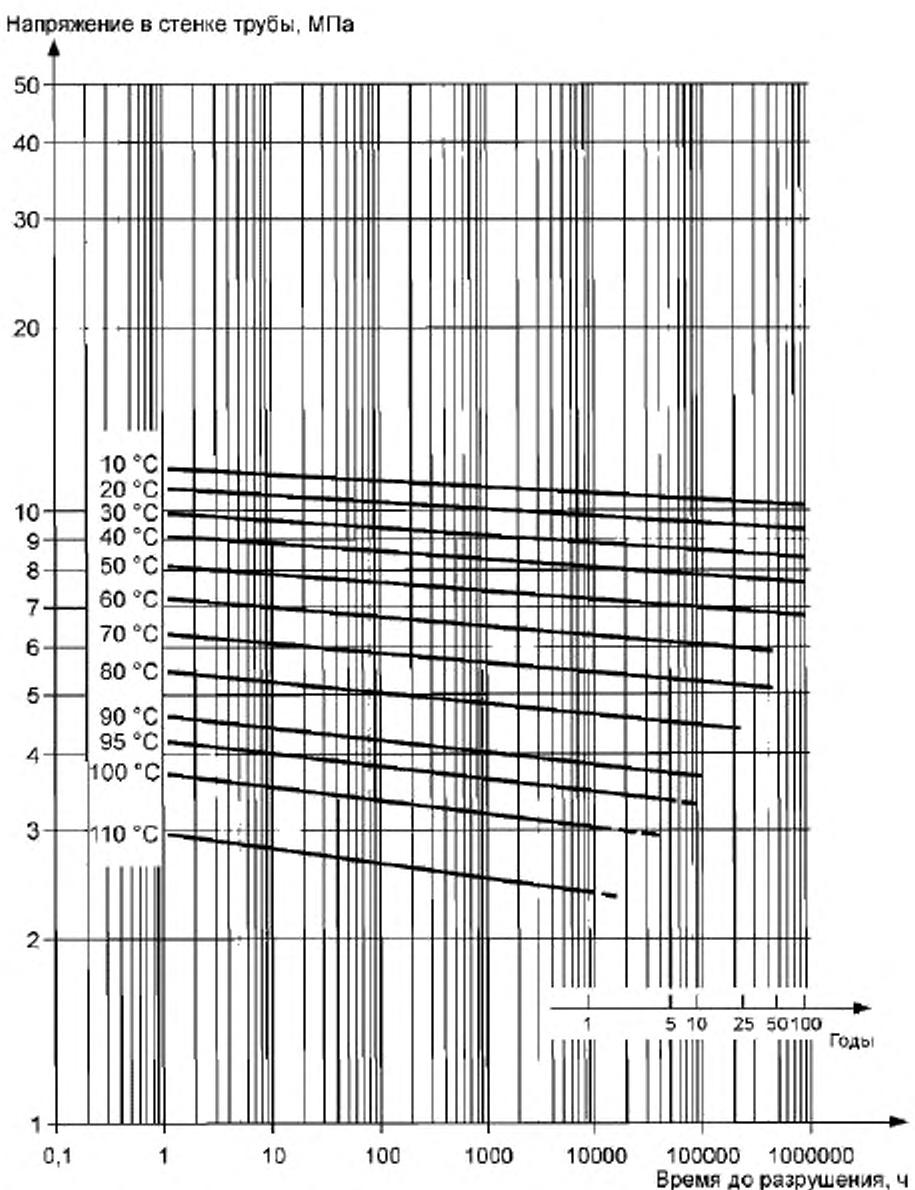

$$\lg(t) = -219 - (62600.752/T) \cdot \lg(\sigma) + 90635.353/T + 126.387 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.15 — Эталонные кривые длительной прочности PE-RT  
Тип II

(Продолжение см. с. 140)

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1):

«Г.1 Значения испытательного давления  $p_{\phi}$ , МПа, фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1»;

таблица Г.1. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X, PB 125 на PB;

головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °C на 80 °C;

таблицу Г.1 дополнить обозначениями — PE-RT Тип I и PE-RT Тип II и соответствующими значениями:

Материал	Максимальное рабочее давление $P_{max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа							
		Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5	
		20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч
PE-RT Тип I	0,4	1,48	0,51	1,48	0,51	1,48	0,68	1,66	0,58
	0,6	1,80	0,63	2,21	0,77	1,82	0,84	2,48	0,87
	0,8	2,40	0,83	2,94	1,02	2,43	1,12	3,31	1,15
	1,0	2,99	1,04	3,68	1,28	3,03	1,40	4,14	1,44
PE-RT Тип II	0,4	1,45	0,48	1,45	0,48	1,45	0,64	1,5	0,5
	0,6	1,84	0,61	1,93	0,64	1,92	0,85	2,26	0,75
	0,8	2,45	0,81	2,57	0,85	2,56	1,14	3,01	1,0
	1,0	3,07	1,02	3,21	1,06	3,2	1,42	3,76	1,24

пункты Г.2, Г.3 и таблицы Г.2, Г.3 изложить в новой редакции:

«Г.2 Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II и kleевых соединений представлены в таблице Г.2.

(Продолжение см. с. 141)

Таблица Г.2

Мате- риал	Класс эксплу- атации	Расчетное напряже- ние, $\sigma_0$ , МПа	Темпе- ратура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не ме- нее	Максимальное рабочее давление $p_{max}$ , МПа			
					0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	3,17	20	1	4,25	6,38	8,50	10,63
			60	1	2,66	3,99	5,32	6,65
			80	3000	0,77	1,16	1,55	1,94
	Класс 2	3,08	20	1	4,38	6,56	8,75	10,94
			60	1	2,74	4,10	5,47	6,84
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
PVC-C Тип II	Класс 1	3,74	20	1	5,5	7,06	9,42	11,7
			60	1	3,20	4,80	6,41	8,01
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
			95	1000	0,47	0,7	0,94	1,17
	Класс 2	3,21	20	1	5,5	8,22	10,97	13,71
			60	1	3,73	5,60	7,46	9,33
			80	3000	0,93	1,39	1,86	2,32
			95	1000	0,55	0,82	1,09	1,36
PVC-C Тип III	Класс 4	4,31	20	1	5,5	6,12	8,15	10,19
			60	1	2,77	4,16	5,55	6,94
			70	3000	0,97	1,46	1,94	2,43
			80	1000	0,8	1,2	1,59	1,99
	Класс 5	2,26	20	1	7,79	11,69	15,59	19,48
			60	1	5,30	7,95	10,60	13,26
			95	1000	0,77	1,16	1,55	1,94
			95	3000	0,64	0,96	1,29	1,61

(Продолжение см. с. 142)

Г.3 Значения испытательного давления для механических соединений труб из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Материал	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Максимальное рабочее давление $p_{\max}$ , МПа			
				0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	80	3000	0,75	1,13	1,51	1,88
	Класс 2	80	3000	0,79	1,19	1,59	1,98
PVC-C Тип II	Класс 1	95	1000	0,39	0,59	0,78	0,98
	Класс 2	95	1000	0,41	0,62	0,82	1,03
	Класс 4	80	1000	0,9	1,35	1,80	2,25
	Класс 5	95	1000	0,66	0,98	1,31	1,64

Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции:

SDR	S	Номинальное давление PN, бар <sup>1)</sup> , <sup>2)</sup>									
		PP-H	PP-B, PP-R	PE-X	PB	PVC-C	PE 63 C=1,25	PE 80 C=1,25	PE 100 C=1,25	PVC-U d≤90 мм C=2,5	PVC-U d>90 мм C=2,0

таблицу Д.1 дополнить сносками — <sup>1), 2)</sup>;

«<sup>1)</sup> Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее действовавшими нормами.

<sup>2)</sup> Если для трубопроводов из PE 63, PE 80, PE 100 устанавливается более высокий коэффициент запаса прочности С, значения номинального давления PN рассчитываются по формуле:  $PN = 10\sigma_S/S$ , где  $\sigma_S$  — расчетное напряжение, МПа; S — серия труб».

Приложение Е. Пункт Е.1 изложить в новой редакции:

«Е.1 Значения расчетного напряжения  $\sigma_o$ , МПа, и расчетных серий  $S'_{\max}$  труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II приведены в таблицах Е.1 — Е.9»;

таблицы Е.1 — Е.6. Наименование. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X;

(Продолжение см. с. 143)

таблицу Е.6 изложить в новой редакции:

Таблица Е.6 — Трубы из PVC-C Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		10,0		10,0		
0,6		7,3		7,1		
0,8		5,5		4,8		
1,0		4,4		4,2		

дополнить таблицами — Е.7, Е.8, Е.9:

Таблица Е.7 — Трубы из PVC-C Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		11,2		11,2		11,2		7,1		
0,6		8,0		7,6		7,5		4,8		
0,8	4,79	6,0	4,55	5,7	4,52	5,6	2,86	3,6	11,2	11,2
1,0		4,8		4,5		4,5		2,9		

Таблица Е.8 — Трубы из PE-RT Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		6,7		6,7		6,7		6,0		
0,6		5,5		4,5		5,4		4,0		
0,8	3,29	4,1	2,68	3,4	3,25	4,1	2,38	3,0	6,68	6,68
1,0		3,3		2,7		3,3		2,4		

(Продолжение см. с. 144)

Таблица Е.9 – Трубы из PE-RT Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_s$	$S'_{ХВ}$
0,4		7,5		7,5		7,5		7,2		
0,6		5,9		5,6		5,6		4,8		
0,8	3,53	4,4	3,37	4,2	3,38	4,2	2,88	3,6	7,47	7,47
1,0		3,5		3,4		3,4		2,9		

Приложение Ж. Таблицу Ж.1 дополнить обозначением PE-RT и соответствующими значениями:

Материал	Расчетный коэффициент запаса прочности С при температуре		
	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$
PE-RT	1,5	1,3	1,0

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

#### «Библиография

- [1] ISO 4065:1996 «Thermoplastic pipes — Universal wall thickness table» («Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок»)
- [2] ISO 11922-1:1997 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series» («Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей». Размеры и допуски — Часть 1: Метрическая серия»)
- [3] ISO 12162:1995 «Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification and designation — Overall service (design) coefficient» («Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей — Классификация и обозначение — Коэффициент запаса прочности»)
- [4] EN ISO 9080:2003 «Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation» («Трубы из пластмасс — Определение дли-

(Продолжение см. с. 145)

тельной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции»)

[5] ISO 10508:2006 «Plastics piping systems for hot and cold water installations — Guidance for classification and design» («Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды. Руководство по классификации и проектированию»)

[6] ISO 13760:1998 «Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure — Miner's rule — Calculation method for cumulative damage» («Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением — Правило Майнера — Расчетный метод определения накопленного повреждения»).

(ИУС № 2 2010 г.)

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52134—2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 № 506-ст**

**Дата введения 2010-06-01**

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325—92 и наименование исключить; дополнить ссылками:

«ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ИСО 4065—2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1—2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ИСО 12162—2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности»;

заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-91Е на ГОСТ 13511—2006, «табака и моющих средств» на «табачных изделий и моющих средств».

Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого):

«**нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности**  $\sigma_{LPL}$ , МПа: Величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при температуре  $T$  и времени  $t$ »;

шестой абзац изложить в новой редакции:

«**минимальная длительная прочность MRS**, МПа: Значение нижнего доверительного предела  $\sigma_{LPL}$  при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО 12162 в зависимости от значения  $\sigma_{LPL}$ »;

дополнить термином и определением (после последнего):

«**трубы с барьерным слоем**: Трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой, например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным материалом основной трубы»;

*(Продолжение см. с. 108)*

термин «расчетное напряжение  $\sigma_s$ ». Определение. Заменить слова: «до ближайшего нижнего значения ряда R 10, если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа» на «до ближайшего нижнего значения ряда R 20».

Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции:

«PVC-C (ХПВХ) — хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II);

дополнить абзацем:

«PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RT тип I (ПЭ-РТ тип I) и PE-RT тип II (ПЭ-РТ тип II)».

Пункт 4.1 дополнить примечанием:

«Примечание

1 Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии, что:

- толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм,

- расчет серий труб  $S'$ <sub>max</sub> в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы.

2 Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и [1] для труб из PE округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 110)*

Таблица 1

Номи- нальный наруж- ний диаметр d	Серия S (стандартное размерное)									
	2(5)		2,5(6)		3,2(7,4)					
	Номинальная толщина									
	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PE 80	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PE-X	PB	PE 80 PE 100	PE-RT	PE-X
10	2,0	1,8	—	1,7	—	1,4	1,4	—	1,4	1,3
12	2,4	2,0	—	2,0	1,8	1,7	1,7	—	1,7	1,4
16	3,3	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,8
20	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3
25	5,1	4,2	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8
32	6,5	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6
40	8,1	6,7	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5
50	10,1	8,3	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6
63	12,7	10,5	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1
75	15,1	12,5	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4
90	18,1	15,0	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1
110	22,1	18,3	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3
125	25,1	20,8	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0
140	28,1	23,3	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7
160	32,1	26,6	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9
180	36,1	29,9	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0
200	—	33,2	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4
225	—	37,4	37,4	37,4	30,8	30,8	—	30,8	30,8	25,2
250	—	—	41,5	41,5	34,2	34,2	—	34,2	34,2	27,9
280	—	—	46,5	—	38,3	—	—	38,3	—	—
315	—	—	52,3	—	—	—	—	43,1	—	—
355	—	—	59,0	—	—	—	—	48,5	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	61,5	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

4(9)				5(11)						
стенки <i>e</i> труб из										
PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PEX	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PE-RT
1,3	1,4	—	1,3	—	1,3	1,3	—	—	—	1,3
1,4	1,4	—	1,4	1,8	1,3	1,3	1,4	—	1,5	1,3
1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,5
2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
20,0	20,0	20,1	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	—	20,5
27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	—	22,7
—	—	31,3	—	25,4	—	25,4	25,4	25,4	—	—
—	—	35,2	—	28,6	—	28,6	28,6	28,6	—	—
—	—	39,7	—	32,2	—	—	—	32,2	—	—
—	—	44,7	—	36,3	—	—	—	36,3	—	—
—	—	50,3	—	40,9	—	—	—	40,9	—	—
—	—	55,8	—	—	—	—	—	45,4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 112)

Продолжение таблицы 1

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Серия <i>S</i> (стандартное размерное)						
	6,3(13,6)				8(17)		
	Номинальная толщина						
PE-X	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PB	PVC-C	
10	—	1,3	—	—	—	1,3	—
12	—	1,3	1,4	—	—	1,3	—
16	1,3	1,3	1,4	—	—	1,3	—
20	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,3	1,6
25	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,6
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9
40	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4
50	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0
63	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8
75	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5
90	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4
110	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,6	6,6
125	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4
140	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,3	8,3
160	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	9,5	9,5
180	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	10,7	10,7
200	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	11,9
225	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4
250	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	14,8	14,8
280	—	20,6	20,6	20,6	20,6	16,6	16,6
315	—	23,2	23,2	23,2	23,2	18,7	18,7
355	—	26,1	26,1	26,1	26,1	21,1	21,1
400	—	29,4	29,4	29,4	29,4	23,7	23,7
450	—	—	—	33,1	33,1	26,7	26,7
500	—	—	—	36,8	36,8	—	29,7
560	—	—	—	41,2	—	—	—
630	—	—	—	46,3	—	—	—
710	—	—	—	52,2	—	—	—
800	—	—	—	58,8	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

8(17)		8,3(17,6)		10(21)			
стенки <i>e</i> труб из							
PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PE 63	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	1,5	—	—	1,3	1,6	—	—
2,0	1,9	1,8	2,0	1,6	1,6	—	1,6
2,4	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,9
3,0	3,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
3,8	3,8	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
4,5	4,5	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6
5,4	5,4	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
6,6	6,6	6,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
7,4	7,4	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
8,3	8,3	8,0	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
9,5	9,5	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
10,7	10,7	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6
11,9	11,9	11,4	11,4	9,6	9,6	9,6	9,6
13,4	13,4	12,8	12,8	10,8	10,8	10,8	10,8
14,8	14,8	14,2	14,2	11,9	11,9	11,9	11,9
16,6	16,6	15,9	15,9	13,4	13,4	13,4	13,4
18,7	18,7	17,9	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
21,1	21,1	20,1	20,1	16,9	16,9	16,9	16,9
23,7	23,7	22,7	22,7	19,1	19,1	19,1	19,1
26,7	26,7	25,5	25,5	21,5	21,5	21,5	21,5
29,7	29,7	28,4	28,4	—	23,9	23,9	23,9
33,2	—	31,7	31,7	—	26,7	26,7	26,7
37,4	—	35,7	35,7	—	30,0	30,0	30,0
42,1	—	40,2	40,2	—	—	33,9	—
47,4	—	45,3	45,3	—	—	38,1	—
53,3	—	51,0	51,0	—	—	42,9	—
59,3	—	—	56,6	—	—	47,7	—
—	—	—	—	—	—	57,2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 114)

Окончание таблицы 1

Номинальный наружный диаметр d	Серия S (стандартное размерное)						
	12,5(26)				16(33)		
	Номинальная толщина						
PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-L	PP-H PP-B PP-R	PB	
10	—	1,3	—	—	—	—	1,3
12	—	1,3	—	—	—	—	1,3
16	—	1,3	—	—	—	—	1,3
20	—	1,3	—	—	—	—	1,3
25	—	1,3	—	—	—	—	1,3
32	—	1,3	1,8	—	1,5	—	1,3
40	1,8	1,6	1,8	—	1,6	—	1,3
50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6
63	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0
75	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,3	2,3
90	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
110	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4
125	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,9	3,9
140	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,3
160	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	4,9	4,9
180	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5
200	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	6,2	6,2
225	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	6,9	6,9
250	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7
280	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6
315	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	9,7	9,7
355	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9
400	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	12,3	12,3
450	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	13,8	13,8
500	19,1	—	19,1	19,1	19,1	15,3	—
560	21,4	—	21,4	21,4	21,4	17,2	—
630	24,1	—	24,1	24,1	24,1	19,3	—
710	27,2	—	—	27,2	27,2	21,8	—
800	30,6	—	—	30,6	30,6	24,5	—
900	34,4	—	—	34,4	—	27,6	—
1000	38,2	—	—	38,2	—	30,6	—
1200	45,9	—	—	45,9	—	36,7	—
1400	53,5	—	—	53,5	—	42,9	—
1600	61,2	—	—	61,2	—	49,0	—

отношение SDR)

16(33)		20(41)					
стенки в труб из							
PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,5	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,6	—	1,3	1,8	—	—
2,0	—	2,0	1,8	1,6	1,8	—	—
2,3	—	2,3	1,9	1,9	1,9	—	—
2,8	—	2,8	2,2	2,2	2,2	—	—
3,4	—	3,4	2,7	2,7	2,7	—	2,7
3,9	—	3,9	3,1	3,1	3,1	—	3,1
4,3	—	4,3	3,5	3,5	3,5	—	3,5
4,9	—	4,9	4,0	4,0	4,0	—	4,0
5,5	—	5,5	4,4	4,4	4,4	—	4,4
6,2	—	6,2	4,9	4,9	4,9	—	4,9
6,9	—	6,9	5,5	5,5	5,5	—	5,5
7,7	—	7,7	6,2	6,2	6,2	—	6,2
8,6	—	8,6	6,9	6,9	6,9	—	6,9
9,7	9,7	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
10,9	10,9	10,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
12,3	12,3	12,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
15,3	15,3	15,3	12,3	—	12,3	12,3	12,3
17,2	17,2	17,2	13,7	—	13,7	13,7	13,7
19,3	19,3	19,3	15,4	—	15,4	15,4	15,4
—	21,8	21,8	17,4	—	—	17,4	17,4
—	24,5	24,5	19,6	—	—	19,6	19,6
—	27,6	27,6	22,0	—	—	22,0	22,0
—	30,6	30,6	24,5	—	—	24,5	24,5
—	36,7	—	29,4	—	—	29,4	—
—	42,9	—	34,3	—	—	34,3	—
—	49,0	—	39,2	—	—	39,2	—

(Продолжение см. с. 116)

Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2 — Пределевые отклонения среднего наружного диаметра

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>11)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>11)</sup> (+)	Овальность	
					S 20 и S 16 <sup>6)</sup>	S 12,5 — S 5 <sup>8)</sup>	
10	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
12	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
16	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
20	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
25	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
32	0,3	1,3	0,3	1,3	0,2	—	0,5
40	0,4	1,4	0,4	1,4	0,2	—	0,5
50	0,4	1,4	0,5	1,4	0,2	1,4	0,6
63	0,4	1,5	0,6	1,6	0,3	1,4	0,8
75	0,5	1,6	0,7	1,6	0,3	1,5	0,9
90	0,6	1,8	0,9	1,8	0,3	1,6	1,1
110	0,7	2,2	1,0	2,2	0,4	1,8	1,4
125	0,8	2,5	1,2	2,5	0,4	2,2	1,5
140	0,9	2,8	1,3	2,8	0,5	2,5	1,7
160	1,0	3,2	1,5	3,2	0,5	2,8	2,0
180	1,1	3,6	1,7	3,6	0,6	3,2	2,2
200	1,2	4,0	1,8	4,0	0,6	3,6	2,4
225	1,4	4,5	2,1	4,5	0,7	4,0	2,7
250	1,5	5,0	2,3	5,0	0,8	4,5	3,0
280	1,7	9,8	2,5	9,8	0,9	5,0	3,4
315	1,9	11,1	2,8	11,1	1,0	6,8	3,8
355	2,2	12,5	3,2	12,5	1,1	7,6	4,3
400	2,4	14,0	3,6	14,0	1,2	8,6	4,8
450	2,7	15,6	3,8	15,8	1,4	9,6	5,4
500	3,0	17,5	4,0	17,5	1,5	10,8	6,0
560	3,4	19,6	4,3	19,6	1,7	12,0	6,8
630	3,8	22,1	4,6	22,1	1,9	13,5	7,6
710	6,4	24,9	4,9	24,9	2,0	15,2	8,6
800	7,2	28,0	5,0	28,0	2,0	17,1	9,6
900	8,1	31,5	5,0	31,5	2,0	19,2	—
1000	9,0	35,0	5,0	35,0	2,0	21,6	—
1200	10,8	42,0	6,0	42,0	—	24,0	—

и допустимая овальность труб.

Размеры в миллиметрах

труб							
PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,3	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,3
0,4	1,4	0,3	1,0	0,2	0,5	0,4	1,4
0,5	1,4	0,3	1,2	0,2	0,6	0,5	1,4
0,6	1,6	0,4	1,5	0,3	0,8	0,6	1,6
0,7	1,6	0,5	1,8	0,3	0,9	0,7	1,6
0,9	1,8	0,6	2,2	0,3	1,1	0,9	1,8
1,0	2,0	0,7	2,7	0,4	1,4	1,0	2,0
1,2	2,5	0,8	3,0	0,4	1,5	1,2	2,5
1,3	2,8	0,9	3,4	0,5	1,7	1,3	2,8
1,5	3,2	1,0	3,9	0,5	2,0	1,5	3,2
1,7	3,6	1,1	4,4	0,6	2,2	1,7	3,6
1,8	4,0	1,2	4,8	0,6	2,4	1,8	4,0
2,1	4,5	1,4	5,4	0,7	2,7	2,1	4,5
2,3	5,0	1,5	6,0	0,8	3,0	2,3	5,0
—	—	2,6	6,8	0,9	3,4	—	—
—	—	2,9	7,6	1,0	3,8	—	—
—	—	3,2	8,6	1,1	4,3	—	—
—	—	3,6	9,6	1,2	4,8	—	—
—	—	3,8	10,8	1,4	5,4	—	—
—	—	—	—	1,5	6,0	—	—
—	—	—	—	1,7	6,8	—	—
—	—	—	—	1,9	7,6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 118)

Окончание таблицы 2

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Овальность	
1400	12,6	49,0	6,0	49,0	—	—	—
1600	14,4	56,0	6,0	56,0	—	—	—

<sup>1)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>2)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 250$   
<sup>3)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>4)</sup> Овальность соответствует квалитету N.  
<sup>5)</sup> Овальность соответствует квалитету M.  
<sup>6)</sup> Овальность для  $d \leq 250$  соответствует квалитету N, а для  $d > 250$   
<sup>7)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 630$   
<sup>8)</sup> Овальность соответствует значениям для квалитета M, умножен

Примечания:

- 1 Квалитеты установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].
- 2 Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчиты квалитет А:  $(+ 0,009d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет В:  $(+ 0,006d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет С:  $(+ 0,003d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не
- 3 Допустимую овальность труб в отрезках, измеренную сразу после квалитет N: для  $d \leq 75$ :  $(0,008d + 1)$ , но не менее 1,2 мм, для квалитет M:  $(0,024d)$ , округленная до 0,1 мм.
- 4 Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из PE, сварных фитингов, должны соответствовать квалитету В.
- 5 Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.

труб

PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

ет квалитету А для  $d \leq 400$ .соответствует квалитету В, а для  $d > 250$  — квалитету А.  
ет квалитету С для  $d \geq 63$ .

— квалитету М.

соответствует квалитету В, а для  $d \geq 710$  — квалитету А.  
ным на 0,5.

ваются по следующим формулам:

более 10,0;

более 4,0;

более 2,0.

изготовления, рассчитывают по следующим формулам:

 $75 < d \leq 250$ :  $(0,02d)$  и для  $d > 250$ :  $(0,035d)$ , округленная до 0,1 мм;

PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PE-RT, соединяемых при помощи электро-

может быть установлена допустимая овальность по квалитету К ( $0,06d$ ),

(Продолжение см. с. 120)

Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: «>» на «≥»; дополнить графой — PE-RT;

в графе «РЕ-RT» для значений толщины стенки  $e$  от 1,0 мм до 42,0 мм включительно проставить значения предельных отклонений как в графе «РЕ-63, РЕ-80, РЕ-100», для значений толщины стенки  $e$  от 42,1 мм до 62,0 мм включительно проставить прочерк;

примечания изложить в новой редакции:

«Примечание

1 Квалитеты установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

2 Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: квалитет W:  $(0,1e \pm 0,2)$ , округленное до 0,1 мм.

3 Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие квалитету V, рассчитываемые по следующей формуле: квалитет V:  $(0,1e \pm 0,1)$ , округленное до 0,1 мм».

Пункт 4.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для труб из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R.

Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции:

«4.6.1 Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготавливаться из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки:

- встык для труб из РЕ;

- в раструб для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-RT;

- электросварные для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT».

Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения «PVC-C» дополнить обозначением: «,РЕ-RT».

Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для фитингов из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R;

четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-L 100 на PVC-U.

Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 121)

Таблица 5 — Трубы из PE 63, PE 80, PE 100

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PE 100	PE 80	PE 63
20	100	12,4	9,0	8,0
80	165 <sup>1)</sup>	5,4	4,5	3,5
80	1000	5,0	4,0	3,2

<sup>1)</sup> В случае пластического разрушения при режиме 80 °C — 165 ч проводят повторные испытания до получения удовлетворительного результата при более низких значениях напряжения в соответствии с таблицей 5а.

пункт дополнить таблицей — 5а:

Таблица 5а

PE 100		PE 80		PE 63	
Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
5,4	165	4,5	165	3,5	165
5,3	256	4,3	233	3,4	295
5,2	399	4,2	331	3,3	538
5,1	629	4,1	474	3,2	1000
5,0	1000	4,0	685		
			1000		

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: «Таблица 6 — Трубы из PVC-U»:

таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PB 125 на PB;

таблицу 10 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 122)

Таблица 10 — Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PVC-C Тип I	PVC-C Тип II	
20	43,0	48,0	1
95	5,6	5,9	165
95	4,6	4,7	1000

пункт дополнить таблицей — 10а:

Таблица 10а — Трубы из PE-RT Тип I и PE-RT Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PE-RT Тип I	PE-RT Тип II	
20	9,9	10,8	1
95	3,8	3,9	22
95	3,6	3,7	165
95	3,4	3,6	1000

Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.3 Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

Таблица 11 — Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II

Материал труб	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PE-X	110	2,5	8760
PP-H		1,95	
PP-B		1,4	
PP-R		1,9	
PB		2,4	
PE-RT Тип I		1,9	
PE-RT Тип II		2,3	

(Продолжение см. с. 123)

5.1.4 Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 12.

Таблица 12 — Термическая стабильность труб из PVC-C

Материал труб	Температура испытаний, °C	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PVC-C Тип I	95	3.6	8760
PVC-C Тип II	100	2.4	8760

Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствующими значениями:

Материал труб	Температура испытаний, °C	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PE-RT	110 ± 2	До 8	60 ± 2	2
		От 8 до 16	120 ± 2	
		Св. 16	240 ± 5	

Подпункт 5.1.8. Заменить слова: «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг)» на «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг), PE-RT (190 °C/5,0 кг);».

Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:

«5.1.11 Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80 °C, труб из PVC-C Тип I — не менее 110 °C, труб из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: «классов эксплуатации 3—5» на «классов эксплуатации 4 и 5».

Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции:

«5.1.15 Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на длительную прочность в соответствии с 5.3.1.

(Продолжение см. с. 124)

Таблица 15

Материал фитингов	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PP-H	20	21	1
	95	3,5	1000
PP-B	20	16,0	1
	95	2,6	1000
PP-R	20	16,0	1
	95	3,5	1000
PE-X	20	12,0	1
	95	4,4	1000
PB	20	15,5	1
	95	6,0	1000
PE-RT Тип I	20	9,9	1
	95	3,4	1000
PE-RT Тип II	20	10,8	1
	95	3,6	1000
PVC-C Тип I	20	33,7	1
	60	21,07	1
	80	6,14	3000
PVC-C Тип II	20	43,96	1
	60	29,91	1
	80	7,44	3000
	95	4,37	1000
PVC-U	60	10,0	1000

Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не идентичных материалу труб, должны соответствовать требованиям таблицы 15 в части температуры и времени испытаний, а испытательное давление должно рассчитываться по формуле (6).».

Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 125)

Таблица 16

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1	4,2PN
20	100	3,5PN
20	1000	3,2PN
60	1000	1,0PN

<sup>1)</sup> Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.21 изложить в новой редакции:

«5.1.21 Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-L должна быть не менее 74 °C, фитингов из PVC-C Тип I — не менее 103 °C, фитингов из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции:

«5.1.23 Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия».

Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа «клевое». Для характеристики соединения «Стойкость к действию растягивающей нагрузки» заменить знак «+» на «—».

Подпункт 5.1.25 после слов «указанных в таблице 20» дополнить словами: «и таблице 20а для клеевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-C Тип II»;

дополнить абзацем (перед таблицей 20):

«Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г»;

таблицу 20 изложить в новой редакции:

Таблица 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PP-H	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	5,0
PP-B	1, 2, 5	95	1000	2,6
	4	80	1000	3,7
PP-R	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	4,6

(Продолжение см. с. 126)

Окончание таблицы 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PE-X	1, 2, 5	95	1000	4,4
	4	80	1000	5,2
PB	1, 2, 5	95	1000	6,0
	4	80	1000	8,2
PE-RT Тип I	1, 2, 5	95	1000	3,4
	4	80	1000	4,5
PE-RT Тип II	1, 2, 5	95	1000	3,6
	4	80	1000	4,81
PVC-C Тип I (механическое соединение)	1,2	80	3000	8,25
PVC-C Тип II (механическое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,68
	4	80	1000	10,18

пункт дополнить таблицей — 20а:

Таблица 20а

Материал фитингов	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PVC-C Тип I (kleевое соединение)	1,2	80	3000	6,14
PVC-C Тип II (kleевое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,37
	4	80	1000	8,59

Подпункт 5.1.26. Заменить значение: «не выше 90 °C» на «не более 95 °C».

Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа «Максимум». Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6 на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5.

(Продолжение см. с. 127)

Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: « $T_{\max} + 10$ » на « $T_{\max} + 10$ , но не более 95 °C».

Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов «Может устанавливаться» изложить в новой редакции: «Требование распространяется на трубы из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT».

Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции:

Таблица 23

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1000	1,7PN
40	1000	1,3PN
60	1000	0,61PN

1) Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: «Испытательное давление, МПа» на «Испытательное давление».

Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов «в таблице 26» изложить в новой редакции (дополнить примечанием):

«Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

- класс 1 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 2 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 4 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 5 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс «XB» — для PE и PVC-U.

Примечание — Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный в [5], не применяется в настоящем стандарте»;

таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить.

Подпункт 5.2.5. Заменить слова: «классов эксплуатации 1—5» на «классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5».

Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 128)

«5.2.7 В качестве расчетной серии  $S'_{\max}$  для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а):

$$S'_{\max} = \sigma_0 / p_{\max}, \quad (9)$$

где  $\sigma_0$  — расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа;

$$S'_{\max} = \sigma_s / p_{\max}, \quad (9a)$$

где  $\sigma_s$  — допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °С в течение 50 лет;

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 1,0 МПа».

Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

«При определении  $S'_{\max}$  и  $S'_{\text{XB}}$  округление проводят до 0,1. Для заданного класса эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана номинальная серия труб  $S$ , установленная в таблице 1, величиной не более расчетной серии  $S'_{\max}$ ».

Подпункт 5.2.10 Таблицу 27 изложить в новой редакции:

Таблица 27

Материал	Коэффициент запаса прочности С, не менее <sup>1)</sup>
PE	1,25
PE-RT	1,25
PE-X	1,25
PP-H	1,6
PP-B, PP-R	1,25 <sup>2)</sup>
PB	1,25
PVC-U	1,6 <sup>2)</sup>
PVC-C	1,6 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Значения минимальных коэффициентов запаса прочности при температуре 20 °С установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3].

<sup>2)</sup> Установлены следующие коэффициенты запаса прочности С при температуре 20 °С для:

PP-B, PP-R — 1,4;  
PVC-C — 2,5;  
PVC-U — 2,5 для  $d \leq 90$  мм и 2,0 для  $d > 90$  мм.

(Продолжение см. с. 129)

Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции:

«5.2.11 Толщина стенки фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT, PE, PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на коэффициент 1,35».

Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова «уравнениями» изложить в новой редакции: «которые устанавливают величины  $\sigma_{LPL}$  и представлены в приложении В»;

Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: «PVC-U 100, PVC-U 125» на «PVC-U».

Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:

«5.3.2.6 Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов».

Раздел 5 дополнить подпунктом — 5.3.2.7:

«5.3.2.7 Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PE-RT Тип I и PE-RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа».

Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего):

«В маркировке фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C, PE-RT допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им величины максимального рабочего давления».

Подпункт 7.3.1. Таблицу 32 изложить в новой редакции:

Таблица 32

Группа размеров	Диапазон величин номинальных диаметров, мм
1	От 10 до 63
2	« 75 « 225
3	« 250 « 630
4	710 и более

Пункт 7.4. Таблица 35. Графа «Контролируемый параметр труб или фитингов». Показатель 11. Заменить обозначения:

«PVC-C» на «PVC-C, PE-RT»;

«20 °C» на «20 °C (60 °C)»;

«1000 ч» на «1000 ч (3000 ч)»;

*(Продолжение см. с. 130)*

для показателя 13 изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр труб или фитингов	Номер пункта настоящего стандарта		Периодичность контроля, не менее	Количество проб труб или образцов фитингов, шт.
	технических требований	методов контроля		
13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из PVC-U и их соединений:				
20 °C — 1 ч	5.1.18, 5.1.31	8.7, 8.8	На каждой партии	3
20 °C — 100 ч			Один раз в 6 мес	3
20 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3
40 °C — 1000 ч или 60 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3

таблицы 36, 37. Сноски <sup>1)</sup> после слов «при температуре 95 °C» дополнить словами: «для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II»; заменить слова: «обе точки» на «все точки»;

таблица 37. Графу «Количество испытуемых фитингов» для параметра «Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении» изложить в новой редакции: «3 для каждой группы размеров и видов»;

таблица 38. Графу «Количество испытуемых узлов соединений» изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении температуры	Согласно рисунку 3 для каждой конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения

(Продолжение см. с. 131)

Окончание

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию растягивающей нагрузки <sup>1)</sup>	3 для группы размеров I (таблица 32) для каждой конструкции соединения
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе	
Стойкость при разрежении <sup>1)</sup>	3 для каждой группы размеров и группы давлений
Стойкость kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C Тип I к $T_{авар}$	Согласно рисунку 2 на образцах любого номинального диаметра

Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126.

Пункт 8.9. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Стружку помещают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки  $(125 \pm 25)$  мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001 г»;

третий абзац. Заменить слова: «из проволоки» на «из сетки»;

четвертый абзац. Заменить слова: «массу образца» на «массу контейнера с образцом»;

пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:

«Степень сшивки  $G$  в процентах вычисляют по формуле

$$G = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} 100, \quad (13)$$

где  $m_1$  — масса контейнера, г;

$m_2$  — масса контейнера со стружкой до кипячения, г;

$m_3$  — масса контейнера со стружкой после кипячения, г.

Результат округляют до целого числа»;

последний абзац. Заменить слова: «трех образцов» на «двух образцов».

Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26):

(Продолжение см. с. 132)

второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: «составлять не менее 4,8 МПа» на «соответствовать таблице 48»; дополнить таблицей — 48:

Таблица 48

Материал труб	Оеевое напряжение, МПа
PP-H	3,6
PP-B	3,0
PP-R	2,4
PE-X	1,8
PB	0,9
PVC-C	3,4
PE-RT Тип I	2,2
PE-RT Тип II	2,6

Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: [6].

Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1—В.5, В.8—В.10):


«В.1 Эталонные кривые длительной прочности PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U представлены на рисунках В.1 — В.15.

Примечание — Эталонные кривые длительной прочности получены по методике стандарта [4]»;

рисунки В.1 — В.3, В.5. Наименование. Заменить слова: «труб из PP-H 100» на «PP-H», «труб из PP-B 80» на «PP-B», «труб из PP-R 80» на «PP-R», «труб из PE-X» на «PE-X», «труб из PB 125» на «PB»;

рисунки В.6, В.7, В.11 заменить новыми;

*(Продолжение см. с. 133)*

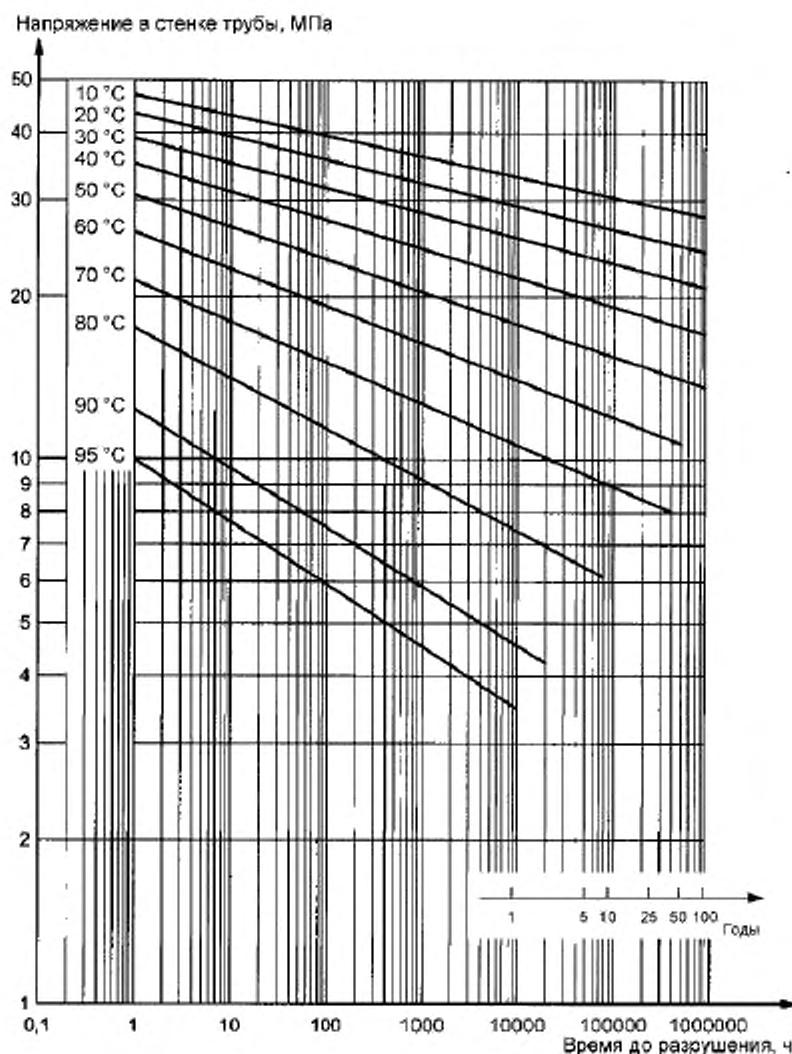


$$\lg t = -109,95 - \frac{21897,4}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{43702,87}{T} + 50,74202 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.6 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 134)

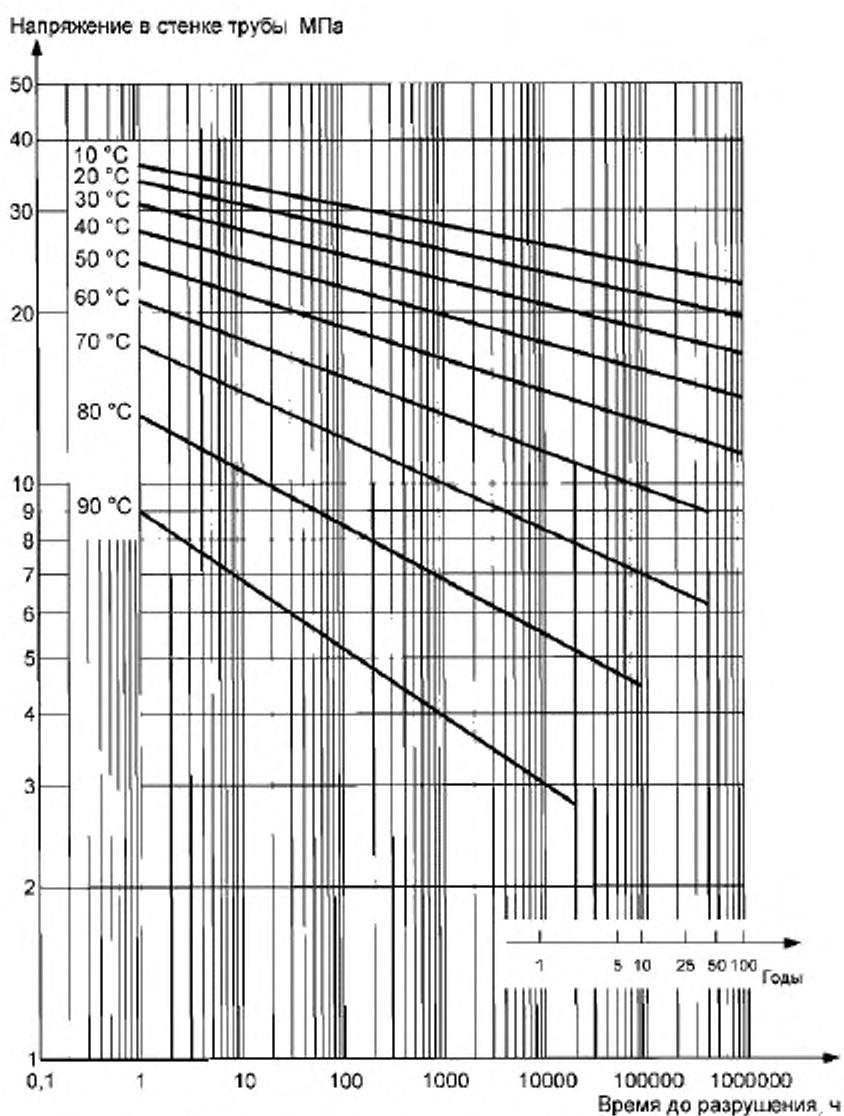


$$\lg t = -121,699 - \frac{25985}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{47143,18}{T} + 63,03511 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.7 — Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 135)

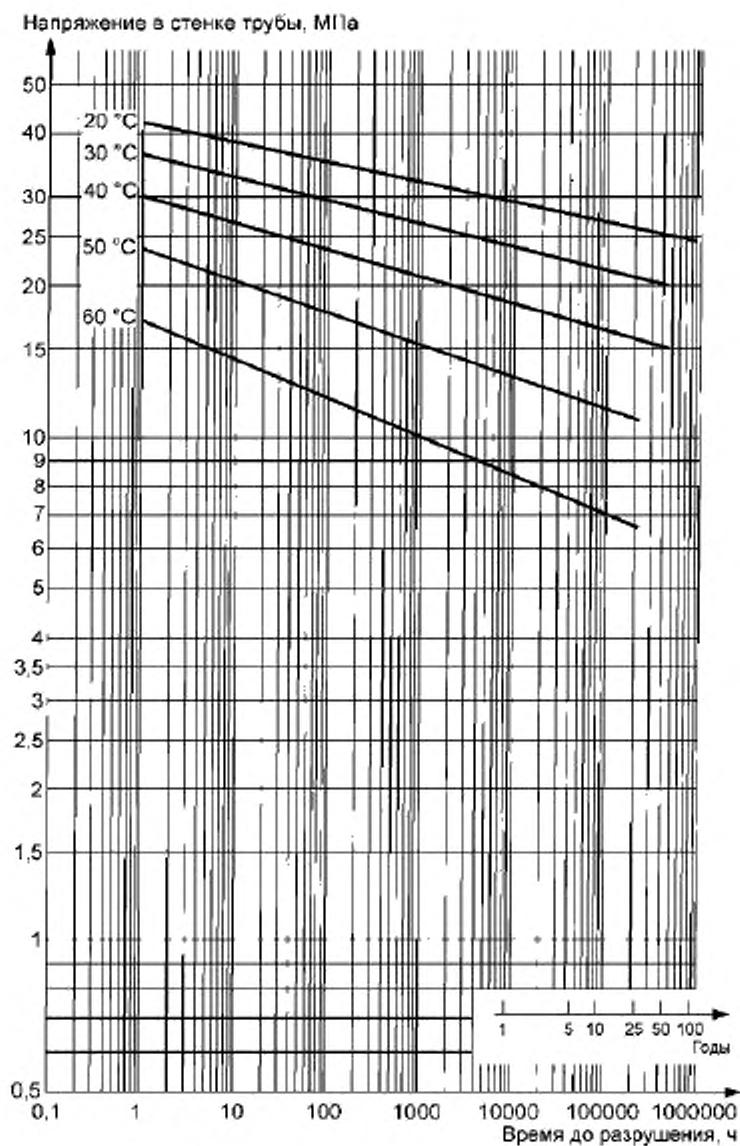


$$\lg t = -164,461 - \frac{29349,493}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{60126,534}{T} + 75,079 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.11 — Эталонные кривые длительной прочности PVC-U  
(Продолжение см. с. 136)

приложение В дополнить рисунками — В.12 — В.15:

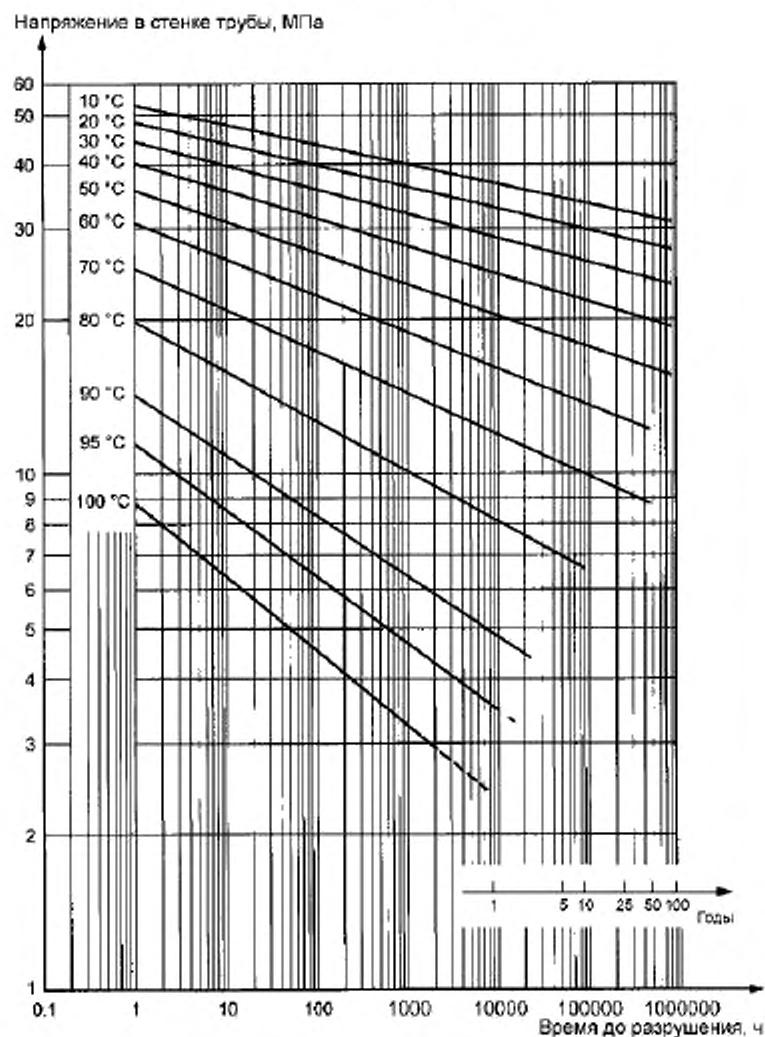


$$\lg t = -115,839 - \frac{22980}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{45647,94}{T} + 54,73219 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.12 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип II

(Продолжение см. с. 137)

Напряжение в стенке трубы, МПа

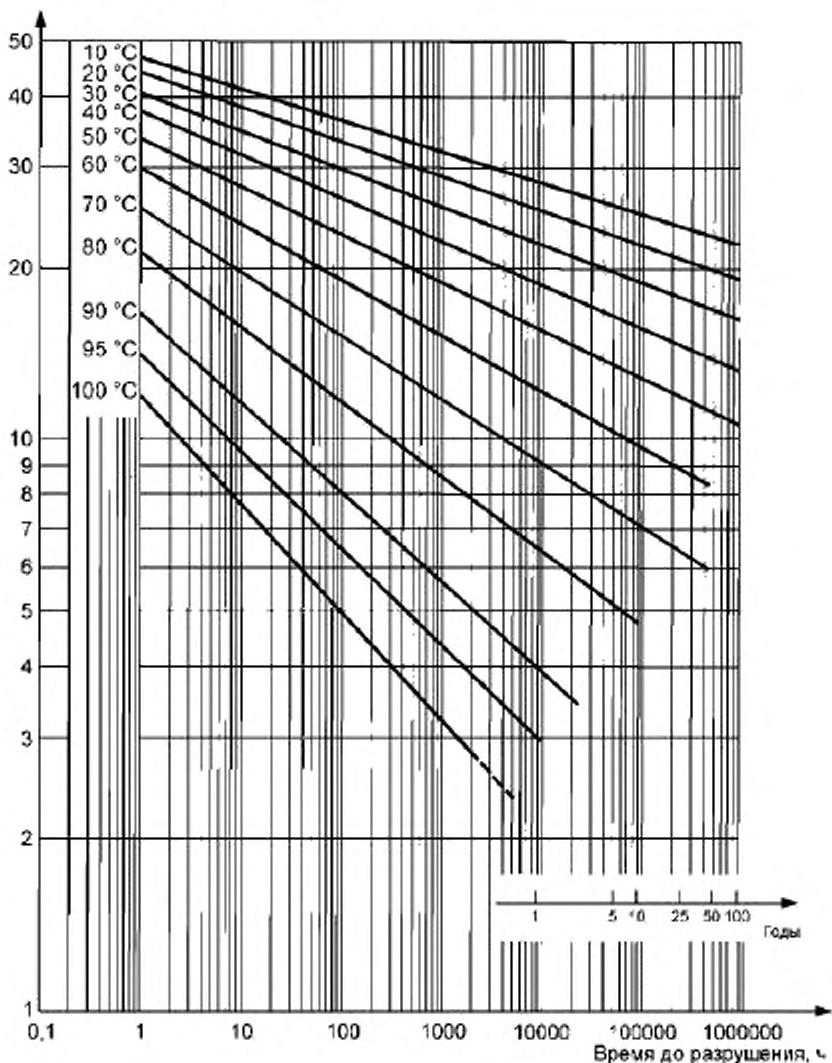


$$\lg t = -72,6624 - \frac{15253}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{29245,14}{T} + 35,54 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.13 — Стандартные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип II


(Продолжение см. с. 138)

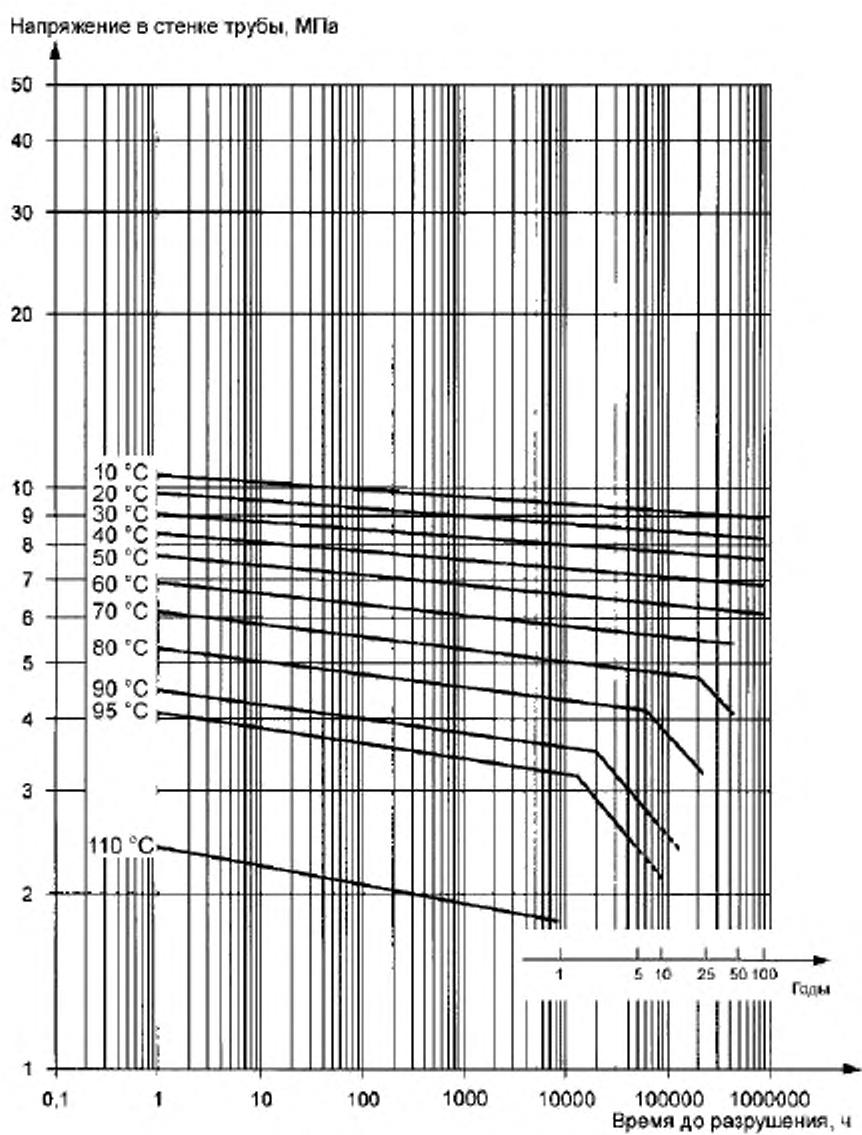

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -190,481 - (58219,035/T) \cdot \lg(\sigma) + 78763,07/T + 119,877 \cdot \lg(\sigma)$ .

Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -23,7954 - (1723,318/T) \cdot \lg(\sigma) + 11150,56/T$ ,  
где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке  
трубы, МПа

Рисунок В.14 — Эталонные кривые длительной прочности РЕ-РТ Тип I  
(Продолжение см. с. 139)

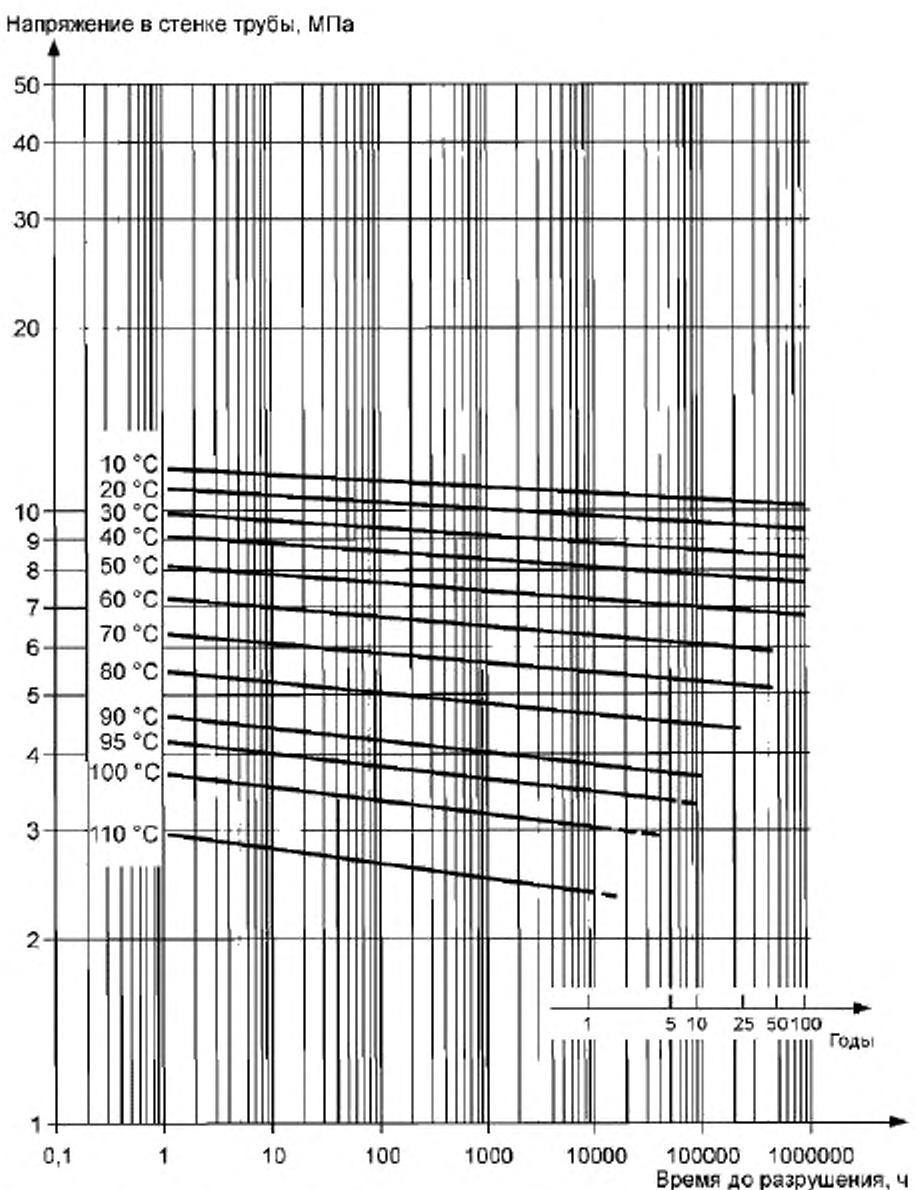

$$\lg(t) = -219 - (62600.752/T) \cdot \lg(\sigma) + 90635.353/T + 126.387 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.15 — Эталонные кривые длительной прочности PE-RT  
Тип II

(Продолжение см. с. 140)

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1):

«Г.1 Значения испытательного давления  $p_{\phi}$ , МПа, фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1»;

таблица Г.1. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X, PB 125 на PB;

головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °C на 80 °C;

таблицу Г.1 дополнить обозначениями — PE-RT Тип I и PE-RT Тип II и соответствующими значениями:

Материал	Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа							
		Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5	
		20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч
PE-RT Тип I	0,4	1,48	0,51	1,48	0,51	1,48	0,68	1,66	0,58
	0,6	1,80	0,63	2,21	0,77	1,82	0,84	2,48	0,87
	0,8	2,40	0,83	2,94	1,02	2,43	1,12	3,31	1,15
	1,0	2,99	1,04	3,68	1,28	3,03	1,40	4,14	1,44
PE-RT Тип II	0,4	1,45	0,48	1,45	0,48	1,45	0,64	1,5	0,5
	0,6	1,84	0,61	1,93	0,64	1,92	0,85	2,26	0,75
	0,8	2,45	0,81	2,57	0,85	2,56	1,14	3,01	1,0
	1,0	3,07	1,02	3,21	1,06	3,2	1,42	3,76	1,24

пункты Г.2, Г.3 и таблицы Г.2, Г.3 изложить в новой редакции:

«Г.2 Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II и kleевых соединений представлены в таблице Г.2.

(Продолжение см. с. 141)

Таблица Г.2

Мате- риал	Класс эксплу- атации	Расчетное напряже- ние, $\sigma_0$ , МПа	Темпе- ратура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не ме- нее	Максимальное рабочее давление $p_{max}$ , МПа			
					0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	3,17	20	1	4,25	6,38	8,50	10,63
			60	1	2,66	3,99	5,32	6,65
			80	3000	0,77	1,16	1,55	1,94
	Класс 2	3,08	20	1	4,38	6,56	8,75	10,94
			60	1	2,74	4,10	5,47	6,84
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
PVC-C Тип II	Класс 1	3,74	20	1	5,5	7,06	9,42	11,7
			60	1	3,20	4,80	6,41	8,01
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
			95	1000	0,47	0,7	0,94	1,17
	Класс 2	3,21	20	1	5,5	8,22	10,97	13,71
			60	1	3,73	5,60	7,46	9,33
			80	3000	0,93	1,39	1,86	2,32
			95	1000	0,55	0,82	1,09	1,36
PVC-C Тип III	Класс 4	4,31	20	1	5,5	6,12	8,15	10,19
			60	1	2,77	4,16	5,55	6,94
			70	3000	0,97	1,46	1,94	2,43
			80	1000	0,8	1,2	1,59	1,99
	Класс 5	2,26	20	1	7,79	11,69	15,59	19,48
			60	1	5,30	7,95	10,60	13,26
			95	1000	0,77	1,16	1,55	1,94
			95	3000	0,64	0,96	1,29	1,61

(Продолжение см. с. 142)

Г.3 Значения испытательного давления для механических соединений труб из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Материал	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Максимальное рабочее давление $p_{\max}$ , МПа			
				0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	80	3000	0,75	1,13	1,51	1,88
	Класс 2	80	3000	0,79	1,19	1,59	1,98
PVC-C Тип II	Класс 1	95	1000	0,39	0,59	0,78	0,98
	Класс 2	95	1000	0,41	0,62	0,82	1,03
	Класс 4	80	1000	0,9	1,35	1,80	2,25
	Класс 5	95	1000	0,66	0,98	1,31	1,64

Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции:

SDR	S	Номинальное давление PN, бар <sup>1)</sup> , <sup>2)</sup>									
		PP-H	PP-B, PP-R	PE-X	PB	PVC-C	PE 63 C=1,25	PE 80 C=1,25	PE 100 C=1,25	PVC-U d≤90 мм C=2,5	PVC-U d>90 мм C=2,0

таблицу Д.1 дополнить сносками — <sup>1), 2)</sup>;

«<sup>1)</sup> Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее действовавшими нормами.

<sup>2)</sup> Если для трубопроводов из PE 63, PE 80, PE 100 устанавливается более высокий коэффициент запаса прочности С, значения номинального давления PN рассчитываются по формуле:  $PN = 10\sigma_S/S$ , где  $\sigma_S$  — расчетное напряжение, МПа; S — серия труб».

Приложение Е. Пункт Е.1 изложить в новой редакции:

«Е.1 Значения расчетного напряжения  $\sigma_o$ , МПа, и расчетных серий  $S'_{\max}$  труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II приведены в таблицах Е.1 — Е.9»;

таблицы Е.1 — Е.6. Наименование. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X;

(Продолжение см. с. 143)

таблицу Е.6 изложить в новой редакции:

Таблица Е.6 — Трубы из PVC-C Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		10,0		10,0		
0,6		7,3		7,1		
0,8		5,5		4,8		
1,0		4,4		4,2		

дополнить таблицами — Е.7, Е.8, Е.9:

Таблица Е.7 — Трубы из PVC-C Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		11,2		11,2		11,2		7,1		
0,6		8,0		7,6		7,5		4,8		
0,8	4,79	6,0	4,55	5,7	4,52	5,6	2,86	3,6	11,2	11,2
1,0		4,8		4,5		4,5		2,9		

Таблица Е.8 — Трубы из PE-RT Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		6,7		6,7		6,7		6,0		
0,6		5,5		4,5		5,4		4,0		
0,8	3,29	4,1	2,68	3,4	3,25	4,1	2,38	3,0	6,68	6,68
1,0		3,3		2,7		3,3		2,4		

(Продолжение см. с. 144)

Таблица Е.9 – Трубы из PE-RT Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_s$	$S'_{ХВ}$
0,4		7,5		7,5		7,5		7,2		
0,6		5,9		5,6		5,6		4,8		
0,8	3,53	4,4	3,37	4,2	3,38	4,2	2,88	3,6	7,47	7,47
1,0		3,5		3,4		3,4		2,9		

Приложение Ж. Таблицу Ж.1 дополнить обозначением PE-RT и соответствующими значениями:

Материал	Расчетный коэффициент запаса прочности С при температуре		
	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$
PE-RT	1,5	1,3	1,0

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

#### «Библиография

- [1] ISO 4065:1996 «Thermoplastic pipes — Universal wall thickness table» («Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок»)
- [2] ISO 11922-1:1997 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series» («Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей». Размеры и допуски — Часть 1: Метрическая серия»)
- [3] ISO 12162:1995 «Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification and designation — Overall service (design) coefficient» («Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей — Классификация и обозначение — Коэффициент запаса прочности»)
- [4] EN ISO 9080:2003 «Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation» («Трубы из пластмасс — Определение дли-

(Продолжение см. с. 145)

тельной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции»)

[5] ISO 10508:2006 «Plastics piping systems for hot and cold water installations — Guidance for classification and design» («Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды. Руководство по классификации и проектированию»)

[6] ISO 13760:1998 «Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure — Miner's rule — Calculation method for cumulative damage» («Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением — Правило Майнера — Расчетный метод определения накопленного повреждения»).

(ИУС № 2 2010 г.)

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52134—2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 № 506-ст**

**Дата введения 2010-06-01**

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325—92 и наименование исключить; дополнить ссылками:

«ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ИСО 4065—2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1—2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ИСО 12162—2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности»;

заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-91Е на ГОСТ 13511—2006, «табака и моющих средств» на «табачных изделий и моющих средств».

Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого):

«**нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности**  $\sigma_{LPL}$ , МПа: Величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при температуре  $T$  и времени  $t$ »;

шестой абзац изложить в новой редакции:

«**минимальная длительная прочность MRS**, МПа: Значение нижнего доверительного предела  $\sigma_{LPL}$  при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО 12162 в зависимости от значения  $\sigma_{LPL}$ »;

дополнить термином и определением (после последнего):

«**трубы с барьерным слоем**: Трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой, например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным материалом основной трубы»;

*(Продолжение см. с. 108)*

термин «расчетное напряжение  $\sigma_s$ ». Определение. Заменить слова: «до ближайшего нижнего значения ряда R 10, если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа» на «до ближайшего нижнего значения ряда R 20».

Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции:

«PVC-C (ХПВХ) — хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II);

дополнить абзацем:

«PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RT тип I (ПЭ-РТ тип I) и PE-RT тип II (ПЭ-РТ тип II)».

Пункт 4.1 дополнить примечанием:

«Примечание

1 Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии, что:

- толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм,

- расчет серий труб  $S'$ <sub>макс</sub> в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы.

2 Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и [1] для труб из PE округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 110)*

Таблица 1

Номи- нальный наруж- ний диаметр d	Серия S (стандартное размерное									
	2(5)		2,5(6)		3,2(7,4)					
	Номинальная толщина									
	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PE 80	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PE-X	PB	PE 80 PE 100	PE-RT	PE-X
10	2,0	1,8	—	1,7	—	1,4	1,4	—	1,4	1,3
12	2,4	2,0	—	2,0	1,8	1,7	1,7	—	1,7	1,4
16	3,3	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,8
20	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3
25	5,1	4,2	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8
32	6,5	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6
40	8,1	6,7	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5
50	10,1	8,3	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6
63	12,7	10,5	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1
75	15,1	12,5	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4
90	18,1	15,0	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1
110	22,1	18,3	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3
125	25,1	20,8	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0
140	28,1	23,3	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7
160	32,1	26,6	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9
180	36,1	29,9	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0
200	—	33,2	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4
225	—	37,4	37,4	37,4	30,8	30,8	—	30,8	30,8	25,2
250	—	—	41,5	41,5	34,2	34,2	—	34,2	34,2	27,9
280	—	—	46,5	—	38,3	—	—	38,3	—	—
315	—	—	52,3	—	—	—	—	43,1	—	—
355	—	—	59,0	—	—	—	—	48,5	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	61,5	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

4(9)				5(11)						
стенки <i>e</i> труб из										
PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PEX	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PE-RT
1,3	1,4	—	1,3	—	1,3	1,3	—	—	—	1,3
1,4	1,4	—	1,4	1,8	1,3	1,3	1,4	—	1,5	1,3
1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,5
2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
20,0	20,0	20,1	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	—	20,5
27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	—	22,7
—	—	31,3	—	25,4	—	25,4	25,4	25,4	—	—
—	—	35,2	—	28,6	—	28,6	28,6	28,6	—	—
—	—	39,7	—	32,2	—	—	—	32,2	—	—
—	—	44,7	—	36,3	—	—	—	36,3	—	—
—	—	50,3	—	40,9	—	—	—	40,9	—	—
—	—	55,8	—	—	—	—	—	45,4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 112)

Продолжение таблицы 1

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Серия <i>S</i> (стандартное размерное)						
	6,3(13,6)				8(17)		
	Номинальная толщина						
PE-X	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PB	PVC-C	
10	—	1,3	—	—	—	1,3	—
12	—	1,3	1,4	—	—	1,3	—
16	1,3	1,3	1,4	—	—	1,3	—
20	1,5	1,5	1,5	—	1,5	1,3	1,6
25	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,6
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9
40	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4
50	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0
63	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8
75	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5
90	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4
110	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,6	6,6
125	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4
140	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,3	8,3
160	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	9,5	9,5
180	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	10,7	10,7
200	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	11,9
225	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4
250	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	14,8	14,8
280	—	20,6	20,6	20,6	20,6	16,6	16,6
315	—	23,2	23,2	23,2	23,2	18,7	18,7
355	—	26,1	26,1	26,1	26,1	21,1	21,1
400	—	29,4	29,4	29,4	29,4	23,7	23,7
450	—	—	—	33,1	33,1	26,7	26,7
500	—	—	—	36,8	36,8	—	29,7
560	—	—	—	41,2	—	—	—
630	—	—	—	46,3	—	—	—
710	—	—	—	52,2	—	—	—
800	—	—	—	58,8	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	—

отношение SDR)

8(17)		8,3(17,6)		10(21)			
стенки <i>e</i> труб из							
PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PE 63	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	1,5	—	—	1,3	1,6	—	—
2,0	1,9	1,8	2,0	1,6	1,6	—	1,6
2,4	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,9
3,0	3,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
3,8	3,8	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
4,5	4,5	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6
5,4	5,4	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
6,6	6,6	6,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
7,4	7,4	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
8,3	8,3	8,0	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
9,5	9,5	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
10,7	10,7	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6
11,9	11,9	11,4	11,4	9,6	9,6	9,6	9,6
13,4	13,4	12,8	12,8	10,8	10,8	10,8	10,8
14,8	14,8	14,2	14,2	11,9	11,9	11,9	11,9
16,6	16,6	15,9	15,9	13,4	13,4	13,4	13,4
18,7	18,7	17,9	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
21,1	21,1	20,1	20,1	16,9	16,9	16,9	16,9
23,7	23,7	22,7	22,7	19,1	19,1	19,1	19,1
26,7	26,7	25,5	25,5	21,5	21,5	21,5	21,5
29,7	29,7	28,4	28,4	—	23,9	23,9	23,9
33,2	—	31,7	31,7	—	26,7	26,7	26,7
37,4	—	35,7	35,7	—	30,0	30,0	30,0
42,1	—	40,2	40,2	—	—	33,9	—
47,4	—	45,3	45,3	—	—	38,1	—
53,3	—	51,0	51,0	—	—	42,9	—
59,3	—	—	56,6	—	—	47,7	—
—	—	—	—	—	—	57,2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 114)

Окончание таблицы 1

Номинальный наружный диаметр d	Серия S (стандартное размерное)						
	12,5(26)				16(33)		
	Номинальная толщина						
PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-L	PP-H PP-B PP-R	PB	
10	—	1,3	—	—	—	—	1,3
12	—	1,3	—	—	—	—	1,3
16	—	1,3	—	—	—	—	1,3
20	—	1,3	—	—	—	—	1,3
25	—	1,3	—	—	—	—	1,3
32	—	1,3	1,8	—	1,5	—	1,3
40	1,8	1,6	1,8	—	1,6	—	1,3
50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6
63	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0
75	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,3	2,3
90	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
110	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4
125	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,9	3,9
140	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,3
160	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	4,9	4,9
180	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5
200	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	6,2	6,2
225	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	6,9	6,9
250	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7
280	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6
315	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	9,7	9,7
355	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9
400	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	12,3	12,3
450	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	13,8	13,8
500	19,1	—	19,1	19,1	19,1	15,3	—
560	21,4	—	21,4	21,4	21,4	17,2	—
630	24,1	—	24,1	24,1	24,1	19,3	—
710	27,2	—	—	27,2	27,2	21,8	—
800	30,6	—	—	30,6	30,6	24,5	—
900	34,4	—	—	34,4	—	27,6	—
1000	38,2	—	—	38,2	—	30,6	—
1200	45,9	—	—	45,9	—	36,7	—
1400	53,5	—	—	53,5	—	42,9	—
1600	61,2	—	—	61,2	—	49,0	—

отношение SDR)

16(33)		20(41)					
стенки в труб из							
PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
—	—	—	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,5	—	1,3	—	—	—
1,8	—	1,6	—	1,3	1,8	—	—
2,0	—	2,0	1,8	1,6	1,8	—	—
2,3	—	2,3	1,9	1,9	1,9	—	—
2,8	—	2,8	2,2	2,2	2,2	—	—
3,4	—	3,4	2,7	2,7	2,7	—	2,7
3,9	—	3,9	3,1	3,1	3,1	—	3,1
4,3	—	4,3	3,5	3,5	3,5	—	3,5
4,9	—	4,9	4,0	4,0	4,0	—	4,0
5,5	—	5,5	4,4	4,4	4,4	—	4,4
6,2	—	6,2	4,9	4,9	4,9	—	4,9
6,9	—	6,9	5,5	5,5	5,5	—	5,5
7,7	—	7,7	6,2	6,2	6,2	—	6,2
8,6	—	8,6	6,9	6,9	6,9	—	6,9
9,7	9,7	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
10,9	10,9	10,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
12,3	12,3	12,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
15,3	15,3	15,3	12,3	—	12,3	12,3	12,3
17,2	17,2	17,2	13,7	—	13,7	13,7	13,7
19,3	19,3	19,3	15,4	—	15,4	15,4	15,4
—	21,8	21,8	17,4	—	—	17,4	17,4
—	24,5	24,5	19,6	—	—	19,6	19,6
—	27,6	27,6	22,0	—	—	22,0	22,0
—	30,6	30,6	24,5	—	—	24,5	24,5
—	36,7	—	29,4	—	—	29,4	—
—	42,9	—	34,3	—	—	34,3	—
—	49,0	—	39,2	—	—	39,2	—

(Продолжение см. с. 116)

Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2 — Пределевые отклонения среднего наружного диаметра

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>7)</sup> (+)	Овальность	
					S 20 и S 16 <sup>6)</sup>	S 12,5 — S 5 <sup>8)</sup>	
10	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
12	—	—	0,3	1,1	0,2	—	0,5
16	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
20	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
25	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	—	0,5
32	0,3	1,3	0,3	1,3	0,2	—	0,5
40	0,4	1,4	0,4	1,4	0,2	—	0,5
50	0,4	1,4	0,5	1,4	0,2	1,4	0,6
63	0,4	1,5	0,6	1,6	0,3	1,4	0,8
75	0,5	1,6	0,7	1,6	0,3	1,5	0,9
90	0,6	1,8	0,9	1,8	0,3	1,6	1,1
110	0,7	2,2	1,0	2,2	0,4	1,8	1,4
125	0,8	2,5	1,2	2,5	0,4	2,2	1,5
140	0,9	2,8	1,3	2,8	0,5	2,5	1,7
160	1,0	3,2	1,5	3,2	0,5	2,8	2,0
180	1,1	3,6	1,7	3,6	0,6	3,2	2,2
200	1,2	4,0	1,8	4,0	0,6	3,6	2,4
225	1,4	4,5	2,1	4,5	0,7	4,0	2,7
250	1,5	5,0	2,3	5,0	0,8	4,5	3,0
280	1,7	9,8	2,5	9,8	0,9	5,0	3,4
315	1,9	11,1	2,8	11,1	1,0	6,8	3,8
355	2,2	12,5	3,2	12,5	1,1	7,6	4,3
400	2,4	14,0	3,6	14,0	1,2	8,6	4,8
450	2,7	15,6	3,8	15,8	1,4	9,6	5,4
500	3,0	17,5	4,0	17,5	1,5	10,8	6,0
560	3,4	19,6	4,3	19,6	1,7	12,0	6,8
630	3,8	22,1	4,6	22,1	1,9	13,5	7,6
710	6,4	24,9	4,9	24,9	2,0	15,2	8,6
800	7,2	28,0	5,0	28,0	2,0	17,1	9,6
900	8,1	31,5	5,0	31,5	2,0	19,2	—
1000	9,0	35,0	5,0	35,0	2,0	21,6	—
1200	10,8	42,0	6,0	42,0	—	24,0	—

и допустимая овальность труб.

Размеры в миллиметрах

труб							
PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,1
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,2
0,3	1,3	0,3	1,0	0,2	0,5	0,3	1,3
0,4	1,4	0,3	1,0	0,2	0,5	0,4	1,4
0,5	1,4	0,3	1,2	0,2	0,6	0,5	1,4
0,6	1,6	0,4	1,5	0,3	0,8	0,6	1,6
0,7	1,6	0,5	1,8	0,3	0,9	0,7	1,6
0,9	1,8	0,6	2,2	0,3	1,1	0,9	1,8
1,0	2,0	0,7	2,7	0,4	1,4	1,0	2,0
1,2	2,5	0,8	3,0	0,4	1,5	1,2	2,5
1,3	2,8	0,9	3,4	0,5	1,7	1,3	2,8
1,5	3,2	1,0	3,9	0,5	2,0	1,5	3,2
1,7	3,6	1,1	4,4	0,6	2,2	1,7	3,6
1,8	4,0	1,2	4,8	0,6	2,4	1,8	4,0
2,1	4,5	1,4	5,4	0,7	2,7	2,1	4,5
2,3	5,0	1,5	6,0	0,8	3,0	2,3	5,0
—	—	2,6	6,8	0,9	3,4	—	—
—	—	2,9	7,6	1,0	3,8	—	—
—	—	3,2	8,6	1,1	4,3	—	—
—	—	3,6	9,6	1,2	4,8	—	—
—	—	3,8	10,8	1,4	5,4	—	—
—	—	—	—	1,5	6,0	—	—
—	—	—	—	1,7	6,8	—	—
—	—	—	—	1,9	7,6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 118)

Окончание таблицы 2

Номинальный наружный диаметр <i>d</i>	Материал						
	PE 63, PE 80, PE 100		PP-H, PP-B, PP-R		PVC-U		
	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Овальность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Овальность	
1400	12,6	49,0	6,0	49,0	—	—	—
1600	14,4	56,0	6,0	56,0	—	—	—

<sup>1)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>2)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 250$   
<sup>3)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству  
<sup>4)</sup> Овальность соответствует квалитету N.  
<sup>5)</sup> Овальность соответствует квалитету M.  
<sup>6)</sup> Овальность для  $d \leq 250$  соответствует квалитету N, а для  $d > 250$   
<sup>7)</sup> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 630$   
<sup>8)</sup> Овальность соответствует значениям для квалитета M, умножен

Примечания:

- 1 Квалитеты установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].
- 2 Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчиты квалитет А:  $(+ 0,009d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет В:  $(+ 0,006d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет С:  $(+ 0,003d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не
- 3 Допустимую овальность труб в отрезках, измеренную сразу после квалитет N: для  $d \leq 75$ :  $(0,008d + 1)$ , но не менее 1,2 мм, для квалитет M:  $(0,024d)$ , округленная до 0,1 мм.
- 4 Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из PE, сварных фитингов, должны соответствовать квалитету В.
- 5 Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.

труб

PE-X		PB		PVC-C		PE-RT	
Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>	Пред. откл. <sup>2)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>5)</sup>	Пред. откл. <sup>3)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>6)</sup>	Пред. откл. <sup>1)</sup> (+)	Оваль- ность <sup>4)</sup>
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

ет квалитету А для  $d \leq 400$ .соответствует квалитету В, а для  $d > 250$  — квалитету А.  
ет квалитету С для  $d \geq 63$ .

— квалитету М.

соответствует квалитету В, а для  $d \geq 710$  — квалитету А.  
ным на 0,5.

ваются по следующим формулам:

более 10,0;

более 4,0;

более 2,0.

изготовления, рассчитывают по следующим формулам:

 $75 < d \leq 250$ :  $(0,02d)$  и для  $d > 250$ :  $(0,035d)$ , округленная до 0,1 мм;

PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PE-RT, соединяемых при помощи электро-

может быть установлена допустимая овальность по квалитету К ( $0,06d$ ),

(Продолжение см. с. 120)

Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: «>» на «≥»; дополнить графой — PE-RT;

в графе «РЕ-RT» для значений толщины стенки  $e$  от 1,0 мм до 42,0 мм включительно проставить значения предельных отклонений как в графе «РЕ-63, РЕ-80, РЕ-100», для значений толщины стенки  $e$  от 42,1 мм до 62,0 мм включительно проставить прочерк;

примечания изложить в новой редакции:

«Примечание

1 Квалитеты установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

2 Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: квалитет W:  $(0,1e \pm 0,2)$ , округленное до 0,1 мм.

3 Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие квалитету V, рассчитываемые по следующей формуле: квалитет V:  $(0,1e \pm 0,1)$ , округленное до 0,1 мм».

Пункт 4.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для труб из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R.

Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции:

«4.6.1 Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготавливаться из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки:

- встык для труб из РЕ;

- в раструб для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-RT;

- электросварные для труб из РЕ, PP-H, PP-B, PP-R, PB, РЕ-X, РЕ-RT».

Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения «PVC-C» дополнить обозначением: «,РЕ-RT».

Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для фитингов из РЕ»;

третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа.»;

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R;

четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-L 100 на PVC-U.

Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 121)

Таблица 5 — Трубы из PE 63, PE 80, PE 100

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PE 100	PE 80	PE 63
20	100	12,4	9,0	8,0
80	165 <sup>1)</sup>	5,4	4,5	3,5
80	1000	5,0	4,0	3,2

<sup>1)</sup> В случае пластического разрушения при режиме 80 °C — 165 ч проводят повторные испытания до получения удовлетворительного результата при более низких значениях напряжения в соответствии с таблицей 5а.

пункт дополнить таблицей — 5а:

Таблица 5а

PE 100		PE 80		PE 63	
Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
5,4	165	4,5	165	3,5	165
5,3	256	4,3	233	3,4	295
5,2	399	4,2	331	3,3	538
5,1	629	4,1	474	3,2	1000
5,0	1000	4,0	685		
			1000		

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: «Таблица 6 — Трубы из PVC-U»:

таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PB 125 на PB;

таблицу 10 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 122)

Таблица 10 — Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PVC-C Тип I	PVC-C Тип II	
20	43,0	48,0	1
95	5,6	5,9	165
95	4,6	4,7	1000

пункт дополнить таблицей — 10а:

Таблица 10а — Трубы из PE-RT Тип I и PE-RT Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PE-RT Тип I	PE-RT Тип II	
20	9,9	10,8	1
95	3,8	3,9	22
95	3,6	3,7	165
95	3,4	3,6	1000

Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.3 Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

Таблица 11 — Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II

Материал труб	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PE-X	110	2,5	8760
PP-H		1,95	
PP-B		1,4	
PP-R		1,9	
PB		2,4	
PE-RT Тип I		1,9	
PE-RT Тип II		2,3	

(Продолжение см. с. 123)

5.1.4 Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 12.

Таблица 12 — Термическая стабильность труб из PVC-C

Материал труб	Температура испытаний, °C	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PVC-C Тип I	95	3.6	8760
PVC-C Тип II	100	2.4	8760

Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствующими значениями:

Материал труб	Температура испытаний, °C	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PE-RT	110 ± 2	До 8	60 ± 2	2
		От 8 до 16	120 ± 2	
		Св. 16	240 ± 5	

Подпункт 5.1.8. Заменить слова: «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг)» на «30 % — для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг), PE-RT (190 °C/5,0 кг);».

Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:

«5.1.11 Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80 °C, труб из PVC-C Тип I — не менее 110 °C, труб из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: «классов эксплуатации 3—5» на «классов эксплуатации 4 и 5».

Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции:

«5.1.15 Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на длительную прочность в соответствии с 5.3.1.

(Продолжение см. с. 124)

Таблица 15

Материал фитингов	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PP-H	20	21	1
	95	3,5	1000
PP-B	20	16,0	1
	95	2,6	1000
PP-R	20	16,0	1
	95	3,5	1000
PE-X	20	12,0	1
	95	4,4	1000
PB	20	15,5	1
	95	6,0	1000
PE-RT Тип I	20	9,9	1
	95	3,4	1000
PE-RT Тип II	20	10,8	1
	95	3,6	1000
PVC-C Тип I	20	33,7	1
	60	21,07	1
	80	6,14	3000
PVC-C Тип II	20	43,96	1
	60	29,91	1
	80	7,44	3000
	95	4,37	1000
PVC-U	60	10,0	1000

Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не идентичных материалу труб, должны соответствовать требованиям таблицы 15 в части температуры и времени испытаний, а испытательное давление должно рассчитываться по формуле (6).».

Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 125)

Таблица 16

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1	4,2PN
20	100	3,5PN
20	1000	3,2PN
60	1000	1,0PN

1) Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.21 изложить в новой редакции:

«5.1.21 Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-L должна быть не менее 74 °C, фитингов из PVC-C Тип I — не менее 103 °C, фитингов из PVC-C Тип II — не менее 115 °C».

Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции:

«5.1.23 Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия».

Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа «клевое». Для характеристики соединения «Стойкость к действию растягивающей нагрузки» заменить знак «+» на «-».

Подпункт 5.1.25 после слов «указанных в таблице 20» дополнить словами: «и таблице 20а для kleевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-C Тип II»;

дополнить абзацем (перед таблицей 20):

«Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г»;

таблицу 20 изложить в новой редакции:

Таблица 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PP-H	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	5,0
PP-B	1, 2, 5	95	1000	2,6
	4	80	1000	3,7
PP-R	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	4,6

(Продолжение см. с. 126)

Окончание таблицы 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PE-X	1, 2, 5	95	1000	4,4
	4	80	1000	5,2
PB	1, 2, 5	95	1000	6,0
	4	80	1000	8,2
PE-RT Тип I	1, 2, 5	95	1000	3,4
	4	80	1000	4,5
PE-RT Тип II	1, 2, 5	95	1000	3,6
	4	80	1000	4,81
PVC-C Тип I (механическое соединение)	1,2	80	3000	8,25
PVC-C Тип II (механическое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,68
	4	80	1000	10,18

пункт дополнить таблицей — 20а:

Таблица 20а

Материал фитингов	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PVC-C Тип I (клеевое соединение)	1,2	80	3000	6,14
PVC-C Тип II (клеевое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,37
	4	80	1000	8,59

Подпункт 5.1.26. Заменить значение: «не выше 90 °C» на «не более 95 °C».

Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа «Максимум». Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6 на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5.

(Продолжение см. с. 127)

Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: « $T_{\max} + 10$ » на « $T_{\max} + 10$ , но не более 95 °C».

Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов «Может устанавливаться» изложить в новой редакции: «Требование распространяется на трубы из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT».

Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции:

Таблица 23

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <sup>1)</sup> , бар
20	1000	1,7PN
40	1000	1,3PN
60	1000	0,61PN

1) Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: «Испытательное давление, МПа» на «Испытательное давление».

Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов «в таблице 26» изложить в новой редакции (дополнить примечанием):

«Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

- класс 1 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 2 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 4 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс 5 — для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;

- класс «XB» — для PE и PVC-U.

Примечание — Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный в [5], не применяется в настоящем стандарте»;

таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить.

Подпункт 5.2.5. Заменить слова: «классов эксплуатации 1—5» на «классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5».

Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 128)

«5.2.7 В качестве расчетной серии  $S'_{\max}$  для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а):

$$S'_{\max} = \sigma_0 / p_{\max}, \quad (9)$$

где  $\sigma_0$  — расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа;

$$S'_{\max} = \sigma_s / p_{\max}, \quad (9a)$$

где  $\sigma_s$  — допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °С в течение 50 лет;

$p_{\max}$  — максимальное рабочее давление 1,0 МПа».

Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

«При определении  $S'_{\max}$  и  $S'_{\text{XB}}$  округление проводят до 0,1. Для заданного класса эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана номинальная серия труб  $S$ , установленная в таблице 1, величиной не более расчетной серии  $S'_{\max}$ ».

Подпункт 5.2.10 Таблицу 27 изложить в новой редакции:

Таблица 27

Материал	Коэффициент запаса прочности С, не менее <sup>1)</sup>
PE	1,25
PE-RT	1,25
PE-X	1,25
PP-H	1,6
PP-B, PP-R	1,25 <sup>2)</sup>
PB	1,25
PVC-U	1,6 <sup>2)</sup>
PVC-C	1,6 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Значения минимальных коэффициентов запаса прочности при температуре 20 °С установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3].

<sup>2)</sup> Установлены следующие коэффициенты запаса прочности С при температуре 20 °С для:

PP-B, PP-R — 1,4;  
PVC-C — 2,5;  
PVC-U — 2,5 для  $d \leq 90$  мм и 2,0 для  $d > 90$  мм.

(Продолжение см. с. 129)

Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции:

«5.2.11 Толщина стенки фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT, PE, PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на коэффициент 1,35».

Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова «уравнениями» изложить в новой редакции: «которые устанавливают величины  $\sigma_{LPL}$  и представлены в приложении В»;

Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: «PVC-U 100, PVC-U 125» на «PVC-U».

Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:

«5.3.2.6 Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов».

Раздел 5 дополнить подпунктом — 5.3.2.7:

«5.3.2.7 Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PE-RT Тип I и PE-RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа».

Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего):

«В маркировке фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C, PE-RT допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им величины максимального рабочего давления».

Подпункт 7.3.1. Таблицу 32 изложить в новой редакции:

Таблица 32

Группа размеров	Диапазон величин номинальных диаметров, мм
1	От 10 до 63
2	« 75 « 225
3	« 250 « 630
4	710 и более

Пункт 7.4. Таблица 35. Графа «Контролируемый параметр труб или фитингов». Показатель 11. Заменить обозначения:

«PVC-C» на «PVC-C, PE-RT»;

«20 °C» на «20 °C (60 °C)»;

«1000 ч» на «1000 ч (3000 ч)»;

*(Продолжение см. с. 130)*

для показателя 13 изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр труб или фитингов	Номер пункта настоящего стандарта		Периодичность контроля, не менее	Количество проб труб или образцов фитингов, шт.
	технических требований	методов контроля		
13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из PVC-U и их соединений:				
20 °C — 1 ч	5.1.18, 5.1.31	8.7, 8.8	На каждой партии	3
20 °C — 100 ч			Один раз в 6 мес	3
20 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3
40 °C — 1000 ч или 60 °C — 1000 ч			Один раз в 12 мес	3

таблицы 36, 37. Сноски <sup>1)</sup> после слов «при температуре 95 °C» дополнить словами: «для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II»; заменить слова: «обе точки» на «все точки»;

таблица 37. Графу «Количество испытуемых фитингов» для параметра «Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении» изложить в новой редакции: «3 для каждой группы размеров и видов»;

таблица 38. Графу «Количество испытуемых узлов соединений» изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении температуры	Согласно рисунку 3 для каждой конструкции соединения
Стойкость при циклическом изменении давления	3 для каждой группы размеров и конструкции соединения

(Продолжение см. с. 131)

Окончание

Контролируемый параметр соединения	Количество испытуемых узлов соединений, шт.
Стойкость к действию растягивающей нагрузки <sup>1)</sup>	3 для группы размеров I (таблица 32) для каждой конструкции соединения
Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе	
Стойкость при разрежении <sup>1)</sup>	3 для каждой группы размеров и группы давлений
Стойкость kleевых соединений труб и фитингов из PVC-C Тип I к $T_{авар}$	Согласно рисунку 2 на образцах любого номинального диаметра

Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126.

Пункт 8.9. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I».

Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Стружку помещают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки  $(125 \pm 25)$  мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001 г»;

третий абзац. Заменить слова: «из проволоки» на «из сетки»;

четвертый абзац. Заменить слова: «массу образца» на «массу контейнера с образцом»;

пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:

«Степень сшивки  $G$  в процентах вычисляют по формуле

$$G = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} 100, \quad (13)$$

где  $m_1$  — масса контейнера, г;

$m_2$  — масса контейнера со стружкой до кипячения, г;

$m_3$  — масса контейнера со стружкой после кипячения, г.

Результат округляют до целого числа»;

последний абзац. Заменить слова: «трех образцов» на «двух образцов».

Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26):

(Продолжение см. с. 132)

второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: «составлять не менее 4,8 МПа» на «соответствовать таблице 48»; дополнить таблицей — 48:

Таблица 48

Материал труб	Оеевое напряжение, МПа
PP-Н	3,6
PP-В	3,0
PP-R	2,4
PE-X	1,8
PB	0,9
PVC-C	3,4
PE-RT Тип I	2,2
PE-RT Тип II	2,6

Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: [6].

Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1—В.5, В.8—В.10):


«В.1 Эталонные кривые длительной прочности PP-Н, PP-В, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U представлены на рисунках В.1 — В.15.

Примечание — Эталонные кривые длительной прочности получены по методике стандарта [4]»;

рисунки В.1 — В.3, В.5. Наименование. Заменить слова: «труб из PP-Н 100» на «PP-Н», «труб из PP-В 80» на «PP-В», «труб из PP-R 80» на «PP-R», «труб из PE-X» на «PE-X», «труб из PB 125» на «PB»;

рисунки В.6, В.7, В.11 заменить новыми;

*(Продолжение см. с. 133)*

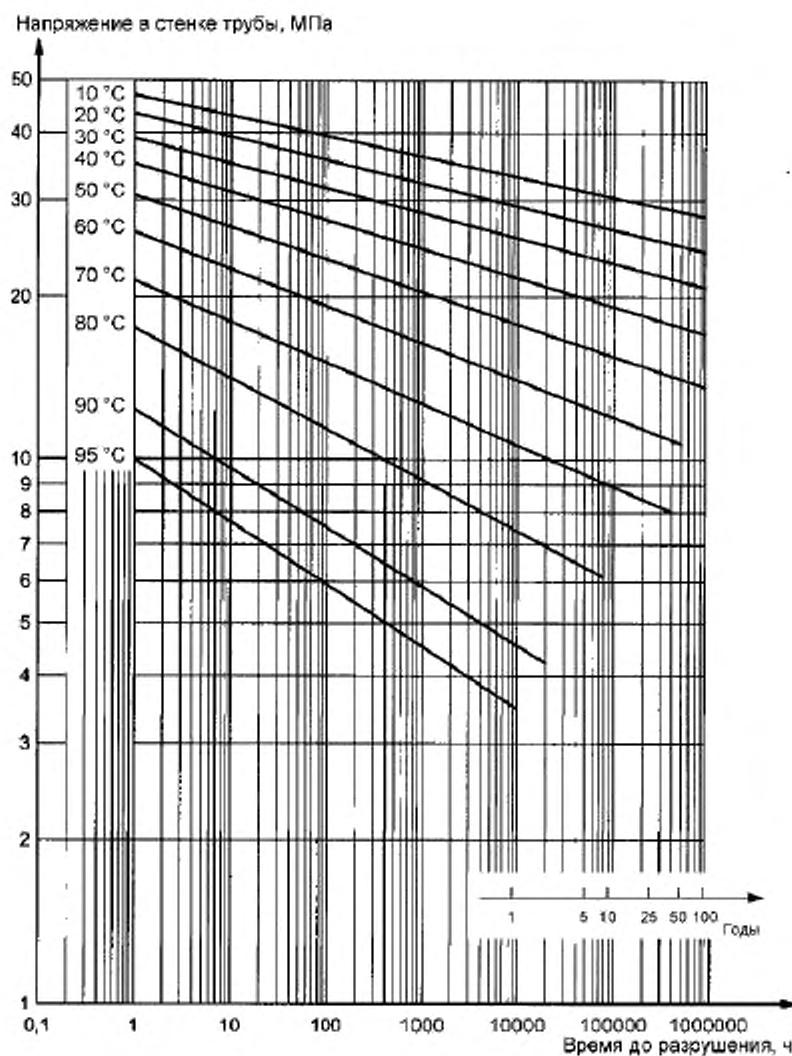


$$\lg t = -109,95 - \frac{21897,4}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{43702,87}{T} + 50,74202 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.6 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 134)

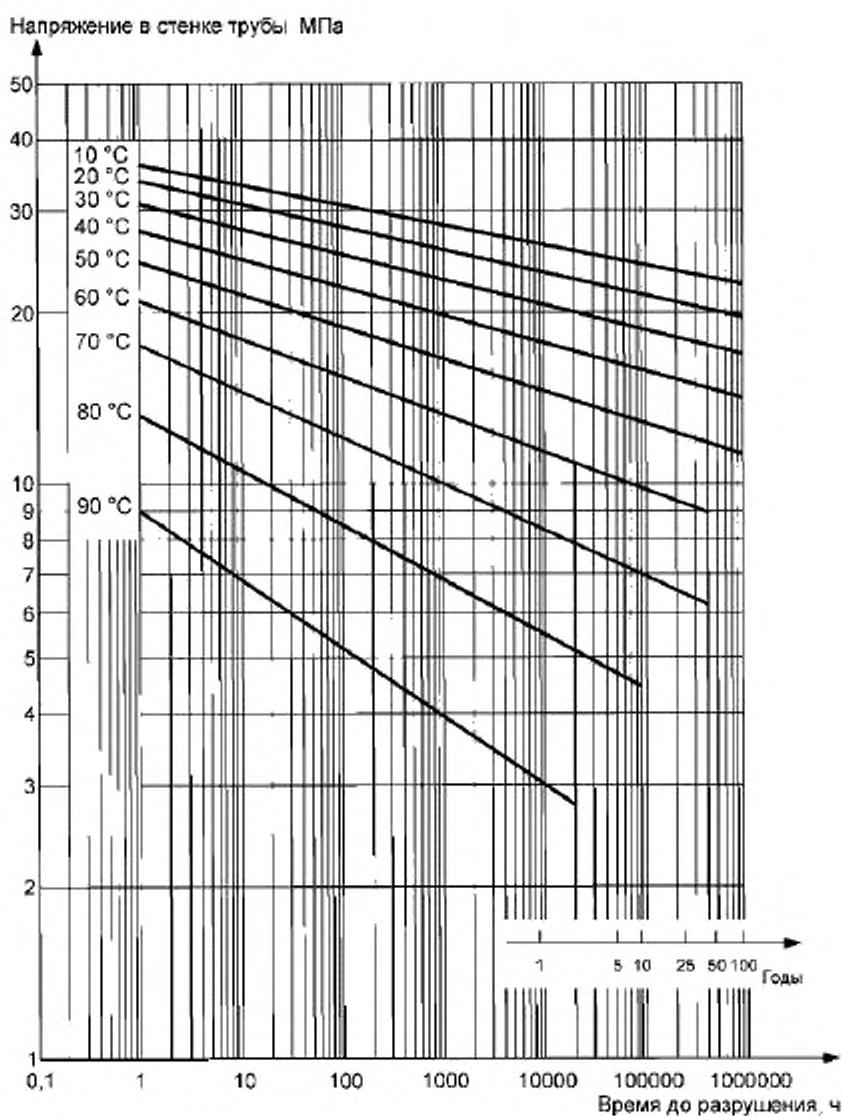


$$\lg t = -121,699 - \frac{25985}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{47143,18}{T} + 63,03511 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.7 — Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип I

(Продолжение см. с. 135)

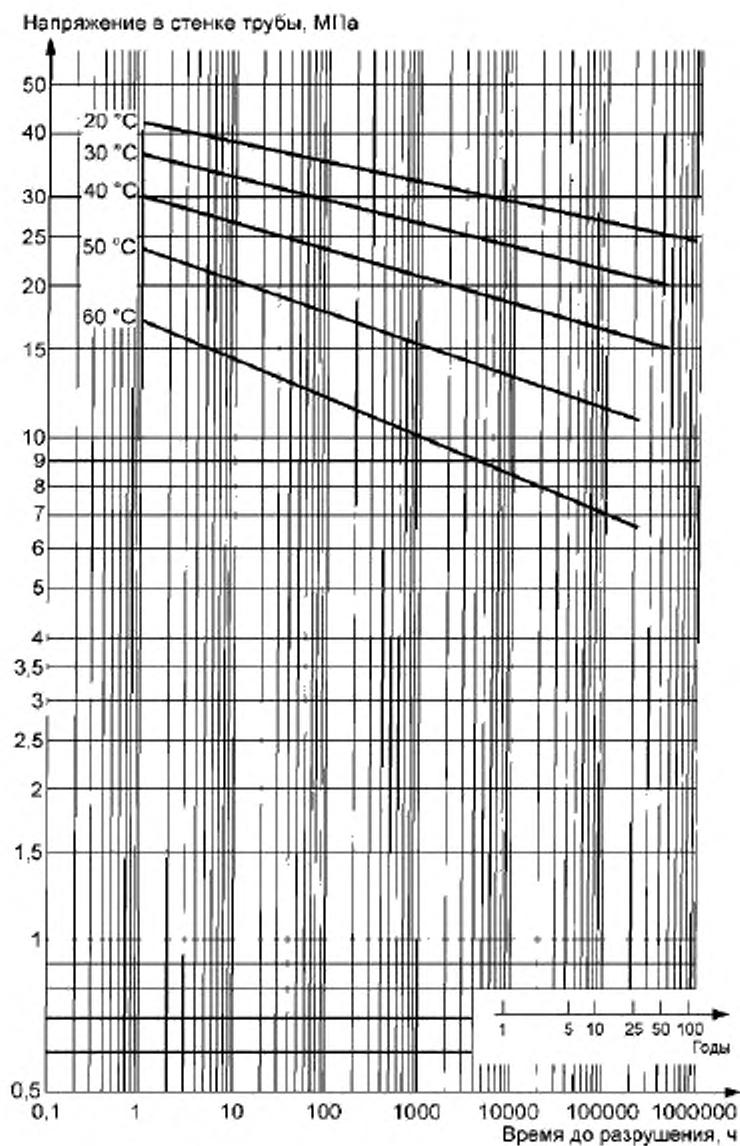


$$\lg t = -164,461 - \frac{29349,493}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{60126,534}{T} + 75,079 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.11 — Эталонные кривые длительной прочности PVC-U

(Продолжение см. с. 136)

приложение В дополнить рисунками — В.12 — В.15:

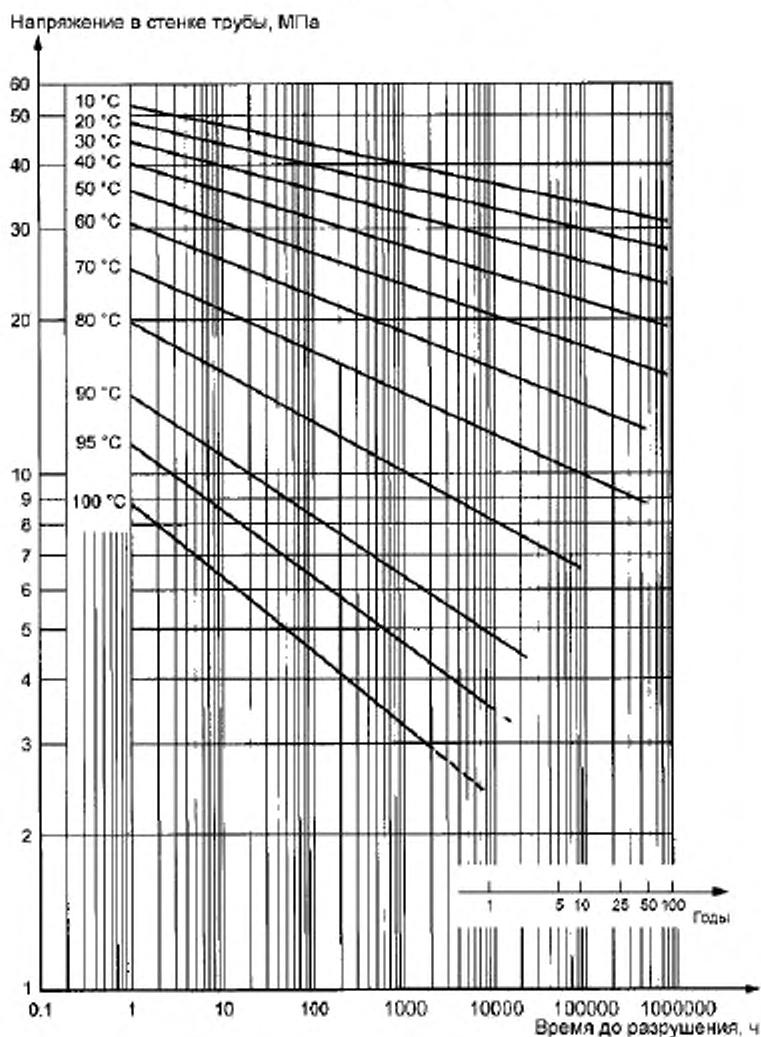


$$\lg t = -115,839 - \frac{22980}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{45647,94}{T} + 54,73219 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.12 — Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип II

(Продолжение см. с. 137)

Напряжение в стенке трубы, МПа

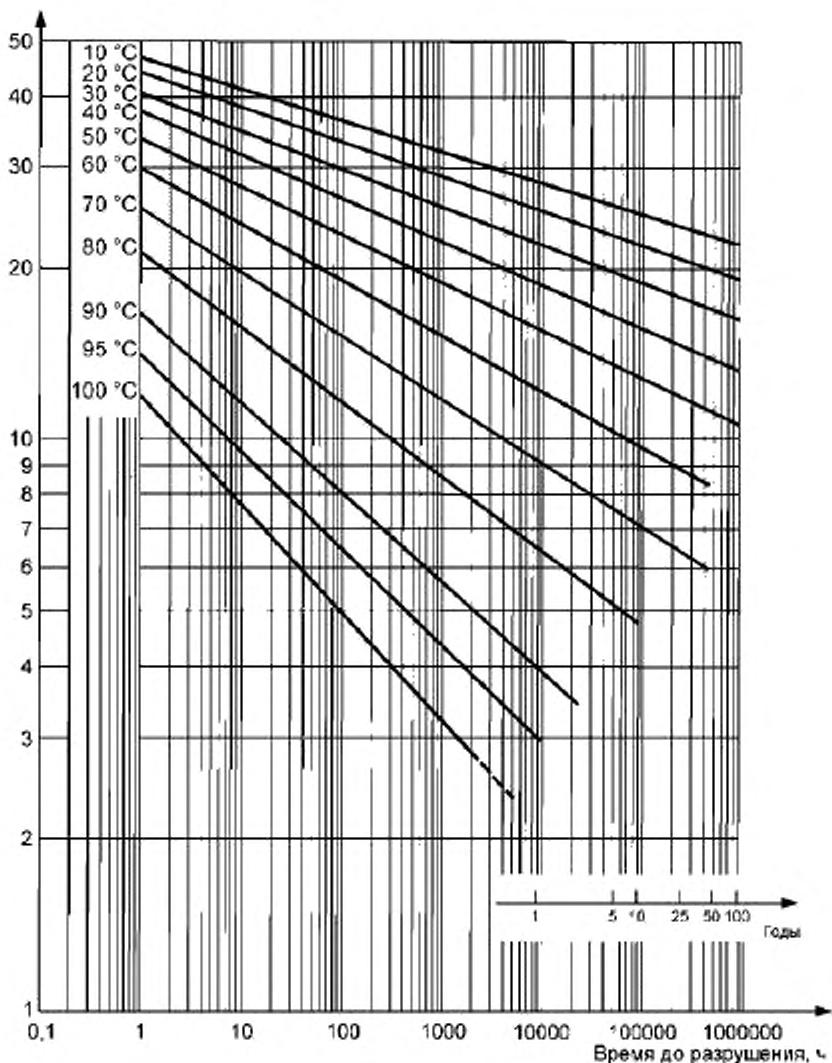


$$\lg t = -72,6624 - \frac{15253}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{29245,14}{T} + 35,54 \cdot \lg \sigma,$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.13 — Стандартные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип II


(Продолжение см. с. 138)

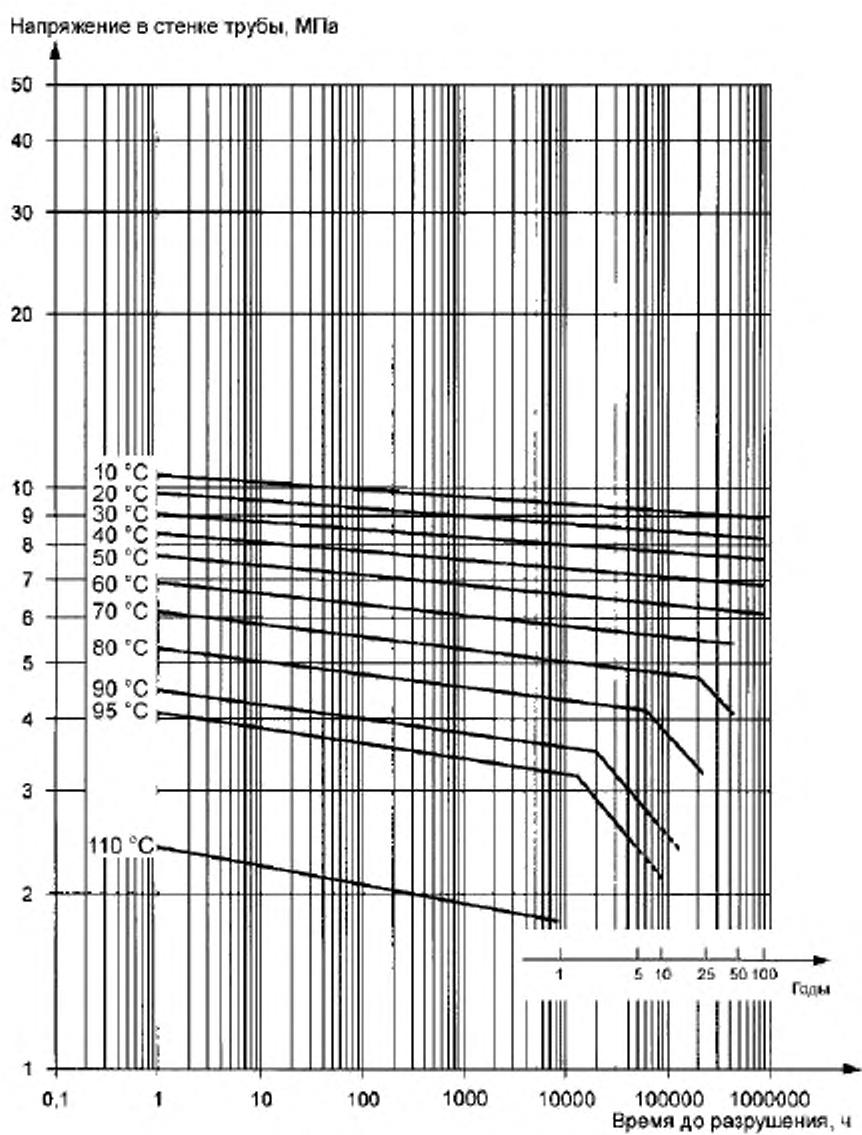

Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -190,481 - (58219,035/T) \cdot \lg(\sigma) + 78763,07/T + 119,877 \cdot \lg(\sigma)$ .

Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -23,7954 - (1723,318/T) \cdot \lg(\sigma) + 11150,56/T$ ,  
где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке  
трубы, МПа

Рисунок В.14 — Эталонные кривые длительной прочности РЕ-РТ Тип I  
(Продолжение см. с. 139)

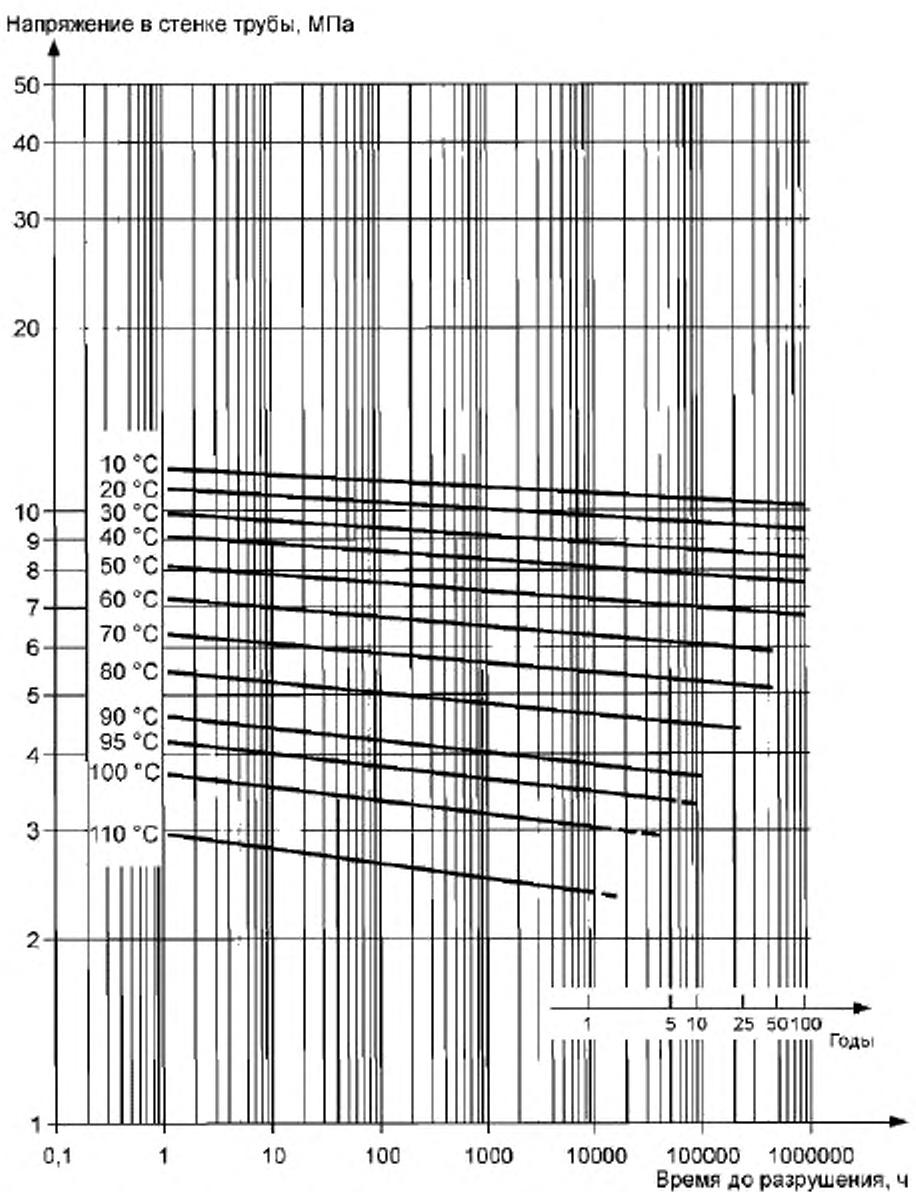

$$\lg(t) = -219 - (62600.752/T) \cdot \lg(\sigma) + 90635.353/T + 126.387 \cdot \lg(\sigma),$$

где  $t$  — время, ч;  $T$  — температура, К;  $\sigma$  — напряжение в стенке трубы, МПа

Рисунок В.15 — Эталонные кривые длительной прочности PE-RT  
Тип II

(Продолжение см. с. 140)

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1):

«Г.1 Значения испытательного давления  $p_{\phi}$ , МПа, фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1»;

таблица Г.1. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X, PB 125 на PB;

головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °C на 80 °C;

таблицу Г.1 дополнить обозначениями — PE-RT Тип I и PE-RT Тип II и соответствующими значениями:

Материал	Максимальное рабочее давление $P_{max}$ , МПа	Испытательное давление, МПа							
		Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5	
		20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	80 °C/ не менее 1000 ч	20 °C/ не менее 1 ч	95 °C/ не менее 1000 ч
PE-RT Тип I	0,4	1,48	0,51	1,48	0,51	1,48	0,68	1,66	0,58
	0,6	1,80	0,63	2,21	0,77	1,82	0,84	2,48	0,87
	0,8	2,40	0,83	2,94	1,02	2,43	1,12	3,31	1,15
	1,0	2,99	1,04	3,68	1,28	3,03	1,40	4,14	1,44
PE-RT Тип II	0,4	1,45	0,48	1,45	0,48	1,45	0,64	1,5	0,5
	0,6	1,84	0,61	1,93	0,64	1,92	0,85	2,26	0,75
	0,8	2,45	0,81	2,57	0,85	2,56	1,14	3,01	1,0
	1,0	3,07	1,02	3,21	1,06	3,2	1,42	3,76	1,24

пункты Г.2, Г.3 и таблицы Г.2, Г.3 изложить в новой редакции:

«Г.2 Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II и kleевых соединений представлены в таблице Г.2.

(Продолжение см. с. 141)

Таблица Г.2

Мате- риал	Класс эксплу- атации	Расчетное напряже- ние, $\sigma_0$ , МПа	Темпе- ратура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не ме- нее	Максимальное рабочее давление $p_{max}$ , МПа			
					0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	3,17	20	1	4,25	6,38	8,50	10,63
			60	1	2,66	3,99	5,32	6,65
			80	3000	0,77	1,16	1,55	1,94
	Класс 2	3,08	20	1	4,38	6,56	8,75	10,94
			60	1	2,74	4,10	5,47	6,84
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
PVC-C Тип II	Класс 1	3,74	20	1	5,5	7,06	9,42	11,7
			60	1	3,20	4,80	6,41	8,01
			80	3000	0,80	1,20	1,59	1,99
			95	1000	0,47	0,7	0,94	1,17
	Класс 2	3,21	20	1	5,5	8,22	10,97	13,71
			60	1	3,73	5,60	7,46	9,33
			80	3000	0,93	1,39	1,86	2,32
			95	1000	0,55	0,82	1,09	1,36
PVC-C Тип III	Класс 4	4,31	20	1	5,5	6,12	8,15	10,19
			60	1	2,77	4,16	5,55	6,94
			70	3000	0,97	1,46	1,94	2,43
			80	1000	0,8	1,2	1,59	1,99
	Класс 5	2,26	20	1	7,79	11,69	15,59	19,48
			60	1	5,30	7,95	10,60	13,26
			95	1000	0,77	1,16	1,55	1,94
			95	3000	0,64	0,96	1,29	1,61

(Продолжение см. с. 142)

Г.3 Значения испытательного давления для механических соединений труб из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Материал	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Максимальное рабочее давление $p_{\max}$ , МПа			
				0,4	0,6	0,8	1,0
PVC-C Тип I	Класс 1	80	3000	0,75	1,13	1,51	1,88
	Класс 2	80	3000	0,79	1,19	1,59	1,98
PVC-C Тип II	Класс 1	95	1000	0,39	0,59	0,78	0,98
	Класс 2	95	1000	0,41	0,62	0,82	1,03
	Класс 4	80	1000	0,9	1,35	1,80	2,25
	Класс 5	95	1000	0,66	0,98	1,31	1,64

Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции:

SDR	S	Номинальное давление PN, бар <sup>1), 2)</sup>									
		PP-H	PP-B, PP-R	PE-X	PB	PVC-C	PE 63 C=1,25	PE 80 C=1,25	PE 100 C=1,25	PVC-U d≤90 мм C=2,5	PVC-U d>90 мм C=2,0

таблицу Д.1 дополнить сносками — 1), 2);

«1) Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее действовавшими нормами.

2) Если для трубопроводов из PE 63, PE 80, PE 100 устанавливается более высокий коэффициент запаса прочности С, значения номинального давления PN рассчитываются по формуле:  $PN = 10\sigma_S/S$ , где  $\sigma_S$  — расчетное напряжение, МПа; S — серия труб».

Приложение Е. Пункт Е.1 изложить в новой редакции:

«Е.1 Значения расчетного напряжения  $\sigma_o$ , МПа, и расчетных серий  $S'_{\max}$  труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II приведены в таблицах Е.1 — Е.9»;

таблицы Е.1 — Е.6. Наименование. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X;

(Продолжение см. с. 143)

таблицу Е.6 изложить в новой редакции:

Таблица Е.6 — Трубы из PVC-C Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		10,0		10,0		
0,6		7,3		7,1		
0,8		5,5		4,8		
1,0		4,4		4,2		

дополнить таблицами — Е.7, Е.8, Е.9:

Таблица Е.7 — Трубы из PVC-C Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		11,2		11,2		11,2		7,1		
0,6		8,0		7,6		7,5		4,8		
0,8	4,79	6,0	4,55	5,7	4,52	5,6	2,86	3,6	11,2	11,2
1,0		4,8		4,5		4,5		2,9		

Таблица Е.8 — Трубы из PE-RT Тип I

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_S$	$S'_{XB}$
0,4		6,7		6,7		6,7		6,0		
0,6		5,5		4,5		5,4		4,0		
0,8	3,29	4,1	2,68	3,4	3,25	4,1	2,38	3,0	6,68	6,68
1,0		3,3		2,7		3,3		2,4		

(Продолжение см. с. 144)

Таблица Е.9 – Трубы из PE-RT Тип II

Максимальное рабочее давление $P_{\max}$ , МПа	Класс 1		Класс 2		Класс 4		Класс 5		Класс ХВ	
	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_0$	$S'_{\max}$	$\sigma_s$	$S'_{ХВ}$
0,4		7,5		7,5		7,5		7,2		
0,6		5,9		5,6		5,6		4,8		
0,8	3,53	4,4	3,37	4,2	3,38	4,2	2,88	3,6	7,47	7,47
1,0		3,5		3,4		3,4		2,9		

Приложение Ж. Таблицу Ж.1 дополнить обозначением PE-RT и соответствующими значениями:

Материал	Расчетный коэффициент запаса прочности С при температуре		
	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$	$T_{\text{раб}}$
PE-RT	1,5	1,3	1,0

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

#### «Библиография

- [1] ISO 4065:1996 «Thermoplastic pipes — Universal wall thickness table» («Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок»)
- [2] ISO 11922-1:1997 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series» («Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей». Размеры и допуски — Часть 1: Метрическая серия»)
- [3] ISO 12162:1995 «Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification and designation — Overall service (design) coefficient» («Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей — Классификация и обозначение — Коэффициент запаса прочности»)
- [4] EN ISO 9080:2003 «Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation» («Трубы из пластмасс — Определение дли-

(Продолжение см. с. 145)

тельной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции»)

[5] ISO 10508:2006 «Plastics piping systems for hot and cold water installations — Guidance for classification and design» («Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды. Руководство по классификации и проектированию»)

[6] ISO 13760:1998 «Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure — Miner's rule — Calculation method for cumulative damage» («Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением — Правило Майнера — Расчетный метод определения накопленного повреждения»)».

(ИУС № 2 2010 г.)