

СОГЛАСОВАНО

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

Заместитель начальника  
Главного Технического  
управления

Письмо № 8-7/8 Д.Я.Шамараков  
24 января 1978 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра  
энергетического ма-  
шиностроения

\_\_\_\_\_ Ю.В. Котов

16 марта 1978 г.  
со сроком введения  
01. 04 1978 г.

Группа В25

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ОСТ 24.838.16-74 "Аппараты золосмыльные.  
Основные параметры и размеры. Технические требования."

---

Стр. 2 заменена новой.

Черт.2 в таблице "Обозначение сплава" заменить на  
"Обозначение сопла".




Раздел 2 "Технические требования" дополнить пунктом 2.14.

"2.14. По требованию заказчика установка лопки и сопла  
может производиться при монтаже по месту".

---

Индекс, номер и дата государственной регистрации

ОСТ 24.838.10-74 Стр. 2

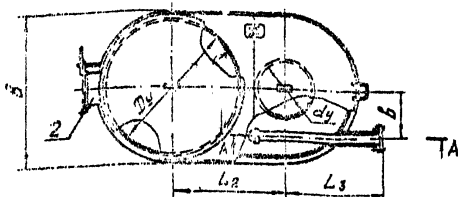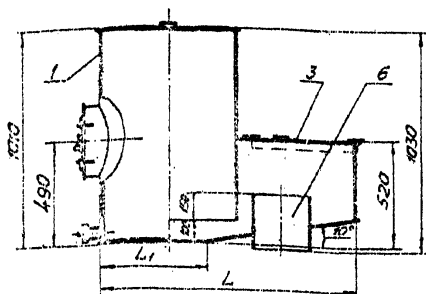

	Размеры, мм								
	B*	L	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	B	h*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>
A3-370	410	690	370	152	130	115	315	310	250
A3-520	560	960	520	212	215	150	490	425	300
A3-750	790	1380	750	317	300	180	705	610	450

Размеры B, h и L<sub>1</sub> уточняются при разработке рабочих чертежей.

1-корпус; 2-люк; 3-крышка; 4-патрубок подводящий; 5-сепло; 6-сливная труба.

Черт. 1

РАЗРАБОТАНО Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования (ЦКТИ)

Директор	<u>письмо № 15/2330 от 02.03.77 г.</u>	Н.М. Марков
Заведующий отраслевым отделом стандартизации	<u>письмо № 15/2330 от 02.03.77 г.</u>	В.Л. Марков
Руководитель темы	<u>письмо № 15/2330 от 02.03.77 г.</u>	Н.Н. Прокофичев
Исполнители	<u>письмо № 15/2330 от 02.03.77 г.</u>	О.К. Егорова

П О Д Г О Т О В Л Е Н К У Т В Е Р Д Ы Л И

Техническим управлением  
Министерства энергетического  
машиностроения

Начальник Технического  
управления

\_\_\_\_\_ В.П. Плястов  
09.03.77