

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
901-1-91.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м<sup>3</sup>/с  
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 М  
/ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА/

АЛЬБОМ I  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

25562-01

				Исполнен	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
 901-1-91.88  
 ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м<sup>3</sup>/с  
 ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0М  
 /ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА/  
**АЛЬБОМ I**

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
 АЛЬБОМ II - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ/НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ,  
 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ  
 АЛЬБОМ III - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ/ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ,  
 УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
 АЛЬБОМ IV - СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ /НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ/  
 АЛЬБОМ V - СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ /ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ/  
 АЛЬБОМ VI - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 АЛЬБОМ VII.1 - ЗАДАНИЯ ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ НА КОМПЛЕКТНЫЕ  
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

АЛЬБОМ VII.2 - ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ ГЛАВМОНТАЖАВТОМАТИКИ НА  
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА  
 АЛЬБОМ VIII.1 - СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  
 АЛЬБОМ VIII.2 - СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  
 АЛЬБОМ IX - ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ  
 АЛЬБОМ X.1 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЧАСТЬ 1 /СТР. 1-54/  
 АЛЬБОМ X.1 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЧАСТЬ 2 /СТР. 55-115/  
 АЛЬБОМ X.2 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 АЛЬБОМ X.3 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЧАСТЬ 1 /СТР. 1-105/  
 АЛЬБОМ X.3 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЧАСТЬ 2 /СТР. 106-195/

РАЗРАБОТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ  
 "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  Г. А. КОНДРАТЕНКО  
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  Ю. В. БЕЛЯЕВ

УТВЕРЖДЕН Госстроем СССР протокол  
от 06.04.88 №25 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  
В/О „СоюзводоканалНИИПРОЕКТ“ ПРИКАЗ №201  
от 05.07.88


				Привязан
Инд №				

## Содержание альбома


Марка - лист	Наименование	Страница
ПЗ-1	Пояснительная записка (начало)	3
ПЗ-2	Пояснительная записка (продолжение)	4
ПЗ-3	Пояснительная записка (окончание)	5
НВ-1	Общие данные	6
НВ-2	План на отм. 0,000; план 1-1	7
НВ-3	Разрезы 2-2; 4-4	8
НВ-4	Разрезы 3-3; 5-5	9
НВ-5	План установки вакуум-насосов.	
	Разрезы	10
НВ-6	Спецификация (начало)	11
НВ-7	Спецификация (продолжение)	12
НВ-8	Спецификация (окончание)	13
МВ.01.00 Лист 1	Колонка управления задвижкой	
	Ду300; Ду400 с ручным приводом	14

Марка - лист	Наименование	Страница
МВ.01.00 Лист 2	Колонка управления задвижкой	
	Ду300; Ду400 с ручным приводом	15
МВ.02.00 Лист 1	Устройство промывное	16
МВ.02.00 Лист 2	Устройство промывное	17
МВ.03.00	Сетка 1000 x 1000	18
МВ.04.00	Секция опорная	19
МВ.05.00	Кожух	20
МВ.06.00	Монтажный хомут ДЧ	21
МВ.00.01	Рама закладная	21
МВ.00.02	Дроссельшайба	21
МВ.07.00	Вставка ДЧ x ДЧ	22
МВ.08.00	Подпятник Ду400	23
МВ.09.00	Узел крепления датчиков	24

### Схема водозаборных сооружений Продольный разрез

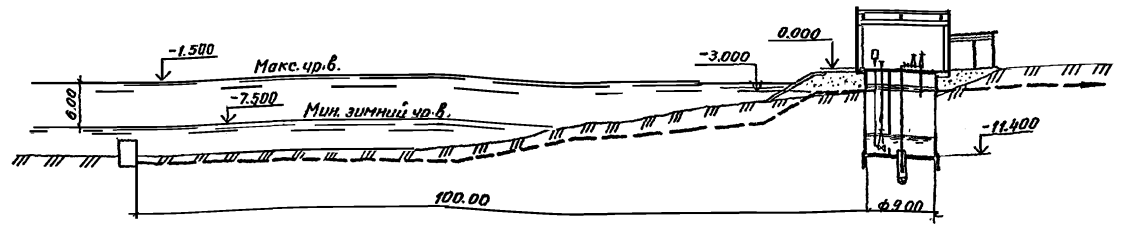

План

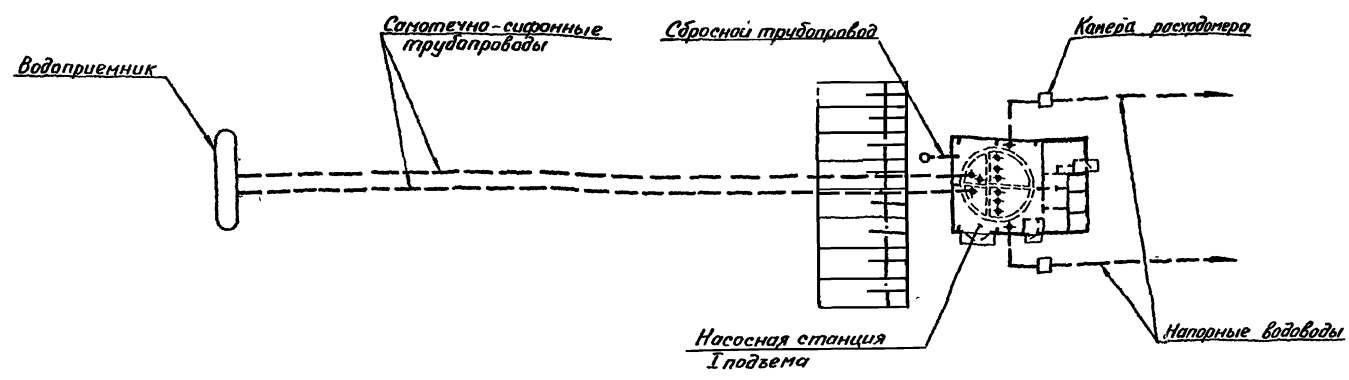

#### I. Общая часть.

Типовой проект, водозаборные сооружения производительностью от 0,2 до 0,5 м<sup>3</sup>/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (взамен ТП 901-1-30) разработан на основании задания, утвержденного Главстройпроектом Госстроя СССР от 27.05.86 г. и «Перечня-графика корректировки типовых проектов» (п. ТП.137 план типового проектирования на 1988 г. раздел 7 «Санитарно-технические системы и сооружения»).

Область применения типового проекта - равнинные реки и водоемы для условий строительства согласно пункту 2.3 СН 227-82.

По степени обеспеченности подачи воды водозаборные сооружения относятся к II категории. Режим работы насосного оборудования - равномерный, постоянный.

Надземная часть водозаборных сооружений запроектирована в каркасном варианте с использованием изделий по типовым сериям для производаний.

Подземная часть - опускной колодезь из монолитного железобетона.

Отопление здания запроектировано в двух вариантах: от собственной котельной; от наружных тепловых сетей.

Водоснабжение запроектировано от внутриплощадочных сетей, канализация - во внутриплощадочные сети.

По степени автоматизации водозаборные сооружения разработаны для работы без обслуживающего персонала.

Общая компоновка узла водозаборных сооружений; водоприемники, сантехнично-сифонные трубопроводы, берегоукрепление, а также проектирование внешних электроснабжения, слаботоковых и теплотехнических устройств, сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, камер расходамеров в адзек типового проекта не входят и в каждом отдельном случае решаются при привязке проекта.

Технология, оборудование, строительные решения, организация строительства и труда настоящего проекта соответствуют новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники.

Проект обладает патентной чистотой в отношении СССР.

#### II. Технологическая часть.

Водозаборные сооружения состоят из надземного здания, в котором расположены машинный зал, электротехническое оборудование и КИП, бытовые и другие вспомогательные помещения, и подземного колодца, с размещенными в нем секционированными водоприемной и водозаборной камерами.

Глубина подземной части водозаборных сооружений определена расчетом исходя из амплитуды колебания уровня воды в водоеме 6,0 м и длины самотечно-сифонных трубопроводов 100 м. В каждом конкретном случае глубина подземной части уточняется при привязке типового проекта на основании гидравлических расчетов.

Привышения 0,000 над максимальным уровнем воды в водоеме в проекте принято 1,5 м и уточняется при привязке проекта согласно СНиП 2.04.02-84.

Вода к водоприемной камере подается по двум самотечно-сифонным трубопроводам.

Поддержание вакуума в самотечно-сифонных трубопроводах осуществляется при помощи вакуумных насосов марки ВВН1-1,5 м (рабочий, резервный), работающих в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в вакуумных колонках.

Отметка оси санотечно-сифонных трубопроводов принята на 5,5 м выше минимального динамического уровня воды в водоприемной камере и должна быть уточнена при привязке проекта.

В качестве основного насосного оборудования применены поршневые электронасосы марки ЭЦВ (3 рабочих, 1 резервный). Технические характеристики насосов и электродвигателей приведены в таблице на листе 3.

Пуск и остановка насосов предусмотрены на открытую задвижку.

При аварийном отключении рабочего насоса автоматически включается резервный.

Между водоприемной и водозаборной камерами установлены водоучетные сетки, необходимость промывки которых определяется в зависимости от перепада уровней воды между камерами. Для промывки сетки поочередно извлекаются из пазов и устанавливаются в промывные устройства, расположенные в машинном зале. На место вынутой сетки в те же пазы устанавливается резервная сетка. Вода от промывки сеток по сбросному трубопроводу.

ТП 901-1-91.88-ПЗ										
Инженер	Кочетков	Личинка	05.88	Водозаборные сооружения производительностью от 0,2 до 0,5 м <sup>3</sup> /с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м	Страниц	Лист	Листов	р	1	3
Ст.инж.	Вавилина	С.С.	05.88							
Ст.инж.	Красникова	С.С.	05.88							
Рук.гр.	Позыров	С.С.	05.88							
ГИП	Беляев	С.С.	05.88							
Ин.спец.	Козинцова	С.С.	05.88	Пояснительная записка (начало)			Госстрой СССР ГПИ Ленинградский ВОДОКАНАЛПРОЕКТ			
Нач.отд.	Винников	С.С.	05.88							

ТП 901-1-91.88 Л.с.5 стр.1

Лист 5 из 5

ТП 901-1-91.88 - Ямбург I

отводится в канализацию.

При установке на водоприемниках в качестве рыбозащитных устройств фильтрующих каскад с крупностью заповителя менее 30 мм, в соответствии с СНиП 2.04.02-84 п.5.107, водоочистные сетки допускаются не устанавливаться.

Промывка самотечно-сифонных трубопроводов и водоприемников предусмотрена импульсная за счет срыва вакуума в вакуумной колонне в сочетании с обратным током воды от напорного трубопровода. Управление режимом промывки осуществляется с местного щита управления. Подъем воды в вакуум-колонне при обратной промывке контролируется по показаниям вакуумметра.

Опорожнение водоприемно-водозаборных камер и удаление осадка из них осуществляется при помощи переносного насоса марки „Гном-100-25“, который вместе с напорными трубами хранится на стеллаже в машинном зале. Для размыва осадка предусмотрен пожарный рукав с ручным стволем.

Монтаж и демонтаж оборудования производится при помощи подвешенного электрического крана грузоподъемностью 3,2 т.

Для защиты от коррозии предусмотрена антикоррозионное покрытие трубопроводов и механического оборудования.

**III. Указания по привязке технологической части.**

Привязке типового проекта предшествует выбор местоположения водозаборных сооружений с учетом расходов воды и минимальных глубин в реке, устойчивости русла, возможной переработки берегов и других факторов, влияющих на надежность работы водозаборных сооружений.

При привязке проекта необходимо учитывать, что применение пожарных насосов ограничено требованием к качеству перекачиваемой воды по содержанию взвешенных веществ.

В качестве основных исходных данных при привязке проекта принимаются:

- расчетная производительность водозаборных сооружений;
- потребный напор насосов;
- материалы топографических, инженерно-геологических и гидрологических изысканий

Выбор насосного оборудования производится по таблице и графикам характеристик Q-H насосов, приведенным на листе 3

Принятые марки насосов и соответствующее им оборудование вписываются в спецификацию оборудования.

Поставка выбранного оборудования и трубопроводной арматуры должна быть согласована в установленном порядке

В зависимости от конкретных условий привязки уточняются гидравлические расчеты и глубина подземной части водозаборных сооружений.

Глубина подземной части определяется по формуле:

$$H = A + a + h + \Delta h,$$

где A - амплитуда колебания уровня воды в источнике, т.е. разницы между уровнем воды 3% и 95% обеспеченности; a - превышение пола наземной части водозаборных соору-

жений над максимальным уровнем воды в источнике определяются в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.14.2; h - запас от минимального динамического уровня воды в водоприемной камере до дна колодца,  $\Delta h$  - величина потерь напора в водоприемнике и самотечно-сифонных трубопроводах, которая равна:

$$\Delta h = \Delta h_{гс} + \Delta h_{гс} + \sum \Delta h_{м},$$

где  $\Delta h_{гс}$  - потери напора в водоприемнике;

$\sum \Delta h_{м}$  - сумма местных потерь напора в самотечно-сифонных трубопроводах;

$\Delta h_{гс}$  - потери напора по длине в самотечно-сифонном трубопроводе, определяются по рекомендациям ВНИИ ВОДГЕО с учетом примечания к таблице 14 СНиП 2.04.02-84  $\Delta h_{гс} = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$ .

коэффициент  $\lambda$  определяется по зависимости Н.Н. Павловского

$$\lambda = 8g n^2 \left( \frac{4}{d} \right)^{3/2};$$

n - коэффициент шероховатости труб; принимается для средних условий обрастания n=0,015, для тяжелых - n=0,02

Отметка оси самотечно-сифонного трубопровода определяется работей величиной вакуума, развиваемого насосами ВВМ 1-1,5 М от минимального динамического уровня воды в водоприемной камере. Рабочая величина вакуума, развиваемого насосами, должна быть определена с учетом высотного положения площадки водозаборных сооружений над уровнем 0,000 БС.

Привязка типового проекта производится с учетом требований СНиП 2.04.02-84 и ГОСТ 21202-78 - Правила оформления привязки проектной документации.

**IV. Охрана окружающей среды.**

Водозаборные сооружения строятся в комплексе с водоприемниками, в которых должны быть предусмотрены рыбозащитные устройства.

Строительство и эксплуатация водозаборных сооружений осуществляются без нарушения нормального режима реки, вредные выбросы в окружающую среду отсутствуют.

**Технико-экономические данные и показатели**

Наименование показателя	Ед. изм.	По проекту		По проекту-аналогу (П.п. 901-1-30)		
		Всего	Удельные показатели на расчетную единицу	Всего	Удельные показатели на расчетную единицу	
Расчетная единица	м³/ч	1800		1800		
Производительность годовая	тыс.м³	15768		15768		
Площадь застройки	м²	233	0,13	219	0,12	
	общая	м²	203	0,11	215	0,12
Объем строительных	м³	2525	1,4	2761,6	1,5	
стоимость общая	тыс. руб.	133,06	77,26	125,92	69,96	
	тыс. руб.	152,33	84,63			
в том числе СМР	тыс. руб.	116,92		103,78		
	тыс. руб.	130,19				
Трудоёмкость нормативная	чел.-ч	18550	10,9	16721	11,2	
		18760	10,4	144112		
Расход электроэнергии	Мвт-ч	2749	1,5	2749	1,5	
Расход тепла	расчетный	кВт	58,6	0,03	64,4	0,04
	годовой	ГДж	583,4	0,3	641,2	0,4
		Гкал	140		154	
Расход материалов	цемент	т	140,6	0,08	1202,5	0,11
			103	0,06	791,1	
	сталь	т	87,9	0,05	754,8	0,03
			81	0,045	622,2	
легированные	м³	36,8	0,02	315	0,03	
					528	

Технико-экономические показатели по проекту-аналогу приведены в сопоставимые условия в знаменателе даны значения для типового проекта 901-1-92 88 (подземная часть из сборного железобетона)

Ухудшение отдельных технико-экономических показателей типового проекта, по сравнению с проектом аналогом, вызвано разработкой его в соответствии с современными требованиями технологии производства арматурных работ


Лист № 2 из 2. Подпись и дата. 01.08.88

ТП 901-1-91.88-ПЗ					
Инженер	Кочеткова	И.И.	01.08.88	Водозаборные сооружения производительностью от 0,2 до 0,5 м³/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м	Страница
Буд инж	Красницкий	Г.И.	01.08.88		Лист
Рук. пр.	Лызырев	В.И.	01.08.88		Листов
ГМП	Беляев	В.И.	01.08.88	Поляничинская записка (продолжение)	Р
И.в. спец.	Козачево	И.В.	01.08.88		2
Машинист	Лынычев	В.И.	01.08.88		Госстрой СССР ГПИ Ленинградский ВОДКАНАЛПРОЕКТ

Графики Q-H (для 5 рабочих насосов)

Таблица насосов и электродвигателей

Львов I  
Т П 901-1-91.88

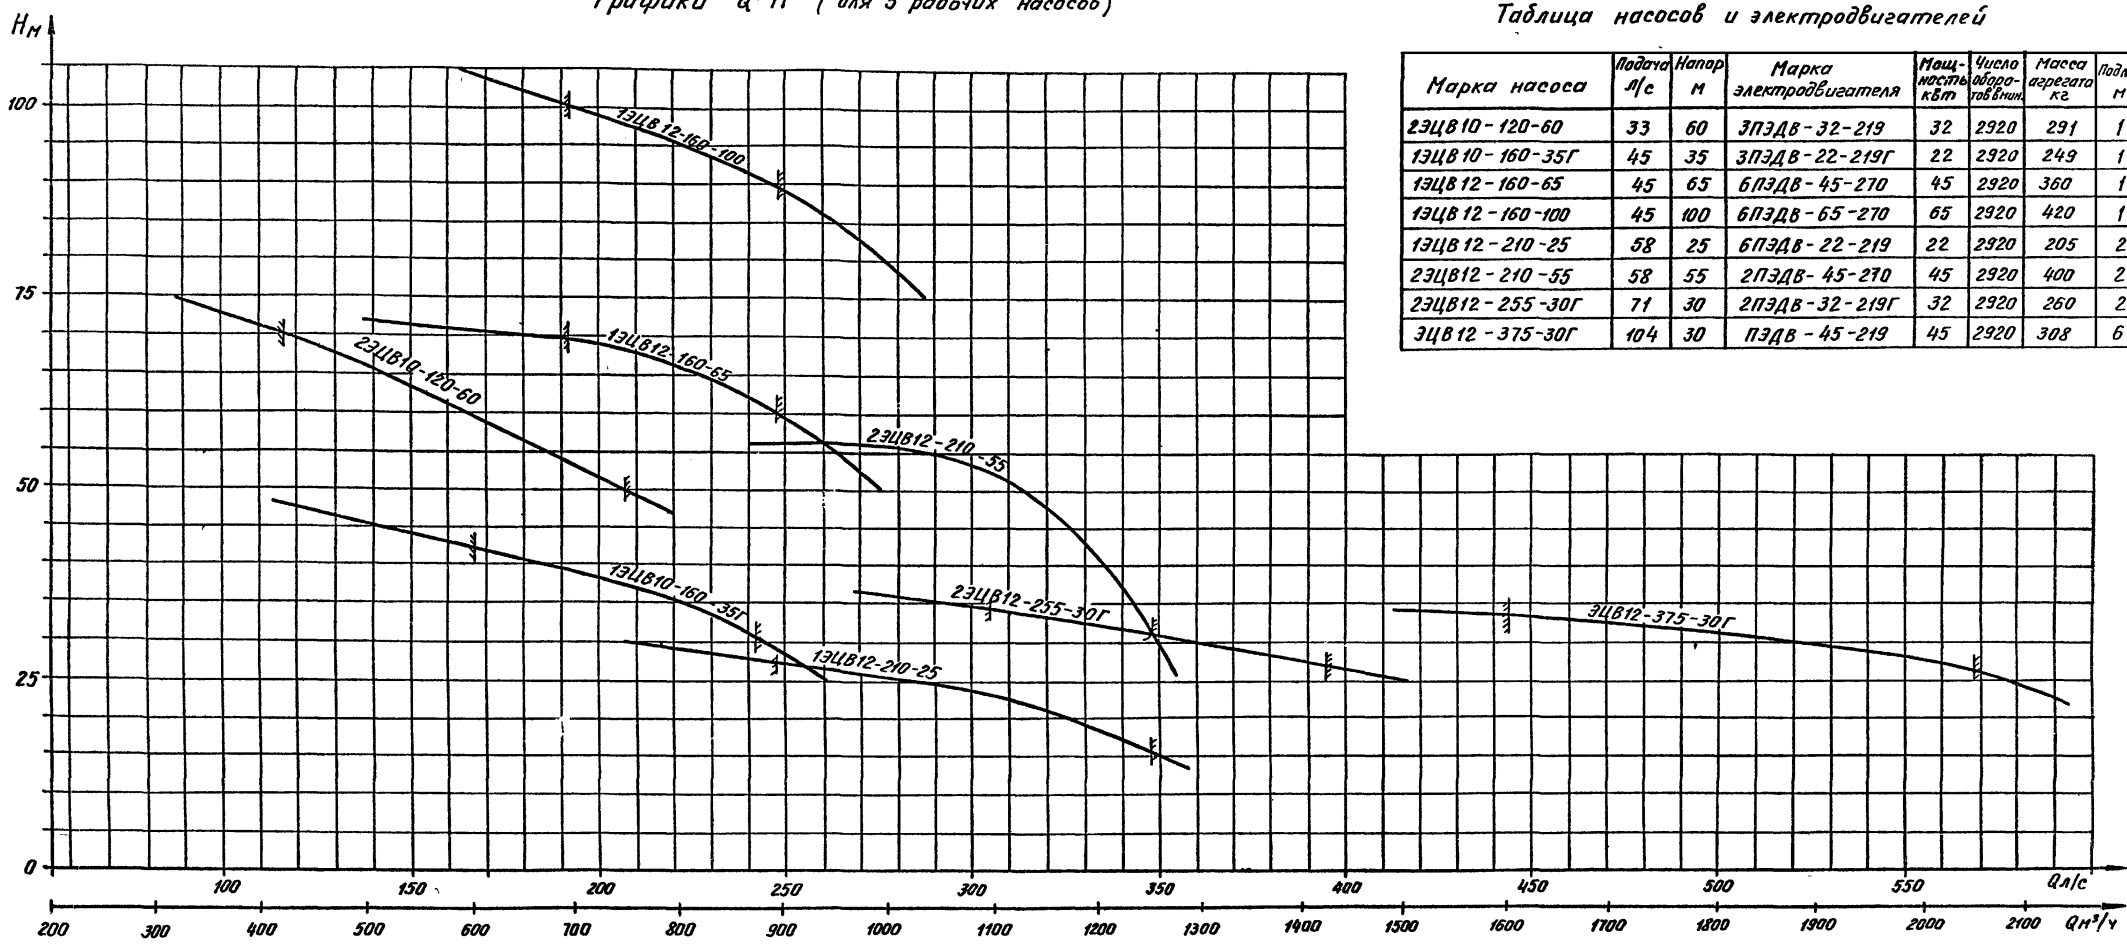

Марка насоса	Подача л/с	Напор м	Марка электродвигателя	Мощность кВт	Число оборотов/мин	Масса агрегата кг	Подъем м
23ЦВ 10-120-60	33	60	ЭПЭДВ-32-219	32	2920	291	1
13ЦВ 10-160-35Г	45	35	3ПЭДВ-22-219Г	22	2920	249	1
13ЦВ 12-160-65	45	65	6ПЭДВ-45-270	45	2920	360	1
13ЦВ 12-160-100	45	100	6ПЭДВ-65-270	65	2920	420	1
13ЦВ 12-210-25	58	25	6ПЭДВ-22-219	22	2920	205	2
23ЦВ 12-210-55	58	55	2ПЭДВ-45-270	45	2920	400	2
23ЦВ 12-255-30Г	71	30	2ПЭДВ-32-219Г	32	2920	260	2
3ЦВ 12-375-30Г	104	30	ПЭДВ-45-219	45	2920	308	6

Графики Q-H построены на основании данных заводов-изготовителей Молдавгидромаш и Южгидромаш.

Львов I  
Т П 901-1-91.88

Т П 901-1-91 88-ПЗ							
Ст инж	Вавилова	Э.А.	07.88	Водоэборные сооружения производительностью от 0,2 до 0,5 м³/с для амплитуды колебания уровня воды 60 м	Старая	Лист	Листов
Ст инж	Красницкий	С.С.	07.88		Р	3	
Рук пр	Пузырев	Л.С.	03.88	Пояснительная записка (окончание)	Юсстрой СССР ГПИ Ленинградский ВОДОКАНАЛПРОЕКТ		
ГИП	Беляев	С.С.	07.88				
Нач спец	Казанцева	Л.С.	03.88				

25562-01 6

Ведомость основных комплектов чертежей

Альбом I  
Т.п. 901-1-91.88

Обозначение	Наименование	Примечание
т.п. 901-1-91.88-НВ	Наружные сети водоснабжения и сооружения на них	Альбом I
т.п. 901-1-91.88-АР	Архитектурные решения	Альбом II
т.п. 901-1-91.88-КЖ	Конструкции железобетонные	Альбом II, II
т.п. 901-1-91.88-КМ	Конструкции металлические	Альбом II, III
т.п. 901-1-91.88-ОВ	Отапление и вентиляция	Альбом II
т.п. 901-1-91.88-ВК	Внутренний водопровод и канализация	Альбом I
т.п. 901-1-91.88-ЭМ	Силовое электрооборудование автоматизация	Альбом VI
т.п. 901-1-91.88-ЭО	Электрическое освещение	Альбом VII
т.п. 901-1-91.88-АТК	Автоматизация технологических процессов	Альбом VII
т.п. 901-1-91.88-ОС	Организация строительства	Альбом III

Ведомость чертежей основного комплекта т.п.901-1-91.88-НВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000, план 1-1	
3	Разрезы 2-2; 4-4	
4	Разрезы 3-3; 5-5	
5	План установки вакуум-насосов. Разрезы	
6	Спецификация (начало)	
7	Спецификация (продолжение)	
8	Спецификация (окончание)	

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания (сооружения) с применением, отмеченным на парижской опасности к категории "Д" согласно СНиП 2.09.02-85.  
 Главный инженер проекта: *Беляев И.В.*

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
т.п. 901-1-91.88-НВ.00	Спецификация оборудования	Альбом VIII, I
т.п. 901-1-91.88-НВ.01	Ведомость потребности в материалах	Альбом IX
т.п. 901-1-91.88-НВ.01.00	Колонка управления задвижкой ДУ 300; ДУ 400 с ручным приводом	Альбом I
т.п. 901-1-91.88-НВ.02.00	Встраиваемое протывибное устройство	на 2-х листах Альбом I
т.п. 901-1-91.88-НВ.03.00	Сетка 1000x1000	Альбом I
т.п. 901-1-91.88-НВ.04.00	Секция апарная	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.05.00	Котелок	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.06.00	Манжетный хомут Дн	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.07.00	Вставка днх Дн	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.08.00	Подпятник ДУ 400	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.09.00	Узел крепления патчкова	"
т.п. 901-1-91.88-НВ.00-01	Дроссельшарба	"

Техническая характеристика

- Водозаборные сооружения относятся к II категории по степени обеспеченности подачи воды.
- В насосной станции предусмотрена промывка самотечных трубопроводов и водоприемника - импульсная в сочетании с обратным током воды.
- Эффективность импульсной промывки достигается при уровнях воды в водоприемной камере - 5,00 и ниже.
- Импульсная промывка проводится в следующей последовательности. Закрывается задвижка на промываемом самотечно-сифонном трубопроводе в водоприемной камере, с местного щита управления включается вакуум-установка, в вакуум-колонне создается разрежение ~0,5 ат, что обеспечивает падение воды в колонне на высоту ~ 5 м над уровнем воды в водоприемной камере.

Необходимая степень разрежения контролируется по вакуумметру. Открытие клапана КВЗ-100 обеспечивает мгновенный сброс вакуума и падение столба воды в вакуум-колонне, происходят колебательные движения массы воды с повышенными скоростями, обеспечивающими промывку водоприемников и вымучивание осадка в самотечных трубопроводах.

Общие указания

- За отметку 0,000 условно принята отметка .
- Трубопроводы в машинном зале окрашиваются масляной краской за два раза, в водоприемно-всасывающей камере и внутренняя поверхность обсадных труб окрашиваются лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в четыре слоя по слою грунта ХС-010 (ГОСТ 9355-81).
- Набивку сальников для пропуска самотечно-сифонных трубопроводов выполнить по серии 5.930-2.
- Стеллаж (ноз. 64) предусмотрен для хранения насоса ГНОМ 100-25 в комплекте с трубами.

Инв. №		Т.п. 901-1-91.88-НВ	
И.контр.	Матвеев И.И.	02.88	
Ст.инж.	Бабкина Е.В.	01.88	
Ст.инж.	Красовичи С.В.	02.88	
Инж.гр.	Пыляев С.В.	02.88	
Инж.	Беляев И.В.	02.88	
Инж.	Колесникова И.В.	02.88	
Инж.пр.	Величкин С.В.	02.88	

Водозаборные сооружения проектированы на 82 по 85 ч. для импульсной промывки водой 8,0 м

Р	1	8

Техстатус СССР  
ГПИ Ленинградский  
Водоканалпроект

План на атм. 0.000

План 1-1 лист 3

Сборной трубопровод  
φ 219×6

Трубы для установки  
уровнемеров

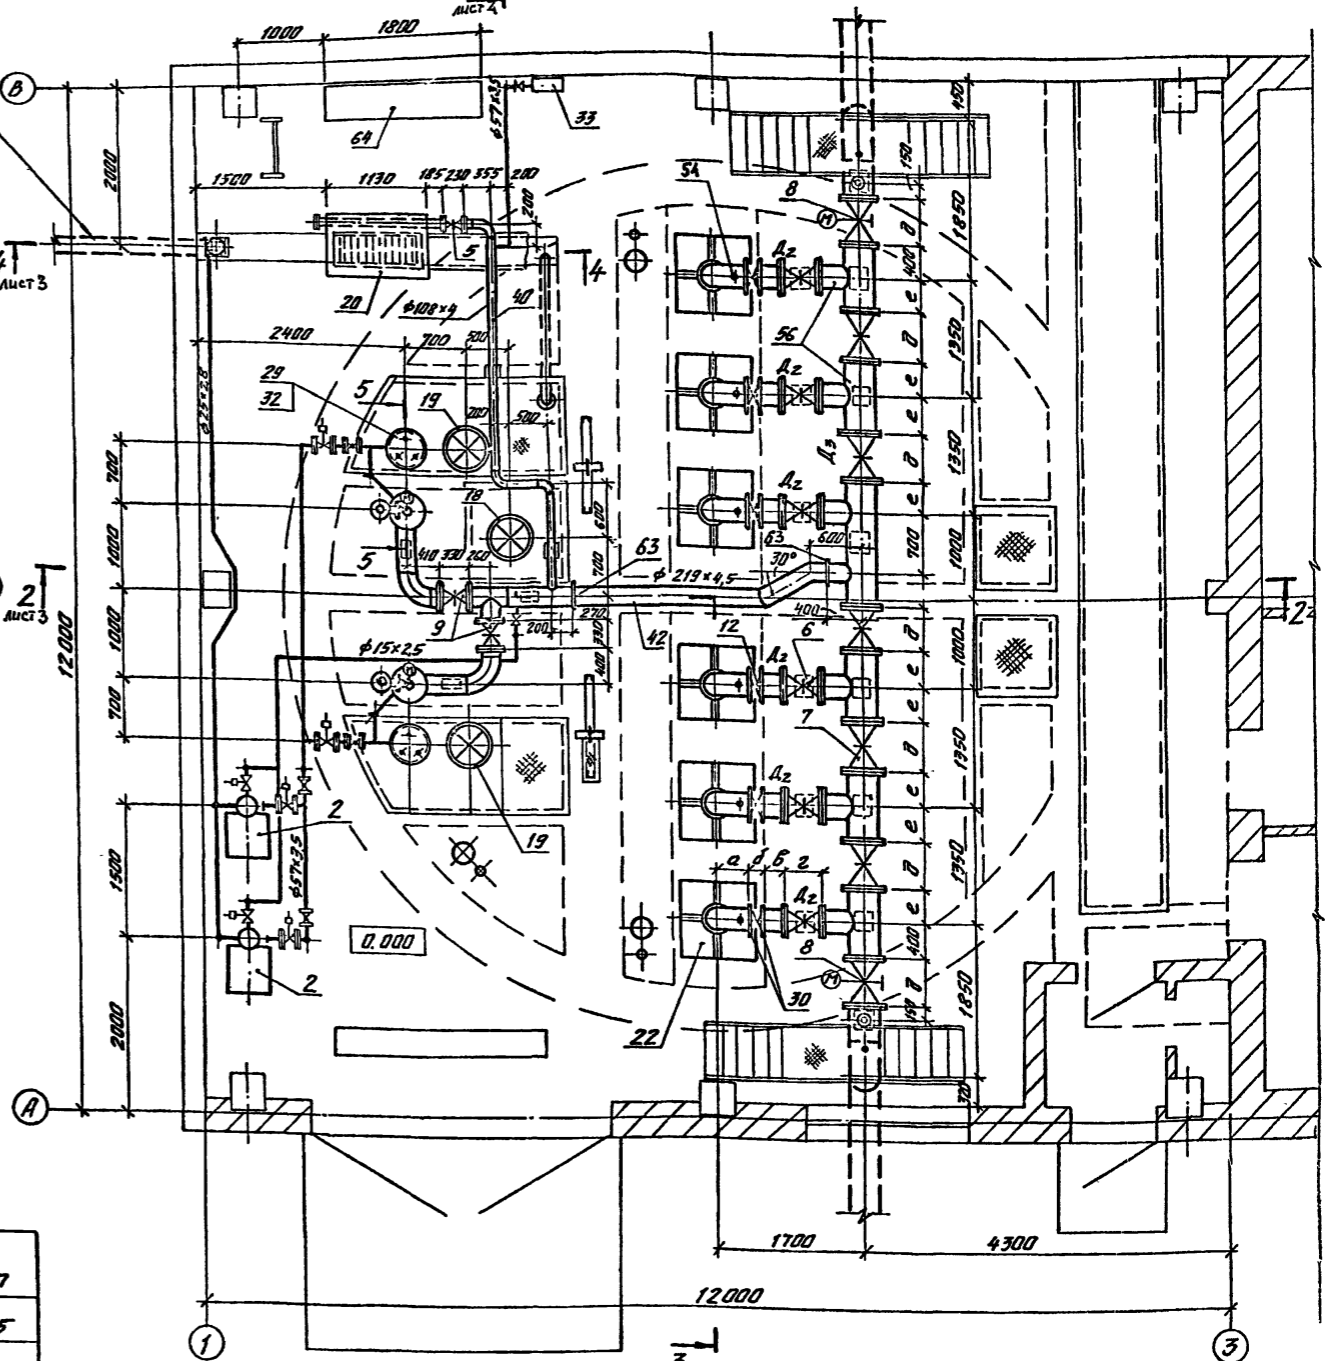
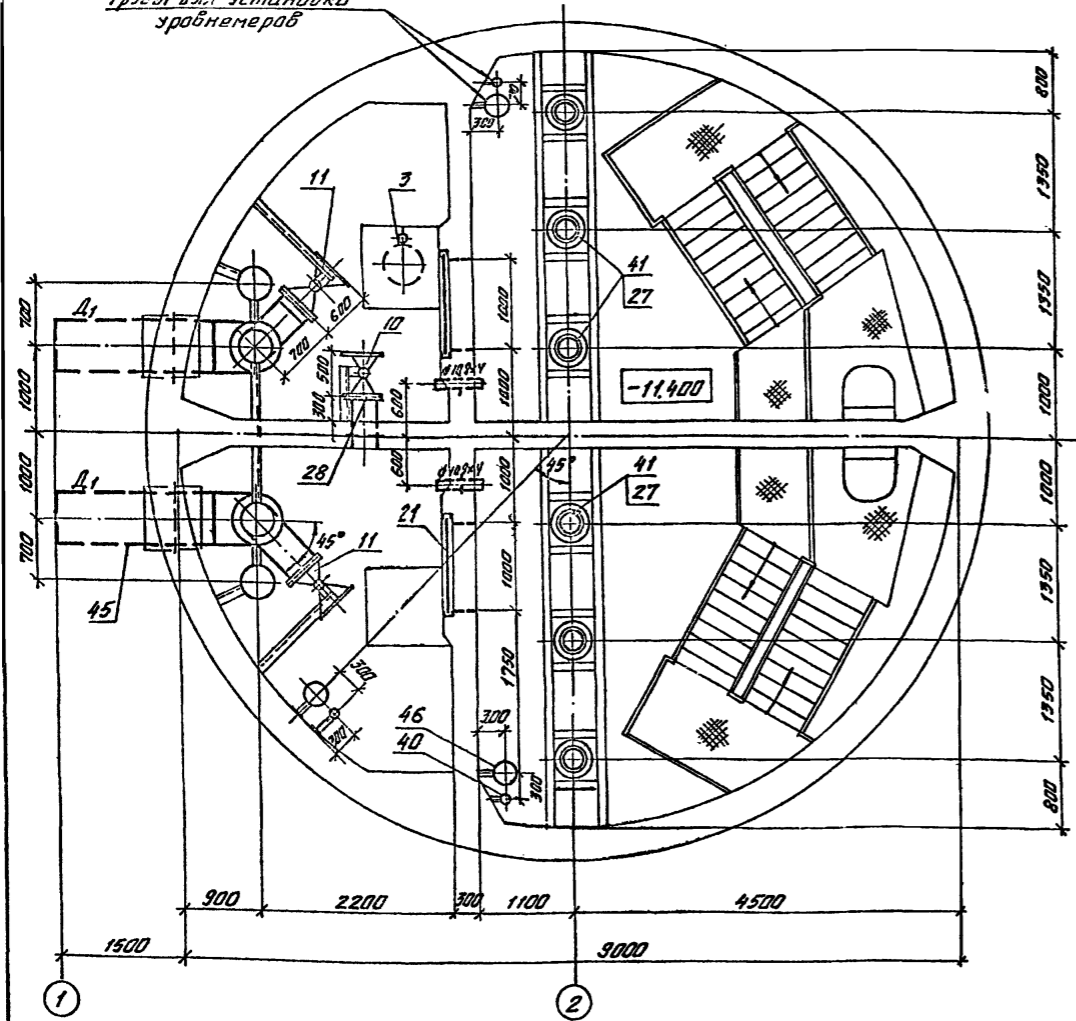


Таблица размеров

Марка насоса	Δ <sub>1</sub>	Δ <sub>2</sub>	Δ <sub>3</sub>	Δ <sub>4</sub>	а	б	в	г	д	е	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	п
3Ц810-120-60	426×6	159×4.5	273×4.5	530×10	440	160	295	280	450	450	450	2150	300	3200	5
3Ц810-160-35Г	426×6	159×4.5	325×5	530×10	440	160	295	280	500	425	450	1760	300	2800	5
3Ц812-160-65	426×6	159×4.5	325×5	530×10	440	160	295	280	500	425	450	1670	—	2400	5
3Ц812-160-100	426×6	159×4.5	325×5	530×10	440	160	295	280	500	425	450	1915	—	2700	5
3Ц812-210-25	530×6	219×4.5	377×6	630×10	422	208	345	330	550	400	500	1490	300	2500	5
3Ц812-210-55	530×6	219×4.5	377×6	630×10	422	208	345	330	550	400	500	2090	300	3100	5
3Ц812-255-30Г	630×7	219×4.5	377×6	630×10	422	208	345	330	550	400	500	1992	300	3000	5
3Ц812-375-30Г	630×7	219×4.5	377×6	630×10	475	220	230	450	550	400	600	1860	300	6900	7

Т.П. 901-1-91.88 - НВ

Привязан	Матвеев	25.11	03.88	Вводоотборные сооружения прощ. производительности от 0.2 до 0.5 м³/с для дуплирования кабелинация уровня воды	Стация	Лист	Листов
	Матвеев	25.11	03.88		Р	2	
	Клиничкин	25.11	03.88				
	Лазырев	25.11	03.88				
	ГНП	Беляев	25.11	03.88	План на атм. 0.000;		Госгпроект СССР ГПИ Ленинградский Водоканалпроект
	Сп. спец.	Козанцева	25.11	03.88	План 1-1		
Инв. №	Винников	25.11	03.88				

25562-01 8


квт Мешкова

Формат А2

Т.П. 901-1-91.88  
 Арх. лист 1



Разрез 2-2 лист 2

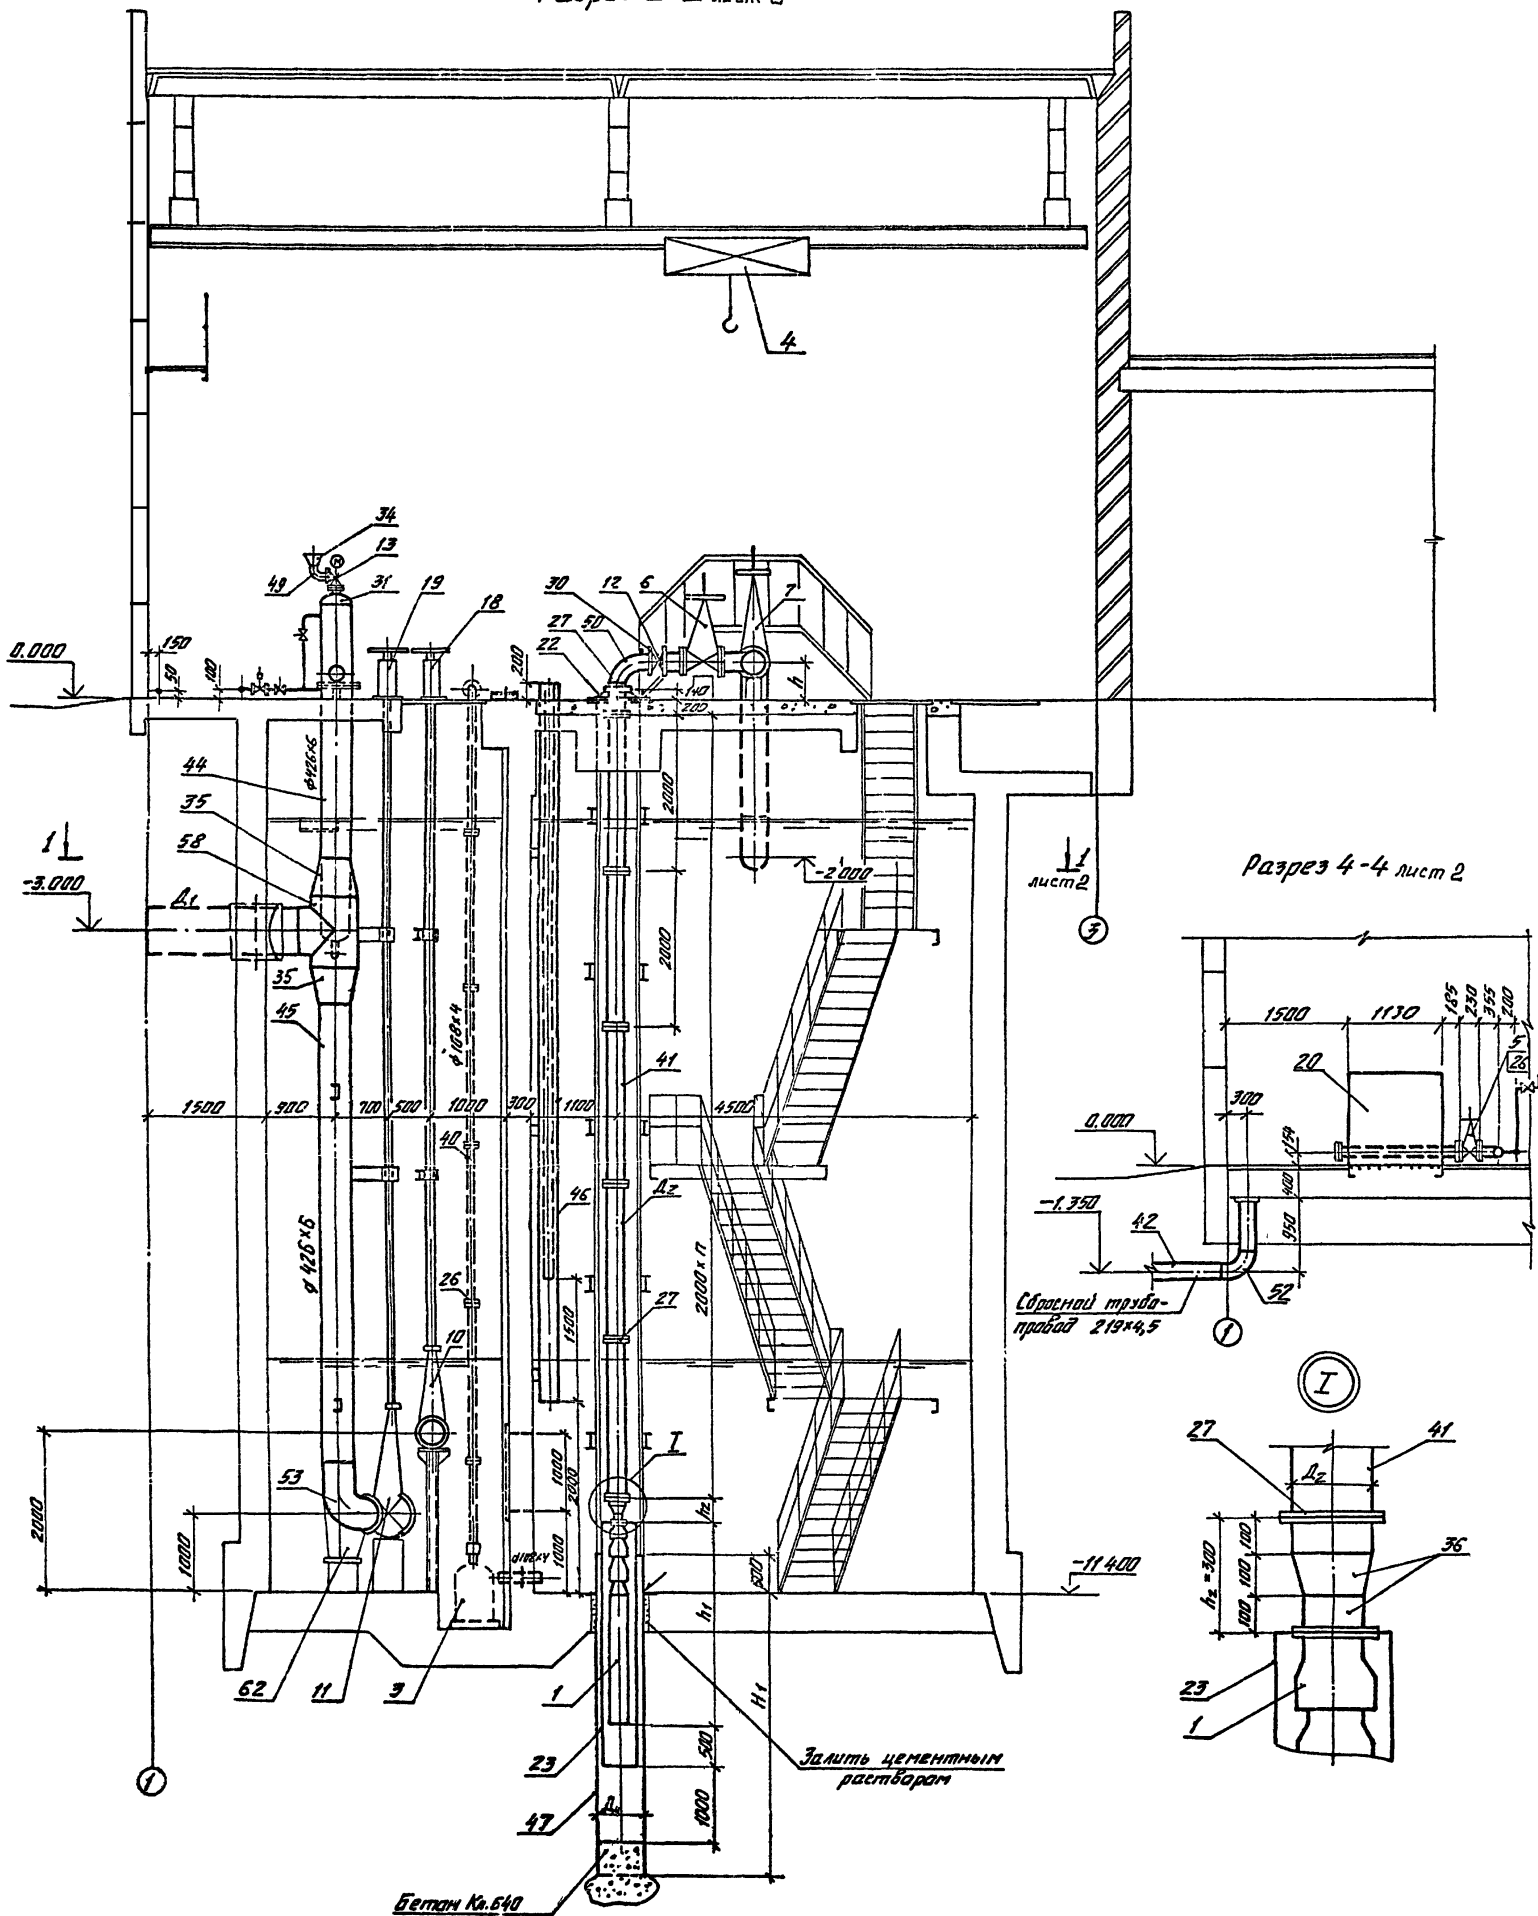

255.62-01 9

Т.П. 901-1-91.88 - НВ			
И.контр	Матвейко	И.п.	01.88
Инженер	Кочеткова	И.п.	03.88
Привязан	Ст.инж. Обилина	И.п.	01.88
	Ст.инж. Крашенин	И.п.	03.88
	Рук.гр. Кузьмев	И.п.	03.88
	Г.М.П. Облик	И.п.	03.88
	Г.М.П. Кожинцев	И.п.	03.88
Инв. №	Нач.отд. Синица	И.п.	03.88


Вадообъемные сооружения про- изводительности от 0,2 до 0,5 м³/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0м

Разрезы 2-2 ; 4-4

Госстроя СССР  
ГПИ Ленинградский  
Водоканалпроект

Разрез 3-3 лист 2

Разрез 5-5 лист 2

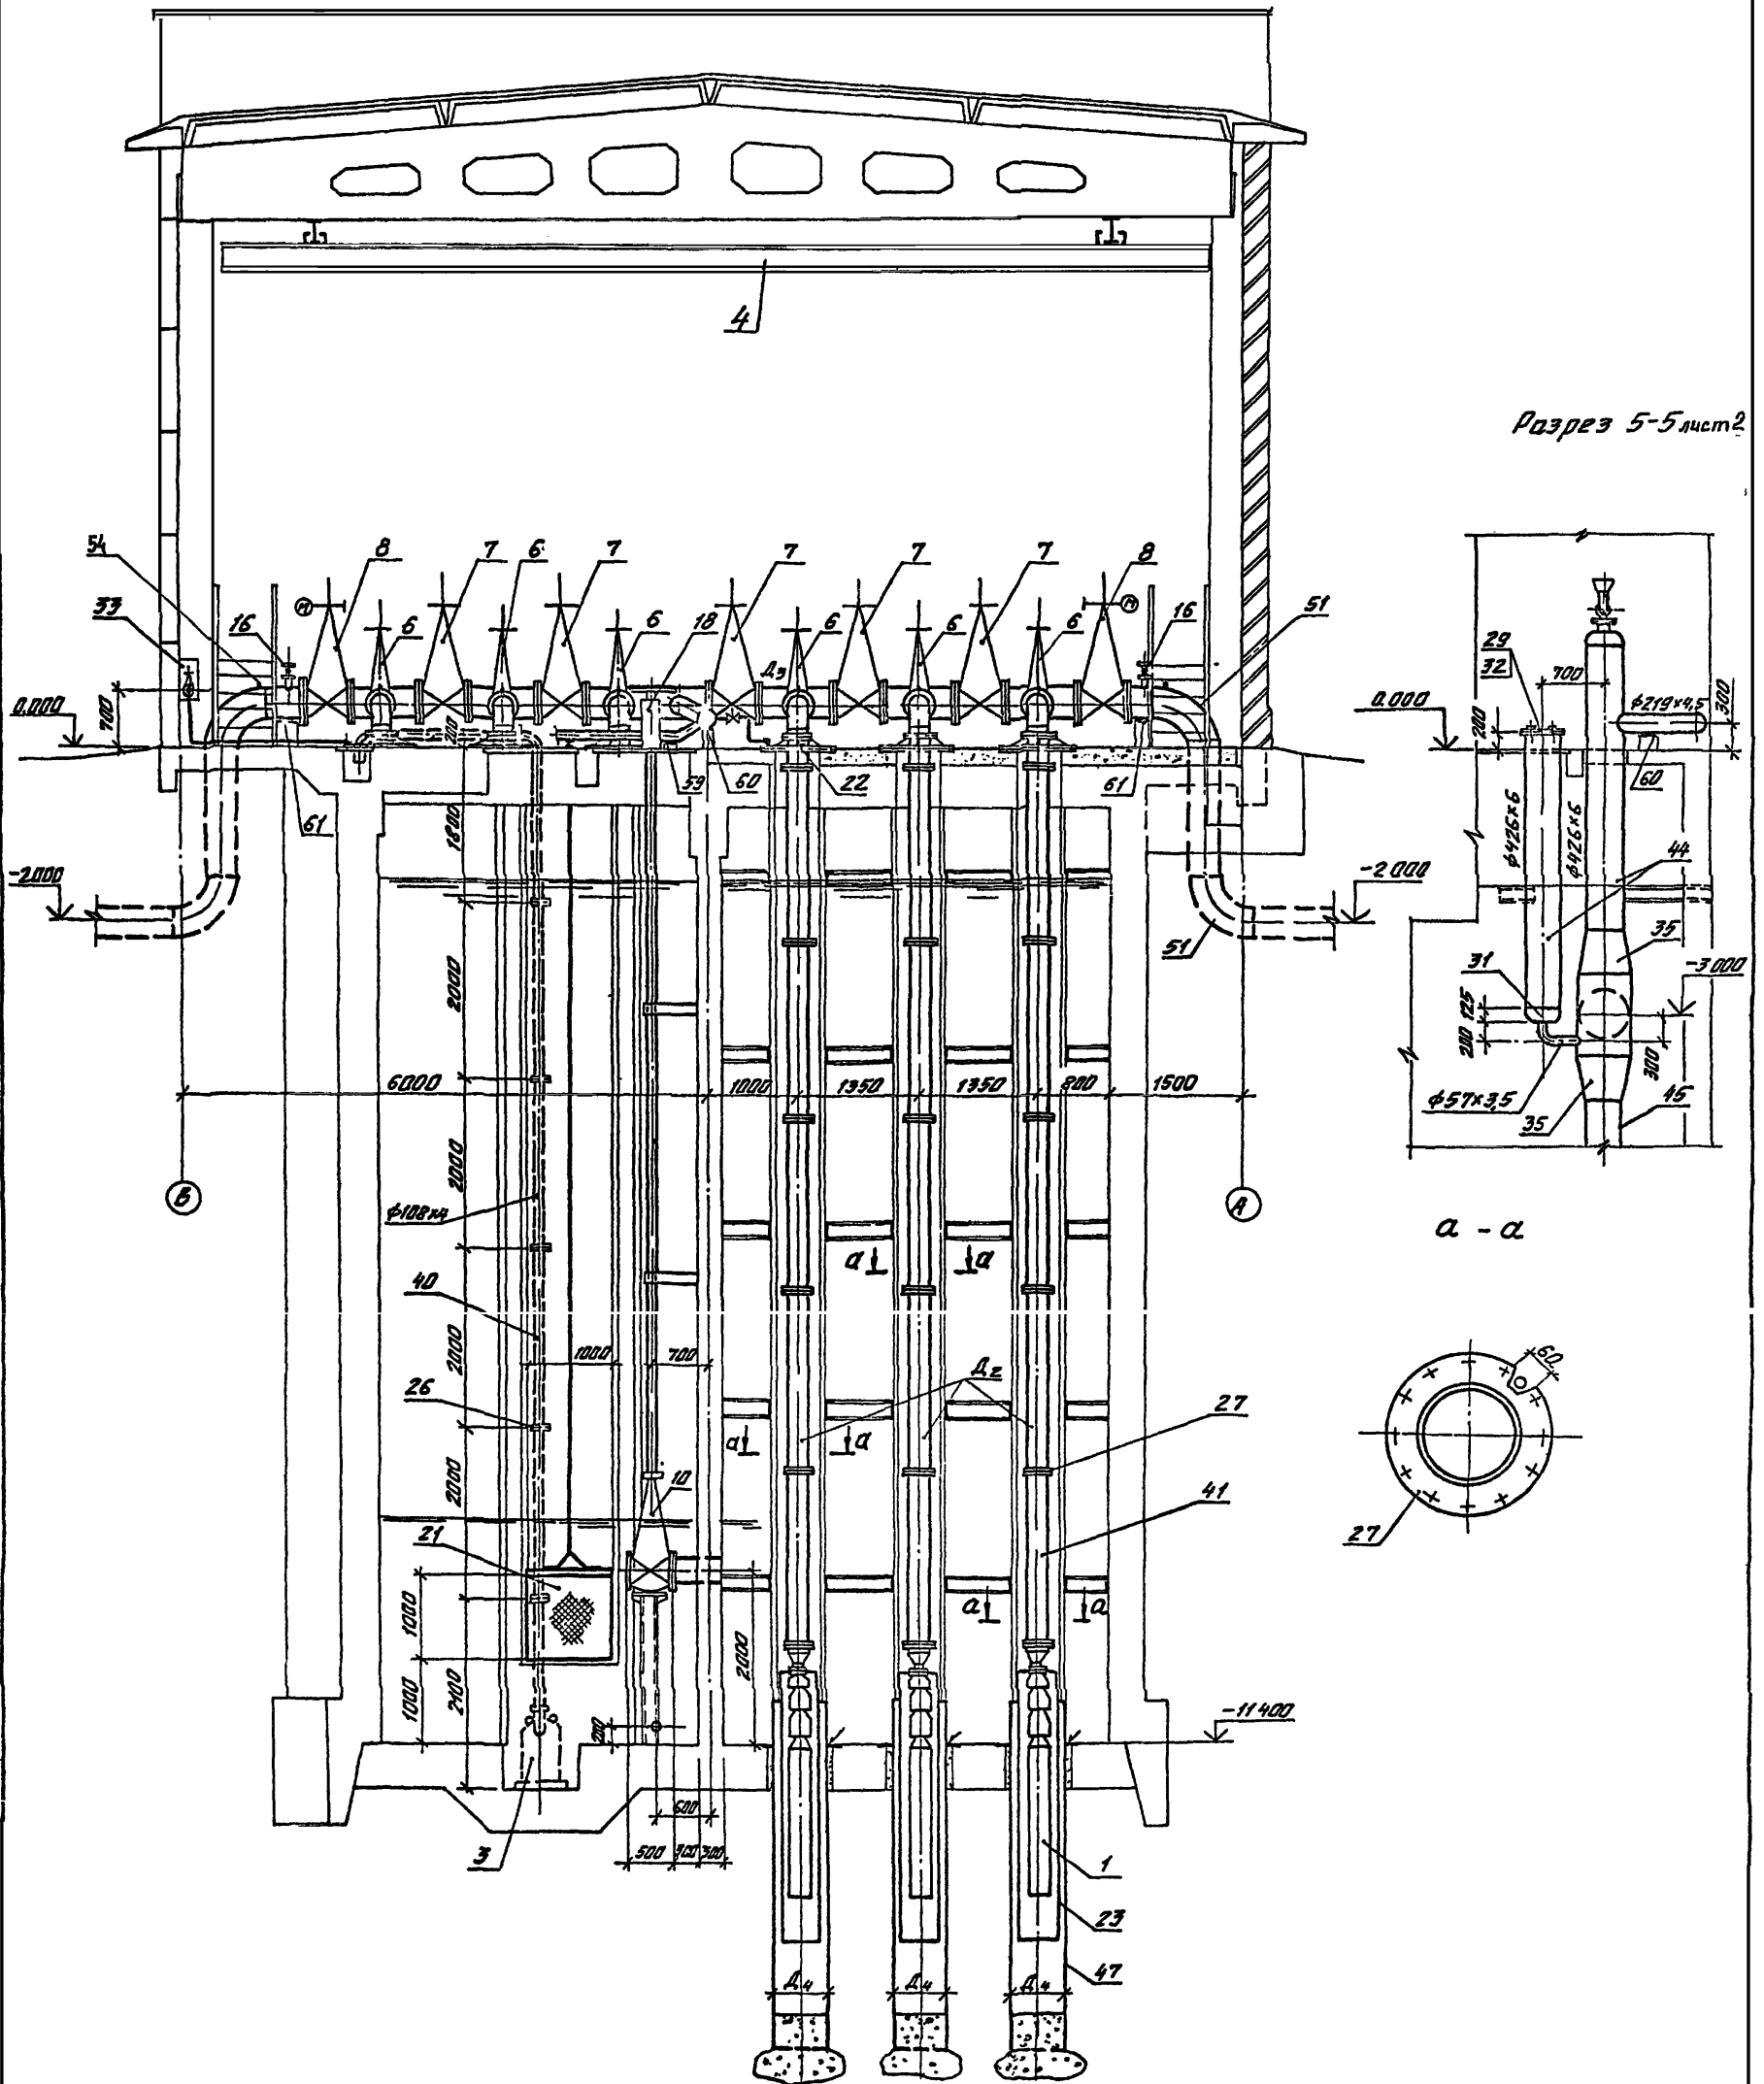


25562-01 10


Т.П. 901-1-91.88 - НВ			
Инженер	Матвеев	03.88	
Инженер	Кочеткова	03.88	
Ст. инж.	Давылова	01.88	Образовательные сооружения производительностью от 0,2 до 0,5 м³/с для увеличения колебания уровня воды 6,0 м
Ст. инж.	Красникова	03.88	
Рук. гр.	Лузырев	03.88	
	Беляев	03.88	
Гл. спец.	Казанцева	03.88	
Инв. №	Мухомов	03.88	
			Разрезы 3-3, 5-5
			Госстрой СССР ГПИ Ленинградский Электромонтажный

Ильбин Л.  
Т.П. 901-1-91.88


План установки вакуум-насосов

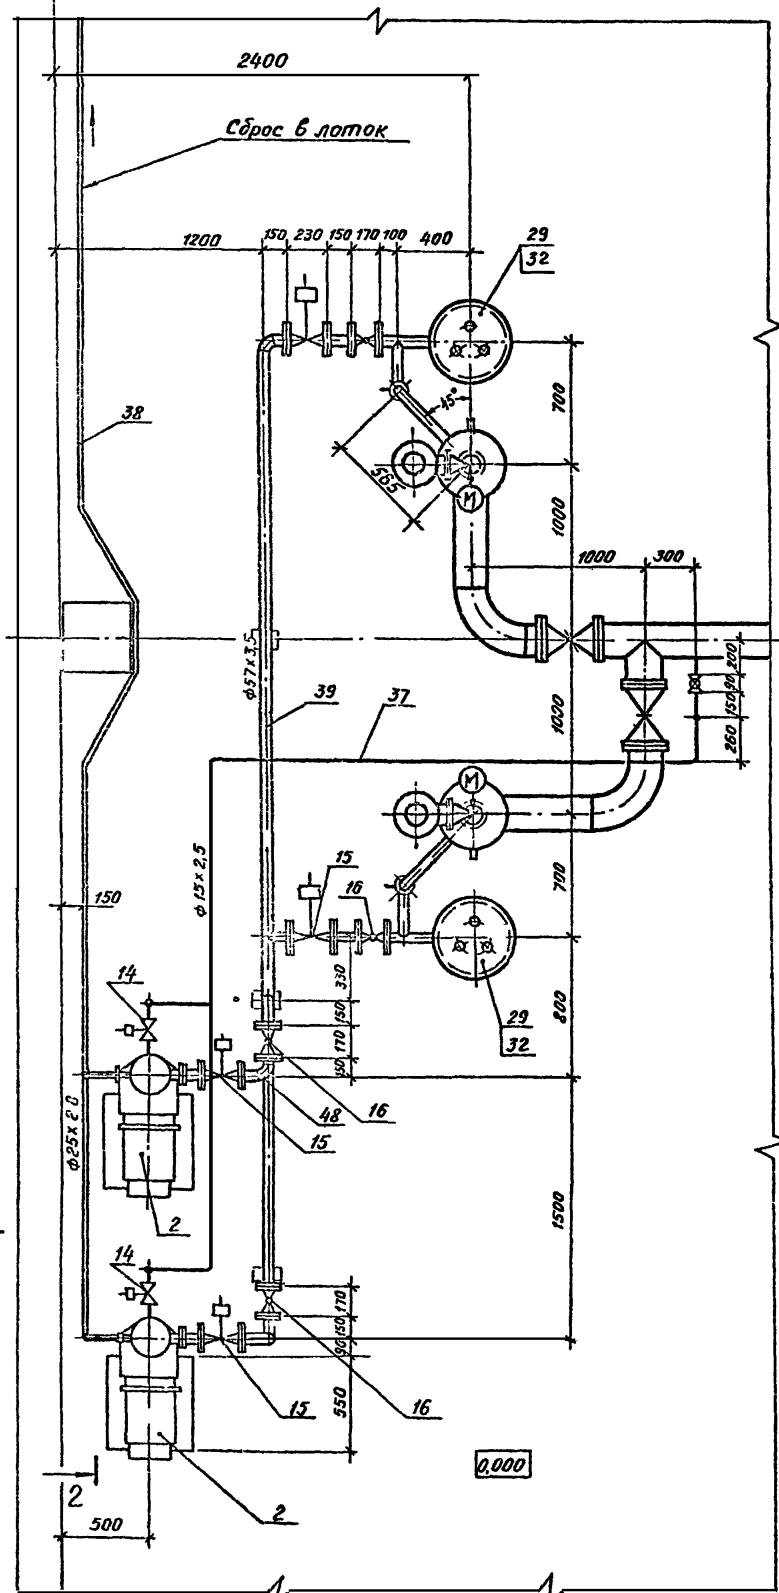

Разрез 1-1

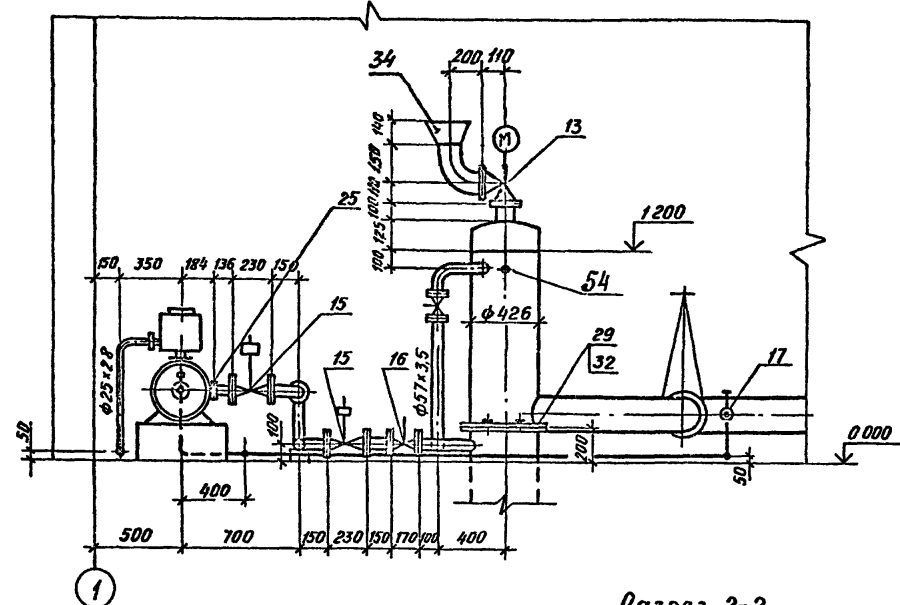

Разрез 2-2

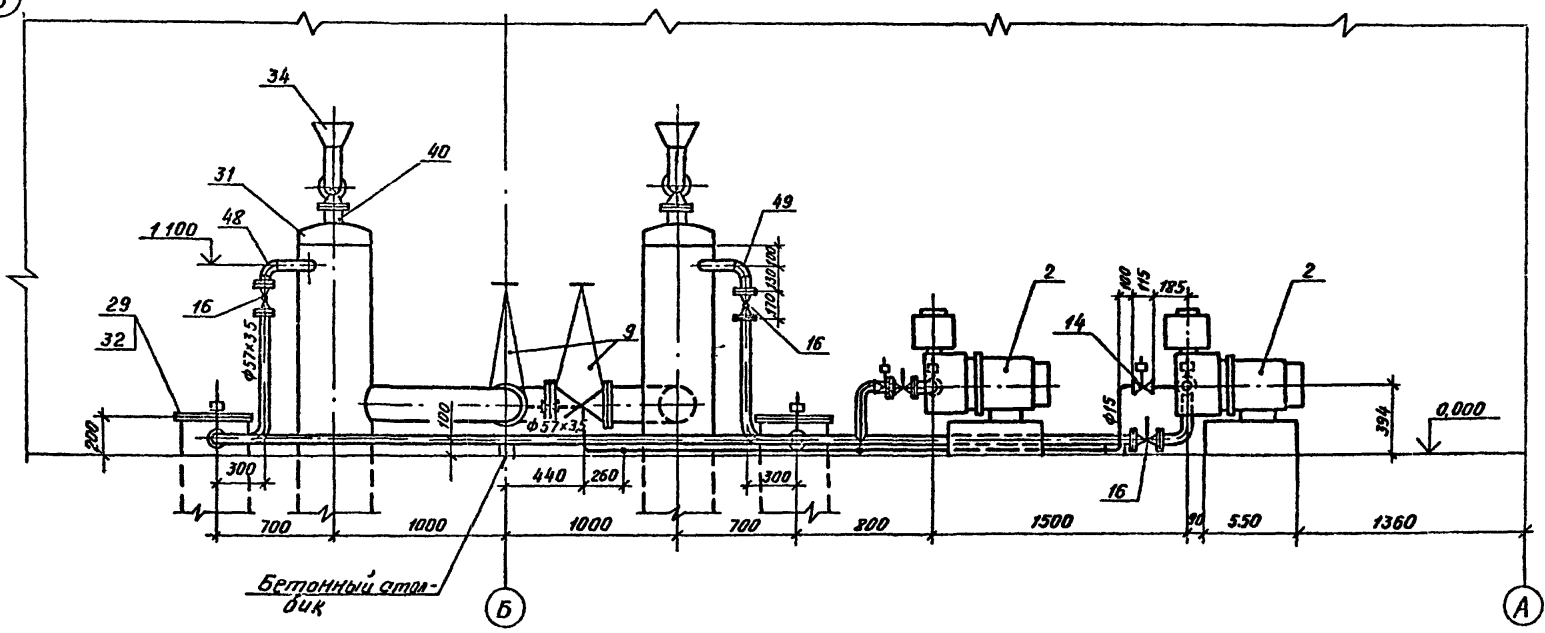

Инв. № подл.	Листы в дата	Взам инв. №

<b>Т.П. 901-1-91.88 - НВ</b>			
Н. контр.	Матвеев	Рис.	01.91
Инженер	Кочеткова	Инж.	03.88
Ст. инж.	Вавилова	Инж.	01.91
вед. инж.	Красницкий	Инж.	01.88
Рук. гр.	Лузырев	Инж.	01.88
	Гип	Беляев	01.88
	Гл. спец.	Козанцева	02.88
	Нач. отд.	Винн. каб.	03.88
Приказ		Вадозаборные сооружения про-изводительности от 02 до 05 м <sup>3</sup> с для амплитуды колебаний уровня воды 60 м	
		Стадия	Лист
		Р	5
		Госстрой СССР ГПИ Ленинградский ВодоКанПроект	

25562-01 11

Формат А2

Т.П. 901-1-91.88

№	Обозначение	Наименование	Кол. при установке насосов								Масса ед., кг	Примечание
			№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8		
1		Электронасос погружной подача м <sup>3</sup> /ч насос с электродвигателем N= кВт п= об/мин.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Повышающий насос
2	88НГ-1,5М 48НГ2 М4	Насос вакуумный водоподъемный с минимальным давлением всасывания 0,04 МПа с электродвигателем N=5,5 кВт; п=1500 об/мин	2	2	2	2	2	2	2	2	2	134
3	Гном 100-25	Электронасос погружной подача 100 м <sup>3</sup> /ч насос 25 м с электродвигателем N=15 кВт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	165
4	ГОСТ 7890-73	Кран подъемный электрический однонаправленный грузоподъемностью 3,2 т; длина крана 10,8 м; пролет 9,0 м; высота подъема 18 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1945
5	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф100; Р4,1 МПа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,5
6	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф150; Р4,1 МПа с ответными фланцами	6	6	6	6	-	-	-	-	-	58,7 19,2
6	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф200; Р4,1 МПа с ответными фланцами	-	-	-	-	6	6	6	-	-	125,0 16,1
6	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф250; Р4,1 МПа с ответными фланцами	-	-	-	-	-	-	-	6	-	167,5 21,3
7	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф250; Р4,1 МПа с ответными фланцами	5	-	-	-	-	-	-	-	-	167,5 21,3
7	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф300; Р4,1 МПа с ответными фланцами	-	5	5	5	-	-	-	-	-	253,0 25,9
7	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф350; Р4,1 МПа с ответными фланцами	-	-	-	-	5	5	5	5	-	323,0 30,5
8	304906бр(ГЛ16003)	Забывка ф250; Р4,1 МПа с электроприводом Б.099.098-03М с ответными фланцами	2	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0 26,9
8	304906бр(ГЛ16003)	Забывка ф300; Р4,1 МПа с электроприводом Б.099.098-03М с ответными фланцами	-	2	2	2	-	-	-	-	-	292,0 29,8
8	ЭКЛПЗ-16	Забывка ф350; Р4,1 МПа с электроприводом ЭВ-25М с ответными фланцами	-	-	-	-	2	2	2	2	2	342,0 34,08

Т.П. 901-1-91.88

№	Обозначение	Наименование	Кол. при установке насосов								Масса ед., кг	Примечание
			№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8		
9	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф200; Р4,1 МПа с ответными фланцами	2	2	2	2	2	2	2	2	2	125,0 16,1
10	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф300; Р4,1 МПа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	253,0
11	3046бр(ГЛ16003)	Забывка ф400; Р4,1 МПа	2	2	2	2	2	2	2	2	2	460,0
12	19421р(КА44075)	Клапан обратный поворотный ф150; Р4,6 МПа с ответными фланцами	6	6	6	6	-	-	-	-	-	32,0
12	19421бр(Л44075.03)	Клапан обратный поворотный ф200; Р4,6 МПа	-	-	-	-	6	6	6	-	-	25,7
12	19421р(Л44075.06)	Клапан обратный поворотный ф250; Р4,6 МПа	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33,7
13	КВЗ-100	Клапан с электромагнитным приводом ф100 с ответными фланцами	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15,0 2,8
14	13-810р2	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом ф15; Р4,23 МПа	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,0
15	15кч 883р	Вентиль мембранный с электромагнитным приводом ф50; Р4,61 МПа с ответными фланцами	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14,2 2,1
16	1148бк	Кран пробковый проходной сальниковый ф50; Р4,1 МПа с ответными фланцами	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10,5 1,5
17	1548р	Вентиль запорный муфтавый ф15; Р4,6 МПа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8
18	г.п.901-1-91.88-МБ.01.00	Коланка управления забывкой ф300 с ручным приводом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	153,0
19	г.п.901-1-91.88-МБ.01.00-01	Коланка управления забывкой ф400 с ручным приводом	2	2	2	2	2	2	2	2	2	160,0
20	г.п.901-1-91.88-МБ.02.00	Центр тяжести пружинное	1	1	1	1	1	1	1	1	1	351,0

Т.П. 901-1-91.88 - НВ

Исполн.	Инженер	В.В.В.В.	19.88	Спецификация (начало)	Лист	6	
Ст. инж.	Инженер	В.В.В.В.	19.88		Госстрой СССР ГЛК Ленинградский Войканалпроект	Р	6
Инж. гр.	Инженер	В.В.В.В.	19.88				
Инж.	Инженер	В.В.В.В.	19.88				
Ст. спец.	Инженер	В.В.В.В.	19.88				
Нач. отд.	Инженер	В.В.В.В.	19.88				

25562-01 12

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. при установке насосов									Масса ед., кг	Примечание
			200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	450-500	500-550	550-600	600-650		
21	т.п. 901-1-91.88-МВ.03.00	Сетка 1000x1000	3	3	3	3	3	3	3	3	50,0		
22	т.п. 901-1-91.88-МВ.04.00	Сепция апарная	6	6	6	6	6	6	6	6			
23	т.п. 901-1-91.88-МВ.05.00	Кассет	6	6	6	6	6	6	6	6			
24	т.п. 901-1-91.88-МВ.06.00	Монтажный хамут	1	1	1	1	1	1	1	1			
25	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-50-2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	1,0		
26	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-100-10	18	18	18	18	18	18	18	18	4,0		
27	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-150-10	78	-	66	66	-	-	-	-	6,6		
27	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-150-6	-	78	-	-	-	-	-	-	4,4		
27	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-200-10	-	-	-	-	78	-	-	-	8,0		
27	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-200-6	-	-	-	66	-	78	-	-	5,9		
27	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-250-6	-	-	-	-	-	-	-	102	7,7		
28	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-300-10	1	1	1	1	1	1	1	1	12,9		
29	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-400-10	4	4	4	4	4	4	4	4	21,6		
30	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-200-16	-	-	-	-	12	12	12	-	10,1		
30	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-250-16	-	-	-	-	-	-	12	14,5			
31	ГОСТ 17379-83	Заглушка 426x8	4	4	4	4	4	4	4	4	15,4		
32	т.п. 901-1-91.88-МВ.09.00	Узел крепления											
		Опачкиов	2	2	2	2	2	2	2	2	65,0		
33		Комплект для размы-ва насосов											
		151P											
		1.Вентиль пожарный φ50; Рз 1МПа	1	1	1	1	1	1	1	1	2,8		
	ГОСТ 472-75	2.Рукав пожарный с-20; φ51; Рз 1,2МПа	1	1	1	1	1	1	1	1	6,4		
	ГОСТ 2217-76	3.Головка соединительная, рукавная ГР-50	2	2	2	2	2	2	2	2	0,38		
	ГОСТ 2217-76	4.Головка соединительная, муфтаовая ГМ-50	1	1	1	1	1	1	1	1	0,22		
	ГОСТ 9923-80Е	5.Ствол пожарный с диаметром срыска 16мм РС-50	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0		
34	ГОСТ 17378-83	Переход К273x7-108x4	2	2	2	2	2	2	2	2	6,8		
35	ОСТ 36-22-77	Переход 530x426x7	-	-	-	4	4	-	-	-	4,0		
35	ОСТ 36-22-77	Переход 630x426x7	-	-	-	-	4	4	-	-	4,0		
36	т.п. 901-1-91.88-МВ.07.00	Вставка	6	6	6	-	6	6	6				
37	ГОСТ 3262-75	Труба 15x25, м	9	9	9	9	9	9	9	9	1,16		
38	ГОСТ 3262-75	Труба 25x28, м	10	10	10	10	10	10	10	10	2,18		
39	ГОСТ 10704-76	Труба 57x35, м	14	14	14	14	14	14	14	14	4,62		
40	ГОСТ 8732-78	Труба 108x4, м	46	46	46	46	46	46	46	45	10,26		
41	ГОСТ 10704-76	Труба 159x4,5 м	70	70	70	70	-	-	-	-	17,15		
41	ГОСТ 10704-76	Труба 219x4,5 м	-	-	-	70	70	70	-	-	23,80		
41	ГОСТ 10704-76	Труба 273x4,5 м	-	-	-	-	-	90	-	-	29,80		
42	ГОСТ 10704-76	Труба 219x4,5 м	6	6	6	6	6	6	6	6	23,80		
43	ГОСТ 10704-76	Труба 273x4,5 м	10	-	-	-	-	-	-	-	29,80		
43	ГОСТ 10704-76	Труба 325x5, м	-	7	7	7	-	-	-	-	39,46		
43	ГОСТ 10704-76	Труба 377x6, м	-	-	-	5	5	5	9	-	54,90		
44	ГОСТ 10704-76	Труба 426x6, м	15	15	15	15	14	14	14	14	62,15		

Мельком I

т.п. 901-1-91.88

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. при установке насосов									Масса ед., кг	Примечание
			200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	450-500	500-550	550-600	600-650		
45	ГОСТ 10704-76	Труба 426x6, м	18	18	18	18	12	12	12	12	62,15		
45	ГОСТ 10704-76	Труба 530x6, м	-	-	-	4	4	-	-	-	77,54		
45	ГОСТ 10704-76	Труба 630x7, м	-	-	-	-	4	4	-	-	107,55		
46	ГОСТ 10704-76	Труба 273x4,5, м	28	28	28	28	28	28	28	28	29,80		
47	ГОСТ 10704-76	Труба 530x10, м	28	20	-	-	-	-	-	-	128,24		
47	ГОСТ 10704-76	Труба 630x10, м	-	-	18	20	18	22	21	45	152,90		
48	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 57x3	9	9	9	9	9	9	9	9	0,30		
49	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 108x4	5	5	5	5	5	5	5	5	2,50		
50	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 159x4,5	6	6	6	6	-	-	-	-	6,1		
50	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 219x6	-	-	-	6	6	6	-	-	14,9		
50	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 273x7	-	-	-	-	-	-	-	6	30,8		
51	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 273x7	4	-	-	-	-	-	-	-	30,8		
51	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 325x8	-	4	4	4	-	-	-	-	43,9		
51	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 377x10	-	-	-	4	4	4	4	-	74,6		
52	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 219x6	3	3	3	3	3	3	3	3	6,1		
53	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 426x10	2	2	2	2	2	2	2	2	12,0		
54	ТКЧ-3439-73	Штуцер 15	10	10	10	10	10	10	10	10	-		
55	ГОСТ 17376-83	Тройник 57x3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,8		
56	ГОСТ 17376-83	Тройник 273x8-159x4,5	6	-	-	-	-	-	-	-	23,1		
56	МН 2887-62	Тройник 325x8-159x4,5	-	6	6	6	-	-	-	-	77,7		
56	МН 2887-62	Тройник 377x10-219x6	-	-	-	7	7	7	7	1	118,25		
56	ГОСТ 17376-83	Тройник 377x9-273x8	-	-	-	-	-	-	-	6	55,5		
57	ГОСТ 17376-83	Тройник 219x6	1	1	1	1	1	1	1	1	13,5		
58	ГОСТ 17376-83	Тройник 426x10	2	2	2	2	-	-	-	-	75,5		
58	ОСТ 36-23-77	Тройник 529x7	-	-	-	2	2	-	-	-	84,0		
58	ОСТ 36-23-77	Тройник 630x7	-	-	-	-	-	2	2	-	114,0		
59	ГОСТ 14911-82	Опора ОПБ1-108	2	2	2	2	2	2	2	2	0,13		
60	ГОСТ 14911-82	Опора ОПБ1-219	2	2	2	2	2	2	2	2	0,37		
61	ГОСТ 14911-82	Опора ОПБ1-273	3	-	-	-	-	-	-	-	1,02		
61	ГОСТ 14911-82	Опора ОПБ1-325	-	3	3	3	-	-	-	-	1,00		
61	ГОСТ 14911-82	Опора ОПБ1-377	-	-	-	3	3	3	3	-	1,00		
62	т.п. 901-1-91.88-МВ.08.00	Подпятник Ду 400	2	2	2	2	2	2	2	2	78,0		
63	т.п. 901-1-91.88-МВ.00.02	Дроссельшовбо	1	-	1	2	-	-	-	-	3,6		
64	ГОСТ 14757-81	Стеллаж 1; 1; 1800; В=450; Н=18	1	1	1	1	1	1	1	1	130,00		

Т.П. 901-1-91.88-НВ

Привязан:

Инв. №	М. Инст.	Март Бесев	03.88
	Сп. инж.	Алибалина	03.88
	Сп. инж.	Климентьев	03.88
	Инж. гр.	Лузиков	03.88
	С.И.П.	Беляев	03.88
	Сп. спец.	Кудаченко	03.88
	Инж. гр.	Бичинов	03.88

Производственные сооружения  
Производительность от А2  
Пр. 03.88  
Получены: 03.88  
Спецификация (продолжение)  
Госстрой СССР  
ГПИ Ленинградский  
Водоканалпроект

Т.п. 901-1-91.88

Инв. № табл. Подпись инженера. Фамилия и инициалы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. при установке нагвозей										Масса ед. кг	Приме- чание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Крепежные изделия												
	ГОСТ 15180-86	Прокладка из резины												
		УПАКЦ по ГОСТ 1338-77												
	ГОСТ 15180-86	1 Д-50-2,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,01	
	ГОСТ 15180-86	2 Д-50-10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0,02	
	ГОСТ 15180-86	3 Д-100-10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0,05	
	ГОСТ 15180-86	4 Д-150-10	66	12	66	66	-	-	-	-	-	-	0,07	
	ГОСТ 15180-86	5 Д-150-6	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
	ГОСТ 15180-86	6 Д-200-10	4	4	4	4	4	58	4	4	4	4	0,09	
	ГОСТ 15180-86	7 Д-200-6	-	-	-	-	48	-	54	-	-	-	0,07	
	ГОСТ 15180-86	8 Д-200-16	-	-	-	-	-	12	12	12	-	-	0,086	
	ГОСТ 15180-86	9 Д-250-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0,101	
	ГОСТ 15180-86	10 Д-250-10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,120	
	ГОСТ 15180-86	11 Д-250-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,120	
	ГОСТ 15180-86	12 Д-300-10	1	15	15	15	1	1	1	1	1	1	0,129	
	ГОСТ 15180-86	13 Д-350-16	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	0,183	
	ГОСТ 15180-86	14 Д-350-10	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	0,165	
	ГОСТ 15180-86	15 Д-400-10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,192	
	ГОСТ 7798-70	16 Болт М12-6 <sub>р</sub> x 45.58	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0,051	
	ГОСТ 7798-70	17 Болт М16-6 <sub>р</sub> x 60.58	40	472	40	40	40	40	40	40	40	40	0,129	
	ГОСТ 7798-70	18 Болт М16-6 <sub>р</sub> x 65.58	128	128	128	128	512	128	560	128	128	128	0,137	
	ГОСТ 7798-70	19 Болт М16-6 <sub>р</sub> x 70.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	0,15	
	ГОСТ 7798-70	20 Болт М20-6 <sub>р</sub> x 75.58	432	-	384	384	-	-	-	-	-	-	0,26	
	ГОСТ 7798-70	21 Болт М20-6 <sub>р</sub> x 80.58	212	212	212	212	44	476	44	44	44	44	0,27	
	ГОСТ 7798-70	22 Болт М20-6 <sub>р</sub> x 90.58	-	-	-	-	160	160	160	160	160	160	0,29	
	ГОСТ 7798-70	23 Болт М20-6 <sub>р</sub> x 240.58	-	-	-	-	144	144	144	-	-	-	0,663	
	ГОСТ 7798-70	24 Болт М24-6 <sub>р</sub> x 110.58	-	-	-	-	64	64	64	64	64	64	0,509	
	ГОСТ 7798-70	25 Болт М24-6 <sub>р</sub> x 90.58	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	0,44	
	ГОСТ 7798-70	26 Болт М24-6 <sub>р</sub> x 260.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	1,042	
	ГОСТ 7798-70	27 Болт М16-6 <sub>р</sub> x 190.58	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	0,334	
	ГОСТ 5915-70	28 Гайка М12-6Н.5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0,02	
	ГОСТ 5915-70	29 Гайка М16-6Н.5	248	620	248	248	536	152	584	944	204	204	0,053	
	ГОСТ 5915-70	30 Гайка М20-6Н.5	644	212	596	596	348	180	398	204	204	204	0,063	
	ГОСТ 5915-70	31 Гайка М24-6Н.5	64	64	64	64	128	128	128	272	272	272	0,107	

В числителе дроби приведена масса оборудования, в знаменателе - ответных фланцев.

Т.п. 901-1-91.88 - НВ			
И.контр.	Машкова	01.88	
Ст.инж.	Бабина	01.88	
Ст.инж.	Корниенко	02.88	
Инж.гр.	Бузырев	02.88	
Инж.гр.	Белая	02.88	
Инж.гр.	Козырева	02.88	
Инж.гр.	Винников	02.88	
Инж.гр.	Винников	02.88	

Привязан:

Объект: Водозаборные сооружения

Условие: пропускная способность от 0,2 до 0,5 м<sup>3</sup>/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м

Страницы: 8


Лист: 8

Спецификация (окончание)

Госстанд СССР  
г. Ленинградский  
Водоканал проект

25562-01 14

ТП901-1-91.88 Авардам I

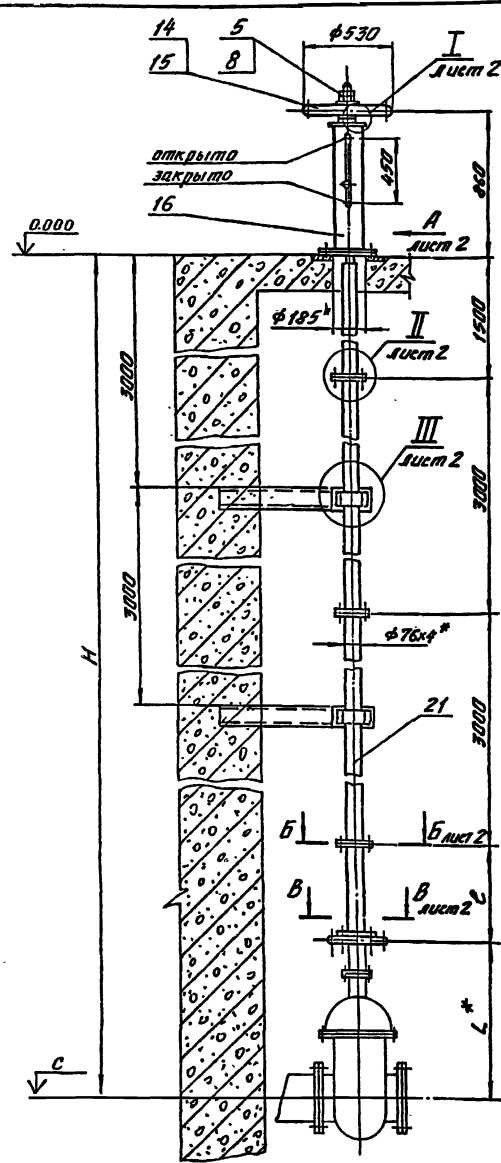

**Техническая характеристика**

Тип задвижки 30ч6бр  
 Максимальное усилие на  
 ободе маховика Н(кгс) 500 (50)  
 время открывания или  
 закрывания задвижки, мин. 10

Рисунг	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				№. 01.00		
			Материалы			
	21		Труба	76x4 ГОСТ 10704-76 Д ГОСТ 10705-80	3,1м	59,6кг
			№. 01.00-01			
			Материалы			
	21		Труба	76x4 ГОСТ 10704-76 Д ГОСТ 10705-80	3,15м	65,0кг

**Размеры в мм**

Обозначение	Ay	↓ c	L	ε	H	Д	Д <sub>T</sub>	Масса, кг
901-1-91.88-МВ.01.00	300	-9400	940	960	9400	300	260	153
901-1-91.88-МВ.01.00-01	400	-10400	1215	1685	10400	340	300	160

- \* Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по н14, остальных по ± 0,2.
- Сварку производить по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 16037-80 сплошным нормальным швом по контуру прилегания вставлей электродом 342 ГОСТ 9467-75. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов.
- При установке коланки резьбовую часть вала поз. 19 густо смазать консистентной смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
- Металлоконструкция, расположенная выше отметки 0.000, покрыта масляной краской за 2 раза, ниже отметки 0.000 - четырьмя слоями лака ХС-76 ГОСТ 9355-81 по слою грунта ХС-010 ГОСТ 9355-81.
- По окончании монтажа на корпусе коланки поз. 16 нанести 2 риски, соответствующие полному открытому и закрытому положению задвижки. Риски наносить против острия стрелки, указывающей эти положения.

Рисунг	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Стандартные изделия			
			Балты ГОСТ 7798-70			
	1			М12x6g x 35.58.011	16x	0,048-0,17кг
	2			М16x6g x 60.58.011	12x	0,129-1,6кг
			Гайки ГОСТ 5915-70			
	3			М12-6Н.5.011	16x	0,015-0,24кг
	4			М16-6Н.5.011	26x	0,033-0,6кг
	5			М36-6Н.5.011	2x	0,376-0,75кг
			Шайбы ГОСТ 11371-78			
	6			12.02.011	16x	0,005-0,1кг
	7			16.02.011	22x	0,011-0,24кг
	8			36.02.011	1	0,029кг
	9			Шайба 16.65Г.011		
	10			ГОСТ 6402-70	4x	0,008-0,03кг
			Шпилька М16-6g x 35.58.011			
				ГОСТ 22032-76	4x	0,007-0,023кг
	11			Фланец 1-65-108см3сп		
				ГОСТ 12820-80	6x	2,8-16,8кг
			Материалы			
	13			Круг 816 ГОСТ 2590-71 Ст.3-1 ГОСТ 535-79	1,5	кг
			Трубы ГОСТ 10704-76 Д ГОСТ 10705-80			
	14			18x2	0,8 м	0,64кг
	15			30x2,5	1,63 м	2,8 кг
	16			159x4,5	0,029 м	13,8 кг
	17			Сталь 3 ГОСТ 380-71	31,4	кг
	18			Сталь 45 ГОСТ 380-71	18	кг
	19			Бр.Л93ЖН4Мц1 ГОСТ 493-79	0,3	кг
	20			Чугун АС4-1 ГОСТ 1585-85	1,2	кг

**Приказы**


Инт. №










ТП901-1-91.88-МВ.01.00

Разработ	Провер	Норм.	Эксп.	Соглас.	Соглас.	Соглас.	Соглас.	Соглас.
В.И.Иванов	С.И.Петров	В.И.Иванов	С.И.Петров	В.И.Иванов	С.И.Петров	В.И.Иванов	С.И.Петров	В.И.Иванов
Лист 1	Лист 2	Лист 3	Лист 4	Лист 5	Лист 6	Лист 7	Лист 8	Лист 9

Коланка управления задвижкой Ду 300-400 с ручным приводом

Этап  
 Масса  
 ем. табл.  
 Масшт. 1:20  
 Лист 1 из 9  
 Лист 2 из 9  
 Лист 3 из 9  
 Лист 4 из 9  
 Лист 5 из 9  
 Лист 6 из 9  
 Лист 7 из 9  
 Лист 8 из 9  
 Лист 9 из 9

ТП901-1-9188 Аварийный I

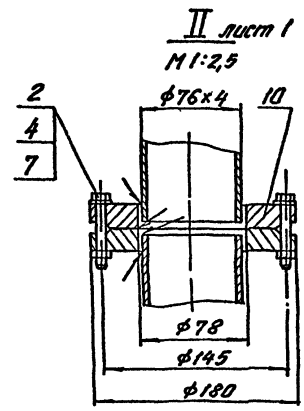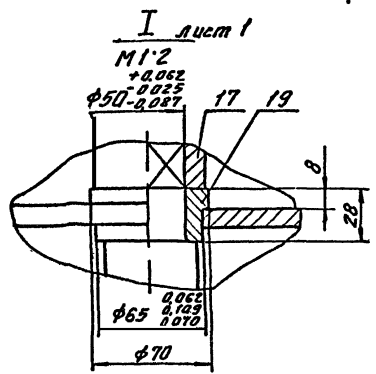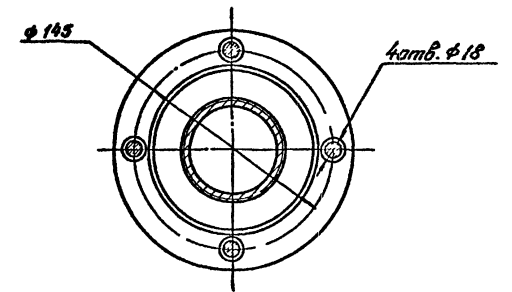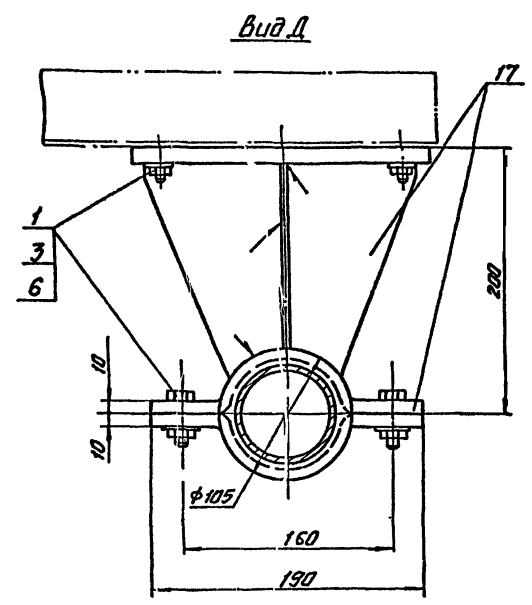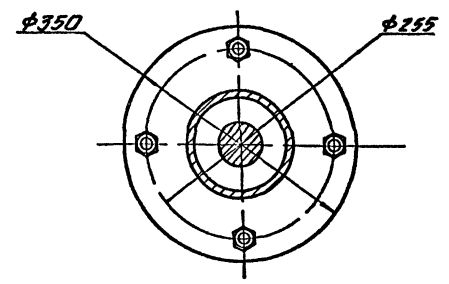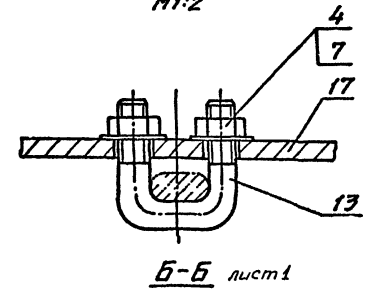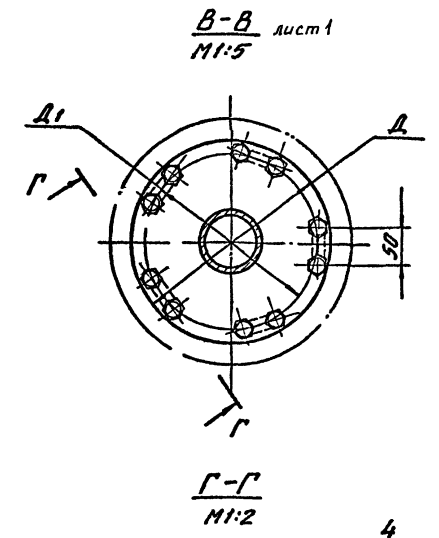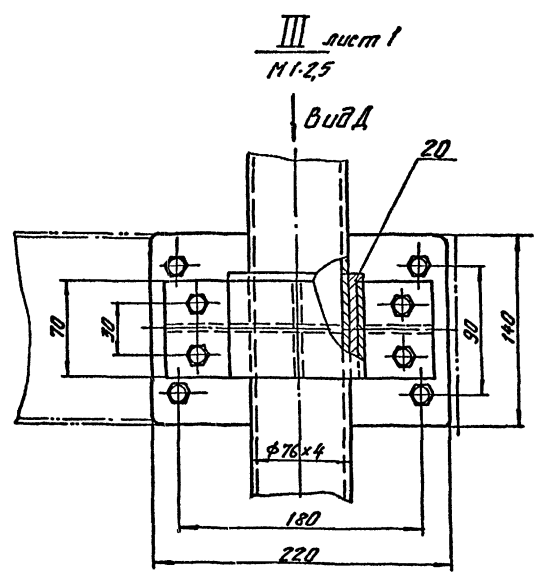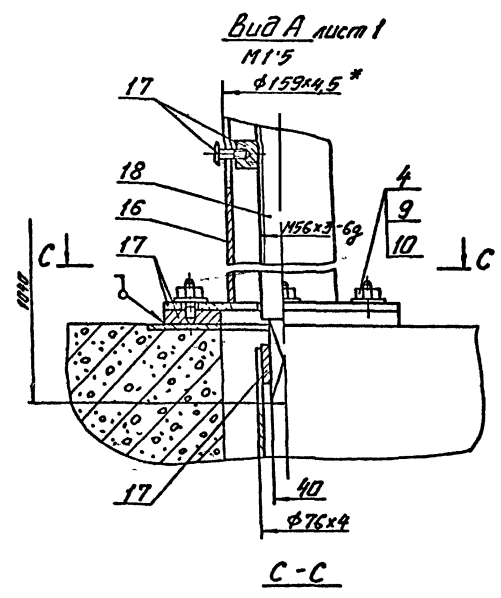

Приблизит


Инв. №

ТП901-1-9188-МВ 0100 Лист 2

25562-01 16

кол Машкова






Формат А2



ТП901-1-91.88 Рубчатый I

A-A

Вид б

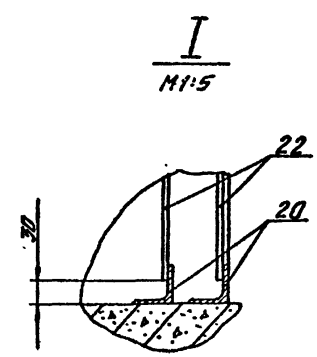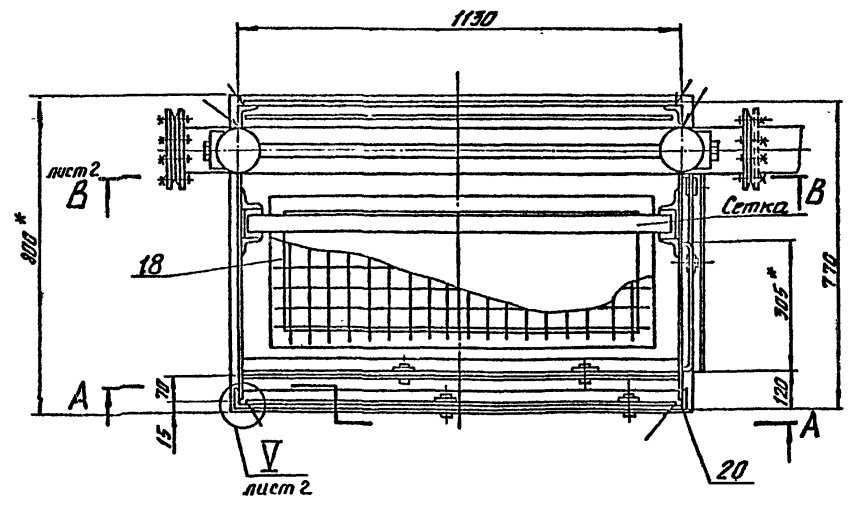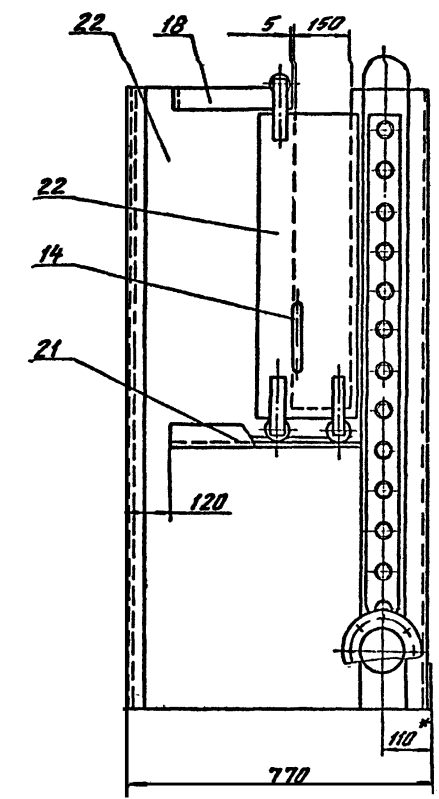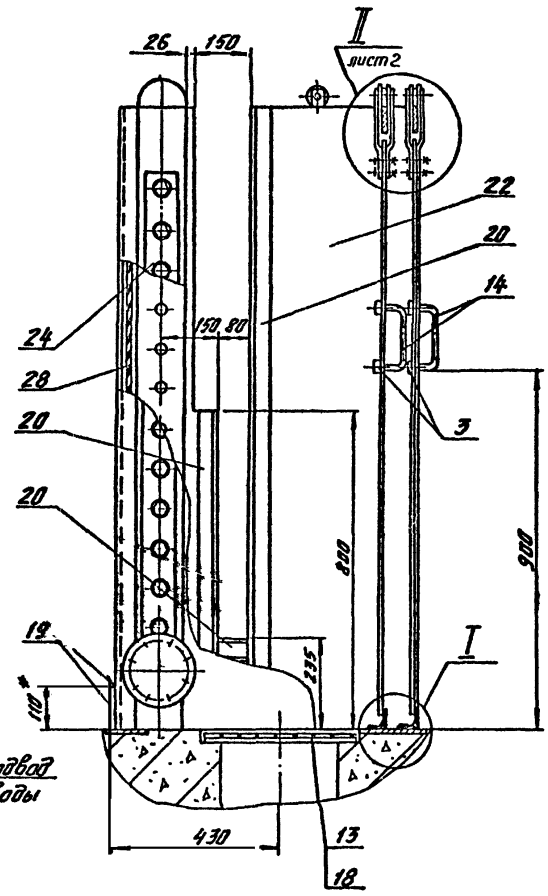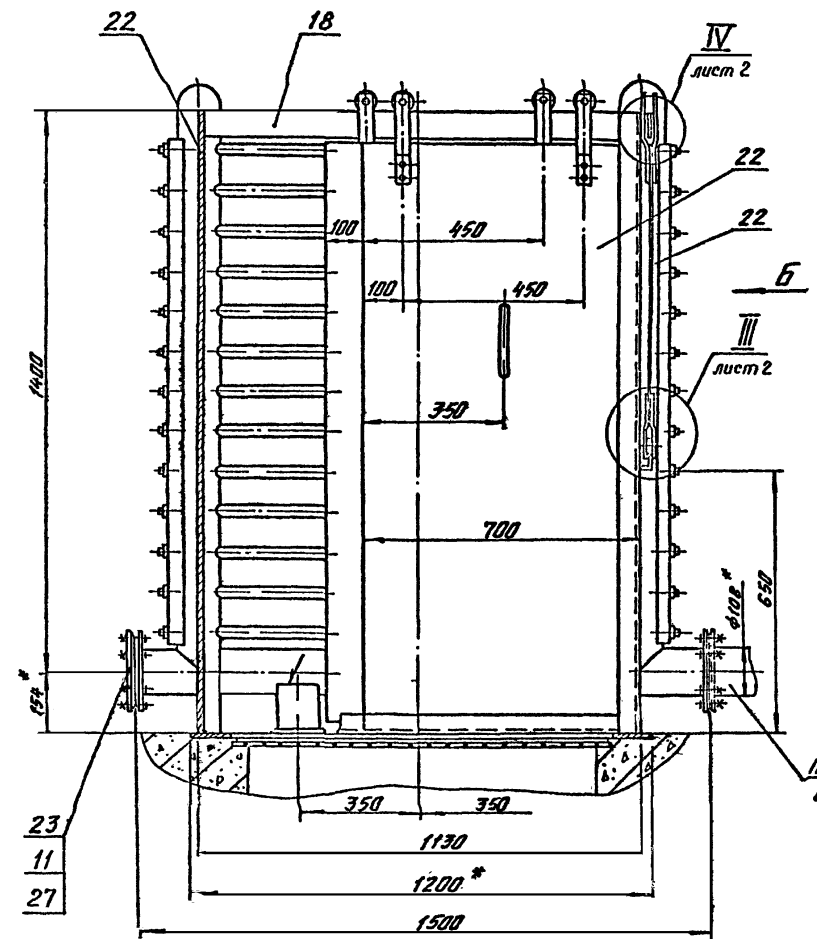

- 1\* Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров: отверстий - Н14, валов - н14, остальных -  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Сварку производить по ГОСТ 5264-80. Детали поз. 25, 26 и 11 сваривать по ГОСТ 16037-80. Сварку производить сплошным нормальным швом по периметру прилегания деталей. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические поверхности покрыть масляной краской за 2 раза.

Шифр и подпись. Утверждает и вносит в печать. Дата утверждения

				ТП901-1-91.88-МВ.02.00		
				Устройство промывное		
				Сталь	Масса	Масштаб
				Р	351	1:10
				Лист 1	Листов: 2	
				Госстрой СССР		
				ГПИ Ленинградский		
				Водоканалпроект		


Привязан				
Разраб.	Яковлева	Н.А.	03.88	
Проб.	Винogradov	И.В.	03.88	
Инж. гр.	Караваева	В.А.	02.88	
Инж. контр.	Сидоркина	С.В.	03.88	
Инж. введ.	Григорьев	С.И.	03.88	
Шифр №				

25562-01 11

или Машкова







Формат А2

ТП 901-1-91.88 Альбом I

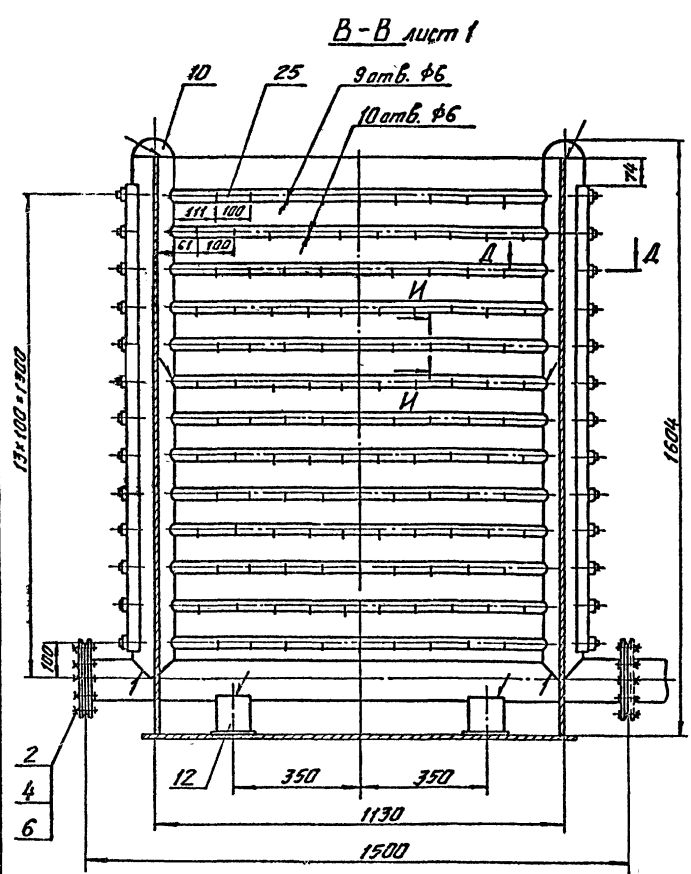

Вариант	Элемент	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Листы Б ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79		
	22			4	135 кг	
	23			22	6 кг	
	24			30	34 кг	
	25			Труба 32x2 ГОСТ 10704-76 Вет.3 ГОСТ 10705-80	мл 13,3; 197кг	
	26			Труба 108x4 ГОСТ 8732-78 Вет.3 ГОСТ 8731-74	мл 4; 41кг	
	27			Пластина I, лист МБ-М -3 ГОСТ 7338-77	0,2 кг	
	28			Стекло конструкционное органическое 6x1120x1555 ГОСТ 15809-70	4,5 кг	

Вариант	Элемент	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Стандартные изделия</u>		
				Болты ГОСТ 7798-70 М6-69x2536011	14	
				М16-69x7036011	8	
				Гайки ГОСТ 5915-70 М6-6Н.4.011	20	
				М16-6Н.4.011	8	
				Шайбы ГОСТ 6902-70 6.65Г.011	20	
				16.65Г.011	8	
				Шайба 10.02.011 ГОСТ 11371-78	7	
				Шпилька 3.2x18.011 ГОСТ 397-79	7	
				Пробка 0-32 ГОСТ 8963-75	26x0,2=5,2кг	
				Заглушка 108x4 ГОСТ 17379-77	2x0,7=1,4кг	
				Фланец 1-100-10-Ст.3 ГОСТ 12320-80	2x3,96=7,92кг	
				Опора ОПП2-100 108 ГОСТ 14911-82	2x1,63=3,3кг	
				<u>Материалы</u>		
				Круги В ГОСТ 2590-71 Ст.3-1 ГОСТ 535-79		
				6	2,5 кг	
				10	0,6 кг	
				20	0,6 кг	
				50	2,1 кг	
				Полосы Б ГОСТ 103-76 Ст.3-1 ГОСТ 535-79		
				4x30	2,4 кг	
				6x50	15 кг	
				6x110	5,8 кг	
				Челюк 50x50x5-Б ГОСТ 8509-72 Ст.3-1 ГОСТ 535-79	521 кг	
				Челюк 50x32x4-Б ГОСТ 8510-72 Ст.3-1 ГОСТ 535-79	1,2 кг	

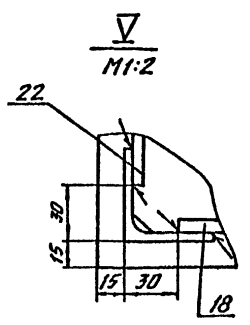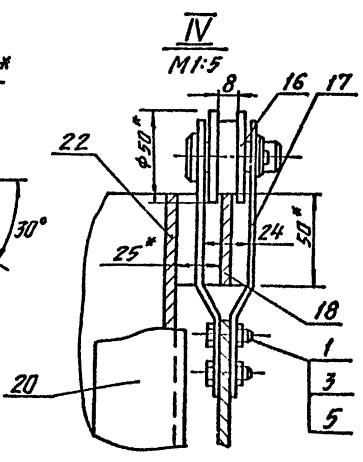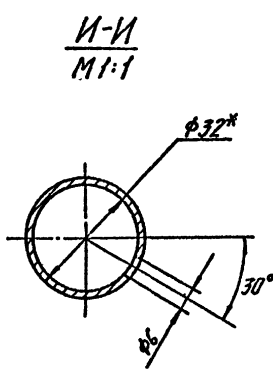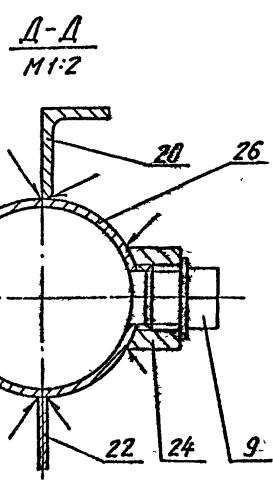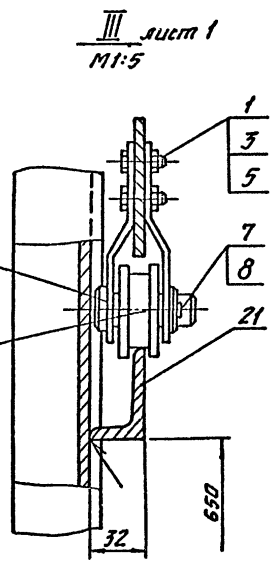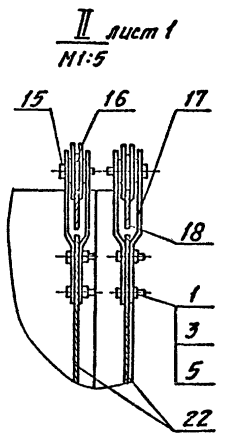

Привязан	Лист
	2

ТП 901-1-91.88-МВ 02 00

25562-01 18


кв. Машкаев

Формат А2

Шп. В. М. Машкаев, Л. В. Машкаева

ТП901-1-91.88 Р.к. Форм I

Лист № 1 из 1. Установки и детали

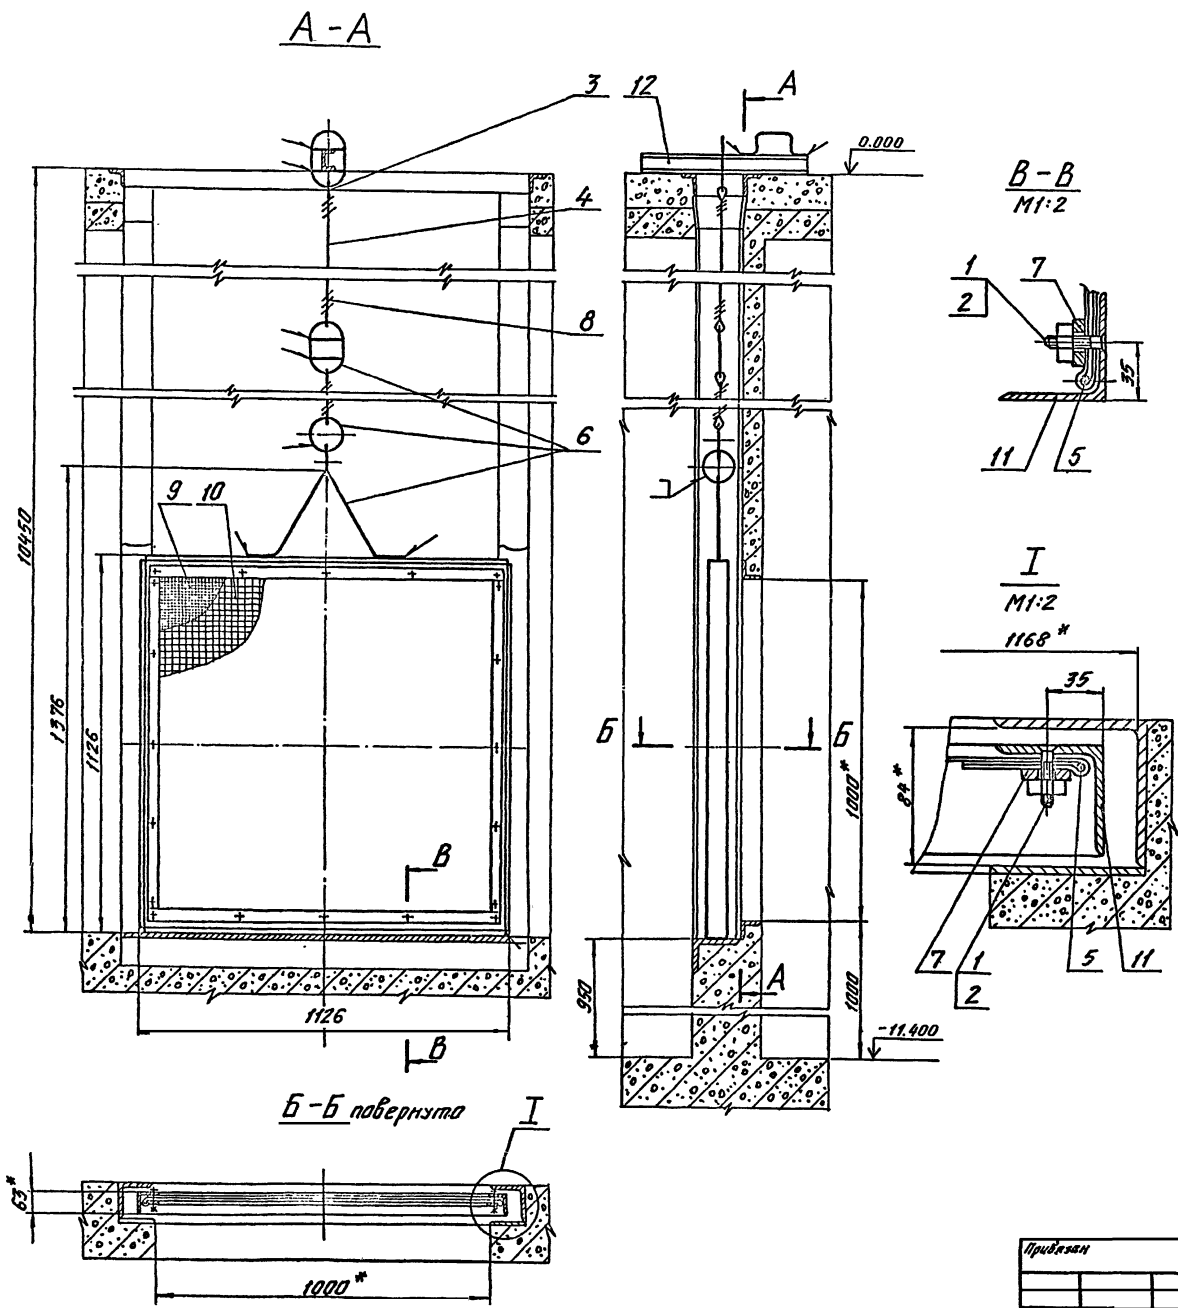


Кол.	Примечание	Наименование	Обозначение	Единица	Количество
		Стандартные изделия			
1		Винт М10-6х35.58.011	ГОСТ 17475-72	шт	20х 0,02-0,3кг
2		Гайка М10-6Н.5.011	ГОСТ 5915-70	шт	20х 0,011-0,22кг
3		Кожухи 25	ГОСТ 2224-70	шт	6х 0,035-0,3кг
		Материалы			
4		Канат 6,1-Г-1-С-1470(150)	ГОСТ 3063-80	м	10,65 м 1,98кг
		Круги 8	ГОСТ 2590-71	шт	Ст.3-1ГОСТ 535
5		6		м	4,43 м 0,38кг
6		9		м	1,33 м 1,5кг
7		Полоса 5-6х30	ГОСТ 103-76	м	Ст.3-1ГОСТ 535-79 4,21 м 7,1кг
8		Проволока 10-0-С	ГОСТ 3282-74	м	30 м 0,19кг
9		Сетка 4-1,2	ГОСТ 3826-82	кг	1226 x 1226 5,4 кг
10		Сетка 20-25	ГОСТ 3826-82	кг	1226 x 1226 5,3 кг
11		Уголок 63х63х6-Б	ГОСТ 13030-72	шт	Ст.3-1ГОСТ 535-79 4,46кг 2,5кг
12		Швеллер 5	ГОСТ 8240-72	шт	Ст.3-1ГОСТ 535-79 0,5м 2,4кг


1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров: отверстий - по М14, вылоб - по Н14, остальных - по  $\pm \frac{IT12}{2}$ .
3. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 стальным нормальным швом по контуру прилегания деталей элементами 342 ГОСТ 9467-75. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Поверхности сетки покрыть слоем грунта ХС-010 ГОСТ 9355-81, затем органико-силикатной краской 0502-01-1484-725-78 в один слой по четырём слоям лака ХС-76 ГОСТ 9355-81.

ТП901-1-91.88-МВ.03.00		Станд. Масса	Масшт
Сетка 1000x1000		Р 50	1:10
Лист		Листов 7	
Госстанд СССР ИИМ Ленинградский Водоканалпроект			

ТП901-1-91.88 Лисейн I

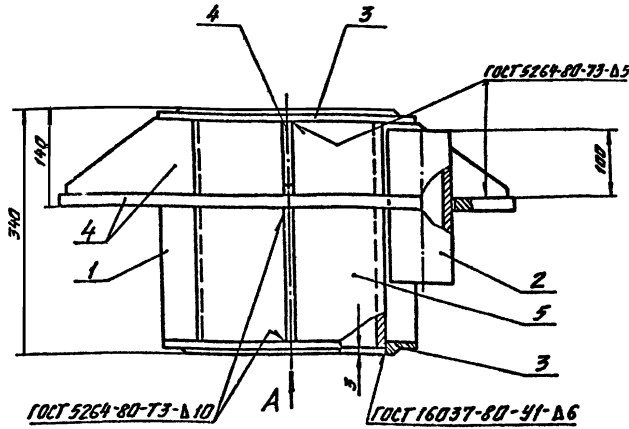

Вид А

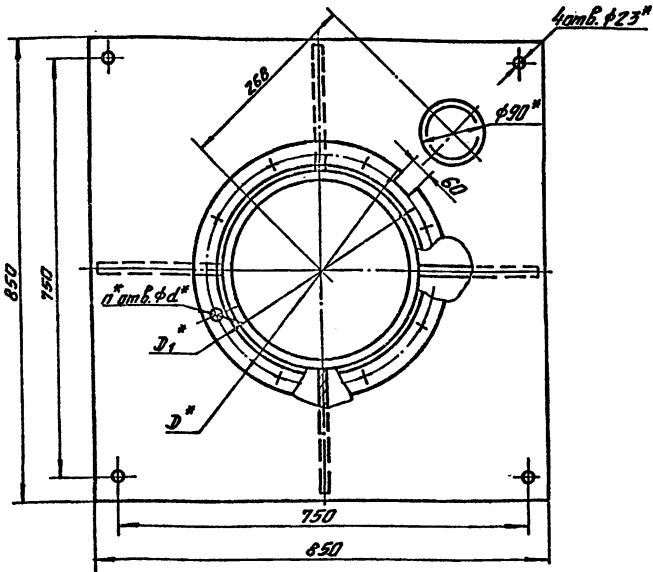

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	3		Фланец 1-200-6 8Ст 3сп ГОСТ 12820-80	2х	5,89-14,8кг
			<u>Материалы</u>		
	4		Лист Б20 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	107	кг
	5		Труба 219х4,5 ГОСТ 10705-76 Ст.3 ГОСТ 10705-80	1334м	8,1кг
			<u>МВ.04.00-03</u>		
			<u>Стандартные изделия</u>		
	3		Фланец 1-200-10 8Ст 3сп ГОСТ 12820-80	2х	8,09-16,1кг
			<u>Материалы</u>		
	4		Лист Б20 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	107	кг
	5		Труба 219х4,5 ГОСТ 10704-76 Ст.3 ГОСТ 10705-80	1334м	8,1кг
			<u>МВ.04.00-04</u>		
			<u>Стандартные изделия</u>		
	3		Фланец 1-250-6 8Ст 3сп ГОСТ 12820-80	2х	7,67-14,3кг
			<u>Материалы</u>		
	4		Лист Б20 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	104	кг
	5		Труба 273х4,5 ГОСТ 10706-76 Ст.3 ГОСТ 10705-80	1334м	10,1кг

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>Материалы</u>		
	1		Лист Б10 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	3,2	кг
	2		Труба 80х4 ГОСТ 3262-75	122м	1,6кг
			<u>Переменные данные для исполнения</u>		
			<u>МВ.04.00</u>		
			<u>Стандартные изделия</u>		
	3		Фланец 1-150-6 ГОСТ 12820-80	2х	9,39-8,78
			<u>Материалы</u>		
	4		Лист Б20 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	110	кг
	5		Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-76 Ст.3 ГОСТ 10705-80	1334м	5,8кг
			<u>МВ.04.00-01</u>		
			<u>Стандартные изделия</u>		
	3		Фланец 1-150-10 ГОСТ 12820-80	2х	6,62-13,2кг
			<u>Материалы</u>		
	4		Лист Б20 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	110	кг
	5		Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-76 Ст.3 ГОСТ 10705-80	1334м	5,8кг
			<u>МВ.04.00-02</u>		
			<u>Стандартные изделия</u>		

Тип насоса	Обозначение	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> (мм)	D <sup>*</sup>	D <sub>1</sub> <sup>*</sup>	n <sup>*</sup>	d <sup>*</sup>	Масса, кг
ЭЦН 10-160-35Г	901-1-91.88-МВ.04.00	150	6	260	225	8	18	130
ЭЦН 10-120-60	901-1-91.88-МВ.04.00-01		10	280	240		22	134
ЭЦН 12-160-65Г			10	280	240		22	134
ЭЦН 12-160-100	901-1-91.88-МВ.04.00-02	200	6	315	280	8	18	132
ЭЦН 12-210-25			10	335	295		22	137
ЭЦН 12-210-55	901-1-91.88-МВ.04.00-03	250	6	370	335	12	18	134
ЭЦН 12-375-30Г	901-1-91.88-МВ.04.00-04		10	370	335		12	134

1. \* Размеры для справок.  
2. Предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по h14, остальных по ± 0,1.  
3. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75.  
4. Наружные поверхности покрыть масляной краской за 2 раза.

Привязки  
Имб. №


ТП 901-1-91.88-МВ.04.00			Станд.	Масса	Масса
Секция опорная			ρ	ст.	—
Разработ	О.Л.В.	10.88			
Проект	Л.И.В.	01.88			
Рук. пр.	К.А.В.	03.88			
Н.констр.	С.А.В.	03.88			
Нач. отд.	С.А.В.	03.88			
ГМП	Б.А.В.	03.88			
Лист	Листов	1			
Госспройсеср ГПИ Ленинградский Водоканалпроект					

25562-01 20

Формат А2

Униф. № 0001. Издается в форме. Включены в 12.

ТП901-1-91.88 Л.с. 501-1

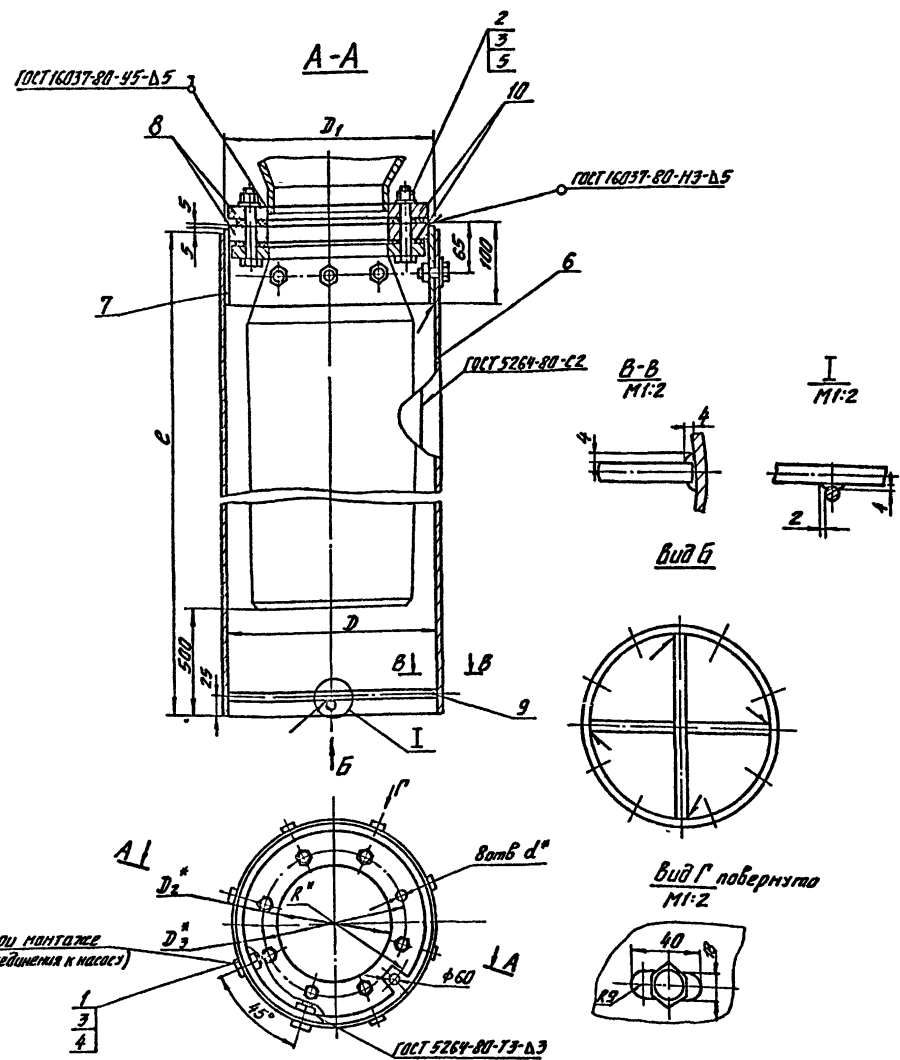


Крепить при монтаже (после приободнения к насос)

Обозначение	Марка насоса	ℓ	D*	D1*	D2*	D3*	d*	R*	Масса кг
901-1-91.88-МВ 05.00	3ЦВ 10-120-60	2650	302	300	135	195	14	117	40
901-1-91.88-МВ.05.00-01	3ЦВ 10-160-35Г	2260			142	205			39
901-1-91.88-МВ.05.00-02	3ЦВ 12-160-65	2170	352	350	161	210	18	134	43
901-1-91.88-МВ.05.00-03	3ЦВ 12-160-100	2415							45
901-1-91.88-МВ.05.00-04	3ЦВ 12-210-25	1990	402	400	182	250	14	154	48,5
901-1-91.88-МВ.05.00-05	23ЦВ 12-210-55	2590							58
901-1-91.88-МВ.05.00-06	3ЦВ 12-255-30Г	2492	402	400	182	250	14	154	53,5
901-1-91.88-МВ.05.00-07	3ЦВ 12-315-30Г	2360							53,5

Пор. №	Обозначение	Наименование	Кол на исполн. 05.00							Примечание	
			-	01	02	03	04	05	06		07
<b>Стандартные изделия</b>											
1		Болт М12-6x20.58.011 Гост 7798-70	8	8	8	8	8	8	8	8	803
2		Болт М12-6x120.58.011 Гост 7798-70	8	8							01
3		Болт М16-6x120.58.011 Гост 7798-70			8	8	8	8		8	0,13
		Гайка М12-8x5.011 Гост 5915-70	16	16	8	8	8	8	16	8	0,015
		Гайка М16-6x5.011 Гост 5915-70			8	8	8	8		8	0,03
4		Шайба 12.65.011 Гост 6402-70	8	8	8	8	8	8	8	8	0,003
5		Шайба 12.02.011 Гост 11371-78	8	8						8	
		Шайба 16.02.011 Гост 11371-78			8	8	8	8		8	0,004
<b>Материалы</b>											
6		Листь 51,5xℓx8 Гост 19303-74									
		Ст 3 Гост 14637-79									
		2650 x 954	1								29,5 кг
		2260 x 954		1							24,8 кг
		2170 x 1109			1						28,4 кг
		2415 x 1109				1					30,7 кг
		1990 x 1268					1				29,6 кг
		2590 x 1268						1			39 кг
		2492 x 1268							1		36,6 кг
		2360 x 1268								1	34,3 кг
7		342 x 95	1	1							1,03 кг
		1096 x 95			1	1					1,18 кг
		1248 x 95					1	1	1	1	2,2 кг
8		Сталь 3 Гост 380-71									
		φ 298 x φ 135 x 20	2								9,1 кг
		φ 298 x φ 142 x 21		2							8,9 кг
		φ 348 x φ 161 x 21			2	2					12,3 кг
		φ 398 x φ 161 x 21					2				15,9 кг
		φ 398 x φ 182 x 17						2	2	2	16,1
9		Круг φ 10 Гост 2590-71									
		Ст 3-1 Гост 595-79									
		ℓ = 298	2	2							0,18 кг
		ℓ = 348			2	2					0,20 кг
		ℓ = 398					2	2	2	2	0,25 кг
10		Пластина I, лист МС-М-3	2	2	2	2	2	2	2	2	0,7 кг
		Гост 7338-77									

- Размеры для справок.
- Сварку производить электродом Э42 Гост 3467-75.
- Кожух покрыть четырьмя слоями лака ХС-76 Гост 9355-81 по слою грунта ХС-010 Гост 9355-81

ТП901-1-91.88-МВ 05.00		
Кожух	Материал	Масса
	Р	см. табл.
Кожух	Лист	Масса
	Гострой СССР	Масса
	ГМУ Ленинградский	Масса
	Водокама-проект	Масса

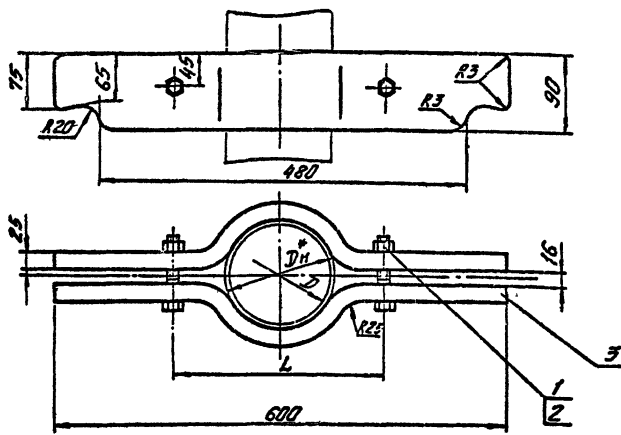

Элем.	Элем.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме.
				Стандартные изделия		
	1		Болт М16-6g-90.36011 ГОСТ 7798-70		2	
	2		Гайка М16-6h5011		2	
			Переменные данные для исполнения			
			ИВ 06.00			
			Материалы			
	3		Ст. 3 ГОСТ 380-71		224 кг	
			ИВ.06.01-01			
			Материалы			
	3		Ст. 3 ГОСТ 380-71		732 кг	
			ИВ.07.00-02			
			Материалы			
	3		Ст. 3 ГОСТ 380-71		216 кг	

Обозначение	Марка металла	Дн	Д	Л	Масса, кг
901-1-91 88-ИВ.06.00	ЭЦВ10-120-60, ЭЦВ10-160-35Г ЭЦВ12-160-63, ЭЦВ12-16-100Г	159	162	340	22,8
901-1-91 88-ИВ.06.00-01	ЭЦВ12-210-25, ЭЦВ20-35, ЭЦВ12-255-30Г	219	222	380	23,6
901-1-91 88-ИВ.06.00-02	ЭЦВ12-375-30Г	273	276	420	25,0

- \* Размер для справок.
- Предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT12}{2}$ .
- Поверхности покрыть масляной краской в 2 слоя.

Привязан


Разр.	Орлова	Л.С.	03.88
Проб.	Виноградова	В.С.	03.88
Рис. гр.	Караваева	М.С.	03.88
Н. контр.	Сидорова	С.С.	03.88
Нач. отд.	Григорьев	С.С.	03.88

ТП 901-1-91.88-ИВ.06.00		
Станд.	Масса	Масшт.
Р	3,6	1:5
Лист Листов 1		
Госстрой СССР ГПИ Ленинградский Водоканалпроект Формат А3		

Монтажный хомут Дн

Разр.	Орлова	Л.С.	03.88
Проб.	Виноградова	В.С.	03.88
Рис. гр.	Караваева	М.С.	03.88
Н. контр.	Сидорова	С.С.	03.88
Нач. отд.	Григорьев	С.С.	03.88

12,5/ (✓)

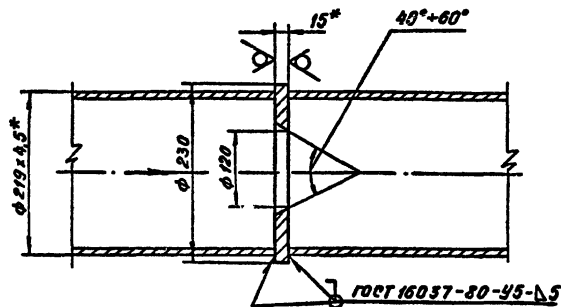

- \* Размер для справок.
- Предельные отклонения размеров: отверстий - Н16, валов - h14, остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75

Привязан

Разр.	Орлова	Л.С.	03.88
Проб.	Виноградова	В.С.	03.88
Рис. гр.	Караваева	М.С.	03.88
Н. контр.	Сидорова	С.С.	03.88
Нач. отд.	Григорьев	С.С.	03.88

ТП 901-1-91.88-ИВ.00.02


Дроссель шайба

Станд.	Масса	Масшт.
Р	3,6	1:5
Лист Листов 1		

Лист 615 ГОСТ 19993-74  
Ст. 3 ГОСТ 14637-79

Госстрой СССР  
ГПИ Ленинградский  
Водоканалпроект  
Формат А4

12,5/ (✓)

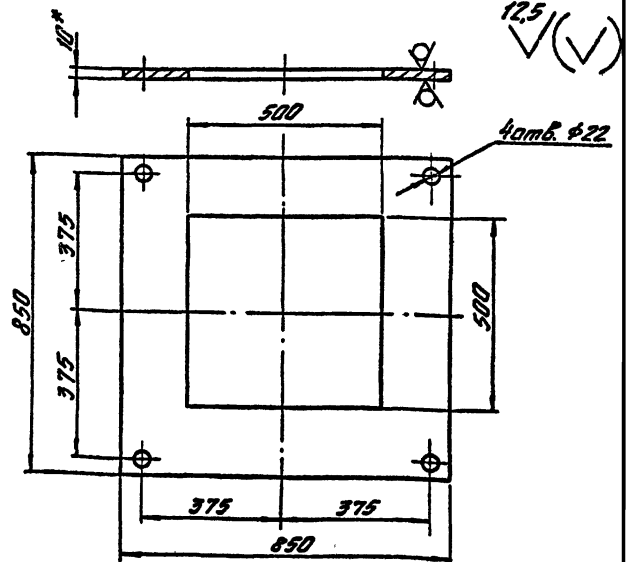

- \* Размер для справок.
- Предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по h14, остальных по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- Раму покрыть масляной краской за 2 раза.

Привязан

Разр.	Орлова	Л.С.	03.88
Проб.	Виноградова	В.С.	03.88
Рис. гр.	Караваева	М.С.	03.88
Н. контр.	Сидорова	С.С.	03.88
Нач. отд.	Григорьев	С.С.	03.88

ТП 901-1-91.88-ИВ.00.01


Рама закладная

Станд.	Масса	Масшт.
Р	31	1:10
Лист Листов 1		

Лист 610 ГОСТ 19993-74  
Ст. 3 ГОСТ 14637-79

Госстрой СССР  
ГПИ Ленинградский  
Водоканалпроект  
Формат А4

ТТ901-1-91.88-Рис.01-И I

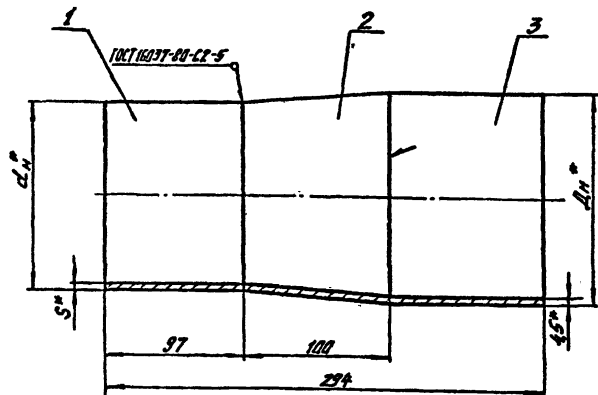

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>МВ.07.00-03</u>		
				<u>Материалы</u>		
				Труба 180×5,5 ГОСТ 8732-78 Д.ГОСТ 8731-74	1097	2,3 кг
				Лист Б5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	7,4	кг
				Труба 219×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	2,3 кг
				<u>МВ.07.00-04</u>		
				<u>Материалы</u>		
				Труба 180×5,5 ГОСТ 8732-78 Д.ГОСТ 8731-74	1097	2,3 кг
				Лист Б5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	6,7	кг
				Труба 219×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	2,3 кг

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Переменные данные для исполнения?</u>		
				<u>МВ.07.00</u>		
				<u>Материалы</u>		
				Труба 133×4,5 ГОСТ 8732-78 Д.ГОСТ 8731-74	1097	1,4 кг
				Лист Б5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	2,8	кг
				Труба 159×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	1,7 кг
				<u>МВ.07.00-01</u>		
				<u>Материалы</u>		
				Труба 180×4,5 ГОСТ 8732-78 Д.ГОСТ 8731-74	1097	1,5 кг
				Лист Б5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	2,8	кг
				Труба 159×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	1,7 кг
				<u>МВ.07.00-02</u>		
				<u>Материалы</u>		
				Труба 159×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	1,7 кг
				Лист Б5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	3,2	кг
				Труба 219×4,5 ГОСТ 10704-76 Д.ГОСТ 10705-80	1097	2,3 кг


Обозначение	Марка насоса	Размеры в мм			Масса кг
		Дн	dн	S	
901-1-91.88-МВ.07.00	ЗЦВ-10-120-60	159	133	4,5	6
901-1-91.88-МВ.07.00-01	ЗЦВ-10-160-35		140		6,1
901-1-91.88-МВ.07.00-02	ЗЦВ-12-210-25	219	159	5,5	7,9
901-1-91.88-МВ.07.00-03	ЗЦВ-12-210-55 ЗЦВ-12-255-30Г		180		13
901-1-91.88-МВ.07.00-04	ЗЦВ-12-375-30Г	273			11,9

- \* Размеры для справок.
- 2. Неказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{T_{12}}{2}$ .
- 3. Сварки производить электродом Э42 ГОСТ 9467-75
- 4. Покрывать четырьмя слоями лака ХС-76 ГОСТ 9355-81 по слою грунта ХС-100 ГОСТ 9355-81.

Мас. 1:2 табл. Подпись и дата. Вкладной лист

				ТТ901-1-91.88-МВ.07.00		
				вставка Дн×дн		
				Станд.	Масса	Масшт.
				p	см. табл.	-
				Лист	Листов	1
				Госстрой СССР МПИ Ленинградский Бюронаучпроект		

25562-01 23

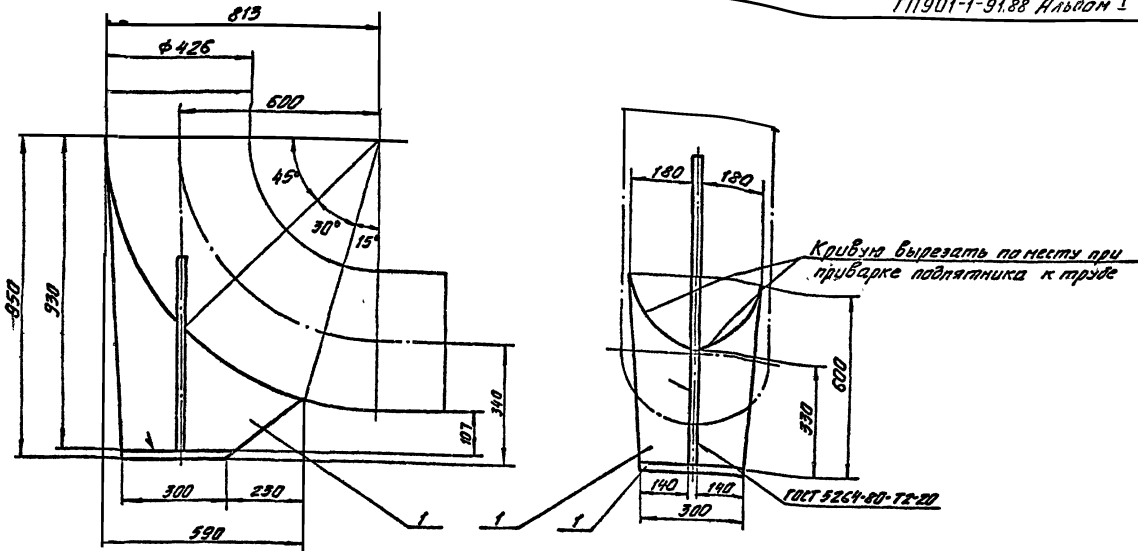


1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Сборку производить электросваркой Э42 ГОСТ 9457-75.
4. Покрывать четырьмя слоями эмали ХС-76 ГОСТ 9355-81 по слою грунта ХС-010 ГОСТ 9355-81.

Формат	Этаж	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Материалы		
				Лист 020 ГОСТ 13903-74	76	кг
				Ст. 3 ГОСТ 14637-79		
ТП901-1-91.88-МВ.0800						
				Подпятник Ду 400	Стадия	Масса
					Р	76
					Масштаб 1:10	
					Лист	Листов 1
					Госстрой СССР	
					ГПИ Ленинградский	
					Водоканалпроект	
					Формат А3	

кап. Москва




ТП901-1-91.23 К.Крейтов. I

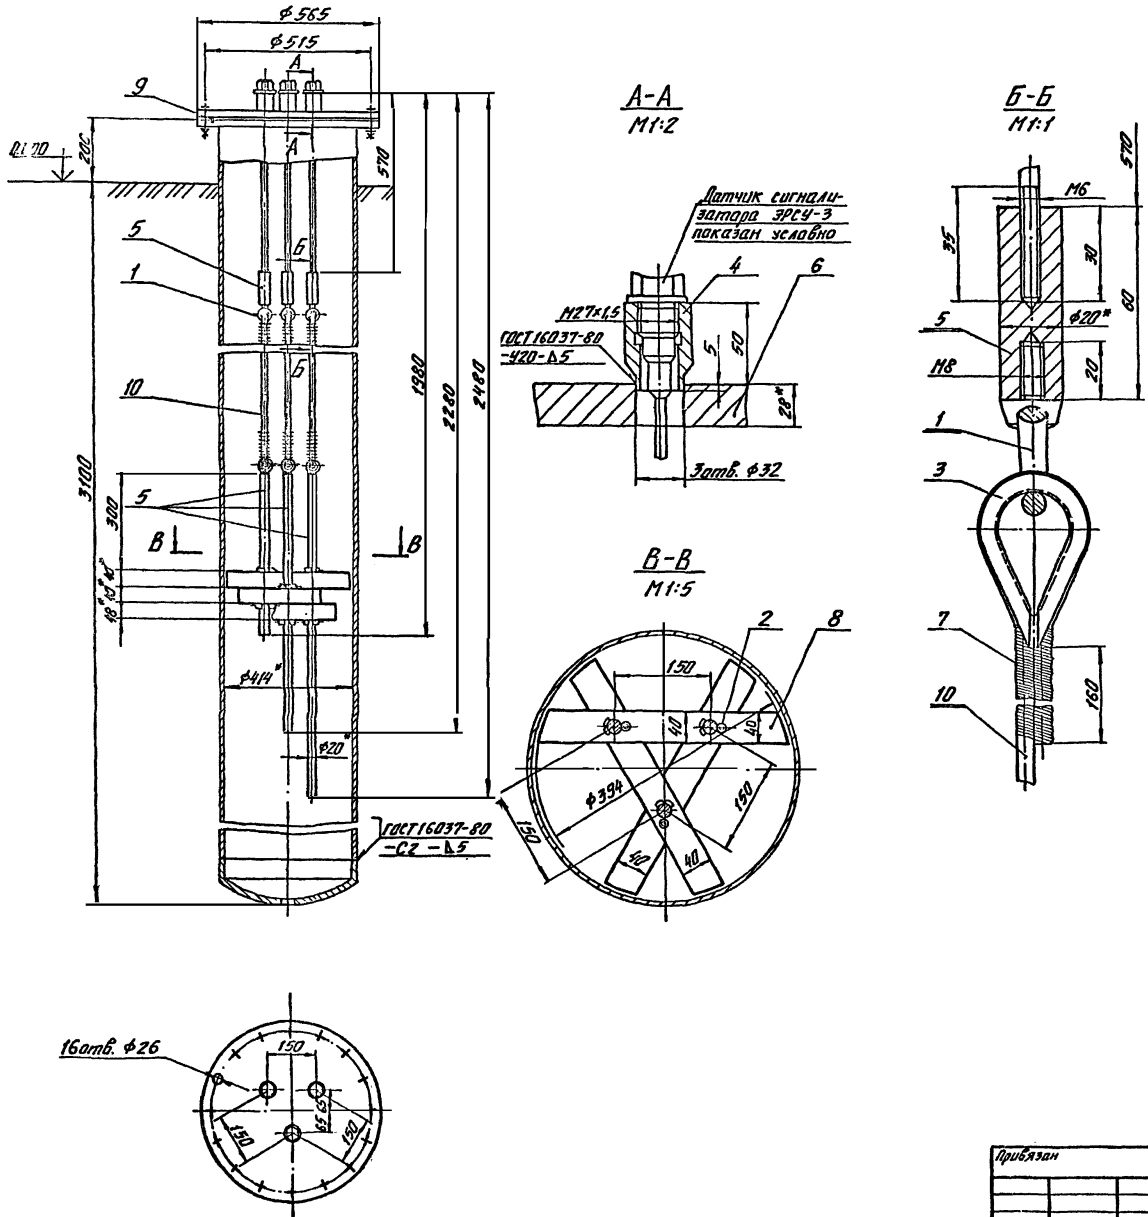

Вариант	Этап	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		1		Винт грузовой (рыч-балк) М6 60.011 ГОСТ 4751-73	6	0,054-0,52
		2		Шпалит 4х28.011 ГОСТ 397-79	8	0,007-0,011
		3		Колш 25 ГОСТ 2224-72	6	0,035-0,21кг
		4		Балышка - прямая БМ27x15-55Т436.103Т-76	3	0,3-0,9кг
Материалы						
		5		Крыс 620 ГОСТ 2590-71 Ст.3-110СТ 535-79	6,2	кг
		6		Лист 628 ГОСТ 19903-74 Ст3ГОСТ14637-79	55	кг
		7		Пробалка 1-0 ГОСТ 3282-74	0,17	кг
		8		Текстолит плиточный ПТК-40 ГОСТ 5-78	2,9	кг
		9		Пластина 1 лист ТКМЦ-М-5 ГОСТ 7338-77	0,8	кг
		10		Канат 6,1-1-8-А-17-Н-1568(160) ГОСТ 3063-80	1,0	кг

1 \*Размеры для справок.  
 2. Предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, балов - по h14, остальных - по ± IT14.  
 3. Сборку производить электромонтаж 942 ГОСТ 9467-75.

Шифр, № табл., наименование и дата. Объём, лист №, 23

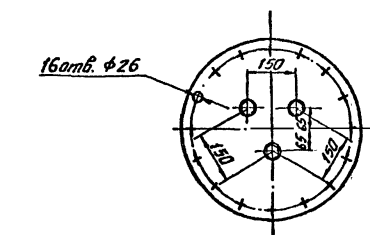

ТП901-1-91.88-МВ.09.00			
Узел крепления датчиков		Крепим Масса	Масса
		Р 65	—
Лист		Листов 1	
Техцентр ССР, ИЛМ Ленинградский радиоканалпроект			