
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
31912—
2011
(EN ISO 23993:2008)

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСТАНОВОК

Определение расчетной теплопроводности

(EN ISO 23993:2008, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческим партнерством «Производители современной минеральной изоляции "Росизол"»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 8 декабря 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством
Азербайджан	AZ	Государственный комитет градостроительства и архитектуры
Армения	AM	Министерство градостроительства
Казахстан	KZ	Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Киргизия	KG	Госстрой
Молдова	MD	Министерство строительства и регионального развития
Россия	RU	Министерство регионального развития
Таджикистан	TJ	Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Узбекистан	UZ	Госархитектстрой
Украина	UA	Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому региональному стандарту EN ISO 23993:2008 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of design thermal conductivity (Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности) путем исключения из текста стандарта ссылок на стандарты ISO 10456, ISO 15758, ISO 7345, ISO 12572, ISO 12241, не принятые в качестве межгосударственных, и дополнения текста стандарта ссылкой на ГОСТ 7076—99.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским региональным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — модифицированная (MOD)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2070-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31912—2011 (EN ISO 23993:2008) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2013 г.

6 ВВЕДЕНИЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Обозначения и единицы измерения	2
5 Определение декларируемой теплопроводности	3
6 Определение расчетной теплопроводности	3
7 Расчет поправок к теплопроводности	4
7.1 Общие положения	4
7.2 Поправка для учета разности температур	4
7.3 Влияние влаги	4
7.4 Влияние старения	5
7.5 Влияние сжимаемости	5
7.6 Влияние конвекции	5
7.7 Влияние толщины	5
7.8 Влияние крепежных элементов	5
7.9 Влияние стыков и соединений	5
Приложение А (обязательное) Поправки к теплопроводности	7
Приложение В (справочное) Пример определения расчетной теплопроводности	15
Приложение С (справочное) Справочные значения поправок	17
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии европейских региональных стандартов ссыльным межгосударственным стандартам	23

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Определение расчетной теплопроводности

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations.
Determination of design thermal conductivity

Дата введения — 2013—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения расчетной теплопроводности теплоизоляционных изделий, используемых в расчетах энергоэффективности инженерного оборудования зданий и промышленных установок, на основе декларируемой теплопроводности.

Методы, приведенные в настоящем стандарте, применяют для изделий, эксплуатирующихся в диапазоне температур от минус 200 °С до плюс 1000 °С.

Поправки к теплопроводности, установленные для различных условий, действительны в диапазонах температур, указанных в настоящем стандарте или приложениях к нему.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7076—99 *Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме*

ГОСТ EN 12088—2011 *Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени*

ГОСТ EN 29053—2011 *Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха*

ГОСТ 31911—2011 (EN ISO 13787:2003) *Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности*

ГОСТ 31913—2011 (EN ISO 9229:2007) *Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения*

ГОСТ 31925—2011 (EN 12667:2001) *Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером*

ГОСТ 32025—2012 (EN ISO 8497:1996) *Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме*

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 декларируемая теплопроводность: Ожидаемое значение теплопроводности материала или изделия, применяемого для инженерного оборудования здания и промышленных установок.

Декларируемая теплопроводность должна быть:

- основана на экспериментальных данных, полученных при испытании материала или изделия при соответствующих температуре и влажности;

- задана как максимальное значение, определенное в соответствии с ГОСТ 31911;

- взаимоувязана с обоснованными ожиданиями срока службы изделия в условиях эксплуатации.

3.2 расчетная теплопроводность: Значение теплопроводности материала или изделия, рассчитанное для определенных внешних и внутренних условий, которые могут быть приняты в качестве типовых условий применения материала или изделия, предназначенных для инженерного оборудования зданий и промышленных установок.

4 Обозначения и единицы измерения

В настоящем стандарте использованы обозначения и единицы измерения характеристик, приведенные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Обозначения и единицы измерения характеристик

Обозначение	Наименование характеристики	Единица измерения
a_c	Коэффициент сжимаемости	$\text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{К})$
D	Внутренний диаметр слоя	м
d	Толщина слоя	м
d_g	Толщина теплоизоляционной системы, включая воздушный зазор	м
F	Общая поправка к теплопроводности	—
F_a	Поправка к теплопроводности, учитывающая старение	—
F_c	Поправка к теплопроводности, учитывающая сжимаемость	—
F_{con}	Поправка к теплопроводности, учитывающая конвективный теплоперенос	—
F_d	Поправка к теплопроводности, учитывающая толщину	—
f_d	Коэффициент влияния толщины	—
F_j	Поправка к теплопроводности, учитывающая влияние крепежных элементов	—
F_m	Поправка к теплопроводности, учитывающая влияние влаги	—
f_ψ	Коэффициент влияния объемной влаги	$\text{м}^3/\text{м}^3$
$F_{\Delta\theta}$	Поправка к теплопроводности, учитывающая разность температур	—
u	Массовое содержание влаги	$\text{кг}/\text{кг}$
N	Число распорных элементов на 1 м^2	—
θ	Температура по Цельсию	$^\circ\text{C}$
λ_d	Декларируемая теплопроводность	$\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Окончание таблицы 1

Обозначение	Наименование характеристики	Единица измерения
λ	Расчетная теплопроводность	Вт/(м·К)
$\bar{\lambda}$	Среднее значение теплопроводности	Вт/(м·К)
$\Delta\lambda$	Дополнительная теплопроводность вследствие влияния тепловых мостиков (например, распорных элементов) в теплоизоляционной системе	Вт/(м·К)
ρ	Плотность	кг/м ³
ψ	Объемное содержание влаги	м ³ /м ³

5 Определение декларируемой теплопроводности

Декларируемую теплопроводность изделий определяют в соответствии с ГОСТ 31911.

Для определения декларируемой теплопроводности должны быть известны следующие данные, идентифицирующие изделие: вид материала, из которого изготовлено изделие, тип обкладки (при ее наличии), вид пенообразователя, толщина и другие параметры, которые могут повлиять на теплопроводность.

Декларируемая теплопроводность должна определяться на образцах достаточно большой толщины для обеспечения минимальной погрешности или на образцах меньшей толщины при условии проведения прямых измерений теплопроводности для этих толщин.

6 Определение расчетной теплопроводности

Расчетная теплопроводность должна определяться на основании декларируемой теплопроводности, определенной в соответствии с ГОСТ 31911 при условиях, соответствующих условиям эксплуатации изделия. Данные условия должны включать в себя:

- среднюю рабочую температуру изделия с учетом температур горячей и холодной поверхностей;
- среднее нормальное содержание влаги в материале изделия в условиях эксплуатации (температура и относительная влажность воздуха окружающей среды).

Причина — Влияние старения материала изделия в зависимости от области применения должно учитываться в случае, если данное условие не было учтено при назначении декларируемой теплопроводности;

- сжимающую нагрузку на изделие в конструкции;
- влияние конвекции;
- влияние толщины;
- влияние открытых стыков между частями изделия;
- влияние тепловых мостиков (участки, являющиеся составной частью теплоизоляционной системы, например, распорные элементы), учитываемые параметром $\Delta\lambda$.

Расчетную теплопроводность λ определяют:

- на основании значений декларируемой теплопроводности λ_d с учетом условий эксплуатации по формуле

$$\lambda = \lambda_d F + \Delta\lambda, \quad (1)$$

где $\Delta\lambda$ — дополнительное значение теплопроводности вследствие влияния тепловых мостиков (например, распорных элементов) в теплоизоляции (определяют в соответствии с 7.9);

F — общая поправка к теплопроводности, рассчитываемая по формуле

$$F = F_{\Delta\theta} F_m F_a F_C F_{con} F_d F_i; \quad (2)$$

- при непосредственном измерении теплопроводности в условиях эксплуатации.

Причина — Приблизительные значения общей поправки F приведены в приложении С.

7 Расчет поправок к теплопроводности

7.1 Общие положения

Значения поправок к теплопроводности отдельных видов теплоизоляционных материалов с учетом условий эксплуатации, применяемые для пересчета, приведены в приложении А.

Поправки, полученные на основе прямых измерений теплопроводности методами, приведенными в ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 или ГОСТ 31925, могут быть использованы вместо значений, приведенных в приложении А. Для материалов и изделий, не приведенных в приложении А, или для условий эксплуатации, отличающихся от указанных в данном приложении, поправки должны определяться на основании значений, полученных при прямых измерениях теплопроводности.

7.2 Поправка для учета разности температур

Пересчет не проводят ($F_{\Delta\theta} = 1$), если расчетную теплопроводность определяют при средней температуре и температурах горячей и холодной поверхностей, заданных для декларируемого значения теплопроводности, или если измерения были проведены на оборудовании, предназначенном для испытания теплоизоляционных цилиндров во всем диапазоне температур $\Delta\theta$.

Допускается применять интерполяцию при коэффициенте корреляции $R \geq 0,98$, если значения декларируемой теплопроводности приведены при одних температурах, а значения расчетной теплопроводности необходимо определить при других температурах.

Если расчетную теплопроводность определяют для такой же средней температуры, что и декларируемую, но при других значениях температур горячей и холодной поверхностей испытуемого образца, то поправка $F_{\Delta\theta}$ должна определяться в соответствии с А.1 приложения А.

Если измерения были проведены во всем диапазоне температур, то $F_{\Delta\theta} = 1$. Если измерения были проведены при значениях $\Delta\theta$ не более 50 К, то следует учитывать нелинейную зависимость теплопроводности от температуры.

Если расчетную теплопроводность определяют при средней температуре и температурах горячей и холодной поверхностей образца, отличных от тех, при которых определялась декларируемая теплопроводность, то необходимо применять процедуру, описанную выше. Нелинейную зависимость теплопроводности от температуры учитывают путем интегрирования измеренной ранее кривой по уравнению

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \lambda(\theta) d\theta. \quad (3)$$

Поправку для учета влияния разности температур горячей и холодной поверхностей $F_{\Delta\theta}$ определяют по формуле

$$F_{\Delta\theta} = \frac{\bar{\lambda}}{\lambda(\theta)}, \quad (4)$$

где $\lambda(\theta)$ — значение теплопроводности, найденное по кривой при исходной температуре.

7.3 Влияние влаги

Поправку к теплопроводности, учитывающую влияние влаги в материале изделия, F_m определяют по формуле

$$F_m = e^{f_{\psi}(\psi_2 - \psi_1)}, \quad (5)$$

где f_{ψ} — коэффициент влияния содержания влаги по объему;

ψ_1 — содержание влаги по объему, принятое для определения декларируемой теплопроводности;

ψ_2 — содержание влаги по объему в условиях эксплуатации.

Содержание влаги по объему в условиях эксплуатации может определяться:

- прямым измерением в условиях, аналогичных условиям эксплуатации,
- расчетами по официально принятым методикам.

П р и м е ч а н и е — Метод определения содержания влаги в образце приведен в ГОСТ EN 12088. Продолжительность испытания образца, указанная в данном стандарте, может быть увеличена, если это необходимо исходя из условий эксплуатации.

Значения коэффициента f_{ψ} для некоторых видов теплоизоляционных материалов приведены в А.2 приложения А.

7.4 Влияние старения

Старение изделия зависит от вида материала, из которого изготовлено это изделие, покрытия, структуры, примененного пенообразователя, температуры, при которой применяют изделие, и толщины материала. Для определенных видов материалов эффект старения может учитываться с помощью теоретических моделей, подтвержденных экспериментальными данными (соответствующая процедура может быть приведена в стандартах на изделия конкретных видов).

Пересчет теплопроводности для учета влияния старения не проводят, если при назначении декларируемой теплопроводности эффект старения был учтен, или когда эффект старения определялся в условиях, аналогичных условиям эксплуатации.

Если эффект старения определяют в условиях, которые значительно отличаются от предполагаемых условий эксплуатации, то необходимо провести испытания для определения расчетной теплопроводности в данных условиях.

Если для пересчета применяют поправку F_a , то эффект влияния старения на теплопроводность рассчитывают на срок не менее половины срока службы изделия в условиях эксплуатации.

П р и м е ч а н и я

1 Срок службы строительных материалов, как правило, принимают равным 50 годам.

2 В настоящем стандарте не приведены значения коэффициентов влияния старения для расчета поправки F_a .

Для изделий из минеральной ваты, керамических волокон, волокон из кальций-магниевого силиката, силиката кальция, упругой резиновой пены и ячеистого стекла не применяют коэффициент, учитывающий влияние старения.

7.5 Влияние сжимаемости

Для сжимаемых теплоизоляционных материалов, средняя плотность которых может меняться при воздействии нагрузки, влияние сжимаемости должно учитываться введением поправки F_C , рассчитываемой в соответствии с А.3 приложения А.

7.6 Влияние конвекции

Влияние конвективного переноса тепла в изделии, установленном вертикально, должно учитываться поправкой F_{con} , рассчитываемой в соответствии с А.4 приложения А.

7.7 Влияние толщины

Влияние толщины учитывают для изделий, теплопроводность которых меняется с увеличением толщины вследствие влияния излучения. Если расчетную теплопроводность определяют для изделий толщиной, отличной от толщины, для которой назначалась декларируемая теплопроводность, то вводят поправку F_d , рассчитываемую в соответствии с А.5 приложения А.

7.8 Влияние крепежных элементов

Влияние крепежных элементов на расчетную теплопроводность изделия должно учитываться поправкой F_j , рассчитываемой в соответствии с А.6 приложения А.

Поправка F_j должна применяться в случае, если теплопроводность была измерена по ГОСТ 32025 с использованием испытательной трубы с меньшим числом крепежных элементов, чем в условиях эксплуатации.

7.9 Влияние стыков и соединений

7.9.1 Общие положения

Влияние стыков и соединений, создающих тепловые мостики в теплоизоляционном слое (например, элементов каркаса), учитывают введением дополнительного значения теплопроводности $\Delta\lambda$ к теплопроводности λ_d смонтированного изделия [см. формулу (1)].

Тепловые мостики, возникающие вследствие особенностей конструкции системы (например, наличие крепежных и опорных элементов труб, каркаса, отделочных элементов) или при повреждении теплоизоляции, должны учитываться при определении дополнительных тепловых потерь.

7.9.2 Влияние опорных элементов

7.9.2.1 Опорные кольца трубопроводов с металлической оболочкой

Приведенные ниже дополнительные значения теплопроводности $\Delta\lambda$ являются приблизительными и могут применяться для теплоизоляционных изделий толщиной от 100 до 300 мм и простых теплоизоляционных систем.

П р и м е ч а н и я

1 Значение $\Delta\lambda$ при наличии стальных опорных колец	0,010 Вт/(м·К);
» » » опорных колец из аустенитной стали	0,004 Вт/(м·К);
» » » керамических опорных колец	0,003 Вт/(м·К).

2 Приведенные значения могут быть также использованы для изделий толщиной от 50 до 200 мм.

7.9.2.2 Каркас для металлических обшивок стен

Значение $\Delta\lambda_{\text{элемента}}$ для учета влияния стальных элементов в виде плоского прямоугольника размером:

30×3 мм — 0,0035 Вт/(м·К)/(элемент/м²);

40×4 мм — 0,0060 Вт/(м·К)/(элемент/м²);

50×5 мм — 0,0085 Вт/(м·К)/(элемент/м²).

Дополнительная теплопроводность $\Delta\lambda$ для учета влияния крепления металлических обшивок стен зависит от числа креплений на 1 м² и рассчитывается по формуле

$$\Delta\lambda = N \cdot \Delta\lambda_{\text{элемента}}, \quad (6)$$

где N — число креплений на 1 м²,

$\Delta\lambda_{\text{элемента}}$ — теплопроводность, вносимая одним креплением на 1 м².

7.9.3 Механические крепежные элементы, проходящие через теплоизоляционный слой

Значение $\Delta\lambda$ для учета влияния крепежных элементов в зависимости от их числа на 1 м² и размеров вычисляют по формуле

$$\Delta\lambda = n \Delta\lambda_i, \quad (7)$$

где $\Delta\lambda_i$ — дополнительное значение теплопроводности, вносимое крепежными элементами.

Для стальных крепежных элементов диаметром 4 мм в количестве 9 шт./м² $\Delta\lambda = 0,006$ Вт/(м·К).

Для крепежных элементов из аустенитной стали диаметром 4 мм в количестве 9 шт./м² $\Delta\lambda = 0,004$ Вт/(м·К).

Приложение А
(обязательное)

Поправки к теплопроводности

А.1 Поправка для учета нелинейной зависимости теплопроводности от температуры

В случае если результаты прямых измерений теплопроводности или расчеты не применяют, следует учитывать нелинейную зависимость теплопроводности от температуры путем введения поправки $F_{\Delta\theta}$, значения которой приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 — Значения поправки $F_{\Delta\theta}$ для учета влияния разности температур

Наименование изделия (материала)	Средняя плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	$F_{\Delta\theta}$ при разности температур ^{a)} , К		
		100	250	450
Изделия из каменной ваты:				
- маты	50—70	1,04	1,08	1,12
- плиты	80—120	1,02	1,05	1,1
	130—150	1,00	1,02	1,05
	> 160	1,00	1,00	1,02
- ламельный мат	30—40	1,02	1,10	1,15
	50—60	1,01	1,08	1,12
Изделия из стеклянной ваты:				
- маты	30—45	1,03	1,06	1,10
- плиты	50—75	1,01	1,04	1,07
- ламельный мат	30	1,00	1,08	—
Изделия из кальциево-магниевого силиката:				
- маты	80—110	1,02	1,06	1,10
- плиты				
Ячеистое стекло	120—200	1,02	1,04	1,06
Вспученный перлит	60—80	1,01	1,02	1,05
Силикат кальция	100—200	1,01	1,02	1,05
Теплоизоляция с микропорами	300	1,00	1,01	1,02

^{a)} Если необходимо, применяют линейную интерполяцию.

При меч ани е – В случае линейной зависимости $F_{\Delta\theta} = 1$. В случае если график зависимости теплопроводности от температуры имеет экстремум, необходимо использовать интегральное значение.

А.2 Коэффициент влияния влаги

Коэффициент влияния влаги на теплопроводность приведен в таблице А.2. Приведенные значения соответствуют остаточному количеству влаги в изделии.

Данные, приведенные в таблице А.2, не учитывают эффект массопереноса воды или водяного пара в изделиях.

Таблица А.2 — Коэффициент влияния влаги

Наименование материала	Содержание влаги ψ , $\text{м}^3/\text{м}^3$	Коэффициент влияния влаги f_{ψ} , $\text{м}^3/\text{м}^3$
Минеральная вата	<0,15	4
Вспененный полистирол	<0,10	4

Окончание таблицы А.2

Наименование материала	Содержание влаги ψ , м ³ /м ³	Коэффициент влияния влаги f_ψ , м ³ /м ³
Экструдированный вспененный полистирол	<0,10	2,5
Эластичная вспененная резина	<0,10	3,5
Вспененный полиуретан	<0,15	6
Фенольный пенопласт	<0,15	5
Вспененный поливинилхлорид	<0,15	8
Пробка	<0,10	6
Ячеистое стекло	0,00	0
Жесткие плиты на основе вспученного перлита, волокон и связующего	От 0 до 0,04	0,8

Коэффициент влияния влаги не применяют, если расчетная температура выше 100 °С.

А.3 Поправка для учета влияния сжимаемости

Сжимаемость плоских изделий C , применяемых для теплоизоляции плоских поверхностей, определяют по формуле

$$C = \frac{d_1}{d_2}, \quad (A.1)$$

где d_1 — номинальная толщина изделия;

d_2 — толщина изделия в сжатом состоянии (в зависимости от условий эксплуатации).

Схема сжатия плоских теплоизоляционных изделий приведена на рисунке А.1.

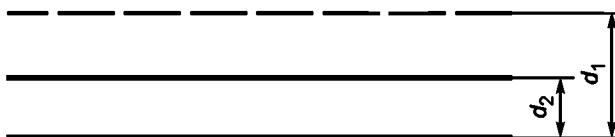


Рисунок А.1 — Схема сжатия плоских изделий

Сжимаемость плоских изделий C , применяемых для теплоизоляции труб, определяют по формуле

$$C = \frac{D+2d}{D+d}, \quad (A.2)$$

где d — толщина слоя теплоизоляции;

D — внутренний диаметр слоя теплоизоляции (наружный диаметр трубы).

Схема сжатия теплоизоляции труб приведена на рисунке А.2.

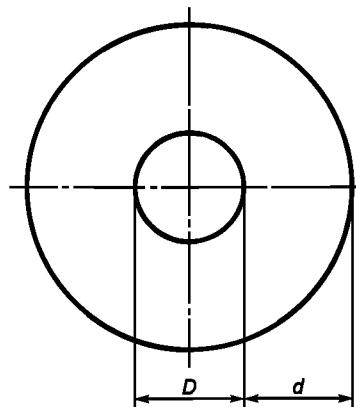


Рисунок А.2 — Схема сжатия теплоизоляции труб

Поправку F_C (например, для изделий из минеральной ваты) определяют по формуле

$$F_C = 1 - 10^{-6} [a_C \theta_m - 5(\rho - 50)] \rho (C - 1), \quad (A.3)$$

где a_C — коэффициент сжимаемости (значения приведены в таблице А.3);

ρ — плотность теплоизоляционного изделия;

θ_m — средняя температура;

C — сжимаемость, вычисленная по формулам (A.1) или (A.2).

Т а б л и ц а А.3 — Коэффициент a_C для изделий из минеральной ваты при температурах от 50 °С до 600 °С

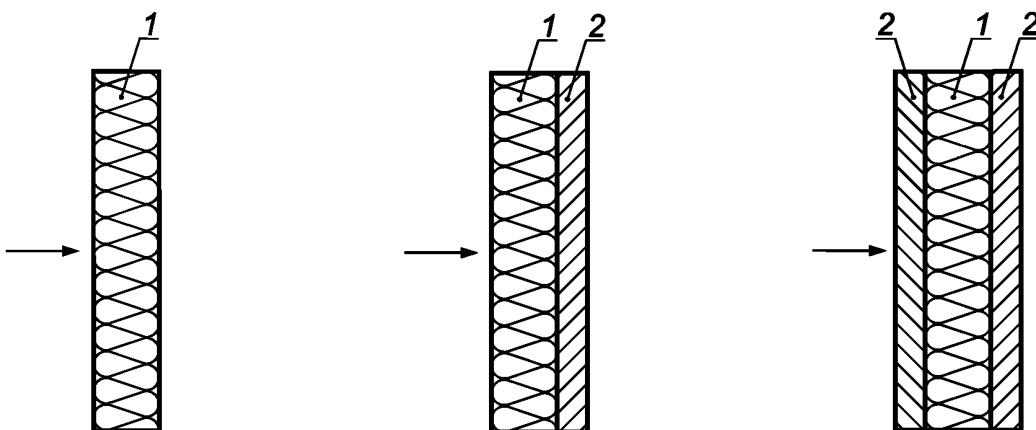
Плотность ρ , кг/м ³	Коэффициент a_C , м ³ /(кг·К)
30	55
45	35
60	20
80	11
100	9
150	5

А.4 Поправка для учета влияния конвекции в материале

А.4.1 Общие положения

Эффект конвективного переноса тепла в теплоизоляционных изделиях из воздухопроницаемых материалов, например в изделиях из минеральной ваты, расположенных вертикально, следует учитывать, используя значение сопротивления продуванию воздушным потоком теплоизоляционного слоя. Если сопротивление продуванию воздушным потоком, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 29053, больше, чем 50 кПа·с/м², то влияние конвекции пренебрежимо мало для большинства случаев.

Виды систем теплоизоляции с различными вариантами расположения теплоизоляционного слоя приведены на рисунке А.3.



а) Теплоизоляция заполняет все пространство

б) Воздушный зазор с одной стороны теплоизоляции

в) Воздушный зазор с обеих сторон теплоизоляции

1 — теплоизоляция; 2 — воздушный зазор

Рисунок А.3 — Виды систем теплоизоляции

Формулы и графики для определения значений поправки F_{con} , учитывающей влияния конвекции, разработаны на основании компьютерных расчетов и экспериментальных данных.

Исходные данные для расчета:

- толщина теплоизоляции d , м.

П р и м е ч а н и е — Толщина d включает в себя толщину возможных внутренних воздушных прослоек, теплоизоляционного слоя и возможных внешних воздушных прослоек d_g в метрах;

- средняя температура теплоизоляции, °C;
- разность температур на граничных поверхностях системы, K;
- теплопроводность системы при средней температуре (находится в пределах значений, указанных в таблице А.4);
- толщина теплоизоляционной системы H, м.

Определяемые параметры:

- B_A — параметр, учитывающий вид теплоизоляционной системы;
- B_V — параметр, учитывающий возможное использование фольги в качестве пароизоляционного слоя;
- R_s — удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха, Па·с/м, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 29053;
- r — удельное сопротивление теплоизоляционного слоя потоку, Па·с/м².

Таблица А.4 — Параметры, используемые для определения влияния конвекции как функции сопротивления продуванию потоком воздуха

Номер кривой на диаграммах	Температура на теплой поверхности, °C	Средняя температура, °C	Теплопроводность, Вт/(м·K)
1	180	100	0,050
2	440	230	0,075
3	580	300	0,100

Удельное сопротивление продуванию R_s определяют по формуле

$$R_s = r \cdot d. \quad (A.4)$$

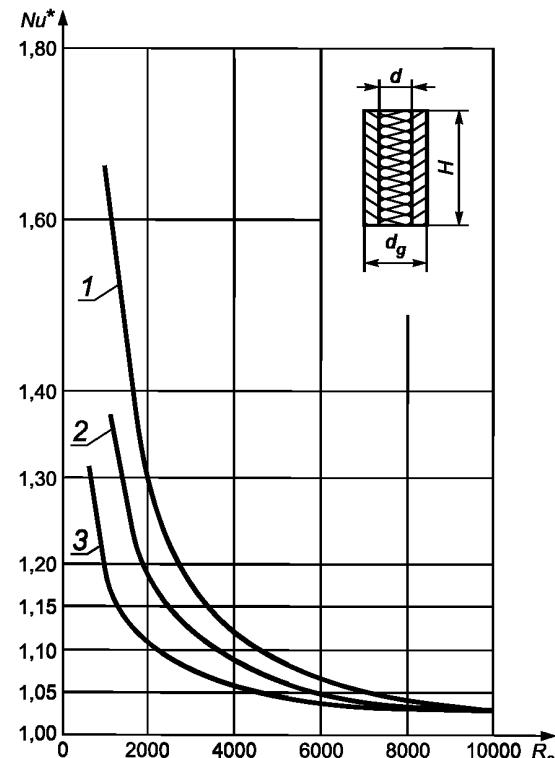
Поправку для учета влияния конвекции F_{con} определяют по формуле

$$F_{con} = 1 + \frac{(Nu^* - 1) 2d}{(1 + B_A + B_V) d_g}, \quad (A.5)$$

где Nu^* — измененный критерий Нуссельта (см. рисунки А.4 — А.6);

B_A — определяют по таблице А.5;

B_V — определяют по таблице А.6.



Примечание — Расчетные параметры:

$$H/d_g = 10;$$

$$d_g = 0,20 \text{ м};$$

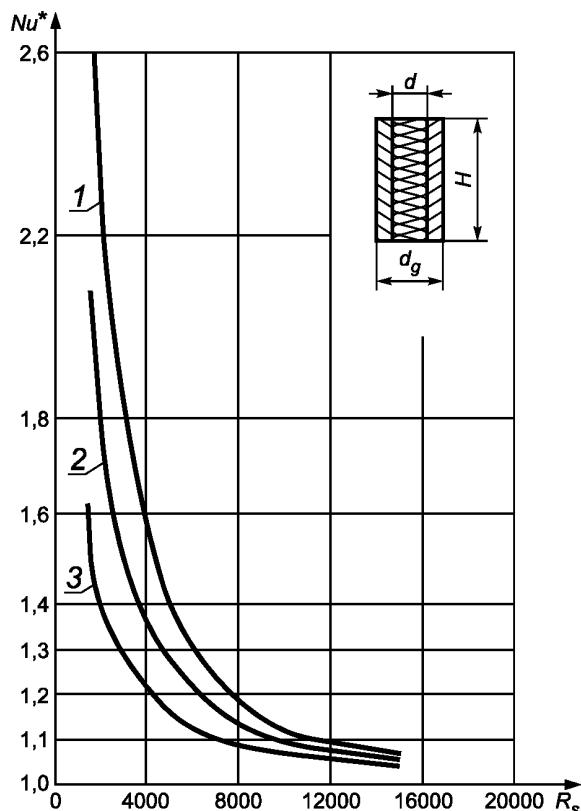
$$d = 0,5 d_g;$$

$$x = R_s (\text{Па}\cdot\text{с}/\text{м}^2);$$

$$y = Nu^*.$$

Параметры для кривых 1, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.4 — Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной $d_g = 0,20$ м

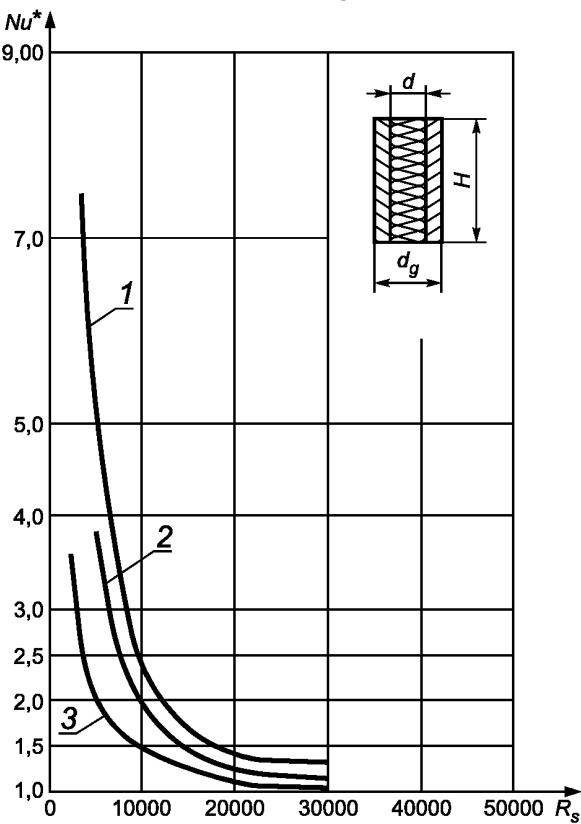


П р и м е ч а н и е – Расчетные параметры:

$$\begin{aligned} H/d_g &= 10; \\ d_g &= 0,30 \text{ м}; \\ d &= 0,5 d_g; \\ x &= W(\text{Па} \cdot \text{с}/\text{м}^2); \\ y &= Nu^*. \end{aligned}$$

Параметры для кривых 1, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.5 — Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной $d_g = 0,30$ м



П р и м е ч а н и е – Расчетные параметры:

$$\begin{aligned} H/d_g &= 10; \\ d_g &= 0,60 \text{ м}; \\ d &= 0,5 d_g; \\ x &= W(\text{Па} \cdot \text{с}/\text{м}^2); \\ y &= Nu^*. \end{aligned}$$

Параметры для кривых 1, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.6 — Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной $d_g = 0,60$ м

Таблица А.5 — Значения параметра B_A для определения влияния конвекции в реальных условиях эксплуатации

Номер системы	Описание теплоизоляционной системы	Схема	Приблизительные значения параметра B_A
1	Заполняющая пространство Теплоизоляция без покрытия; обе поверхности изоляционного материала касаются изолируемых поверхностей		0
2	Повторяющая изгибы Теплоизоляция повторяет контур поверхности с локальными полостями		1
3	С воздушным зазором Теплоизоляция не покрыта с одной из сторон (теплой или холодной)		От 2 до 3
4	Установленная в полости Теплая и холодная поверхности теплоизоляции не касаются других поверхностей		От 4 до 6

Таблица А.6 — Значения параметра B_V для определения влияния слоя фольги

Номер системы	Описание теплоизоляционной системы	Схема	Приблизительные значения параметра B_V
1	Фольга как воздухонепроницаемый слой между слоями материала		От 5 до 7
2	Фольга как заводское покрытие одной из поверхностей материала, или фольга плотно прилегает ко всей поверхности		От 9 до 10
3	Без фольги	—	0

Примечание — 1 — фольга.

A.4.2 Расчет поправки для учета конвекции

A.4.2.1 Общие положения

Сопротивление продуванию теплоизоляционного слоя воздушным потоком R_s должно определяться с учетом удельного сопротивления потоку воздуха и толщины по формуле (A.4).

График выбирают из приведенных на рисунках А.4—А.6 в зависимости от общей толщины теплоизоляционного слоя d_g .

На основании значений сопротивления продуванию воздушным потоком R_s (горизонтальная ось) и кривой средней температуры теплой поверхности и соответствующей средней температуре теплоизоляционного слоя определяют измененный критерий Нуссельта Nu^* . Если исходные данные находятся между двумя графиками, то проводят интерполяцию.

Для какой-либо известной теплоизоляционной системы с учетом воздухонепроницаемого слоя, например фольги, выбирают значения B_A из таблицы А.5 и значения B_V из таблицы А.6.

Рассчитывают поправку F_{con} по формуле (A.5).

A.4.2.2 Пример расчета для теплоизоляционной системы без воздухонепроницаемого слоя

Вертикальный слой минеральной ваты теплопроводностью, приведенной в таблице А.4, имеет толщину 0,1 м. Материал входит в теплоизоляционную систему с внутренним и наружным воздушными зазорами, имеющую общую толщину 0,2 м, высоту — 2 м.

Удельное сопротивление потоку воздуха $r = 20000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}^2$.

Средняя температура теплоизоляционного слоя 300 °С, температура горячей поверхности 580 °С, холодной 20 °С.

Воздухонепроницаемый слой отсутствует.

Расчетные данные:

$d = 0,10 \text{ м}$;

$d_g = 0,20 \text{ м}$;

$H = 2 \text{ м}$;

$r = 20000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}^2$.

По формуле (A.4) определяют удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха:

$R_s = r d = 20000 \cdot 0,10 = 2000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}$.

На кривой 3 рисунка А.4 по значению $R_s = 2000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}$ находят значение измененного критерия Нуссельта Nu^* , $Nu^* = 1,11$.

По таблице А.5 определяют значение $B_A = 0$, по таблице А.6 — $B_V = 0$.

По формуле (A.5) определяют поправку F_{con} :

$$F_{con} = 1 + \frac{(1,11 - 1) \cdot 2 \cdot 0,10}{(1 + 0 + 0) \cdot 0,20} = 1 + 0,11 = 1,11.$$

A.4.2.3 Пример расчета для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем

Расчет для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем из фольги выполняют, используя данные, приведенные в А.4.2.2, и значение $B_V = 9$, приведенное в таблице А.6.

По формуле (A.5) определяют поправку F_{con} :

$$F_{con} = 1 + \frac{(1,11 - 1) \cdot 2 \cdot 0,10}{(1 + 0 + 9) \cdot 0,20} = 1 + 0,011 = 1,01.$$

A.4.2.4 Пример расчета для теплоизоляционной системы без воздухонепроницаемого слоя для определения влияния толщины и высоты теплоизоляционной системы

Расчетные данные:

$d = 0,20 \text{ м}$,

$d_g = 0,30 \text{ м}$,

$H = 3 \text{ м}$,

$r = 20000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}^2$.

По формуле (A.4) определяют удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха:

$R_s = r d = 20000 \cdot 0,20 = 4000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}$.

На кривой 3 рисунка А.5, по значению $R_s = 4000 \text{ Па}\cdot\text{с}/\text{м}$ находят значение измененного критерия Нуссельта Nu^* , $Nu^* = 1,2$.

По таблице А.5 определяют значение $B_A = 0$, по таблице А.6 — $B_V = 0$.

По формуле (A.5) определяют поправку F_{con} :

$$F_{con} = 1 + \frac{(1,2 - 1) \cdot 2 \cdot 0,20}{(1 + 0 + 0) \cdot 0,30} = 1 + 0,267 = 1,267.$$

A.4.2.5 Пример расчета для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем — фольгой (влияние воздухонепроницаемого слоя значительное)

Для установления влияния фольги как воздухонепроницаемого слоя для расчета принимают $B_V = 10$ по таблице А.6:

$$F_{con} = 1 + \frac{(1,2 - 1) \cdot 2 \cdot 0,20}{(1 + 0 + 10) \cdot 0,30} = 1 + 0,024 = 1,24.$$

A.5 Поправка для учета влияния толщины материала

Поправку к теплопроводности для учета влияния толщины слоя теплоизоляционного материала F_d определяют по формуле

$$F_d = \frac{d_2}{d_2 + f_d(d_2 - d_1)}, \quad (A.6)$$

где d_1 — толщина, для которой была измерена теплопроводность;

d_2 — толщина теплоизоляционного слоя в условиях эксплуатации;

f_d — коэффициент влияния толщины, определяемый по таблице А.7.

Таблица А.7 — Коэффициент влияния толщины f_d материала, проницаемого для инфракрасного излучения (температура от 20 °C до 60 °C)

Плотность материала ^{a)} ρ , кг/м ³	Толщина материала d_1 , мм				
	20	40	60	80	100
20	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98
40	0,93	0,94	0,96	0,98	0,99
60	0,94	0,96	0,98	0,99	0,99
80	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00
100	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
120	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00

^{a)} Приведенные значения справедливы в указанных диапазонах плотности минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов с малыми порами. В материалах с большими порами, например в перлите, влияние инфракрасного излучения на теплопроводность велико и при большой плотности.

A.6 Коэффициент учета влияния открытых стыков

Эффект влияния открытых стыков вследствие разных коэффициентов теплового расширения теплоизоляции и основания (например, выполненного из стали) должен учитываться введением следующих поправок:

- для теплоизоляции в один слой $F_j = 1,10$;
- для теплоизоляции в два слоя $F_j = 1,05$;
- для теплоизоляции в три и более слоев $F_j = 1,00$.

Примечание — Значения перечисленных поправок приведены со значительным запасом.

Приложение В
(справочное)

Пример определения расчетной теплопроводности

В.1 Теплоизоляционные изделия

Рассматриваются три вида теплоизоляционных изделий с различной теплопроводностью, предназначенные для одной конструкции.

Теплоизоляционное изделие № 1: прошивной мат из минеральной ваты плотностью $\rho = 80 \text{ кг/м}^3$.

Т а б л и ц а В.1 — Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания изделия толщиной 50 мм на приборе с горячей охранной зоной по ГОСТ 31925

Температура, °C	50	100	150	200	250	300	400	500
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,038	0,045	0,053	0,062	0,075	0,090	0,125	0,60

Теплоизоляционное изделие № 2: ламельный мат из минеральной ваты плотностью $\rho = 60 \text{ кг/м}^3$.

Т а б л и ц а В.2 — Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания изделия толщиной 60 мм на приборе с горячей охранной зоной по ГОСТ 31925

Температура, °C	50	100	150	200	250	300	400	500
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,043	0,053	0,064	0,079	0,098	0,116	0,168	0,238

Теплоизоляционное изделие № 3: цилиндр из минеральной ваты плотностью $\rho = 90 \text{ кг/м}^3$.

Т а б л и ц а В.3 — Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания цилиндра толщиной стенки 100 мм на испытательной трубе по ГОСТ 32025

Температура, °C	50	100	150	200	250	300
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,036	0,044	0,054	0,066	0,080	0,097

В.2 Условия

Пример расчета приведен для следующих условий:

- область применения: теплоизоляция трубы диаметром $D_1 = 108 \text{ мм}$;
- температура теплоносителя $\theta_1 = 260 \text{ °C}$;
- температура окружающей среды $\theta_2 = 20 \text{ °C}$.

Конструктивное решение теплоизоляции:

- число слоев — 1;
- толщина слоя — 100 мм.

Т а б л и ц а В.4 — Теплоизоляция с опорным кольцом и без него

Необходимость использования опорных колец для теплоизоляционного изделия		
Прошивной мат с обкладкой из стальной сетки	Ламельный мат	Цилиндр из минеральной ваты
Да	Нет	Нет

Оболочка: стальной гальванизированный лист.

В.3 Определение поправок и дополнительной теплопроводности $\Delta\lambda$

а) Определение средней температуры теплоизоляции:

Требуемая температура на поверхности теплоизоляции $\theta_s = 40 \text{ °C}$.

$$\text{Средняя температура } \theta_m = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{260 + 40}{2} = 150 \text{ °C.}$$

б) Параметры для расчета поправок:

$F_{\Delta\theta}$: разность температур $\Delta\theta = 260 - 40 = 220$ К.

F_m : влияние влаги не учитывают: $u_2 = u_1$.

F_a : влияние старения не учитывают.

F_C : сжимаемость $C_P = \frac{D + 2d}{D + d} = \frac{108 + 200}{108 + 100} = 1,48$.

F_{con} : влияние конвективного теплопереноса тепла не учитывают.

F_d : коэффициент влияния толщины f_d принимают по таблице А.7:

- для прошивного мата $f_d = 0,985$;

- для ламельного мата $f_d = 0,98$;

- для цилиндра $f_d = 1$.

F_j : для однослоиной теплоизоляционной системы принимают по таблице В.5.

Т а б л и ц а В.5 — Поправки к теплопроводности теплоизоляционного изделия для данной области применения

Теплоизоляционное изделие	Поправка							
	$F_{\Delta\theta}$	F_m	F_a	F_C	F_{con}	F_d	F_j	F
Прошивной мат	1,05	1,0	1,0	0,94	1,0	1,01	1,1	1,10
Ламельный мат	1,08	1,0	1,0	0,90	1,0	1,01	1,1	1,08
Цилиндр	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

с) Для прошивного мата рассчитанное в соответствии с 7.9 и учитывающее влияние опорных колец значение $\Delta\lambda = 0,010$ Вт/(м·К).

Декларируемое значение теплопроводности λ_d при температуре 150 °С принято по таблицам В.1—В.3:

- для прошивного мата 0,053 Вт/(м·К);

- для ламельного мата 0,064 Вт/(м·К);

- для цилиндра 0,054 Вт/(м·К).

Результаты определения расчетных значений теплопроводности приведены в таблице В.6.

Т а б л и ц а В.6 — Расчетные значения







Теплоизоляционное изделие	Расчетная теплопроводность λ , Вт/(м·К)
Прошивной мат	$\lambda = 0,053 \cdot 1,10 + 0,010 = 0,0683$
Ламельный мат	$\lambda = 0,064 \cdot 1,08 + 0 = 0,0691$
Цилиндр	$\lambda = 0,054 \cdot 1,0 + 0 = 0,054$

Приложение С
(справочное)


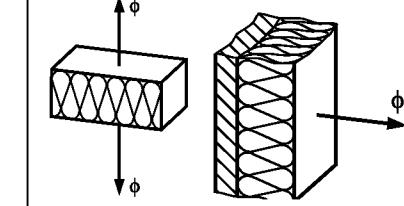


Справочные значения поправок

Справочные значения поправок F для различных теплоизоляционных изделий, применяемые для преобразования декларируемых значений теплопроводности в расчетные, приведены в таблице С.1. Указанные значения могут быть использованы, если детальный расчет инженерного оборудования здания и промышленных установок не требуется.


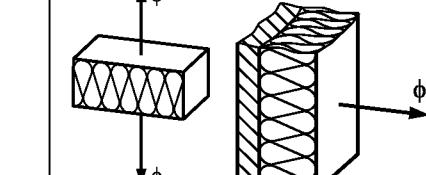


Таблица С.1 — Справочные значения поправки F

Область применения	Труба горизонтальная/вертикальная	Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздуходонепроницаемый барьер ¹⁾		Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздуходонепроницаемый барьер отсутствует ¹⁾		Вертикальная поверхность без воздуходонепроницаемого барьера ¹⁾ ; воздушный зазор с теплой стороны		
								
Вид применяемой изоляции								
Минеральная вата	Отношение $d/D_N = 1$	—	—	Сопротивление продуванию воздушным потоком $30 \text{ кПа}\cdot\text{с}/\text{м}^2$				
Прошивной мат	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	
		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		
	Одина ^{a)}	1,10	1,05	Одина ^{a)}	1,10	1,20	Одина ^{a)}	
	Двав ^{b)}	—	1,05	Двав ^{b)}	—	1,15	Двав ^{b)}	
	Несколько ^{c)}	—	1,00	Несколько ^{c)}	—	1,10	Несколько ^{c)}	
	Отношение $d/D_N = 0,5$	—	—	—	Сопротивление продуванию воздушным потоком $50 \text{ кПа}\cdot\text{с}/\text{м}^2$			
	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	
		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		
	Одина ^{a)}	1,10	1,10	Одина ^{a)}	1,15	1,20	Одина ^{a)}	
	Двав ^{b)}	—	1,10	Двав ^{b)}	—	1,20	Двав ^{b)}	
Плита (только при применении на плоских поверхностях)	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	
		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		
	Одина ^{a)}	1,10	1,10	Одина ^{a)}	1,15	1,20	Одина ^{a)}	
	Двав ^{b)}	—	1,10	Двав ^{b)}	—	1,20	Двав ^{b)}	
	Несколько ^{c)}	—	1,05	Несколько ^{c)}	—	1,20	Несколько ^{c)}	
	—	—	—	—	Сопротивление продуванию воздушным потоком $70 \text{ кПа}\cdot\text{с}/\text{м}^2$			
	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	
		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C		
	Одина ^{a)}	1,15	1,20	Одина ^{a)}	1,30	1,30	Одина ^{a)}	
	Двав ^{b)}	—	1,20	Двав ^{b)}	—	1,30	Двав ^{b)}	

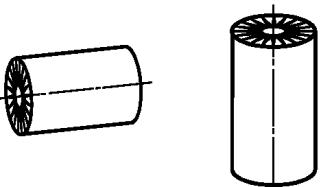
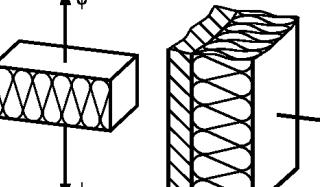

18 Продолжение таблицы С.1

Область применения	Труба горизонтальная/вертикальная	Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздухонепроницаемый барьер ¹⁾	Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздухонепроницаемый барьер отсутствует ¹⁾	Вертикальная поверхность без воздухонепроницаемого барьера ¹⁾ ; воздушный зазор с теплой стороны			
Вид применяемой изоляции							
Цилиндр	1,00	—					
Ламельный мат	Отношение $d/D_N = 1$	—					
	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура			
		50 °C 150 °C		50 °C 150 °C			
	Один	1,10 1,10	Один ^{d)}	1,10 1,15			
	Два	1,05 1,15	Два ^{a)}	1,05 1,10			
	Отношение $d/D_N = 0,5$	—					
	Слои	Средняя температура	—				
		50 °C 150 °C	—				
	Один	1,10 1,10	—				
	Два	1,05 1,10	—				
Волокна из кальциево-магниевого силиката	Теплоизоляция						
Цилиндры и пли- ты (для примене- ния на плоских поверхно- стях)	1,00	—		Сопротивление продуванию воздушным потоком 70 кПа·с/м ²			
		Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура	Слои	Средняя температура
			250 °C 500 °C		50 °C 300 °C		50 °C 300 °C
		Один ^{a)}	1,10 1,20	Один ^{a)}	1,15 1,20	Один ^{a)}	1,30 1,30
		Два ^{b)}	1,15 1,15	Два ^{b)}	— 1,20	Два ^{b)}	— 1,30
		Несколько ^{c)}	1,00 1,10	Несколько ^{c)}	— 1,15	Несколько ^{c)}	— 1,25
		Теплоизоляция				—	
Силикат кальция		Теплоизоляция				—	


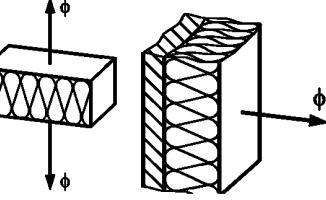


Продолжение таблицы С.1

Область применения	Труба горизонтальная/вертикальная	Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздуходонепроницаемый барьер ^{l)}	Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздухонепроницаемый барьер отсутствует ^{l)}	Вертикальная поверхность без воздухонепроницаемого барьера ^{l)} ; воздушный зазор с теплой стороны	
Вид применяемой изоляции					
Цилиндры и плиты (для применения на плоских поверхностях)	1,00	Слои	Средняя температура	Средняя температура	
			250 °C 500 °C	250 °C 500 °C	
Один	1,15	1,20	Одина ^{a)}	1,10 1,20	
Два	1,05	1,15	Дваб ^{b)}	1,05 1,15	
Несколько	1,00	1,10	Несколько ^{c)}	1,00 1,10	
Теплопрозоляционный материал с микропорами			Теплоизоляция		
Цилиндры и плиты (для применения на плоских поверхностях), гибкие плиты ^{h)}	1,00	Слои	Средняя температура	Средняя температура	
			250 °C 500 °C	250 °C 500 °C	
Один	1,10	1,15	Одина	1,10 1,15	
Два	1,05	1,10	Двада	1,05 1,10	
Несколько	1,00	1,05	Несколько	1,00 1,05	
ППУ, ВППС, ЕППС			Теплоизоляция		
Цилиндры	—	Слои	Средняя температура	—	
Плиты			50 °C		
		Один	1,10		
		Два	1,05		
		Теплоизоляция при отрицательных температурах с пароизоляционным слоем ^e			
			1,10		
Ячеистое стекло			Теплоизоляция		

Продолжение таблицы С.1

Область применения	Труба горизонтальная/вертикальная			Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздухонепроницаемый барьер ¹⁾	Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздухонепроницаемый барьер отсутствует ¹⁾	Вертикальная поверхность без воздухонепроницаемого барьера ¹⁾ ; воздушный зазор с теплой стороны				
	Вид применяемой изоляции									
										
<i>g</i>										
	$—$	d	μ		$—$	d	μ			
			3000	5000			3000	5000	7000	
Цилиндры	Срок службы 5 лет	13	1,07	1,04	1,03	Срок службы 5 лет	13	1,03	1,02	1,01
		19	1,04	1,02	1,01		19	1,01	1,01	1,00
		32	1,02	1,00	1,00		32	1,00	1,00	1,00
Гибкие плиты	Срок службы 10 лет	13	1,17	1,09	1,06	Срок службы 10 лет	13	1,07	1,04	1,03
		19	1,09	1,05	1,03		19	1,03	1,02	1,01
		32	1,04	1,02	1,02		32	1,01	1,00	1,00
Гибкий вспененный эластомер	Теплоизоляция									
	1,00			1,00						
Теплоизоляция при низких температурах										
	$—$	d	μ		$—$	d	μ			
			3000	5000			3000	5000	7000	
Цилиндры	Срок службы 5 лет	13	1,07	1,04	1,03	Срок службы 5 лет	13	1,03	1,02	1,01
		19	1,04	1,02	1,01		19	1,01	1,01	1,00
		32	1,02	1,00	1,00		32	1,00	1,00	1,00
Гибкие плиты	Срок службы 10 лет	13	1,17	1,09	1,06	Срок службы 10 лет	13	1,07	1,04	1,03
		19	1,09	1,05	1,03		19	1,03	1,02	1,01
		32	1,04	1,02	1,02		32	1,01	1,00	1,02

22 Окончание таблицы С.1

Область применения	Труба горизонтальная/вертикальная	Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздушонепроницаемый барьер ^{j)}	Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздухонепроницаемый барьер отсутствует ⁱ⁾	Вертикальная поверхность без воздухонепроницаемого барьера ^{j)} ; воздушный зазор с теплой стороны
Вид применяемой изоляции				
Теплоизоляция				
Средняя температура 50 °C				
1,05				
Теплоизоляция с пароизоляционным слоем ^{e)} при отрицательных температурах				
1,10 ^{f)}				
Теплоизоляция				
Перлит	Слои		Средняя температура	
	50 °C	250 °C	1,10	1,15
Теплоизоляция с двойной оболочкой при отрицательных температурах				
Перлит	Слои		Минус 50 °C	
	1,10	0 °C	1,10	1,10
<p>а) Эквивалент слоя изоляции толщиной 100 мм.</p> <p>б) Эквивалент слоя изоляции толщиной 200 мм.</p> <p>с) Эквивалент слоя изоляции толщиной 300 мм.</p> <p>д) Эквивалент слоя изоляции толщиной 50 мм.</p> <p>е) Паробарьер, выполненный из паронепроницаемых материалов.</p> <p>ф) Равно 1,5 % — 4 % по объему влаги в изоляции.</p> <p>г) $D_N = 200$ мм, средняя температура 0 °C, окружающая среда: 23 °C/50 %.</p> <p>х) При применении гибких плит на трубах следует применять коэффициенты, принятые для плоских поверхностей.</p> <p>и) При использовании воздухонепроницаемой изоляции.</p> <p>к) Следует учитывать эффект толщины, начиная с полиэтиленовой плиты толщиной 10 мм.</p> <p>П р и м е ч а н и е — d — толщина стенки трубы; D_N — номинальный диаметр цилиндра; \rightarrow — направление теплового потока.</p>				

Приложение ДА
(справочное)Сведения о соответствии европейских региональных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование европейского регионального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
EN 12667:2001 Теплофизические показатели строительных материалов и изделий — Определение термического сопротивления методами горячей охранной зоны и тепломера — Изделия с высоким и средним термическим сопротивлением	MOD	ГОСТ 31925—2011 (EN 12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером
EN ISO 8497:1996 Теплоизоляция. Определение характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном режиме	MOD	ГОСТ 32025—2011 (EN ISO 8497:1996) Теплоизоляция. Методы определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме
EN ISO 9229:2004 Теплоизоляция — Определение терминов	MOD	ГОСТ 31913—2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
EN 29053:1993 Акустика — Материалы, применяемые в акустике — Определение сопротивления продуванию потоком воздуха	IDT	ГОСТ EN 29053—2011 Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха
EN ISO 13787:2003 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок — Определение декларируемой теплопроводности	MOD	ГОСТ 31911—2011 (EN ISO 13787:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения декларируемой теплопроводности
EN 12088:1997 Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве — Определение абсорбционного влагопоглощения путем диффузии в течение длительного времени	IDT	ГОСТ EN 12088—2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени

УДК 662.998.3:006.354

МКС 27.220

MOD

91.100.60

91.120.10

Ключевые слова: теплоизоляционные изделия, инженерное оборудование зданий, промышленные установки, расчетная теплопроводность, декларируемая теплопроводность

Редактор *И.З. Фатеева*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 23.04.2014. Подписано в печать 03.06.2014. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,80. Тираж 86 экз. Зак. 2206.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru