

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали

вместимостью до 1000 м<sup>3</sup>

ОСТ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 34-12-561-82

Типы и основные размеры ОКП 52 6526 Взамен ОСТ 34-12-300-77

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 25.11.82 № 414 срок введения установлен

20.12.88 (1)

№ 4259

11.03.91 (2)

№ 212

с	01.03.82	01.02.89
до	01.03.82	01.01.94


01.01.96 (2)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резервуары цилиндрические вертикальные вместимостью от 160 до 1000 м<sup>3</sup>, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа (0,02 кгс/см<sup>2</sup>) и вакуум 0,00025 МПа (0,0025 кгс/см<sup>2</sup>). Резервуары рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа (0,02 кгс/см<sup>2</sup>) и ветровую нагрузку 0,001 МПа (0,01 кгс/см<sup>2</sup>).

2. Резервуары цилиндрические вертикальные изготавливаются по рабочим чертежам ~~Л8-531.00.000 + Л8-531.00.000-04~~ - ~~T193-61.00.060 - T199-65.00.000~~. Резервуары высотой 7,5 м изготавливаются по рабочим чертежам ~~Л8-532.00.000 + Л8-532.00.000-04~~ - ~~T193-61.00.060 - T199-65.00.000~~ - ~~Л8-325.00.000 + Л8-532.00.000-02~~.

3. Типы и основные размеры резервуаров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

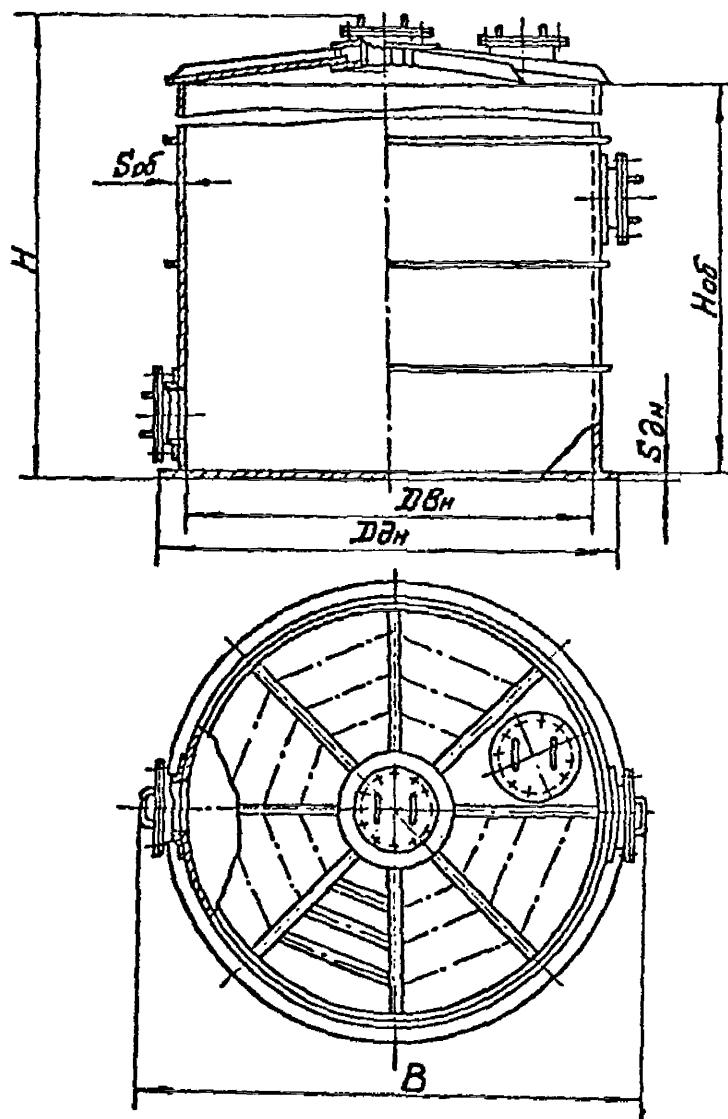

Объем полезный $m^3$	Размеры в мм						$S_{\text{об}}$	$S_{\text{дн}}$	Масса, кг
	ДВН	ДДН	Ноб	Н	В				
160	5450	5550	7100	7780	6360				7150
250	6900	7000	7300	8070	7810				9400
400	7750	7850	9000	9875	8660	4	4	12650	12650
	8250	8350	7500	8410	9160				12300
630	9000	9100	10300	11235	9910			16310	16310
	10300	10400	7500	8595	11210				16900
1000	10300	10400	11940	12980	11210	4*, 5*, 6*		23550	23550
	10310	13200	7500	8760	14010	4*, 5*	5	26600	26600

\* Нижний пояс обечайки изготавливается из листа  $S = 6$  мм, следующий - из листа  $S = 5$  мм и остальные - из листа  $S = 4$  мм.

(1) Зам.

4. Дополнительные сведения приведены в OCT 34-42-566-82.
5. Баки высотой более 7,5 м применять только по согласованию с трестом "Теплоэнергооборудование" Главтеплоэнергомонтажа.
6. ~~\* Заводы-изготовители изготавливают баки из листа толщиной 4 мм и выше.~~ ①

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 34-42-564-62

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер локтинга	Подпись	Дата	Срок введения изм.
	измененных	замененных	новых	документо- записных				
1	1,4,	2,3,	-	-	Приказ №425с от 20.12.88.	Г.Г.	15.03.89	с 01.02.89 до 01.01.91
2	1	-	1	-	Приказ №215с от 11.03.91			с 01.01.96.