

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-226.86

СТАНЦИЯ УМЯГЧЕНИЯ И  
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
С УСТАНОВКОЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ТИПА „СТРЧА“  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200;400 м<sup>3</sup>/сутки

Альбом III  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

21687-02

Госстрой СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Свердловский филиал

620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4

Заказ № 2857 Инв. № 21687-02 тираж 150

Сдано в печать 5.05.1987 г цена 0-76

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
901-3-226.86

СТАНЦИЯ УМЯГЧЕНИЯ И  
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
С УСТАНОВКОЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ТИПА "СТРУЯ"  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Ю200; 400 м<sup>3</sup>/сутки

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I Пояснительная записка  
Альбом II Архитектурно-строительные, технологические, санитарно-технические, электротехнические решения  
Альбом III Строительные изделия  
Альбом IV Нестандартизированное оборудование  
Альбом V Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI Спецификации оборудования  
Альбом VII Сметы

Альбом III

РАЗРАБОТАН  
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ  
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ИНСТИТУТА И.Г. ХАЗНКОВ  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ПРОЕКТА И.А. АРАТЕМОВ

УТВЕРЖДЕН МЖКХ РСФСР  
ПРИКАЗ №ПТД от 7.8. 1986г.  
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ  
В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
ПРИКАЗ №П18 от 7.8. 1986г.

21687-02

## Содержание альбома.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86 АЛЬБОМ III

Обозначение	Наименование	Стр.	
	Содержание.		
<i>Изделия марки АРИ.</i>			
АРИ. 10	Люк ЛМ1	4	
АРИ. 10 СБ	Люк ЛМ1. Сборочный чертеж	5	
<i>Изделия марки КЖИ.</i>			
т.п.	ООТУ	Технические условия.	6
	кжи.1	Плита покрытия ПВ4-3л <sup>н</sup> та	7
	кжи.2	Плита покрытия ПВ4-4л <sup>н</sup> та	8
	кжи.3	Плита покрытия ПВ4-3л <sup>н</sup> тб	9
	кжи.4	Плита покрытия ПВ4-4л <sup>н</sup> тб	10
	кжи.5	Плита покрытия ПП-3л <sup>н</sup> та	11
	кжи.6	Плита покрытия ПП-4л <sup>н</sup> та	12
	кжи.7	Плита покрытия ПВ4-3л <sup>н</sup> те	13
	кжи.8	Плита покрытия ПВ4-4л <sup>н</sup> те	14
	кжи.9	Колонна К42-5а	15
	кжи.10	Колонна К42-5б	16
	кжи.11	Колонна К42-5в	17
	кжи.12	Колонна К42-5г	18
	кжи.13	Колонна К42-5д	19
	кжи.14	Балка покрытия 1БСТ6-3л <sup>н</sup> та	20
	кжи.15	Балка покрытия 1БСТ6-4л <sup>н</sup> та	21
	кжи.16	Панель стеновая 2ПС 12.12.20-1А-59	22

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №


Обозначение	Наименование	стр.
Кж.ч. 17	панель стеновая зпс12.12.25-1л-59	23
Кж.ч. 18	панель стеновая зпс12.12.30-1л-59	24
Кж.ч. 19	Плита перекрытия п17-3-1	25
Кж.ч. 20	Сетка арматурная С-1	26
Кж.ч. 21	Плита перекрытия п5-8-1.	27
Кж.ч. 22	Сетка арматурная С-2	28
Кж.ч. 23.	Плита перекрытия п6-15-1.	29
Кж.ч. 24	Сетка арматурная С-3.	30
Кж.ч. 25	Каркас пространственный КП-1.	31
Кж.ч. 26	Каркас плоский КР-1.	32
Кж.ч. 27	Изделие закладное МН-1	33
Кж.ч. 28.	Изделие закладное МН-2	34
Кж.ч. 29.	Изделие закладное МН-3	35
Кж.ч. 30.	Изделие закладное МН-4.	36
Кж.ч. 31	Изделие закладное МН-5	37
Кж.ч. 32	Щит металлический Щ-1.	38

Альбом III

Типовой проект 901-3-226.86

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.						
<u>Документация</u>												
А4			Т.п. 901-3 АРИ 10СБ	Сборочный чертеж								
<u>Детали</u>												
				ГОСТ 8486-66								
Б4	1		Т.п. 901-3 АРИ 11	Брусок 75x147 l=1010	2							
Б4	2			Брусок 75x147 l=860	2							
Б4	3			Брусок 74x104 l=750	2							
Б4	4			Брусок 74x104 l=900	2							
Б4	5			Доска 22x113 l=716	10							
<u>Стандартные изделия</u>												
		6		Петля накладная								
				ГОСТ 5088-78	2							
		7		Ручка-скоба ГОСТ 5087-80	1							
		8		Замок цилиндрический								
				ГОСТ 19091-82	1							
<u>Материалы</u>												
		9		Асбестовый картон								
				ГОСТ 2850-80	0.9	м <sup>2</sup>						
		10		Стекловата								
				ГОСТ 10499-78	0.9	м <sup>2</sup>						
		11		Прокладка герметизирующая из пористой резины								
				ГОСТ 7338-77	3.32	п.м.						
		12		Оцинкованная сталь								
				ГОСТ 7118-78	3.5	м <sup>2</sup>						
ТП 901-3-226.86 АРИ-10												
Нач. отд.		Сорокин		Люк ЛМ1								
Н. контр.		Лалин										
Инж.		Лепетухин										
Инж.		Лазарев										
Инж. гр. арх.		Розенберг										
Стр. арх.		Дорофеева		<table border="1"> <tr> <td>Стальная</td> <td>Аист</td> <td>Аистов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>Г</td> <td>Г</td> </tr> </table> Гипрокоммунаводоканал г. Москва			Стальная	Аист	Аистов	Р	Г	Г
Стальная	Аист	Аистов										
Р	Г	Г										

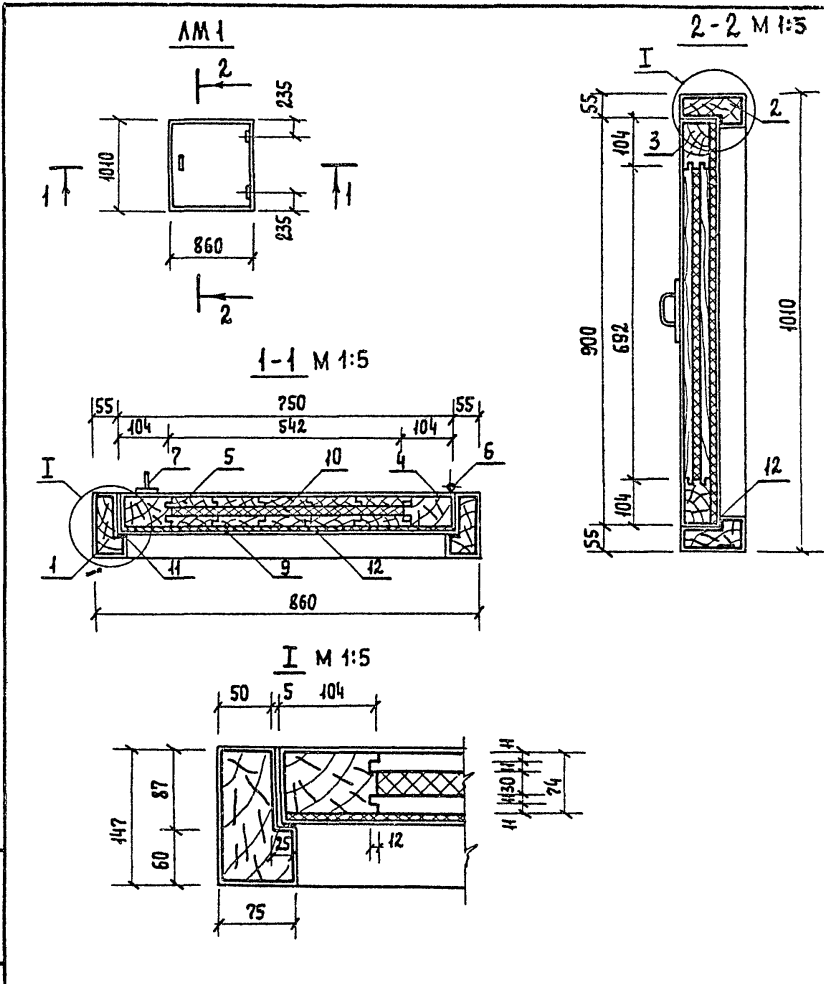

			ТП 901-3-226.86	АРИ. 10 СБ
			Люк ЛМ1 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стадия / Масса / Масштаб
Нач. отд.	СОРОКИН	<i>Сорокин</i>		Р / 30.0 / М 1:10
Н. контр.	ЛАДИН	<i>Ладин</i>		Лист 1 / Листов 1
ГИП	ЛЕПЕШКИН	<i>Лепешкин</i>		
РАП	ЛАЗАРЕВ	<i>Лазарев</i>		
РУК. ГР. АРХ.	РОЗЕНБЕРГ	<i>Розенберг</i>		
Ст. АРХ.	АСРОФЕЕВА	<i>Асроева</i>		ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ г. Москва

Альбом III

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

1. Сварку арматуры и закладных изделий выполнять в соответствии с инструкцией по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций (СН 393-78)
2. Закладные детали изготавливать в соответствии с инструкцией по технологии изготовления и установки стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях (СН 313-65\*).
3. Для пластин закладных деталей применить прокатную углеродистую сталь Вст3 кп2 по ГОСТ 403-76\* для сварных конструкций.
4. Плоские арматурные каркасы и сетки должны изготавливаться при помощи контактной точечной сварки всех пересечений стержней в соответствии с требованиями ГОСТ 4098-68.
5. Объединение плоских каркасов в пространственные необходимо производить в кондукторах при помощи электросварных клещей.
6. Испытание соединений арматурных и закладных изделий и оценку их качества производить по ГОСТ 40922-75.
7. Арматурную сталь классов АI и АIII применять по ГОСТ 5781-82<sup>к</sup>
8. Стеновые панели 2ПС12.12.2.0-1А-59-1 ÷ 2ПС12.12.3.0-1А-59-1 отличаются от типовых по серии 1.030.1-1 вып. 0-0 ÷ 1-1 расположением закладных деталей.
9. Плиты перекрытия П17-3-1; П5-8-1; П6-15-1 отличаются от типовых плит П17-3; П5-8; П6-15 по серии 3.006-2 вып. II-2 армированием.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Нач. АСУ	Сорокин	<i>Сорокин</i>
Н. контр.	Грунин	<i>Грунин</i>
РПО	Лелешухин	<i>Лелешухин</i>
Рук. гр.	Закубанский	<i>Закубанский</i>
Инжен.	Ивантьева	<i>Ивантьева</i>

ТП 901-3-226.86

00ТУ


Технические условия.

Стация	Лист	Листов
Р	1	1
Гипрокоммунводоканал г. Москва		

Формат А4

21687-02



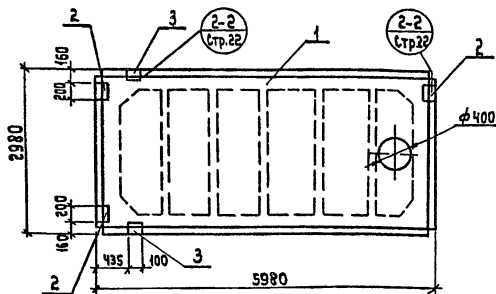

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						Общий расход	
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ				
	А III			В ст 3. кп 2				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8504-72	ГОСТ 103-76			
	φ10	φ14		Итого	δ=8	Итого		
ПВЧ-ЗАУТ-а	1.82	0.2		2.02	1.68	3.9	6.58	7.6

ФОРМАТ	ЗНАК	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация.</u>		
			ГОСТ 22 701.0-77	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ 6x3 м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
		1	ГОСТ 22701.5-77	Плита покрытия ПВЧ-ЗАУТ	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	3	
		3	ГОСТ 22 701.5-77	Изделие закладное М9	2	

Т. П. 901-3-226.86 К.Ж.И. 1


Плита покрытия  
ПВЧ-ЗАУТ-а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.3 т	1:50
Лист 1	Листов 1	
ГИПРОКОММУНВОДКАНАЛ г. Москва		

Нач. АСО Сорокин  
Н. контр. Грунин  
Г. И. П. ЛЕДУХИН  
Рук. гр. Закубанский  
Инженер Богаров

АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

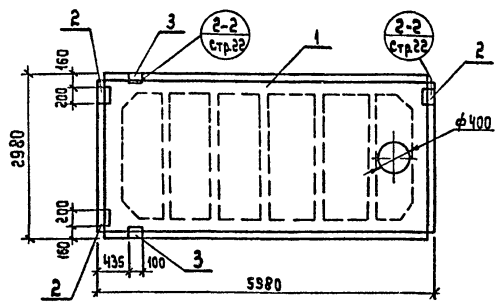


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД
	Арматура класса			Прокат марки			
	А III			В ст 3. кп2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 2594-12		ГОСТ 103-76*	
	φ 10	φ 14	Итого	δ=8	Итого	Итого	
ПВЧ-4АУТ-а	1.82	0.2	2.02	1.68	3.9	6.58	7.6

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
			ГОСТ 22 704.0-77	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ 6x3м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.		
				<u>Сборочные единицы</u>		
		1	ГОСТ 22701.5-77	Плита покрытия ПВЧ4АУТ	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	изделие закладное М8	3	
		3	ГОСТ 22701.5-77	изделие закладное М9	2	

Имя, № табл. Подпись и дата. Форм. инв. №.

Т. П. 901-3-226.86			К.Э.И 2		
Плита покрытия ПВЧ-4АУТ-а.			Ставка	Масса	Масштаб
			Р	3.3т	1:50
			Лист 1	Листов 1	
Наз. АО Сорокин Н. контр. Грунин РИП Асепуткин Уч. гр. Закубовский Инженер Богородова			ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ г. Москва		

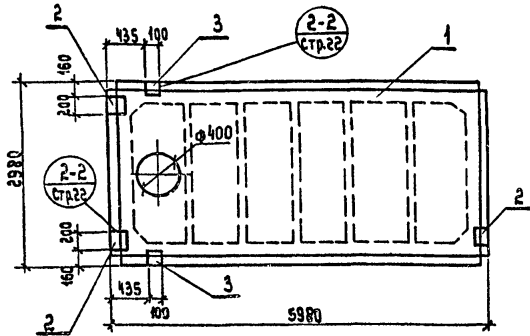


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						Общий расход	
	Арматура класса			Прокат марки				
	А III			ВСтЗ Кп2				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8509-72	ГОСТ 103-76			Итого
φ10	φ14		Итого	Л70x8	б=8			
ПВЧ-ЗА IV Т-Б	1.82	0.2		2.02	1.68	3.9	5.58	7.6

ФОРМАТ	Зона	Поз.	Обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ	
				<u>Документация</u>			
			ГОСТ 22701.0-77	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ 6x3м ПОКРЫТИЯ ПРЕЗ-ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.			
				<u>Сборочные единицы</u>			
		1	ГОСТ 22701.0-77	Плита покрытия ПВЧЗА IV Т	1		
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	3		
		3	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М9	2		
				Т. П 901-3-22686	К. Ж. И. 3		
				Плита покрытия ПВЧ-ЗА IV Т-Б	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	3,3т	1:50
				Лист 1   Листов 1			
				Гипрокоммунаводоканал г. Москва			
Нач. АСО	Сорокин	<i>А.С.</i>					
Н. КОНТР.	Грунин	<i>Г.И.</i>					
ГИП	Лепетухин	<i>Л.П.</i>					
РУК. ГР.	Закучьянский	<i>В.З.</i>					
Инжен.	Вологодова	<i>В.В.</i>					

АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

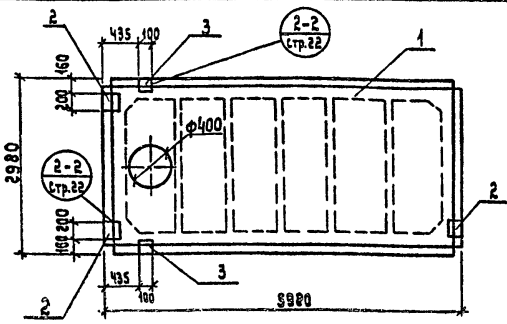

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ.


МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКАДНЫЕ						Общий расход
	Арматура класса			Прокат марки			
	А III			В ст 3 кп 2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8509-72			
	ГОСТ 103-76**		кг/м <sup>2</sup>	кг/м <sup>2</sup>	кг/м <sup>2</sup>	кг/м <sup>2</sup>	
ПВЧ-4А IV-T-Б	1.82	0.2	2.02	1.68	3.9	5.58	7.6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			ГОСТ 22701.0-77	Документация		
				Плиты железобетонные ребристые предварительно напряженные размерами 3920х2920 для покрытий производственных зданий.		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 22701.5-77	Плита покрытия ПВЧ-4А IV-T	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное МЗ	3	
		3	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное МЗ	2	

Имя, № подл. Подпись к штампу Взам. инв. №

Т.П 901-3-226.86			К.Ж.И 4		
Плита покрытия ПВЧ-4А IV-T-Б			Стадия	Масса	Масштаб
			Р	3.3т	1:50
			Лист 1	Листов 1	
			Гипрокоммунвадканал Г. Москва		

НАЧ. ЛСО Сорокин  
 Н. КОНТР. Ручкин  
 Р. И. П. ЛЕПЕТУХИН  
 Р. У. К. Г. ЗАКУБАНСКИЙ  
 Инженер Вогородова

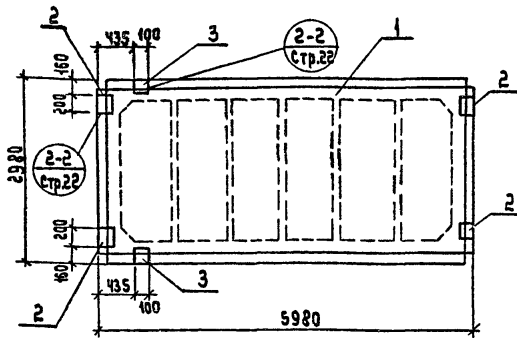

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, кг**

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ							ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ				
	А III			ВСтЗ кп2				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8509-82		ГОСТ 103-76*		
	φ10	φ14		Итого	6-8		Итого	
ПГ-ЗА IV Т-а	2.22	0.2		4.42	1.68	5.2	6.88	9.3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 22701.6 - 77	Литры железобетонные ребристые предварительно напряженные разъемы РДМИ ВХЗМ для покрытий производственных зданий.		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 22701.5-77	Плита покрытия ПГ-ЗА IV Т	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	4	
		3	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М9	2	

Т.П 901-3-226.86

К.Ж.И.5

Плита покрытия ПГ-ЗА IV Т-а

Стадион Масса Машштаб

Р 2.65Т 1:50


Лист 1 Листов 1

НАЧ.АСО Сорокин  
 Н.КОНТР Грунин  
 Р.ИП Лепетухин  
 Рук.гр. ЗАКУБАНСКИЙ  
 инженер Багроводова

ГКПРОКОММУНВОДКАНАЛ  
 г.Москва

АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

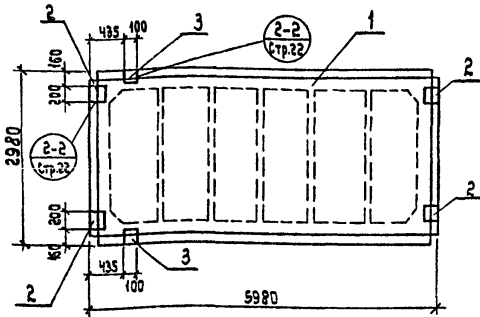

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД	
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ				
	А III							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8509-72				
		ГОСТ 103-76*						
		φ10	φ14	Итого	δ=8	Итого		
ПГ-4А IV Т-а		2.22	0.2	4.42	1.68	5.2	6.88	3.3


ФОРМАТ	ЗОНА	ПАЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				Документация		
			ГОСТ 22701.0-77	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРАМИ БХЗМ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 22701.5-77	Плита покрытия ПГ-4А IV Т	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	4	
		3	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М9	2	

ИЗВ. № подл. Павлиськ и др. ВЗН. № 12

		Т. П. 901-3-226.86		К. Ж. И. Б	
		Плита покрытия ПГ-4А IV Т-а		Стандарт	Масса
				Р	2.65т
				Лист 1	Листов 1
				ГИПРОКОММУНОВОДОКАНАЛ г. МОСКВА	
Нач. АСО	Сорокин	Инж. Гринин	Инж. Лепетухин		
Н. контр.	Гринин	Инж. Закубанский	Инженер Богородова		
Р. И. П.	Лепетухин				

Формат: А4

21681-02

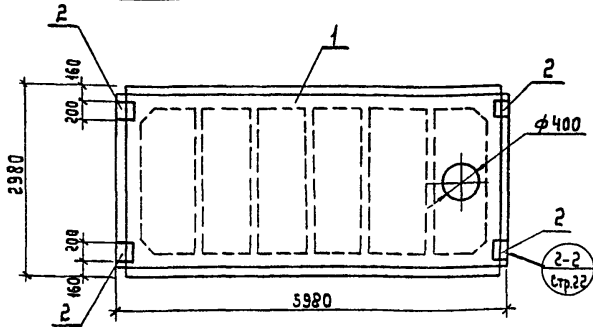

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ


МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ			
	А III			В ст 3. кл 2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*			
	φ40		Итого	δ=8		Итого	
ПВЧ-ЗА IIT B	1.60		1.60	5.20		5.20	6.80

ФОРМАТ	ЗОНА	НОМ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
			ГОСТ 22701.0-77	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗ- МЕРАМИ БЖМ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗ- ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.		
		1	ГОСТ 22701.0-77	<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ПВЧ-ЗА IIT B	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М8	4	

Т.П. 901-3-226.86			КЖ.И 7		
			СТАДИЯ	МАССА	МАШТАБ
ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ПВЧ-ЗА IIT B			P	3.3т	1:50
			Лист 1	Листов 1	
НАЧ.АСО	Сорокин	<i>Сорокин</i>			
Н.КОНТР.	Грунин	<i>Грунин</i>			
ГИП	ЛЕПЕТУЖИН	<i>Лепетужин</i>			
РУК.ГР.	ЗАКЗВАНСКИЙ	<i>Закзванский</i>			
ИНЖЕНЕР	Богородова	<i>Богородова</i>	ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ С. МОСКВА		

АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

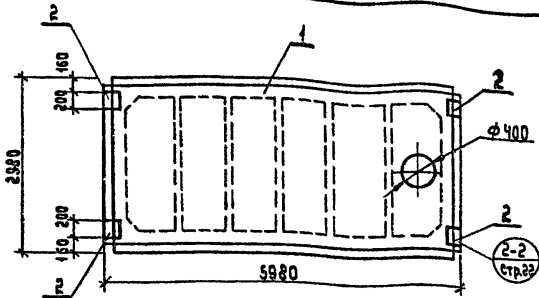

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КР

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ			
	А III			В ст 3. кп 2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*			
	φ10		Итого	δ=8		Итого	
ПВЧ-4А IV Т 6	1.60		1.60	5.20		5.20	6.80

Формат	Зона	Под.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			ГОСТ 22701.0-77	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕ РАМИ 6x3 м ПOKРЫТИЯ ПРОИЗ- ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		
				<u>Сборочные единицы</u>		
		1	ГОСТ 22701.0-77	Плита покрытия ПВЧ4А IV Т 6	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	4	

ВЗАИМ. ИВ. №2


Пояснить и внести

ИВ. №2 подл.

Т.П. 901-3-226.86			К.Ж.И 8		
Плита покрытия ПВЧ-4А IV Т 6	Стальной	Масса	Масштаб		
	Р	3.3т	1:50		
	Лист 1	Листов 1			
Гипрокоммунводоканал г. Москва					

Нач. АСО Сорокин *Сорокин*  
 Н. контр. Грунин *Грунин*  
 Р.И.П. Делетухин *Делетухин*  
 Р.У.К. Г.Р. Закубанский *Закубанский*  
 Инженер Богородова *Богородова*



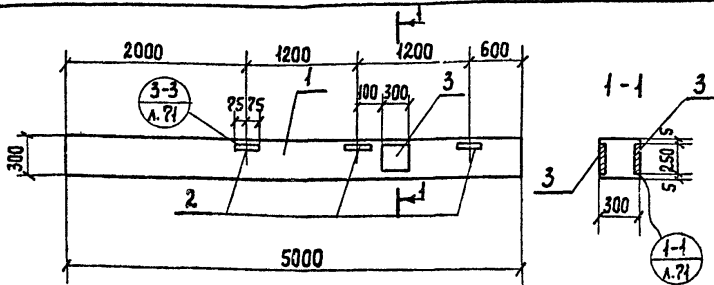

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КТ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ									ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА						ПРОКАТ МАРКИ			
	А I			А III			Вст 3 кл 2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 850972	ГОСТ 103-76*		
	φ6	Итого	φ12	φ14	φ22	Итого	С3x5	δ=10	Итого	
К42-5а	0.4	0.4	0.72	4.0	2.8	7.56	4.32	13.8	18.12	26.10


ФОРМАТ	ЗОНА	Пов.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация.</u>		
			1.423-3 в.1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИИ БЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ ВЫСОТОЙ ДО 9.6 М.		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ.</u>		
		1	1.423-3 в.1	КОЛОННА К42-5	1	
		2	1.423-3 в.2	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ И1-13	3	
		3	1.423-3 в.2	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ ИМ1-1	2	

				Т. П. 901-3-226.86		КЖИ9		
				Колонна К42-5а		Стадия	Масса	Масштаб
						Р	1.1т	1:50
						Лист 1	Листов 1	
						ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ г. Москва		
Нач. АСО	Сорокин							
Н. контр.	Грунин							
ГИП	Лепешужин							
Рук. гр.	Закучанский							
Инж.	Матасова							

Формат А4

21687-02

Альбом III

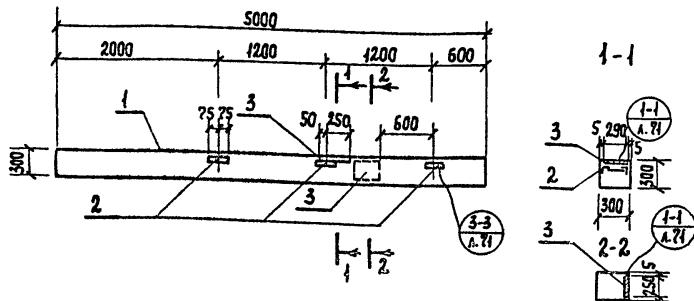

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКАДНЫЕ										ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА					ПРОКАТ МАРКИ					
	А I		А III			Вст. 3 кл. 2					
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8503-72		ГОСТ 103-76*			
φ6	Итого	φ12	φ14	φ22	Итого	Л63×5	δ=10	Итого			
К42-5Б	0.4	0.4	0.76	4.0	2.80	7.56	4.32	13.8	18.12	26.40	

ТИПОВОЙ

ЧФРМАН	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ.</u>		
			1.423-3 в.1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВАНДОСТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ ВЫСОТОЙ ДО 9.6 м		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
	1		1.423-3 в.1	КОЛОННА К42-5	1	
	2		1.423-3 в.2	ИЗДЕЛИЕ ЗАКАДНОЕ М1-13	3	
	3		1.423-3 в.2	ИЗДЕЛИЕ ЗАКАДНОЕ НМ1-1	2	

Подпись и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № подл.


Т П 901-3-226.86				КЖИ 10		
				СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
КОЛОННА К42-5Б				Р	4,1т	1:50
				Лист 1	Листов 1	
				ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ г. Москва		

Нач. АСО СОРОКИН  
Н. КОМП. ГРУНИН  
ГИП ЛЕПЕДУХИН  
Рук. гр. ЗАКУБАНСКИЙ  
ИНЖЕНЕР ИВОНТЬЕВА

Формат А4

21587-02

ПРОЕКТ 901-3-226.86

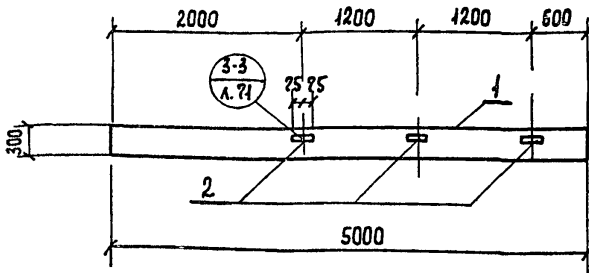

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КР.

Марка элемента	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ					Общий расход
	Арматура класса		Прокат марки			
	А III		Вст 3 кп 2			
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 103-76*			
	φ12		Итого	Л63×5	Итого	
К42-56	0.72		0.72	4.32	4.32	5.04

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание.
				<u>Документация.</u>		
			1. 423-3 в.1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ ВЫСОТой ДО 9.6м.		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ.</u>		
		1	1.423-3 в.1	КОЛОННА К42-5	1	
		2	1.423-3 в.2	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1-13	3	

Т. П. 901-3-226.86

КЖИ II

КОЛОННА  
К42-56

Стандия | Масса | Масштаб

Р

1.1т

1:50

Лист 1

Листов 1


ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
г. Москва

Нач. АСО	Сорокин	<i>А.С.</i>
Н. контр.	Грунин	<i>Г.Г.</i>
ГИП	Лепетухин	<i>Л.Л.</i>
Рук.-пр.	Закубанский	<i>З.З.</i>
Инж.	Богородова	<i>Б.Б.</i>

Формат А4

21687-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86 АЛЬБОМ III

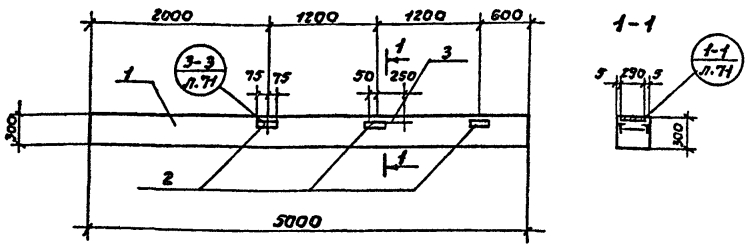

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные элементы, кг.


Марка элемента	Узелия закладные										Общий расход
	Арматура класса		Прокат марки								
	А I		А III						В ст 3 кл 2		
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 8509-76		ГОСТ 103-76*		
φ6	Итого	φ12	φ14	φ22	Итого	163x5	δ=10	Итого			
К 42-52	0,2	0,2	0,76	2,0	1,4	4,76	4,32	6,8	11,12	15,5	

фронт	Зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.423-3. В.1	документация. Железобетонные колонны прямоугольного сечения для односторонних производственных зданий без мостовых кранов высотой до 35 м.		
		1	1.423-3 В.1	Колонна К 42-5	1	
		2	1.423-3 В.2	Узелие закладное М1-13	3	
		3	1.423-3. В.2	Узелие закладное ИМ1-1	1	

Инв. листы, Подпись и дата, Взам. инв. н.

ТП 901-3-226.86			КЖС. 12		
Колонна К 42-52			Станд.	Масса	Максимум
			Р	1,1т	1:50
			Лист 1	Листов 1	
			Гипрокоммунбодоканал		
			г. Москва		

Нач. ЛСО Сарочкин СВК  
 Н. КОНТР Грунин ЮМ  
 ГУП Лепетухин ВТ  
 РУК. ГР Закубанский ВЛ  
 ИНЖ. Богородова ВЛ

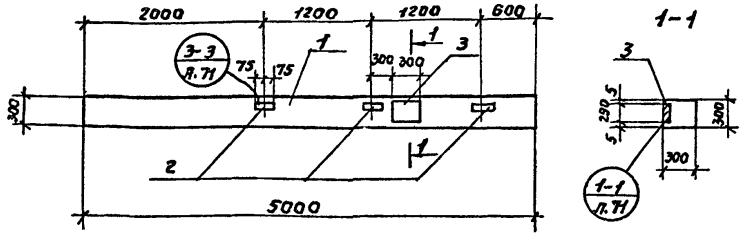

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные элементы, кг.

Марка элемента	Изделия закладные										Всего штук
	Арматура класса						Прокат марки				
	А I			А III			Вст 3 кл 2				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8504-72		ГОСТ 103-76*		
φ6		Итого	φ12	φ14	φ22	Итого	163x3	δ=10	Итого		
К 42-5А	0,2		0,2	0,76	2,0	1,4	4,16	4,32	6,8	11,12	15,5


Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.423-3 В1	Документация		
				ЖЕЛ.БЕТАОННЫЕ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОСТОЯЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ МОС-ТОБЫХ КРЫШ ВЫСОТой ДО 9,6М. СБОРНЫЕ ЕДИНИЦЫ.		
	1		1.423-3 В.1	Колонна К42-5	1	
	2		1.423-3 В.2	Изделие закладное М1-13	3	
	3		1.423-3 В.2	Изделие закладное М1-1	1	

			ТП 901-3-226.86			КЖ.И.13		
			Колонна К42-5А			Сталь	Масса	Масштаб
						Р.	1,1т	1:50
						Лист 1	Листов 1	
						Гипрокоммунвадоканал г. Москва		

Ист. ЯСО Сараким  
 Н. КОНТР Бунин  
 ГУП Петушкин  
 РУК. ГР. Зюкованский  
 ЦНЖ Богородова

АЛБЮМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

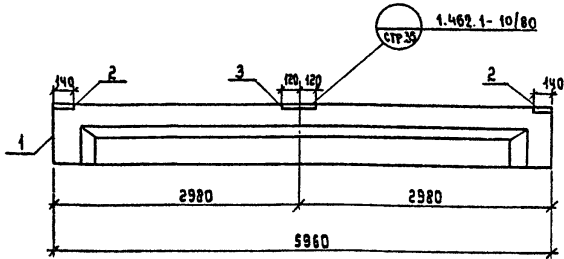

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ			
	А-III			В ст 3 кп.2			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*			
	φ8		Всего	φ6		Всего	
1БСТ6-АIVта	0.36		0.36	3.14		3.14	3.50

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
			1.462.1-10/80 В.1,2	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий пролетным сборочные единицы		
		1	1.462.1-10/80.1-1-02	Балка 1БСТ6-3АIVт	1	
		2	1.462.1-10/80.2-110	Изделие закладное М5	2	
		3	1.462.1-10/80.2-100	Изделие закладное М6	1	

Т. П 901-3-226.86

К.Ж.И. 14

БАЛКА  
1БСТ6-3АIVта

Станд. Масса Машштаб


Р 1.15т 1:50

Лист 1 Листов 1

Гипрокоммунводоканал  
г. МоскваФормат: А4  
21687-02

Имя и под. Подпись и дата. Взам. инв. №

Нач. АЕО	Сорокин	<i>Сорокин</i>
Н. КОНТР.	Гринин	<i>Гринин</i>
РИП	Лепетухин	<i>Лепетухин</i>
Рук. гр.	Закучванский	<i>Закучванский</i>
Инжен.	Матасова	<i>Матасова</i>

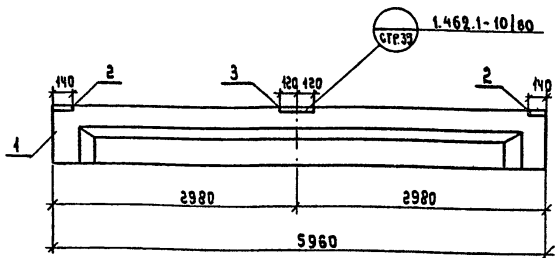

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КГ

Марка элемента	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ					Общий расход	
	Арматура класса		Прокат марки				
	А-III		Вст 3 кп2				
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 103-76*				
	φ 8		Всего	δ=6	Всего		
1БСТ6 - А IVта	0.36		0.36	3.14		3.14	3.50

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			1.462.1-10/80 В.1,2	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий пролет 6х9м		
				Сборочные единицы		
	1		1.462.1-10/80.1-1-03	Балка 1БСТ6-4А IVт	1	
	2		1.462.1-10/80.2-110	изделие закладное М5	2	
	3		1.462.1-10/80.2-100	изделие закладное М6	1	

Т.П 901-3-226.86


КЖИ.15

БАЛКА  
1БСТ6-4А IVта

Станд.	Масса	Масштаб
Р	1.15Т	1:50
Лист 1	Листов 1	

Исполн. *Сорокин*  
 Н.конт. *Сорокин*  
 Р.И.П. *Лепетухин*  
 Руч. гр. *Закубанский*  
 Инженер *Матасова*

ТИПОВАЯ ПРОЕКТА 901-3-226.86 АЛЬБОМ III

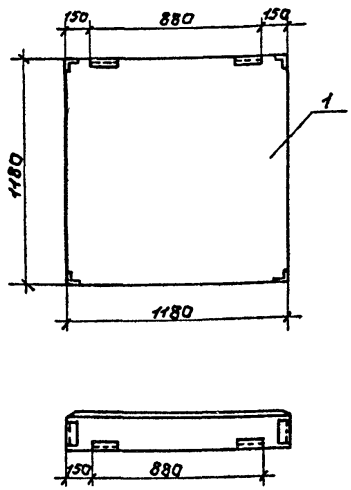



Инв. и табл. Подпись и дата. Взам. инв. н

Код	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Документация</u>		
	одту	Технические условия		
	1.030.1-1	Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.		
1	1.030.1-1.1-1 60	Панель 2пс 12.12.20-11-59	1	

		ТП 901-3-226.86		КЖС.16	
		Панель стеновая		Стандия	Масса
		2 пс 12.12.20-11-59-1		Р	1:20
				Лист 1	Листов 1
				Гипрокомминваодаканал г. Москва	

Маш.р.со Сорокин  
 Н.Контр. Грунин  
 ГИП Лепетухин  
 Рук.гр. Закубанский  
 ИМЖ. Ивонтьев



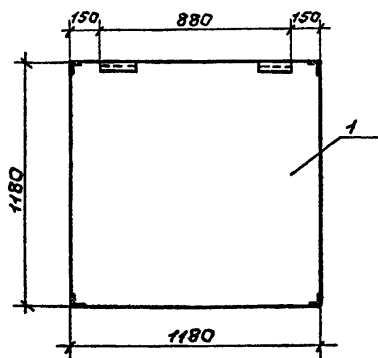


Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
			<u>Документация</u>			
A4		ООТУ	технические условия			
		1.030.1-1	стены каркасные изоднослойных панелей для каркасных одностенных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.			
	1	1.030.1-1.1-1 60	панель 2пс.12.12.25-1л-59	1		
			T.П 901-3-226.86	К.Ж.Ц. 17		
			Панель стеновая 2пс 12.12.25-1л-59-1	Таблица	Масса	Масштаб
				р	0,42т	1:20
			Лист 1		Листов 1	
			Гипрокоммунвадоканал г. Москва			
И.О. АСО Н. КОНТР. Г.И.П. Р.К.Г. И.И.Ж.	Сорокин Грунлин Лепетухин Закуданский Ивантеев	Ф.Сол Фигурин В.И. С.И. И.И.				

Альбом III

ПРОЕКТ 901-3-226.86

ТИПОВОЙ

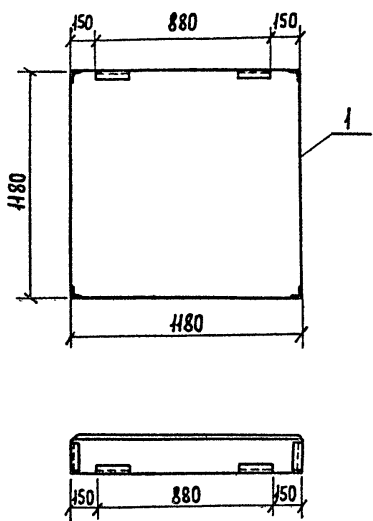

Инд. № подл. Подпись и дата. Изм. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			00ТУ	Технические условия		
			1.030.1-1	Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.		
		1	1.030.1-1.1-1 60	Панель 2ПС 12.12.3.0-1А-59	1	

Т.П. 901-3-226.86 К.Ж.И. 18


Панель стеновая  
2ПС 12.12.3.0-1А-59-1

Стандия	Масса	Масштаб
Р	0,5т	1:20

Лист / Листов /

Нач. АСО	Сорокин	<i>Сорокин</i>
Н. контр.	Грунин	<i>Грунин</i>
РП	Алепешухин	<i>Алепешухин</i>
Рук. гр.	Закубанский	<i>Закубанский</i>
Инж.	Ивантеева	<i>Ивантеева</i>

Гипрокомунводоканал  
г. Москва

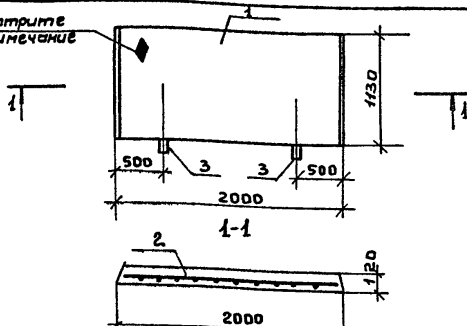Смотрите  
примечание

Со стороны расположения арматуры нанести несмываемой краской знак  $\Phi$   
ведомость расхода стали на арматурные изделия, кг.

Марка элемента	Изделия закладные						
	Арматура класса А-I			Арматура класса А-III			Общий расход
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			
	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	Итого	$\Phi$ 14		Итого	
П 17-3-1	2.54	0.56	3.07	14.52		14.52	17.6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				<u>Документация.</u>		
A4			ДОТУ 3.006-2	Технические условия Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов.		
				<u>Сборочные единицы.</u>		
		1	3.006-2	Плита П 17-3	1	
A4		2	КЖИ 20	Сетка С-1	1	
		3	1.400-9. В.1.	УП 1-3	2	

Т.П. 901-3-226.86

КЖИ. 19

Плита  
П 17-3-1


Стадия	Масса	Масштаб
Р	678	1:25

Лист 1 Листов 1

Нач. АСО	Сорокин	<i>АС</i>
Н.контр.	Грунин	<i>Гру</i>
РГП	Лепетухин	<i>Леп</i>
Рук. зр.	Закубанский	<i>Заку</i>
Инжен.	Власова	<i>Влас</i>

Циркоммунводоканал  
г. Москва

ГОСТ 4098-68 КТ-2

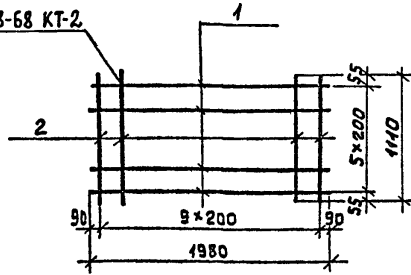


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4				<u>Документация.</u>		
			ДО ТУ	Технические условия.		
				<u>Детали.</u>		
Б.Ч.		1	КЖИ 20.1	φ 14 А III ГОСТ 5781-82 L=4980	6	
Б.Ч.		1	КЖИ 20.2	φ 6 А I ГОСТ 5781-82 L=1110	10	

Имя, И.Ф. Отчество, Подпись и дата Взам. инв. №

		Т.П. 901-3-226.86		КЖИ. 20		
		Сетка арматурная С-1		Стадия	Масса	Масштаб
				Р	16.8	1:25
				Лист 1	Листов 1	
				Гипрокоммуводоканал г. Москва		

Нач. АСО	Сорокин	<i>Сор</i>
Н. Контр.	Грунин	<i>Грун</i>
ГИП	Лепетухин	<i>Леп</i>
Рук. з.р.	Зякубанский	<i>Зяку</i>
Инжен.	Власова	<i>Влас</i>

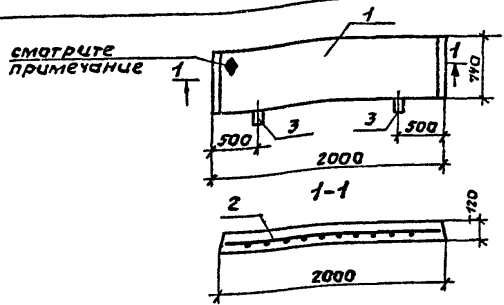


Со стороны расположения арматуры нанести несываемой краской знак  $\blacklozenge$   
 Ведомость расхода стали на арматурные изделия.

Марка Элемента	Изделия закладные						Общий рас- ход
	Арматура класса А-I			Арматура класса А-II			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			
	φ5	φ8	Итого	φ14	Итого		
П5-8-1	1,64	0,56	2,2	9,7	9,7	12	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			ООТУ	Технические условия		
			3.006-2	сборные жел.бетонные каналы и тоннели из латексэлементов		
				<u>Сборные единицы</u>		
		1	3.006-2	Плита П5-8	1	
А4		2	КЖИ 22	Сетка С-2	1	
		3	1.400-9 в.1	Упл-3	2	

			ТП 901-3-226.86	КЖИ. 21		
			Плита П5-8-1	Студия	Масса	Масштаб
				Р	444	1:25
			Лист 1		Листов 1	
			Липракоминводоканал г. Москва			
Нач.всв	Сорокин	ЛС				
Н.контр.	Грумин	ЛС				
ГУП	Лепетухин	ЛС				
Рук.гр.	Закладанский	ЛС				
Инт.ж.	Власова	ЛС				

ГОСТ 14098-68 КТ-2

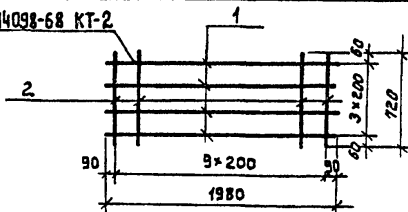


Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация.</u>		
А4			00 ТУ	Технические условия		
				<u>Детали.</u>		
Б4	1		КЖИ 22.1	φ 14 A III ГОСТ 5781-82* L=1980	4	
Б4	2		КЖИ 22.2	φ 8 A I ГОСТ 5781-82* L=720	10	

			Т. П. 901-3-226.86			КЖИ. 22		
			Сетка арматурная С-2.			Стадия	Масса	Масштаб
						Р	11.2	1:25
						Лист 1	Листов 1	
			Гипрокоммунводоканал г. Москвы					

Нач. АСО Сорокин  
Н. контр. Грумин  
ГИП Лепетухин  
Рук. ер. Закубанский  
Инжен. Власова

*А. Сорокин*  
*Г. Грумин*  
*Л. Лепетухин*  
*Ер. Закубанский*  
*В. Власова*

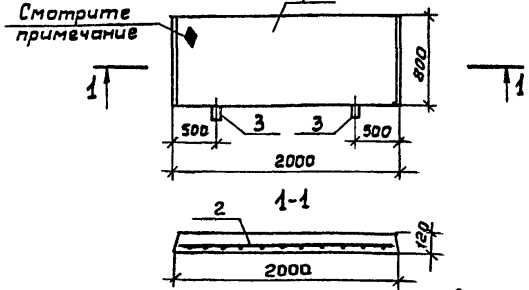


Со стороны расположения арматуры нанести несмываемой краской знак  $\blacktriangleright$ .  
 ведомость расхода стали на арматурные изделия, кг.

Марка элемента	Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса А-I			Арматура класса А-III			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			
	φ6	φ8		Итого φ14		Итого	
	ПБ-15-1	1.78	0.56		2.34	9.7	

Фурчат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
А4			00ТУ	Технические условия.		
			3.006-2	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов.		
				<u>Сборочные единицы.</u>		
		1	3.006-2	Плита ПБ-15	1	
А4		2	КЖИ 24	Сетка С-3	1	
		3	1.400-9 6.1	УП1-3	2	

			ТП 901-3-226.86	КЖИ. 23		
			Плита ПБ-15-1	Стадия	Масса	Масштаб
				Р	480	1:25
			Лист 1		Листов 1	
Нач. ЯСО	Сорокин	<i>АС</i>	Гипрокоммунводоканал г. Москва			
Н.контр.	Грунин	<i>Грунин</i>				
Гип	Лепетухин	<i>Лепетухин</i>				
Рук.гр.	Закубанский	<i>Закубанский</i>				
Инжен.	Власова	<i>Власова</i>				

ГОСТ 44098-68 КТ2

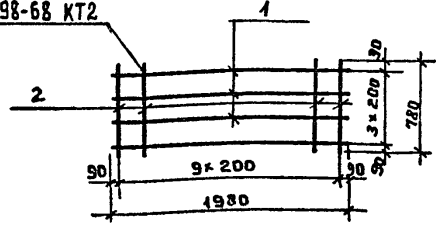

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация.</u>		
A4			00ТУ	Технические условия.		
				<u>Детали.</u>		
Б4	1		КЖИ 24.1	Ф 14 мм ГОСТ 5781-82 L=1980	4	4
Б4	2		КЖИ 24.2	Ф 6А1 ГОСТ 5781-82 L=780	10	10

Инв. № подл. Подпись и дата

Нач. ЯСО	Сорокин	<i>Сорокин</i>
Н.контр.	Грунин	<i>Грунин</i>
ГИП	Лепетухин	<i>Лепетухин</i>
Рис. гр.	Закубанский	<i>Закубанский</i>
Инжен.	Власова	<i>Власова</i>

ТП 901-3-226.86



КЖИ. 24

Сетка арматурная С-3.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	н.з	1:25
Лист 1	Листов 1	

Гипрокоммунальностроительная г. Москва



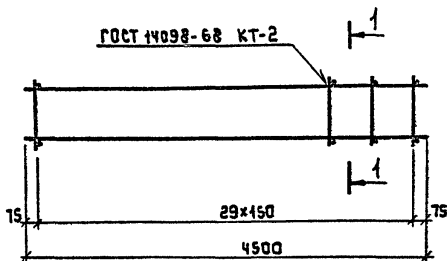

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
А4			ООТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ</u>		
А4	1		КЖИ 26	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР-1	3	11,09
Б4	2		КЖИ 25.1	ФБАГ ГОСТ 5781-82* L=280	60	0,06

Т. П. 901-3-226.86

КЖИ.25

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС  
КР-1.

Стадия | Масса | Масштаб

Р | 36,87 | 1:20


Лист 1 | Листов 1

ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
г. Москва


Нач. АСО Сорокин *Сорокин*  
 Н. контр. Грунин *Грунин*  
 РИП Лепетухин *Лепетухин*  
 Рук. гр. Закубанский *Закубанский*  
 Инженер Власова *Власова*

АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-3-226.86

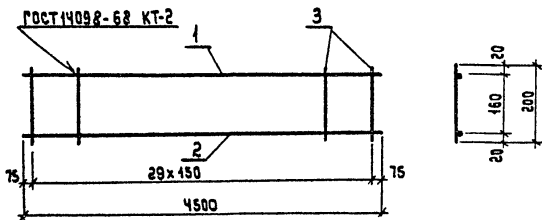

ИНВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ФОРМАТ	№ зона	№ з.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
			А4						
						<u>Документация</u>			
						ООТУ			
						<u>ДЕТАЛИ</u>			
Б.4		1	КЖЦ 26.1	φ10А III ГОСТ 5781-82* L=4500	1	2.78			
Б.4		2	КЖЦ 26.2	φ16А III ГОСТ 5781-82* L=4500	1	7.11			
Б.4		3	КЖЦ 26.3	φ6А I ГОСТ 5781-82* L=200	30	0.04			
						Т. П. 801-3-226.86			
						КЖ.И 26			
						КАРКАС плоский			
						КР-1			
						Стандарт	Дата	Масштаб	
						Р	11.09		
						Лист 1	Листов 1		
						ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ г. Москва.			
НАЧ. АСО	Сорокин	<i>AS</i>							
Н. контр	Грунин	<i>Грунин</i>							
РИП	Делетухин	<i>Делетухин</i>							
Рук. гр.	Закубавский	<i>Закубавский</i>							
инженер	Власова	<i>Власова</i>							

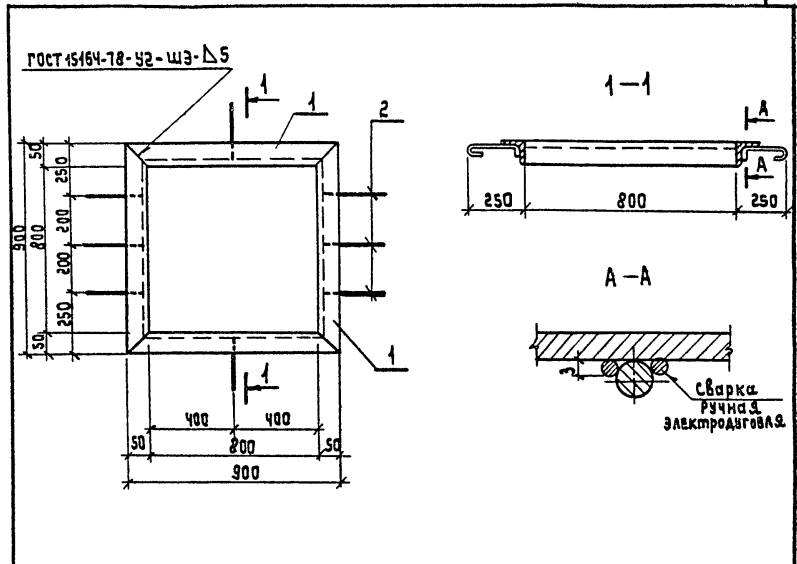


Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
A4			ООТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
B4		1	КЖИ 27.1	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-72 ВСТЗ-2 ГОСТ 535-79	4	3.42
B4		2	КЖИ 27.2	φ 8 АІ ГОСТ 5781-82* e=300	8	0.12

			Т.П. 901-3-226.86		К.Ж.И.27		
			ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН-1		Стадия	Масса	Масштаб
					Р	14.64	1:20
					Лист 1	Листов 1	
Нач. АСО	Сорокин	<i>Сорокин</i>	Гипрокоммунаводоканал г. Москва				
Н. контр.	Грунин	<i>Грунин</i>					
РГП	ЛЕПЕТУХИН	<i>Лепетухин</i>					
Рук. гр.	ЗАКУБАНСКИЙ	<i>Закубанский</i>					
Инженер	Власова	<i>Власова</i>					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86 АЛЬБОМ III

ТИПОВОЙ

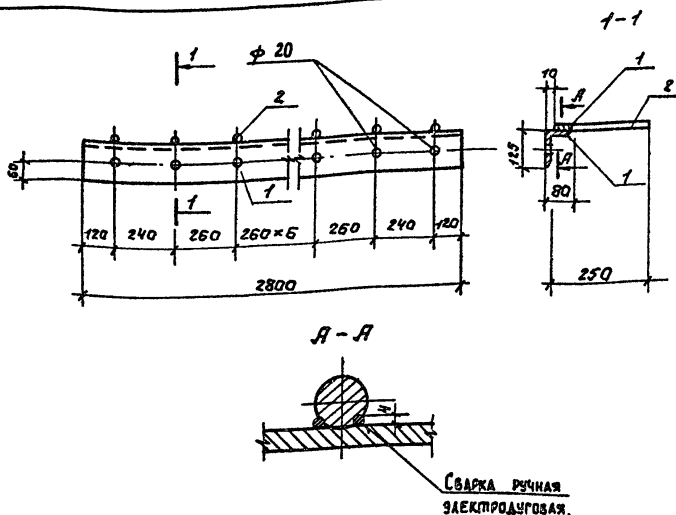


ПРОЕКТ	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			ООУ	Технические условия		
				Обратные единицы и детали		
Б4	1		КЖЦ 28.1	Уголок 125x80x10 ГОСТ 8509-72	1	
			КЖЦ 28.2	БстЗ-2 ГОСТ 535-79*		
Б4	2		φ10.ЛIII	ГОСТ 3781-82* L=250	11	
				ТП 901-3-226.86	КЖЦ. 28	
				Узелье закладное МН-2	Стадия	Масштаб
					Р	4:1
					Лист 1	Листов 1
				Гипрокоммунвадаканал г. Москва		

УЗЕЛЬЕ ЗАКЛАДНОЕ

ПЛАТЫ ИЛИ ПЛАТЫ

УЗЕЛЬЕ ЗАКЛАДНОЕ

Н.В. ЯСО Саракин  
Н. КОНТР. Лрэнин  
ГЦП Лепетухин  
Рук. гр. Вакунский  
И.М.Х. Вагаршавянц


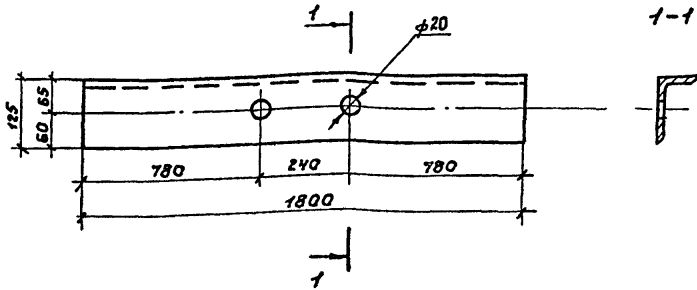


				ТП 901-3-226.86	К.Ж.И. 29		
				Изделие закладное МН-3	Стандия	Масса	Масштаб
					Р	27,9	1:20
					Лист 1	Листов 1	
Нач. АСО	Сорокин	<i>[Signature]</i>		Уголок 125x80x8 ГОСТ 8309-72 в ст 2 ГОСТ 535-79	Циркокоммуниводоканал г. Москва		
И. Кантр.	Грунин	<i>[Signature]</i>					
ГЦП	Лепетухин	<i>[Signature]</i>					
Рук. гр.	Закубанский	<i>[Signature]</i>					
ЦНЖ.	Власова	<i>[Signature]</i>					

АЛЬБОМ III

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86

ПРОЕКТ

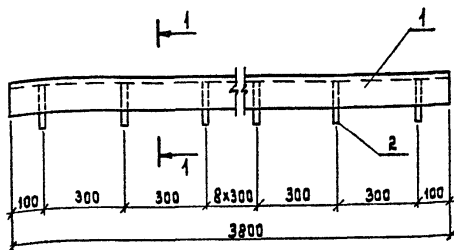

А-А

Сварка ручная  
электродугаая

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			ООТУ	Технические условия <u>Сборочные единицы</u>		
Б4				Уголок 75x75x5 гост 8509-72		
	1		КЖИ 30.1	Вст 3-2 гост 535-79*	1	
Б4		2	КЖИ 30.2	φ 8 А-II гост 5781-82* e=800	13	

Изм. № подл.

Подпись и дата

Нач. АСО	Сорокин	<i>[Signature]</i>			
Н. контр.	Грунин	<i>[Signature]</i>			
ГИП	Авдучкин	<i>[Signature]</i>			
Рук. гр.	Закубанский	<i>[Signature]</i>			
Инжен.	Власова	<i>[Signature]</i>			


Т.П. 901-3-226.86

КЖ.И.30

ИЗДЕЛИЕ ЗАКАДНОЕ  
МН-Ч

Стадия	Масса	Масштаб
Р	26.15	1:20
Лист 1		Листов 1



ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
г. Москва

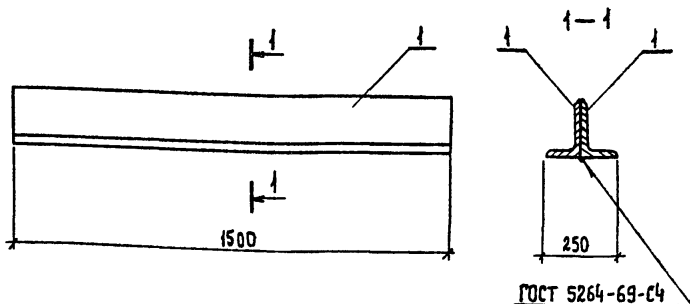

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			ООТУ	МЕЖНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б4		1	КЖИ 31.1	УГОЛОК 125x80x7 ГОСТ 8510-72 Вст3-2 ГОСТ 535-79*	2	

				Т.П 501-3-226.86	КЖ.И.31		
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН-5	Стандия	Масса	Масштаб
					Р	26.4	1:10
					Листы	Листов 1	
НАЧ. АСО	Сорокин	<i>Сорокин</i>			Гипрокоммуводканал г. Москва		
Н. КОНТР.	Грунин	<i>Грунин</i>					
Р. И. П.	ЛЕПЕТУХИН	<i>Лепетухин</i>					
Рук. гр.	ЗАКУБАДСКИЙ	<i>Закубадский</i>					
Ст. инж.	Громова	<i>Громова</i>					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-226.86 АЛЬБОМ III

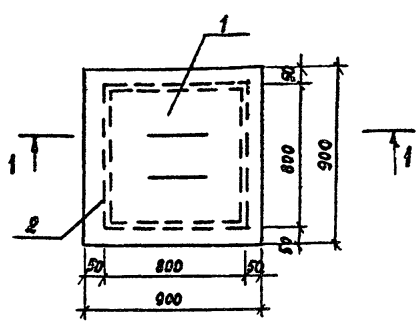

ГОСТ 5254-80-Т3А2

Ш.В.И.подп. Подпись и дата В.К.Н.Ш.В.И.

Формат	Возраст	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			ООТУ	Технические условия		
				<u>Детали</u>		
B4	1		КЖИ 32.1	Лист рамб. к. 50x900x300 БСТЗка ГОСТ 8568-77	1	
B4	2		КЖИ 32.2	Полка 5x40 ГОСТ 103-76 ЛСТЗка в-7 ГОСТ 335-79 2.900	4	
B4	3		КЖИ 32.3	ФВЛ ГОСТ 5781-82 * E=700	2	

ТП 901-3-226.86			КЖИ. 32		
Щит металлический Щ-1.	Станд	Масса	Масштаб		
	Р	37,8	1:20		
	Лист 1	Листов 1			
Гипрокоммуводокана г. Москва					

И.С. ЛСО Сорокин  
в. контр. Грунин  
Г.И. П Делетухин  
Р.У. Г.Р. Закуванский  
И.И. Ж. Власова