

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ ISO  
8528-5—  
2011

---

**ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ  
ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ**

Часть 5

**Электроагрегаты**

(ISO 8528-5:1993, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. № 40)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргыстанстандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстанстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1163-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8528-5—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8528-5:1993 «Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 5: Generating sets» (Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 5. Генераторные агрегаты).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 8528-5—2005

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Обозначения . . . . .	2
4 Характеристики частоты . . . . .	4
5 Параметры превышения частоты . . . . .	8
6 Характеристики напряжения . . . . .	9
7 Установившийся ток короткого замыкания . . . . .	12
8 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата . . . . .	12
9 Циклическая неравномерность . . . . .	13
10 Пусковые характеристики . . . . .	14
11 Характеристики времени остановки . . . . .	15
12 Параллельная работа . . . . .	16
13 Маркировка . . . . .	19
14 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата . . . . .	20
15 Предельные значения параметров электроагрегатов . . . . .	22
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии международным стандартам ссылочным международным стандартам . . . . .	25

## Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания», включающий в себя:

- ISO 8528-1:1993 Часть 1. Применение, технические характеристики и режимы работы
- ISO 8528-2:1993 Часть 2. Двигатели
- ISO 8528-3:1993 Часть 3. Генераторы переменного тока
- ISO 8528-4:1993 Часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная
- ISO 8528-5:1993 Часть 5. Электроагрегаты
- ISO 8528-6:1993 Часть 6. Методы испытаний
- ISO 8528-7:1993 Часть 7. Технические декларации для технических требований и проектирования
- ISO 8528-8:1995 Часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний
- ISO 8528-9:1993 Часть 9. Измерение и оценка механической вибрации
- ISO 8528-10:1993 Часть 10. Измерение воздушного шума методом огибающей поверхности
- ISO 8528-11:1993 Часть 11. Динамические системы непрерывного электроснабжения
- ISO 8528-12:1997 Часть 12. Аварийное энергоснабжение систем обеспечения безопасности

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 5

Электроагрегаты

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 5. Generating sets

Дата введения — 2013—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электроагрегаты переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты), предназначенные для применения на суше и на море.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний электроагрегатов.

Настоящий стандарт не распространяется на электроагрегаты, применяемые на самолетах, наземных автотранспортных средствах и локомотивах.

При предъявлении дополнительных требований к электроагрегатам, например используемым для энергообеспечения больниц, высотных зданий и других объектов, положения настоящего стандарта являются приоритетными.

Отдельные положения настоящего стандарта могут быть использованы для электроагрегатов с другими типами первичных двигателей, например паровыми двигателями и газовыми двигателями, работающими на биогазе.

Электроагрегаты, применяемые на судах и в прибрежных сооружениях, должны соответствовать дополнительным требованиям в соответствии с технической документацией, согласованной с заказчиком.

При необходимости выполнения специальных требований, предъявляемых другими организациями, например органами государственной или местной власти, инспектирующими организациями, обеспечение таких требований согласовывается между изготовителем и заказчиком.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 3046-4:1978 Reciprocating internal combustion engines: Performances — Part 4: Speed governing (Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Эксплуатационные характеристики. Часть 4. Регулирование скорости)

ISO 3046-5:1978 Reciprocating internal combustion engines; Performances — Part 5: Torsional vibrations (Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Эксплуатационные характеристики. Часть 5. Крутильные колебания)

ISO 8528-1:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 1: Application, ratings and performance (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры)

ISO 8528-2:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 2: Engines (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели)

ISO 8528-3:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 3: Alternating current generators for generating sets (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока для генераторных установок)

ISO 8528-10:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 10. Измерение воздушного шума методом огибающей поверхности)

IEC 60034-1:2004 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance (Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения и эксплуатационные характеристики)

### 3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

$f_d$	— динамическая частота (девиация частоты) [dynamic frequency (frequency deviation)];
$f_{d, \max}$	— максимальное повышение частоты в переходном процессе (maximum transient frequency rise);
$f_{d, \min}$	— максимальное снижение частоты в переходном процессе (maximum transient frequency drop);
$f_{do}$	— рабочая частота ограничителя превышения частоты (operating frequency of overfrequency limiting device);
$f_{ds}$	— установочная частота ограничителя превышения частоты (setting frequency of overfrequency limiting device);
$f_i$	— частота холостого хода (no-load frequency);
$f_{i, r}$	— номинальная частота холостого хода (rated no-load frequency);
$f_{\max}$	— максимальная допустимая частота (maximum permissible frequency);
$f_r$	— объявленная частота (номинальная частота) [declared frequency (rated frequency)];
$f_{i, \max}$	— максимальная частота холостого хода (maximum no-load frequency);
$f_{i, \min}$	— минимальная частота холостого хода (minimum no-load frequency);
$f_{arb}$	— частота фактической мощности (frequency at actual power);
$f_{ov}$	— частота перезагрузки (overload frequency);
$\hat{f}$	— ширина колебания частоты (width of frequency oscillation);
$I_k$	— установившийся ток короткого замыкания (sustained short-circuit current);
$t$	— время (time);
$t_a$	— полное время остановки (total stopping time);
$t_b$	— время готовности к приему нагрузки (load pick-up readiness time);
$t_c$	— время холостого хода до остановки двигателя (off-load run-on time);
$t_d$	— время задержки остановки (run-down time);
$t_e$	— время приема нагрузки (load pick-up time);
$t_{f, de}$	— время восстановления частоты при сбросе нагрузки (frequency recovery time after load decrease);
$t_{f, in}$	— время восстановления частоты при наборе нагрузки (frequency recovery time after load increase);
$t_g$	— полное время пуска (total run-up-time);
$t_h$	— время пуска (run-up time);
$t_i$	— время работы под нагрузкой при остановке двигателя (on-load run-on time);
$t_p$	— время подготовки пуска (start preparation time);
$t_s$	— время переключения нагрузки (load switching time);

$t_u$	— время прерывания (interruption time);
$t_U$	— время восстановления напряжения (voltage recovery time);
$t_{U, de}$	— время восстановления напряжения при сбросе нагрузки (voltage recovery time after load decrease);
$t_{U, in}$	— время восстановления напряжения при наборе нагрузки (voltage recovery time after load increase);
$t_v$	— время задержки пуска (start delay time);
$t_z$	— время прокрутки двигателя (cranking time);
$t_0$	— время прокачки масла (pre-lubricating time);
$v_f$	— скорость изменения регулируемой частоты (rate of change of frequency setting);
$v_U$	— скорость изменения регулируемого напряжения (rate of change of voltage setting);
$U_{s, do}$	— нижний предел регулируемого напряжения (downward adjustable voltage);
$U_{s, up}$	— верхний предел регулируемого напряжения (upward adjustable voltage);
$U_r$	— номинальное напряжение (rated voltage);
$U_{rec}$	— напряжение восстановления (recovery voltage);
$U_s$	— регулируемое напряжение (set voltage);
$U_{st, max}$	— максимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (maximum steady-state voltage deviation);
$U_{st, min}$	— минимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (minimum steady-state voltage deviation);
$U_0$	— напряжение холостого хода (no-load voltage);
$U_{dyn, max}$	— максимальное повышение напряжения в переходном процессе при сбросе нагрузки (maximum upward transient voltage on load increase);
$U_{dyn, min}$	— минимальное снижение напряжения в переходном процессе при наборе нагрузки (minimum downward transient voltage on load increase);
$U_{max, s}$	— максимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (maximum peak value of set voltage);
$U_{min, s}$	— минимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (minimum peak value of set voltage);
$U_{mean, s}$	— среднее арифметическое значение максимального и минимального амплитудных значений регулируемого напряжения (average value of the maximum and minimum peak value of set voltage);
$U_{mod, s}$	— модуляция напряжения (voltage modulation);
$U_{mod, s, max}$	— максимальная амплитуда модуляции напряжения (maximum peak of voltage modulation);
$U_{mod, s, min}$	— минимальная амплитуда модуляции напряжения (minimum peak of voltage modulation);
$U$	— размах колебания напряжения (width of voltage oscillation);
$\Delta f_{neg}$	— отклонение частоты от линейной кривой в сторону уменьшения (downward frequency deviation from linear curve);
$\Delta f_{pos}$	— отклонение частоты от линейной кривой в сторону увеличения (upward frequency deviation from linear curve);
$\Delta f$	— диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы (steady-state frequency tolerance band);
$\Delta f_c$	— отклонение частоты от линейной кривой (frequency deviation from a linear curve);
$\Delta f_s$	— диапазон регулирования частоты (range of frequency setting);
$\Delta f_{s, do}$	— диапазон снижения частоты (downward range of frequency setting);
$\Delta f_{s, up}$	— диапазон повышения частоты (upward range of frequency setting);
$\Delta U$	— диапазон допустимых отклонений напряжения в установившемся режиме работы (steady-state voltage tolerance band);

$\Delta U_s$	диапазон регулирования напряжения (range of voltage setting);
$\Delta U_{s, do}$	диапазон снижения регулируемого напряжения (downward range of voltage setting);
$\Delta U_{s, up}$	диапазон повышения регулируемого напряжения (upward range of voltage setting);
$\Delta f_{st}$	отклонение частотно-нагрузочной характеристики (frequency/power characteristic deviation);
$\alpha_U$	относительный диапазон допустимых отклонений напряжения в установившемся режиме работы (related steady-state voltage tolerance band);
$\alpha_f$	относительный диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы (related frequency tolerance band);
$\beta_f$	частотный диапазон установившегося режима работы (steady-state frequency band);
$\delta f_d$	переходное отклонение частоты (от начальной частоты) (transient [frequency difference (from initial frequency)]);
$\delta U_{dyn}$	отклонение напряжения в переходном процессе (transient voltage deviation);
$\delta f_{dyn}$	отклонение частоты в переходном процессе (от номинальной частоты) [transient frequency deviation (from rated frequency)];
$\delta f_s$	относительный диапазон регулирования частоты (related range of frequency setting);
$\delta f_{s, do}$	относительный диапазон снижения регулируемой частоты (related downward range of frequency setting);
$\delta f_{s, up}$	относительный диапазон повышения регулируемой частоты (related upward range of frequency setting);
$\delta f_{st}$	коэффициент статизма по частоте (frequency droop);
$\delta_{QCC}$	коэффициент статизма по напряжению (grade of quadrature-current compensation droop);
$\delta_S$	циклическая неравномерность (cyclic irregularity);
$\delta f_{lim}$	коэффициент превышения частоты (over-frequency setting ratio);
$\delta U_{st}$	отклонение напряжения в установившемся режиме работы (steady state voltage deviation);
$\delta U_s$	относительный диапазон регулирования напряжения (related range of voltage setting);
$\delta U_{s, do}$	относительный диапазон снижения регулируемого напряжения (related downward range of voltage setting);
$\delta U_{s, up}$	относительный диапазон повышения регулируемого напряжения (related upward range of voltage setting);
$\delta U_{2,0}$	небаланс напряжения (voltage unbalance).

## 4 Характеристики частоты

В установившемся режиме работы характеристики частоты электроагрегатов зависят в основном от параметров регулятора частоты вращения двигателя.


Динамические характеристики частоты, т. е. реакции на изменения нагрузки, зависят от поведения всех составных частей электроагрегатов (например, от характеристик крутящего момента двигателя, включая тип системы турбонаддува, характеристик нагрузки, инерционных характеристик, демпфирования и т. п.) и, следовательно, от индивидуальных особенностей конструкции всех узлов электроагрегатов.

Динамический режим частоты электроагрегата может быть непосредственно связан с частотой вращения генератора.

Термины, обозначения и определения характеристик частоты приведены в 4.1—4.3.

### 4.1 Характеристики частоты в установившемся режиме работы электроагрегата

4.1.1 **коэффициент статизма по частоте**  $\delta_{st}$ : Разность между номинальной частотой холостого хода и номинальной частотой  $f_r$  при номинальной мощности, выражаемая в процентах номинальной частоты при фиксированном положении уставки частоты (рисунок 1)

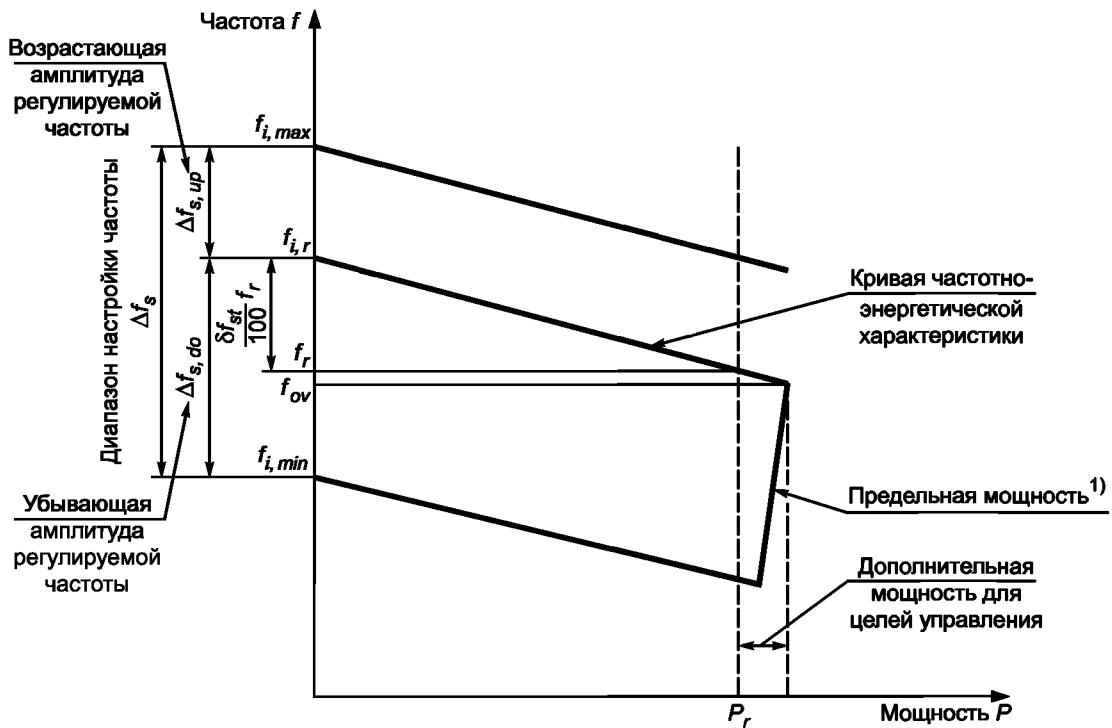

<sup>1)</sup> Предельное значение мощности электроагрегата зависит от предельного значения мощности двигателя внутреннего сгорания.

Рисунок 1 — Частотно-энергетическая характеристика диапазона регулируемой частоты

$$\delta f_{st} = \frac{f_{i,r} - f_r}{f_r} 100.$$

**4.1.2 частотно-нагрузочная характеристика:** Кривая зависимости частоты от мощности нагрузки в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значения в условиях установившегося режима работы (рисунок 2)

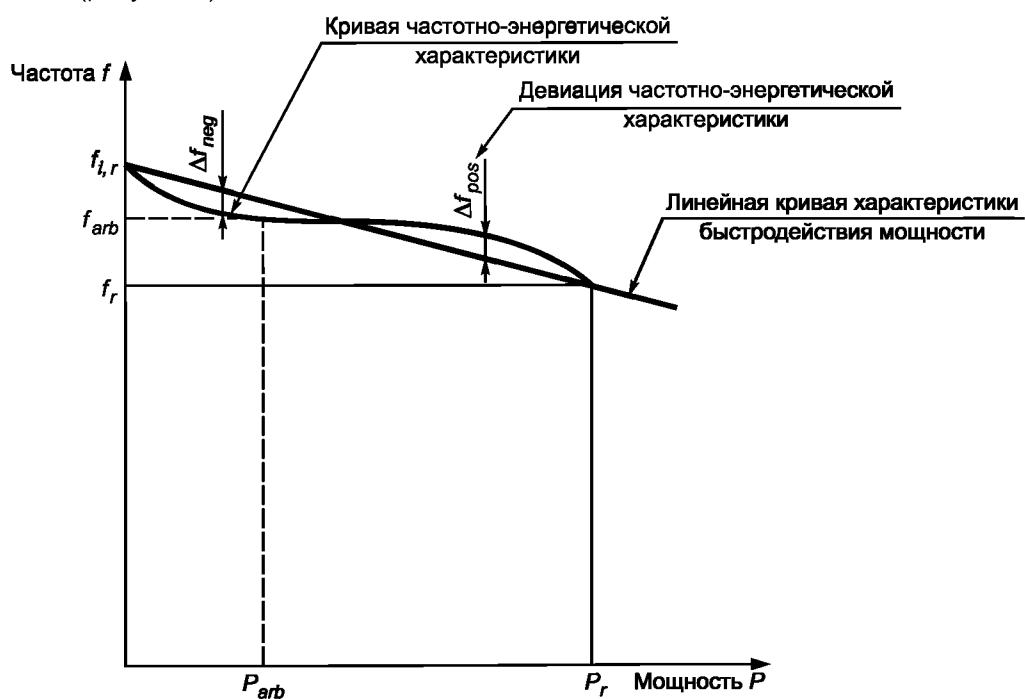


Рисунок 2 — Частотно-энергетическая характеристика отклонения от линейной кривой

**4.1.3 отклонение частотно-нагрузочной характеристики  $\delta_{st}$ :** Максимальное отклонение от линейной характеристики в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значения, выражаемое в процентах номинальной частоты (рисунок 2)

$$\Delta \delta f_{st} = \frac{\Delta f}{f_r} 100.$$

4.1.4 диапазон частоты в установившемся режиме  $\beta_f$ : Ограниченнaя ширина колебаний частоты  $f$  электроагрегата при постоянной мощности относительно номинальной частоты, выражаемая в процентах

$$\hat{f} = \frac{\vee}{f_r} 100.$$

Максимальное значение  $\beta_f$  указывают для диапазона мощностей от 20 % до номинального значения.

Для мощностей менее 20 % номинального значения диапазон частоты в установленном режиме может иметь более высокие значения (рисунок 3), но при этом должна обеспечиваться возможность синхронизации.

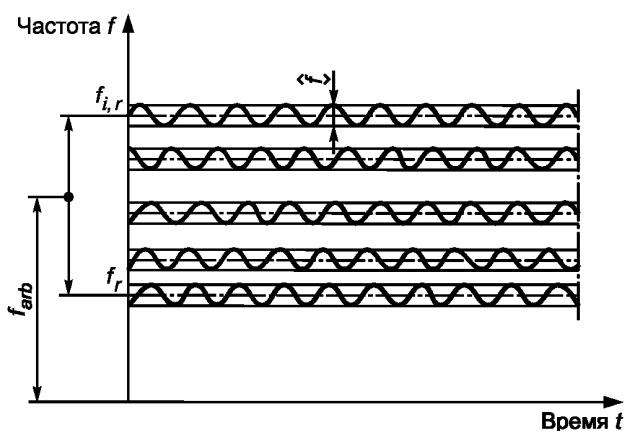


Рисунок 3 — Стабилизированная полоса частот

#### 4.2 Параметры регулирования частоты (частотной установки)

**4.2.1 диапазон регулирования частоты  $\Delta f_s$ :** Полоса частот, ограниченная высшим и низшим значениями регулируемой частоты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (рисунок 1)

$$\Delta f_s = f_{i \text{ max}} - f_{i \text{ min}}$$

4.2.1.1 относительный диапазон регулирования частоты  $\delta f_s$ : Изменение регулируемой частоты, выражаемое в процентах номинальной частоты

$$\delta f_s = \frac{f_{i,\max} - f_{i,\min}}{f_r} 100.$$

4.2.1.2 диапазон снижения регулируемой частоты  $\Delta f_{s, do}$ : Полоса частот, ограниченная значениями номинальной частоты и наименьшей регулируемой частоты, при работе электроагрегата в режиме холостого хода (рисунок 1)

$$\Delta f_{s, do} = f_{i, r} - f_{i, \min}.$$

4.2.1.3 **относительный диапазон снижения регулируемой частоты**  $\delta f_{s, do}$ : Снижение регулируемой частоты, выражаемое в процентах номинальной частоты

$$\delta f_{s, do} = \frac{f_{i, r} - f_{i, \min}}{f_{i, r}} 100.$$

4.2.1.4 **диапазон повышения регулируемой частоты**  $\Delta f_{s, up}$ : Полоса частот, ограниченная высшим значением регулируемой частоты и значением номинальной частоты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (рисунок 1)

$$\Delta f_{s, up} = f_{i, \max} - f_{i, r}$$

4.2.1.5 **относительный диапазон повышения регулируемой частоты**  $\delta f_{s, up}$ : Повышение регулируемой частоты, выражаемое в процентах номинальной частоты

$$\delta f_{s, up} = \frac{f_{i, \max} - f_{i, r}}{f_r} 100.$$

4.2.2 **скорость изменения регулируемой частоты**  $v_f$ : Скорость изменения регулируемой частоты при дистанционном управлении, выражаемая в процентах диапазона изменения в секунду

$$v_f = \frac{(f_{i, \max} - f_{i, \min})/f_r}{t} 100.$$

#### 4.3 Характеристики частоты при динамическом режиме

4.3.1 **максимальное повышение частоты в переходном процессе**  $f_{d, \max}$ : Максимальная частота, которая может возникнуть при снятии нагрузки.

4.3.2 **максимальное снижение частоты в переходном процессе**  $f_{d, \min}$ : Минимальная частота, которая может возникнуть при появлении нагрузки.

4.3.3 **переходное отклонение частоты (от начального значения) при наборе нагрузки** ( $\delta f_d^-$ ), **при сбросе нагрузки** ( $\delta f_d^+$ );  $\delta f_d$ : Временная разность частот между значением падения (или увеличения) частоты и начальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая в процентах номинальной частоты

$$\delta f_d^- = \frac{f_{d, \min} - f_{arb}}{f_r} 100;$$

$$\delta f_d^+ = \frac{f_{d, \max} - f_{arb}}{f_r} 100,$$

где  $\delta f_d^-$  — значение падения частоты при наборе нагрузки;

$\delta f_d^+$  — значение увеличения частоты при сбросе нагрузки.

П р и м е ч а н и е 1 — Предельные рабочие значения применимы только для  $f_{arb} = f_i$  при появлении нагрузки и для  $f_{arb} = f_r$  при снятии нагрузки.

4.3.4 **переходное отклонение частоты (от номинального значения) при появлении нагрузки** ( $\delta f_{dyn}^-$ ) **и при снятии нагрузки** ( $\delta f_{dyn}^+$ );  $\delta f_{dyn}$ : Временная разность частот между значением падения или увеличения частоты и номинальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая в процентах номинальной частоты

$$\delta f_{dyn}^- = \frac{f_{d, \min} - f_r}{f_r} 100;$$

$$\delta f_{dyn}^+ = \frac{f_{d, \max} - f_r}{f_r} 100,$$

где  $\delta f_{dyn}^-$  — значение падения частоты при появлении нагрузки;

$\delta f_{dyn}^+$  — значение увеличения частоты при снятии нагрузки.

4.3.5 **время восстановления частоты**  $t_{f, in}$ ;  $t_{f, de}$ : Время от момента внезапного изменения нагрузки до момента вхождения в диапазон допустимых отклонений частоты в установленном режиме (рисунок 4).

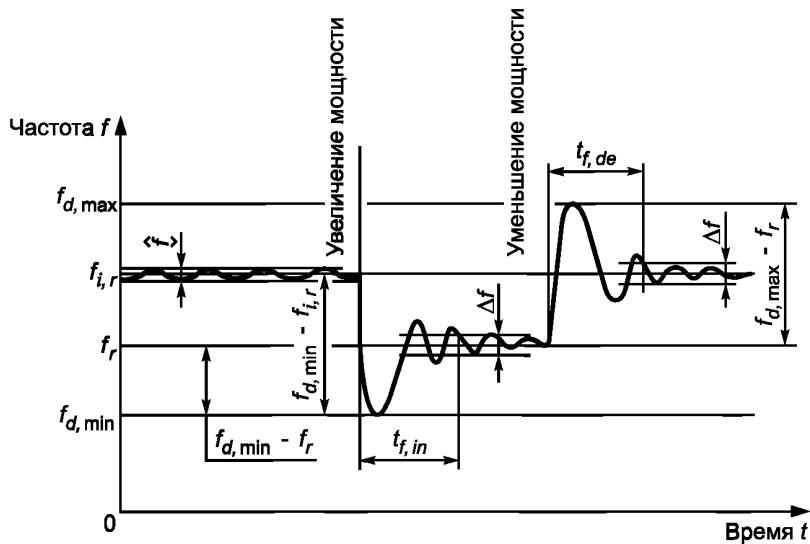


Рисунок 4 — Динамический режим частоты

4.3.6 **диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме  $\Delta f$** : Согласованная полоса частот при стабилизированной частоте, которую частота достигает в пределах данного периода управления после увеличения или уменьшения нагрузки.

4.3.7 **связанная полоса допуска по частоте  $\alpha_f$** : Полоса допуска, выражаемая в процентах расчетной частоты

$$\alpha_f = \frac{\Delta f}{f_r} \cdot 100.$$

## 5 Параметры превышения частоты

Термины, определения и обозначения для высокочастотных характеристик приведены в 5.1—5.4.

5.1 **максимальная допустимая частота<sup>1)</sup>  $f_{\text{max}}$** : Значение частоты, точно установленное изготавителем электрогенератора, которое находится в безопасном диапазоне ниже предельного значения частоты.

5.2 **регулируемая частота высокочастотного предельного значения электрогенератора  $f_{ds}$** : Частота электрогенератора, превышение которой включает в работу высокочастотное лимитирующее устройство.

П р и м е ч а н и е 2 — На практике вместо значения регулируемой частоты установлено значение предельной допускаемой частоты (пункт 6.5.2 ISO 8528-2).

5.3 **высокочастотный фиксированный коэффициент  $\delta f_{\text{lim}}$** : Разность между регулируемой частотой высокочастотного предела устройства и расчетной частотой, разделенная на расчетную частоту, выражаемая в процентах

$$\delta f_{\text{lim}} = \frac{f_{ds} - f_r}{f_r} \cdot 100.$$

5.4 **рабочая частота высокочастотного предела устройства<sup>2)</sup>  $f_{do}$** : Частота, при которой срабатывает высокочастотный ограничитель устройства для данной регулируемой частоты.

<sup>1)</sup> Предельное значение частоты — частота, которую двигатель и генератор электроагрегата могут выдерживать (обеспечивать) без риска быть поврежденными.

<sup>2)</sup> Рабочая частота электроагрегата зависит от полной инерции электроагрегата и конструкции системы защиты.

## 6 Характеристики напряжения

Характеристики напряжения электроагрегата определяют в соответствии с конструкцией генератора переменного тока и характеристиками стабилизатора напряжения. Значения как стабилизированной, так и кратковременной частот могут влиять на напряжение генератора.

Термины, определения и обозначения характеристик напряжения приведены в 6.1—6.3.

### 6.1 Установившийся режим

**6.1.1 номинальное напряжение  $U_r$ :** Межфазное напряжение в клеммах генератора при расчетной частоте и номинальной выходной мощности.

П р и м е ч а н и е 3 — Номинальное напряжение — напряжение, указываемое изготовителем для операционных и рабочих характеристик генератора.

**6.1.2 регулируемое напряжение  $U_s$ :** Межфазное напряжение для определенного режима работы генератора, устанавливаемое путем настройки.

**6.1.3 напряжение холостого хода  $U_0$ :** Межфазное напряжение в клеммах генератора при расчетной частоте и в режиме работы генератора на холостом ходу.

**6.1.4 девиация стабилизированного напряжения  $\delta U_{st}$ :** Максимальное отклонение напряжения электроагрегата в соответствии со стабилизированными параметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности, выражаемое в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{st} = \pm \frac{U_{st, \max} - U_{st, \min}}{2U_r} 100.$$

**6.1.5 небаланс напряжения  $\delta U_{2,0}$ :** Отношение отрицательной или нулевой составляющей напряжения узлов к положительной составляющей напряжения в режиме холостого хода, выражаемое в процентах номинального напряжения.

### 6.2 Характеристики регулируемого напряжения

**6.2.1 амплитуда регулируемого напряжения  $\Delta U_s$ :** Амплитуда максимально возможных возрастающей и убывающей корректировок напряжения в клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности

$$\Delta U_s = \Delta U_{s, up} + \Delta U_{s, do}.$$

**6.2.2 связанная амплитуда регулируемого напряжения  $\delta U_s$ :** Амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах расчетного напряжения

$$\delta U_s = \frac{U_{s, up} + U_{s, do}}{U_r} 100.$$

**6.2.3 понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения  $\Delta U_{s, do}$ :** Амплитуда между номинальным напряжением и убывающим регулируемым напряжением в клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок режима холостого хода и номинальной выдаваемой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности

$$\Delta U_{s, do} = U_r - U_{s, do}.$$

**6.2.4 связанная понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения  $\delta U_{s, do}$ :** Понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{s, do} = \frac{U_r - U_{s, do}}{U_r} 100.$$

**6.2.5 повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения  $\Delta U_{s, up}$ :** Амплитуда между номинальным напряжением и повышающимся регулируемым напряжением в клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок режима холостого хода и номинальной выдаваемой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности

$$\Delta U_{s, up} = U_{s, up} - U_r.$$

6.2.6 **связанная повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения**  $\delta U_{s, up}$ : Повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах расчетного напряжения

$$\delta U_{s, up} = \frac{U_{s, up} - U_r}{U_r} 100.$$

6.2.7 **коэффициент изменения регулируемого напряжения**  $v_U$ : Коэффициент изменения регулируемого напряжения при дистанционном управлении, выражаемый в процентах связанной амплитуды регулируемого напряжения

$$v_U = \frac{(U_{s, up} - U_{s, do})/U_r}{t} 100.$$

### 6.3 Характеристики напряжения динамического режима

6.3.1 **максимальное кратковременное повышающееся напряжение при уменьшении нагрузки**  $U_{dyn, max}$ : Максимальное напряжение, которое может возникнуть при внезапном переходе от более высокой нагрузки к более низкой.

6.3.2 **минимальное понижающееся кратковременное напряжение при увеличении нагрузки**  $U_{dyn, min}$ : Минимальное напряжение, которое может возникнуть при внезапном переходе от более низкой нагрузки к более высокой.

### 6.3.3 **девиация кратковременного напряжения при увеличивающейся нагрузке** $\delta U_{dyn}^-$ :

Падение напряжения, когда генератор, работающий при расчетной частоте и номинальном напряжении при нормальном регулировании возбуждения, имеет отклонение от номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{dyn}^- = \frac{U_{dyn, min} - U_r}{U_r} 100.$$

### 6.3.4 **девиация переходного напряжения при уменьшении нагрузки** $\delta U_{dyn}^+$ :

Увеличение напряжения, когда генератор, который запускают с расчетной частотой и с номинальным напряжением при нормальном регулировании возбуждения, имеет внезапное отклонение от номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{dyn}^+ = \frac{U_{dyn, max} - U_r}{U_r} 100.$$

Если изменение нагрузки отличается от установленных значений, то должны быть определены заданные значения и связанный коэффициент мощности.

6.3.5 **реконструкция напряжения**  $U_{rec}$ : Максимальное доступное стабилизированное напряжение для расчетного состояния нагрузки.

П р и м е ч а н и е 4 — Реконструкция напряжения обычно выражается в процентах номинального напряжения и находится в пределах стабилизированного допуска напряжения (полосы)  $\Delta U$ . Для нагрузок более номинального значения, реконструкция напряжения ограничивается насыщением и областью возбудитель/стабилизатор форсирования производительности (рисунок 5).

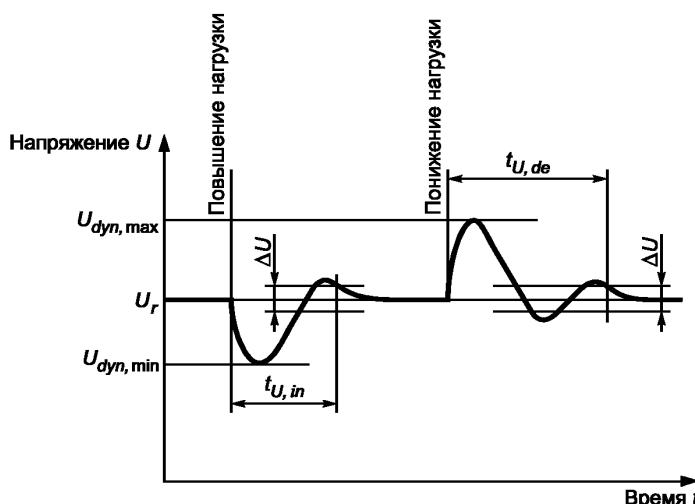


Рисунок 5 — Характеристики кратковременного напряжения без квадратурного текущего статического отклонения напряжения компенсации

6.3.6 **время регенерации напряжения**  $t_U$ : Временной интервал от точки, в которой изменение нагрузки инициировано  $t_{U, in}$  ( $t_1$ ), до точки, когда напряжение устанавливается в пределах стабилизированной полосы допуска напряжения  $t_{U, de}$  ( $t_2$ ) (рисунок 5)

$$t_U = t_2 - t_1.$$

6.3.7 **стабилизированная полоса допуска напряжения**  $\Delta U$ : Согласованный диапазон напряжений, которого напряжение достигает в пределах данного регулируемого периода после установленного внезапного повышения или понижения нагрузки

$$\Delta U = 2\delta U_{st} \frac{U_r}{100}.$$

6.3.8 **связанная стабилизированная полоса допуска напряжения**  $\alpha_U$ : Полоса допуска, выражаемая в процентах номинального напряжения

$$\alpha_U = \frac{\Delta U}{U_r} 100.$$

6.3.9 **модуляция напряжения**  $\hat{U}_{mod, s}$ : Квазипериодическое изменение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении, имеющее типичные частоты ниже фундаментальной генерации частоты, выражаемое в процентах среднего пика напряжения при расчетной частоте и постоянной скорости

$$\hat{U}_{mod, s} = 2 \frac{\hat{U}_{mod, s, \max} - \hat{U}_{mod, s, \min}}{\hat{U}_{mod, s, \max} + \hat{U}_{mod, s, \min}} 100.$$

П р и м е ч а н и е 5 — Модуляция напряжения происходит при циклических или случайных помехах, которые могут быть вызваны регуляторами, циклическими неравномерностями или периодическими нагрузками.

П р и м е ч а н и е 6 — Мерцающий свет — особый случай модуляции напряжения (рисунки 6, 7).

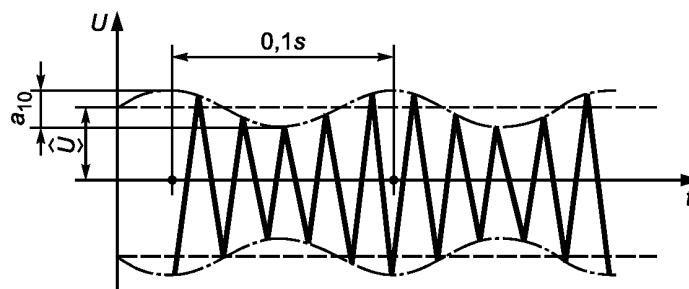


Рисунок 6 — Синусоидальная модуляция напряжения амплитудой  $a_{10}$  и регулярной частотой 10 Гц

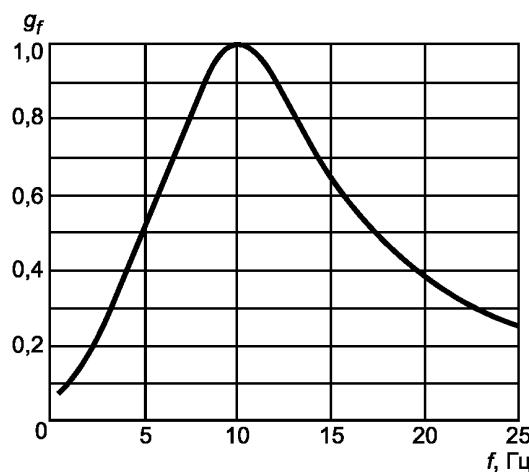


Рисунок 7 — Кривая эквивалентной восприимчивости в зависимости от изменения яркости

## 7 Установившийся ток короткого замыкания

Установившийся ток короткого замыкания  $I_k$ , который может быть важной характеристикой функционирующих защитных устройств, в процессе эксплуатации электроагрегата может быть ниже, чем значение, установленное изготовителем электроагрегата на случай неисправности клемм. На фактическое значение установившегося тока влияет полное сопротивление между генератором и точкой неисправности цепи согласно ISO 8528-3, подраздел 9.2.

## 8 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

Характеристики электроагрегата по частоте и напряжению зависят от характеристик нагрузки и составных частей электроагрегата.

8.1 Следующие характеристики электроагрегата должны быть учтены при выборе генераторной установки и распределительного устройства:

- необходимая мощность подключаемой нагрузки;
- коэффициент мощности нагрузки;
- пусковые характеристики любых соединенных электрических двигателей;
- коэффициент разнесения присоединенной нагрузки;
- периодические нагрузки;
- действие нелинейных нагрузок.

Эти характеристики должны учитываться при выборе двигателя внутреннего сгорания и генератора, если нагрузкой является распределительное устройство.

8.2 Кратковременная частота и характеристики напряжения генераторной установки при внезапном изменении нагрузки зависят от следующих условий:

- системы турбонакопления заряда двигателя внутреннего сгорания;
- торможения при эффективном давлении  $p_{me}$  двигателя внутреннего сгорания при объявленной мощности;
- режима регулятора скорости;
- конструкции генератора;
- характеристик системы возбуждения генератора переменного тока;
- режима стабилизатора напряжения;
- инерции вращения генераторной установки.

Для того чтобы определить частоту и характеристики напряжения электроагрегата, устанавливаемые по изменению нагрузки, необходимо определить максимальные включенные или выключенные нагрузки, дополнительно присоединенные к генератору.

8.3 Так как невозможно определить количество всех влияний, возникающих в ответ на динамическую нагрузку, необходимо указать рекомендуемые значения прилагаемой нагрузки, основанные на допустимом понижении частоты. Более высокое значение торможения подразумевает эффективное давление  $p_{me}$ , при этом необходимо увеличивать нагрузку в несколько этапов. На рисунках 8 и 9 указаны ориентировочные значения этапов приложенной нагрузки в зависимости от  $p_{me}$  при объявленной мощности. Поэтому потребитель должен указать любые особенные типы нагрузки и согласовать их с изготовителем электроагрегата.

Причина 7 — Кривые, изображенные на рисунках 8, 9, приведены для примера. При выборе режима мощности двигателя для эксплуатации см. ISO 3046-4.

Временные интервалы между консективными шагами нагрузки зависят от размера двигателя внутреннего сгорания, среднего значения тормозной эффективности, давления, системы турбонакопления заряда, вида регулятора, стабилизатора напряжения и вращательной инерции всей генераторной установки в целом. При необходимости временные интервалы должны быть согласованы между изготовителем генераторной установки и потребителем. Критериями заданной минимальной вращательной инерции являются допустимый спад частоты и циклическая неравномерность.

Повышение значения мощности, установленное  
в соответствии с условиями окружающей среды, %

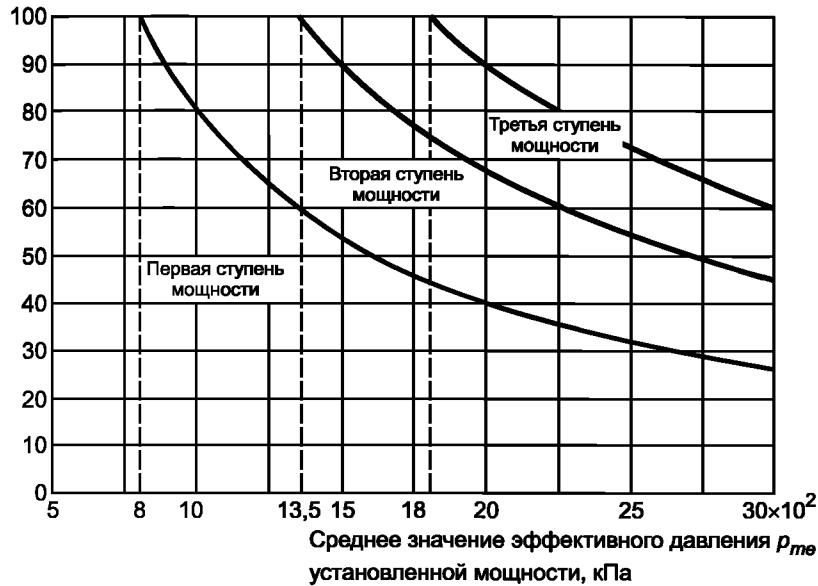


Рисунок 8 — Ориентировочные значения внезапного максимального повышения мощности как функции тормозного эффективного среднего значения давления  $p_{me}$  при объявленной мощности (четырехтактные двигатели)

Повышение значения мощности, установленное  
в соответствии с условиями окружающей среды, %

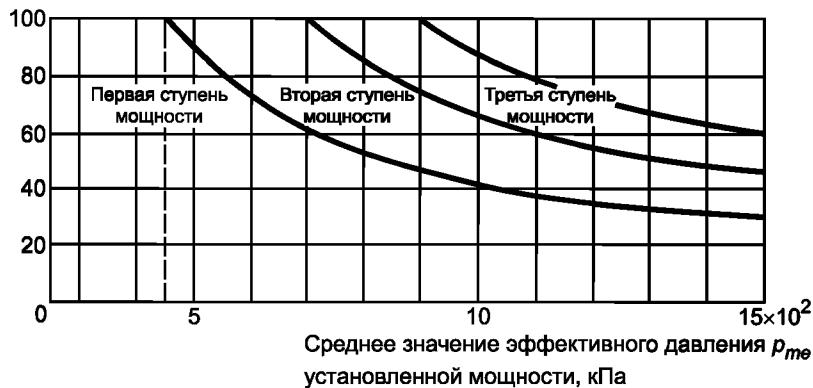


Рисунок 9 — Ориентировочные  
значения внезапных максимальных  
повышений мощности как  
функции тормозного эффективного  
среднего значения давления  
 $p_{me}$  при объявленной мощности  
(двуихтактные высокоскоростные  
двигатели)

## 9 Циклическая неравномерность

Циклической неравномерностью  $\delta_S$  называют периодическое колебание скорости, вызванное неравномерностью частоты вращения двигателей поршневого типа первой ступени, которая выражается отношением разности между максимальной и минимальной угловой скоростью к среднему значению угловой скорости в шахте (вал) генератора при любой постоянной нагрузке. В случае единичной операции циклическая неравномерность возникает при соответствующей модуляции напряжения генератора и определяется измерением вариации (изменения) генерируемого напряжения по формуле

$$\delta_S = 2 \frac{\hat{U}_{\max, s} - \hat{U}_{\min, s}}{\hat{U}_{\text{mean}, s}} \cdot 100.$$

П р и м е ч а н и е 8 — Циклическую неравномерность частоты вращения генератора можно изменить относительно измеренной циклической неравномерности частоты вращения двигателя внутреннего сгорания, установив упругую связь между двигателем внутреннего сгорания и генератором и/или изменив массовый момент инерции.

## 10 Пусковые характеристики

Пусковые характеристики электроагрегата зависят от нескольких параметров, например от температуры окружающей среды, рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания, начального давления, состояния стартерной батареи, вязкости масла, общей инерции генераторной установки, вида используемого топлива и состояния пускового оборудования. Пусковые характеристики устанавливают по соглашению между потребителем и изготовителем электроагрегата (рисунок 10).

Термины, определения и обозначения пусковых характеристик электроагрегатов приведены в 10.1—10.10.

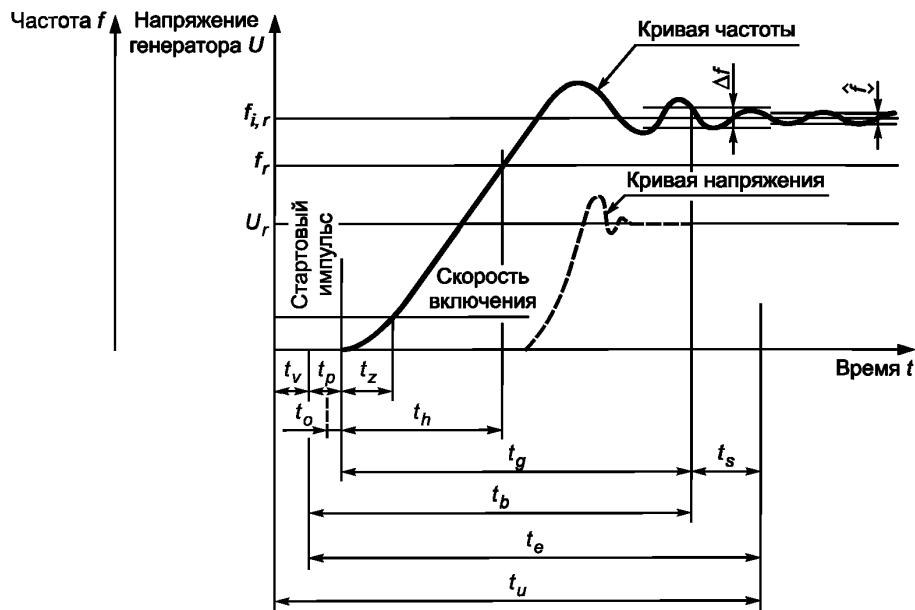


Рисунок 10 — Пусковые характеристики

**10.1 время срабатывания нагрузки  $t_e$ :** Временной интервал с момента подачи команды на запуск до момента подачи нагрузки

$$t_e = t_p + t_g + t_s.$$

**10.2 время запуска задержки  $t_v$ :** Временной интервал с момента появления характеристик, инициирующих запуск, до подачи команды на запуск, не зависящий от применяемой генераторной установки.

П р и м е ч а н и е 9 — Для автоматически запускаемых генераторных модулей.

Значение времени запуска задержки определяет потребитель. Например, это время устанавливают для того, чтобы запуск не происходил в случае очень короткого разрыва магистрали.

**10.3 время прерывания  $t_U$ :** Временной интервал с момента появления характеристик, инициирующих запуск, до момента подачи нагрузки

$$t_U = t_v + t_p + t_g + t_s = t_v + t_e.$$

П р и м е ч а н и е 10 — Данный параметр определяют для автоматически запускаемых генераторных установок.

**10.4 время предзапусковой подготовки  $t_p$ :** Временной интервал с момента подачи команды на запуск до начала работы двигателя.

**10.5 время предсмазочной подготовки  $t_0$ :** Время, необходимое для некоторых типов двигателей, чтобы убедиться, что необходимое давление установлено до запуска двигателя.

10.6 **время запуска двигателя**  $t_z$ : Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения начальной скорости вращения двигателя.

10.7 **время разгона**  $t_g$ : Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения момента необходимой скорости вращения.

10.8 **полное время разгона**  $t_g$ : Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения установленной мощности для подачи электропитания.

10.9 **время установления нагрузки**  $t_b$ : Временной интервал с момента подачи команды на запуск до достижения установленной мощности

$$t_b = t_p + t_g.$$

10.10 **время переключения нагрузки**  $t_s$ : Временной интервал с момента готовности к подключению нагрузки до подключения нагрузки.

## 11 Характеристики времени остановки (рисунок 11)

Термины, определения и обозначения остановочных временных характеристик электроагрегатов приведены в 11.1—11.4.

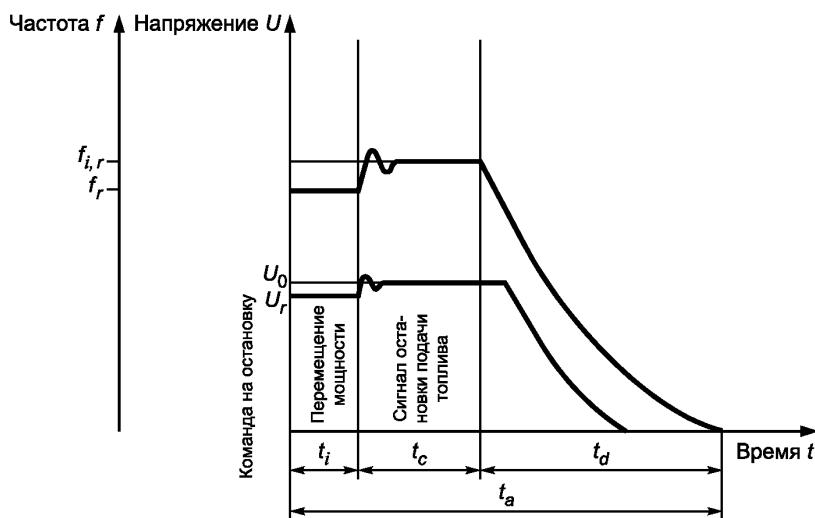


Рисунок 11 — Характеристики остановки

11.1 **время управления (включения) при нахождении под нагрузкой**  $t_i$ : Временной интервал с момента подачи команды на остановку, которая была дана до того, как была отсоединена нагрузка (автоматическое регулирование), до остановки электроагрегата с нагрузкой.

11.2 **время включения пробега холостого хода (управляемое время охлаждения)**  $t_c$ : Временной интервал с момента приема генератором сигнала на отключение нагрузки до отключения нагрузки.

11.3 **время реверса**  $t_d$ : Временной интервал с момента приема генератором сигнала на остановку до полной остановки генератора.

11.4 **полное время остановки**  $t_a$ : Временной интервал с момента подачи команды на остановку до полной остановки генератора

$$t_a = t_i + t_c + t_d.$$

## 12 Параллельная работа

### 12.1 Распределение активной мощности (рисунок 12)

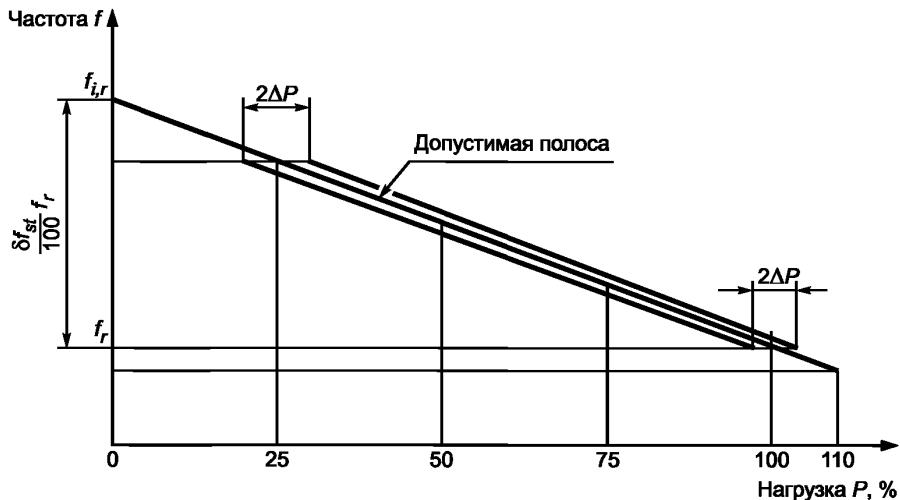


Рисунок 12 — Распределение мощности при параллельной нагрузке

#### 12.1.1 Характеристики, влияющие на распределение активной мощности

На распределение активной мощности можно влиять одним или несколькими из приведенных ниже способов:

- характеристикой статического отклонения регулятора скорости;
- динамическим режимом работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;
- динамическим режимом работы сцепления;
- динамическим режимом работы генератора, учитывая характеристики электрооборудования потребителя;
- характеристикой стабилизатора напряжения.

#### 12.1.2 Методы вычисления активной нагрузки

Разность активной мощности  $\Delta P_i$ , выражаемая в процентах соотношения мощности, обеспечивающей одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами, работающими параллельно при заданных характеристиках частоты, определяют по формуле

$$\Delta P_i = \left[ \frac{P_i}{P_{r,i}} - \frac{\sum_{j=1}^n P_j}{\sum_{j=1}^n P_{r,j}} \right] 100,$$

где  $n$  — число электроагрегатов, работающих параллельно;

$i$  — обозначение испытуемого электроагрегата, который входит в состав группы электроагрегатов, работающих параллельно;

$P_i$  — частичная активная мощность испытуемого электроагрегата;

$P_{r,i}$  — расчетная активная мощность испытуемого электроагрегата;

$\sum_{j=1}^n P_j$  — сумма частичной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно;

$\sum_{j=1}^n P_{r,j}$  — сумма расчетной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно.

Если оптимальное распределение активной мощности достигнуто при общей расчетной активной мощности, то максимальная девиация при распределении активной мощности для отдельной генера-

торной установки в диапазоне активной мощности от 20 % до 100 % произойдет, если установки регулятора скорости останутся неизменными. При использовании автоматической активной мощности распределительных систем можно уменьшить девиацию активной мощности по сравнению с полученными значениями путем регулирования скорости регулятора электроагрегата. Чтобы избежать возникновения режима генерации при энергетических отклонениях между электроагрегатами, работающими параллельно, необходимо принимать меры предосторожности, например, реверсировать реле мощности.

### 12.1.3 Примеры распределения активной мощности (при $\cos \phi = 0,8$ )

Примеры распределения активной мощности приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Примеры распределения активной мощности

Номер примера	Обозначение электроагрегата	$P_{r, p}$ , кВт	$\sum_{j=1}^n P_{r, j}$ , кВт	$P_p$ , кВт	$\sum_{j=1}^n P_j$ , кВт	$P_{i, p} = \frac{P_i}{P_{r, i}}$ , %	$P_{s, p} = \frac{\sum_{j=1}^n P_j}{\sum_{j=1}^n P_{r, j}}$ , %	$\Delta P_p$ , %
1	1	400	1200	275	900	68,7	75	- 6,3
	2	400		300		75		—
	3	400		325		81,3		+ 6,3
2	1	400	900	335	675	83,7	75	+ 8,7
	2	300		210		75		- 5
	3	200		130		65		- 10
П р и м е ч а н и е — Отклонение мощности вследствие постоянных колебаний включено в допуски распределения активной мощности. При внезапных изменениях нагрузки отклонения в распределении активной мощности могут быть превышены.								

### 12.1.4 Метод испытания

Для электроагрегата, работающего с полной номинальной мощностью и коэффициентом  $\cos \phi = 0,8$ , минимизируют реактивный ток и распределяют мощность, чтобы  $P_{i, p} = P_{s, p}$ . После этого уменьшают мощность со 100 % до 20 % и выбирают самую большую девиацию, которая может возникнуть в пределах этого диапазона мощностей  $\Delta P$ . Не допускается использовать ручные регуляторы, например управление регулятора скорости двигателя.

## 12.2 Распределение реактивной мощности

### 12.2.1 Коэффициенты, влияющие на распределение реактивной мощности

Распределение реактивной мощности достигается одним (или несколькими) способами:

- по степени статического отклонения напряжения компенсации  $\delta_{QCC}$ ;
- стабилизацией с помощью звена компенсатора;
- с помощью автоматической реактивной мощности, распределяющей управление;
- по автоматической характеристике стабилизатора напряжения.

### 12.2.2 Метод вычисления реактивной нагрузки

Разность реактивной мощности  $\Delta Q_j$ , выражаемая в процентах соотношения реактивной мощности, обеспечиваемой одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами,

работающими параллельно при заданной характеристике статического отклонения напряжения, определяют по формуле

$$\Delta Q_i = \left[ \frac{Q_i}{Q_{r,i}} - \frac{\sum_{j=1}^n Q_j}{\sum_{j=1}^n Q_{r,j}} \right] 100,$$

где  $n$  — число электроагрегатов, работающих параллельно;

$i$  — обозначение электроагрегата, характеристику которого определяют;

$Q_i$  — частичная реактивная мощность испытуемого электроагрегата;

$Q_{r,i}$  — расчетная реактивная мощность испытуемого электроагрегата;

$\sum_{j=1}^n Q_j$  — сумма частичной реактивной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно;

$\sum_{j=1}^n Q_{r,j}$  — сумма расчетной реактивной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно.

Если оптимальное распределение реактивной мощности достигнуто при общей расчетной реактивной мощности, то устанавливается максимальная девиация распределения реактивной мощности испытуемого электроагрегата в диапазоне реактивной мощности от 20 % до 100 % расчетного значения, а напряжение остается неизменным.

Точное распределение реактивной мощности достигается одним или несколькими способами:

- по степени статического отклонения напряжения компенсации  $\delta_{QCC}$ ;
- с помощью связи (перемычки) компенсатора;
- с помощью автоматической реактивной мощности управления распределения.

### 12.2.3 Примеры распределения реактивной мощности (при $\cos \varphi = 0,8$ )

Примеры распределения реактивной мощности приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Примеры распределения реактивной мощности

Номер примера	Обозначение испытуемого электроагрегата	$Q_{r,p}$ квар	$\sum_{j=1}^n Q_{r,j}$ , квар	$Q_p$ квар	$\sum_{j=1}^n Q_j$ , квар	$Q_{i,p} = \frac{Q_i}{Q_{r,i}} \cdot \%$	$Q_{s,p} = \frac{\sum_{j=1}^n Q_j}{\sum_{j=1}^n Q_{r,j}} \cdot \%$	$\Delta Q_p \cdot \%$
1	1	300	900	206	675	68,7	75	- 6,3
	2	300		225		75		
	3	300		244		81,3		+ 6,3
2	1	300	675	251	507	83,7	75	+ 8,7
	2	225		158		70,2		- 4,8
	3	150		98		65,3		- 9,7
<p>П р и м е ч а н и е — При внезапных изменениях мощности отклонения и колебания в распределении реактивной мощности могут быть временно превышены.</p>								

### 12.3 Факторы, влияющие на режим параллельной работы

На режим параллельной работы электроагрегатов могут оказывать влияние следующие факторы:

- характеристика статического отклонения регулятора скорости;
- динамический режим работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;
- динамический режим работы муфты;
- динамический режим работы электроагрегата с учетом воздействия связанной магистрали или других электроагрегатов, работающих параллельно;
- характеристика стабилизатора напряжения;
- степень статического отклонения напряжения компенсации  $\delta_{QCC}$  стабилизатора напряжения AVR.

### 12.4 Номинальная мощность

Критерии номинальной мощности — по ISO 8528-1.

Во время параллельной работы, даже если нет необходимости увеличения мощности при управлении (параллельная работа магистрали), номинальная выдаваемая мощность электроагрегата должна соответствовать установленному значению.

## 13 Маркировка

На электроагрегатах должны быть следующие таблички с маркировкой:

a) Таблички с параметрами электроагрегата:

- 1) обозначение настоящего стандарта;
- 2) наименование или заводской знак предприятия-изготовителя;
- 3) порядковый номер изделия;
- 4) год выпуска изделия;
- 5) номинальная мощность в киловаттах с обозначением СОР (длительно отдаваемая мощность), PRP (основная мощность) или LTP (ограниченная по времени мощность) по ISO 8528-1;
- 6) класс характеристики по ISO 8528-1;
- 7) расчетный коэффициент мощности;
- 8) максимальная высота места установки в метрах;
- 9) максимальная температура окружающей среды в градусах Цельсия;
- 10) расчетная частота в герцах;
- 11) номинальное напряжение в вольтах;
- 12) расчетный ток в амперах;
- 13) масса в килограммах.

b) Таблички с параметрами двигателя внутреннего сгорания.

c) Таблички с параметрами генераторов по IEC 60034-1 и ISO 8528-3.

d) Таблички с параметрами коммутационного устройства, если коммутационное устройство является неотъемлемой частью электроагрегата.

П р и м е ч а н и е 11 — Пример таблички с параметрами электроагрегата приведен на рисунке 13.

Электроагрегат		
Предприятие-изготовитель		—
Номер серии		—
Дата выпуска		—
Расчетная мощность		кВт
Коэффициент расчетной мощности		—
Максимальная высота места монтажа		м
Максимальная температура окружающей среды		°С
Расчетная частота		Гц
Расчетное напряжение		В
Расчетный ток		А
Масса		кг
Класс характеристики		—

— место для префикса индикации типа выходной мощности (см. ISO 8528-1):

COP — непрерывная мощность;

PRP — основная мощность;

LTP — мощность, ограниченная по времени

Рисунок 13 — Пример маркировочной таблички для электроагрегата переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего горения

П р и м е ч а н и е 12 — При номинальной мощности электроагрегата менее 10 кВт вся информация может быть приведена на одной табличке.

## 14 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

### 14.1 Способы запуска

В зависимости от размера, конструкции и применения электроагрегата используют различные способы запуска, соответствующие источнику питания:

- механический (например, рычаг);
- электрический (например, электрический пусковой двигатель);
- пневматический (например, сжатый воздух в цилиндре или двигателе пневматического пуска).

### 14.2 Способы отключения

В зависимости от конструкции и применения используют различные методы отключения электроагрегата:

- механический;
- электрический;
- пневматический;
- гидравлический.

### 14.3 Подача и хранение топлива

Подача топлива должна осуществляться так, чтобы электроагрегат при всех условиях эксплуатации работал в соответствии с требованиями настоящего стандарта при соблюдении правил техники

безопасности (например, правил пожаро- и взрывобезопасности). Топливо должно храниться в условиях, соответствующих инструкциям законодательных органов власти.

#### 14.4 Воздух для сгорания топлива

При определении степени фильтрации необходимо учитывать качество воздуха, предназначенногодля сгорания (окисления).

#### 14.5 Система выпуска отработавшего газа

Система выпуска должна соответствовать требованиям к отработавшим газам обратного давления, устанавливаемым изготовителями электроагрегатов, и требованиям к ограничению шума. Соответствие системы выпуска этим требованиям обеспечивают с помощью:

- конструкции поддерживания звукоизоляции;
- теплоизоляции и покрытия;
- компенсации экспансии;
- дренажа;
- сигнализации о попадании в систему выпуска воды;
- мер, обеспечивающих защиту от взрыва отработавшего газа;
- соответствующей конфигурации отверстия для выхода отработавшего газа (например, конфигурации, меняющей свой вид в зависимости от направления ветра, имеющей защиту от попадания птиц).

#### 14.6 Охлаждение и вентиляция помещения

Типы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, генератора и коммутационного устройства, так же как устройства для вентиляции и отсасывания воздуха, имеют особенное значение при проектировании места установки электроагрегатов на стационарных электростанциях. Для определения места монтажа изготовитель должен указать технические данные электроагрегата.

#### 14.7 Контроль работы

Степень контроля электроагрегата зависит от:

- применения;
- режима работы;
- размера и типа электроагрегата;
- требований к электрооборудованию потребителя.

Применяемое контролирующее оборудование должно обеспечивать надежный контроль работы электроагрегатов.

#### 14.8 Шумовые излучения

Требования к ограничению шума устанавливают по соглашению между изготовителем и потребителем на стадии проектирования электроагрегата.

Значение уровня шума для передвижных электроагрегатов должно быть установлено изготовителем по соглашению с потребителем в соответствии с требованиями, рассчитанными на работу электроагрегатов в зоне ближнего действия.

П р и м е ч а н и е 13 — Метод огибающей поверхности — по ISO 8528-10.

П р и м е ч а н и е 14 — На практике между результатами дорогостоящих измерений в зоне дальнего звукового поля и измерений в зоне ближнего звукового поля существенной разницы нет.

Для электроагрегатов, работающих на фиксированном месте, обработка показателей уровня шума обычно проводится на месте монтажа, поэтому измерения уровня шума проводят без учета коэффициента ограничения шума. Если для измерений уровня шума электроагрегата требуется учитывать коэффициент ограничения шума, измерения проводят также, как и для передвижных электроагрегатов.

#### 14.9 Соединительные муфты

При выборе муфты необходимо учитывать значения напряжения, образованного крутильным колебанием, которые влияют на:

- мощность остановки электроагрегата при заправке топливом;
- инерцию двигателя внутреннего сгорания и генератора;

- момент короткого замыкания (КЗ);
- непрямолинейность (смещение осей).

Самый большой момент КЗ возникает в результате двухфазного межфазного КЗ в клеммах генератора. Однако отношение инерции генератора к машинной инерции настолько велико, что момент на муфте может быть немного больше или меньше непрерывного энергетического момента.

## 14.10 Вибрация

Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую характеристику вибрации в нормальном рабочем диапазоне генератора, которая будет находиться вне диапазона критических значений.

Должны также учитываться колебания, вызываемые другими частями электроагрегата, например системой отработавшего газа.

### 14.10.1 Крутильные колебания

Анализ крутильных колебаний электроагрегата — по ISO 3046-5.

Изготовитель электроагрегата должен обеспечить, чтобы значения крутильных колебаний находились вне диапазона критических значений.

Если это указано в договоре, то изготовитель должен включить в испытания измерение крутильных колебаний.

Результаты измерений или вычислений крутильных колебаний должны быть согласованы между изготовителем электроагрегата и двигателей внутреннего сгорания, изготовителем запускающего оборудования и местными органами контроля и/или законодательными органами.

### 14.10.2 Линейные колебания

#### 14.10.2.1 Динамическая наклонная деформация

Динамическая наклонная деформация может произойти из-за воздействия сил инерции двигателя и/или силы магнитного поля генератора во вращающейся системе, состоящей из муфты машинного генератора (которая должна быть учтена при проектировании отдельных узлов) и основания.

#### 14.10.2.2 Структурные колебания

##### 14.10.2.2.1 Общие требования

Колебания электроагрегата могут произойти из-за воздействия поршневой силы и крутящего момента двигателя внутреннего сгорания. Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую совместимость узлов электроагрегата друг с другом, чтобы максимальная допустимая скорость вибрации отдельных узлов не превышала установленного значения.

##### 14.10.2.2.2 Условия проведения измерений

Измерения должны проводиться в горизонтальном и/или вертикальном направлении при пеленгации. Когда пеленгация недоступна или электроагрегат имеет единственную опору, измерения должны быть выполнены при закреплении защитного кожуха на опоре. Измерение скорости вибрации предпочтительно проводить на испытательном стенде предприятия — изготовителя электроагрегата при номинальной мощности и, по возможности, при предполагаемых условиях монтажа. В случае если номинальная мощность не может быть применена для этого испытания, испытания проводят в наиболее приближенных условиях.

## 14.11 Основание

Данные о статических и динамических нагрузках должен предоставить изготовитель электроагрегата.

Чтобы уменьшить воздействие свободных сил инерции среды, применяют соответствующую упругую установку, при этом необходимо предусмотреть необходимые отверстия для кабелей, трубопроводов и т. д.

Если испытания проводят с помощью упругой установки, то соединения должны быть осуществлены с помощью гибких кабелей и трубопроводов.

## 15 Предельные значения параметров электроагрегатов

Предельные значения параметров, необходимые для определения главных характеристик напряжения и частоты электроагрегата по ISO 8528-1, должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Предельные значения параметров

Наименование параметра	Пункт настоящего стандарта	Предельные значения для класса характеристик			
		G1	G2	G3	G4
Частотное статическое отклонение $\delta f_{st}$ , %	5.1.1	$\leq 8$	$\leq 5$	$\leq 3$	СИП <sup>1)</sup>
Стабилизированная полоса частот $\beta_f$ , %	5.1.4	$\leq 2,5$	$\leq 1,5$ <sup>2)</sup>	$\leq 0,5$	СИП
Связанная амплитуда убывающей регулируемой частоты $\delta f_{s, do}$ , %	5.2.1.1	$\geq (2,5 + \delta f_{st})$			
Связанная амплитуда возрастающей регулируемой частоты $\delta f_{s, up}$ , %	5.2.1.2	$\geq + 2,5$ <sup>3)</sup>			
Коэффициент изменения регулируемой частоты $v_f$ , %	5.2.2	0,2			
Кратковременное отклонение частоты от первоначального значения $\delta f_{dyn}$ , %: 100 %-ное внезапное повышение мощности внезапное понижение мощности <sup>4), 5)</sup>	5.3.3	$\leq + 18$ $\leq - (15 + \delta f_{st})^4)$	$\leq + 12$ $\leq - (10 + \delta f_{st})^4)$	$\leq + 10$ $\leq - (7 + \delta f_{st})^4)$	СИП
Кратковременное отклонение частоты от расчетного значения $\delta f_{dyn}$ , %: 100 %-ное внезапное повышение мощности внезапное понижение мощности <sup>4), 5)</sup>	5.3.4	$\leq + 18$ $\leq - 15^4);$ $\leq - 25^5)$	$\leq + 12$ $\leq - 10^4);$ $\leq - 205)$	$\leq + 10$ $\leq - 7^4);$ $\leq - 15^5)$	СИП
Время регенерации частоты: $t_{f, in}$ , с $t_{f, de}$ , с	5.3.5	$\leq 10^6)$ $\leq 10^4)$	$\leq 5^6)$ $\leq 5^4)$	$\leq 3^6)$ $\leq 3^4)$	СИП
Связанная зона допуска по частоте $\alpha_f$ , %	5.3.6	3,5	2	2	СИП
Стабилизированное отклонение напряжения $\delta U_{st}$ , %	7.1.4	$\leq \pm 5; \leq \pm 10^7)$	$\leq \pm 2,5; \leq \pm 1^8)$	$\leq \pm 1$	СИП
Дисбаланс напряжения $\delta U_{2,0}$ , %	7.1.5	1 <sup>9)</sup>	1 <sup>9)</sup>	1 <sup>9)</sup>	1 <sup>9)</sup>
Амплитуда напряжения установки $\delta U_s$ , %	7.2.1	$\pm 5$			
Коэффициент изменения напряжения установки $v_U$ , %/с	7.2.4	0,2			
Кратковременное отклонение напряжения $\delta U_{dyn}$ , %: 100 %-ное внезапное повышение мощности внезапное понижение мощности <sup>4), 5)</sup>	7.3.3	$\leq + 35$ $\leq - 25^4)$	$\leq + 25$ $\leq - 20^4)$	$\leq + 20$ $\leq - 15^4)$	СИП
Время регенерации напряжения <sup>10)</sup> : $t_{U, in}$ , с $t_{U, de}$ , с	7.3.5	$\leq 10$ $\leq 10^4)$	$\leq 6$ $\leq 6^4)$	$\leq 4$ $\leq 4^4)$	СИП
Изменение напряжения <sup>11), 12)</sup> $\hat{U}_{mod, s}$ , %	7.3.7	СИП	$0,3^{13), 14)}$	$0,3^{14)}$	СИП
Распределение активной мощности $\Delta P$ , %: 100 %-ное внезапное повышение мощности внезапное понижение мощности <sup>4), 5)</sup>	12.1	—	$\leq \pm 5$ $\leq \pm 10$	$\leq \pm 5$ $\leq \pm 10$	СИП
Распределение реактивной мощности между 20 % и 100 % номинального значения $\Delta Q_f$ , %	12.2	—	$\leq \pm 10$	$\leq \pm 10$	СИП

1) СИП — значение показателя устанавливают по соглашению между изготовителем и потребителем.

2) Для генераторных установок с одно- или двухцилиндровыми двигателями значение может возрасти до 2,5.

3) В случае если нет необходимости в параллельной работе электроагрегатов, допускается фиксированная скорость или напряжение.

## Окончание таблицы 3

4) Для электроагрегатов с турбинным двигателем эти данные применяют с использованием максимально возможного энергетического увеличения согласно рисункам 8 и 9.
5) Для газовых двигателей искрового зажигания.
6) Указанные значения типичны только при снятии 100 % нагрузки; момент прерывания осуществляется только механическими потерями электроагрегата, поэтому время повторной готовности будет зависеть только от полной инерции и механического КПД генераторной установки, который может изменяться в широком диапазоне в соответствии с назначением и/или типом двигателя.
7) Для небольших устройств до 10 кВ · А.
8) Минимальные требования для электроагрегатов с синхронными генераторами параллельного действия, когда должна быть учтена реактивная составляющая тока, амплитуда колебания полосы частот будет меньше или равна 0,5 %.
9) В случае параллельной работы электроагрегатов необходимо уменьшить эти значения до 0,5.
10) Если не указано иное, полоса допуска, используемая для вычисления времени регенерации напряжения, будет равна $2\delta U_{st} \frac{U_r}{100}$ .
11) Предельные значения, не включенные в стабилизированные пределы.
12) В случае если из-за крутильных колебаний генератора, вызванных двигателем, будут превышены предельные значения модуляции напряжения, изготовитель генератора должен уменьшить вибрацию или обеспечить генератор специальным устройством контроля возбуждения.
13) Для электроагрегатов с одно- или двухцилиндровым двигателем значение может быть с допуском $\pm 2$ .
14) В случае мерцания света вследствие изменения яркости для самого высокого восприятия глаза колебание напряжения составляет 10 Гц с порогом раздражительности $\hat{U}_{mod\ 10} \leq 0,3$ .
Данные операционные предельные значения для $\hat{U}_{mod\ 10}$ относятся к синусоидальным колебаниям напряжения с частотой 10 Гц.
Для колебаний напряжения с частотой $f$ и амплитудой $a_f$ эквивалентом 10 Гц будет $a_{10} = g_f a_f$ , где $g_f$ — весовой фактор для частоты, соответствующей $a_f$ (см. рисунок 7).
Принимая во внимание все гармоники колебания напряжения, ниже приведена амплитуда, соответствующая эквиваленту 10 Гц модуляции напряжения $\hat{U}_{mod\ 10} = \sqrt{\sum_{i=1}^n g_f^2 a_f^2}$ .
<b>П р и м е ч а н и е</b> — При использовании предельных значений характеристик величина эффективной номинальной нагрузки или номинальной реактивной нагрузки параллельно работающих генераторных установок уменьшается на значение допуска.

Числовые значения отдельных классов характеристик должны быть такими, чтобы они могли быть взаимно увязаны по совместимости их отдельных компонентов.

Класс характеристик для электроагрегата выбирают в соответствии с предельными значениями характеристик этого класса.

**П р и м е ч а н и е 15** — Рекомендуется выбирать электроагрегаты более низкого класса, характеристики которых соответствуют его требованиям.

**Приложение ДА**  
(справочное)

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
ссылочным международным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 3046-4:1978 Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Эксплуатационные характеристики. Часть 4. Регулирование скорости	—	*
ISO 3046-5:1978 Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Эксплуатационные характеристики Часть 5. Крутильные колебания	—	*
ISO 8528-1:1993 Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры	—	*
ISO 8528-2:1993 Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели	—	*
ISO 8528-3:1993 Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока для генераторных установок	IDT	ГОСТ ISO 8528-3—2011 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока
ISO 8528-10:1993 Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 10. Измерение воздушного шума методом огибающей поверхности	—	*
IEC 60034-1:2004 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения и эксплуатационные характеристики	IDT	ГОСТ IEC 60034-1—2007 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные и рабочие характеристики
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p><b>Причина</b> — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичные стандарты.</li> </ul>		

Ключевые слова: электроагрегаты, двигатель внутреннего сгорания, термины, определения, испытания, требования безопасности, предельные отклонения, маркировка

---

Редактор *Н.В. Таланова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 11.09.2013. Подписано в печать 10.10.2013. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,15. Тираж 93 экз. Зак. 1145.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.