

Группа Г 18

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
"Энергореновация"
РАО "ЕЭС России"

В.А.Стенин

ВЕНТИЛИ ДЛЯ ПАРА И ВОДЫ

Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЕХОВСКОГО
ЗАВОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Технические условия на капитальный
ремонт

ТУ 34-38-20197-94

Дата введения 01.06.94г.

Генеральный директор
АООТ "ЦКБ Энергомонт"

Д.В.Трофимов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан АООТ "ЦКБ Энергоремонт"

Исполнители:

2. Взамен ТУ 34-38-20197-83.

3. Настоящие технические условия являются переизданием ТУ 34-38-20197-83 в связи с изменением нормативных документов Госстандарта РФ, органов государственного надзора и отраслей промышленности. В ТУ внесены необходимые изменения по наименованиям, обозначениям и отдельным требованиям нормативных документов, на которые даны ссылки в ТУ, с сохранением согласования организациями и предприятиями.

4. Согласовано:

Чеховский завод энергетического машиностроения

Союзэнергоремтрест

ПО "Совэстехэнерго"

Главтехуправление

Примечание. Наименование согласующих организаций и предприятий сохранены без изменения.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

1. Введение	3
2. Общие технические требования	7
3. Требования к составным частям	10
4. Требования к собранному изделию	26
5. Испытания	26
6. Консервация	28
7. Маркировка	29
8. Упаковка, транспортирование и хранение	29
9. Комплектность	30
10. Гарантии	31
Приложение I. Перечень вентилей и техническая характеристика	32
Приложение 2. Перечень документов, упомянутых в ТУ	33
Приложение 3. Материалы составных частей и их заменители	36
Приложение 4. Сводная таблица норм зазоров (натягов)	38
Приложение 5. Перечень контрольно-измерительных инструментов и приборов	41
Лист регистрации изменений	42

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на капитальный ремонт вентилей для пара и воды, изготавливаемые Чеховским заводом энергетического машиностроения (далее по тексту ЧЗЭМ), в течение полного срока службы, установленного согласно ТУ завода-изготовителя.

Перечень вентилей и техническая характеристика приведён в приложении I (обязательное).

I.2. В настоящих ТУ не рассматриваются вопросы ремонта тепловой изоляции, контрольно-измерительных приборов, электроприводов, относящихся к арматуре.

I.3. ТУ являются обязательным документом для предприятий и организаций, производящих ремонт, принимающих из ремонта и эксплуатирующих отремонтированные вентили для пара и воды ЧЗЭМ, а также разрабатывающих на них ремонтную документацию.

I.4. В случае внесения изменений, после утверждения ТУ, в конструкторскую документацию на вентили для пара и воды ЧЗЭМ, применение ТУ разрешается после согласования с организацией – разработчиком настоящих ТУ.

I.5. Перечень документов, упомянутых в ТУ, приведён в приложении 2. Общие виды вентилей приведены на рис. I.2.3.

Примечание. Капитальный ремонт производится с вырезкой вентилей из трубопровода.

Вентиль запорный Ду 10 мм

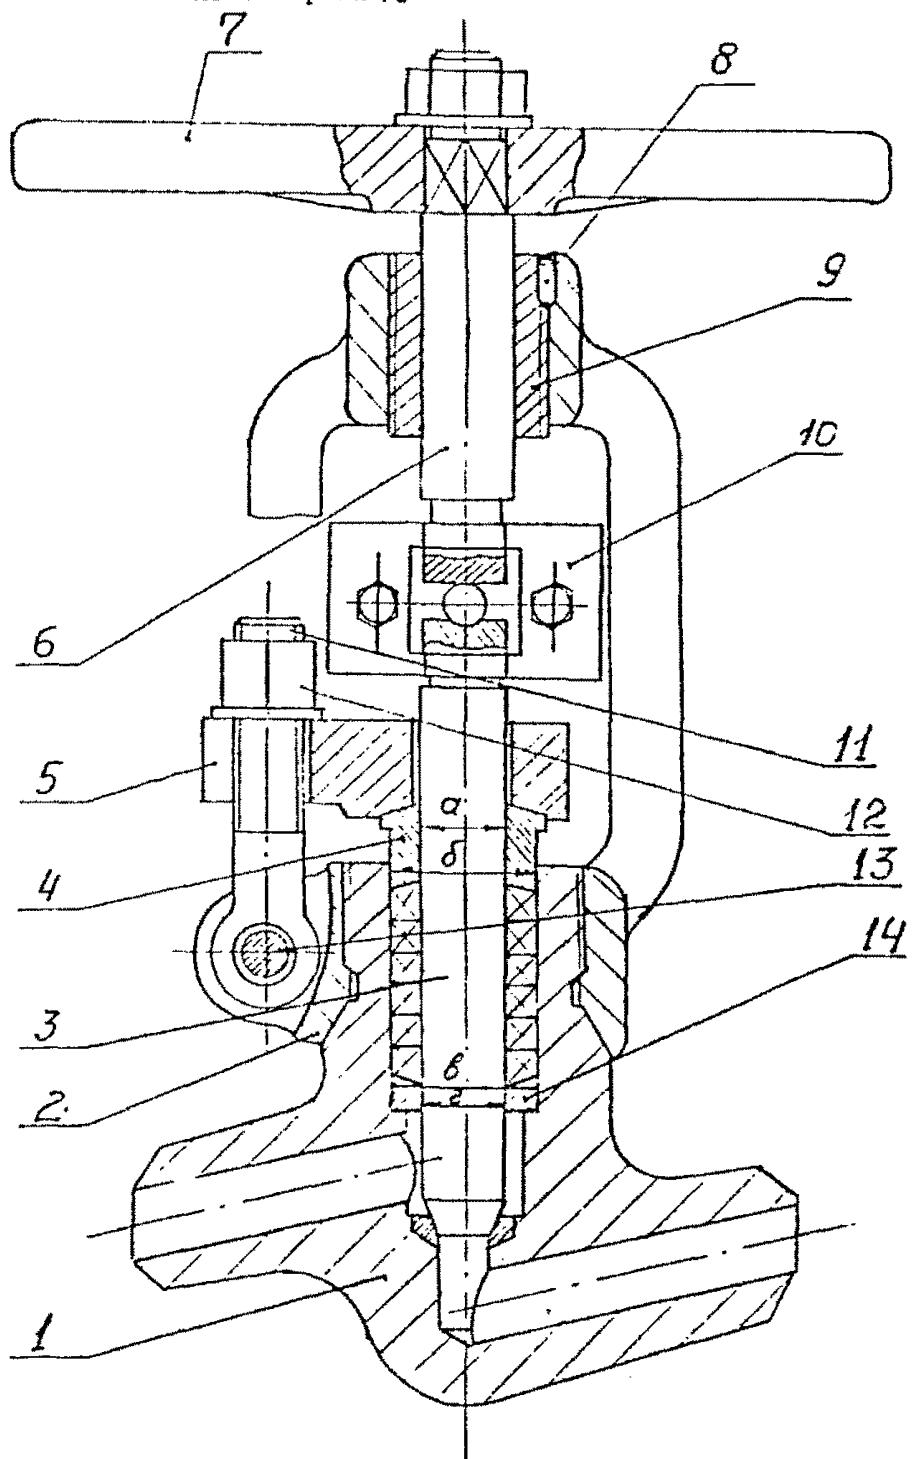


Рис. 1

Вентиль запорный Ду 20, 40, 50 и 65мм

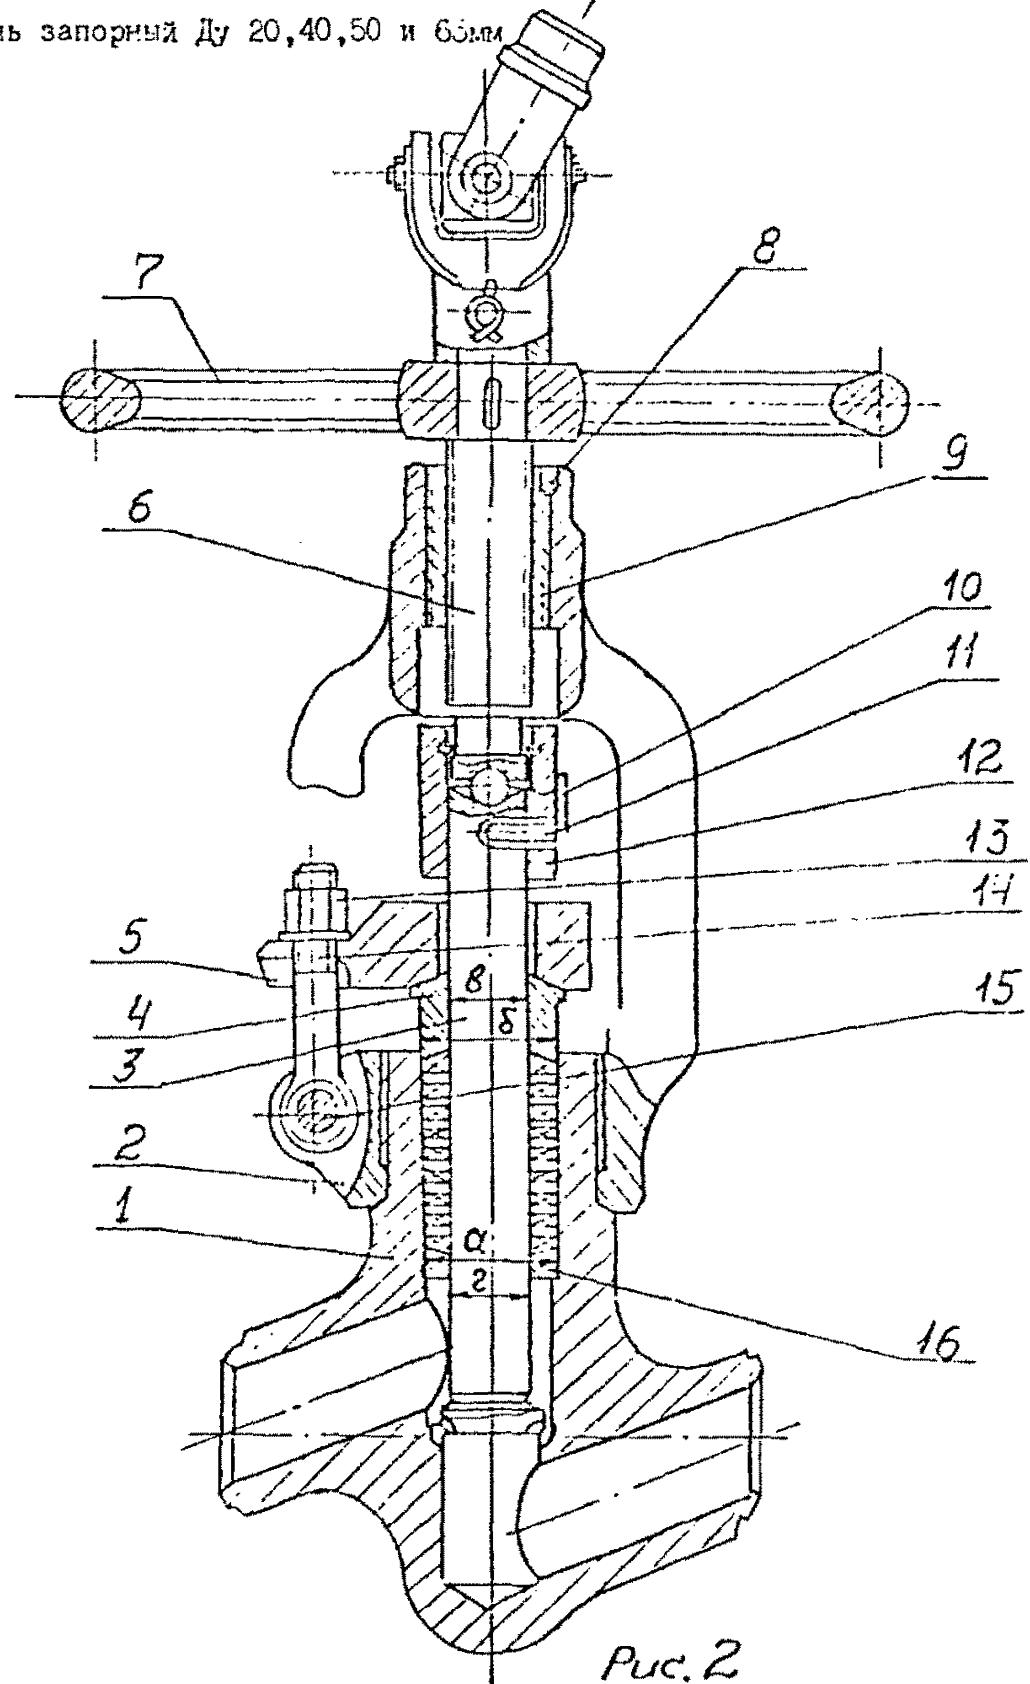


Рис. 2

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ
СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ду 20,40,50 и 65 мм

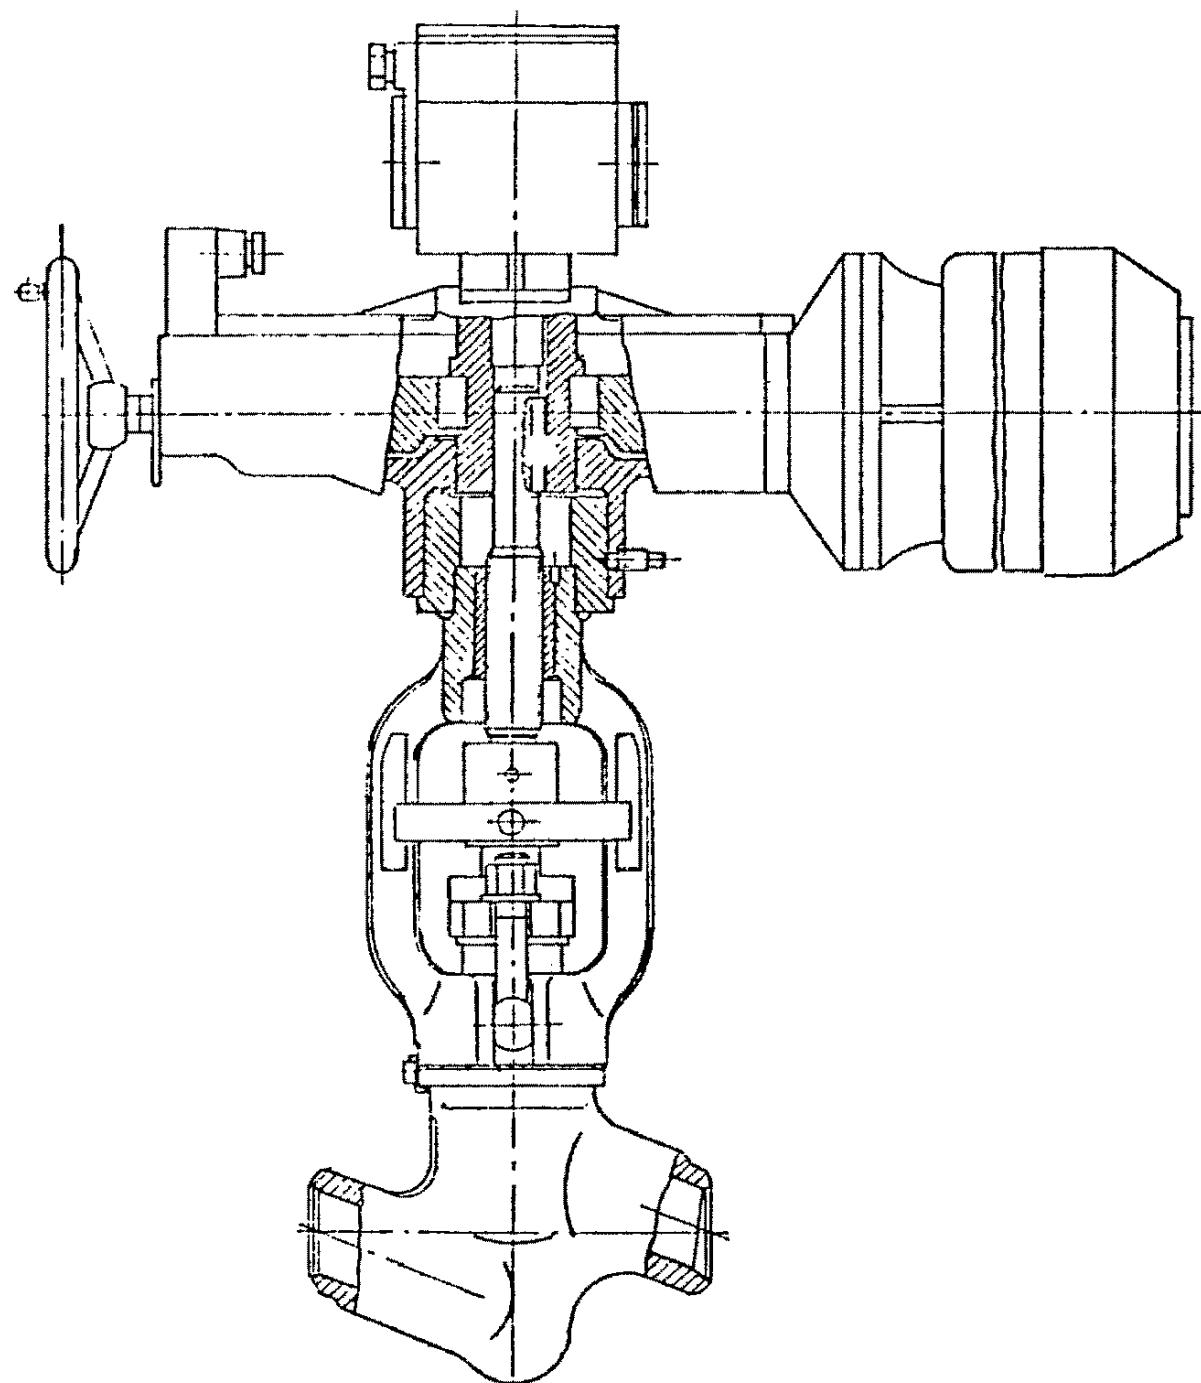


Рис.3

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Материалы и их заменители, применяемые для ремонта венти-
лей, должны соответствовать требованиям рабочей конструкторской до-
кументации и обязательного приложения 3.

2.2. Соответствие материалов, применяемых при ремонте венти-
лей, - требованиям стандартов и технических условий должно удостове-
ряться сертификатами предприятий-поставщиков. При отсутствии серти-
фиктов допустимость применения материалов должна подтверждаться
результатами их лабораторных испытаний.

2.3. Дефекты резьбы (трещины, срыв, вмятины и др.) должны
устанавливаться визуальным контролем.

2.4. Крепёжные изделия подлежат замене при:

1) срыве или смятии более одной нитки на одной из сопрягаемых
поверхностей или при износе резьбы по среднему диаметру, превышаю-
щему пределы допусков по ГОСТ 16093-81, ГОСТ 9562-81;

2) деформации резьбы или отклонении от прямолинейности оси бол-
та, препятствующим свободному завинчиванию;

3) наличие трещин или повреждений граней гаек и головок болтов.

2.5. Поврежденная резьба на корпусных деталях должна восста-
навливаться путём срезания старой и нарезания новой резьбы при усло-
вии обеспечения сборки и прочности соединения.

2.6. Вмятины, задиры, заусенцы на резьбе, а также дефекты нена-
резанной части болтов должны удаляться механической обработкой.

2.7. Гайки должны навинчиваться на болты вручную при одинако-
вом усилии по всей длине резьбы.

2.8. Дефекты шпонок и шпоночных пазов (смятие кромок, увели-
чение паза, трещины и др.) должны устанавливаться техническим осмот-
ром и контролем пазовым калибром по ГОСТ 24121-80 и микрометром

по ГОСТ 4381-87.

2.9. Шпонки со снятыми гранями должны быть заменены новыми.

2.10. Изношенные кромки шпоночных пазов должны быть восстановлены механической обработкой.

Допускается также изготовление нового паза на расстоянии не менее одной четверти длины окружности от старого паза.

2.11. После восстановления шпоночного соединения должны быть обеспечены предельные отклонения ширины шпонки - h_g , паза на валу N_ξ по ГОСТ 23360-78.

2.12. Перед разборкой и дефектацией наружные поверхности должны быть очищены.

2.13. При вырезке и установке вентилей в трубопровод руководствоваться требованиям РД 34.15.027-89.

2.14. При проверке и дефектации вентилей в первую очередь выявляются дефекты следующих деталей и составных частей:

2.14.1. Поверхности штока, соприкасающейся с сальниковой набивкой. Замерить зазоры между штоком и грундбуксой.

2.14.2. Уплотнительных поверхностей корпуса и штока.

2.14.3. Резьбы шпинделя и втулки шпинделя.

2.14.4. Шпинделя (на отсутствие искривлений).

2.15. После разборки все детали вентиля перед дефектацией должны быть очищены от грязи и остатков смазки.

2.16. Детали вентилей, изготовленные (восстановленные) из легированной стали и окончательно прошедшие механическую обработку (после термообработки), перед сборкой должны подвергаться 100% стилоскопированию и проверке на твёрдость.

2.17. Комплектующие изделия, применяемый при ремонте вентилей, должны соответствовать действующим государственным стандартам, техническим условиям и чертежам завода-изготовителя.

2.18. Неуказанные предельные отклонения свободных размеров: отверстий H14, валов $h14$, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

2.19. Допуск цилиндричности, допуск параллельности, допуск радиального биения и несимметричность поверхностей механически обработанных деталей должны находиться в пределах, предусмотренных ГОСТ 24642-81, в соответствии со степенями точности, указанными в чертежах.

2.20. Профиль резьбы на деталях должен соответствовать требованиям ГОСТ 8724-81 и ГОСТ 24705-81.

2.21. На шпинделях и шпильках не допускается подрезы в местах выхода резьбы.

2.22. Поры, раковины и шлаковые включения на уплотнительных поверхностях вентиляй нет допускаются.

2.23. Притирку уплотнительных поверхностей необходимо производить только специальными притирами. Допускается также притирка одной детали по другой.

Шероховатость поверхности под притирку должна быть не ниже $R_a 1,25$.

2.24. На притёртых уплотнительных поверхностях дефекты, "видимые невооруженным глазом" не допускаются.

2.25. Контроль качества притирки производится по шероховатости поверхности согласно ГОСТ 2789-73 и указаниям чертежей по плоскости или конусности (для конических поверхностей). Контроль плоскости производится на контрольной плите по краске (берлинская лазурь). Контроль конусных поверхностей производится с применением специальных калибров по краске.

2.26. Оборудование и приспособления для обработки и сборки, измерительный инструмент и приборы, применяемые при ремонте, должны обеспечивать точность, соответствующую допускам, указанным в рабочих

чертежах и настоящих ТУ.

2.27. Применяемые при ремонте измерительные инструменты и приборы должны пройти метрологическую поверку.

Перечень контрольных инструментов дан в справочном приложении 5.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВНЫМ ЧАСТИМ.

3.1. При ремонте составных частей или замене одной- двух сопрягаемых деталей должны быть обеспечены величины зазоров (натягов), указанных в обязательном приложении 4 и на рис. I, 2, 3.

3.2. Размеры, допуски и шероховатость поверхностей деталей вентиляй после восстановления должны соответствовать чертежам и технологической документации на ремонт.

3.3. Требования к дефектации и ремонту основных составных частей приведены в картах I-II.

3.4. Маховик (поз. 7 рис. I и 2) подлежит замене, если при визуальном контроле обнаружены трещины.

3.5. Штифт (поз. 8 рис. I и 2) подлежит замене, если при визуальном контроле обнаружен износ резьбы по среднему диаметру или ослабление посадки по наружному диаметру.

3.6. Подлежат замене во время ремонта независимо от технического состояния:


I) набивка сальникового уплотнения;

Корпус

Поз. I Рис. I,2

Карта I

Количество на изделие, шт. I

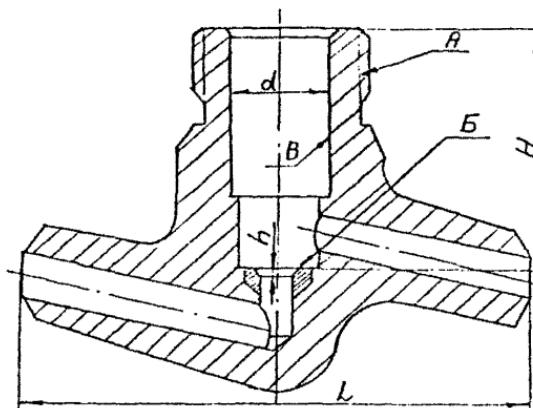

Обозначение чертежа	Размеры по чертежу, мм				Допустимый ремонтный размер, мм	
	H	h	d	L	H	L
588-10-0	58	2	24HII	120 $-1,5$	60,5	115
589-10-0	58	2	24HII	120 $-1,5$	0,5	115
999-20-0(Г,Э)	76	4	30HII	160 $-0,5$ $-1,6$	76,5	165
I230-20-0(Г,Э)	76	4	30HII	160 $0,5$ $-1,6$	78,5	155
I055-40-0(ЦЗ,Э)	145	4	56HII	220 $-1,5$	148	210
I053-50-0(ЦЗ,Э)	155	4	62HII	250 $-1,5$	148	215
I054-50-0(ЦЗ,Э)	145	4	56HII	220 $-1,5$	148	215
I052-65-0(ЦЗ,Э)	155	4	62HII	250 $-1,5$	158	245
I057-65-0(ЦЗ,Э)	155	4	62HII	250 $-1,5$	158	245

Продолжение карты I

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта и контрольный инструмент	Технические требования по чертежу	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Срыв резьбы или износ более 15% по среднему диаметру резьбы	Визуальный контроль, измерение. Шаблоны разъединение Р3, Р4-б6		Замена	
Б	Задирки, забоины, не превышающие глубину 1 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген-глубиномер ШГ-200		1.Шлифовка 2.Притирка	1.Допуск соосности относительно оси В-0,1 мм 2.Шероховатость поверхности не более R_a 0,160
	Задирки, забоины, превышающие глубину 1 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген-глубиномер ШГ-200		1.Наплавка с последующей механической обработкой и притиркой	1.Шероховатость поверхности не более R_a 0,160
B	Прикипание сальниковой набивки и графита	Визуальный контроль		Зачистка	Шероховатость поверхности не более R_z 20

- 13 -


ТУ 34-38-20197-94

Бугель

Поз.2 рис. I,2

Карта 2

Количество на изделие, шт.1

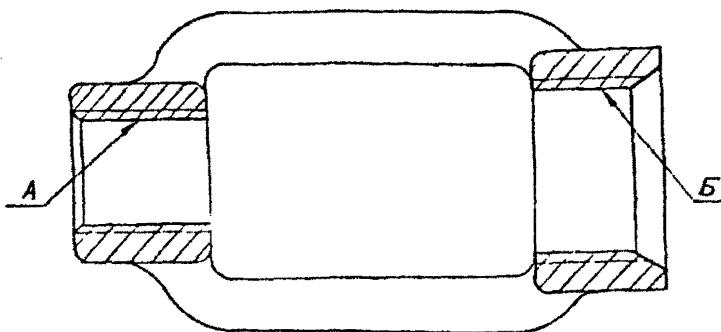


Обоз- наче- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и контрольный инструмент	Техничес- кие тре- бования по чер- тежу	Заключение и рекомен- даемый способ ремонта	Техничес- кие тре- бования после ремонта
A	Срыв резьбы, износ не бо- лее 15% по среднему диаметру резьбы	Визуальный контроль. Измерение. Шаблоны резьбовые Р2, Р3-6Н		Прогонка резьбона- режным инструмен- том	
B	Срыв резьбы, износ выше 15% по сред- нему диамет- ту резьбы	Визуальный контроль. Измерение. Шаблоны резьбовые Р3, Р4-6Н		Замена	

Шток

Поз.3 рис. I

Карта 3

Количество на изделие, шт. I

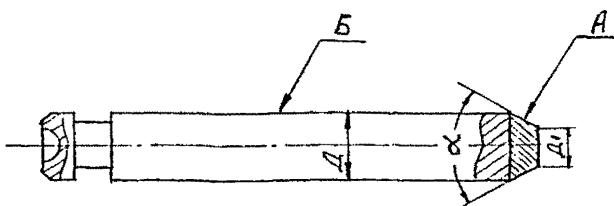

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта и контрольный инструмент	Технические требования по чертежу	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Задиры, вмятины, забоины глубиной до 0,3мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль ШЦ-П-200-0,05 Лупа складная карманная ЛП1-4х	$\lambda = 60^\circ$ $D_1 = 7$ мм	1.Шлифовка. 2.Полировка	1.Допуск соосности относительно оси Б -0,08 мм 2.Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$
	Задиры, вмятины, забоины глубиной свыше 0,3 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль ШЦ-П-200-0,05 Лупа складная карманная ЛП1-4х		1.Наплавка с последующей механической обработкой	1.Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$

Продолжение карты З


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта и контрольный инструмент	Технические требования по чертежу	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Б	Задиры, забоины, вмятины глубиной до 0,2мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль Щ-П-200- -0,05	$D=14$ мм	Шлифовка с последующей полировкой и азотированием	1.Допуск цилиндричности - 0,03 мм 2.Шероховатость поверхности не более R_a 0,160 3.Минимально допустимый размер $-\varnothing$ 13,6 мм
	Задиры, забоины, вмятины глубиной более 0,2 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль Щ-П-200- -0,05		Замена	

Шток

Поз.3 рис.I

Карта 4

Количество на изделие, шт.1

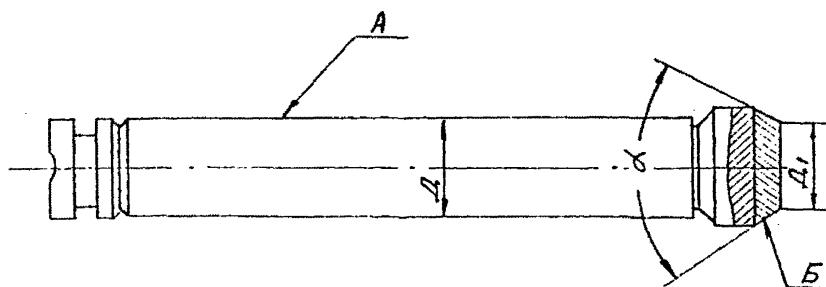

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта и контрольный инструмент	Технические требования по чертежу	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
А	Задиры, забоины, вмятины глубиной до 0,2мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль Щ-Д-200-0,05	$D=18-0,050$ $-0,160$	1. Шлифовка с последующей полировкой и азотированием 2. Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$	1. Допуск цилиндричности $-0,03$ мм 2. Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$ 3. Предельно допустимый размер $\varnothing 19,6$ мм
	Задиры, забоины, вмятины глубиной выше 0,2 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штангенциркуль Щ-Д-200-0,05		Замена	

Продолжение карты 4


Обоз- наче- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и конт- рольный ин- струмент	Техни- ческие требова- ния по чертежу	Заключение и рекомен- дуемый спо- соб ремон- та	Технические требования после ремон- та
Б	Задиры, забоины, вмятины глубиной до 0,3мм	Визуальный контроль. Измерение Шаблон<60°. Лупа склад- ная карман- ная III-4х	$D_1=17^{+0,5}$ $\alpha=40^{\circ}$	Шлифовка с после- дующей притиркой	1. Допуск соос- ности относи- тельно оси A-0,08 мм 2. Шерохова- тость поверх- ности не бо- лее Ra 0,160
	Задиры, забоины, вмятины глубиной свыше 0,3 мм	Визуальный контроль. Измерение Шаблон <60° Лупа склад- ная карман- ная III-4х		Наплавка с после- дующей механи- ческой обработ- кой	I.Шерохова- тость поверх- ности не боле- е Ra 0,160

Шток Поз.3 Рис.2

Карта 5

Количество на изделие, шт. I

Обозначение чертежа	Размер по чертежу D_1 мм	Размер по чертежу D мм	Допустимый раз- мер D_1 мм
I055-40-0(ЦЗ,Э)	31 ^{-0,5}	36 ^{-0,08} _{0,24}	29,5
I054-50-0(ЦЗ,Э)	31 ^{-0,5}	36 ^{-0,08} _{0,24}	29,5
I053-50-0(ЦЗ,Э)	43 ^{-0,5}	36 ^{-0,08} _{0,24}	41,5
I052-65-0(ЦЗ,Э)	43 ^{-0,5}	36 ^{-0,08} _{0,24}	41,5
I057-65-0(ЦЗ,Э)	43 ^{-0,5}	36 ^{-0,08} _{0,24}	41,5

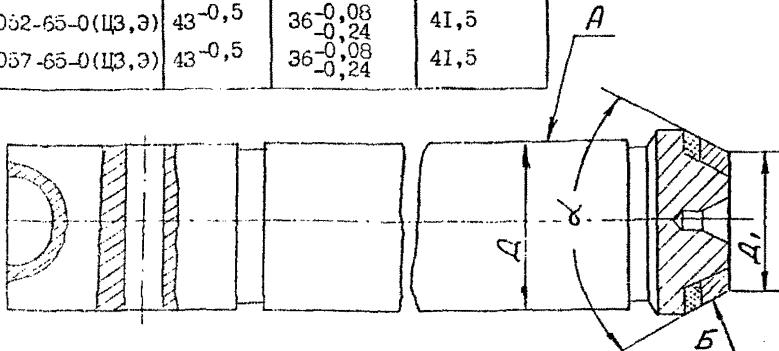

Обоз- нчение	Возможный дефект	Способ уста- новления дефекта и контрольный инструмент	Техничес- кие требо- вания по чертежу	Заключение и рекомен- дуемый спо- соб ремонта	Технические требования после ремонта
А	Задиры, забоины, вмятины глубиной до 0,3 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-П-200- -0,05	Размер D см. таблицу	1. Шлифовка с последующей поли- ровкой и азотиро- ванием 2. Изгото- вить соп- рягаемую деталь поз. 4, 14, 16 фактич. размеру штока	1. Допуск ци- линдричности - 0,03 мм 2. Шерохова- тость поверх- ности не бо- лее 0,160 3. Допустимый размер $\varnothing 35$,
	Задиры, забоины, вмятины глубиной более 0,3 мм	Визуальный контроль. Измерение.		Замена	


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта и контрольный инструмент	Технические требования по чертежу	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
Б	Задиры, вмятины, забоинчи, износ глубиной до 0,3мм	Штангенциркуль ШЦ-П-200-0,03 Визуальный контроль. Лупа складная карманная ЛП1-4	см. таблицу	Шлифовка, притирка	<p>1. Допуск осности поверхности А и конусной поверхности Б не более 0,1 мм</p> <p>2. Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$</p> <p>3. Допустимые размеры см. таблицу</p>
	Задиры, вмятины, забоинчи, износ глубиной выше 0,3мм	Визуальный контроль. Лупа складная карманная ЛП1-4		Наплавка с последующей механической обработкой	<p>1. Допуск осности поверхности А и конусной поверхности Б не более 0,1 мм</p> <p>2. Шероховатость поверхности не более $R_a 0,160$</p> <p>3. Допустимые размеры см. таблицу</p>

Шпиндель

Поз.6 рис. I

Карта 6

Количество на изделие, шт. I

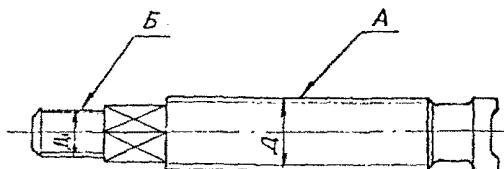


Обоз- наче- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и контрольный инструмент	Техничес- кие тре- бования по чертежу	Заключение и рекомен- дуемый спо- соб ремон- та	Технические требования после ремонта
А Б	Срыв резь- бы или из- нос более 15% по среднему диаметру резьбы	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль Щ-П-200- 0,05 Шаблоны резьбовые Р4, Р6-6е	Резьба трап. 16x4	Замена	

Шпиндель Поз.6 рис.2

Карта 7

Количество на изделие, шт. I

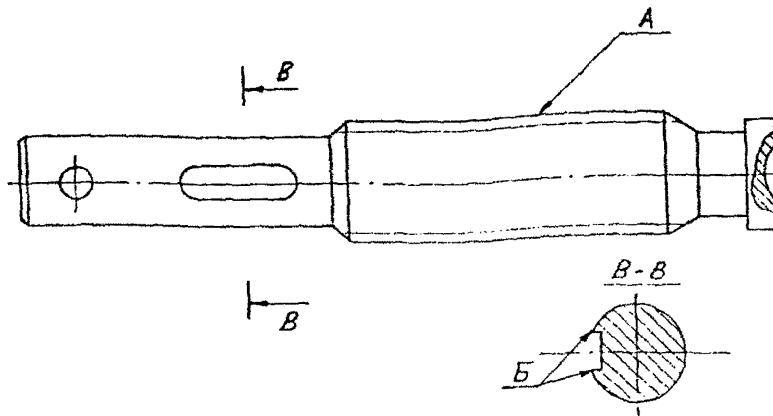


Обоз нение	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и конт- рольный инструмент	Техни- ческие требова- ния по чертежу	Заключение и рекомен- дуемый спо- соб ремон- та	Технические требования после ремон- та
A	Срыв резь- бы, износ более 15% по среднему диаметру резьбы	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-П-200- 0,05 Шаблонки резьбовые Трап.Рс-7с	Резьба Трап.3бх6	Замена	
B	Смятие кромок шпоночного паза	Визуальный контроль. Измерение. калибр пазовый 10Н9	Ширина паза 8-0,036	1. Опиловка. 2. Фрезерова- ние нового паза на рас- стоянии 1/4 длины окружности от старого паза	I. Допустимые отклонения ра- мера на ширину паза в пределах до- пуска на из- гтовление. 2. Шероховатос- ти поверхности не более $R_s 20$

Втулка резьбовая

Поз.9 рис.1,2

Карта 8

Количество на изделие, шт. 1

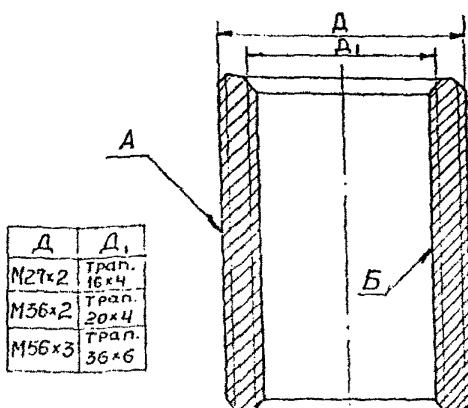


Обоз- наче- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и ком- плектующий инструмент	Техничес- кие тре- бования по чер- тежу	Заключение и рекомен- даемый спо- соб ремонта	Технические требования после ремонта
A	Смятие, износ или сырые резь- бы более 15% по среднему диаметру	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-П-200-	См. таблицу	Замена	
B		0,05 Шаблоны резьбовые ГРАЛ.Р4-7е ГРАЛ.Р5-7е ГРАЛ.Р6-7е Р2-6е Р3-6е			

Грундбукса Поз.4, II Рис. I,2
Количество на изделие, шт. I

Карта 9

Номер чертежа	D	D_1
588-10-0	24 $-0,065$ 24 $-0,195$	14 $+0,11$
589-10-0	24 $-0,065$ 24 $-0,195$	14 $+0,11$
999-20-0(Г,Э)	30 $-0,065$ 30 $-0,195$	18 $+0,13$
1230-20-0(Г,Э)	30 $-0,065$ 30 $-0,195$	18 $+0,13$
I055-40-0(ЦЗ,Э)	56 $-0,1$ 56 $-0,29$	36 $+0,16$
I053-50-0(ЦЗ,Э)	62 $-0,1$ 62 $-0,29$	36 $+0,16$
I054-50-0(ЦЗ,Э)	56 $-0,1$ 56 $-0,29$	36 $+0,16$
I052-65-0(ЦЗ,Э)	62 $-0,1$ 62 $-0,29$	36 $+0,16$
I057-65-0(ЦЗ,Э)	62 $-0,1$ 62 $-0,29$	36 $+0,16$

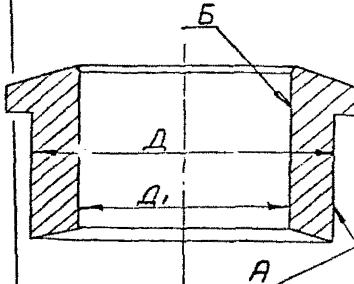


Обозн. начес- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и конт- рольный инструмент	Техничес- кие тре- бования по че- ртежу	Заключение и рекомен- дируемый спо- соб ремонта	Технические требования после ремон- та
A	Задиры, коррозия, вмятины глубиной до 0,2мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-II-200- 0,05	См. таблицу	Зачистка	1.Отсутствие задиров и следов корро- зии 2.Несоосность поверхностей не более 0,1м 3.Шерохова- тость поверх- ности не бо- лее R_z 20
B	Задиры, коррозия, вмятины глубиной свыше 0,2 мм	Визуальный контроль. Измерение Штанген- циркуль ШЦ-II-200- 0,05		Замена	

Планка нажимная Поз. 5 рис. I,2

Карта 10


Количество на изделие, шт. I

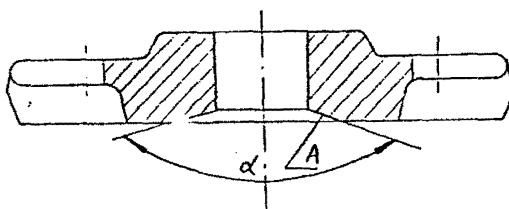

Обоз- наче- ние	Возможный дефект	Способ уста- новления де- фекта и конт- рольный ин- струмент	Техничес- кие тре- бования по черте- жу	Заключение и рекомен- даемый спо- соб ремонта	Технические требования после ремонта
A	Задиры, коррозия, вмятины	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШГ-200 Шаблон < 146°	$\alpha = 146^{\circ}$	Зачистка, шлифовка	Отсутствие задиров, вмя- тин и следов коррозии

количество на изделие, шт. I

Номер чертежа	D	D ₁
588-10-0	24 ^{-0,065} _{-0,195}	14 ^{+0,11}
589-10-0	24 ^{-0,055} _{-0,195}	14 ^{+0,11}
999-20-0(Г,Э)	30 ^{-0,065} _{-0,195}	18 ^{+0,13}
1230-20-0(Г,Э)	30 ^{-0,065} _{-0,195}	18 ^{+0,13}
I055-40-0(ЦЭ,Э)	56 ^{-0,1} _{-0,29}	36 ^{+0,16}
I053-50-0(ЦЭ,Э)	62 ^{-0,1} _{-0,29}	36 ^{+0,16}
I054-50-0(ЦЭ,Э)	56 ^{-0,1} _{-0,29}	36 ^{+0,16}
I052-65-0(ЦЭ,Э)	62 ^{-0,1} _{-0,29}	36 ^{+0,16}
I057-65-0(ЦЭ,Э)	62 ^{-0,1} _{-0,29}	36 ^{+0,16}

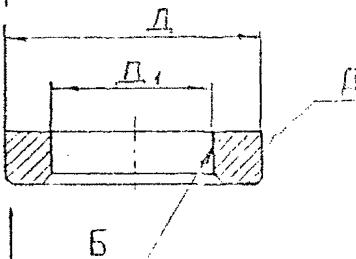

Обоз- нение	Возможный начес- дфект	Способ уста- новления де- фекта и контрольный инструмент	Техничес- кие требо- вания по чертежу	Заключение и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта
A	Зазоры, коррозия, вмятины глубиной до 0,2мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-П-200- -0,05	См. таблицу	Зачистка	1.Отсутствие зазоров и следов кор- розии 2.Несоосност поверхностей не более 0,1мм 3.Шерохова- тость поверх- ности не бо- лее R_z^{20}
B	Задиры, коррозия, вмятины глубиной свыше 0,2 мм	Визуальный контроль. Измерение. Штанген- циркуль ШЦ-П-200- -0,05		Замена	

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОБРАННОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Перед сборкой все отремонтированные или вновь изготовленные детали должны пройти технический контроль.

4.2. Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнения, не иметь повреждений на обработанных поверхностях, внутренние полости корпусов продуть сжатым воздухом.

4.3. Сборку вентилей производить в соответствии с требованиями технических условий и чертежей.

4.4. Все трущиеся поверхности деталей вентилей должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

4.5. При сборке вентилей обеспечить плавность хода подвижных частей, а также сопряжение деталей.

4.6. Собранные вентили должны плавно открываться и закрываться вращением маховика усилием одного человека.

4.7. В собранных вентилях гайки болтов должны быть затянуты без перекосов. Концы болтов и шпилек должны выступать над гайками не менее, чем на один виток и не более, чем на три витка резьбы.

4.8. При сборке резьбу шпинделя и откидных болтов смазать тонким слоем пасты БНИИП-232 по ГОСТ 14068-79. Резьбу корпуса и бугеля смазать смазкой, состоящей из графита тигельного ГОСТ 4596-75 (5 частей по весу) и смазки К-17 ГОСТ 10877-76 (8 частей по весу).

4.9. При сборке вентилей Ду 10,20 мм бугель приварить к корпусу в соответствии с конструкторской документацией.

5. ИСПЫТАНИЯ

5.1. Все вентили после ремонта должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность и плотность на пробное давление в соответствии с ГОСТ 356-80.

5.2. В объём испытания вентилей входят:

5.2.1. Гидравлическое испытание каждого вентиля на прочность, а также на плотность разъёмных соединений и сальникового уплотнения.

5.2.2. Гидравлическое испытание на плотность затвора вентиля.

5.3. Гидравлическое испытание вентилей необходимо проводить предварительно отфильтрованной водой с температурой 293⁰К (плюс 20⁰С)

5.4. Перед проведением гидравлического испытания наружные поверхности корпусов вентилей должны быть очищены от загрязнений и жировых пятен и осущены.

5.5. При заполнении вентилей водой необходимо полностью удалить воздух из их внутренних полостей.

5.6. До гидроиспытания производится два полных закрытия и открытия затвора вентилей для проверки плавности хода подвижных частей.

5.7. Испытание на прочность производится пробным давлением с выдержкой 3 мин. После выдержки давление плавно снижается до рабочего и производится осмотром корпуса.

5.8. Вентили считаются выдержавшими испытание на прочность и плотность металла, если не будет обнаружено пропуска воды и отпотевания деталей.

5.9. Испытание на плотность соединений и сальниковой набивки производится при поднятом затворе и заглушенных патрубках давлением равным 1,25 рабочего.

5.10. Продолжительность гидравлического испытания на плотность 5 мин. Вентили считаются выдержавшими испытания на плотность, если не обнаружено пропуска воды.

5.11. Испытание герметичности затвора вентилей производится при двукратном подъёме и опускании затвора.

Перед испытанием уплотнительные поверхности затвора должны быть обезжирены.

5.12. Вентили с электроприводом после сборки должны быть испытаны на плотность затвора при закрытии его электроприводом.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

6.1. После гидравлических испытаний вода из вентилей должна быть спущена и внутренние полости просушены путём обдувки сухим сжатым воздухом.

6.2. Все неокрашенные или не имеющие антикоррозийных покрытий наружные обработанные поверхности деталей вентилей должны быть подвергнуты консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты В3-І. Срок действия консервации должен соответствовать сроку гарантии клапана.

6.3. Поверхности, подлежащие консервации, должны быть очищены от пыли, грязи, коррозии и других загрязнений.

Консервация деталей должна производиться не позднее, чем через два часа после подготовки поверхности.

6.4. Консервация должна производиться консистентными или жидкими смазками в зависимости от условий хранения и транспортировки применительно к изделиям группы II по ГОСТ 9.014-78.

В качестве защитных консистентных материалов рекомендуется смазка ПЖК по ГОСТ 19537-74.

В качестве жидких защитных материалов может применяться масло консервационное К-17 по ГОСТ 10877-76, масло консервационное НГ-203 по ОСТ 38.01436-87, масло консервационное НГ-204У по ГОСТ 18974-83.

6.5. Консервация должна производиться в помещении с температурой воздуха не ниже 285⁰К (плюс 12⁰С).

6.6. Слой нанесенного консервирующего материала должен быть сплошным, без подтёков, воздушных пузырей и инородных включений.

6.7. Консервация должна обеспечить защиту вентиляй от коррозии в период транспортировки и хранения.

6.8. Отдельные детали вентиляй, не поступающие сразу на сборку, а также детали, после разборки вентиляй, не поступающие сразу в ремонт, также должны быть подвергнуты консервации.

7. МАРКИРОВКА

7.1. Выдержавшие испытания вентили после покраски маркируются цифровыми и буквенными клеймами ударным способом.

7.2. Маркировка должна содержать следующее:

сокращенное наименование предприятия, выполнившего ремонт вентиля;

год, в котором выполнен ремонт;

личный знак технического контролера, проводившего приёмо-сдачные испытания вентиля.

7.3. Маркировка наносится на зачищенных местах горловин корпусов вентиляй.

8. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Перед упаковкой затворы вентиляй должны быть плотно закрыты, а патрубки корпусов заглушены специальными заглушками. Заглушки (пробки) изготавливаются по технической документации завода-изготовителя.

8.2. Транспортирование вентиляй может осуществляться любым видом транспорта.

8.3. Для перевозки на дальние расстояния вентили должны быть упакованы в жёсткую тару по ГОСТ 2991-85. Маркировка тары должна соответствовать ГОСТ 14192-77.

8.4. Допускается транспортировка вентилей автотранспортом без тары, при этом вентили должны быть защищены от повреждения при погрузке, транспортировании и выгрузке.

8.5. Отремонтированные вентили должны храниться по группе условий С по ГОСТ 15150-88.

При хранении должна исключаться возможность деформации вентилей.

8.6. При продолжительности хранения, превышающей срок действия консервации, Заказчиком должна быть произведена переконсервация.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1. Вентили, сдаваемые в ремонт, должны быть укомплектованы сборочными единицами и деталями, предусмотренными конструкторской документацией и сопровождаться паспортом завода-изготовителя, начиная с Ду 50 мм и выше.

9.2. При отсутствии составных частей, Заказчик передает Исполнителю запасные части из ЗИП. При их отсутствии вопрос решается совместно Заказчиком и Исполнителем.

9.3. При сдаче вентилей в ремонт допускается отсутствие отдельных крепёжных деталей (болтов, гаек, штифтов), предусмотренных конструкцией.

9.4. Выдача вентилей из ремонта должна быть оформлена актом, в котором должно быть отражено соответствие технического состояния вентилей после ремонта требованиям нормативно-технической документации на ремонт.

9.5. Отремонтированные вентили сопровождаются паспортом. В паспорте должны быть сделаны записи о проведённом ремонте, дате выпуска из ремонта, гарантиях Исполнителя по соответствию вентилей требованиям настоящих ТУ, дате консервации и сроке ее действия.

9.6. Вентили должны отправляться Заказчику без сальниковой набивки уплотнения штока (шпинделя). Набивка должна поставляться Заказчику одновременно с вентилями в отдельной упаковке.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Предприятие, производившее ремонт, гарантирует соответствие отремонтированных вентилей требованиям настоящих ТУ при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня начала эксплуатации или 30 месяцев со дня сдачи Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
вентиляй и техническая характеристика

Обозначение изделия (№ чертежа)	Условный проход, Ду, мм	Рабочая среда	Параметры рабочей среды	
			Давление, мПа	Температура, °C
588-10-0	10	Вода	37,3	280
589-10-0	10	Пар	25,1	545
999-20-0(Г,Э)	20	Пар	25,	545
I230-20-0(Г,Э)	20	Вода	37,3	280
I055-40-0(ЦЗ,Э)	40	Пар	25,1	545
I053-50-0(ЦЗ,Э)	50	Пар	13,7	560
I054-50-0(ЦЗ,Э)	50	Вода	37,3	280
I052-65-0(ЦЗ,Э)	65	Вода	23,5	250
I057-65-0(ЦЗ,Э)	65	Пар	9,8	540

Примечание. В обозначении изделия буквенные индексы обозначают вид привода или приводной головки: 0 - отсутствие привода (маховик); Г - муфта шарнирная (шарнир Гука); ЦЗ - приводная головка с цилиндрической зубчатой передачей; Э - встроенный электропривод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УПОМЯНУТЫХ В ТУ

Наименование документа	Обозначение документа	Год издания, утверждения, кем издан	Примечание
I	2	3	4
Штангенглубиномеры. Технические условия	ГОСТ 162-90		Приложение 5
Штангенициркули. Основные параметры. Технические требования	ГОСТ 166-89		Приложение 5
Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие	ГОСТ 356-80		п.5.1
Линейки измерительные металлические. Основные параметры и размеры. Технические требования	ГОСТ 427-75		Приложение 5
Шаблоны резьбовые. Технические условия	ТУ2-034-228-88		Приложение 5
Сталь углеродистая качественная конструкционная. Технические условия	ГОСТ 1050-88		Приложение 3
Отливки из серого чугуна с пластичным графитом. Общие технические условия	ГОСТ 1412-85		Приложение 3
Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики	ГОСТ 2789-73		п.2.25
Ящики дошатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия	ГОСТ 2991-85		п.8.3
Маркировка грузов	ГОСТ 14192-77		п.8.3

I	2	3	4
Микрометры ручажные. Технические условия	ГОСТ 4381-87		п.2.8 Приложение 2
Сталь легированная, конструкционная. Марки и технические требования	ГОСТ 4543-71		Приложение 3
Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 8724-81 ГОСТ 24705-81		Приложение 3 п.2.20
Резьба метрическая	ГОСТ 25706-83		Приложение 5
Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования	ГОСТ 9014-78		п.6.2
БСЭНС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования	ГОСТ 9433-80		п.4.4
Смазка ЦИАТИМ-221			
Технические условия			
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы	ГОСТ 10061-75		карта
Масло консервационное. К-17. Технические требования	ГОСТ 10877-76		п.4.8 п.6.4
Масло консервационное НГ-203. Технические условия	ОСТ 38.01436-87		п.6.4
Маткины, приборы и другие технические изделия	ГОСТ 15150-88		п.8.5
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором	ГОСТ 16093-81		п.2.4.1

I	2	3	4
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапециoidalная однозаходная. Допуски	ГОСТ 9562-81		п.2.4.1
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки	ГОСТ 18175-78		Приложение З
Масло консервационное НГ-2049. Технические условия	ГОСТ 18974-83		п.6.4
Смазка пластиичная ПВК. Технические условия	ГОСТ 19537-83		п.6.4
Сталь теплоустойчивая. Технические условия	ГОСТ 20072-74		пр.2
Шпонки приэматические. Размеры, допуски и посадки	ГОСТ 23360-78		п.2.11
Калибрь пазовые для размеров св.3 до 50 мм. Конструкция и размеры	ГОСТ 24121-80		п.2.8
Руководящий документ. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций. (РГМ-1С-89)	РД 34.15.027-89	Минэнерго 4.02.89г.	п.2.13
Грундбуксы. Размеры и технические требования	СТП 22-71	ЧЗ ЭМ 1.12.71г.	Приложение З
Кольцо сальника	СТП-23-71	ЧЗ ЭМ 1.12.71г.	Приложение З
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски, формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения	ГОСТ 24642-81		п.2.19
Паста ВНИИ НП-232. Технические условия	ГОСТ 14068-79		п.4.8
Графит тигельный	ГОСТ 4596-75		п.4.8

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Обязательное

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И ИХ
МАТЕРИАЛЫ-ЗАМЕНЯТЕЛИ

Поз.	Наименование составной части	Обозначение чертежа составной части	Марка материала	
			по чертежу	заменителя
1	2	3	4	5
Вентили Ду 10,20 мм				
			Рис. 1,2,3	
	Корпус	589-10-I	Сталь I2Х1МФ	-
	Бугель	589-10-2	Сталь I2Х1МФ	-
	Шток	569-10-	Сталь 25Х1МФ	Сталь 25Х2МФ
	Ось болта от- кидного	588-10-I3	Сталь 38ХВФЮ	Сталь 38Х2МЮ
	Болт откидной	588-10-II	Сталь 38ХВФЮ	Сталь 38Х2МЮ
	Шпиндель	588-10-5	Сталь 35Х	Сталь 30Х
	Втулка резьбовая	588-10-9	Бронза Бр АЗ-9-4	Бронза Бр АЗМц 10-3-1,5
	Ползун с плашкой	588-10-10	Сталь 25	Сталь 20
	Корпус	588-10-I	Сталь 20	-
	Бугель	588-10-2	Сталь 25	-
	Шток	588-10-3	Сталь 30Х13	Сталь 20Х13
	Бугель	998-20-3	Сталь 25	-
	Шток	998-20-2	Сталь 25Х1МФ	Сталь 25Х2МФ
	Планка нажимная	СП128-72-04	Сталь 45	Сталь 35
	Шпиндель	998-20-4	Сталь 35Х	Сталь 30Х
	Втулка резьбовая	СП124-71-I2	Бронза Бр АЗ9-4	Бронза Бр АЗМц 10-3-1,5
	Муфта	998-20-3Э	Сталь 35	Сталь 45
	Корпус	999-20-I	Сталь I2Х1МФ	-
	Рукоятка	998-20-7Т	Чугун С4-15	Чугун С4-18

I	2	3	4	5
Вентили Ду 40,50,65 мм Рис.2,3				
	Корпус	I054-50-I	Сталь 20	-
	Шток	I054-50-2	Сталь 25Х1МФ	Сталь 25Х2МФ
	Ползун	I052-65-I3 ^a	Стр.3	Сталь 35
	Бугель	I052-65-3	Сталь 35	-
	Планка нажимная	I052-65-4	Сталь 35	Сталь 40
	Шпиндель	I052-65-6	Сталь 35Х	Сталь 40Х
	Муфта	I052-65-5 ^a	Сталь 35Х	Сталь 40Х
	Втулка резьбовая	СТП-24-71-II3	БрАЖМ 10-3-1,5	БрАЖ-4
	Грундбукса	СТП 22-71-I05	Сталь 30Х13	Сталь 35
	Кольцо сальника	СТП 23-71-05	Сталь 30Х13	Сталь 35
	Корпус	I052-65-I	Сталь 20	-
	Шток	I052-65-2	Сталь 25Х1МФ	Сталь 25Х2МФ
	Шпиндель	I052-65-9	Сталь 35Х	Сталь 40Х
Примечание:				
Стали:		20,25,30,35,45	ГОСТ 1050-88	
		30Х, 35Х, 40Х	ГОСТ 4543-71	
		20Х13, 30Х13	ГОСТ 5632-72	
		I2Х1МФ, 25Х1МФ, 25Х2МФ, I2МХ, 25Х2МФ, I2ХМФ	ГОСТ 20072-74	
		38ХВ90, 38Х2М0А, 38ХМ0А	ГОСТ 4543-71	
Чугун:		C4-15, C4-18	ГОСТ 1412-85	
		БрАЖ-9-4		
Бронза:		БрАЖМ 10-3-1,5	ГОСТ 18176-78	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

НОРМЫ ЗАЗОРОВ (НАТЯГОВ)

Размеры в мм

Обозн. чение сопр.	Позиция сопряга- емой со- ставной части	Наименова- ние сопря- гающей составной части	Сообщение составной части	Размер по чертежу	Зазор (+),натяг(-), мм		Допустимый без ремонта
					по чер- тежу	при капи- таль- ном ремон- те	
I	2	3	4	5	6	7	8
Вентиль 588-10-0, 589-10-0 Рис. I							
a	3	Шток	588-10-3 ^a 589-10-3	14-0,050 14-0,160	+0,050	+0,55	+0,55
	4	Грундбукса	СТП 22-7I	14+0,II	+0,270		
б	I	Корпус	588-10-I 589-10-I	24+0,130 24+0,	+0,13	+0,70	+0,70
	4	Грундбукса	СТП-22-7I	24-0,065 24-0,195	+0,325		
в	I	Корпус	588-10-I 589-10-I	24+0,13	+0,13		
	14	Кольцо сальника	СТП-23-7I	24-0,065 24-0,195	+0,325	+0,65	+0,65
г	3	Шток	588-10-3 589-10-4	14-0,50 14-0,160	+0,15	+0,70	+0,70
	14	Кольцо сальника	СТП-23-7I	14,I + 0,I + 0,370			
Вентиль 999-20,0-(Г,Э), 1230-20-0 (Г,Э) Рис.2,3							
а	3	Шток	998-20-2	18-0,050 18-0,160	+0,050	+0,55	+0,55
	4	Грундбукса	СТП 22-7I	18+0,II	+0,270		

I	2	3	4	5	6	7	8
б	I	Корпус	999-20-I	30 ^{+0,11}	0,II	+0,75	0,75
	4	Грундбукса	СТП-22-71	30 _{-0,195} ^{0,065}	+0,305		
в	I	Корпус	999-20-I	30 ^{+0,11}	+0,II	+0,75	+0,75
	16	Кольцо сальника	СТП-23-71	30 _{-0,195} ^{0,065}	+0,305		
г	3	Шток	998-20-2	18 _{-0,160} ^{-0,030}	+0,25	+0,95	+0,95
	14	Кольцо сальника	СТП-23-71	18,2 ^{+0,11}	+0,270		
Вентиль I055-40-0(ЦЗ,Э), I054-50-0(ЦЗ,Э) Рис.2,3							
а	I	Корпус	I054-50-I	56 ^{+0,19}	+0,19	+0,95	+0,95
	16	Кольцо сальника	СТП-23-71	56 _{-0,29} ^{-0,10}	+0,48		
б	I	Корпус	I054-50-I	56 ^{+0,19}	+0,19	+0,95	+0,95
	4	Грундбукса	СТП 22-71	56 _{-0,29} ^{-0,10}	+0,48		
в	3	Шток	I054-50-2	36 _{-0,24} ^{-0,08}	+0,58	+1,60	+1,60
	4	Грундбукса	СТП 22-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		
г	3	Шток	I054-50-2	36 _{-0,24} ^{-0,08}	+0,58	+1,60	+1,60
	16	Кольцо сальника	СТП 23-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		
Вентиль I053-50-0 Рис.2,3							
а	I	Корпус	I052-65-I-	62 ^{+0,19}	+0,19	+0,80	+0,80
	16	Кольцо сальника	СТП 23-71	62 _{-0,29} ^{-0,10}	+0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8
б	I	Корпус	I052-65- -I-01	62 ^{+0,19}	+0,19	+0,85	+0,85
	II	Грундбукса	СТП 22-71	62 ^{-0,10} _{-0,29}	+0,48		
в	3	Шток	I052-65-2	36 ^{-0,08} _{-0,24}	+0,58	+I,65	+I,65
	II	Грундбукса	СТП 22-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		
г	3	Шток	I052-65-2	36 ^{-0,080} _{-0,240}	+0,58	+I,55	+I,55
	I	Кольцо сальника	СТП 23-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		
<u>Вентили I052-65-0(ЦЗ,Э) I057-65-0(ЦЗ,Э) Рис.2,3</u>							
а	I	Корпус	I052-65-1	62 ^{+0,19}	+0,19	+0,85	+0,85
	I6	Кольцо сальника	СТП 23-71	62 ^{-0,10} _{-0,29}	+0,48		
б	I	Корпус	I052-65-1	62 ^{+0,19}	+0,19	+0,85	+0,85
	4	Грундбукса	СТП 22-71	62 ^{-0,10} _{-0,29}	+0,48		
в	3	Шток	I052-65-9	36 ^{-0,08} _{-0,24}	+0,58	+I,70	+I,70
	4	Грундбукса	СТП 22-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		
г	3	Шток	I052-65-9	36 ^{-0,08} _{-0,24}	+0,58	+I,72	+I,72
	I6	Кольцо сальника	СТП 23-71	36,5 ^{+0,16}	+0,90		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Наименование, предел измерения	НТД на изделие
1. Дупы, типы, основные параметры Общие технические требования	ГОСТ 25706-83
2. Штангенциркуль ШЦ-Л-200-0,05	ГОСТ 166-89
3. Штангенглубиномер ШГ-200	ГОСТ 162-90
4. Калибр лазовый ЙОН9	ГОСТ 24121-80
5. Шаблоны резьбовые Р 2- Р 6 Трап. Р4-Р6	ТУ 2-034-228-88
6. Микрометры рычажные МР-25,50	ГОСТ 4381-87
7. Линейки измерительные металлические	ГОСТ 427-75

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов(страниц)	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входя-щий № сопро-водит. докум.	Под-пись	Дата
изме-нён-ных	заме-нён-ных	но-вых	анну-лиро-ван-ных			

Рот.АО "ЦКБ Энергоре. инт",
п.л. 2;I, кол.экз.500, заказ № 520