

ГОССТРОЙ РСФСР
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

УД
9.26

СЕРИИ - 125/75/

КОМПЛЕКСНЫЕ СЕРИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ЧАСТЬ 9. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
РАЗДЕЛ 926 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

15954-12
ЦЕНА 0-99

КОМПЛЕКСНЫЕ СЕРИИ 125/75/— ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ЧАСТЬ 9 УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
РАЗДЕЛ 926 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

РАЗРАБОТАН
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ГОССТРОЯ РСФСР


РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ПРИКАЗ №6 от 17.07.1979 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Лист	Стр.
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА	1	2
СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	2	3
УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	3	4
УСТАНОВКА СПРЕМЯНКИ ЛАЗА НА КРОВАЛЮ. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ	4	5
ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВАЛЮ АК-01	5	6
ДЕТАЛИ ОБЛИЦОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ. СХЕМА УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛЬ ПРОПУСКА САНТЕХНИЧЕСКОГО СТОЯКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ. ДЕТАЛЬ ПРОПУСКА ОТОПИТЕЛЬНОГО СТОЯКА, ДЕТАЛЬ ВЫХОДА КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА.	6	7
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ АК-0 С КРЫШНЫМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ ТИПА КЦ3-90 №4, 5 и 6 И С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗОНТОМ	7	8
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗОНТАМИ В СЕЧ. 0,1м ² И 0,25м ²	8	9
ДЕТАЛИ КРОВАЛЯ	9	10
УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОПОРНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИОСТОЛКИ И ТЕЛЕАНТЕННЫ. УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОПЯЖЕК ТЕЛЕАНТЕННЫ И РАДИОСТОЛКИ	10	11
УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА. ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ТРАПОВ.	11	12


НАИМЕНОВАНИЕ	Лист	Стр.
ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПРИ ПОЯСНОЙ РАЗДЕЛКЕ СТЕН ТОЛЩИНЫ 300, 350, 400 ММ	12	13
ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПАНЕЛЯХ ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ СТЕН ТОЛЩИНЫ 350, 400, 450 ММ	13	14
ФРАГМЕНТЫ ФАСАДОВ. ВАРИАНТЫ ВХОДОВ В ЛЕСТИЧНУЮ КЛЕТКУ.	14	15
ВХОД В ЛЕСТИЧНУЮ КЛЕТКУ ДЕТАЛИ.	15	16
ДЕТАЛИ ПОЛОВ	16	17
УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ.	17	18
УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ В САНУЗЛАХ.	18	19
УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К НАРУЖНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С БРУСКОМ.	19	20
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД-1÷ПД-3;		
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В ПРОДОЛЬНЫХ И ТОРЦЕВЫХ СТЕНАХ.	19	20
ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-1÷ОР-5. СТОЙКА С-1.	20	21
ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-6; ОР-7. ДЕТАЛИ. УЗЛЫ. СЕЧЕНИЯ.	21	22
ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8÷ОР-11. СТОЙКА С-2.	22	23
ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8÷ОР-11. ЩИТЫ Щ-3; Щ-4.	23	24

ГЛАРХИТПРОМ
БЕЛКОМСТ
Г. МОСКОВА


СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
В ШКОЛАХ И ПТУ

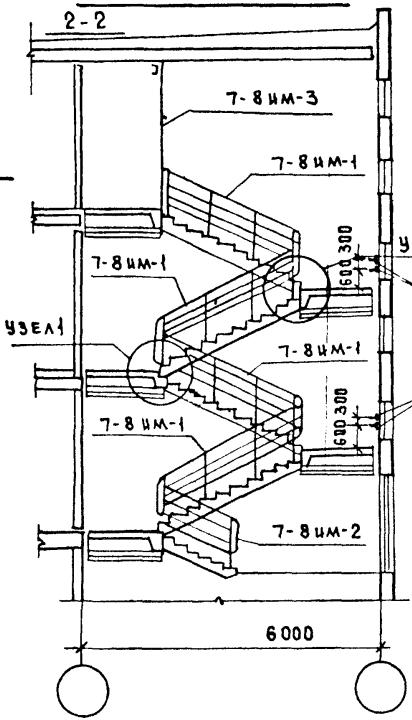


В ДЕТЕСКИХ САДАХ

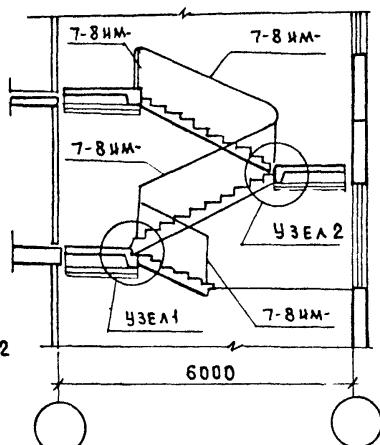


3-3

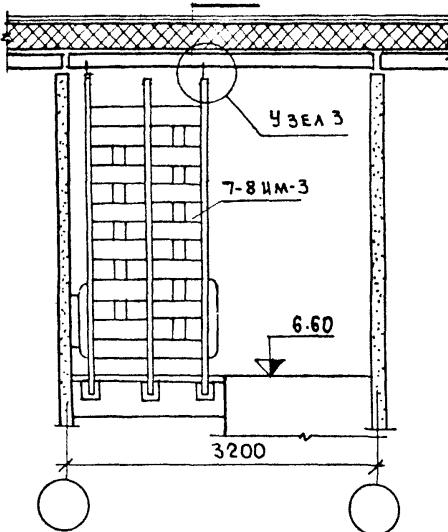

УЗЕЛ 3


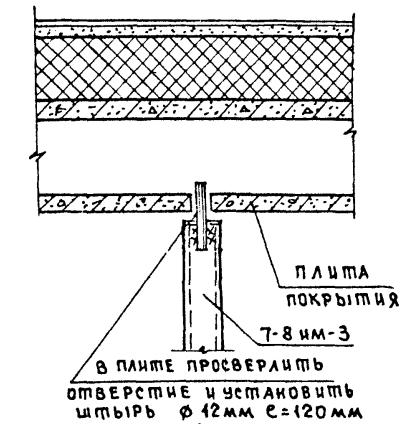


4-4

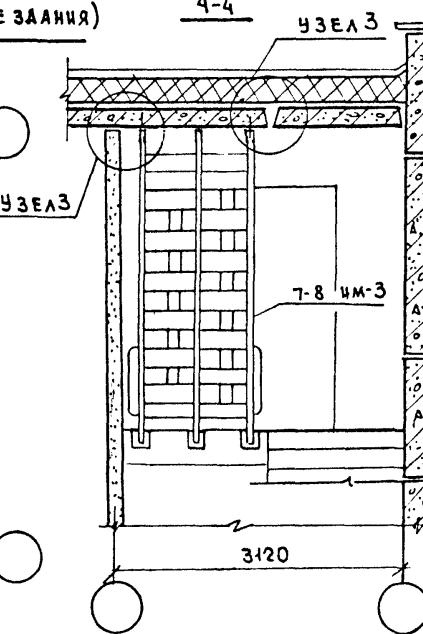

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ Э-42 АГОСТ 9467-60. Іш=6мм
2. УЗЕЛ 4:2 И СЕЧЕНИЕ 6 см.лист 3
3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СМОТРИ ЧАСТЬЮ РАЗДЕЛ 10.7-8.

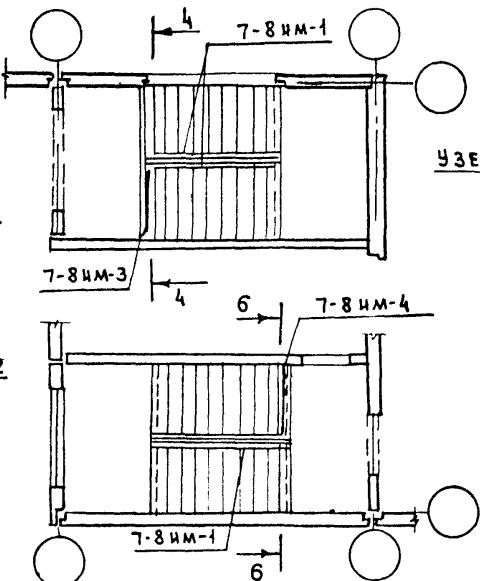
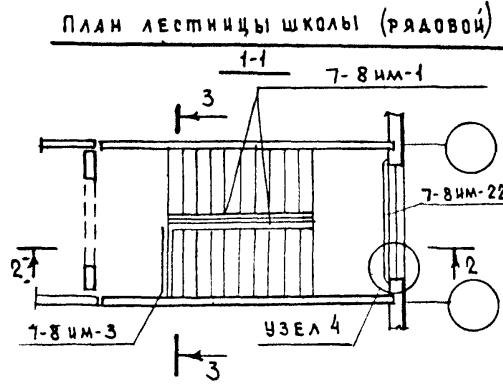


СЕРИИ 125(75)	ЧАСТЬ 9	ЛИСТ
РАЗДЕЛ 9-26		2


1977

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ

15954-12 4

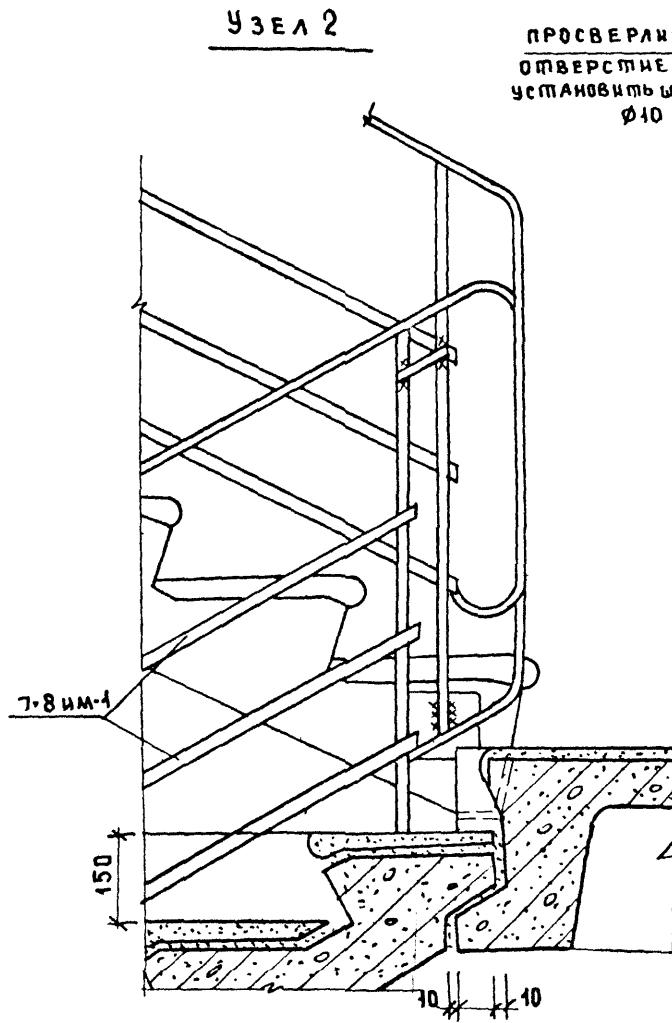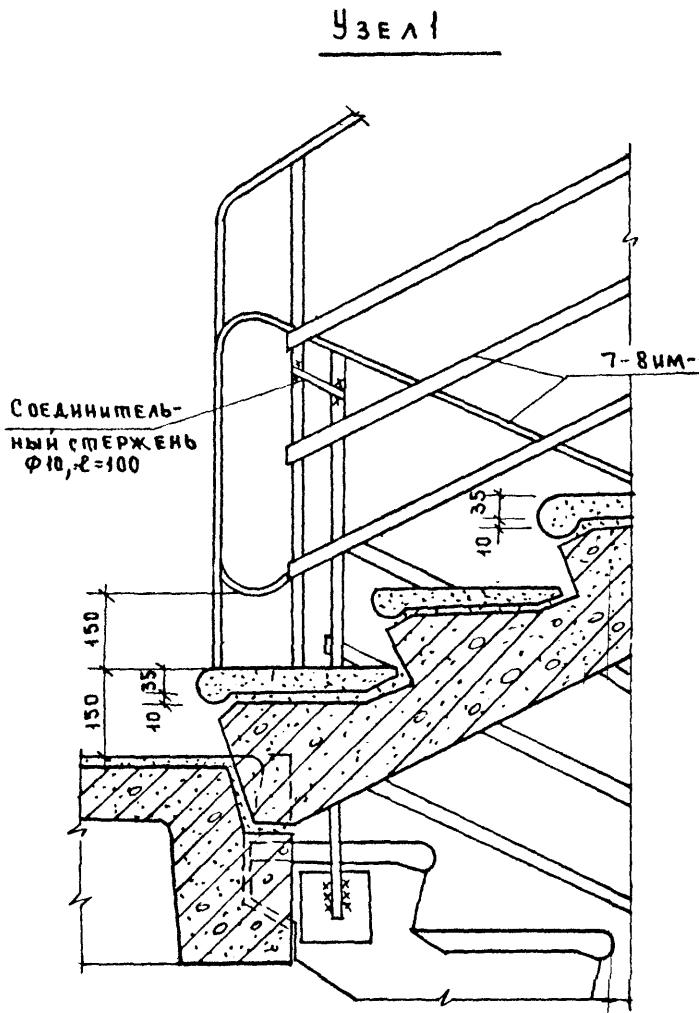6-6


ПРОСВЕРЛИТЬ
ОТВЕРСТИЕ И
УСТАНОВИТЬ ШТЫРЬ
Ф10

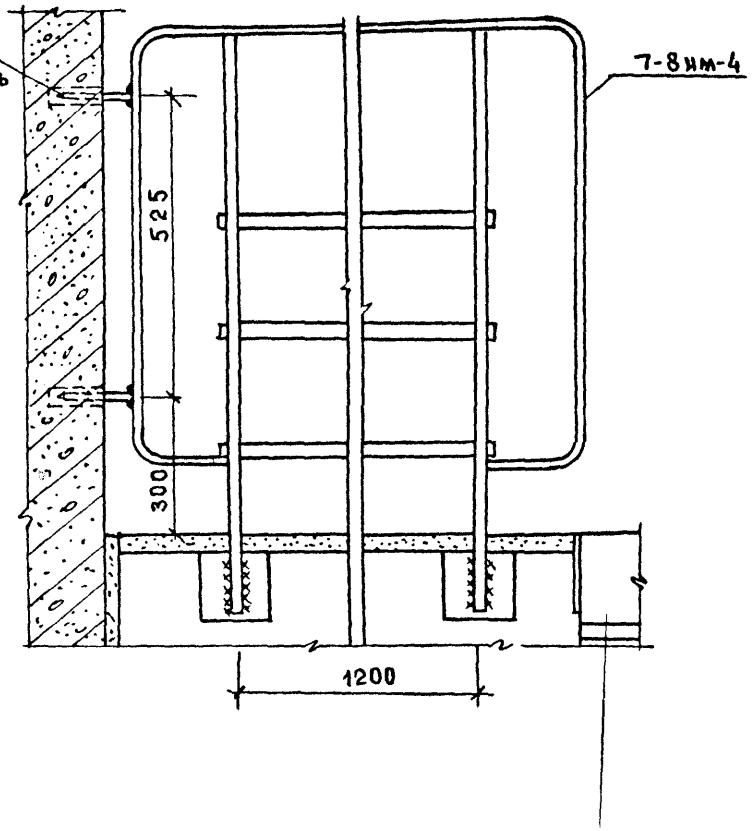








ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ 1; 2 И СЕЧЕНИЕ 6-6 СМ. НА ЛИСТЕ 2
2. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ Э-42 А ГОСТ 9466-75.

ПЛАН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

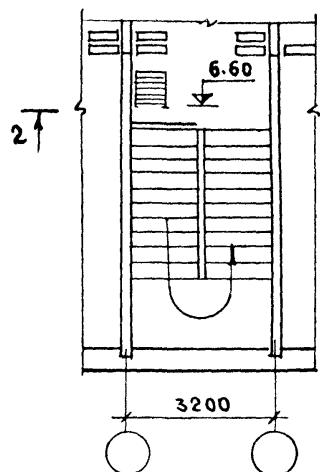

ПЛАН ПОКРЫТИЯ

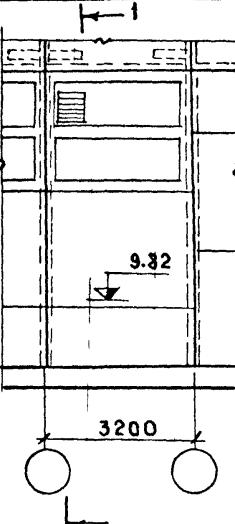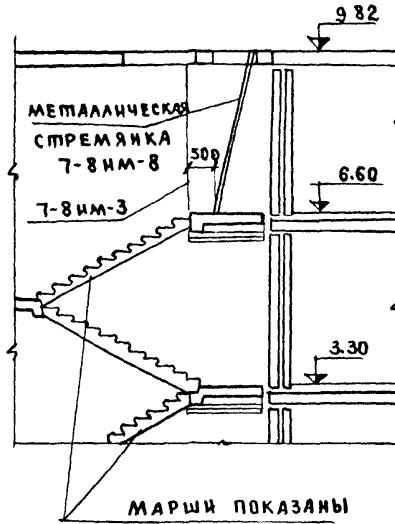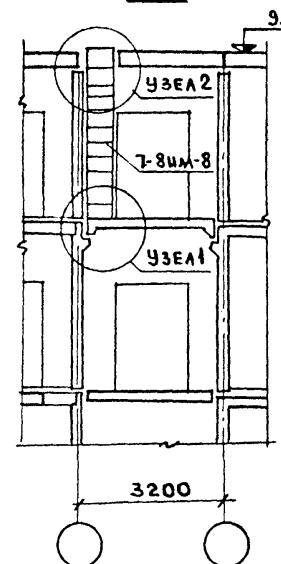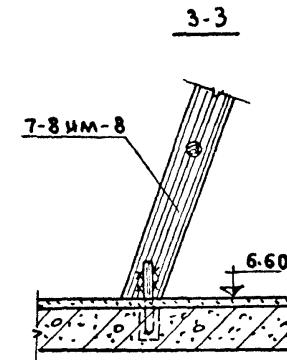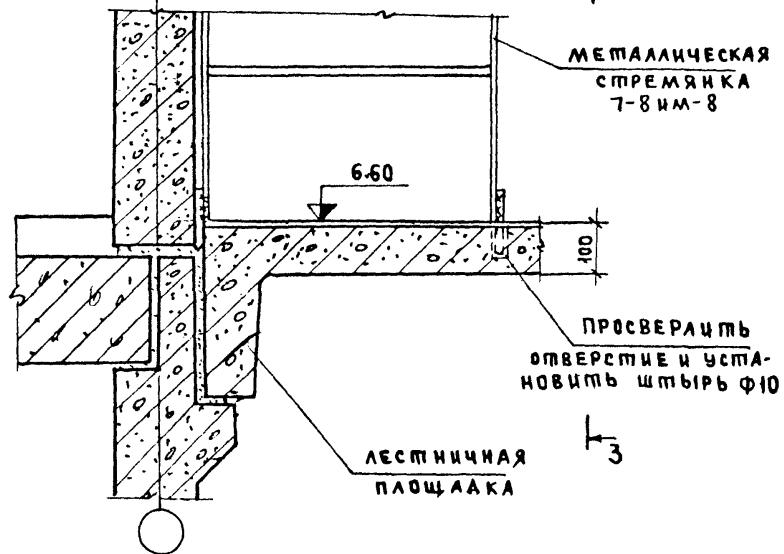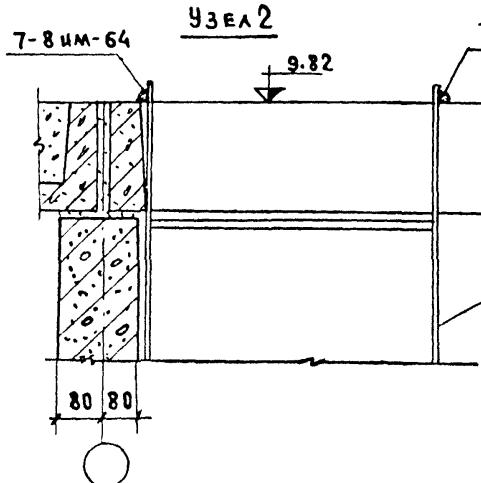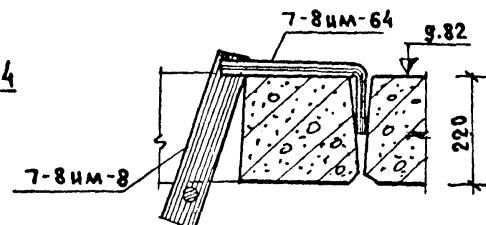1-12-23-3УЗЕЛ 1УЗЕЛ 24-4

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Сварку производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-60 hшв=6мм



1977

Установка стремянки лаза на кровлю.
Узлы крепления.

СЕРИИ 125(75)


ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-26
4

15954-12 6

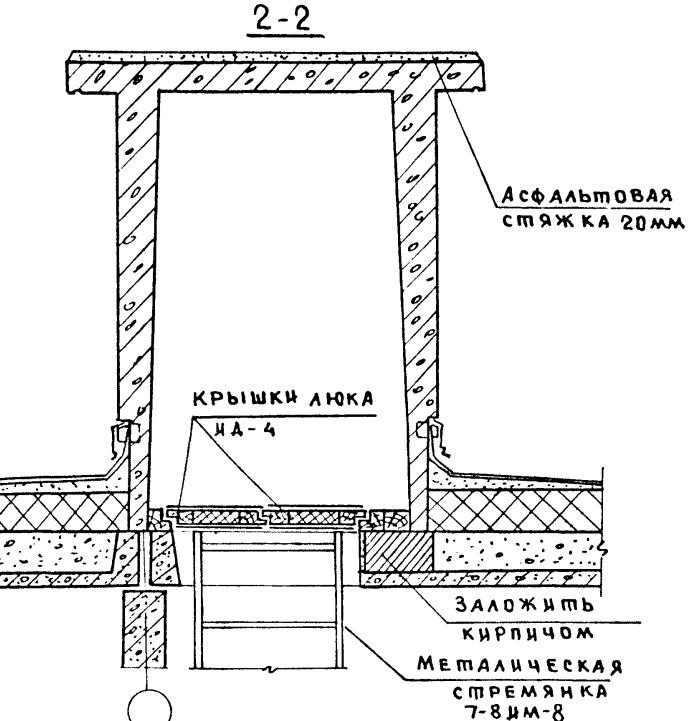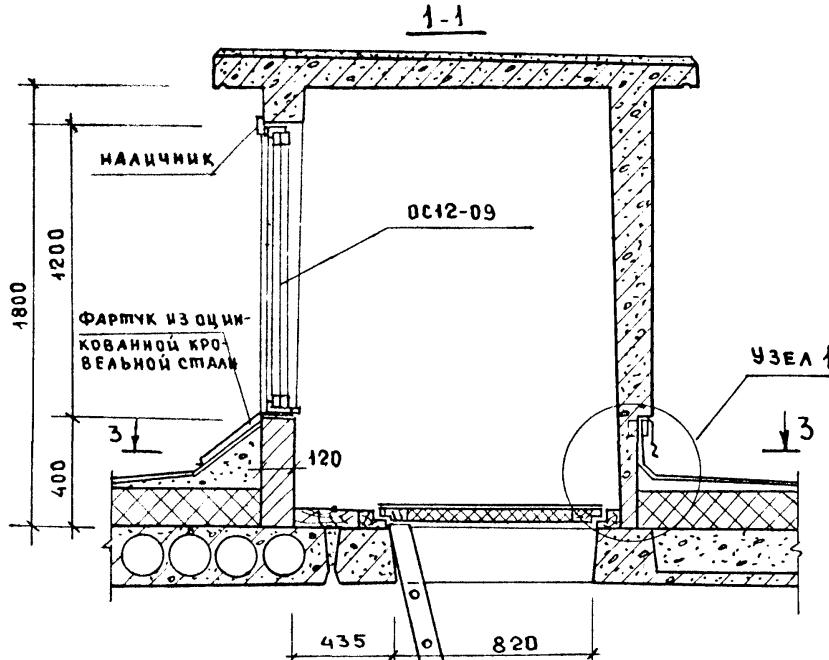


3-3

2

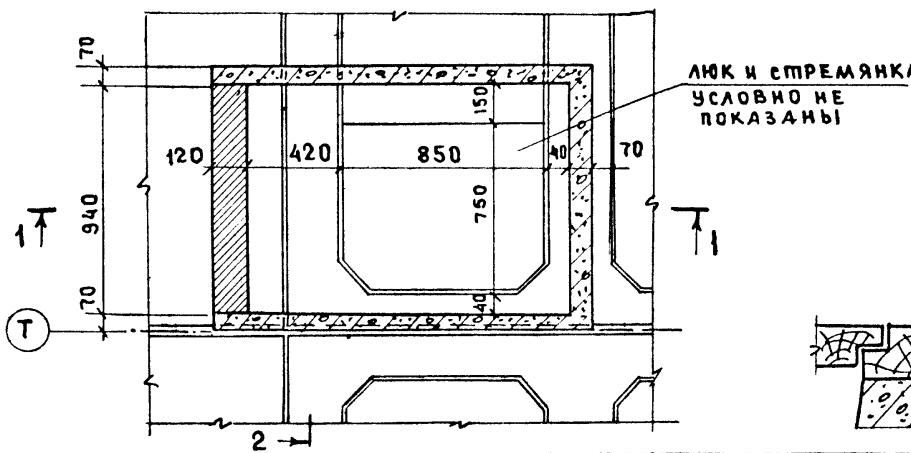

УЗЕЛ 1

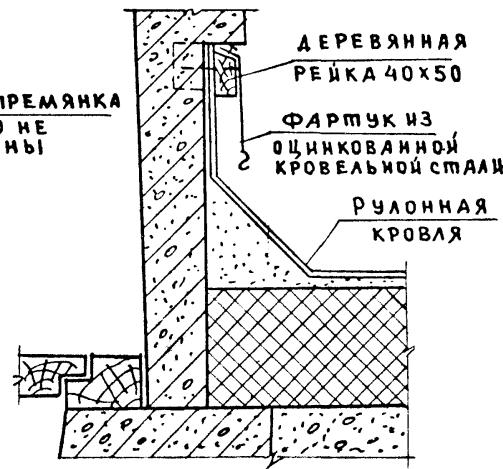ПРИМЕЧАНИЕ.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛЮКА
ИД-4; СМ. ЧАСТЬЮ РАЗДЕЛА 6-13
ОКОННЫЙ БЛОК ОС12-09
ПО ГОСТ 11214-65

1977

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АК-01

СЕРИИ 125(75)	ЧАСТЬ 9	Лист 5
РАЗДЕЛ 9-26		

15954-12 7

ДЕТАЛИ ОБЛИЦОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ



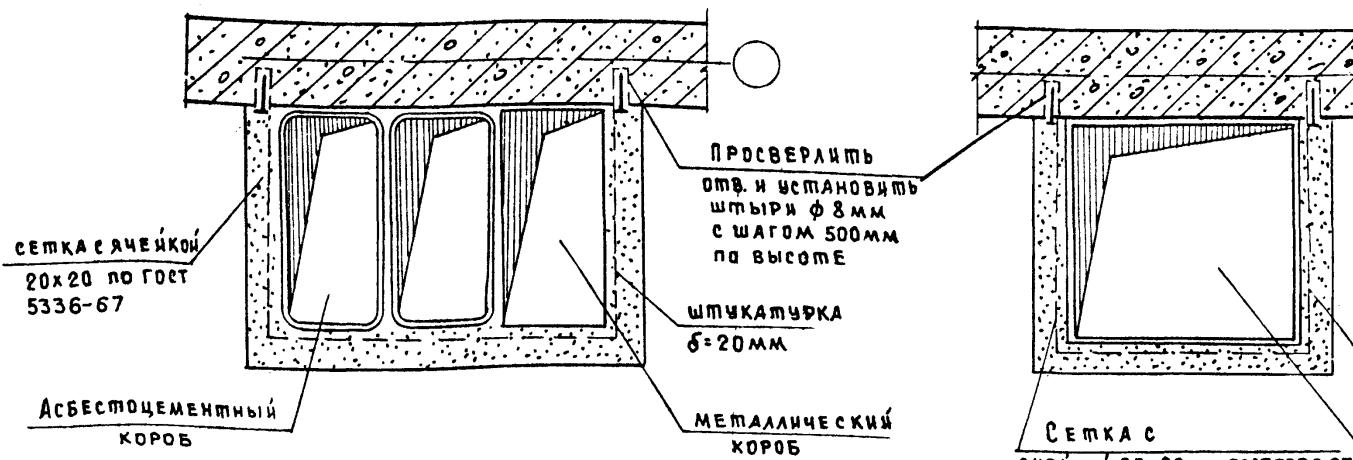



СХЕМА УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ отопления

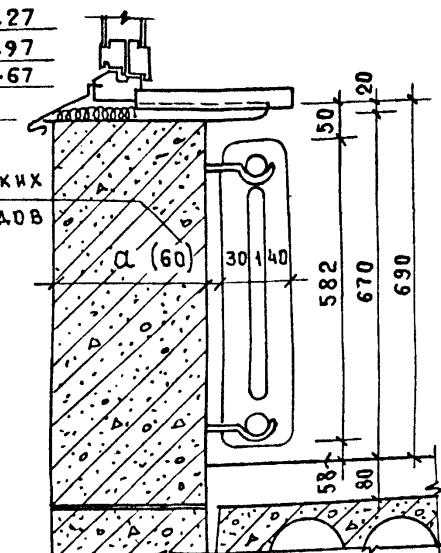


ДЕТАЛЬ ПРОПУСКА САНТЕХНИЧЕСКОГО стояка ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ

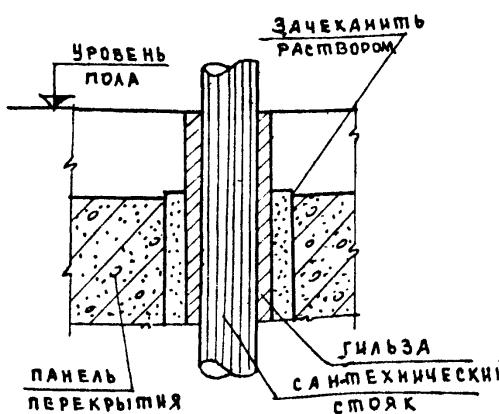

ДЕТАЛЬ ПРОПУСКА отопительного стояка

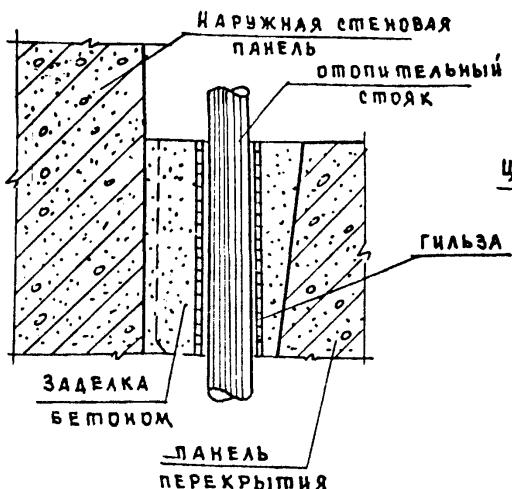

ДЕТАЛЬ ВЫХОДА КАНАЛИЗАЦИОННОГО стояка

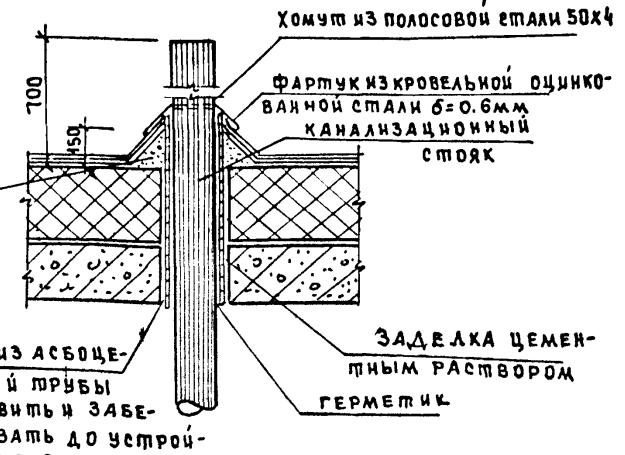

1977 Детали облицовки вентиляционных каналов. Схема установки радиаторов отопления. Деталь пропуска сантехнического стояка через перекрытие. Деталь пропуска отопительного стояка. Деталь выхода канализационного стояка

Серии 125(75)


Часть 9
раздел 9-26

лист 6

15954-12 8


Установка вентиляционной шахты с крышным центробежным вентилятором типа КЦЗ-90 №4;5 и б

РАЗРЕЗ

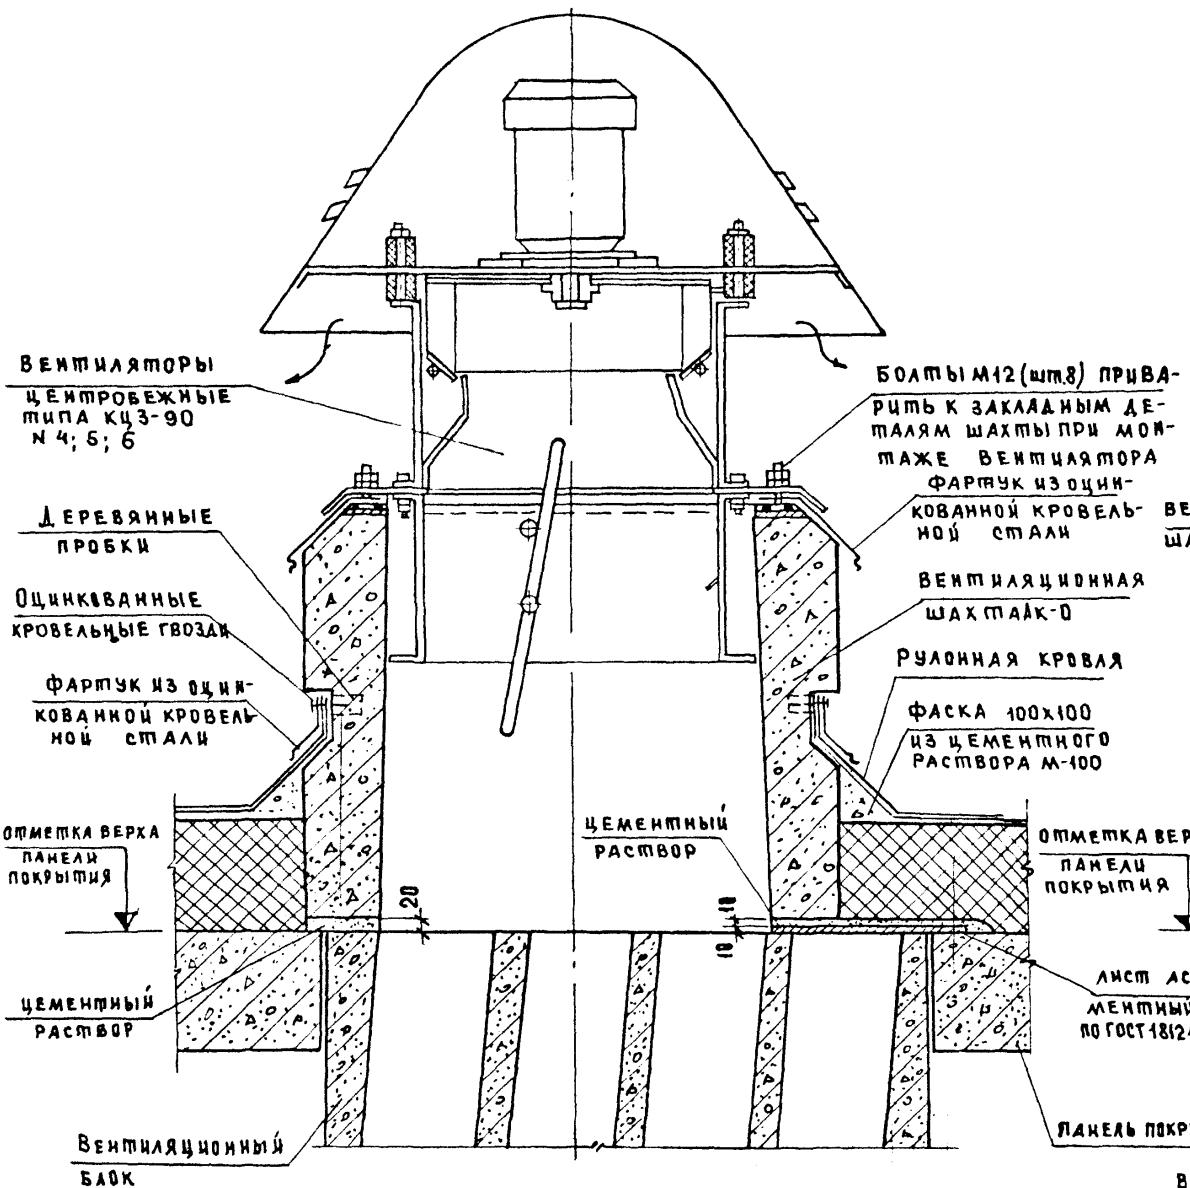

Установка вентиляционной шахты с металлическим зонтом

РАЗРЕЗ

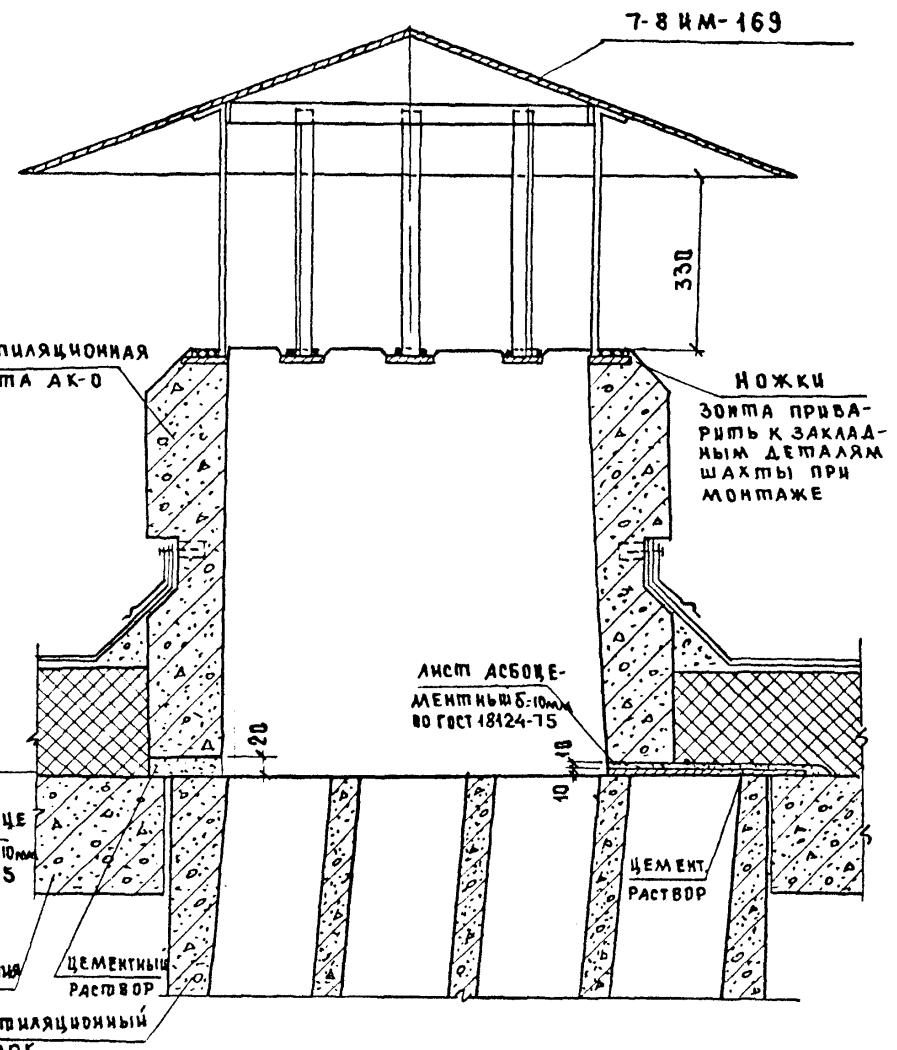


1977

Установка вентиляционных шахт АК-0 с крышным центробежным вентилятором типа КЦЗ-90 №4;5 и б с металлическим зонтом.

СЕРИЯ 125(75)

ЧАСТЬ 9 Лист
Раздел 9-26 7

15954.12.9

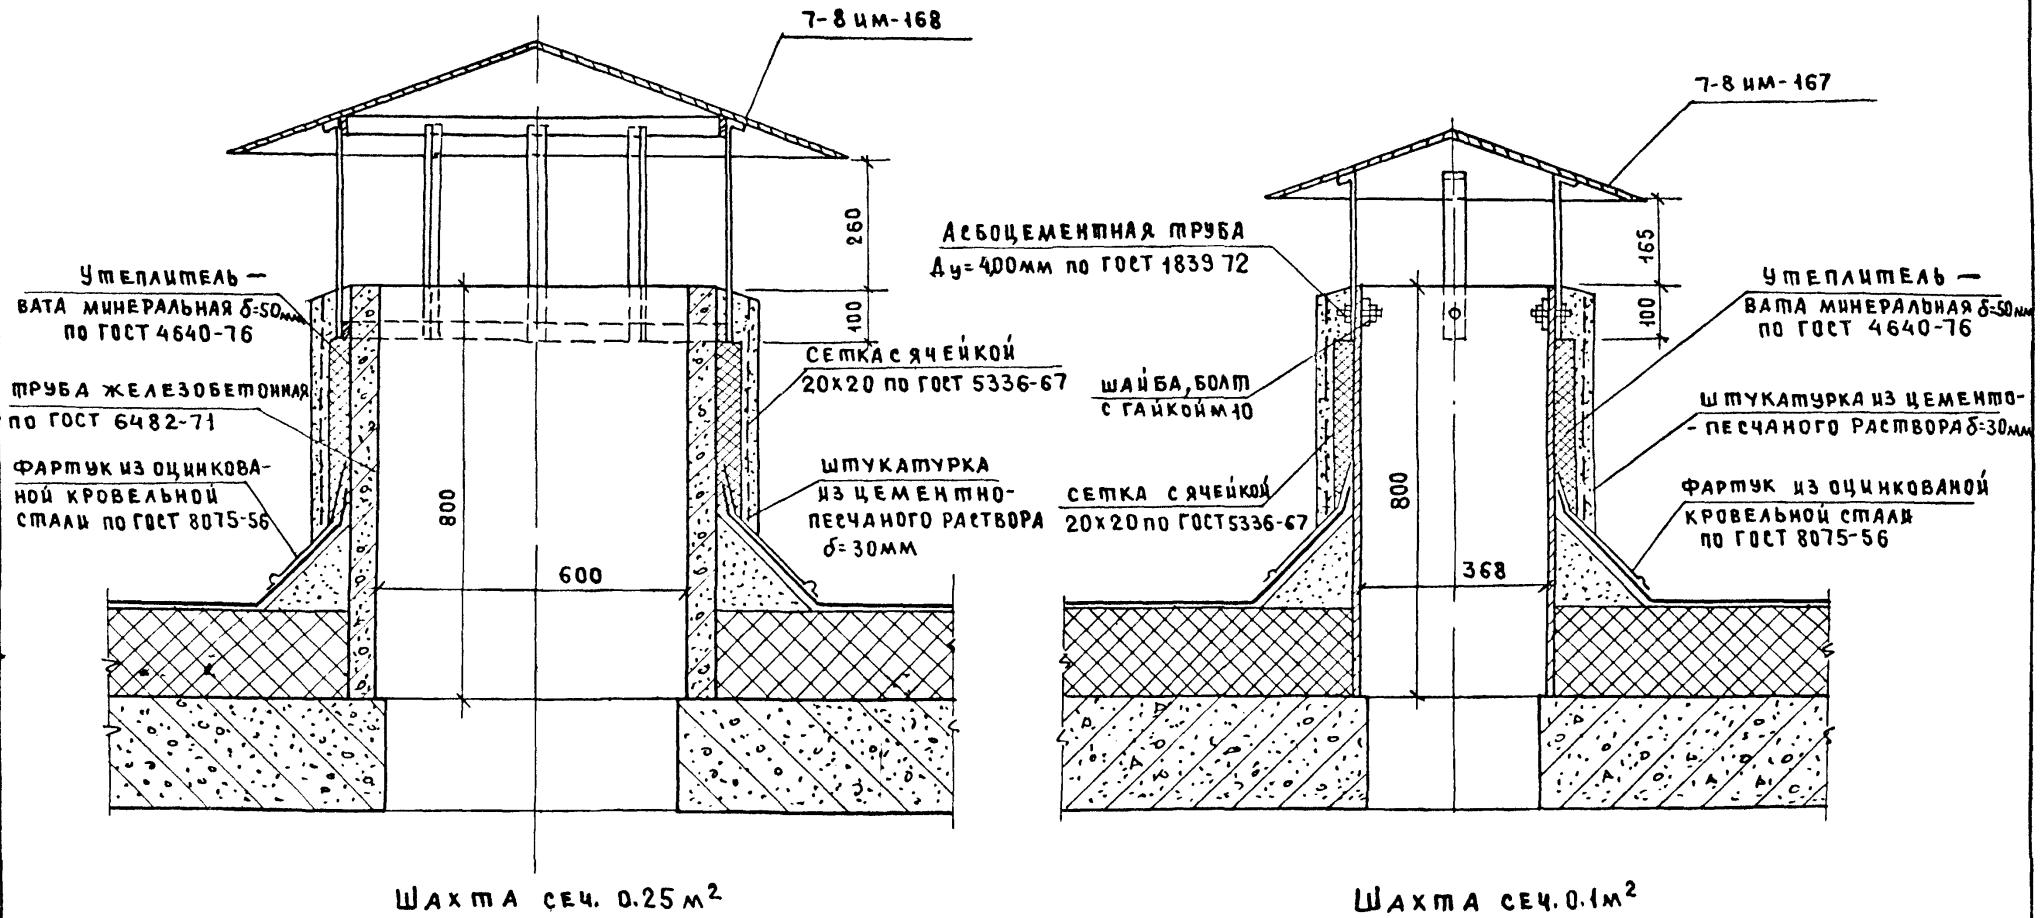




1977

Установка вентиляционных шахт с металлическими
зонтами в сеч. 0.1 м^2 и 0.25 м^2

СЕРИИ 125(75)

ЧАСТЬ 0
РАЗДЕЛ 926лист
8

15954-12 10

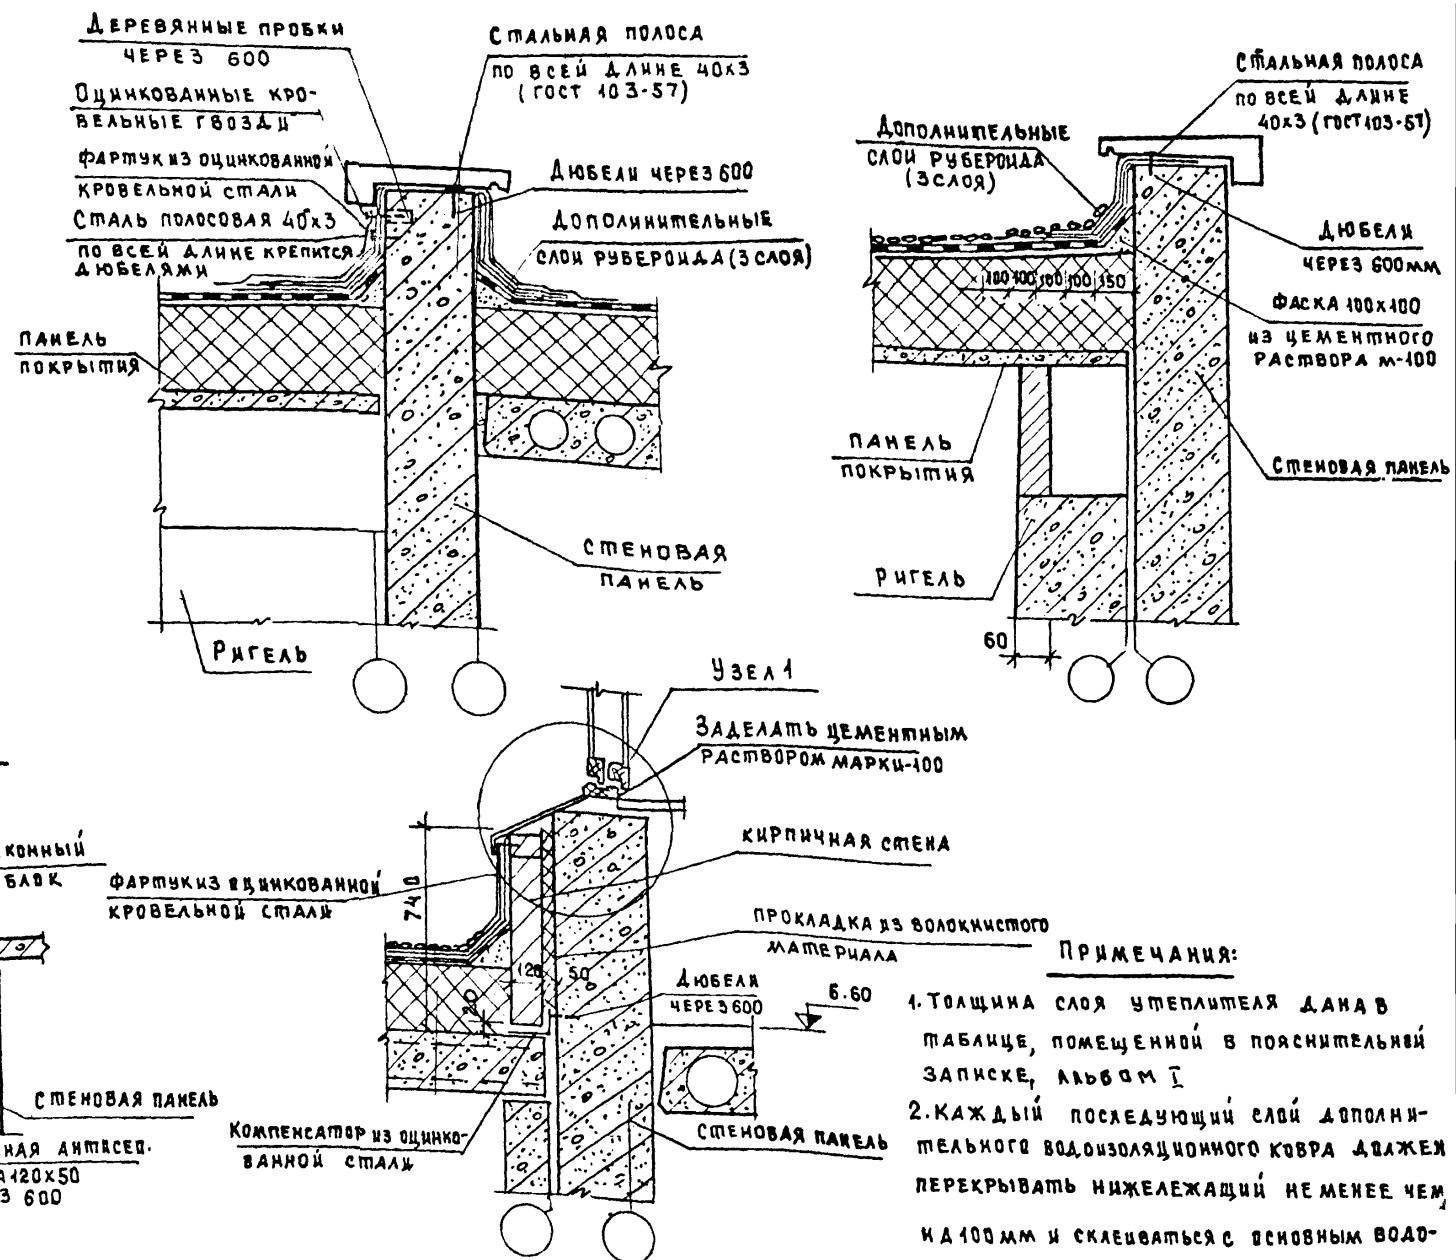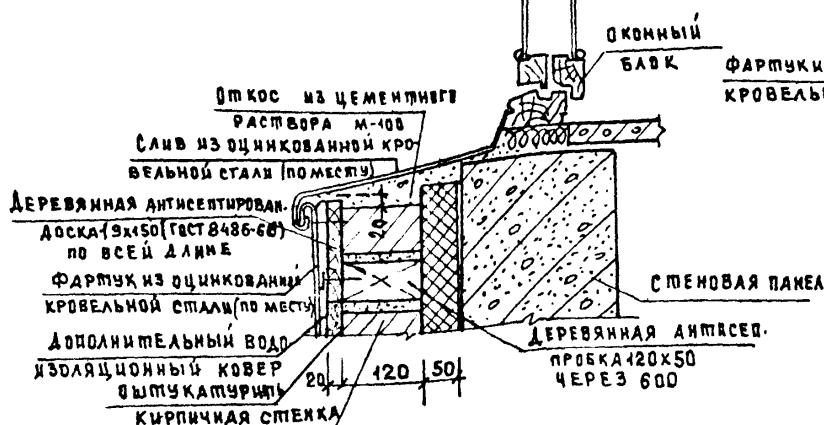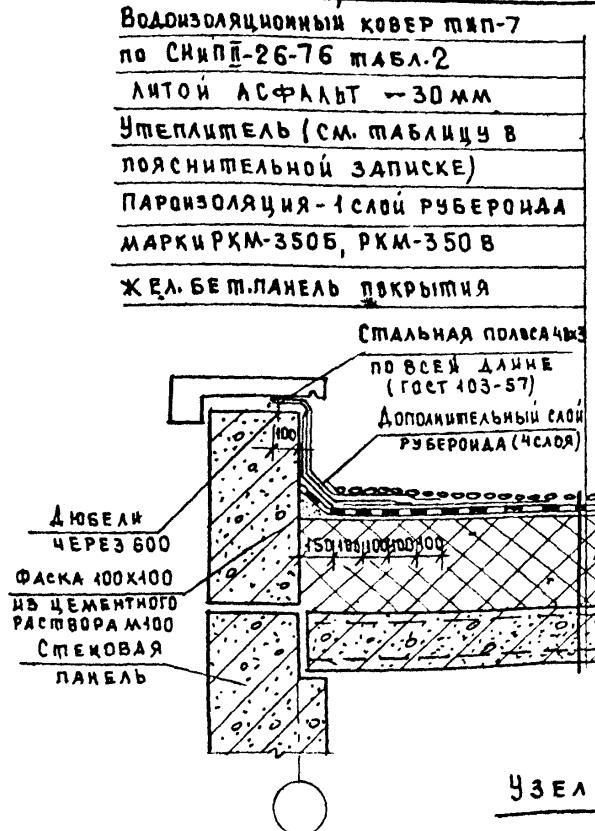

1977

ДЕТАЛИ КРОВЛИ


СЕРИИ 125(75)

ЧАСТЬ 9 АНСП
РАЗДЕЛ 9-26


9

15954-12 11

УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОПОРНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕАНТЕНЫ
И РАДИОСТОЙКИ

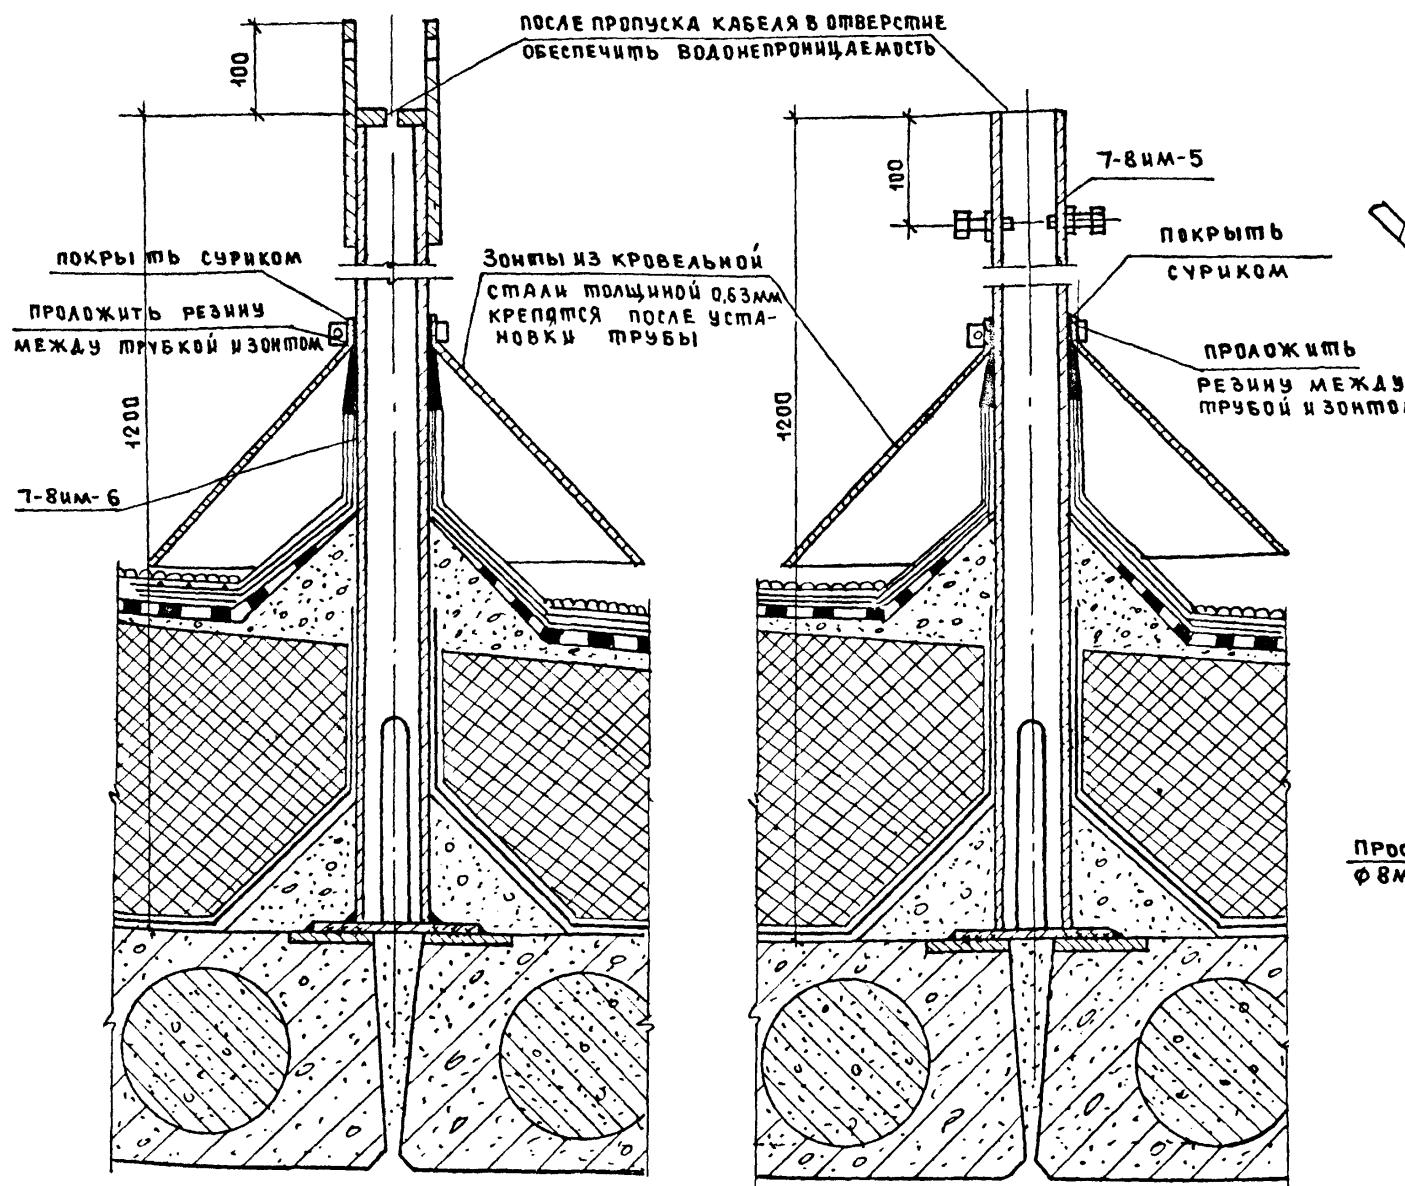

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК
ТЕЛЕАНТЕНЫ И РАДИОСТОЙКИ

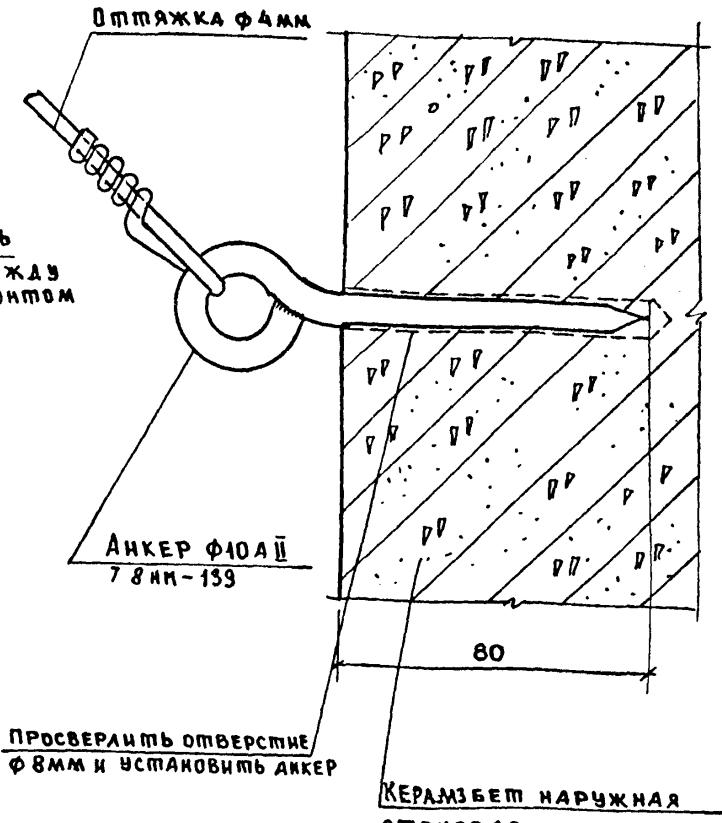

ГОССТРОЙ РСФСР
Г. КОЛ. ПР.
ГЛАРХИП
Г. ЧИСТАКОВ
Г. БЕЛ. КОНС.
Г. МОСКОВА

1977


УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОПОРНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕАНТЕНЫ И РАДИОСТОЙКИ
УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ТЕЛЕАНТЕНЫ И РАДИОСТОЙКИ

СЕРИИ 125(75)

ЧАСТЬ 9 ЛИСТ
РАЗДЕЛ 9-26 10



15954-12 12



УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

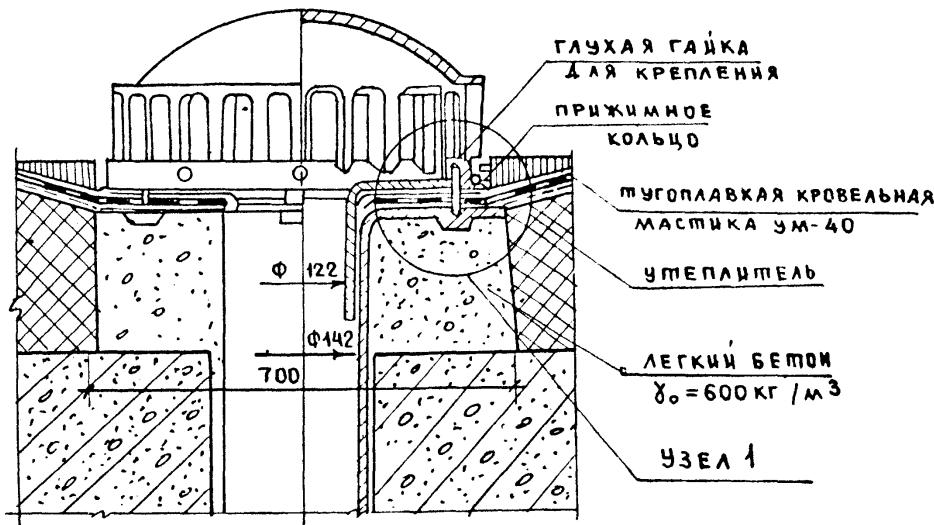

УЗЕЛ 1



ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЯНИЯ СМ ЧАСТЬЮ 10 РАЗДЕЛА 10.7-8

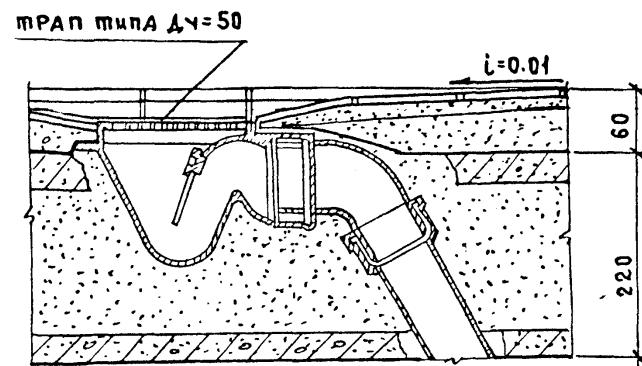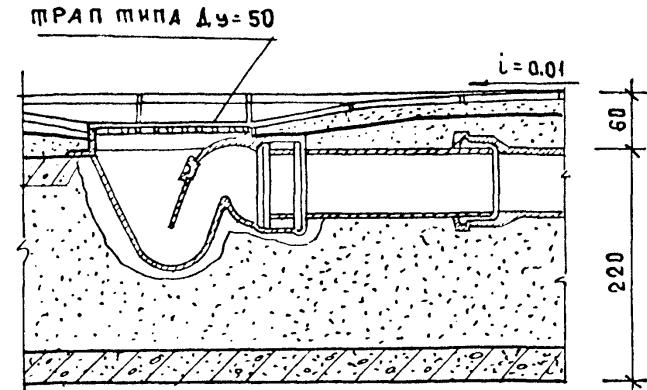

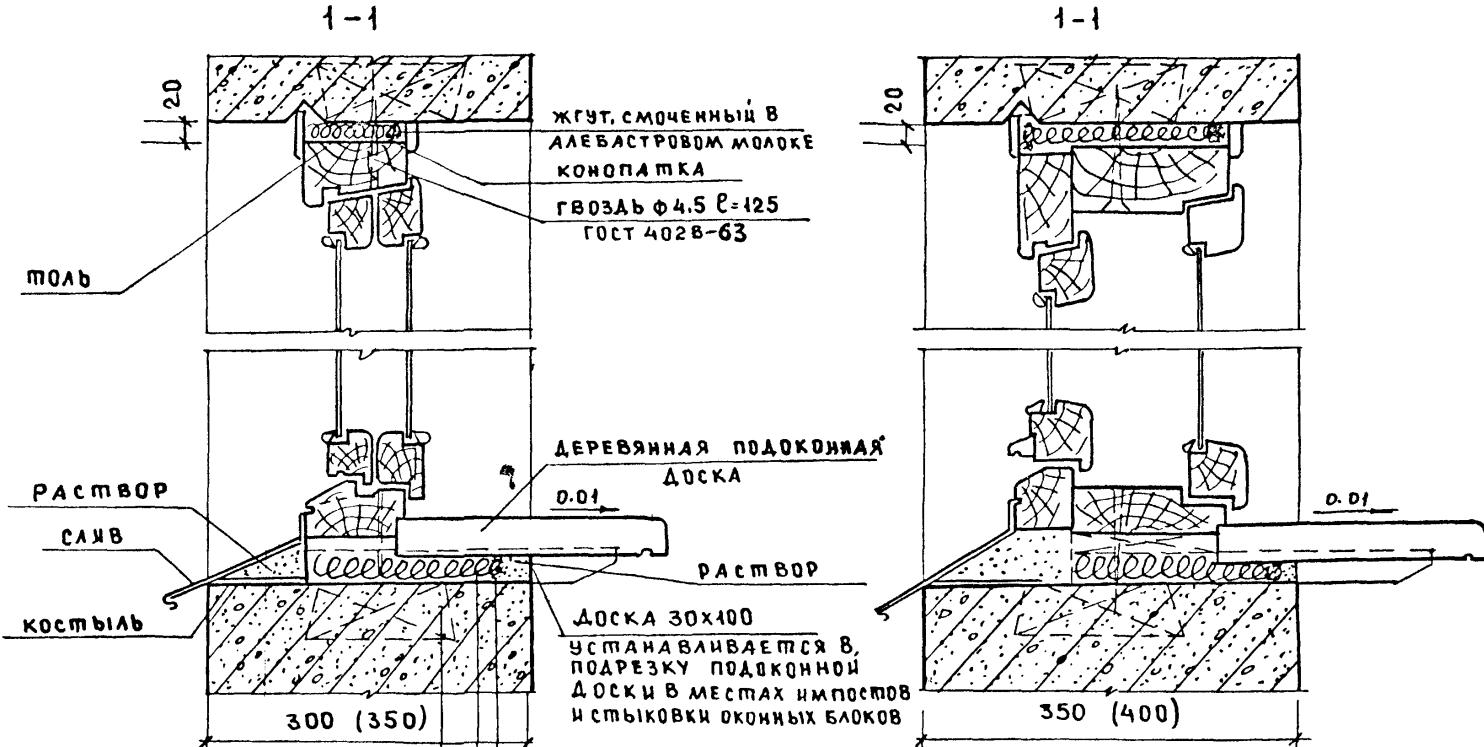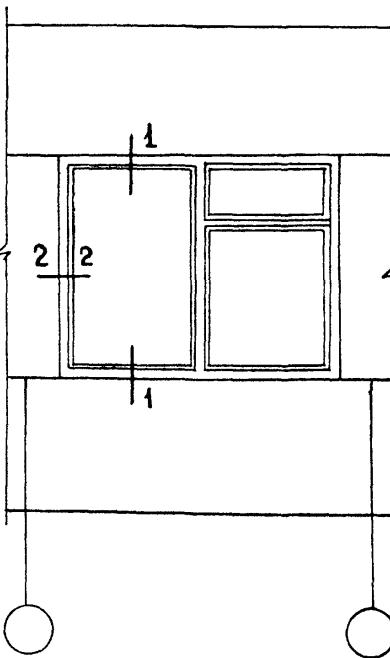

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПОВЕРХНОСТИ БЛОКОВ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТЕНАМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ АНТИСЕПТИРОВАНЫ И ЗАЩИЩЕНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
2. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ И ОКНОВЫХ БЛОКОВ И ПОДОКОННЫХ ДОСОК СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В СОВПЕРЕСТИИ С ПРЕБОВАНИЯМИ ГЛАВЫ СНиП III-19-75
3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАСКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА В ПРОЕМЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИСКРИВЛЕНИЯ КОРБОКИ.
4. СЛИВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ЗАВЕСТИ В ПАЗ КОРБОКИ ИА СУРИКОВОЙ ЗАМАЗКЕ ПОДЕТЬ И НА КОСТЫЛИ.

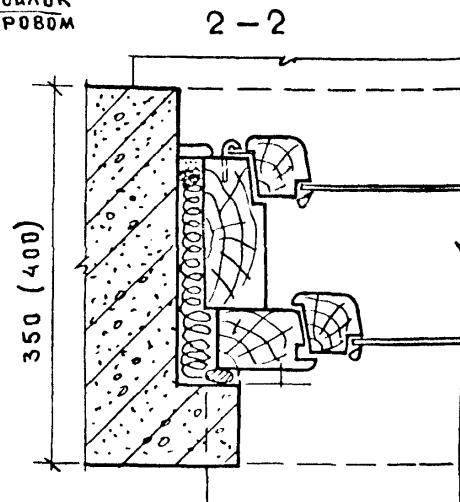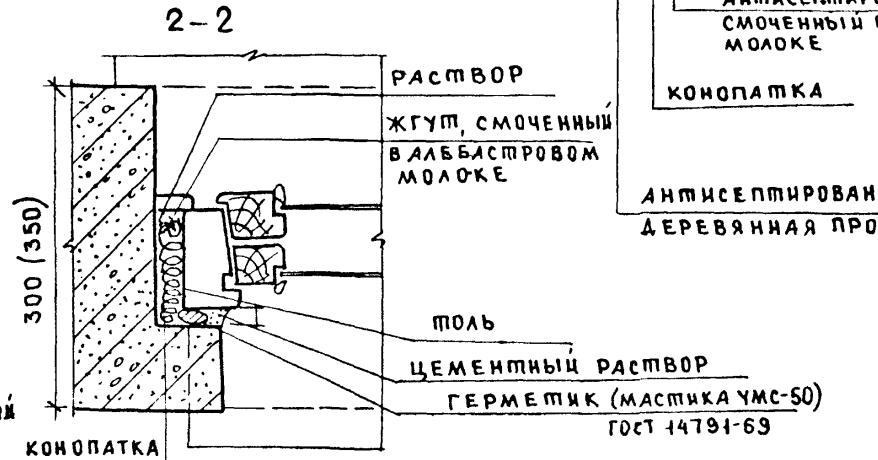


1977

ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОКНОВЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ПРИ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКЕ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 300, 350, 400 ММ

СЕРИЯ 125(75)

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-26

Лист 12

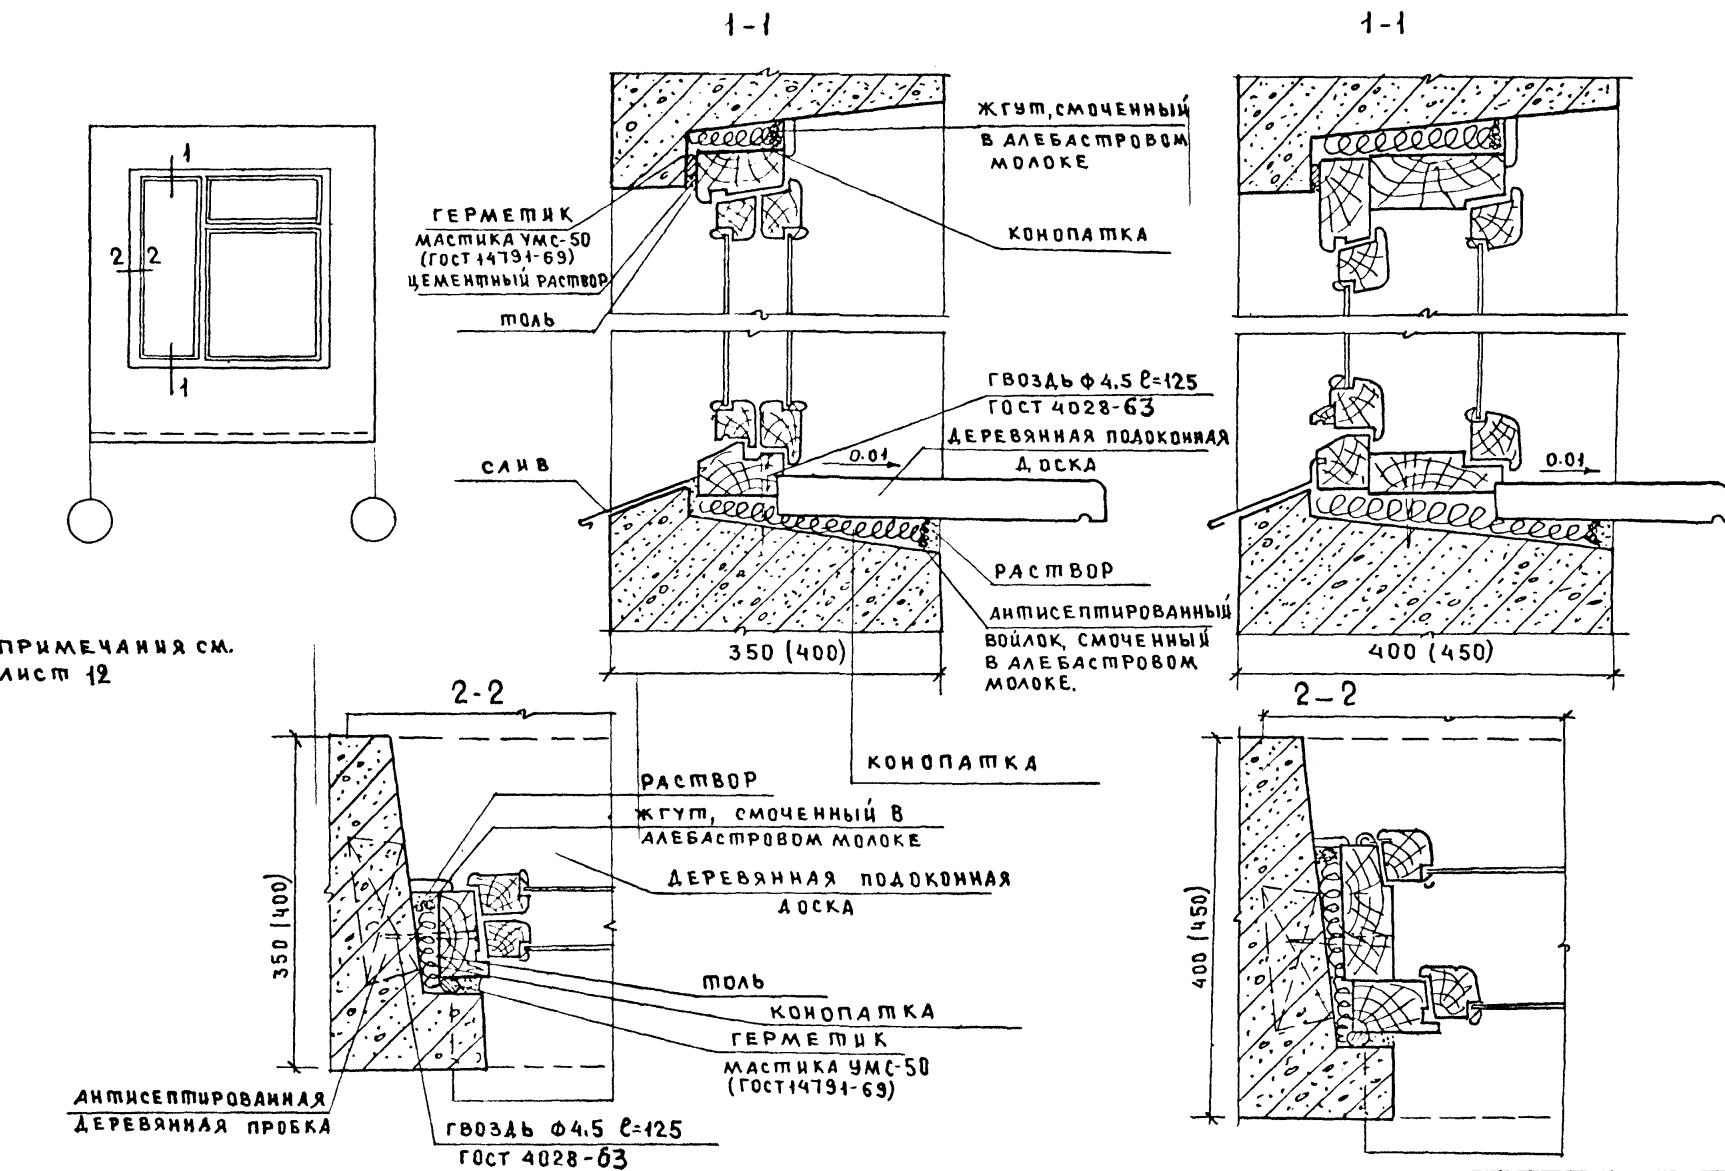

РУК БРИГАДЫ ВЛЮЧЕНКО

1. МОСКВА


1977

ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОКНОВЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТМАМИ
В ПАНЕЛЯХ ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 350, 400, 450 ММ.

СЕРИИ 125(75)

ЧАСТЬ 9	ЛИСТ 13
РАЗДЕЛ 926	

15954-12 15

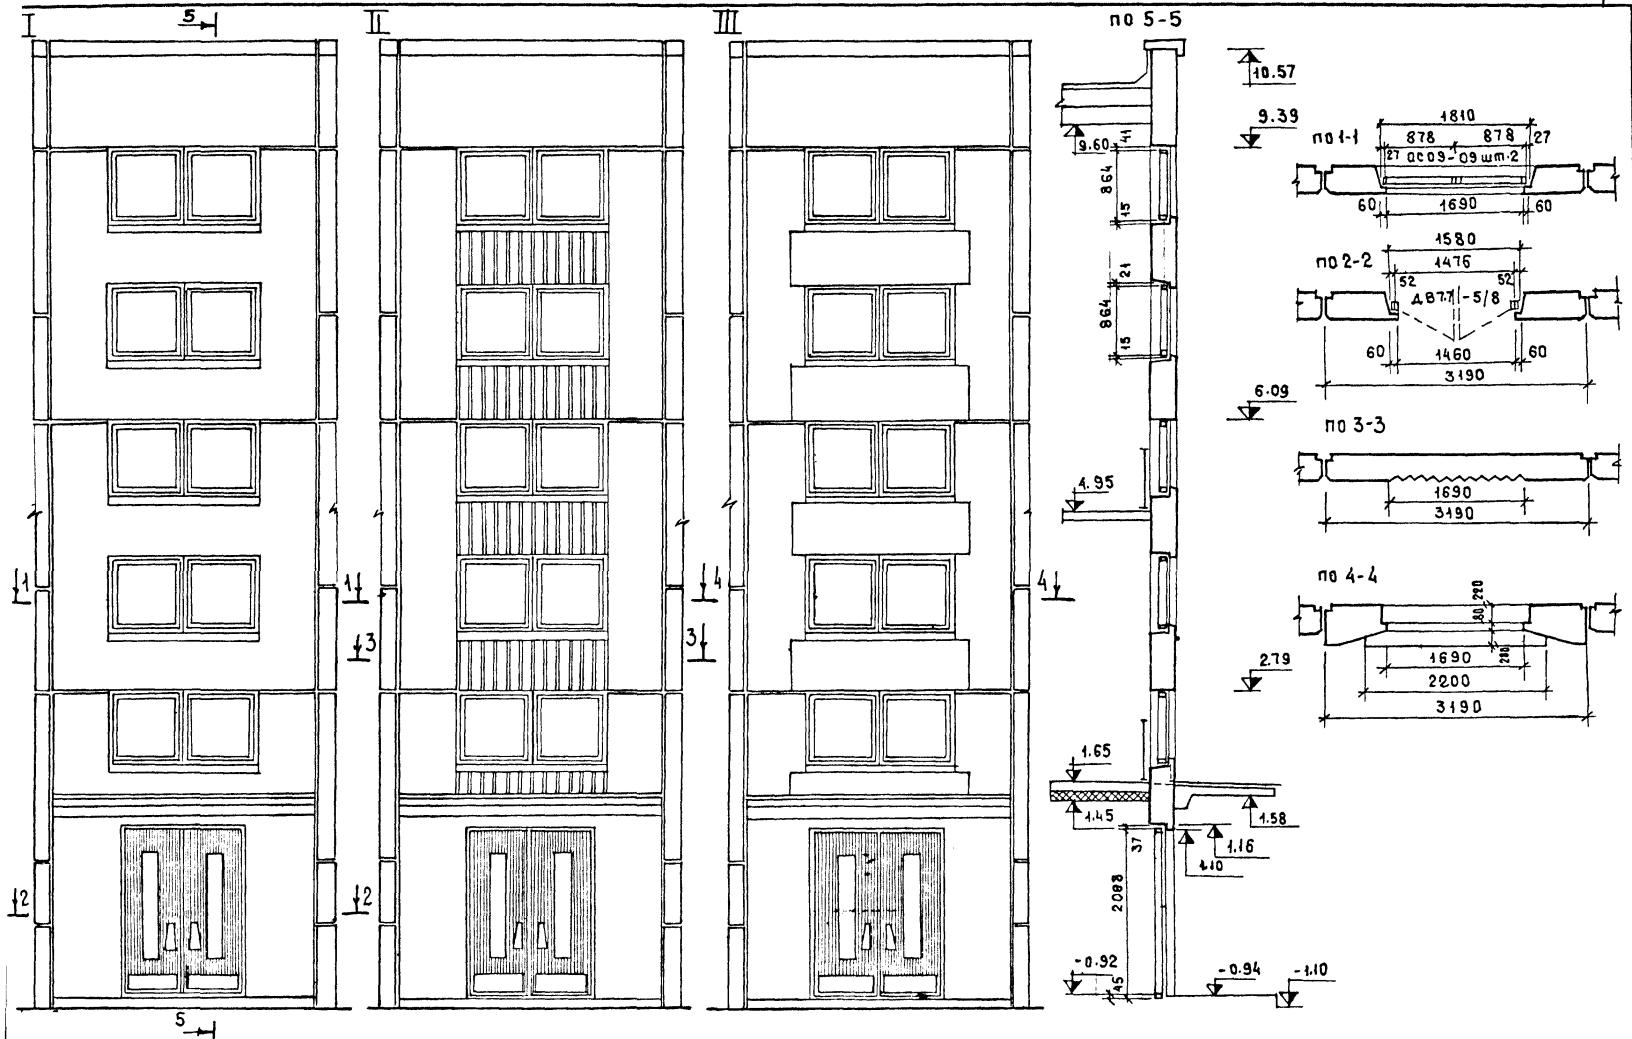


1977

ФРАГМЕНТЫ ФАСАДОВ. ВАРИАНТЫ ВХОДОВ В ЛЕСТИЧНУЮ КЛЕТКУ

ЧАСТЬ 9
СЕРИИ 125(75)
РАЗДЕЛ 9-26

лист 14

15954-12 16

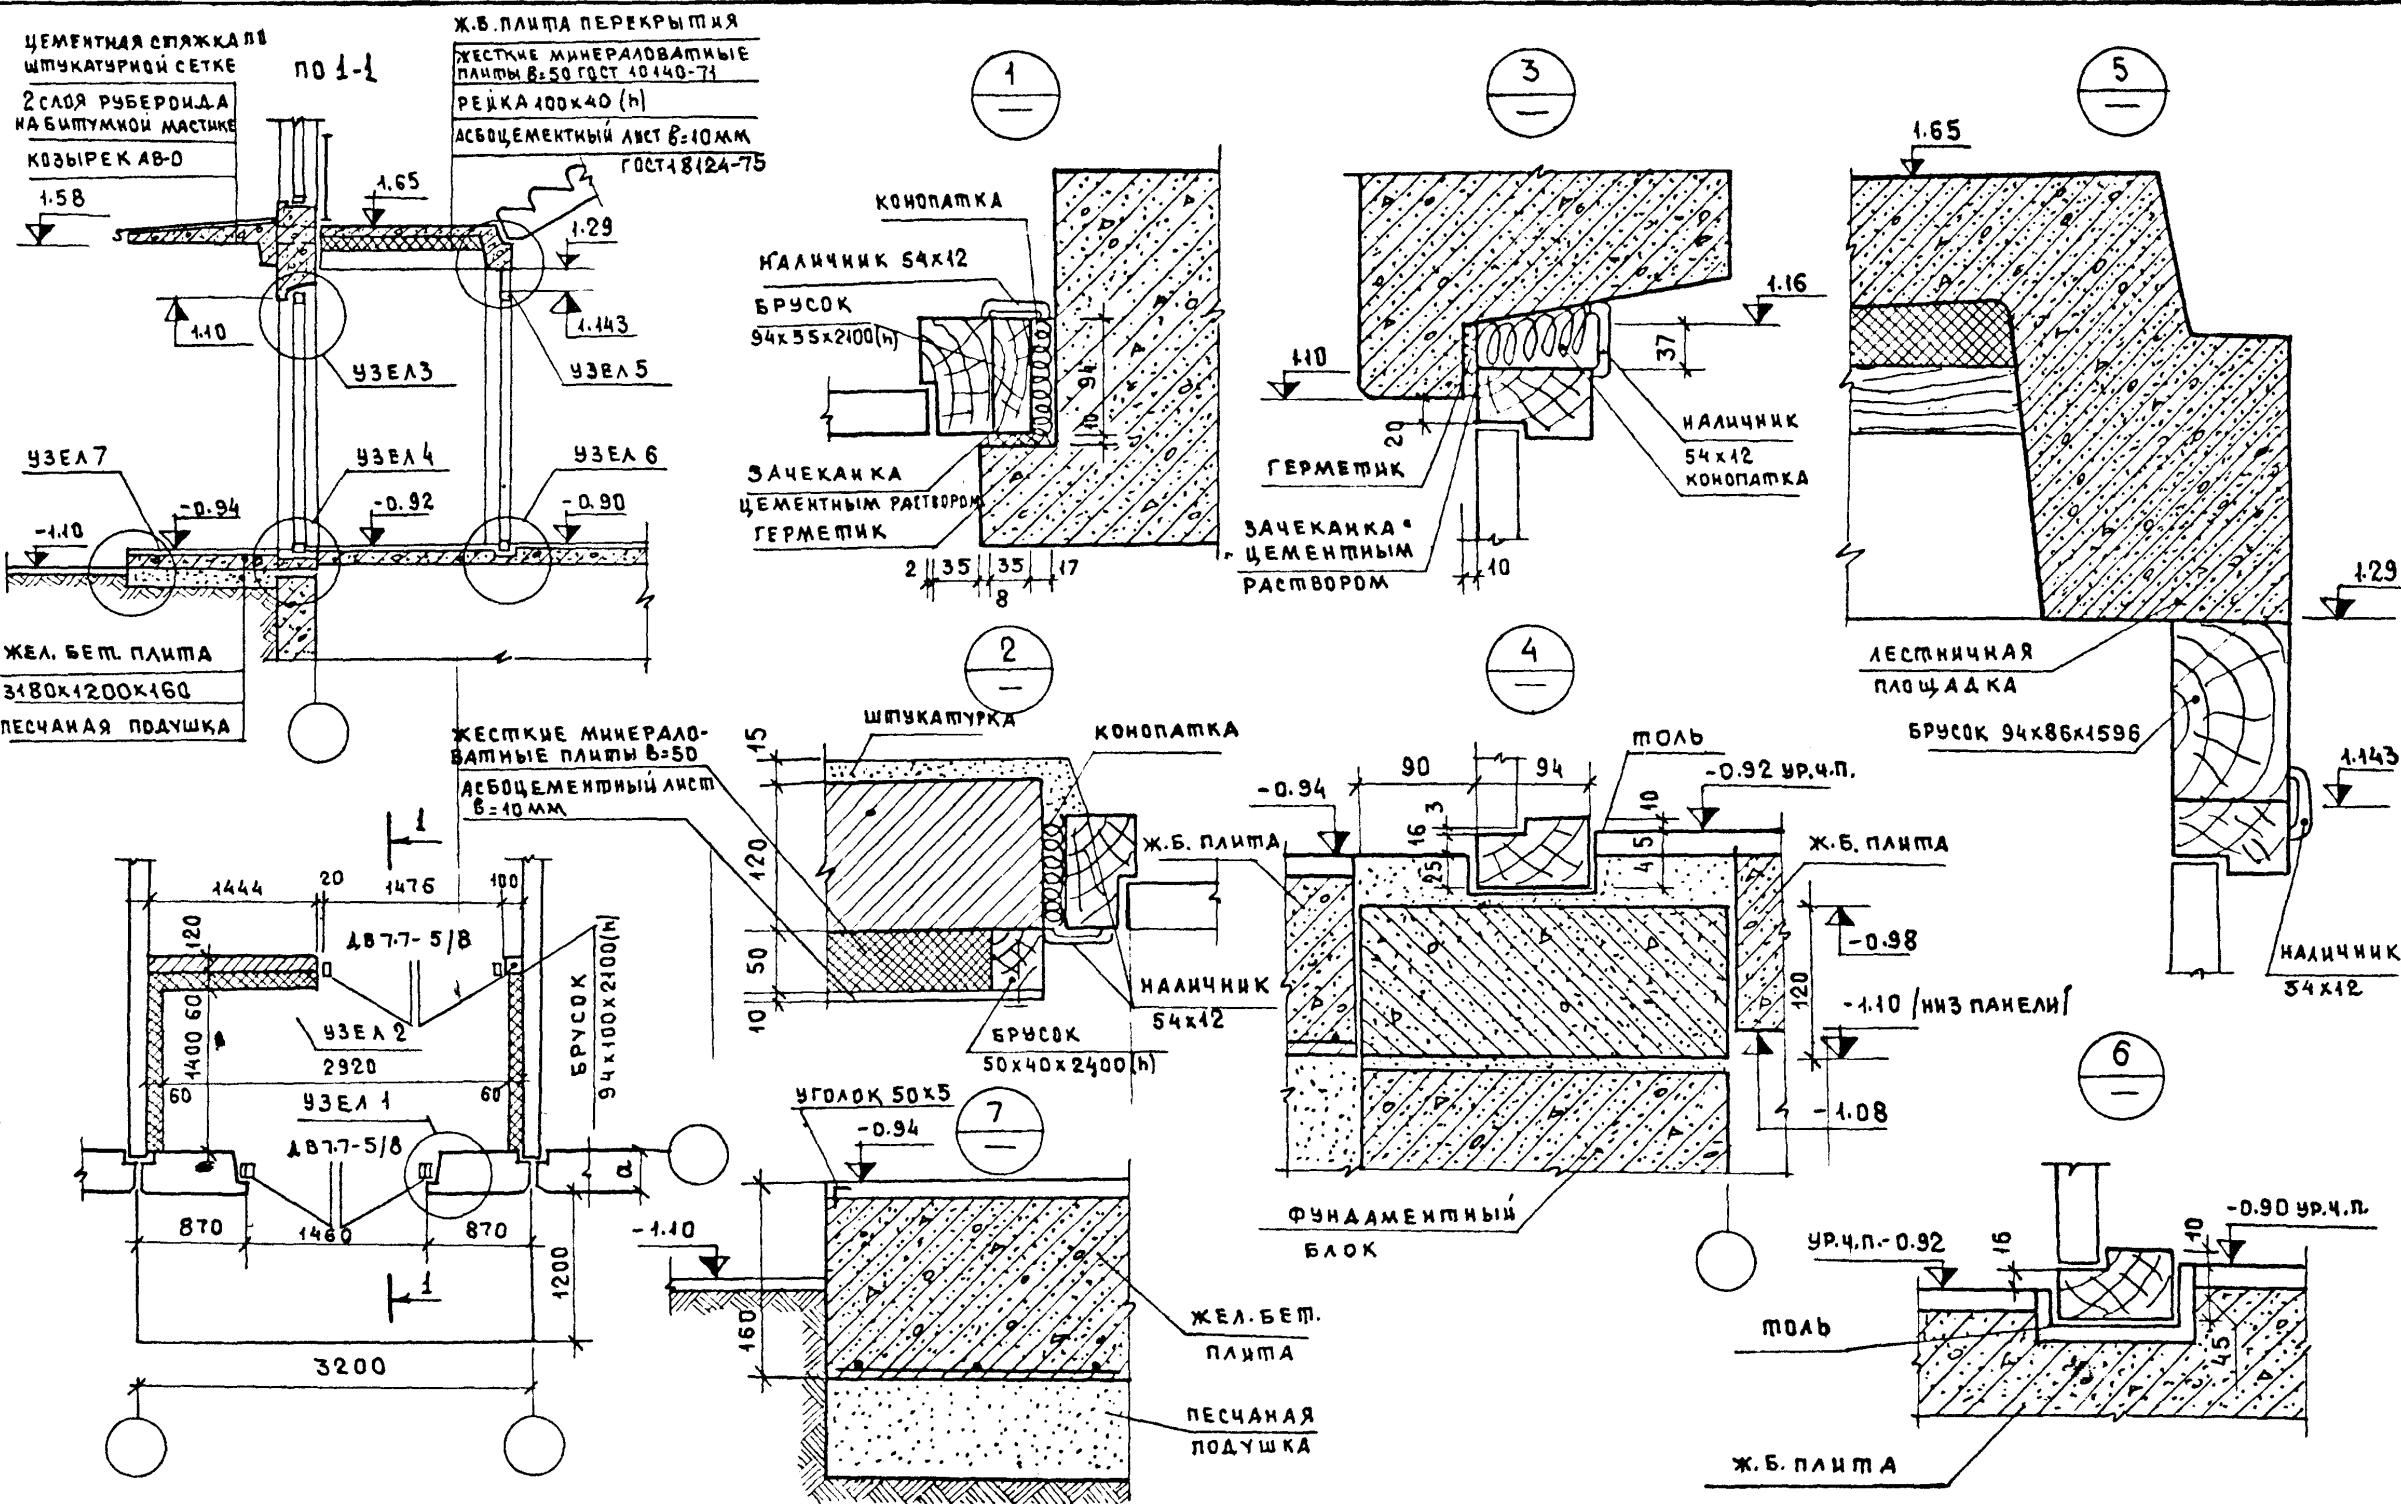



1977

ВХОД В ЛЕСТИЧНУЮ КЛЕТКУ. ДЕТАЛИ.

СЕРИИ 125/7

ЧАСТЬ 9 ЛИСТ
РАЗДЕЛ 9-26 15

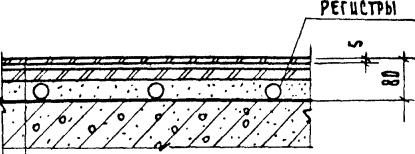ДЕТАЛИ	ПОДОВ	СОСТАВ			
		ТИП	КОНСТР. ВЫСОТА ПОДА ВММ	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ В ММ	МАССА 1М ² 1КГС
	РЕГИСТРЫ	1	80	5	119
Алюминиум поливинилхлоридный на тканевой основе на холдиной водостойкой мастике — 5 Полутвердая древесно-волокнистая панта $\chi=800 \text{ кг}/\text{м}^3$ на холдиной водостойкой мастике — 5 Изоляционная древесно-волокнистая панта $\chi=250 \text{ кг}/\text{м}^3$ на холдиной водостойкой мастике — 25 Бетонная подготовка марки М-150 с замоноличенными регистрами — 45 Гидроизоляция на битумной мастике (слой пакета) перекрытия					

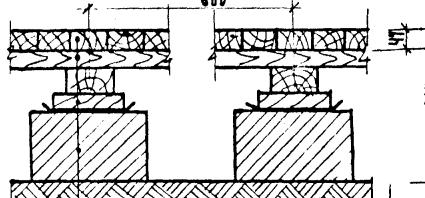ДЕТАЛИ	ПОДОВ	СОСТАВ			
		ТИП	КОНСТР. ВЫСОТА ПОДА ВММ	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ В ММ	МАССА 1М ² 1КГС
	Бруски 47x76 Славший настил под углом 45° по лагам — 32 Лаги 100x50(к) через 600 мм — 50 Просмоленная прокладка 300x150 через 600мм — 32 Толь 2 слоя — 4 Кирличные стабилики 250x250 Через 600 мм Уплотненный грунт	3.	315	47	—
	СРЕЗАТЬ ФАСКУ Внутренний деревянный плинтус 50x50 мм крепить шурупами Сосновый антисептированный вкладыш 50x75x50(к) мм шаг 500мм вдоль стены	4	80	5	138

1977

↓ ДЕТАЛИ ПОДОВ


СЕРИИ 425/15/

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-2БЛист
16

15954-12 18


ПРИМЫКАНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ
БЕЗ ИМПОСТА

СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

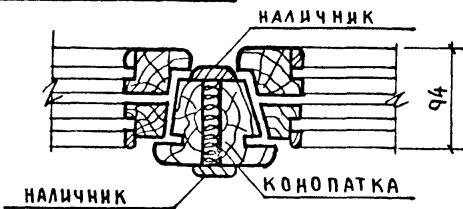

ПРИМЫКАНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ
С МАЛЫМ ИМПОСТОМ.


СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

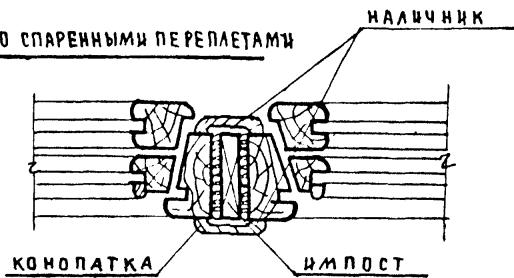


ПРИМЫКАНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ
С БОЛЬШИМ ИМПОСТОМ

НАЛИЧНИК


СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

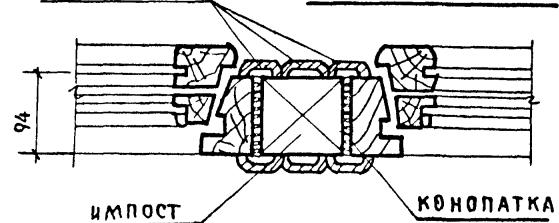


С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

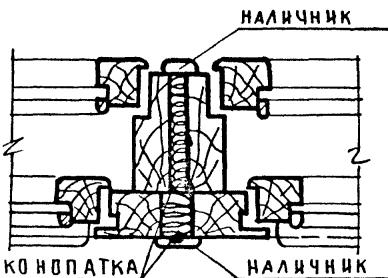

С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

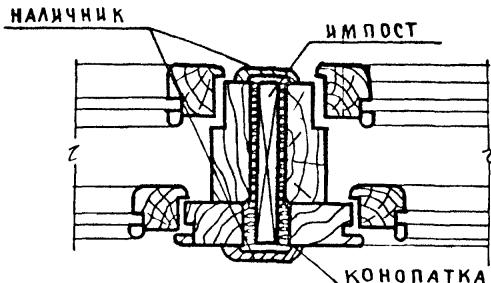

С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

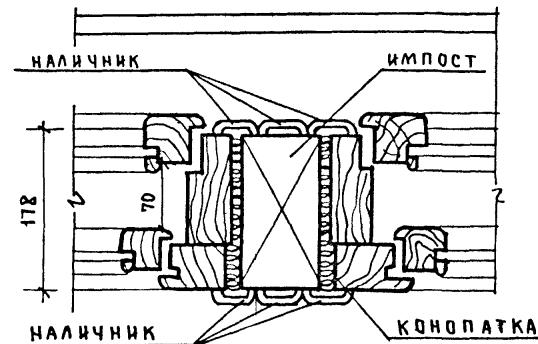

ПРИМЕЧАНИЯ.

1 Наличники см. ГОСТ 8242-75.

1977

УЗЛЫ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ.


СЕРИЯ 125/75/

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-26


Лист 17

15954-12 19

УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ В САНУЗАХ

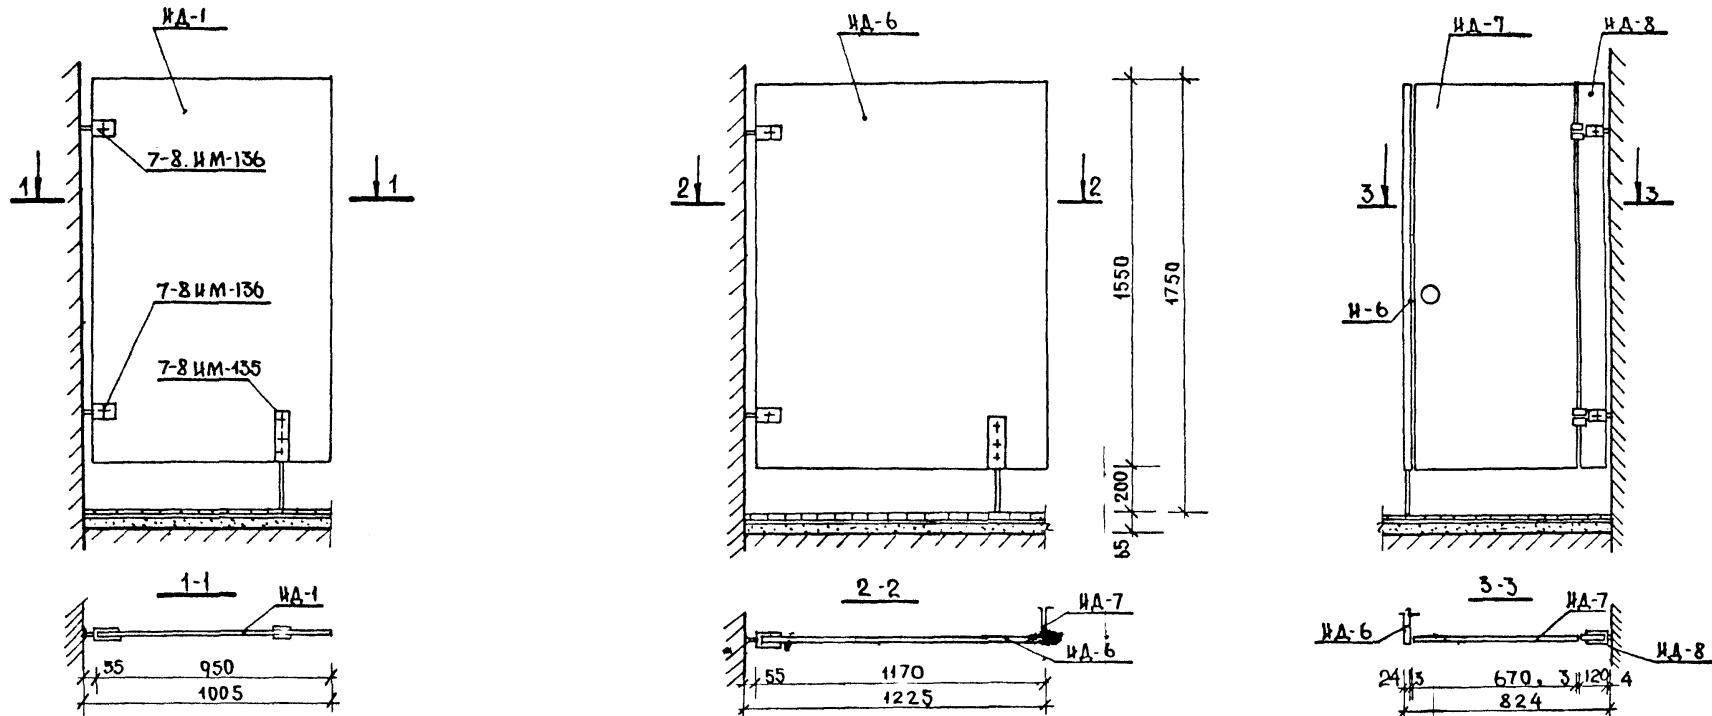

ПРИМЫКАНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ К НАРУЖНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С БРУСКОМ

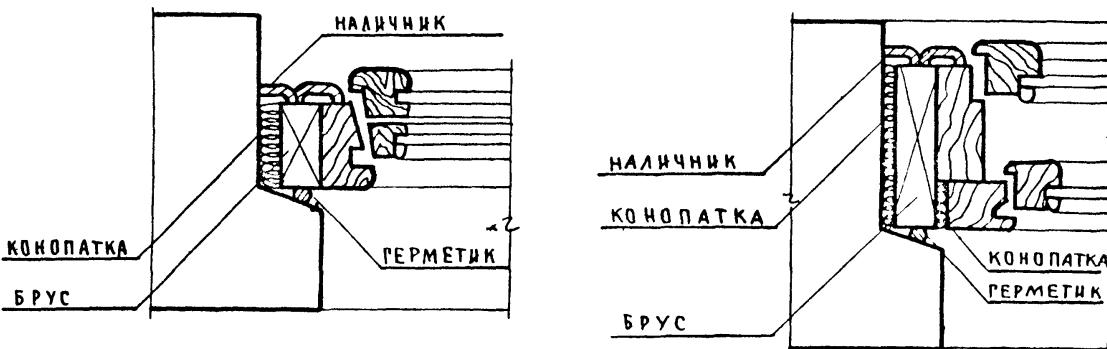

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ В САНУЗЛАХ ИД-1; ИД-6; ИД-7; ИД-8 см. часть 10, раздел 10.6-13 листы 6; 16.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 7-8 ИМ-136; 7-8 ИМ-135 см. часть 10, раздел 10.7-8.
3. НАЛИЧНИКИ см. ГОСТ 8242-75.


1977

УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ, В САНУЗЛАХ
УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К НАРУЖНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С БРУСКОМ


СЕРИИ 125/75/
РАЗДЕЛ 9-26

ЧАСТЬ 9	Лист
18	


УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В ПРОДОЛЬНЫХ СТЕНАХ

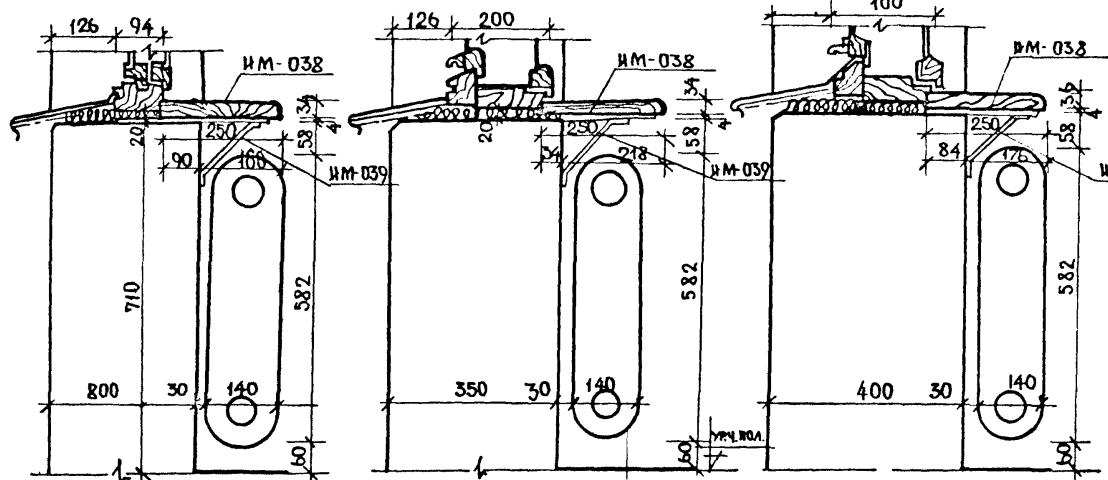

УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В ТОРЦЕВЫХ СТЕНАХ

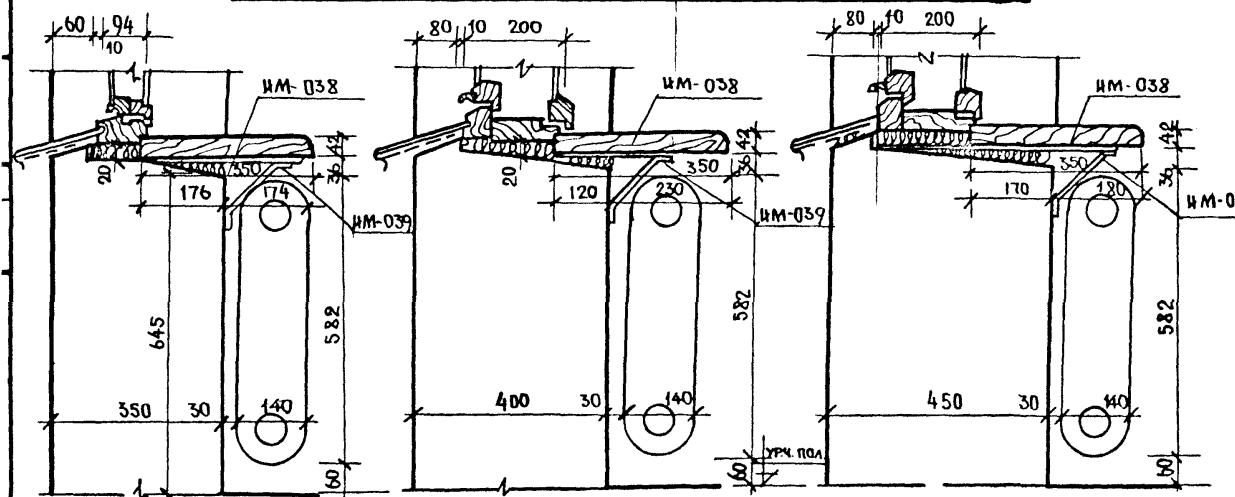

ПОДОКОННАЯ ДОСКА

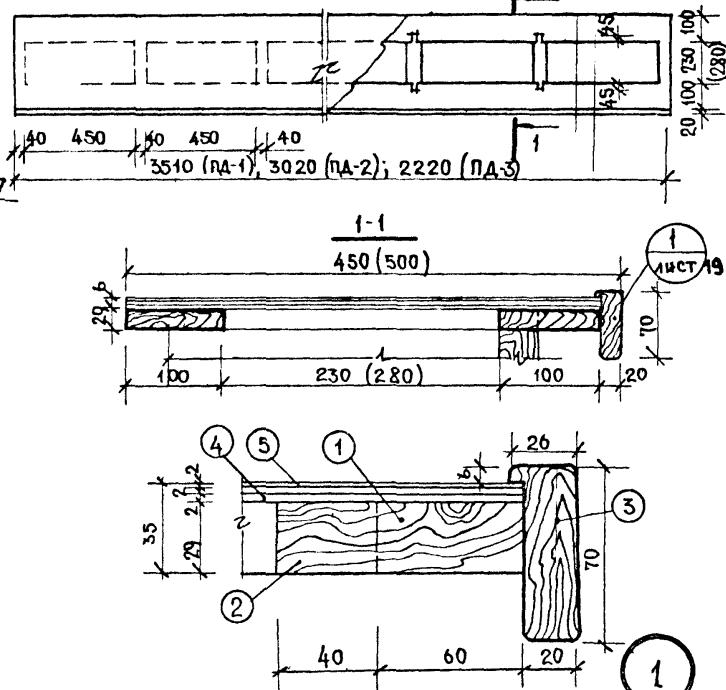






Н/П Поз	Наимено- вание	РАЗМЕРЫ 8мм			ПД-1		ПД-2		ПД-3	
		Г	В	Р	кол-во шт.	рас- ход	кол-во шт.	рас- ход	кол-во шт.	рас- ход
1	ДОСКА	3510	100	29	4	0.04м ³	—	—	—	—
		3020	100	29	—	—	2	0.032м ³	—	—
		2220	100	29	—	—	—	—	2	0.013м ³
2	ДОСКА	310(36)	40	29	17	0.007м ³	8	0.003м ³	6	0.002м ³
3	ДОСКА ИЗ ТВЕРД. ЛИСТВ. ПОРОДЫ	3510	70	26	2	0.013м ³	—	—	—	—
		3020	70	26	—	—	1	0.005м ³	—	—
		2220	90	26	—	—	—	—	1	0.004м ³
4	РАНЕРЫ КЛЕЕНАЯ	—	—	4	—	3.36м ²	—	1.45м ²	—	1м ²
5	СТЕКЛОПЛАСТ	—	—	2	—	3.36м ²	—	1.45м ²	—	1м ²

1977

ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД-1 ÷ ПД-3.
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В ПРОДОЛЬНЫХ И ТОРЦЕВЫХ СТЕНАХ.



СЕРИЯ 125/75/

ЧАСТЬ 9	Лист
РАЗДЕЛ 9-26	19

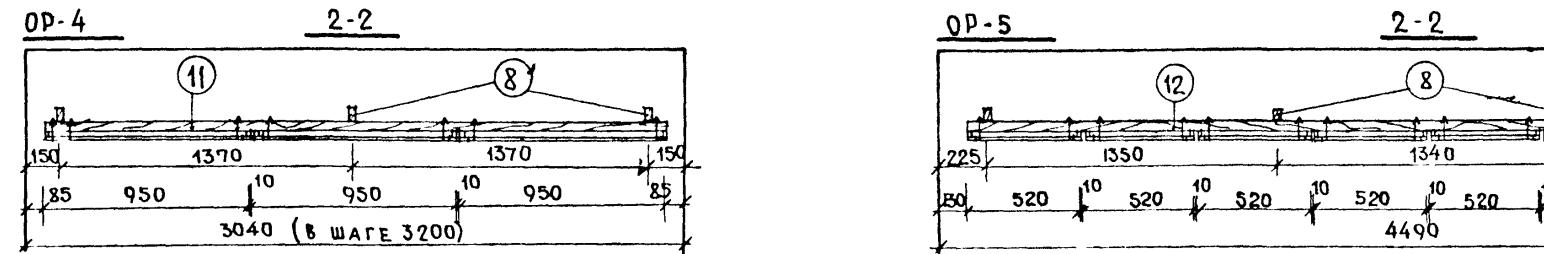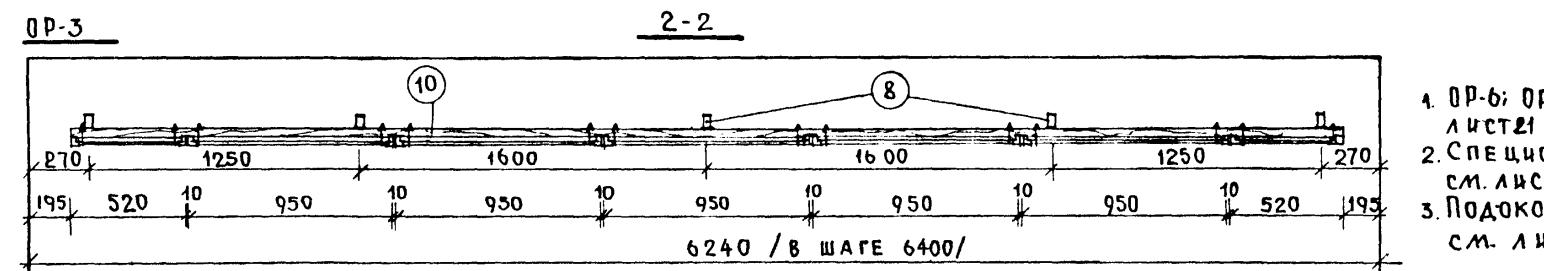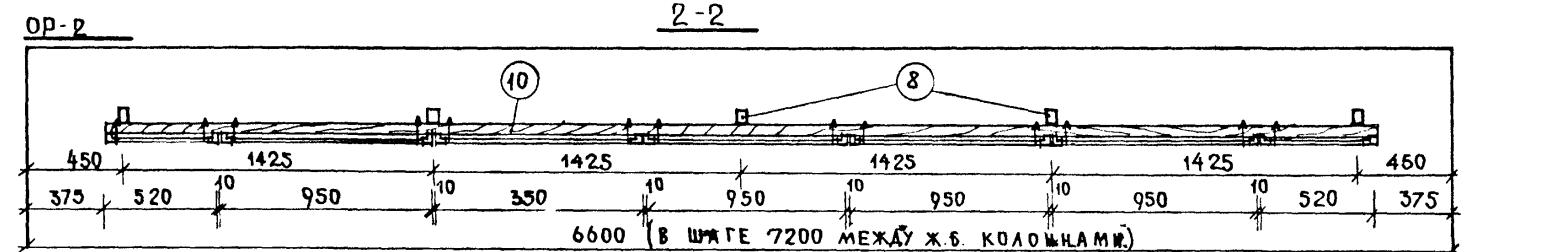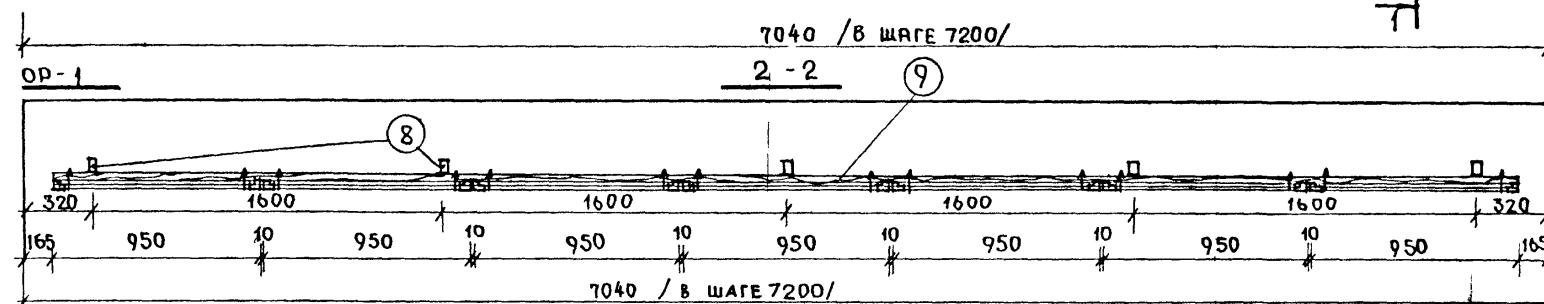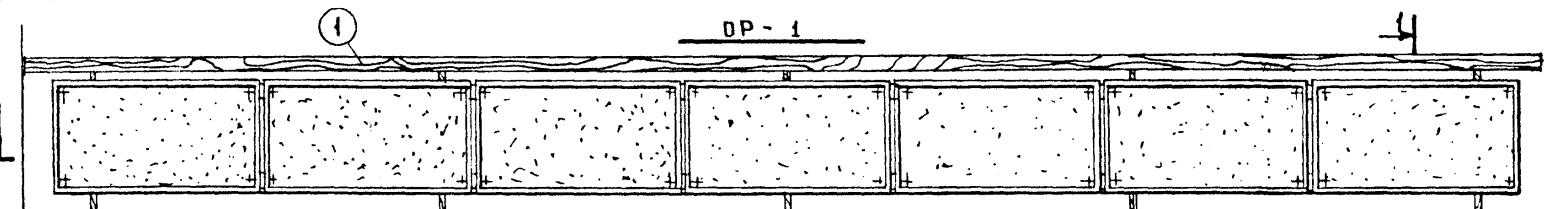


1977 ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ

OP-1 ÷ OP-5. СТОЙКА С-1.


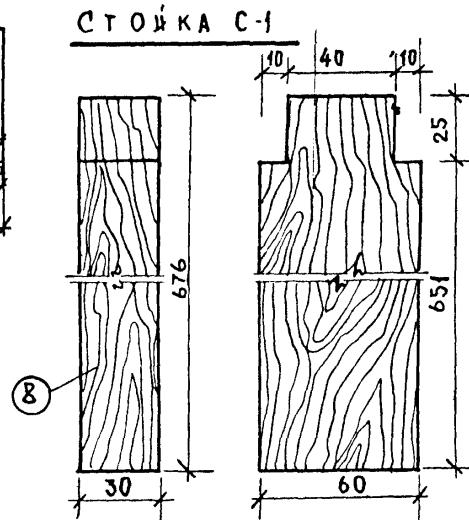
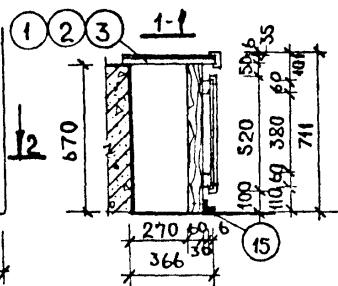


ПРИМЕЧАНИЯ

1. OP-6; OP-7; ДЕТАЛИ, УЗЛЫ; СЕЧЕНИЯ СМ. ЛИСТ 21
2. СПЕЦИФИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ НА OP-1÷OP-7 СМ. ЛИСТ 21
3. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД-1; ПД-2; ПД-3 СМ. ЛИСТ 19.

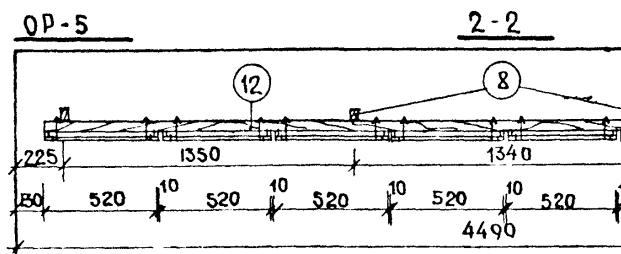

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-26
Лист 20
СЕРИЯ 125/75/

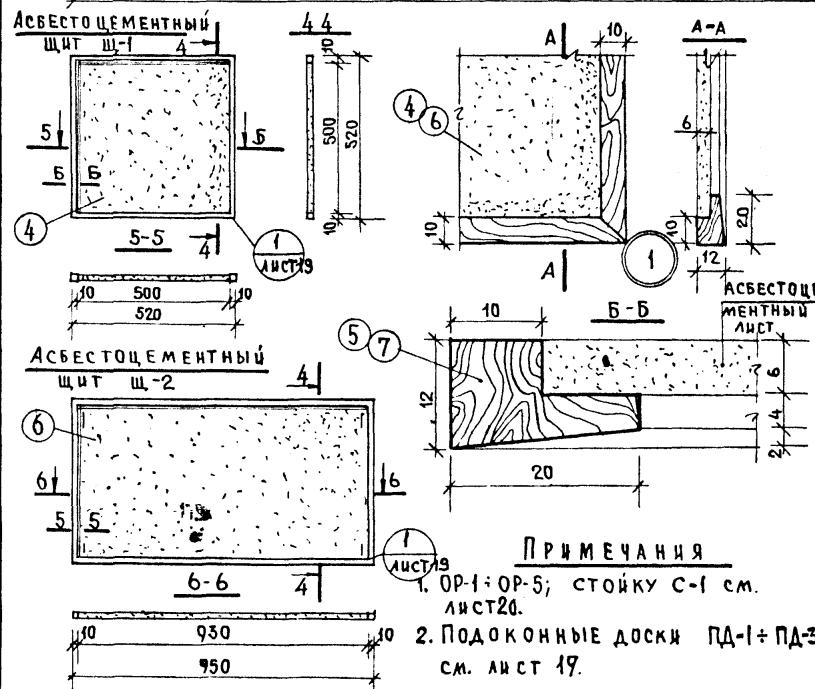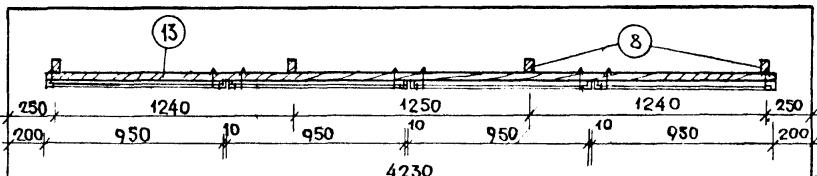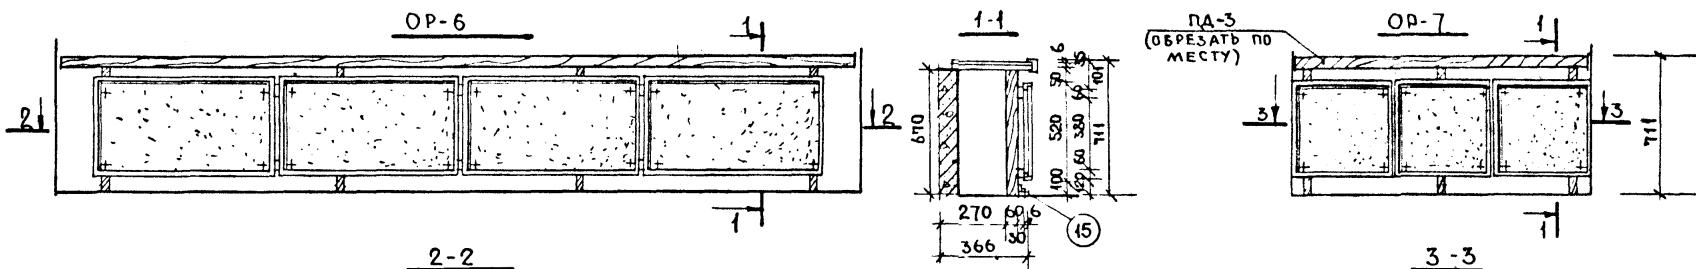

ПРИМЕЧАНИЯ

OP-5; СТОЙКУ С-1 см
СТ20

ДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД-1÷ПД-3
АНСТ 19.








С ПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-1 + ОР-7.																		
Поз изделия	Наименование материала	размеры		ОР-1		ОР-2		ОР-3		ОР-4		ОР-5		ОР-6		ОР-7		
		Р	В	К-ВО	расход	К-ВО	расход	К-ВО	расход	К-ВО	расход	К-ВО	расход	К-ВО	расход	К-ВО	расход	
1	подоконная доска	ПД-1	3510	100	29	2	012м ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	ПД-2	3020	100	29	—	—	—	2	008м ³	2	008м ³	—	—	—	—	—	—	
3	ПД-3	2220	100	29	—	—	3	005м ³	—	—	—	2	0038м ³	2	0038м ³	1	0019м ³	
4	ЩИТ АСБЕСТО-ЦЕМ.Лист	500	500	10	—	—	2	05м ²	2	05м ²	—	8	2.0м ²	—	3	0.75м ²		
5	Щ-1 обкладка	2080	20	12	—	—	2	0004м ³	2	0004м ³	—	8	0.004м ³	—	3	0.001м ³		
6	ЩИТ АСБЕСТО-ЦЕМ.Лист	930	500	10	7	3.25м ²	5	232м ²	5	932м ²	3	14м ²	—	4	1.86м ²	—		
7	Щ-2 обкладка	2940	20	12	7	0.004м ³	5	0.002м ³	5	0.005м ³	3	0.002м ³	—	4	0.003м ³	—		
8	стойка доска с-1	676	60	30	5	0.005м ³	5	0.005м ³	5	0.005м ³	3	0.003м ³	4	0.004м ³	4	0.004м ³		
9	доска	6710	60	30	2	0.024м ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10		5850	60	30	—	—	2	0.02м ³	2	0.02м ³	—	—	—	—	—	—	—	
11	для под-	2870	60	30	—	—	—	—	—	2	0.01м ³	—	—	—	—	—	—	
12	для под-	4230	60	30	—	—	—	—	—	—	—	2	0.015м ³	—	—	—	—	
13	вески	3830	60	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.03м ³	—	—	
14	щитов	1580	60	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.005м ³	
15	L 40x4	40	—	—	5	0.48кг	5	0.48кг	5	0.48кг	3	0.29кг	4	0.38кг	4	0.38кг	3	0.29кг
16	болт М8	60	—	—	28	—	28	—	28	—	12	—	32	—	16	—	12	—
расход древесины					0.153 м ³	0.087м ³	0.089м ³	0.095м ³	0.061м ³	0.058м ³	0.028м ³							
расход металла					0.48 кг	0.48 кг	0.48 кг	0.29 кг	0.38 кг	0.38 кг	0.29 кг							

1977

ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-6; ОР-7. ДЕТАЛИ. УЗЛЫ. СЕЧЕНИЯ.

СЕРН 125/75/

125/75/	ЧАСТЬ 9	ЛИСТ
	РАЗДЕЛ 9-26	21

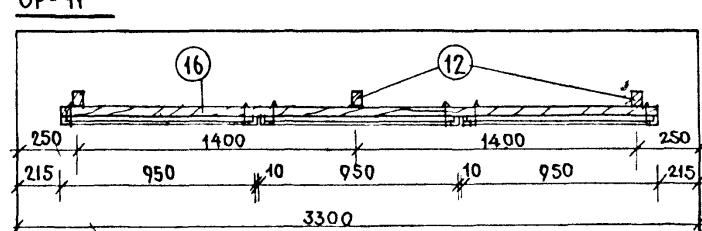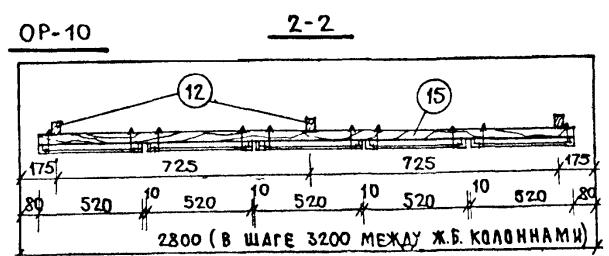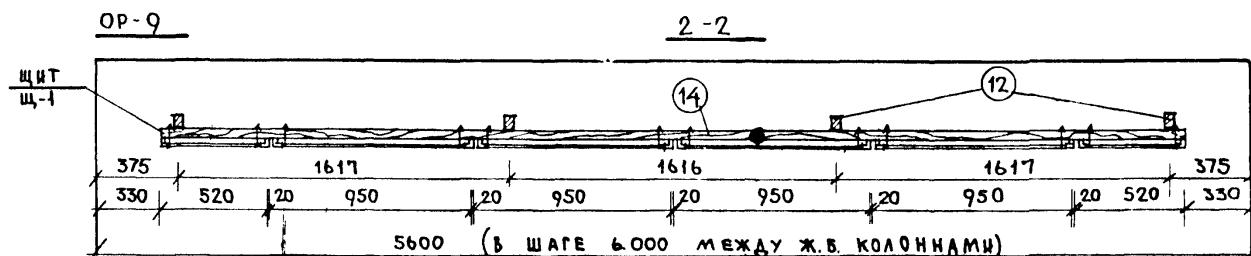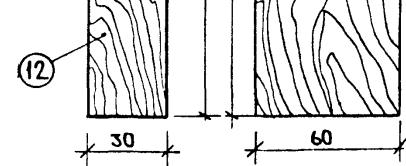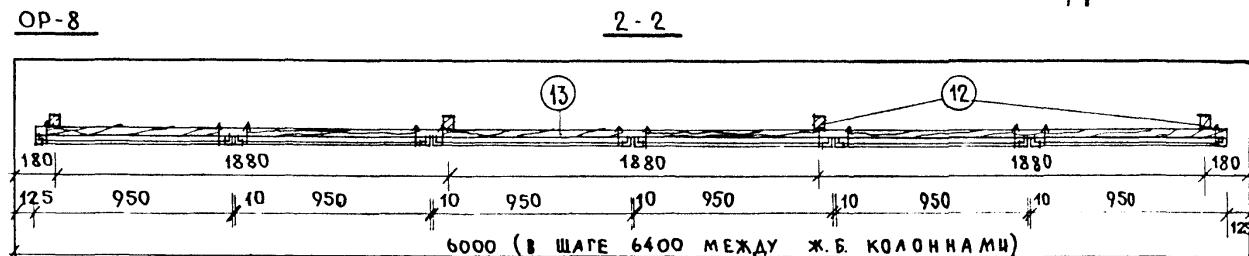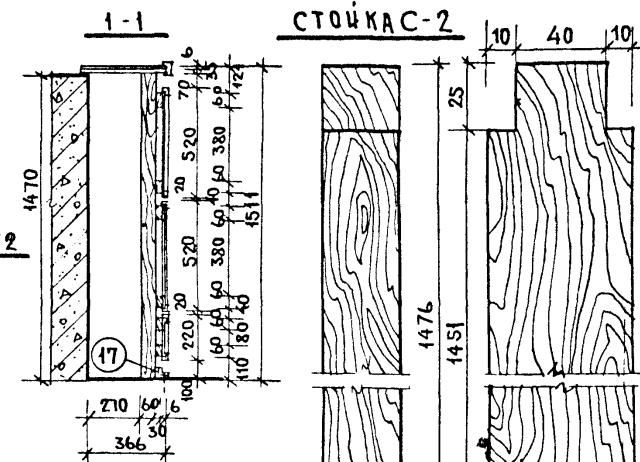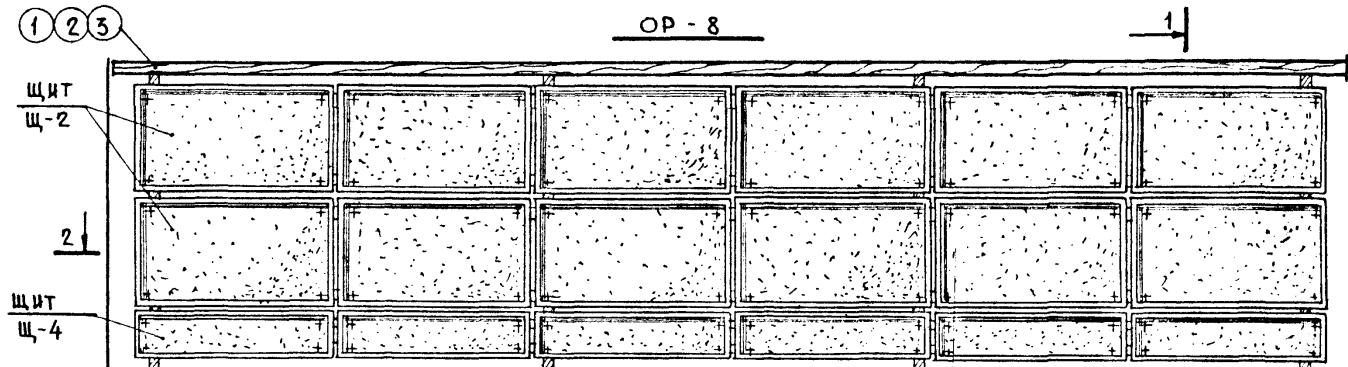

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЩИТЫ Щ-3; Щ-4; СПЕЦИФИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ НА ОР-8: ОР-11 СМ. ЛИСТ 23.
 2. ПОДОКОННИКИ ДОСКИ ПД-1: ПД-3 (СМ. ЛИСТ 18) ОБРЕЗАТЬ ПО МЕСТУ.


ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8 - ОР-11 СТОЙКА С-2.

СЕРИИ 125/75/


ЧАСТЬ 9	Лист
РАЗДЕЛ 9-26	22

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЩИТ Щ-3

1-1

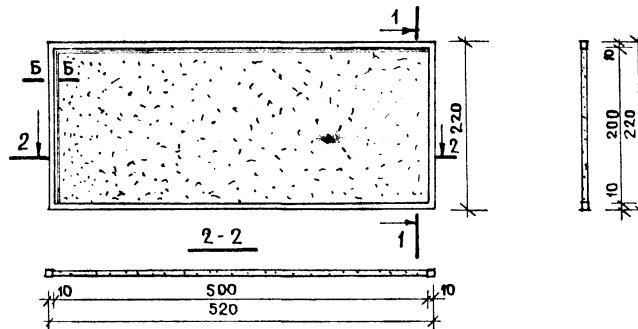

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЩИТ Щ-4

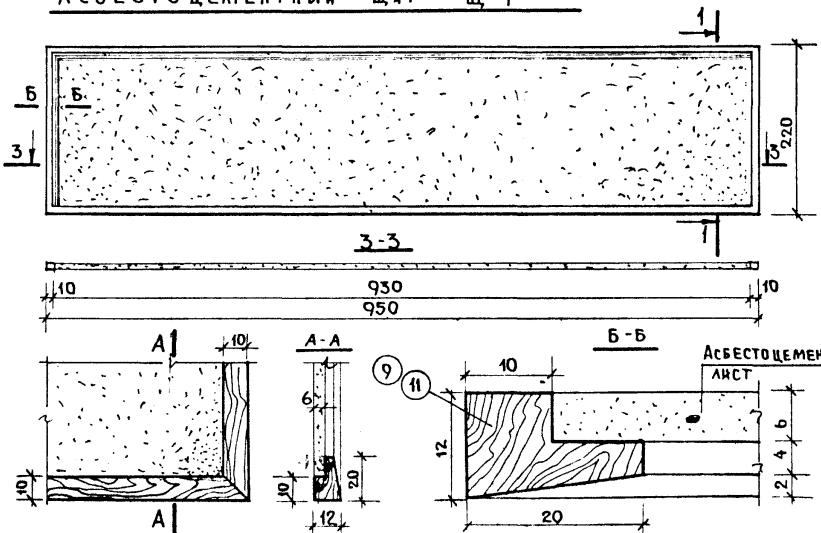

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8-ОР-11; СТОЙКУ С-2 СМ. ЛИСТ 22
2. ЩИТЫ Щ-1; Щ-2 СМ. ЛИСТ 24.
3. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД-1-ПД-2 СМ. ЛИСТ 19

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8-ОР-11.

НН поз.	наименов. изделия	наименование материала	размеры			ОР-8		ОР-9		ОР-10		ОР-11	
			ρ	в	г	к-во	расход	к-во	расход	к-во	расход	к-во	расход
1	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	ПД-1	3540	100	29	—	—	1	0.06м³	—	—	1	0.06м³
2		ПД-2	3020	100	29	2	0.08м³	—	—	1	0.04м³	—	—
3		ПД-3	2220	100	29	—	—	1	0.019м³	—	—	—	—
4	ЩИТ	АСБЕСТОЦЕМ ЛИСТ	500	500	10	—	—	4	1 м²	10	2.5 м²	—	—
5	Щ-1	ОБКЛАДКА	2080	20	12	—	—	4	0.002м³	10	0.005м³	—	—
6	ЩИТ	АСБЕСТОЦЕМ ЛИСТ	930	500	10	12	5.58м²	8	3.72м²	—	—	6	2.79м²
7	Щ-2	ОБКЛАДКА	2940	20	12	12	0.008м³	8	0.005м³	—	—	6	0.004м³
8	ЩИТ	АСБЕСТОЦЕМ ЛИСТ	500	200	10	—	—	2	0.2м²	5	0.5м²	—	—
9	Щ-3	ОБКЛАДКА	1480	20	12	—	—	2	0.001м³	5	0.002м³	—	—
10	ЩИТ	АСБЕСТОЦЕМ. ЛИСТ	930	200	10	6	1.116м²	4	0.744м²	—	—	3	0.558м²
11	Щ-4	ОБКЛАДКА	2340	20	12	6	0.003м³	4	0.002м³	—	—	3	0.0015м³
12	СТОЙКА С-2	ДОСКА	1476	60	30	4	0.010м³	4	0.010м³	3	0.007м³	3	0.007м³
13			5750	60	30	6	0.062м³	—	—	—	—	—	—
14	ДОСКА ДЛЯ ПОД ВЕСКИ		4940	60	30	—	—	6	0.053м³	—	—	—	—
15	ЩИТОВ		2640	60	30	—	—	—	—	6	0.028м³	—	—
16			2870	60	30	—	—	—	—	—	—	6	0.031м³
17	L 40x4		40	—	—	4	0.38кг	4	0.38кг	3	0.29кг	3	0.29кг
18	БОЛТ М8		60	—	—	72	—	72	—	60	—	36	—
ИТОГО:						РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ		0.163м³	0.152м³	0.082м³	0.103м³		
						РАСХОД МЕТАЛЛА		0.38 кг	0.38 кг	0.29 кг	0.29 кг		

1977

ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-8-ОР-11. ЩИТЫ Щ-3; Щ-4

СЕРИЯ 125/75/

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9-26
Лист 23