ГОССТРОЙ
РСФСР

КБ

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМ. А.А. ЯКУШЕВА

КОМПЛЕКСНАЯ
СЕРИЯ 125

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-045/12

БЛОК – СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ
РЯДОВАЯ 1А-1А-1Б-1Б-2А-2А
/ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ БРАТСКЕ И УСТЬ-ИЛИМСКЕ/

ЧАСТЬ 01

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЧЕРТЕЖИ НИЖЕ ОТМ. 0.000

РАЗДЕЛ 01-1

ЗДАНИЕ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ
ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ

Инв. №

Арх. № 17644

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 125-ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-045/1.2

БЛОК - СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 1А-1А-1Б-1Б-2А-2А

/ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ БРАТСКЕ И УСТЬ-ИЛИМСКЕ/

СОСТАВ ПРОЕКТА

Часть 0	Общая часть
Раздел 0-1	Общая характеристика проекта
Раздел 0-2	Материалы для компоновки жилых домов из блок-секций.
Раздел 0-3	Отопление и вентиляция. Табличный материал.
Часть 01	Архитектурно-строительные чертежи ниже отм. 0.000.
Раздел 01-1	Здание с техподпольем. Фундаменты свайные.
Раздел 01-2	Здание с техподпольем. Фундаменты ленточные.
Часть 1	Архитектурно-строительные чертежи выше отм. 0.000.
Раздел 1-1	Однорядная разрезка наружных стен. Кровля рулонная.
Раздел 1-5	Теплый чердак. Кровля рулонная.
Часть 2	Отопление и вентиляция.
Часть 3	Водоснабжение, канализация, водостоки.
Часть 5	Электрооборудование.
Раздел 5-3	Вариант с электрощитами мощностью 8 кВт.
Часть 6	Связь и сигнализация.
Часть 8	Сметы
Раздел 8-1	Неизменяемая часть блок-секции.
Раздел 8-2	Элементы блокировки 9-этажных блок-секций.
Часть 9	Узлы
Раздел	9.1-110, 9.2-110, 9.3-110, 9.4-110, 9.7-110
Часть 10	Изделия заводского изготовления.
Раздел	10.1-1-110, 10.1-1-111, 10.1-2-110, 10.2-1-110, 10.2-2-110, 10.3-1-110, 10.3-2-110, 10.4-1-110, 10.4-2-110, 10.5-110, 10.6-110, 10.7-110, 10.7-111, 10.8-110; 10.9-1-110, 10.9-2-110, 10.11-1-110, 10.11-2-110, 10.12-1-110, 10.12-2-110, 10.12-111
ВМ	Ведомости потребности в материалах.

ЧАСТЬ 01
РАЗДЕЛ 01-1

Разработан КБ по железобетону
им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Начальник КБ В.А. Болтинский
Гл. инженер КБ В.С. Сабуров
Гл. арх. проекта Ф.Ф. Имашев
Гл. констр. пр. А.И. Сечейко

Технорабочий проект утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 48 от 21.06.82г

Рабочие чертежи введены в действие КБ по железобетону
Приказ № 94 от 30.06.84г

Инв. №

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
АС-1	Заглавный лист /начало/	2	
АС-2, АС-3	Заглавный лист /продолжение/	3,4	
АС-4	Заглавный лист /окончание/ Схемы нагрузок	5	
АС-5	План техподполья	6	
АС-6	План свайного поля	7	
АС-7	Разрезы по свайному полю I-I, II-II	8	
АС-8	Монтажный план оголовков	9	
АС-9	Монтажный план ростверков и цокольных панелей	10	
АС-10	Монтажный план перекрытия над техподпольем	11	
АС-11	Разрезы III-III, IV-IV	12	
АС-12	Сечения 4-4 ÷ 10-10	13	
АС-13	Сечения 11-11 ÷ 12-12	14	
АС-14	Фрагмент входа тип „Б Д"	15	
АС-15	$3Б_9$-7 Монтажные планы ниже отм. 0.000	16	
АС-16	$3Б_9$-8 Монтажные планы ниже отм. 0.000	17	
АС-17	$3Б_9$-9. Монтажные планы ниже отм. ±0.000	18	
АС-18	$3Б_9$-10 Монтажные планы ниже отм. ± 0.000	19	
АС-19	Разрезы V-V ÷ VI-VI	20	
АС-20	Сечения 13-13 ÷ 20-20	21	
АС-21	Монолитный оголовок ФОМ-11	22	
АС-22	" ФОМ-12	23	
АС-23	" ФОМ-13	24	
АС-24	" ФОМ-14	25	
АС-25	" ФОМ-16	26	
АС-26	" ФОМ-17	27	
АС-27	" ФОМ-18	28	
АС-28	Указания по производству работ	(29)	

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами

Гл. инженер пр. / /

19 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами /в том числе по взрыво-пожарной безопасности/

Гл. архитектор проекта /Имашев Ф.Ф./

Гл. конструктор проекта /Сечейко А.И./

1980г.

Инв. №

Привязан:

Гл.инж. КБ	Сабуров	
Гл.конст.КБ	Фельман	
Зав. отд.	Якушевич	
Гл.арх.пр.	Имашев	
Гл.констр.	Сечейко	
Рук.бриг.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разраб.	Бурова	

125-045/1.2 Часть 01; Раздел 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А 1Б1Б 2А2А

Стадия	Лист	Листов
ТР	АС-1	29

Заглавный лист /начало/

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Ведомость применённых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 19804.4-78	Сваи забивные железобетонные. Сваи сплошные квадратного сечения с поперечным и без поперечного армирования ствола и сваи квадратного сечения с круглой полостью. Рабочие чертежи.	
Серия 1.138-10	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Выпуск 1. Перемычки брусковые. Рабочие чертежи.	
Серия 1.225-2 в.5	Прогоны прямоугольного сечения	
Серия 1.136.5-19	Двери деревянные входные наружные, тамбурные и служебные для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 13579-78	Блоки бетонные для стен подвалов.	
Серия 1.055.1-1	Ступени для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 530-80	Кирпич глиняный обыкновенный	

Условные обозначения

Привязан:			125-045/1.2 Часть 01, Раздел 01-1
			9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А
Зав.отд.	Якушевич		Стадия: Р. Т. / Лист: АС-2 / Листов:
Гл.констр.пр.	Сечейко		
Рук.бриг.	Хрусталева		Заглавный лист (продолжение)
Проверил	Сечейко		КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстрой СССР
Инв.№	Разраб.	Лозовой	

Общая часть

Нулевой цикл типового проекта 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами 125-045/12 выполнен в свайном варианте на повышенном ростверке для строительства в г.Братске и Усть-Илимске с расчетной нагрузкой на сваю 70 тс. Проект нулевого цикла содержит весь комплекс работ по сооружению подземной части здания, включая: перекрытие, наружные площадки перед входом в здание.

Блок-секция запроектирована с техническим подпольем на отм. -2,450 м, где проходят инженерные коммуникации и расположен тепловой узел.

Конструктивные решение

Железобетонные и керамзитобетонные изделия заводского изготовления для нулевого цикла разработаны в соответствии со СНиП II-21-75.

Балки и панели ростверка запроектированы из тяжелого бетона М-200.

Гидроизоляцию наружных стен выполнить на отм. -0,080 м, по ростверку на отм. -0,320 м из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм на портландцементе марки не ниже „400".

Вертикальные поверхности цокольных панелей, оголовков, балок ростверка, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Полы в тепловом узле - цементные, полы в подполье - утрамбованный грунт.

Указания по производству монтажных работ

Монтаж конструкций выполнять в соответствии со СНиП III-16-80 и указаниями на листах настоящего раздела.

Марка раствора при монтаже ростверка принята „150".

Антикоррозийную защиту сварных деталей выполнять в соответствии со СНиП II-28-73* и СНиП III-23-76.

Длина сварных швов должна быть не менее 60 мм, высоту принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей. Сварку производить электродами типа Э-42А.

Указания по производству работ в зимнее время

При производстве работ в зимнее время применять марку раствора на одну ступень выше, применяемой в летнее время, с противоморозными добавками. Величина добавок принимается согласно СН-290-74 таблица 8.

Привязан:					125-045/1.2 Часть 01, Раздел 01-1		
					9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б 2А2А		
						Стадия	Лист	Листов
						Т.Р	АС-3	
Инв. №					Заглавный лист /продолжение/	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя СССР		
			Зав. отд.	Якушевич				
			Гл. констр. пр.	Сеченко				
			Рук. бриг.	Хрусталева				
			Проверил	Сеченко				
			Разработал	Шурова				

Схема расчетных нагрузок на отм. -0.320

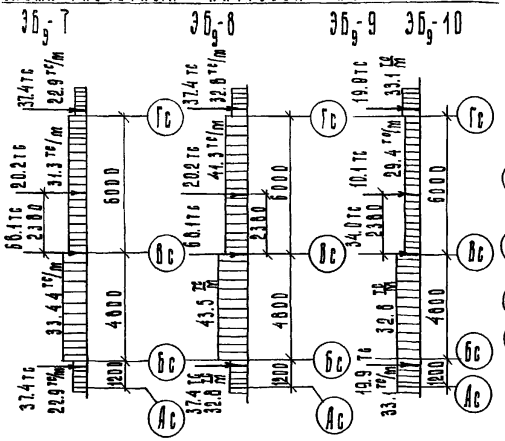

Схема расчетных моментов от горизонтальных (ветровых) нагрузок

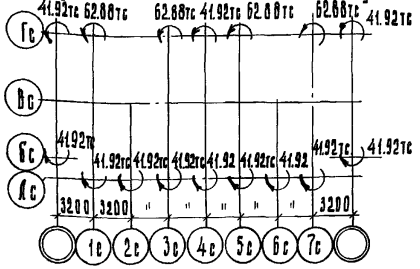

Эб9-9; Эб9 10

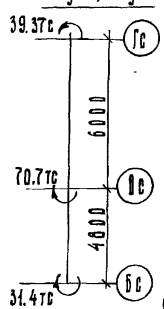

Схема расчетных нагрузок на отм. -0.320 на блок-секцию

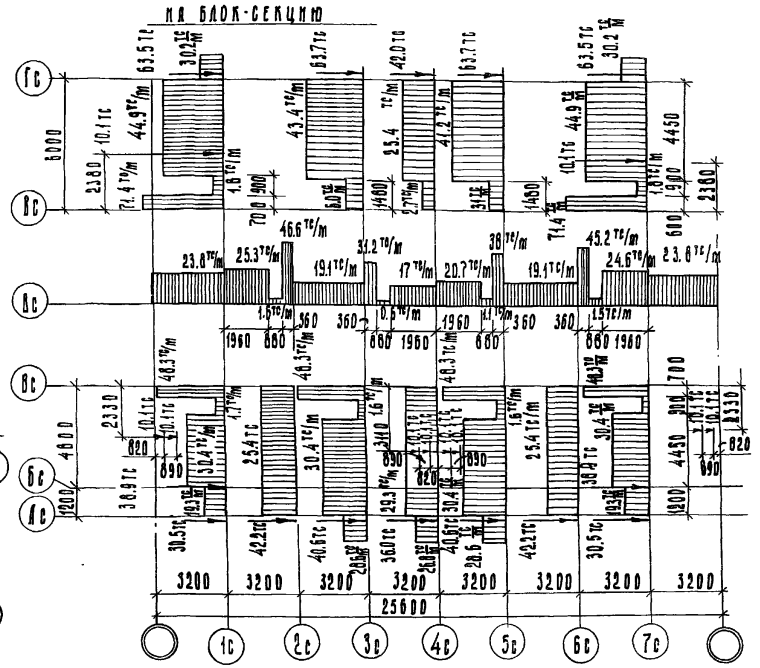

Указания по привязке проекта

1. Типовой проект 125-045/1.2, включая чертежи подземной части, может быть применен только после утверждения в установленном порядке и выполнения привязки к участку.
2. Рабочие чертежи настоящего альбома подлежат привязке в части выбора применяемого варианта с учетом конкретных условий участка строительства.
3. Наивысшая отметка земли в типовом проекте принята условно -1.100м и подлежит корректировке при привязке. Отметка верха приямка основного входа постоянная -0.960м. и должна быть сохранена при привязке независимо от планировки участка.
4. Водосток запроектирован с выпуском в сторону фасада по оси Гс.
5. При сборе нагрузок на фундаменты приняты:
   а) наружные стены из легкого бетона ; δ=400 мм
   б) внутренние стены из тяжелого бетона толщ. 160 мм;
   в) перегородки керамзитобетонные толщ. 80 мм;
   г) временная нагрузка на перекрытие 150 кгс/м²;
   д) временная нагрузка на перекрытие лоджии 200 кгс/м²
   е) снеговая нагрузка 100 кгс/м²
   ж) ветровая нагрузка 35 кгс/м²

Примечание

1. Сосредоточенные нагрузки от наружных панелей, а также распределенные нагрузки для Эб9-9; Эб9 10 даны на отм. -1.870

Привязан:

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич		
Гл. констр.	Речейко		
Рук. бриг.	Мачай		
Проверил	Речейко		
Разраб.	Егоров		

125-045/1.2 ч.01 в.01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-4	

Заглавный лист (окончание)
Схемы нагрузок

КБ по железобетону им. Я.А. Якушева
Госстрой РСФСР

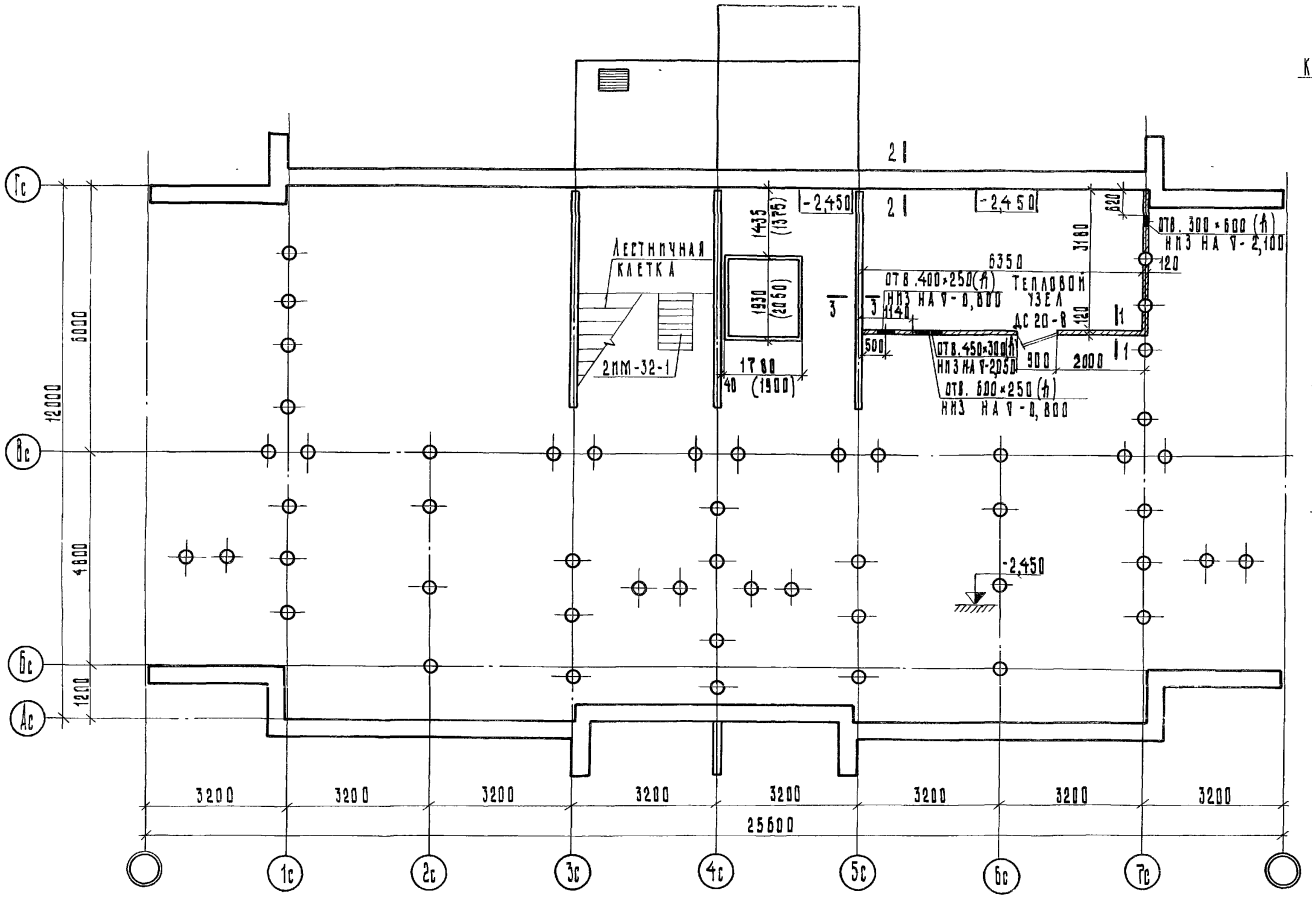

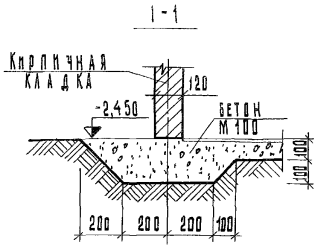

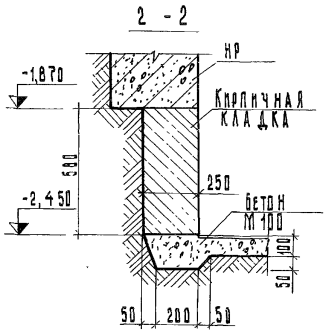

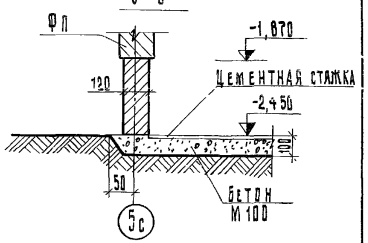

Примечание

1. Кладку стен теплового узла выполнить из кирпича М50 на растворе М25 армированную 2-мя Ø6 В1 через шесть рядов кладки.
2. Размеры в скобках даны для варианта лифтовых шахт „россыпью."

Привязан:			
Зав. отд.	Якушевич		
Гл. констр.	Сеченко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сеченко		
Разработал	Бурова		
Инв. №			

125-045/1.2 ч. В1 р. В1-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А 1Б1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-5	

План техподполья

КБ по железобетону им. А. А. Якушева Госстроя РСФСР

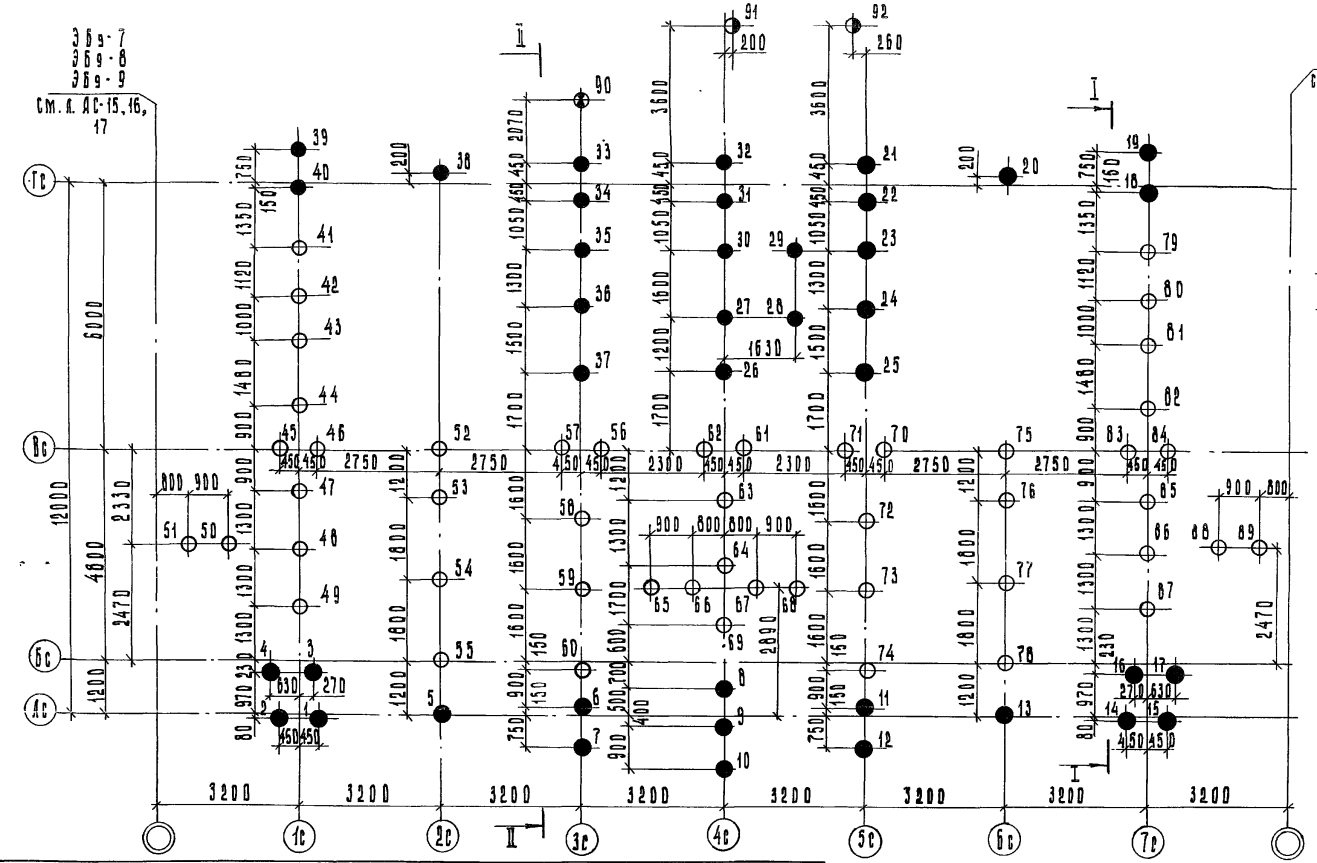

Условные обозначения

- проектная отметка верха свай после срубки — 2.24
- — " — — 1.19
- — " — — 1.91
- — " — — 1.73

Примечания

1. Свайные фундаменты запроектированы из условия заглубления свай в алевролиты зоны „Г" не менее чем на 0.5 м. при расчетной нагрузке на сваю не более 70 тс
2. Буренные скважины производить со дна котлована, открытого до отм. - 2.450
3. Забивку свай под крыльцо производить с планировочной отметки.
4. Сваи опускаются в предварительно пробуренные скважины диаметром 470 мм, наполненные на 1/3 высоты цементно-песчаным раствором М 100 с последующей добивкой дизель-молотом до проектного отказа.
5. Разрезы I-I, II-II см. л. АС-7

Спецификация железобетонных свай

Позиция свай	Марка	Расход материалов на сваю: бетон м³	Расход материалов на сваю: сталь кг	Расход р-ра на з/п м³	К-во шт.	Общий расход материалов: бетон м³	Общий расход материалов: сталь кг	Общий расход материалов: раствор м³	Марка бетона: по прочности	Марка бетона: по морозостойк.	Марка бетона: по водонепрон.	Серия
1÷40	С4-30у	0.37	24.70	0.3	40	14.80	988.00	12.0	200	150	В-4	1.2.5 РАЗДЕЛ 10.9-1-110
41÷89	С5-30у	0.46	29.84	0.3	49	22.54	1462.2	14.7	200	150	В-4	
90÷92	С4-30	0.37	20.00	0.3	3	1.11	60.24	0.9	200	150	В-4	ГОСТ 19804.4-78

Привязан:

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич		
Гл. конс. пр.	Сечейко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб.	Бурова		

125-045/4.2 ч.01 р.01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-6	

План свайного поля

КБ железобетону им. Д.А. Якушева Госстроя РСФСР

Разрез I-I

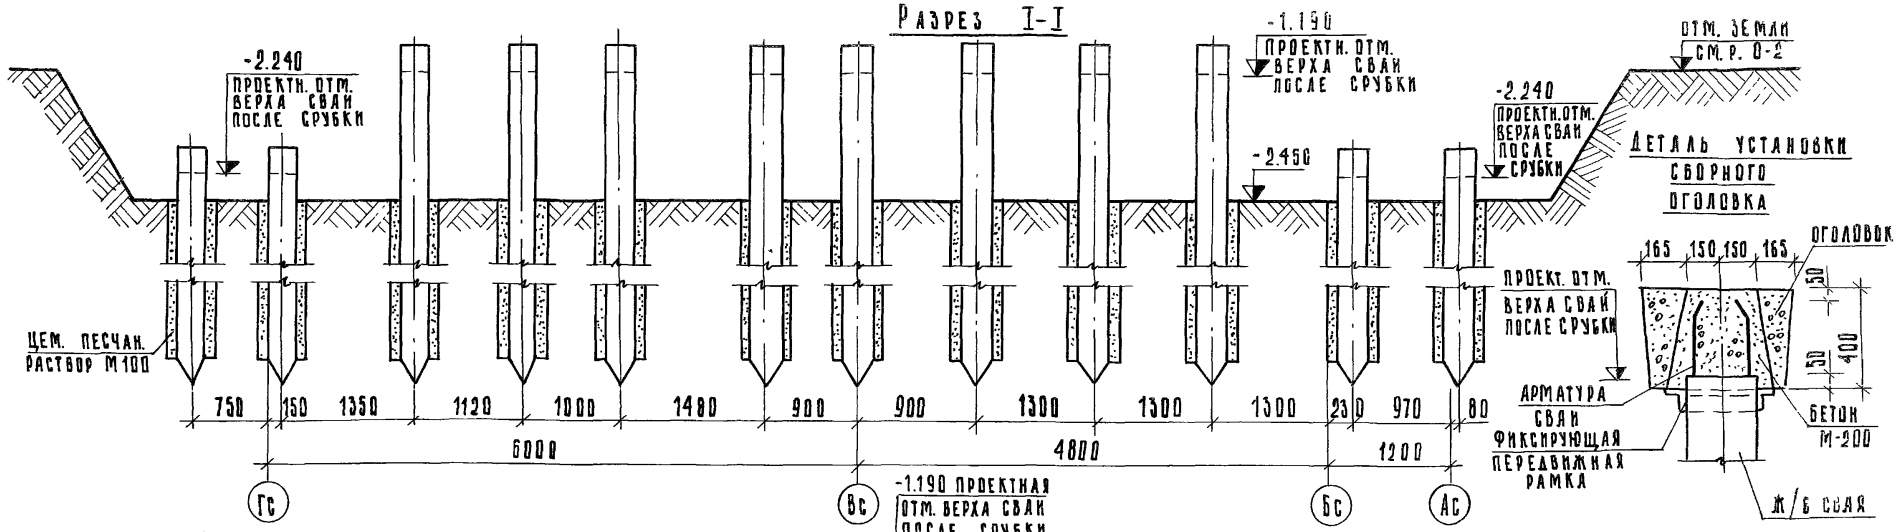

Разрез II-II

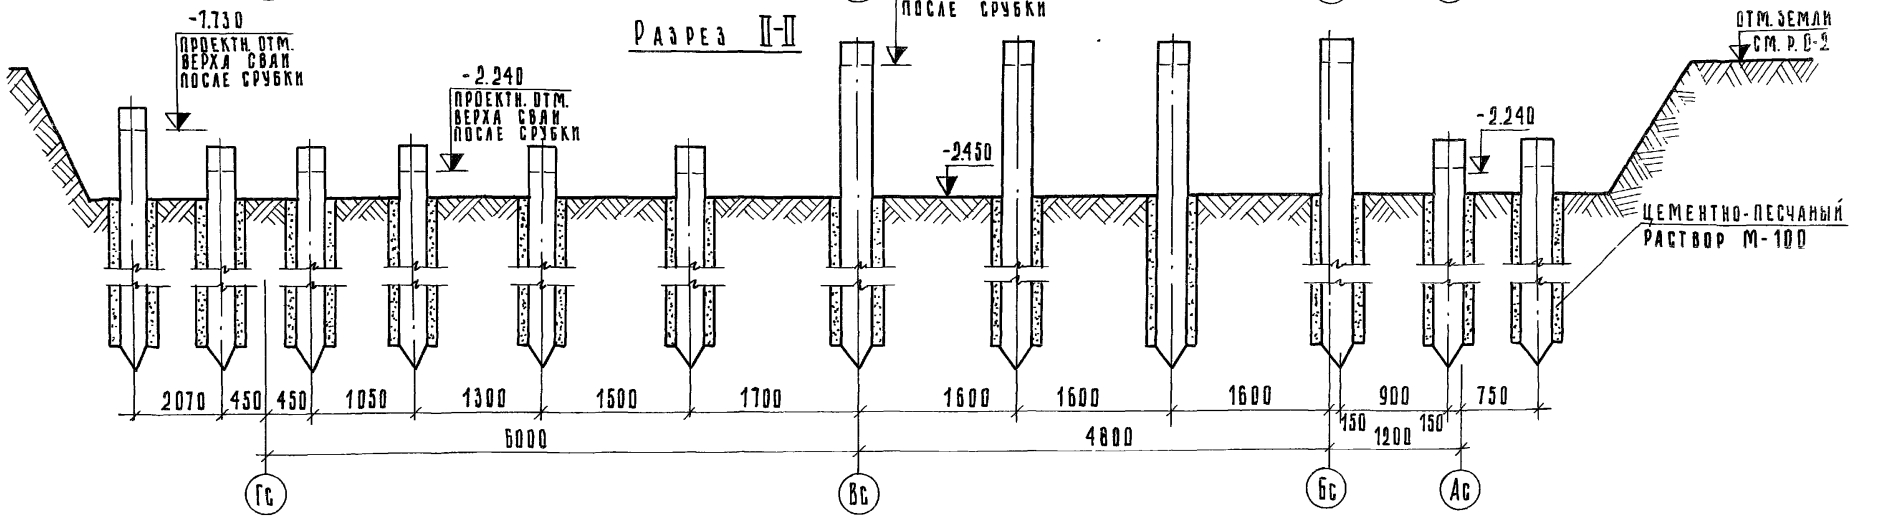

Привязан:	Зав. отд.	Якушевич	
	Гл.конст. пр	Сечейко	
	Рук. бриг.	Мачай	
	Проверил	Сечейко	
Инв. №	Разработ.	Бурова	

125-045/1.2 ч. 01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно- двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р	АС-7	

Разрезы по свайному полю I-I; II-II

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

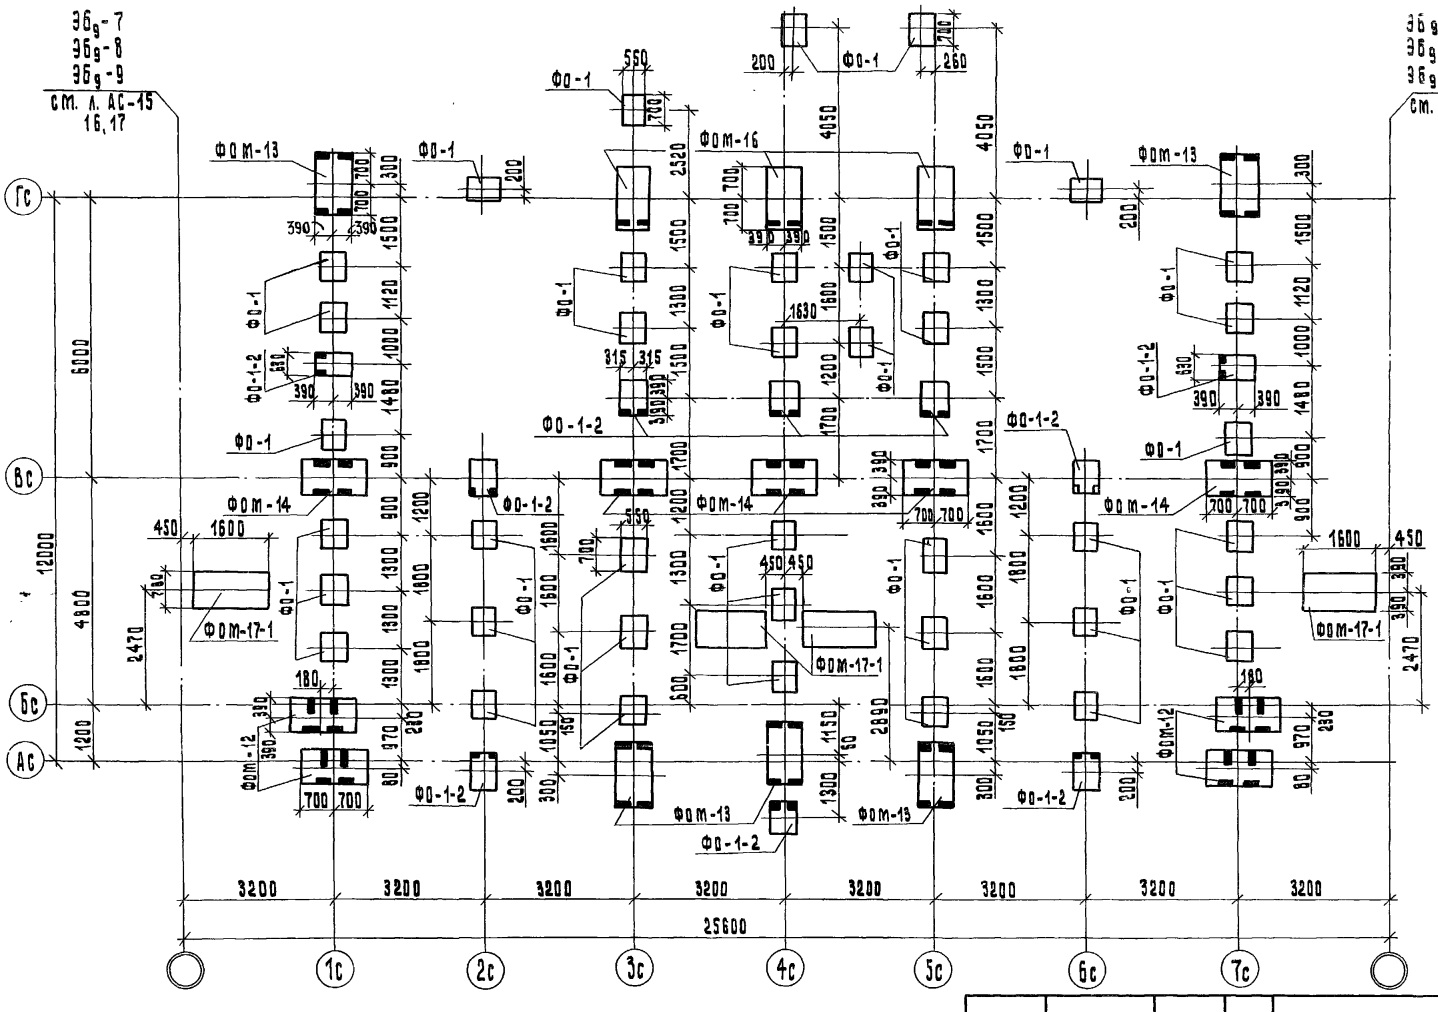

Примечания

1. Монолитные оголовки ФОм-17-1; ФОм-12; ФОм-13; ФОм-14; ФОм-16 см. листы АС-21 ÷ АС-27.
2. Оголовки на данном чертеже даны с ориентацией закладных деталей.

ЗАВ.ОТД.	Якушевич		
ГА.КОНС.ПР.	Сечейко		
РУК.БРИГ.	Хрусталева		
ПРОВЕРИЛ	Сечейко		
РАЗРАБОТ.	Сурова		

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

125-045/1.2 ч.01 р.01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б 2А2А

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ТР	АС-8	

Монтажный план оголовков

КБ по железобетону им. А.А.Якушева Госстроя РСФСР

КОПИРОВАЛ: ЛЕВАНЦОВА

АРХ.№ 27641-8

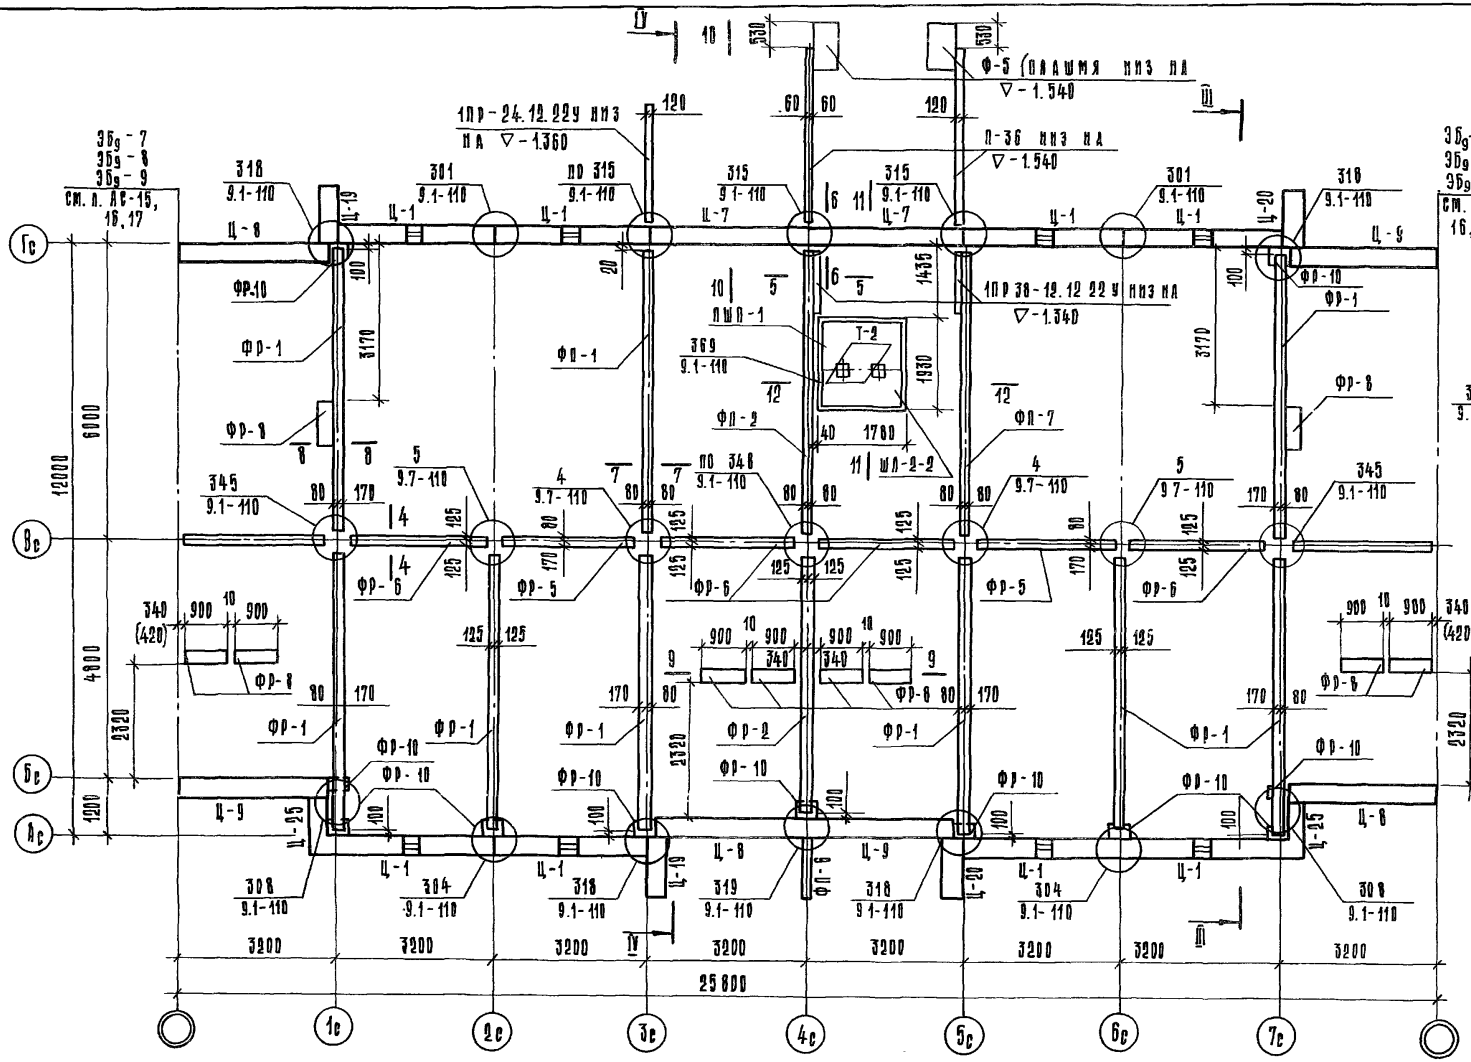

Фрагмент плана при варианте лифтовой шахты „Россыпь"

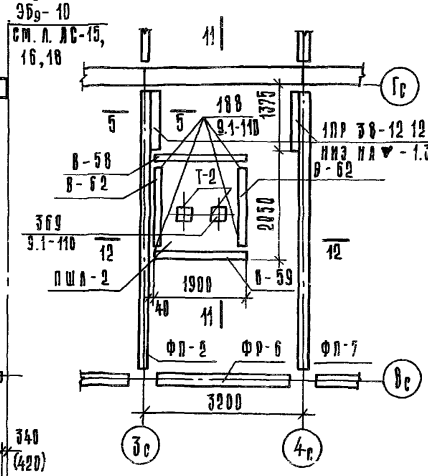

Примечания

1. Торцы ростверков, имеющие на торце знак ▼ обращать к наружным стенам.
2. Разрезы III-III, IV-IV см. л. АС-11
3. Сечения 4-4 ÷ 10-10 см. л. АС-12 сечения 11-11, 12-12 см. л. АС-13.
4. Размер в скобках дан при компоновке блок-секций с ЗБ9-8.

Привязан:				125-045/1.2	ч. 01	р. 01-1
				9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А		
					Стадия	Лист	Листов
					ТО	АС-9	
Зав. отд.	Якушевич			Монтажный план ростверков и цокольных панелей	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР	
Гл. констр. пр.	Сечейко					
Рук. бриг.	Хрусталева					
Проверил	Сечейко					
Разработ.	Бурова					
Инв. №						

Копировал: Казина

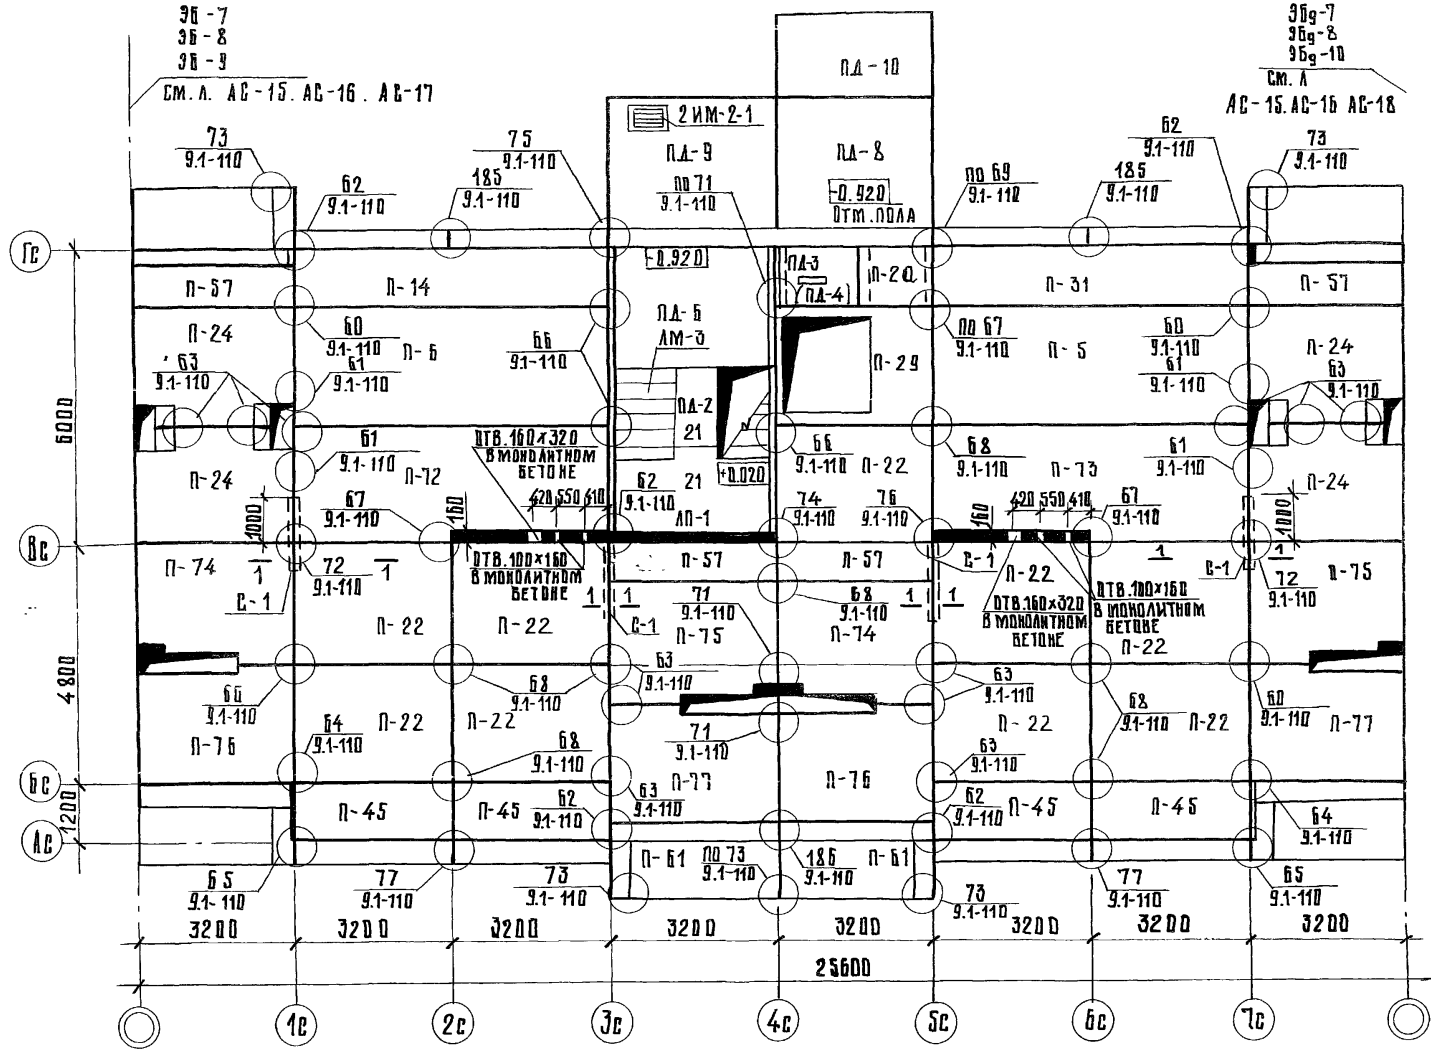

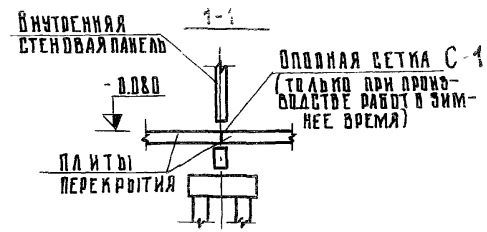

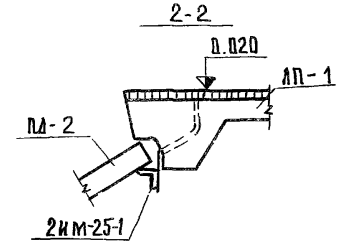

Примечания

1. Отметка верха плит -0.08, кроме оговоренных на чертеже.
2. При монтаже 1 этажа в зимнее время дополнительно поставить сетки С-1 /4 шт./ в указанных местах.
3. Марка плиты в скобках при варианте лифтовой шахты „россыпью".

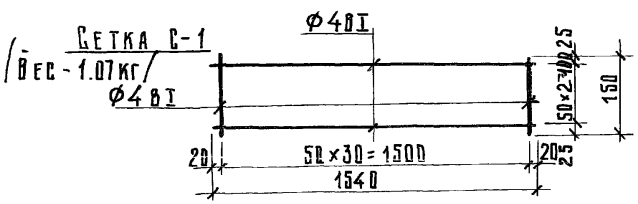

Привязан:

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич	
Гл. констр.	Сечейко	
Рук. б-рис.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разраб.	Бэрбэа	

125-045/1.2 ч.01 в. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т. Р	АС-10	

Монтажный план перекрытия над техподпольем

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя СССР

Копировал Куролович

Арх. № 27641-10

Разрез Ш-Ш

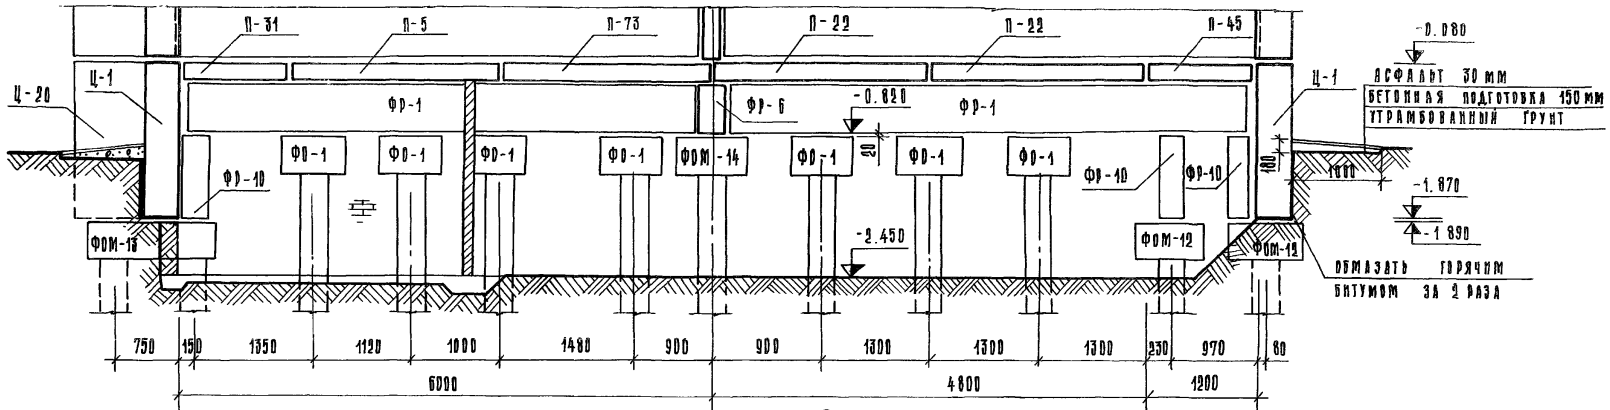

Разрез IУ-IУ

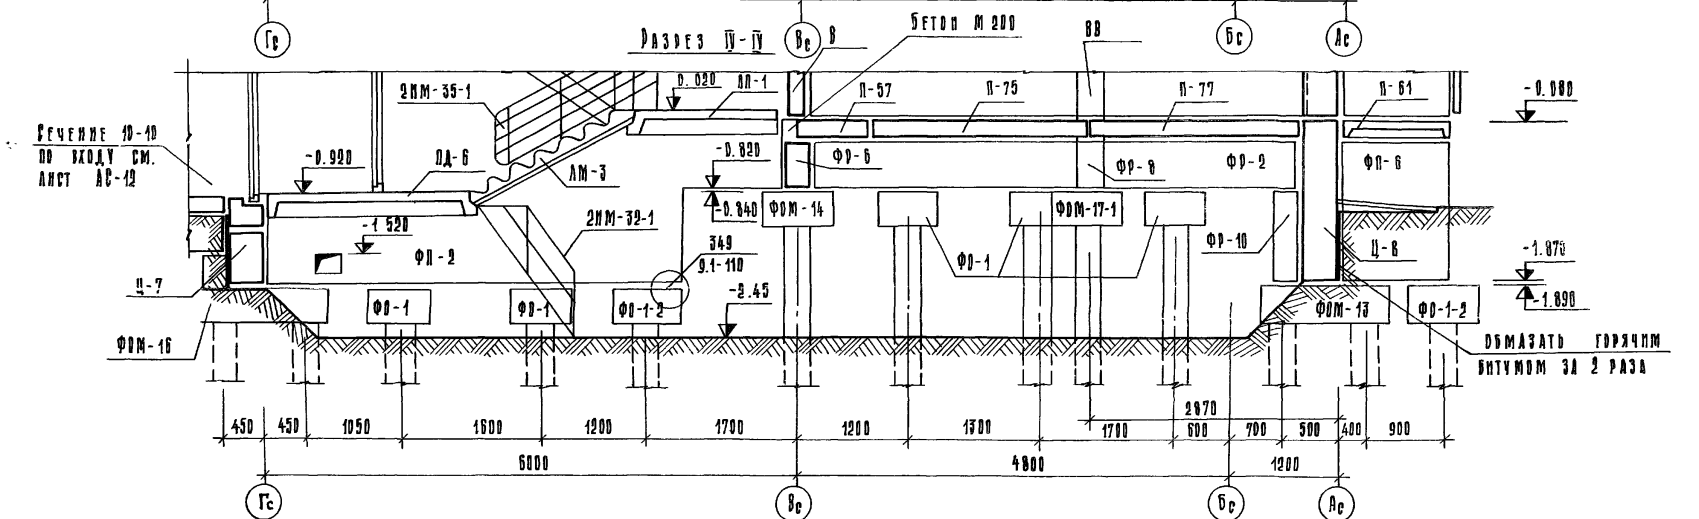

Зав. отд.	Якушевич		
Гл. констр. пр.	Сечейко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб.	Хачкова		

Привязан:

Инв. №

125-045/1.2 ч.01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1Б 1В 2А 2Б

Стадия	Лист	Листов
ТР	АС-11	

Разрезы Ш-Ш; IУ-IУ

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

4 - 4

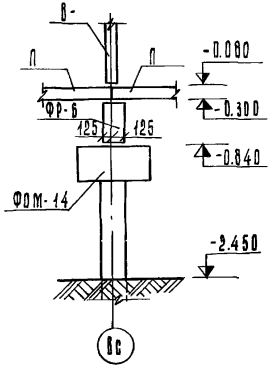

5 - 5

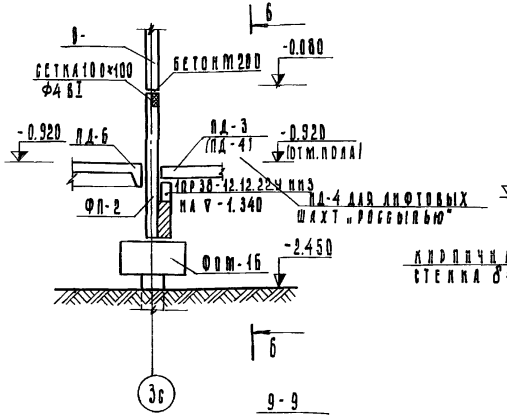

6 - 6

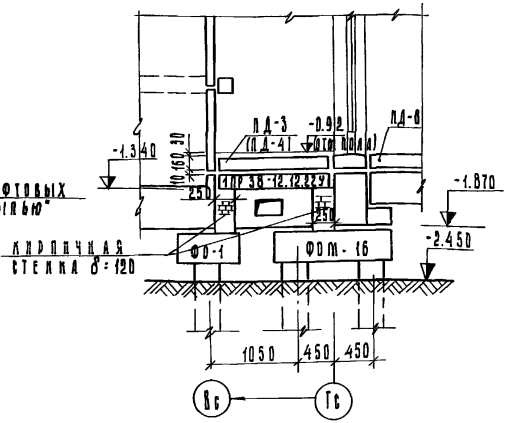

7 - 7

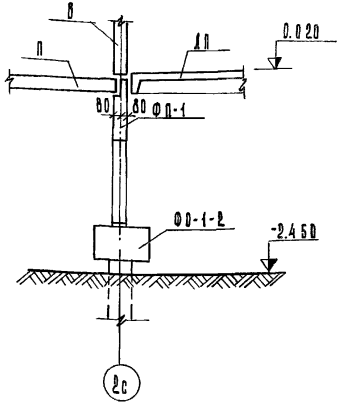

8 - 8

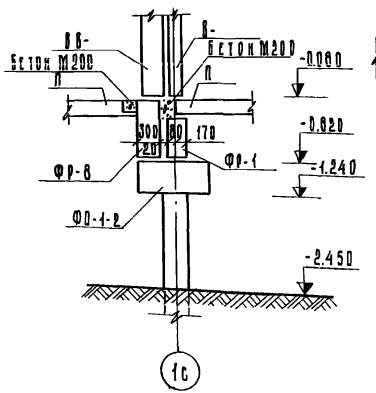

9 - 9

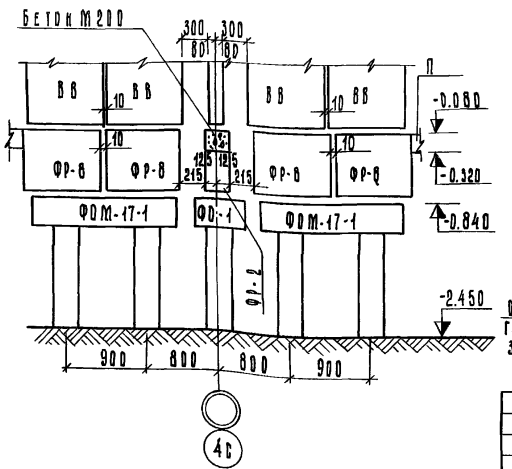

10 - 10

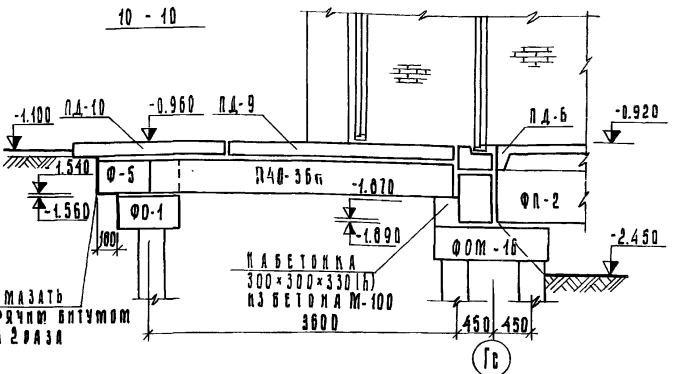

Зав. отд.	Якушевич		125-045/1.2 ч.01	р.01-1
Гл. конс. пр.	Сечейко		9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А	
Рук. бриг.	Хрустадева			Стадия: ТР; Лист: АС-12; Листов:
Проверил	Сечейко		Сечения 4-4 ÷ 10-10	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстрой РСФСР
Разраб.	Лобунова			

Привязан:

Инв. №

Копировал Блажнова

Авт. свид. 12

Для варианта лифтовых шахт из объемных элементов

11 – 11

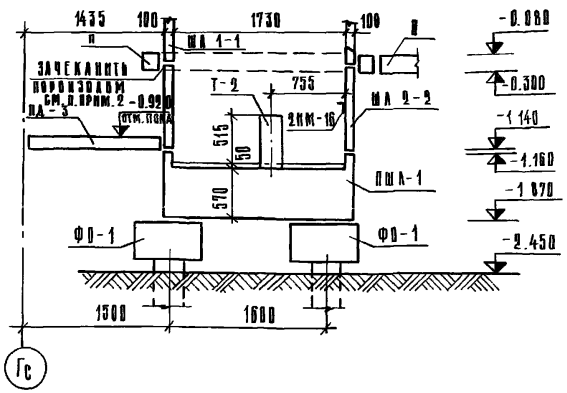

Для варианта лифтовых шахт „Бассейной"

11 – 11

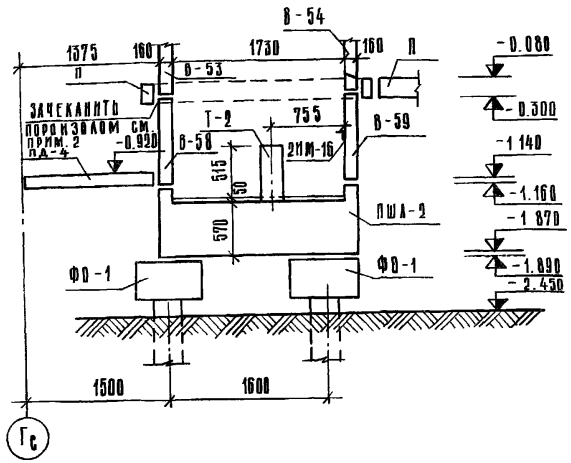

12 – 12

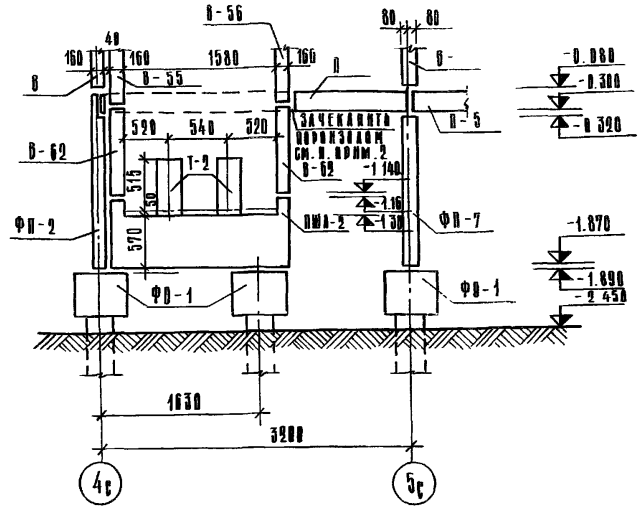

12 – 12

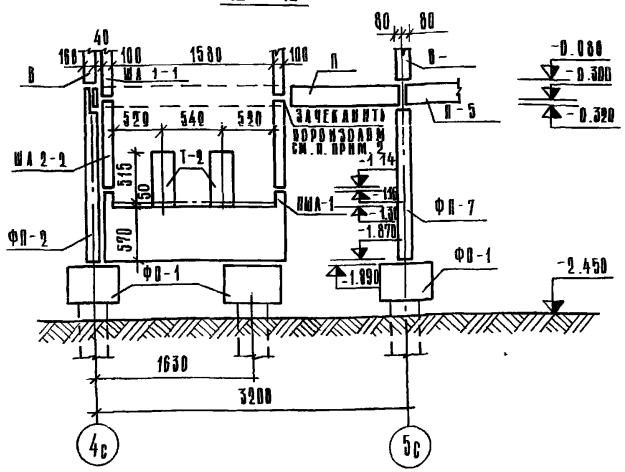

Примечание

1. Конструкции лифтовых шахт выше отм. 0.000 даны в разделе 9.2-110.
2. Зачеканку пороизолом ф 30 по ГОСТ 19177-81 произвести по контуру лифтовой шахты.

Привязан			125-045/1.2 ч.01		р 01-1
			9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А		
	Зав. отдела	Якушевич		Стадия	Лист	Листов
	Гл. конст. пр.	Сечейко		ТР	АС-15	
	Рук. бриг.	Хрустачева	Сечения 11-11, 12-12	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР		
Инв. №	Разработ.	Бурова				

Копировал Кочина

Арх. № 2756-11-18

Фрагмент плана

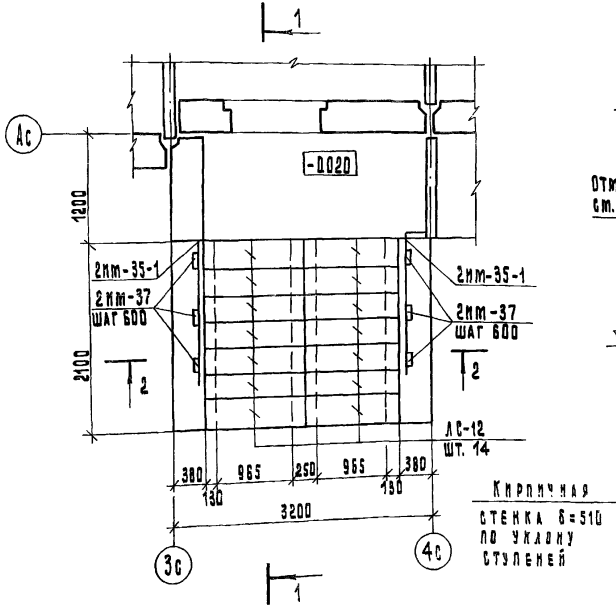

1-1

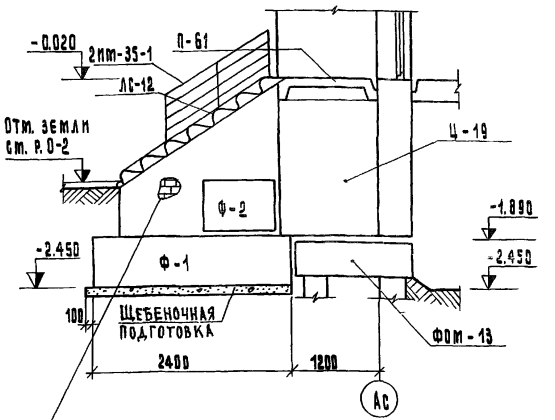

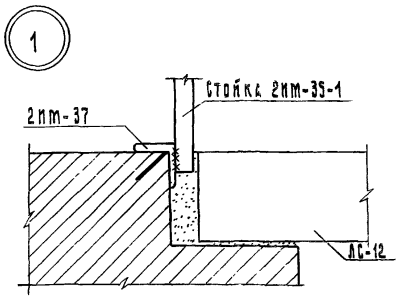

2-2

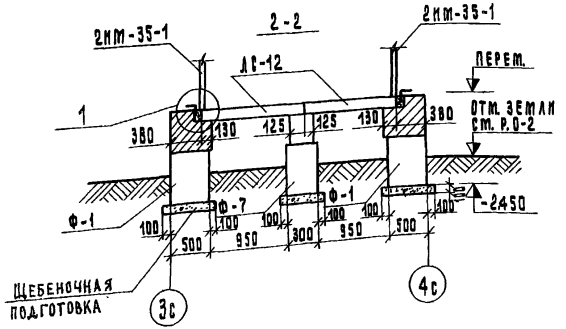

Примечания

1. Боковые поверхности стенок, соприкасающиеся с грунтом, вымазать горячим битумом за два раза.
2. Стенки, выступающие над землей, оштукатурить.
3. Ограждение лестницы 2нм-35-1 см. часть 10 раздел 10.7-110.

125-045/1.2	ч.01	Р.01-1	
9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А			
	Стадия	Лист	Листов
	ТР	АС-14	
Фрагмент входа тип „Б"	КБ по железобетону им. А.А.Якушева Госстроя РСФСР		

Привязан:

Инв. №

Зав.отд.	Якушевич	
Гл.конс.пр.	Сечейко	
Рук.бриг.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разработ.	Бурина	

Копировал: Левандова

Арх. №27641-14

План свайного поля

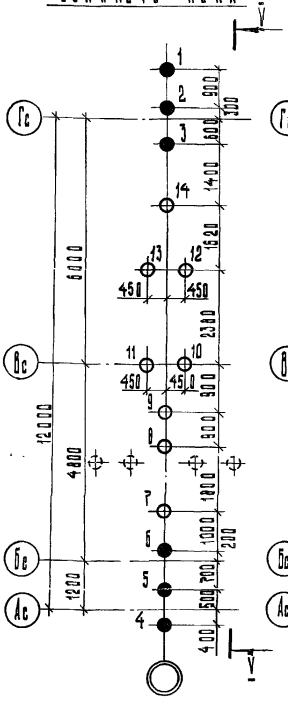

Монтажный план оголовков

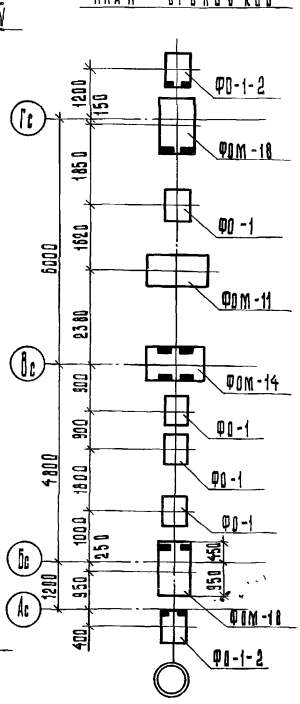

Монтажный план ростверков и цокольных панелей

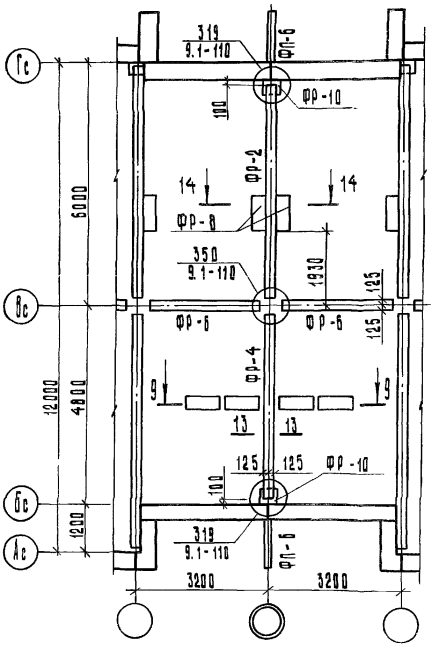

Монтажный план плит перекрытия над техподпольем

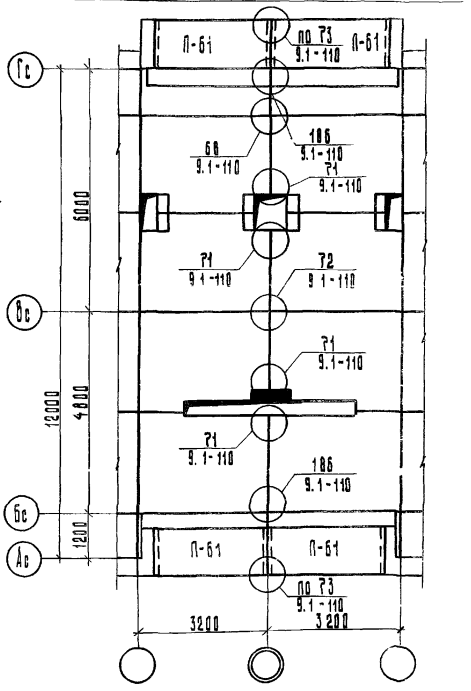

Примечания

1. Разрез $\frac{V}{V}$ см. л. АС-19.
2. Сечения 9-9 см. л. АС-12; 13-13, 14-14 см. л. АС-20.
3. Оголовки даны с ориентацией закладных деталей.

Спецификация железобетонных свай

Номера свай	Марка	Расход материалов на 1 сваю: бетон, м³	Расход материалов на 1 сваю: сталь, кг	Расход раствора, м³	Кол., шт	Общий расход материалов: бетон, м³	Общий расход материалов: сталь, кг	Общий расход материалов: раствор, м³	Марка бетона: по прочности	Марка бетона: по морозостойк.	Марка бетона: по водонепроницаемости	Серия
1÷6	С4-30У	0,37	24,70	0,3	6	2,22	148,20	1,8	200	150	В-4	125 раздел 10.9-1-110
7÷14	С5-30У	0,46	29,84	0,3	8	3,68	238,72	2,4	200	150	В-4	
-												

Условные обозначения

- проектная отметка верха свай после срубки -2,240
- проектная отметка верха свай после срубки -1,190

Привязан

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич	
Гл. констр. пр.	Сечейко	
Рук. бриг.	Христалева	
Проверил	Сечейко	
Разработал	Бурейа	

125-045 1.2 ч.01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-15	

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

9в-7. Монтажные планы ниже отм. 0.000

Копировал: Абызина Инв. № 27641-15

План свайного поля

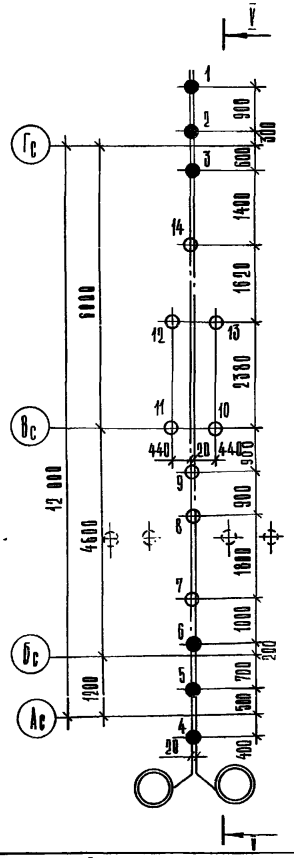

Монтажный план оголовков

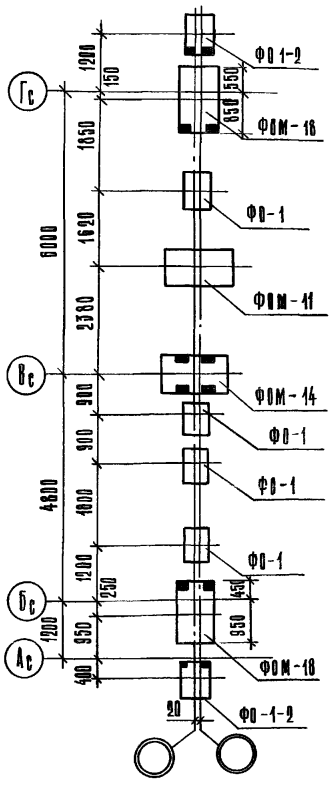

Монтажный план ростверков и цокольных панелей

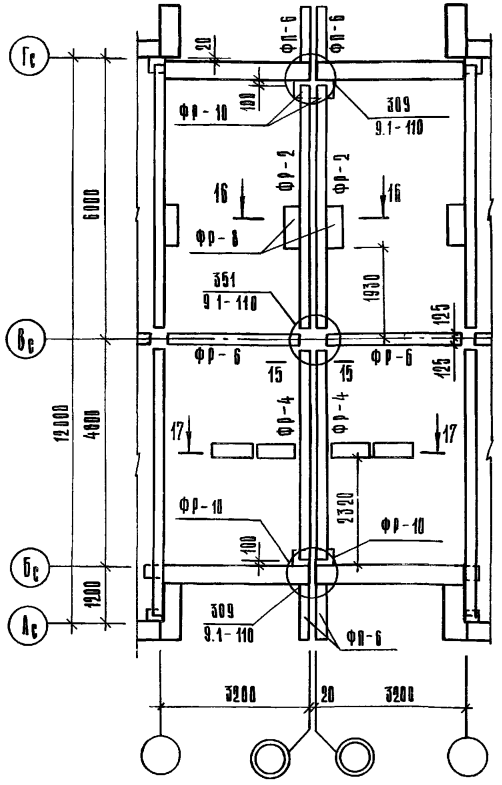

Монтажный план плит перекрытия над техподпольем

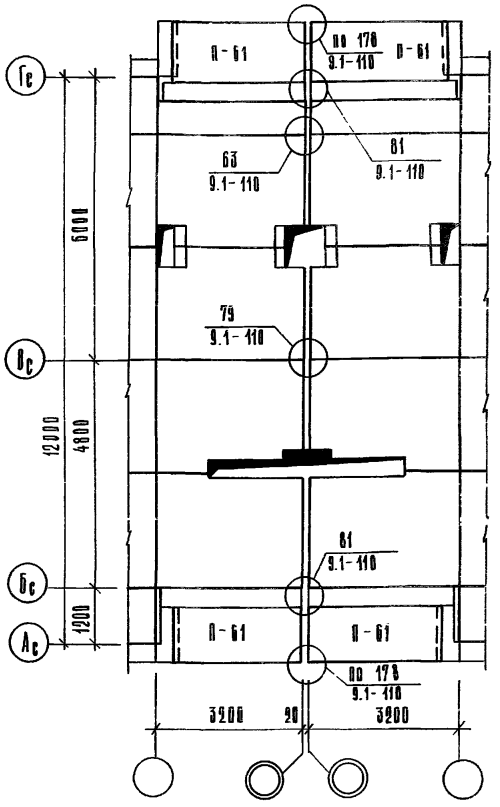

Спецификация железобетонных свай

Номера свай	Марка	Расход материалов на 1 сваю: бетон м³	Расход материалов на 1 сваю: сталь кг	Расход раствора на 1 сваю м³	Кол. шт.	Общий расход мат.: бетон м³	Общий расход мат.: сталь кг	Общий расход мат.: раствор м³	Марка бетона по: прочности	Марка бетона по: морозостойкости	Марка бетона по: водонепроницаемости	Серия
1–6	С4-30ч	0.37	24.78	0.3	6	2.22	148.2	1.8	200	150	В-4	125 раздел 10.9-1-110
7÷14	С5-30ч	0.46	29.84	0.3	8	3.68	238.72	2.4	200	150	В-4	

Примечания

1. Разрез У–У см. л. АС-19.
2. Сечения 15–15 ÷ 17–17 см. л. АС-20.
3. Оголовки на чертеже даны с ориентацией закладных деталей.

Условные обозначения

- ⊕ – проектная отметка свай после срубки –2.24
- ⊕ – проектная отметка свай после срубки –1.198

Привязан.

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич	
Гл. конст. пр.	Сечейко	
Рук. бриг.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разработ.	Бурова	

125-045/1.2 ч 01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно – двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
ТЧ	АС-16	

36-6. Монтажные планы

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Копировал Козина

План свайного поля

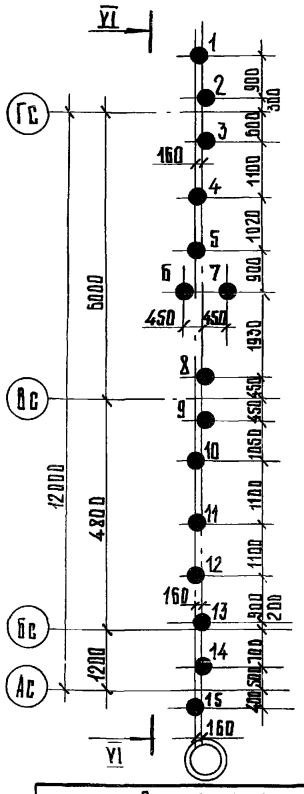

Монтажный план оголовков

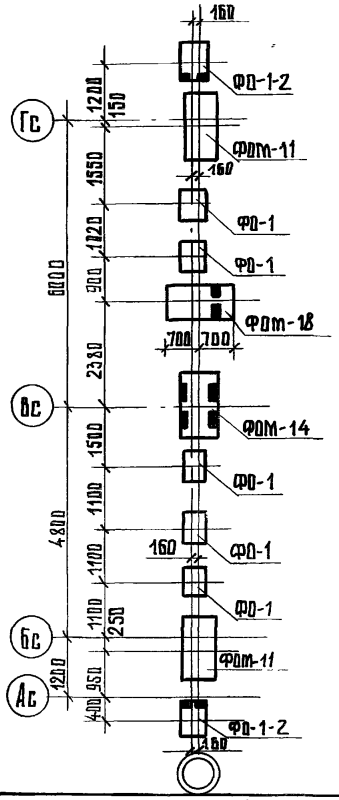

Монтажный план ростверков и цокольных панелей

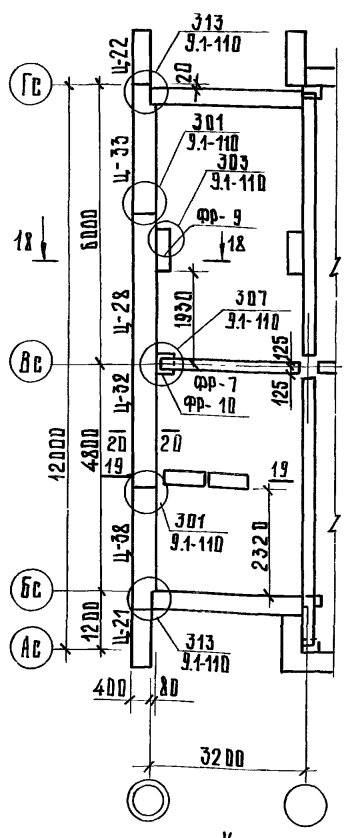

Монтажный план плит перекрытия над техподьем

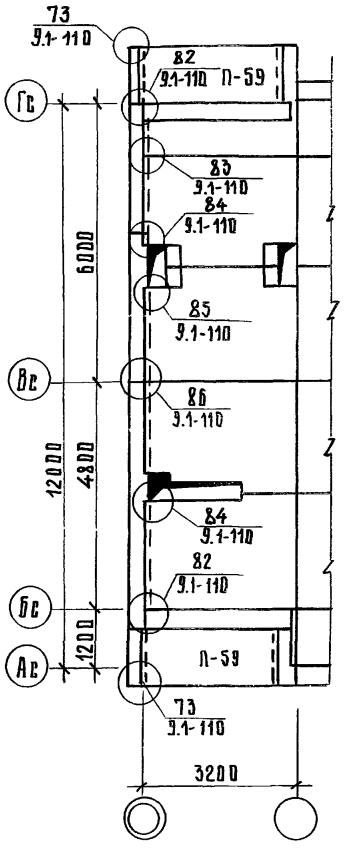

Спецификация железобетонных свай

Номера свай	Марка	Расход материалов на 1 сваю: бетон м³	Расход материалов на 1 сваю: сталь кг.	Расход раствора на 1 сваю м³	Кол-во шт.	Общ. расход мат.: бетон м³	Общ. расход мат.: сталь кг	Общ. расход мат.: раств м³	Марка бетона: по прочности	Марка бетона: по морозостойкости	Марка бетона: по водонепроницаемости	Серия
1÷15	С4-30у	0.37	24.70	0.3	15	5.55	370.50	4.50	200	150	В-4	125 раздел 10.9-1-110

Примечания

1. Разрез VI-VI см. лист АС-19
2. Сечения 18-18÷20-20 см. л. АС-20
3. Оголовки на чертеже даны в ориентации закладных деталей.

Привязан:

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич	
Гл. конст. пр.	Сечейко	
Рук. бриг.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разраб.	Бурова	

Условные обозначения

● — проектная отметка верха сваи после срубки – 2.240

12.5-045И2 ч.01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А1б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т Р	АС-17	

ЭБ9-9 Монтажные планы ниже отм. 0.000

КБ по железобетону им. А.А.Якушева Госстроя РСФСР

Копировал Куровский

Альбом 125-01-13

План свайного поля

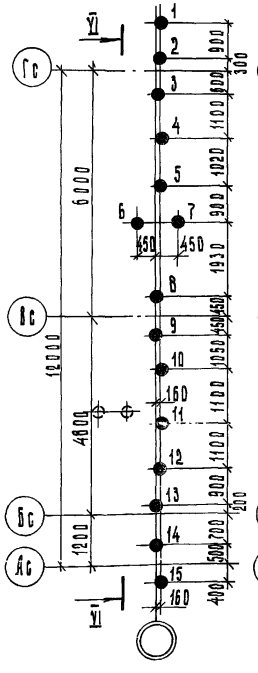

Монтажный план оголовков

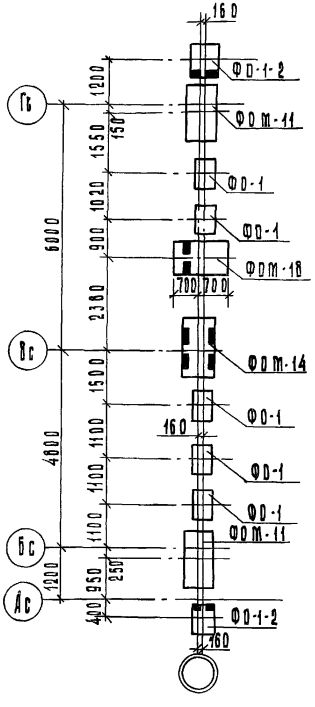

Монтажный план ростверков и цокольных панелей

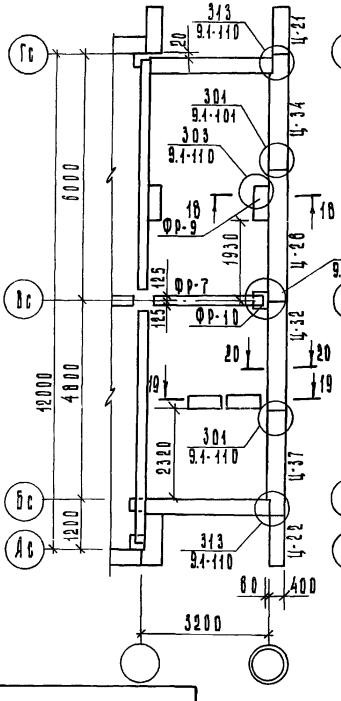

Монтажный план плит перекрытия над техподпольем

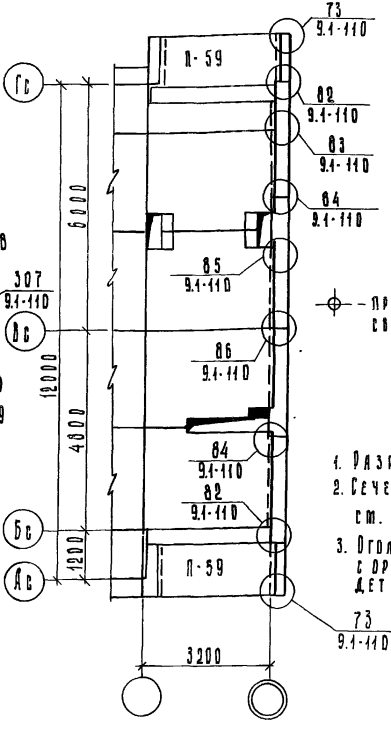

Условные обозначения

⊕ — проектная отметка верха свай после срубки -2.240

Примечания

1. Разрез VI-VI см. лист АС-19
2. Сечения 13-13; 18-18 ÷ 20-20 см. л. АС-20
3. Оголовки на чертеже даны с ориентацией закладных деталей.

Спецификация железобетонных свай

Номера свай	Марка	Расход материалов на сваю: бетон м³	сталь кг	раствор-бордюра м³	К-во шт	Общий расход мат-лов: бетон м³	сталь кг	раствор м³	Марка бетона: по прочности	по морозостойкости	по водонепроницаемости	Серия
1÷15	С4-30У	0.37	24.70	0.3	15	5.55	370.50	4.50	200	150	В-4	1.15 раздел 10.9-1-110

Привязан:

Инв. №

Зав. отд.	Якушевич		
Гл. конс. пр.	Сечейко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб.	Бурова		

125-045/1.2 Ч. 01 Р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1Б 1б 1В 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-18	

ЭБ-10. Монтажные планы ниже отм. 0.000

КБ ЖБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Копировал Блажкова

АРХ-№27641-18

Разрез V-V

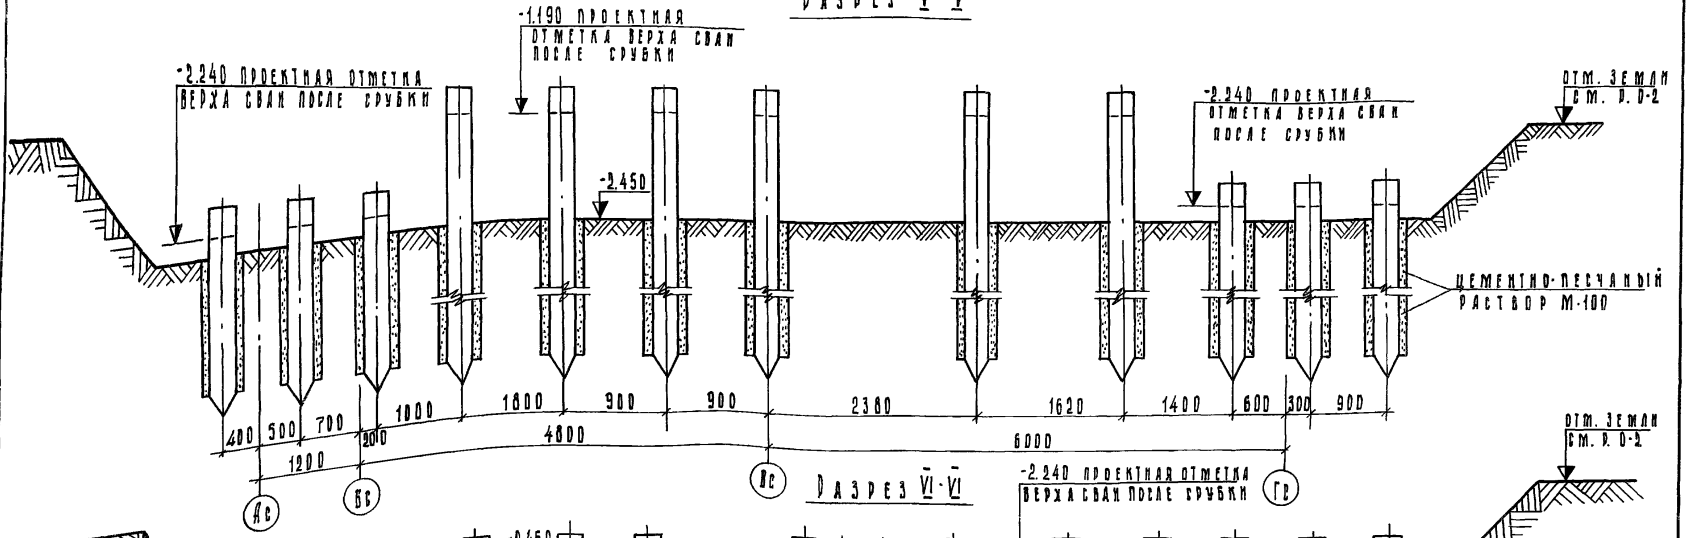

Разрез VI-VI

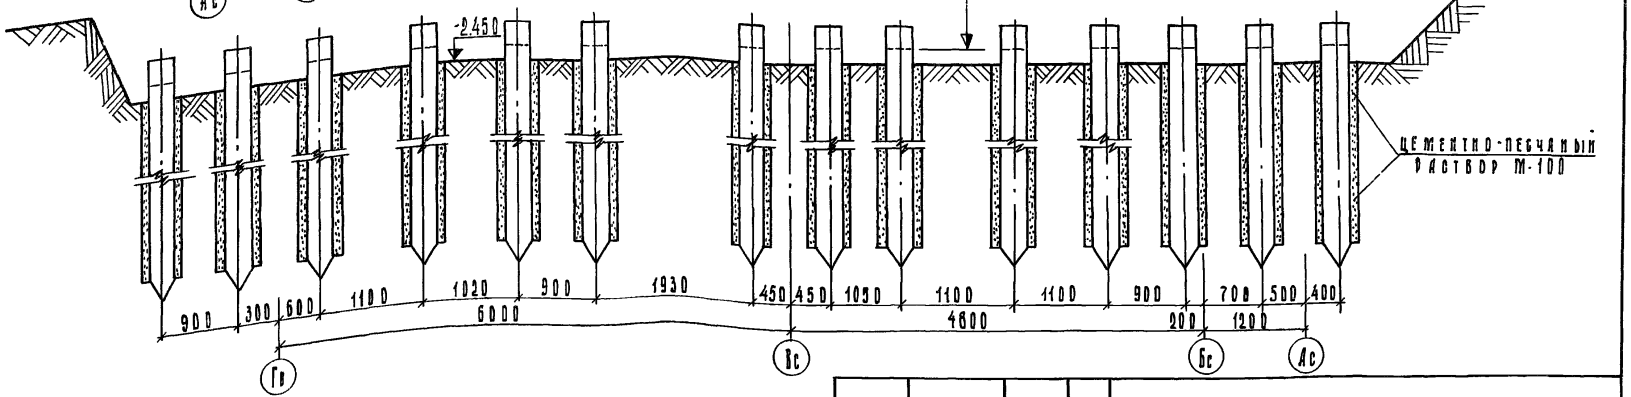

				125-045/1.2	ч. 01 р. 01-1
				9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А	
				Стадия: Р.Р.	Лист: АС-19	Листов:
Зав. отд.	Якушевич				
Конс. гр.	Сечейко			Разрезы V-V; VI-VI	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР
Рук. бриг.	Хрусталева				
Проверил	Сечейко				
Разраб.	Бурова				

Привязан:

Шкб. №:

Копировал: Блажнова

Инв. № 17411-19

13 - 13

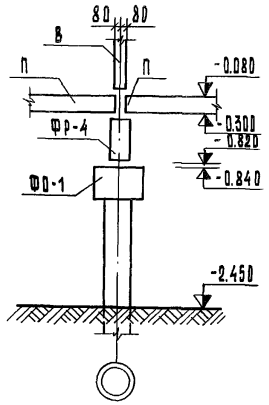

14 - 14

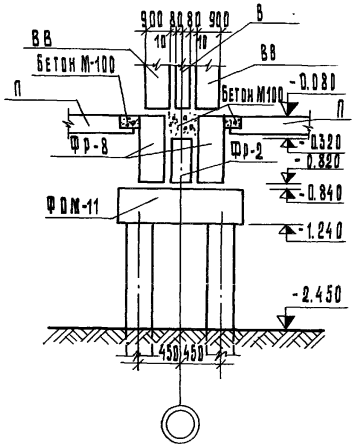

15 - 15

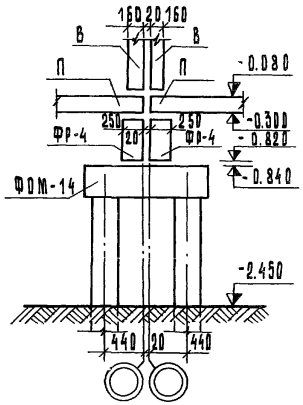

16 - 16

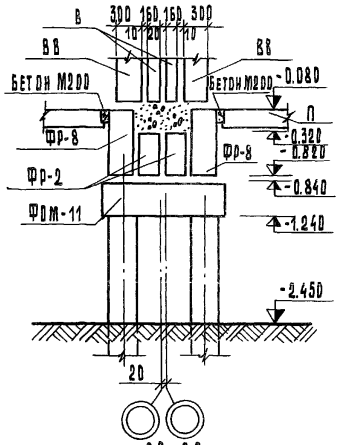

17 - 17

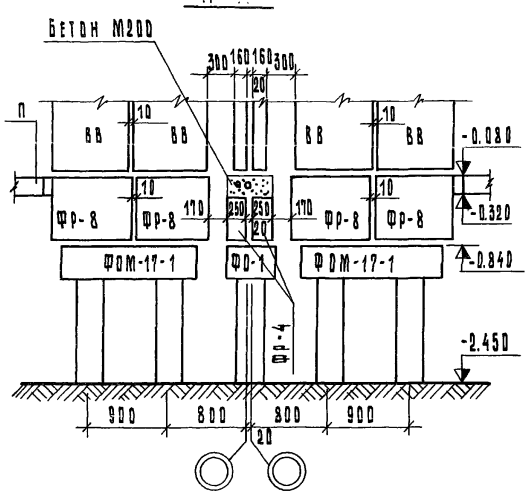

18 - 18

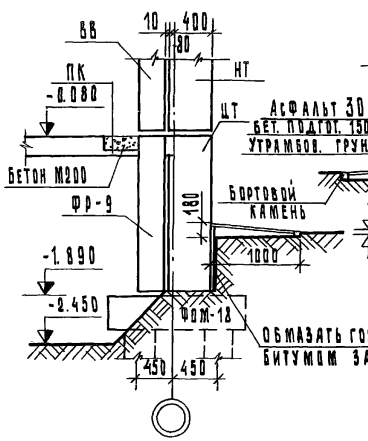

19 - 19

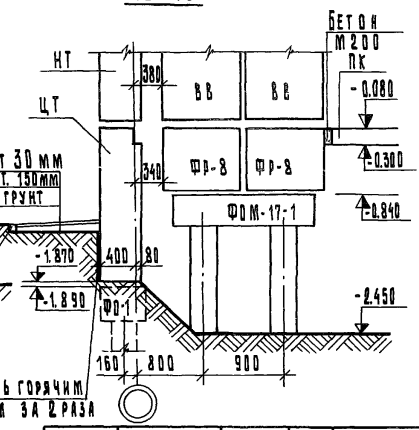

20 - 20

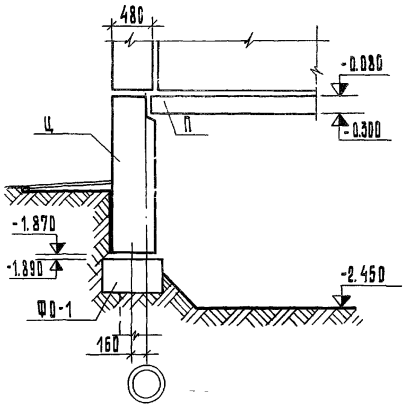

			125-045/1.2 ч.01		Р. 01-1
			9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А		
				Стадия	Лист	Листов
				Т. Р	АС-20	
Привязан:	Зав. отд.	Якушевич	Сечения 13-13 ÷ 20-20	КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР	
	Гл. конст. пр.	Сечейко			
	Рук. бриг.	Хрусталева			
Инв. №	Проверил	Сечейко			
	Разраб.	Бурова			

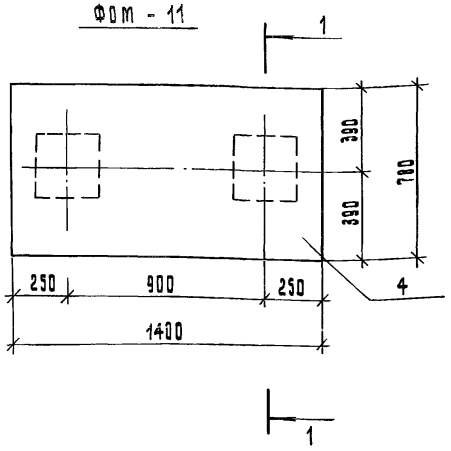

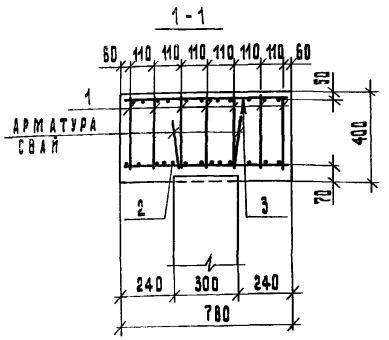

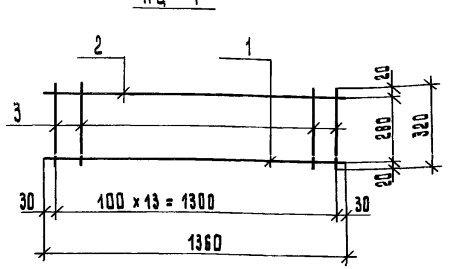

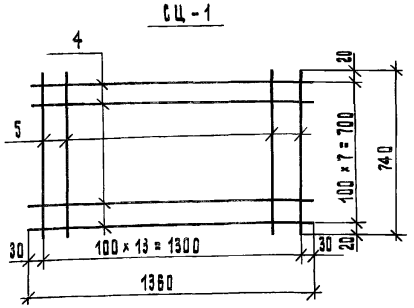

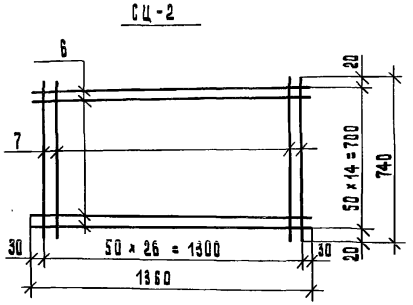

Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
		К деталям		
1	Р. 01-1	Каркас КЦ-1	7	
2	"	Сетка СЦ-1	1	
3	"	" СЦ-2	1	
		Материалы		
4		Бетон марки М 200 м³	0.44	

Марка детали	Спецификация стали							
	№ поз.	Сечение	Длина мм	Марка, класс стали	Кол. шт.	Общая длина м	Общ. вес кг	Вес марки кг
КЦ-1	1	⌀20	1360	A III	1	1.36	3.36	5,67
	2	⌀8	1360	A III	1	1.36	0.54	
	3	⌀8	320	A III	14	4.48	1.77	
СЦ-1	4	⌀10	1360	A III	8	10.88	6.71	13,10
	5	⌀10	740	A III	14	10.36	6.39	
СЦ-2	6	⌀4	1360	B I	15	20.4	2.02	4.00
	7	⌀4	740	B I	27	19.98	1.96	

Выборка стали на один оголовок, кг

Марка	Арматурные изделия					Прокат ВТ.3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь A III				Холоднотянутая проволока кл. B I ГОСТ 6727-80		
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82					
-	⌀8	⌀10	⌀20		⌀4		
Фом - 11	16.17	13.10	23.52		4.00	—	56.79

Привязан:

Инв. №

Зав.отдел	Якушевич	
Гл.конс.пр.	Сечейко	
Рук.бриг.	Хрусталева	
Проверил	Сечейко	
Разработ.	Бурова	

125-045/1.2 ч.01 Р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А

Стадия	Лист	Листов
ТР	АС-21	

Монолитный оголовок Фом-11

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Копировал: Левашова

ФОМ-12

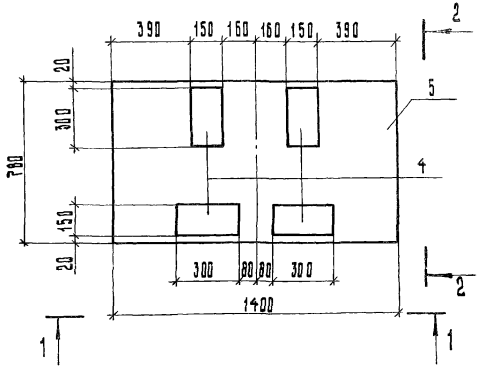

2-2



1-1

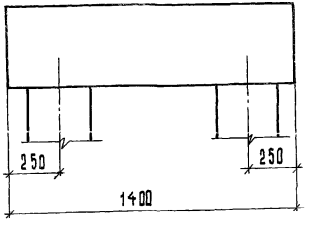

Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
		п деталп		
1	Р.01-1 л.АС-21	Каркас КЦ-1	7	
2	" "	Сетка СЦ-1	1	
3	" "	Сетка СЦ-2	1	
4	Р.10.7-111	Закладная 2М-3	4	оцинковать
		Материалы		
5		Бетон марки М200, м³	0,44	

Выборка стали на один оголовок, кг

Марка	Арматурные изделия					Прокат Ст.3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь Ai			Холодно-тянутая проволока Кл.Bi ГОСТ 6727-80			
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82					
	8	10	20		4	6÷6	
ФОМ-12	17,73	13,10	23,52		4,00	8,48	66,83

Примечания

1. Армирование ФОМ-12 выполнить аналогично ФОМ-11 по листу АС-21.

Привязан:			
Инв. №			
Зав. отд.	Акушевич		
Гл. констр. пр	Сечейко		
Рук. брига.	Христалева		
Проверил	Сечейко		
Разработал	Бурова		

125-045/82 ч.01 Р.01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-22	

Монолитный оголовок ФОМ-12

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

ФОМ-13

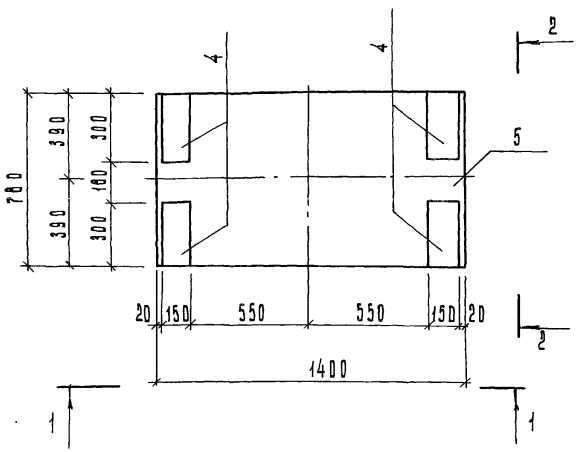

2 - 2



1 - 1

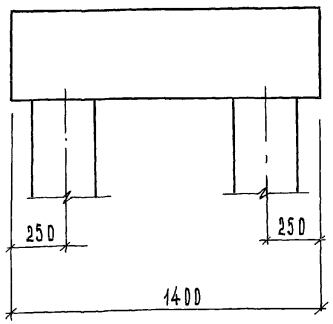

Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
		и детали		
1	р. 01-1	Каркас КЦ-1	7	
2	" "	Сетка СЦ-1	1	
3	" "	Сетка БЦ-2	1	
4	10.7-111	Закладная деталь 2М-3	4	оцинкованная
		Материалы		
5		Бетон марки М200, $м^3$	0.44	

Выборка стали на один отправок

Марка	Арматурные изделия				Холодно-тянутая проволока кл. В-I ГОСТ 6727-80	Прокат Ст.3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь А-III ГОСТ 5781-82						
	ГОСТ 5781-82						
	Ф6	Ф10	Ф20		Ф4	δ=6	
ФОМ-13	17.73	13.10	23.52		4.00	8.48	56.83

Примечания

1. Армирование ФОМ-13 выполнить аналогично ФОМ-11 по листу АС-21

Зав. отд.	Якушевич		
Гл.конс.пр.	Сечейко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб	Бурова		

Привязан:

Инв. №

125-045/1.2 ч. 01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-23	

Монолитный отправок ФОМ-13

КБ по железобетону им. А.Е. Дыдыева Госстроя РСФСР

Копировал: Калинина

Инв. № 27641-23

ФОМ – 14

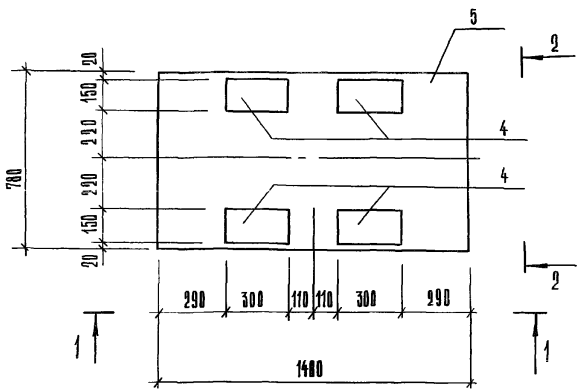

2 – 2



1 – 1

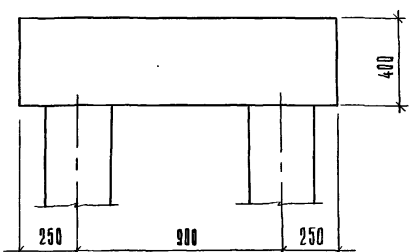

Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
		и детали		
1	р. 01 – 1	Каркас КЦ-1	7	
2	"	Сетка СЦ-1	1	
3	"	Сетка СЦ-2	1	
4	10.7 – 111	Закладная деталь 2М-3	4	оцинковать
		Материалы		
5		Бетон марки М 200 м³	0.44	

Выборка стали на один оголовок

Марка	Арматурные изделия				Прокат Ст3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь А III ГОСТ			Холоднотянутая проволока кл. В1 ГОСТ 6727-80		
	6781-82	5781-82				
	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 20	⌀ 4	∅=6	
ФОМ – 14	17.73	15.10	23.52	4.8	8.48	66.83

Примечание

1 Армирование ФОМ – 14 выполнить аналогично ФОМ-11 по листу АС-21.

Привязан:	Зав. отдела	Якушевич	
	Гл. конст. пр	Сечейко	
	Рук. бриг.	Хрусталева	
Инв. №	Проверил	Сечейко	
	Разработал	Стрелов	

125-045/1.2 ч. 01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
ТР	АС-24	

Монолитный оголовок ФОМ – 14

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Копировал Козина

Инв. N 27641-24

ФОМ - 16

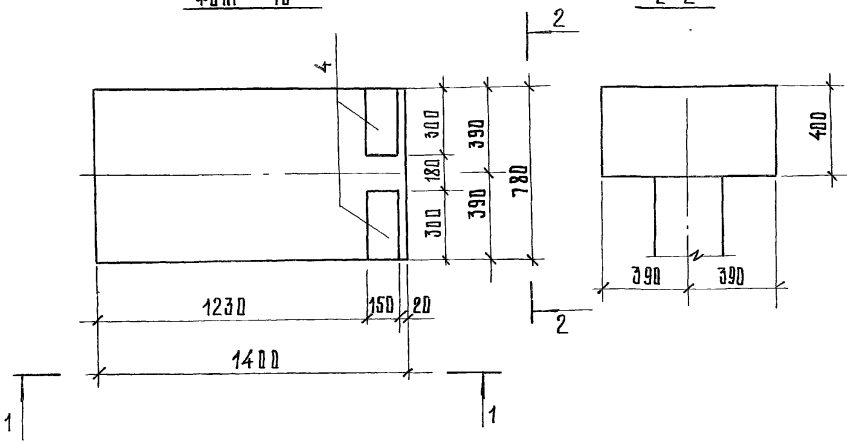

1-1

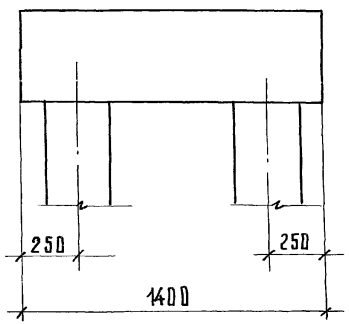

Поз. обозн	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Сборочные единицы и детали		
1	р. 01-1	Каркас КЦ-1	7	
2	" "	Сетка СЦ-1	1	
3	" "	" СЦ-2	1	
4	10.7-111	Закладная деталь 2М-3	2	Одиковать
		Материалы		
5		Бетон марки М200 м³	0,44	

Выборка стали на один оголовок

Марка	Арматурные изделия				Прокат ст. 3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь А-III ГОСТ			Холодно-тянутая проволока кл. В-I ГОСТ 6727-80		
	5781-82	5781-82				
	Ø8	Ø10	Ø20	Ø4	δ=6	
ФОМ-16	16,95	13,10	23,52	4,00	4,24	61,81

Примечание

1. Армирование ФОМ-16 выполнить аналогично ФОМ-11 по листу АС-21.

Привязан.			
Инв. №			
Зав. отд.	Якушевич		
Гл. конст. пр.	Сечейко		
Рук. бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб.	Бурова		

125-045/1.2 ч.01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т Р	АС-25	

Монолитный оголовок ФОМ-16

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Колодовая Жилодовна

Акт № 87641-25

ФОМ-17-1

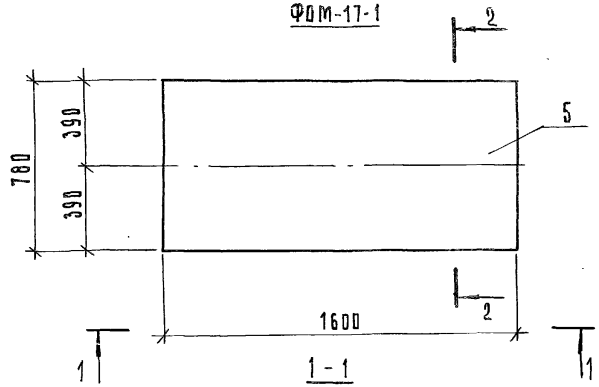

2-2

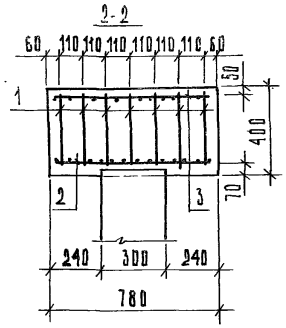

СЦ-3

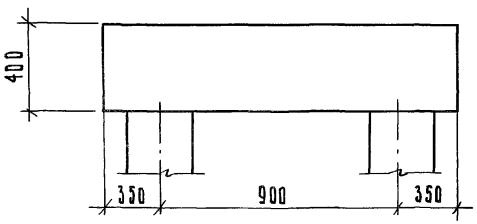

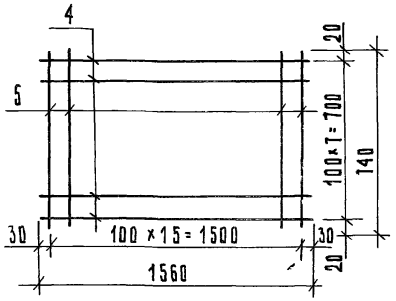

СЦ-4

КЦ-3

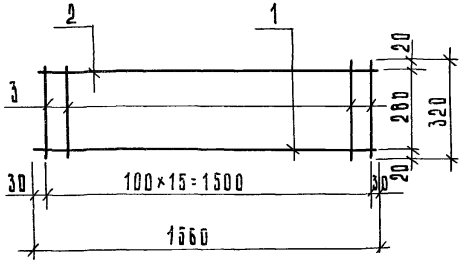

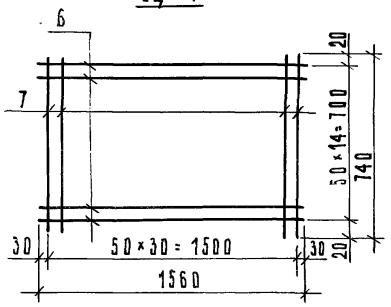

Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Сборочные единицы		
		К деталям		
1	Р 01-1	Каркас КЦ-3	7	
2	»	Сетка СЦ-3	1	
3	»	Сетка СЦ-4	1	
		Материалы		
5		Бетон марки М200 $м^3$	0.50	

Спецификация стали

Марка детали	№ поз.	Сечение	Длина мм	Марка класс стали	Кол. шт.	Общая длина м	Общий вес кг	Вес марки кг
КЦ-3	1	⌀20	1560	A III	1	1.56	3.85	6.49
	2	⌀8	1560	A III	1	1.56	0.62	
	3	⌀8	320	A III	16	5.12	2.02	
СЦ-3	4	⌀10	1560	A III	8	12.48	7.70	15.01
	5	⌀10	740	A III	16	11.84	7.31	
СЦ-4	6	⌀4	1560	B I	15	23.40	2.32	4.59
	7	⌀4	740	B I	31	22.94	2.27	

Выборка стали на один оголовок

Марка	Арматурные изделия				Прокат Ст.3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь A III ГОСТ			Холоднотянутая проволока кл. B I ГОСТ 6727-80		
	5781-82	5781-82				
	⌀8	⌀10	⌀20	⌀4	δ=6	
ФОМ-17-1	18.48	15.01	26.95	4.59	–	64.67

Привязан:	Зав. отд.	Якушевич	
	Гл.конст.пр.	Сечейко	
	Рук.бриг.	Хрусталева	
Инв. №	Проверил	Сечейко	
	Разраб.	Бурова	

125-045/1.2 Ч. 01 Р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А1Б1Б2А2А

Стадия	Лист	Листов
Т. Р.	АС-26	

Монолитный оголовок ФОМ-17-1

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

ФОт-16

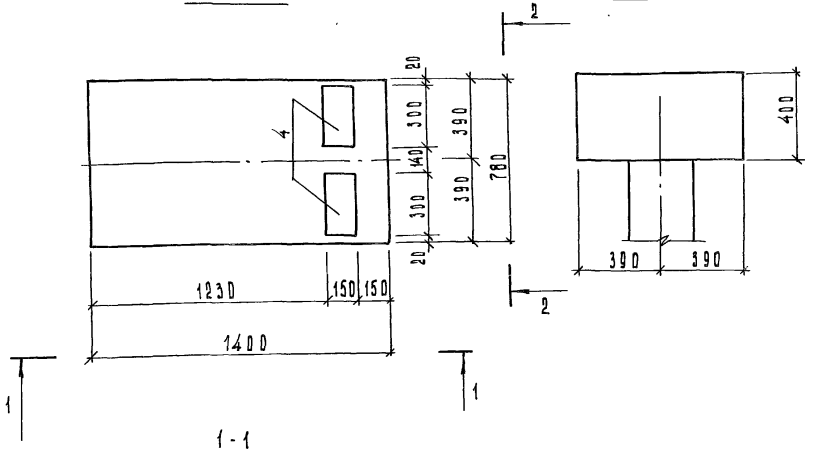

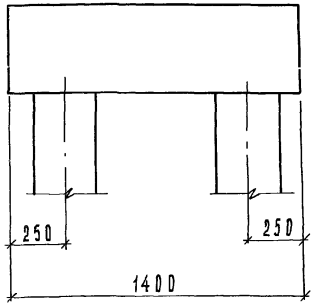

Поз обозн	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
		и детали		
1	р. 01-1	Каркас КЦ-1	7	
2	" "	Сетка СЦ-1	1	
3	" "	—"— СЦ-2	1	
4	10.7-111	Закладная деталь 2М-3	2	Оцинковать
		Материалы		
5		Бетон марки М200 $м^3$	0.44	

Выборка стали на один оголовок

Марка	Арматурные изделия					Прокат ст.3 ГОСТ 380-73	Итого
	Сталь А-III ГОСТ 5781-82				Холоднотянутая проволока кл. В1 ГОСТ 6727-80		
	Ф8	Ф10	Ф20		Ф4	8:8	
ФОт-16	16.95	13.10	23.52		4.00	4.24	61.81

Примечание

1. Армирование ФОт-16 выполнить аналогично ФОт-11 см. лист АС-21

Зав.отд.	Якушевич		
Гл.конс.пр.	Сечейко		
Рук.бриг.	Хрусталева		
Проверил	Сечейко		
Разраб.	Бурова		

Привязан:

125-045/1.2 ч.01 р. 01-1

9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	АС-27	

Монолитный оголовок ФОт-16

КБ по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Копировал Баженова

Указания по производству работ.

По окончании подготовительных работ, включающих общую осевую разбивку котлована, производят его разработку.

При устройстве свайных фундаментов котлован разрабатывается до отметки пола технического подполья.

Разработка котлованов под фундаменты следует выполнять экскаватором с „ковшом „обратная лопата" емкостью 0.5 - 0.65 куб.м. Засыпка грунтом внутренних пазух траншей фундаментов и подсыпка под полы выполняются с помощью грейферного ковша и ковша - драглайна (перед монтажом панелей перекрытия), засыпка наружных пазух - бульдозерами (после монтажа перекрытия над подвалом). В процессе засыпки следует обязательно производить послойное трамбование пневмо- или электротрамбовкой.

Монтаж конструкций подземной части здания следует осуществлять самоходными (типа, К-161, ДЭК-261) или специальными рельсовыми кранами (типа КБ-404, МБСТК-80/100), в зависимости от протяженности и конфигурации сблокированного жилого дома.

При производстве свайных работ, а также сдаче и приемке свайных фундаментов следует руководствоваться указаниями СНиП III-9-74. Для забивки свай рекомендуются сваебойные агрегаты с применением дизельного молота на базе самоходных сваебойных машин: кранов - экскаваторов типа Э-1004, 9-1252, автомашин и автокранов типа С-678, К-52.

После забивки свай производится их выравнивание при помощи пневмомолотков, предварительно надевая на голову сваи обойму конструкции НИИ Мосстроя. При ростверковом основании уплотнение бетонной смеси производится вибраторами марки С-800, С-801.

Устройство ростверков разрешается сразу же после окончания сроков схватывания цементно-песчаного раствора, в который была погружена свая. Сроки схватывания устанавливаются строительной лабораторией с учетом температуры грунта в зоне скважины. Марка раствора при монтаже ростверка принята М - 150*.

Монтаж конструкций подземной части производится по захваткам, размеры которых определяются в зависимости от длины здания и применяемого монтажного крана.

Конструкции технического подполья блок-секции должны монтироваться в следующей последовательности:

1) панели по продольным наиболее удаленным от крана осям (Гс);
2) балки ростверка и панели внутренних поперечных стен между смонтированными панелями и средней продольной осью (Вс);
3) балки ростверка внутренних продольных стен по средней оси (Вс);
4) панели наружных стен по ближайшим к крану продольным осям (Ас, Бс);
5) балки ростверка внутренних поперечных стен между средней (Вс) и ближайшими к крану осями;
6) лифтовые шахты;
7) лестничные площадки и марши;
8) панели перекрытия;
9) вентиляционные блоки.

После монтажа сборных элементов техподполья производится замоноличивание стыков панелей стен бетоном.

В процессе монтажа временное закрепление и выверка каждой цокольной панели производится двумя подкосами. Внизу подкосы крепятся к инвентарным бетонным блокам.

В случае плотных грунтов подкосы допускается закреплять к металлическим анкерам, надежно забитым в грунт.

После завершения всех работ по устройству подземной части дома производится ее приемка по акту с участием представителей проектной организации.

					125-045/1.2	Часть 0-1	Раздел 01-1
					9-этажная блок-секция рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А1А 1Б1Б 2А2А		
						Стадия	Лист	Листов
						Т. Р.	Ас-28	
Привязан					Указания по производству работ.	КБ ЛенжелезобетонНИИ им. А.А. Гвоздева		
				Зав.отд. Якушевич				
				Гл.конс.пр. Сечейко				
				Рук.бриг. Хрусталева				
Инв. №								