



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ
ГОСТ 7623-75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

РАЗРАБОТАН Киевским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КиевЗНИИЭП) Госгражданстроя

Директор Заваров А. И.

Руководитель темы Самойлович В. В.

Исполнители: Маслова В. А., Семенова Ж. Н.

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. Председателя Родин Ю. М.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела Сычев В. И.

Начальник подотдела стандартизации в строительстве Новиков М. М.

Ст. инженер Рязанов Г. Н.

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

Руководитель отдела научных основ стандартизации Нерсесов С. Н.

Руководитель группы Михайленко Г. Г.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 29 мая 1975 г. № 86

**ГОСТ
7623—75**

ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ

Взамен
ГОСТ 7623—66

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 29 мая 1975 г. № 86 срок введения установлен

с 01.01.1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наружные водосточные трубы, предназначенные для отвода атмосферной воды с крыш зданий.


1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Типы и основные размеры деталей труб должны соответствовать указанным на черт. 1—11 и в табл. 1—11.

Примерные монтажные схемы и узлы крепления наружных водосточных труб приведены в приложении.

Примечание. На всех чертежах указаны внутренние диаметры звеньев труб, муфт, воронок, колен и отмётов.

Звенья труб
со спиральным
швом типа ТС

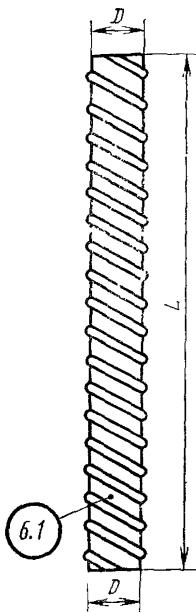


Черт. 1

Пример условного обозначения звена трубы диаметром $D=100$ мм со спиральным швом:

Звено трубы ТС-100 ГОСТ 7623—75

Муфты соедини-
тельные (МС)
для сочлене-
ния звеньев
труб типа ТС



Черт. 2

Пример условного обозначения муфты соедини-
тельной диаметром $D_1=152$ мм для сочленения звеньев труб
типа ТС:

Муфта соединительная МС-152 ГОСТ 7623—75

Таблица 1

ММ	
D	L
100	
140	
180	Не более 6000
216	

Таблица 2

ММ		
D_1	D_2	L
112	92	
152	132	
192	172	
228	208	250


Таблица 3

мм

D	D_1	L	t	t_1
100	96			
140	136			
180	176	710	100	30
216	212			

Пример условного обозначения звена трубы диаметром $D=180$ мм одинарного с вертикальным швом:

Звено трубы ТВ1 — 180 ГОСТ 7623—75

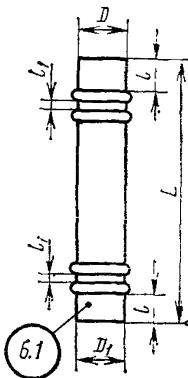Звенья труб одинарные
с вертикальным швом
типа ТВ1

Черт. 3


Таблица 4

мм

D	D_1	L	t	t_1
100	96			
140	136			
180	176	1420	100	30
216	212			


Пример условного обозначения звена трубы диаметром $D=216$ мм двойного с вертикальным швом:

Звено трубы ТВ2 — 216 ГОСТ 7623—75

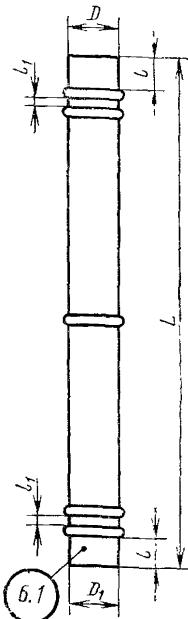Звенья труб двойные
с вертикальным швом
типа ТВ2

Черт. 4

Воронки подвесные
типа ВП

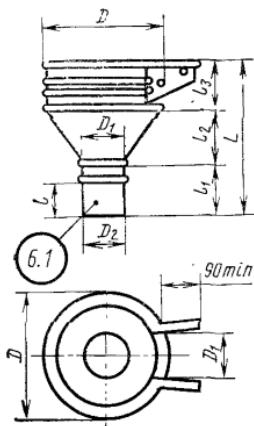


Черт. 5

Пример условного обозначения воронки подвесной с патрубком диаметром $D_1=140$ мм:

Воронка подвесная ВП-140 ГОСТ 7623—75

Воронки подкарнизные
типа ВК

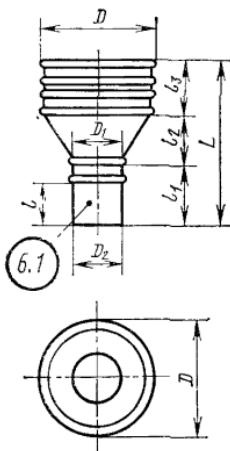

Черт. 6

Пример условного обозначения воронки подкарнизной с патрубком диаметром $D_1=180$ мм:

Воронка подкарнизная ВК-180 ГОСТ 7623—75

Таблица 5

ММ							
<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>
250	100	96	365			150	
340	140	136	415	100	135	200	80
390	180	176	435			220	
420	216	212	465			250	


Таблица 6

ММ							
<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>
200	100	96	335			180	
215	140	136	335	100	135	120	80
280	180	176	345			130	
320	216	212	365			150	

Таблица 7
мм

D	D_1	l
100	96	
140	136	
180	176	100
216	212	

Колена гладкие
типа КГ



Черт. 7

Пример условного обозначения колена гладкого с патрубком диаметром $D=180$ мм:


Колено гладкое КГ-180 ГОСТ 7623—75

Таблица 8

мм

D	D_1	l
100	96	
140	136	
180	176	100
216	212	

Колена
гофрированные
типа КФ



Черт. 8

Пример условного обозначения колена гофрированного с патрубком диаметром $D=180$ мм:

Колено гофрированное КФ-180 ГОСТ 7623—75

Отмёты типа ОМ

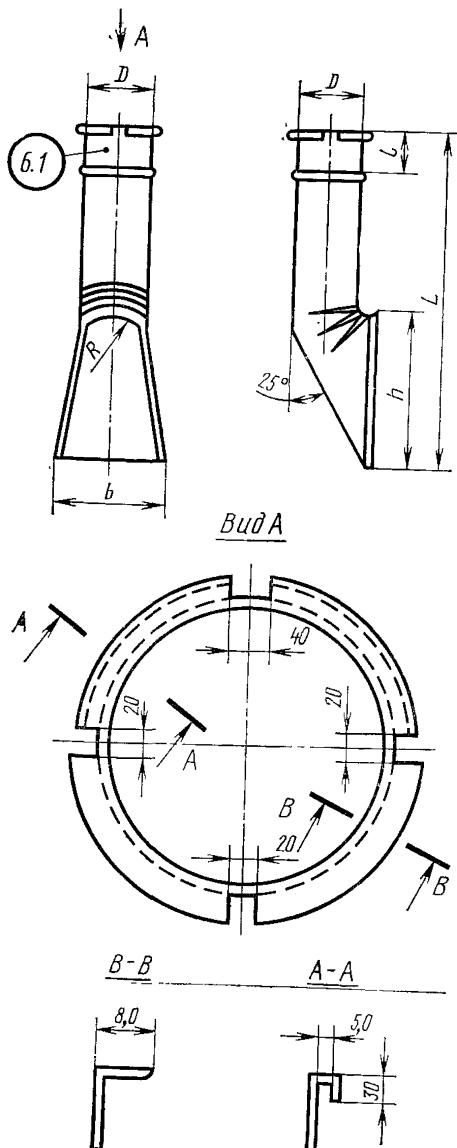


Таблица 9

ММ

<i>D</i>	<i>h</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>L</i>
100	280	50	200		
140	310	70	220	100	670
180	400	90	220		
216	400	110	260		

Примечание. Широкая кромка верхней части отмёта опирается на переднюю скобу хомута. После того, как хомуты стянуты, кромка отгибается наружу таким образом, чтобы она охватила хомут.

Черт. 9

Пример условного обозначения отмёта с патрубком $D=100$ мм:

Отмёт ОМ-100 ГОСТ 7623—75

Таблица 10
мм

<i>D</i>	<i>h</i>	<i>b</i>
104		
144	25	
184		4
220		

Пример условного обозначения хомута с планкой для крепления труб диаметром $D=144$ мм к карнизу:

Хомут с планкой ХП-144
ГОСТ 7623—75

Болты М8×25 по ГОСТ 7798—70; гайки М8 по ГОСТ 5915—70

Таблица 11
мм


<i>D</i>	<i>h</i>	<i>b</i>
104		
144	25	
184		4
220		

Пример условного обозначения хомута со штырем для крепления труб диаметром $D=104$ мм к стене:

Хомут со штырем ХШ-104
ГОСТ 7623—75


Болты М8×25 по ГОСТ 7798—70; гайки М8 по ГОСТ 5915—70

Хомуты с планкой для крепления труб к карнизу типа ХП

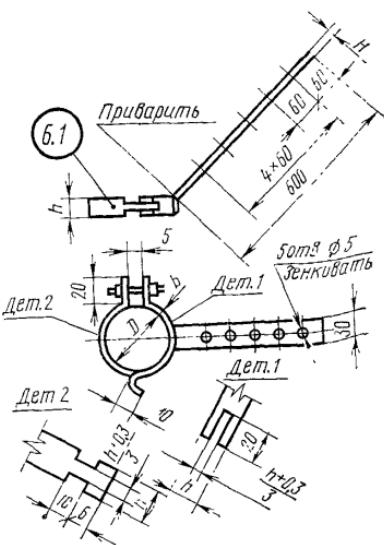

Черт. 10

Хомуты со штырем для крепления труб к стене типа ХШ

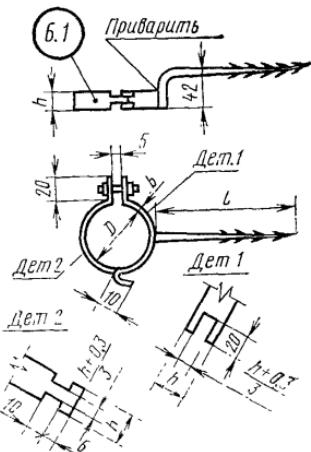

Черт. 11

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Детали водосточных труб должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Для изготовления деталей труб должны применяться следующие материалы:

сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 7118—54;

сталь тонколистовая кровельная оцинкованная по ГОСТ 8075—56;

лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503—71;

сталь прокатная полосовая; сортамент по ГОСТ 103—76;

сталь горячекатаная квадратная; сортамент по ГОСТ 2591—71.

Примечание. По соглашению потребителя с предприятием-изготовителем допускается изготовление деталей труб из стали тонколистовой кровельной по ГОСТ 17715—72.

2.3. Толщина листовой стали, применяемой для изготовления деталей труб, должна быть от 0,55 до 0,63 мм.

2.4. Предельные отклонения размеров деталей труб устанавливаются следующие:

по диаметру D , мм	$\pm 1,0$
по длине звеньев труб L , мм	$\pm 3,0$

2.5. Звенья труб, а также патрубки воронок, муфт, колен и отмётов должны быть цилиндрическими. На отдельных участках звеньев труб допускается нецилиндричность:

для труб диаметрами 100 и 140 мм не более 5 мм;
для труб диаметрами 180 и 216 мм не более 10 мм.

2.6. Звенья труб с вертикальным швом, а также патрубки воронок и отмётов должны иметь горизонтальные валики (зиги), которые служат ребрами жесткости указанных деталей.

Расположение зигов указано на черт. 3—6, 9.

2.7. Выступание зига относительно цилиндрической поверхности звена или патрубка воронки и отмёта не должно быть менее 4 мм.

2.8. Вертикальные швы деталей труб должны быть выполнены лежачими, с хорошо уплотненными фальцами и высадкой.

2.9. Воронки, колена и отмёты должны иметь плотное и прочное соединение в замках.

2.10. Хомуты и крепежные детали должны иметь защитное покрытие Ц. 36 по ГОСТ 9791—68 и ГОСТ 3002—70.

2.11. Сварные швы, выполняемые при изготовлении хомутов, должны отвечать следующим требованиям:

а) иметь плавный переход к основному металлу;

б) наплавленный металл должен быть плотным, не иметь трещин и шлаковых включений;

в) не иметь подрезов основного металла глубиной более 0,5 мм.

2.12. Детали водосточных труб из стали тонколистовой кровельной должны быть огрунтованы и окрашены. Выбор лакокрасочных покрытий — по ГОСТ 9.032—74.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Детали труб должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно по спецификации заказчика.

3.2. В комплект поставки, в зависимости от вида труб, должны входить: звенья труб, соединительные муфты, воронки, колена, отмёты, хомуты и метизы.

3.3. При отсутствии указаний в спецификации количество одинарных звеньев в поставляемой партии труб не должно быть более 10% от общего количества звеньев труб.

3.4. Для производства ремонта допускается поставка отдельных деталей по соглашению сторон.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемка техническим контролем предприятия-изготовителя и поставка деталей труб производится партиями. Размер партии устанавливается по соглашению сторон. В состав партии должны входить детали одного типоразмера, изготовленные предприятием по одной и той же технологии, из материалов одного вида и качества.

4.2. Все детали должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 16504—74.

4.3. Приемо-сдаточные испытания заключаются в сплошном и выборочном контроле. Сплошной контроль должен состоять из внешнего осмотра, а выборочный контроль — из проверки соответствия деталей всем требованиям настоящего стандарта.

4.4. Для выборочного контроля из каждой партии или потока продукции (ГОСТ 15895—70) должно отбираться 5% деталей, но не менее 20 шт.

4.5. Потребителю предоставляется право производить выборочный контроль соответствия деталей требованиям настоящего стандарта.

4.6. Если при проведении выборочного контроля хотя бы одна деталь не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, производится повторный контроль двойного количества деталей.

При неудовлетворительных результатах повторного контроля партия деталей приемке не подлежит.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. При внешнем осмотре деталей труб (п. 4.3) следует проверять соответствие их эталонам.

5.2. Размеры деталей (п. 1.1) должны проверяться универсальным измерительным инструментом или шаблонами.

5.3. Контроль защитно-декоративных покрытий — по ГОСТ 16875—71.

5.4. Определение твердости лакокрасочных покрытий — по ГОСТ 5233—67, а прочности пленки при ударе — по ГОСТ 4765—73.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На наружной поверхности каждого звена трубы, муфты, воронки, колена, отмёта и хомута должны быть нанесены:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение типоразмера детали.

Маркировочные знаки, нанесенные на патрубках звеньев трубы, муфт и колен, являются одновременно указателями концов деталей, имеющих меньший диаметр.

Примечание. Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность в течение всего срока службы детали.

6.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставляемую партию деталей труб паспортом, в котором необходимо указывать:

- а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- б) наименование и условное обозначение типоразмера деталей;
- в) количество, общую длину (звеньев) в метрах и массу деталей;
- г) дату изготовления деталей;
- д) обозначение настоящего стандарта.

6.3. Хомуты должны быть связаны проволокой в пачки.

6.4. Крепежные детали должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 18617—73. Масса ящика не должна превышать 50 кг.

6.5. Перевозка деталей труб допускается любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений.

6.6. Детали труб должны храниться в закрытых помещениях.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


7.1. Детали труб должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

Изготовитель обязан гарантировать соответствие всех выпускаемых деталей требованиям настоящего стандарта.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ НАРУЖНЫХ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

С применением звеньев труб типа ТС

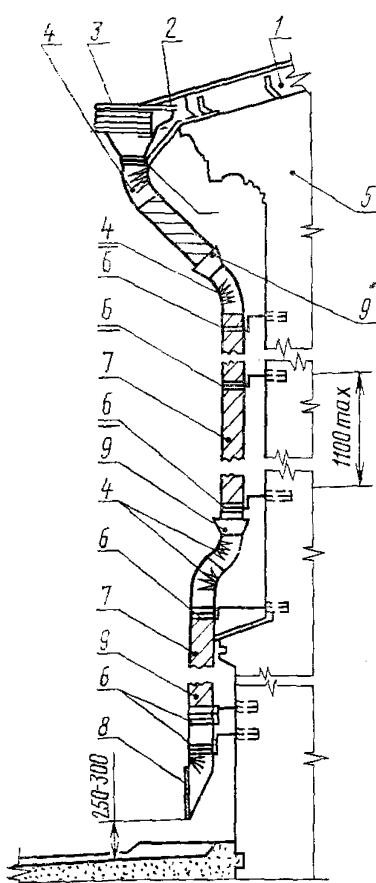

С применением звеньев труб типов ТВ1 и ТВ2

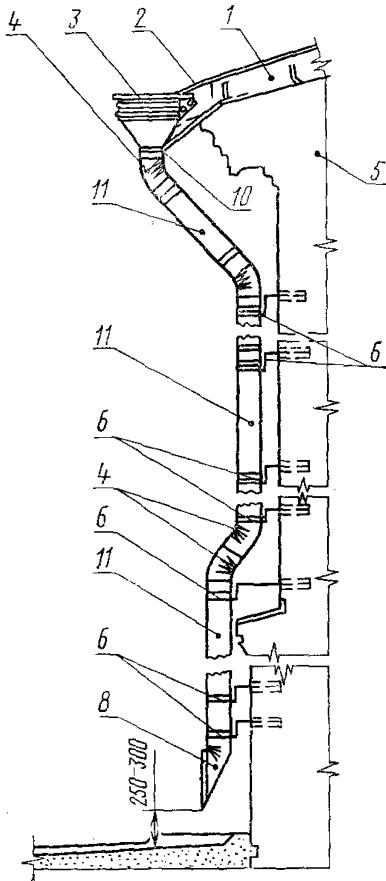


1—желоб; 2—лоток; 3—воронка; 4—колено; 5—стена; 6—хомут со штырем; 7—звено трубы со спиральным швом; 8—отмёт; 9—муфта; 10—хомут с планкой; 11—звено трубы с вертикальным швом

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ


Соединение
звеньев труб
со спиральным
швом

Крепление трубы к стене

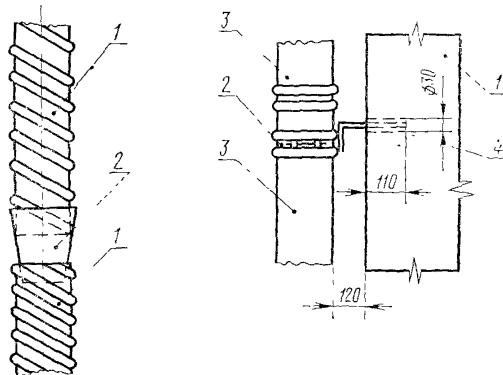

1—звено трубы; 2—хомут; 3—звено трубы; 4—деревянная пробка

Крепление подкарнизной
воронки

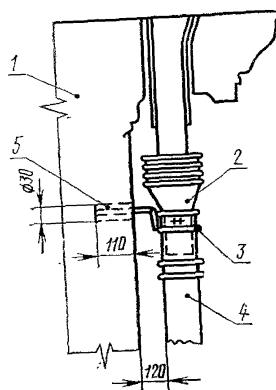

1—стена; 2—воронка; 3—хомут; 4—звено трубы; 5—деревянная пробка

Редактор *Н. Б. Жуковская*

Технический редактор *В. Ю. Смирнова*

Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб. 02.03.77 Подп. в печ. 26.04.77 1,0 п. л. 0,62 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 487