

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА  
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Москва, 1994 г.

РОСКОМПИЩЕЛПРОМ  
А/О "АГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ"  
А/О "ИНВЕСТЖИРПРОЕКТСЕРВИС"

НОРМЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ВОДОРОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ

НП 24 - 94

СОГЛАСОВАНИЯ:

1. НПО "МАСЛОЖИРПРОМ"

3. ГОСКОМИТЕТ  
САНЭПИДНДЗОРА РФ

2. ГУГСП МРД РФ

Москва, 1994 г.

## С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
1. Введение	6
2. Общие положения	7
3. Характеристика технологического процесса и состав производства /цеха/	7
4. Мощность производства и основное технологическое оборудование	9
5. Нормы расположения технологического оборудования	10
6. Фонды времени и режимы работы оборудования и предприятия	II
7. Характеристика и нормы выхода готовой продукции	II
8. Характеристика сырья и вспомогательных материалов	II
9. Побочный продукт производства и его характеристика	13
10. Выход готовой продукции и нормы расхода сырья и вспомогательных материалов	14
11. Энергетические затраты	15
12. Требования к обслуживающему персоналу, нормативная численность	19
13. Требования по безопасному проведению технологических процессов взрывоопасных производств	20

14. Механизация трудоемких работ	22
15. Охрана окружающей среды	23
16. Требования к отоплению и вентиляции	23
17. Требования к водоснабжению и канализации	24
18. Требования к электроснабжению и электрооборудованию	25
19. Требования к контролю и автоматизации технологических процессов	28
20. Специальные требования технологического процесса к зданиям и сооружениям	30

Приложения:

- 
1. Эскизы электролизеров ФВ-250М; ФВ-500М
  2. Эскиз схемы охлаждения водой (обратной)  
электролизеров типа "ФВ"
  3. Схема процесса получения водорода и  
кислорода электролизом воды
  4. Перечень нормативных документов

Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды разработаны, внесены и подготовлены к утверждению А/О "Инвестхирпроектсервис".

Главный инженер

В.С.Залеткин

Начальник  
технического отдела

С.С.Хазова

Исполнители:

Начальник  
технологического отдела

М.А.Даун

Главный специалист  
технологического отдела

А.Н.Гежа

Главный специалист

Н.В.Разина

Главный специалист

Ю.В.Цветков

Начальник  
электротехнического отдела

Г.И.Павлов

Главный специалист  
сантехнического отдела

В.И.Чечерекова

Главный специалист  
теплотехнического отдела

У.И.Счуриенко

Начальник отдела КИПиА

Е.И.Болкова

С введением в действие норм технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды НТП утрачивает силу "Инструкция по технологическому проектированию цехов по производству водорода методом электролиза воды" утвержденная 03 февраля 1986 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящие "Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды" разработаны А/О "Инвестжир-проектсервис" (бывший "Гипропищепром-3") по плану работ 1993г. финансируемых за счет средств государственного бюджета в соответствии с техническим заданием, утвержденным Комитетом РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности 25 июня 1993 г. (пересмотр Инструкции 1986 года).

В нормах учтены и использованы материалы Инструкции по технологическому проектированию цехов по производству водорода методом электролиза воды, утвержденной в 1986 г., внесены дополнения и изменения в соответствии с новыми нормативными и инструктивными документами.

В нормах учтены и использованы данные проектных решений выполненные в последние годы Гипропищепромом-3, по реконструкции и новому строительству электролизных цехов на предприятиях масложировой промышленности.

Комитет РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности	Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды НТП 24-94	Взамен инструкции по технологическому проектированию цехов по производству водорода методом электролиза воды
---	---	--

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие нормы определяют требования к проектированию технологических процессов, обязательные для всех проектных организаций, разрабатывающих проекты на строительство новых, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих производств (цехов) водорода методом электролиза воды на предприятиях насыщенной промышленности.

Нормы разработаны с учетом современных технических направлений в проектировании цехов по производству водорода. Наряду с положениями настоящих норм, при проектировании должны соблюдаться требования действующих в России строительных норм и правил, а также других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем России. В нормы включены основные положения по проектированию технологической части, а также требования к специальным разделам проекта.

## 3. Характеристика технологического процесса и состав производства (цеха)

В насыщенной промышленности водород применяется в процессе гидрирования (отвердения) растительных масел и животных жиров. Количество потребного водорода зависит от химических и физических свойств (насыщенности) жиров и конечного продукта (саломаса).

Процесс получения водорода и кислорода методом электролиза воды для всех видов электролизов состоит из следующих операций:

- приготовление дистиллированной воды;
- приготовление электролита;
- проведение процесса электролиза воды.

Первые две операции проводятся периодически, по мере потребности в дистиллированной воде и электролизе, третья операция проводится непрерывно.

Реестры А/0 "Инвестхир-	Утверждены Комитетом РФ по пищевой и перерабаты	Срок введения в действие
----------------------------	---	--------------------------

3.1. Получение питательной воды дистиллянта проводится в паровых или электрических дистилляторах.

Для электролизеров, работающих под давлением, питание дистиллянта электролизеров производится насосами-дозаторами.

3.2. Электролит приготавливается в специальных коробках, имеющих ложные днища, на которые укладываются барабаны с едким натрием с предварительно снятыми крышками и змеевиками для нагрева для более быстрого растворения.

Приготовленный раствор едкого натрия в дистилированной воде, закачивается в резервуары, вместимость которых должна быть несколько больше, чем вместимость одного электролизера.

Подпитка электролизеров электролитом производится периодически через фильтры для электролита, если концентрация едкого натрия в электролизере снижается ниже допустимой.

### 3.3. Процесс получения водорода электролизом воды:

При воздействии постоянного электрического тока на воду происходит разложение воды на водород и кислород  $H_2O \rightarrow H_2 + 0,5O_2$  с выделением на катоде - водорода и на аноде + кислорода. Так как вода дистилированная является плохим проводником тока, удельное сопротивление около 4,10 ОМ см, то для создания потока электронов в воду добавляют химическим чистый едкий натрий (NaOH) или едкий калий (KOH).

Напряжение между электродами составляет 1,6-2,3В, что достаточно для разложения воды, но не достаточно для разложения щелочи.

На процессе электролиза воды отрицательно влияют наличие в электролите ионов хлора, серной, углекислой кислот, железа.

Железо может накапливаться на катоде, образуя мостики по направлению к аноду, благодаря чему кислород загрязняется водородом.

Для устранения этого процесса в электролит добавляют бихромат калия  $K_2Cr_2O_7$  или бихромат натрия  $Na_2Cr_2O_7$ .

### 3.4. В состав цеха по производству водорода входит:

- электролизерное отделение, в котором ведется основной технологический процесс - электролиз воды;
  - подготовительное отделение;
  - газоанализаторная;
  - преобразовательная подстанция (для преобразования переменного тока в постоянный);
  - открытая трансформаторная подстанция
  - бытовые помещения;
4. Мощность производства и основное технологическое оборудование
- кие

4.1. Мощность производства определяется по производительности электролизера в м3/час производства водорода.

4.2. Основным технологическим оборудованием являются:

- электролизеры
- силовые трансформаторы и выпрямители тока
- дистилляторы
- резервуары для приготовления и хранения электролита
- резервуары для хранения дистиллированной воды
- питательные насосы для электролита и дистиллянта.

4.3. Техническая характеристика электролизеров

Техническая характеристика электролизеров производится по данным технической документации завода-изготовителя.

Таблица 1

нп пп	Наименование показателей	Размер ность	Характеристика электролизеров					
			ФВ- 250М	ФВ- 500М	ЧВ- 400	ДЗУ- 40	БЗУ- 250	КСЭУ- 500-1,6
1.	Производительность:							
	по водороду	м3/ч	250	500	400	50	250	500
	по кислороду	м3/ч	125	250	200	20	125	250
2.	Количество							
	диафрагменных рам	шт	82	166	124	100	800	
3.	Чистота газов	%						
	водорода		99,5	99,5	99,5	99,7	99,7	99,3
	кислорода		98,5	98,5	98,5	99,5	99,5	99,5
4.	Рабочее давление	МПа	0,01	0,01	0,01	1	1	1,6
5.	Рабочая темпера- тура	град	83±5	95±5	85±5	85±5	85±5	90
6.	Сила тока	А	750: 7500:	7800:	1000	6000	4500	
			8000	8000	8200			
7.	Напряжение							
	на одну ячейку	В	2,3	2,3	2,2	2,05	2,05	1,85
	на электролизер	В	184	365	275	205	205	600
8.	Мощность	кВт	1440	2880	2250	205	1230	2700
9.	Расход электроэнерг.							
	на 1м3 водорода	кВтч	5,76	5,76	5,3	4,94	4,94	
10.	Вместимость электро- лизера по электро- литу	м3	17,5	35	26,5	-	44	55

Габаритные размеры								10
длина	мм	8650	13500	10900	4100	15800	8200	2)
								2)
ширина	мм	3400	3400	3400	1000	8300	3400	
высота	мм	6600	6600	6380	1778	6640		
Масса								2)
электролизера	кг	57270	99630	82340	8128	52565	100000	
в рабочем состоянии	кг	77500	145000	113200	8252	64215	145000	

Примечание: 1. Электролитная установка КСЭУ-500-1,6 является экспериментальной.

2. Данные ориентировочные, уточняются по рабочей документации на электролизеры.

Электролизеры типов ФВ250М и ФВ-500М являются наиболее распространенными в масложировой промышленности. Электролизеры СЭУ-40, БУЭ-250 и КСЭУ-500-1,6 могут применяться при осуществлении технологической схемы гидрирования жиров методом насыщения.

Блочная установка электролизерная (БУЭ-250) состоит из 6 электролизеров СЭУ-40, объединенных в один блок с общими газоотделителями отдельно для водорода и кислорода.

Эта установка удобна в эксплуатации, так как можно подключать отдельные электролизеры СЭУ-40 при изменении в потребности водорода.

##### 5. Нормы расположения технологического оборудования

Расположение технологического оборудования должно обеспечивать безопасную эксплуатацию и нормальные условия работы обслуживающего персонала, возможность проведения ремонтных работ, монтажа и демонтажа.

Как правило, электролизеры типа ФВ-250М, ФВ-400 и ФВ-500М располагаются параллельно друг другу с расположением одноименных полюсов электролизера в одну сторону.

Такое расположение электролизеров позволяет более просто решать вопросы разводки трубопроводов и подводки электроэнергии.

При компоновке оборудования необходимо предусматривать место для размещения деталей электролизеров при их периодической переборке. Для проведения этих работ в помещениях электролизеров устанавливается мостовой кран с тельфером грузоподъемностью 5т.

Расстояние между продольными осями электролизеров, как правило, должно быть не менее 6м. Расстояние от строительных конструкций до электролизера должно быть по фронту не менее 2,5м.

Помещение электролизеров должно иметь одну общую стену с помещением выпрямителей тока.

## 6. Фонды времени и режимы работы оборудования и предприятия

1.1. Фонд времени электролизного цеха определяется режимом работы потребителя водорода-гидрогенизационного завода (автоклавного цеха):

- число рабочих дней в году - 318
- количество смен в сутки - 3
- продолжительность смены - 8 часов

### 1.2. Режим работы оборудования:

- электролизеров - непрерывный - 7632 часов
- оборудования приготовления дистиллированной воды и электролита - периодический -

## 7. Характеристика и норма выхода готовой продукции

Полученный методом электролиза воды водород должен отвечать требованиям ГОСТа 3022-80\* (технический марки Б) и использоваться в производстве гидрированных жиров.

По своим свойствам водород является бесцветным, без вкуса и запаха легким газом, в 14,5 раз легче воздуха, горючим, создающим в смеси с воздухом и кислородом "грешущий" газ в широких концентрационных пределах:

	с воздухом	с кислородом
Нижний предел взрывоопасной концентрации в объемных процентах	4,1	4,5
Верхний предел взрывоопасной концентрации в объемных процентах	74,2	95
Температура самовоспламенения, °С	510	450

В соответствии с ГОСТ 12.1-011-78 "Смеси взрывоопасные" смесь водорода с воздухом относится к категории 11с-Т1.

Физические характеристики водорода по ГОСТу см. таблицу 2.

## 8. Характеристика сырья и вспомогательных материалов

### 8.1. Дистиллированная вода

Дистиллированная вода является сырьем для получения водорода

при электролизе воды. По своему качеству дистиллированная вода должна отвечать ГОСТ 6708-72. Для получения 1м3 водорода к 0,5м3 кислорода расходуется 0,805 кг воды.

$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + 0,5 \text{ O}_2 \rightarrow (2 \cdot 1/22,4) + (32 \cdot 0,5/22,4) = 18/22,4 = 0,805 \text{ кг}$ ,  
где 22,4м3 молекулярный объем газа.

С учетом уноса влаги с отходящими из электролизера газами, по практическим данным, расход дистиллированной воды составляет 3,9 кг/м3 водорода.

Дистиллированная вода получается в паровых или электрических дистилляторах за счет конденсации водяного пара.

#### 8.2. Бихромат натрия

Для устранения процесса образования мостиков и окислов железа в ячейках электролизеров в электролит добавляют хромпик-бихромат натрия ( $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) или бихромат калия ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) в количестве 2-3 г. на 1 л электролита. Такой добавки достаточно для работы в течение 1-2 лет.

#### 8.3. Электролит

В качестве электролита при производстве водорода и кислорода используется едкий натрий ( $\text{NaOH}$ ) или едкий калий ( $\text{KOH}$ ). Так как периодически раствор электролита приходится менять из-за увеличения содержания нежелательных примесей (железа, углекислых солей, хлористых солей), отработанный раствор используется при нейтрализации хирров, поэтому на предприятиях масложировой промышленности чаще всего применяется едкий натрий ( $\text{NaOH}$ ) в виде водного раствора концентраций 250-300ч/л.

Электролит приготавливается растворением химически чистого едкого калия в дистиллированной воде в таком количестве, чтобы его хватило для заполнения электролизера и на год эксплуатации электролизерного цеха. Едкий натрий в процессе электролиза воды практически не расходуется и его концентрация обуславливается уносом электролита отводимым водородом и кислородом. Пополнение электролитом производится периодически при снижении концентрации электролита в электролизере.

#### 8.4. Азот

По своим свойствам азот является инертным газом. несколько тя-

желее воздуха, бесцветный, без вкуса и запаха. При производстве водорода применяется для продувки аппаратов и трубопроводов от водорода и воздуха при пуске и остановке цеха, для тушения загорания водорода при его утечке из аппаратов и трубопроводов.

Расход азота зависит от объема аппаратов и трубопроводов и частоты продувки.

Кроме того азот расходуется при переходе подачи водорода с газгольдера на продувочный трубопровод в атмосферу.

Количество азота на продувку определяется трехкратным объемом от общего объема продуваемых аппаратов и трубопроводов.

По практическим данным расход азота составляет 6,5 м<sup>3</sup> на выработку 1000 кг водорода.

Азот газообразный получается из жидкого азота на станциях газификации сжиженных газов ЗГХК-3/16-200

Электролизный цех должен иметь стационарную разводку трубопроводов газообразного азота. Физическую характеристику азота см. таблицу 2.

### 9. Побочный продукт производства и его характеристика

Побочным продуктом при производстве водорода методом электролиза воды на газохимических предприятиях является кислород, который, как правило, сбрасывается в атмосферу. В случае дальнейшего использования его необходимо направлять в газгольдер для кислорода.

По своим свойствам кислород бесцветный без вкуса и запаха газ. Является сильным окислителем, часто окисление происходит интенсивно с появлением пламени и взрывом. При работе с кислородом необходимо избегать контакта кислорода с растительными и минеральными маслами, горючими веществами.

Все детали электролизера, трубопроводы и арматура, соприкасающиеся с кислородом, должны быть предварительно обезжирены. Трубопроводы для водорода и кислорода выполняются из стали марки 20. Прокладочные и уплотняющие материалы фланцев и арматуры должны быть негорючими (асбест, медь и др.).

Физическая характеристика газов.

Таблица 2

№ пп	Наименование показателей	единица измере- ния	водород марки Б	кислород сорт второй	Азот сорт второй
1	2	3	4	5	

1. ГОСТ		3022-80*	5583-78	9293-74*	
2 Химическая формула	-	Н	0	Н	

2 2 2

3. Молекулярный вес	кг/моль	2	32	28
4. Плотность	кг/м <sup>3</sup>	0,08987	1,429	1,251
5. Плотность относительно воздуха		0,0695	1,1053	0,9673
6. Удельная теплоемкость	КДж/кг·К	14,206	0,9155	1,0144
7. Теплопроводность	КДж/м·ч·К	0,5740	0,8589	0,0821
8. Вязкость кинематическая	кг·с/м <sup>2</sup>	0,852·10 <sup>-5</sup>	1,96·10 <sup>-5</sup>	1,7·10 <sup>-5</sup>
9. Объемная доля водорода в пересчете на сухой газ, не менее	%	99,95	-	-
10. Объемная доля кислорода в пересчете на сухой газ, не менее	%	-	99,5	-
11. Объемная доля азота в пересчете на сухой газ, не менее	%	-	-	99,0
12. Суммарная объемная доля кислорода и азота, не более	%	0,03	-	-
13. Объемная доля кислорода, не более	%	-	-	1,0
14. Объемная доля азота, не более	%	-	0,5	-
15. Температура кипения	°С	-258,8	-182,97	-195,8

10. Выход готовой продукции и нормы расхода сырья и вспомогательных материалов

# п/п	Наименование	ГОСТ. ОСТ, ТУ	Единица измере- ния	на 1000м <sup>3</sup> водорода
1.	Водород	ГОСТ3022-80*	м <sup>3</sup>	1000
2.	Кислород	ГОСТ5583-78*	м <sup>3</sup>	500
3.	Вода дистиллированная	ГОСТ6708-72	кг	900
4.	Едкий натрий, химически чистый	2263-79*	кг	2

5. Бихромат натрия	ГОСТ2651-78*	кг	6,5.10/-3
6. Азот газообразный	ГОСТ9293-74*	м3	6,5

## 11. Энергетические затраты

### 11.1. Расход электроэнергии

В таблице 1 приведены затраты электроэнергии на выработку 1 м3 водорода.

Фактические затраты зависят от типа электролизера, режима его работы и затрат электроэнергии на вспомогательное оборудование. С учетом этих затрат расход электроэнергии на выработку 1м3 водорода составляет 6,2 кВт·ч.

Фактическая установленная мощность потребителей определяется проектом.

### 11.2. Расход пара

Расход пара на технологические нужды определяется расходом на подогрев дистиллированной воды и расходом на обогрев резервуаров с электролитом в холодное время года.

Для технологических нужд требуется пар насыщенный давлением 0,3-0,4 МПа.

Весь конденсат используется для получения дистиллята и подпитки оборотной системы водяного охлаждения.

### 11.3. Расход воды

Процесс получения водорода методом электролиза воды происходит при температуре 85-90°C и сопровождается выделением большого количества тепла за счет прохождения тока через электролит, который оказывает сопротивление прохождению тока.

С учетом потерь тепла в окружающую среду электролизером и дистиллятором, количество тепла, которое надо отнять охлаждающей водой составляет:

для электролизера ФВ-500М-816 тыс.ккал/ч = 3416 тыс.КДж

для электролизера ФВ-250М-408 тыс.ккал/ч = 1708 тыс.КДж

для дистиллятора ПД-450М-253 тыс.ккал/ч = 1059 тыс.КДж

При выработке 1000м3/ч водорода, чаще всего устанавливается 2 электролизера типа ФВ-500М и 2 дистиллятора типа ПД-450М. Расход воды зависит от выбранной системы оборотного водоснабжения: двухконтурной или одноконтурной.

Вариант 1

При двухконтурной системе первый контур охлаждения включает:

электролизеры и дистилляторы промежуточный теплообменник - циркуляционные насосы. В этом контуре, как правило, вода нагревается от 40 С до 60 С. Второй контур состоит из: градирни, циркуляционных насосов, теплообменника. В этом контуре вода нагревается до 32 С в теплообменнике и охлаждается до 25 С на градирне. Для первого и второго контура теплообменник общий.

Расход охлаждающей воды в 1 контуре составляет:

$$[(408 \text{тыс.ккал/ч} \times 2) + (253 \text{тыс.ккал/ч} \times 2)] \cdot 1,1$$

$$W_1 = \frac{1000 (60^\circ - 40^\circ)}{73 \text{м}^3/\text{ч}} = 72,71 \text{м}^3/\text{ч} \approx 73 \text{м}^3/\text{ч}$$

где: 408 тыс.ккал/ч - количество тепла, которое надо отнять от электролизера ФВ-250М;

253 тыс.ккал/ч - количество тепла, которое надо отнять от дистиллятора ПД-450М;

1,1 - коэффициент запаса

1000 - переводной коэффициент количества воды кг в м<sup>3</sup>

60<sup>0</sup>С - температура воды, выходящая из электролизера и дистилляторов

40<sup>0</sup>С - температура воды, входящая в электролизер и дистиллятор

Расход охлаждающей воды во втором контуре:

$$(73 \text{м}^3/\text{ч} \times 20^\circ\text{C}) \cdot 1,1$$

$$W_2 = \frac{1000 (32 - 25)}{32 - 25} = 229,4 \text{м}^3/\text{ч} \approx 230 \text{м}^3/\text{ч}$$

где: 73м<sup>3</sup>/ч - расход воды охлаждающей в первом контуре;

20 С - разница между температурой входящей и выходящей воды в охлаждаемые аппараты;

32 - температура воды второго контура поступающая на градирню;


25 - температура воды второго контура, поступающая с градирни; 1,1 - коэффициент запаса.

По расходу воды первого и второго контуров охлаждения подбираются циркуляционные насосы и теплообменник для охлаждения циркуляционной воды первого контура циркуляционной водой второго контура.

Коэффициент теплопередачи принимаем равным K=2930 КДж/м<sup>2</sup>·ч

Для обеспечения большей скорости потоков воды в теплообменниках предусматривается, что охлаждаемая вода поступает последовательно в два теплообменника, а охлаждающая вода поступает в каждый теплообменник.

Средняя разность температур, в связи с тем, что температура охлаждаемой воды изменяется по времени, определяется из соотношения:

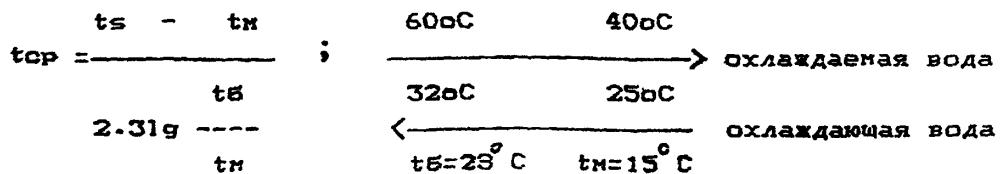

Площадь теплообмена определяется из соотношения

Q

$$F = \frac{Q}{K \cdot t_{cp}}, \text{ где}$$

K - коэффициент теплопередачи, КДж/м<sup>2</sup>·ч °С

F - общая площадь теплообмена, м<sup>2</sup>

Q - количество выделяемого тепла, КДж/ч

t<sub>cp</sub> - средняя разность температуры теплообмена, °С.

Для электролизной установки производительностью 1000м<sup>3</sup>/ч, где

$$Q = 11272,8 \cdot 10^3 \text{ КДж/ч}$$

$$K = 2930 \text{ КДж/м}^2\text{°С ч}$$

$$t_{cp} = 20,85\text{°С}$$

$$11272,8 \cdot 10^3$$

$$F = \frac{11272,8 \cdot 10^3}{2930 \cdot 20,85} = 184,5\text{м}^2$$

Принимаем к установке 2 теплообменника типа 800ХНГ-1-М1-0/125-4-4 гр 4 по ТУ25-66-1090-88, с поверхностью теплообмена 129м<sup>2</sup>, четырехходовой с длиной труб 4 м.

Для циркуляции охлаждаемой воды первого контура устанавливаем два насоса типа К100-65-200А-СД-УХЛ4, производительностью 100м<sup>3</sup>/ч, напор 50 м столба жидкости, мощность 80 квт, из которых один резервный.

### Вариант 2

При одноконтурной системе и применении градиерни с перепадом температур между поступающей и отходящей водой не менее 15°С расход воды циркуляционной составит

$$W = \frac{1454 \cdot 2 \cdot 10}{1000 \cdot 15} = 96,9\text{м}^3/\text{ч}$$

По энергоемкости второй вариант более экономичный. Но градирни с высоким перепадом температур серийно не выпускаются, поэтому в каждом конкретном случае в проекте выбирается оптимальный вариант.

#### 11.4. Расход азота

Газообразный азот применяется для продувки при пуске от воздуха, а при остановке от водорода. Азот также используется для продувки сбросного трубопровода водорода при переключении подачи водорода в газгольдер на свечи, а также пожаротушение.

В электролизерах фильтрессового типа максимальное разрешенное давление составляет не более 1000мм водяного столба, поэтому азот, который поступает в цех под давлением 0,45 МПа, редуцируется до давления 0,009 МПа. Так как предохранительных клапанов на такое давление не выпускается, то вместо предохранительного клапана устанавливается гидравлический затвор на 900мм водяного столба.

На вводе трубопровода азота в отделение электролизеров должен устанавливаться обратный клапан, продувочный трубопровод и пробный кран.

Для продувки аппаратов и трубопроводов требуется трехкратный от суммарного объема продуваемых одновременно аппаратов и трубопроводов объем азота.

Конец продувки определяется анализом. Содержание азота в продуваемом трубопроводе должна быть не менее 99% объемных.

Если продуваются аппараты, в которых будет производиться ремонтные работы, то они должны быть продуты воздухом или проветрены. После продувки содержание кислорода должно быть не менее 20% объемных.

Для продувки электролизера ФВ-500М требуется около 40м<sup>3</sup> азота. Для продувки электролизера ФВ-250М требуется около 30м<sup>3</sup> азота. Для газификации жидкого азота применяют азотно-газификационную станцию по типовому проекту 405-4-90 марки 2ГХК-3/16200. Емкость двух резервуаров составляет 4,6т.

Потери азота в течение суток при хранении составляют:

$$5 \text{сут} \times 0,62\% = 3,1\%.$$

С одной заправки газификатора можно использовать 3380м<sup>3</sup> газообразного азота. От станции газификации азот также может использоваться для других производств комбината, применяющих горючие газы или легко горючие жидкости.

Общая потребность комбината в азоте определяется суммарной потребностью всех производств.

## 11.5. Расход сжатого воздуха

Сжатый осушенный воздух с давлением 0,8МПа и точкой росы -40оС остапает от централизованной компрессорной сжатого воздуха. Сжатый воздух в количестве 0,5м3/мин (30м3/ч) расходуется на нужды контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Энергетические расходы на выработку 1000м3 в час водорода представлена в таблице 3.

11.6. Энергетические затраты на выработку 1000м3/ч  
водорода на электролизерах типа  
ФВ-250М, ФВ-400, ФВ-500М

Таблица 3

№ пп	Наименование энергоносителей	единица измерения	количество	Примечание
	Электроэнергия	кВт·ч	6200	
	Пар насыщенный Р=0,3МПа	Гкал	730	
	Вода прямотоком	м3	0,15	на мойку фильтра 5м3 один раз в неделю
	Вода оборотная (1-й цикл)	м3	73	
	Воздух сжатый Р=0,8МПа	к3	30	

Примечание: Расход эл.энергии, измеренный на клепках электролизера, при напряжении на ячейки 2,2В составляет 5,39 кВт·ч. на 1м3 водорода. В таблице учитывается суммарный расход, в том числе и расход на вспомогательное оборудование.

## 12. Требования к обслуживающему персоналу

Электролизный цех входит в систему гидрогенизационного производства. Начальник электролизного цеха административно подчиняется начальнику гидрогенизационного производства.

Состав работающих приведен в таблице 4.

Нормативная численность персонала цеха.

Таблица 4

№ пп	Наименование профессий	тариф разр.	усл труд	Санитари. хар-ка по СНиП 2.09.04-87	Явочная чис-ть чел.			Списочная численность		
					смены			Все- го	Кооф	все- пере- счета
1	2	3						чел.		
1	нач-к цеха	окл.	норм	-	1	-	-	1	-	1
2.	Технический рабочий	--	норм	-	1	-	-	1	-	1

3. Водородчик	6	норм	1а	1	1	1	3	1,51	4,5
4. Водородчик	5	норм	1а	1	1	1	3	1,51	4,5
5. Электромонитор по обслуживанию оборудования	5	норм	1а	1	1	1	3	1,51	5

Форма организации труда - бригадна. Водородчик 6 разряда является руководителем смены.

Все работающие в цехе должны проходить систему подготовки и переподготовки для работы во взрывоопасных производствах.

### 13. Требования по безопасности проведения технологических процессов взрывоопасных производств

В соответствии с "Правилами безопасности при производстве водорода методом электролиза воды", утвержденными Госгортехнадзором, ПУЭ, ОНПП 24-86 помещения электролизерного цеха имеют следующие характеристики:

нп пп	Наименование помещений (цех, отделение, участок)	Категория помещения по взрыво-пожарной и пожарно-опасности	Класс зоны по ПУЭ	вещества и мат-лы применяемые в производстве	Группа производственного процесса по ГОСТ	Разряд зрит. работ
						II2.1.005-88

#### Производство водорода

1. Отделение электролизеров	В-15	водород	1а	т.т.
2. Отделение выпрямителей тока	Г	не класс	не гор. материал.	т.т.
3. Отделение приготовления электролита	Д	не класс	едкая смесь	т.т.
4. Газоанализаторная	А	В-16	-	т.т.

Характеристика водорода приведена в разделе 5 "Характеристика получаемых продуктов". Водород легче воздуха в 14,5 раз и легко удаляется из помещений через вытяжки в верхней зоне. Поэтому взрывоопасной зоной считается верхняя зона помещения 1/3 по высоте.

Взрывобезопасность проведения процесса получения водорода обеспечивается следующими мероприятиями, предусматриваемыми в рабочем проекте:

1. Применением взрывобезопасного оборудования, электроустановок и приборов в взрывоопасных зонах.

2. Обеспечение постоянного автоматического контроля и сигнализации загазованности атмосферы помещения водородом, автоматическое включение аварийной приточной вентиляции при достижении концентрации водорода в атмосфере помещения более 20% от нижнего предела взрывоопасности смеси водорода с воздухом.

3. Обеспечение автоматического и визуального контроля параметров технологического процесса, обеспечивающее безаварийную работу установок.

4. Указания на необходимость соблюдения технологических регламентов на производство водорода по каждому отдельному предприятию.

5. Обязательное согласование с организацией, разрабатывающей проект и организацией, разрабатывающей технологический регламент, всех изменений по оборудованию и трубопроводам, возникающих в процессе монтажа или эксплуатации установки.

6. Обеспечение взрывоопасных производств инертным газом (азотом) для продувки оборудования и трубопроводов, содержащих водород, при пуске и остановке и в аварийных случаях.

7. Все трубопроводы и аппараты, имеющие температуру стенки выше  $45^{\circ}\text{C}$  должны быть покрыты изоляцией. Температура на поверхности изоляции не должны превышать  $40^{\circ}\text{C}$ . Электролизеры должны иметь температуру поверхности не более  $95^{\circ}\text{C}$  /рабочая температура процесса/. Температура в производственных помещениях  $+18-21^{\circ}\text{C}$  и влажность 60-65% должна обеспечиваться общеобменной вентиляцией.

8. Взрывоопасные производства разделяются на отдельные блоки, отсоединяемые от других взрывоопасных технологических блоков арматурой с дистанционным или автоматическим управлением.

Электролизный цех является одним взрывоопасным блоком. смежным блоком, связанным с ним технологическими трубопроводами, является газгольдер для хранения водорода.

9. Классификация взрывоопасных производств определяется величиной относительного энергетического потенциала взрывоопасности (Св)

технологического блока и приведенной массой парогазовой среды (M).

Таблица 7

Категория	Q <sub>b</sub>	м, кг
I	> 37	> 5000
II	27 - 37	2000 - 5000
III	< 27	< 2000

10. Взрывоопасные свойства водорода, получаемого методом электролиза воды

Минимальная энергия зажигания - 0,017 мДж

Способность взрываться при взаимодействии с кислородом и воздухом.

Максимальное давление взрыва - 739 кПа

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода - 4,1% объем.

Скорость нарастания давления при взрыве - 90 мПа·с<sup>-1</sup>

Максимальная температура пламени в воздухе - 2000 -

(в зависимости от содержания водорода в смеси) - 2700 °С

Скорость распространения взрывной волны - 2,8 км/с

Температура самовоспламенения водорода в воздухе - 510 °С

Температура самовоспламенения водорода в кислороде - 450 °С

Относительная масса по воздуху - 0,07

Максимальное избыточное давление в падающей

волне - 50,65 кПа

По расчетам, проведенным НПО "Масложирпром", г.Санкт-Петербург, помещения и установки общей производительностью до 1000м<sup>3</sup>/ч относятся к 3 категории по взрывоопасности, так как значение относительных энергетических потенциалов Q<sub>b</sub> < 27КДж, и приведенная масса парогазовой среды < 2000кг.

#### 14. Механизация трудоемких работ

В процессе получения водорода методом электролиза воды самой трудоемкой работой является приготовление раствора электролита. Эта

работа производится в течение 3 дней 1 раз в год. При этом необходимо доставить и загрузить в бак для приготовления электролита около 15т едкого калия.

Для проведения погрузо-разгрузочных работ над коробкой для электролита устанавливается тельфер грузоподъемностью 1т с захватом для стальных барабанов с едким калием.

Для ремонтных работ и разборки электролизеров устанавливается мостовой кран с электротельфером грузоподъемностью 5т.

Другие материалы и вещества, получаемые или применяемые в процессе получения водорода, транспортируются по трубопроводам.

Уровень автоматизации и механизации - 100%.

#### 15. Охрана окружающей среды

В процессе получения водорода методом электролиза воды вредных выбросов в атмосферу нет.

Продувочные газы, выбрасываемые в атмосферу это водород, кислород и азот или их смеси.

Отработанный электролит, который насыщается углекислыми солями, периодически, не чаще раз в 5 лет в количестве 42м3, передается для использования в рафинационный цех масложиркомбината.

Вода из гидравлических затворов для водорода и кислорода, а также вода от мойки фильтров для электролита, содержащие небольшое количество щелочи, сбрасывается в канализацию предприятия.

#### 16. Требования к проекту отопление и вентиляция

При проектировании отопления и вентиляции помещений производства водорода методом электролиза воды следует руководствоваться СНиП 2.04.05-91, "Инструкцией по проектированию систем отопления, вентиляции и методом борьбы с шумом на предприятиях масложировой промышленности. Гидрогенизационные заводы". ВСН8-79 ГОСТ12.1.005-88 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

В аварийной ситуации в электролизных цехах возможно выделение водорода. Кратность аварийного воздухообмена определяется расчетом количества водорода в мг, которое может внезапно выделяться в цехе при аварийной ситуации, принятается по данным технологов, исходя из 5 минут выделения водорода в случае разрыва трубы и ручном отключении трубопровода (ОНП24-86). Аварийный воздухообмен обеспечивается совместной работой основной и аварийной вентиляции. Аварийная вентиляция предусматривает механическую приточную с подачей воздуха в раб-

Бочку зону. Вытяжка естественная из верхней зоны через аэрационный фонарь или шахты с дефлекторами.

#### 17. Требования к водоснабжению и канализации

17.1. Проектирование систем водоснабжения необходимо вести в соответствии с требованиями СНиП2.04.02-84; НСиП2.04.01-85.

17.2. Водоснабжение производства водорода, как правило, должно производиться от сетей производственного и хозяйствственно-питьевого водопровода.

##### 17.3. Расходы воды:

- на хозяйствственно-питьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение согласно СНиП2.04-84; СНиП2.04.01-85
- на производственные цели согласно технологическому заданию.

##### 17.4. Тепло воды, отходящей от электролизеров.

Охлаждение циркуляционной воды следует производить на вентиляторных либо эжекционных охладителях в зависимости от электролизеров. В случае отходящей воды от электролизеров ( $t=60^{\circ}\text{C}$ ) тепло воды подлежит обязательной утилизации в системах отопления для подогрева воздуха или в химводоочистке котельных установок (горячая вода от электролизеров поступает в котельную, а холодная вода с химводоочистки - на охлаждение электролизеров).

17.5. Расчеты охладителей необходимо выполнять по климатологическим параметрам данного объекта.

##### 17.6. На каждом стояке в отапливаемом помещении устанавливать:

- регулирующую запорную арматуру;
- манометры;
- счетчик воды, термометр, воздухосборники со спускным вентилем;
- трубопровод для аварийного опорожнения наружной части трубопроводов охладителя.

17.7. К местам расположения охладителя следует предусматривать подачу пара на случай аварийного размораживания трубопроводов и охладителей из расчета 0,3-0,4 т/час.

17.8 При расположении охладителя в кровле зданий следует предусматривать:

- водосточные воронки по одной с каждой стороны контура;
- выход на кровлю через здание;
- освещение кровли в районе размещения охладителей.

17.9. Восполнение потерь воды в системе циркуляционного водоснабжения должно производиться согласно СНиП2.04.02-84 из системы прямоточного, повторного водоснабжения, либо конденсатом.

#### Канализация

17.10. Проектирование систем канализации следует вести на основании Чказаний СНиП2.04.01-85 и СНиП2-04.03-85.

17.11. Качественная характеристика производственных сточных вод от электролизных цехов по всем показателям загрязнений ниже показателей бытовых сточных вод и не требует локальной очистки. Нефтепродукты и жировые вещества в стоках отсутствуют.

### 18 Требования к электроснабжению и электрооборудованию

18.1. Для выпрямления переменного тока и создания на электролизере требуемого напряжения используются выпрямительные кремниевые агрегаты марки ВАКД-12500/300 для электролизеров ФВ-250. и ВАКД-12500/450 для электролизеров ФВ-500, изготовленные Запорожским производственным объединением "Преобразователь".

Техническая характеристика агрегата ВАКД-12500/300. Номинальный выпрямительный ток 12500А, номинальное выпрямленное напряжение 300В и ВАКД-12500/450, коэффициент мощности 0,93

- выпрямленный ток 12500А выпрямленное напряжение 450В.

Охлаждение кремниевых вентилей воздушное с помощью вентиляторов, входящих в комплект выпрямительного агрегата.

18.2. Для выпрямления переменного тока могут быть использованы выпрямительные агрегаты ВАКВ2-12500/450 с водяным охлаждением кремниевых вентилей. Выпрямительные агрегаты имеют регулирование выпрямленного напряжения и тока, которое осуществляется с помощью переключения РПН трансформатора - ступенчатое и плавное с помощью дросселей насыщения. Пределы регулирования с РПН от 65 до 450В до ФВ-500 и от 35 до 300В для ФВ-250. В комплект поставки выпрямительного агрегата входит следующее оборудование:

к-во	ВАКД-12500/300	ВАКД-12500/450	
Трансформатор силовой	1 шт	ТДНП-10000/10 номинальная мощность 4600КВА Номинальное	ТДКП-12500/10 номинальная мощность 6750КВА. Номинальное

		напряжение сетевой обмотки 6 или 10 кВ. номинальное напряже- ние вентильной обмот- ки 260В	напряжение сетевой обмотки 6, или 10кВ. Номинальное напряже- ние вентильной обмотки 383 В
Выпрямительный блок	х 2	БВКВЧ-63/300 6300А, 300В	БВКВЧ-6300/450 6300А, 450В
Дроссель насыщения	2	ДН6300/20	ДН-6300/26
Уравнительный дроссель	1	ДУ-2	ДУ-2
Панель защиты от перенапряжений	2	ПЭП-2	ПЭП-2
Щит управления	1	ЩУ-2М	ЩУ-2М
Шкаф автоматического включения резерва	1	АВР	АВР
Панель стабилизации тока	1	ПСТ-2М	ПСТ-2М
Панель с предохра- нителем ПР	1	1	1
Вентилятор центро- бежный	2	Ц14-46 N4	Ц14-46/N4
Щит стационарный	2	75ШСМ-7500	75ШСМ-7500

18.3. Выпрямление переменного тока в постоянный осуществляется с помощью выпрямительных блоков, собранных по трехфазной мостовой схеме выпрямления на неуправляемых полупроводниковых вентилях. Конструктивно выпрямительные блоки выполнены в виде шкафной конструкции, состоящей из двух разъемных частей, катодной и анодной. Активная часть выпрямительного блока представляет собой стянутый пакет медных шин, разделенных изолирующими перегородками. На шинах установлены крепьевые вентиля и быстродействующие предохранители. Расход охлаждающего воздуха для охлаждения вентилей 4000кг/м<sup>2</sup> падение напора воздуха при номинальном расходе 80кг/м<sup>2</sup>.

18.4 Электролизные цепи по степени надежности электроснабжения

относятся к потребителям II категории (см. СН-124-72), кроме аварийной вентиляции, газоанализаторной, Электроприемников противопожарных устройств, которые относятся к потребителям I категории.

Электроснабжение осуществляется от электросетей энергосистемы или от электросетей комбината при напряжении 6-10 кВ, по двум линиям согласно полученным техническим условиям энергоснабжающей организации.

18.5. Питание электроприемников собственных нужд электролизного цеха как правило осуществляется от собственной понизительной трансформаторной подстанции. Первичное напряжение трансформаторов 6-10 кВ, вторичное 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Напряжение электродвигателей 380 В. Ламп накаливания общего освещения 220 В. Для ремонтного освещения электролизного цеха предусматриваются аккумуляторные фонари.

18.6. Трансформаторные подстанции для собственных нужд должны предусматриваться 2-трансформаторные с загрузкой 70% в нормальном режиме и перегрузкой 140% при аварии одного из трансформаторов.

18.7. Высоковольтные распределительные устройства должны предусматриваться типовые из комплектных шкафов КРУ и КСО в соответствии с СН 174-75 п.7.3-7.6.

18.8. Трансформаторы для электролизеров располагаются на улице у стены электролизного цеха.

18.9. Преобразовательная подстанция (выпрямительные шкафы, дроссели, щит управления располагаются в отдельном помещении, расположенным рядом с силовыми трансформаторами для электролизеров и рядом с электролизерным отделением.

18.10. Монтаж от трансформаторов до выпрямительных агрегатов и далее до стены электролизного цеха выполняется алюминиевыми шинами, далее к электролизерам монтаж выполняется в каналах электролизного цеха медными шинами. Между медными и алюминиевыми шинами выполняется разъединитель или съемная перемычка на болотах.

18.11. Согласно ПУЭ-76 раздел УП категория взрывоопасной смеси, могущей образоваться в электролизных цехах ПС группа смеси Т1.

18.12. Электроосвещение электролизных цехов выполняется согласно СНиП 11-4-79.

18.13. Электротехническая часть установок электролизных типа

ВЭУ с электролизерами СЭУ-40 выполняется по типовому проекту 405-4-117.88.

19. Требования к контролю и автоматизации технологического процесса

19.1. Объем оснащения процесса производства водорода приборами и средствами автоматизации должен быть достаточным для обеспечения соблюдения установленных режимов ведения технологического процесса, а также требований действующих правил техники безопасности.

19.2. Основными параметрами, характеризующими работу электролизера и подлежащими автоматическому контролю, являются:

1. Температура водорода и кислорода на выходе из электролизера;
2. Температура электролита на выходе в фильтр электролизера и в средней камере электролизера;
3. Температура воды на выходе в электролизер, на выходе из конденсатора и отходящей из средней камеры электролизера;
4. Давление водорода и кислорода на выходе из электролизера;
5. Давление азота на выходе в электролизер /на каждом ответвлении/.
6. Содержание водорода в кислороде на выходе из электролизера;
7. Содержание кислорода в водороде на выходе из электролизера;
8. Перепад давлений водорода и кислорода на входе их в гидравлические затворы.

19.3. При выполнении проекта технологических коммуникаций по месту у электролизера должны предусматриваться отборные трубы для производства ручных анализов на чистоту водорода и кислорода и измерения перепада давлений водорода и кислорода после электролизера.

Кроме контроля технологических параметров в проектах автоматизации производства водорода должна предусматриваться сигнализация отклонения параметров процесса, а также автоматическое поддержание необходимых параметров в заданных пределах.

19.4. В проектах должна предусматриваться сигнализация следующих параметров

1. Повышения концентраций водорода в кислороде и кислорода в водороде сверх установленных.
2. Верхнего и нижнего уровней в напорном баке для дистиллированной воды.
3. Повышение содержания водорода в воздухе помещений.

Для обеспечения поддержания параметров в заданных пределах должно предусматриваться:

1. Автоматическое управление электродвигателем насоса, подающего дистиллированную воду в напорный бак, в зависимости от уровня воды в баке при нижнем уровне в баке насос должен включаться, при верхнем - отключаться.
2. Автоматическое включение электродвигателей вентиляторов аварийной приточной вентиляции при повышении содержания водорода в воздухе помещений до 20% от нижнего предела взрываемости водорода.
3. Автоматическое регулирование уровня дистиллированной воды в газосборнике электролизера.
4. Автоматическое поддержание температуры воды, поступающей на охлаждение аппаратов.

19.5. Большинство приборов и средств автоматизации предусматриваются местными и обеспечивают наблюдение за параметрами процесса непосредственно в цехе.

Приборы автоматического контроля содержания водорода в кислороде, кислорода в водороде и автоматические сигнализаторы концентрации водорода в воздухе должны устанавливаться на центральном щите АТП.

Сигнализация отклонения параметров на центральном щите АТП предусматривается световой, в помещении цеха - звуковой.

Для размещения центрального щита АТП должно предусматриваться отдельное взрывобезопасное щитовое помещение.

Измерительные преобразователи /датчики/ газоанализаторов на содержание водорода и кислороде и кислорода в водороде должны располагаться в специальных анализаторных помещениях.

Для обеспечения работы приборов и средств автоматизации необходима электропитание /220в, 50гц/ и сжатый осушенный и очищенный воздух.

Потребная электрическая мощность и расход сжатого воздуха зависят от типов и количества предусмотренных проектов приборов и

## 20. Специальные требования технологического процесса к зданиям и сооружениям

### 20.1. Генеральный план и транспорт

При разработке генплана предприятия следует руководствоваться строительными нормами и правилами - СНиП, санитарными нормами проектирования промышленных предприятий и Правилами безопасности при производстве водорода методом электролиза воды. (см.приложение 4)

Противопожарные разрывы между электролизным цехом и зданиями и сооружениями принимать в соответствии со СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий. Скорость и рядок движения автомашин на территории производства электролитического водорода должны устанавливаться администрацией предприятия и регламентироваться указателями и дорожными знаками.

### 20.2. Архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочные конструктивные решения зданий производства электролитического водорода должны соответствовать требованиям глав СНиП по проектированию производственных зданий промышленных предприятий. (См.приложение 4)

Электролизерное отделение должно располагаться в отдельностоящем одноэтажном большепролетном капитальном здании. Высота здания по низу строительных конструкций 9,6 м.

Ширина здания в зависимости от расположения электролизеров принимается 18-24м.

Кровля должна иметь уклон для исключения скопления водорода.

В верхней части кровли должны устанавливаться аэрационные фонари или шахты с дефлектиорами для удаления водорода.

Электролизерное отделение следует отделять от помещений другого назначения газонепроницаемой противопожарной перегородкой I типа и противопожарным перекрытием 3 типа.

Наружные ограждающие конструкции должны быть легкосбрасываемыми площадью не менее 0,05 м<sup>2</sup> на один м<sup>3</sup> взрывоопасного помещения.

Здания производства электролитического водорода должны быть 1,2 или 3а степени огнестойкости.

Полы должны быть выполнены из неискрящего материала.

Каналы для прокладки шинопроводов должны быть закрытыми и исключать возможность попадания в них воды с пола.

Здание должно быть защищено от прямых ударов молний и вторичных проявлений ее.



Все помещения производства электролитического водорода должны иметь естественное освещение.

Температура в помещении 18-20 С

Влажность не превышает 60-65%.

Основное оборудование электролизного цеха не является источником шума и вибрации.

Приложение.

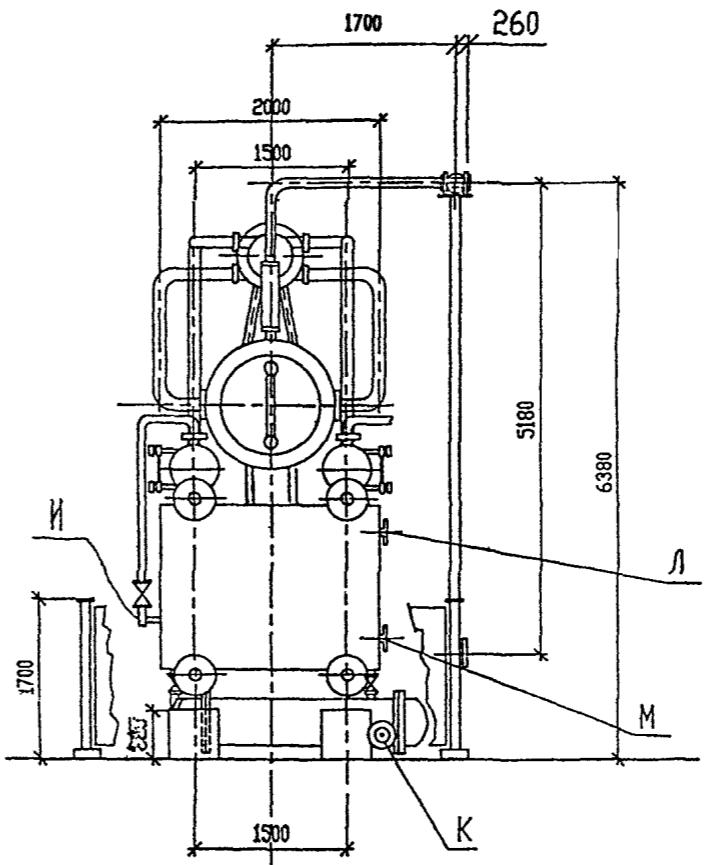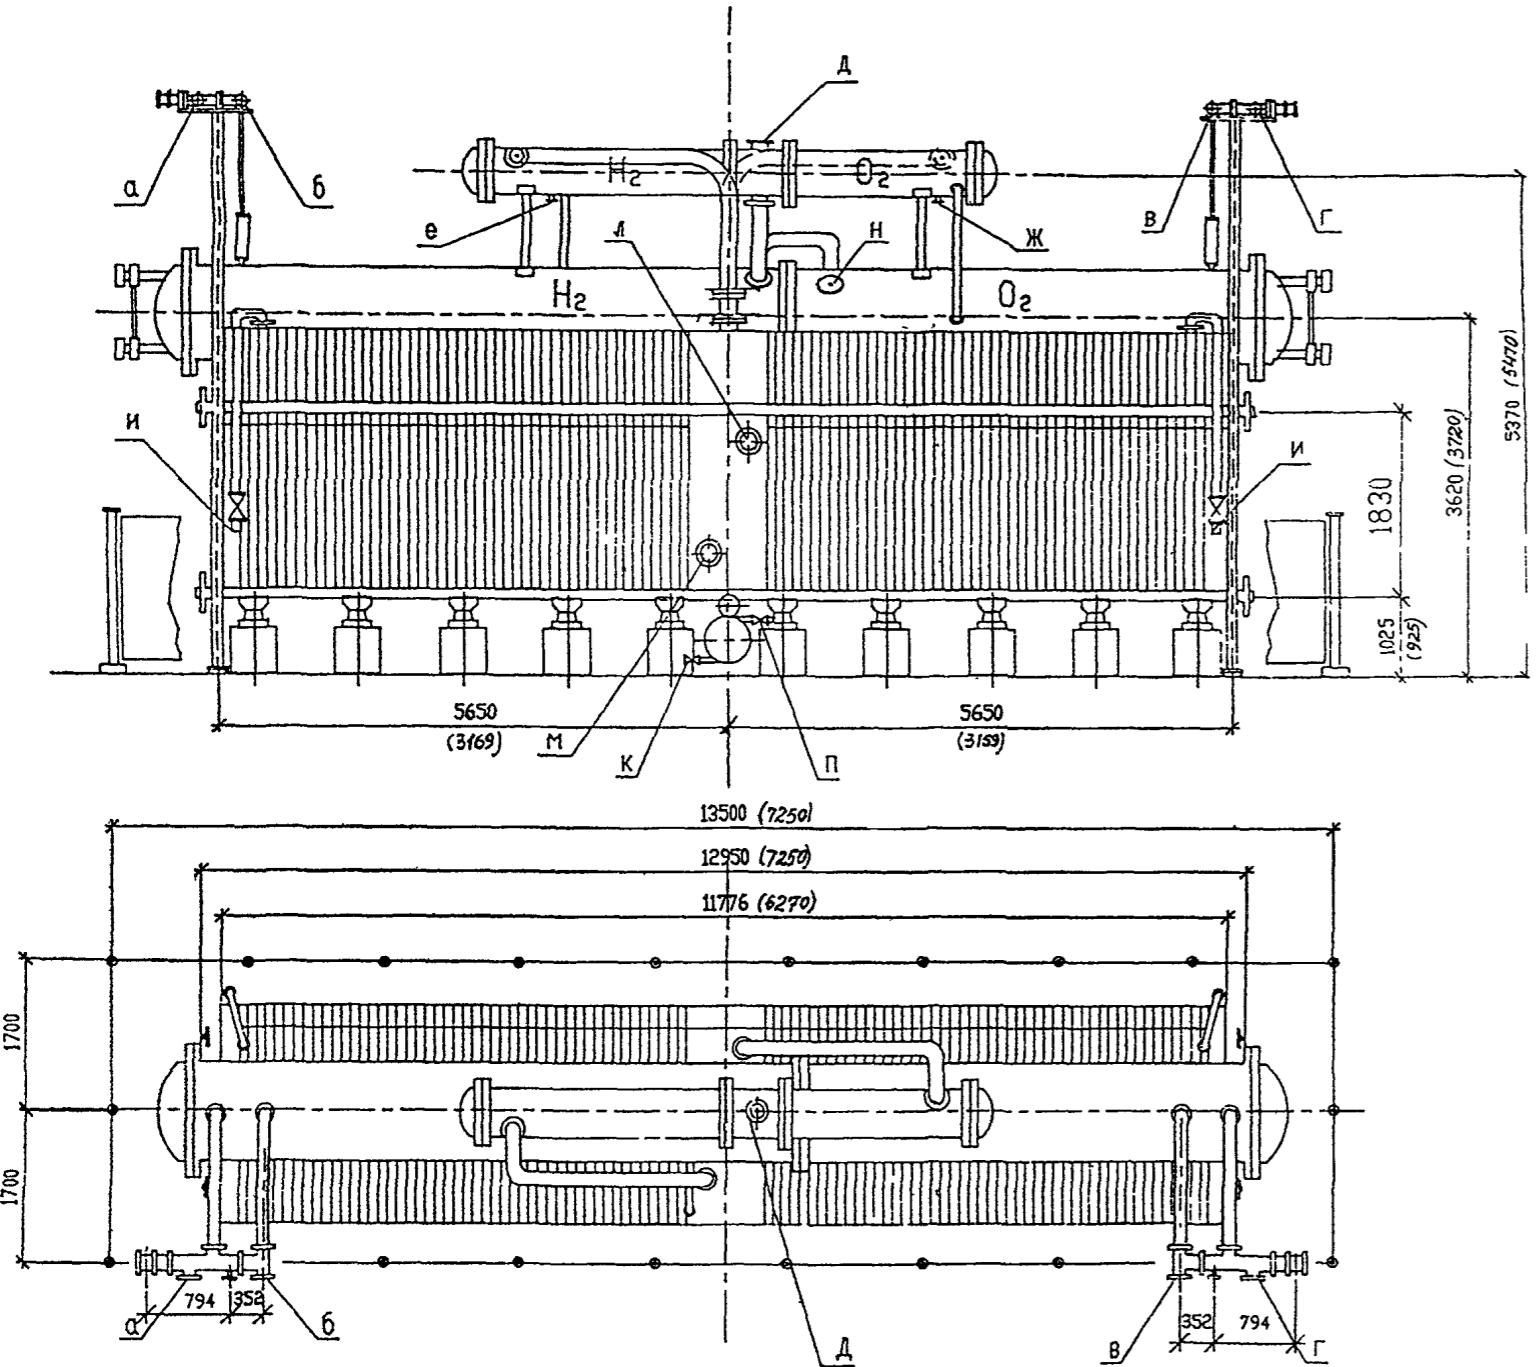

Обозна- чение	Назначение штуцеров	ΦВ-500М		Ру В-250М	
		Кол	Ду	МПа	Кол
а	Выход водорода	1	120	0.6	1 120
б	Аварийный выход водорода	1	120	0.6	1 120
в	Аварийный выход кислорода	1	120	0.6	1 120
г	Выход кислорода	1	120	0.6	1 120
д	Выход охлаждающей воды	1	80	0.6	1 80
е	Отвод конденсата	1	40	0.6	1 40
ж	Отвод конденсата	1	40	0.6	1 40
и	Для продувки азотом	4	32	1	1 25
к	Вход шаров	1	50	1	1 25
л	Выход охлаждающей воды	1	100	0.6	1 30
м	Вход охлаждающей воды	1	100	0.6	1 30
н	Вход охлаждающей воды	1	80	0.6	1 80
о	Для термопары	1	35	—	1 35
п	Для отбора проб	1	32	0.6	— —

Примечание: В скобках показаны размеры для электролизера ΦВ-250М

Электролизер ΦВ-500М


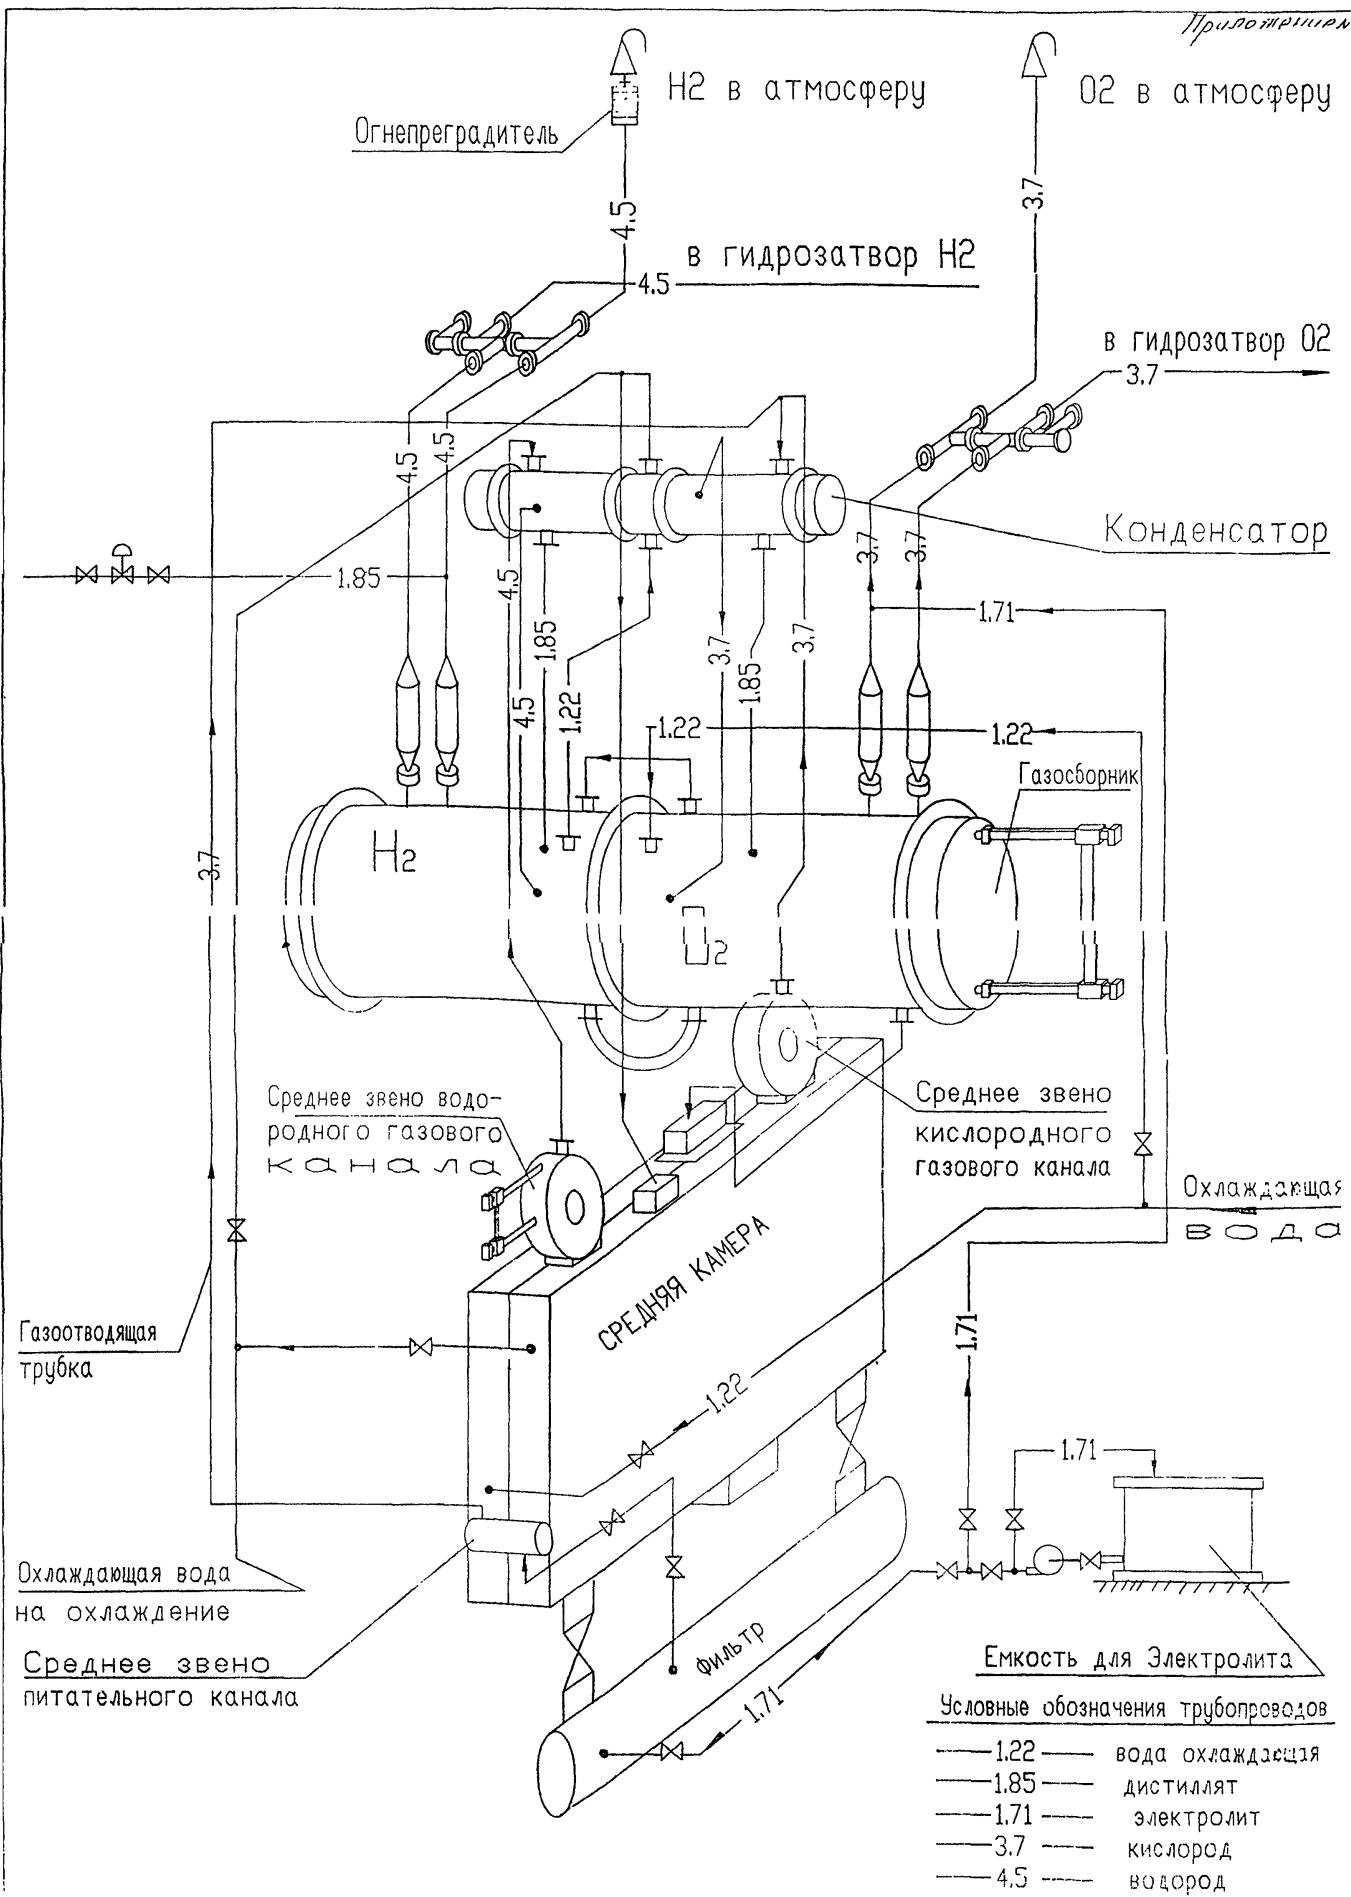


Схема процесса получения водорода и кислорода  
электролизом воды

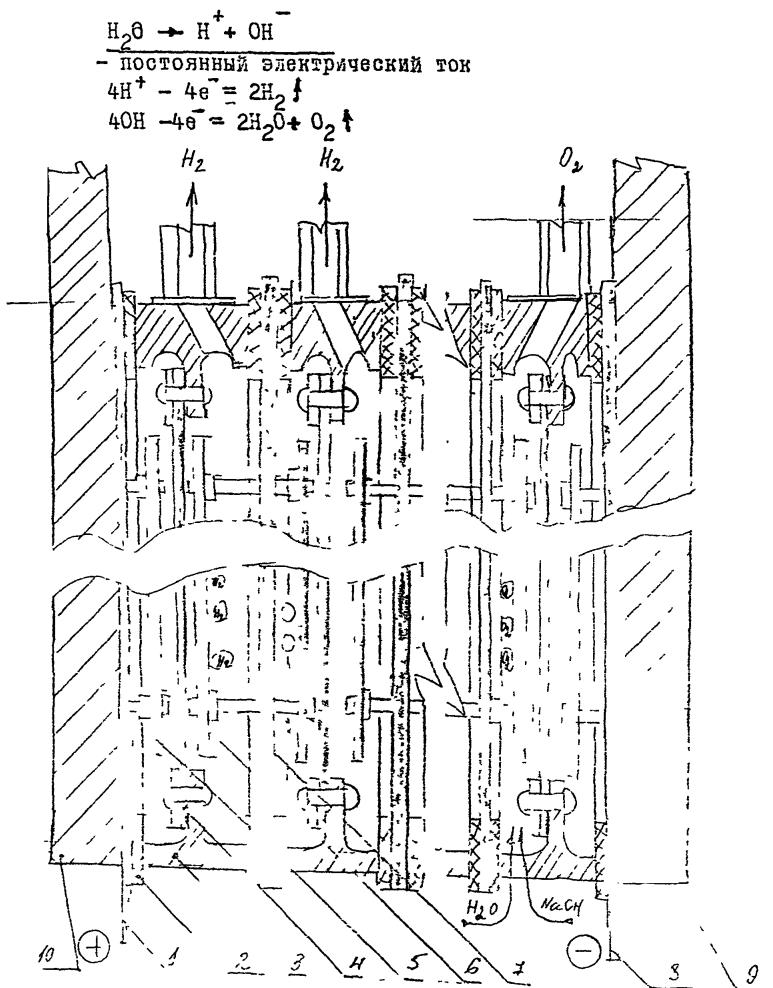

П Е Р Е Ч Е Н Ъ:

нормативных документов, которыми надо руководствоваться при разработке технологической части проекта:

1. Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды "Металлургия" 1973 г.
2. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств "Металлургия" 1988 г.
3. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69). Издательство "Недра" Москва 1970 г.
4. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10МПа СН527-80 Москва Стройиздат 1981 г.
5. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы СНиП 3.05.05-84
6. ГОСТ14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий оловозаводческая окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
7. СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (с изменениями)
8. СНиП2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
9. СНиП2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
10. СНиП2.01.02-85 Противопожарные нормы
11. СНиП2.09.02-85 Производственные здания (с изменениями)
12. СНиП2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование (с изменениями)

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Главное управление

Государственной  
противопожарной службы

123090, г. Москва, пр-кт Мира, 15  
24.08.1994 г. N 20/2.21/1476

На № ДН-3 от 1994 г.

О рассмотрении НТП

Рассмотрев проект "Норм технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды" с учетом внесенных в рабочем порядке изменений и дополнений (письмо от 15.06.1994 г.), Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России согласовывает указанный документ.

Заместитель начальника

Ф.М.Демидов

верно: Сергей-



МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минсельхозпрод России)

107139, Москва, Орликов пер., 1/11  
Для телеграмм: Москва 34  
Минсельхозпрод  
Телекс: 411258 ЗЕРНО  
Факс: (095) 207-83-62 Тел.: 207-80-06

А/О "Агропромнаучпроект"  
А/О "Инвестхирпроектсервис"

26.10.94 N 3-II/1363

На N \_\_\_\_\_

Минсельхозпрод России утверждает "Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды ВНП 75-94", разработанные Акционерным обществом "Инвестхирпроектсервис" и откорректированные по замечаниям и предложениям Московского городского центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора от II.03.94 № 3-22-86, и согласованные Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (письмо от 24.08.94 № 20/2.2/1476).

Первый заместитель Министра

М.М.Абдулбасиров