

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н ДАРТ

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ
СТАЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Технические условия

ОСТ I08.030.II3-87

Издание официальное

Министерство энергетического машиностроения

УТВЕРЖДЕНО
указанием Минэнергомаша
от 30.08.87 № 14-002-1/6144

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ И
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. Технические условия.

ОСТ 108.030.II3-87


Исполнитель Главного технического
управления Министерства
энергетического машиностроения


Б.П. Головинин
30.08.86


Заместитель генерального
директора Научно-производственного
объединения по технологиям машино-
строения (НПО ЦНИИТМАШ)


И.Р. Крианин


Заведующий отделом метрологии
и стандартизации


Б.П. Григорьев

Заведующий отраслевым отделом
нормативно-технической доку-
ментации на металлы и заготовки


Р.А. Соловьев

Руководитель темы



Т.В. Тыжчинская

старший научный сотрудник

08.08.86

Сописполнитель

Заместитель генерального
директора Научно-производственного
объединения по исследованию и
проектированию энергетического
оборудования к.е.И.И. Ползунова
(НПО ЦНИИТИ)


Р.К. Чавчамидзе

Руководители темы:

заведующий отделом № 12


А.А. Чилик

старший научный сотрудник


В.К. Адамович

Заместитель начальника
Управления по надзору за
конструированием, изготов-
лением и монтажом оборудо-
вания и строительством
атомных станций и ядерных
установок

письмо
№ 3-06/509
от 20.04.87

А.В.Просвирин

Заместитель Председателя
Государственного комитета СССР
по надзору за безопасным веде-
нием рабо" в промышленности и
горному надзору

письмо
№ 06-1-40/II6
от 10.06.87

В.М.Бубенко

УДК 669.14-412

Группа В03

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

ОСТ 108.030.113-87

Взамен ОСТ 108.030.113-77

Технические условия

ОКП 41 2100

Указанием Министерства энергетического машиностроения
от "13" августа 1987 г. № 64-002-1/6144

Срок действия с 01.01.88

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на поковки толщиной до 400 мм из стали марок 20, 22К, 15ГС, 16ГС, 16ГНМА, 12Х1МФ и 15Х1МФ, изготавливаемые ковкой и горячей объемной штамповкой. Стандарт устанавливает требования к поковкам, предназначенным для изготовления деталей типа донышек, воротниковых фланцев, штуцеров, колец, патрубков, тройников и деталей прямоугольной формы для энергооборудования и трубопроводов с абсолютным давлением выше 3,9 МПа тепловых электростанций и к поковкам из стали марок 20, 15ГС и 16ГС для оборудования и трубопроводов атомных станций (АС).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Стр. 2 ОСТ I08.030.113-87

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1714-79 в части технических требований к поковкам.

Стандарт соответствует требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР, а в части поковок из стали марок 20, 15ГС и 16ГС для оборудования и трубопроводов атомных станций – требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок" Госгортехнадзора СССР.

Стандарт не распространяется на поковки, предназначенные для изготовления оборудования и трубопроводов АС из слитка массой выше 10,5 т за исключением поковок корпусов арматуры, а также на поковки, предназначенные для изготовления фланцев трубопроводов наружной прокладки и крепежных деталей тепловых электростанций.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Поковки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам изготавителя. В случае поставок поковок по кооперации чертежи поковок должны быть согласованы с потребителем.

I.2. Поковки в зависимости от вида приемки делятся на группы:

І – поковки, принимаемые индивидуально;

ІІ – поковки, принимаемые партиями.

Поковки в зависимости от назначения и предъявляемых к ним требований делятся на категории:

Т – поковки, предназначенные для изготовления деталей котлов,

ОСТ 108.030.113-87 Стр.3

сосудов и трубопроводов тепловых электростанций;

А - поковки, предназначенные для изготовления деталей оборудования и трубопроводов атомных станций.

Группы и категории поковок установлены в табл. I.

I.3. Изготовление поковок должно производиться по технологической документации изготовителя, согласованной с головной материально-ведческой организацией.

I.4. В качестве исходного материала для изготовления поковок следует использовать слитки, трубную заготовку и прокат. Трубная заготовка должна поставляться по ТУ 14-1-1529-84, сортовой прокат из стали марок 20 и 12Х1МФ - по ТУ 14-1-3987-85.

I.5. Выплавка стали должна производиться в мартеновских или электродуговых печах. Стали марок 22К, 15ГС, 16ГС и 16ГНМА не допускается выплавлять в мартеновских печах с кислой футеровкой и кислородном конверторе.

Допускается обработка стали на установках внепечного рафинирования и вакуумирования, а также электрошлаковый (ЭШП) и вакуумно-дуговой (ВДП) переплавы.

I.6. Химический состав сталей должен отвечать требованиям табл. 2.

I.7. В поковках, изготовленных из слитка и трубной заготовки, допускаются отклонения по химическому составу в соответствии с нормами, установленными в табл. 3, в поковках, изготовленных из проката, - в соответствии с нормами, установленными в нормативно-технической документации на прокат.

I.8. Размеры поковок должны соответствовать чертежу готового изделия с припусками на механическую обработку, технологическими напусками и допусками на точность изготовления, установленными в

Группы и категории поковок в зависимости от объема и вида приемо-сдаточных испытаний

Группа поковок	Категория поковок	Основные признаки группы		Сдаточные характеристики при контроле механических свойств	Объем контроля					
		вид испытаний	условия комплектации в партию		механический свойств	твердости	макроструктурных включений	неметаллической температуры хрупкости	критической температуры хрупкости	
1	T	Испытание на растяжение при комнатной температуре. Испытание на растяжение при повышенной температуре. Испытание на ударный изгиб (ИСУ). Контроль макроструктуры. Контроль неметаллических включений. Ультразвуковой контроль	Принимается индивидуально каждая поковка	При комнатной температуре: b_{40} , b_{45} , φ ксу При повышенной температуре: b_{60}	Каждая поковка	Каждая поковка	От плавки	От плавки	-	Каждая поковка (в соответствии с п.1.17)
1	A	Испытание на растяжение при комнатной температуре. Испытание на растяжение при повышенной температуре. Испытание на ударный изгиб (ИСУ). Подтверждение критической температуры хрупкости (по требованию чертежа). Контроль макроструктуры. Контроль неметаллических включений. Ультразвуковой контроль	то же	При комнатной температуре b_{40} , b_{45} , φ ксу При повышенной температуре: b_{60}	то же	-	то же	то же	Каждая поковка (по требованию чертежа)	Каждая поковка
2	T	Испытание на растяжение при комнатной температуре. Испытание на растяжение при повышенной температуре. Испытание на ударный изгиб (ИСУ). Контроль твердости. Контроль макроструктуры. Контроль неметаллических включений.	Поковки одной плавки, совместно прошедшие термическую	При комнатной температуре: b_{40} , b_{45} , φ ксу При повышенной температуре: b_{60}	В соответствии с ГУ группой ГОСТ 8479-70 100%	В соответствии с ГУ группой ГОСТ 8479-70 100%	-"	-"	-"	Каждая поковка (в соответствии с п.1.17)

		Испытание на растяжение при повышенной температуре. Испытание на ударный изгиб (КСУ). Контроль твердости. Контроль макроструктуры. Контроль неметаллических включений. Ультразвуковой контроль	одной плавки, совместно прошедшие термическую обработку	матной температуре: δ_{32} , δ_8 , δ_4 , ψ_{42} . При повышенной температуре δ_{42}	Одна отдельно откованная проба (для поковок из проката)	При количестве поковок в партии 10шт и менее - 100%; при количестве поковок в партии более 10шт - 20% от партии, но не менее 10 шт.	-	-	-	поковка (в соответствии с п.1.17)
2	A	Испытание на растяжение при комнатной температуре. Испытание на растяжение при повышенной температуре. Испытание на ударный изгиб (КСУ). Контроль твердости. Контроль макроструктуры. Контроль неметаллических включений. Подтверждение критической температуры хрупкости (по трубованию чертежа). Ультразвуковой контроль	То же	При комнатной температуре: δ_{32} , δ_8 , δ_4 , ψ_{42} . При повышенной температуре: δ_{42}	То же	То же	-"	-"	Одна поковка или отдельно откованная проба (по требованию чертежа)	Каждая поковка

Примечания:

1. Допускается комплектовать в партию поковки, различающиеся по толщине не более чем на 25%.
2. Поковки из стали марок 20, 22K, 15ГС и 16ГС допускается комплектовать в партию, состоящую из изделий одной плавки, изготовленных по одному чертежу и прошедших термическую обработку по одному режиму.
3. Испытание на растяжение при повышенной температуре производится у поковок из стали марок 20, 22K, 15ГС, 16ГС и 16ГЧМА.
4. У поковок категории А в случае подтверждения критической температуры хрупкости испытание на ударный изгиб не производится.
5. У поковок II группы твердость является сдаточной характеристикой только в случае контроля механических свойств на металле отдельно откованной пробы.

ОСТ 108.030.113-87 Стр. 5

Таблица 2

Химический состав сталей

Марка стали	Массовая доля элементов, %									
	углерод	кремний	марганец	хром	никель	молибден	ванадий	медь не более	сера	фосфор
20	0,17- 0,24	0,17- 0,32	0,35- 0,65	Не более 0,25	Не более 0,30	-	-	0,30	0,025	0,030
22К	0,19- 0,26	0,20- 0,40	0,75- 1,00	Не более 0,40	Не более 0,50	-	-	0,30	0,025	0,025
15ГС	0,12- 0,18	0,70- 1,00	0,90- 1,30	Не более 0,30	Не более 0,30	-	-	0,30	0,025	0,035
16ГС	По ГОСТ 19282-73									
16ГНМА	0,13- 0,18	0,17- 0,37	0,80- 1,10	Не более 0,30	1,00- 1,30	0,40- 0,55	0,02- 0,03 по рас- чету)	0,20	0,020	0,020
12ХИМФ	0,10- 0,15	0,17- 0,37	0,40- 0,70	0,90- 1,20	Не более 0,40	0,25- 0,35	0,15- 0,30	0,30	0,025	0,025
15ХИМФ	0,11- 0,16	0,17- 0,37	0,60- 0,90	1,10- 1,40	Не более 0,40	0,90- 1,10	0,20- 0,35	0,30	0,025	0,025

Таблица 3

Предельные отклонения от норм химического состава. %

Наименование элементов	Предельная массовая доля элементов	Предельное отклонение
Углерод	По табл. I	± 0,01
Кремний	Менее 0,40 0,40 и более	± 0,03 ± 0,05
Марганец	Менее 1,00 1,00 и более	± 0,02 ± 0,10
Хром	Менее 1,00 1,00 и более	± 0,05 ± 0,10
Молибден	По табл. I	± 0,02
Ванадий	То же	± 0,02
Никель (для стали марки 16ГНМА)	-"-	± 0,05

Примечание. В поковках стали марки 16ГС, изготовленных из слитка, допускается отклонение по содержанию углерода ± 0,02%.

Стр. 6 ОСТ ИС8.030.113-87

соответствии с ГОСТ 7062-79 (П группа точности) – для поковок, изготавливаемых ковкой на прессах, ГОСТ 7829-70 для поковок, изготавливаемых ковкой на молотах, и ГОСТ 7505-74 (П класс точности) – для поковок, изготавливаемых горячей объемной штамповкой, а также напусками на пробы для контрольных испытаний в случаях, предусмотренных в чертежах поковок.

I.9. Качество поверхности поковок должно соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70. Перед ультразвуковым контролем качество поверхности поковок должно соответствовать требованиям ГОСТ 24507-70.

I.10. Поковки поставляются после основной термической обработки: нормализация (закалка) или нормализация (закалка) и отпуск. Режимы термической обработки приведены в рекомендуемом приложении I.

I.II. Механические свойства поковок, определенные на продольных образцах, после основной термической обработки должны удовлетворять требованиям табл. 4.

I.I2. У поковок категории Т с расчетной температурой выше 150[°]С и категории А с расчетной температурой выше 100[°]С величина предела текучести при повышенной температуре должна соответствовать требованиям табл. 5.

Испытание на растяжение при повышенной температуре производится: если рабочая температура детали от 100 до 250[°]С – при 250[°]С; если рабочая температура детали выше 250[°]С – при одной из температур, установленной в табл. 5, равной или превышающей рабочую температуру детали (но не более чем на 50[°]С).

Температура испытания указывается в чертеже поковки, наряд-заказе или договоре.

Примечание. У поковок группы П категории Т массой до 500 кг испытание на растяжение при повышенной температуре допускается проводить при температуре 450[°]С независимо от рабочей температуры.

Таблица 4

Механические свойства металла поковок при температуре испытания комнатная)

Марка стали	Предел текучести σ _{0,2} , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Временное сопротивление разрыву σ _б , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение %		Относительное сужение ψ %		Ударная вязкость, кДж/м ² (кгс·м/см ²)		Поковок категории Т, КС _т		Поковок категории А, КС _в		Твердость по Бринеллю, HB	
			Диаметр (толщина) поковки, мм											
			до 100 включ.	св. 100 включ.	св. 200 включ.	до 100 включ.	св. 100 включ.	св. 200 включ.	до 100 включ.	св. 100 включ.	св. 200 включ.	до 400 включ.		
не менее														
20	215 (22)	410-550 (42-56)	24	22	20	55	50	45				290 (3,0)	I15-I60	
22K	215 (22)	430-590 (44-60)	23	21	19	48	45	38				-	I23-I67	
I5ГС	275 (28)	470-610 (48-62)	21	19	17	48	45	38				290 (3,0)	I40-I90	
I6ГС	275 (28)	450-610 (46-62)	22	20	18	48	45	38	590 6,0)	540 (5,5)	490 (5,0)	290 (3,0)	I40-I90	
I6ГИМА	325 (33)	470-635 (48-65)	21	19	17	50	48	43				-	I45-200	
I2ХИМФ	275 (28)	440-635 (45-65)	22	20	18	55	50	45				-	I40-I90	
I5ХИМФ	315 (32)	490-685 (50-70)	20	18	16	50	45	40					I50-200	

7.452 108.030.113-87

Примечания:

1. У поковок из стали марок 20, 22К, 15ГС и 16ГС допускается определение физического предела текучести (C_t).
2. У поковок из стали марки 20 толщиной более 100 мм минимальное значение предела текучести должно быть не менее $195 \text{ Н}/\text{мм}^2$ ($20 \text{ кгс}/\text{мм}^2$), временного сопротивления – не менее $395 \text{ Н}/\text{мм}^2$ ($40 \text{ кгс}/\text{мм}^2$), значение чисел твердости – 110–150 НВ.
3. В случае определения механических свойств на поперечных и тангенциальных образцах допускается снижение минимально допустимого уровня относительного удлинения, относительного сужения и ударной вязкости в соответствии с ГОСТ 8479–70.

Стр. 8 ОСТ 108.030.113-87

Таблица 5

Условные пределы текучести при повышенной температуре, Н/мм² (кгс/мм²)

Марка стали	Категория поковок	Температура, °С				
		250	300	350	400	450
не менее						
20	ТА	198 (20,0)	179 (18,0)	159 (16,0)	138 (14,0)	116 (12,0)
22К	Т	210 (21,0)	195 (19,5)	180 (18,0)	-	-
	Т	218 (22,0)	200 (20,0)	180 (18,0)	161 (16,5)	134 (13,5)
16ГС	А	248 (25,0)	230 (23,0)	200 (20,0)	170 (17,0)	132 (13,5)
	ТА	248 (25,0)	230 (23,0)	200 (20,0)	170 (17,0)	132 (13,5)
15ГС	Т	258 (26,0)	250 (25,0)	240 (24,0)	-	-
16ГНМА	Т	249 (25,0)	239 (24,0)	228 (23,0)	218 (22,0)	207 (21,0)
12Х1МФ	Т	279 (28,0)	270 (27,0)	258 (26,0)	243 (24,5)	228 (23,0)
15Х1МФ	Т					

Механические свойства металла поковок при повышенных температурах приведены в справочном приложении 2.

1.13. У поковок из стали марок 20, 16ГС и 16ГС категории А, которые подвергаются технологическим отпускам, определение механических свойств следует производить после основной термической обработки, а также после основной термообработки и технологических отпусков, включая отпуск на случай ремонта и монтажа, на пробах, отобранных после основной термообработки и обработанных по режимам, которым подвергались или должны подвергаться поковки в процессе изготовления и монтажа. Необходимость, количество, температура и продолжительность технологических отпусков оговаривается в технологической документации, а при поставке поковок по кооперации в чертеже потребителя; отпуска, которые проводятся на монгаже, ука-

Стр. 10 ОСТ.108.030.113-87

зываются в конструкторской документации. Допускается производить технологические отпуски проб в отдельной садке за один цикл с общим временем не менее 80% от времени суммарной выдержки, которой подвергаются детали в процессе изготовления. Технологические нагревы до температуры 550 °C не учитываются при подсчете общей длительности отпусков. При определении общей длительности отпусков следует учитывать только время выдержки при температуре отпуска.

Результаты определения механических свойств поковок после технологических отпусков не являются сдаточными, но заносятся в документ о качестве. В случае, если они окажутся ниже требований табл. 4 и 5, вопрос об использовании поковок должен быть решен по согласованию с потребителем и головной материаловедческой организацией.

I.14. Поковки из стали марок 20, I5ГС и I6ГС категории А с толщиной стенки более 16 мм при $\sigma_{0,2}$ более 300 Н/мм² (30,5 кгс/мм²) и с толщиной стенки более 25 мм при $\sigma_{0,2}$ равном или меньшем 300 Н/мм² (30,5 кгс/мм²) в случае, предусмотренном в чертеже поковки, подлежат испытанию на подтверждение критической температуры хрупкости (Т_{кн}) металла. Величина Т_{кн} должна быть не более + 20 °C.

В случае, если критическая температура хрупкости выше + 20 °C, следует провести определение фактической температуры хрупкости (Т_{кф}), которая должна быть не более + 40 °C.

I.15. В макроструктуре поковок при визуальном контроле не допускаются трещины, флокены, усадочные раковины, рыхлости, пузьри и расслоения, а также шлаковые включения, размер которых превышает 3 мм.

Макроструктура поковок типа прутков (штанг) и плит толщиной до 250 мм дополнительно контролируются на наличие точечной неоднород-

ОСТ 108.030.113-87 Сgrp. II

ности, центральной пористости и ликвационного квадрата. Оценка макроструктуры по каждому виду дефектов не должна превышать 2 балла по ГОСТ 10243-75.

Макроструктура поковок, изготавливаемых из проката и трубной заготовки, должна удовлетворять требованиям, установленным в нормативно-технической документации на прокат и трубную заготовку.

Поковки из слитков должны быть проконтролированы снятием серных отпечатков. Серные отпечатки должны соответствовать первым трем баллам "Шкалы серных отпечатков поковок из слитков развесом от 0,5 тонн до 200 тонн Ново-Краматорского машиностроительного завода".

I.16. Загрязненность металла неметаллическими включениями в соответствии с ГОСТ 1778-70 не должна быть более:

по сульфидам - 3,5 балла;

по оксидам - 3,5 балла;

по силикатам - 3,5 балла.

I.17. Сплошному ультразвуковому контролю должны подвергаться:
поковки категории А;

поковки категории Т, предназначенные для изготовления деталей трубопроводов;

поковки категории Т, предназначенные для изготовления деталей паровых котлов, работающих при давлении выше 8 МПа.

Поковки категории Т, предназначенные для изготовления деталей сосудов, подвергаются УЗК в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-79.

Контроль УЗК производится прямым и наклонным преобразователями. Значения S_1 и S должны отвечать требованиям групп 4 п. ГОСТ 24507-80. При этом:

I. Расстояние между двумя дефектами эквивалентной площадью от 15 до 20 мм^2 у поковок толщиной стенки до 250 мм и от 30 до 40 мм^2 у поковок толщиной стенки выше 250 мм должно быть не менее 50 мм.

Стр. 12 ОСТ 108.030.113-87

2. При определении минимально недопустимого количества несплошностей (n) в скоплении величина H принимается равной толщине поковки.

3. В поковках с толщиной стенки более 250 мм при контроле прямым преобразователем на любом квадратном участке поверхности площадью $I \text{ м}^2$ суммарная эквивалентная площадь всех зафиксированных несплошностей не должна превышать 800 мм^2 , при этом количество несплошностей эквивалентной площадью $30\text{--}40 \text{ мм}^2$ не должно быть более 5 штук.

I.18. Допускается исправление дефектов заваркой, если глубина выборок составляет не более 20% номинальной толщины поковки, при этом суммарная площадь заварки не должна превышать двух процентов общей площади поковки.

Исправления дефектов у поковок ~~выборкой~~ и заваркой следует проводить по инструкции изготовителя, разработанной с учетом требований ОП 1513-72 и согласованной с головной материаловедческой организацией.

После заварки выборки поковки должны быть подвергнуты отпуску для снятия напряжений при температуре на $20\text{--}30$ $^{\circ}\text{C}$ ниже температуры отпуска при основной термообработке без последующего определения механических свойств металла поковки.

Поковки из стали марок 20, 22К, 15ГС и 16ГС допускается не подвергать высокому отпуску после ремонта заваркой, если глубина заварки не превышает 20 мм, а площадь выборки в плане – 100 см^2 .

Выполнение выборки, а также исправленные сваркой участки поковок после отпуска должны быть проконтролированы магнитопорошковой дефектоскопией (МПД), или калифорнийской дефектоскопией (КД), или травлением. Нормы оценки качества металла при МПД, КД и травлении приведены в табл. 6.

Таблица 6

Нормы оценки качества поверхности выборок и участков поковок с заваренными выборками магнитопорошковой, капиллярной дефектоскопией и травлением

Метод контроля	Длина индикаторного следа несплошностей округлой формы, мм		Несплошности протяженной формы	Минимально допустимое расстояние между краями индикаторного следа любых двух соседних несплошностей, мм	Максимально допустимое количество несплошностей округлой формы, шт.
	наименьшая фиксируемая	наибольшая допустимая			
МПД Травление	I	2	Не допускается	Трехкратная длина индикаторного следа большей несплошности	9 на площади 40 см^2
Капиллярная дефектоскопия	3	5		Одна длина индикаторного следа большей несплошности	длиной не более 15 см

Примечание. Протяженной несплошностью является несплошность, у которой отношение длины индикаторного следа к его ширине (или отношение длины несплошности к ее ширине) составляет более трех. Несплошностью округлой формы является несплошность с отношением длины индикаторного следа к его ширине (или отношение длины несплошности к ее ширине) три и менее.

Длина несплошности – максимальное расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга краями индикаторного следа несплошности (или краями самой несплошности).

Стр. 14 ОСТ. I06.030.113-87

После отпуска исправленные сваркой участки поковок должны быть проверены УЭК в соответствии с требованиями п. I.17.

I.19. Требования настоящего стандарта разработаны с учетом обеспечения длительной прочности металла поковок из стали марок 12Х1МФ и 15Х1МФ, указанной в справочном приложении З.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При изготовлении и хранении поковок, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании изготавитель и потребитель должны выполнять требования ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80, а также требования положений, правил и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемка поковок должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и чертежей.

3.2. При приемке поковок следует проверять:

марку стали;

соответствие геометрических размеров и формы требованиям чертежа;

качество поверхности;

объем и результаты контрольных испытаний;

правильность маркировки;

наличие сопроводительной технической документации.

ОСТ.108.030.113-87 Стр. 15

3.3. Каждая поковка должна подвергаться:

визуальному контролю для обнаружения дефектов на поверхности;

проверке геометрических размеров;

ультразвуковому контролю (в соответствии с п.1.17У;

проверке правильности маркировки.

3.4. Химический состав стали должен определяться по ковшовой пробе, отбираемой во время разливки плавки.

В случае изготовления поковок из проката или трубной заготовки данные о результатах контроля химического состава принимаются по документу о качестве изготовителя проката или трубной заготовки.

3.5. Контрольные испытания механических свойств следует производить на продольных, или поперечных, или тангенциальных образцах, взятых от проб, вырезанных из тела поковки, для чего должно изготавливаться добавочное количество поковок (у поковок П группы), либо из напусков, оставляемых на поковке (у поковок I и П групп). Размеры напусков и места их расположения должны соответствовать чертежу поковки.

Отбор проб у поковок должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8479-70.

Контрольные испытания механических свойств локовок П группы массой до 500 кг., изготовленных из проката, допускается проводить на металле отдельно откованной пробы такого же или большего сечения что и контролируемые поковки. Проба должна быть откована из металла той же плавки с близкой степенью укова и должна проходить нагревы под ковку и термическую обработку совместно с контролируемыми поковками. Разница в твердости пробы и всех поковок в партии по диаметру отпечатка не должна превышать 0,3 мм.

3.6. Из каждой пробы, отобранный от поковок, должно быть изготовлено следующее количество образцов:

Стр. 16 ОСТ 108.030.113-87

один - для испытания на растяжение при комнатной температуре;
два - для испытания на растяжение при повышенной температуре;
три - для испытания на ударный изгиб.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний механических свойств производят повторное испытание на удвоенном количестве образцов того вида испытания, по которому получены неудовлетворительные результаты. Образцы для повторных испытаний берутся от той же или другой поковки той же партии. В случае получения неудовлетворительных результатов после повторных испытаний хотя бы на одном образце допускается повторная термическая обработка и поковки предъявляются вновь к сдаче. Количество основных термических обработок (нормализация или нормализация (закалка) с отпуском) допускается не более трех. Дополнительный отпуск не считается термической обработкой.

Если при испытании образца получены неудовлетворительные результаты из-за дефектов металлургического производства (неметаллические включения, трещины, плены, и т.д.), испытание считается недействительным и образец должен быть заменен новым.

3.7. Количество образцов для подтверждения (определения) критической температуры хрупкости следует принимать в соответствии с "Методическими указаниями по проведению контроля качества материалов оборудования и трубопроводов АЭС по ударной вязкости и критической температуре хрупкости для объединений, предприятий и организаций Минэнергомаша", утвержденными Минэнергомашем.

3.8. Макроструктура и серый отпечаток поковок из слитка контролируется на темплетах, отобранных со стороны присыльной части из одной поковки любого типоразмера от плавки. Контроль производится со стороны реза, обращенного к детали. В случае изготовления нескольких поковок из слитка контроль производится на одной поковке, откованной из металла со стороны его присыльной части.

ОСТ. I 08.030.113-87 Стр. 19

Контроль макроструктуры и серного отпечатка производится:
 для поковок типа прутков (штанг) - на одном темплете по всей
 площади поперечного сечения;
 для поковок типа плит - на одном темплете, взятом из средней
 трети по ширине поперек оси поковки;
 для кольцевых поковок - на одном темплете при наружном
 диаметре до 2000 мм и на двух темплетах, расположенных под углом
 180° , при наружном диаметре более 2000 мм.

Площадь поперечного сечения темплета должна быть не менее;

$$S \times I/6 \delta \quad \text{для поковок типа плит,}$$

$$S \times S \quad \text{для кольцевых поковок:}$$

где S - толщина поковки; δ - ширина поковки.

Примечание. У поковок типа плит $I/6 \delta$ не должна быть более 300 мм.

При неудовлетворительных результатах контроль производится на самой поковке. При неудовлетворительных результатах повторного контроля поковка бракуется, а все остальные поковки этой плавки подвергаются сплошному контролю.

В случае изготовления поковок из проката или трубной заготовки, прошедших контроль макроструктуры, данные о результатах контроля принимаются по документу о качестве изготовителя проката или трубной заготовки.

3.9. Загрязненность неметаллическими включениями должна контролироваться на шести образцах от плавки.

При изготовлении поковок из проката или трубной заготовки, прошедших контроль загрязненности неметаллическими включениями, результаты контроля принимаются по документу о качестве изготовителя проката или трубной заготовки.

Стр. 18 ОСТ I08.030.113-87

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Пробы для химического анализа отбирают по ГОСТ 7565-81. Химический анализ производят по ГОСТ 22536.0-77, ГОСТ 22536.1-77, ГОСТ 22536.2-77, ГОСТ 22536.3-77, ГОСТ 22536.4-77, ГОСТ 22536.5-77, ГОСТ 22536.7-77, ГОСТ 22536.8-77, ГОСТ 22536.9-77, ГОСТ 22536.13-77, ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-80, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78 и ГОСТ 18895-81 или другими методами по точности, не уступающими указанным стандартам.

4.2. Испытание на растяжение производится на образцах пятикратной длины с диаметром расчетной части не менее 5 мм по ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре и ГОСТ 9651-84 при повышенной температуре.

4.3. Испытания на ударный изгиб и оценку качества следует проводить в соответствии с ГОСТ 9454-78 и "Методическими указаниями по проведению контроля качества материалов оборудования и трубопроводов АЭС по ударной вязкости и критической температуре хрупкости для объединений, предприятий и организаций Минэнергомаша" утвержденными Минэнергомашем.

У поковок категории Т испытания следует проводить на образцах I типа; у поковок категории А - на образцах II типа ГОСТ 9454-78.

4.4. Контроль качества поковок по критической температуре хрупкости следует проводить в соответствии с "Методическими указаниями по проведению контроля качества материалов оборудования и трубопроводов АЭС по ударной вязкости и критической температуре хрупкости для объединений, предприятий и организаций Минэнергомаша", утвержденной Минэнергомашем.

4.5. Твердость по Бринеллю определяется по ГОСТ 9012-59.

ОСТ 108.030.113-87 Стр. 19

Примечание. Если по техническим причинам невозможно произвести испытание на прессе Бринелля, то допускается применять прибор Польди или твердомер ударный переносной Бринелля (ТУП-БЦ).

4.6. Контроль макроструктуры производят методом травления темплетов по методике изготавителя.

Контроль серых отпечатков должен производиться по "шкалам серых отпечатков поковок из слитков развесом от 0,5 тонн до 200 тонн Ново-Краматорского машиностроительного завода".

4.7. Оценка загрязненности неметаллическими включениями производится в соответствии с ГОСТ 1778-70 методом III или IV.

Контроль неметаллических включений допускается проводить на головках разрывных образцов или на половинках разрушенных ударных образцов.

4.8. Ультразвуковой контроль следует производить в соответствии с требованиями ОСТ 108.958.03-83.

4.9. При проведении контроля выборок, а также участков поковок с заваренными выборками магнитопорошковая дефектоскопия должна производиться в соответствии с требованиями ОСТ 108.004.109-80 (уровень чувствительности Б), калиллярная дефектоскопия – в соответствии с требованиями ОСТ 108.004.101-80 (П класс чувствительности), травление в соответствии с методикой изготавителя. Шероховатость поверхности поковки при контроле травлением R_a не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789-73.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка

5.1.1. На каждой поковке наносится маркировка. Маркировка должна включать:

наименование или товарный знак изготавителя;

Стр. 20 ГОСТ 108.030.113-87

марку стали;
обозначение чертежа поковки;
номер плавки;
номер поковки или партии.

Примечания:

1. В случае изготовления поковок из слитка в маркировку необходимо включать номер слитка;

2. При выплавке стали методом ЭШП или ВДЛ следует указать номер переплава плавки.

3. После механической обработки поковок у потребителя маркировка должна восстанавливаться и заверяться клеймом технического контроля.

4. Поковки, используемые изготовителем, товарным знаком не маркируются.

5.1.2. Место маркировки указывается на чертеже поковки, а при отсутствии указания устанавливается изготовителем. Для мелких поковок II группы допускается маркировка на бирках. Технический контроль маркировки осуществляется в соответствии с ГОСТ 24569-81.

5.2. Упаковка

5.2.1. Поковки отгружаются потребителю в соответствии с документацией на упаковку и погрузку, разработанной изготовителем поковок.

На поковки оформляется документ о качестве, удостоверяющий соответствие их заказу и требованиям настоящего стандарта, подписанный отделом технического контроля.

В документе о качестве указывается:

наименование или товарный знак изготовителя;

номер договора (в случае поставки поковок по кооперации);
обозначение чертежа поковки или детали, для изготовления которой предназначена поковка;
обозначение стандарта;
марка стали;
группа и категория поковок;
номер плавки, химический состав, для поковок из слитка – способ выплавки;
номер партии или поковки;
результаты всех проведенных испытаний;
количество и масса поковок;
температура и время выдержки при нормализации (закалке) и огпуске;
заключение отдела технического контроля о соответствии поковок требованиям настоящего стандарта.

5.2.2. Товаросопроводительная документация направляется потребителю по почте совместно со счетом.

5.3. Транспортирование

5.3.1. Поковки отгружаются потребителю в открытом подвижном составе; перевозка и крепление осуществляется согласно "Правилам перевозки грузов" и "Техническим условиям погрузки и крепления грузов", утвержденным МПС СССР. Транспортная маркировка на грузе наносится несмыываемой краской в соответствии с ГОСТ 14192-77 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей. Вариант маркировки выбирается изготовителем и указывается в чертежах на погрузку.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Рекомендуемое

РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОКОВОК

Марка стали	Режим термической обработки	
	Нормализация (закалка)	Отпуск
	Температура	°C
20	920 - 950	-
22K	930 - 950	620 - 680
I5ГС	900 - 930	-
I6ГС	900 - 930	-
I6ГНМА	920 - 940	620 - 670
I2Х1МФ	950 - 980	720 - 750
I5Х1М1Ф	970 - 1000	730 - 760

Примечания: 1. Время выдержки после прогрева при отпуске не менее 3 часов, а для стали марки I5Х1М1Ф не менее 5 часов.

2. Охлаждение после нормализации во всех случаях на воздухе, кроме поковок из стали марки I2Х1МФ толщиной более 40 мм и поковок из стали марки I5Х1М1Ф толщиной более 80 мм, для которых рекомендуется ускоренное охлаждение.

Стр. 23 ОСТ 108.030.113-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(Справочное)

Механические свойства металла поковок
при повышенных температурах 250–450 °C
(минимальные значения)

Марка стали	Характеристика	Температура, °C				
		250	300	350	400	450
20	σ_b Н/мм ²	395	375	365	355	315
	δ_5 %	17	17	17,5	18	19
	ψ %	42	44	46	48	53
22K	σ_b Н/мм ²	425	415	395	-	-
	δ_5 %	16	17	18	-	-
	ψ %	40	42	44	-	-
15ГС	σ_b Н/мм ²	445	445	445	415	375
	δ_5 %	14	15	17	18	19
	ψ %	40	41	42	44	47
16ГС	σ_b Н/мм ²	385	375	355	325	-
	δ_5 %	14	15	17	18	-
	ψ %	40	41	42	44	-
16ГНМА	σ_b Н/мм ²	480	470	460	-	-
	δ_5 %	18	18	19	-	-
	ψ %	42	41	41	-	-
12Х1МФ	σ_b Н/мм ²	425	415	395	375	345
	δ_5 %	18	18	18	18	18
	ψ %	50	50	50	50	50
15Х1МФ	σ_b Н/мм ²	480	470	445	415	395
	δ_5 %	14	14	14	14	14
	ψ %	46	46	46	46	46

**Условные пределы длительной прочности сталей
12Х1МФ и 15Х1М1Ф при высоких температурах,
(н/мм²)**

Марка стали	Расчетный ресурс, час.	Температура, °C											
		500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
12Х1МФ	10^4	210	180	170	160	135	120	110	100	90	80	70	65
	10^5	170	155	135	125	110	100	90	80	70	65	55	50
	$2 \cdot 10^5$	145	130	115	105	95	85	75	70	60	55	50	-
15Х1М1Ф	10^4	225	205	190	170	150	135	125	110	100	90	85	75
	10^5	180	160	145	130	120	110	100	85	80	70	65	60
	$2 \cdot 10^5$	165	145	130	115	105	95	85	80	70	65	-	-

Примечание. Допускаются отклонения фактических значений длительной прочности от приведенных в таблице не более, чем на 20% в меньшую сторону.

ОСТ.108.030.113-87 Стр. 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Стр. 25 ОСТ. 108.030.113-87

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В СТАНДАРТЕ**

Обозначение документа	Наименование документа	номер пункта стандарта
ГОСТ И2.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности	2.1
ГОСТ И2.3.009-76	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности	2.1
ГОСТ И2.3.020-80	ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности	2.1
СТ СЭВ 1714-79	Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Поковки и штамповки из легированных и нелегированных сталей	Введение
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.	4.9
ГОСТ И497-84	Металлы. Методы испытания на растяжение	4.2
ГОСТ И778-70	Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений	1.16 4.7
ГОСТ 7062-79	Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовленные ковкой на прессах. Припуски и допуски	1.8
ГОСТ 7505-74	Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски	1.8
ГОСТ 7565-81	Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	4.1
ГОСТ 7829-70	Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовленные свободной ковкой на молотах. Припуски и допуски	1.8
ГОСТ 8479-70	Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Технические требования	1.9 1.11 3.5
ГОСТ 9012-59	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю	4.5
ГОСТ 9454-78	Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах	1.11 4.3
ГОСТ 9651-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах	4.2

ОСТ 108.030.113-87 Стд. 25

Продолжение

Обозначение документа	наименование документа	номер пункта стандарта
ГОСТ ИС243-75	Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры	4.16 4.5
ГОСТ И2344-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода.	4.1
ГОСТ И2345-80	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы	4.1
ГОСТ И2346-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния	4.1
ГОСТ И2347-77	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора	4.1
ГОСТ И2348-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца.	4.1
ГОСТ И2350-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома	4.1
ГОСТ И2351-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия	4.1
ГОСТ И2352-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля	4.1
ГОСТ И2354-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена	4.1
ГОСТ И2355-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди	4.1
ГОСТ И4192-77	Маркировка грузов	5.3.1
ГОСТ И9282-73	Сталь изложивированная толстолистовая и широкономосная, универсальная	1.6 табл. 2
ГОСТ 22536.0-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа.	4.1
ГОСТ 22536.1-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания общего углерода и графита	4.1
ГОСТ 22536.2-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания серы	4.1
ГОСТ 22536.3-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания фосфора	4.1

Стр. 27 ОСТ 108.030.113-87

Продолжение

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ГОСТ 22536.4-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания кремния	4.1
ГОСТ 22536.5-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания марганца	4.1
ГОСТ 22536.7-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания хрома	4.1
ГОСТ 22536.8-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания меди	4.1
ГОСТ 22536.9-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания никеля	4.1
ГОСТ 22536.13-77	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы спектрального анализа	4.1
ГОСТ 24507-80	Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии	1.9 1.17
ГОСТ 24569-81	Котлы паровые и водогрейные. Маркировка	5.1.2
ОСТ 26-291-79	Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования	1.17
ОСТ 108.004.109-80	Изделия и дюзы сварных соединений энергоборудования АЭС. Методика магнитопорошкового контроля	4.9
ОСТ 108.004.101-80	Контроль неразрушающий. Луминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной методы. Основные положения	4.9
ОСТ 108.958.03-83	Поковки стальные для энергетического оборудования. Методика ультразвукового контроля	4.8
ТУ 14-I-1529-84	Заготовка грубая катаная и кованая для котельных труб	1.4

Продолжение

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ТУ 14-1-3987-85	Прокат сортовой стали марок 20 и 12Х1МФ	1.4
	"Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госгортехнадзора СССР	I.I
	"Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора СССР	I.I
	"Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР	I.I
	"Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок" Госгортехнадзора СССР	I.I
	"Правила перевозки грузов и технические условия погрузки и крепления грузов" МПС СССР	5.3.1
	"Методические указания по проведению контроля качества материалов оборудования и трубопроводов АЭС по ударной вязкости и критической температуре хрупкости для объединений, предприятий и организаций Минэнергомата"	3.7 4.3 4.4
	Шкала серых отпечатков поковок из слитков развесом от 0,5 тонн до 200 тонн Ново-Краматорского машиностроительного завода	1.15 4.6
ОП 1513-72	Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок	I.I8

Стр. 29 ОСТ. 108.030.113-87

Лист регистрации изменений ОУСТ 108.030.И13-86

Группа В03**ИЗМЕНЕНИЕ № 1****ОСТ 108.030.113-87**

**ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ.
Технические условия.**

ОКП 41 2100**Утверждено и введено в действие**

**указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспортного
машиностроения от 25.01.89 г. № ВА-002/827**

Дата введения 01.03.89**Срок действия до 01.01.91**

**Вводная часть. Дополнить: "Пример условного обозначения по-
ковки группы П категории Т стали 20, проконтролированной ультра-
звуком: Гр.П Т 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87.**

**Допускается в конструкторской документации условное обозна-
чение: Гр. П Т ОСТ 108.030.113-87".**

**Пункт I.2. Таблица I. В графе "Группа поковок" "2" заменить
на "П".**

**Примечание 2. После слов "по одному чертежу" дополнить сло-
вами: "или по разным чертежам, согласно которым толщина изделий
различается не более, чем на 25%, и масса не превышает 200 кг ..."
далее по тексту.**

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 108.030.113-87

С. 2

Пункт I.7. Таблица 3. В графе "Предельная массовая доля элементов" слова:"По табл. I" заменить на "По табл. 2".

Пункт I.10. Первое предложение изложить в редакции: "Поковки поставляются после основной термической обработки: нормализация или нормализация (закалка) и отпуск".

Пункт I.II. Таблица 4. Графу "Твердость по Бринеллю, НВ" изложить в новой редакции:

Марка стали	Твердость по Бринеллю	
	Число твердости, НВ	Диаметр отпечатка, мм
20	116-159	5,50-4,75
22К	123-167	5,35-4,65
I5ГС	140-192	5,05-4,35
I6ГС	140-192	5,05-4,35
I6ГНМА	146-201	4,95-4,25
I2Х1МФ	140-192	5,05-4,35
I5Х1МФ	149-201	4,90-4,25

Пункт I.II. Таблица 4. Примечание 2 значение чисел твердости "110-150 НВ" заменить на "109-149 НВ" и дополнить словами: "(диаметр отпечатка 5,65-4,90)".

Пункт I.12. Дополнить абзацем: "По согласованию с потребителем у поковок категории Т определение условного предела текучести при повышенной температуре допускается не производить, если изготовитель гарантирует соответствие этой характеристики требованиям табл. 5".

Пункт I.15. Второй абзац. Исключить слова: "и плит".

Пункт I.17. Третий и четвертый абзацы изложить в новой редакции: "Поковки категории Т, предназначенные для изготовления дета-

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 108.030.113-87

С.3

лей котлов и трубопроводов, - в соответствии с требованиями разделов "Материалы и полуфабрикаты" "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР."

Шестой абзац изложить в новой редакции: "Качество поковок по результатам УЭК, проводимого прямым и наклонным прообразователями, должно отвечать требованиям, установленным для групп 4 по ГОСТ 24507-80. При этом:..." далее по тексту.

Пункт 3.8. Со второго по седьмой абзацы. Изложить в новой редакции:

"Контроль макроструктуры и серного отпечатка производится:
для поковок типа прутков (штанг) и ступенчатых поковок - на одном темпилете, взятом от торца поковки, либо по всей площади поперечного сечения, если ширина (диаметр) поковки не превышает 400 мм, либо по его части площадью не менее 5×400 мм, проходящей через центр поперечного сечения, если ширина поковки превышает 400 мм;

для поковок типа плит - на одном темпилете, взятом из половины средней трети по ширине площадью не менее $5 \times 1/6 B$;

для кольцевых поковок - на одном темпилете при наружном диаметре до 2000 мм и на двух темпилетах, расположенных под углом 180° , при наружном диаметре более 2000 мм, при этом площадь темпилета должна быть не менее 5×5 ;

для поковок типа сплошной диск - на одном темпилете шириной 150 мм, проходящем через центр торцевой поверхности поковки.

Примечания: 1. S - толщина поковки, B - ширина поковки.

2. Торцом ступенчатой поковки является крайняя (концевая) плоскость.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 108.030.113-87

С.4

3. У поковок типа плит I/6 в не должна быть более 400 мм.

Пункт 5.1.2. Второе предложение изложить в новой редакции:
"Для поковок массой до 10 кг допускается маркировка партии на
бирке".

Начальник
Главного технологического
управления Минтяжмаш

Начальник отдела экономики
качества, стандартизации,
аттестации, метрологии

Заместитель генерального
директора научно-производствен-
ного объединения по технологии
машиностроения

Заведующий отраслевым отделом
метрологии и стандартизации

Заведующий отделом
материаловедения

Руководитель темы:

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель генерального директора
научно-производственного объедине-
ния по исследование и проектированию
энергетического оборудования
им. И.И.Ползунова

Заведующий отделом № 13


Руководитель темы

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по металлургии ПО "Ижорский завод"
письмо № 249/8-5216

Б.В.Соболев

" 30 " 09 1988 г.


И.Д.Чегловитов



А.П.Полтарецкий


В.П.Борисов
23.09.87


Б.П.Григорьев


Г.А.Туляков

Т.В.Тыкочинская


Е.К.Чавчанидзе

А.А.Чикик

В.К.Адамович



ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 108.030.113-87

С.5

Главный инженер Подольского
машиностроительного завода
им. С.Орджоникидзе

Письмо
№ 140/КЭ-1-428 Н.С.Бойко
"09" 06 1983 г.

Заместитель главного инженера
ПО "Красный котельщик"
телефайпограмма
№ 18/297 Гапоненко
"19" 04 1988 г.

Заместитель начальника
Управления по надзору за
конструированием, изготовлением
и монтажем оборудования и
строительством атомных станций
и ядерных установок Госатомэнергонадзора

Письмо
№ 3-34/1337 А.В.Просвирин
"28" 12 1988 г.

ИЗМЕНЕНИЕ 2

Группа 3 03

ОСТ 108.030.113-87

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Технические требования

ЭКП 41 2100

Утверждено и введено в действие указанием концерна тяжелого и
чернотитического машиностроения от 25.09.1992 г. № 04-2204/51

Дата введения 01.01.93

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить
01.01.93 на 01.01.96.

На нижнем поле первой страницы стандарта ввести отметку
"Проверен в 1992 г."

Пункт I.2. Таблица I. Графа "Сдаточные характеристики при
контroleе механических свойств" для поковок I и II групп категорий
A после слов: "При повышенной температуре: $G_{0,2}$ " дополнять:
" σ_b , δ_5 , ψ ."

Примечание 2 распространить на сталь марки 12Х1МФ; заменить
"200 кг" на "300 кг".

Дополнить примечанием: "6. При сдаче поковок категории А стали марок 20 и 16ГС контроль механических свойств производится по результатам определения $\sigma_{0,2}$, σ_b , δ_s , ψ , при 350 °C, стали марки 16ГС – по результатам определения $\sigma_{0,2}$ в соответствии с п. 1.12".

Пункт 1.4. Заменить "по ТУ 14-1-3987-80" на "по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 20072-74".

Пункт 1.5. Таблица 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 19282-73" на "ГОСТ 19281-89".

Пункт 1.8. Заменить ссылку: "ГОСТ 7505-74" на "ГОСТ 7505-89".

Пункт 1.12. Последний абзац. После слов: "Механические свойства металлов поковок..." дополнить словами: "категории I" далее по тексту.

Дополнить новым абзацем: "Механические свойства (σ_b , δ_s , ψ) поковок категории А стали марки 20 и 16ГС при 350 °C должны удовлетворять значениям, указанным в Приложении 2".

Таблица 5. Для стали марки 16ГНМА установить величину $\sigma_{0,2}$ при 370 °C 230 н/мм² (23,0 кгс/мм²).

Пункт 1.13. В последнем предложении исключить слова: "и головной материально-технической организацией".

Пункт 1.14. После слов "категории А" дополнить словами: "предназначенные для изготовления элементов конструкции..." далее по тексту.

Пункт 1.17. Заменить ссылку: "ОСТ 26-291-79 и РД 26.030.101-80".

Примечание 1. Первое предложение начать со слов: "При контроле прямых преобразователей" далее по тексту.

Приложение 4. Для стали марки 16ГНМА установить минимальные значения механических свойств при 370 °C σ_b – 406 н/мм², δ – 19%, ψ – 7%.

Изменение 2

ОСТ 108.030.113-87

С.3

Дополнить примечанием: "В случае определения механических свойств на поперечных и тангенциальных образцах допускается снижение минимально допустимого уровня относительного удлинения и относительного сужения в соответствии с ГОСТ 8479-70".

Пункт 1.18. Заменить ссылку : "ОП 1513-72" на "ПНАЭ Г-7-009-89".

Пункт 4.1. Заменить ссылки:

"ГОСТ 12344-78 на ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-80 на ГОСТ 12345-88,
 ГОСТ 22536.1-77 на ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-77 на
 ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 22536.3-77 на ГОСТ 22536.3-88,
 ГОСТ 22536.4-77 на ГОСТ 22536.4-88, ГОСТ 22536.5-77 на
 ГОСТ 22536.5-87, ГОСТ 22536.7-77 на ГОСТ 22536.7-88,
 ГОСТ 22536.8-77 на ГОСТ 22536.8-87, ГОСТ 22536.9-77 на
 ГОСТ 22536.9-88, ГОСТ 22536.13-77 на ГОСТ 2709-86"

Директор отдела технологии
концерна "Газонергомаш"

Заместитель генерального
директора НПО ЦНИИМШ

Заведующий отделом № 23

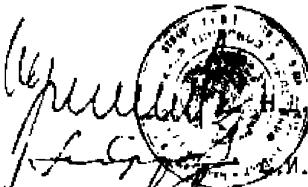
Руководители темы

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
НПО ЦГИ

Заведующий отделом № 12

Руководитель темы



Н.Д.Щегловитов

С.И.Марков

Г.А.Тудяков

Т.В.Тыкочинская

Л.К.Пирогова

телетайпограмма
№ 12/73 от 14.10.92. Е.К Чавчанидзе

А.А.Чижик

В.К.Адамович

ИЗМЕНЕНИЕ 2

ОСТ 108.030.113-87

С.4

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ЧДЗМ
письмо № 567/438 Н.А.Черхов
"19" 05 1992 г.

заместитель главного инженера
ПО "Красный ходальщик"
письмо № 18/227 Д.Н.Галоненко
"10" 06 1992 г.

заместитель генерального директора
по качеству ПО "Иванэнергомаш"
заслуженный инженер
№ 90.7.52 С.Н.Бедарев
"24" 06 1992 г.

Группа В ОЗ

Извещение №3

ОСТ 108.030.113-87

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Технические условия.

ОКП 41 200

Утверждено и введено в действие приказом Генерального директора
ЦНИИТМАШ № 83 от 30.11.98

Дата введения 01.01.99г

На первой странице стандарта заменить «Срок действия установлен» на «Без ограничения срока действия».

Вводная часть, третий абзац и пункт 1.17. Заменить слова:
«Госгортехнадзора СССР» на «Госгортехнадзора России».

Вводная часть, третий абзац. Заменить слова: «Правил
устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных
электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и
установок » Госгортехнадзора СССР»
на «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-008-
89) Госатомнадзора России».

Пункт 1.4. После слов «по ТУ 14-1-1529, » дополнить: «ТУ 14-1-5185 и ТУ 14-1-5271.»

Пункт 1.6 дополнить абзацем: «Химический состав металла поковок стали марок 20 и 12Х1МФ, изготавливаемых из сортового проката, поставляемого по ГОСТ 1050 и ГОСТ 20072, соответственно, должен отвечать требованиям указанных стандартов».

Пункт 1.11, таблица 4, графы с 10 по 13 изложить в новой редакции:

Ударная вязкость, Дж/см ² (кгс.м/см ²)			
Поковки категории Т, KСU		Поковки категории А, KCV	
Диаметр (толщина) поковки,мм			
до 100 включ.	св.100 до 200 включ.	св.200 до 400 включ.	до 400 включ.
не менее			
			29,0 (3,0)
59,0 (6,0)	54,0 (5,5)	49,0 (5,0)	29,0 (3,0) 29,0 (3,0)
			- - -

Пункт 1.17. В четвертом абзаце слова «При этом:» заменить на «Примечания.»

Пункты 3.7, 4.3 и 4.4 «Методические указания по проведению контроля качества материалов оборудования и трубопроводов АЭС по ударной вязкости и критической температуре хрупкости для объединений, предприятий и организаций Минэнергомаша», утвержденные Минэнергомашем» заменить на «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-002-86.

Пункт 4.8. Заменить ссылку: ОСТ 108.958.03-83 на РД 2728.001 и ПНАЭ Г-7-014-89.

Пункт 4.9. Заменить ссылки: ОСТ 108.004. 109-80 на ПНАЭ Г-7-015-89 и ОСТ 108.004.101-80 на ПНАЭ Г-7-018-89.

Пункт 5.3.1. В первом предложении заменить «СССР» на «России». Заменить перечень документов, на которые даны ссылки в стандарте: страницы с 25 по 29.

По всему тексту стандарта в обозначении государственных, отраслевых стандартов, руководящих документов и технических условий убрать две последние цифры, соответствующие году выпуска.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.	2.1
ГОСТ 12.3.009-76	ССБТ.Работы погрузочно-разгрузочные.Общие требования безопасности.	2.1
ГОСТ 12.3.020-80	ССБТ.Процессы перемещения грузов на предприятиях.Общие требования безопасности.	2.1
СТ СЭВ 1714-79	Техника безопасности.Котлы паровые и водогрейные.Поковки и штамповки из легированных и нелегированных сталей.	Введение
ГОСТ 1050-88	Прокат сортовой, калибранный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.	1.4
ГОСТ 1497-84	Металлы.Методы испытания на растяжение.	4.2
ГОСТ 1778-70	Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.	1.16, 4.7
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности.Параметры и характеристики.	4.9
ГОСТ 7062-90	Поковки из углеродистой и легированной стали,изготавляемые ковкой на прессах.Припуски и допуски.	1.8
ГОСТ 7505-89	Поковки стальные штампованые. Допуски, припуски и кузнецкие напуски.	1.8
ГОСТ 7565-81	Чугун,сталь и сплавы.Метод отбора проб для определения химического состава.	4.1
ГОСТ 7829-70	Поковки из углеродистой и легированной стали,изготавляемые свободной ковкой на молотах. Припуски и допуски.	1.8
ГОСТ 8479-70	Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали.Технические требования	1.9, 1.11, 3.5

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ГОСТ 9012-59	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю	4.5
ГОСТ 9454-78	Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах.	1.11, 4.3
ГОСТ 9651-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах.	4.2
ГОСТ 10243-75	Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.	1.16, 4.5
ГОСТ 12344-88	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода.	4.1
ГОСТ 12345-88	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы.	4.1
ГОСТ 12346-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния.	4.1
ГОСТ 12347-77	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора.	4.1
ГОСТ 12348-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца.	4.1
ГОСТ 12350-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома.	4.1
ГОСТ 12351-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия.	4.1
ГОСТ 12352-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля.	4.1
ГОСТ 12354-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена.	4.1
ГОСТ 12355-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди	4.1

Продолжение

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ГОСТ 14192-77	Маркировка грузов.	5.3.1
ГОСТ 18895-97	Сталь.Метод фотоэлектрического спектрального анализа.	4.1
ГОСТ 19283-89	Прокат из стали повышенной прочности.Общие технические условия.	1.6
ГОСТ 20072-74	Сталь теплоустойчивая.	2.4
ГОСТ 22536.0-87	Сталь углеродистая и чугун легированный. Общие требования к методам анализа.	4.1
ГОСТ 22536.1-88	Сталь углеродистая и чугун легированный. Методы определения содержания общего углерода и графита.	4.1
ГОСТ 22536.2-87	Сталь углеродистая и чугун легированный. Методы определения содержания серы.	4.1
ГОСТ 22536.3-88	Сталь углеродистая и чугун легированный.Методы определения содержания фосфора.	4.1
ГОСТ 22536.4-88	Сталь углеродистая и чугун легированный.Методы определения содержания кремния	4.1
ГОСТ 22536.5-87	Сталь углеродистая и чугун легированный. Методы определения содержания марганца.	4.1
ГОСТ 22536.7-88	Сталь углеродистая и чугун легированный.Методы определения содержания хрома.	4.1
ГОСТ 22536.8-87	Сталь углеродистая и чугун легированный.Методы определения содержания меди.	4.1
ГОСТ 22536.9-88	Сталь углеродистая и чугун легированный.Методы определения содержания никеля.	4.1
ГОСТ 24507-80	Контроль неразрушающий.Поковки из черных цветных металлов Методы ультразвуковой дефектоскопии.	1.9, 1.17
ГОСТ 24569-81	Котлы паровые и водогрейные Маркировка.	5.1.2

Стр.28 ОСТ 108.030 113-87

Продолжение		
Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ГОСТ 27809-88	Сталь и чугун. Методы спектро-графического анализа	4.1
ПНАЭ Г-7-002-86	Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок Госатомэнергонадзора	3.7, 4.3, 4.4
ПНАЭ Г-7-008-89	Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок Госатомэнергонадзора.	1.1
ПНАЭ Г-7-009-89	Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.	1.18
ПНАЭ Г-7-014-89	Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I Контроль основных материалов (полуфабрикатов) Госатомэнергонадзора	4.8
ПНАЭ Г-7-015-89	Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнито-порошковый контроль Госатомэнергонадзора.	4.9
ПНАЭ Г-7-018-89	Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. Госатомэнергонадзора Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Госгортехнадзора России. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Госгортехнадзора России.	4.9 1.1
	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора России.	1.1

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта	Продолжение
	Правила перевозки грузов и технические условия погрузки и крепления грузов МПС России	5.3.1	
РД 24.030101-88	Общие требования к изготовлению стальных сварных сосудов.	1.17	
РД 2728.001.01-96	Поковки стальные для энергетического оборудования.Методика ультразвукового контроля.	4.8	
ТУ 14-1-1529-93	Трубная заготовка катаная и кованая для котельных труб.	1.4	
ТУ 14-1-5185-93	Заготовка трубная из стали марки 20-ПВ, выплавленной на железе прямого восстановления, для котельных труб.	1.4	
ТУ 14-1-5271-94	Заготовка трубная из стали 12Х1 МФ-ПВ, выплавленной на железе прямого восстановления, для котельных труб Шкала серных отпечатков поковок из слитков развесом от 0,5 тонн до 200тонн Ново-Краматорского машиностроительного завода.	1.4 1.15, 4.6	

Заместитель генерального
Директора ГП НП РЕГИОНАЛМАШ

Заведующий отделом № 1
Заведующий лабораторией
метрологии, стандартизации
и сертификации
Заведующий отделом № 23
Заведующий лабораторией
Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
АО «Белэнергомаш»

М.М.Колосков
Д.Н.Клауч

Саверина
Вандыл
Ходогим
Л.К.Саверина
В.Н.Скоробогатых
Р.А.Соловьев
Т.В.Тыкочинская

М.И.Евдощенко

Письмо №6102/2393
от 28.07.98г.

Главный инженер
АО «Сибэнергомаш»

П.М.Усольцев

Письмо №30.7/7
от 18.06.98г.

Главный конструктор
АО «Подольский машино-
строительный завод»

В.В.Гордеев

Письмо №40/176
от 15.09.98г.

Начальник отдела по над-
зору за качеством и серти-
фикации оборудования
для ядерно- и радиацион-
но опасных объектов

А.В.Просвирин

Письмо № 8-18/346
от 20.II 98г.

Зам. Начальника Управления по
котлонадзору и надзору
за подъемными сооружениями
Госгортехнадзора РФ

Н.А.Халонен

Письмо № 12-08/1106
От 26.II 98г.