

С С С Р <hr/> Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ <hr/> ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ, ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАЙНСОВЫЕ Типы и основные размеры Wall urinals of porcelain, vitreous china earthenware. Types and principal dimensions	ГОСТ 755—62* <hr/> Взамен ГОСТ 755—51 <hr/> Группа Ж21
---	---	---

1. Настоящий стандарт распространяется на фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые настенные писсуары, устанавливаемые в туалетных помещениях общественных и промышленных зданий.

(Измененная редакция --- «Информ. указатель стандартов» № 3 1968 г.).

2. Писсуары настенные, в зависимости от конструкции разделяются на два типа: писсуары с цельноотлитыми керамическими сифонами и писсуары без цельноотлитых керамических сифонов.

3. Форма, конструкция и основные размеры писсуаров с цельноотлитыми керамическими сифонами должны соответствовать указанным на черт. 1, а писсуаров без цельноотлитых керамических сифонов --- на черт. 2.


облюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

Внесен Научно-исследовательским институтом строительной керамики Главстромпроекта при Госстрое СССР	Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 12/II 1962 г.	Срок введения 1/I 1963 г.
---	---	------------------------------


* Переиздание (февраль 1968 г.) с изменением № 1, принятым в марте 1968 г.

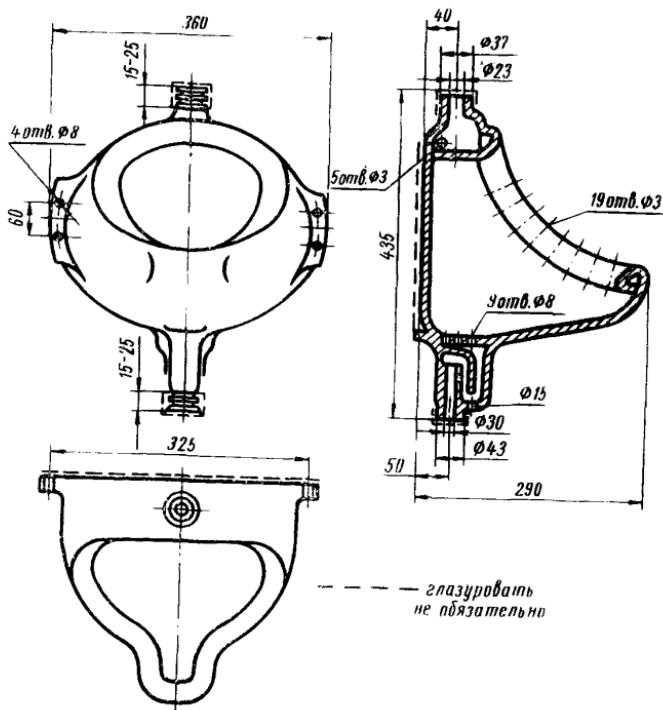

Черт. 1

Писсуары настенные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые. Типы и основные размеры

ГОСТ 755—62

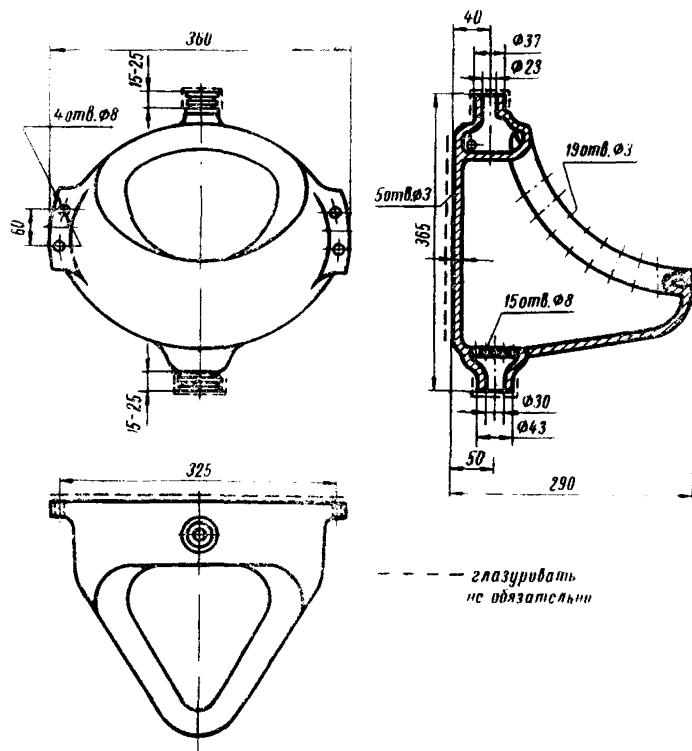

Черт. 2

4. Допускаемые отклонения:

от габаритных размеров ±3%;
 от присоединительных размеров ±3 мм.

5. Коробление задней стенки не должно превышать:
 в писсуарах 1-го сорта — 2 мм
 в писсуарах 2-го сорта — 3 мм
 в писсуарах 3-го сорта — 4 мм

6. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка и хранение фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых писсуаров должны соответствовать ГОСТ 10547—63.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 3 1968 г.).

7. Писсуары должны поставляться по требованию потребителя комплектно с ручными писсуарными кранами и четырьмя шурупами с никелированными головками для крепления их к стене или с бачками автоматической промывки (один бачок на три писсуара) в комплекте с разводящими трубопроводами от бачка к писсуарам и облицовочными колпачками.

Писсуары с цельноотлитыми керамическими сифонами должны поставляться с установленными в сифонах пробками, изготовленными из латуни или пластмассы.

Писсуары без цельноотлитых керамических сифонов укомплектовываются чугунными сифонами.
