

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫБОРУ СПОСОБА  
ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАВОДАХ  
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА МИНИСТЕРСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР

Одобрены Главным техническим  
управлением

Москва 1978

## ПРЕДИСЛОВИЕ

ЦНИИС Минтрансстроя совместно с ИСиА Госстроя БССР на основе анализа ряда методик расчета экономической эффективности способов тепловой обработки сборных железобетонных изделий установили, что из-за несовершенства этих методик нельзя отдавать предпочтение ни одной из них, и разработали уточненную методику. Рекомендуется сопоставлять способы тепловой обработки при полном расчете себестоимости изделий и сравнении составляющих приведенных затрат по отступлениям, а также при выделении доли себестоимости изделий, непосредственно связанной с тепловой обработкой.

При однозначных результатах сопоставления экономической эффективности различных способов по всем стадиям расчета приведенных затрат можно судить об абсолютном преимуществе одного из способов.

В случае неоднозначных результатов расчет по различным отступлениям сравнения, когда замена одного способа тепловой обработки другим предприятию невыгодна, а народнохозяйственный эффект оказывается положительным, или наоборот, следует проводить дополнительные обоснования необходимости изменения способа тепловой обработки. Методика проведения дополнительных обоснований в настоящих Методических рекомендациях не приводится.

Методические рекомендации составили канд.техн.наук А.Р.Соловьевичик (ЦНИИС), Д.Ф.Жуков (ИСиА Госстроя БССР), инж. В.Л.Скворцов (ГОСНИТИ). В разработке примеров принимали участие канд.техн.наук Е.Л.Каплан и инж.И.П.Шидловская (ИСиА Госстроя БССР).

Зам.директора института

Н.Б.Соколов

Руководители отделения  
вычислительной техники, методов  
исследований и испытаний конст-  
рукций и материалов

В.И.Бурштейн

## I. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫБОРЕ СПОСОБА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

При оценке экономической эффективности способов тепловой обработки сборных железобетонных изделий рассматривались следующие основные типы задач:

определение экономической эффективности отдельной технологической линии на заводе, включающей внедрение установки тепловой обработки с полным расчетом себестоимости изделий на основании установления и сопоставления приведенных затрат. При этом учитывались полные прямые капиталовложения в технологическую линию, включая камеры тепловлажностной обработки и формы, а также сумму долевых капиталовложений, выделяемых на технологическую линию из общих капиталовложений на строительство цеха (части здания, тепловых и электрических сетей, отопительно-вентиляционной системы и др.), по заводу (теплосети, электросети, подстанция, котельная), вне завода (теплотрасса, электросети и т.п.). Такой расчет может быть использован для оценки экономической эффективности новой технологической линии без выделения эффекта отдельных предприятий, одним из которых является внедрение на этой линии нового способа тепловой обработки;

определение абсолютной экономической эффективности способа тепловой обработки на уровне народного хозяйства страны с учетом капиталовложений в смежные отрасли промышленности и дополнительный эффект в смежных отраслях народного хозяйства при изменении качества изделий, зависящего от способа тепловой обработки

(уменьшение затрат на отопление зданий в связи с меньшей влажностью стеновых панелей, снижение затрат на транспортировку более легких изделий, снижение стоимости строительства при применении изделий, не требующих дополнительной отделки и т.п.);

определение эффективности тепловых установок на уровне предприятия или ведомства, когда единственным критерием полагали себестоимость изделий или только ее долю, непосредственно связанную с тепловой обработкой;

определение экономически наивыгоднейшего варианта тепловой обработки для вновь строящегося или реконструируемого предприятия;

определение эффективности внедрения нового способа тепловой обработки при сохранении производительности технологической линии;

определение эффективности внедрения нового способа тепловой обработки при увеличении производительности технологической линии, когда действующий способ тепловой обработки сдерживает рост производства;

сравнение способов тепловой обработки изделий применительно к оптимальным расходам энергии и цемента, стоимости форм и камер тепловлажностной обработки;

сравнение способов при фактических неоптимальных показателях расхода энергии, цемента и капиталовложений в тепловые установки и формы.

## 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫБОРА СПОСОБА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

### Общие положения

2.1. При выборе способа тепловой обработки сборных железобетонных изделий рекомендуется исходить из единых методических принципов определения экономической эффективности, установленных "Методикой (основными положениями) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, утвержденной Постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике, Госпланом СССР, Академией наук СССР и Госкомитетом по делам изобретений и открытий от 14 февраля 1977 г. № 48/16/13/3, и особенностей ее определения для заводов сборного железобетона".

2.2. Критерием экономической эффективности способов тепловой обработки изделий на заводах сборного железобетона служит система показателей: себестоимость, капитальные вложения с учетом фактора времени, производительность труда, качественные параметры выпускемых изделий, социальные факторы производства и использования продукции, включая влияние на окружающую среду.

2.3. Для получения однозначного решения при выборе вариантов производится сопоставление перечисленных выше показателей по методу сроков окупаемости, или, что равносильно, по минимуму приведенных затрат. Величины приведенных затрат (Зприв) определяются по формуле

$$Z_{\text{приб}} = C + E_K \cdot K, \text{ руб./м}^3, \quad (1)$$

где  $C$  - себестоимость, руб./м<sup>3</sup>;  
 $E_K$  - отраслевой нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;  
 $K$  - капитальные вложения, руб./м<sup>3</sup>.

2.4. Экономический эффект определяется по разности приведенных затрат для исходного уровня (эталона) и рассматриваемого мероприятия.

2.5. При определении капитальных вложений с учетом фактора времени эквивалентные затраты через  $T$  лет ( $K_T$ ) определяются путем приведения разновременных затрат к сопоставимому виду по формуле ожидаемых процентов

$$K_T = K_0 (1 + E_K)^T, \quad (2)$$

где  $K_0$  - затраты текущего периода руб./м<sup>3</sup>;  
 $T$  - число лет, отдаляющее затраты и результаты данного года от начала расчетного года.

Выбор и анализ исходных данных и показателей для расчета экономической эффективности и сопоставления способов тепловой обработки

2.6. При выборе исходных данных для сопоставления способов тепловой обработки сборных железобетонных изделий следует придерживаться следующих принципов.

Сопоставление разных схем производства может быть выполнено объективно только при условии их оптимизации и сравнения оптимума одной схемы с оптимумом другой.

При экономическом сравнении любых технологических схем производства необходимо обеспечить:

а) технологическую сопоставимость, которая определяется равенством их годовой производительности (при увеличении производительности от замены способа следует рассматривать приведенные затраты для увеличения выпуска продукции при условном сохранении старого способа на анализируемом объекте);

б) энергетическую сопоставимость, которая учитывает единый подход в определении расхода энергоресурсов

в) экономическую сопоставимость, учитывающую единст-

во методики определения приведенных затрат и сопоставимость экономической информации (единые цены и тарифы, единое значение нормативного коэффициента эффективности и пр.).

Сравнение должно относиться к одной технологической линии и отражать:

- а) возможность увеличения производительности технологической линии или уменьшения капиталовложений в нее за счет сокращения длительности тепловой обработки;
- б) необходимое количество форм, возможность снижения их парка и удельной металлоемкости по формам;
- в) себестоимость тепловой обработки;
- г) удельные капиталовложения.

При сопоставлении эффективности и выборе способа тепловой обработки для оптимальных способов не допускается:

иметь различную полную учета долевых капиталовложений в цех, завод и внезаводские сооружения и полноту расчета затрат в смежные отрасли промышленности;

применять недостаточно проверенные исходные данные;  
принимать для существующих технологических линий фактическую производительность линий директивную планом производства, а для новых линий – теоретическую возможную максимальную производительность;

проводить сопоставление различных способов без оценки целесообразности модернизации существующих тепловых устройств или увеличения их габаритов для повышения производительности линий;

считать без обоснования удельные затраты на основную заработную плату, цеховые и общезаводские расходы;

принимать для существующего способа тепловой обработки фактический общезаводской расход тепловой энергии по отчетным данным, а для внедряемого способа – расчетный или фактический только на установку.

Следует учитывать, что фактические расходы тепла на многих заводах сборного железобетона включают в себя

значительные непроизводительные потери энергии, которые не зависят от способа тепловой обработки, а являются лишь следствием неудовлетворительной эксплуатации камер тепловой обработки и систем теплоиснабжения. Поэтому величина расхода энергии для существующего способа должна быть скорректирована с учетом передового опыта других предприятий, энергоемкости изделий, общепеховых и общезаводских затрат;

принимать для существующего способа фактическое число форм на технологической линии, обусловленное, как правило, их односуточной оборачиваемостью (например, воледствие работы завода в одну смену), а для рекомендуемого способа – минимально возможное количество форм, определенное по продолжительности тепловой обработки. Принимая во внимание меньшее количество форм при ускорении их оборачиваемости, следует вносить корректины в амортизационные отчисления на формы для учета их более быстрого износа;

при расчете стоимости части здания, занимаемой тепловой установкой, не учитывать площадь, необходимую для штабелирования и транспортирования форм;

при расчете части себестоимости изделий, относящейся только к тепловой обработке (стоимость энергии, амортизационные отчисления на формы, камеры твердения и соответствующие части здания о их текущим ремонтом и содержанием), применять во всех случаях одинаковые соотношения затрат на текущий ремонт и их содержание относительно амортизационных отчислений, так как такие соотношения значительно колеблются;

при определении капиталовложений в смежные отрасли промышленности не учитывать затраты на производство стали для форм, энергетического оборудования, теплоизоляционных материалов, цветных металлов (например, для индукционных камер);

при расчете капиталовложений в смежные отрасли включать в их ряд капиталовложения в энергосистемы с высоковольтными сетями, тепловаяэлектростанциями, так как в

тарифах на энергию эти капиталовложения уже учтены; зависящий от транспортировки более легких изделий (например, стекловолокна меньшей влажности), если для транспортировки используются одни и те же машины.

2.7. Помимо основных показателей рекомендуется рассматривать:

- универсальность способов;
- сложность изготовления камер твердения;
- сложность эксплуатации;
- наличие резервов мощности по энергопотреблению;
- возможность повышения качества изделий;
- возможность повышения прочности изделия или экономии цемента;
- культуру производства;
- технику безопасности.

В ряде случаев эти дополнительные показатели могут иметь решающее значение.

#### Определение приведенных затрат при полном расчете себестоимости изделий

2.8. Для оценки эффективности способов тепло-влажностной обработки железобетонных изделий рекомендуется ступенчатый метод расчета приведенных затрат. Ступенчатый расчет целесообразен для выявления относительной и абсолютной эффективности способов на разных уровнях народного хозяйства, начиная с уровня отдельного завода (первая ступень), где образуется конкретно-реализуемая прибыль посредством уменьшения себестоимости изделий, и поднимаясь до трех уровней народного хозяйства, но уже при неявном формировании и распределении прибыли, учитывая дополнительно к изменению себестоимости изделий, сначала эффективность непосредственных капитальных вложений по заводу (вторая ступень), затем капиталовложений в смежные отрасли промышленности (третья ступень), и, наконец, эффективность в сферах народного хозяйства, не реализуемая или может быть в принципе реализован

эффект от повышения качества изделий (четвертая ступень).

2.9. Расчет эффективности способов тепловой обработки по полной себестоимости изделий (по методике, используемой в бухгалтерской практике), необходим для начисления премий.

2.10. В ряде случаев (при ориентировочной оценке способов), не загромождая расчеты массой второстепенных данных, рекомендуется рассматривать только наиболее изменяющуюся часть себестоимости изделий, связанную непосредственно с необходимыми для участка формами и конкурирующими установками теплово-влажностной обработки, (первая упрощенная ступень расчета, базирующаяся на основных показателях первой ступени расчета). Первая упрощенная ступень расчета более наглядно показывает эффективность внедрения новых установок тепловой обработки на конкретном заводе.

2.11. Определение приведенных затрат по рассматриваемому участку по 4 ступеням рекомендуется проводить по формуле

$$Z_{\text{прив}} = \{ C_1 + E_H \cdot K_{\text{см}} \cdot b \} + \frac{\sum_{i=1}^n (E_{H_i} \cdot K_{\text{см}} \cdot b)}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_L}{\Pi_{\text{уч}}} \text{, руб./м}^3, \quad (3)$$

1 ступень ——————  
2 ступень ——————  
3 ступень ——————  
4 ступень ——————

где  $K_{\text{см}}$  - удельные капиталовложения в смежные отрасли промышленности, руб./продукции;

$b$  - годовая потребность в материалах, выпускаемых смежной отраслью, ед. продукции;

$\Pi_{\text{уч}}$  - годовая производительность участка (установки),  $\text{м}^3$ ;

$\mathcal{E}_L$  - годовой экономический эффект от производства и использования единицы продукции участка в i-й сфере потребления, руб.

2.12. Сопоставляются следующие решения:

а) вся себестоимость изделия (I ступень сравнения);

б) доля себестоимости изделий, непосредственно связанная с тепловой обработкой (1 ступень сравнения);

в) сумма себестоимости изделия с нормативной эффективностью капиталовложений (2 ступень сравнения);

г) себестоимость изделия, нормативная эффективность капиталовложений в сумме с нормативной эффективностью капиталовложений в смежные отрасли промышленности, поставляющие материалы или оборудование (3 ступень сравнения);

д) все предыдущие ступени в сумме plus дополнительные затраты или экономия в народном хозяйстве от повышения качества изделий (4 ступень сравнения).

2.13. При полном расчете себестоимости изделий предлагается использовать следующую развернутую формулу приведенных затрат с включением всех четырех ступеней сравнения.

$$Z_{\text{прив}} = Z_{\text{прям}} + \frac{\eta' \cdot Z_{\text{косв}}}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{\eta' \cdot Z_3}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{E_h \cdot K_{\text{уч}}}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{\sum_{i=1}^n (E_h \cdot K_{\text{см}} \cdot \delta)}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{\sum_{i=1}^n Z_L}{\Pi_{\text{уч}}} \quad (4)$$

где  $Z_{\text{прям}}$  - прямые затраты, руб./м<sup>3</sup>;

$Z_{\text{косв}}$  - косвенные затраты, руб./м<sup>3</sup>;

$\eta'$  - доля косвенных затрат, относящихся к сравниваемой установке;

$\eta''$  - доля общезаводских расходов, относящихся к сравниваемой установке;

$Z_3$  - общезаводские расходы, руб.;

$K_{\text{уч}}$  - капиталовложения, относящиеся к сравниваемому участку, руб. .

2.14. Расчетная формула приведенных затрат в развернутом расшифровкой виде:

$$Z_{\text{прив}} = [ C_M + q_T \cdot \bar{C}_T + (q_{\text{т.тепл}} + q_{\text{э.общ}}) \bar{C}_3 + Z_{3,n} ] + \frac{\eta'}{\Pi_{\text{уч}}} \left\{ [ 3_{3,n}^{\text{бсн}} + \right. \\ \left. + C_M^{\text{бсн}} + \sum_{i=1}^n (a_{\phi} \cdot \bar{C}_{\phi} \cdot g \cdot n) + \sum_{i=1}^n (a_{\phi} \cdot \bar{C}_{\phi})_L + P_{\phi}^u + P_{\phi}^n + 3_u + 3_{\phi}^{\text{пп}} ] + \right. \\ \left. + [ 3_{3,n}^u + 3_u^{\text{бсн}} + a_K \cdot K_{\text{уч}} \cdot V_h + \sum_{i=1}^n (a \cdot K)_L + P_{\phi}^u + P_{\phi}^n + 3_u^{\text{пп}} + 3_{\phi}^{\text{пп}} ] \right\} + \\ + \frac{\eta''}{\Pi_{\text{уч}}} [ 3_{3,n}^3 + 3_3^{\phi} + 3_{\text{косм}} + 3_{\text{пучт}} + A_3 + A_{\phi} + 3_{\phi}^{\text{пп}} + 3_3^{\text{пп}} + \\ + \frac{E_h}{\Pi_{\text{уч}}} ( \bar{C}_{\phi} \cdot g \cdot n + K_{\phi}^u + K_{\phi}^n + K_K^u + K_K^n + \delta' \cdot K_{3,n}^u + \delta'' \cdot K_{3,n}^n ) ] + \\ + \frac{\sum_{i=1}^n (E_h \cdot K_{\text{см}} \cdot \delta)}{\Pi_{\text{уч}}} + \frac{\sum_{i=1}^n Z_L}{\Pi_{\text{уч}}} \quad (5)$$

где  $C_m$  - стоимость основных и вспомогательных материалов, руб./ $m^3$ ;  
 $q_t$  - удельный расход тепловой энергии, затрачиваемой на технологические нужды, тыс.ккал/ $m^3$ ;  
 $\varphi_t$  - прейскурантная цена энергии, затрачиваемой на технологические нужды, руб./тыс.ккал;  
 $q_{э,тепл}$  - удельный расход электрической энергии на тепловую обработку, кВт·ч/ $m^3$ ;  
 $q_{э,общ}$  - удельный расход электрической энергии, затрачиваемой на все остальные общезаводские нужды, кВт·ч/ $m^3$ ;  
 $\varphi_e$  - прейскурантная цена электрической энергии руб./кВт·ч;  
 $3_{з,н}^{004}$  - основная заработка плата производственных рабочих цеха с начислениями, руб./ $m^3$ ;  
 $3_{з,н}^{004}$  - заработка плата вспомогательных рабочих по цеху, руб.;  
 $C_m^{всп}$  - стоимость вспомогательных материалов по цеху, руб.;  
 $\alpha, \alpha_m$  - коэффициенты к нормам амортизации для учета средних и текущих ремонтов, технического ухода для форм и оборудования;  
 $\varphi_f$  - стоимость I г форм данного вида, руб./т;  
 $q$  - масса одной формы данного вида, т;  
 $n$  - количество форм данного вида, шт.;  
 $\varphi_{об}$  - стоимость производственного оборудования и транспорта цеха, руб.;  
 $p_f^u, p_{об}^u$  - стоимость текущего ремонта соответственно форм и производственного оборудования, транспорта цеха, руб.;  
 $3_{и}$  - стоимость возмещения износа малооцененного и быстроизнашивающегося инвентаря, руб.;  
 $3_{об}^{проч}$  - прочие расходы, руб.;  
 $3_{з,л}^u$  - заработка плата цехового персонала с начислениями, руб.;  
 $3_4^{вс}$  - стоимость содержания зданий и сооружений (в

- тот чиоле отопление, вентиляция, освещение), руб.;
- $\alpha_k$  - коэффициент к нормам амортизации камер и тепловой обработки на сравниваемом участке или технологической линии;
- $K_{yb}$  - удельные капиталовложения в камеру тепловой обработки, руб./ $m^3$ ;
- $V_k$  - объем камер,  $m^3$ ;
- $a_i$  - коэффициент амортизации  $i$ -го здания;
- $K_i$  - удельные капиталовложения в  $i$ -е здание, руб./ $m^3$ ;
- $P_k^u$  - затраты на текущий ремонт камер тепловой обработки цеха, руб.;
- $P_{34}^u$  - то же, зданий и сооружений цеха, руб.;
- $3_{44}^u$  - расходы по охране труда и противопожарной технике цеха, руб.;
- $3_{44}^{mp}$  - прочие расходы цеха, руб.;
- $3_{3,n}^3$  - заработка плата работников завода-управления с начислениями, руб.;
- $3_3^o$  - затраты на охрану труда и противопожарную технику по заводу, руб.;
- $3_{ком}$  - командировочные расходы, руб.;
- $3_{пгчт}$  - почтово-телеграфные расходы, руб.;
- $A_3^{об}$  - амортизационные отчисления на оборудование общезаводских служб, руб.;
- $A_3^{33}$  - амортизационные отчисления на общезаводские здания и сооружения, руб.;
- $3_{33}^{об}$  - затраты на содержание оборудования общезаводских служб, руб.;
- $3_3^{mp}$  - прочие общезаводские расходы, руб.;
- $K_{ob}$  - капиталовложения в оборудование участка, руб.;
- $K_{\varphi}$  - капиталовложения в формы участка, руб.;
- $K_k^{uq}$  - капиталовложения в камеры участка, руб.;

- $\delta^1$  - доля капиталовложений в здание цеха, системы вентиляции и отопления, необходимых для функционирования сравниваемого участка;
- $\delta^2$  - доля дополнительных капиталовложений в сооружения завода, необходимых для функционирования сравниваемого участка;
- $K_{33}^4$  - стоимость зданий и сооружений цеха, руб.;
- $K_{44}$  - прочие дополнительные капиталовложения в сооружения завода, необходимые для функционирования сравниваемого участка, руб.;
- $K_{cm}$  - удельные капиталовложения в производство единицы продукции за год в смежных отраслях промышленности в год, руб./ед. продукции.

2.16. При использовании формулы (б) следует руководствоваться следующими положениями:

определение себестоимости изделий может проводиться согласно практике расчета себестоимости изделий на заинтересованных заводах, а также "Основным положениям по планированию, учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции", утвержденными Госпланом СССР, ЦСУ СССР и Министерством финансов СССР 18 марта 1955 г. "и [1].

В случае влияния способа тепловой обработки на расход цемента величина См расшифровывается дополнительно.

Удельный расход тепловой энергии  $q_t$  принимается по данным передового опыта промышленности сборного железобетона для всех сравниваемых способов. Оценка прогрессивных величин расходов тепловой энергии приведена в приложении I и [2, 3].

Цена тепловой энергии Цт принимается по данным энергоснабжающих организаций - заводских или районных

котельных также энергосистем. Стоимость тепловой энергии, получаемой от энергосистем, рассчитывается по действующему тарифу [4] или приложению 2.

Удельный расход электрической энергии принимается по проектным данным, скорректированным по слиту эксплуатации аналогичных установок. Оценка удельных расходов электрической энергии приведена в приложении 2 и [5,6].

Цена электрической энергии  $Ц_3$  рассчитывается по двухстепеночному тарифу [7,8] и по приложению 2.

Величина основной зарплаты  $З_{\text{осн}}$ , зависящая от способа тепловой обработки, расшифрована в этом дополнительно.

Величина  $\eta'$  определяется по формуле

$$\eta' = \frac{З_{\text{осн}}}{З_{\text{з.п.уч}}} \cdot \frac{З_{\text{з.п.уч}}}{З_{\text{з.п.ц}}} \cdot \frac{З_{\text{з.п.ц}}}{З_{\text{з.п.и}}},$$

где  $З_{\text{з.п.уч}}$  — зарплата основных производственных рабочих на сгруппированных участках, руб.;

$З_{\text{з.п.ц}}$  — зарплата основных производственных рабочих в целом по цеху, руб.

Метод выделения затрат на содержание и эксплуатацию оборудования по сгруппированным участкам из общехозяйственных затрат  $З_{\text{об}}$  на эти нужны согласно  $\frac{\eta'}{П_{\text{уч}}}$ .  $З_{\text{об}}$  является наиболее распространенным на действующих заводах, но может привести к неточностям, если другие участки по структуре оборудования существенно отличаются друг от друга. В связи с этим при возможности рекомендуется определять эти затраты по участку прямым счетом. То же относится и к расчету цеховых расходов  $\frac{\eta'}{П_{\text{ц}}}\cdot З_{\text{ц}}$ .

Нормы амортизации на формы, оборудование, сооружения и здания принимаются согласно [9] и в выборочно поменяны в приложении 3.

Стоимость изготовления  $Ит$  форм рассчитывается по калькуляции завода-изготовителя и корректируется согласно прейскуранту.

Количество форм рассчитывается по общизвестным формулам согласно рекомендуемым и проверенным на практике режимам, [10]. Выписки по рекомендуемым режимам приведены в приложении 5.

Расшифровка амортизационных отчислений на оборудование А<sub>об</sub> может не производиться только в том случае, если сравниваемые способы не отличаются по составу оборудования.

Величины затрат на текущий ремонт форм, оборудования, зданий и сооружений принимаются согласно расчетам планово-предупредительного ремонта [II] или по данным заводов.

Величина затрат на содержание зданий и сооружений цеха З С.ЭД включает в себя стоимость тепловой энергии на вентиляцию и отопление здания, расход которой может зависеть от способа тепловой обработки. В этом случае необходимо рассчитать расход тепловой энергии или принять его по рекомендуемым нормам [4].

Капиталовложения в камеры твердения рекомендуется определять через объем камер  $K_{\text{т}} \cdot V_k$ , так как объем камер непосредственно зависит от способа тепловой обработки и является одним из основных факторов сравнения способов. Объем камер твердения зависит от принятых режимов, количества форм, особенностей вписывания камер твердения в цех. Рассчитывается объем камер твердения по общизвестным формулам. Ориентировочная стоимость камер дана в приложении 6.

Амортизация зданий и сооружений рассчитывается по сумме амортизаций непосредственно здания, а также амортизации систем вентиляции и трубопроводов.

Затраты на текущий ремонт камер твердения, зданий и сооружений определяются по расчету планово-предупредительного ремонта или принимаются по данным аналогичных цехов.

Значения удельных капиталовложений в смежных отраслях промышленности  $K_{\text{см}}$  для некоторых видов продукции можно принимать по данным приложения 7.

2.16. Расчет приведенных данных по ступеням сравнения рекомендуется производить в табличной форме (табл. I)

Т а б л и ц а I

Последовательность определения приведенных затрат при полном расчете себестоимости изделий по ступеням расчета

№ п/п	Составляющие расчета	Обозначения определяемых величин
	I. Определение заводской себестоимости (первая ступень сравнения)	
1.	Прямые затраты Основные и вспомогательные материалы	$C_m$
2.	Тепловая энергия на технологические нужды	$Z_t = q_t \cdot \Pi_t$
3.	Электрическая энергия на технологические нужды	$Z_e = (q_{e, \text{тех}} + q_{e, \text{нек}}) \cdot \Pi_e$
4.	Основная заработная плата производственных рабочих с начислениями	$Z_{\text{з.п}}^{\text{всн}}$
5.	Итого прямые затраты (1+2+3+4)	$Z_{\text{прам}}$
	Косвенные затраты	
a)	Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования	
6.	Заработная плата вспомогательных рабочих	$Z_{\text{з.п}}^{\text{всн}}$
7.	Вспомогательные материалы	$C_m^{\text{всн}}$
8.	Амортизация форм всего цеха	$A_v^{\text{всн}} = \sum_{i=1}^m (a_v \cdot \Pi_v \cdot g \cdot n)$
9.	Амортизация производственного оборудования и транспорта цеха	$A_{\text{всн}}^{\text{всн}} = \sum_{i=1}^n (a_{\text{всн}} \cdot \Pi_{\text{всн}})_i$
10.	Текущий ремонт форм цеха	$P_v^{\text{всн}}$
II.	Текущий ремонт производственного оборудования и транспорта цеха	$P_{\text{всн}}$
12.	Возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	$Z_n$
13.	Прочие расходы	$Z_{\text{проч}}$
14.	Итого затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (6+7+8+9+10+II+12+13)	$Z_{\text{всн}}$

Продолжение табл. I

№ п/п	Составляющие расчета	Обозначения опреде- ляемых величин
15.	Доля косвенных затрат, относя- щихся к сранназаемой установке	$\eta^1$
16.	Доля косвенных затрат, отнесен- ная на кубометр изделия	$\eta^1/\Pi_m$
17.	Всего удельные затраты на со- держание и эксплуатацию оборудо- вания	$\eta^1 \cdot 3,6$ $\Pi_m$
	б) Четовые расходы	
18.	Заработка плата цехового пер- сонала с начислениями	$3_{sp}^4$
19.	Содержание зданий и сооружений (в том числе отопление, вентиля- ция, освещение)	$3_{z}^4$
20.	Амортизация камер твердения	$A_k^4 = a_k \cdot K_k \cdot V_k$
21.	Амортизация зданий и сооружений (без камер твердения)	$A_z^4 = \sum (a \cdot K)_1$
22.	Текущий ремонт камер твердения	$P_k^4$
23.	Текущий ремонт зданий и соору- жений	$P_z^4$
24.	Расходы по охране труда и противопожарной технике	$3_{ot}^4$
25.	Прочие расходы	$3_{pr}^4$
26.	Итого (18+19+20+21+22+23+24+25)	$\eta^1 \cdot 3_4$
27.	Всего удельные цеховые расходы	
	в) Общезаводские расходы	
28.	Заработка плата работников заводоуправления с начисле- ниями	$3_{z,н}^4$
29.	Охрана труда и противопожарная техника	$3_{ot}^4$
30.	Командировки и разъезды	$3_{ком}^4$
31.	Почтово-телефрафные расходы	$3_{п-т}^4$
32.	Амортизация оборудования	$A_{ob}^4$
33.	Амортизация сооружений и зданий	$A_z^4$
34.	Содержание оборудования	$3_{ob}^4$
35.	Прочие расходы	$3_{pr}^4$
36.	Итого общезаводские расходы (28+29+30+31+32+33+34+35)	$3_z^4$

Продолжение табл. I

№ п/п	Составляющие расчета	Обозначения определяемых величин
37.	Доля общезаводских расходов, относящихся к сравниваемой установке	$\eta'$
38.	Доля общезаводских затрат, относившаяся на кубометр изделий	$\eta'/\Pi_m$
39.	Всего удельные общезаводские расходы	$\eta' \cdot 3_s$ $\Pi_m$
40.	Итого коосевые затраты (17+27+39)	$3_{\text{коэ}}$
41.	Итого заводская себестоимость (5+40)	$C$
	II. Определение себестоимости изделия с нормативной эффективностью новых и дополнительных капиталовложений (вторая ступень сравнения)	
42.	Капиталовложения в форме сравниваемого участка	$K_n' = \Pi_n \cdot \eta \cdot \Pi$
43.	Оборудование участка	$K_n''$
44.	Камеры твердения участка	$K_n''' = K_{n0} \cdot V_K$
45.	Часть зданий и сооружений цеха	$\delta' \cdot K_n''$
46.	Прочие дополнительные капиталовложения в сооружения завода, необходимые для функционирования сравниваемого участка	$\delta' \cdot K_{\text{пр}}$
47.	Нормативный коэффициент эффективности	$E_n$
48.	Итого нормативная эффективность новых или дополнительных капиталовложений (42+43+44+45+46)	$E_n \cdot \sum \frac{K}{\Pi_m}$
49.	Итого себестоимость с нормативной эффективностью новых капиталовложений (41+48)	$C + E_n \cdot \sum \frac{K}{\Pi_m}$
	III. Определение себестоимости изделия с нормативной эффективностью новых капиталовложений и капиталовложений в смежные отрасли промышленности (третья ступень сравнения)	
50.	Капиталовложения в металургическую и металлообрабатывающую промышленность для учета эффекта уменьшения числа форм	$E_n \cdot K_m \cdot \delta_m$

Продолжение табл. I

№/п	Составляющие расчета	Обозначения определяемых величин
51.	Капиталовложения в прочие отрасли промышленности для учета эффекта или убытка от применения нового дефицитного оборудования или материалов	$\sum_{i=1}^{n-1} (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i$
52.	Суммарные капиталовложения в смежные отрасли промышленности (50+51)	$\sum_{i=1}^n (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i$
53.	Удельные капиталовложения в смежные отрасли промышленности	$\frac{\sum_{i=1}^n (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i}{\Pi_{y0}}$
54.	Итого третья ступень сравнения (49+53)	$C + \frac{E_n \cdot K}{\Pi_{y0}} + \frac{\sum_{i=1}^n (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i}{\Pi_{y0}}$
IV. Определение себестоимости изделия с нормативной эффективностью новых капиталовложений и капиталовложений в смежные отрасли промышленности и учетом дополнительных эффектов в народном хозяйстве от повышения качества изделий		
55.	Дополнительные удельные эффекты в народном хозяйстве от повышения качества изделий (лучшая поверхность, меньшая рабочая поверхность, большая долговечность и т.п.)	$\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\Pi_{y0}}$
56.	Итого четвертая ступень сравнения (54+55)	$C + \frac{E_n \cdot K}{\Pi_{y0}} + \frac{\sum_{i=1}^n (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i}{\Pi_{y0}} + \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\Pi_{y0}}$

2.17. Расчетная формула приведенных затрат с неполным расчетом себестоимости изделий записывается в виде:

$$S_{\text{прив}} = q_{y0} \cdot \Pi_{y0} + [A_{y0}^{**} + A_{y0}^{**} + P_{y0}^{**} + P_{y0}^{**} + \delta \cdot 3_{y0}^{**} + A_{y0}^{**} + A_{y0}^{**} + P_{y0}^{**} + P_{y0}^{**}] + D + \frac{E_n \cdot K_{y0}}{\Pi_{y0}} + \frac{\sum_{i=1}^n (E_n \cdot K_{y0} \cdot \delta)_i}{\Pi_{y0}} + \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\Pi_{y0}}, \quad (6)$$

где  $A_{y0}^{**}$  - амортизационные отчисления на форму участка, руб.;

$A_{y0}^{**}$  - то же, на оборудование участка, руб.;

$P_{y0}^{**}$  - затраты на текущий ремонт форм участка, руб.;

$P_{y0}^{**}$  - затраты на текущий ремонт производственного оборудования и транспорта участка, руб.;

$\delta$  - доля затрат на содержание зданий и сооружений, приходящаяся на сравниваемый участок;

$3_{y0}^{**}$  - затраты на содержание зданий и сооружений цеха, руб.;

- $A_k^T$  - амортизационные отчисления на камеры тепловой обработки участка, руб.;  
 $A_{\phi}^T$  - часть амортизационных отчислений на здания и сооружения цеха, приходящаяся на сравниваемый участок, руб.;  
 $P_k^T$  - затраты на текущий ремонт камер тепловой обработки участка, руб.;  
 $P_{\phi}^T$  - часть затрат на текущий ремонт зданий и сооружений цеха, приходящаяся на сравниваемый участок, руб.

Определение приведенных затрат при расчете себестоимости изделий по укрупненным показателям

2.18. Во многих случаях трудно оправить способы тепловой обработки, так как отсутствуют действующие аналогии или нет данных для расчета себестоимости изделий. В этих случаях рекомендуется рассчитывать себестоимость ориентировочно или по укрупненным показателям. В дальнейшем такие расчеты следует уточнять.

В табл.2 приводятся два способа расчета себестоимости согласно [10, II]. В остальном сравнение способов проводят аналогично ступенчатой форме попоставлений при полном расчете себестоимости изделий.

Таблица 2

Расчет себестоимости изделий по ориентировочным или укрупненным показателям

Статьи затрат	Обозначение	Расшифровка статей затрат, подсчитанных ориентировочно по табл.2 и [II]	Расшифровка статей по укрупненным показателям [14]
Заводская себестоимость			
а) Прямые затраты			
Основные и вспомогательные материалы	Си	-	-
Тепловая энергия на технологические нужды	3,	-	-
Электрическая энергия на технологические нужды	3,	-	-

Продолжение табл.2

Статьи затрат	Обозна- чения	Расшифровка статьей затрат подсчитывае- мых ориенти- ровочно по табл.2 и [11]	Расшиф- ровка статьй по укруп- ненным показа- телям [14]
Основная заработная плата с начислениями	3 <sup>**</sup> <sub>1п</sub>	-	-
Итого:	3 <sub>праи</sub>	-	-
б) Косвенные затраты			
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	$\frac{P}{\Pi_{14}} \cdot 3_{48}$	-	$4 \sum A_{15} +$ $+ 2 \sum A_9$
Заработка плата вспомогательных рабочих	3 <sup>**</sup> <sub>3,11</sub>	-	-
Вспомогательные материалы	С <sup>**</sup> <sub>11</sub>	50% от зарплаты вспомогательных рабочих	-
Амортизация форм	A <sub>9</sub>	-	-
Амортизация производственного оборудования и транспорта цеха	A <sub>6</sub>	-	-
Текущий ремонт форм	P <sub>9</sub>	50% от амортизации	-
Текущий ремонт производственного оборудования и транспорта цеха	P <sub>6</sub>	50% от амортизации	-
Содержание оборудования и зданий	3 <sup>**</sup> <sub>13</sub>	2% от сметной стоимости	-
Прочие расходы	3 <sup>**</sup> <sub>3</sub>	30% от предыдущих статей	-

Определение приведенных затрат при расчете себестоимости изделий по укрупненным показателям показано в табл.5.

Определение годового экономического эффекта и выбор наивыгоднейшего варианта

2.19. Расчет годового экономического эффекта от применения сопоставимых вариантов при выпуске одной и той же продукции рекомендуется производить по формуле

$$\mathcal{E} = (z_1 - z_2) \Pi_{\text{уч}}, \quad (7)$$

где  $\mathcal{E}$  – годовой экономический эффект, руб.;

$z_1$  и  $z_2$  – приведенные затраты единицы продукции для сопоставимых вариантов.

2.20. Расчет годового экономического эффекта от использования установки, дающей продукцию с улучшенными качественными характеристиками, рекомендуется производить по "Методике (основным положениям) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений". М., 1977

2.21. При выборе наиболее выгодного из сравниваемых вариантов тепловой обработки необходимо каждый из них поставить в оптимальные условия, которыми в рассматриваемом конкретном случае являются: оптимальная загрузка камер изделиями одинаковой номенклатуры, подача теплоносителя требуемых параметров и обеспечение ее регулировки, соответствие расчетной производительности установок производственной программе выпуска изделий и др.

2.22. При выборе способа тепловой обработки следует обеспечивать важное условие сопоставимости – обеспечение одинакового качества обрабатываемых изделий. За основу при этом следует принимать нормативные показатели, предъявляемые к изделиям, прошедшим тепловую обработку.

2.23. Если при сопоставлении нового способа можно получить изделия с качественными показателями выше нормируемых, то предпочтение новому способу следует отдавать лишь при условии равенства экономического критерия расчетных затрат.

Если варианты с худшими качественными показателями, но удовлетворяющие нормативным требованиям, обходятся дешевле, а расчетные обоснования и экспертные оценки не подтверждают целесообразность получения более высоких качественных показателей, то предпочтение следует отдавать способу с лучшими экономическими показателями.

2.24. Экономическое сопоставление вариантов обеспечивается лишь при обработке изделий одинаковой номенклатуры.

туры, одних и тех же материалах, идущих на изготовление железобетонных изделий, одной марки бетона, так как составляющие затрат на тепловую обработку находятся в непосредственной зависимости от перечисленных выше факторов.

### 3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Определение приведенных затрат на производство керамзитобетонных наружных стеновых панелей при полном расчете себестоимости изделий

В качестве примера сопоставления экономической эффективности с учетом полной себестоимости изделий приводится расчет приведенных затрат на производство керамзитобетонных наружных стеновых панелей при тепловой обработке изделий в четырех видах тепловых установок: туннельной и ямной пропарочных камерах, электромагнитной установке (ЭМУ), разработанной ИТМО АН БССР и электродиакционной камере с теплоизолирующими поверхностями (КЭИ), разработанной Белорусским политехническим институтом совместно с Минским ДСК-1. При этом в качестве основного варианта рассматривается туннельная пропарочная камера, действующая на ЭПД-2 Минского производственного объединения индустриального домостроения, в качестве исходных данных которой берутся как амортизационные отчисления на оборудование, затраты на текущий ремонт, заработная плата вспомогательных рабочих и цехового персонала, так и общезаводские расходы распределенные на все прочие варианты.

Остальные исходные данные для расчетов приведенных затрат по аботрагированным туннельным и ямным пропарочным камерам ЭМУ и КЭИ приводятся в табл.3.

## Исходные данные к расчету

Таблица 3

Показатели	Единицы измерения	Тоннельная камера ЭКПД-2	Расчетные тепловые установки			
			тоннельная	ямная	ЭМУ	КЭИ
Расчетная годовая производительность	тыс.м <sup>3</sup>	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/м <sup>3</sup>	10	10	10	10+82	10+82+32,7
Удельный расход пара	кг/м <sup>3</sup>	700	150	180	-	-
Стоимость электроэнергии	руб./кВт·ч	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Стоимость пара	руб./т	3,5	3,5	3,5	-	-
Количество форм	шт.	53	53	52	45	38
Объем камеры	м <sup>3</sup>	512	512	442	488,4	380,4
Производственная площадь, занимаемая линией	м <sup>2</sup>	96,6x12,4	96,6x12,4	96,6x12,4	96,6x12,4	96,6x12,4
Стоимость 1 м <sup>3</sup> камер по внутреннему обмеру	руб.	-	130	70	200	230
Вес форм	т	4	4	4	4	4
Стоимость 1 т форм	руб.	650	650	650	650	650
Стоимость 1 м <sup>2</sup> производственной площади	руб.	147	110	110	110	110
Производственная площадь, занимаемая камерами	м <sup>2</sup>	-	-	450	216	216

## Продолжение табл. 3

Показатели	Единицы измерения	Тоннельная камера ЭКПД-2	Расчетные тепловые установки			
			тоннельная	ямная	ЭМУ	КЭИ
Нормы амортизационных отчислений	%					
формы-вагонетки		17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
камеры тепловые		8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
здания		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Остальные исходные данные принимаются согласно заводским.

Определение приведенных затрат с полным расчетом себестоимости изделий

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	По данным заво- да, тонн/чел/заяз- ка мера ЗКПД-2	Расчетные тепловые установки				Пояснения к расче- ту затрат	
		Гониельная камера	Камная камера	ЭМУ	КЭИ		
П р и м е ч а							
Основные и вспомо- гательные матери- алы	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	Учитывается расход материалов по нормам и отпускная цена
Тепловая энергия на технологичес- кие нужды (пар)	<u>62,400</u> 1,95	<u>16,800</u> 0,525	<u>20,160</u> 0,63	-	-	-	Расход учитывается по нормам и стои- мость по прейсу- ранту на тепловую энергию
Электрическая энергия на техно- логические нужды	<u>8,000</u> 0,25	<u>8,000</u> 0,25	<u>8,000</u> 0,25	<u>73,600</u> 2,30	<u>99,340</u> 3,12	<u>99,340</u> 3,12	Расход учитывается по счетчику, стои- мость - по прейсу- ранту
Основная заработ- ная плата произ- водственных рабо- чих	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	Основная заработная плата производствен- ных рабочих рассчи- тывается по коллек- тивной сдельной оплате труда

Продолжение табл. 4

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	По данным заво- да, гоннельная камера ЗКПД-2-	Расчетные тепловые установки				Пояснения к расче- ту затрат
		гоннельная камера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
Дополнительная зарплата затра	29,158 0,91	29,158 0,91	29,158 0,91	29,158 0,91	29,158 0,91	8% от основной за- работной платы
Огчисление на сострах	3,936 0,123	3,936 0,123	3,936 0,123	3,936 0,123	3,936 0,123	3% от основной и дополнительной за- работной платы
Итого:	1165100 36,413	1119500 34,985	1123060 35,09	1168300 36,51	11194600 37,33	
Косвенные затраты						
I. Цеховые расходы						
Зарплата цехового персо- нала	15,309 0,48	15,309 0,48	15,309 0,48	15,309 0,48	15,309 0,48	Согласно штатному расписанию
Содержание зда- ний и сооружений: отопление цехов	0,887 0,028	0,887 0,028	1,215 0,038	1,250 0,039	1,177 0,037	Кубатура здания - норма расхода пары пена
содержание цеха в чистоте	2,270 0,071	2,270 0,071	3,111 0,097	3,199 0,099	3,013 0,094	Материальная стоимость

Продолжение табл. 4

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	По данным завода, точечная ха- рактеристика камеры ЗИЦ-2	Расчетные тепловые установки				Пояснения к расче- ту затрат
		точечная камера	ямная камера	ЭМУ	КСИ	
Амортизация зда- ний и сооружений	5,582 0,174	8,753 0,274	7,114 0,222	11,937 0,373	11,275 0,352	Согласно норм амор- тизационных отчисле- ний на полное восста- новление и капиталь- ный ремонт
Текущий ремонт зданий и соору- жений	0,893 0,028	0,893 0,028	1,138 0,036	1,909 0,16	1,804 0,056	Заработка платы ОКСа с начислениями, материалы стоимость
Расходы по охра- не труда и про- тивопожарной технике (зарпла- та инженера по технике безопасности, специали- стие, мыло, спец- одежда и т.д.)	11,057 0,35	11,057 0,35	11,057 0,35	11,057 0,35	11,057 0,35	По нормативам берет- ся расход материалов и рассчитывается от числа рабочих и сто- имости за каждый вид
Итого:	35,998 1,130	39,169 1,230	38,944 1,220	44,661 1,400	43,635 1,37	

## Продолжение табл. 4

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	По данным завода, тон- нельная ка- мера ЭКП-2	Расчетные тепловые установки				Пояснения к расче- ту затрат
		тоннельная камера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
<b>2. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования</b>						
Заработка плата вспомогательных рабочих, занятых ослуживанием оборудования	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	Согласно штатному расписанию
Амортизация форм	<u>24,253</u> 0,76	<u>24,253</u> 0,76	<u>23,795</u> 0,74	<u>20,592</u> 0,64	<u>17,389</u> 0,54	Согласно нормам амор- тизационных отчисле- ний
Амортизация оборо- дования	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	Согласно нормам амор- тизационных отчисле- ний
Текущий ремонт оборудования	<u>14,904</u> 0,47	<u>14,904</u> 0,47	<u>14,904</u> 0,47	<u>14,904</u> 0,47	<u>14,904</u> 0,47	По расчету ШРР
Итого:	<u>135,021</u> 4,226	<u>135,021</u> 4,226	<u>134,563</u> 4,206	<u>131,360</u> 4,106	<u>128,157</u> 4,006	
<b>3. Общезаводские расходы</b>						
Заработка плата рабочников заво- доуправления	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	Согласно штатному расписанию
Охрана труда и противопожарная техника	<u>1,421</u> 0,04	<u>1,421</u> 0,04	<u>1,421</u> 0,04	<u>1,421</u> 0,04	<u>1,421</u> 0,04	Зарплате на содержание сторожевой смены и расходы по охране труда включенные затраты на материалы, спондеклы

Продолжение табл. 4

32

Статьи затрат, руб./м <sup>3</sup>	По данным завода, тон- нельная ка- мера ЭКИ-2	Расчетные тепловые установки				Пояснения к расче- ту затрат
		тоннельная камера	ямная камера	СМУ	КЭИ	
Командировки и разъезды	0,609 0,02	0,609 0,02	0,609 0,02	0,609 0,02	0,609 0,02	По расчету руково- дителей данного предприятия
Амортизация основ- ных средств (обо- рудования, зданий и сооружений)	9,921 0,31	9,921 0,31	9,921 0,31	9,921 0,31	9,921 0,31	Согласно нормам амортизационных отчислений
Содержание и те- кущий ремонт зда- ний и сооружений общезаводского назначения	1,928 0,06	1,928 0,06	1,928 0,06	1,928 0,06	1,928 0,06	По расчету НИР
Прочие отчисления (на содержание вы- шестоящих органи- заций, содержание прочего общехозяй- ственного персона- ла: цех комплекса- ции, ОТК, КБ и т.д.)	19,153 0,599	19,153 0,599	19,153 0,599	19,153 0,599	19,153 0,599	
Итого:	51,806 1,616	51,806 1,616	51,806 1,616	51,806 1,616	51,806 1,616	
Всего по первой ступени сравнения	1387,935 43,38	1345,800 47,057	1348,260 42,132	1396,200 43,632	1418,300 44,320	

Продолжение табл. 4

Статьи затрат, тыс. руб. тыс. руб./м <sup>3</sup>	По данным заво- да, тоннельная камера ЗКПД-2	Расчетные тепловые установки			Пояснения к расче- ту затрат
		тоннельная камера	ямная камера	ЭМУ	
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я					
Капитальные вло- жения в формы	<u>137,800</u>	<u>137,800</u>	<u>135,200</u>	<u>117,000</u>	<u>98,800</u>
	4,31	4,31	4,23	3,66	3,09
Оборудование	<u>380,795</u>	<u>380,795</u>	<u>380,795</u>	<u>380,795</u>	<u>380,795</u>
	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Здания и соору- жения	<u>176,959</u>	<u>198,230</u>	<u>214,070</u>	<u>253,110</u>	<u>245,212</u>
	5,52	6,19	6,69	7,91	7,66
Итого:	<u>695,580</u>	<u>716,830</u>	<u>730,070</u>	<u>750,910</u>	<u>724,830</u>
	21,737	22,4	22,82	23,466	22,65
Всего по второй ступени сравнения		49,745	44,870	46,448	47,038
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в смежные отрасли					
Капитальные вло- жения в металлур- гическую и метал- лообрабатывающую промышленность для учета эффекта уменьшения числа форм	<u>63,600</u>	<u>63,600</u>	<u>62,400</u>	<u>54,000</u>	<u>45,000</u>
	1,99	1,99	1,95	1,69	1,43

Продолжение табл. 4

34	Статки затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	По данным за- вода, тоннель- ная камера ЭКП-2	Расчетные тепловые установки			Пояснения к расче- ту затрат
			тоннельная камера	ямная камера	ЭМУ	
Всего по третьей ступени сравнения						
Приведенные за- траты $C + E_n \sum K + E_n \sum (K_{en} B)_i$	1479,400 46,23	1439,500 49,985	1443,300 45,104	1492,800 46,651	1510,700 47,21	
Нормативный коэф- фициент эффектив- ности $E_n$	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	

Примечания: 1. Расчет по четвертой ступени сравнения не производился, так как все изделия удовлетворяют ТУ.

2. К расчету затрат на содержание зданий и сооружений. При замене видов камер меняется площадь и кубатура здания, в результате чего изменяются расходы на отопление и содержание пека в чистоте.

3. К расчету затрат на амортизацию зданий и сооружений принято:  
производственная площадь, занимаемая технологической линией 96,6x12,4 (м<sup>2</sup>);  
стоимость 1 м<sup>2</sup> производственной площади - 710 руб.

Норма амортизационных отчислений: для зданий - 2,4 %;

для спецсооружений - 3,4 %;

Объемы камер:

ямной - 442 м<sup>3</sup>;

ЭМУ - 488,4 м<sup>3</sup>;

КЭИ - 390,4 м<sup>3</sup>;

тоннельной - 512 м<sup>3</sup>.

Стоимость 1 м<sup>3</sup> камеры по внутреннему обмеру с учетом автоматики, КИИ Т.Д.:  
тоннельной - 130 руб.;  
ямной - 70 руб.;  
ЭМУ - 200 руб.;  
КЭИ - 230 руб.

Дополнительные площади, занимаемые пропарочными камерами:

ямной - 450 м<sup>2</sup>;  
ЭМУ - 216 м<sup>2</sup>;  
НЭМ - 216 м<sup>2</sup>.

Сумма амортизационных отчислений составляет:

для тоннельной камеры:  $110 \times 96,6 \times 12,4 \times 0,024 + 130 \times 512 \times 0,084 = 8753$  руб.

$$110 \times 96,6 \times 12,4 \times 0,024 + 110 \times 450 \times 0,024 + 70 \times 442 \times 0,084 = 7114 \text{ руб.}$$

110x96.6x12.4x<sup>1</sup>10x0.024+110x216x0.024+200x488.4x0.084=17937 mm<sup>2</sup>

$$110x96.6x12.4x0.024+110x216x0.024+230x390.4x0.084 = 11225 \text{ кв.м}$$

Стокмость 1 т форм - 650 руб.

Норма амортизации для форм-вагонеток = 17,6 %.

Масса формы - 4 т.

Сумма амортизационных отчислений на формы-вагоныетки для камар:

$$\text{общий} = 650 \times 53 \times 4 \times 0,176 = 24253 \text{ руб.}$$

ячной - 650x52x4x0,176 = 23795 руб.

ЭМУ - 650x45x4x0,76 = 20592 руб.

ИТОГО - 650x35x4x0,1% = 17389 руб.

Остальные статьи не изменяются и остаются такими, как на данном заводе.

#### 4. К расчету амортизации формы принято:

для тоннельной - 53 шт.; для ЭМУ - 45 шт.;  
для ямной - 52 шт.; для БЭИ - 38 шт.

Таблица 5  
Определение приведенных затрат\* по укрупненным показателям

Статья затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	Расчетные тепловые установки					Пояснения к рас- чету затрат
	тоннельная камера ЭКП-2	тоннель- ная ка- мера	ямная камера	ЭМУ	КЕИ	
П р и м е р						
Основные и вспомога- тельные материалы	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	<u>697,280</u> 21,79	Учитываются рас- ход материалов по нормам и отпуск- ная цена
Тепловая энергия на технологические нуж- ды (пар)	<u>62,400</u> 1,95	<u>16,800</u> 0,525	<u>20,160</u> 0,63	-	-	$q_{\text{т}}^{\text{пп}} \cdot \Pi_{\text{т}} \cdot \Pi_{\text{т}}$
Электрическая энер- гия и технологи- ческие нужды	<u>8,000</u> 0,25	<u>8,000</u> 0,25	<u>8,000</u> 0,25	<u>73,600</u> 2,30	<u>99,840</u> 3,12	$q_{\text{э}}^{\text{пп}} \cdot \Pi_{\text{т}} \cdot \Pi_{\text{т}}$
Основная заработная плата производствен- ных рабочих	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	<u>364,480</u> II,39	Рассчитывается по коллективно-согла- шной оплате труда
Дополнительная за- работная плата	<u>29,158</u> 0,91	<u>29,158</u> 0,91	<u>29,158</u> 0,91	<u>29,158</u> 0,91	<u>29,158</u> 0,91	Берется (в %) к основной зарпла- те, т.е. 8%
Отчисления на со- страж	<u>3,936</u> 0,123	<u>3,936</u> 0,123	<u>3,936</u> 0,123	<u>3,936</u> 0,123	<u>3,936</u> 0,123	Берется (в %) к основной и допол- нительной зарпла- те, т.е. 6,1%

## Продолжение табл. 5

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	Расчетные тепловые установки					Пояснения к рас- чету затрат
	тоннельная камера ЭКП-2	тоннель- ная ка- мера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
К о с в е н н ы е з а т р а т ы						
<b>I. Цеховые расходы</b>						
Заработка плата цехового персонала	<u>15,309</u> 0,48	<u>15,309</u> 0,48	<u>15,309</u> 0,48	<u>15,309</u> 0,48	<u>15,309</u> 0,48	Согласно штатно- му расписанию
Содержание зданий и сооружений	<u>3,522</u> 0,11	<u>3,964</u> 0,124	<u>4,281</u> 0,134	<u>5,577</u> 0,174	<u>5,419</u> 0,169	2% от сметной стоимости
Амортизация зданий и сооружений	<u>9,843</u> 0,308	<u>10,903</u> 0,341	<u>11,774</u> 0,367	<u>13,921</u> 0,435	<u>13,487</u> 0,42	5,5% от сметной стоимости
Текущий ремонт	<u>4,922</u> 0,154	<u>5,451</u> 0,17	<u>5,887</u> 0,184	<u>6,960</u> 0,218	<u>6,743</u> 0,211	50% от амортиза- ции
Расходы по охране труда и противо- пожарной технике	<u>9,1140</u> 0,285	<u>9,1140</u> 0,285	<u>9,1140</u> 0,285	<u>9,1140</u> 0,285	<u>9,1140</u> 0,285	2,5% от фонда зарплаты всех рабочих
Прочие расходы	<u>4,278</u> 0,134	<u>4,480</u> 0,14	<u>4,640</u> 0,145	<u>5,088</u> 0,159	<u>5,024</u> 0,157	10% от суммы предыдущих затрат
<b>Итого:</b>	<b><u>46,944</u></b> <b>1,467</b>	<b><u>49,280</u></b> <b>1,54</b>	<b><u>51,040</u></b> <b>1,595</b>	<b><u>56,600</u></b> <b>1,75</b>	<b><u>55,040</u></b> <b>1,72</b>	

Продолжение табл. 5

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	Расчетные тепловые установки					Пояснения к рас- чету затрат
	тоннельная камера ЭПД-2	тоннель- ная ка- мера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
<b>2. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования</b>						
Зарплата вспомогатель- ных рабочих, занятых обслуживанием оборо- дования	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	<u>38,354</u> 1,199	По расчету повре- менно-премиаль- ной системы
Вспомогательные мате- риали	<u>19,177</u> 0,599	<u>19,177</u> 0,599	<u>19,177</u> 0,599	<u>19,177</u> 0,599	<u>19,177</u> 0,599	50% от зарплаты вспомогательных рабочих
Амортизация форм	<u>24,253</u> 0,76	<u>24,253</u> 0,76	<u>23,795</u> 0,74	<u>20,592</u> 0,64	<u>17,389</u> 0,54	Согласно норм амортизационных отчислений
Амортизация оборо- дования	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	<u>57,510</u> 1,797	—
Текущий ремонт форм	<u>12,126</u> 0,379	<u>12,126</u> 0,379	<u>11,897</u> 0,372	<u>10,296</u> 0,322	<u>8,694</u> 0,272	50% от амортиза- ции
Текущий ремонт обо- рудования	<u>28,758</u> 0,899	<u>28,758</u> 0,899	<u>28,758</u> 0,899	<u>28,758</u> 0,899	<u>28,758</u> 0,899	—
Возмещение износа ма- лоценного и быстроиз- нашивавшегося инжен- таря	<u>2,160</u> 0,068	<u>2,160</u> 0,068	<u>2,160</u> 0,068	<u>2,160</u> 0,068	<u>2,160</u> 0,068	120 руб. на каж- дого рабочего
Прочие расходы	<u>18,240</u> 0,57	<u>18,240</u> 0,57	<u>18,176</u> 0,568	<u>17,664</u> 0,552	<u>17,184</u> 0,537	10% от суммы пре- дыдущих статей затрат

Продолжение табл. 5

Статьи затрат, тыс. руб. руб./м <sup>3</sup>	Расчетные тепловые установки					Пояснения к рас- чету затрат
	тоннельная камера ЗКПД-2	тоннель- ная ка- мера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
Итого:	<u>200,670</u> 6,271	<u>200,670</u> 6,271	<u>199,740</u> 6,242	<u>194,430</u> 6,076	<u>189,150</u> 5,911	
3. Общезаводские расходы						
Зарплата работников заводоуправления	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	<u>18,774</u> 0,587	На основе штат- ного расписания
Охрана труда и пожар- вопожарная техника	<u>9,114</u> 0,285	<u>9,114</u> 0,285	<u>9,114</u> 0,285	<u>9,114</u> 0,285	<u>9,114</u> 0,285	2,5% от зарплаты рабочих
Командировки и разъ- езды	<u>1,040</u> 0,033	<u>1,040</u> 0,033	<u>1,040</u> 0,033	<u>1,040</u> 0,033	<u>1,040</u> 0,033	20 руо. на одно- го ИТР и служа- щего
Почтово-телеграфные расходы	<u>0,188</u> 0,005	<u>0,188</u> 0,005	<u>0,188</u> 0,005	<u>0,188</u> 0,005	<u>0,188</u> 0,005	1% от зарплаты
Амортизация зданий	<u>7,535</u> 0,235	<u>7,535</u> 0,235	<u>7,535</u> 0,235	<u>7,535</u> 0,235	<u>7,535</u> 0,235	5,5% от сметной стоимости
Текущий ремонт зда- ний	<u>3,767</u> 0,118	<u>3,767</u> 0,118	<u>3,767</u> 0,118	<u>3,767</u> 0,118	<u>3,767</u> 0,118	50% от суммы амортизации
Содержание зданий	<u>2,740</u> 0,086	<u>2,740</u> 0,086	<u>2,740</u> 0,086	<u>2,740</u> 0,086	<u>2,740</u> 0,086	2% от сметной стоимости

Продолжение табл. 5

Статьи затрат, тыс.рво. руо./м <sup>3</sup>	Расчетные тепловые установки					Пояснения к расчету затрат
	тоннельная камера ЭКП-2	тоннельная камера	ямная камера	ЭМУ	КЭИ	
Прочие расходы	12.800 0,4	12.800 0,4	12.800 0,4	12.800 0,4	12.800 0,4	30% от предыду- щих статей затрат
Итого:	56,000 1,75	56,000 1,75	56,000 1,75	56,000 1,75	56,000 1,75	
Всего:	1408,300 43,948	1408,700 44,021	1409,500 44.047	1474,800 46,086	1494,800 46,71	
Капитальные вложения						
В формы	137,800 4,31	137,800 4,31	135,200 4,23	117,000 3,66	98,800 3,09	
В оборудование	380,795 11,9	380,795 11,9	380,795 11,9	380,795 11,9	380,795 11,9	
В здания и сооруже- ния	176,959 5,52	196,230 6,19	214,070 6,69	253,100 7,91	245,212 7,66	
Итого:	695,580 21,737	716,830 22,4	730,070 22,82	750,910 23,466	724,830 22,65	
Расчет приведенных затрат						
Приведенные затраты С + Е <sub>н</sub> $\sum$ К	1489,800 46,556	1494,700 46,709	1497,100 46,785	1564,900 48,902	1581,400 49,429	
Нормативный коэффи- циент эффективности Е <sub>н</sub>	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	

## Приложение I

### УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРМООБРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Удельные расходы энергии на тепловую обработку изделий сборного железобетона могут быть рассчитаны или приняты по укрупненным показателям или по данным передового опыта предприятий страны. Наиболее точный расчет рекомендуется выполнять по тепловому балансу установки, дифференцированному по всем статьям теплообмена и теплопередачи [4], [2]. Расчет с укрупнением отдельных статей теплообмена приводится согласно [12], [13].

Ниже приведены значения удельных расходов энергии по укрупненным показателям (табл. I-3 и рисунок).

Т а б л и ц а I

Примерные расходы пара на 1 м<sup>3</sup> бетона для тепловой обработки изделий (пропаривание в ямных камерах при температуре изотермического прогрева 80°C), [14]

Наименование изделий	Расход пара, кг/м <sup>3</sup>
<b>Из тяжелых бетонов</b>	
Плиты, настилы, панели перекрытий жилых домов	
плоские	200
ребристые	230
многопустотные	280
Стеновые панели промышленных зданий и внутренних стен жилых домов	200
Слоистые панели наружных стен без проемов	300
то же с проемами	420
Плиты покрытий жилых домов	230
Ребристые плиты покрытий промышленных зданий, ленточные площадки всех видов	300
Колонны всех видов и назначений, прогони, ригели, перемычки	200
Фундаментные блоки	260

Продолжение табл. I

Наименование изделий	Расход пара, кг/м <sup>3</sup>
Шпалы из легких бетонов	380
Плиты покрытий и сплошные стеновые панели жилых домов	125
Стеновые панели промышленных зданий и панели жилых домов с проемами, панели внутренних стен и стекловые блоки	150
Совмещенные плиты покрытий	200

Примечания: 1. При пропаривании изделий в камерах другого типа к расходу пара в ямных камерах вводятся поправочные коэффициенты для вертикальных камер - 0,8; для щелевых на обычных конвейерах - 1,0; для щелевых камер при оокрашенном режиме на двухъярусных ставах и для термоформ, установленных в пакетах - 1,25.

2. При пропаривании в кассетах расход пары принимается: для сплошных плоских панелей и лестничных маршей - 250 кг/м<sup>3</sup>; лестничных площадок - 300 кг/м<sup>3</sup>.

3. При пропаривании напорных труб пуском пары внутрь трубы расход пары принимается:  
при диаметре трубы

500 мм	500	кг/м <sup>3</sup>
700-1000	460	кг/м <sup>3</sup>
1200	425	кг/м <sup>3</sup>

Таблица 2

Расчетные удельные расходы на тепловую обработку изделий, тыс.ккал/м<sup>3</sup> [14]

№ п/п	Группы изделий	Пределы значений из практики расчетов по заводам Минпромстрой СССР	Средняя величина
1.	Пустотные изделия	57-78	70
2.	Длинномерные изделия в изолированных термоформах	70-145	120


Продолжение табл. 2

№ п/п	Группы изделий	Предельные значе- ний из практи- ки расчетов по заводам Минпромстроя СССР	Средняя величина
3.	Сплошные плиты	I22-I65	140
4.	Изделия крупнопанельного домостроения (полный комп- лекст на 1 дом)	II7-II9	150
5.	Массивные изделия, фунда- менты, башмаки	-	200
6.	Ребристые плиты	I93-I75	230
7.	Длинномерные изделия с инди- видуальными формами в пропа- рочных камерах	179-299	240
8.	Объемные изделия, трубы, кольца, блок-комнаты, сан- технические блоки	215-284	250
9.	Фермы	365-410	400

Таблица 3

Ориентировочный удельный расход пара и электро-  
энергии при различных способах тепловой обработ-  
ки керамзито-бетонных стеновых панелей толщиной  
30-35 см для получения 60-70%  $R_{28}$  в суточном  
возрасте [5]

Паропрогрев, кг/м <sup>3</sup>		Электротепловая обработка кВт.ч/м <sup>3</sup>					
В ямных камерах	В камерах не- прерывного действия верти- кально- го типа	В фор- мах	Электроразо- грев смеси		В ка- мерах с эле- ктри- ческим нагре- ванием		В ин- дукци- онной луче- вой ка- мере
			с пас- сивны- ми термо- сом	с ак- тивны- ми термо- сом	с эле- ктри- ческим нагре- ванием		
250	150	400	40	30	50	80	70

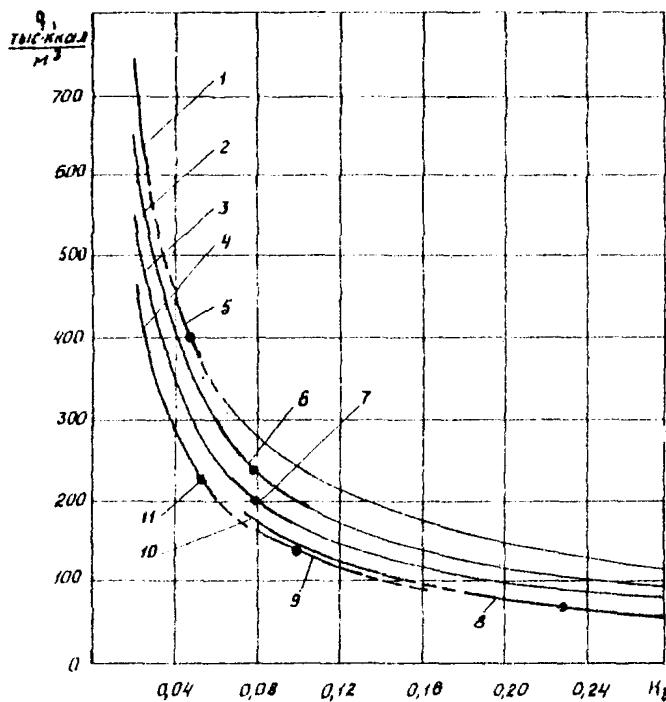

Зависимость удельного расхода тепла  $q$  от коэффициента загрузки пропарочных камер при различных модулях поверхности камер. [14]

а) для всех видов изделий в зависимости от величины  $M_B$  камер

1 -  $M_B = 2,8 - 3,5$ ; ( $q = 46 \cdot K_B^{-0,708}$ );

2 -  $M_B = 2,06 - 2,7$ ; ( $q = 35,4 \cdot K_B^{-0,745}$ );

3 -  $M_B = 1,76 - 2,05$ ; ( $q = 32 \cdot K_B^{-0,716}$ );

4 -  $M_B = 1,1 - 1,75$ ; ( $q = 22,5 \cdot K_B^{-0,781}$ );

б) для конкретных видов изделий

5 - трубы; 6 - колонны; 7 - фундаменты, подушки;

8 - пустотный пластик; 9 - сплошные плиты;

10 - изделия кирп. II - ребристые плиты

## Приложение 2

### ДВУХСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, [7]

Двухставочный тариф состоит из основной и дополнительной ставки. Основная ставка предусматривает годовую плату в рублях и копейках за один киловатт ( $кВт$ ) заявленной потребителем мощности, участвующей в максимуме энергосистемы.

По этой тарифной ставке взимается плата с промышленных и приравненных к ним предприятий с годовым максимумом не ниже 500 кВт.

Под заявленной мощностью имеется в виду наибольшая получасовая мощность в кВт, отпускаемая потребителям в часы суточного максимума нагрузки энергосистемы. Заявленная мощность фиксируется (по кварталам) в договоре и периодически контролируется энергоснабжающей организацией по показаниям приборов учета определяющей нагрузки потребителей в часы максимума нагрузки энергосистемы.

Часы максимума нагрузки энергосистемы устанавливаются энергоснабжающей организацией по кварталам в соответствии с режимом нагрузки энергосистемы и фиксируются в договоре с потребителем. Сумма основной годовой платы также устанавливается в договоре по кварталам, исходя из зафиксированной в договоре нагрузки потребителей по кварталам.

Основная плата за киловольт-ампер ( $кВт\cdotА$ ) оплачиваемой присоединенной мощности применяется к потребителям с максимумом нагрузки:

- а) менее 500 кВт и присоединенной оплачиваемой мощности не ниже 100  $кВт\cdotА$ ;
- б) менее 500 кВт, не имеющим приборов учета максимума нагрузки, до установки необходимых измерительных приборов.

Дополнительная ставка двухставочного тарифа предусматривает плату за киловатт-часы ( $кВт\cdotч$ ) активной электроэнергии, учтенной счетчиком.

Энергосистемы, которые по состоянию своего топливо-

но-энергетического баланса и водных ресурсов, а также в целях использования мощностей в часы минимальных нагрузок, заинтересованы в повышении внепикового, главным образом, ночного электропотребления, имеют право (по решению Министерства энергетики и электрификации СССР) дифференцировать указанные в прейскуранте тарифы по периодам (зонам) суток (наибольшие тарифы в пиковые часы, наименьшие — в ночные часы).

Примешанные и приравненные к ним потребители, рассчитывающиеся за электроэнергию по двухставочному тарифу, получают скидки или выплачивают надбавки к тарифу как с основной, так и дополнительной платы по прилагаемой шкале скидок и надбавок за косинус  $\Phi$ .

Таблица I  
Шкала скидок с тарифа на электроэнергию и надбавок к тарифу на электроэнергию за коэффициент мощности электроустановок (косинус  $\Phi$ )

Величина средневзвешенного коэффициента мощности (за I месяц)	Размер скидки с тарифа на электроэнергию, %	Размер надбавки, %
1,00	6,0	-
0,99-0,95	6,0	-
0,94	4,0	-
0,93	2,0	-
0,921	0,2	-
0,92-0,90	-	-
0,89	-	1,5
0,89	-	2,0
0,87	-	2,5
0,86	-	3,0
0,85	-	3,5
0,84	-	4,0
0,83	-	4,5
0,82	-	5,0
0,81	-	5,5
0,80	-	7,0
0,78	-	10,0
0,72	-	19,0
0,68	-	31,0
0,65	-	40,0
0,62	-	49,0
0,55	-	58,0
0,50	-	70,0
		85,0

Таблица 2

Прейскурантная пена электрической и тепловой энергии  
(по данным прейскуранта № 09-01, 1968 г.)

Наименование энергосистем	Стоимость электро- энергии по счетчику, коп./кВт·ч	Стоимость заявлен- ного ки- ловатта. руб./кВт	Поведенная стоимость заяв- ленного кило- ватта при чис- ле часов ис- пользования 50% коп./кВт·ч	Стоимость 1 Гкал, <sup>п</sup> полученной от электро- гата С <sup>п</sup> 1 Гкал, С <sup>п</sup> руб./Гкал <sup>п</sup>	Стоимость 1 Гкал в паре до 7 от электро- гата С <sup>п</sup> руб./Гкал <sup>п</sup>	Отношение С <sup>п</sup> /С <sup>п</sup>
Энергосистемы, подчиненные непосредственно Минэнерго СССР						
Главцентрэнерго						
I. Горэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	3,55	4,4
2. Иванэнерго	0,82	53,00	1,0	17,4	6,02	2,9
3. Калининэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	4,77	3,3
4. Костромаэнерго	1,45	66,30	1,5	25,4	5,56	4,6
5. Куйбышевэнерго	0,72	33,80	0,8	13,0	4,54	2,9
6. Мордовэнерго	0,82	53,00	1,2	17,4	4,56	3,8
7. Мосэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	4,62	3,4
8. Орелэнерго	0,95	64,90	1,4	20,2	5,74	3,1
9. Пензазэнерго	0,80	43,10	2,0	15,6	5,08	3,5
10. Саратовэнерго	0,72	33,80	0,8	13,0	3,68	3,5
II. Тамбовэнерго	1,49	51,80	1,2	23,2	5,60	4,2
12. Татэнерго	0,72	33,80	0,8	13,0	5,40	2,4
13. Тулэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	4,76	3,3
14. Ульяновскэнерго	0,82	53,00	1,2	17,4	5,86	3,0
15. Чувашэнерго	0,95	64,90	1,4	20,2	4,56	4,4
16. Ярэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	4,94	3,2

Продолжение табл. 2

№	Наименование энергосистем	Стоимость электроэнергии по счетчику, коп./кВт·ч	Стоимость заявленного киловатта, руб./кВт	Приведенная стоимость заявленного киловатта при числе часов использования 50%, коп./кВт·ч	Стоимость 1 Гкал, полученной от электросистемы	Стоимость 1 Гкал в паре до 7 ага си, руб./Гкал <sup>2</sup>	Отношение С <sup>3</sup> /С <sup>2</sup>
Гланжэнерго							
17.Белгородэнерго	1,09	53,20	1,2	19,7	7,28	2,7	
18.Волгоградэнерго	0,72	33,80	0,8	13,0	3,38	3,8	
19.Воронежэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	3,96	4,0	
20.Грозэнерго	0,72	33,80	0,8	13,0	2,86	4,5	
21.Дачэнерго	0,88	52,00	1,2	17,9	4,52	4,0	
22.Краснодарэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	2,67	5,8	
23.Курскэнерго	0,80	43,10	1,2	15,6	4,50	3,5	
24.Липецкэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	6,25	2,5	
25.Ростовэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	4,35	3,6	
26.Севкавказэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	-	-	
27.Ставропольэнерго	0,80	43,10	1,0	15,6	2,75	5,7	
Главвоостокэнерго							
28.Амурэнерго	1,45	66,30	1,5	25,4	2,83	9,0	
29.Барнаулэнерго	0,64	55,90	1,2	15,9	3,16	5,0	
30.Бурятэнерго	1,72	95,20	2,1	33,0	4,58	7,2	
31.Дальэнерго	0,95	64,90	1,4	20,2	8,00	2,5	
32.Иркутскэнерго	0,19	28,40	0,6	6,8	2,29	3,0	
33.Красноярскэнерго	0,19	28,40	0,6	6,8	1,79	3,8	
34.Кузбассэнерго	0,42	36,90	0,82	10,7	2,46	4,3	
35.Новосибирскэнерго	0,42	36,90	0,82	10,7	3,00	3,6	
36.Омскэнерго	0,42	36,90	0,82	10,7	3,62	3,0	
37.Сахалинэнерго	9,3	-	-	-	13,05	-	
38.Томскэнерго	1,06	53,20	1,2	19,7	3,93	5,0	

Продолжение табл. 2

Наименование энергосистем	Стоимость электроэнергии по счетчику, коп./кВт·ч	Стоимость заявленного киловатта, руб./кВт	Приведенная стоимость заявленного киловатта при числе часов использования 50%, коп./кВт·ч	Стоимость 1 Гкал, полученной от электроэнергии 1 Гкал, руб./ккал	Стоимость 1 Гкал в паре до 7 Гкал, руб./Гкал	Отношение $C^3/C^1$
39.Хабаровскэнерго	0,95	64,90	1,4	20,2	3,82	5,3
40.Читаэнерго	1,78	113,90	2,5	37,1	4,14	9,0
41.Якутскэнерго	5,5	-	-	-	6,35	-
42.Камчатскэнерго	9,3	-	-	-	7,90	-
Главуралэнерго						
43.Башкирэнерго	0,68	34,90	0,78	12,5	3,75	3,2
44.Кировэнерго	0,8	43,10	0,96	15,1	4,3	3,5
45.Оренбургэнерго	0,8	43,10	0,96	15,1	3,455	4,4
46.Пермъэнерго	0,68	34,90	0,78	12,5	4,41	2,8
47.Свердловскэнерго	0,68	34,90	0,78	42,5	3,165	4,0
48.Удмуртэнерго	1,08	53,20	1,18	19,4	5,47	3,5
49.Челябэнерго	0,67	34,90	0,78	12,5	3,5	3,6
50.Архэнерго	0,95	64,90	-	-	-	-
51.Брянскэнерго	0,95	64,90	1,44	20,6	5,19	4,0
52.Калининградэнерго	1,72	93,20	2,42	33,0	6,66	5,0
53.Карелэнерго	0,72	33,80	0,75	12,6	7,19	1,8
54.Колэнерго	0,72	33,80	0,75	12,6	9,63	1,3
55.Комиэнерго	1,49	51,80	1,15	22,7	4,81	4,7
56.Ленэнерго	0,8	43,10	0,96	15,1	5,86	2,6
57.Смоленскэнерго	1,49	51,80	1,15	22,7	6,8	3,3
Энергосистемы, подчиненные непосредственно Министерству энергетики и электрификации УССР						
58.Винницазэнерго	1,45	66,50	1,47	25,1	4,965	5,1

Продолжение табл. 2

Название энергосистем	Стоимость электроэнергии по счетчику, коп./кВт·ч	Стоимость заявленного киловатта, руб./кВт	Приведенная стоимость заявленного киловатта при числе часов использования 50%, коп./кВт·ч	Стоимость 1 Гкал, полученной от электроэнергии 1 Гкал, СЭ, руб./ккал	Стоимость 1 Гкал в паре до 7 СП, руб./Гкал	Отношение СЭ/СП
59. Днепрэнерго	0,7	25,10	0,56	10,8	5,525	2,0
60. Донбассэнерго	0,7	25,10	0,56	10,8	3,63	3,0
61. Киевэнерго	0,8	43,10	0,96	15,1	4,41	3,4
62. Крымэнерго	1,08	53,20	1,48	19,4	4,98	3,9
63. Львовэнерго	0,8	43,10	0,96	15,1	4,04	3,7
64. Одессаэнерго	1,08	53,20	1,18	19,4	4,45	4,4
65. Харьковэнерго	0,7	25,10	0,56	10,8	4,475	2,4
66. Главное управление энергетики и электрификации при СМ Белорусской ССР	0,95	64-90	1,44	20,6	4,555	4,5
67. Министерство энергетики и электрификации Узбекской ССР	0,64	50-90	1,43	15,2	3,73	4,1
Энергосистемы, подчиненные непосредственно Министерству энергетики и электрификации Казахской ССР						
68. Алма-Атазэнерго	1,08	53,20	1,18	19,4	5,485	3,5
69. Алтайэнерго	0,42	36,90	0,82	10,7	3,245	3,3
70. Гурьевэнерго	1,12	95,20	2,12	33,0	4,3	7,7
71. Запказэнерго	1,08	53,20	1,18	19,4	4,93	3,9
72. Карагандаэнерго	0,64	50,90	1,13	15,2	3,64	4,2
73. Павлодарэнерго	0,42	36,90	0,82	10,7	2,42	4,4
74. Целинэнерго	1,08	53,20	1,18	19,4	4,18	4,6

Продолжение табл. 2

Наименование энергосистем	Стоимость электроэнергии по счетчику, коп./кВт·ч	Стоимость заявленного киловатта, руб./кВт	Приведенная стоимость заявленного киловатта при числе часов использования 50%, коп./кВт·ч.	Стоимость 1Гкал, полученной от электростата	Стоимость 1Гкал в паре до 7	Отношение С <sup>э</sup> /С <sup>п</sup>
75. Южказэнерго	0,72	33-80	0,75	12,6	5,11	2,5
Главные управления энергетики и электрификации при СМ союзных республик						
76. Грузинской ССР	1,08	53-20	1,18	19,4	6,3	3,1
77. Азербайджанской ССР	0,88	52-00	1,16	17,5	3,88	4,5
78. Литовской ССР	1,49	51-80	1,15	22,7	5,33	4,3
79. Молдавской ССР	1,08	52-20	1,18	19,4	6,23	3,1
80. Латвийской ССР	0,95	64-90	1,44	20,6	6,65	3,1
81. Киргизской ССР	1,08	53-20	1,18	19,4	6,455	3,0
82. Таджикской ССР	0,88	52-00	1,16	17,5	5,7	3,1
83. Армянской ССР	0,88	52-00	1,16	17,5	4,125	4,2
84. Туркменской ССР	1,12	95-20	2,12	33,0	5,45	6,0
85. Эстонской ССР	0,95	64-90	1,44	20,6	5,225	3,9

## НОРМЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ, [9]

Группы и виды основных фондов	Шт-р	Образ норма амортизационных отчислений	В том числе	
			на полное восстановление, %	на капитальный ремонт, %
Здания производственные и непроизводственные	100			
Здания многоэтажные (более двух этажей), за исключением многоэтажных зданий типа этажерок специального технологического назначения обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических пеков и других аналогичных производств; здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими полковечными покрытиями, с площадью пола свыше 5000 м <sup>2</sup>	1000	2,4	1,0	
Здания двухэтажные всех назначений, кроме деревянных всех видов; здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными металлическими и другими полковечными покрытиями, с площадью пола до 5000 м <sup>2</sup>	10001	2,6	1,2	1,4

## Предложение приложения 3

Группы и виды основных фондов	Шифр	Общая норма амортизационных отчислений	В том числе	
			на полное восстановление, %	на капитальный ремонт, %
Здания многоэтажные типа этажерок специального технологического назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических цехов и других аналогичных производств); здания одиозэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными металлическими и кирпичными колоннами и столбами с железобетонными, металлическими и другими перекрытиями и покрытиями	10002	3,1	1,7	1,4
Прочие сооружения				
Камеры твердения	20353	8,4	2,0	6,4
Среды заполнителей	20354	3,7	1,5	2,2
Машины и оборудование промышленности строительных материалов	44130	12,2	10,0	2,2
Автоклавы термовлажностной обработки				
Вертикальные кассетно-формовочные машины и кассетные установки, формовочное оборудование изделий объемно-блочного домостроения, оборудование для формования железобетонных труб, кантователи	44178	16,5 <sup>х</sup>	11,7	4,8
Прокатные станы для производства железобетонных, гипсобетонных и силикатобетонных изделий	44180	17,5 <sup>х</sup>	10,0	7,5

Группы и виды основных фондов	Шифр	Общая норма амортизационных отчислений	в том числе	
			на полное восстановление, %	на капитальный ремонт, %
Конвейеры фурмовочные, штанговые, природы широких и узких конвейеров, рольганги, производные, подъемники сникетели, толкатели цепные и компенсирующие, тележки с вакуумные, выхлоповоды, устройства для очистки из смеси форм	44I84	16,8 <sup>X</sup>	11,0	5,8
Поддоны фурм-вагонеток широкого и узкого конвейеров	44I86	15,4 <sup>XX</sup>	12,2	3,2
Фурмы металлические и бортовая оснастка	44I87	34,9	24,5	10,4
Воздушные ЛЭП напряжением от 0,4 до 20 кВт:				
на металлических или железобетонных опорах	30007	3,6	3,0	0,6
на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы	30008	5,7	4,0	1,7
на опорах из непропитанной древесины	30009	8,0	6,0	2,0

## Продолжение приложения 3

Группы и виды основных фондов	Номер	Основная норма амортизации основных отчислений	в том числе	
			на полное восстановление, %	из капитальный ремонт, %
Воздушные ЛЭП напряжением 35-220 кВт:				
на металлических и железобетонных опорах	30010	2,4	2,0	0,4
на деревянных опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы	30011	4,9	3,3	1,6
Воздушные ЛЭП напряжением 330 кВ, а выше на металлических и железобетонных опорах	30012	2,4	2,0	0,4
Кабельные ЛЭП со свинцовой оболочкой:				
напряжением до 10 кВ, проложенные в земле, в помещениях	30013	2,3	2,0	0,3
напряжением 6-10 кВ, проложенные под водой	30014	4,6	4,0	0,6
Кабельные ЛЭП напряжением до 10 кВ с алюминиевой оболочкой:				
проложенные в земле	30015	4,3	4,0	0,3
проложенные в помещениях	30016	2,3	2,0	0,3
Кабельные ЛЭП напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях	30017	5,3	5,0	0,3
Кабельные ЛЭП напряжением 20-35 кВ со свинцовой оболочкой:				
проложенные в земле, в помещениях	30018	3,4	3,0	0,4
проложенные под водой	30019	5,8	5,0	0,8

## Продолжение приложения 3

Группы и виды основных фондов	Шифр	Общая норма амортизационных отчислений	В том числе	
			на полное восстановление, %	на капитальный ремонт, %
Трубопроводы (межшахтные) общезаводского хозяйства технологические	30119	13,1	8,3	4,8
Трубопроводы тепловых сетей стальные, работающие в условиях непроходных тоннелей, с воздушным зазором (подвесная изоляция)	30121	4,8	4,0	0,8
Котельные установки, работающие на матозольном твердом топливе (A < 5% и S < 0,3% на 1000 ккал/кг)	40000	8,5	3,5	5,0 <sup>п</sup>
Вспомогательное силовое и тепломеханическое оборудование топливоподачи, насосы, емкости и оборудование химводочистки, бойлерные установки с насосами, мостовой зам машинного зала и прочее общестанционное силовое теплотехническое оборудование	40700	10,5	3,5	7,0
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства (электрооборудование открытых и закрытых устройств, выключатели, реаторы, шины, измерительные трансформаторы, изолаторы, силовые трансформаторы, распределительные шины и сборки со всей аппаратурой, преобразователи и другое оборудование)	40701	6,4	5,5	2,9
Краны мостовые	41723	8,4	5,5	2,9
Бетономешалки и растворомешалки передвижные	42001	20,6	11,0	9,8
Бетононасосы, известко-гасильные, растворонасосы	42002	21,6	15,3	6,3

## Продолжение приложения 3

Группы и виды основных фондов	Шифр	Общая норма амортизационных отчислений	В том числе	
			на полное восстановление, %	на капитальный ремонт, %
Машины и оборудование промышленности сборного железобетона				
Бетономешалки, цементомешалки, растворомешалки с дозировочной аппаратурой и устройствами бетоно-смесительных цехов и заводов	44Г74	29,2	16,1	13,1
Виброплощадки, виброщиты, вибростолы	44Г75	29,5	19,4	10,1
Машины и установки для формования железобетонных изделий, устройства распалубки борта	44Г76	24,7	16,0	8,7
Бетоноукладчики, бетонораздатчики, бункеры самоходные для бетона	44Г77	21,5	13,9	7,6
Машины и установки для предварительного натяжения арматуры, столы поворотные, станки арматурно-навивочные, арматурно-трубные, установки электронагрева арматуры, гидроломкаторы	44Г79	21,8	16,9	5,9

<sup>1</sup> Нормы амортизационных отчислений по машинам и оборудованию определены исходя из режима трёхсменной работы. В условиях односменной работы к нормам амортизационных отчислений на капитальный ремонт применяется коэффициент 0,6, а в условиях двухсменной работы - 0,8.

<sup>2</sup> К норме амортизационных отчислений на капитальный ремонт котельных установок (шифр 40000) применяется следующие коэффициенты:  
 при сжигании высокосернистого мазута и при  $A^n > 5\%$  и  $S^n > 0,3\%$  на 1000 ккал/кг - 1,4;  
 для котлов, работающих на газе - 0,8;  
 для котельных, работающих на горючих сланцах - 2,3;  
 при работе котлов до 3500 часов в году - 0,7.

Приложение 4  
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

Стоимость стальных форм [10], [14]

Наименование форм	Стои- мость 1т, руб.	Расходы на транс- порт, руб./т	Полная стои- мость, руб./т
<b>А. Металлические для крупнопла- нельного домостроения</b>			
Для наружных обшивочных панелей	615	35	650
Для доборных изделий			
1 группы сложности	445	25	470
2 группы сложности	510	30	540
3 группы сложности	565	35	600
<b>Б. Металлические для промышлен- ного строительства</b>			
1 группы сложности	445	25	470
2 группы сложности	510	20	540
3 группы сложности	565	35	600
4 группы сложности формы до 18 м	610	30	640
5 группы сложности формы более 18 м	640	36	675
<b>В. Металлические для напорных труб диаметром, мм</b>			
500	1527	83	1610
700	1339	71	1410
900	1092	58	1160
1000	1054	56	1110
1200	1125	60	1185
<b>Г. Поддоны формы-вагонетки для конвейеров (колея 2,248 м и 4,548 м, масса формы-вагонет- ки от 2,9 до 7 т)</b>	700	-	-

## Приложение 5

### РЕЖИМЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Режимы тепловой обработки железобетонных изделий зависят от целого ряда факторов, которые при сравнении способов должны быть сопоставимы.

К основным факторам, влияющим на продолжительность режимов, относятся:

типа арматуры (для электрических способов также количество и особенности распределения арматуры), марка, состав и требования к бетону в эксплуатации;

марка, минералогический состав (вид) и расход цемента;

водоцементное отношение;

чистота заполнителей;

плотность бетона с сопутствующими факторами уплотнения (форма и соотношение фракций заполнителей, удобоукладываемость бетона, способ и характеристика процесса уплотнения, вакуумирование бетона и др.);

химические добавки, пластифицирующие бетон или ускоряющие его твердение;

жесткость и степень замкнутости формы;

способ и направление подвода тепла к бетону;

режим испарения влаги из бетона;

температура тепловой обработки;

учет добра прочности бетона после распалубки, до монтажа, до ввода объекта в эксплуатацию, в период эксплуатации.

Каждый фактор может значительно влиять на продолжительность тепловой обработки и в ряде случаев не менее, чем способ тепловой обработки, что и вызывает необходимость приводить все факторы в сопоставимых показателях.

За основу сопоставления режимов следует принимать нормативные или обобщенные показатели паровых способов тепловой обработки. Рекомендуется использовать также данные передового опыта предприятий или обоснованные специальными исследованиями режимы конкурирующих способов.

Ниже в таблицах I-5, 7-10 приводятся некоторые рекомендуемые режимы, а в табл. 6 – расход портландцемента при различной продолжительности пропаривания.

Таблица I

Нарастание прочности тяжелого бетона из портландцементах и шлакопортландцементах марок 400-500 в зависимости от цикла тепловлажностной обработки (при 80-85°C), марки бетона и сроков испытания контрольных образцов, [15]

Проектная прочность бетона	Ориентировочные значения Ц/В бетона	Общий цикл тепловлажностной обработки, ч	Прочность бетона в % от проектной при испытании контрольных образцов после окончания цикла тепловлажностной обработки через, ч			
			0,5 (в горячем состоянии)	4	12	24
200	1,5-1,3	5	29-30	30-40	34-44	38-48
		7	33-43	40-50	43-53	48-58
		9	41-51	47-57	50-60	55-65
		II	47-57	52-62	55-65	60-70
		I3	52-62	56-66	60-70	62-72
		I6	55-65	53-68	62-72	64-74
300	2-1,7	20	57-67	60-70	63-73	68-75
		5	28-38	35-45	38-48	41-51
		7	38-48	45-55	48-58	50-60
		9	47-57	52-62	55-65	58-68
		II	52-62	57-67	60-70	63-73
		I3	56-66	60-70	64-74	66-76
		I6	60-70	63-73	66-76	68-78
		20	62-72	65-75	68-78	70-80
		5	36-46	40-56	43-53	46-56
		7	46-55	50-60	53-63	55-65
		9	52-62	56-66	60-70	61-71

Продолжение табл. I

Проектная прочность бетона	Ориенти- ровочные значения Ц/В бетона	Общий шаг цикла тепло- вых воздухо- вых изменений в длитель- ности тепловлаж- ностной обработки, ч	Прочность бетона в % от проектной при испытании контрольных образцов после окончания цикла тепловлажностной обработки через, ч			
			0,5 (в го- рячем состо- янии)	4	12	24
400	2,5-2,2	11	58-68	61-71	64-74	65-75
		13	62-72	65-75	68-78	69-79
		16	65-75	68-78	70-80	71-81
		20	66-76	70-80	72-82	72-82
		5	42-52	45-55	48-58	50-60
		7	55-62	55-65	58-68	60-70
		9	59-69	62-72	65-75	66-76
		11	64-74	67-77	70-80	71-81
500	3-2,8	13	57-77	70-80	73-83	74-84
		16	70-80	73-83	75-85	75-85
		20	72-82	75-85	76-86	76-86

Примечание. Общая длительность тепловлажностной обработки соответствует следующими режимам:

5 ч - (0,5) + 2 + 2 + 0,5 ч; 7 ч - (1) + 2 + 3,5 + 0,5 ч;

9 ч - (1) + 3 + 4 + 1 ч; 11 ч - (2) + 3 + 5 + 1 ч;

13 ч - (2) + 3 + 6 + 2 ч; 16 ч - (2) + 3 + 9 + 2 ч;

20 ч - (2) + 3 + 13 + 2 ч.

Т а б л и ц а 2

Ориентировочные режимы тепловлажностной обработки изделий из тяжелого бетона в кассетах до достижения 40-70% проектной прочности на портландцементах и шлакопортландцементах марок 400-500 (при толщине изделий 100-200 мм и расположении тепловых отсеков через два рабочих отсека, [15])

Проектная марка бетона	Требуемая прочность бетона в % от проектной	Сроки испытания контрольных образцов после окончания обработки через, ч	Режим при температуре 85-95°C, общая продолжительность, ч
I50-200	60-70	0,5	I + (6+7) + (7+8) 14-16
		4	I + (4+5) + (5+6) 10-12
		12	I + (4-5) + (4-5) 9-II
		24	I + (4-5) + (3-4) 8-I0
250-300	40-50	0,5	I + (4-5) + (2-3) 7-9
		0,5	I + (5-6) + (7-8) 13-15
		4	I + (4-5) + (4-5) 9-II
		12	I + (4-5) + (3-4) 8-I0
	60-70	24	I + (4-5) + (2-3) 7-9

Примечания: 1. Режим прогрева состоит из подъема температуры в тепловом отсеке плюс изотермическое выдерживание с подачей пара (тепла) плюс выдерживание без подачи пара (тепла) в отсеки.  
 2. При прогреве изделий с двух сторон общая продолжительность тепловлажностной обработки уменьшается на 1 ч.

Таблица 3

Ориентировочные значения продолжительности предварительной выдержки и скорости подъема температуры при тепловлажностной обработке конструктивно-теплоизолационных легких бетонов, [15]

Структура бетонной смеси	Достоинство по ГОСТ 11051-70, с	Условия галовой обработки	Предварительная выдержка, ч	Скорость подъема температуры среды, °С/ч
Плотная	Более 60	Сухой прогрев	0,5-1	60-70
		В термоформе	1-1,5	40-50
		Пропаривание	1,5-2	20-30
Плотная	30-60	Сухой прогрев	1-1,5	40-50
		В термоформе	1,5-2	30-40
		Пропаривание	2-3	20-30
Поризованная	20-30	Сухой прогрев	1,5-2,5	40-50
		В термоформе	2-3	25-35
		Пропаривание	3-4	15-20

Таблица 4

Усредненная длительность (ч) цикла тепловой обработки керамзитобетонных панелей толщиной 30-35 см для получения 60-70% R<sub>28</sub>, [5]

Вид керамзитобетона	Паропрогрев		Электропрогрев в формах	Электропрогрев бетонной смеси		Внешний электропрогрев с алюминиевыми нагревателями	Внешний электропрогрев в индукционной печевой камере
	в ямных камерах	в конвейерных установках		с массивным термосом	с последующим обогревом в камерах		
Плотный	13 <sup>X</sup>	10	7	7-12 <sup>XX</sup>	7	8	8
Порозованный	15	12	10	9-15	10	10	10

<sup>X</sup> Приведенные в таблице средние цифры даны с точностью  $\pm 1$  ч.

<sup>XX</sup> Колебания длительности выдерживания (7-12 и 9-15 ч) определяются степенью массивности отдельных элементов конструкции.

Т а б л и ц а 5.

Расчетные режимы тепловой обработки паром изделий из легких бетонов в тепловых агрегатах любого типа, [15]

Вид легкого бетона	Объемная масса свежеотформованного бетона, кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона	Толщина бетона в изделии, мм	Расчетные режимы при температуре изотермического выдерживания 90-95°C, ч	Общее время обработки, ч
Керамзитобетон	800-1200	До 100	До 100	2 + 5 + I	8
Термозитобетон	-	До 100	200 и более	2 + 7 + 2	II
Алгопоритобетон	1200-1800	Свыше 100	До 200	2 + 7 + I	10
Шлакобетон	-	Свыше 100	200 и более	2 + 8 + 2	12

Таблица 6

Расход портландцемента при различной продолжительности пропаривания<sup>1</sup> [16]

Длительность тепловой обработки, ч	Марка цемента	Расход цемента при марках бетона, кг/м <sup>3</sup>				
		150	200	300	400	500
15	300	270	300	320	500	-
	400	240	265	340	420	625
	500	210	240	310	365	500
13	300	280	315	400	530	-
	400	248	275	350	440	625
	500	215	240	310	380	500
	500-600	-	220	280	350	415
10	300	305	360	440	620	-
	400	268	310	380	500	660
	500	232	265	330	415	525
	550-600	-	225	290	360	415
8	300	340	420	510	780	-
	400	290	340	430	580	-
	500	250	290	365	465	650
	550-600	-	235	300	390	490
6	300	390	500	750	-	-
	400	325	400	520	700	-
	500	270	330	420	550	-
4	500-600	-	255	325	420	570
	550-600	-	280	360	460	-

<sup>1</sup> Расход БЦ и быстротвердеющего шлакопортландцемента принимается такой же, как и для портландцемента марки 500.

Таблица 7  
Расход цемента в зависимости от подвижности бетонной смеси, [16]

Проектная марка бетона	Осадка зо- нуса бе- тонной смеси, см	Жесткость бетонной смеси, с	Расход цемента, кг/м <sup>3</sup> при жарках (ГОСТ 10178-62)					
			400			500		
			С отпускной прочностью от проектной, %					
			50-60	70	100	50-60	70	100
200	4-6	-	285	295	360	250	260	325
	1-3	-	270	280	340	255	245	305
	-	20-40	255	265	320	220	230	290
	-	50-80	235	245	300	205	215	270
	7-9	-		400	530		355	450
	4-6	-		385	495		340	430
300	1-3	-		360	465		320	405
	-	20-40		340	440		305	385
	7-9	-		315	400		280	355
	4-6	-		-	-		450	-
400	1-3	-		-	-		420	600
	-	20-40		-	-		395	560
	-	50-80		-	-		375	520
	7-9	-		-	-		350	470
500	4-6	-		-	-		580	-
	1-3	-		-	-		540	-
	-	20-40		-	-		500	-
	-	50-80		-	-		450	-

Расчетные режимы тепловой обработки паром изделий из легких бетонов в тепловых агрегатах любого типа (в пропарочных камерах на стенах и т.д.), [15]

Вид легкого бетона в изделии	Объемная масса свежеотформованного бетона, кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона	Толщина бетона в изделии, мм	Расчетные режимы при температуре изотермической выдержки 90-95°C, ч	Всего времени обработки, ч
Керамзитобетон, термозитобетон, аглопоритобетон, шлакобетон	800-1200	До 100	До 200	2 + 5 + I	8
		До 100	200 и более	2 + 7 + 2	II
	1200-1800	Свыше 100	До 200	2 + 7 + I	10
		Свыше 100	200 и более	2 + 8 + 2	12
Перлитобетон	600-800	До 50	До 200	2 + 4 + I	7
		До 50	200 и более	2 + 5 + 2	9
	800-1200	Свыше 50	До 200	2 + 5 + I	8
		Свыше 50	200 и более	2 + 7 + 2	II
Легкий поризованный бетон	800-1200	До 100	До 200	5 + 4 + I	10
		До 100	200 и более	5 + 6 + I	12

Таблица 9

Расчетные режимы тепловой обработки паром изделий в кассетах (при расположении паровых отсеков через два рабочих отсека), [15]

Толщина бетона в изделии, мм	Марка бетона	Расчетные режимы тепловой обработки при температуре изотермического прогрева 85-90°С	Всего времени обработки, ч
До 100	150	I + 4 + 5	10
100-150	150	I + 5 + 6	12
До 100	200	I + 3,5 + 4,5	4
100-160	200	I + 4 + 5,5	10,5
До 100	300	I + 3 + 4	8
100-200	300	I + 3,5 + 5	9,5

Примечание. При прогреве изделий с двух сторон общий цикл теплообработки уменьшается на 1ч.

Таблица 10

Расчетные режимы тепловой обработки шаром изделий из тяжелых бетонов в продарочных камерах или в стенных силовых формах, [15]

Толщина бетона в изделии, мм	Марка бетона	Расчетные режимы тепловой обработки при тем- пературе изотермического выдерживания 80-90°C, ч	Всего вре- мени, ч
До 200	200 и менее	3,5 + 7 + 2	12,5
	300-400	3 + 6 + 2	11
	500-600	3 + 5 + 2	10
	200 и менее	3,5 + 9 + 2,5	15
До 400	300-400	3 + 7,5 + 2,5	13
	500-600	3 + 6 + 2,5	11,5
Более 400	200 и менее	3,5 + 9,5 + 3	16
		3 + 8 + 3	14
		3 + 6,5 + 3	12,5

Примечания: 1. Настоящие режимы не предусматривают специально запланированное время предварительного выдерживания и распространяются на бетоны различной прочности и жесткости, изготовленных на цементах и мультицементах. 2. Приведенные в таблице режимы применимы для изготовления предварительно-напряженных изделий в передвижных или в стенных силовых формах и изделий с ненапрягаемой арматурой в передвижных или неподвижных формах.

Приложение 6

ОРИЕНТИРОВЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Стоимость возведенка строительной части камер твердения  
(без установки автоматических кронштейнов,  
устройства систем автоматики и КИП и разводки  
пароснабжения и канализации)

Наименование	Единица из- мерения	Стоимость, руб.
Ямные камеры глубиной , м: до 2,8	1 м <sup>3</sup> объема по внутрен- нему обмеру	50
3,5	То же	44
4	"	34
Многоярусные тоннельные	"	37
Сдвоенная полоса стенда длиной 100 м при ширине этой полосы 3,5 м	1 м длины полосы	500
Технологическое пароснабжение в поточно-агрегатном производстве и для спецформ	1 камера или спецформа	400
То же, при протяжных стенах	1 пролет	5200
Технологические водопровод и канализация: в поточно-агрегатном произ- водстве	-"-	2500
при стендовом производстве	-"-	1200
КИП и автоматика ускоренного твердения:	"	
в поточно-агрегатном произ- водстве	1 камера	1100
при протяжных стенах (две полосы в пролете)	1 пролет	620

Приложение 7  
НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВЫ УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ  
ВЛОЖЕНИЙ В СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
руб./ед.прод., [17]

Наименование материалов и конструкций	Единицы измерения	Удельные капитальные вложения на единицу измерения
Сборные железобетонные конструкции для промышленного строительства в среднем	м <sup>3</sup>	74
Железобетонные шпалы	м <sup>3</sup>	89
Железобетонные опоры линий электропередач до 35 кВ	м <sup>3</sup>	107
Стальные конструкции в среднем	т	257
Формы	т	525*
Прокат из алюминиевых сплавов	т	2600
Цемент	т	61
Заполнители для бетонов	м <sup>3</sup>	7-10
Бетон тяжелый и раствор	м <sup>3</sup>	10

\* В ряде других источников [10, 14] капитальные вложения в металлургическую промышленность рекомендуется принимать в размере 300 руб. за 1 т форм.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции на предприятиях и в организациях Министерства промышленного строительства СССР. Минпромстрой СССР, Оргпромстрой, ч. I и II. Тула, 1971.
2. Жуков Д.Ф. Фактические и оптимальные расходы энергии на тепловую обработку сборных железобетонных изделий. Сб. "Тепловая обработка бетона", ИСИЛ Госстроя БССР, Минск, 1976.
3. Рекомендации по сокращению теплопотребления на заводах сборного железобетона Минтрансстроя. М., изд. ЦНИИС, 1976.
4. Инструкция по нормированию расхода тепловой энергии на заводах сборного железобетона Минпромстроя СССР, ВСН 05-73, М., 1973.
5. Предварительные рекомендации по методике расчета экономической целесообразности замены паропрогрева электропрогревом и по выбору рациональных способов электротепловой обработки керамзитобетонных стеновых панелей. ВНИИжелезобетон, М., 1972.
6. Жуков Д.Ф. Сравнение энергетических показателей электромагнитных и паровых установок тепловой обработки плит из легкого бетона. Сб. Технология строительства, вып. 3. Минск, 1976.
7. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемые энергосистемами и электростанциями Министерства энергетики и электрификации СССР. М., 1966.
8. Правила пользования электрической и тепловой энергией Минэнерго. М., "Энергия", 1970.
9. Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве. Госплан СССР. М., "Экономика", 1974.

10. Цыганков И.И. Технико-экономический анализ способов производства сборного железобетона. М., Стройиздат, 1973.
11. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып. 2. Промышленность сборного железобетона. М., Стройиздат, 1968.
12. Кронгауз С.Д. Тепловая обработка и теплоснабжение на заводах сборного железобетона. М., Госстройиздат, 1961.
13. Марьямов И.Б. Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона. М., Стройиздат, 1970.
14. Руководство по технико-экономической оценке способов формования бетонных и железобетонных изделий. НИИЖБ Госстроя СССР, НИИЭС Госстроя СССР, ВНИИжелезобетон МПСМ СССР. М., 1971.
15. Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий. НИИЖБ Госстроя СССР, ВНИИжелезобетон, МПСМ СССР. М., 1974.
16. Типовые нормы расхода цемента для сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства, СН 386-74. М., 1975.
17. Пособие по оценке эффективности научных исследований, выполняемых ИСиА Госстроя СССР в области строительства. Институт строительства и архитектуры Госстроя СССР. Минск, 1974.