



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ  
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ**

**НА  $P_p \leq 24,5$  МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 9731—79**

**Издание официальное**

к ГОСТ 9731—79\* Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на  $P_p \leq 24,5$  МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия

| В каком месте                  | Напечатано | Должно быть   |
|--------------------------------|------------|---|
| Вводная часть.<br>Второй абзац | —          | Требования по безопасности продукции изложены в пп. 1.2, 1.3, 2.3, 2.7, 4.1—4.5, 4.8. |

\* Поправка действует только на территории Российской Федерации.

(ИУС № 8 2002 г.)

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ БОЛЬШОГО  
ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ НА  $P_p \leq 24,5$  МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>)

## Технические условия

Steel seamless cylinders of large capacity  
for gases for  $P_w \leq 24,5$  MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)  
Specifications

## ГОСТ

9731—79

ОКП 117000

Дата введения 01.01.81  
в части п. 2.2 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали, изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°C.

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Баллоны должны изготавляться следующих исполнений:


1 — одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем (черт. 1);

2 — двухгорловые с внутренней резьбой (черт. 2);

3 — одногорловые с наружной резьбой и фланцем, со сферическим днищем (черт. 3);

4 — двухгорловые с наружными резьбами и фланцами (черт. 4).

1.2. Основные параметры и размеры баллонов должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1 (для баллонов из углеродистой стали) и табл. 2 (для баллонов из легированной стали).

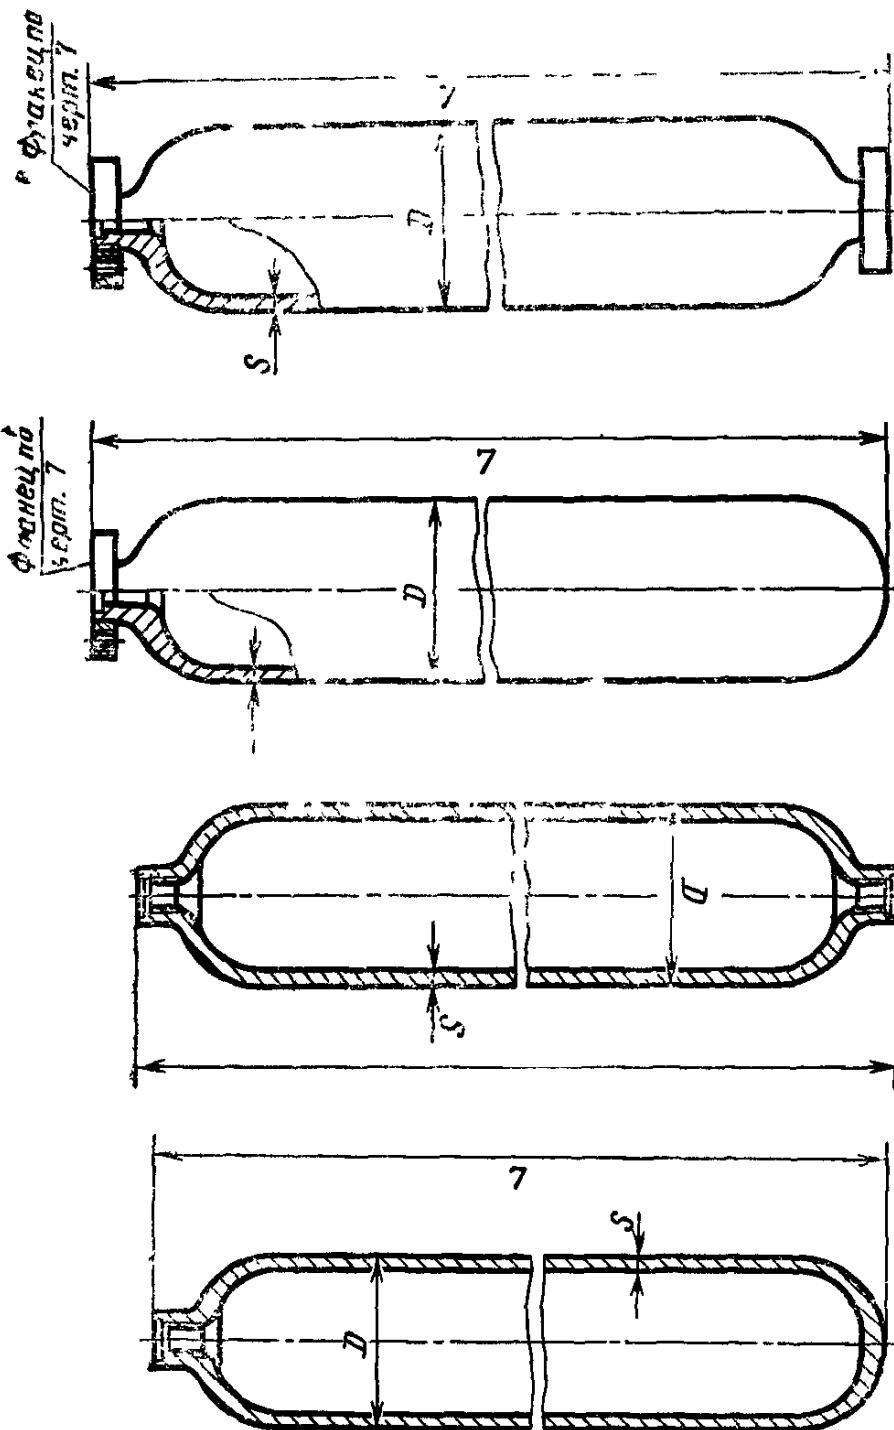

Черт. 4

Черт. 3

Черт. 2

Черт. 1

Таблица 1

| Объем баллона $V$ , л | Наружный диаметр цилиндрической части, $D_h$ , мм | Длина корпуса баллонов номинальная $L$ , мм         |            |            | Толщина стенки баллонов $s$ , мм, не менее |           |            | Масса баллонов $M$ , кг |            |           |            |            |            |
|-----------------------|---|---|------------|------------|--|-----------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                       |   | Рабочее давление $P_p$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) |            |            |  |           |            |                         |            |           |            |            |            |
|                       |   | 9,8 (100)   | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250)                                 | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 19,6 (200)              | 24,5 (250) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) |
| 80                    | 325   | 1270  | 1330       | 1390       | 1460                                       | 6,8       | 10,0       | 13,1                    | 16,1       | 90        | 130        | 175        | 220        |
|                       | 377   | 1040  | 1080       | 1130       | 1180                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 100       | 150        | 205        | 250        |
| 100                   | 325   | 1550  | 1620       | 1690       | 1770                                       | 6,8       | 10,0       | 13,1                    | 16,1       | 105       | 155        | 210        | 265        |
|                       | 377   | 1230  | 1290       | 1340       | 1420                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 115       | 175        | 230        | 290        |
| 130                   | 325   | 1960  | 2050       | 2140       | 2240                                       | 6,8       | 10,0       | 13,1                    | 16,1       | 130       | 190        | 255        | 330        |
|                       | 377   | 1530  | 1600       | 1700       | 1760                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 140       | 210        | 290        | 360        |
| 160                   | 325   | 2370  | 2470       | 2580       | 2710                                       | 6,8       | 10,0       | 13,1                    | 16,1       | 155       | 230        | 310        | 395        |
|                       | 377   | 1820  | 1900       | 2020       | 2110                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 165       | 250        | 335        | 430        |
| 200                   | 325   | 2940  | 3060       | 3160       | 3350                                       | 6,8       | 10,0       | 13,1                    | 16,1       | 190       | 290        | 375        | 490        |
|                       | 377   | 2220  | 2340       | 2470       | 2550                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 200       | 305        | 400        | 510        |
| 250                   | 377   | 2760  | 2850       | 3010       | 3150                                       | 7,9       | 11,7       | 15,2                    | 18,7       | 235       | 365        | 480        | 625        |
|                       | 426   | 2260  | 2380       | 2500       | 2620                                       | 9,0       | 13,2       | 17,2                    | 21,1       | 255       | 375        | 525        | 665        |
| 320                   | 426   | 2820  | 2965       | 3120       | 3260                                       | 9,0       | 13,2       | 17,2                    | 21,1       | 315       | 465        | 650        | 820        |
|                       | 465   | 2530  | 2570       | 2725       | 2840                                       | 9,8       | 14,4       | 18,8                    | 23,0       | 400       | 485        | 670        | 840        |
| 400                   | 465   | 3075  | 3130       | 3240       | 3420                                       | 9,8       | 14,4       | 18,8                    | 23,0       | 480       | 600        | 810        | 1030       |
| 500                   | 465   | 3730  | 3810       | 4000       | 4220                                       | 9,8       | 14,4       | 18,8                    | 23,0       | 580       | 725        | 970        | 1240       |

## Примечания к табл. 1—2:

1. По заказу потребителя баллоны объемом 80—320 л изготавляются нормальной или уменьшенной длины. Верхняя строка в таблице относится к параметрам баллонов нормальной длины, нижняя строка — уменьшенной длины.

2. По заказу потребителя баллоны могут изготавляться двухгорловые с одной заглущенной горловиной

Таблица 2

| Объем баллонка<br><i>V</i> , л | Наружный<br>диаметр<br>цилиндриче-<br>ской части<br><i>D<sub>н</sub></i> , мм | Длина корпуса баллонов<br>номинальная, мм                          |            | Толщина стенки баллонов<br><i>s</i> , мм, не менее |            |            | Масса баллонов <i>M</i> , кг |            |            |            |
|--------------------------------|---|--|------------|--|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                                |   | Рабочее давление <i>P<sub>р</sub></i> , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) |            |  |            |            |                              |            |            |            |
|                                |   | 14,7 (150)   | 19,6 (200) | 24,5 (250)   | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250)                   | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) |
| 80                             | 325   | 1280   | 1280       | 1350   | 7,0        | 8,8        | 10,9                         | 90         | 110        | 140        |
|                                | 377   | 1020   | 1050       | 1100   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 100        | 125        | 160        |
| 100                            | 325   | 1560   | 1560       | 1630   | 7,0        | 8,8        | 10,9                         | 105        | 130        | 170        |
|                                | 377   | 1230   | 1260       | 1320   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 115        | 145        | 190        |
| 130                            | 325   | 1970   | 1970       | 2060   | 7,0        | 8,8        | 10,9                         | 130        | 165        | 210        |
|                                | 377   | 1540   | 1570       | 1630   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 140        | 180        | 230        |
| 160                            | 325   | 2380   | 2380       | 2480   | 7,0        | 8,8        | 10,9                         | 155        | 195        | 250        |
|                                | 377   | 1830   | 1880       | 1940   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 165        | 210        | 270        |
| 200                            | 325   | 2930   | 2930       | 3060   | 7,0        | 8,8        | 10,9                         | 190        | 240        | 305        |
|                                | 377   | 2230   | 2290       | 2380   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 200        | 255        | 325        |
| 250                            | 377   | 2720   | 2800       | 2900   | 7,9        | 10,2       | 12,7                         | 235        | 305        | 390        |
|                                | 426   | 2200   | 2300       | 2370   | 9,2        | 11,5       | 14,2                         | 255        | 325        | 405        |
| 320                            | 426   | 2750   | 2870       | 2950   | 9,2        | 11,5       | 14,2                         | 315        | 400        | 500        |
|                                | 465   | 2550   | 2550       | 2610   | 10,2       | 13,0       | 15,6                         | 350        | 440        | 540        |
| 400                            | 465   | 2970   | 3040       | 3100   | 10,2       | 13,0       | 15,6                         | 415        | 530        | 655        |
| 500                            | 465   | 3770   | 3770       | 3850   | 10,2       | 13,0       | 15,6                         | 505        | 640        | 800        |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**1.3. Предельные отклонения не должны превышать:**

|   |         |
|---|---------|
| по объему . . . . .                               | ± 5 %   |
| по наружному диаметру цилиндрической части:       |         |
| для баллонов из углеродистой стали . . . . .      | ± 1,5 % |
| для баллонов из легированной стали . . . . .      | ± 2,0 % |
| в местах перехода от цилиндра к сфере . . . . .   | ± 2,5 % |
| по длине (вместо ограничения по объему) . . . . . | ± 3 %.  |

**1.4. По заказу потребителя баллоны из легированной стали должны изготавляться с ограничениями по массе. Масса баллона на 1 л фактического объема не должна превышать номинальной  $\left(\frac{M}{V}\right)$  более чем на 10 %. При этом ограничение по объему снимается.**

**Примеры условного обозначения**

Баллона исполнения 1 объемом 200 л на давление 24,5 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>) из легированной стали, с ограничением по массе для воздуха:

*Баллон для воздуха 1—200—24,5 Л—М ГОСТ 9731—79*

То же, уменьшенной длины:

*Баллон для воздуха уменьшенной длины 1—200—24,5 Л—М ГОСТ 9731—79*

То же, исполнения 2 из углеродистой стали для воздуха:

*Баллон для воздуха 2—200—24,5 ГОСТ 9731—79.*

**(Измененная редакция, Изд. № 1).**

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Баллоны должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.**

**2.2. Баллоны должны изготавляться из труб, прошедших ультразвуковой контроль.**

**2.3. Показатели механических свойств материала баллонов должны быть не менее указанных в табл. 3.**

**Таблица 3**

| Назначение показателей  | Из углеродистой стали | Из легированной стали |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Временное сопротивление $\sigma_v$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ) | 638 (65)              | 883 (90)              |
| Предел текучести $\sigma_t$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )        | 373 (38)              | 687 (70)              |

## Продолжение табл. 3

| Наименование показателей   | Из углеродистой стали | Из легированной стали |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Относительное удлинение $\delta_5$ , %   | 15                    | 13                    |
| Ударная вязкость КСУ, Дж/м <sup>2</sup> (кгс/см <sup>2</sup> )<br>при температуре: |                       |                       |
| + 20 °C  | $29,4 \cdot 10^4$ (3) | $58,9 \cdot 10^4$ (6) |
| - 20 °C  | $19,6 \cdot 10^4$ (2) | —                     |
| - 50 °C  | —                     | $29,4 \cdot 10^4$ (3) |

П р и м е ч а н и е. Ударную вязкость при температуре минус 20 и минус 50 °C определяется поплавочно для баллонов каждого типоразмера.

2.4. Овальность баллонов должна быть в пределах допускаемых отклонений по наружному диаметру.

2.5. Наружная и внутренняя поверхности баллонов должны быть без плен, раковин, закатов, трещин.

Возвышения, углубления, риски, а также вмятины от окалины или инструмента и другие незначительные дефекты, в том числе уплотненные и раскрытие морщины на внутренней поверхности горловин и днищ, не должны выводить толщину стенки баллонов за наименьшие значения, указанные в табл. 1 и 2.

2.6. Наружная и внутренняя поверхности баллонов должны быть проправлена, отдробеструена или опескоструена. Допускается окалина, сросшаяся с металлом и не поддающаяся очистке и выбивке.

2.7. Баллоны должны подвергаться термической обработке:  
из углеродистой стали — нормализации;  
из легированной стали — закалке с отпуском.

Твердость поверхности термообработанных баллонов из легированной стали не должна быть НВ 269—341.


2.6; 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Баллоны для кислорода и водорода должны быть обезжириены. Перед установкой запорной арматуры баллоны должны дополнительно обезжириваться у потребителя.

2.9. Горловины баллонов с внутренней резьбой должны изготавливаться в соответствии с черт. 5 и табл. 4.

Количество витков резьбы с полным профилем должно быть не менее 10.

За пределами минимальной длины резьбовой части допускается внутренняя расточка горловины, не выводящая толщину стенки за минимальные значения.

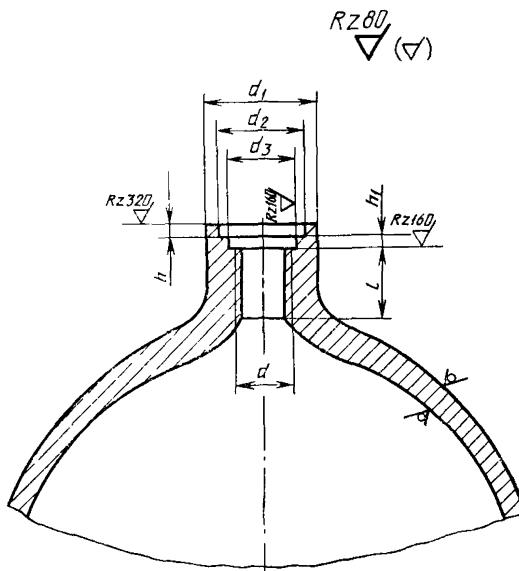

Черт. 5


Таблица 4

Размеры, мм

| Диаметр баллона<br><i>D</i> | <i>d</i> | <i>d</i> , не менее для давлений, МПа<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) |                        | не<br><i>l</i> ,<br>менее | <i>d</i> <sub>2</sub> | <i>d</i> <sub>3</sub> | <i>h</i> | <i>h</i> <sub>1</sub> | <i>c</i> |
|-----------------------------|----------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                             |          | 9,8—14,7<br>(100—150)   | 19,6—24,5<br>(200—250) |                           |                       |                       |          |                       |          |
| 325; 377                    | M53×3    | 70  | 77                     | 40                        | 62                    | 54                    | 5        | 5                     | 2        |
| 426; 465                    | M80×3    | 105   | 120                    | 60                        | 92                    | 82                    | 5        | 5                     | 2,5      |

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2).

2.10. Горловины баллонов с наружной резьбой под фланцы должны изготавливаться в соответствии с черт. 6 и табл. 5.

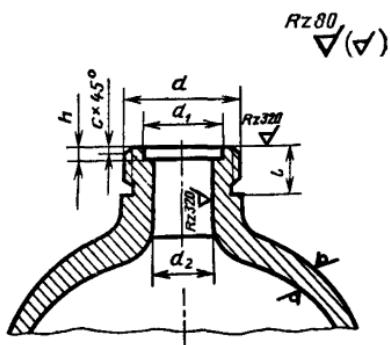

Черт. 6

Таблица 5


| Размеры, мм                 |          |                      |  |                                    |                                      |          |
|-----------------------------|----------|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Диаметр баллона<br><i>D</i> | <i>d</i> | <i>d<sub>1</sub></i> | <i>d<sub>2</sub></i><br>(пред.<br>откл.<br>—4) | <i>b</i><br>(пред.<br>откл.<br>+5) | <i>h</i><br>(пред.<br>откл.<br>±0,5) | <i>c</i> |
| 325; 377; 426; 465          | M110×3   | 98                   | 90   | 55                                 | 5                                    | 2,5      |

2.11. Резьба горловин и фланцев — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81. Предельные отклонения — по ГОСТ 16093—81 8г и 7Н.

Допускается выщербление и сорванность резьбы не более  $\frac{1}{5}$  общего числа витков на длине не более  $\frac{1}{3}$  длины окружности каждого сорванного витка. На уплотняющей поверхности забоины и радиальные риски не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Фланцы к баллонам должны изготавляться из термически обработанных заготовок (поковок, штамповок, или сортового проката) в соответствии с черт. 7 и табл. 6.

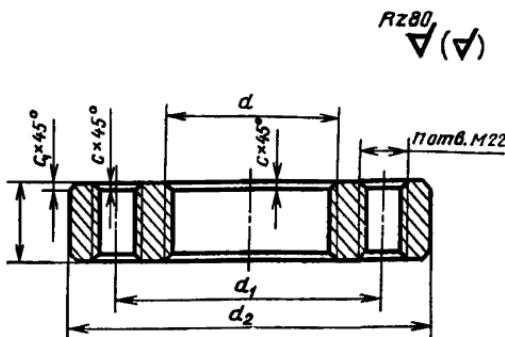

Черт. 7

Таблица 6

## Размеры, мм

| Диаметр баллона $D$   | $d$    | $d_1$<br>пред.<br>откл.<br>$\pm 0,3$ | $d_2$ | $t$ | $\sigma$ | $\sigma_1$ | Количе-<br>ство от-<br>верстий,<br>$n$ |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|------------|--|
|                       |        |                                      |       |     |          |            |  |
| 325; 377;<br>426; 465 | M110×3 | 185                                  | 245   | 55  | 2,5      | 1,0        | 8                                      |

Механические свойства материала фланцев, определяемые на продольных образцах, приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Марка стали   | Химический состав | Временное сопротивление $\sigma_b$ , $\text{Н/мм}^2$ ( $\text{кгс/мм}^2$ ) | Предел текучести $\sigma_t$ , $\text{Н/мм}^2$ ( $\text{кгс/мм}^2$ ) | Относительное удлинение $\delta_s$ , % | Ударная вязкость $КСУ$ , $\text{Дж/см}^2$ ( $\text{кгс}\cdot\text{м/см}^2$ ) |
|---------------|-------------------|--|---|--|--|
| Легиро-ванные | ГОСТ 4543—71      | 618(63)  | 392(40)   | 15                                     | 59,6   |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.13. Для предотвращения откручивания фланцы должны привариваться к горловине со стороны, примыкающей к сфере баллона, или закрепляться с помощью штифта.

2.14. Баллоны должны быть герметичны.

Днища одногорловых баллонов должны быть заварены электросваркой.

Допускается вместо заварки для баллонов диаметром 426 и 465 мм устанавливать в центре днища — заглушку на резьбе М52×3—М80×3 с последующей электросваркой. Заглушки должны изготавляться из стали марок 20, 25, 30, 35, 40 и 45 по ГОСТ 1050—88 высотой не менее 25 мм.

Резьба гужона — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81. Пределные отклонения — 8g по ГОСТ 16093—81.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.15. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена битумно-масляным лаком, масляной, эмалевой или нитрокраской по ГОСТ 9.402—80 с 4-й степенью очистки. Цвет краски выбирается в зависимости от наполняемого газа согласно табл. 8. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать 7-му классу по ГОСТ 9.032—74.

Таблица 8

| Наименование газа         | Окраска баллонов             |
|---------------------------|------------------------------|
| Азот                      | Черная                       |
| Аммиак                    | Желтая                       |
| Аргон сырой               | Черная                       |
| Аргон технический         | Черная                       |
| Аргон чистый              | Черная                       |
| Ацетилен                  | Серая                        |
| Бутилен                   | Белая                        |
| Нефтегаз                  | Красная                      |
| Бутан                     | Серая                        |
| Водород                   | Красная                      |
| Воздух                    | Темно-зеленая                |
| Гелий                     | Черная                       |
| Закись азота              | Коричневая                   |
| Кислород                  | Серая                        |
| Кислород медицинский      | Голубая                      |
| Сероводород               | Голубая                      |
| Сернистый ангидрид        | Белая                        |
| Углекислота               | Черная                       |
| Фосген                    | Черная                       |
| Хладоны                   | Защитная                     |
| Хлор                      | Алюминиевая или светло-серая |
| Циклопропан               | Защитная                     |
| Этилен                    | Оранжевая                    |
| Все другие горючие газы   | Фиолетовая                   |
| Все другие негорючие газы | Красная                      |
|                           | Черная                       |

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.16. К каждому баллону объемом 100 л и более должен быть приложен паспорт по форме, установленной Правилами Госгортехнадзора.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каждый баллон должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям пп. 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16.

П р и м е ч а н и я:

1. Испытание материала баллонов на растяжение и ударный изгиб проводят на 2 образцах от партии баллонов.
2. Баллоны с двумя открытыми горловинами испытанию на герметичность на предприятии-изготовителе не подвергаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Баллоны предъявляются к приемке партиями до 100 шт. одного типа, одного объема, одной плавки и режима термообработки.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание материала баллонов на растяжение и ударный изгиб (п. 2.3) должно производиться на продольных образцах, вырезанных из отрезка трубы той же плавки, из которой изготовлены данные баллоны, прошедшего термообработку совместно с баллонами. Для каждого вида испытаний отбирается не менее двух образцов от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Испытание на растяжение должно производиться на коротких пропорциональных образцах типа III по ГОСТ 1497—84.

4.3. Испытание на ударный изгиб баллонов с толщиной стенки от 7 до 12 мм должно производиться на образцах типа 3, баллонов с толщиной стенки более 12 мм — на образцах типа 1 по ГОСТ 9454—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Контроль качества термической обработки баллонов (п. 2.7) должен осуществляться путем замера твердости баллонов.

Твердость поверхности баллонов измеряют по ГОСТ 9012—59.

4.5. Прочность баллонов проверяют гидравлическим испытанием, а герметичность — пневматическим испытанием в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Продолжительность гидравлических испытаний должна быть не менее:

15 мин — для баллонов на  $P_p$  до 14,7 МПа (150 кгс/см<sup>2</sup>) включительно;

90 мин — для баллонов на  $P_p$  до 19,6 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>) включительно;

120 мин — для баллонов на  $P_p$  выше 19,6 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>). (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.6. Качество резьбы на горловинах и фланцах (пп. 2.9—2.11) проверяют калибрами по ГОСТ 2016—86. Фланцы для баллонов (п. 2.12) испытывают в соответствии с требованиями ГОСТ 9399—81.

4.7. Качество наружной и внутренней поверхностей баллонов (пп. 2.5; 2.6) проверяют внешним осмотром.

4.8. Проверка объема баллонов (п. 1.2) производится наполнением баллонов водой до основания горловины и последующим определением объема или массы воды.

4.9. В случае несоответствия результатов испытания образцов на растяжение или ударную вязкость требованиям настоящего стандарта должны производиться повторные испытания удвоенного количества образцов по виду испытания, показавшему заниженные результаты.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний баллоны должны подвергаться повторной термообработке, после чего производят испытание механических свойств в указанном выше порядке. Допускается не более двух повторных термических обработок. Дополнительный отпуск не считается повторной термической обработкой.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На сферической части у горловины каждого баллона должны быть отчетливо выбиты следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;

порядковый номер баллона по системе нумерации предприятия-изготовителя;

дата (месяц, год) изготовления и испытания;

вид термообработки: N — нормализация для баллонов из углеродистой стали; W — закалка с отпуском для баллонов из легированной стали; рабочее давление ( $P$ ) и пробное гидравлическое ( $P$ ) в МПа (кгс/см<sup>2</sup>);

номинальный объем баллона в л.

П р и м е ч а н и е. По заказу потребителя на баллонах вместо номинального объема должно указываться его фактическое значение с точностью до 1 л.

фактическая масса баллона в кг с точностью до 1 кг;

клеймо ОТК;

обозначение настоящего стандарта.

5.2. Внутренняя поверхность баллонов должна предохраняться от коррозии путем наполнения летучим ингибитором.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Наружная резьба горловины баллонов должна быть предохранена от повреждения металлическими или полиэтиленовыми кольцами. Отверстия горловин баллонов с внутренней резьбой должны быть плотно закрыты металлическими резьбовыми пробками с резиновыми прокладками или полиэтиленовыми резьбовыми пробками. Отверстия горловин баллонов с наружной резьбой плотно закрывают полиэтиленовой заглушкой.

5.4. Каждая партия баллонов должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие баллонов требованиям настоящего стандарта, в котором должно быть указано:

наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

количество баллонов и их номера;

результаты гидравлического и пневматического испытаний;

обозначение настоящего стандарта.

5.5. Баллоны транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование баллонов железнодорожным транспортом повагонными отправками производят с максимальным использованием грузоподъемности или вместимости транспортного средства.

Транспортирование баллонов — по группе Ж1 ГОСТ 15150—69.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5а. Транспортная маркировка с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей — по ГОСТ 14192—77.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.6. Хранение баллонов — по группе Ж1 ГОСТ 15150—69.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие баллонов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными Госгортехнадзором СССР.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2,5 года со дня ввода баллонов в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

Е. А. Близнюков, канд. техн. наук; М. М. Бернштейн, канд. техн. наук; Я. И. Литвинский, канд. техн. наук; С. Г. Белик; Т. В. Бейлинова, канд. техн. наук.

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.11.79 № 4605

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 9731—61**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 9.032—74                           | 2.15         |
| ГОСТ 9.402—80                           | 2.15         |
| ГОСТ 1050—88                            | 2.14         |
| ГОСТ 1497—84                            | 4.2          |
| ГОСТ 2016—86                            | 4.6          |
| ГОСТ 5791—81                            | 5.2          |
| ГОСТ 7931—76                            | 5.2          |
| ГОСТ 9012—59                            | 4.4          |
| ГОСТ 9150—81                            | 2.11; 2.14   |
| ГОСТ 9399—81                            | 4.6          |
| ГОСТ 9454—78                            | 4.2          |
| ГОСТ 14192—77                           | 5.5a         |
| ГОСТ 15150—69                           | 5.5; 5.6     |
| ГОСТ 16093—81                           | 2.11; 2.14   |
| ГОСТ 24705—81                           | 2.11; 2.14   |

**5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93).**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 4—86, 10—90)

Редактор И. В. Виноградская

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор Л. Я. Митрофанова

Сдано в набор 15.04.94. Подп. в печ. 03.06.94. Усл. печ. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 0,93. Уч.-изд. л. 0,83. Тир. 503 экз. С 1385.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 857