

Формы металлические (кокилы)
ПРОБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УПОРНЫЕ

Конструкция и размеры
Chill moulds. Ventilation rested stoppers.
Construction and dimensions

ГОСТ
16251-70*

Взамен
МН 765-60
0402-0200

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.


Проверен в 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные упорные пробки, применяемые для вывода газов из полости формы.

2. Конструкция и размеры вентиляционных упорных пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

63 (✓)

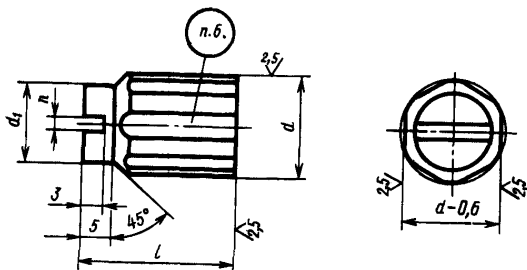

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС 1-1981 г.)

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяе- мость	d (пред. откл. по и8)	d ₁	n	l (пред. откл. по h8)	Количе- ство лысок	Масса 100 шт., кг	
							Сталь	Латунь
0402-0201		6	5	2	20	4	0,40	0,43
0402-0202		8	6				0,65	0,70
0402-0203		10	8		25	6	1,10	1,19
0402-0204		12	10				2,00	2,16
0402-0205		16	12	4	32	8	3,60	3,89
0402-0206		20	16				7,60	8,21
0402-0207		25	20				11,80	12,74
0402-0208		32	25				19,70	21,28

Пример условного обозначения вентиляционной пробки $d=12$ мм:

Пробка 0402-0204 ГОСТ 16251—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Допускается замена материала на латунь по ГОСТ 15527—70 и ГОСТ 17711—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — $H 14$, валов — $h 14$, остальных — $\pm \frac{IT15}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.