

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЧУГУННЫЕ
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ 800; 1000 ММ,
ВЫСОТОЙ 500 ММ**

Конструкция и размеры

Circular iron all-cast moulding boxes having inside diameter
800; 1000 mm, height 500 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
15007-69***

Взамен
МН 2012-61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. № 1062 срок введения установлен

с 01.01 1971 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

до 01.01 1991 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые чугунные круглые опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.



2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

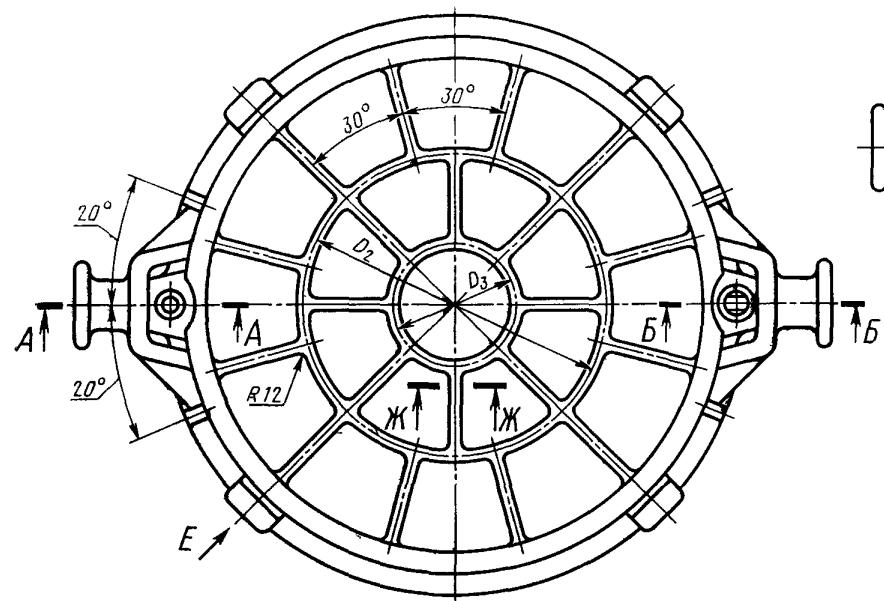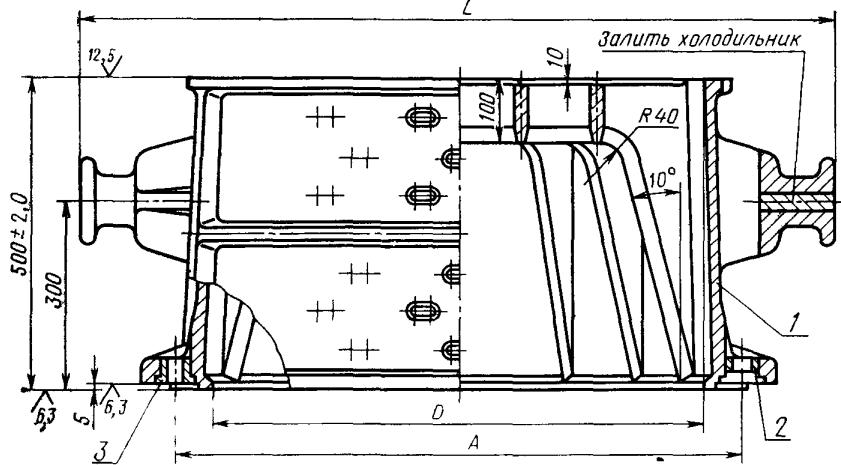



Technical drawing of a cross-section of a concrete structure, likely a bridge pier, showing internal reinforcement and dimensions. The drawing includes a central vertical column with a circular hole, flanking vertical columns, and horizontal beams. Dimensions shown are 25, 30, 65, and 20. A label D_1 is at the bottom center.

Исполнение 2

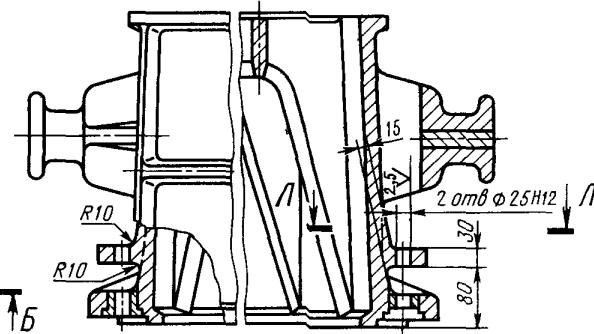

1—корпус; 2—втулка направляющая 0290-1254 ГОСТ 15019—69 (1 шт.); 3—втулка центрирующая 0290-1054 ГОСТ 15019—69 (1 шт.).

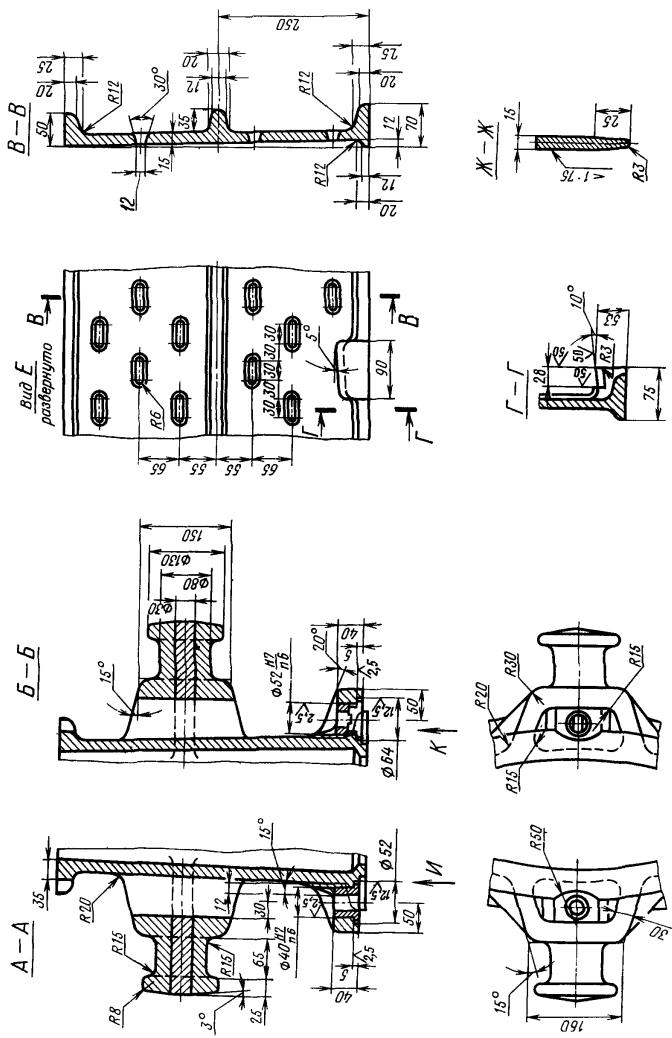

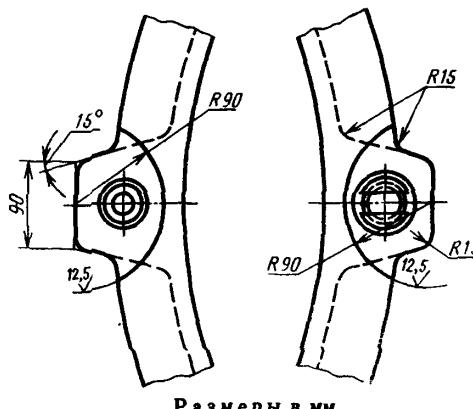Вид И
ушкоВид К
ушко

Обозначение опок		Применимость		D	A (пред. откл. ±0,6)	D ₁	D ₂	D ₃	L	Масса, кг							
Исполнения		Исполнения															
1	2	1	2														
0271-0041	0271-0042			800	920	940	500	180	1220	210							
0271-0043	0271-0044			1000	1120	1140	600	200	1420	225							

Пример условного обозначения опоки $D=800$ мм, исполнения 1:
Опока 0271-0041 ГОСТ 15007—69

То же, исполнения 2:

Опока 0271-0042 ГОСТ 15007—69

(Измененная редакция, Изд. № 1)

3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4. По требованию заказчика допускается:
 - а) применение направляющей втулки 0290-1354 ГОСТ 15019—69;
 - б) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте;
 - в) ребра-крестовины не выполнять;
 - г) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5. Неуказанные радиусы — 5 мм.
6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок вентиляционные отверстия не делать.
7. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.