

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:
ДЛИНОЙ от 400 до 500 мм,
ШИРИНОЙ от 300 до 400 мм, ВЫСОТОЙ от 100 до 200 мм**

Конструкция и размеры

Rectangular steel all-cast moulding boxes
having inside dimensions: length from 400 to 500 mm,
width from 300 to 400 mm, height from 100 to 200 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
14975-69***

Взамен
МН 1980-61
с 01.01.1971 г.




Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г.
№ 1062 срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на литьевые цельнолитые стальные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литьевых форм при машинной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

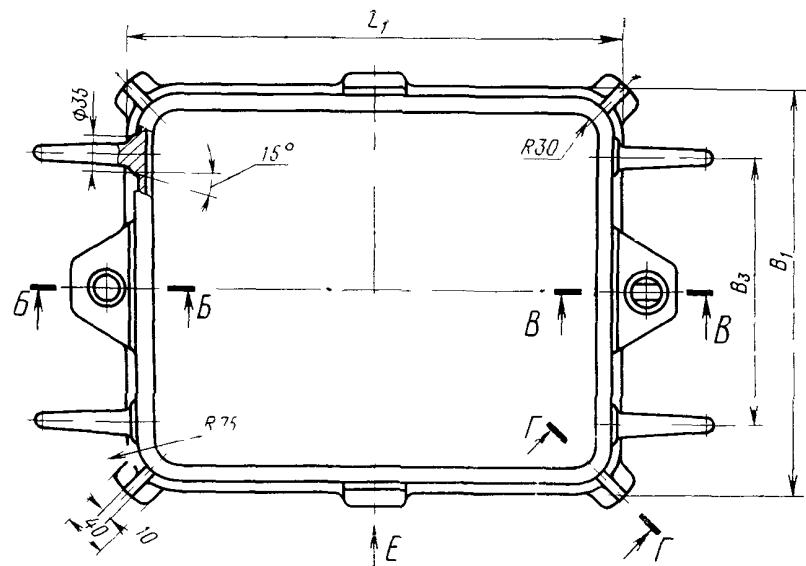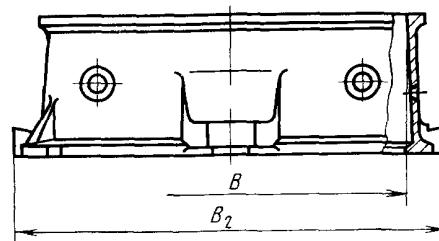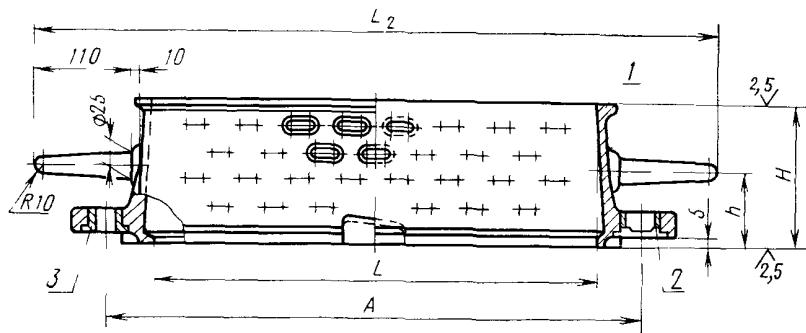

1—корпус; 2—втулка направляющая 0290-1251 ГОСТ 15019—69 (1 шт);
3—втулка центрирующая 0290-1051 ГОСТ 15019—69 (1 шт)

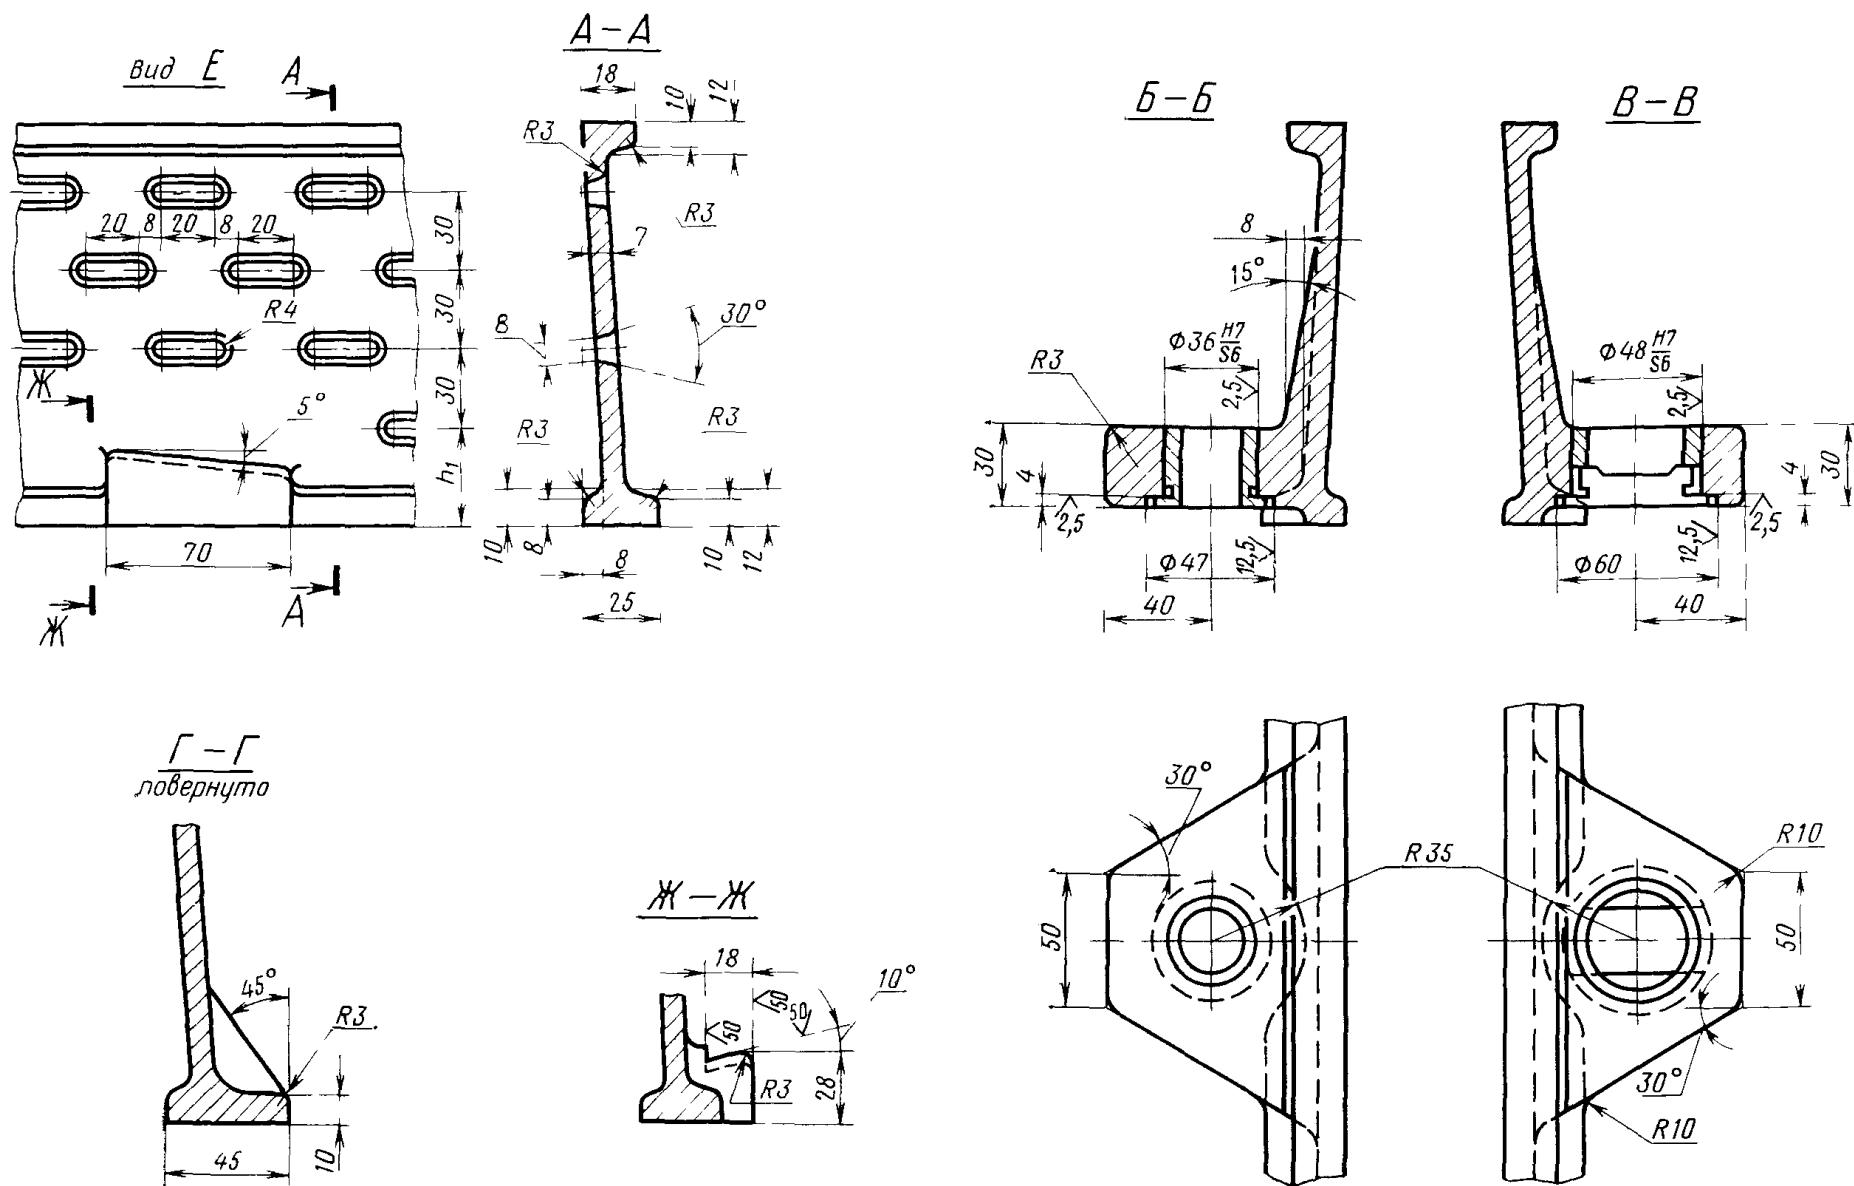

Размеры в мм

Обозначение опок	Применяемость	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i> (пред. откл. $\pm 1,5$)	<i>A</i> (пред. откл. $\pm 0,2$)	<i>L₁</i>	<i>L₂</i> ≈	<i>B₁</i>	<i>B₂</i>	<i>B₃</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
0262-0031		400	300	100	500	450	660	350	380	240	50	35	2	13,5
0032				125							63	32	3	15,5
0033				150							75	30	4	17,5
0034				200							120	40	5	21,5
0035		450	350	100	550	500	710	400	430	260	50	35	2	15,0
0036				125							63	32	3	17,4
0037				150							75	30	4	19,8
0038				200							120	40	5	24,6
0039		500	400	100	600	550	760	450	480	280	50	35	2	17,0
0040				125							63	32	3	20,0
0262-0041				150							75	30	4	23,0

Пример условного обозначения опоки $L=500$ мм, $H=150$ мм:

Опока 0262-0041 ГОСТ 14975—69

(Измененная редакция, Изд. № 1).

3. По требованию заказчика допускается применение направляющей втулки 0290-1351 ГОСТ 15019—69.
4. Неуказанные радиусы — 5 мм.
5. В местах сопряжения ручек, ушек и платиков со стенками опок вентиляционные отверстия не делать.
6. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.