

ГОСТ 17677—82

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СВЕТИЛЬНИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СВЕТИЛЬНИКИ

Общие технические условия

Luminaires. General specifications

ОКП 34 6100

ГОСТ
17677—82

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на светильники для внутреннего освещения жилых, общественных помещений, производственных (в т. ч. сельскохозяйственных) зданий и на светильники для наружного освещения, предназначенные для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на светильники:

- для внутреннего освещения транспортных средств;
- с индивидуальными источниками питания;
- специальные медицинские;
- судовые.

Термины и определения — по ГОСТ 16703.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Классификация по светотехническим характеристикам

1.1.1. По классам светораспределения светильники подразделяют в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Класс светильника по светораспределению		Доля светового потока, направляемого в нижнюю полусферу, от всего светового потока светильника, %
Обозначение	Наименование	
П	Прямого света	Св. 80
Н	Преимущественно прямого света	» 60 до 80 включ.
Р	Рассеянного света	» 40 » 60 »
В	Преимущественно отраженного света	» 20 » 40 »
О	Отраженного света	До 20 включ.

1.1.2. По типу кривой силы света светильники в любой меридиональной плоскости в верхней и (или) нижней полусфере светильники подразделяются в соответствии с табл. 2 и черт. 1, 2.

1.1.1, 1.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1.3. Полная светотехническая классификация светильника образуется из его класса по светораспределению (п. 1.1.1) и формы его кривой силы света (п. 1.1.2). При этом, как правило, указывают, какой полусфере или меридиональной плоскости свойственна данная форма кривой. При необ-

С. 2 ГОСТ 17677—82

ходимости, допускается указывать формы кривых силы света для обеих полусфер и для нескольких меридиональных плоскостей.

Т а б л и ц а 2


Тип кривой силы света		Зона направлений максимальной силы света	Коэффициент формы кривой силы света
Обозначение	Наименование		
К	Концентрированная	0° — 15°	$K_{\phi} \geq 3$
Г	Глубокая	0° — 30°; 180° — 150°	$2 \leq K_{\phi} < 3$
Д	Косинусная	0° — 35°; 180° — 145°	$1,3 \leq K_{\phi} < 2$
Л	Полуширокая	35° — 55°; 145° — 125°	$1,3 \leq K_{\phi}$
Ш	Широкая	55° — 85°; 125° — 95°	$1,3 \leq K_{\phi}$
М	Равномерная	0° — 180°	$K_{\phi} \leq 1,3$, при этом $I_{\min} > 0,4 I_{\max}$
С	Синусная	70° — 90°; 110° — 90°	$1,3 < K_{\phi}$, при этом $I_0 < 0,7 I_{\max}$

K_{ϕ} — коэффициент формы кривой силы света;

I_0 — значение силы света в направлении оптической оси светильника (0°);


I_{\min} , I_{\max} — минимальное и максимальное значения силы света.

Типы кривых силы света
(в относительных единицах)

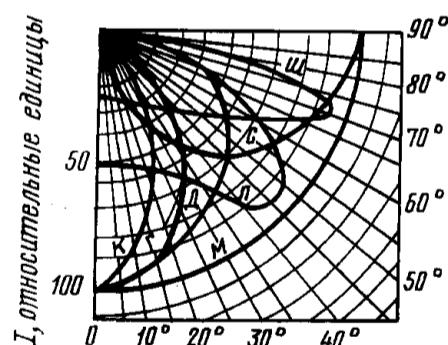

Черт. 1

Типы кривых силы света
(в канделях, для светового потока светильника $\Phi_{cb} = 1000$ лм)

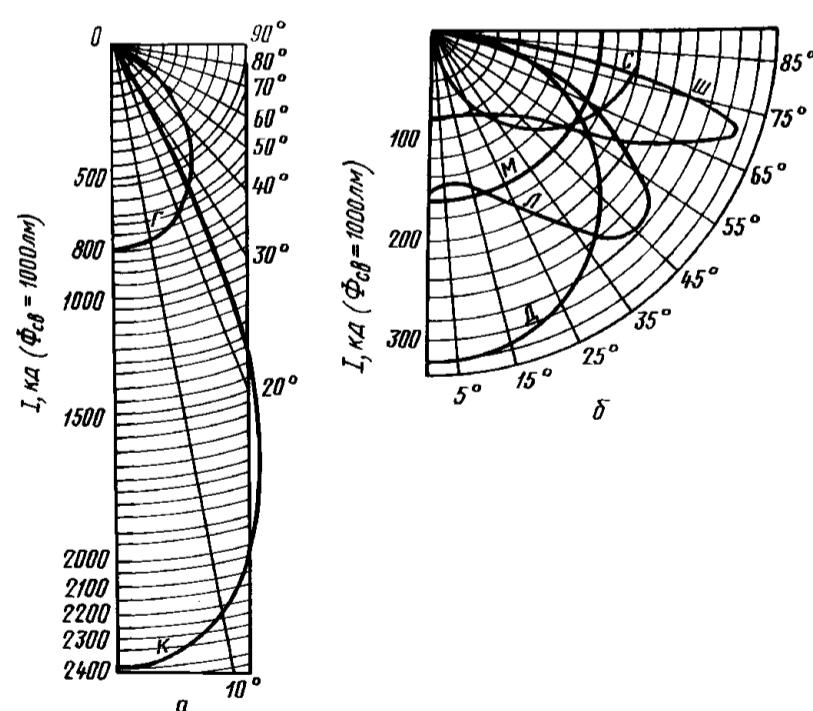

Черт. 2

В классификации светильника не указывают, какой полусфере свойственна кривая, если основной светотехнической характеристикой данного светильника является его кривая в нижней полусфере. Для кругосимметричных светильников в классификации не указывают меридиональная плоскость, для которой дана кривая силы света. Для светильников с трубчатыми источниками света, имеющих две плоскости симметрии, допускается указывать только форму кривой силы света в поперечной плоскости, если кривая силы света в продольной плоскости является косинусной.

Допускается классификация светильников только по светораспределению, если указание формы кривой силы света нецелесообразно, например для светильников местного освещения, светильников для жилых помещений, декоративных светильников и т. п.

1.1.4. Светильники с кривыми силы света, не соответствующими признакам, указанным в табл. 2, являются светильниками со специальным распределением силы света.

1.2. Классификация по степени защиты от воздействия окружающей среды

1.2.1. По степени защиты от воздействия окружающей среды — по ГОСТ 14254. Допускаются дополнительные степени защиты от пыли, при этом буквы IP не указывают:

2' — с характеристикой для степени защиты 2 по ГОСТ 14254, при этом попадание пыли ограничивается неуплотненными светопропускающими оболочками;

5' и 6' — с характеристиками для степеней защиты соответственно 5 и 6 по ГОСТ 14254, при этом колбы ламп не защищены от воздействия пыли.

1.3. Классификация по классу защиты от поражения электрическим током — по ГОСТ 12.2.007.0 (0, 01, I, II, III).

1.4. Классификация по климатическому исполнению и категории размещения — по ГОСТ 15150.

1.5. Классификация по способу крепления или установки

Светильники стационарные — потолочные, настенные, встраиваемые, подвесные, пристраиваемые, венчающие, консольные, торцевые.

Светильники нестационарные — настольные, напольные, ручные, головные.

1.6. Классификация по пожаробезопасности

1.6.1. Светильники, пригодные для непосредственной установки на опорную поверхность из сгораемого материала

К таким светильникам относятся:

- светильники без встроенных пускорегулирующих аппаратов или трансформаторов (символическое обозначение отсутствует);

- светильники со встроенными пускорегулирующими аппаратами или трансформаторами (маркируются символом ).

1.6.2. Светильники, предназначенные для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала

Такие светильники должны иметь в эксплуатационном документе соответствующую запись.

1.6—1.6.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

2.1. Условное обозначение светильника должно соответствовать следующему.

П р и м е ч а н и я:

1. Для светильников, рассчитанных на разные способы установки, указывают обозначение основного способа установки.

2. Номер серии светильников и номер модификации светильников для жилых помещений присваивает головная организация по виду продукции.

3. В одноламповых светильниках цифру 1, означающую количество ламп в светильнике, и знак умножения не указывают.

4. Климатическое исполнение УХЛ и категорию размещения 4 светильников для освещения жилых помещений и общественных зданий допускается не указывать.

5. Условные обозначения светильников устанавливаются на вновь разрабатываемые светильники и светильники, разработанные с 1975 г.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 4 ГОСТ 17677—82

X	X	X	XX	—	X	XX	—	XXX	—	XX

→ Буква, означающая источник света (лампу):
 Н — накаливания общего назначения;
 С — лампы-светильники (зеркальные и диффузные);
 И — кварцевые галогенные (накаливания);
 Л — прямые трубчатые люминесцентные;
 Ф — фигурные люминесцентные;
 Э — эритемные люминесцентные;
 Р — ртутные типа ДРЛ;
 Г — ртутные типа ДРИ, ДРИШ;
 Ж — натриевые типа ДНаТ;
 Б — бактерицидные;
 К — ксеноновые трубчатые;

→ Буква, означающая способ установки светильника:
 С — подвесные;
 П — потолочные;
 В — встраиваемые;
 Д — пристраиваемые;
 Б — настенные;
 Н — настольные, опорные;
 Т — напольные, венчающие;
 К — консольные, торцевые;
 Р — ручные;
 Г — головные

→ Буква, означающая основное назначение светильника:
 П — для промышленных и производственных зданий;
 О — для общественных зданий;
 Б — для жилых (бытовых) помещений;
 У — для наружного освещения;
 Р — для рудников и шахт;
 Т — для кинематографических и телевизионных студий

→ Двухзначное число (01—99), означающее номер серии

→ Цифра (цифры), означающая количество ламп в светильнике

→ Цифры, означающие мощность ламп в ваттах

→ Трехзначная цифра (001—999), означающая номер модификации;

→ Буква и цифра, означающие климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150

2.2. Условные обозначения светильников, в которых применяют лампы различной мощности или различного типа (например, люминесцентные и накаливания или люминесцентные и эритемные), должны содержать обозначения:

- основного типа источника света;
- способа установки светильника;
- основного назначения светильника;
- номера серии светильника;
- числа и мощности основного типа ламп;
- числа и мощности ламп другого типа или другой мощности, которые указывают в скобках, при этом должна указываться цифра 1, определяющая число ламп;
- номера модификации светильника;

- климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150.

Допускается дополнительно к условному обозначению присваивать светильникам условное наименование.

Условное наименование должно размещаться после условного обозначения светильника.

Применение условного наименования без условного обозначения не допускается.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й с в е т и л ь н и к о в :

- подвесной светильник для производственных зданий с двумя прямыми трубчатыми люминесцентными лампами мощностью по 40 Вт, серии 01, модификации 024, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

Светильник ЛСП01—2Ч40—024 УХЛ4

- подвесной светильник для производственных зданий с одной лампой накаливания общего назначения мощностью 500 Вт, серии 05, модификации 016, климатического исполнения У, категории размещения 3:

Светильник НСП05—500—016 УЗ

- подвесной светильник для общественных зданий с двумя прямыми трубчатыми люминесцентными лампами мощностью по 40 Вт и одной эритемной люминесцентной лампой мощностью 30 Вт, серии 02, модификации 005, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

Светильник ЛС002—2Ч40/1Ч30/—005 УХЛ4

- настольный светильник с двумя лампами накаливания общего назначения мощностью по 40 Вт, серии 02, модификации 005, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4 для освещения жилых помещений:

Светильник ННБ02—2Ч40—005 УХЛ4 «Орфей»

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Светильники должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на отдельные типы или группы светильников по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Требования, установленные настоящим стандартом, относящиеся к группам светильников, указаны в приложении 1.

3.2. Светотехнические требования

3.2.1. Класс светораспределения и типы кривых силы света светильников должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Для светильников со специальным распределением силы света тип кривой силы света, полусфера и меридиональная плоскость, в которых нормируется кривая силы света, должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2.2. Светильники с зеркальными отражателями не должны создавать зеркального отражения светящего тела лампы в пределах защитных углов.

3.2.3. Для ограничения пульсации светового потока, создаваемого светильниками с люминесцентными лампами, должны быть приняты следующие меры:

- в светильниках с числом ламп, кратным двум, должны применяться пускорегулирующие аппараты, состоящие из параллельных индуктивных и емкостных цепей (или параллельно соединенных индуктивных и емкостных балластных устройств), обеспечивающих сдвиг фаз между токами ламп $90^\circ \pm 40^\circ$ при включении светильника в сеть переменного тока частоты 50 или 60 Гц;

- одноламповые светильники местного освещения должны комплектоваться пускорегулирующими аппаратами, рассчитанными на питание переменным током частоты не менее 400 Гц.

Требования настоящего пункта не распространяются на светильники общего освещения с двумя люминесцентными лампами,ключенными последовательно в сеть напряжением 220 В, на светильники общего освещения жилых помещений с компактными люминесцентными лампами, на экспозиционные и декоративные светильники и светильники для освещения внутренних объемов мебели, кухонных столов, мест мойки посуды в жилых помещениях, а также на светильники с полупроводниковыми пускорегулирующими аппаратами.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 6 ГОСТ 17677—82

3.2.4. В стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников в зависимости от их назначения и выполняемой ими светотехнической функции должны быть указаны следующие светотехнические требования:

- освещенность рабочей поверхности;
- защитные углы;
- коэффициент полезного действия;

— габаритная яркость и зона ограничения яркости, а также дополнительные светотехнические требования.

3.3. Электротехнические требования

3.3.1. Защита от поражения электрическим током

3.3.1.1. Светильники должны изготавляться классов защиты 0, 0I, I, II и III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

Светильники, совмещенные с системой вентиляции или кондиционирования воздуха, должны изготавляться классов защиты I, II или III.

Подвижные светильники со специальным электромеханическим присоединительным устройством должны изготавляться классов защиты I или II.

Класс защиты светильников должен быть указан в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Светильники классов защиты 0 и 0I могут иметь отдельные части с двойной или усиленной изоляцией.

Светильники класса защиты II могут быть трех видов:

- светильники, у которых оболочки из изоляционного материала закрывают все металлические части, за исключением частей (табличек, болтов, заклепок), отделенные от находящихся под напряжением частей равноценной усиленной изоляцией;
- светильники с металлической оболочкой, имеющие везде двойную изоляцию, за исключением частей, для которых применена усиленная изоляция;
- светильники, представляющие собой комбинацию первых двух видов.

3.3.1.2. Светильники классов защиты 0I и I должны иметь защитный зажим и знак заземления.

Заделочный зажим должен быть расположен вблизи присоединительных контактных зажимов.

Заделочный зажим должен быть винтовым, его номинальный размер должен равняться номинальному размеру присоединительных контактных зажимов, но не менее 4 мм.

Заделочный зажим должен состоять из болта по ГОСТ 7805 или винта по ГОСТ 1491, шайбы пружинной по ГОСТ 6402 и шайб по ГОСТ 11371.

Одна из частей заделочного зажима должна быть изготовлена из стойкого к коррозии материала или иметь стойкое к коррозии покрытие.

Контактные поверхности заделочного зажима должны быть надежно защищены от коррозии.

Знак заземления по ГОСТ 21130 должен быть нанесен любым нестираемым способом около заделочного зажима.

Заземляющие провода должны иметь желто-зеленую окраску.

Допускается применять провода с другой окраской, отличной от окраски питающих проводов или с соответствующей маркировкой.

Неизолированные медные заземляющие провода должны быть защищены от прикосновения к частям, изготовленным из алюминия и его сплавов.

Стыкуемые светильники со съемной панелью, на которой смонтирована электрическая схема, должны иметь два защитных зажима или один, рассчитанный для присоединения двух заземляющих проводов.

3.3.1.3. Металлические части светильников классов защиты 0I и I, доступные для прикосновения при замене ламп, стартеров и при чистке светильников, которые при нарушении изоляции могут оказаться под напряжением, должны иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом. Сопротивление между защитным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью светильника, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

3.3.1.4. К металлическим нетоковедущим частям светильников, которые могут не иметь токопроводящего соединения с защитным зажимом, относятся:

- части, отделенные от деталей, находящихся под напряжением, заземленными металлическими частями;

- металлические корпуса цоколей для люминесцентных ламп;
- металлические корпуса стартеров;
- снимаемые металлические крышки, рамы и дверцы, которые должны обеспечивать токопроводящее соединение только в рабочем положении.

3.3.1.5. Самонарезающие винты могут быть использованы для обеспечения непрерывности защитного соединения при условии, что при нормальной эксплуатации данное соединение не требует демонтажа. Для каждого соединения должно быть использовано не менее двух винтов.

3.3.1.1—3.3.1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3.1.6. Контактные поверхности частей светильников, предназначенные для обеспечения непрерывности защитного соединения, должны обеспечивать надежное токопроводящее соединение.

3.3.1.7. Светильники класса защиты III должны изготавляться без защитного зажима.

3.3.2. Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции

3.3.2.1. Сопротивление изоляции светильников после пребывания их в камере влажности должно быть не менее значений, указанных в табл. 3. При этом в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 оно должно быть не менее 20 МОм.

Места измерения сопротивления изоляции должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Место измерения	Сопротивление изоляции, МОм, не менее			Испытательное напряжение, кВ		
	светильников классов защиты					
	0, 0I, I	II	III	0, 0I, I	II	III
Между находящимися под напряжением частями, подключенными к различным фазам*	2	2	2	$2U + 1$	$2U + 1$	0,5
Между находящимися под напряжением частями, которые при работе выключателя могут принимать разную полярность*	2	2	2	$2U + 1$	$2U + 1$	0,5
Между находящимися под напряжением частями и доступными для прикосновения металлическими частями, доступными крепежными болтами или металлической фольгой на доступных для прикосновения изоляционных частях (кроме проходных выключателей)	2	4	2	$2U + 1$	$2U + 3,5$	0,5
Между доступными для прикосновения металлическими частями и металлической фольгой, соприкасающейся с внутренней поверхностью изоляционных облицовок и перегородок неизолированных токоведущих деталей	2	4	2	$2U + 1$	$2U + 3,5$	0,5
Изоляционные втулки, служащие для предохранения присоединительных проводов, шнурков, кабелей и соединительных шнурков от механических повреждений	2	4	2	$2U + 1$	$2U + 3,5$	0,5
Изоляция устройств для защиты от напряжения и скручивания	2	2	2	$2U + 1$	2,5	0,5
Изоляция скоб, зажимов и других деталей для крепления проводов в местах, где провода подвергаются механическим воздействиям	2	2	2	$2U + 1$	2,5	0,5
Основная изоляция	—	2	—	—	$2U + 1$	—
Дополнительная изоляция	—	2	—	—	2,5	—

* Кроме светильников с разрядными лампами со встроенными ПРА.

Примечание. U — номинальное напряжение светильника, кВ.

С. 8 ГОСТ 17677—82

3.3.2.2. Изоляция светильников в местах, указанных в табл. 3, должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя или перекрытия в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, значение которого приведено в табл. 3.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

3.3.2.3. (Исключен, Изд. № 2).

3.3.3. Коэффициент мощности

3.3.3.1. Коэффициент мощности светильников с люминесцентными лампами должен быть не менее:

0,92 — для многоламповых светильников при применении пускорегулирующих аппаратов, состоящих из равного числа опережающих и отстающих ветвей и равного числа ламп в них;

0,85 — для многоламповых светильников при применении других схем пускорегулирующих аппаратов или при разном числе ламп в опережающих и отстающих ветвях, а также для одноламповых светильников.

Допускается:

- изготавливать светильники с коэффициентом мощности менее указанного для осветительных установок с групповой компенсацией реактивной мощности;

- отсутствие компенсации реактивной мощности в светильниках с лампами общей мощностью 32 Вт и менее, а также для двухламповых светильников, в которых лампы соединены последовательно;

- коэффициент мощности менее указанного для одноламповых светильников мощностью более 32 Вт и светильников с двумя лампами мощностью 18, 20 и 22 Вт каждая, при этом светильники должны поставляться попарно с пускорегулирующими аппаратами (ПРА), один из которых с опережающей, а другой — с отстающей ветвями. Общий коэффициент мощности такого комплекта светильников должен быть не менее 0,92.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

3.3.3.2. Коэффициент мощности светильников с разрядными лампами высокого давления должен быть указан в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.3.4. Защита от случайного прикосновения

3.3.4.1. Конструкция светильников должна исключать возможность случайного прикосновения к токоведущим частям при эксплуатации, а также при удалении всех деталей светильников (за исключением ламп и донышек байонетных патронов и резьбовых патронов с приспособлением для крепления на шнуре, а также корпусов байонетных и резьбовых патронов) без применения инструмента.

Требование не относится к цоколям люминесцентных ламп и металлическим оболочкам стартеров.

Металлические оболочки стартеров в светильниках класса защиты II при эксплуатации не должны быть доступны для случайного прикосновения.

Для светильников класса защиты II может появиться необходимость использования стартеров класса защиты II. В таких светильниках должен быть установлен патрон для стартера класса защиты II.

Эмаль, лакокрасочные покрытия, бумага и другие аналогичные материалы не считаются достаточной защитой частей, находящихся под напряжением, от случайного прикосновения.

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

3.3.4.2. Устройство для защиты от случайного прикосновения должно быть механически прочным, надежно закрепленным и должно сниматься только при помощи инструмента.

Допускается:

- конструкция устройств, снимаемых без применения инструмента, если блокировка обеспечивает снятие напряжения с защищаемых ими частей;

- конструкция светильников, кроме светильников для освещения жилых помещений, в которых имеются специальные запоры (замки), которыми закрепляются детали, преграждающие доступ к токоведущим частям. Такие детали рассматриваются как снимаемые при помощи инструмента.

3.3.4.3. Конструкция светильников класса защиты II не должна:

- допускать контакта между металлическими деталями светильника, доступными для случайного прикосновения, и проводами, имеющими только основную изоляцию. Изолирующая оболочка соединительного шнура (кабеля) не является дополнительной изоляцией при воздействии на нее избыточных механических и тепловых нагрузок. Данное требование достигается при применении проводов II класса защиты, защитных оболочек или других защитных элементов, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к дополнительной изоляции;

- допускать включения конденсаторов между частями, находящимися под напряжением, и корпусом светильника;

- допускать снижения класса защиты стационарных светильников при их монтаже;

- допускать, чтобы любой сборочный узел усиленной изоляции давал возможность прямого доступа к частям светильника, находящимся под напряжением.

Конструкция светильников класса защиты II должна обеспечивать невозможность случайного прикосновения к металлическим частям, которые изолированы от находящихся под напряжением деталей только рабочей изоляцией. Детали, обеспечивающие защиту от случайного прикосновения, должны сниматься только при помощи инструмента.

Держатели проводов, хомуты и другие приспособления для крепления проводов в подвижных светильниках класса защиты II должны быть изготовлены из изоляционного материала.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3.4.4. Конденсаторы емкостью более 0,5 мкФ в светильниках должны иметь разряжающее устройство, обеспечивающее остаточное напряжение на выводах конденсатора, спустя 1 мин после отключения светильника от сети, не более 50 В.

Светильники, присоединяемые к сети при помощи штепсельной вилки и имеющие конденсатор емкостью более 0,1 мкФ (в светильниках с номинальным напряжением ниже 150 В — 0,25 мкФ), должны иметь разряжающее устройство, обеспечивающее остаточное напряжение на штырях штепсельной вилки, спустя 1 с после отключения светильника от сети, не более 34 В.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3.4.5. Переносные светильники (кроме ручных) класса защиты I, имеющие байонетные патроны, должны быть сконструированы так, чтобы цоколь лампы был недоступен для случайного прикосновения к открытym токоведущим частям, когда светильник полностью собран, или должны иметь заземленный металлический патрон.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3.3.5. Радиопомехи

Уровни радиопомех, создаваемые при работе светильников, не должны превышать значений, установленных:

- в ГОСТ 23511* — при эксплуатации светильников в жилых помещениях или подключении их к электрическим сетям жилых домов;

- в ГОСТ 21177** — для светильников с люминесцентными лампами;

- Общесоюзовыми нормами допускаемых индустриальных радиопомех;

- в Нормах 8—72 — при эксплуатации светильников вне жилых помещений и не связанных с электрическими сетями жилых домов;

- в Нормах 15—78 — при эксплуатации светильников в местах расположения служебных радиопринимающих устройств.

В стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников должен быть указан один из вышеперечисленных документов, нормирующих значения уровня радиопомех.

Затухание радиопомех, вносимых светильниками с люминесцентными лампами, определяют по ГОСТ 21177.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3.6. Пути утечки и воздушные зазоры

3.3.6.1. Пути утечки и воздушные зазоры в светильниках должны соответствовать указанным в табл. 4 и соблюдаться при подключении к контактным зажимам светильников проводов с наибольшим допустимым, для данного светильника, сечением.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.14.1—99.

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.5—99 (здесь и далее).

C. 10 ГОСТ 17677—82

В светильниках с импульсным зажигающим устройством значения путей утечки и воздушных зазоров для функциональной изоляции цепей импульсного напряжения должны выбираться в зависимости от эффективного рабочего напряжения U_p в вольтах, которое вычисляют по формуле

$$U_p = \frac{U_n}{4,6},$$

где U_n — пиковое значение импульсного напряжения зажигающего устройства, В.

Т а б л и ц а 4

Место измерения	Пути утечки и воздушные зазоры, не менее, мм для классов защиты							
	0, 0I, I			II			III	
	для рабочего напряжения, В, до							
	24	250	500	24	250	500		
Между находящимися под напряжением частями, подключенными к различным фазам	2	3	4	2	3	4	2	
Между находящимися под напряжением частями и доступными для прикосновения металлическими частями или доступными для прикосновения поверхностями частей из изоляционного материала	2	3*—4**	5	2	8	10	2	
Между частями светильников класса защиты II, которые при повреждении рабочей изоляции могут оказаться под напряжением, и доступными наружными металлическими частями	—	—	—	2	4	5	—	
Между поверхностью соединительного шнура или кабеля и доступными для прикосновения металлическими частями, к которым шнур (кабель) прикреплен при помощи скобы или зажима из изоляционного материала	—	—	—	—	4	5	—	
Между находящимися под напряжением деталями выключателей, встроенных в светильник, и металлическими частями после удаления изоляционной оболочки выключателя (если имеется)	—	2	—	—	4	—	—	
Между находящимися под напряжением частями и другими металлическими частями, расположенными между ними и опорной поверхностью*** или между находящимися под напряжением частями и опорной поверхностью:	2	6	8	2	8	10	2	
для находящихся под напряжением частями без покрытия или через заливочную массу толщиной менее 2,5 мм;	—	4	6	—	6	8	—	
через заливочную массу толщиной не менее 2,5 мм	—	—	—	—	—	—	—	

* Воздушные зазоры.

** Пути утечки.

*** См. приложение 2.

П р и м е ч а н и я:

1. В частях, залитых компаундом или запаянных, пути утечки не измеряют.
2. На комплектующие изделия (ПРА, ЭУУ, лампы, стартеры и др.) требование не распространяется.

Значения путей утечки и воздушных зазоров относятся только к установке этих изделий в светильник.

3. Требование не распространяется на провода электропроводки, к которым светильник присоединяют только при установке.

Значения путей утечки и воздушные зазоры для эффективного рабочего напряжения до 500 В включ. должны быть не менее указанных в табл. 4, а для напряжения св. 500 В эти значения должны быть не менее:

- между находящимися под напряжением частями, подключенными к различным фазам, а также между находящимися под напряжением частями и доступными для прикосновения металлическими частями или доступными для прикосновения поверхностями частей из изоляционного материала — 6 мм;

- между находящимися под напряжением частями и другими металлическими частями, расположеными между ними и опорной поверхностью или между находящимися под напряжением частями и опорной поверхностью:

- для находящихся под напряжением частями без покрытия или через заливочную массу толщиной менее 2,5 мм — 10 мм;

- через заливочную массу толщиной не менее 2,5 мм — 8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3.6.2. Части светильников степени защиты выше IP20, изготовленные из изоляционных материалов, незащищенные от пыли и влаги и несущие или соприкасающиеся с деталями, находящимися под напряжением, должны быть изготовлены из материала, устойчивого к токам поверхностного разряда.

Защищенными от пыли и влаги считают части светильников степени защиты IP54 и выше.

Изоляционные части патрона и штепсельных вилок, используемые в светильниках, предназначенных для работы в сложных условиях эксплуатации, должны быть изготовлены из материала, устойчивого к токам поверхностного разряда.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.3.6.3. Значения утечки тока (МА) между каждой фазой источника питания и металлическим корпусом светильника не должны быть более:

0,5 — для всех светильников классов защиты 0 и II;

1,0 — для переносных светильников класса защиты I;

1,0 — для стационарных светильников класса защиты I с номинальной мощностью до 1 кВт включ.

Для стационарных светильников класса защиты I с номинальной мощностью св. 1 кВт значения утечки тока рассчитывают из соотношения 1,0 мА/кВт, но не более 5,0 мА.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).**3.4. Требования к конструкции****3.4.1. К л и м а т и ч е с к о е и с п о л н е н и е**

Климатическое исполнение и категория размещения светильников по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников. Светильники климатического исполнения УХЛ дополнительно должны соответствовать ГОСТ 17412.

Светильники климатического исполнения Т дополнительно должны соответствовать ГОСТ 15963.

3.4.2. З а щ и т а от в н е ш n и x в о з д е й с т в i й

3.4.2.1. Светильники должны сохранять свои параметры в процессе и (или) после воздействия механических и климатических факторов, виды и значения которых указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.4.2.2. Степени защиты оболочек светильников должны соответствовать ГОСТ 14254 и настоящему стандарту и быть не ниже:

IP20 — для светильников внутреннего освещения;

IP23 — для светильников наружного освещения.

С. 12 ГОСТ 17677—82

Конкретная степень защиты оболочки должна быть указана в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Светильники степени защиты IPX1 и выше, кроме IPX7 и IPX8, должны иметь одно или несколько сливных отверстий для воды, если она в них накапливается.

Сливные отверстия, расположенные на поверхности светильника, предназначенный для крепления на опорную поверхность, должны отстоять от опорной поверхности не менее чем на 5 мм, что достигается, например, при помощи прокладок.

3.4.2.3. Светильники должны быть влагостойчивыми и выдерживать непрерывное воздействие относительной влажности $(95\pm3)\%$ при температуре окружающей среды $(25\pm5)^\circ\text{C}$ в течение:

48 ч — для светильников степени защиты IP20;

168 ч » » » » выше IP20.

Данное требование распространяется на светильники категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Требования к светильникам других категорий размещения должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.4.2.2, 3.4.2.3. (*Измененная редакция, Изм. № 3*).

3.4.2.4. Механическая прочность светильников должна соответствовать ГОСТ 17516. Группа условий эксплуатации светильников по механической прочности по ГОСТ 17516 при необходимости должна указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.4.2.5. Узлы крепления подвесных светильников должны выдерживать в течение 1 ч статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника.

Масса светильника, подвешиваемого только на гибкий шнур, должна быть не более 5 кг; при этом усилие, приходящееся на 1 мм^2 суммарного сечения жил шнура, должно быть не более 15 Н. Не допускается подвешивание светильника на шнуре с простой изоляцией без дополнительной оболочки.

При расчете усилия учитывают только токопроводящие жилы.

При массе светильника более 5 кг конструкция светильника и гибкого шнура должна исключать возможность приложения чрезмерных усилий к токопроводящим жилам.

Масса передвижного светильника со специальным электромеханическим присоединительным устройством не должна превышать значения максимальной нагрузки, указанного для систем подвески, по которой перемещается светильник.

(*Измененная редакция, Изм. № 2, 3*).

3.4.2.6. Подвесные светильники с одним жестким узлом крепления, кроме светильников, подвешиваемых на шнурах, тросах, цепях, должны выдерживать без повреждений и остаточных деформаций, видимых невооруженным глазом, крутящий момент $2,5 \text{ Н}\cdot\text{м}$, приложенный к светильнику или к узлу крепления в плоскости, перпендикулярной оси подвеса.

3.4.2.7. Элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, должны выдерживать энергию удара не менее указанной в табл. 5. Требование не распространяется на светопропускающие элементы, не обеспечивающие защиту от поражения электрическим током и не являющиеся частью защиты от пыли и влаги.

3.4.2.8. Металлические части светильника, закрывающие находящиеся под напряжением части, должны выдерживать нажим усилием 30 Н.

3.4.2.9. Крепление резьбовых и байонетных патронов должно выдерживать воздействие крутящих моментов, не менее:

$0,5 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для патронов Е14 и В15 с нипельным креплением для свечеобразных ламп;

$1,2 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для патронов Е14 и В15;

$2,0 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для патронов с пластмассовым корпусом типа Е27;

$3,0 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для других патронов типов Е27 и В22;

$4,0 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для патронов с пластмассовым корпусом типа Е40;

$5,0 \text{ Н}\cdot\text{м}$ — для других патронов типа Е40.

Крепление резьбовых патронов, установленных на гибком шнуре, тросе или цепи, должно выдерживать крутящий момент не менее $0,8 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

Таблица 5

Испытываемый элемент светильника	Энергия удара, Дж
1. Светильники класса защиты II: светопропускающие элементы, служащие для защиты от влаги и пыли, но не защищающие от прикосновения к находящимся под напряжением частям; светопропускающие элементы, служащие для защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям; другие элементы, служащие для защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям	0,35 0,50 0,70
2. Светильники других классов защиты: светопропускающие элементы, служащие для защиты от влаги и пыли, но не защищающие от прикосновения к находящимся под напряжением частям; элементы из керамических материалов; части нестандартных керамических ламповых патронов, являющихся составной частью светильника; светопропускающие элементы, служащие для защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям, другие элементы, за исключением элементов из керамических материалов	0,20 0,35
3. Светильники встраиваемые и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха: элементы (кроме керамических), служащие для защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям; керамические элементы и другие элементы светильников	0,35 0,20

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Крепление патронов для люминесцентных ламп с цоколями типов G5 и G13, за исключением накидных патронов, должно выдерживать воздействие усилия не менее 40 Н в направлении оси лампы, со стороны вставления лампы, а также крутящий момент не менее 1 Н·м.

Крепление патронов для стартеров должно выдерживать воздействие усилия не менее 20 Н и крутящего момента не менее 1 Н·м.

3.4.2.10. Резьбовые соединения, кроме винтов, болтов, шпилек и шурупов, деталей светильников не должны ослабляться при воздействии крутящих моментов, не менее:

- до M10 включ. — 2,5 Н·м;
- св. M10 — 5,0 Н·м.

Требование не распространяется на крепление резьбовых и байонетных патронов, а также на резьбовые соединения декоративных элементов, которые при эксплуатации светильников не подвергаются механическим воздействиям.

3.4.2.11. Винты, болты, шпильки и шурупы, повреждение которых может вызвать понижение безопасности светильника, должны выдерживать воздействие крутящих моментов, указанных в табл. 6, при пятикратной затяжке и ослаблении.

Таблица 6

Номинальный диаметр резьбы, мм	Крутящий момент, Н·м, не менее		Номинальный диаметр резьбы, мм	Крутящий момент, Н·м, не менее	
	Установочные винты	Остальные винты		Установочные винты	Остальные винты
До 2,8 включ.	0,20	0,40	Св. 4,7 до 5,3 включ.	0,80	2,00
Св. 2,8 до 3,0 включ.	0,25	0,50	» 5,3 » 6,0 »	—	2,50
» 3,0 » 3,2 »	0,30	0,60	» 6,0 » 8,0 »	—	8,00
» 3,2 » 3,6 »	0,40	0,80	» 8,0 » 10,0 »	—	17,00
» 3,6 » 4,1 »	0,70	1,20	» 10,0 » 12,0 »	—	29,00
» 4,1 » 4,7 »	0,80	1,80	» 12,0 » 14,0 »	—	48,00
			» 14,0 » 16,0 »	—	114,00

Причайне. Винты, изготовленные из изоляционного материала, и винты, служащие для разгрузки проводов от натяжения, должны выдерживать крутящий момент 0,5 Н·м.

C. 14 ГОСТ 17677—82

Не допускается изготовление винтов, болтов, шпилек, шурупов:

- из мягкого или текучего металла (алюминий, медь и аналогичные металлы);
- из изоляционного материала, если при их замене металлическими винтами (болтами, шпильками, шурупами) может быть нарушена эффективность дополнительной или усиленной изоляции светильника при его обслуживании.

3.4.2.9—3.4.2.11. (Измененная редакция, Изд. № 2).

3.4.2.12. Резьбовые сальники должны выдерживать при их затяжке крутящие моменты, указанные в табл. 7.

Т а б л и ц а 7

Диаметр цилиндрического металлического стержня или суммарный диаметр цилиндрических металлических стержней, мм	Крутящий момент для резьбовых сальников, Н·м, не менее	
	металлических	из изоляционного материала
До 14 включ.	6,25	3,50
Св. 14 до 20 включ.	7,50	5,00
» 20	10,00	7,50

(Измененная редакция, Изд. № 2).

3.4.2.13. Резьбовые соединения с номинальным диаметром менее 3 мм, используемые при нормальной эксплуатации светильника, должны быть изготовлены из металла.

3.4.2.14. Резьба в изоляционном материале и резьба винта из изоляционного материала должна иметь длину зацепления $(3+1/3 d_{\text{ном}})$ мм, но не более 8 мм, где $d_{\text{ном}}$ — номинальный диаметр винта.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

3.4.2.15. Металлические детали светильников должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями эксплуатации, для которых они предназначены.

Допускается:

- детали, изготовленные из пружинной стали, защищать от коррозии нанесением жировой смазки;
- выполнять без защитных покрытий детали светильников, изготовленных из коррозионностойких алюминиевых сплавов (АД-1, АД-31 и др.);
- выполнять без защитных покрытий отрезаемые кромки и пробивные отверстия деталей, изготовленных из предварительно окрашенной стальной ленты или металлопластика, светильников степени защиты IP20 или 2'0, а также светильников с более высокой степенью защиты, если эти детали находятся в уплотненной зоне светильника.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

3.4.2.16. Резиновые детали светильников должны быть устойчивыми к воздействию среды в соответствии с условиями их эксплуатации.

3.4.2.17. Конструкция светильников должна обеспечивать:

- надежное крепление съемных частей, исключающее возможность их самопроизвольного ослабления и выпадения при эксплуатации;
- легкий съем или откidyивание всех частей, препродающих доступ к источникам света, а также частей, подлежащих чистке, обслуживанию или замене в процессе эксплуатации;
- удобство монтажа и подключения к сети.

3.4.2.18. В светильниках со смешанными источниками света патроны для разрядных ламп высокого давления должны иметь отличительную маркировку.

3.4.2.19. Выключатели, встроенные в светильниках, должны быть закреплены так, чтобы снимались только при помощи инструмента.

Светильники степени защиты IP20 или 2'0 с соединительным шнуром или кабелем, кроме ручных светильников, должны иметь выключатели на номинальный ток не менее 1 А.

3.4.2.20. Присоединительные размеры и резьба рассеивателей и защитных стекол из силикатного стекла — по ГОСТ 9503. Требование не распространяется на рассеиватели и защитные стекла светильников для наружного освещения и получаемые по импорту, а также рассеиватели и защитные стекла, разработанные до 1971 г.

3.4.2.19, 4.3.2.20. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.2.21. Требования к защитным сеткам должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы светильников.

Максимальный размер отверстий предохранительных сеток, защищающих против выпадения разбитого стекла, должен быть не более 100 мм.

3.4.2.22. Патроны с выключателем допускаются только в светильниках степени защиты IP20.

3.4.2.23. Фокусирующее устройство, если оно имеется в светильнике, должно обеспечивать установку ламп в расчетном положении или фокусе оптической системы светильника. При этом должно быть указано положение патрона для разных источников света и ограничены крайние положения патрона.

3.4.2.24. Конструкция шарниров и других подвижных элементов в регулируемых светильниках, внутри которых проходят провода, должна обеспечивать целостность этих проводов после числа циклов перемещений подвижных частей светильников, указанных в табл. 8, а также должна исключать возможность поворота подвижной части светильника на угол более 360°, при этом должно быть исключено повреждение провода и нарушение контактных соединений.

Таблица 8

Группа или тип светильника	Число циклов при положениях	
	предусмотренных рабочих	возможных крайних
Светильники, предназначенные для эксплуатации в условиях:		
- частой перестройки регулирующих устройств (настольные, напольные светильники и др.)	1500	150
- редкой перестройки регулирующих устройств (светильники для подсветки картин, витрин и др.)	150	15
- перестройки регулирующих устройств только при установке	45	5

Примечание. За цикл принимают перемещение подвижного элемента из одного крайнего положения в другое и обратно.

3.4.2.25. Конструкция регулируемых светильников степени защиты IP20 или 2'0 должна обеспечивать возможность фиксации их регулируемой части в рабочем положении без применения инструмента.

Самотормозящие шарниры и гибкие стойки должны выдерживать воздействие крутящего или изгибающего усилия, равного:

1,5 Н — в светильниках для освещения жилых помещений и общественных зданий;

3,0 Н — в других светильниках.

3.4.2.26. Установочные и присоединительные размеры светильников должны соответствовать требованиям ГОСТ 26092. Для светильников, не указанных в ГОСТ 26092, установочные и присоединительные размеры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.4.2.27. Настольные и напольные светильники, предназначенные для свободной установки на опорную поверхность, должны быть устойчивы в их рабочем положении и не должны опрокидываться на поверхности с наклоном не менее 10°.

3.4.2.24—3.4.2.27. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.2.28. В светильниках с импульсным зажигающим устройством патроны для ламп, которые являются частью цепи испульсного напряжения, должны быть керамическими.

Это требование не распространяется на патроны, рассчитанные на номинальное напряжение 750 В.

3.4.2.29. Части светильников класса защиты II, выполняющие функции дополнительной или усиленной изоляции, должны быть жестко закреплены или иметь такую конструкцию, которая не позволяет их неправильную установку.

3.4.2.30. Светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, устанавливаемые в вентиляционных системах с повышенной пожароопасностью, должны отвечать следующим требованиям:

С. 16 ГОСТ 17677—82

- корпус светильника должен быть изготовлен из несгораемого материала;
- температура корпуса светильника не должна превышать 100 °C;
- отверстия в корпусе не должны превышать 10 % поверхности корпуса;
- ширина отверстий, расположенных на горизонтальной поверхности корпуса светильника, не должна превышать 6 мм, а ширина других отверстий не должна превышать 10 мм. При этом ширина их проекции на горизонтальную плоскость не должна превышать 6 мм. Требование не распространяется на светильники, подсоединяемые к вентиляционным каналам;
- пускорегулирующие аппараты, соединительные устройства и провода, проходящие через светильник, должны иметь оболочку из несгораемого материала, обеспечивающего защиту от проникновения пыли. Эта оболочка может быть частью самого элемента. Требование не распространяется на патроны для ламп и стартеров, их соединительные устройства и провода длиной не более 200 мм, которые служат для их соединения, если номинальный ток, проходящий через них, не более 2 А.

3.4.2.31. Светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющие специальные прокладки или другие аналогичные приспособления для предупреждения возможности воспламенения, обеспечивающие минимальный зазор между светильником и элементами конструкции здания, должны быть изготовлены так, чтобы была исключена возможность удаления этих прокладок или приспособлений без повреждения светильника или исключалась возможность его монтажа без указанных частей.

Данное требование не распространяется на прокладки, служащие для конструктивных целей и не оказывающие влияния на безопасность эксплуатации светильника.

3.4.2.32. Токоведущие части светильников должны быть стойкими к коррозии или защищены от коррозии. Медь и сплавы с содержанием меди не менее 50 % удовлетворяют этому требованию.

3.4.2.28—3.4.2.32. (**Введен дополнительно, Изм. № 2**).

3.4.2.33. Направляющие шкивы для гибких шнуров регулируемых подвесных светильников должны иметь такие размеры, которые предотвращают любые повреждения шнуров из-за их чрезмерного перегиба.

Кольцевые канавки направляющих шкивов должны быть закруглены. Диаметр кольцевой канавки должен быть не менее трех диаметров гибкого шнуря.

Металлические направляющие шкивы, доступные для прикосновения, должны быть заземлены.

(**Введен дополнительно, Изм. № 3**).

3.4.3. Внутренний монтаж светильников

3.4.3.1. Для внутреннего монтажа светильников должны применяться провода с медными или алюмомедными жилами с номинальным напряжением не менее номинального напряжения светильника, а в светильниках на номинальное напряжение 380 В — не менее 660 В. Применение алюминиевых проводов не допускается.

Для внутренних соединений, подвергаемых изгибу или скручиванию во время эксплуатации, а также в светильниках с люминесцентными лампами, при применении в них навесных патронов, должны применяться медные гибкие провода.

Сечение проводов внутреннего монтажа должно быть не менее сечения, допустимого для токовой нагрузки светильника.

Минимальное сечение проводов должно быть указано в стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы светильников.

В светильниках с импульсными зажигающими устройствами провода внутреннего монтажа, на которые воздействует импульсное напряжение, должны иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение не менее 660 В.

3.4.3.2. Провода внутреннего монтажа светильников со встроенными ПРА для разрядных ламп в случае их соприкосновения с ПРА должны быть защищены в этом месте при помощи теплостойких изоляционных трубок, длина которых должна составлять не менее полуторной длины пускорегулирующего аппарата.

Требование не распространяется на провода с теплостойкой изоляцией.

3.4.3.1, 3.4.3.2. (**Измененная редакция, Изм. № 2**).

3.4.3.3. Провода внутреннего монтажа должны быть предохранены от натяжения или скручивания во всех местах, в которых при нормальной эксплуатации светильника такое воздействие может возникнуть.

3.4.3.4. Провода внутреннего монтажа следует соединять при помощи клеммных колодок по ГОСТ 17557, пайки, сварки, опрессовки, а также с помощью электрических соединителей.

Не допускается соединять провода только скруткой.

Оголенные участки проводов внутреннего монтажа должны быть защищены изоляцией, соответствующей требованиям пп. 3.3.2.1 и 3.3.2.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.3.5. Металлические скобы, служащие для крепления проводов внутреннего монтажа в светильниках, должны иметь изоляцию, защищающую провода от механического повреждения.

3.4.3.6. Контактные зажимы патронов для ламп, выключателей, служащие для соединений проводов внутреннего монтажа на несколько направлений, должны иметь соответствующие размеры и не должны использоваться для подсоединения к сети.

3.4.3.7. Для светильников с импульсным зажигающим устройством провод, проводящий зажигающий импульс к разрядной лампе, должен быть присоединен к центральному контакту резьбового патрона.

3.4.3.6, 3.4.3.7. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3.4.3.8. Импульсные зажигающие устройства, применяемые в светильниках, должны иметь электрические характеристики, совместимые с характеристиками пускорегулирующих аппаратов.

3.4.3.9. В переносных и регулируемых, кроме настенных, светильниках класса защиты II, в которых провода внутреннего монтажа и соединительные шнуры (кабели) соприкасаются с металлическими деталями, доступными для прикосновения, непосредственно или через другие металлические детали, отверстия для ввода проводов (шнурков, кабелей) должны быть оснащены прочными изоляционными втулками с плавно закругленными краями. Втулки должны быть закреплены так, чтобы исключалась возможность их свободного устраниния из рабочего положения. Втулки, изготовленные из материала, который со временем подвержен разрушению, не должны использоваться для оснащения отверстий с острыми краями.

Причина. К легко устранимым втулкам относят втулки, которые могут быть легко удалены рукой или при выдергивании провода (шнура, кабеля), а также резьбовые втулки без фиксации, например, стопорными гайками или самозатвердевающими смолами.

Если отверстия для ввода проводов внутреннего монтажа имеют плавно закругленные края и в процессе эксплуатации нет необходимости замены проводов, то допускается вместо изоляционной втулки применять отдельную защитную оболочку для провода, не имеющего никакой специальной защиты, или провод (шнур, кабель) класса защиты II.

Дополнительные защитные покрытия или защитные муфты, служащие для предохранения соединительных шнурков (кабелей) в местах их ввода в такие светильники, должны быть изготовлены из изоляционных материалов. Винтовые металлические пружины или другие аналогичные элементы не должны применяться в качестве дополнительных защитных покрытий.

3.4.3.10. Концы скрученных жил гибких проводов внутреннего монтажа и соединительных шнуров (кабелей) могут быть облужены, однако на них не должно быть лишнего припоя, кроме случаев, когда имеется специальное приспособление, предотвращающее ослабление затянутых соединений из-за холодного течения припоя. Данное требование выполняется при использовании пружинных контактных зажимов или винтовых контактных зажимов со специальным приспособлением (например, с пружинной шайбой и т. д.).

3.4.3.11. Если провода внутреннего монтажа выходят из светильника на длину более 80 мм и подвергаются во время эксплуатации механическим воздействиям, то к проводам предъявляют соответствующие требования п. 3.4.4.

3.4.3.8—3.4.3.11. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

3.4.4. Присоединение светильников к сети

3.4.4.1. Светильники должны обеспечивать присоединение к сети одним из следующих способов:

- при помощи контактных зажимов, которые являются составной частью светильника, или клеммных колодок по ГОСТ 17557;
- при помощи электрических соединителей;
- при помощи присоединительного провода или кабеля, которыми снабжен светильник;
- при помощи соединительных шнуров по ГОСТ 7399 или кабелей, армированных штепсельными вилками;

C. 18 ГОСТ 17677—82

- при помощи специального электромеханического присоединительного устройства;
- непосредственно к зажимам патрона.

Конкретный способ присоединения светильника к сети должен быть указан в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

3.4.4.2. Присоединение соединительных шнуров по ГОСТ 7399 и кабелей к светильнику должно осуществляться при помощи клеммных колодок по ГОСТ 17557.

Допускается присоединять соединительные шнуры и кабели к светильнику при помощи пайки, сварки или опрессовки, а также непосредственно к контактным зажимам патронов для ламп.

3.4.4.3. Сечение соединительного шнура по ГОСТ 7399 или кабеля должно быть указано в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

При поставке на экспорт присоединительный провод в светильниках класса защиты II с доступными для прикосновения металлическими частями, а также в напольных светильниках классов защиты I и II должен иметь кроме основной изоляции защитный изоляционный покров.

Соединительные шнуры и кабели светильников класса защиты II должны иметь штепсельные вилки, опрессованные вместе со шнуром или кабелем.

Соединительные шнуры или кабели светильников класса защиты III должны иметь штепсельные вилки, которые не могут быть введены в штепсельные розетки по ГОСТ 7396.0.*

(Измененная редакция, Изд. № 2).

3.4.4.4. Крепление соединительного шнура по ГОСТ 7399 или кабеля в светильнике должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающего усилия и гружащего момента, указанных в табл. 9. Создание петель, изгиб на угол более 180° или привязывание шнура или кабеля не допускается.

Таблица 9

Суммарная номинальная площадь поперечного сечения всех токопроводящих жил соединительного шнура (кабеля) в общей окрутке, мм ²	Растягивающее усилие, Н, не менее	Крутящий момент, Н·м, не менее
До 1,5 включ.	60,00	0,15
Св. 1,5 до 3,0 включ.	60,00	0,25
» 3,0 » 5,0 »	80,00	0,35
» 5,0 » 8,0 »	120,00	0,35

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

3.4.4.5. Устройство для разгрузки от натяжения и скручивания должно быть из изоляционного материала или защищено от металлических нетоковедущих частей, доступных для прикосновения, прокладкой из изоляционного материала.

Требование не распространяется на настенные и пристраиваемые светильники и светильники, имеющие соединительный шнур с дополнительной изоляцией или соединительный кабель.

Одна из частей устройства для разгрузки должна представлять несъемную часть светильника или должна быть закреплена на нем. Требование считают выполненным, если устройство для разгрузки не имеет возможности перемещения в светильнике, когда шнур (провод, кабель) установлен в устройство и светильник полностью собран. Требование не распространяется на переносные светильники, корпус которых изготовлен из стекла или керамики.

Устройство для разгрузки от натяжения и скручивания должно быть выполнено таким образом, чтобы:

- имелась возможность замены соединительного шнура или кабеля без применения специального инструмента соединительным шнуром или кабелем различного стандартного типа того же сечения провода, за исключением случая, когда светильник рассчитан только на один тип шнура или кабеля;

- исключалась возможность повреждения соединительного шнура или кабеля, или самого устройства при его затягивании или ослаблении во время эксплуатации светильника;

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51322.1—99.

- соединительный шнур или кабель не касался зажимных винтов устройства, если винты изготовлены из металла и являются доступными или имеют контакт с доступными для случайного прикосновения металлическими частями светильника;

- имелась возможность введения соединительного шнура или кабеля вместе с оболочкой, при ее наличии, во внутрь устройства.

Непосредственное крепление соединительного шнура или кабеля в устройстве при помощи металлического винта не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.4.4.6. Пространство (полость) для присоединения сетевых проводов в светильнике должно иметь достаточные размеры для свободного изгиба и присоединения проводов.

Выламываемые отверстия в светильнике для ввода присоединительных сетевых проводов должны иметь диаметром в свету одной из пар: 10 и 19 мм или 14 и 22 мм.

3.4.4.7. Отверстия для ввода проводов питающей сети в металлических деталях стационарных светильников и соединительных шнуров или кабелей в нестационарных светильниках, а также отверстия для прокладки проводов внутреннего монтажа в металлических деталях регулируемых светильников должны иметь надежно закрепленные изоляционные втулки, а в изоляционных деталях — закругленные края.

В металлических деталях стационарных светильников класса защиты I взамен изоляционных втулок допускается развалицовка краев отверстия для ввода проводов.

Вводы проводов должны быть гладкими и без острых кромок, неровных швов, заусенцев и аналогичных дефектов, которые могут служить причиной повреждения изоляции проводов. Металлические установочные винты не должны попадать в пространство вводов проводов.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.4.4.8. Контактные зажимы, клеммные колодки или штепсельные разъемы, служащие в светильниках для присоединения их к сети, должны допускать присоединение как медных, так и алюминиевых проводов.

Допускаемое сечение присоединяемых проводов питающей сети должно указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Присоединительные контактные зажимы светильников, предназначенные для прокладки магистральной электропроводки, должны допускать присоединение не менее трех проводов для каждой фазы сечением провода:

- не менее $2,5 \text{ mm}^2$ — в светильниках с лампами накаливания и в светильниках с одной люминесцентной лампой;
- не менее 4 mm^2 — в других светильниках.

В потолочных и настенных светильниках расположение клеммных колодок должно быть таким, чтобы после закрепления на опорной поверхности элемента светильника они обеспечивали возможность присоединения к ним без натяжения проводов питающей сети длиной не более 0,15 м.

Подвесные светильники для освещения жилых помещений (кроме светильников, подвешиваемых на шнурах) для присоединения к питающей сети должны иметь присоединительные провода, выходящие из светильников на длину не менее 0,1 м.

3.4.4.9. В нестационарных светильниках необходимо обеспечить, чтобы высокользнувшая из присоединительного контактного зажима отдельная проволока любой жилы соединительного шнура или кабеля не могла соприкоснуться с доступными для прикосновения металлическими частями.

Требование не распространяется на присоединительные контактные зажимы патронов для ламп по ГОСТ 2746, ГОСТ 9806 и соединительные шнуры или кабели с разделкой концов менее 8 мм.

3.4.4.8, 3.4.4.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.4.10. Винты контактных зажимов не должны использоваться для крепления элементов светильника.

Электрические соединения должны выполняться так, чтобы контактное давление не передавалось через изоляционный материал, за исключением керамического или ему подобного материала. Это не относится к контактным соединениям, в которых усадка изоляционного материала компенсирована упругостью металлических частей.

3.4.4.11. Конструкция переносных светильников не должна повреждать изоляцию соединительных шнуров при установке светильника на опорную поверхность.

C. 20 ГОСТ 17677—82

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3.4.4.12. Дополнительные защитные покрытия и защитные муфты, предохраняющие провода (шнуры) от повреждения, должны обладать соответствующей механической и электрической прочностью и быть надежно зафиксированы в рабочем положении после монтажа выключателей, патронов для ламп, проводов (шнурков, кабелей) и других подобных элементов светильника. Для фиксации могут быть использованы самозатвердевающие смолы.

3.4.4.13. Отверстия для ввода в светильник соединительного шнура (кабеля) должны обеспечивать возможность ввода дополнительных защитных покрытий и защитных муфт таким образом, чтобы открытые токопроводящие жилы соединительного шнура (кабеля) были полностью защищены и обеспечена степень защиты от пыли и влаги в соответствии с классификацией светильника по степени защиты от воздействия окружающей среды, когда соединительный шнур (кабель) вместе с дополнительным защитным покрытием или защитной муфтой установлены в рабочее положение.

3.4.4.14. Соединительные шнуры (кабели) светильников, в которых предусмотрена их замена, должны подключаться так, чтобы замена осуществлялась без использования специального инструмента.

Соединительные шнуры (кабели), опрессованные вместе со светильником, не должны подключаться к светильнику при помощи винтовых соединений.

3.4.4.15. Сальниковые вводы, применяемые в переносных или регулируемых светильниках, не должны использоваться в качестве устройства для разгрузки от натяжения и скручивания, за исключением случаев, когда эти светильники имеют уплотнительные прокладки, пригодные для соединительных шнуров (кабелей) типов и размеров, которые могут быть использованы для данного типа светильника.

Использование устройства для разгрузки от натяжения и скручивания, выполненного в виде лабиринтного уплотнения, возможно только в том случае, если в конструкторской документации или соответствующей маркировкой дана полная информация о монтаже соединительного шнура (кабеля) в данном устройстве.

3.4.4.12—3.4.4.15. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

3.4.5. Т е п л о в о й р е ж и м с в е т и л ь н и к а

3.4.5.1. Предельная температура нагрева отдельных частей или деталей светильника, работающего при температуре окружающей среды (25 ± 5) °C, в наиболее неблагоприятном в отношении теплового режима рабочем положении, должна быть не более указанной в табл. 10. Кроме того, предельная температура нагрева отдельных частей или элементов светильников со встроенными ПРА для разрядных ламп или со встроенными трансформаторами для ламп накаливания, работающих при напряжении, равном 1,1 номинального в аномальном режиме работы, ПРА или трансформатора должна быть не более указанной в табл. 11.

Т а б л и ц а 10

Элемент светильника	Предельная температура нагрева, °C
Опорная поверхность из сгораемого материала*	90
Цоколь лампы у стеклянной колбы**	210
Изоляция проводов внутреннего монтажа и присоединительных проводов, шнурков, кабелей, не подвергаемых механической нагрузке:	
- из резины	90
- из поливинилхлорида	90
- из теплостойкого поливинилхлорида	105
- из кремнийорганической резины повышенной твердости	200
Изоляция проводов внутреннего монтажа и присоединительных проводов, шнурков, кабелей, подвергаемых механической нагрузке:	
- из резины	70
- из поливинилхлорида	70
- из теплостойкого поливинилхлорида	90
- из кремнийорганической резины повышенной твердости	180
Детали из изоляционных (кроме керамики) материалов в зависимости от типа патронов:	

Продолжение табл. 10

Элемент светильника	Предельная температура нагрева, °C
- E14, B15	135
- E27, B22	165
- E40	225
- с указанием температуры t	t^{***}
Детали из термореактивных пластмасс (кроме проводов и патронов):	
- пресс-массы на основе фенольных смол с древесным наполнителем	110
- пресс-массы на основе фенольных смол с минеральным наполнителем	140
- пресс-массы на основе меламиновых смол	100
Детали из гетинакса и текстолита	110—125
Детали, окрашенные мочевиноформальдегидными эмалями	90
Детали из резины (не для изоляционных целей):	
- обычной	70
- силиконовой	195—230
Детали из дерева, бумаги, текстиля и т. п.	85
Выключатели:	
- без указания температуры	55
- с указанием температуры t	t^{***}
Рукоятки, кнопки и т. п., а также наружные поверхности, которые в эксплуатации (при работе светильника) подлежат частому прикосновению:	
- из металлов	60
- из других материалов	75
Обмотки пускорегулирующих аппаратов:	
- без указания температуры, с бумажной прокладкой	95
- без указания температуры, без прокладки	85
- с указанием температуры t_w	t_w^{***}
Корпуса конденсаторов:	
- без указания температуры	50
- с указанием температуры t_c	t_c^{***}
Неприведенные материалы	t^{***}
Поверхность объекта, освещаемая экспозиционным светильником	90

* Измерения проводят для светильников, устанавливаемых непосредственно на опорную поверхность.

** Если в стандартах или технических условиях на конкретные типы или группы ламп не указана другая температура.

*** Допустимая рабочая температура, указанная в НТД на данный материал или изделие.

Таблица 11

Элемент светильника	Предельная температура нагрева, °C	Элемент светильника	Предельная температура нагрева, °C
Обмотка ПРА или трансформатора:			
- без указания температуры	170	125	223
- с указанием температуры t_w :		130	230
90	170	Корпус конденсатора:	
95	177	- без указания температуры	60
100	185	- с указанием температуры t_c	$t_c + 10$
105	193	Встраиваемые светильники:	
110	200	- любая часть испытательного потолка	105
115	208	любая часть встроенной поверхности	155
120	216		

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

C. 22 ГОСТ 17677—82

3.4.5.2. Светильники должны выдерживать воздействие температур, возникающих при работе светильника.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.5.3. Части светильников из изоляционных материалов, служащие для защиты от поражения электрическим током, а также части светильников, несущие на себе токоведущие детали в их нормальном рабочем положении, должны быть термостойкими.

3.4.5.4. Кабель (шнур), служащий для присоединения к сети питания встроенного светильника и светильника, совмещенного с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не должен подвергаться воздействию высоких температур.

3.4.5.5. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не должны нагревать элементы конструкции ниш, в которые они встроены, более чем до:

90 °С — при нормальных условиях работы;

130 °С — при аномальном режиме работы.

3.4.5.4, 3.4.5.5. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3.4.6. Срок службы

Срок службы светильников должен быть не менее пяти лет.

Конкретный срок службы светильников должен указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Светильники должны быть пожаробезопасными и соответствовать ГОСТ 12.1.004.

4.2. Части светильников из изоляционного материала, несущие на себе токоведущие детали в их нормальном рабочем положении, должны быть устойчивыми к воспламенению.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3. Светильники, маркованные символом , должны удовлетворять требованиям пп. 4.3.1—4.3.3.

4.3.1. Все части светильника из сгораемого материала, на которые может распространяться действие воспламеняющего импульса от встроенного ПРА или трансформатора, должны быть отделены от опорной поверхности несгораемым материалом, в котором допускаются отверстия только для ввода проводов и крепления светильника.

4.3.2. Светильники должны иметь отверстия для ввода проводов диаметром не более 21 мм или щели с номинальными размерами 21×40 мм.

Отверстие в светильниках со встроенными индуктивными ПРА должно находиться на расстоянии не менее 35 мм от обмотки ПРА. На расстоянии менее 35 мм может находиться только отверстие площадью не более 10 мм².

Требования не распространяются на светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха.

4.3.3. Светильники со встроенными ПРА или трансформаторами в аномальном режиме работы при температуре окружающей среды (25±5) °С и напряжении питания, равном 1,1 от номинального, не должны нагревать опорную поверхность до температуры, превышающей 130 °С. Конструктивные решения, рекомендуемые для снижения температуры нагрева опорной поверхности, приведены в приложении 2а.

4.4. Светильники с лампами накаливания, пригодные для установки на сгораемый материал, должны удовлетворять следующим требованиям:

- отверстия в светильнике — согласно п. 4.3.2;

- светильники не должны нагревать опорную поверхность при температуре окружающей среды, (25±5) °С, до температуры, превышающей:

120 °С — для светильников с лампами общего назначения при напряжении питания, равном 1,1 от номинального;

175 °C — для светильников со специальными лампами при их замене лампами общего назначения той же мощности.

4.3—4.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5—4.7. (Исключены, Изм. № 2).

4.8. В светильниках с люминесцентными лампами ПРА с заливочной массой должны быть установлены таким образом, чтобы под ними не было отверстий, через которые расплавленная заливочная масса могла бы попасть на детали из сгораемого материала в случае тепловой перегрузки или возгорания ПРА.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.9. (Исключен, Изм. № 3).

4.10. Светильники, предназначенные для внутреннего освещения зданий, с двухшокольными галогенными лампами накаливания должны иметь защитное устройство, например стеклянный экран, препятствующее выпадению осколков лампы, при ее разрушении, из светильника.

Защитное устройство должно быть механически прочным и противостоять ударам осколков лампы при ее разрушении.

Отверстия таких светильников должны быть сконструированы так, чтобы ни одна часть разрушенной лампы не могла выпасть из светильника.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект входят:

- светильник;
- запасные детали в соответствии со стандартами или техническими условиями на отдельные типы или группы светильников, а при поставках на экспорт — в соответствии с заказом-нарядом;
- независимые ПРА и зажигающие устройства для светильников с газоразрядными лампами;
- эксплуатационные документы:

по ГОСТ 2.601 — для светильников для освещения общественных и производственных зданий, а также для наружного освещения;

по ГОСТ 2.606 — для светильников для освещения жилых помещений.

Количество эксплуатационных документов должно указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Лампы и стартеры в комплект не входят, если в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников не указано иное.

5.2. Предприятия-изготовители по заказу потребителя должны поставлять для возможной замены в процессе эксплуатации узлы и детали (отражатели, рассеиватели, решетки и др.), входящие в комплект светильника, за исключением ПРА и патронов для ламп и стартеров, выключателей, клеммных колодок, штепсельных вилок и розеток.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Для проверки соответствия светильников требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на отдельные типы или группы светильников изготовитель проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

6.2. Приемосдаточные испытания

6.2.1. Приемосдаточные испытания проводят на каждой партии светильников в объеме и последовательности, указанных в табл. 12.

За партию принимают светильники одного типа, изготовленные за одну смену.

С. 24 ГОСТ 17677—82

Таблица 12

Наименование проверки или испытания	Испытания			Пункт		Номера видов испытаний по ГОСТ 16962	Контроль приемо-сдаточных испытаний
	приемо-сдаточные	периодические	типовые	технических требований	методов испытаний		
1. Проверка воздействия механических факторов внешней среды при транспортировании	—	—	+	8.6	7.19	—	—
2. Проверка консервации и упаковки	—	—	+	8.5	7.18	—	—
3. Изменение сопротивления изоляции в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях испытаний	+	—	+	3.3.2.1	7.8.2	—	Сплошной
4. Проверка правильности сборки электромонтажной схемы	+	—	+	3.1	7.5	—	«
5. Проверка наличия и правильности маркировки	+	—	+	8.1—8.4	7.6.1	—	Выборочный
6. Проверка комплектности	+	—	+	5.1	7.7	—	«
7. Испытание на влагостойчивость	—	П6	+	3.4.2.3	7.16.5	—	—
8. Испытание электрической прочности изоляции в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях испытаний	+	П6	+	3.3.2.2	7.8.3	—	Выборочный
9. Светотехнические измерения	—	П12	+	3.2	7.9	—	—
10. Проверка защитных соединений	—	П6	+	3.3.1	7.8.1	—	—
11. Измерение коэффициента мощности	—	П12	+	3.3.3 3.3.4.1, 3.3.4.5,	7.8.4	—	—
12. Проверка степени защиты оболочек	—	—	+	3.4.2.2	7.8.5	—	—
13. Испытание на радиопомехи	—	П12	+	3.3.5 ГОСТ	7.10	—	—
14. Испытание на уровень шума	—	—	+	8607	7.11	—	—
15. Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам	—	П12	+	3.4.2.26, 3.1	7.3	—	—
16. Проверка массы	—	П12	+	3.1, 3.4.2.5	7.14	—	—
17. Проверка прочности маркировки	—	П12	+	8.1 ГОСТ	7.6.2	—	—
18. Испытание ручных светильников к воздействию одиночных ударов	—	—	+	7110	7.15.1	—	—
19. Испытание узла крепления на растягивающее усилие	—	—	+	3.4.2.5	7.15.2	—	—
20. Испытание узла крепления на воздействие крутящего момента	—	—	+	3.4.2.6	7.15.3	—	—
21. Испытание узла крепления на воздействие изгибающего момента	—	—	+	ГОСТ 8045	7.15.4 7.15.5, 7.15.6	—	—
22. Испытание прочности крепления патронов	—	—	+	3.4.2.9 3.3.4.2, 3.4.2.7, 3.4.2.8	7.15.7	—	—
23. Испытание механической прочности корпусов и элементов, обеспечивающих безопасность	—	—	+	3.4.2.8	7.15.9	—	—
24. Определение устойчивости напольных и настольных светильников	—	—	+	3.4.2.27	7.15.9	—	—

Продолжение табл. 12

Наименование проверки или испытания	Испытания			Пункт		Номера видов испытаний по ГОСТ 16962	Контроль приемо-сдаточных испытаний
	приемо-сдаточные	периодические	типовые	технических требований	методов испытаний		
25. Испытание механической прочности проводов внутри шарниров	—	П12	+	3.4.2.24	7.15.10	—	—
26. Проверка угла поворота шарниров	—	—	+	3.4.2.24	7.15.11	—	—
27. Проверка фиксации шарниров	—	П12	+	3.4.2.25	7.15.12	—	—
28. Проверка устройства для защиты проводов от натяжения и скручивания	—	—	+	3.4.4.4 3.4.5.1, 3.4.5.4, 3.4.5.5	7.15.13 7.16.3.1— 7.16.3.3, 7.16.3	—	—
29. Измерение теплового режима	—	—	+	3.4.5.2	7.16.4	—	—
30. Проверка воздействия температур при длительной работе	—	—	+	4.1	7.17.3	—	—
31. Проверка вероятности возникновения пожара	—	—	+	4.2	7.17.1	—	—
32. Испытания на устойчивость к воспламенению	—	—	+	3.3.6.2 4.3, 4.4	7.8.7 7.13.1. 7.16.3	—	—
33. Испытания устойчивости изоляционных деталей к токам поверхностного разряда	—	—	+	3.3.4.4	7.8.8	—	—
34. Проверка допустимости установки на сгораемый материал	—	—	+	3.4.2.16	7.16.9	—	—
35. Проверка устройств для разрядки конденсаторов	—	—	+	3.4.2.15	7.4.3	—	«
36. Испытание старения резиновых деталей	—	—	+	3.4.2.15 3.2.3, 3.3.4.3, 3.4.2.13, 3.4.2.14, 3.4.2.17— 3.4.2.23, 3.4.2.28— 3.4.2.33 3.4.3, 3.8 3.4.4.1— 3.4.4.3, 3.4.4.5— 3.4.4.15	7.4.1— 7.4.2 7.12.2, 7.13.1	—	Выборочный
37. Проверка соответствия деталей и сборочных единиц рабочей документации	+*	—	+	3.4.2.15 3.2.3, 3.3.4.3, 3.4.2.13, 3.4.2.14, 3.4.2.17— 3.4.2.23, 3.4.2.28— 3.4.2.33 3.4.3, 3.8 3.4.4.1— 3.4.4.3, 3.4.4.5— 3.4.4.15	7.4.1— 7.4.2 7.12.2, 7.13.1	—	«
38. Проверка защиты от коррозии и качества декоративных покрытий	+*	—	+	3.4.2.15	7.4.3	—	«
39. Проверка прочности сцепления лакокрасочных покрытий с основным материалом	+*	П6	+	3.4.2.15 3.2.3, 3.3.4.3, 3.4.2.13, 3.4.2.14, 3.4.2.17— 3.4.2.23, 3.4.2.28— 3.4.2.33 3.4.3, 3.8 3.4.4.1— 3.4.4.3, 3.4.4.5— 3.4.4.15	7.4.1— 7.4.2 7.12.2, 7.13.1	—	«
40. Проверка конструктивных требований	—	—	+	3.4.2.10— 3.4.2.12	7.15.8	—	—
41. Проверка элементов, предназначенных для присоединения светильников к сети	—	П12	+	3.4.2.10— 3.4.2.12	7.15.8	—	—
42. Испытание резьбовых соединений и резьбовых сальников	—	—	+	3.4.2.11	7.8.6	—	—
43. Измерение путей утечки и воздушных зазоров	—	—	+	3.3.6.1	—	101	—
44. Испытание на обнаружение резонансных частот	—	—	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	101	—
45. Испытание на виброустойчивость	—	П12	+	3.4.2.4	—	102	—

С. 26 ГОСТ 17677—82

Продолжение табл. 12

Наименование проверки или испытания	Испытания			Пункт		Номера видов испытаний по ГОСТ 16962	Контроль приемо-сдаточных испытаний
	приемо-сдаточ-ные	периодиче-ские	типовые	техничес-ких требова-ний	методов испытаний		
46. Испытание на вибропрочность длительное	—	H	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	103	—
47. Испытание на вибропрочность кратковременное	—	H	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	103	—
48. Испытание на ударную прочность	—	—	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	104	—
49. Испытание на ударную устойчивость	—	—	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	105	—
50. Испытание на воздействие одиночных ударов	—	—	+	3.4.2.1, 3.4.2.4	—	106	—
51. Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации	—	—	+	3.4.2.1	—	201	—
52. Испытание на теплоустойчивость при температуре транспортирования и хранения	—	—	+	8.6, 8.7	—	202	—
53. Испытание на воздействие смены температур	—	—	+	3.4.2.1	—	205	—
54. Испытание на холодаустойчивость при эксплуатации	—	—	+	3.4.2.1	—	203	—
55. Испытание на холодаустойчивость при температуре транспортирования и хранения	—	—	+	8.6, 8.7 ГОСТ 8045	—	204 206	—
56. Испытание на воздействие инея с последующим его оттаиванием	—	—	+	3.4.2.1	—	211	—
57. Испытание на воздействие солнечной радиации	—	—	+	3.4.2.1	—	212	—
58. Испытание на динамическое воздействие пыли	—	—	+	3.4.2.1	—	213	—
59. Испытание на статическое воздействие пыли	—	—	+	3.4.2.1	—	214	—
60. Испытание на грибоустойчивость	—	—	+	3.4.2.1	—	215	—
61. Испытание на воздействие соляного тумана	—	—	+	3.4.2.1	—	216.6	—
62. Испытание на химическую стойкость	—	—	+	3.4.2.1	7.16.7	—	—
63. Испытание на стойкость к воздействию дезинфицирующих средств	—	—	+	3.4.2.1	7.16.8	—	—
64. Испытания термостойкости деталей светильника	—	—	+	3.4.5.3	7.17.4	—	—
65. Проверка устройств от разрушения лампы	—	—	+	4.10	7.17.4	—	—
66. Измерение значения утечки тока	—	—	+	3.3.6.3	7.8.9	—	—

П р и м е ч а н и я:

1. Условные обозначения, принятые в таблице:

«+» — испытание проводят;

«—» — испытания не проводят;

«H» — испытание проводят, если это указано в стандартах или технических условиях на конкретные типы светильников, один раз в 12 мес, при этом по крайней мере одно из испытаний (длительное или кратковременное) является обязательным;

* — рекомендуется проводить в процессе производства до сборочных операций;

П6 и П12 — испытания проводят один раз в 6 или 12 мес соответственно.

2. Объем испытаний конкретного типа светильника определяется в зависимости от объема технических требований, установленных в стандартах или технических условиях на данный тип или группу светильников.

3. Светильники, подвергавшиеся периодическим и типовым испытаниям, поставке не подлежат.

4. В технически обоснованных случаях допускается изменение последовательности проведения испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

6.2.2. Порядок проведения выборочного контроля по ГОСТ 18242*, при этом план контроля должен соответствовать указанному в табл. 13 или 14. При объеме партии менее 26 шт. проводят сплошной контроль.

Т а б л и ц а 13

План одноступенчатого контроля

Уровень контроля		Объем предъявляемой партии							
		от 26 до 90	от 91 до 150	от 151 до 280	от 281 до 500	от 501 до 1200	от 1201 до 3200	от 3201 до 10000	от 10001 до 35000
Усиленный контроль	Объем выборки	5	8	13	20	32	50	80	125
	Приемочное число	0	0	1	1	1	2	3	5
	Браковочное число	1	1	2	2	2	3	4	6
Нормальный контроль	Объем выборки	5	8	13	20	32	50	80	125
	Приемочное число	0	0	1	1	2	3	5	7
	Браковочное число	1	1	2	2	3	4	6	8
Облегченный контроль	Объем выборки	2	3	5	8	13	20	32	50
	Приемочное число	0	0	0	0	1	1	2	3
	Браковочное число	1	1	2	2	3	4	5	6

Т а б л и ц а 14**

План двухступенчатого контроля

Уровень контроля		Выборка	Объем предъявляемой партии							
			от 26 до 90	от 91 до 150	от 151 до 280	от 281 до 500	от 501 до 1200	от 1201 до 3200	от 3201 до 10000	от 10001 до 35000
Усиленный контроль	Объем выборки	1-я 2-я	3 3	5 5	8 8	13 13	20 20	32 32	50 50	80 80
	Приемочное число	1-я 2-я	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 3	1 4	2 6

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99.

** Табл. 15. (Исключена, Изм. № 1).

Продолжение табл. 14

Уровень контроля		Выборка	Объем предъявляемой партии							
			от 26 до 90	от 91 до 150	от 151 до 280	от 281 до 500	от 501 до 1200	от 1201 до 3200	от 3201 до 10000	от 10001 до 35000
Усиленный контроль	Браковочное число	1-я 2-я	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	3 4	4 5	5 7
Нормальный контроль	Объем выборки	1-я 2-я	3 3	5 5	8 8	13 13	20 20	32 32	50 50	80 80
	Приемочное число	1-я 2-я	0 1	0 1	0 1	0 1	0 3	1 4	2 6	3 8
	Браковочное число	1-я 2-я	2 2	2 2	2 2	2 2	3 4	4 5	5 7	7 9
Облегченный контроль	Объем выборки	1-я 2-я	2 2	2 2	3 3	5 5	8 8	13 13	20 20	32 32
	Приемочное число	1-я 2-я	0 0	0 0	0 0	0 1	0 3	1 4	2 6	3 8
	Браковочное число	1-я 2-я	2 2	2 2	3 4	4 5	4 6	5 7	7 9	8 12

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний партия может быть предъявлена повторно после анализа причин брака и принятия мер по их устранению. Партию светильников, предъявляемых повторно, проверяют в полном объеме приемосдаточных испытаний.

6.2.4. Приемку светильников останавливают, если из десяти последовательно предъявленных партий (включая повторно предъявленные) более трех партий были возвращены по повторяющимся видам дефектов или более четырех партий по любым видам дефектов.

Приемку возобновляют после анализа причин брака и принятия мер по их устранению.

6.2.3, 6.2.4. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

6.2.5. (Исключен, Изм. № 1).

6.3. Периодические испытания

6.3.1. Периодические испытания проводят не реже одного раза в 6 или 12 мес на светильниках, отобранных из одной партии, изготовленной за контролируемый период и выдержанной приемосдаточными испытаниями.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

6.3.2. Объем выборки устанавливают в зависимости от объема партии в соответствии с требованиями табл. 13 или 14.

Объем испытаний на радиопомехи — по ГОСТ 16842*.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.3.3. Испытания проводят в объеме и последовательности, указанных в табл. 12.

6.3.4. Приемку и поставку светильников до получения результатов первых периодических испытаний осуществляют на основе положительных результатов приемосдаточных испытаний.

6.3.5. Если выпуск светильников был прерван на срок более 6 мес, то перед возобновлением приемки и поставки светильников должны быть проведены периодические испытания.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51320—99 (здесь и далее).

6.3.6. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если количество дефектных светильников не превышает приемочного числа, указанного в табл. 13 или 14.

6.3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний приемку и поставку светильников, изготовленных, но не поставленных за контролируемый период, приостанавливают до получения положительных результатов повторных испытаний.

Повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на светильниках, изготовленных после внедрения мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков.

В технически обоснованных случаях допускается проведение испытаний только по тем пунктам требований, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Протоколы периодических испытаний предъявляют потребителю по его требованию.

6.3.8. При получении удовлетворительных результатов повторных испытаний приемку светильников возобновляют.

6.3.9. (Изменение, Изм. № 2).

6.4. Типовые испытания

6.4.1. Типовые испытания проводят с целью проверки соответствия светильников требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на отдельные типы или группы светильников при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество светильников.

6.4.2. Испытания проводят на трех светильниках. Объем испытаний должен определяться изготовителем по согласованию с потребителем в соответствии с табл. 12 в зависимости от степени возможного влияния предлагаемых изменений на качество светильников.

6.4.3. По результатам испытаний принимается решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию и изготовление светильников по измененной документации.

6.4.4. Результаты типовых испытаний оформляют протоколом, в котором должны быть даны заключение о результатах испытаний и рекомендация по внедрению проверяющегося изменения.

Протокол типовых испытаний предъявляют потребителю по его требованию.

6.5. Для проверки потребителем соответствия качества светильников, а также маркировки и упаковки требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на отдельные типы или группы светильников должны применяться планы контроля и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

За партию принимают светильники одного типа, оформленные одним документом о качестве.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Аппаратура электроизмерительная

7.1.1. Для питания измерительных систем должны применяться источники переменного (50 Гц) и постоянного тока.

Если значение и форма напряжения могут повлиять на результаты измерений, то колебание напряжения не должно превышать 0,5 %, а эффективное значение напряжения высших гармоник не должно превышать 3 % эффективного значения напряжения основной гармоники.

7.1.2. Класс точности применяемых при испытаниях электроизмерительных приборов должен быть:

- не ниже 1,0 — для измерения сопротивления изоляции и электрической прочности;
- не ниже 1,0 — в цепи фотоприемника;
- не ниже 0,2 для постоянного напряжения и не ниже 0,5 для переменного напряжения — для измерения электрического режима при световых измерениях;
- не ниже 0,5 — для всех остальных случаев.

Приборы не должны быть чувствительны к отклонениям измеряемых величин от синусоидальной формы. Приборы должны показывать действующие значения измеряемых электрических величин.

Допускается при приемосдаточных и периодических испытаниях применение мегаомметров класса точности не ниже 2,5, а для проверки электрической прочности изоляции — электроизмерительных приборов класса точности 4.

С. 30 ГОСТ 17677—82

Ток, потребляемый электроизмерительными приборами, подключенными параллельно лампам, не должен превышать 3 % от номинального значения тока ламп, а падение напряжения в последовательно включенных электроизмерительных приборах не должно превышать 2 % от значения напряжения лампы.

Электроизмерительные приборы должны иметь пределы измерений, обеспечивающие отсчет измеряемой величины во второй половине шкалы.

7.1.1, 7.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.2. Общие условия проведения испытаний

7.2.1. Испытания светильников проводят в помещении с нормальными климатическими условиями испытаний по ГОСТ 16962, если в методике испытаний нет других указаний.

В воздухе помещения не должно быть пыли или других веществ, которые могли бы повлиять на точность испытаний.

Наличие производственных вибраций в помещении не допускается.

7.2.2. Испытаниям подвергают светильники, полностью собранные со всеми элементами, обеспечивающими их нормальную работу, с источниками света наибольшей мощности, указанной в маркировке, если в методике испытания нет иных указаний.

Допускается:

- проведение испытаний без элементов светильника (подвески, отражатели, экранирующие решетки, рассеиватели и др.), которые не могут повлиять на результаты испытаний, при этом перечень таких элементов светильников для освещения общественных, производственных зданий и для наружного освещения должен быть указан в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников;

- проведение приемосдаточных испытаний светильников без элементов электрической схемы, снабженных электрическими соединителями или клеммными колодками, которые не устанавливаются в светильник при его транспортировании и хранении. Эти элементы испытывают отдельно, методы контроля указываются в технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.2.3. При периодических и типовых испытаниях, а также при проверке потребителем, если перед испытанием светильники находились в условиях, не соответствующих п. 7.2.1, светильники должны быть выдержаны до начала испытания не менее 12 ч в помещении с нормальными климатическими условиями испытаний по ГОСТ 16962.

7.2.4. Светильник во время испытаний должен быть неподвижен, если в методике испытаний нет иных указаний.

7.2.5. После испытаний, связанных с разборкой резьбовых соединений светильника, их сборку следует производить с приложением крутящего момента, указанного в табл. 6 и 7.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.3. Проверку соответствия деталей и сборочных единиц светильника требованиям технической документации, а также соответствия габаритных присоединительных и установочных размеров светильника чертежам проводят путем сравнения с чертежами и с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего требуемую чертежами точность.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.4. Проверка качества декоративных покрытий и защиты светильника от коррозии

7.4.1. Металлические и неметаллические неорганические покрытия элементов светильников испытывают по ГОСТ 9.302. При приемосдаточных испытаниях проверяют наличие и внешний вид покрытий.

Следы коррозии на отрезаемых кромках и пробиваемых отверстиях деталей светильников, изготовленных из предварительно окрашенной стальной ленты или металла пластика, а также желтоватый налет, который удаляется при протирке хлопчатобумажной тканью, не учитывают при оценке результатов испытаний.

7.4.2. Элементы светильников, имеющих лакокрасочные покрытия, в зависимости от условий эксплуатации испытывают по ГОСТ 9.401. При приемосдаточных испытаниях проверяют наличие и внешний вид покрытий. Результаты испытаний считают положительными, если отсутствуют трещины, отслаивания, вздутия и другие механические разрушения лакокрасочных покрытий.

Следы коррозии на отрезаемых кромках и пробиваемых отверстиях деталей светильников, изготовленных из предварительно окрашенной стальной ленты или металлокомпакта, а также желтоватый налет, который удаляется при протирке хлопчатобумажной тканью, не учитывают при оценке результатов испытаний.

7.4.1, 7.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.4.3. Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с основным материалом.

Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с основным материалом проверяют методом нанесения решетки. Испытуемый образец устанавливают в горизонтальном положении и стальным стержнем при помощи металлического шаблона на покрытии наносят пять параллельных надрезов и потом еще пять параллельных надрезов, перпендикулярно предыдущим, глубиной до основного материала и длиной около 50 мм; в местах пересечения надрезов образуется решетка. Расстояние между надрезами на покрытиях толщиной до 60 мкм должно быть 1 мм, свыше 60 мкм — 2 мм.

Поверхность покрытия в местах надрезов легко протирают сухим пальцем.

Результат испытания считают положительным, если покрытие между надрезами, вне решетки, не отслаивается, а внутри решетки отслаивается не более четырех квадратиков покрытия и под отслоившимся покрытием отсутствуют следы коррозии.

Допускается проверять прочность сцепления лакокрасочных покрытий с основным материалом на пластинах-спутниках, окрашенных одновременно с деталями светильника по той же технологии нанесения покрытий.

7.5. Проверку правильности сборки электромонтажной схемы проводят включением светильника в сеть с номинальным напряжением, указанным в маркировке светильника, до полного зажигания всех ламп или в сеть с безопасным напряжением, при этом должно быть установлено наличие тока в цепи.

Для светильников общего освещения жилых и общественных помещений с числом ламп накаливания более трех проверку правильности сборки электромонтажной схемы проводят для всех возможных вариантов включения ламп в отдельности.

У светильников с независимыми ПРА или независимыми импульсными зажигающими устройствами проверку правильности сборки электромонтажной схемы при приемосдаточных испытаниях проводят без подключения этих элементов.

Допускается проводить проверку правильности сборки электромонтажной схемы светильников с люминесцентными лампами только на панели, если на ней полностью собрана электрическая схема светильника (за исключением розетки штепсельного разъема).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.6. Проверка маркировки

7.6.1. Проверку наличия и правильности маркировки проводят внешним осмотром и сличением с технической документацией.

7.6.2. Проверку прочности нанесения маркировки, в случае нанесения ее краской при помощи штемпелей или печатью, проводят по ГОСТ 18620. Прочность маркировки, нанесенной на отдельном ярлыке, не проверяют.

7.6.1, 7.6.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.7. Проверку комплектности проводят путем сличения с требованием технической документации

7.8. Проверка электротехнических требований

7.8.1. Требования к защитным соединениям светильников проверяют внешним осмотром.

Сопротивление между защитным зажимом и наиболее удаленной от него, доступной для прикосновения, металлической нетоковедущей частью светильника, которая может оказаться под напряжением, определяют измерением падения напряжения при пропускании через них постоянного или переменного тока от источника с напряжением холостого хода не более 6 В. Мощность питающей установки должна быть не менее 70 В·А.

Значение тока I должно быть равно (10 ± 1) А.

Измерение проводят при помощи испытательного пальца по ГОСТ 14254 с жестко зажатыми шарнирами, который электрически соединяют с электроизмерительным прибором. Испытательный палец с усилием (30 ± 1) Н прижимают к участку выбранной части светильника, с поверхности которого должно быть снято защитное нетокопроводящее покрытие.

Сопротивление R , Ом, вычисляют как частное от деления падения напряжения на ток.

С. 32 ГОСТ 17677—82

7.8.2. Измерение сопротивления изоляции светильника проводят без ламп и стартеров. Выключатели светильника, если они есть, должны находиться во включенном состоянии. У светильника с люминесцентными лампами электрическая цепь в местах разрыва должна быть замкнута при помощи специальных приспособлений.

При испытании изоляционных втулок, устройства для защиты от натяжений и скручивания, скоб зажимов и других деталей, служащих для крепления проводов, провод (шнур, кабель) покрывают металлической фольгой или заменяют штырем того же диаметра.

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром постоянного тока напряжением 100 В для цепей с рабочим напряжением до 42 В и напряжением не менее 500 В для цепей с рабочим напряжением выше 42 В. Отсчет показаний, определяющих сопротивление изоляции, проводят по истечении 1 мин после подачи напряжения. При приемосдаточных испытаниях отсчет допускается проводить непосредственно после установления показаний прибора.

Места измерений сопротивления изоляции указаны в табл. 3, при этом при приемосдаточных и периодических испытаниях измерения проводят:

- между находящимися под напряжением частями, подключенными к различным фазам;
- между находящимися под напряжением частями, которые при работе выключателя могут принимать разную полярность;
- между находящимися под напряжением частями и доступными для прикосновения металлическими частями, доступными крепежными болтами или металлической фольгой на доступных для прикосновения изоляционных частях (кроме проходных выключателей);
- между доступными для прикосновения металлическими частями и металлической фольгой, соприкасающейся с внутренней поверхностью изоляционных облицовок и перегородок неизолированных токоведущих деталей.

7.8.1, 7.8.2. (Измененная редакция, Иzm. № 2).

7.8.3. Испытание электрической прочности изоляции проводят на светильниках, подготовленных к испытанию и в местах согласно п. 7.8.2.

Испытание проводят от источника синусоидального тока частоты 50 Гц и мощностью не менее 0,5 кВ·А. Испытательное напряжение плавно, в течение не более 20 с, поднимают от нуля до требуемого значения, поддерживают в течение не менее 1 мин, а затем плавно в течение не более 10 с снижают до нуля.

Допускается при приемосдаточных испытаниях прикладывать испытательное напряжение в течение 1 с при повышении его на 25 %.

В светильниках класса защиты II, имеющих как усиленную, так и двойную изоляцию, испытательное напряжение, прикладываемое к первой из них, не должно быть больше значений, указанных в табл. 3 для основной или дополнительной изоляции.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если не произошло перекрытия или пробоя изоляции светильника.

Токи поверхностного разряда, не вызывающие падение напряжения, не учитываются при оценке результатов испытаний.

(Измененная редакция, Иzm. № 2, 3).

7.8.3а. Испытание электрической прочности изоляции светильников с импульсным зажигающим устройством проводят при типовых испытаниях.

Светильник с импульсным зажигающим устройством без лампы подключают к сети с nominalным напряжением на срок не более 30 сут. При выходе из строя зажигающего устройства в течение этого срока его заменяют другим. Допускается не более двух таких замен. Испытание проводят до выхода из строя третьего зажигающего устройства или по истечении 30 сут. Затем контактные зажимы зажигающего устройства, кроме заземляющего, закорачивают и на светильник подают испытательное напряжение, значение которого указано в табл. 3.

Правила приложения напряжения и критерий оценки результатов испытания — по п. 7.8.3.

(Введен дополнительно, Иzm. № 2).

7.8.4. Коэффициент мощности измеряют по схеме, изображенной на черт. 3.

При включенном вольтметре V , измеряющем напряжение питания, определяют потребляемый ток при замкнутой токовой и разомкнутой вольтметровой обмотках ваттметра W , а затем при закороченном амперметре A измеряют потребляемую мощность. Коэффициент мощности $\cos \phi$ вычисляют по формуле

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I},$$

где P — мощность, измеряемая ваттметром, Вт;

U — напряжение сети, В;

I — потребляемый из сети ток, А.

При наличии параллельных ветвей или нескольких фаз приборы включают в каждую ветвь или фазу. Допускается проводить измерение коэффициента мощности с помощью фазометра.

7.8.5. Проверку степени защиты оболочек светильников проводят по ГОСТ 14254, при этом продолжительность испытания светильников степени защиты IPX5 должна быть 15 мин.

Проверку невозможности случайного прикосновения к токоведущим частям светильника проводят с установленными лампами, стартерами. Выключатели, если они есть, должны находиться во включенном состоянии.

Подвижные части светильника помещают в самое неблагоприятное положение для случайного прикосновения к токоведущим частям. Детали светильника, снимаемые без применения инструмента (за исключением ламп, стартеров и элементов патронов), удаляют.

Проверку проводят с присоединенными к контактным зажимам или клеммным колодкам проводами (шнурями, кабелями) максимального сечения, указанного в настоящем стандарте и в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников, а также без присоединения проводов.

Проверку проводят с помощью испытательного пальца по ГОСТ 14254, соединенного через электрический индикатор (лампу) с одним из полюсов источника тока безопасного напряжения.

Второй полюс источника тока должен быть подключен к токоведущим частям светильника.

Испытательным пальцем пытаются прикоснуться к открытым токоведущим частям светильника в любом возможном положении с усилием (30 ± 1) Н.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если электрическая цепь испытательного пальца не замыкается.

7.8.6. Измерение пути утечки и воздушных зазоров проводят с помощью измерительного инструмента в соответствии с правилами, указанными в приложении 3.

Металлические детали, закрывающие находящиеся под напряжением части, должны подвергаться воздействию усилия (30 ± 1) Н при помощи стандартного испытательного пальца по ГОСТ 14254 (но с жестко зажатыми шарнирами). У светильников, снабженных приборной вилкой, измерения проводят при подключении к ней соответствующей штепсельной розетки. При измерении путей утечки через щели или отверстия во внешних частях изоляционного материала металлическая фольга должна иметь контакт с доступными для прикосновения металлическими частями. Фольгу вдавливают в углы и аналогичные места, за исключением отверстий, стандартным испытательным шупом. При этом пути утечки и электрические зазоры не должны становиться меньше значений, указанных в настоящем стандарте и в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

7.8.7. Испытания материалов изоляционных деталей на устойчивость к токам поверхностного разряда проводят при помощи электродов (черт. 4), создающих электрическую дугу.


Электроды, изготовленные из пластины или другого коррозионно-устойчивого материала, должны быть присоединены к источнику питания.

Источник питания должен создавать на разомкнутых электродах синусоидальное напряжение (175 ± 5) В частоты 50 Гц и ток в цепи короткозамкнутых электродов $(1,0 \pm 0,1)$ А при $\cos \varphi \geq 0,9$. В цепи электродов должно быть включено реле максимального тока с выдержкой не менее 0,5 с.


Испытуемый образец размерами не менее 15×15 мм устанавливают плоской поверхностью в горизонтальном положении и прижимают к ней электроды с усилием $(1 \pm 0,1)$ Н, располагая их, как показано на черт. 4.

Подают на электроды от источника питания требуемое напряжение, а поверхность испытуемого образца смачивают каплями раствора хлористого аммония (нашатырного спирта) в дистиллированной воде, падающими в центр между электродами с высоты 30—40 мм.

Раствор должен иметь концентрацию 0,1 %, объем капли должен быть 20^{+5} мм³; интервал падения капель — (30 ± 5) с.

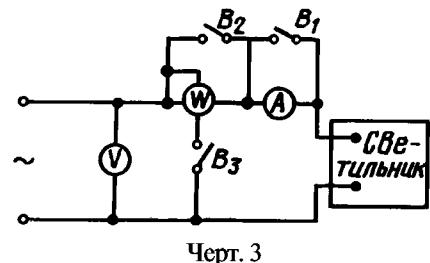

Черт. 3

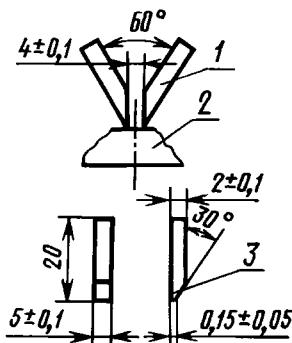

1 — электрод; 2 — испытуемый образец; 3 — конец электрода скруглен

Черт. 4

Результат испытаний считают положительным, если между электродами не произошло электрического разряда за время падения 50 капель.

Если электрический разряд произошел после 20 капель, то изолирующие детали, изготовленные из испытуемого материала, могут использоваться в светильнике, если пути утечки и воздушные зазоры в последнем не менее чем в два раза превышают минимально допустимые, установленные в настоящем стандарте и стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

7.8.8. Проверку работы устройств для разрядки конденсаторов проводят путем измерения напряжения на конденсаторах или штепсельных вилках, после отключения последних от сети с номинальным напряжением.

Измерения проводят прибором с высокоомным входом, не оказываяющим заметного влияния на измеряемую величину.

Результаты испытаний считают положительными, если в процессе десяти измерений напряжение на конденсаторе или штепсельной вилке не превысит значения, указанного в настоящем стандарте.

7.8.9. Измерение значения утечки тока проводят между каждой фазой источника тока и металлическим корпусом при подаче на светильник напряжения 1,1 номинального при номинальной частоте тока. Измерение проводят на светильнике без ламп и с лампами. Сопротивление измерительной цепи должно быть (2000 ± 50) Ом.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

7.9. Методы светотехнических измерений

7.9.1. Светотехнические измерения светильников проводят при температуре воздуха $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$, причем во время измерения колебания температуры не должны быть более $\pm 2^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

Воспроизводимость измерений не должна превышать значений, указанных в табл. 16.

Т а б л и ц а 16

Параметр	Воспроизводимость измерений, %	
	с лампами накаливания	с газоразрядными лампами
Защитный угол	$\pm 1^\circ$	
Яркость	± 15	± 20
КПД светильников:		
- прямого и отраженного светораспределения	± 6	± 8
- других классов светораспределения	± 4	± 6
Сила света	± 6	± 10
Освещенность	± 10	

7.9.2. Аппаратура

7.9.2.1. Измерение светового потока проводят в фотометрическом шаре.

Фотометрический шар должен удовлетворять требованиям ГОСТ 17616 со следующими дополнениями:

- диаметр шара должен превышать максимальный размер светящей поверхности светильника не менее чем в четыре раза, а для светильника с люминесцентными лампами — не менее чем в два раза;

- экран, закрывающий физический приемник мощности излучения, должен находиться при измерении светильников с лампами накаливания и разрядными лампами высокого давления на расстоянии, равном одной трети радиуса внутренней поверхности светометрического шара, при измерении светильников с люминесцентными лампами — на расстоянии, равном половине радиуса шара.

Размеры экрана должны быть такими, чтобы высота тени от экрана на стенке шара при включенном светильнике или лампе была в два раза больше диаметра измерительного окна;

- светильник с люминесцентными лампами должен быть расположен в шаре таким образом, чтобы его главная продольная плоскость была параллельна плоскости измерительного окна;

- напольный светильник должен быть расположен в шаре так, чтобы его светящаяся часть находилась в центре шара.

Проверку селективности и равномерности окраски шара проводят по ГОСТ 17616.

7.9.2.2. Измерение силы света проводят на распределительном фотометре по схеме, указанной в ГОСТ 17616.

Распределительный фотометр должен обеспечивать измерение силы света светильников и ламп в меридиональных и продольных плоскостях по ГОСТ 16703.

Фотометр должен иметь универсальное крепление для светильников различной конструкции.

Юстировка крепления измеряемого светильника должна обеспечивать точность совмещения плоскостей светильника по ГОСТ 16703 с плоскостью измерения ± 15 мм.

Центр приемника излучения должен находиться на прямой, проходящей через световой центр светильника. Рабочая поверхность физического приемника мощности излучения должна быть перпендикулярна этой прямой.

Расстояние фотометрирования должно быть для светильников с глубокой и широкой кривой силы света не менее семикратного, с концентрированной кривой силы света — не менее десятикратного, для всех остальных типов кривых силы света — не менее пятикратного наибольшего размера выходного отверстия светильника.

7.9.2.3. Измерение освещенности, создаваемой светильниками местного или комбинированного освещения на горизонтальной поверхности, рекомендуется проводить на измерительном столе с нанесенной на нем координатной сеткой в полярной системе координат, контрольными кругами и прямоугольниками.

Установка должна обеспечивать возможность крепления в рабочем положении подвесных и настенных светильников, предназначенных для создания освещенности на горизонтальной поверхности.

7.9.2.1—7.9.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.9.2.4. Физический приемник мощности излучения (измерительный преобразователь излучения) должен удовлетворять следующим требованиям:

- утомляемость (изменение значения фототока со временем) при постоянной освещенности 1000 лк через 5 мин после начала освещения не должна превышать 2 % от начального фототока;

- относительная спектральная чувствительность физического приемника мощности излучения должна быть приведена к функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения (ГОСТ 8.332). Проверку качества исправления относительной спектральной чувствительности физического приемника мощности излучения, используемого для измерения светотехнических параметров светильников, проводят в установленном порядке;

- стабильность работы приемника мощности излучения обеспечивается предварительным освещением его светочувствительной поверхности в течение 10—15 мин при освещенности, составляющей 100—150 % рабочей освещенности.

7.9.2.5. Для измерения фототока должны применяться электроизмерительные приборы с внутренним сопротивлением, обеспечивающим прямую пропорциональную зависимость между освещенностью физического приемника мощности излучения и фототоком в диапазоне измеряемых величин. При отклонении от пропорциональности более чем на ± 2 % следует вводить поправки, соответствующие графику зависимости фототока от освещенности физического приемника мощности излучения.

7.9.2.6. Для световых измерений светильников должны быть применены источники света — измерительные лампы, отобранные согласно приложению 4.

При определении яркости и освещенности, создаваемой светильниками местного или комбинированного освещения на горизонтальной поверхности, световой поток измерительных ламп приводят к номинальному.

C. 36 ГОСТ 17677—82

Перед испытаниями лампы необходимо протирать этиловым спиртом по ГОСТ 5962.*
(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.9.3. Измерение силы света

7.9.3.1. В светильник устанавливают измерительную лампу. Для многолампового светильника лампы подбирают таким образом, чтобы их световые потоки не отличались более чем на 5 %.

Люминесцентные рефлекторные лампы должны быть ориентированы в светильнике в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

7.9.3.2. Измерение следует проводить:

- светильников с лампами накаливания — не менее чем через 5 мин после включения их на номинальное напряжение сети;

- светильников с разрядными лампами высокого давления — не менее чем через 15 мин после включения их на номинальное напряжение сети;

- светильников с люминесцентными лампами — при установившемся тепловом режиме.

Ориентировочное время установления теплового режима светильников указано в приложении 5.

Светильники устанавливают на фотометр в рабочем положении. Допускается установка светильников в положение, отличающееся от рабочего, если вызванное этим изменение силы света светильника учитывается введением поправочного коэффициента.

7.9.3.3. С помощью оптических или визирных приспособлений плоскость светильника, в которой необходимо провести измерения силы света, совмещают с плоскостью измерения фотометра, а световой центр светильника — с центром вращения фотометра.

Плоскость измерения фотометра — плоскость, проходящая через центр физического приемника мощности излучения перпендикулярно оси вращения фотометра.

7.9.3.4. Для симметрических светильников измерения проводят во всех плоскостях симметрии, для кругосимметричных светильников — в двух взаимно перпендикулярных меридиональных плоскостях по ГОСТ 16703 в направлении углов α от 0° до 180° , через интервалы углов $\Delta\alpha$ в зависимости от типа отражателя (зеркального или диффузного), но не более чем через 5° .

Для светильников с концентрированной кривой силы света измерения в зоне максимального значения силы света проводят через интервалы углов $\Delta\alpha = 1^\circ - 2^\circ$.

Для несимметричного светильника плоскости, в которых проводят измерения силы света, выбирают в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на отдельные типы или группы светильников.

Количество измерительных плоскостей должно быть таким, чтобы светораспределение светильника устанавливалось однозначно.

Измерение силы света светильника с прямыми трубчатыми люминесцентными лампами (с диффузными отражателями, рассеивателями или преломлятелями) проводят в двух главных взаимно перпендикулярных плоскостях — продольной Q_r и поперечной P_r по ГОСТ 16703 в направлениях углов α от 5° до 175° , через интервал $\Delta\alpha = 10^\circ$, а также в направлениях 0° , 90° и 180° .

Для светильников с люминесцентными лампами (с зеркальными отражателями) или для светильников, светораспределение которых характеризуется глубокой или широкой кривой силы света, измерение силы света проводят в двух главных плоскостях Q_r и P_r , а также в продольной плоскости Q по ГОСТ 16703 в зоне направления максимальной силы света, через интервалы углов $\Delta\alpha$ и $\Delta\phi$, равных 5° .

7.9.3.5. Измерение силы света светильников с фигурными люминесцентными лампами проводят в четырех меридиональных плоскостях по ГОСТ 16703.

Допускается для светильников с диффузными отражателями или рассеивателями измерение силы света проводить в двух главных плоскостях Q_r и P_r .

7.9.3.6. При измерении силы света необходимо учитывать влияние постороннего света.

Для измерения значения постороннего света черный непрозрачный экран устанавливают между светильником и приемником излучения на расстоянии 2 м от светильника. Размер экрана не должен превышать размера выходного отверстия светильника и не должен допускать попадания прямого света от светильника на приемник излучения.

Посторонний свет определяют для углов 0° , 90° и 180° для каждой меридиональной плоскости.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000.

Среднее значение постороннего света вычитают из всех измеренных значений силы света для данной меридиональной плоскости.

7.9.3.7. Силы света $I_{\alpha i}$, $I_{\phi i}$, $I_{\alpha i \beta i}$ в направлении углов α , ϕ , β определяют как среднее арифметическое измеренных значений для полуплоскостей с одинаковым светораспределением.

Силу света в направлении измерения $I_{\alpha i}$ в канделях вычисляют по формуле

$$I_{\alpha i} = E_{\alpha i} \cdot l^2,$$

где $E_{\alpha i} = nc$ — освещенность физического приемника мощности излучения в направлении αi , лк;

n — отсчет по электроизмерительному прибору, регистрирующему фототок и отградуированному на освещенность в паре с приемником излучения, деления;

c — цена деления, лк/дел.;

l — расстояние от светового центра светильника до рабочей поверхности приемника излучения, м.

Влияние постороннего света учитывают по п. 7.9.3.6.

7.9.3.8. По измеренным значениям строят кривую силы света для условного источника света со световым потоком 1000 лм, I_{1000} , по формуле

$$I_{1000} = K \cdot I_{\alpha \beta},$$

где K — коэффициент пересчета;

$I_{\alpha \beta}$ — сила света в направлении α , β .

Коэффициент пересчета K вычисляют по формуле

$$K = \frac{1000}{\Sigma \Phi_{\text{л}}},$$

где $\Sigma \Phi_{\text{л}}$ — суммарный световой поток всех источников света в светильнике.

Для получения суммарного светового потока всех источников света определяют световой поток каждого источника света в отдельности и полученные значения складывают.

Световой поток ламп накаливания и разрядных ламп высокого давления $\Phi_{\text{л}}$ измеряют в фотометрическом шаре или вычисляют по формуле

$$\Phi_{\text{л}} = \Sigma I_{\text{ср}} \Omega,$$

где $I_{\text{ср}}$ — среднее значение силы света лампы, определенное как среднее арифметическое значений, полученных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в направлениях от 0 до 180° через каждые 5° , кд;

Ω — зональный телесный угол, ср.

Значения зональных телесных углов приведены в приложении 6.

Световой поток люминесцентных ламп $\Phi_{\text{л}}$ измеряют в фотометрическом шаре по методике ГОСТ 17616. Допускается световой поток прямых трубчатых люминесцентных ламп определять по формуле

$$\Phi_{\text{л}} = 9,2 I_0,$$

где I_0 — сила света лампы, измеренная в главной поперечной плоскости.

Силу света люминесцентных и разрядных ламп высокого давления измеряют с ПРА испытуемого светильника.

7.9.3.9. Тип кривой силы света светильника определяют по значению коэффициента формы K_{Φ} и зоны направления максимальной силы света по табл. 2.

Коэффициент формы K_{Φ} вычисляют по формуле

$$K_{\Phi} = \frac{I_{\max}}{I_{\text{ср}}},$$

где I_{\max} — максимальная сила света в плоскости измерения, кд;

$I_{\text{ср}}$ — среднее арифметическое значение силы света в этой же плоскости измерения, кд.

Значения $I_{\text{ср}}$ вычисляют по одной из следующих формул:

$$I_{\text{ср}} = \frac{1}{9} \sum_{\alpha=5^\circ}^{85^\circ} I_{\alpha} \quad \text{для нижней полусферы;}$$

C. 38 ГОСТ 17677—82

$$I_{cp} = \frac{1}{9} \sum_{\alpha=175^\circ}^{95^\circ} I_\alpha \quad \text{для верхней полусфера},$$

где I_α — сила света в направлении измерения α , кд;

α — принимает значения из арифметического ряда $5^\circ, 15^\circ, 25^\circ \dots 75^\circ, 85^\circ$ или $95^\circ, 105^\circ, 115^\circ \dots 165^\circ, 175^\circ$.

7.9.4. Определение коэффициента полезного действия

7.9.4.1. Коэффициент полезного действия светильника η определяют одним из равноценных способов:

- по методике пп. 7.9.4.2; 7.9.4.3 с использованием данных измерения силы света по п. 7.9.3;
- измерения в фотометрическом шаре по п. 7.9.4.4.

7.9.4.2. Коэффициент полезного действия светильника определяют как отношение светового потока светильника Φ_{cb} к сумме световых потоков всех ламп $\Sigma\Phi_l$, измеренных вне светильника, при температуре окружающей среды $25^\circ C$

$$\eta = \frac{\Phi_{cb}}{\Sigma\Phi_l} \cdot 100\%.$$

7.9.4.3. Световой поток светильника вычисляют по одной из формул, указанных в табл. 17.

Таблица 17

Вид светильника	Формула
Светильники с лампами накаливания или разрядными лампами высокого давления: - для светильников, фотометрическое тело которых имеет ось симметрии	$\Phi_{cb} = \sum_{\alpha=0}^{180^\circ} I_{\alpha i} \cdot \Omega_\alpha$
- для светильников, фотометрическое тело которых имеет плоскость симметрии	$\Phi_{cb} = \sum_{\alpha=0}^{180^\circ} \cdot \sum_{\beta=0}^{360^\circ} I_{\alpha i \beta i} \Omega_{\alpha \beta}$
Светильник с люминесцентными и другими трубчатыми лампами: - для нижней полусферы	$\Phi_{cb_H} = 2K_{f_H} \sum_{\alpha=5^\circ}^{85^\circ} I_{\alpha i}$
- для верхней полусферы	$\Phi_{cb_B} = 2K_{f_B} \sum_{\alpha=95^\circ}^{175^\circ} I_{\alpha i}$

Примечание.

Ω_α — зональный телесный угол, соответствующий α_1 , ср;

$\Omega_{\alpha \beta}$ — телесный угол, выделяемый в пространстве из зонального угла Ω_α двумя меридиональными плоскостями, координирующими углами β , ср;

β — экваториальный угол, град.

Коэффициент K_f определяют из соотношения светового потока светильника $\Delta\Phi_{cb}$, выделяемого в пространстве двумя продольными плоскостями Q , ориентированными углами α_1 и α_2 , к максимальной силе света в измеряемой зоне.

Коэффициент K_f вычисляют по формуле

$$K_f = \frac{2 \sum_{\varphi=0}^{90^\circ} \frac{I_{\varphi_1 - \varphi_2}}{2} \Omega_{\varphi_2 - \varphi_1}}{I_{max}},$$

где φ — угол в продольной плоскости по ГОСТ 16703, град.;

$\Omega_{\varphi_2 - \varphi_1}$ — телесный угол, выделяемый в пространстве продольными плоскостями Q и плоскостями, координируемыми углами φ_1 и φ_2 , ср.

Для светильников, относящихся по светораспределению к классам Н, Р, В и О, коэффициент K_f вычисляют для каждой полусферы.

Для светильников с широкой и глубокой типами кривой силы света коэффициент K_f вычисляют по данным измерения сил света в продольной плоскости, ориентированной в пространстве углом α_i , в которой сила света имеет максимальное значение.

7.9.4.4. Коэффициент полезного действия светильника в фотометрическом шаре η в процентах вычисляют по формуле

$$\eta = \frac{n_1 \cdot n_4}{n_3 \cdot n_2} \cdot 100,$$

где n_1, n_2, n_3, n_4 — показания электроизмерительного прибора в цепи приемника излучения для следующих четырех последовательно выполненных измерений, деления;

- n_1 — светильник в рабочем положении помещен в шар и включен. Вспомогательная лампа выключена;
- n_2 — светильник помещен в шар и выключен. Вспомогательная лампа включена. Вспомогательная лампа должна соответствовать требованиям ГОСТ 2239;
- n_3 — светильник извлечен из шара. Лампа из светильника помещена в шар и включена (при многоламповом светильнике снимают показания для каждой лампы в отдельности и показания складывают). Методика измерения ламп должна соответствовать ГОСТ 17616. При измерении люминесцентных ламп при температуре окружающей среды, отличающейся от 25 °С, необходимо в расчеты вводить поправочный коэффициент по ГОСТ 6825, учитывающий изменение светового потока ламп под влиянием температуры окружающей среды. Вспомогательная лампа выключена;
- n_4 — светильник извлечен из шара. Лампа из светильника помещена в шар и выключена, вспомогательная лампа включена. При измерении нескольких ламп берут среднее арифметическое показаний прибора.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.9.5. Измерение габаритной яркости

7.9.5.1. Габаритную яркость измеряют на распределительном фотометре, при этом светильник должен быть установлен на фотометре так, чтобы меридиональная плоскость светильника, в которой сила света имеет наибольшее значение, совместилась с измерительной плоскостью фотометра, а световой центр — с центром вращения фотометра. Для светильников с люминесцентными лампами главная поперечная плоскость P_r по ГОСТ 16703.

Проводят измерение силы света в зоне углов $\Delta\alpha$, указанных в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Габаритную яркость светильника L_A , кд/м², вычисляют по формуле

$$L_A = \frac{I_\alpha}{A_\alpha},$$

где I_α — максимальное значение силы света в направлении угла α , кд;

A_α — площадь проекции видимой светлой поверхности светильника на плоскость, перпендикулярную направлению измерения, м².

Для светильника с несколькими рассеивателями габаритную яркость рассчитывают для одного из них. Для светильника с несколькими оптическими элементами, участвующими в светораспределении, площадь проекции рассчитывают как суммарную всех элементов светильника.

При измерении габаритной яркости светильника с лампами, световой поток которых отличается от номинального, габаритную яркость необходимо пересчитать на номинальный световой поток по формуле

$$L_A = \frac{I_\alpha}{A_\alpha} \cdot \frac{\Phi_{\text{ном}}}{\Phi_L},$$

где $\Phi_{\text{ном}}$ — номинальный световой поток лампы (ламп);

Φ_L — световой поток измерительной лампы (ламп).

C. 40 ГОСТ 17677—82

7.9.6. Измерение коэффициента отражения

7.9.6.1. Коэффициенты отражения общий ρ или зеркальный ρ_r определяют для плоских участков отражателя методом сравнения с поверочной пластинкой, проградуированной в единицах общего или зеркального коэффициентов отражения, и вычисляют по формулам:

$$\rho = \rho_1 \frac{n_{изм}}{n}; \rho_r = \rho_{1r} \frac{n_{изм}}{n},$$

где ρ_1, ρ_{1r} — коэффициенты отражения поверочных пластинок, соответственно общий и зеркальный;

$n_{изм}, n$ — отсчеты по шкале электроизмерительного прибора в цепи физического приемника мощности излучения, соответственно для измеряемой поверхности и поверочной пластиинки.

У каждого образца коэффициент отражения определяют как среднее арифметическое не менее чем пяти точек измеряемой поверхности образца.

Допускается коэффициент отражения измерять на пластинах-спутниках, измеряемая поверхность которых имеет такое же покрытие, что и рабочая поверхность измеряемого светильника, и наносится на пластины в процессе изготовления светильников.

7.9.6.2. Коэффициент зеркального отражения поверхности измеряют при падении светового пучка под углом не более 20° к измеряемой поверхности.

7.9.7. Измерение коэффициента пропускания

7.9.7.1. Коэффициент пропускания τ рассеивателей, защитных и декоративных стекол определяют по методике ГОСТ 10036.

7.9.7.2. Коэффициент пропускания τ плоских защитных стекол и преломлятелей в зоне, свободной от призм, определяют как отношение светового потока, прошедшего через измеряемый образец, к падающему на него.

Измерения проводят объективным методом с помощью фотометрического шара при угле падения светового пучка не более 4° от нормали к измеряемому участку поверхности образца и вычисляют по формуле

$$\tau = \frac{n_{изм}}{n},$$

где $n_{изм}, n$ — отсчеты по шкале электроизмерительного прибора в цепи физического приемника мощности излучения соответственно для измеряемой поверхности и без последней.

У каждого образца коэффициент пропускания определяют как среднее арифметическое не менее чем пяти точек измеряемой поверхности.

7.9.7.3. Относительная погрешность при измерении коэффициента пропускания не должна превышать 5 %.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.9.8. Измерение освещенности, создаваемой светильниками местного и комбинированного освещения на горизонтальной поверхности

7.9.8.1. Измерение освещенности проводят с помощью люксметра на измерительном столе по п. 7.9.2.3 в контрольной площади и по ее периметру через 30° или 150 мм.

7.9.8.2. Светильники настольные, настенные, подвесные и пристраиваемые с лампами накаливания устанавливают таким образом, чтобы проекция меридиональной плоскости — плоскости симметрии светильника совпадала с диаметром контрольного круга. Проекция светового центра должна находиться на границе круга, основание — вне указанного круга. Основание настольных светильников с центральной стойкой должно примыкать к границе круга, при этом расположение светового центра не нормируется.

Проекция светового центра должна фиксироваться в протоколе.

7.9.8.3. Напольный светильник с лампами накаливания должен быть установлен около измерительного стола так, чтобы проекция меридиональной плоскости — плоскости симметрии светильника совпадала с диаметром контрольного круга, а проекция светового центра находилась на границе круга.

Основание светильника должно находиться вне круга.

7.9.8.4. Светильники с люминесцентными лампами устанавливают таким образом, чтобы проекция главной поперечной плоскости совпадала с малой осью симметрии контрольного прямоугольника, соответствующего данному типу или группе светильников, а основание светильника находилось вне контрольного прямоугольника.

Размеры контрольных прямоугольников должны соответствовать указанным в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.9.8.5. Высота светового центра до поверхности измерительного стола должна соответствовать указанной в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

При определении высоты светового центра необходимо учитывать высоту светочувствительной поверхности физического приемника мощности излучения над поверхностью стола.

Для исключения погрешности измерения, возникающей за счет высоты светочувствительной поверхности приемника мощности излучения от стола, необходимо настольные светильники устанавливать на подставку, высоту которой определяют высотой светочувствительной поверхности приемника мощности излучения.

7.9.8.6. При измерении светильников с лампами, световой поток которых отличается от номинального, необходимого измеренную люксметром освещенность привести к номинальному световому потоку ламп.

7.9.9. Коэффициент использования по освещенности для светильников, предназначенных для освещения улиц, дорог и площадей, вычисляют по формулам:

- для светильников с круглосимметричной или боковой кривой силы света

$$\nu = 10^{-3} \frac{\sum_{\alpha=0}^{90^\circ} \Delta \Phi_\alpha}{2};$$

- для светильников с осевой или четырехсторонней кривой силы света

$$\nu = 2 \cdot 10^{-3} \sum_{\alpha=0}^{90^\circ} \sum_{\beta=0}^{90^\circ} \Delta \Phi_{\alpha\beta},$$

где $\Delta \Phi_{\alpha\beta}$ — световой поток светильника в зоне углов α, β , приведенный к условному источнику света, имеющему $\Phi = 1000$ лм.

7.9.10. Определение значения защитного угла светильника


Заданный угол светильника $\gamma_{h,v}$ в градусах (черт. 5—7) определяют с помощью измерительно-го инструмента, обеспечивающего требуемую чертежами точность, и вычисляют по формуле

$$\gamma_{h,v} = \arctg \frac{h_{h,v}}{l_{h,v}},$$


где $\gamma_{h,v}$ — заданный угол светильника в верхней или нижней полусфере, град.;

$h_{h,v}$ — минимальная высота светящего тела источника над горизонталью, проходящей через край выходного отверстия светильника или экранирующей решетки, мм;


$l_{h,v}$ — максимальное расстояние по горизонтали от основания высоты до края выходного отверстия светильника или максимальное расстояние между экранирующими элементами решетки, мм.

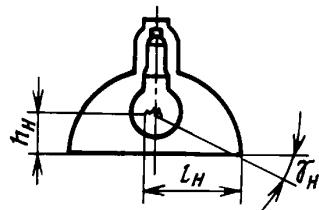

Черт. 5

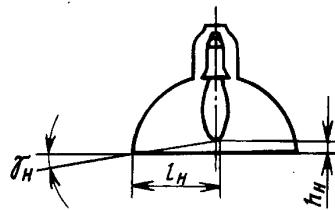

Черт. 6

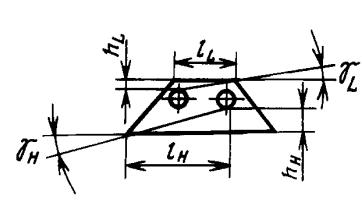

Черт. 7

Допускается определение значения защитного угла светильника проводить по конструкторской документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

C. 42 ГОСТ 17677—82

7.9.11. Коэффициент усиления K_y для светильников наружного освещения вычисляют по формуле

$$K_y = \frac{I_{\max}}{I_0},$$

где I_{\max} — максимальная сила света светильника, кд;

I_0 — среднесферическая сила света лампы (для трубчатых ламп — сила света лампы в направлении максимальной силы света светильника), кд.

7.10. Испытание светильников на радиопомехи проводят по ГОСТ 16842.

Заземление светильников, где это необходимо, должно осуществляться при испытании путем присоединения его к нулевому проводу.

7.9.11, 7.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.11. Испытание на уровень шума светильников с разрядными лампами проводят по ГОСТ 12.1.028.

7.12. Проверка присоединения светильников к сети

7.12.1. (Исключен, Изм. № 2).

7.12.2. Проверку невозможности касания случайно высокользнувшей из присоединительного контактного зажима отдельной проволоки любой жилы присоединительного провода (шнура, кабеля) с доступными для прикосновения металлическими частями светильника проводят постепенным освобождением из каждой жилы присоединительного провода одной элементарной проволоки длиной $(8 \pm 0,5)$ мм и изгибанием ее без резких перегибов во всех возможных направлениях. При этом провод должен быть введен в контактный зажим до самой изоляции. Результат испытания считают положительным, если проволока не коснулась доступных для прикосновения металлических частей светильника.

7.13. Проверка требований к конструкции

7.13.1. Проверка требований к конструкции, внутреннему монтажу и присоединению светильников к сети, для которых в настоящем стандарте не установлены специальные методы испытаний, проводят внешним осмотром с помощью измерительного инструмента, пробным монтажом или демонтажом.

7.13.2. Проверку высоты лампы по отношению к срезу отражателя или рассеивателя проводят на светильнике, укомплектованном лампами максимальной мощности, указанной в маркировке светильника, и имеющем максимальные габаритные размеры.

Проверку проводят с помощью измерительного инструмента или приспособления, представляющего собой ровную поверхность с размерами, превышающими не менее чем на 10 мм размеры среза рассеивателя или отражателя, при этом колба лампы не должна препятствовать соприкосновению приспособления со срезом отражателя или рассеивателя по всему периметру.

7.13.3. Проверку дополнительных защитных покрытий и защитных муфт проводят внешним осмотром, а надежность их закрепления проверяют вручную.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

7.14. Проверку массы светильника проводят взвешиванием светильника на весах с погрешностью не более 0,5 %.

Светильник испытывают без ламп, если нет специальной оговорки в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников. Результаты проверки считают удовлетворительными, если масса светильника не превышает указанную в технической документации на конкретные типы или группы светильников.

7.15. Методы механических испытаний

7.15.1. Проверку прочности ручных светильников к воздействию одиночных ударов проводят следующим образом. Светильник без лампы подвешивают за шнур (кабель) около кирпичной, каменной или бетонной стены, на которой закреплен стальной уголок размером 40×40×5 мм. Выступ уголка имеет радиус закругления 5 мм. Допускается закрепление уголка на стене производить с помощью стальной прокладки, если форма светильника не позволяет нанести удар о выступ уголка в указанной точке светильника. Ось подвеса светильника должна быть параллельна стене. Места ударов светильников об уголок должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельный тип или группу светильников. Высота закрепления шнура (кабеля) от места удара на светильнике должна составлять (400 ± 1) мм. Светильник рукой отводят от уголка в плоскости, перпен-

дикулярной стене, до достижения шнуром (кабелем) горизонтального положения и отпускают. По каждому месту на светильнике должно быть нанесено три удара.

Затем испытание повторяют при высоте закрепления шнура (кабеля), равной (100 ± 1) см.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло нарушения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям, светильник нормально функционирует и защитное средство от повреждения лампы осталось жестко закрепленным на корпусе светильника, не произошло растрескивания защитного стекла или другой светопропускающей оболочки, если они не являются единственным средством защиты лампы от повреждения. Деформации средства защиты лампы от повреждения также не считаются браковочным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

7.15.2. Испытание узла крепления светильников на воздействие растягивающей нагрузки проводят следующим образом: светильник крепят в рабочем положении и дополняют грузом, масса которого равна четырехкратной массе светильника, полностью укомплектованного лампами. Направление силы от дополнительного груза должно совпадать с вертикалью, проходящей через центр тяжести светильника. У светильников, подвешиваемых на гибком шнуре или тросе, перед началом испытания делают контрольные отметки на шнуре или тросе у места их крепления к узлу подвеса и к корпусу или патрону светильника.

Допускается проведение испытания узла крепления, отсоединенного от остальной арматуры светильника (кроме светильников, подвешиваемых на гибком шнуре, тросе или цепи).

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло повреждения или не отмечено остаточных деформаций узла крепления, цепи или смещение контрольных отметок на гибком шнуре или тросе не превышает 10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.15.3. При испытании узла крепления светильника на воздействие крутящего момента крепят узел крепления (или светильник) в рабочем положении.

Затем прикладывают к узлу крепления в плоскости, перпендикулярной его оси, крутящий момент по часовой и против часовой стрелки. Время приложения момента в каждом направлении не менее:

1,5 мин — для венчающих и консольных светильников наружного освещения;

1,0 мин — для остальных светильников.

При испытании не допускается вращать узел крепления (светильник) более чем на один оборот относительно закрепленной части в каждом направлении.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не обнаружено остаточных деформаций узла крепления, заметных невооруженным глазом.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

7.15.4. При испытании узла крепления светильника на воздействие изгибающего момента крепят узел крепления (или светильник) в рабочем положении.

Затем прикладывают к узлу крепления изгибающий момент последовательно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Время приложения момента — 1 мин в каждом направлении.

Для консолей, рассчитанных на малые нагрузки, данное испытание проводят при приложении к свободному концу консоли изгибающего момента не менее $1,0 \text{ H} \cdot \text{m}$.

Светильник считают выдержавшим испытания, если не обнаружено остаточных деформаций узла крепления, заметных невооруженным глазом.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

7.15.5. Испытание прочности крепления резьбовых и байонетных патронов проводят следующим образом. Светильник закрепляют жестко. У светильников, подвешиваемых на гибком шнуре, тросе или цепи, жестко закрепляют к неподвижной опоре гибкий шнур, трос или цепь на возможно близком расстоянии от места крепления патронов.

В патроны ввертывают или вставляют контрольные цоколи по ГОСТ 2746 и ГОСТ 9806, к которым прикладывают по часовой стрелке крутящий момент.

У светильников, имеющих патроны с закреплением за ниппель, крутящий момент прикладывают к донышку патронов против часовой стрелки.

Время приложения момента — не менее 1 мин.

Испытания проводят для каждого патрона в отдельности.

C. 44 ГОСТ 17677—82

Светильник считают выдержавшим испытание, если под действием указанного крутящего момента не произошло проворачивания патрона относительно светильника, в котором патроны закреплены жестко, или не произошло ослабление крепления патрона, подвешенного на гибком шнуре, тросе или цепи, при повороте патрона на угол не более 360° относительно неподвижной опоры.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.15.6. Испытание прочности крепления патронов для люминесцентных ламп (кроме накидных) и патронов для стартеров проводят следующим образом. Светильник жестко закрепляют, затем к патрону прикладывают поочередно усилие и крутящий момент.

Продолжительность приложения усилия (момента) — 1 мин для каждого направления. Испытание проводят для каждого патрона в отдельности.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло заметного ослабления крепления патрона.

7.15.7. Испытание механической прочности элементов светильников, служащих для защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям, а также от влаги и пыли, проводят с помощью пружинного ударного устройства согласно приложению 7. Перед испытанием открывают ослабленные стенки корпуса светильника и кабельные вводы (удаляют гайки, уплотняющие прокладки и другие детали). Винты, крепящие крышки и аналогичные элементы светильника, затягивают с крутящим моментом, равным $2/3$ значения, указанного в табл. 6. Затем светильник закрепляют жестко и по каждому элементу наносят три удара с помощью ударного устройства. При испытании ударное устройство должно располагаться перпендикулярно испытуемой поверхности, при этом удар наносят сверху вниз.

Испытательный палец по ГОСТ 14254 с жестко закрепленными шарнирами прижимают с усилием (30 ± 1) Н к металлическим частям, закрывающим находящиеся под напряжением детали.

Светильник считают выдержавшим испытание, если:

- сохранена недоступность частей, находящихся под напряжением;
- отсутствуют трещины, видимые невооруженным глазом, на корпусе и втулках кабельных вводов;
- не снижена эффективность изолирующих прокладок и перегородок;
- не нарушена степень защиты светильника;
- не нарушена целостность крышек и других подобных элементов, а также изолирующих прокладок после их демонтажа;

- металлические части во время приложения усилия не касаются находящихся под напряжением деталей, а пути утечки и электрические зазоры не становятся менее значений, указанных в настоящем стандарте и в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Повреждение корпуса в случае, когда внутри него имеется еще одна оболочка, выдерживающая самостоятельно данное испытание, повреждение покрытий, вмятины, не уменьшающие пути утечки и электрические зазоры, небольшие сколы, которые не ухудшают защиту от поражения электрическим током, воды и пыли, не являются браковочным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.15.7.1. Светильники, имеющие в маркировке символ  , в том числе и переносные, кроме

ручных, испытывают на механическую прочность следующим образом.


Светильник без лампы (ламп) закрепляют на жесткой опорной поверхности в рабочем положении (см. черт. 7а). Определяют три самых слабых в отношении механической прочности точки светильника. По данным точкам наносят по одному удару путем сбрасывания стального шарика диаметром $(50,0\pm 0,5)$ мм и массой $(0,510\pm 0,001)$ кг с высоты $(1,30\pm 0,01)$ м, что обеспечивает энергию удара $6,5 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Для нанесения боковых ударов светильник вместе с опорной поверхностью поворачивают на бок.

Светильники, имеющие в маркировке символ  и предназначенные для наружной установки, перед испытанием, указанным выше, охлаждают до температуры минус $(5\pm 2)^\circ\text{C}$ и выдерживают при этой температуре в течение 3 ч.

1 — стальной шарик;
2 — светильник; 3 — опорная поверхность

Черт. 7а



Результат испытаний считают положительным, если светильник не имеет повреждений, влияющих на его безопасность при дальнейшей эксплуатации, а части, защищающие лампу (лампы) от повреждения, не ослаблены или не деформированы. Разрушение защитного стекла или другой прозрачной оболочки не является браковочным признаком, если они не являются единственным средством защиты лампы от повреждения.

7.15.7.2. Ручные светильники, имеющие в маркировке символ , испытывают на механическую прочность путем сбрасывания его на жесткую горизонтальную поверхность. Светильник поднимают над поверхностью на высоту $(1,00 \pm 0,05)$ м так, чтобы ось светильника была параллельна этой поверхности, и отпускают. Испытание проводят четыре раза, при этом перед каждым падением светильник поворачивают вокруг оси на 90° . Испытание светильника проводят без ламп, защитные стекла, при их наличии, оставляют на светильнике.

Оценка испытаний — по пп. 7.15.7 и 7.15.7.1.

7.15.7.1, 7.15.7.2. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

7.15.8. Испытание резьбовых соединений, винтовых соединений и резьбовых сальников

7.15.8.1. Невозможность ослабления резьбового соединения деталей светильников проверяют приложением к нему в течение 1 мин крутящего момента, направленного на ослабление испытуемого соединения.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло ослабления резьбового соединения.

7.15.8.2. Винтовые соединения, обеспечивающие безопасность светильников, проверяют пятикратной затяжкой и ослаблением. Затяжку завершают приложением в течение 1 мин крутящего момента, указанного в табл. 6.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не наблюдается срыва резьбы.

7.15.8.3. Резьбовые сальники проверяют затяжкой с приложением в течение 1 мин крутящих моментов, указанных в табл. 7.

В сальник перед испытанием вставляют металлический цилиндрический стержень (стержни) диаметром, равным наружному диаметру провода, подводимого к светильнику.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не наблюдается срыва резьбы сальников.

7.15.9. Определение устойчивости настольных и напольных светильников проводят с помощью платформы, имеющей угол наклона $10^\circ \pm 0,5^\circ$. Светильник свободно устанавливают на платформу в наименее устойчивом рабочем положении. Поверхность платформы должна исключать скольжение светильника. Светильник должен быть укомплектован лампами.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если светильник самопроизвольно не опрокинулся.

7.15.10. Испытание механической прочности проводов, проходящих внутрь шарнирных соединений и других подвижных элементов.

Одну из частей шнура или подвижного элемента светильника закрепляют неподвижно, а другую — перемещают из одного крайнего положения в другое с частотой не более 600 цикл/ч.

Шаровые шарниры и аналогичные устройства, допускающие регулировку усилия затяжки, во время испытания должны находиться в минимально затянутом состоянии.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло нарушение целостности оболочки изоляции и токоведущих жил проводов, проходящих внутри шарнирных соединений и других подвижных элементов, электрическая прочность и сопротивление изоляции проводов соответствуют значениям, указанным в табл. 3.

7.15.11. Проверку угла поворота шарнирных соединений проводят осмотром и поворотом их рукой во всех возможных направлениях.

7.15.12. Проверку фиксации регулируемой части светильника проводят следующим образом. Регулируемую часть светильника фиксируют во всех возможных рабочих положениях (но не менее чем в трех, включая крайние и средние положения) при помощи руки.

К самотормозящим шарнирам и гибким стойкам прикладывают крутящее или изгибающее усилие. Время приложения усилия — 1 мин. При этом не должно произойти смещения деталей светильника.

C. 46 ГОСТ 17677—82

7.15.13. Устройство для разгрузки соединительного шнура или кабеля от натяжения и скручивания испытывают со шнурами или кабелями наименьшего и наибольшего сечений, предусмотренных для данного светильника.

Перед началом испытаний винтовые соединения устройства для разгрузки от натяжения и скручивания, а также контактные зажимы затягивают с усилиями, указанными в табл. 6.

Затем проводят 25 циклов нагружения и ослабления соединительного шнура или кабеля с частотой 1 цикл/с. За один цикл к соединительному шнуру или кабелю в направлении его выхода из вводного отверстия в течение $(0,5 \pm 0,15)$ с прикладывают растягивающее усилие.

Вслед за этим испытанием соединительный шнур или кабель подвергают воздействию крутящего момента. Крутящий момент прикладывают сначала по часовой стрелке, затем против. Время приложения момента — 1 мин в каждом направлении.

Светильник считают выдержавшим испытание, если не произошло смещения соединительного шнура или кабеля более чем на 2 мм от отметки, нанесенной перед началом испытания на расстоянии (20 ± 1) мм от устройства для разгрузки от натяжения и скручивания, в контактных зажимах не произошло заметного смещения проводников и не отмечено невооруженным глазом повреждения соединительного шнура или кабеля.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

7.16. Методы климатических испытаний

7.16.1. Объем камер при климатических испытаниях должен превышать объем всех одновременно испытуемых светильников не менее чем в два раза.

7.16.2. Сопротивление изоляции проводов, служащих для подсоединения светильника внутри камеры влажности к клеммным зажимам, должно быть не менее 100 МОм в нормальных климатических условиях.

7.16.3. Измерение теплового режима

При измерении теплового режима проверяют температуру нагрева различных частей светильника.

Тепловой режим должен определяться контактным способом при помощи термоэлектрического преобразователя в специальной испытательной камере, описание которой приведено в приложении 8. Рабочий спай термоэлектрического преобразователя должен иметь непосредственный контакт с измеряемой поверхностью, причем термоэлектрический преобразователь должен располагаться на измеряемой поверхности на расстоянии от 20 до 30 мм от ее рабочего спая.

Крепление термоэлектрического преобразователя не должно ослабевать во время испытания.

При измерении теплового режима должен быть использован компенсационный метод измерения температуры.

Измерения теплового режима светильников с лампами накаливания проводят с лампами максимальной мощности, указанной в маркировке светильника, но не менее чем:

60 Вт для светильников, имеющих патроны типа Е27 или В22;

40 Вт для светильников, имеющих патроны типов Е14 и В15.

Исключение составляют специальные лампы, а также светильники, в которых применение ламп большей мощности практически невозможно.

При измерениях применяют лампы для тепловых испытаний (ЛТИ), имеющие превышение температуры цоколя лампы:

120 ± 5 °C — для ламп мощностью 60 Вт с цоколем Е27;

125 ± 5 °C — то же, с цоколем В22;

130 ± 5 °C — для ламп мощностью 100—300 Вт с цоколем Е27;

135 ± 5 °C — то же, с цоколем В22.

Превышение температуры цоколя проверяют на лампе без арматуры.

Допускается при измерении использовать лампы накаливания, соответствующие требованиям нормативно-технической документации (НТД) на них. Испытание в таком случае проводят при напряжении, при котором достигается мощность лампы, равная 1,05 номинальной, указанной в маркировке лампы.

Измерения светильников с разрядными лампами должны проводиться при напряжении, равном 1,06 номинального, в случае нормального режима ПРА, и 1,10 номинального — в наиболее тяжелом аномальном режиме ПРА по ГОСТ 16809.

Измерение температуры обмотки ПРА и трансформаторов с указанием температуры t_w проводят при номинальном напряжении в случае нормального режима ПРА и напряжении 1,10 номинального — при наиболее тяжелом аномальном режиме ПРА.

Температуру нагрева обмоток пускорегулирующих аппаратов для разрядных ламп измеряют методом сопротивления по ГОСТ 16809.

Светильник устанавливают в рабочем положении так, чтобы он находился в центральной части испытательной камеры. Светильник подвижной конструкции или универсальной по способу установки располагают в наиболее тяжелом в отношении теплового режима положении.

Температуру нагрева измеряют при установленном тепловом режиме светильника. Ориентировочное время установления теплового режима светильника дано в приложении 5.

Светильник считают выдержавшим испытание, если температура различных его элементов не превышает более чем на 5°C предельные температуры нагрева для этих материалов.

Передвижной светильник со специальным электромеханическим присоединительным устройством не должен нагревать подвеску до температуры, превышающей указанную изготовителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.3.1. Температуру изоляции кабеля (шнура), служащего для присоединения к сети питания встроенного светильника или светильника, совмещенного с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, измеряют, как указано в п. 7.16.3, при номинальном напряжении сети. Светильники подключают к сети питания при помощи кабеля (шнура), которым снабжен светильник, или кабеля по ГОСТ 7399, если светильник не комплектуется кабелем. После установления теплового режима светильника определяют самую горячую точку внутри светильника или на его наружной поверхности, к которой кабель (шнур) может прикоснуться при нормальной эксплуатации светильника. Кабель (шнур) прижимают к этой точке светильника и измеряют температуру его изоляции в месте контакта.

Результаты измерений считают положительными, если:

- температура изоляции кабеля (шнура), которым снабжен светильник, не превышает значений, указанных в табл. 10;
- температура изоляции кабеля, не входящего в комплект светильника, не превышает значений, указанных в табл. 10 для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида, не подвергаемых механической нагрузке.

7.16.3.2. Температуру нагрева элементов конструкций ниш для встроенных светильников и светильников, совмещенных с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, измеряют, как указано в п. 7.16.3.

Встроенные светильники измеряют в испытательном потолке (см. приложение 8). Светильники, имеющие маркировку символом , устанавливают так, чтобы светильник касался своей верхней частью внутренней поверхности испытательного потолка, а светильники, не имеющие маркировку , устанавливают так, чтобы расстояние от верхней части корпуса светильника до внутренней поверхности испытательного потолка составляло (25 ± 2) мм.

Светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, измеряют установленными на испытательном потолке (см. приложение 8). При испытании светильников, снабженных устройством для подключения к вентиляционным каналам, эти устройства соединяют с боковыми сторонами или верхом потолка. При испытании светильников с отверстиями для циркуляции воздуха, верх потолка делают из твердого картона или фанеры толщиной 4,5 мм, плотно закрепленного по сторонам потолка. По всей поверхности картона или фанеры должны располагаться отверстия диаметром 4,5 мм с расстоянием между осями отверстий (25 ± 1) мм. Светильники, маркированные символом , устанавливают так, чтобы светильник, снабженный устройствами для подключения к вентиляционным каналам, касался своей верхней частью внутренней поверхности потолка, а светильник с вентиляционными отверстиями устанавливают так, чтобы расстояние от его верхней части корпуса до внутренней поверхности потолка составляло (25 ± 2) мм. Светильники,

маркированные символом , устанавливают так, чтобы расстояние от верхней части корпуса светильника, снабженного устройствами для подключения к вентиляционным каналам, до внутренней поверхности потолка составляло (25 ± 2) мм, а светильники с вентиляционны-

C. 48 ГОСТ 17677—82

ми отверстиями устанавливают так, чтобы расстояние от верхней части корпуса светильника до внутренней поверхности потолка составляло (60 ± 2) мм.

С целью обеспечения наиболее тяжелых условий испытаний светильников, совмещенных с системой вентиляции и кондиционирования воздуха и снабженных устройствами для подключения к вентиляционным каналам, систему циркулирования воздуха отключают, если она подает воздух, имеющий температуру ниже или равную температуре нормальных климатических условий испытаний по ГОСТ 16962.

Результаты измерений при нормальных условиях работы светильника считают положительными, если температура верхних поверхностей светильника, расположенных в зоне основного движения воздуха, не превышает 100°C , кроме колбы люминесцентной лампы, температура которой не должна превышать 125°C , температура конвекционных потоков воздуха, выходящего из светильника, не превышает 100°C , а температура любой части потолка не превышает 90°C .

При аномальном режиме работы результаты испытаний считают положительными, если температура верхних поверхностей светильников, расположенных в зоне основного движения воздуха, не превышает 130°C , кроме колбы люминесцентной лампы, температура которой не должна превышать 150°C , а температура любой части потолка не превышает 130°C .

7.16.3.1, 7.16.3.2. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

7.16.3.3. У светильников степени защиты выше IP20 или 2'0 проводят измерение теплового режима после проверки степени защиты оболочек, но перед испытанием на влагоустойчивость.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

7.16.4. Проверку воздействия температуры при длительной работе светильника проводят в камере или помещении температурой окружающей среды $t + 10^{\circ}\text{C}$, где $t = 25^{\circ}\text{C}$, если в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников не указана другая температура. Требуемая температура должна поддерживаться с точностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Светильники устанавливают в рабочем, наиболее тяжелом в отношении теплового режима, положении.

Напряжение при испытании светильников с лампами накаливания устанавливают в соответствии с п. 7.16.3, а светильники с разрядными лампами — равным 1,10 номинального напряжения.

Светильники устанавливают, как указано в п. 7.16.3. Передвижной светильник со специальным электромеханическим присоединительным устройством устанавливают, подвешивают со всеми элементами, входящими в систему подвески. Испытание состоит из 10 циклов. Во время каждого цикла светильник находится 20 ч во включенном состоянии, а затем в течение 4 ч — в выключенном состоянии.

После окончания испытаний проводят внешний осмотр светильника и измерение сопротивления изоляции согласно п. 7.8.2.

Светильник считают выдержавшим испытание, если при внешнем осмотре не обнаружено отслаивания, растрескивания лакокрасочных и гальванических покрытий, растрескивания или обгорания пластмассовых, деревянных, фарфоровых, стеклянных деталей светильников и рассеивателей из пленочных материалов. Защита от поражения электрическим током и система подвески передвижного светильника со специальным электромеханическим присоединительным устройством не должна быть нарушена. Маркировка светильника должна оставаться четкой. Сопротивление изоляции светильника после испытания должно быть не менее 20 МОм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.5. Испытание на влагоустойчивость

7.16.5.1. Испытание на влагоустойчивость светильников, предназначенных для эксплуатации в условиях, соответствующих II, III, IV, V, VI, VII и VIII степеням жесткости по влажности воздуха, проводят по методу 207 ГОСТ 16962.

После окончания испытаний проверяют внутри камеры или вне ее, но не более чем за 5 мин, сопротивление изоляции по п. 7.8.2 и электрическую прочность изоляции по п. 7.8.3, при этом значение испытательного напряжения должно составлять 0,6 значения, нормируемого для нормальных климатических условий испытаний.

7.16.5.2. Испытание на влагоустойчивость светильников категории размещения 4 по ГОСТ 15150 проводят во влагокамере при температуре $(25\pm5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(95\pm3)\%$ в течение 168 ч для светильников, имеющих степень защиты выше IP20 или 2'0 по ГОСТ 14254, а для степеней защиты IP20 или 2'0 — в течение 48 ч.

При наличии вводные устройства должны быть открытыми. Электрические детали, крышки, защитные стекла и другие элементы светильника, которые могут быть удалены без помощи инструмента, снимают и подвергают испытанию на влагоустойчивость вместе со светильником.

По истечении времени пребывания светильника в камере измеряют сопротивление и испытывают электрическую прочность изоляции согласно пп. 7.8.2 и 7.8.3 внутри камеры или вне ее, но не более чем через 5 мин после извлечения светильника из камеры.

7.16.5.1, 7.16.5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.5.3. После извлечения из камеры светильник выдерживают в помещении с нормальными климатическими условиями в течение 24 ч и подвергают внешнему осмотру и испытанию по п. 7.5.

7.16.5.4. Результаты испытания считают удовлетворительными, если сопротивление изоляции соответствуют значениям, указанным в табл. 3, и не произошло перекрытия или пробоя изоляции светильников, если светильник нормально функционирует, а также, если отсутствуют трещины, отслаивания, вздутия и другие механические разрушения, а также размягчение материалов. Допустимые изменения внешнего вида лакокрасочных и гальванических покрытий, пластмасс и металлических деталей оговариваются в стандартах или технических условиях. Следы коррозии на острых краях металлических деталей или желтоватую пленку, которая легко удаляется простым стиранием, не считаются браковочным признаком.

7.16.6. Испытания светильников сельскохозяйственного назначения на химическую стойкость проводят по ГОСТ 24683.

7.16.5.4, 7.16.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.6.1. (Исключен, Изм. № 2).

7.16.7. Испытания светильников сельскохозяйственного назначения на стойкость к воздействию дезинфицирующих средств проводят по ГОСТ 24683.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.7.1. (Исключен, Изм. № 2).

7.16.8. Термостойкость частей светильника, несущих на себе токоведущие детали, проверяют нагреванием их до температуры $[(t + 25) \pm 5]^\circ\text{C}$, но не меньшей 125°C (t — наибольшая температура частей светильника, несущих на себе токоведущие детали, зафиксированная при проверке его нормального теплового режима по п. 7.16.3).

Части светильника, служащие для защиты от поражения электрическим током, проверяют нагреванием их до температуры $[(t + 25) \pm 5]^\circ\text{C}$, но не менее 75°C .

Результаты испытаний считают положительными, если в испытуемых частях светильника, нагретых до требуемой температуры и выдержаных при ней в течение 1 ч, не возникают следующие дефекты: признаки подгорания изоляции; повреждения, ухудшающие защиту от поражения электрическим током и понижающие степень защиты светильника; ослабление электрических соединений; вытекание заливочной массы, обнажающее находящиеся под напряжением части; остаточные деформации, коробление или сморщивание, ухудшающее работоспособность светильника.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.16.9. Проверку устойчивости к старению резиновых деталей светильников осуществляют в сушильном шкафу. Испытуемый образец помещают на 240 ч в шкаф температурой $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$, состав воздуха и давление в котором соответствуют окружающей среде.

Результат испытаний считают положительным, если испытанные образцы могут выполнять свои функции в светильнике.

7.17. Проверка требований безопасности

7.17.1. Элементы из изоляционного материала, поддерживающие токоведущие детали, испытывают на устойчивость к воспламенению следующим способом.

Испытуемый образец устанавливают так, чтобы его плоский участок размером не менее 15×15 мм располагался горизонтально вниз. К плоскому участку образца подводят снизу пламя газообразного бутан-пропана по ГОСТ 20448, создаваемого горелкой с диаметром сопла $(0,5 \pm 0,1)$ мм. Испытание проводят в спокойной атмосфере, при этом язык пламени в течение (120 ± 5) с должен касаться образца не менее чем на половине его длины, равной (12 ± 2) мм.

Элемент считают выдержавшим испытание, если самопроизвольно возникшее пламя погасло не более чем за 30 с после удаления пламени горелки, а горючие капли из испытуемого элемента не воспламенили копировальную бумагу, находящуюся на деревянной сосновой доске толщиной (10 ± 1) мм, расположенной на расстоянии (250 ± 5) мм под испытуемым элементом.

C. 50 ГОСТ 17677—82

Патроны для ламп и стартеров, выключатели, штепсельные соединения, клеммные колодки и элементы светильников из керамики испытанию не подвергают.

7.17.2. Испытание допустимости непосредственной установки светильника на опорную поверхность из сгораемого материала проводят внешним осмотром и проверкой с помощью измерительного инструмента соответствия конструкции светильника, а также проверкой теплового режима в аномальных условиях работы светильника.

Тепловой режим светильника проверяют по методике п. 7.16.3 при следующих условиях:

- светильник с лампами накаливания испытывают при напряжении, равном 1,1 номинального, с лампами по п. 7.16.3 в наиболее неблагоприятном, в отношении теплового режима, положении;

- светильник с люминесцентными лампами испытывают последовательно при напряжении, равном 0,9; 1,0 и 1,1 номинального, в аномальном режиме, создаваемом одним из следующих способов:

в светильнике со стартерной схемой зажигания 20 % стартеров замкнуто накоротко (нечелое число округляют в большую сторону);

одна из ламп не вставлена;

один из электродов лампы нарушен;

одна из лампdezактивирована.

Выбирают наиболее неблагоприятное в отношении теплового режима условие.

Значения температуры наносят на график согласно черт. 8 и соединяют прямой.

Светильник считают выдержавшим испытание, если при напряжении, равном 1,1 номинального, температура его опорной поверхности не превышает 120 °C, а для светильников с люминесцентными лампами экстраполированная прямая на графике (черт. 8) не достигает при температуре обмотки ПРА ниже 350 °C температуры опорной поверхности светильника 180 °C.

7.17.1, 7.17.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7.17.3. Вероятность возникновения пожара ($Q_{\text{п}}$) от светильников, предназначенных для внутреннего освещения жилых, общественных помещений и производственных зданий, вычисляют по формулам:

- для светильников с лампами накаливания

$$Q_{\text{п}} = 0,903 [Q_{\text{л.м}}(Q_{\text{o.к}} + Q_{\text{p.к}}) + Q_{\text{л.м}} \cdot Q_{\text{в.и}}];$$

- для светильников с люминесцентными лампами

$$Q_{\text{п}} = 0,903 [Q_{\text{a.p}}(Q_{\text{o.к}} + Q_{\text{a.k}} \cdot Q_{\text{в}} \cdot Q_{\text{p.r}}) + \sum_{i=1}^k Q_{\text{a.i}} \cdot Q_{\text{в.и}}],$$

где $Q_{\text{л.м}}$ — вероятность эксплуатации светильника с лампой максимальной мощности; определяют по табл. 18;

$Q_{\text{л.м}} = 1$ — для светильников с патронами типа Е14 и лампами мощностью 60 Вт;

$Q_{\text{л.м}} = 0,5$ — для светильников с патронами типа Е14 и лампами мощностью 40 Вт;

$Q_{\text{o.к}}$, $Q_{\text{p.к}}$, $Q_{\text{a.k}}$ — соответственно вероятности нагрева опорной поверхности, рассеивателя и ПРА светильника до критической температуры;

$Q_{\text{в.и}}$ — вероятность возникновения воспламеняющегося импульса; определяют по табл. 19;

$Q_{\text{a.p}}$ — вероятность эксплуатации светильника в аномальном режиме; определяют по табл. 20;

$Q_{\text{в}}$ — вероятность воспламенения ПРА и (или) выброса из него раскаленных частиц и (или) пламени; определяют по ГОСТ 16809;

$Q_{\text{a.i}}$ — вероятность эксплуатации ПРА, в i -м пожароопасном режиме; определяют по ГОСТ 16809;

k — количество пожароопасных аномальных режимов работы ПРА; определяют по ГОСТ 16809;

$Q_{\text{p.r}}$ — вероятность воспламенения светильника при возгорании ПРА.

Таблица 18

Тип цоколя по ГОСТ 17100	Значения вероятности* при номинальной мощности лампы накаливания, Вт											
	15	25	40	60	75	100	150	200	300	500	750	1000
E27 (для светильников для жилых помещений)	0,125	0,142	0,167	0,200	0,250	0,333	0,500	1,000	—	—	—	—
E27 (для светильников для общественных и производственных помещений)	0,111	0,125	0,142	0,167	0,200	0,250	0,333	0,500	1,000	—	—	—
E40	—	—	—	—	—	—	—	—	0,250	0,333	0,500	1,000

* Не зависит от числа ламп в светильнике.

7.17.3.1. Вероятность достижения критической температуры опорной поверхности ($Q_{o,k}$), рассеивателя ($Q_{p,k}$) и ПРА ($Q_{a,k}$) при работе светильника в наиболее тяжелом аномальном режиме определяют по формуле

$$Q_k = 1 - Q(\alpha),$$

где $Q(\alpha)$ — параметр, значение которого определяют по табл. 21 в зависимости от α . Значение α вычисляют по формуле

$$\alpha = \frac{1,712(T_{k_i} - T_{cp_i})}{\sigma_i},$$

где T_{k_i} — критическая температура соответственно опорной поверхности рассеивателя и ПРА, °C;

T_{cp_i} — средняя температура соответственно опорной поверхности, рассеивателя и ПРА, °C;

σ_i — среднее квадратическое отклонение измеренных температур от T_{cp_i} .

Если $T_{cp} \geq T_k$, то $Q_k = 1$.

Если $\alpha = 13$, то $Q_k = 0$ и, следовательно, $Q_n = 0$.

Таблица 19

$\frac{t_n}{t_{n,p}}$	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,0	1,10
$Q_{v,i} \cdot 10^{+6}$	0,369	0,473	0,592	0,747	0,938	1,13	2,01

П р и м е ч а н и я:

1. Условные обозначения:

t_n — измеренная температура провода, °C;

$t_{n,p}$ — предельная температура нагрева провода (см. табл. 10), °C.

2. Если $\frac{t_n}{t_{n,p}} < 0,75$, то $Q_{v,i}$ в формулах вероятности возникновения пожара (Q_n) от светильников не учитывают. Если $\frac{t_n}{t_{n,p}} > 1,10$, то $Q_{v,i} = 1$.

3. Промежуточные значения $Q_{v,i}$ вычисляют по формуле

C. 52 ГОСТ 17677—82

$$Q_{\text{в.и}} = Q_M + \frac{\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} - \left(\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} \right)_M}{\left(\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} \right)_6 - \left(\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} \right)_M} (Q_6 - Q_M),$$

где Q_M и Q_6 — соответственно, табличное значение $Q_{\text{в.и}}$ для табличных $\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}}$ значений меньшего и большего, чем получено при испытании;

$\left(\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} \right)_M$ и $\left(\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}} \right)_6$ — ближайшие табличные значения $\frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{п.п}}}$ соответственно, меньшее и большее, чем полученные при испытании.

Т а б л и ц а 20

Вид ПРА	Характеристика режима ПРА	Светильник одноламповый		Светильник двухламповый		Светильник с числом ламп более двух
		емкостной ПРА	индуктивный ПРА	емкостной ПРА	индуктивный ПРА	
Одноламповый ПРА	Наиболее тяжелый аномальный режим	ПК+3С	3С	3С + (ПК + 3С)		(ПК + 3С) + + (ПК + 3С)
	Вероятность наступления наиболее тяжелого аномального режима	0,006	0,06	0,00034		0,00036
Двухламповый ПРА	Наиболее тяжелый аномальный режим	—	—	—	3С + 3С	(ПК + 3С) + + 3С + 3С
	Вероятность наступления наиболее тяжелого аномального режима	—	—	—	0,0036	0,0000216

П р и м е ч а н и е. ПК — режим работы ПРА, возникающий при короткозамкнутом конденсаторе; 3С — режим работы ПРА, возникающий при незажигании лампы (длительный пусковой режим).

Значение функции

Т а б л и ц а 21

α	$\Theta(\alpha)$	α	$\Theta(\alpha)$	α	$\Theta(\alpha)$	α	$\Theta(\alpha)$
0,0	0,000000	1,1	0,696000	2,4	0,956000	4,8	0,998645
0,1	0,078000	1,2	0,736000	2,6	0,968000	5,0	0,998947
0,2	0,154000	1,3	0,770000	2,8	0,976000	5,2	0,999178
0,3	0,228000	1,4	0,800000	3,0	0,984000	5,8	0,999595
0,4	0,300000	1,5	0,828000	3,2	0,988000	6,0	0,999677
0,5	0,370000	1,6	0,852000	3,4	0,990000	7,0	0,999887
0,6	0,434000	1,7	0,872000	3,6	0,992000	8,0	0,999956
0,7	0,496000	1,8	0,890000	3,8	0,994763	9,0	0,999982
0,8	0,554000	1,9	0,906000	4,0	0,996050	10,0	0,999992
0,9	0,606000	2,0	0,920000	4,2	0,997007	11,0	0,999996
1,0	0,654000	2,2	0,940000	4,4	0,997713	12,0	0,999998
				4,6	0,998245	13,0	0,999999

Критическая температура опорной поверхности $T_{o.k} = 238^{\circ}\text{C}$.

Критическую температуру рассеивателя ($T_{p.k}$) определяют по табл. 22:

T_B — для светильников производственных и общественных зданий;

$I_{c.B}$ — для светильников жилых помещений.

П р и м е ч а н и е. Для текучих материалов вместо значений T_a или $T_{c.b}$ должны использоваться значения $T_{пп}$.

Критическую температуру ПРА определяют по ГОСТ 16809.

Среднюю температуру (T_{cp_i}) в градусах Цельсия соответственно опорной поверхности, рассеивателя и ПРА, среднее квадратическое отклонение этих температур (σ_i) в градусах Цельсия вычисляют по формулам:

$$T_{cp_i} = \frac{\sum_{i=1}^3 T_i}{3};$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (T_i - T_{cp_i})^2}{2}},$$

где T_i — измеренная температура соответственно опорной поверхности, рассеивателя и ПРА, °С.

П р и м е ч а н и е. Если измеренная температура опорной поверхности меньше измеренной температуры в точке m_0 (см. табл. 23), то при расчете T_{cp} опорной поверхности используют значение температуры, измеренное в точке m_0 .

Т а б л и ц а 22

Материал	Температура, °С*		
	плавления $T_{пп}$	воспламенения T_B	самовоспламенения $T_{c.b}$
Гетинакс	—	285	480
Текстолит	—	358	500
Стеклотекстолит	—	671	754
Полистирол	200	210	444
Полиэтилен:	—	341	349
- высокого давления	—	—	400
- низкого давления	300	306	417
Поливинилхлорид (ПВХ)	—	391	454
Полипропилен	—	316	325
Полиметилметакрилат (оргстекло)	125	214	439
Полиэтилентерефталат (лавсан)	250	255	—
Полиамиды (капрон)	210	215	—
Поликарбонат	—	522	550
Аминопласти	—	430	—
Фенопласти (пресс-порошки) на бу- мажной основе	—	621	754
Стеклопластики	—	300	430
	—	520	571

* Для неуказанных материалов температуру определяют по ГОСТ 12.1.044.

7.17.3.2. Температуру наиболее нагретых элементов светильников измеряют в точках, указанных в табл. 23, при температуре окружающей среды (35 ± 5) °С и напряжении 1,1 номинального через 2 ч после установления теплового режима светильника.

Измерения проводят в камере, обеспечивающей поддержание заданной температуры окружающей среды. Порядок размещения и установки светильников в камере должен соответствовать указанному в приложении 8.

7.17.3.3. Температуру светильников с люминесцентными лампами измеряют в наиболее тяжелом аномальном режиме ПРА, указанном в табл. 20.

7.17.3.4. Температуру светильников с лампами накаливания измеряют с лампами максимально возможной мощности для данного типа патрона, установленного в светильнике, но не более:

60 Вт — для патронов типа Е14;

200 Вт — для патронов типа Е27 в светильниках жилых помещений;

Обозначение точки	Светильники с люминесцентными лампами	Светильники с лампами накаливания
m_{p1}	На внутренней поверхности рассеивателя (экранирующей решетки) в зоне проекции одного из катодных пятен лампы, ближайшего к ПРА	На внутренней поверхности рассеивателя и элементов конструкции из горючих материалов, примыкающих к рассеивателю. В светильниках с несколькими рассеивателями термопары устанавливают на одном из них, имеющем наибольший нагрев. При отсутствии горючих материалов в элементах конструкции, примыкающих к рассеивателю, термопары устанавливают на пластмассовом патроне
m_{p3}	На наружной поверхности светильника: а) сверху посередине проекции ПРА — для потолочных и встраиваемых светильников; б) в месте контактирования узла подвеса с потолком — для подвесных светильников; в) в месте наибольшего нагрева корпуса светильника, соприкасающегося с деревянным щитом, — для настенных светильников; г) в середине основания светильника — для настольных и напольных светильников	На наружной поверхности светильника: а) в месте контактирования корпуса светильника с опорной поверхностью — для потолочных, настенных и встраиваемых светильников; б) в месте контактирования узла подвеса с потолком — для подвесных светильников; в) в середине основания светильников — для настольных и напольных светильников;
m_a	На корпусе (поверхности) наиболее нагретого ПРА	—
m_{π}^*	На изоляции проводов внутреннего монтажа в месте наибольшего нагрева	На изоляции проводов внутреннего монтажа в месте их ввода в патрон
m_0	—	На опорной поверхности щита, на котором устанавливают (крепят) светильник в зоне прямого радиационного нагрева, при условии, что расстояние от центра колбы лампы накаливания до щита менее 150 мм

* Измерение температуры в точке m_h проводят при температуре $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$ и напряжении 1,1 номинального с лампами номинальной мощности, указанной в маркировке светильника.

300 Вт — для патронов типа Е27 в светильниках для освещения общественных и производственных зданий;

1000 Вт — для патронов типа Е40 в светильниках для освещения производственных зданий.

При этом колба лампы накаливания не должна выходить за габаритные размеры рассеивателя светильника, а между колбой лампы и рассеивателем или защитным стеклом должен быть обеспечен зазор не менее 10 мм.

7.17.3.5. При выходе лампы из строя ее заменяют аналогичной лампой и измерение продолжают.

7.17.3.6. Вероятность распространения пламени от ПРА по всему светильнику определяют с помощью газовой горелки.

Из светильника удаляют ПРА или одно из ПРА, где возможно более вероятное распространение пламени. На место установки ПРА воздействуют пламенем пропан-бутановой смеси, как указано в п. 7.17.1.

В уплотненных светильниках прорезают отверстие под шланг, через который подают газ.

Горелку в светильнике зажигают вручную или дистанционно с помощью искрового разряда. Регистрацию загорания газовой смеси осуществляют визуально или при помощи термопары.

Температуру элементов светильника в точках, указанных в табл. 23, измеряют при помощи термопар.

Проверку проводят на обесточенном светильнике.

Если пламя горелки за указанное время погасло, то проверку повторяют снова. При повторном погасании пламени горелки за температуру в проверяемых точках принимают наибольшее из двух значений.

Вероятность распространения пламени от ПРА по всему светильнику ($Q_{p,r}$) вычисляют по формуле

$$Q_{p,r} = \frac{n_3}{3},$$

где n_3 — количество случаев распространения пламени по всему светильнику или случаев, когда температура рассеивателя или опорной поверхности стали равна или больше значений их критических температур.

Допускается проверку вероятности распространения пламени от ПРА по всему светильнику не проводить, при этом принимают $Q_{p,r} = 1$.

7.17.3.7. Результаты проверки считают положительными, если рассчитанное значение вероятности возникновения пожара соответствует ГОСТ 12.1.004.

7.17.3, 7.17.3.1—7.17.3.7. (Введены дополнительно, Изд. № 2).

7.17.4. Проверку защитных устройств от разрушения лампы проводят следующим образом.

Светильник устанавливают в рабочее положение и включают при номинальном напряжении лампы на (30 ± 5) с. Затем резко повышают напряжение на лампе примерно на 30 % с целью ее разрушения.

После разрушения лампы защитное устройство не должно иметь повреждений.

Затем испытание повторяют.

После разрушения второй лампы ее осколки не должны выпасть из светильника.

Растрескивание стеклянного защитного устройства не является браковочным признаком.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

7.18. Проверку консервации и упаковки светильников проводят по ГОСТ 23216.

7.19. Проверку воздействия на светильники механических факторов внешней среды в условиях транспортирования проводят по ГОСТ 23216.

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей светильника должна быть нанесена несмываемая отчеливаемая маркировка по ГОСТ 18620, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя (для экспорта — по согласованию с внешнеторговым объединением);
- условное обозначение светильника.

Причесанье:

1. Допускается дополнительно указывать условное наименование (если оно имеется).


2. Для светильников, предназначенных для соединения в светящую линию и допускающих соединение со светильниками другого типа, в маркировке или в эксплуатационном документе должно быть указано условное обозначение соединяемого светильника.

- номинальное или расчетное напряжение, В.

Причесанье. На маркировке переносных светильников класса защиты III указывают номинальное напряжение (на внешней стороне светильника);

- номинальную частоту, Гц (если она отличается от 50 Гц) для светильников с разрядными лампами;

- номинальную мощность ламп, Вт, которая должна быть видна при обслуживании светильника и замене лампы. На многоламповых светильниках записывают в виде $(n\text{Ч}P)$ Вт, где n — количество ламп в светильнике, P — номинальная мощность лампы.

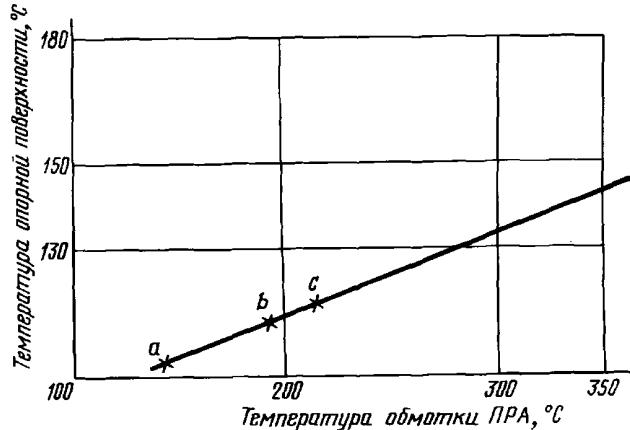

a, b, c — измеренные значения температуры при 0,9-; 1,0 и 1,1-кратном номинальном напряжении

Черт. 8

C. 56 ГОСТ 17677—82

П р и м е ч а н и е. Допускается на светильниках, снабженных патронами типа Е14 или В15, не наносить номинальную мощность ламп, если светильники удовлетворяют требованиям п. 3.4.5.1 при испытании с лампами мощностью 60 Вт;

- коэффициент мощности $\cos \varphi$ для некомпенсированных светильников с разрядными лампами высокого давления;

- степень защиты оболочки (светильники со степенью защиты IP20 не маркируют);

- символ  для светильников класса защиты II или символ  для светильников класса защиты III. Длина стороны внешнего квадрата должна быть не менее 5 мм; если наибольший размер светильника менее 150 мм, допускается пропорционально уменьшить сторону квадрата до 3,5 мм;

- символ  для светильников, пригодных для установки непосредственно на опорную поверхность из горячего материала. Соотношение сторон треугольника 1:1:1;

- символ  , при необходимости, для светильников, предназначенных для работы в сложных условиях эксплуатации;

- символ  , при необходимости, для светильников, сконструированных только для работы с лампами с зеркализованным куполом;

- символ  , при необходимости, для экспозиционных светильников, означающий расстояние от светильника до освещаемого объекта, при этом оно должно быть не менее указанного в табл. 24.

Т а б л и ц а 24

Номинальная мощность источника света, Вт	Расстояние до освещаемого объекта, м, не менее
До 100 включ.	0,5
Св. 100 до 300 включ.	0,8
» 300 » 500 »	1,0

Расстояние измеряют вдоль оптической оси светового прибора, от той его части или лампы, которые находятся на наиболее близком расстоянии от освещаемого объекта.

П р и м е ч а н и е. Допускается вместо нанесения данного символа на светильник указывать минимальное расстояние до освещаемого объекта в эксплуатационном документе;

- надпись «Снять треснувший защитный корпус» для светильников, имеющих стеклянный защитный корпус, при разрушении которого может появиться возможность прикосновения к открытим токоведущим частям;

- месяц и год изготовления (при поставках на экспорт не указывают);

- климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150, если они не указаны в типе светильника (исполнение УХЛ4 для светильников для жилых помещений не указывается);

надпись «Сделано» на русском языке или языке, указанном в заказ-наряде внешнеторгового объединения, при поставках на экспорт;

- тип лампы (если это необходимо для правильной эксплуатации и не указано в условном обозначении светильника);

- обозначение стандарта или технических условий, по которым выпускается светильник.

При поставке на экспорт — обозначение государственного стандарта, по которому выпускается светильник.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

8.2. Для светильников, на которые невозможно или нецелесообразно наносить маркировку в полном объеме, допускается ее сокращение, при этом содержание маркировки должно быть указано в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Допускается указывать дополнительные реквизиты маркировки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом  , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из горячего материала должно быть не менее 25 мм.

8.2.2. Светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха и маркированные символом  , должны иметь указание в эксплуатационном документе о возможности их подключения к вентиляционным каналам или использовании в вентилируемом пространстве.

Если в комплект светильника, предназначенного для использования в вентилируемом пространстве, входят приспособления, позволяющие их совмещать с вентиляционными каналами, то на этих приспособлениях должна быть нанесена маркировка: «Для подсоединения к вентиляционным каналам».

8.2.1, 8.2.2. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

8.3. Способ нанесения маркировки должен указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

8.4. На транспортной таре должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 14192 со следующими манипуляционными знаками: «Хрупкое. Осторожно», «Боится сырости», а также должен быть указан способ складирования, маркировка которого указана в приложении 9.

При транспортировании светильников повагонно пакетами, автомобильным транспортом или грузовыми контейнерами без транспортной тары, маркировка способа складирования должна наноситься на внутреннюю упаковку или потребительскую тару.

Допускается не указывать способ складирования, если светильники транспортируют в грузовых контейнерах или в автомашинах, без внутренней упаковки и транспортной тары.

При необходимости на транспортной таре должны быть указаны другие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192.

8.5. Упаковка, хранение, транспортирование и консервация светильников должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216, при этом основным видом транспортной тары должны быть грузовые контейнеры.

При транспортировании грузовых мест пакетами они должны соответствовать Правилам перевозки грузов.

Конкретный вид внутренней упаковки, транспортной тары, размеры и масса пакетов должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

Допускается раздельное упаковывание легкосъемных или снимаемых при монтаже деталей светильников (экранирующих решеток, защитных стекол, рассеивателей, отражателей, узлов подвеса и др.). При этом демонтаж электрической схемы светильника недопустим. Отсоединение клеммных колодок и отдельных элементов электрической схемы, снабженных электрическими соединителями или клеммными колодками, не считают демонтажом электрической схемы.

8.4, 8.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8.6. Условия транспортирования светильников в части воздействия механических и климатических факторов внешней среды должны указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

8.7. Условия хранения и срок сохраняемости светильников должны указываться в стандартах или технических условиях на отдельные типы или группы светильников.

8.8. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование светильников, поставляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации:

- 18 мес — со дня ввода светильников в эксплуатацию, кроме светильников для освещения жилых помещений;
- 24 мес — со дня продажи через розничную торговую сеть светильников для освещения жилых помещений с рассеивателями из пленочных материалов;
- 30 мес — со дня продажи через розничную торговую сеть прочих светильников для освещения жилых помещений.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода светильников в эксплуатацию, но не более 30 мес с момента их проследования через государственную границу.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ТРЕБОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГРУППАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

Раздел, пункт настоящего стандарта	Светильники для освещения		Светильники для производственных зданий	Светильники для наружного освещения	Светильники ручные
	жилых помещений	общественных зданий			
1	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+
3.1	+	+	+	+	+
3.2.1	+	+	+	+	—
3.2.2	+	+	+	—	—
3.2.3	+	+	+	—	—
3.2.4	+	+	+	+	+
3.3.1.1	+	+	+	+	+
3.3.1.2	—	+	+	+	—
3.3.1.3	—	+	+	+	—
3.3.1.4	—	+	+	+	—
3.3.1.5	—	+	+	+	—
3.3.1.6	—	+	+	+	—
3.3.1.7	+	+	+	+	+
3.3.2.1	+	+	+	+	+
3.3.2.2	+	+	+	+	+
3.3.3.1	+	+	+	+	—
3.3.3.2	+	+	+	+	—
3.3.4.1	+	+	+	+	+
3.3.4.2	+	+	+	+	+
3.3.4.3	+	+	+	+	—
3.3.4.4	+	+	+	+	—
3.3.4.5	+	+	+	—	—
3.3.5	+	+	+	+	—
3.3.6.1	+	+	+	+	+
3.3.6.2	+	+	+	+	+
3.3.6.3	+	+	+	+	—
3.4.1	+	+	+	+	+
3.4.2.1	+	+	+	+	+
3.4.2.2	+	+	+	+	+
3.4.2.3	+	+	+	+	+
3.4.2.4	—	+	+	+	+
3.4.2.5	+	+	+	+	—
3.4.2.6	+	+	+	+	—
3.4.2.7	+	+	+	+	+
3.4.2.8	+	+	+	+	+
3.4.2.9	+	+	+	+	+
3.4.2.10	+	+	+	+	+
3.4.2.11	+	+	+	+	+
3.4.2.12	—	—	+	+	+
3.4.2.13	+	+	+	+	+
3.4.2.14	+	+	+	+	+
3.4.2.15	+	+	+	+	+
3.4.2.16	+	+	+	+	+
3.4.2.17	+	+	+	+	+
3.4.2.18	—	+	+	+	—
3.4.2.19	+	+	+	—	+
3.4.2.20	+	+	+	—	+
3.4.2.21	—	+	+	+	+

Продолжение

Раздел, пункт настоящего стандарта	Светильники для освещения		Светильники для производственных зданий	Светильники для наружного освещения	Светильники ручные
	жилых помещений	общественных зданий			
3.4.2.22	+	+	—	—	—
3.4.2.23	—	+	+	+	—
3.4.2.24	+	+	+	—	—
3.4.2.25	+	+	+	—	—
3.4.2.26	+	+	+	+	—
3.4.2.27	+	+	—	—	—
3.4.2.28	—	+	+	+	—
3.4.2.29	+	+	+	+	+
3.4.2.30	+	+	+	+	+
3.4.2.31	—	+	+	—	—
3.4.2.32	—	+	+	—	—
3.4.2.33	+	+	—	—	—
3.4.3.1	+	+	+	+	+
3.4.3.2	+	+	+	+	—
3.4.3.3	+	+	+	+	+
3.4.3.4	+	+	+	+	+
3.4.3.5	+	+	+	+	+
3.4.3.6	+	+	+	+	—
3.4.3.7	—	+	+	+	—
3.4.3.8	—	+	+	+	—
3.4.3.9	+	+	+	—	+
3.4.3.10	+	+	+	+	+
3.4.3.11	+	+	+	—	—
3.4.4.1	+	+	+	+	+
3.4.4.2	+	+	+	—	+
3.4.4.3	+	+	+	—	+
3.4.4.4	+	+	+	—	+
3.4.4.5	+	+	+	—	+
3.4.4.6	+	+	+	+	—
3.4.4.7	+	+	+	+	+
3.4.4.8	+	+	+	+	—
3.4.4.9	+	+	+	—	+
3.4.4.10	+	+	+	+	+
3.4.4.11	+	+	—	—	—
3.4.4.12	+	+	+	—	+
3.4.4.13	+	+	+	—	+
3.4.4.14	+	+	+	—	+
3.4.4.15	—	—	+	—	+
3.4.5.1	+	+	+	+	+
3.4.5.2	+	+	+	+	+
3.4.5.3	+	+	+	+	+
3.4.5.4	—	+	+	—	—
3.4.5.5	—	+	+	—	—
3.4.6	+	+	+	+	+
4.1	+	+	+	+	—
4.2	+	+	+	+	+
4.3	+	+	+	—	—
4.4	+	+	+	—	—
4.8	+	+	+	—	—
4.10	+	+	+	—	—
5.1	+	+	+	+	+
5.2	—	+	+	+	—
6	+	+	+	+	+
7	+	+	+	+	+
8	+	+	+	+	+
9	+	+	+	+	+

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Опорная поверхность	Поверхность, на которой непосредственно монтируют или устанавливают светильник (потолки, стены, пол, крышка стола и т. п.)
Установившийся тепловой режим светильника	Тепловой режим светильника, при котором температура различных элементов светильника не изменяется более чем на 1° за 30 мин
Токоведущие части	Открытые токопроводящие части светильника, которые могут явиться причиной поражения электрическим током при эксплуатации
Соединительный шнур или кабель	Гибкий шнур или кабель, являющийся составной частью светильника, служащий для присоединения светильника к питающей сети с помощью штепсельной вилки
Передвижной светильник со специальным электромеханическим присоединительным устройством	Светильник, имеющий возможность перемещения вдоль системы подвески, с которой он имеет механическое и электрическое соединение
Критическая температура	Температура, при которой происходит разрушение сгораемых материалов (плавление, обугливание, выделение дыма, тление и т. д.)
Сгораемый (нестораемый) материал	По ГОСТ 12.1.044
Светильники для работы в сложных условиях эксплуатации	Светильники, предназначенные для работы в сложных условиях эксплуатации в отношении механических нагрузок (группа условий эксплуатации не менее М2 по ГОСТ 17516. Примерами таких светильников являются светильники для ремонтных мастерских, строительных площадок и других аналогичных целей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
Рекомендуемое

**КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

1. Корпус ПРА в светильниках с корпусом из несгораемого материала должен быть удален от опорной поверхности следующим образом:

- расстояние между корпусом ПРА и опорной поверхностью должно быть не менее 10 мм;
- воздушный зазор между наружной поверхностью корпуса светильника и опорной поверхностью должен быть менее 3 мм;
- воздушный зазор между корпусом ПРА и внутренней поверхностью корпуса светильника должен быть не менее 3 мм по всей поверхности корпуса ПРА.

Если корпус светильника изготовлен из горючего материала, то он должен быть удален от ПРА на расстояние не менее 30 мм или между ПРА и корпусом светильника должна находиться перегородка из несгораемого материала (например, из листовой стали толщиной 0,5 мм) на расстоянии 3 мм от ПРА, причем должны сохраняться расстояния между корпусом ПРА и опорной поверхностью, между опорной поверхностью и внутренней и наружной поверхностью светильника.

2. Тепловая защита должна обеспечивать на опорной поверхности температуру, не превышающую 120 °С.

3. Если светильник, предназначенный для непосредственной установки на опорную поверхность из несгораемого материала, не удовлетворяет указанным выше требованиям, он должен быть сконструирован таким образом, чтобы в случае дефекта ПРА в течение 15 мин работы светильника температура обмотки ПРА не превышала 350 °С, а на опорной поверхности — 180 °С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное


ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ ПУТИ УТЕЧКИ ТОКА

1. Паз с параллельными стенками любой глубины (черт. 1). Здесь и далее путь утечки тока должен измеряться по длине пунктирной линии. Размеры даны в миллиметрах.




Черт. 1

2. U-образный паз с внутренним углом не более 80° (черт. 2).

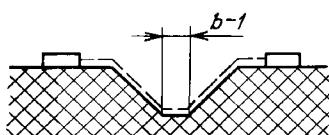

Черт. 2


3. Путь утечки с ребром (черт. 3).



Черт. 3


C. 62 ГОСТ 17677—82

4. Сочленения двух деталей (черт. 4).

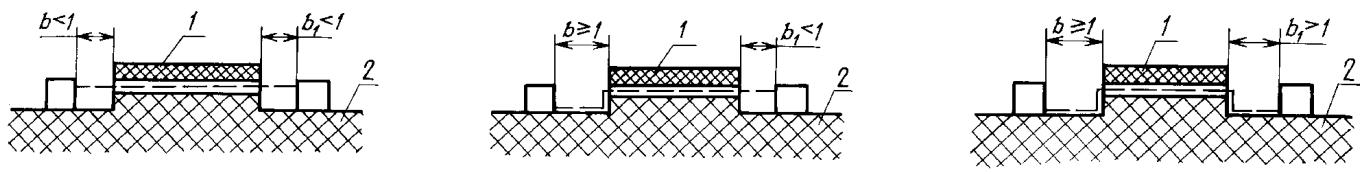


1 и 2 — детали светильника
Черт. 4

5. Паз с расходящимися стенками (черт. 5).

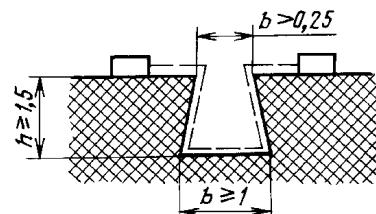


Черт. 5

6. Паз между шестигранной головкой винта и изоляционной стенкой (черт. 6).

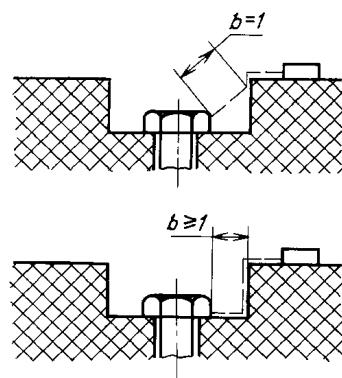

Черт. 6

7. Паз между круглой головкой винта и изоляционной стенкой (черт. 7).

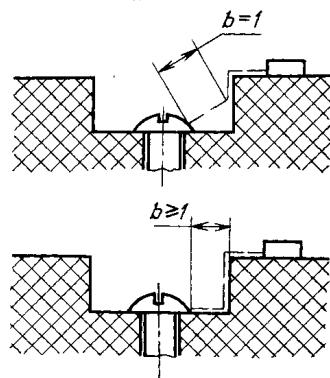

Черт. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Измерительной лампой считают источник света со стабильным световым потоком, применяемый при испытаниях светильников и градуируемый путем сравнения с рабочими светоизмерительными лампами по ГОСТ 8.023.

Измерительные лампы отбирают из партии ламп, соответствующих требованиям стандартов или технических условий и подвергнутых предварительному старению.

Все элементы схемы, обеспечивающие нормальную работу лампы во время старения, а также при измерении электрических параметров и светового потока, должны соответствовать стандартам или техническим условиям на отдельный тип или группу ламп.

Световой поток измерительных ламп должен быть не менее 0,9 номинального светового потока.

Время старения ламп накаливания — 50 ч, газоразрядных ламп — 200 ч.

Стабильность светового потока измерительных ламп характеризует допустимое изменение светового потока. Оно определяется как среднее квадратическое отклонение не менее чем из трех измерений, произведенных после старения с интервалами времени не менее 24 ч. Допустимое изменение светового потока при этом — не более $\pm 3\%$.

Время работы лампы должно быть зафиксировано в журнале с указанием даты, времени горения и подписи лица, проводящего измерения.

Световой поток измерительных ламп следует проверять: для ламп накаливания — через 50 ч эксплуатации, для газоразрядных ламп мощностью до 15 Вт — через 100 ч эксплуатации; для газоразрядных ламп мощностью 15 Вт и более — через 200 ч эксплуатации. Допустимое изменение светового потока, определяемое также, как и после старения, — не более $\pm 3\%$.

Измерительные лампы должны храниться в условиях, указанных в п. 7.2.1 в местах, предохраняющих их от механических повреждений, а также защищенных от прямого воздействия лучистого потока света.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СВЕТИЛЬНИКОВ

Вид светильника	Время работы светильника; ч, не менее
Нормального исполнения	1,5
Зашieldенный от пыли и воды с лампами накаливания, незашieldенный открытый с газоразрядными лампами	2,0
Зашieldенный от пыли и воды с газоразрядными лампами	3,5
Герметичный с газоразрядными лампами	4,0

ТАБЛИЦЫ ЗОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕСНЫХ УГЛОВ

Таблица 1

Зональные телесные углы Ω при $\Delta\alpha = 2^\circ$

Зона угла	Направление	Телесный угол, ср	Зона угла	Направление	Телесный угол, ср
0°—2°	1°	0,00383	46°—48°	47°	0,1605
2°—4°	3°	0,01150	48°—50°	49°	0,1654
4°—6°	5°	0,01910	50°—52°	51°	0,1703
6°—8°	7°	0,02667	52°—54°	53°	0,1749
8°—10°	9°	0,03430	54°—56°	55°	0,1793
10°—12°	11°	0,02115	56°—58°	57°	0,1833
12°—14°	13°	0,04920	58°—60°	59°	0,1872
14°—16°	15°	0,0567	60°—62°	61°	0,1914
16°—18°	17°	0,0640	62°—64°	63°	0,1953
18°—20°	19°	0,0714	64°—66°	65°	0,1986
20°—22°	21°	0,0788	66°—68°	67°	0,2017
22°—24°	23°	0,0855	68°—70°	69°	0,2047
24°—26°	25°	0,0926	70°—72°	71°	0,2072
26°—28°	27°	0,1001	72°—74°	73°	0,2095
28°—30°	29°	0,1063	74°—76°	75°	0,2121
30°—32°	31°	0,1128	76°—78°	77°	0,2139
32°—34°	33°	0,1186	78°—80°	79°	0,2149
34°—36°	35°	0,1254	80°—82°	81°	0,2166
36°—38°	37°	0,1319	82°—84°	83°	0,2177
38°—40°	39°	0,1376	84°—86°	85°	0,2183
40°—42°	41°	0,1436	86°—88°	87°	0,2187
42°—44°	43°	0,1494	88°—90°	89°	0,2190
44°—46°	45°	0,1549			

Таблица 2

Зональные телесные углы Ω при $\Delta\alpha = 5^\circ$

Зона угла	Направление	Телесный угол, ср	Зона угла	Направление
0°—2,5°	0°	0,0060	177,5°—180°	180°
2,5°—7,5°	5°	0,0478	172,5°—177,5°	175°
7,5°—12,5°	10°	0,0957	167,5°—172,5°	170°
12,5°—17,5°	15°	0,1419	162,5°—167,5°	165°
17,5°—22,5°	20°	0,1845	157,5°—162,5°	160°
22,5°—27,5°	25°	0,2317	152,5°—157,5°	155°
27,5°—32,5°	30°	0,2741	147,5°—152,5°	150°
32,5°—37,5°	35°	0,3144	142,5°—147,5°	145°
37,5°—42,5°	40°	0,3523	137,5°—142,5°	140°
42,5°—47,5°	45°	0,3876	132,5°—137,5°	135°
47,5°—52,5°	50°	0,4199	127,5°—132,5°	130°
52,5°—57,5°	55°	0,4490	122,5°—127,5°	125°
57,5°—62,5°	60°	0,4747	117,5°—122,5°	120°
62,5°—67,5°	65°	0,4968	112,5°—117,5°	115°
67,5°—72,5°	70°	0,5150	107,5°—112,5°	110°
72,5°—77,5°	75°	0,5295	102,5°—107,5°	105°
77,5°—82,5°	80°	0,5398	97,5°—102,5°	100°
82,5°—87,5°	85°	0,5461	92,5°—97,5°	95°
87,5°—90,0°	90°	0,2738	90,0°—92,5°	90°

Таблица 3

Зональные телесные углы Ω при $\Delta\alpha = 10^\circ$

Зона угла	Направление	Телесный угол, ср	Зона угла	Направление
0°—10°	5°	0,095	170°—180°	175°
10°—20°	15°	0,283	160°—170°	165°
20°—30°	25°	0,463	150°—160°	155°
30°—40°	35°	0,628	140°—150°	145°
40°—50°	45°	0,774	130°—140°	135°
50°—60°	55°	0,897	120°—130°	125°
60°—70°	65°	0,993	110°—120°	115°
70°—80°	75°	1,058	100°—110°	105°
80°—90°	85°	1,091	90°—100°	95°

Таблица 4

Четырехгранные телесные углы Ω при $\Delta\varphi = 5^\circ$

Зона угла	Направление	Телесный угол, ср	Зона угла	Направление
0°—2,5°	0°	0,0038	177,5°—180°	180°
2,5°—7,5°	5°	0,0076	172,5°—177,5°	175°
7,5°—12,5°	10°	0,0075	167,5°—172,5°	170°
12,5°—17,5°	15°	0,0074	162,5°—167,5°	165°
17,5°—22,5°	20°	0,0072	157,5°—162,5°	160°
22,5°—27,5°	25°	0,0069	152,5°—157,5°	155°
27,5°—32,5°	30°	0,0066	147,5°—152,5°	150°
32,5°—37,5°	35°	0,0062	142,5°—147,5°	145°
37,5°—42,5°	40°	0,0058	137,5°—142,5°	140°
42,5°—47,5°	45°	0,0054	132,5°—137,5°	135°
47,5°—52,5°	50°	0,0049	127,5°—132,5°	130°
52,5°—57,5°	55°	0,0044	122,5°—127,5°	125°
57,5°—62,5°	60°	0,0038	117,5°—122,5°	120°
62,5°—67,5°	65°	0,0032	112,5°—117,5°	115°
67,5°—72,5°	70°	0,0026	107,5°—112,5°	110°
72,5°—77,5°	75°	0,0020	102,5°—107,5°	105°
77,5°—82,5°	80°	0,0013	87,5°—102,5°	100°
82,5°—90,0°	85°	0,0007	90,0°—97,5°	95°


Таблица 5

Четырехгранные телесные углы Ω при $\Delta\varphi = 10^\circ$

Зона угла	Направление	Телесный угол, ср	Зона угла	Направление
0°—10°	5°	0,0303	170°—180°	175°
10°—20°	15°	0,0294	160°—170°	165°
20°—30°	25°	0,0276	150°—160°	155°
30°—40°	35°	0,0249	140°—150°	145°
40°—50°	45°	0,0215	130°—140°	135°
50°—60°	55°	0,0174	120°—130°	125°
60°—70°	65°	0,0129	110°—120°	115°
70°—80°	75°	0,0079	100°—110°	105°
80°—90°	85°	0,0027	90°—100°	95°

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРУЖИНОЕ УДАРНОЕ УСТРОЙСТВО

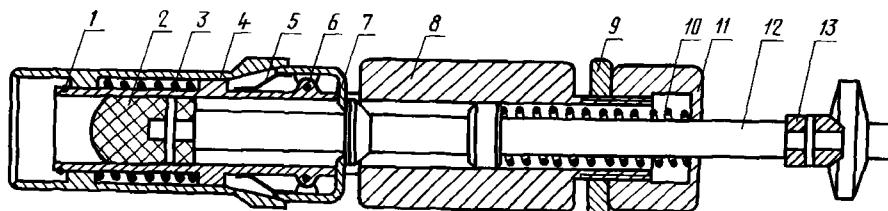

1 — кольцо стопорное; 2 — наконечник; 3 — пружина; 4 — головка; 5 — пружина;
6 — ось; 7 — фиксатор; 8 — корпус; 9 — гайка; 10 — пружина; 11 — колпачок; 12 —
шток; 13 — ручка

Пружинное ударное устройство состоит из трех основных частей:

- корпус;
- ударного элемента;
- спускового механизма.

Корпус 8 состоит из кожуха, который является направляющей для ударного элемента и служит для жесткого крепления на нем всех частей устройства. Ударный элемент состоит из наконечника 2, штока 12, пружины 10 и ручки 13. Масса ударного элемента равна $(0,250 \pm 0,001)$ кг. Наконечник молотка имеет полусферическую переднюю часть радиусом 10 мм, изготовленную из капрона В или полиамида с твердостью не менее 100 МПа ($10 \text{ кгс}/\text{мм}^2$). Наконечник закреплен на штоке молотка таким образом, чтобы расстояние между его вершиной и плоскостью передней части корпуса в момент перед сбрасыванием спускового механизма составляло 10—24 мм. Произведение усилия пружины в сжатом положении в ньютонах на ход пружины в миллиметрах должно быть равно 1000 Н · мм. Ход пружины и энергию удара регулируют при помощи гайки 9.

Спусковой механизм состоит из головки 4 и пружины 5. Масса головки равна 60 г. В момент, когда фиксатор опускает ударный элемент, пружина спусковой головки должна создавать усилие от 20 до 30 Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

КАМЕРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СВЕТИЛЬНИКА

Испытательная камера (черт. 1) имеет форму куба или параллелепипеда, ее потолок и три боковые стены выполнены двойными из перфорированного листового металла или сетки, расстояние между двойными стенками должно быть 150 мм, четвертая стена выполнена из сплошного листа. Диаметр отверстий перфорированных стенок — от 1 до 2 мм; поверхность отверстий занимает не менее 40 % всей поверхности стен. Размеры внутреннего пространства камеры должны быть такие, чтобы расстояние между любой частью испытуемого светильника и внутренними стенками камеры было не менее 200 мм, внутренние размеры камеры должны быть не менее 900×900×900 мм. Внутренняя поверхность камеры должна иметь матовую черную окраску. При измерении камера должна быть закрыта.

Помещение, в котором установлена камера, должно быть защищено от сквозняка, и во время измерений воздушные течения должны быть ограничены. Это не относится к конвекционным потокам, вызываемым нагревом светильника. Минимальное расстояние от верхней поверхности и наружных боковых стенок камеры до посторонних объектов должно составлять 300 мм.


Температуру окружающей среды светильника внутри испытательной камеры измеряют при помощи термометра. Термометр должен находиться на уровне горизонтальной плоскости, проходящей через световой центр светильника и на расстоянии 150 мм от ближайшей к нему части испытуемого светильника. Термометр защищают от влияния прямого теплового излучения светильника при помощи двух цилиндров из полированного металла, вставленных один в другой, длиной 100 мм.

Подвесные светильники помещают в испытательную камеру так, чтобы их световой центр находился в геометрическом центре камеры.

Потолочные и настенные светильники закрепляют на окрашенной в матовый черный цвет деревянной доске толщиной 15 мм. Размеры доски должны быть такими, чтобы ее края выступали за контуры закрепленного светильника не менее чем на 100 мм, расстояние от краев доски до внутренней поверхности камеры должно быть не менее 100 мм. Доску с закрепленным потолочным светильником помещают непосредственно на потолке, доску с закрепленным настенным светильником — непосредственно на сплошной стене испытательной камеры. Если светильник предназначен для непосредственной установки на опорную поверхность из несгораемого материала, то вместо деревянной доски используют панель из несгораемого изоляционного материала.


Светильники, предназначенные для крепления в углах помещения, испытывают в углу, образованном двумя или тремя досками. Требование к доскам аналогичны указанным выше.

Испытательная камера

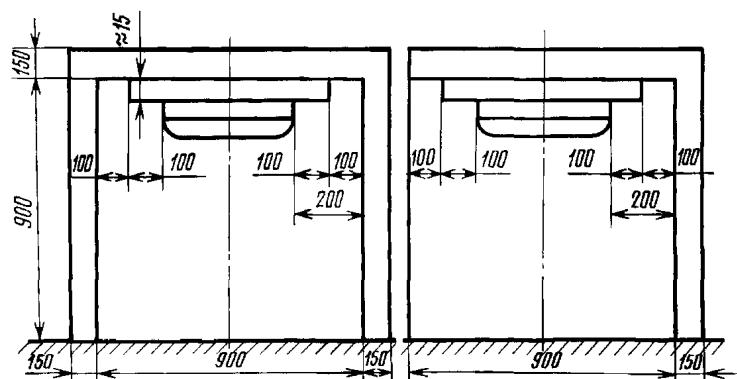

Черт. 1

Испытательный потолок

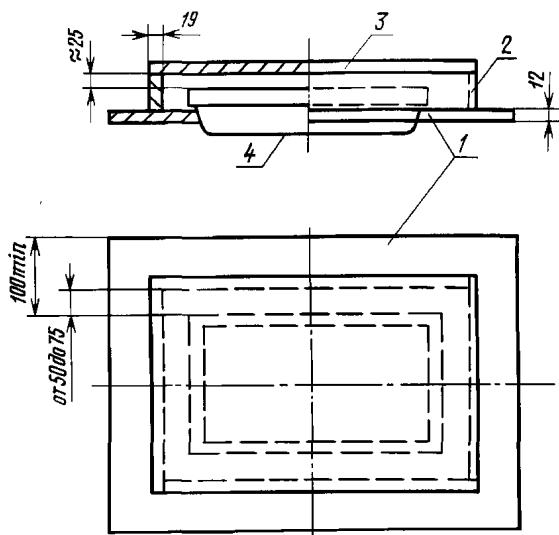

1 — основа, 2 — боковая стенка, 3 — верхняя стенка, 4 — испытуемый светильник

Черт. 2

Встраиваемые светильники испытывают на испытательном потолке, представленном на черт. 2. Основу потолка изготавливают из деревянной доски толщиной 12 мм с отверстием для светильника. Размеры доски должны быть такими, чтобы ее края выступали за контуры светильника не менее чем на 100 мм. Боковые стенки изготавливают из деревянной доски толщиной 19 мм и помещают на расстоянии 50—75 мм от места установки светильника в основную доску. Верхняя стенка потолка должна находиться на расстоянии около 25 мм от верхней плоской поверхности светильника и должна быть плотно соединена с боковыми стенками. Если на верхней поверхности светильника имеются дистанционные элементы или присоединительные коробки, то они должны непосредственно соприкасаться с верхней стенкой потолка. Основа и внутренняя поверхность потолка должны быть окрашены матовой неметаллической черной краской. Испытательный потолок должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от стен, пола и потолка камеры.


Светильники, встраиваемые в стену, испытывают на таком же испытательном потолке, но доски располагаются вертикально.

Переносные светильники устанавливают на деревянной доске толщиной 15 мм, окрашенной черной матовой краской.

Размер доски должен быть таким, чтобы ее края выступали за контуры светильника, установленного в наиболее неблагоприятное рабочее положение, при котором он может опрокинуться, но не менее чем на 10 мм. Расстояние от краев доски до внутренней поверхности камеры должно быть не менее 100 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

МАРКИРОВКА СПОСОБА СКЛАДИРОВАНИЯ

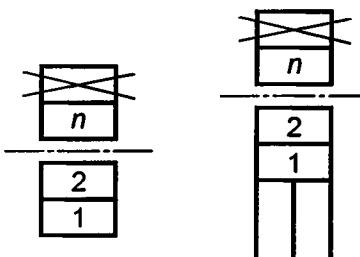

Количество рядов складирования в высоту должно определяться изготовителем светильника для каждой конкретной упаковки. Вместо буквы «н» должно проставляться число последнего допустимого ряда, при котором гарантируется сохранность изделия и упаковки при ее транспортировании и хранении.

При складировании светильников только в один или два ряда штрихпунктирную линию на марковочном знаке не проводят.

Размеры марковочного знака выбираются изготовителем произвольно в зависимости от размеров упаковки, при этом длина каждого прямоугольника должна быть не менее двух размеров высоты. Расстояние между прямоугольниками, разделенными штрих-пунктирной линией, должно быть не менее половины высоты прямоугольника.

Линии, перечеркивающие верхний прямоугольник, должны иметь толщину, превышающую не менее чем в два раза толщину линий контура прямоугольников, и выходить за их размеры не менее чем на 5 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ СВЕТИЛЬНИКА СЧИТАЮТСЯ НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И СПОСОБНЫМИ ВЫЗВАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

С целью определения условий, при которых какая-либо токопроводящая часть светильника может считаться находящейся под напряжением и способной вызвать поражение электрическим током при случайном прикосновении, проводят следующие испытания.

Светильник подключают к источнику тока с номинальным значением напряжения и частоты тока, указанными в маркировке светильника. Один из полюсов источника тока должен быть заземлен.

Измеряют ток, который протекает между испытуемой частью светильника и заземляющим контактом. Сопротивление измерительной цепи при этом должно быть (2000 ± 50) Ом и измерительная цепь не должна содержать индуктивности. Если пиковое значение измеренного тока превышает 0,7 мА, то данную испытуемую часть светильника считают находящейся под напряжением.

Проводят измерение напряжения между испытуемой частью светильника и любой его частью, доступной для случайного прикосновения. Сопротивление измерительной цепи при этом должно быть (50000 ± 500) Ом.

Если пиковое значение измеренного напряжения более 34 В, то данную испытуемую часть светильника считают находящейся под напряжением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

ГОСТ 17677—82 С. 69**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.82 № 2894**
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3182—81. В стандарт введены МЭК 598-1—86, МЭК 598-2-1—79 с Изменением № 1 (1987), МЭК 598-2-2—79 с Изменением № 1 (1987), МЭК 598-2-4—79 с Изменением № 1 (1983) и № 2 (1987), МЭК 598-2-19—81 с Изменением № 1 (1987)**
- 4. ВЗАМЕН ГОСТ 13828—74, ГОСТ 17677—79**

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 2.601—95	5.1	ГОСТ 14254—96	1.2.1, 3.4.2.2, 7.8.1, 7.8.5,
ГОСТ 2.606—78	5.1		7.8.6, 7.15.7, 7.16.5.2
ГОСТ 8.023—90	Приложение 4	ГОСТ 15150—69	1.4, 2.1, 2.2, 3.3.2.1,
ГОСТ 8.332—78	7.9.2.4		3.3.2.2, 3.4.1, 3.4.2.3,
ГОСТ 9.302—88	7.4.1		7.16.5.2, 8.1
ГОСТ 9.401—91	7.4.2	ГОСТ 15846—79	8.8
ГОСТ 12.1.004—91	4.1, 7.17.3.7	ГОСТ 15963—79	3.4.1
ГОСТ 12.1.028—80	7.11	ГОСТ 16703—79	Вводная часть, 7.9.2.2,
ГОСТ 12.1.044—89	7.17.3.1, приложение 2		7.9.3.4, 7.9.3.5, 7.9.4.3,
ГОСТ 12.2.007.0—75	1.3, 3.3.1.1		7.9.4.4, 7.9.5.1
ГОСТ 1491—80	3.3.1.2	ГОСТ 16809—88	7.16.3, 7.17.3, 7.17.3.1
ГОСТ 2239—79	7.9.4.4	ГОСТ 16842—82	6.3.2, 7.10
ГОСТ 2746—90	3.4.4.9, 7.15.5	ГОСТ 16962—71	6.2.1, 7.2.1, 7.2.3,
ГОСТ 5962—67	7.9.2.6		7.16.5.1, 7.16.3.2
ГОСТ 6402—70	3.3.1.2	ГОСТ 17100—79	7.17.3
ГОСТ 6825—91	7.9.4.4	ГОСТ 17412—72	3.4.1
ГОСТ 7110—82	6.2.1	ГОСТ 17516—72	3.4.2.4, приложение 2
ГОСТ 7396.0—89	3.4.4.3	ГОСТ 17557—88	3.4.3.4, 3.4.4.1, 3.4.4.2
ГОСТ 7399—97	3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.4, 7.16.3.1	ГОСТ 17616—82	7.9.2.1, 7.9.2.2, 7.9.3.8, 7.9.4.4
ГОСТ 7805—70	3.3.1.2	ГОСТ 18242—72	6.2.2
ГОСТ 8045—92	6.2.1	ГОСТ 18620—86	7.6.2, 8.1
ГОСТ 8607—82	6.2.1	ГОСТ 20448—90	7.17.1
ГОСТ 9503—86	3.4.2.20	ГОСТ 21130—75	3.3.1.2
ГОСТ 9806—90	3.4.4.9, 7.15.5	ГОСТ 21177—82	3.3.5
ГОСТ 10036—75	7.9.7.1	ГОСТ 23216—78	7.18, 7.19, 8.5
ГОСТ 11371—78	3.3.1.2	ГОСТ 23511—79	3.3.5
ГОСТ 14192—96	8.4	ГОСТ 24683—81	7.16.6, 7.16.7
		ГОСТ 26092—84	3.4.2.26

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 № 1156

7. ИЗДАНИЕ (январь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1986 г., июне 1987 г., апреле 1989 г. (ИУС 4—87, 11—87, 7—89)

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Л. А. Гусева*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 19.02.2002. Подписано в печать 26.03.2002. Усл. печ. л. 7,90. Уч.-изд. л 7,95.
Тираж 300 экз. С 4804. Зак. 269.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102