

**КОРОНКИ КРЕСТОВЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ**

Типы и основные размеры

Carbide cross bits with a central
advansed insert.

Types and main sizes

**ГОСТ
17015—71**


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 3/VI 1971 г. № 1072 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные коронки для бурения отверстий в бетоне и железобетоне ручными пневматическими и электрическими перфораторами с энергией удара до 35 Дж.
2. Коронки должны изготавляться двух типов:
ККЦ1 — для бурения отверстий диаметром 32—45 мм;
ККЦ2 — для бурения отверстий диаметром 52—60 мм.
3. Основные размеры коронок должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.


Тип ККЦ1

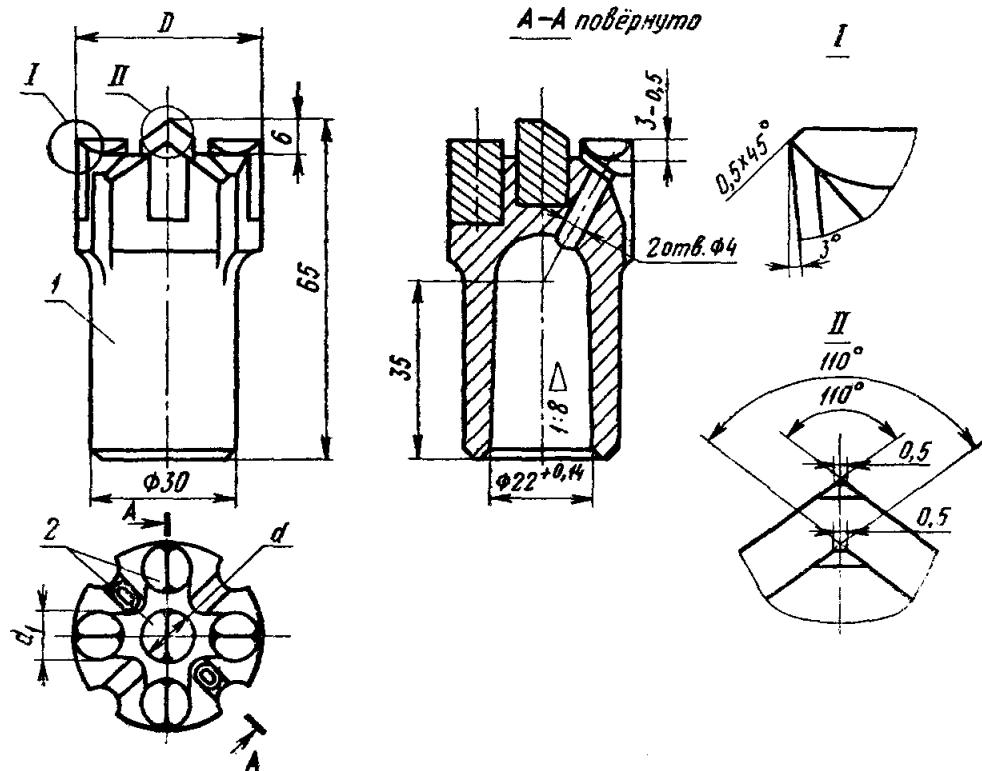

1 — корпус коронки; 2 — пластина твердосплавная формы Г14 по ГОСТ 880-67.

Черт. 1

Тип ККЦ2

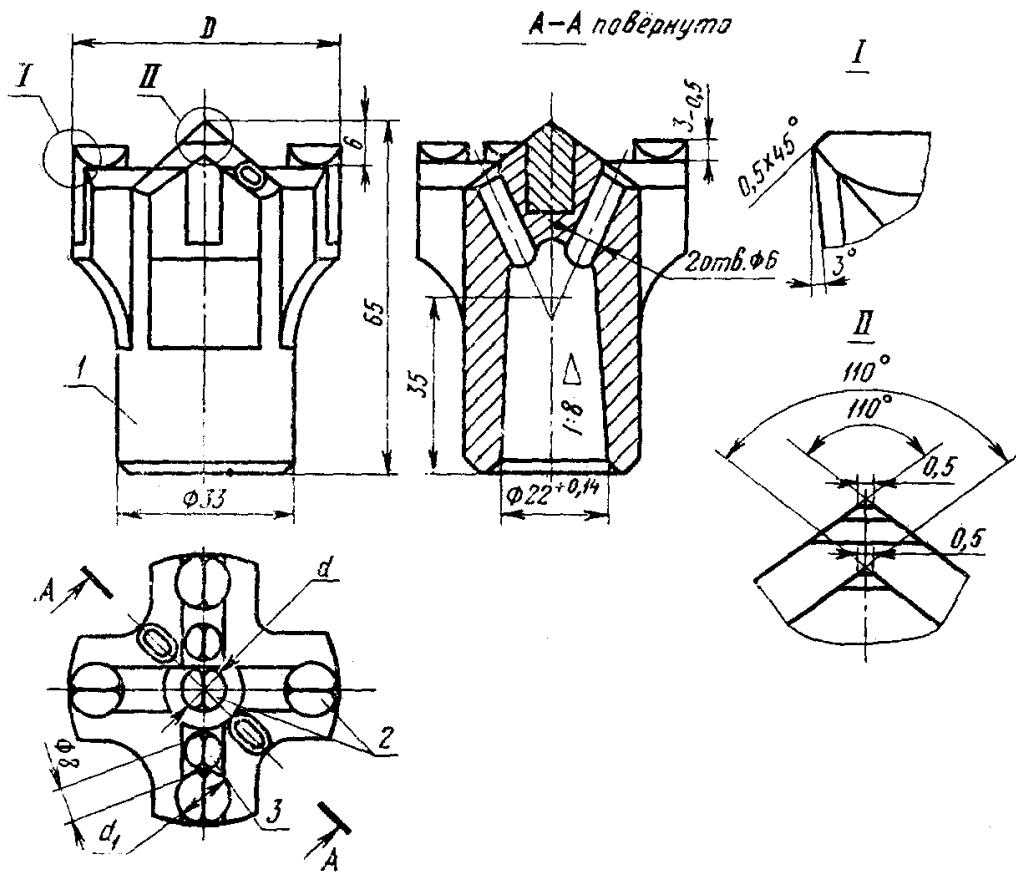

1 — корпус коронки; 2 — пластинка твердосплавная формы Г14 по ГОСТ 880-67;
3 — пластинка твердосплавная формы Г1401 по ГОСТ 880-67.

Черт. 2

мм

Тип коронки	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>
ККЦ1	32	8	10
	(36)	10	
	40		12
	(45)	12	
ККЦ2	52	10	10
	(55)		
	60		

П р и м е ч а н и е. Размеры коронок, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения крестовой коронки типа ККЦ1 диаметром 40 мм:

Коронка ККЦ1—40 ГОСТ 17015—71

4. Технические требования — по ГОСТ 17017—71.