


<b>СК-2</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-02-138.04 УЛК 627.356.001.2
	<b>ОАО «ЦПП»</b>	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 90 м <sup>3</sup> /ч
<b>МАРТ 1985</b>		На 1-м листе На 2-х страницах Страница I

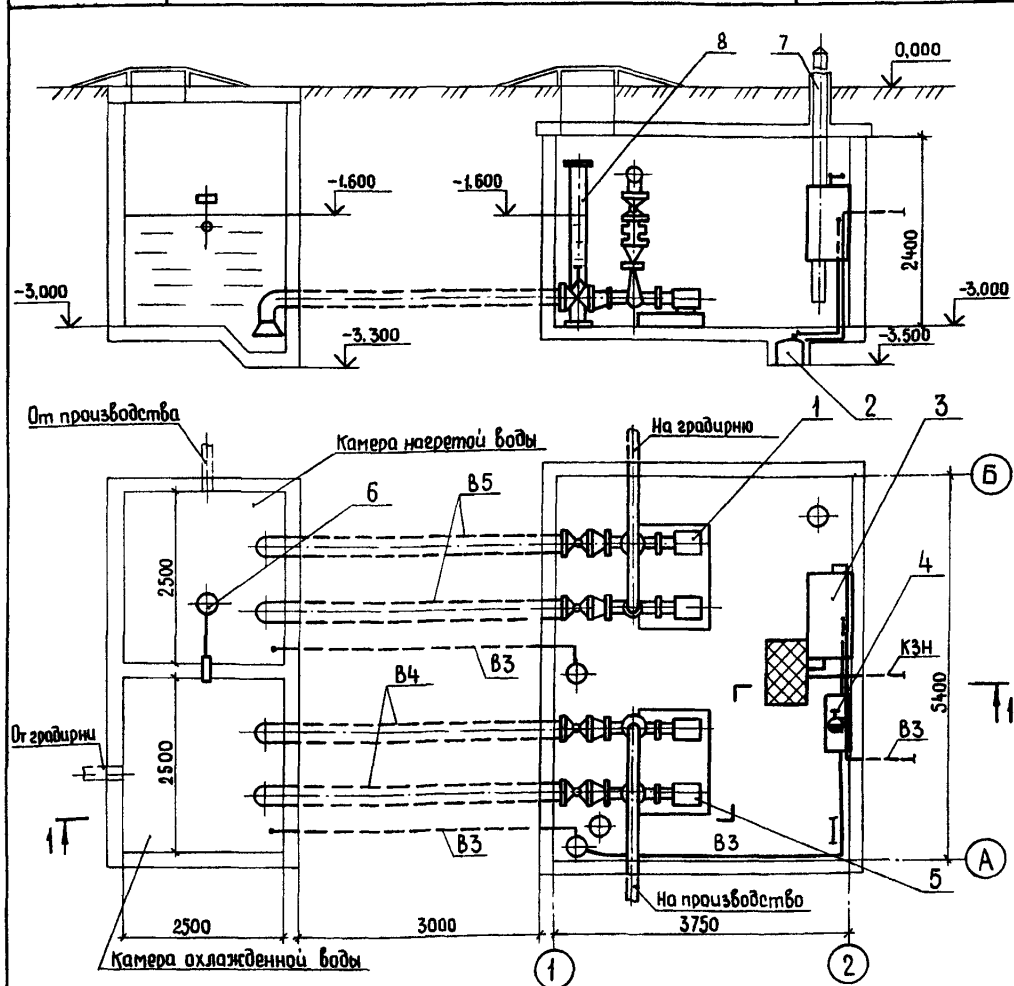

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Насос центробежный К90/20	2	5	Насос центробежный К90/35	2
2	Электронасос погружной ГНОМ 10-10	1	6	Клапан поплавковый	1
3	Бак разрыва струи емкостью 180л	1	7	Труба вентиляционная	2
4	Кран пожарный	1	8	Колонна уровней	2

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 90 м <sup>3</sup> /ч		ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-02-138.84	Лист I Страница 2
01AA	<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА</b>		
	<p>Разработанные насосные станции используются в системах оборотного водоснабжения малой производительности с целью повышения экономии водных ресурсов и могут применяться на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленности.</p> <p>Насосные станции предназначены для охлаждения нагретой воды и перекачки ее для нужд производства. Для охлаждения воды рекомендуется применение типовых градирен.</p>		
03GA	<b>ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
	<p>Водопровод:</p> <p>БЗ - производственный - на хозяйственные нужды и для внутреннего пожаротушения. Напор 10м</p> <p>Б4 - производственный оборотной воды, подающий - для подачи охлажденной воды на производство. Напор 35м</p> <p>Б5 - производственный оборотной воды, обратный - для отведения нагретой воды от производства. Напор 20м</p>		
03DT	<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС</b>		
	<p>Технологический процесс в насосной станции осуществляется по замкнутому циклу. Нагретая вода от производства самотеком стекает в камеру нагретой воды, откуда насосами подается для охлаждения на градирню.</p> <p>Охлажденная вода насосами подается из камеры охлажденной воды на производство к потребителям.</p> <p>Подпитка оборотной системы осуществляется от водопровода через бак разрыва струи.</p> <p>Работа насосной станции автоматизирована и осуществляется без постоянного обслуживающего персонала.</p>		
07BA	<b>СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>		
	<p>Альбом I Технологии производства Силовое электрооборудование Автоматизация технологии производства</p> <p>Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 176 формат</p>		
07BA	АВТОР ПРОЕКТА	ИПСтроймаш, 241035, г.Брянск, ул. Институтская, 15	
07BA	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены и введены в действие Минстродормашем, решение № 20/84 от 21.11.84	
07KA	ПОСТАВЩИК	ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2 Уралтиппроект, 620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4	Инв. № 20215 Катал.л. № 051133