

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54171—
2010

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ

Технические условия

EN ISO 12543-4:1998

Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 4: Test methods for durability
(NEQ)

EN ISO 12543-5:1998

Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 5: Dimensions and edge finishing
(NEQ)

EN ISO 12543-6:1998

Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 6: Appearance
(NEQ)

ISO 16933:2007

Glass in building — Explosion-resistant security glazing — Test and classification by arena air-blast loading
(NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Институт стекла»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 041 «Стекло»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 943-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные положения следующих международных и европейских стандартов:

EN ISO 12543-4:1998 «Стекло в строительстве. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 4: Методы испытаний на долговечность» (EN ISO 12543-4:1998 «Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 4: Test methods for durability», NEQ) в части требований к проведению испытаний на влагостойкость и температуростойкость;

EN ISO 12543-5:1998 «Стекло в строительстве. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 5. Размеры и обработка кромки» (EN ISO 12543-5:1998 «Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 5: Dimensions and edge finishing», NEQ) в части требований к обработке кромки;

EN ISO 12543-6:1998 «Стекло в строительстве. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 6. Внешний вид» (EN ISO 12543-6:1998 «Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 6: Appearance», NEQ) в части требований по количеству и размерам пороков внешнего вида;

ISO 16933—2007 «Стекло в строительстве. Взрывостойкое безопасное остекление. Испытания и классификация при полигонных испытаниях на устойчивость к действию воздушной ударной волны (испытания «арена»)» (ISO 16933:2007 «Glass in building — Explosion-resistant security glazing — Test and classification by arena air-blast loading», NEQ) в части классификации и методики испытаний на взрывостойкость

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Классификация, основные параметры и размеры	3
5 Общие технические требования	7
5.1 Характеристики	7
5.2 Требования к материалам	11
5.3 Упаковка, маркировка	11
6 Требования безопасности	12
7 Требования охраны окружающей среды	12
8 Правила приемки	13
9 Методы контроля	14
9.1 Определение длины, ширины и смещение листов стекла	14
9.2 Определение толщины стекла	15
9.3 Качество обработки края, расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев	16
9.4 Определение количества и размеров пороков	16
9.5 Определение отклонения от плоскости	17
9.6 Определение отклонения от прямолинейности кромок	17
9.7 Определение температуростойкости	17
9.8 Определение стойкости к ультрафиолетовому излучению	18
9.9 Определение влагостойкости	19
9.10 Определение оптических искажений	20
9.11 Определение разности длин диагоналей	20
9.12 Определение класса защиты ударостойкого стекла	20
9.13 Определение класса защиты взломостойкого многослойного стекла	22
9.14 Определение класса защиты многослойного стекла, безопасного при эксплуатации	22
9.15 Определение класса защиты многослойного пулестойкого стекла	23
9.16 Определение класса защиты многослойного взрывостойкого стекла	24
9.17 Определение звукоизоляции	24
9.18 Определение огнестойкости	24
9.19 Определение морозостойкости	24
9.20 Определение коэффициента направленного пропускания света	25
9.21 Определение стойкости к эксплуатационным нагрузкам	25
9.22 Контроль маркировки	25
10 Транспортирование и хранение	25
11 Указания по монтажу и эксплуатации	25
12 Гарантии изготовителя	26
Приложение А (обязательное) Виды края многослойного стекла	27
Приложение Б (обязательное) Определение класса защиты взломостойкого стекла	29
Приложение В (рекомендуемое) Испытание многослойного стекла на стойкость к воздействию воздушной ударной волны	33
Приложение Г (обязательное) Классификация опасности вторичных поражающих факторов	34

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ

Технические условия

Laminated glass. Specifications

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на листовое многослойное стекло (в том числе гнутое), предназначенное для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций с повышенными эксплуатационными характеристиками (стеклопакетов, структурного остекления, элементов наклонного и горизонтального остекления, оконных и дверных блоков, витрин, полов и т. д.), защиты жизни человека, обеспечения безопасности и надежности хранения и транспортирования материальных ценностей. Многослойное стекло применяют в жилых, административных и общественных зданиях, где есть необходимость обеспечения безопасности и защиты жизни человека, материальных ценностей, а также может применяться для других целей в соответствии со своими техническими характеристиками.

Настоящий стандарт допускается применять при проведении сертификационных испытаний и для целей оценки соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и/или классификаторы:

ГОСТ Р 52901—2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия

ГОСТ Р 53308—2009 Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость

ГОСТ Р 54162—2010 Стекло закаленное. Технические условия

ГОСТ Р 54163—2010 Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Метод определения морозостойкости

ГОСТ Р 54169—2010 Стекло листовое окрашенное в массе. Общие технические условия

ГОСТ Р 54170—2010 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ Р 54175—2010 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ Р 54176—2010 Стекло с низкозимационным мягким покрытием. Технические условия

ГОСТ Р 54177—2010 Стекло с низкозимационным твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ Р 54178—2010 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия

ГОСТ Р 54179—2010 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ Р 54180—2010 Стекло термоупрочненное. Технические условия

ГОСТ 12.0.004—90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие положения

ГОСТ Р 54171—2010

- ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
- ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 3722—81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия
- ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
- ГОСТ 5533—86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия
- ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия
- ГОСТ 7481—78 Стекло армированное листовое. Технические условия
- ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 9013—59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
- ГОСТ 9416—83 Уровни строительные. Технические условия
- ГОСТ 9438—85 Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия
- ГОСТ 10667—90 Стекло органическое листовое. Технические условия
- ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
- ГОСТ 18578—89 Топоры строительные. Технические условия
- ГОСТ 20403—75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)
- ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
- ГОСТ 26302—93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света
- ГОСТ 26602.3—99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
- ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 **многослойное стекло**: Изделие из стекла, состоящее из двух или нескольких листов неорганического стекла и полимерных и/или силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих их.
- 3.2 **многослойное взломостойкое стекло**: Стекло, которое выдерживает многократные механические удары без образования сквозного отверстия, через которое может проникнуть человек.
- 3.3 **многослойное взрывостойкое стекло**: Стекло, обладающее свойствами снижения воздействия ударной волны взрыва и предохранения от поражения осколками стекла.
- 3.4 **многослойное огнестойкое стекло**: Стекло, обладающее свойствами обеспечивать защиту от огня.
- 3.5 **многослойное пулестойкое стекло**: Стекло, обеспечивающее защиту от выстрелов из огнестрельного оружия.
- 3.6 **многослойное ударостойкое стекло**: Стекло, выдерживающее без разрушения (сквозного отверстия) удар твердым предметом.
- 3.7 **многослойное стекло безопасное при эксплуатации**: Стекло, обладающее свойствами выдерживать удар мягким телом, имитирующим механическое воздействие тела человека, движущегося с различной скоростью, при столкновении со стеклом.
- 3.8 **многослойное шумозащитное стекло**: Стекло, в состав которого входит специальный звукоизолирующий слой, обеспечивающий повышенные (по сравнению с прочими видами многослойного стекла) звукоизолирующие свойства.
- 3.9 **многослойное морозостойкое стекло**: Стекло, сохраняющее свои защитные функции и эксплуатируемое при температуре стекла ниже минус 30 °С.

3.10 **класс защиты стекла:** Характеристика, показывающая способность стекла противостоять различным воздействиям на него.

3.11 **краевая зона многослойного стекла:** Часть поверхности стекла, закрываемая деталями строительных конструкций и невидимая при его эксплуатации.

3.12 **рабочая зона многослойного стекла:** Часть поверхности стекла, видимая при эксплуатации после установки в строительную конструкцию.

3.13 **локальные пороки:** Пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям — пузыри, инородные включения, непрозрачные пятна в многослойном стекле.

3.14 **линейные пороки:** Пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие — царапины (грубые и волосные), инородные включения в многослойном стекле.

3.15 **непрозрачные пятна:** Видимые пороки в многослойном стекле — помутнения в склеивающем слое.

3.16 **пузыри:** Полость в стекле или в склеивающем слое различных размеров и формы.

3.17 **царапина:** Механическое повреждение поверхности стекла или склеивающего материала в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные.

3.18 **волосные царапины:** Механическое повреждение стекла в виде черты, ширина которой не более 0,1 мм.

3.19 **грубые царапины:** Механическое повреждение стекла в виде черты, ширина которой более 0,1 мм.

3.20 **инородные включения:** Различные посторонние частицы, вносимые в многослойное стекло при его изготовлении.

3.21 **отлип:** Локальное или линейное отслаивание клеящего слоя от поверхности стекла.

3.22 **ворсинка:** Нитевидное включение в виде волоска в склеивающем слое.

3.23 **неразрушающие пороки:** Любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.

3.24 **разрушающие пороки:** Трешины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и/или посечками.

3.25 **предельное состояние огнестойкого многослойного стекла Е:** Характеризуется временем, в течение которого пламя не проникает на защищаемую сторону (целостность).

3.26 **предельное состояние огнестойкого многослойного стекла И:** Характеризуется временем, в течение которого тепловой поток сквозь преграду не превышает установленного порога (ограничение излучения).

3.27 **предельное состояние огнестойкого многослойного стекла I:** Характеризуется временем, в течение которого температура на поверхности стекла, противоположной огню, не превышает установленного порога (изоляция).

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Многослойное стекло изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Для изготовления многослойных стекол применяют листовые стекла, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование вида стекла	Нормативный документ	Марка стекла (буквенное обозначение)
Листовое бесцветное	ГОСТ Р 54170	М0, М1
Узорчатое	ГОСТ 5535	У
Армированное	ГОСТ 7481	А
Окрашенное в массе	ГОСТ Р 54169	Т0, Т1
Стекло с лакокрасочным покрытием	Нормативные документы	—
Упрочненное: химически упрочненное закаленное термоупрочненное	Нормативные документы ГОСТ Р 54162 ГОСТ Р 54180	— З ТП

ГОСТ Р 54171—2010

Окончание таблицы 1

Наименование вида стекла	Нормативный документ	Марка стекла (буквенное обозначение)
Солнцезащитное: с твердым покрытием с мягким покрытием	ГОСТ Р 54179 ГОСТ Р 54178	С _Т С _М
Стекло с низкоэмиссионным: твердым покрытием мягким покрытием	ГОСТ Р 54177	К
	ГОСТ Р 54176	И
	Нормативные документы	МТ
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды листовых стекол, в том числе со специальными покрытиями по нормативным документам, при условии, что многослойное стекло, изготовленное с их применением, отвечает требованиям настоящего стандарта.</p> <p>2 Нормативные документы (здесь и далее по тексту) — стандарты, технические условия, договора на поставку, утвержденные в установленном порядке.</p>		

4.3 Многослойное стекло должно обладать одной или несколькими защитными функциями, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Защитные функции	Класс защиты/защитное свойство
Безопасность при эксплуатации	СМ1 — СМ4
Ударостойкость	Р1А — Р5А
Взломостойкость	Р6В — Р8В
Пулестойкость	П1 — П6а
Взрывостойкость	СВ1 — СВ7, EXV45 — EXV10
Огнестойкость	Е15 — Е120, EI15 — EI120, EW15 — EW120
Звукоизоляция	не менее 35 дБ (R _W)
Морозостойкость	°С

4.4 Номинальная толщина многослойного стекла, расположение, толщина и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев устанавливают в конструкторской документации, договоре на их изготовление (поставку).

Предельные отклонения номинальной толщины многослойного стекла не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Номинальная толщина многослойного стекла	Предельные отклонения
До 25,0 включ.	± 0,6
Св. 25,0 × 40,0 »	+ 1,5/-1,0
» 40,0 » 60,0 »	+ 2,0/-1,0
» 60	+ 3,0/-1,0

4.5 Номинальные размеры многослойных стекол устанавливают в договоре на их изготовление (поставку). Многослойные стекла сложной конфигурации изготавливают по рабочим чертежам или шаблонам, утвержденным в установленном порядке.

Многослойные стекла, изготовленные с применением моллированного стекла, (гнутого стекла) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта — по характеристикам (кроме оптичес-

ких искажений), а по основным параметрам, размерам и оптическим искажениям — требованиям нормативных документов.

4.6 Предельные отклонения многослойного стекла по длине и ширине не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

В миллиметрах

Предельные отклонения размеров по длине и ширине			
Номинальный размер по длине (ширине)	Номинальная толщина многослойного стекла ≤ 8	Номинальная толщина многослойного стекла > 8	
		Каждый из составляющих листов многослойного стекла номинальной толщиной < 10	Хотя бы один из составляющих листов многослойного стекла номинальной толщиной ≥ 10
До 1100 включ.	+ 2,0/-2,0	+ 2,5/-2,0	+ 3,5/-2,5
Св. 1100 \times 1500 »	+ 3,0/-2,0	+ 3,5/-2,0	+ 4,5/-3,0
» 1500 \times 2000 »			+ 5,0/-3,5
» 2000 \times 2500 »	+ 4,5/-2,5	+ 5,0/-3,0	+ 6,0/-4,0
» 2500	+ 5,0/-3,0	+ 5,5/-3,5	+ 6,5/-4,5
6000 \times 3210		+ 6,0/-4,0	+ 8,0/-6,0

4.7 Смещение составляющих листов стекла в многослойном стекле (рисунок 1) не должны превышать значения, указанные в таблице 5.

Таблица 5

В миллиметрах

Номинальный размер по длине (ширине)	Максимально допустимое смещение, не более (а)	
	Базовая сторона*	Другие стороны
До 1000 включ.		2,0
Св. 1000 \times 2000 »	1,0	3,0
» 2000 \times 4000 »		4,0
» 4000		6,0

* Базовая сторона многослойного стекла, на которую оно опирается при закреплении и эксплуатации.

П р и м е ч а н и я


1 Смещение по длине и ширине устанавливают отдельно.

2 Смещение не должно превышать предельные отклонения по длине и ширине.

3 Для многослойных стекол, предназначенных для дальнейшей переработки (резки), допустимое смещение устанавливается по графе «другие стороны».

B, H — длина и ширина многослойного стекла; a — смещение листов стекла в многослойном стекле; δ — предельное отклонение по длине и ширине многослойного стекла

Рисунок 1

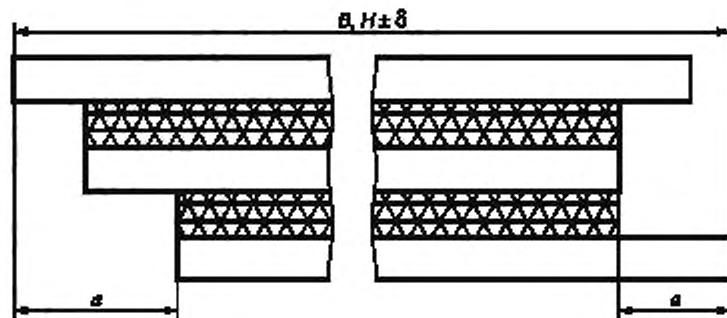

ГОСТ Р 54171—2010

4.8 Отклонение от плоскостности листов стекла в многослойном стекле не должно превышать 0,001 длины стороны многослойного стекла, параллельно которой производится измерение при использовании листовых стекол по ГОСТ Р 54170, ГОСТ Р 54169, ГОСТ Р 54176, ГОСТ Р 54177, ГОСТ Р 54178 и ГОСТ Р 54179.

При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в нормативных документах на эти виды стекла.

Допускается значение отклонений от плоскостности устанавливать в договоре на поставку.

4.9 Отклонение от прямолинейности кромок многослойного стекла не должно превышать предельные отклонения по длине и ширине, указанные в таблице 4.

4.10 Разность длин диагоналей многослойного стекла, имеющего прямоугольную форму, не должна превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

В миллиметрах

Длина диагоналей	Разность длин диагоналей, не более
До 1500 включ.	3
Св. 1500 × 2500 ×	4
× 2500	5

4.11 Условное обозначение многослойного стекла должно состоять из обозначения его класса защиты/свойства, длины, ширины, толщины многослойного стекла и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

- многослойного стекла ударостойкого класса защиты РЗА, длиной 1700 мм, шириной 900 мм, толщиной 23 мм:

РЗА — 1700 × 900 × 23 — ГОСТ Р 54171—2010

- многослойного пулестойкого стекла класса защиты П2, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 30 мм,

- многослойного взрывостойкого стекла, класса защиты SB1, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 32 мм:

SB1 — 1500 × 800 × 32 — ГОСТ Р 54171—2010

- многослойного стекла безопасного при эксплуатации класса защиты СМ2 и огнестойкого EI 30, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 15 мм:

СМ2, EI 30 — 1500 × 800 × 15 — ГОСТ Р 54171—2010

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем в условном обозначении многослойного стекла указывать дополнительные сведения, расшифровку которых указывают в нормативных документах на многослойное стекло.

4.12 В договоре на изготовление (поставку) многослойного стекла оговаривают требования к обработке края, расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев, а также другие дополнительные требования по согласованию изготовителя с потребителем, предъявляемые к многослойному стеклу.

4.13 Требования к обработке края

4.13.1 Края многослойного стекла могут быть обработанными и необработанными. Рекомендуется использовать стекло со шлифованной кромкой (при применении закаленного стекла кромку обрабатывают до его закалки). Вид края многослойного стекла и его обработку указывают в договоре на его изготовление (поставку) в соответствии с приложением А.

4.13.2 По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять защиту торцов (краев) многослойного стекла герметизирующим материалом, отвечающим гигиеническим требованиям, установленным в санитарных нормах и правилах, утвержденных Минздравом России.

5 Общие технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Пороки внешнего вида

5.1.1.1 Количество допускаемых локальных пороков в рабочей зоне многослойного стекла в зависимости от их размеров и площади листа стекла должно соответствовать значениям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

Число составляющих листов стекла в многослойном стекле	Размер порока L , мм			
	$0,5 < L \leq 1,0$	$1,0 < L \leq 3,0$		
	Для площади листа (S), м^2			
Для всех размеров (площади)	$S \leq 1,0$	$1,0 < S \leq 2,0$	$2,0 < S \leq 8,0$	$S > 8,0$
2	1 шт.	2 шт.	1 шт./ м^2	1,2 шт./ м^2
3	2 шт.	3 шт.	1,5 шт./ м^2	1,8 шт./ м^2
4	3 шт.	4 шт.	2 шт./ м^2	2,4 шт./ м^2
≥ 5	4 шт.	5 шт.	2,5 шт./ м^2	3 шт./ м^2

П р и м е ч а н и я

1 Пузыри в склеивающем слое и отлипы не допускаются. Пороки размером менее 0,5 мм не нормируются, размером более 3 мм — не допускаются.

2 Сосредоточенность пороков не должна превышать: четыре и более пороков, расположенных на расстоянии друг от друга не менее 200 мм. Это расстояние уменьшают до 180 мм, если многослойное стекло состоит из трех стекол, до 150 мм, если многослойное стекло состоит из четырех стекол, и до 100 мм, если многослойное стекло состоит из пяти и более стекол.

5.1.1.2 По количеству и размеру линейные пороки в рабочей зоне многослойного стекла должны соответствовать требованиям таблицы 8.

Таблица 8

Площадь многослойного стекла, м^2	Количество пороков длиной, мм	
	от 3 до 10	св. 10 до 30
До 5 включ.	1	Не допускаются
Св. 5 до 8 включ.	2	1
Св. 8	3	2

П р и м е ч а н и я

1 Пузыри в склеивающем слое и отлипы не допускаются. Количество ворсинок длиной от 3 до 5 мм не должно превышать 10 шт./ м^2 .

2 Линейные пороки длиной до 3 мм не нормируются, а свыше 30 мм — не допускаются.

3 Грубые царапины не допускаются.

5.1.1.3 Требования к краевой зоне многослойного стекла:

- неразрушающие пороки, диаметр (наибольший размер) которых не превышает 10 мм — не нормируются;

- пузыри в склеивающем слое и отлипы — не допускаются;

- незашлифованные сколы, выступы края стекла, поврежденные углы стекла — не допускаются.

Глубина зашлифованных сколов не должна превышать половины толщины листового стекла;

- допускается усадка пленки в краевой зоне до 3 мм.

ГОСТ Р 54171—2010

П р и м е ч а н и е — Ширина краевой зоны устанавливают в договоре (контракте, заказе) на изготовление многослойного стекла, исходя из технического решения узла крепления многослойного стекла в светопрозрачной конструкции. Если иное не указано, то для стекол площадью менее 5 м² ширина краевой зоны составляет не более 15 мм. Для стекол площадью более 5 м² ширина краевой зоны составляет не более 20 мм.

5.1.1.4 Трешины и посечки не допускаются по всей площади стекла.

5.1.1.5 Многослойное стекло должно иметь ровные кромки и целые углы. Щербление кромки стекла не допускается.

Для стекол, предназначенных для дальнейшей переработки (резки), указанные пороки в краевой зоне не нормируются.

5.1.1.6 По согласованию изготовителя с потребителем с учетом назначения и области применения конкретных видов стекол допускается устанавливать другие требования к порокам внешнего вида.

5.1.1.7 Требования к нормам ограничения по порокам многослойного стекла с применением органического стекла устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

5.1.2 Склеивающие материалы в составе многослойного стекла должны быть полностью полимеризованы и выдерживать испытание на температуростойкость (кипячением), кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем.

5.1.3 Многослойное стекло должно быть стойким к воздействию ультрафиолетового излучения, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем.

5.1.4 Многослойное стекло должно быть влагостойким, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем.

5.1.5 Оптические искажения многослойного стекла, кроме многослойного стекла, содержащего узорчатое, армированное, матированное стекло, стекло с лаковым покрытием, а также для многослойного стекла с коэффициентом направленного пропускания света менее 30 %, видимые в проходящем свете, при наблюдении экрана «кирпичная стена» под углом менее или равном 30° не допускаются.

5.1.6 Многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 9.

Т а б л и ц а 9

Класс защиты	Высота падения, мм	Масса мешка, кг
СМ 1	190 ± 30	45 ± 1
СМ 2	450 ± 30	
СМ 3	1200 ± 30	
СМ 4	2000 ± 50	

5.1.7 Многослойное стекло ударостойкое подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 10.

Т а б л и ц а 10

Класс защиты	Высота падения, мм	Количество ударов	Масса, кг
Испытание шаром			
P1A	1500 ± 50	3	4,11 ± 0,06
P2A	3000 ± 50		
P3A	6000 ± 50		
P4A	9000 ± 50		
P5A			

5.1.8 Многослойное стекло взломостойкое подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Класс защиты	Суммарное количество ударов	Масса, кг
Испытание топором и молотком		
P6B	От 30 до 50 включ.	$2,0 \pm 0,1$
P7B	Св. 50 до 70 включ.	
P8B	Св. 70	

5.1.9 Многослойное взрывостойкое стекло в зависимости от его способности сохранять целостность под действием взрывной ударной волны подразделяют на классы защиты, указанные в таблицах 12 и 13.

П р и м е ч а н и я

1 Параметры ВУВ (давление положительной фазы и величина удельного импульса положительной фазы) в таблицах 12 и 13 указаны для отраженной ВУВ.

2 При обозначении класса защиты в скобках указывается класс опасности (A—F) вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости от наблюдаемого в ходе испытаний характера разрушения остеекления согласно требованиям приложения Г.

Таблица 12

Класс защиты	Масса заряда ТНТ, кг	Расстояние от места возможного взрыва, м	Давление положительной фазы ВУВ, кПа	Величина удельного импульса положительной фазы ВУВ, Па · с
SB1(X)	3	9,0	70	150
SB2(X)		7,0	110	200
SB3(X)		5,0	250	300
SB4(X)		3,0	800	500
SB5(X)	12	5,5	700	700
SB6(X)		4,0	1600	1000
SB7(X)	20		2800	1500

П р и м е ч а н и е — В скобках после класса взрывостойкости остеекления указывается литерное обозначение степени разрушения соответствующего остеекления, зафиксированное на испытаниях в соответствии с приложением Г.

Таблица 13

Класс защиты	Масса заряда ТНТ, кг	Расстояние от места возможного взрыва, м	Давление положительной фазы ВУВ, кПа	Величина удельного импульса положительной фазы ВУВ, Па · с
EXV45(X)	30	32,0	30	180
EXV33(X)	30	23,0	50	250
EXV25(X)	40	19,0	80	380
EXV19(X)	64	17,0	140	600
EXV15(X)	80	14,4	250	850
EXV12(X)	100	12,4	450	1200
EXV10(X)	125	11,0	800	1600

П р и м е ч а н и е — В скобках после класса взрывостойкости остеекления указывается литерное обозначение степени разрушения соответствующего остеекления, зафиксированное на испытаниях в соответствии с приложением Г.

5.1.10 Многослойное пулестойкое стекло в зависимости от стойкости к воздействию определенных видов огнестрельного оружия и боеприпаса подразделяют на классы защиты, указанные в таблице 14.

Таблица 14

Класс защиты	Вид оружия	Наименование и индекс патрона	Характеристика пули			Дистанция обстрела, м
			Тип сердечника	Номинальная масса, г	Скорость, м/с	
П1	Пистолет Макарова (ПМ)	9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст	Стальной	5,90	315 ± 10	5,00 ± 0,05
	Револьвер типа «Наган»	7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р	Свинцовий	6,80	285 ± 10	
П2	Пистолет специальный малокалиберный ПСМ	5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст	Стальной	2,50	320 ± 15	5,00 ± 0,05
	Пистолет Токарева (ТТ)	7,62 пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст	Стальной	5,50	430 ± 15	
П2а	Охотничье ружье 12-го калибра	18,5-мм охотничий патрон	Свинцовий	35,00	400 ± 10	
П3	Автомат АК-74	5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС	Стальной термоупрочненный	3,40	900 ± 10	5—10
	Автомат АКМ	7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС	Стальной нетермоупрочненный	7,91	725 ± 15	
П4	Автомат АК-74	5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП	Стальной термоупрочненный	3,60	900 ± 10	
П5	Винтовка СВД	7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС	Стальной нетермоупрочненный	9,60	830 ± 10	5—10
	Автомат АКМ	7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС	Стальной термоупрочненный	7,90	725 ± 15	
П5а	Автомат АКМ	7,62-мм патрон 57-Б3-231 с пулей Б3	Специальный	7,60	735 ± 15	
П6	Винтовка СВД	7,62-мм патрон СТ-М2	Стальной термоупрочненный	9,60	830 ± 10	
П6а	Винтовка СВД	7,62-мм патрон 7-Б3-3 с пулей Б-32	Специальный	10,40	820 ± 20	

5.1.11 Многослойное стекло должно выдерживать расчетные значения эксплуатационных нагрузок (механических, климатических и других) с учетом конкретных условий его применения, согласно действующим строительным нормам и требованиям настоящего стандарта.

5.1.12 Требования к коэффициенту звукоизоляции R_W ($R_{\text{Атрак}}$) многослойного стекла с учетом конкретных условий эксплуатации устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).

5.1.13 Огнестойкие многослойные стекла в зависимости от предъявляемых к ним требований, подтвержденных соответствующими испытаниями, подразделяют на классы. Для классификации многослойных стекол по огнестойкости используются предельные состояния (Е, EW, EI) и время их наступления.

Огнестойкие многослойные стекла в соответствии с этим делятся на следующие классы:

- Е — огнестойкие;
- EW — огнестойкие и ограничивающие тепловое излучение;
- EI — огнезолирующие.

Предельные состояния Е, EI, EW и время достижения этих предельных состояний, выраженное в минутах, указаны в таблице 15.

Таблица 15

Предельные состояния (класс защиты)	Время, мин
E	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180
El	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180
EW	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180

Класс защиты огнестойких многослойных стекол в зависимости от предъявляемых к ним требований устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).

Дополнительные требования к огнестойкому многослойному стеклу, в частности размеры краевой зоны, устанавливают в нормативных документах.

П р и м е ч а н и е — Данная классификация огнестойкого стекла (та же, что и для противопожарных преград) применяется для информирования потребителей и прочих заинтересованных сторон. При этом производитель указывает для огнестойкого стекла класс и предел огнестойкости, полученный по результатам испытаний данного стекла в совокупности с любой типовой рамной конструкцией (по своему выбору). Подтверждение соответствия допускается либо для огнезащитного остекления в целом (то есть огнестойкого стекла в совокупности с рамной конструкцией) либо в целом для противопожарной преграды (дверь, перегородка и т. д.).

5.1.14 Коэффициенты направленного пропускания, отражения и поглощения света многослойных стекол рекомендуется согласовывать с потребителем и указывать в договоре на их изготовление (поставку).

5.1.15 Многослойное стекло со специальными свойствами, например стойкость к статическим нагрузкам, должно соответствовать требованиям, согласованным изготовителем с потребителем.

5.1.16 Многослойное стекло, предназначенное для эксплуатации при отрицательных температурах, должно быть морозостойким и выдерживать минимальную расчетную температуру стекла при эксплуатации.

5.2 Требования к материалам

5.2.1 Для изготовления многослойных стекол применяют: стекло в соответствии с таблицей 1, поливинилбутиральную пленку по ГОСТ 9438, термореактивную пленку на основе этиленвинилацетата, имеющей высокую степень трехмерных межмолекулярных связей, по нормативным документам, а также другие полимерные и силикатные материалы по нормативным документам, которые могут отличаться по типу и составу материала, механическим характеристикам, оптическим характеристикам. При этом многослойные стекла, изготовленные с их применением, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Полимерные материалы должны отвечать гигиеническим требованиям, установленным в санитарных нормах и правилах, утвержденных Минздравом России.

В случае, если подтверждено соответствие гигиеническим требованиям многослойного стекла в целом, отдельного подтверждения соответствия на его компоненты не требуется.

5.2.2 В конструкциях пустостойких многослойных стекол допускается использование органического стекла по ГОСТ 10667 (в качестве внутренних слоев), а также стеклопакетов по ГОСТ Р 54175.

5.2.3 В случаях, когда в многослойном стекле, предназначенном для наружного остекления, применяют неупрочненное стекло, коэффициент поглощения солнечной энергии многослойным стеклом должен быть не более 45 %. В многослойном стекле с более высоким коэффициентом поглощения солнечной энергии должны применяться упрочненные листовые стекла.

5.3 Упаковка, маркировка

5.3.1 Многослойное стекло упаковывают в тару по нормативным документам. Пространство между многослойным стеклом дном и стенками тары должно быть заполнено уплотняющим материалом, обеспечивающим сохранность многослойного стекла.

При упаковывании многослойное стекло должно быть переложено бумагой по нормативным документам, пробковыми прокладками по нормативным документам, гофрированным картоном по ГОСТ Р 52901 или другими упаковочными материалами, не содержащими царапающих включений.

Способы упаковки многослойного стекла, обеспечивающие его сохранность, согласовываются изготовителем с потребителем.

ГОСТ Р 54171—2010

5.3.2 Многослойное стекло конечного размера должно иметь маркировку. На каждое многослойное стекло в нижнем углу рабочей зоны над базовой стороной наносят несмываемую маркировку, читаемую с атакуемой стороны, содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- класс защиты.

Допускается по согласованию с потребителем в маркировке многослойного стекла указывать дополнительные сведения, расшифровку которых указывают в договоре на изготовление (поставку), а также наносить маркировку в краевую зону стекла (при этом товарный знак предприятия-изготовителя и класс защиты должны быть указаны в рабочей зоне).

На многослойное стекло, предназначенное для дальнейшей переработки, маркировку не наносят.

5.3.3 На каждую единицу тары с многослойным стеклом прикрепляют ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение многослойного стекла;
- сведения о дате изготовления (или идентификационные данные, позволяющие установить дату отгрузки стекла со склада изготовителя);

- количество многослойных стекол в шт. и/или площадь стекла в м²;
- сведения о сертификации;
- вес нетто, кг;
- дату упаковки.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем на ярлыке указывать торговую марку и размеры многослойного стекла вместо условного обозначения, а также приводить дополнительную информацию (сведения о сертификации и т. д.).

5.3.4 Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

5.3.5 При экспортно-импортных операциях требования к маркировке и упаковке многослойного стекла уточняют в договорах (контрактах) на поставку.

6 Требования безопасности

6.1 Требования безопасности при производстве стекла устанавливают в соответствии с гигиеническими правилами, правилами по электробезопасности, правилами противопожарной безопасности в соответствии с применяемым технологическим оборудованием и технологией производства.

6.2 Пожарную безопасность производства стекла обеспечивают системами предотвращения пожара, противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями по ГОСТ 12.1.004. Не допускается в производственных и складских помещениях использование открытого огня.

6.3 Лица, занятые на производстве стекла, должны быть обеспечены спецодеждой по нормативным документам и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011. В производственных помещениях должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

6.4 Лица, занятые в производстве стекла, при приеме на работу, а также периодически должны проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами органов здравоохранения, инструктаж по технике безопасности и быть обучены правилам безопасной работы согласно ГОСТ 12.0.004. К изготовлению стекла не допускаются лица моложе 18 лет.

6.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться правила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

6.6 Для всех технологических операций и производственных процессов, включая погрузочно-разгрузочные, упаковочные и транспортные, должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Стекло является экологически безопасной продукцией и в процессе производства, транспортирования, хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду.

7.2 Утилизацию отходов стекла производят путем его промышленной переработки или захоронением на специализированных полигонах.

8 Правила приемки

8.1 Приемку многослойного стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта производят партиями. При приемке на предприятии-изготовителе за партию принимают количество многослойного стекла, изготовленное в пределах одной смены. Объем партии может быть установлен в рабочей документации предприятия-изготовителя.

8.2 Многослойное стекло подвергают приемо-сдаточным испытаниям по 4.4; 4.6—4.10; 4.13; 5.1.1; 5.1.5 и периодическим по 5.1.2—5.1.4; 5.1.6—5.1.16 в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

Наименование показателя	Номер пункта требований	Вид испытаний		Периодичность, количество образцов	Номер пункта метода испытаний
		Приемо-сдаточные	Периодические		
Толщина	4.4	+	—	Каждая партия, 100 % контроль	9.2
Длина, ширина	4.6	+	—	То же	9.1
Смещение листов стекла	4.7	+	—	»	9.1
Отклонение от плоскостности	4.8	+	—	»	9.5
Отклонение от прямолинейности кромок	4.9			»	9.6
Разность длин диагоналей	4.10	+	—	»	9.11
Качество обработки края и расположение слоев	4.13	+	—	»	9.3
Внешний вид	5.1.1	+	—	»	9.4
Маркировка	5.3.2	+	—	»	9.23
Оптические искажения	5.1.5	+	—	Каждая партия, 3 шт.	9.10
Температуростойкость	5.1.2	—	+	1 раз в год, 3 шт.	9.7
Стойкость к ультрафиолетовому излучению	5.1.3	—	+		9.8
Влагостойкость	5.1.4	—	+	1 раз в год, 6 шт.	9.9
Безопасность при эксплуатации	5.1.6	—	+	1 раз в месяц, 3 шт.	9.14
Коэффициент направленного пропускания света	5.1.14	—	+	1 раз в год, 3 шт.	9.20
Ударостойкость	5.1.7	—	+	1 раз в месяц, 3 шт.	9.12
Взломостойкость	5.1.8	—	+	1 раз в год, 3 шт.	9.13
Взрывостойкость	5.1.9	—	+	1 раз в 3 года, 3 шт.	9.16
Пулестойкость	5.1.10	—	+		9.15
Звукоизоляция	5.1.12	—	+	1 раз в 3 года, 3 шт.	9.17
Огнестойкость	5.1.13	—	+	Нормативные документы	9.18
Эксплуатационные нагрузки	5.1.11	—	+		9.21
Специальные свойства	5.1.15	—	+		9.22
Морозостойкость	5.1.16	—	+	1 раз в год, 3 шт.	9.19

П р и м е ч а н и е — Для стекол, предназначенных для дальнейшей переработки (резки), периодичность и количество отбираемых образцов по 4.4; 4.6—4.10; 4.13; 5.1.1; 5.1.5 устанавливаются в технологической документации предприятия-изготовителя.

8.3 Приемо-сдаточные испытания

8.3.1 Партия подлежит сплошному контролю (100 %) на соответствие требованиям 4.4; 4.6—4.10; 4.13; 5.1.1; 5.3.2.

8.3.2 Партию многослойного стекла считают принятой, если все стекла удовлетворяют требованиям 4.4; 4.6—4.10; 4.13; 5.1.1; 5.3.2. Если хотя бы одно стекло не соответствует требованиям 4.4; 4.6—4.10; 4.13; 5.1.1; 5.3.2, партия приемке не подлежит.

8.3.3 Для проверки оптических искажений (5.1.5) из партии составляют выборку из числа многослойных стекол, принятых по 8.3.1 объемом не менее 3 стекол.

Партию считают принятой, если все отобранные многослойные стекла соответствуют требованиям 5.1.5. При несоответствии хотя бы одного многослойного стекла требованиям 5.1.5 проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве многослойных стекол. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки более чем на одном многослойном стекле партию считают непринятой.

8.4 Периодические испытания

8.4.1 Периодические испытания по 5.1.2—5.1.4; 5.1.6—5.1.10; 5.1.12; 5.1.14; 5.1.16 проводят в соответствии с таблицей 16 и при изменении технологии производства многослойного стекла.

8.4.2 Для проведения испытаний на соответствие требованиям 5.1.2—5.1.4; 5.1.6—5.1.10; 5.1.12; 5.1.14; 5.1.16 из партии составляют выборку многослойного стекла из числа принятого по 8.3 в соответствии с таблицей 16.

При получении неудовлетворительных результатов (хотя бы один образец не выдержал испытание) проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов из этой партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют и переводят испытания по данному показателю в приемо-сдаточные до получения положительных результатов не менее чем на двух партиях подряд.

8.4.3 Отбор, количество образцов, периодичность испытаний многослойных стекол на соответствие требованиям 5.1.11; 5.1.13; 5.1.15 устанавливают согласно нормативным документам на эти виды испытаний.

8.5 Каждая партия полимерных и силикатных материалов используемых для изготовления многослойного стекла, при входном и производственном контроле должна проходить испытания в составе многослойного стекла на температуростойкость в соответствии с 9.7.

8.6 Порядок проведения производственного и операционного контроля качества многослойного стекла, а также входного контроля применяемых при его изготовлении материалов устанавливают в технологической документации.

8.7 Каждую партию многослойного стекла сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение многослойного стекла;
- количество многослойных стекол в шт. и/или m^2 ;
- количество и идентификационные обозначения ящиков, контейнеров и т. д.;
- номер и дату отгрузки.

П р и м е ч а н и е — За дату отгрузки допускается принимать дату составления документа.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем в документе указывать торговую марку стекла вместо условного обозначения и дополнительную информацию (результаты испытаний, сведения о сертификации и т. д.).

9 Методы контроля

9.1 Определение длины, ширины и смещение листов стекла

9.1.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

9.1.2 Отбор образцов

Испытание проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.


9.1.3 Средства контроля (измерений):

- рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерений с ценой деления не более 1 мм;
- два угольника класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749.

9.1.4 Проведение испытания

Для определения длины (ширины) проводят два измерения параллельно кромкам многослойного стекла в соответствии с рисунком 2 на расстоянии от края не менее толщины многослойного стекла. Погрешность измерения ± 1 мм.

Смещение листов стекла в многослойном стекле измеряют в соответствии с рисунком 2.

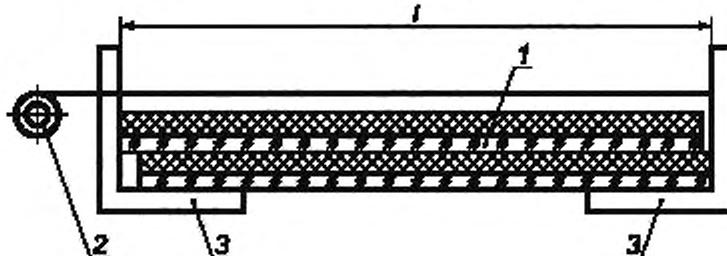

1 — многослойное стекло; 2 — рулетка; 3 — металлический угольник; l — длина (ширина) многослойного стекла

Рисунок 2

9.1.5 Обработка результатов


9.1.5.1 Длину (ширину) стекла определяют как среднеарифметическое значение результатов измерений, округленное до 1 мм.

9.1.5.2 Отклонение размеров по длине (ширине) определяют как разность между каждым значением длины (ширины), измеренным по 9.1.4, и номинальным значением длины (ширины) многослойного стекла.

9.1.6 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине (ширине) соответствует 4.6 и смещение листов стекла в многослойном стекле соответствует 4.7.

Допускается длину (ширину) прямоугольного многослойного стекла измерять калибрами или приспособлениями, аттестованными в установленном порядке, с погрешностью не более ± 1 мм в соответствии с рисунком 3.

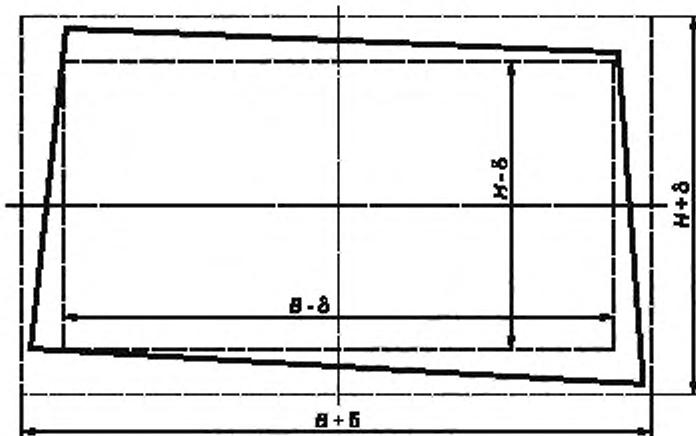

B, H, δ — соответственно длина, ширина и предельное отклонение по длине (ширине) многослойного стекла

Рисунок 3

9.2 Определение толщины стекла

9.2.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений.

9.2.2 Отбор образцов

Испытания проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.2.3 Средство контроля (измерений):

- микрометр с ценой деления не более 0,01 мм по ГОСТ 6507 или другие средства измерений с ценой деления не более 0,01 мм.

9.2.4 Проведение испытания

Толщину многослойного стекла измеряют в четырех точках, расположенных в середине каждой стороны стекла на расстоянии от края не менее толщины стекла. Погрешность измерения $\pm 0,01$ мм. Результат каждого измерения должен соответствовать требованиям 4.4.

9.2.5 Обработка результатов

9.2.5.1 Толщину стекла определяют как среднеарифметическое значение результатов измерений, округленное до 0,1 мм

9.2.5.2 Отклонение по толщине Δs , мм, определяют по формуле

$$\Delta s = \max |s_i - s_0|, \quad (1)$$

где s_i — толщина, измеренная по 9.2.4, мм;

s_0 — номинальная толщина, мм.

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если отклонение по толщине соответствует 4.4.

9.3 Качество обработки края, расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев

9.3.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном осмотре многослойного стекла.

9.3.2 Отбор образцов

Испытания проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.3.3 Проведение испытания

Качество обработки края (4.13), расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев в многослойном стекле определяют визуально при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения). Освещенность должна быть от 300 до 600 лк, расстояние от 0,6 до 1,0 м.

9.3.4 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если обработка края соответствует 4.13, расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев соответствуют 4.12.

9.4 Определение количества и размеров пороков

9.4.1 Сущность метода

Метод основан на визуальном осмотре многослойного стекла и измерении размеров обнаруженных пороков.

9.4.2 Отбор образцов

Испытание проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.4.3 Средства контроля (измерений):

- линейка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 427;
- лупа с ценой деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706;
- рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

9.4.4 Проведение испытания

Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Лист стекла устанавливают вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°). Освещенность поверхности листа стекла должна быть от 300 до 600 лк.

Визуальный осмотр проводят, находясь на расстоянии от 0,6 до 1,0 м от поверхности стекла и перпендикулярно ему.

В случае обнаружения при визуальном осмотре пороков производят подсчет их количества, измерение размеров и, при необходимости, расстояния между пороками.

Размеры пороков определяют по наибольшим четко выраженным видимым очертаниям без учета оптических искажений.

Пороки размером менее 1 мм измеряют лупой, размером 1 мм и более — металлической линейкой.

Расстояние между пороками (сосредоточенность) измеряют между их ближайшими точками линейкой или рулеткой.

9.4.5 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если количество и размеры пороков соответствует требованиям 5.1.1.

9.5 Определение отклонения от плоскости

9.5.1 Сущность метода

Метод основан на определении максимального отклонения поверхности многослойного стекла от контрольного инструмента с допустимым отклонением от плоскости.

9.5.2 Отбор образцов

Испытание проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.5.3 Средства контроля (измерений):

- линейка по ГОСТ 427 или строительный уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее 1000 мм;
- набор щупов класса точности не ниже 2 по нормативным документам.

9.5.4 Проведение испытания

Перед проведением испытания многослойное стекло должно быть выдержано в помещении не менее 12 ч.

Многослойное стекло устанавливают вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°) и опирают на длинную сторону. Линейку или строительный уровень прикладывают ребром к поверхности многослойного стекла таким образом, чтобы середина линейки или уровня совпадала с центром стекла. При проведении испытания многослойное стекло не должно быть закреплено в строительной конструкции.

Расстояние (зазор) между поверхностью многослойного стекла и линейкой или уровнем контролируют щупом.

Толщина щупа должна быть равна:

- 0,001 длины наименьшей стороны многослойного стекла, если длина линейки или уровня больше длины (ширины) стекла;
- 0,001 длины линейки или уровня, если их длина меньше или равна длине (ширине) стекла.

Испытание проводят при вертикальном и горизонтальном положении линейки или уровня.

9.5.5 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

9.6 Определение отклонения от прямолинейности кромок

9.6.1 Сущность метода

Метод основан на определении максимального отклонения кромки многослойного стекла от контрольного инструмента с допустимым отклонением от прямолинейности.

9.6.2 Отбор образцов

Испытание проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.6.3 Средства контроля (измерений):

- линейка по ГОСТ 427 или строительный уровень по ГОСТ 9416 длиной не менее 300 мм;
- набор щупов класса точности не ниже 2 по нормативным документам.

9.6.4 Проведение испытания

К каждой кромке примерно посередине многослойного стекла поочередно прикладывают ребром металлическую линейку или строительный уровень и контролируют расстояние (зазор) между кромкой стекла и линейкой или уровнем щупом, толщина которого равна максимальному допускаемому значению отклонения от прямолинейности.

9.6.5 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор.

9.7 Определение температуростойкости

9.7.1 Сущность метода

Метод состоит в определении прочности склеивания и способности многослойного стекла выдерживать воздействие температуры около 100 °С и влаги (кипячение) в течение заданного времени без изменения внешнего вида.

9.7.2 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах размером не менее (300 × 100) мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии.

9.7.3 Испытательное оборудование:

- ванна с водой;
- термометр по ГОСТ 28498 с погрешностью измерения не более 2 °С и диапазоном, обеспечивающим измерение до 100 °С;
- линейка по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм;
- лупа с ценой деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706;
- рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

9.7.4 Проведение испытания

9.7.4.1 Образцы погружают вертикально в воду на расстоянии не менее 100 мм друг от друга и стенок ванны так, чтобы они не соприкасались друг с другом, избегая термических напряжений, ведущих к образованию трещин. Воду нагревают до температуры (100 ± 3) °С и поддерживают в течение $(2,0 \pm 0,1)$ ч. Температуру в ванне с водой контролируют термометром. Скорость нагрева воды не более 3 °С в минуту.

9.7.4.2 После завершения испытания образцы охлаждают до комнатной температуры, избегая теплового удара.

9.7.4.3 Образцы извлекают из испытательного оборудования, выдерживают на воздухе до высыхания, протирают сухой мягкой неворсистой тканью и подвергают визуальному контролю.

9.7.4.4 Образцы осматривают при рассеянном освещении при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м.

9.7.5 Оценка результатов

Образцы считают выдержавшими испытание, если при визуальном осмотре в них после испытаний не обнаружено пороков внешнего вида. Не учитывают пороки на расстоянии до 15 мм от исходного края и до 25 мм от отрезанного края. Пузыри в непосредственной близости от вмонтированной проволоки в армированном стекле допускаются.

9.8 Определение стойкости к ультрафиолетовому излучению

9.8.1 Сущность метода

Метод состоит в определении стойкости образцов многослойного стекла к воздействию ультрафиолетового излучения в течение заданного периода времени и сравнении коэффициента направленного пропускания света, измеренного на образцах до облучения ультрафиолетом и после.

9.8.2 Определение стойкости к ультрафиолетовому излучению многослойного стекла, изготовленного с применением поливинилбутиральной пленки

9.8.2.1 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах размером не менее (300×100) мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии.

Перед установкой в испытательное оборудование образцы должны быть вымыты с помощью обычных моющих средств и протерты сухой мягкой неворсистой тканью для удаления загрязнений.

9.8.2.2 Испытательное оборудование

Источник излучения — ультрафиолетовый излучатель со следующими характеристиками:

- диапазон длин волн от 280 до 400 нм;
- интенсивность излучения (80 ± 2) Вт/м².

9.8.2.3 Проведение испытаний

Перед проведением испытаний на трех образцах измеряют коэффициент направленного пропускания света по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 % и затем часть каждого образца защищают от облучения.

Подготовленные образцы помещают в испытательную установку на расстоянии (230 ± 10) мм от источника излучения так, чтобы длинная сторона образца была параллельна оси лампы, а обращенная к лампе поверхность образцов являлась внешней стороной стекла при эксплуатации.

Источник излучения должен обеспечивать равномерное освещение трех установленных образцов. Время выдержки образцов в испытательной установке (100 ± 1) ч.

При проведении испытаний температура образцов (45 ± 5) °С.

По истечении времени выдержки образцы извлекают из установки, очищают защищенную часть образца, протирают сухой мягкой тканью и подвергают визуальному контролю.

Образцы осматривают при рассеянном освещении при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м.

Измеряют коэффициент направленного пропускания света каждого образца по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 % и сравнивают результаты измерений коэффициентов направленного пропускания света экспонированных образцов и образцов перед проведением испытаний.

9.8.2.4 Оценка результатов

Образцы считаются выдержавшими испытания, если после проведения испытаний:

- не обнаружены пороки внешнего вида;
- не обнаружено изменения цвета;
- коэффициент направленного пропускания света изменился не более чем на 10 %.

9.8.3 Испытание образцов многослойного стекла, изготовленных с использованием пленки на основе этиленвинилацетата

9.8.3.1 Испытания проводят на пяти образцах размером не менее (50 × 50) мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии.

Перед установкой в испытательное оборудование образцы должны быть вымыты с помощью обычных моющих средств и протерты сухой мягкой неворсистой тканью для удаления загрязнений.

9.8.3.2 Испытательное оборудование

Источник излучения — ультрафиолетовый излучатель со следующими характеристиками:

- диапазон длин волн от 290 до 450 нм;
- интенсивность излучения (1000 ± 10) Вт/м².

9.8.3.3 Проведение испытаний

Перед проведением испытаний на пяти образцах измеряют коэффициент направленного пропускания света по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 %.

Подготовленные четыре образца помещают в испытательную установку на расстоянии (230 ± 10) мм от источника излучения так, чтобы обращенная к лампе поверхность образцов являлась внешней стороной стекла при эксплуатации. Оставшийся пятый образец является контрольным.

Источник излучения должен обеспечивать равномерное освещение четырех установленных образцов. Время выдержки образцов в испытательной установке (200 ± 1) ч.

При проведении испытаний температура образцов (60 ± 5) °С.

По истечении времени выдержки образцы извлекают из установки, протирают сухой мягкой тканью и подвергают визуальному контролю.

Образцы осматривают при рассеянном освещении при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м.

Измеряют коэффициент направленного пропускания света каждого из четырех образцов по ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 % и сравнивают результаты измерения коэффициентов направленного пропускания света экспонированных образцов с контрольным образцом.

9.8.3.4 Оценка результатов

Образцы считаются выдержавшими испытания, если после проведения испытаний:

- не обнаружены пороки внешнего вида;
- не обнаружено изменения цвета пленки;
- коэффициент направленного пропускания света каждого образца изменился не более чем на 2 %.

9.8.4 Для многослойных стекол, изготовленных с использованием других полимерных материалов, выбирают один из двух вышеизложенных методов, что отражают в протоколе испытаний.

9.9 Определение влагостойкости

9.9.1 Сущность метода

Метод состоит в определении стойкости образцов многослойного стекла к воздействию влажной атмосферы при определенной температуре и влажности в течение заданного периода времени.

9.9.2 Отбор образцов

Испытания проводят на шести образцах размером не менее (300 × 300) мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии.

9.9.3 Испытательное оборудование:

- камера тепла и влаги, обеспечивающая:
 - а) воздействие положительных температур до 100 °С с погрешностью поддержания температуры ± 5 °С;
 - б) относительную влажность воздуха не менее 90 % с погрешностью поддержания ± 5 %.

9.9.4 Проведение испытаний

Образцы устанавливают в камере в вертикальном положении так, чтобы они были на расстоянии от 10 до 20 мм друг от друга и на расстоянии не менее 200 мм от стенок камеры. Капли конденсата не должны попадать на образцы.

Образцы выдерживают в камере в течение 14 суток при температуре (50 ± 2) °С или (70 ± 2) °С (для стекла с коэффициентом поглощения света более 15 %) и влажности не менее 90 %.

По истечении времени выдержки и остывании образцов их извлекают из камеры, выдерживают на воздухе до высыхания, протирают сухой мягкой неворсистой тканью и подвергают визуальному контролю.

Образцы осматривают при рассеянном освещении при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м.

9.9.5 Оценка результатов

Определяют пороки (пузыри, отслоения, помутнения) и их количество для каждого образца. Образцы считают выдержавшими испытание, если при визуальном осмотре в них после испытаний не обнаружены пороки внешнего вида. Не учитывают пороки на расстоянии до 15 мм от исходного края и до 25 мм от отрезанного края. Пузыри в непосредственной близости от вмонтированной проволоки в армированном стекле допускаются.

9.10 Определение оптических искажений

9.10.1 Испытания проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1 по ГОСТ Р 54170, с использованием экрана «кирпичная стена».

Допускается при изготовлении многослойных стекол больших размеров контролировать оптические искажения на образцах размером (400 × 400) мм, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии.

9.10.2 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшими испытание, если измеренные значения оптических искажений соответствует 5.1.5.

9.11 Определение разности длин диагоналей

9.11.1 Сущность метода

Метод основан на измерении линейных размеров и вычислении отклонений от заданных значений.

9.11.2 Отбор образцов

Испытания проводят на многослойных стеклах, отобранных в соответствии с 8.3.1.

9.11.3 Средства контроля (измерений):

- рулетка по ГОСТ 7502 или другие средства измерений с ценой деления не более 1 мм.

9.11.4 Проведение испытания

Измеряют длину каждой диагонали. Погрешность измерения ± 1 мм.

9.11.5 Обработка результатов

Вычисляют разность длин измеренных диагоналей.

9.11.6 Оценка результатов

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если разность длин диагоналей соответствует требованиям 4.10.

9.12 Определение класса защиты ударостойкого стекла

9.12.1 Сущность метода

Метод состоит в определении стойкости многослойного стекла к механическим ударам с фиксированными характеристиками, наносимым по атакуемой при эксплуатации стороне стекла.

9.12.2 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах размером $[(1100 \times 900) \pm 5]$ мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии. Перед испытанием каждый образец должен быть выдержан при температуре испытания в течение 12 часов.


9.12.3 Оборудование:

- стальной шар массой $(4,11 \pm 0,06)$ кг (справочно: диаметр шара $(100,0 \pm 0,2)$ мм, твердость от 60 до 65 HRC). Допускается применение шара по ГОСТ 3722;

- оборудование, удерживающее шар, должно позволять регулировать высоту падения в соответствии с таблицей 10. Оборудование для удерживания шара и механизм сбрасывания его не должны вызывать вращения или касание шаром стенок оборудования, с тем чтобы он ускорялся только под действием гравитационных сил и падал вертикально;

- оборудование для крепления испытываемого образца должно состоять из стальной рамы (для захвата края образца) и приемного ящика для сбора осколков и шара (рисунок 4). Оборудование должно обеспечивать плавное равномерное зажатие испытываемого образца в горизонтальном положении по четырем сторонам с перекрытием края (30 ± 5) мм.

Места контакта оборудования с испытываемым образцом должны быть покрыты резиновыми полосами шириной (30 ± 5) мм, номинальной толщиной 4,0 мм и твердостью от 40 до 60 IRHD ГОСТ 20403.

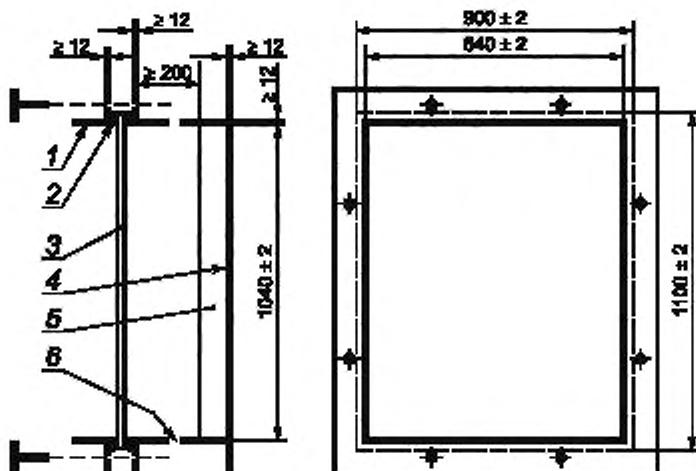

1 — стальная зажимающая рама; 2 — резиновая полоса; 3 — испытываемый образец; 4 — стальной приемный ящик; 5 — мягкая прокладка; 6 — отверстия

Рисунок 4 — Стальная рама для крепления испытываемого образца

Дно приемного ящика должно быть покрыто войлоком или резиной для предотвращения повреждения шара.

9.12.4 Проведение испытаний

На поверхности испытываемого образца отмечают контур зажимной рамы. Это необходимо для контроля смещения испытываемого образца во время испытаний.

Высота падения, измеренная от нижней точки шара до атакуемой поверхности испытываемого образца, должна быть отрегулирована в соответствии с испытываемым классом защиты с погрешностью не более 50 мм.

Для классов защиты Р1А, Р2А, Р3А, Р4А шар сбрасывают на испытываемый образец по три раза с одной и той же высоты так, чтобы три точки удара шара образовали контур равностороннего треугольника с длиной стороны (130 ± 20) мм вокруг геометрического центра образца, причем одна сторона треугольника должна быть параллельна короткой стороне образца.

Для класса защиты Р5А испытание должно быть повторено для каждого образца с воспроизведением девяти ударов — по три в каждой точке треугольника.

После каждого удара:

- разбитые фрагменты (осколки стекла) должны быть удалены с поверхности испытываемого образца;
- испытываемый образец должен быть проверен на проникновение шара (образец считается пробитым, если шар полностью прошел сквозь образец в течение не более пяти секунд с момента удара);
- испытываемый образец должен быть проверен на смещение относительно зажимной рамы.

Испытание необходимо повторить на новом образце, если какой-либо край испытываемого образца сместился относительно зажимной рамы более чем на 5 мм.

9.12.5 Оценка результатов

Многослойное стекло относят к тому классу защиты, который соответствует установленной высоте падения и количеству ударов, при которых все испытываемые образцы противостояли сквозному проникновению шара.

П р и м е ч а н и я

- 1 Если многослойное стекло отвечает требованиям определенного класса защиты, то принимается, что оно отвечает требованиям и всех более низких классов защиты (многослойное стекло должно быть изготовлено из одного и того же исходного стекла, полимерных материалов и по одной технологии).

2 Многослойное стекло рассматривается как равное или превосходящее по своим прочностным характеристикам испытанный образец при соблюдении следующих условий:

- имеет виды промежуточных слоев, одинаковые с испытанным образцом (из полимерного материала одной марки);
 - изготовлено из тех же видов стекла, что и испытанный образец;
 - многослойное стекло произведено тем же предприятием-изготовителем, на той же технологической линии и по той же технологии, что и испытанный образец;
 - состоит из того же или большего числа стекол и промежуточных слоев, что и испытанный образец;
 - толщина каждого стекла и каждого промежуточного слоя не меньше, чем у испытанного образца.
- Допускается принимать класс защиты такого стекла таким же, как и у испытанного образца.

9.13 Определение класса защиты взломостойкого многослойного стекла

Испытание многослойного взломостойкого стекла на определение класса защиты проводят в соответствии с приложением Б.

9.14 Определение класса защиты многослойного стекла, безопасного при эксплуатации

9.14.1 Сущность метода

Метод состоит в оценке стойкости многослойного стекла к механическому удару мягким телом некомпактной формы с определенной высоты.

9.14.2 Отбор образцов

Отбор образцов производят в соответствии с 9.12.2.


9.14.3 Оборудование:

- стальная рама (для захвата края образца) (рисунок 4), которая закрепляется неподвижно в вертикальном положении и должна обеспечивать плавное равномерное зажатие испытываемого образца;
- кожаного мешка грушевидной формы высотой (330 ± 10) мм, с диаметром максимального сечения (220 ± 10) мм, массой (45 ± 1) кг, заполненный свинцовой дробью.

П р и м е ч а н и е — Допускается для изготовления мешка использовать другие материалы, обеспечивающие заданные размеры, массу и другие условия проведения испытания.

9.14.4 Проведение испытаний

Мешок должен быть подвешен на креплении таким образом, чтобы область максимального диаметра мешка в спокойном состоянии находилась на расстоянии не более 10 мм от поверхности образца и на расстоянии не более 50 мм от центра образца (рисунок 5). Высота подвеса мешка — не менее 2500 мм.

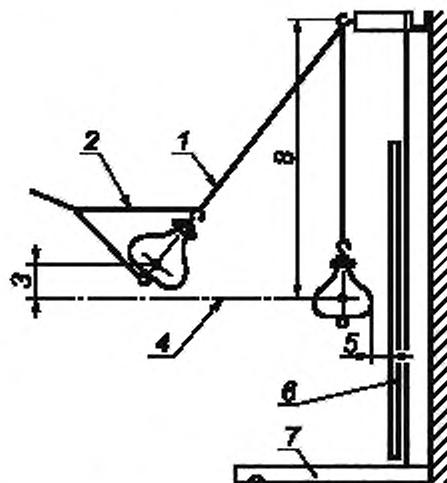

1 — трос; 2 — узелка для подъема мешка; 3 — высота падения мешка; 4 — центр образца; 5 — расстояние между образцом и мешком, висящим в свободном состоянии; 6 — испытываемый образец, закрепленный в раме; 7 — опора; 8 — высота подвеса

Рисунок 5 — Схема испытательной установки для определения класса защиты стекла, безопасного при эксплуатации

Образец должен быть закреплен так, чтобы перед ударом область зажатия по каждому краю составляла (30 ± 5) мм.

Удар по каждому образцу должен быть только один. Удар производят по центру образца, мешок при этом описывает дугу, падая с высоты, указанной в таблице 9, двигаясь по направлению центральной горизонтальной оси поверхности образца.

П р и м е ч а н и е — Высота падения отсчитывается от центра максимального диаметра мешка до центра горизонтальной оси поверхности образца.

9.14.5 Оценка результатов

Образцы считают выдержавшими испытания:

- если после удара по образцу на нем не образовалось сквозного отверстия;
- если после удара по образцу образуется отверстие, то его диаметр должен быть не более 76 мм. При этом не допускается выпадение образца из зажимной рамы.

9.15 Определение класса защиты многослойного пулестойкого стекла

9.15.1 Сущность метода

Метод состоит в определении устойчивости многослойного стекла к воздействию определенных видов огнестрельного оружия.

9.15.2 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах многослойного стекла, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из готовых многослойных стекол или изготовленных по той же технологии.

Размеры испытываемых образцов должны составлять $(500 \times 500) \pm 5$ мм.

9.15.3 Оборудование:

- устройство для крепления образца;
- ящик-накопитель осколков;
- устройство измерения скорости пули.

Устройство для крепления образца представляет жесткую раму с зажимными приспособлениями и отвечающее следующим требованиям:

- жесткая рама не должна перемещаться под воздействием удара пули;
- испытываемый образец должен быть установлен перпендикулярно направлению движения пули;
- все четыре края стекла должны быть равномерно зажаты, ширина зажима не должна превышать (30 ± 5) мм, при этом площадь мишени должна быть не менее (440×440) мм;
- усилия зажатия должны предотвращать смещение образца во время испытаний, при этом не должны возникать напряжения, оказывающие влияние на результат.

Ящик-накопитель осколков представляет собой камеру, имеющую впереди отверстие размером не менее (440×440) мм и служащую для сбора осколков стекла, отделяющихся от задней поверхности испытываемого образца и пули, прошедшей сквозь испытываемый образец.

За испытываемым образцом в ящике-накопителе осколков на расстоянии 150 мм устанавливают контрольный экран (из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,05 мм) размером не менее (400×400) мм.

Конструкция ящика-накопителя осколков должна обеспечивать свободное наблюдение и замену контрольной фольги.

Устройство измерения скорости пули представляет собой электронную систему, которая измеряет время пролета пули между двумя датчиками-мишениями, расположенными на фиксированном расстоянии от 300 до 500 мм по траектории полета пули. При пролете пули через первый датчик-мишень формируется импульс, который включает частотомер, подсчитывающий количество импульсов, вырабатываемых высокочастотным генератором устройства. При пролете пули второго датчика мишени подача импульса прекращается. Скорость пули определяют расчетным путем. Скорость пули измеряют на расстоянии не более 2,5 м перед испытываемым образцом. Погрешность измерения не более 1,0 м/с.

9.15.4 Проведение испытаний

Испытания проводят в тирах.

Перед испытанием каждый образец должен быть выдержан при температуре проведения испытания в течение 12 часов.

Оружие и боеприпасы выбирают в соответствии с классом защиты по таблице 14, на соответствие которому испытывают образцы.

Производят несколько предварительных выстрелов, с тем чтобы определить, находится ли скорость пули в пределах допусков согласно таблице 14, и при необходимости регулируют боеприпас.

Образец устанавливают в раме на расстоянии от дула огнестрельного оружия согласно таблице 14 атакуемой стороной к оружию.

В центре испытываемого образца изображают равносторонний треугольник с длиной сторон (125 ± 10) мм и обозначают вершины, чтобы они были хорошо видны стрелку. Производят три выстrel-

ла по испытываемому образцу. Определяют скорость пули. Осматривают испытываемый образец на наличие сквозных отверстий.

Проверяют наличие фрагментов и осколков стекла, отделившихся от задней поверхности испытываемого образца в ящике-накопителе осколков.

Удаляют использованную контрольную фольгу, осмотрев ее на наличие отверстий при прямом освещении с обратной стороны, предварительно удалив с нее мягкой щеткой любые налипшие частички. Обновляют фольгу и повторяют испытания на других образцах.

9.15.5 Оценка результатов

9.15.5.1 Характер поражения контролируют после каждого выстрела по состоянию контрольного экрана и обратной стороны образца.

9.15.5.2 Прострелом считают сквозное пробивание образца пулей или ее осколком.

9.15.5.3 Образец считают выдержавшим испытания, если не наблюдается пробития контрольного экрана пулей или осколками стекла.

9.15.6 Допускается проводить испытания многослойного пулестойкого стекла к воздействию определенных видов огнестрельного оружия и боеприпасов по нормативным документам.

9.16 Определение класса защиты многослойного взрывостойкого стекла

Испытания взрывостойкого многослойного стекла проводят в соответствии с приложением В.

Допускается проводить испытания взрывостойкого многослойного стекла по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, при этом нормативные документы не должны противоречить требованиям приложения В.

9.17 Определение звукоизоляции

9.17.1 Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 26602.3 на трех образцах многослойного стекла.

9.17.2 Оценка результатов

Образцы считаются выдержавшими испытания, если полученный результат соответствует 5.1.12.

9.18 Определение огнестойкости

Испытания на огнестойкость проводят в соответствии с ГОСТ Р 53308.

Если для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между собой наклонной чертой.

Пример — Обозначение EI15/EW30 соответствует пределу огнестойкости 15 минут по потере теплоизолирующей способности и пределу огнестойкости 30 минут по потере способности к ограничению теплового излучения.

Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости соответствует времени достижения предельного состояния (в минутах) и должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. При этом указывается ближайший меньший ко времени достижения предельного состояния, установленному на испытаниях, член ряда.

9.19 Определение морозостойкости

9.19.1 Испытания проводят в зависимости от требований заказчика в соответствии с ГОСТ Р 54163 со следующими дополнениями:

- испытания проводят на трех образцах размером не менее (500 × 500) мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии;
- температуру испытаний устанавливают в соответствии с минимальной расчетной температурой при эксплуатации остекления;
- время проведения испытаний — не менее 14 суток.

9.19.2 Оценка результатов

Образцы считаются выдержавшими испытания, если в них после испытаний на морозостойкость не обнаружено дефектов внешнего вида.

П р и м е ч а н и е — Многослойное стекло рассматривается как равное или превосходящее по морозостойкости испытанный образец при соблюдении следующих условий:

- имеет виды промежуточных слоев, одинаковые с испытанным образцом (из полимерного материала одной марки и одной номинальной толщины);
- изготовлено из тех же видов стекла, что и испытанный образец;

- многослойное стекло произведено тем же предприятием-изготовителем, на той же технологической линии и по той же технологии, что и испытанный образец;
- состоит из того же или меньшего числа стекол и промежуточных слоев, что и испытанный образец;
- толщина каждого листа стекла, входящего в состав многослойного стекла, не больше, чем у испытанного образца.

Допускается принимать морозостойкость такого стекла таким же, как и у испытанного образца.

9.20 Определение коэффициента направленного пропускания света

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 26302, метод А, на трех образцах многослойного стекла. Размеры образцов устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого средства измерения.

9.21 Определение стойкости к эксплуатационным нагрузкам

9.21.1 Стойкость к эксплуатационным нагрузкам определяют в зависимости от требований заказчика по методикам, утвержденным в установленном порядке.

9.21.2 Специальные свойства многослойных стекол проверяют в зависимости от требований заказчика по методикам, утвержденным в установленном порядке.

9.22 Контроль маркировки

Место нанесения, а также содержание маркировки многослойных стекол контролируют визуально.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Упакованное многослойное стекло транспортируют в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, а размещение и крепление в транспортных средствах — в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов». При транспортировании ящики должны устанавливаться вертикально, торцами по направлению движения транспорта и закреплены так, чтобы исключить возможность их перемещения и качания в процессе транспортирования.

10.2 Многослойное стекло должно храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде в вертикальном положении под углом от 5° до 15° к вертикали на специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом.

10.3 В процессе транспортирования и хранения многослойного стекла не допускается воздействие на него прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ, механических ударов.

11 Указания по монтажу и эксплуатации

11.1 При распаковывании транспортной тары, хранении многослойного стекла и в период его эксплуатации не допускается взаимное касание стекол, а также касание стекол о твердые предметы.

11.2 При монтаже многослойного стекла и его эксплуатации не допускается:

- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;
- удары в торец;
- протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие примеси;
- удары твердыми предметами;
- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости;
- длительное присутствие влаги на поверхности и торцах стекла, установленного в строительную конструкцию;
- эксплуатация в агрессивной среде.

11.3 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого многослойного стекла. Не допускается применять многослойное стекло, имеющее трещины на стеклах или сколы в их торцах, щербление кромки.

11.4 Многослойное стекло необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стекло на углы и ставить на жесткое основание (камень, металл, железобетон и т. д.).

11.5 При установке многослойного стекла в переплеты и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное «сжатие» его штапиками или накладками. Прижимные элементы должны обеспечивать равномерный зажим многослойного стекла по всему периметру.

11.6 При установке многослойного стекла в строительную конструкцию должна соблюдаться ориентация стекла в соответствии с проектной документацией, глубина заделки должна быть не менее 20 мм и указывается в проектной документации на строительную конструкцию.

11.7 Многослойное стекло в зависимости от условий эксплуатации рассчитывают на выдерживаемые нагрузки в соответствии со строительными нормами и правилами по методикам, утвержденным в установленном порядке.

11.8 При монтаже стекла в конструкцию могут применяться опорные и дистанционные прокладки, материал, размеры и расположение которых определяют в документации на конструкцию.

11.9 Применение того или иного вида многослойного стекла устанавливают при проектировании строительных конструкций с учетом действующих строительных норм и правил, нагрузок, климатических условий.

11.10 Прочностные характеристики многослойных стекол рассчитывают исходя из характеристик применяемых листовых стекол, размеров стекол и полимерных материалов по методикам, утвержденным в установленном порядке.

11.11 При эксплуатации края многослойного стекла должны быть плотно (без зазоров) закрыты штапиками или накладками во избежание попадания влаги.

11.12 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите многослойного стекла от механических повреждений (ударов, вибрации и т. д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т. д.) и других агрессивных веществ).

11.13 При возможности контакта многослойного стекла с герметиками необходимо проводить испытания на совместимость использования многослойного стекла в стеклопакетах, а также в строительных конструкциях.

11.14 При проведении сварочных работ многослойное стекло необходимо защищать от попадания на него раскаленных частиц металла.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие многослойного стекла требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, установленных настоящим стандартом, а также области их применения согласно действующим строительным нормам.

12.2 Гарантийный срок хранения — не более 1 года со дня отгрузки многослойного стекла изготовителем.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации многослойного стекла устанавливают в технической документации, но не менее пяти лет со дня отгрузки.

Приложение А
(обязательное)

Виды края многослойного стекла

A.1 Необработанный край

A.1.1 Отрезной край:

- край, сформированный из отрезанных листов стекла, составляющих многослойное стекло, без последующей обработки показан на рисунке А.1;

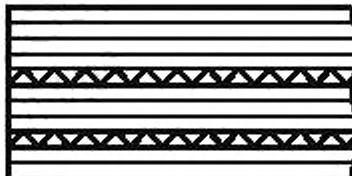


Рисунок А.1 — Необработанный отрезной край, сформированный из отрезанных краев листов стекла, составляющих многослойное стекло, без последующей обработки

- край, полученный в результате резки готового многослойного стекла, без последующей обработки показан на рисунке А.2.

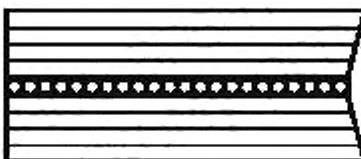


Рисунок А.2 — Необработанный отрезной край, полученный в результате резки готового многослойного стекла без последующей обработки

A.1.2 Пиленый край получают при отрезке многослойного стекла пилой. Внешний вид подобен грубо шлифованному краю, но без блестящих участков и фасок.

A.1.3 Край, отрезанный водяной струей, получают при отрезке водяной струей. Внешний вид подобен грубо шлифованному краю, но без блестящих участков и фасок.

A.2 Обработанный край

A.2.1 Притупленный край:

- край, в котором зашлифованы края внешних листов многослойного стекла, показан на рисунке А.3;
- край, в котором каждый лист многослойного стекла имеет притупленные кромки.

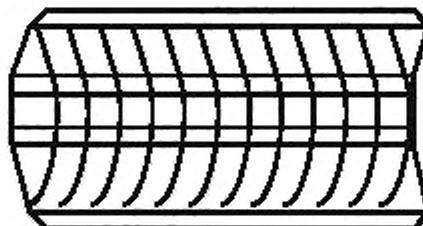


Рисунок А.3 — Обработанный притупленный край, в котором зашлифованы края внешних листов многослойного стекла

А.2.2 Грубо шлифованный край — край, имеющий матовые фаску и торец с отдельными блестящими участками необработанной поверхности, показан на рисунке А.4.

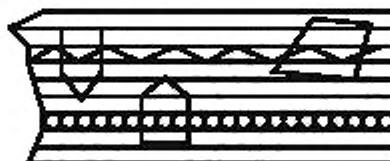


Рисунок А.4 — Обработанный грубо шлифованный край

А.2.3 Гладко шлифованный край — край, имеющий матовые фаску и торец без необработанных (блестящих) участков, показан на рисунке А.5.

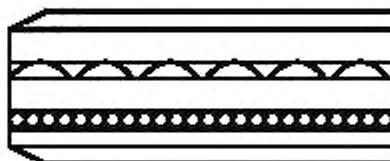


Рисунок А.5 — Обработанный гладко шлифованный край

А.2.4 Полированный край — гладко шлифованный край, отполированный до получения ровной прозрачной поверхности фасок и торца, показан на рисунке А.6.

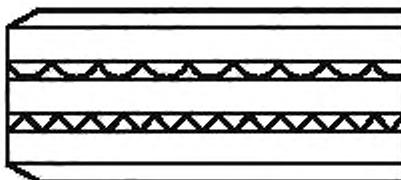


Рисунок А.6 — Обработанный полированный край

А.2.5 Фацетированный край — гладко шлифованный или полированный край с углом скоса, не превышающим 60° , показан на рисунке А.7. Допуск угла фацета не должен превышать $\pm 3^\circ$. По согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение угла и допуска угла фацета. Номинальный размер длины или ширины уменьшается на 2–3 мм вследствие необходимости снятия фаски.

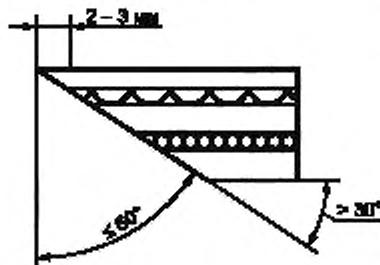


Рисунок А.7 — Обработанный фацетированный край

Приложение Б
(обязательное)

Определение класса защиты взломостойкого стекла


Б.1 Сущность метода состоит в определении стойкости многослойного стекла к многократным механическим ударам с фиксированными характеристиками, наносимыми по испытываемому стеклу топором и молотком.

Б.2 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах размером $((1100 \times 900) \pm 5)$ мм, не имеющих пороков внешнего вида, вырезанных из многослойного стекла или изготовленных по той же технологии. Перед испытанием каждый образец должен быть выдержан при температуре проведения испытаний в течение 12 ч.

Б.3 Оборудование:

- испытательная установка показана на рисунке Б.1:
- а) для нанесения ударов топором (молотком);
- б) для фиксации образца, по которому наносятся удары.

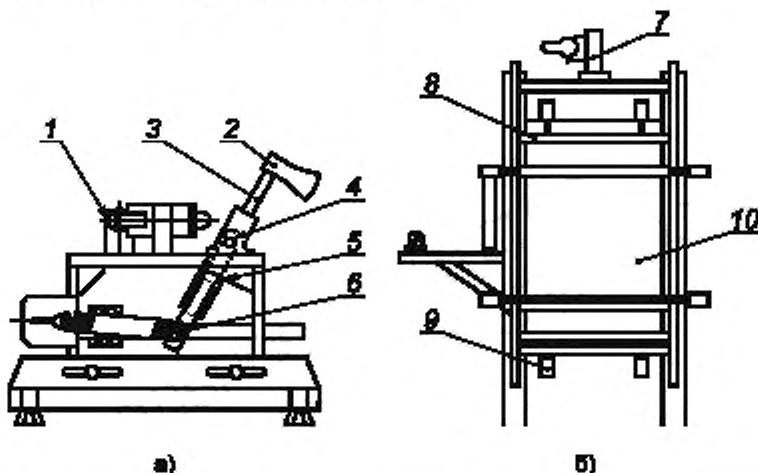

1 — высвобождающий механизм; 2 — головка топора; 3 — рукоятка; 4 — ось вращения; 5 — зажимное приспособление; 6 — натяжная пружина; 7 — регулятор высоты; 8 — зажимная рама; 9 — пневматические зажимы; 10 — испытываемый образец

Рисунок Б.1 — Схема испытательной установки

Б.3.1 Установка для нанесения ударов топором (молотком) должна обладать необходимой для проведения испытаний жесткостью, иметь жесткое соединение с полом, обеспечивать следующие параметры испытания:

- скорость удара не менее V_1 в соответствии с таблицей Б.1;
- угол воздействия L_1 между нормалью к поверхности испытываемого образца и касательной к лезвию топора $(65,0 \pm 3,5)^\circ$ С в точке удара.

Установка должна быть сконструирована таким образом, чтобы масса подвижных деталей при каждом ударе достигала энергии удара не менее E_1 в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

Класс защиты	Удары молотком		Удары топором		Суммарное число ударов
	Скорость удара V_1 , м/с	Энергия удара* E_1 , Дж	Скорость удара V_1 , м/с	Энергия удара* E_1 , Дж	
P6B					От 30 до 50 включ.
P7B	$12,5 \pm 0,3$	350 ± 15	$11,0 \pm 0,3$	300 ± 15	Св. 50 до 70 включ.
P8B					Св. 70

* Справочные данные

Топор состоит из рукоятки и головки (полотна). Головка топора должна иметь форму и размеры, указанные на рисунке Б.2, массу $(2,0 \pm 0,1)$ кг и изготавливаться из марок стали, указанных в ГОСТ 18578. Лезвие головки топора должно быть термически обработано на расстоянии не менее 30 мм от края.

Перед началом испытаний лезвие головки топора должно иметь:

- угол заточки $(35 \pm 1)^\circ$;
- радиус $r_1 232_{-10}$ мм;
- твердость от 51 до 56 HRC по ГОСТ 9013.

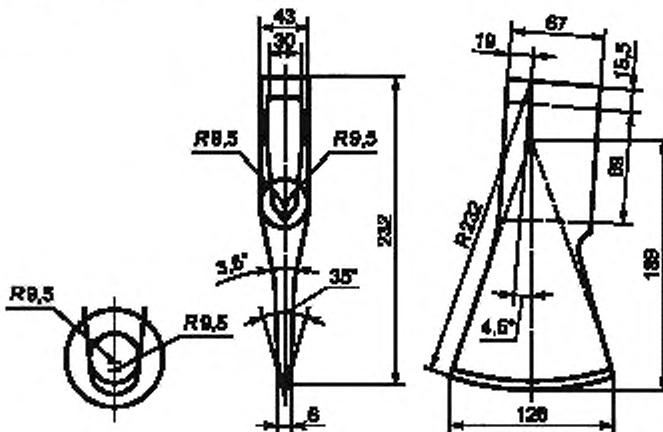


Рисунок Б.2 — Форма и размеры головки топора

После каждого 10 ударов лезвие должно перетачиваться и проверяться на твердость. Топор не применяют, если:

- головка топора уменьшилась после заточки до радиуса лезвия менее 222 мм,
- твердость выходит за пределы от 51 до 56 HRC по ГОСТ 9013.

Боек молотка должен быть изготовлен из стали по нормативным документам с твердостью от 46 до 50 HRC по ГОСТ 9013, размерами поперечного сечения $[(40 \pm 2) \times (40 \pm 2)]$ мм², длиной (232 ± 10) мм, массой $(2,0 \pm 0,1)$ кг.

Рукоятка, показанная на рисунке Б.3, должна быть изготовлена из полиэтилена с плотностью (935 ± 3) кг/м³ и модулем (400 ± 20) Н/мм². Допускается изготавливать рукоятку из древесины дуба плотностью не менее (700 ± 25) кг/м³ при условии компенсации разницы массы рукоятки массами других деталей механизма удара. Верхний торец рукоятки должен быть заподлицо с головкой топора (молотка).

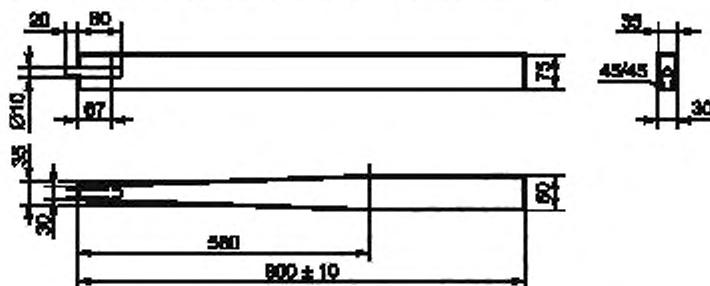



Рисунок Б.3 — Размеры рукоятки топора (молотка)

Механизм для крепления образца должен обеспечивать следующие условия:

- нижний конец рукоятки должен быть зафиксирован на расстоянии (300 ± 5) мм в зажимном приспособлении, жестко закрепленном на оси вращения (рисунок Б.4),
- со стороны рукоятки, противоположной направлению удара, рукоятка должна быть отделена от зажимного приспособления полосой резины (ширина (60 ± 2) мм, длина (300 ± 5) мм, толщина (25 ± 1) мм, твердость резины от 17 до 23 IRHD по нормативным документам);
- со стороны рукоятки в направлении удара рукоятка должна быть обжата стальной пластиной шириной (60 ± 2) мм, длиной (300 ± 5) мм, толщиной $(6,0 \pm 0,1)$ мм. (справочно: давлением обжима (100 ± 20) кН/м²);
- расстояние от оси вращения до конца рукоятки (770 ± 10) мм.

Устройство для крепления образца представляет собой зажимную раму, жестко закрепленную к стене. Зажимная рама должна обеспечивать равномерное захватие испытываемого образца по периметру в вертикальном положении. Переокрытие края стекла должно составлять (30 ± 5) мм.

Зажимная рама должна обеспечивать контакт с испытываемым образцом через резиновые полосы шириной (30 ± 5) мм, номинальной толщиной 4,0 мм и твердостью от 40 до 60 IRHD по ГОСТ 20403.

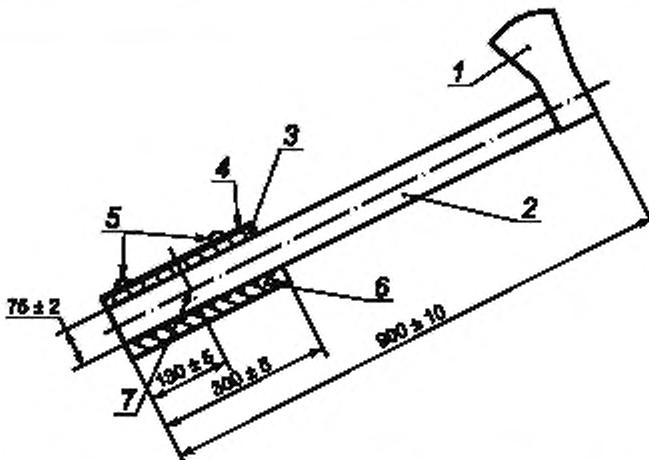

1 — головка топора; 2 — рукоятка; 3 — стальная пластина; 4 — зажимное приспособление, 5 — винты; 6 — резиновая полоса; 7 — ось вращения

Рисунок Б.4 — Схема топора

Б.3.2 Условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Б.1

Б.3.3 Проведение испытаний

Испытуемый образец устанавливают вертикально в зажимную раму.

На поверхности испытуемого образца отмечают контур зажимной рамы. Это необходимо для контроля смещения испытуемого образца во время испытаний.

Параметры испытаний должны быть подтверждены измерениями и/или расчетами. Измерение скорости осуществляют аналогично 9.15.3, при этом в качестве датчиков-мишеней используют грифели, расстояние между которыми составляет (50 ± 10) мм.

По образцу наносят удары таким образом, чтобы воспроизвести квадратное отверстие с длиной стороны (400 ± 10) мм, центр которого совпадает с центром образца.

Слои стекла должны быть разрушены при помощи удара молотком по периметру квадратного отверстия перед применением топора. Количество ударов молотком должно быть не менее 12. Наносите удары следует в соответствии с рисунком Б.5.

В каждую точку (начиная с точки 1) последовательно ударяют такое количество раз, которое необходимо для разрушения всех слоев стекла. Расстояние между двумя последующими точками ударов молотком должно быть таким, чтобы границы зон разрушения совпадали. Расстояние, как правило, должно быть от 50 до 130 мм. Если некоторые из слоев стекла остаются неразрушенными после 10 ударов, следует переместить позицию ударов на 50 мм и продолжить испытания.

После того как слои многослойного стекла разрушены вдоль одной стороны квадратного отверстия, зажимную раму вместе с образцом поворачивают на 90° по часовой стрелке и

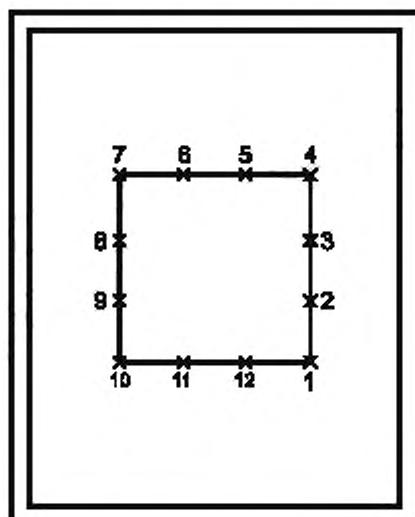


Рисунок Б.5 — Места нанесения ударов

удары молотком наносят вдоль второй стороны подобным образом, затем вдоль третьей и четвертой сторон. Подсчитывают количество ударов.

После нанесения ударов молотком наносят удары топором. В первой позиции должно быть нанесено такое количество ударов l_1 , которое необходимо для прохождения сквозь испытуемый образец. После того как испытуемый образец пробит, необходимо измерить длину X щели на задней стороне испытуемого образца и испытуемый образец должен быть перемещен на расстояние, равное длине прорези, с целью определения позиции следующего удара.

На следующей позиции должно быть нанесено такое количество ударов, которое потребуется для прохождения сквозь испытуемый образец.

Если в какой-то момент количество ударов l_2 , необходимое для прохождения сквозь испытуемый образец, превысит число l_1 , требуемое на первой стадии воздействия, расстояние, на которое перемещается испытуемый образец, должно быть уменьшено на 10 мм, т. е. до $(X - 10)$ мм.

После того как одна сторона квадратного отверстия прорублена, испытуемый образец и зажимная рама должны быть повернуты на 90° по часовой стрелке и удары топором продолжены вдоль второй стороны, а затем с третьей и четвертой сторон.

Подсчитывают количество ударов молотком и топором. Если испытуемый образец выдержал количество ударов, требуемое для достижения класса защиты, для которой он предназначен, испытание может быть прекращено до разрушения образца.

В процессе каждого испытания испытуемый образец проверяют на смещение образца относительно зажимной рамы. Испытание необходимо повторить на новом образце, если какой-либо край испытуемого образца сдвинулся относительно зажимной рамы более чем на 5 мм.

Б.3.4 Оценка результата

Образцы считают не выдержавшими испытания, если вырубленная часть образца полностью отделена от остальной части испытуемого образца или выпадает под действием собственного веса до получения необходимого количества ударов для определенного класса защиты.

Во время проведения испытаний не допускается выпадение образца из зажимной рамы.

Приложение В (рекомендуемое)

Испытание многослойного стекла на стойкость к воздействию воздушной ударной волны

В.1 Сущность метода состоит в определении устойчивости многослойного стекла к воздействию воздушной ударной волны (ВУВ).

В.2 Отбор образцов

Испытания проводят на трех образцах размером $[(800 \times 1000) \pm 5]$ мм, не имеющих пороков внешнего вида, закрепленных в стальной раме по периметру и снабженных демптирующими прокладками.

В.3 Проведение испытаний и испытательное оборудование

При испытаниях многослойных стекол образцы в соответствии с В.2 устанавливаются и закрепляются в наружной стене специальной камеры, имеющей ширину простенков не менее 1 м. Помещение, расположенное за оконным блоком, должно быть огорожено для исключения воздействия ВУВ на взрывостойкое стекло с обратной стороны.

Испытуемые образцы должны устанавливаться нормально к линии, соединяющей заряд и центр образца.

При испытаниях подрывные заряды должны устанавливаться над твердой поверхностью на следующих высотах:

- эквивалент 3 кг ТНТ — на высоте 0,5 м;
 - эквиваленты 12 и 20 кг ТНТ — на высоте 0,8 м;
 - все подрывные заряды при испытаниях на устойчивость к взрыву автомобильной бомбы (таблица 13) устанавливаются на высоте $(1,20 \pm 0,01)$ м.

При мечани ие — Допускается испытывать образцы методом «ударная труба» при условии, что параметры ВУВ (давление и импульс) соответствуют указанным в таблицах 12 и 13.

В.4 Оценка результатов

Для оценки характера разрушения многослойных взрывостойких стекол на расстоянии 3 м за стеклом устанавливается контрольная панель так, как это показано на рисунке В.1. Плоскость контрольной панели облицовывается пенопластом и оклеивается алюминиевой фольгой или бумагой для регистрации разлетающихся осколков стекла.

Многослойное стекло считают выдержавшим испытание, если категория опасности вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости от характера разрушения остекления, зафиксированного на испытаниях, не превышает уровня «D» («очень низкая опасность») в соответствии с приложением Г.

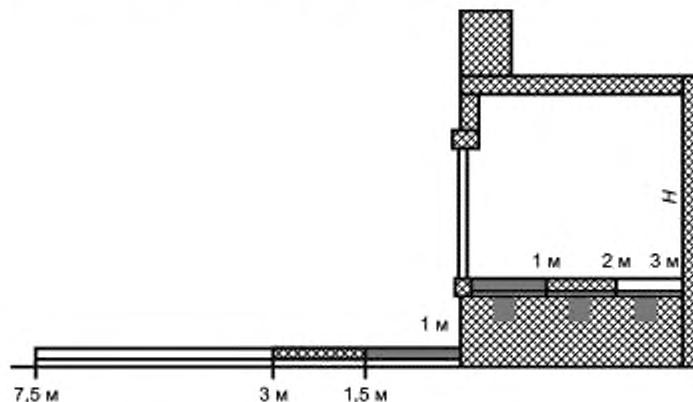


Рисунок В.1 — Схема лавильона, предназначенного для испытаний многослойных стекол

Приложение Г
(обязательное)

Классификация опасности вторичных поражающих факторов

Г.1 Классификация опасности вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости от характера разрушения остекления приведена в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Категория опасности	Степень опасности	Описание разрушения остекления
A	Нет разрушения	Отсутствуют трещины стекла и видимые повреждения остекления
B	Разрушение не представляет опасности	В стекле имеются трещины, однако остекление полностью удерживается в раме. Отсутствуют пробоины в остеклении и осколки стекла с защищаемой стороны остекления
C	Минимальная опасность	В стекле имеются трещины, при этом общая длина пробоин (в том числе по периметру стекла) в остеклении ниже 20 % длины периметра светового проема. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой стороны на расстоянии от 1 до 3 м от остекления не должно быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются. В специализированных конструкциях допускается присваивать класс С (минимальная опасность) при общей длине пробоин более 20 % длины периметра светового проема при условии надежного удержания остекления дополнительной взрывозащитной арматурой и соблюдении прочих вышеуказанных условий. Описание характера разрушения и взрывозащитной арматуры должно быть указано в протоколе испытаний
D	Очень низкая опасность	Остекление разрушено, однако осколки его находятся на расстоянии не более 1 м от исходного положения. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой стороны на расстоянии от 1 до 3 м от остекления не должно быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются
E	Низкая опасность	Остекление разрушено, однако осколки его находятся на расстоянии от 1 до 3 м с защищаемой стороны от исходного положения. При этом имеется не более десяти пробоин в вертикальной контрольной панели выше 0,5 м от уровня пола. Не должно быть пробоин в картонной обивке вертикальной контрольной панели на глубину более 12 мм
F	Высокая опасность	Остекление разрушено. При этом имеется более десяти пробоин в вертикальной контрольной панели выше 0,5 м от уровня пола или же имеется хотя бы одна пробоина в картонной обивке вертикальной контрольной панели на глубину более 12 мм

УДК 666.51:006.354

ОКС 81.040.20

ОКП 59 2330

Ключевые слова: многослойное стекло, классы защиты, характеристики, упаковка, маркировка, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

Редактор *В.А. Бучумова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Л.Я. Митрофанова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 28.02.2012. Подписано в печать 25.04.2012. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,85. Уч.-изд. л. 3,44. Тираж 121 экз. Зак. 389.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.