
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
8.216—
2011

Государственная система обеспечения
единства измерений

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Методика поверки

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»), Государственным предприятием «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» (ГП «Укрметртестстандарт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. № 40)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1079-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.216—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.216—88

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
4 Операции поверки	3
5 Средства поверки	3
6 Требования к квалификации поверителей	5
7 Требования безопасности	6
8 Условия поверки	6
9 Подготовка к проведению поверки	6
10 Проведение поверки	7
11 Оформление результатов поверки	12
Приложение А (обязательное) Пределы допускаемых основных погрешностей эталонных поверочных установок 1, 2, 3	13
Приложение Б (обязательное) Форма протокола поверки трансформатора напряжения	14
Приложение В (обязательное) Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 1	18
Приложение Г (обязательное) Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 2	19
Приложение Д (обязательное) Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 3	20
Приложение Е (обязательное) Схема поверки трехфазного трансформатора напряжения методом сличения с эталонным однофазным трансформатором напряжения	21
Приложение Ж (обязательное) Схема определения напряжения на дополнительной обмотке трехфазного трансформатора напряжения	22
Библиография	23

Поправка к ГОСТ 8.216—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)

Государственная система обеспечения единства измерений**ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ****Методика поверки**

State system for ensuring the uniformity of measurements. Voltage transformers. Verification procedure

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трансформаторы напряжения (далее — трансформаторы) по ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983 и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Настоящий стандарт распространяется на заземляемые и незаземляемые однофазные и трехфазные электромагнитные, емкостные и электронные (с аналоговым выходом) измерительные (трансформаторы для измерения и трансформаторы для защиты) трансформаторы.

В соответствии с требованиями настоящего стандарта допускается поверка трансформаторов, не упомянутых выше, имеющих отличные от ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983 класс точности (погрешности) и значения номинальных первичных напряжений.

Настоящий стандарт не распространяется на трансформаторы, применяемые в диапазоне свыше 120 % от номинального значения напряжения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.019—2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3—75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.7—83 Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности*

ГОСТ 12.2.007.14—75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 1516.1—76 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51321.1—2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 1516.2—97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1983—2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
ГОСТ 3484.1—88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
ГОСТ 8711—93 (МЭК 51.2—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
ГОСТ 13109—97* Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 18685—73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 23625—2001 Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1983, ГОСТ 23625, [1], ГОСТ 18685, [2], [3], [4], [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **установка поверочная**: Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и применяемых для поверки.

3.1.2 **установка эталонная**: Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и применяемых для передачи единиц размера поверочным установкам.

3.1.3 **масштабный преобразователь напряжения**: Устройство, предназначенное для пропорционального преобразования первичного напряжения во вторичное напряжение с заданным углом фазового сдвига между вторичным напряжением и первичным напряжением.

3.1.4 **измерительный масштабный преобразователь напряжения**: Масштабный преобразователь напряжения, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам и счетчикам электрической энергии, а также при необходимости устройствам защиты и системам управления.

3.1.5 **коэффициент масштабного преобразования напряжения**: Отношение первичного напряжения ко вторичному напряжению измерительного масштабного преобразователя напряжения.

3.1.6 **угол фазового сдвига напряжения (разность фаз напряжения)**: Различие фаз между векторами первичного и вторичного напряжения. Фазовый сдвиг считается положительным, когда вторичное напряжение опережает вектор первичного напряжения.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:

ТН — измерительный трансформатор напряжения;

НД — нормативные документы;

КНЕ — коэффициент напряжения емкости (коэффициент, определяющий влияние приложенного напряжения на действительное значение емкости конденсатора):

ТКЕ — температурный коэффициент емкости;

$\operatorname{tg} \delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь;

U_1 — действительное среднеквадратическое значение первичного напряжения;

$U_{1\text{ном}}$ — номинальное значение первичного напряжения поверяемого ТН;

U_2 — действительное среднеквадратическое значение вторичного напряжения;

* В Российской Федерации действует ГОСТ 32144—2013.

$U_{2\text{ном}}$ — номинальное значение вторичного напряжения поверяемого ТН;
 $S_{\text{ном}}$ — номинальное значение выходной мощности поверяемого ТН;
 $K_u(\text{тр})$ — действительный коэффициент масштабного преобразования напряжения ТН;
 $K_{u\text{ном}}(\text{тр})$ — номинальный коэффициент масштабного преобразования напряжения ТН;
 $\delta K_{u(\text{тр})}$ — погрешность коэффициента масштабного преобразования напряжения ТН (погрешность напряжения ТН);
 $\delta K_{u(\text{уп})}$ — погрешность коэффициента масштабного преобразования напряжения установки поверочной;
 $\delta K_{u(\text{эт})}$ — погрешность коэффициента масштабного преобразования напряжения установки эталонной;
 $\Delta\phi_u(\text{тр})$ — угловая погрешность (погрешность угла фазового сдвига напряжения) ТН;
 $\Delta\phi_{u(\text{уп})}$ — угловая погрешность (погрешность угла фазового сдвига напряжения) установки поверочной;
 $\Delta\phi_{u(\text{эт})}$ — угловая погрешность (погрешность угла фазового сдвига напряжения) установки эталонной.

4 Операции поверки

При проведении поверки следует выполнять операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта стандарта	Обязательность проведения операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	10.1	Да	Да
Проверка правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток	10.2	Да	Нет
Определение погрешностей	10.3	Да	Да

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки должна быть применена одна из следующих поверочных установок (далее — установка):

Установка 1

- высоковольтный мост (ВМ), представляющий собой компаратор токов с диапазоном значений сравниваемых токов от $10.0E-6$ до $50.0E-3$ А, с рабочими частотами 50 и/или 60 Гц, измеряющий коэффициенты масштабного преобразования K_u от 0,1 до 10000, углы фазового сдвига напряжения ϕ_u в диапазоне от 0 до 0,1 рад, а также включающий в себя (или обеспечивающий с помощью дополнительных приборов) функции измерения вторичного напряжения с относительной погрешностью $\pm 3\%$, его частоты с абсолютной погрешностью $\pm 0,05$ Гц и коэффициента несинусоидальности кривой вторичного напряжения в соответствии с ГОСТ 13109;

- низковольтный (опорный) электрический конденсатор на напряжение до $10 \cdot U_{2\text{ном}}$, представляющий собой экранированный, высоколинейный и высокостабильный трехэлектродный электрический конденсатор, выполненный на основе пленочной технологии и керамики, с номинальным значением емкости C_o (пФ), выбираемой в диапазоне от 1000 до 5000 пФ в зависимости от чувствительности высоковольтного моста. Значение $\operatorname{tg} \delta$ в рабочем диапазоне напряжений не более 10^{-4} ;

- высоковольтный (измерительный) электрический конденсатор на напряжение до $1,2 \cdot U_{1\text{ном}}$, представляющий собой экранированный, высоколинейный и высокостабильный трехэлектродный электрический конденсатор, выполненный из коаксиальных электродов, помещенных в корпус с элегазовым диэлектриком, с номинальным значением емкости измерительной C_u (пФ), выбираемой в диапазоне от 40 до 150 пФ в зависимости от чувствительности высоковольтного моста. Значение $\operatorname{tg} \delta$ в рабочем диапазоне напряжений не более 10^{-4} .

Пределы допускаемых основных погрешностей установки 1 должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

Установка 2

- прибор сравнения (ПС), представляющий собой компаратор напряжений с диапазоном значений сравниваемых напряжений от $0,2 \cdot U_{2\text{ном}}$ до $1,2 \cdot U_{2\text{ном}}$, с рабочей частотой 50 и/или 60 Гц и с измерением углов фазового сдвига напряжения (ϕ_u) в диапазоне от 0 до 0,1 рад, а также включающий в себя (или обеспечивающий с помощью дополнительных приборов) функции измерения вторичного напряжения с относительной погрешностью $\pm 3\%$, его частоты с абсолютной погрешностью $\pm 0,05$ Гц и коэффициента несинусоидальности кривой вторичного напряжения в соответствии с ГОСТ 13109;

- эталонная высоковольтная мера значений $K_u(\text{ЭТ})$ и $\phi_u(\text{ЭТ})$, представляющая собой, например, эталонный ТН или эталонный делитель напряжения с диапазоном первичного напряжения от $0,2 \cdot U_{1\text{ном}}$ до $1,2 \cdot U_{1\text{ном}}$, при этом номинальные значения первичного напряжения и коэффициента масштабного преобразования высоковольтной меры должны соответствовать номинальным значениям первичного напряжения и коэффициента масштабного преобразования поверяемого ТН.

Пределы допускаемых основных погрешностей установки 2 должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

Установка 3

- вольтфазометр (ВФ), представляющий собой двухканальный синхронизированный измеритель значений K_u и ϕ_u с диапазоном значений измеряемых вторичных напряжений по каналу 1, подключаемому к эталонной высоковольтной мере K_u и ϕ_u , от $0,2 \cdot U_{1\text{ном}}$ до $1,2 \cdot U_{1\text{ном}}$ ее номинального значения вторичного напряжения и по каналу 2, подключаемому к поверяемому ТН, от $0,2 \cdot U_{2\text{ном}}$ до $1,2 \cdot U_{2\text{ном}}$ его номинального значения вторичного напряжения, с рабочей частотой 50 и/или 60 Гц и с измерением углов фазового сдвига напряжения (ϕ_u) в диапазоне от 0 до 0,1 рад, а также включающий в себя (или обеспечивающий с помощью дополнительных приборов) функции измерения вторичного напряжения с относительной погрешностью $\pm 3\%$, его частоты с абсолютной погрешностью $\pm 0,05$ Гц и коэффициента несинусоидальности кривой вторичного напряжения в соответствии с ГОСТ 13109;

- эталонная высоковольтная мера значений $K_u(\text{ЭТ})$ и $\phi_u(\text{ЭТ})$, представляющая собой эталонный ТН или эталонный делитель напряжения с диапазоном первичного напряжения от $0,2 \cdot U_{1\text{ном}}$ до $1,2 \cdot U_{1\text{ном}}$, при этом номинальное значение коэффициента масштабного преобразования высоковольтной меры может не соответствовать номинальному значению коэффициента масштабного преобразования поверяемого трансформатора.

Пределы допускаемых основных погрешностей установки 2 должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

5.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения $\delta_{K_u(\text{уп})}$ и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения $\Delta\phi'_{u(\text{уп})}$ установки поверочной в случае ее поэлементной поверки вычисляют путем построения композиции пределов погрешностей средств измерений, входящих в ее состав, по формулам.

$$\delta_{K_u(\text{уп})} = k \sqrt{\sum_{i=1}^m \delta_{i(K_u)}^2}, \quad (1)$$

$$\Delta\phi'_{u(\text{уп})} = k \sqrt{\sum_{i=1}^m \Delta_{i(\phi'_u)}^2}, \quad (2)$$

где $\delta_{i(K_u)}$, $\Delta\phi'_{i(\phi'_u)}$ — пределы i -й допускаемой основной относительной погрешности коэффициента масштабного преобразования и пределы i -й допускаемой основной абсолютной погрешности угла фазового сдвига напряжения соответственно;

m — число средств измерений значений K_u и ϕ'_u в составе установки;

k — коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью. Коэффициент k принимают равным 1,1 при доверительной вероятности $P = 0,95$.

5.3 При проведении поверки может быть применено следующее вспомогательное оборудование:

- в случае, если поверяемый ТН относится к электромагнитному или электронному типу — источник высокого напряжения мощностью не менее 5 кВ·А, с номинальным значением частоты 50 или 60 Гц (в зависимости от номинального значения частоты поверяемого трансформатора), с допускаемым отклонением частоты от номинального значения не более $\pm 0,5$ Гц, обеспечивающий возможность регулирования напряжения в пределах от 20 % до 120 % значения номинального первичного напряжения поверяемого ТН, с допускаемыми колебаниями напряжения от установленных значений, не превышающими $\pm 3\%$ в течение 5 мин, и коэффициентом гармоник не более 5 %;

- в случае, если поверяемый ТН относится к емкостному типу — источник высокого напряжения мощностью не менее 50 кВ·А, с номинальным значением частоты 50 или 60 Гц (в зависимости от номинального значения частоты поверяемого трансформатора), с возможностью регулирования частоты в пределах от 49 до 51 Гц или от 59 до 61 Гц (в зависимости от номинального значения частоты поверяемого трансформатора), с отклонением частоты от любых установленных значений в указанном диапазоне не более $\pm 0,1$ Гц и допускаемым размахом колебаний частоты, не превышающим 0,1 Гц в течение 0,5 ч, обеспечивающий возможность регулирования напряжения в пределах от 20 % до 120 % значения номинального первичного напряжения поверяемого ТН, с допускаемыми колебаниями напряжения от установленных значений, не превышающими ± 3 % в течение 5 мин, и коэффициентом гармоник не более 5 %;

- в случае, если поверяемый ТН относится к трансформаторам трехфазным с одним общим сердечником — источник трехфазной системы напряжений мощностью не менее 5 кВ·А, с номинальным значением частоты 50 или 60 Гц (в зависимости от номинального значения частоты поверяемого трансформатора), обеспечивающий возможность регулирования напряжения в пределах от 80 % до 120 % значения номинального первичного напряжения поверяемого трансформатора, с допускаемыми колебаниями напряжения от установленных значений, не превышающими ± 3 % в течение 5 мин. Коэффициент обратной последовательности напряжений при этом не должен превышать 2 % при коэффициенте гармоник не более 5 %;

- в случае использования установки 1 — источник напряжения мощностью не менее 20 В·А, с номинальным значением частоты 50 или 60 Гц (в зависимости от номинального значения частоты поверяемого трансформатора), с допускаемым отклонением частоты от номинального значения не более $\pm 0,5$ Гц, обеспечивающий возможность регулирования напряжения в диапазоне от 0 до 1000 В, с допускаемыми колебаниями напряжения от установленных значений, не превышающими ± 3 % в течение 5 мин, и коэффициентом гармоник не более 5 %;

- источник напряжения постоянного тока напряжением от 4 до 12 В и номинальным током не менее 0,1 А;

- нагрузочные устройства (магазины проводимости или магазины сопротивления), обеспечивающие нагрузку поверяемого трансформатора в пределах от 25 % до 100 % его номинальной мощности, с пределом допускаемой основной погрешности активной и реактивной составляющих мощности не более ± 4 %;

- фазоуказатель (в случае, если нет встроенной функции в приборах ВМ, ПС и/или ВФ) для проверки порядка чередования фаз источника трехфазной системы напряжений в диапазоне напряжений от 50 до 150 В, частоты 50 или 60 Гц;

- измеритель нелинейных искажений (в случае, если нет встроенной функции в приборах ВМ, ПС и/или ВФ), обеспечивающий измерение коэффициента гармоник в пределах от 1 % до 10 %, в диапазоне напряжений от 1 до 100 В, при частоте 50 или 60 Гц, с пределом допускаемой абсолютной основной погрешности измерения не более 1 %;

- измеритель несимметрии (в случае, если нет встроенной функции в приборах ВМ, ПС и/или ВФ), обеспечивающий измерение коэффициента обратной последовательности напряжений в пределах от 0 % до 10 %, с пределом допускаемой относительной погрешности измерения не более 10 %;

- измеритель частоты (в случае, если нет встроенной функции в приборах ВМ, ПС и/или ВФ), обеспечивающий измерение частоты в диапазоне от 30 до 100 Гц или измерение отклонения от номинальной частоты 50 или 60 Гц в диапазоне ± 10 Гц, с пределом основной абсолютной погрешности измерения не более 0,05 Гц;

- милливольтметр магнитоэлектрической системы по ГОСТ 8711 класса точности 2,5, диапазоном измерения ± 500 мВ с равномерной шкалой;

- выключатель, рассчитанный на ток до 0,1 А.

5.4 Допускается применять вновь разработанные или другие находящиеся в применении средства поверки и вспомогательное оборудование, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е — При периодической поверке ТН на местах их эксплуатации допускается в качестве источника напряжения использовать реальное напряжение сети при условии, что отклонение напряжения и частоты от номинального значения соответствуют ГОСТ 13109.

6 Требования к квалификации поверителей

6.1 К проведению поверки допускаются лица, имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившие настоящую методику, прошедшие обучение по проведению поверки в соответствии с указанной рекомендацией и аттестованные в соответствии с нормативными документами

государств, принявших настоящий стандарт* (далее — нормативные документы) в качестве поверителей в области электрических измерений.

6.2 Проверка должна проводиться с участием не менее двух поверителей, имеющих удостоверения, подтверждающие право работы на установках свыше 1 кВ, при этом один из них должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

7 Требования безопасности

7.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.019**, а также требования безопасности НД на средства поверки и поверяемые трансформаторы.

7.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок***, а также требования безопасности на средства поверки и поверяемые трансформаторы, изложенные в руководствах по их эксплуатации.

7.3 Этапонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.7, ГОСТ 12.2.007.14 и ГОСТ 22261.

7.4 Перед проведением операций поверки средства измерений, подлежащие заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно быть произведено ранее других соединений, а отсоединение — после всех отсоединений.

7.5 Все отключения и включения высокого напряжения должны проводиться соответствующим персоналом высоковольтного зала или электроэнергетического объекта.

8 Условия поверки

8.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха	(5—35) °C;
допускаемые колебания температуры окружающего воздуха в период проведения поверки, не более	+ 2 °C;
относительная влажность воздуха	30 % — 80 %;
атмосферное давление	84—106 (630—795) кПа (мм рт. ст.);
отклонение частоты источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений от номинального значения, не более	± 0,5 Гц;
при поверке емкостных трансформаторов отклонение частоты источника высокого напряжения от номинального значения, не более	± 0,1 Гц;
колебания напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений, не более	± 5 %;
коэффициент гармоник кривой переменного напряжения и источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений, не более	5 %;
коэффициент обратной последовательности напряжений источника трехфазной системы напряжений (при поверке трехфазных ТН), не более	2 %.

8.2 Проверку трансформаторов классов точности 0,2 и менее точных на местах эксплуатации допускается проводить при температуре окружающего воздуха, не превышающей климатических требований к условиям поверки, и при отсутствии осадков.

9 Подготовка к проведению поверки

9.1 На первичную поверку следует представлять ТН с документами, подтверждающими проверку электрической прочности изоляции в полном объеме в соответствии с ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.2, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

* В Российской Федерации — в соответствии с ПР 50.2.012—94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений» и ПР 50.2.006—94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений».

** В Российской Федерации — также требования нормативных документов: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6), «Межотраслевые правила по охране труда» (утверждены Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 5 января 2001 г. № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 163).

*** В Российской Федерации — также требования нормативных документов: ПОТ РМ-016—2001, РД 153-34.0—03.150—00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 163 и Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 5 января 2001 г. № 3).

9.2 На периодическую поверку следует предъявлять ТН до истечения срока межповерочного интервала и после проведения регламентных работ (если такие работы предусмотрены НД).

9.3 Перед проведением поверки все средства измерений (далее — СИ) и вспомогательное оборудование должны быть выдержаны в условиях окружающей среды, указанных в 8.1, не менее 3 ч. (или времени, указанного в НД на СИ и вспомогательное оборудование), если они находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в 8.1.

9.4 Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности в соответствии с разделом 7.

9.5 СИ и вспомогательное оборудование должны быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

9.6 Измерить и занести в протокол поверки условия поверки, а также данные о вспомогательном оборудовании, поверяемом и эталонном СИ (рекомендуемая форма протокола поверки трансформатора напряжения приведена в приложении Б).

10 Проведение поверки

10.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого трансформатора требованиям:

- выводы первичной и вторичной обмоток должны быть исправными и иметь маркировку, соответствующую ГОСТ 1983 или ГОСТ 23625;

- заземляющий зажим (если он предусмотрен в НД на поверяемый трансформатор) должен иметь соответствующее обозначение;

- отдельные части ТН должны быть прочно закреплены;

- наружные поверхности ТН не должны иметь дефектов изоляции, загрязнений;

- должно быть предусмотрено место для клеймения и/или пломбирования;

- должна быть табличка с маркировкой по ГОСТ 1983 или ГОСТ 23625.

ТН с отрицательными результатами по данному пункту к дальнейшей поверке не допускают.

10.2 Проверку правильности обозначений выводов и групп соединений обмоток поверяемого ТН проводят методом постоянного тока в соответствии с ГОСТ 3484.1.

П р и м е ч а н и е — Если в приборах ВМ, ПС и/или ВФ есть устройство сигнализации неправильного включения, то проверку правильности обозначений выводов и групп соединений обмоток поверяемого ТН проводят одновременно с проверкой правильности подключения эталонного компонента и поверяемого ТН к данным приборам при собранной схеме поверки непосредственно перед операцией определения погрешностей.

ТН с отрицательными результатами по данному пункту к дальнейшей поверке не допускают.

10.3 Определение погрешностей

10.3.1 Погрешности трансформаторов определяют:

- при значениях первичного напряжения, равных 20, 50, 80, 100 и 120 % номинального значения для трансформаторов по ГОСТ 23625;

- при значениях первичного напряжения, равных 80, 100 и 120 % номинального значения для трансформаторов по ГОСТ 1983;

- при значениях полной мощности, отдаваемой поверяемым трансформатором в цепь нагрузки вторичных обмоток, равных $0,25 S_{\text{ном}} \left(\frac{U_1}{U_{1,\text{ном}}} \right)^2$ и $S_{\text{ном}} \left(\frac{U_1}{U_{1,\text{ном}}} \right)^2$ (при номинальном коэффициенте мощности), для каждого значения напряжения.

10.3.2 Погрешности электромагнитных типов трансформаторов определяют при номинальном значении частоты для данного поверяемого типа ТН.

10.3.3 Погрешности емкостных и электромагнитных типов трансформаторов, предназначенных для работы в цепях напряжения переменного тока частотой 50 Гц, определяют при значениях частот 49,5 и 50,5 Гц. Погрешности емкостных и электромагнитных типов трансформаторов, предназначенных для работы в цепях напряжения переменного тока частотой 60 Гц, определяют при значениях частот 59,5 и 60,5 Гц.

10.3.4 Погрешности трехфазных ТН определяют при прямом порядке чередования фаз, при значениях напряжения, указанных в 10.3.2, и при номинальной частоте. Погрешности трехфазных ТН определяют отдельно для каждой из основных вторичных обмоток при значениях полной мощности, отдаваемой поверяемым ТН в цепь нагрузки вторичных обмоток, указанных в 10.3.1 (при номинальном коэффициенте мощности).

Для трехфазных трехобмоточных ТН наряду с погрешностью основных обмоток определяют напряжение на выводах разомкнутого треугольника, образованного дополнительными вторичными обмотками, при номинальном значении мощности, отдаваемой ТН в цепь нагрузки дополнительных вторичных обмоток, и номинальном первичном напряжении.

10.3.5 Погрешности многопредельных ТН определяют для всех значений коэффициентов трансформации.

10.3.6 Погрешности трехобмоточных однофазных ТН определяют отдельно для основной и дополнительной обмоток. При этом нагрузку со значениями мощностей, которые указаны в 10.3.1, подключают к той обмотке (основной или дополнительной), которую используют при измерениях. Свободная во время измерений обмотка должна быть разомкнута. Угловую погрешность дополнительной обмотки класса точности 3 не определяют.

П р и м е ч а н и я

1 Для трехобмоточных ТН, длительно работающих с включенными нагрузками на обеих вторичных основных обмотках, погрешности ТН определяют с включением нагрузок на обеих вторичных основных обмотках.

2 Для четырехобмоточных ТН, длительно работающих с включенными нагрузками на обеих вторичных основных обмотках, погрешности ТН определяют с включением нагрузок на обеих вторичных основных обмотках.

3 Для четырехобмоточных ТН, длительно работающих с включенными нагрузками на трех вторичных основных обмотках, погрешности ТН определяют с включением нагрузок на обеих вторичных основных обмотках и дополнительную обмотку.

10.3.7 Погрешности электромагнитных типов трансформаторов, имеющих несколько классов точности в зависимости от номинальной мощности, допускается определять при нагрузке, соответствующей наиболее высокому классу точности. Погрешности емкостных типов трансформаторов определяют при нагрузках, соответствующих всем классам точности.

10.3.8 Погрешности ТН определяют либо при увеличении, либо при уменьшении напряжения. Погрешности ТН классов точности 0,2 и более точных по ГОСТ 23625 определяют дважды: при увеличении и при уменьшении напряжения. Разность значений погрешностей при этом не должна превышать 0,1 предела допускаемых погрешностей поверяемого трансформатора.

10.3.9 Проверку электромагнитных типов трансформаторов, предназначенных для работы на частоте 60 Гц, допускается проводить при частоте 50 Гц, если такое указание имеется в НД на поверяемый трансформатор.

10.3.10 При первичной поверке ТН допускается с разрешения головной организации по виду измерений и по результатам испытаний с целью утверждения типа проводить поверку при меньшем числе значений напряжений и нагрузок, чем указано в настоящем стандарте.

10.3.11 При периодической поверке ТН на месте их эксплуатации допускается с разрешения головной организации по виду измерений и/или по результатам испытаний с целью утверждения типа проводить поверку при реальном значении напряжения и частоты в сети при условии, что в сети отклонения от номинальных значений соответствуют требованиям ГОСТ 13109.

10.3.12 При проведении поверки ТН ведут протокол поверки, форма которого приведена в приложении Б.

10.3.13 Определение погрешностей поверяемого ТН проводят с помощью одной из установок и вспомогательного оборудования, представленных в разделе 5.

10.3.13.1 Определение погрешностей поверяемого ТН с помощью установки 1.

Погрешность определяют по результатам двух этапов измерений.

Измерения на первом этапе проводят в следующей последовательности:

- собирают схему согласно рисунку В.1а), приведенному в приложении В;
- подготовливают средства поверки к работе в соответствии с НД;
- включают источник напряжения G1, повышают напряжение на его выходе до значения 1000 В, контролируя напряжение по вольтметру РУ1;

- на первом этапе проводят уравновешивание прибора ВМ согласно НД, в результате чего изменяют масштабный коэффициент отношения токов $M_{k1} = M_{o1i}$ (где M_{o1i} — масштабный коэффициент отношения токов I_o/I_i , протекающих через опорный и измерительный электрические конденсаторы), а также определяют значение угла фазового сдвига $\Phi_1 = \Phi_{1o1i}$.

- снижают напряжение на выходе G_1 до минимального значения и выключают его.

Измерения на втором этапе проводят в следующей последовательности:

- собирают схему согласно рисунку В.1 б), приведенному в приложении В;
- устанавливают на нагрузочном устройстве R значение мощности нагрузки, равное $0,25 \cdot S_{\text{ном}}$;
- включают источник высокого напряжения G_2 , устанавливают на его выходе значения напряжений U_1 в соответствии с 10.3.1;

- напряжение U_1 контролируют вольтметром PV ;
- контроль частоты осуществляют частотомером PF ;
- контроль формы кривой осуществляют измерителем нелинейных искажений PZ ;
- при каждом из значений установленных напряжений проводят уравновешивание прибора ВМ, в результате чего определяют новые значения отношений токов $M_{K2} = M_{u/o} K_{u(Tp)}$ (где $M_{u/o}$ — масштабный коэффициент отношения токов I_u/I_o , протекающих через опорный и измерительный электрические конденсаторы), а также определяют значение угла фазового сдвига $\Phi_2 = \Phi_{1u/o} + \Phi_{u(Tp)}$:

- снижают напряжение на выходе источника высокого напряжения до минимального значения и отключают его;

- определяют погрешность коэффициента масштабного преобразования напряжения (погрешность напряжения) поверяемого ТН ($\delta_{K_{u(Tp)}}$), в процентах, и погрешность угла фазового сдвига напряжения (угловая погрешность) трансформатора ($\Delta\Phi_{u(Tp)}$), в радианах (сантирадианах) или минутах, для каждого из установленных значений напряжений и нагрузок по формулам:

$$\delta_{K_{u(Tp)}} = \left(1 - \frac{M_{K_1} \cdot M_{K_2}}{K_{u \text{ ном}(Tp)}} \right) \cdot 100, \quad (3)$$

$$\Delta\Phi_{u(Tp)} = \Phi_1 + \Phi_2. \quad (4)$$

При поверке трансформаторов класса точности 0,2 и более точных значения $\delta_{K_{u(Tp)}}$ и $\Delta\Phi_{u(Tp)}$ определяют дважды по формулам (3) и (4): при увеличении и при уменьшении напряжения вычисляют средние арифметические значения погрешностей:

- устанавливают на нагрузочном устройстве R значение мощности нагрузки, равное $S_{\text{ном}}$, и повторяют все операции второго этапа измерений.

10.3.13.2 Определение погрешностей поверяемого ТН с использованием установки 2.

Проверку проводят в следующей последовательности:

- собирают схему согласно рисунку Г.1, приведенному в приложении Г;
- эталонный трансформатор (делитель) напряжения подключают к прибору сравнения проводниками с сопротивлением не более 0,015 Ом при поверке трансформаторов классов точности 0,05; 0,1 и 0,06 Ом — при поверке трансформаторов классов точности 0,2 и менее точных;
- проводят проверку правильности подключения прибора сравнения в соответствии с НД. (Если схема уравновешивается, то это свидетельствует о правильности подключения и, соответственно, о правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток поверяемого трансформатора. Если срабатывает сигнализация неправильного включения, то нужно поменять местами провода на выводах вторичной обмотки поверяемого трансформатора.)

При обнаружении неправильного обозначения выводов и групп соединений обмоток поверяемого трансформатора дальнейшую поверку не проводят:

- нагружают эталонный трансформатор (делитель) напряжения на нагрузочное устройство $R1$, на котором устанавливают необходимое паспортное значение мощности нагрузки;
- устанавливают на нагрузочном устройстве $R2$ поверяемого ТН значение мощности, равное $0,25 \cdot S_{\text{ном}}$:

- подготавливают средства поверки к работе в соответствии с НД;
- включают источник высокого напряжения G , устанавливают на его выходе значения напряжений U_1 в соответствии с 10.3.1;
- напряжение U_1 контролируют вольтметром PV ;
- контроль частоты осуществляют частотомером PF ;
- контроль формы кривой осуществляют измерителем нелинейных искажений PZ ;
- проводят измерения в соответствии с НД прибора сравнения;
- устанавливают на нагрузочном устройстве поверяемого трансформатора значение мощности нагрузки, равное $S_{\text{ном}}$, и выполняют все указанные выше операции;

- при учете значений погрешностей установки 2 вычисляют погрешности поверяемого трансформатора $\delta_{K_u(T_p)}$, в процентах, и $\Delta\Phi_{u(T_p)}$, в радианах (сантирадианах) или минутах, для каждого из установленных значений напряжений и нагрузок, по формулам:

$$\delta_{K_u(T_p)} = \delta_{K_u(\text{изм})} + \delta_{K_u(\text{уп2})}, \quad (5)$$

$$\Delta\Phi_{u(T_p)} = \Delta\Phi_{u(\text{изм})} + \Delta\Phi_{u(\text{уп2})}, \quad (6)$$

где $\delta_{K_u(\text{изм})}$ — отчет по шкале погрешности коэффициента масштабного преобразования напряжения (погрешности напряжения) прибора сравнения, в процентах, полученный только при увеличении или только при уменьшении напряжения, или среднее арифметическое значение отсчетов, полученных при увеличении и уменьшении напряжения;

$\Delta\Phi_{u(\text{изм})}$ — отчет по шкале погрешности угла фазового сдвига напряжения (угловой погрешности) прибора сравнения, в радианах (сантирадианах) или минутах, полученный только при увеличении или только при уменьшении напряжения, или среднее арифметическое значение отсчетов, полученных при увеличении и уменьшении напряжения;

$\delta_{K_u(\text{уп2})}$ — значение погрешности коэффициента масштабного преобразования напряжения (погрешности напряжения), в процентах, установки 2, указанное в свидетельстве о ее поверке;

$\Delta\Phi_{u(\text{уп2})}$ — значения погрешности угла фазового сдвига (угловой погрешности), в радианах (сантирадианах) или минутах, установки 2, указанные в свидетельстве о ее поверке;

- без учета погрешностей установки 2 принимают, что погрешности поверяемого трансформатора равны следующим значениям:

$$\delta_{K_u(T_p)} = \delta_{K_u(\text{изм})}, \quad (7)$$

$$\Delta\Phi_{u(T_p)} = \Delta\Phi_{u(\text{изм})}. \quad (8)$$

10.3.13.3 Определение погрешностей поверяемого ТН с использованием установки 3

Проверку проводят в следующей последовательности:

- собирают схему согласно рисунку Д.1, приведенному в приложении Д;

- эталонный трансформатор (делитель) напряжения подключают к прибору сравнения проводниками с сопротивлением не более 0,015 Ом при поверке трансформаторов классов точности 0,05; 0,1 и 0,06 Ом — при поверке трансформаторов классов точности 0,2 и менее точных;

- нагружают эталонный делитель напряжения на нагрузочное устройство R_1 , на котором устанавливают необходимое паспортное значение мощности нагрузки;

- устанавливают на нагрузочном устройстве R_2 поверяемого ТН значение мощности, равное $0,25 S_{\text{ном}}$;

- подготавливают средства поверки к работе в соответствии с НД;

- включают источник высокого напряжения G , устанавливают на его выходе значения напряжения U_1 в соответствии с 10.3.2;

- напряжение U_1 контролируют вольтметром PV ;

- контроль частоты осуществляют частотометром PF ;

- контроль формы кривой осуществляют измерителем нелинейных искажений PZ ;

- проводят измерения в соответствии с НД на вольтфазометре;

- устанавливают на нагрузочном устройстве R поверяемого ТН значение мощности нагрузки, равное $S_{\text{ном}}$, и выполняют все указанные выше операции;

- при учете значений погрешностей установки 2 вычисляют погрешности поверяемого ТН $\delta_{K_u(T_p)}$, в процентах, и $\Delta\Phi_{u(T_p)}$, в радианах (сантирадианах) или минутах, для каждого из установленных значений напряжений и нагрузок, по формулам:

$$\delta_{K_u(T_p)} = \delta_{K_u(\text{изм})} + \delta_{K_u(\text{уп3})}, \quad (9)$$

$$\Delta\Phi_{u(T_p)} = \Delta\Phi_{u(\text{изм})} + \Delta\Phi_{u(\text{уп3})}, \quad (10)$$

где $\delta_{K_u(\text{изм})}$ — измеренное значение погрешности коэффициента масштабного преобразования напряжения (погрешности напряжения) поверяемого ТН, в процентах;

$\Delta\Phi_{u(\text{изм})}$ — измеренное значение погрешности угла фазового сдвига напряжения (угловой погрешности) поверяемого ТН, в радианах (сантирадианах) или минутах;

$\delta_{K_u(\text{уп3})}$ — значение погрешности измерения масштабного преобразования напряжения (погрешности напряжения), в процентах, установки 3, указанное в свидетельстве о ее поверке;

$\Delta\phi_{u(\text{упз})}$ — значения погрешности измерения угла фазового сдвига напряжения (угловой погрешности), в радианах (сантирадианах) или минутах, установки 3, указанные в свидетельстве о ее поверке.

В свою очередь, значение $\delta_{K_{u(\text{изм})}}$ рассчитывается по формуле:

$$\delta_{K_{u(\text{изм})}} = \left(\frac{K_{U_{\text{ном}}(\text{тр})} \cdot U_2 - K_{U_{\text{ном}}(\text{изм})} \cdot U_1}{K_{U_{\text{ном}}(\text{изм})} \cdot U_1} \right) \cdot 100, \quad (11)$$

где U_1 — значение вторичного напряжения, измеренное каналом 1 ВФ, в вольтах;

U_2 — значение вторичного напряжения, измеренное каналом 2 ВФ, в вольтах;

$K_{U_{\text{ном}}(\text{тр})}$ — номинальный коэффициент трансформации поверяемого ТН;

$K_{U_{\text{ном}}(\text{изм})}$ — номинальный коэффициент преобразования эталонного трансформатора (или делителя) напряжения;

- без учета погрешностей установки 3 принимают, что погрешности поверяемого трансформатора равны следующим значениям:

$$\delta_{K_{u(\text{тр})}} = \delta_{K_{u(\text{изм})}}, \quad (12)$$

$$\Delta\phi_{u(\text{тр})} = \Delta\phi_{u(\text{изм})} \quad (13)$$

Примечание — Допускается не использовать эталонный трансформатор или эталонный делитель напряжения в случае, если диапазон первичного напряжения поверяемого трансформатора не превышает диапазона входного канала вольтфазометра, т.е. используется прямое включение.

10.3.13.4 Определение погрешностей поверяемого трехфазного трансформатора с использованием установки 2

Проверку проводят в следующей последовательности:

- собирают схему согласно рисунку Е.1, приведенному в приложении Е;
- устанавливают на нагрузочных устройствах R_{ab} , R_{bc} и R_{ca} значения мощности нагрузок $0,25 \cdot S_{\text{ном},ab}$, $0,25 \cdot S_{\text{ном},bc}$ и $0,25 \cdot S_{\text{ном},ca}$ соответственно, где $S_{\text{ном},ab}$, $S_{\text{ном},bc}$, $S_{\text{ном},ca}$ — номинальные значения мощностей нагрузок основных вторичных обмоток на выводах а и б, б и с, с и а;
- подготавливают средства поверки к работе в соответствии с НД;
- включают источник трехфазной системы напряжений. При наличии в приборе сравнения сигнализации неправильного включения проверяют правильность обозначения выводов и групп соединений обмоток поверяемого трансформатора, измеряют коэффициент обратной последовательности напряжений источника измерителем несимметрии РВ;
- проверяют порядок чередования фаз фазоуказателем РН и отключают его;
- повышают напряжение на выходе источника до значения $0,8 \cdot U_{1\text{ном}}$;
- напряжение U_1 контролируют вольтметром РВ;
- контроль частоты осуществляют частотомером РF;
- контроль формы кривой осуществляют измерителем нелинейных искажений РZ;
- проводят измерения в соответствии с НД на прибор сравнения;
- устанавливают на источнике симметричной системы трехфазных напряжений значения напряжений $U_{1\text{ном}}$ и $1,2 \cdot U_{1\text{ном}}$ и проводят измерения;
- устанавливают на нагрузочных устройствах R_{ab} , R_{bc} , R_{ca} значения мощностей нагрузок $S_{\text{ном},ab}$, $S_{\text{ном},bc}$, $S_{\text{ном},ca}$ соответственно и повторяют все предыдущие операции;
 - переключают прибор сравнения с выводами а и б на выводы б и с трансформатора, а эталонный трансформатор — с линейного напряжения U_{ab} на линейное напряжение U_{bc} и повторяют измерения;
 - переключают прибор сравнения с выводами б и с на выводы с и а трансформатора, а эталонный трансформатор — с линейного напряжения U_{bc} на линейное напряжение U_{ca} и повторяют измерения;
 - вычисляют погрешности поверяемого ТН $\delta_{K_{u(\text{тр})}}$, в процентах, и $\Delta\phi_{u(\text{тр})}$, в радианах (сантирадианах) или минутах, для каждого из установленных значений напряжений и нагрузок, с учетом значений погрешностей установки 2, по формулам (5) и (6).

Если погрешности установки 2 не учитывают, то погрешности поверяемого трансформатора определяют по формулам (7) и (8).

Примечание — Допускается определение погрешностей поверяемого трехфазного ТН с использованием установок 1 и 3 при соблюдении вышеизложенных правил и правил, приведенных в 10.3.13.1 и 10.3.13.3 соответственно.

- 10.3.13.5 Определение напряжения на дополнительной обмотке трехфазных трансформаторов:
- собирают схему согласно рисунку Ж.1, приведенному в приложении Ж;
 - устанавливают необходимое значение мощности нагрузки;
 - устанавливают номинальное значение первичного напряжения поверяемого трансформатора, контролируя его по вольтметру *PV1*;
 - по вольтметру *PV2* определяют напряжение на выводах разомкнутого треугольника, образованного дополнительными вторичными обмотками, значение которого не должно превышать 3 В.

10.3.14 Трансформаторы считают прошедшиими поверку, если значения погрешностей, определенные при поверке, не превышают допускаемых погрешностей, соответствующих их классу точности, установленных в ГОСТ 1983 или ГОСТ 23625, или погрешностей, установленных НД на конкретный тип трансформаторов.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты первичной поверки ТН оформляют записью в паспорте и нанесением оттиска поверительного клейма.

11.2 Положительные результаты периодической поверки ТН оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы и нанесением оттиска поверительного клейма.

В случае необходимости указания действительных значений погрешностей на обратной стороне свидетельства о поверке делают запись по форме, приведенной в приложении Б.

11.3 Трансформаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску в обращение и применению не допускают, свидетельство аннулируют, поверительное клеймо гасят и в паспорт вносят запись о непригодности трансформатора с указанием основных причин. Кроме того, выдают извещение о непригодности применения и изъятии из обращения трансформатора, не подлежащего ремонту.

Приложение А
(обязательное)

Пределы допускаемых основных погрешностей эталонных поверочных установок 1, 2, 3

Т а б л и ц а А.1 — Пределы допускаемой основной погрешности установок с учетом значений их погрешности в зависимости от пределов допускаемой основной погрешности поверяемого ТН

Пределы допускаемой основной погрешности измерения поверяемого трансформатора			Пределы допускаемой основной погрешности измерения установки с учетом систематических значений погрешностей, указанных в свидетельстве о ее поверке			Пределы допускаемой основной погрешности при передаче единиц размера установке		
напряжения, $\delta_{K_{\text{нр}}}$	угла фазового сдвига, $\Delta\Phi_{\text{нр}}$	напряжения, $\delta_{K_{\text{нр}}}$	угла фазового сдвига, $\Delta\Phi_{\text{нр}}$	напряжения, $\delta_{K_{\text{нр}}}$	угла фазового сдвига, $\Delta\Phi_{\text{нр}}$	напряжения, $\delta_{K_{\text{нр}}}$	угла фазового сдвига, $\Delta\Phi_{\text{нр}}$	
%	срад	мин	%	срад	мин	%	срад	мин
±0,005	±0,009	±0,3	±0,0025	±0,0045	±0,15	±0,0008	±0,0015	±0,03
±0,01	±0,015	±0,5	±0,005	±0,0075	±0,25	±0,0016	±0,0025	±0,1
±0,02	±0,03	±1,0	±0,01	±0,015	±0,5	±0,003	±0,005	±0,15
±0,05	±0,09	±3,0	±0,025	±0,045	±1,5	±0,008	±0,015	±0,3
±0,1	±0,15	±5,0	±0,05	±0,09	±3,0	±0,015	±0,03	±1,0
±0,2	±0,3	±10,0	±0,1	±0,15	±5,0	±0,03	±0,05	±1,5

Т а б л и ц а А.2 — Пределы допускаемой основной погрешности установок без учета систематических значений ее погрешности в зависимости от класса точности поверяемого ТН

Класс точности поверяемого трансформатора	Пределы допускаемой основной погрешности измерения установки без учета систематических значений погрешностей, указанных в свидетельстве о ее поверке			
	напряжения, $\delta_{K_{\text{нр}}}$		угла фазового сдвига, $\Delta\Phi_{\text{нр}}$	
	%	срад		мин
0,05	±0,015	±0,03		±1,0
0,1	±0,025	±0,045		±1,5
0,2	±0,05	±0,09		±3,0
0,5	±0,15	±0,15		±5,0
1,0	±0,25	±0,30		±10,0
3,0	±0,50	±0,60		±20,0

П р и м е ч а н и е — Соотношение погрешностей по напряжению и углу вторичных приборов (ВМ, ПС и/или ВФ) при их использовании в соответствующих поверочных установках 1, 2 и 3 к аналогичным погрешностям поверяемого ТН должно быть не больше 1:10 или значения погрешностей по напряжению и углу вторичных приборов (ВМ, ПС и/или ВФ) в канале, подключаемом к эталонному трансформатору (делителю) напряжения, и в канале, подключаемом к поверяемому ТН, должны быть взаимно компенсированы при их настройке.

Приложение Б
(обязательное)

Форма протокола поверки трансформатора напряжения

(наименование организации, проводившей поверку)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

от «___» 20__ г.

Трансформатор напряжения _____
Заводской № _____
Класс точности _____
Номинальное первичное напряжение _____
Номинальное вторичное напряжение _____
Номинальная мощность нагрузки _____
Номинальная частота _____
Предприятие-изготовитель _____
Место установки _____
Эталонные средства поверки _____

(наименование, тип, №, класс точности)

Условия поверки:

температура окружающей среды ____ °С

частота питания сети ____ Гц

влажность воздуха ____ %

коэффициент искажения синусоидальности кривой

атмосферное давление ____ кПа

напряжения ____ %

напряжение питания сети ____ В

Внешний осмотр

Вывод: _____

Проверка правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток

Вывод: _____

Определение погрешностей

Таблица Б.1 — Форма протокола для лабораторных ТН по ГОСТ 23625 и аналогичных лабораторных ТН, изготовленных по документации завода-изготовителя:

- при использовании установки 1 (УП1)

Отсчетные данные высоковольтного моста (ВМ)																	
при первом уравновешивании этап 1					при втором уравновешивании этап 2												
$U_{\phi} / U_{\text{ном}}$		$S, \text{ В}\cdot\text{А}$		M_{K_1}, ψ_1		при увеличении напряжения		при уменьшении напряжения									
$M_{K_1}^*$		ψ_2^*		$M_{K_2}^*$		M_{K_1}		ψ_2									
средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)									
разность значений при уменьшении и уменьшении напри- жения																	
$M^* - M^*$																	
$\varphi^* - \varphi^*$																	
средл. (мин)																	
$\delta_{K_{\text{изм}}}$																	
$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$																	
$\Delta \Phi_{\text{изм}}(T)$																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	

- при использовании установки 2 (УП2)

Отсчетные данные прибора равнения ПС																	
при уменьшении напряжения					при уменьшении напряжения												
$U_{\phi} / U_{\text{ном}}$		$S, \text{ В}\cdot\text{А}$		$M_{K_1}^*$		$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$		$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$									
						$\Delta \Phi_{\text{изм}}(T)$		$\Delta \Phi_{\text{изм}}(T)$									
$\delta_{K_{\text{изм}}}$		$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$		$\delta_{K_{\text{изм}}}$		$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$		$\delta_{K_{\text{изм}}}$									
средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)									
разность по- граничной при увеличении и уменьшении нап- ряжения																	
$\delta^* - \delta^*$																	
$\Delta' - \Delta''$																	
средл. (мин)																	
$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$																	
$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$																	
$\Delta \Phi_{\text{изм}}(T)$																	
средл. (мин)																	

- при использовании установки 3 (УП3)

Отсчетные данные вольфраметра ВФ																	
квант 1					квант 2												
$U_{\phi} / U_{\text{ном}}$		$S, \text{ В}\cdot\text{А}$		$M_{K_1}^*$		$M_{K_2}^*$		$M_{K_1}^*$									
U_{12}^*		ψ_{12}^*		U_{12}		ψ_{12}		U_{21}^*									
средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)		средл. (мин)									
B		B		B		B		B									
разность значений при уменьшении и уменьшении напри- жения																	
$U^* - U^*$																	
$\varphi^* - \varphi^*$																	
средл. (мин)																	
$\delta_{K_{\text{изм}}}$																	
$\delta_{K_{\text{изм}}(T)}$																	
$\Delta \Phi_{\text{изм}}(T)$																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	
средл. (мин)																	

Таблица Б.2 — Форма протокола для ТН по ГОСТ 1983 и аналогичных ТН, изготовленных по документации завода-изготовителя:

- при использовании установки 1 (УП1)

№ п/п	$U_1/U_{1\text{ном}}$ %	S, В, А	Отсчетные данные высоковольтного моста (ВМ)				Погрешность установки 1 (без учета) установки 1	
			при первом уравновешивании (этап 1)		при втором уравновешивании (этап 2)			
			M_{K_1}	φ_1	M_{K_2}	φ_2		
			срдл (мин)	срдл (мин)	срдл (мин)	срдл (мин)	$\delta_{K_{1\text{ном}}}$ % срдл (мин)	

- при использовании установки 2 (УП2)

№ п/п	$U_1/U_{1\text{ном}}$ %	S, В, А	Отсчетные данные прибора срезания (ГС)				Погрешность установки 2 (без учета) установки 2	
			при первом уравновешивании (этап 1)		при втором уравновешивании (этап 2)			
			$\delta_{K_{1\text{ном}}}$	$\lambda\Phi_{1\text{ном}}$	$\delta_{K_{1\text{ном}}}$	$\lambda\Phi_{1\text{ном}}$		
			%	срдл (мин)	%	срдл (мин)	срдл (мин)	

- при использовании установки 3 (УП3)

№ п/п	$U_1/U_{1\text{ном}}$ %	S, В, А	Отсчетные данные вольтфазометра ВФ				Погрешность установки 3 (без учета) погрешности установки 3	
			канал 1		канал 2			
			U_{12}	φ_{12}	U_{21}	φ_{21}		
			В	срдл (мин)	В	срдл (мин)	срдл (мин)	

Таблица Б.3 — Форма протокола для трех- и четырехобмоточных ТН по ГОСТ 1983 и аналогичных ТН, изготовленных по документации завода-изготовителя

№ п/п	$U_1/U_{ном}$ %	S_1 , В·А	S_2 , В·А	$S_{доп}$, В·А	Значения измеренных погрешностей поверяемого трансформатора		Погрешность установки		Погрешность с учетом (без учета) погрешности установки	
					$\delta'_{K_{u[Tp]}}$	$\Delta\Phi'_{u[Tp]}$	$\delta'_{K_{u[UП]}}$	$\Delta\Phi'_{u[UП]}$	$\delta'_{K_{u["x"]}}$	$\Delta\Phi'_{u[Tp]}$
					%	срд (мин)	%	срд (мин)	%	срд (мин)


Заключение _____

Поверитель _____

Дата поверки _____

Приложение В
(обязательное)

Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 1

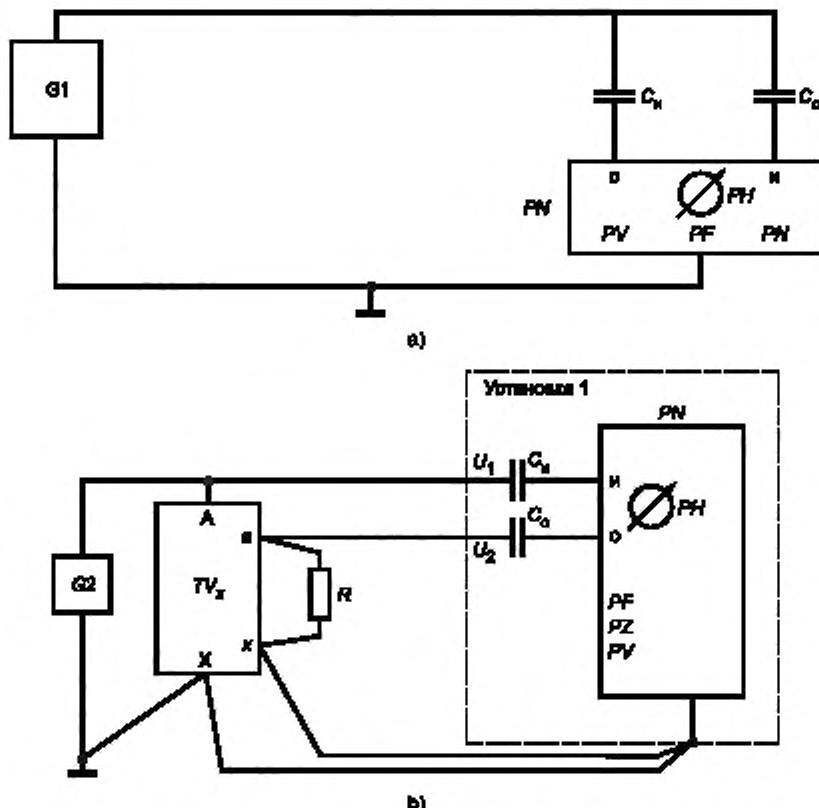


G_1 — источник напряжения, 1000 В, 20 ВА; C_o — эталонный опорный конденсатор с рабочим напряжением не менее 1000 В; C_u — эталонный измерительный конденсатор с рабочим напряжением не менее $1,2U_1$; PH — нуль-индикатор, PN — высоковольтный мост; G_2 — источник высокого напряжения, TV_x — поверяемый трансформатор; R — нагрузочное устройство поверяемого трансформатора; PV — функция измерения входного напряжения; PF — функция измерения частоты входного напряжения; PZ — функция измерения нелинейных искажений

Рисунок В.1

Приложение Г
(обязательное)

Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 2

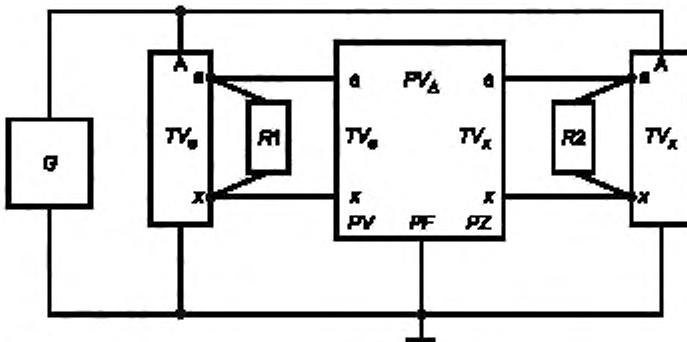


G — источник высокого напряжения; TV_s — эталонный трансформатор; $R1$ — нагрузочное устройство эталонного трансформатора, TV_x — поверяемый трансформатор; $R2$ — нагрузочное устройство поверяемого трансформатора; PV_A — прибор сравнения, PV — функция измерения входного напряжения; PF — функция измерения частоты входного напряжения, PZ — функция измерения нелинейных искажений

Рисунок Г.1

Приложение Д
(обязательное)

Схема поверки однофазного трансформатора напряжения с помощью установки 3

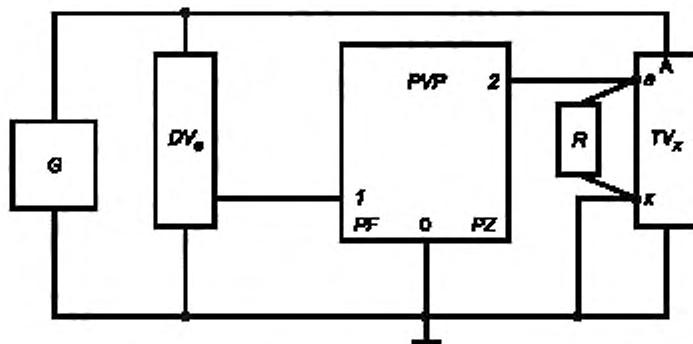


G — источник высокого напряжения; DV_s — эталонный делитель, R — нагрузочное устройство поверяемого трансформатора; TV_x — поверяемый трансформатор. PVP — вольтфазометр; PF — функция измерения частоты входного напряжения; PZ — функция измерения нелинейных искажений

Рисунок Д.1

Приложение Е
(обязательное)

Схема поверки трехфазного трансформатора напряжения методом сличения с эталонным однофазным трансформатором напряжения

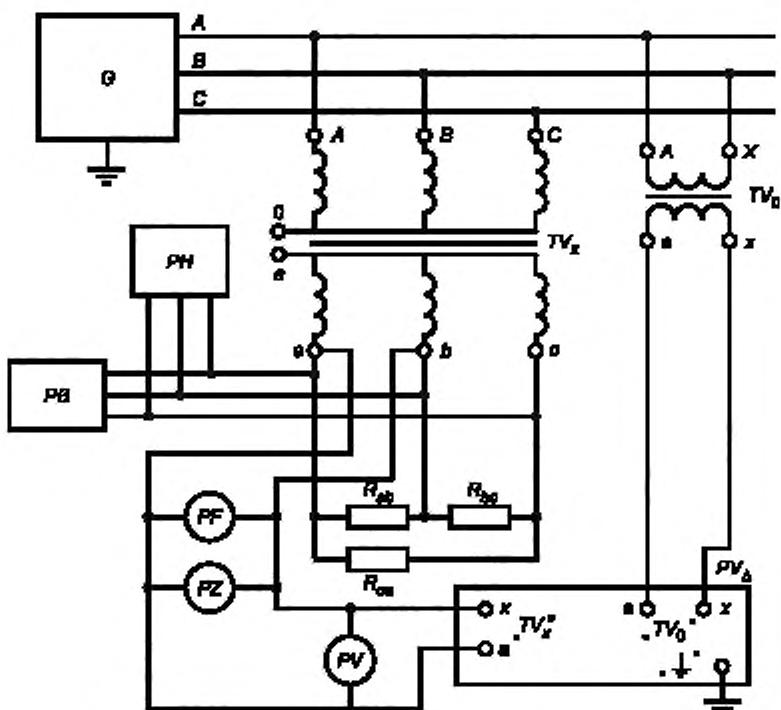


G — источник трехфазной системы напряжений; TV_x — поверяемый трансформатор, TV_0 — эталонный трансформатор; RH — фазоуказатель; PB — измеритель несимметрии; PZ — измеритель нелинейных искажений; PF — частотомер, PV — вольтметр с пределом измерения 150 В (подключается в случае отсутствия встроенного вольтметра в приборе сравнения); R_{ab} , R_{bc} , R_{ca} — нагрузочные устройства поверяемого трансформатора; PV_Δ — прибор сравнения

Рисунок Е.1

Приложение Ж
(обязательное)

Схема определения напряжения на дополнительной обмотке трехфазного трансформатора напряжения

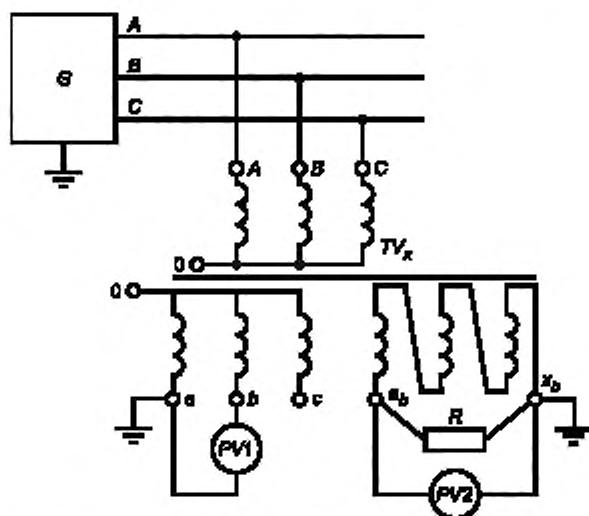

TV_x — поверяемый трансформатор; G — источник трехфазной системы напряжений;
 $PV1$ — вольтметр с пределом измерения 150 В; $PV2$ — вольтметр с пределом измерения 5—7 В;
 R — нагрузочное устройство дополнительной обмотки.

Рисунок Ж.1

Библиография

- [1] РМГ 29—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
- [2] МЭК 60044-2 Трансформаторы измерительные. Часть 2. Индуктивные трансформаторы напряжения
- [3] МЭК 60044-5 Трансформаторы измерительные. Часть 5. Емкостные трансформаторы напряжения
- [4] МЭК 60044-7 Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения
- [5] МЭК 60050(321): Международный электротехнический словарь (IEV) — Глава 321. Измерительные трансформаторы

УДК 621.314.222.089.6:006.354

МКС 17.020

Ключевые слова: трансформаторы напряжения, средства измерений, поверка.

Редактор *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 26.02.2019. Подписано в печать 11.03.2019 Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,61.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 8.216—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)