

Изменение № 1 ГОСТ 25809—83 Смесители водоразборные. Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.12.87 № 287

Дата введения 01.01.88

Пункт 3. Первый абзац дополнить словами: «При модернизации конструкции смесителя к его обозначению должна добавляться буква «М», «М1» и т. д. (в зависимости от числа модернизаций)».

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Форма и конструкция корпусов смесителей, вентильных головок и маховичков, переключателей воды, изливов, душевых трубок, шлангов, кронштейнов, сеток, щеток, деталей присоединения смесителей к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя, аэраторов настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке».


Пункт 7. Чертеж 27. Таблица. Заменить значение: 1142 на 1112; чертеж 28. Заменить размеры: 70 ± 5 на 70 min , 90 ± 5 на 90 min ; чертеж 29. Заменить обозначение: $18 \times 1-6H$ на $18 \times 1-7H$.

Пункт 8. Заменить слова: «и моек» на «моек и ванн».

Пункт 9 дополнить словами: «Основные размеры резьбы вентильных головок для присоединения к смесителям и иной водоразборной арматуре должны соответствовать указанным на черт. 31, а конца шпинделя вентильных головок для установки маховичка — указанным на черт. 32».

Стандарт дополнить чертежами — 31, 32:

Присоединительные размеры корпусов вентильных головок водоразборной санитарно-технической арматуры


		мм	
		Условный проход арматуры D_y	Размер резьбы D
10 min		15	M18×1
		20	M22×1

Черт. 31

(Продолжение см. с. 214)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25809—83)

Размеры конца шпинделя вентиляльных головок водоразборной санитарно-технической арматуры

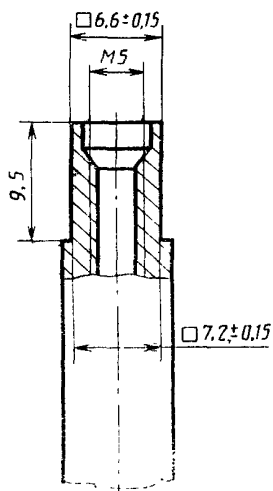

Черт. 32
(ИУС № 3 1988 г.)