

О Т В О Д Ы

**КРУТОИЗОГНУТЫЕ
БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ
И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1468-001- 17192736-01

ТУ 1468-001-17192736-01

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОРТ"

ОКП 146811

Г18

"СОГЛАСОВАНО"

ГОССОРТЕХНАДЗОР РОССИИ

Письмом № II-II/I65

от 06.04.01

"УТВЕРЖДАЮ"

директор ООО НПП "ФОРТ"

Грозин Г.А.

"10" *октября* 2001 г



ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Технические условия


ТУ 1468-001-17192736-01

(взамен ТУ 26-02-836-79)


"СОГЛАСОВАНО"

БНИИНЕФТЕМАШ
Генеральный конструктор

Газаров Р.Е.

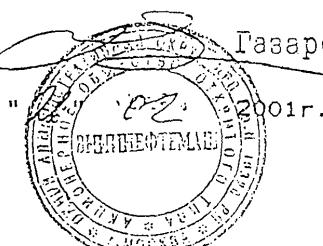

2001

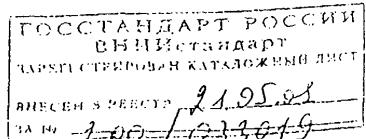

Настоящие технические условия распространяются на крутоизогнутые бесшовные приварные отводы из легированной и высоколегированной стали с радиусом изгиба $R=1$ и $1,5 D$ и углом изгиба $\theta=45, 60, 90$ и 180° , изготавливаемые из труб горячей протяжкой по рогообразному сердечнику.

Отводы предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора.

Примеры условных обозначений:

- отвода $\theta=90^\circ$ $D=159$ мм, $T=4$ мм, $R=1D$ из стали 12Х18Н10Т:

ОТВОД 90 - 159x4xD - 12Х18Н10Т - ТУ 1468-001-17192736-01

-то же $R=1,5D$ для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора:

ОТВОД П 90 - 159x4 - 12Х18Н10Т - ТУ 1468-001-17192736-01

-то же с толщиной стенки в неторцевых сечениях 6 мм:

ОТВОД П 90 - 159x4/6 - 12Х18Н10Т - ТУ 1468-001-17192736-01

1. Технические требования

1.1. Отводы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, конструкторской и технологической документации.

1.2. Конструкция и размеры

1.2.1. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.


изм	лист	№ документ	подп.	дата
Разраб.	Бюро патент			
Проб.				

ТУ 1468-001-17192736-01


Слів'яди к круглоизогнутим
бесшовим приваренным
изогнутим

лист	лист	лист
	2	


заполнено

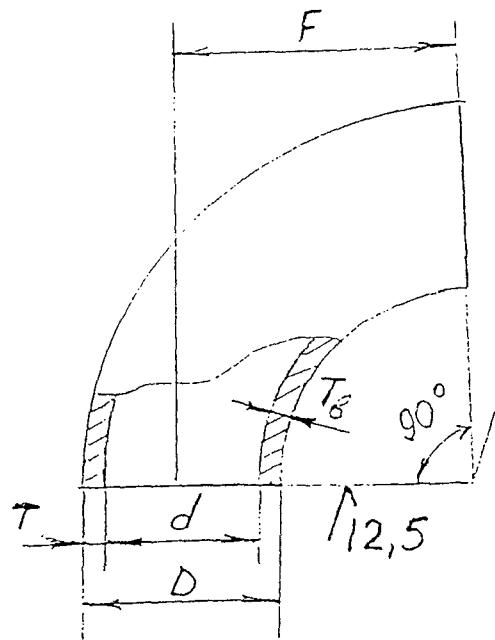

$$\theta = 90^\circ$$

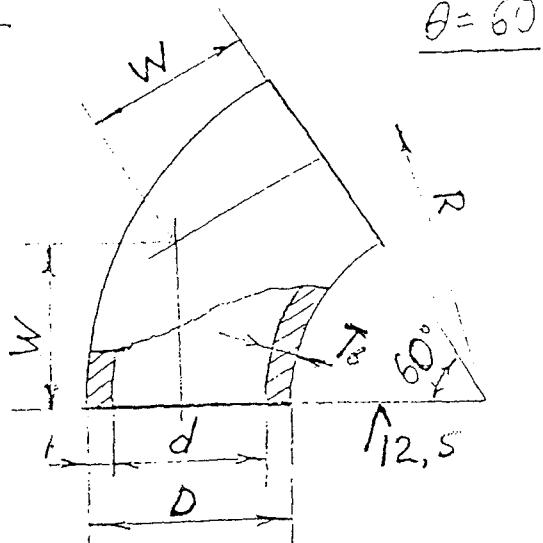

$$\theta = 60^\circ$$

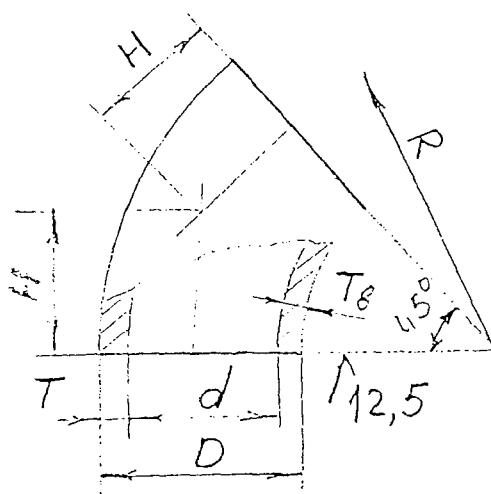

$$\theta = 45^\circ$$

$$\theta = 13,2^\circ$$

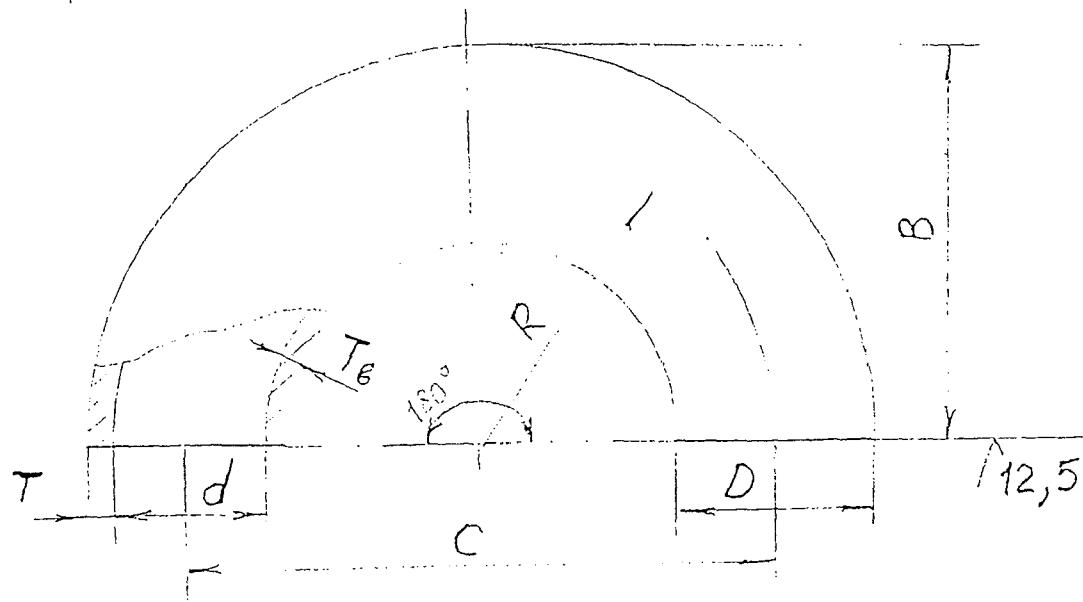


Рисунок 1

Таблица 1

Отводы R=1,5D

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
40	45	2,5						0,3
		3,0	60	35	25	120	83	0,3
		3,5						0,4
		4,0						0,4
		4,5						0,5
		5,0						0,5
50	57	2,5						0,4
		3,0						0,5
		3,5	75	43	80	150	104	0,6
		4,0						0,7
		4,5						0,7
		5,0						0,8
		5,5						0,9
		6,0						1,0
65	76	3,0						0,8
		3,5						1,0
		4,0	100	57	41	200	138	1,1
		4,5						1,3
		5,0						1,4
		5,5						1,6
		6,0						1,7
		7,0						2,0
80	89	3,0						1,2
		3,5	120	69	50	240	165	1,4

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
80	89	4,0						1,5
		4,5						1,7
		5,0	120	69	50	240	165	1,9
		5,5						2,1
		6,0						2,3
		7,0						2,7
		8,0						3,0
102	102	3,5						2,1
		4,0						2,4
		4,5						2,6
		5,0						2,9
		5,5						3,2
		6,0					201	3,4
		7,0						3,9
100	100	8,0	150	87	62	300		4,5
		9,0						5,0
		10,0						5,5
		12,0						6,3
		14,0						7,2
		3,5						2,2
		4,0						2,5
108	108	4,5					204	2,8
		5,0						3,1
		5,5						3,4
		6,0						3,6

ТУ 1468-001- 19192736-01

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
108	100	7,0						4,1
		8,0						4,7
		9,0						5,3
		10,0					204	5,8
		12,0						6,7
		14,0						7,7
114	100	3,5	150	87	62	300		2,2
		4,0						2,6
		4,5					207	2,9
		5,0						3,3
		5,5						3,6
		6,0						3,9
		7,0						4,4
		8,0						5,0
		9,0						5,7
		10,0						6,1
125	127	12,0						7,2
		14,0						8,2
		3,5						3,2
		4,0						3,7
		4,5	190	110	79	380	254	4,1
		5,0						4,5
		5,5						5,0
		6,0						5,4
		7,0						6,2

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
127		8,0						7,0
		9,0						7,8
	127	10,0					254	8,7
		12,0						10,2
		14,0						11,7
125		3,5						3,3
		4,0						3,8
		4,5						4,3
		5,0						4,8
		5,5						5,2
	133	6,0					257	5,7
		7,0						6,5
		8,0						7,4
		9,0						8,2
		10,0						9,1
150	152	12,0						11,0
		14,0						12,3
			4,0					5,2
			4,5					5,8
			5,0					6,4
			5,5					7,1
			6,0				301	7,7
			7,0					8,9
			8,0					10,0
			9,0					11,2

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
150	152	10,0						12,4
		12,0					301	14,7
		14,0						16,9
	159	4,0						5,4
		4,5						6,1
		5,0					305	6,7
		5,5						7,4
		6,0						8,0
		7,0						9,3
		8,0						10,6
		9,0						11,8
		10,0						13,0
		12,0						15,4
150	168	14,0	225	130	93	450		17,7
		4,0						5,7
		4,5						6,5
		5,0					309	7,1
		5,5						7,8
		6,0						8,5
		7,0						9,8
		8,0						11,2
		9,0						12,5
		10,0						13,8
200	219	12,0						16,3
		14,0						18,8
		5,0	300	173	124	600	410	13,0
		6,0						15,0

ТУ 1468 - 001-17192736-01

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
200	219	7,0						17,0
		8,0						20,0
		9,0						22,0
		10,0						25,0
		12,0	300	173	124	600	410	29,0
		14,0						34,0
		16,0						39,0
		18,0						44,0
		20,0						47,0
		6,0						24,0
250	273	7,0	375	217	155	750	512	27,0
		8,0						31,0
		9,0						35,0
		10,0						39,0
		12,0						46,0
		14,0						53,0
		16,0						60,0
		18,0						67,0
		20,0						74,0
		22,0						81,0
300	325	6,0						34,0
		7,0	450	260	186	900	613	39,0
		8,0						45,0
		9,0						50,0
		10,0						55,0

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
300	325	12,0						66,0
		14,0						76,0
		16,0	450	260	186	900	613	87,0
		18,0						97,0
		20,0						107,0
		22,0						117,0
350	377	7,0						53,0
		8,0	525	303	217	1050	714	60,0
		9,0						68,0
		10,0						75,0
		12,0						89,0
		14,0						104,0
		16,0						118,0
		18,0						132,0
		20,0						146,0
		22,0						159,0
400	426	7,0						69,0
		8,0						78,0
		9,0	600	346	248	1200	813	87,0
		10,0						97,0
		12,0						116,0
		14,0						134,0
		16,0						153,0
		18,0						171,0
		20,0						189,0
		22,0						207,0

Т.И.468 - 1004-17192736-C/

Лист
10

Окончание таблицы 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
500	530	7,0	750	433	310	1500	1015	107,0
		8,0						122,0
		9,0						137,0
		10,0						151,0
		12,0						181,0
		14,0						210,0
		16,0						239,0
		18,0						268,0
		20,0						297,0
		22,0						325,0
600	630	7,0	900	519	373	1800	1215	152,0
		8,0						174,0
		9,0						195,0
		10,0						217,0
		11,0						238,0
		12,0						259,0
		14,0						301,0
		16,0						343,0
		18,0						385,0
		20,0						426,0
		22,0						467,0

Примечания. 1. Масса приведена для справок и соответствует

отводам из стали марок 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 15Х1М1Ф

15ХМ, 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ.

Массу отводов из стали марок 08Х13, 12Х13,

08Х17Т, 12Х17, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т,

08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9,
 08Х17Н15М3Т, 09Х14Н1982БР, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т,
 10Х23Н18, 08Х21Н6М2Т определяют умножением ука-
 занных в таблице значений на отношение $\rho / 7,85$
 (ρ - плотность марки стали отводов, принимаемая
 по ГОСТ 9940).

2. Масса отводов $\theta=60^\circ$ и 45° соответственно в 1,5
 и 2 раза меньше, а отводов $\theta=180^\circ$ - в 2 раза
 больше указанной.

Таблица 2

Отводы $R \geq D$

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
40	45	2,5						0,2
		3,0	40	23	17	80	63	0,2
		3,5						0,3
		4,0						0,3
		4,5						0,4
50	57	5,0						0,4
		2,5						0,3
		3,0						0,4
		3,5	50	29	21	100	79	0,4
		4,0						0,4
		4,5						0,5
		5,0						0,5
		5,5						0,6
		6,0						0,6

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
65	76	3,0	65	37	27	130	103	0,6
		3,5						0,7
		4,0						0,8
		4,5						0,9
		5,0						0,9
		5,5						1,0
		6,0						1,1
		7,0						1,2
80	89	3,0	80	46	33	160	125	0,8
		3,5						0,9
		4,0						1,0
		4,5						1,2
		5,0						1,3
		5,5						1,4
		6,0						1,6
		7,0						1,8
100	102	8,0	100	58	41	200	151	2,1
		3,5						1,4
		4,0						1,5
		4,5						1,6
		5,0						1,9
		5,5						2,1
		6,0						2,3
		7,0						2,6
		8,0						3,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
102		9,0						3,3
		10,0						3,7
		12,0					151	4,2
		14,0						4,8
108		3,5						1,5
		4,0						1,7
		4,5						1,8
		5,0						2,1
		5,5						2,2
		6,0					154	2,4
		7,0						2,8
		8,0						3,1
		9,0						3,5
100		10,0						3,9
		12,0						4,5
		14,0						5,1
		3,5	100	58	41	200		1,5
		4,0						1,7
114		4,5					157	1,9
		5,0						2,2
		5,5						2,4
		6,0						2,5
		7,0						2,9
		8,0						3,3
		9,0						3,7

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
		10,0						4,1
100	114	12,0	100	58	41	200	157	4,8
		14,0						5,5
		6,0						3,6
		7,0						4,1
		8,0						4,6
		9,0						5,2
		10,0						5,7
		12,0					189	6,7
127		14,0						7,7
		16,0						8,6
		18,0						9,5
		20,0						10,4
		22,0						11,2
125		3,5	125	72	52	250		2,2
		4,0						2,5
		4,5						2,8
		5,0						3,0
		5,5						3,4
		6,0					192	3,6
133		7,0						4,3
		8,0						4,9
		9,0						5,4
		10,0						6,1
		12,0						7,3

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода θ=90°, кг
125	133	14,0						8,1
		16,0						9,1
		18,0	125	72	52	250	192	10,1
		20,0						11,0
		22,0						11,9
150	152	6,0						4,7
		7,0						5,4
		8,0						6,2
		9,0						6,9
		10,0	137,5	79	57	275	214	7,6
		12,0						9,0
		14,0						10,3
		16,0						11,6
		18,0						12,9
		20,0						14,1
		22,0						15,3
150	152	6,0						5,1
		7,0						5,9
		8,0						6,7
		9,0						7,5
		10,0	150	87	62	300	226	8,3
		12,0						9,8
		14,0						11,3
		16,0						12,7
		18,0						14,1

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
152		20,0					226	15,4
		22,0						16,7
159		4,0					230	3,6
		4,5						4,1
		5,0						4,5
		5,5						5,0
		6,0						5,4
		7,0						6,2
		8,0						7,1
		9,0						7,9
		10,0						8,7
		12,0						11,0
150		14,0					300	12,0
		16,0						13,3
		18,0						14,8
		20,0						16,2
		22,0						17,6
168		4,0	150	87	62	300	234	3,8
		4,5						4,3
		5,0						4,7
		5,5						5,2
		6,0						5,6
		7,0						6,6
		8,0						7,5
		9,0						8,4

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
150	168	10,0						9,4
		12,0						10,9
		14,0						12,6
		16,0	150	87	62	300		14,2
		18,0						16,5
		20,0						17,2
		22,0						18,7
		4,0					234	3,9
		4,5						4,4
		5,0						4,8
		5,5						5,3
		6,0						5,8
		7,0	152,5	88	63	305		6,7
		8,0						7,6
200	219	9,0						8,5
		10,0						9,4
		12,0						11,1
		14,0						12,8
		16,0						14,4
		18,0						16,0
		20,0						17,5
		22,0						19,0
		5,0	200	115	83	400	310	7,8
		6,0						9,9
		7,0						11,5

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода θ=90°, кг
200	219	8,0						13,0
		9,0						14,6
		10,0						16,2
		12,0	200	115	83	400	310	19,3
		14,0						22,3
		16,0						25,2
		18,0						28,5
		20,0						31,0
		22,0						33,6
		5,0						9,4
250	273	6,0						11,2
		7,0						13,0
		8,0	225	130	93	450	335	14,8
		9,0						16,5
		10,0						18,3
		12,0						21,7
		14,0						25,0
		16,0						28,4
		18,0						31,5
		20,0						34,7
		22,0						37,8
		6,0						16,0
		7,0						19,0
		8,0	250	158	103	500	387	21,0
		9,0						24,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
250	273	10,0						26,0
		12,0						31,0
		14,0						35,0
		16,0	250	158	103	500	387	42,0
		18,0						47,0
		20,0						52,0
		22,0						57,0
300	325	6,0						23,0
		7,0	300	173	124	600	463	26,0
		8,0						30,0
		9,0						34,0
		10,0						37,0
		12,0						45,0
		14,0						52,0
		16,0						59,0
		18,0						67,0
		20,0						74,0
		22,0						81,0
350	377	7,0						35,0
		8,0						40,0
		9,0	350	202	145	700	539	45,0
		10,0						50,0
		12,0						60,0
		14,0						69,0
		16,0						78,0
		18,0						88,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\theta=90^\circ$, кг
350	377	20,0	350	202	157	700	539	97,0
		22,0						106,0
400	426	7,0	400	231	166	800	613	46,0
		8,0						52,0
		9,0						58,0
		10,0						64,0
		12,0						77,0
		14,0						90,0
		16,0						103,0
		18,0						116,0
		20,0						126,0
		22,0						142,0
500	530	7,0	500	289	207	1000	765	71,0
		8,0						81,0
		9,0						92,0
		10,0						102,0
		12,0						122,0
		14,0						143,0
		16,0						161,0
		18,0						184,0
		20,0						204,0
		22,0						223,0
600	630	7,0	600	346	248	1200	915	102,0
		8,0						116,0
		9,0						131,0
		10,0						146,0

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	F=R	W	H	C	B	Масса отвода $\Theta=90^\circ$, кг
600	630	12,0	600	346	248	1200	915	174,0
		14,0						200,0
		16,0						230,0
		18,0						261,0
		20,0						290,0
		22,0						311,0

Примечание: См. примеч. 1 и 2 к табл. 1

1.2.2. По согласованию между изготовителем и потребителем заказчиком) допускается изготовление отводов с другими размерами и углами изгиба Θ , а также с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.

1.2.3. Предельные отклонения размеров (рис. 1) и расположения поверхностей (рис. 2) отводов должны быть не более указанных в таблице 3.

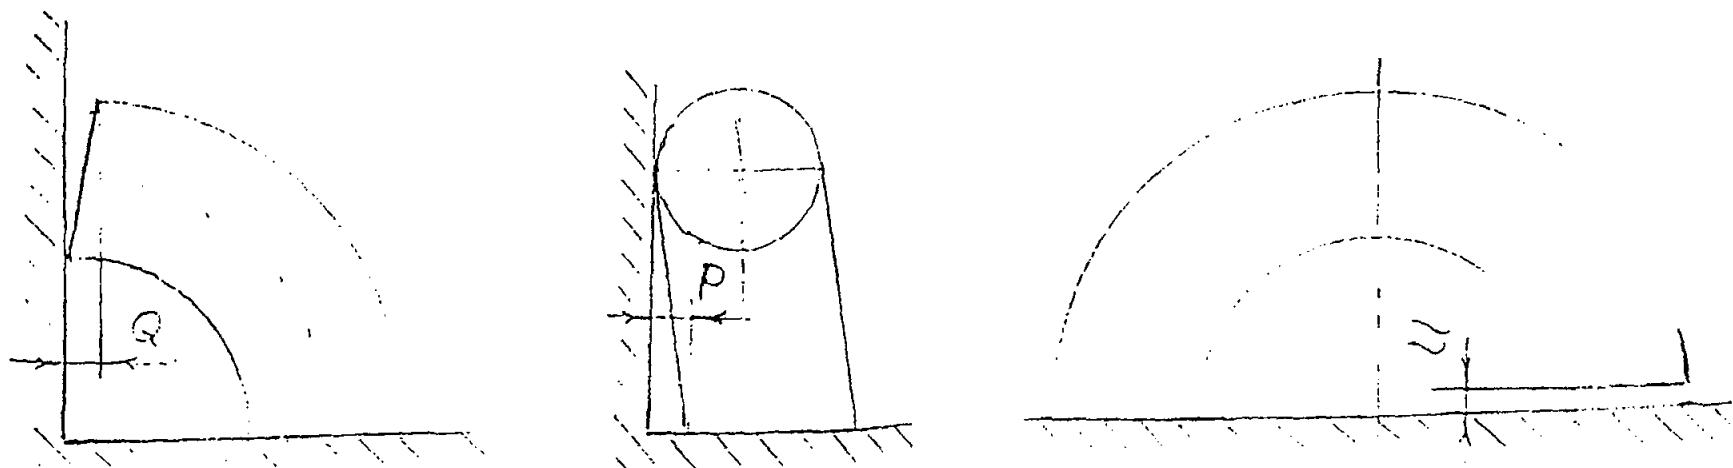


Рисунок 2

Таблица 3

Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей отводов

мм

DN	d при T					T, Tв, %	F, W, H	B	C	P	Q	U
	до 3 вкл.	св. 3 до 4,5 вкл.	св. 4,5 до 6 вкл.	св. 6 до 8 вкл.	св. 8							
До 65 вкл.	+0,5	+1,0	+1,5	+1,5	-					1,0	0,5	
Св. 65						+2,0						
до 125 вкл.	+1,0							+6,5	2,0	1,0	+1,5	
Св. 125	+1,5	+1,5	+2,0	+2,0		-15 +30, но не более +5 мм						
до 200 вкл.						+3,0				3,0	1,5	
250; 300	-	+3,0						+6,5	5,0			
350		-	+3,0	+3,0		+4,0					2,5	
400		-	-						6,5			
500				+4,8	+4,8		+5,0	+9,5				+2,5
600							+6,0		9,5	3,0		

1.2.3.1. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается контролировать наружный диаметр торцов вместо внутреннего. При этом предельные отклонения должны быть не более:

$\pm 0,5$ мм при d до 57 мм,

$\pm 1,0\%$ то же св. 57 до 219 мм,

$\pm 1,25\%$ " св. 219 мм

1.2.3.2. Предельные отклонения наружного диаметра отводов в неторцевых сечениях должны быть не более $\pm 3,5\%$.

1.2.3.3. Относительная овальность отводов должна быть не более 6%.

1.2.3.4. Угол между плоскостью торца и образующими прилегающих к торцу поверхностей (исключая скос кромок под сварку) при переходе от Тв к Т должен быть не менее 60° по наружной поверхности и 70° по внутренней поверхности.

1.2.3.5. На отводах допускается волнистость (гофры) (рис.3) высотой h , вычисленной по формуле (1), не более 0,03D. При этом размер ℓ должен быть не менее 15h.

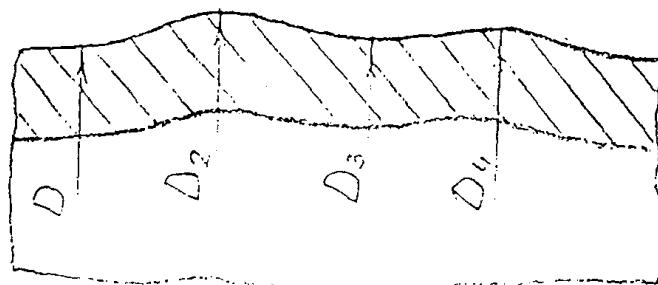


Рисунок 3

$$h = \frac{D_2 + D_4}{2} - D_3 \quad (1)$$

1.2.4. Форма кромок торцов отводов должна соответствовать ГОСТ 16037: при Т до 5 мм-типу С2, свыше 5 мм-типу С17.

1.2.4.1. По согласованию между изготавителем и потребителем (заказчиком) допускается изготавливать отводы с другой формой кромок.

1.2.5. На наружной и внутренней поверхностях отводов не допускаются трещины, надрывы и расслоения.

1.2.6. Разностенность, вмятины, риски, следы зачистки дефектов не должны выводить размеры отводов за пределы поля допуска.

Допускаются без удаления:

- тонкий слой термической окалины, не препятствующий выявлению поверхностных дефектов,
- местные утолщения, рябизна и отпечатки от штамповочного, калибровочного и другого инструмента

1.3. Характеристики (свойства)

1.3.1. Отводы должны изготавливаться из труб и марок стали, указанных в таблице 4.

1.3.2. Механические свойства металла отводов должны быть не менее указанных в таблице 4.

Таблица 4

Трубы, марки стали и механические свойства металла отводов

Сталь марка	Трубы по ГОСТ, ТУ ГОСТ, ТУ	Временное сопротив- лению разрыву σ_b , МПа	Предел теку- щести $\sigma_{0.2}$, МПа	Оноситеель- ное удли- нение δ_5 , %
12Х1МФ	ТУ 14-3-460	441	274	21
15Х1М1Ф	ТУ 14-3-460	490	314	18
15ХМ	ТУ 14-3-460	441	235	21
15Х5	ГОСТ 20072	ГОСТ 550	392	216
15Х5М	ГОСТ 20072	ГОСТ 550	392	216
15Х5М-У*)	ГОСТ 20072	ГОСТ 550, ТУ14-3-1080	569	412
15Х5ВФ	ГОСТ 20072	ГОСТ 550	392	216
12Х8ВФ	ГОСТ 20072	ГОСТ 550	392	167
08Х13	ГОСТ 5632	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	372	216
12Х13	ГОСТ 5632	то же	392	216
08Х17Т	ГОСТ 5632	"	372	216

Окончание таблицы 4

Трубы, марки стали и механические свойства металла отводов

Сталь марка	ГОСТ, ТУ	Трубы по ГОСТ, ТУ	Временное сопротив- разрыву ! 68, МПа	Предел теку- щности ! 0,2, МПа	Оноситеель- ное удли- нение ! δ _s , %
12Х17	ГОСТ 5632	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	441	216	17
04Х18Н10	ГОСТ 5632	"	441	216	40
08Х18Н10	ГОСТ 5632	"	510	216	40
08Х18Н10Т	ГОСТ 5632	"	510	216	40
08Х18Н12Т	ГОСТ 5632	"	510	216	40
08Х18Н12Б	ГОСТ 5632	"	510	216	38
12Х18Н9	ГОСТ 5632	"	529	226	40
12Х18Н10Т	ГОСТ 5632	"	529	226	40
12Х18Н12Т	ГОСТ 5632	"	529	226	40
17Х18Н9	ГОСТ 5632	"	568	216	40
08Х17Н15М3Т	ГОСТ 5632	"	510	196	35
09Х14Н19В2БР	ГОСТ 5632	"	549	216	40
10Х14Г14Н4Т	ТУ 14-3-59	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	588	245	40
10Х17Н13М2Т	ГОСТ 5632	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	529	216	35
08Х22Н6Т	ГОСТ 5632	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ 14-3-59	588	343	24
08Х21Н6М2Т	ГОСТ 5632	ТУ 14-3-59	588	343	35
10Х23Н18	ГОСТ 5632	ГОСТ 9940 ГОСТ 9941	491	343	37

*) Сталь 15Х5М термообработанная по режиму нормализации и отпуска

1.3.2.1. Ударная вязкость металла отводов должна быть не менее 30 Дж/см² при температуре:

-20°C для стали марок 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 15Х1М1Ф, 15ХМ,

-40°C " 15Х5, 15Х5М, 15Х5БФ, 12Х8БФ.

Ударную вязкость металла отводов из стали других марок определяют по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

1.3.3. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) отводы могут изготавливаться из других марок стали и из труб по другим стандартам и техническим условиям.

1.3.4. Трубы должны быть с нормированными механическими свойствами и химическим составом стали.

1.3.4.1. Другие требования к качеству и свойствам труб (группа поставки, категория, термообработка, испытания на ударный изгиб, технологические, гидравлическим давлением и др.) устанавливаются изготовителем исходя из требований настоящих технических условий, норм и правил Госгортехнадзора, потребителей (заказчиков) и технологии изготовления отводов.

1.3.4.2. Данные о качестве и свойствах труб должны быть подтверждены документом изготовителя полуфабриката и соответствующей маркировкой.

1.3.4.2.1. При отсутствии или неполных сведениях в документе или маркировке изготовитель отводов может провести необходимые испытания с оформлением результатов документами, дополняющими (заменяющими) документ на трубы.

1.3.5. Отводы должны изготавливаться при нагреве металла до температур, обеспечивающих в процессе изготовления термообработку по режиму нормализации.

1.3.5.1. Если при изготовлении не обеспечивается требуемая термообработка, отводы должны быть подвергнуты дополнительной термообработке по режиму, указанному в п. 1.3.5.

1.3.5.2. По согласованию между изготовителем и заказчиком (потребителем) отводы могут подвергаться термообработке по другим режимам.

1.3.6. По согласованию между изготовителем и заказчиком (потребителем) отводы из стали марок 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 08Х17Н15М3Т, 09Х14Н19В2БР, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, 10Х23Н18, 08Х21Н6М2Т могут поставляться с осветленной поверхностью.

1.3.7. Отводы в зависимости от размеров и марки стали должны соответствовать ступени номинального (условного) давления PN (Py), определенной вычислениями по формуле (2), в МПа, с округлением до ближайшего меньшего значения ряда по ГОСТ 26349. Допускается округление до ближайшего большего значения ряда, если разница между вычисленным по формуле (2) и стандартным значениями не превышает 5%.

$$PN(Py) = \frac{\tilde{\sigma}_b \cdot T}{2 \cdot D \cdot n}, \quad (2)$$

где $\tilde{\sigma}_b$ — временное сопротивление разрыву металла отводов, принимаемое по таблице 4,

п-коэффициент прочности отводов, принимаемый равным:

1,30 для отводов R=D,

1,15 то же R=1,5D.

1.3.7.1. Для отводов с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях в формуле (2) вместо Т допускается принимать T_b .

1.3.7.2. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) отводы могут поставляться на заданное значение рабочего давления, но не выше определенного по п. 1.3.7 или 1.3.7.1.

1.3.8. Отводы должны выдерживать испытание пробным давлением Рпр по ГОСТ 356.

Отводы из стали марок, не включенных в ГОСТ 356, должны выдерживать Рпр=1,5 PN(Py).

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается принимать другие значения пробного давления.

1.3.9. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) отводы из стали марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х17Н15М3Т, 09Х14Н19В2БР, 10Х14Г14Н4Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х23Н18 должны пройти испытание на межкристаллитную коррозию.

1.4. Комплектность

К каждой партии отводов должен быть приложен сопроводительный документ (паспорт). Рекомендуемая форма сопроводительного документа (паспорта) приведена в приложении 1.

1.5. Маркировка

1.5.1. Изготовитель должен маркировать на каждом отводе краской, чеканкой или наклейкой этикетки:

- свой товарный знак или наименование;
- наружный диаметр, толщину(ы) стенки и марку стали в соответствии с условным обозначением отводов;
- номер настоящих технических условий (допускается указывать без кода ОКП(1468), кода предприятия (17192736) и года (01), т.е. "ТУ1");
- номер партии;
- букву "П" на отводах для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора.

1.5.2. Маркировку допускается выполнять другими способами (клеймами, травлением, гравировкой и т.п.), обеспечивающими ее сохранность при транспортировании и хранении, при условии, что маркировочные знаки не выводят размеры отводов за пределы поля допуска.

1.5.3. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается включать в состав маркировки дополнительные сведения (категорию проката, номер плавки стали и др.).

1.6. Упаковка

Способы упаковки должны обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании отводов. Рекомендуется отводы DN до 80 увязывать в связки или упаковывать в ящики, решетки или контейнеры.

2. Правила приемки

2.1. Для проверки соответствия отводов требованиям настоящих технических условий изготовитель должен осуществлять типовые и приемо-сдаточные испытания.

2.2. Типовые испытания проводят при постановке отводов на производство и при внесении изменений в технологический процесс изготовления в части применяемых полуфабрикатов (вид, типоразмер, марка стали), способов резки заготовок, температурно-скоростных режимов деформации и способов обработки кромок.

2.2.1. При типовых испытаниях каждый отвод опытной или установочной партии проверяют на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

2.2.1.1. Гидравлическим испытаниям по 1.3.8 подвергают один типовой отвод из одной из марок стали, представляющий типоразмерный ряд, ограниченный следующими условиями:

-DN отводов ряда составляет $(0,5-2,0)DN$ типового отвода,
-отношение T/D отводов ряда составляет $(0,5-3,0)T/D$ типового отвода.

2.3. Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии отводов.

2.3.1. Партия должна состоять из отводов одного типоразмера, одной марки стали и одного вида термической обработки.

2.3.1.1. Размер партии должен быть не более указанного в таблице 5.

Таблица 5

Размер партии отводов

DN	Партия(штук)	DN	Партия(штук)
До 40	40000	125-200	5000
50 - 80	20000	250 и 300	2000
100	10000	св.300	1500

2.3.1.2. По согласованию между изготовителем и потребителем(заказчиком) допускается принимать другие размеры партии, а также комплектовать партии отводов по другим признакам.

2.4. На соответствие 1.2.5 и 1.5.1 проверяют все отводы партии.

2.5. На соответствие 1.2.3-1.2.4.1, 1.2.6 и 1.5.2 проверяют 1%, но не менее 2-х отводов.

2.6. Механические свойства металла (1.3.2) проверяют испытаниями на растяжение 2-х образцов.

2.6.2. Ударную вязкость KCV определяют по требованию потребителя (заказчика) для отводов с толщиной стенки 12 мм и более испытаниями на ударный изгиб 3-х образцов.

2.6.2.1. По согласованию между изготовителем и потребителем(заказчиком) допускается определять ударную вязкость KCV , а также проводить испытания на ударную вязкость металла деталей с толщиной стенки менее 12 мм.

2.6.3 Количество образцов для испытаний на соответствие 1.3.9 принимают по ГОСТ 6032.

2.6.4. Заготовки для образцов вырезают из технологических припусков или готовых отводов.

2.6.4.1. Допускается правка статической нагрузкой заготовок образцов для испытаний на растяжение. На образцах из правленых заготовок допускается снижение относительного удлинения на величину деформации при правке $\Delta\delta$, %, определяемую по формуле

$$\Delta\delta = \frac{T_3}{2 \cdot Z} 100, \quad (3)$$

где T_3 -толщина стенки заготовки, мм;

Z -наименьший радиус кривизны заготовки перед правкой, мм.

2.6.5. Значения механических свойств определяют как среднее арифметическое из результатов испытаний всех образцов. Допускается снижение значения ударной вязкости для отдельного образца не более, чем на 10 Дж/см².

2.7. При неудовлетворительных результатах какого-либо испытания по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3. Методы контроля

3.1. Контроль на соответствие 1.2.5 и 1.5.1 проводят визуально при нормальном освещении без применения увеличительных приборов.

3.2. Контроль на соответствие 1.2.3 – 1.2.4.1, 1.2.6 и 1.5.2 проводят измерениями контрольно-измерительными инструментами.

3.2.1. Относительную овальность O , %, вычисляют по формуле:

$$O = \frac{2(D_{max}-D_{min})}{D_{max}+D_{min}} 100, \quad (4)$$

где D_{max} и D_{min} соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении.

3.3. Механические свойства металла (1.3.2 и 1.3.2.1) проверяют испытаниями:

– на растяжение по ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701,

- на ударный изгиб - по ГОСТ 9454.

3.4. Испытания гидравлическим давлением на соответствие 1.3.8 проводят по методике, изложенной в приложении 2.

3.5. Метод испытания на соответствие 1.3.9 указывает потребитель (заказчик).

3.6. При испытаниях должны быть обеспечены необходимые меры безопасности.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Отводы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

4.2. Детали должны храниться в условиях, исключающих их повреждение.

5. Указания по эксплуатации

5.1. Отводы допускается применять при сооружении трубопроводов различного назначения в соответствии с проектной и(или) конструкторской документацией, в которой условия применения (эксплуатации) отводов устанавливаются на основе результатов расчетов с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды, расчетного срока службы и(или) ресурса, периодичности и объема регламентных работ и ремонтов, требований настоящих технических условий, норм и правил Госгортехнадзора и других нормативных документов на проектирование, строительство и эксплуатацию трубопроводов.

5.2. Условия эксплуатации отводов по рабочему давлению и температуре должны соответствовать ГОСТ 356 для РН(Ру) по 1.3.7 и 1.3.7.1 или 1.3.7.2 с учетом требований п.п. 1, 6, 7, 8, 9 и 10 ГОСТ 356.

5.3. Параметры эксплуатации отводов в трубопроводах, подконтрольных органам Госгортехнадзора, не должны превышать предельных значений, установленных в соответствующих правилах и нормах Госгортехнадзора.

5.4. Отводы должны соединяться с трубами или другими элементами трубопроводов сваркойстык по торцам. Применяемая технология сварки должна обеспечивать равнопрочность сварного соединения с металлом отводов и отсутствие неблагоприятного влияния на структуру и механические свойства металла отводов.

5.4.1. Другие способы соединения (развальцовкой, угловым или нахлесточным сварными швами и др.), присоединение к отводам других элементов трубопроводов (врезка штуцеров, приварка опор и других конструкций к наружной или внутренней поверхности, прикрепление других трубопроводов и конструкций хомутами, скобами и т.п.), применение технологий сварки, не обеспечивающих выполнение требований 5.4, допускаются, если они предусмотрены в нормативной, проектной и(или) конструкторской документации. При этом исключаются гарантии изготовителя по 1.3.2, 1.3.7– 1.3.8.

5.5 Для отводов расчетный ресурс составляет $2 \cdot 10^5$ ч и расчетный срок службы 20 лет, если их эксплуатация осуществляется в условиях:

- нагружение только статическим внутренним давлением в соответствии с 5.2 и 5.3;
- отсутствует коррозионное, эрозионное, окалинообразующее, охрупчивающее и другие неблагоприятные воздействия на металл отводов со стороны транспортируемых веществ и(или) окружающей среды;
- постоянная рабочая температура не выше 300°C;
- монтаж, контроль, испытания и техническое освидетельствование перед пуском и в процессе эксплуатации в соответствии с 5.4 и правилами Госгортехнадзора.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие отводов, поставляемых потребителю (заказчику), требованиям настоящих технических условий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(рекомендуемое)

Форма сопроводительного документа (паспорта)

(наименование предприятия-изготовителя деталей и его адрес)

Лицензия на изготовление (№, когда, кем и на какой срок выдана)

ПАСПОРТ №..... выдан " "

Заказчик

Адрес заказчика

Договор (контракт) №..... Транспортный №.....

Ус- лов- ное обоз- значе- ние	РН(Ру), МПа	Но- мер пар- тии	Механические свойства металла			Ко- ли- че- ст- во, шт	Мас- са, кг
			σ _ε , МПа	σ _{ε,2} , МПа	δ ₅ %	КС Дж/см ²	

*

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопро- водительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель

*) Для отводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора

(Штамп ОТК)

----- Начальник ОТК
(подпись)

Примечание - По согласованию между изготавителем и потребителем (заказчиком) прилагаются копии документов на полуфабрикаты и (или) проводившиеся испытания, в т.ч. сведения о химическом составе стали, термообработке, дефектоскопии, испытаниях на межкристаллитную коррозию и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(рекомендуемое)

Метод испытания отводов внутренним давлением

1. Испытания проводят для проверки соответствия отводов требованиям 1.3.8.
2. При испытаниях внутреннюю полость испытываемых отводов заполняют водой, минеральным маслом или другой жидкостью, применяемой при гидравлических испытаниях, и с помощью насоса, пресса или другого устройства поднимают давление жидкости до требуемого значения.
3. При испытаниях отводы должны подвергаться воздействию только внутреннего гидростатического давления. Другие силовые воздействия должны быть исключены, в связи с чем не допускаются испытания в ложементах или герметизация торцевых отверстий способами, создающими дополнительные нагрузки на отводы.
4. Для проведения испытаний рекомендуется изготавливать сварные элементы путем приварки встык к каждому торцу испытываемого отвода отрезков бесшовных или сварных труб с закрытыми заглушками противоположными торцами и двумя штуцерами: для присоединения к источнику гидравлического давления и дренажным. Дренажный штуцер должен иметь устройство (запорную арматуру, резьбовую заглушку и т.п.) обеспечивающее удаление воздуха из сварного элемента при заполнении его испытательной жидкостью и последующую надежную герметизацию при проведении испытаний.
 - 4.1. Допускается изготавливать из отводов торообразные сварные элементы (без отрезков труб и заглушек) с приваркой штуцеров к испытываемым отводам.
5. Длина отрезков труб между привариваемым к испытываемой детали торцем и заглушкой должна быть не менее 2D (D-наружный диаметр

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

ТУ 1468 - 001- 17192736-01

труб). Допускается уменьшение длины отрезков труб до 1D при DN до 350 и 0,5D при DN выше 350, если испытания проводятся давлением, превышающим требуемое не менее, чем на 10%.

6. Форма свариваемых кромок, сборка стыков под сварку и размеры сварных швов должны соответствовать ГОСТ 16037.

7. Трубы, заглушки, штуцеры и сварные соединения должны иметь прочностные характеристики, обеспечивающие достижение без разрушения требуемого значения испытательного давления.

8. Марки стали труб, заглушек и штуцеров могут отличаться от марки стали испытываемого отвода, но должны обеспечивать хорошую свариваемость и требуемые для проведения испытаний прочностные характеристики.

9. Заполнение сварного элемента жидкостью производят при таком расположении дренажного штуцера, когда обеспечивается полное вытеснение воздуха из сварного элемента поступающей жидкостью.

10. После заполнения сварного элемента жидкостью дренажный штуцер должен быть надежно зазерметизирован.

11. Подъем давления должен производиться плавно.

12. Измерение давления должно производиться манометром класса точности не менее 1,5 по ГОСТ 2405 с диаметром корпуса не менее 150 мм и шкалой, превышающей измеряемое давление не менее, чем на 30%.

13. После снижения давления до атмосферного производится визуальный контроль подвергшихся испытаниям отводов на отсутствие протечек испытательной жидкости.

14. Результат испытаний считается удовлетворительным, если в процессе испытаний зафиксировано равное или превышающее требуемое значение давления и при осмотре деталей после испытаний не обнаружено протечек испытательной жидкости.

Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОСТ 6032-84 Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии.

ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия.

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия.

ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды

ТУ 14-3-59-72 Трубы бесшовные горячекатаные из высоколегированной стали с пониженным содержанием никеля

ТУ 14-3-460-75 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов.

ТУ 14-3-1080-81 Трубы бесшовные горячекатаные из стали 15Х5М
для нефтеперерабатывающей промышленности.

ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации тех-
нологических трубопроводов

ПБ 03-75-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды

ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением

--	--	--	--	--

ТУ 1468-001-171927.36-01

Лист
40

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Предназначены для соединения труб под углом от 45 до 180° сваркой встык при строительстве трубопроводов различного назначения, в том числе подконтрольных органам Госгортехнадзора России.

Наименование показателя	Значение
1. Угол поворота, градусы	45, 60, 90 и 180
2. Радиус изгиба	I и I,5 д
3. Наружный диаметр, мм	45-630
4. Толщина стенки, мм	2,5-22
5. Марки стали	I2X1MФ, I5X1MФ, I5XМ, I5I I5X5M, I5X5M-У, I5X5BФ, I2X8BФ, 08Х13, I2Х13, 08Х1 I2Х17, 04Х18Н10, 08Х18Н1C 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, I2Х18Н9, I2Х18Н10Т, I7Х18 I2Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 09Х14Н19В2БР, 10Х14Г14Н4 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х23Н18
6. Расчетный ресурс, ч	2·10 ⁵

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
представил	04	Грозин Г.А.		10.04.01	(095)486-66-42
регистрировал	05				
ввел в каталог	06				