

ГОССТРОЙ РСФСР  
РОСГЛАВНИИСТРОЙПРОЕКТ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ"

У К А З А Н И Я

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОГО ПЛАНА  
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ВНМД 30-77

Стройизыскания

ГОССТРОЙ РСФСР  
РОСГЛАВНИИСТРОЙПРОЕКТ  
Производственное объединение "Стройизыскания"

У К А З А Н И Я  
по составлению сводного плана инженерных  
коммуникаций и сооружений

ВИМД 30-77  
Стройизыскания

Утверждены  
Производственным объединением "Стройизыскания"  
23 сентября 1977 г.

Москва - 1977

Указания разработаны отделом линейных изысканий ЦТИСИЗ  
в соответствии с приказом Росгравминстроя проекта Госстроя  
РСФСР № 16 от 27 марта 1975 г.  
Составитель И.И. Рапопорт.

Центральный трест инженерно-строительных изысканий

---

Отдел подсобных производств  
Зак. 390 Тир. 600 экз. Цена 25 коп.

## ВВЕДЕНИЕ

Научно-технический прогресс вызвал значительное увеличение строительства инженерных коммуникаций и сооружений. Разновременность строительства, принадлежность коммуникаций различным министерствам и ведомствам, недостоверность имеющихся, а для многих коммуникаций отсутствие единых топографо-геодезических материалов затрудняет определение действительного положения этих коммуникаций, что усложняет кооперирование потребителей, изыскания, проектирование, строительство, а также их эксплуатацию.

Настоящие Указания предлагают создание сводных планов инженерных коммуникаций и сооружений (СПИК) на значительных площадях областей и крупных промышленных районов. СПИК дает возможность решить ряд важных народнохозяйственных задач:

упорядочение проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций на территории области (района);

решение вопросов выбора оптимальных вариантов размещения инженерных коммуникаций и сооружений;

широкое применение межотраслевого кооперирования при проектировании и строительстве инженерных коммуникаций и сооружений;

проектирование специальных коридоров для размещения инженерных коммуникаций и сооружений;

разработка генерального плана размещения инженерных коммуникаций и сооружений на территории областей (районов).

Внедрение СПИК в народное хозяйство даст возможность уделешевить изыскания, проектирование и строительство инженерных коммуникаций и сооружений, а также создаст условия для экономии земельных площадей, исключаемых из сельскохозяйственного производства при строительстве.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Назначение СПИК – получать необходимую информацию о плановом положении, технических характеристиках и принадлежности инженерных коммуникаций, необходимых для решения принципиальных вопросов, связанных с размещением, выбором направлений, межведомственным кооперированием при проектировании, строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций и сооружений на значительных площадях (десетки тысяч кв.км).

I.2. СПИК учитывает инженерные коммуникации и сооружения, предназначенные для транспортировки воды, тепла, газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, всех видов стоков, осуществление связи и др.

I.3. Инженерные коммуникации, прокладываемые по незастроенным территориям делятся на четыре основные группы: трубопроводные прогладки; кабельные прокладки; линии воздушных передач; транспортные (дорожные коммуникации).

I.4. К группе трубопроводных прокладок относят водопровод, канализацию, газопроводы, тепловые сети, нефте- и нефтепродуктопроводы и др.

I.5. К группе кабельных прокладок относят электрокабели высокого напряжения, служащие для передачи электроэнергии, и электрокабели слабого тока (телеграфные, телефонные и радиовещательные линии связи).

I.6. К группе воздушных передач относят линии электропередач, линии связи и другие (трубопроводные и кабельные прокладки также могут быть воздушными).


I.7. К транспортным коммуникациям относят железные и автомобильные дороги, канатные дороги, транспортеры большой протяженности и др.

I.8. СПИК составляется на всю территорию обследуемой области или района, за исключением городов и рабочих поселков.

I.9. На СПИК не наносятся инженерные коммуникации протяженностью менее 2-х см в масштабе топографической подосновы.

**I.10.** Коммуникации, содержащиеся в СПИК, должны иметь законченную технологическую схему. На СПИК наносятся головные и конечные сооружения коммуникаций и подходы к ним, если даже они располагаются в границах городов и рабочих поселков.

**Основные технологические процессы разработки  
сводного плана инженерных коммуникаций  
и сооружений (СПИК)**

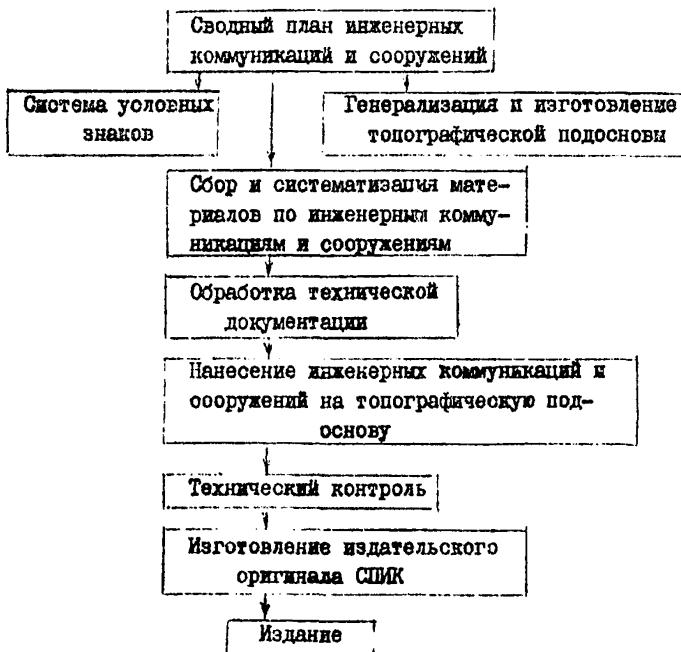

**2. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДОСНОВА СПИК,  
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ**

**2.1.** Масштаб топографической подосновы устанавливается в зависимости от наличия топографических планов и площади обследуемой территории с тем, чтобы план не был излишне гро-

моздок и в то же время обеспечивалась достаточная информация. Рекомендуются масштабы I:10000, I:25000 и I:50000.

2.2. Исходным материалом для изготовления топографической подосновы служат литографические отиски карт соответствующих масштабов.

2.3. Топографическая подоснова СПИК состоит из отдельных листов карты полезной площадью примерно 50x50 см.

2.4. Номенклатура листов порядковая - I, 2, 3, 4 и т.д. с запада на восток.




Схема разграфки листов СПИК

2.5. Карты, используемые для топографической подосновы СПИК, генерализуются (разгружаются и обобщаются) с тем, чтобы исключить информацию, не нужную при работе со СПИК.

При генерализации с карт исключаются:  
личия координатной сетки;  
цифровка координатной сетки;  
характеристики мостов, дорог, рек, лесов, плотин;  
все отметки, за исключением отметок 5-6 командиных высот на один лист;

заремочные надписи и все заремочное оформление. Заремочное оформление СПИК выполняется в соответствии с Приложением 3 (предварительно согласовывается с заказчиком).

2.6. Топографическая подоснова СПИК изготавливается фоторемеханическим способом.

2.7. Технология изготовления подосновы сводится к следующим основным операциям. С листов исходных карт изготавливаются негативы. Негативы монтируются на листы по линиям координатной сетки на световом столе с использованием стационарной сетки. Генерализация выполняется на негативах с по-

моцью ретуши. Сборный негатив совмещается с негативом заречного оформления и изготавливается промежуточная позитивная копия. Заправка швов на стыках монтажа негативов и в местах генерализации производится на позитивной промежуточной копии. С промежуточной позитивной копии контактным путем изготавливаются окончательные черно-белые негативы, которые после технической ретуши и контроля рамок готовы для изготовления с них диапозитивов. Диапозитив изготавливается с 50% растром.

2.8. Все работы по изготовлению топографической подосновы выполняются на малодеформирующихся фотографических пленках (индекс "Г").

2.9. В целях исключения влияния цветных заливок на исходные оригиналы карт негативы изготавливаются на ортохроматической пленке ФТ-31-П, а промежуточные позитивные копии и окончательные негативы изготавливаются на более контрастной ортохроматической фотопленке ФТ-41-П.

2.10. Топографическая подоснова для составления полевого оригинала СПИК изготавливается в виде синей копии на малодеформирующейся пленке "КЧ-П" (полуматовая) или синей копии на плотной бумаге (желательно ватман), наклееной на жесткую основу.

2.11. Рамки топографической подосновы полевого оригинала СПИК должны точно соответствовать размерам позитива топографической подосновы СПИК (2.7).

### 3. СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

3.1. Инженерные коммуникации и сооружения наносятся на топографическую подоснову в соответствии с условными знаками СПИК (см. Приложение 2).

3.2. Для облегчения пользования на СПИК даются пояснительные надписи:

- по линиям электропередач - напряжение,
- по газопроводам - диаметр труб и давление,
- по водопроводам и канализации - диаметр труб,
- по нефте- и нефтепродуктоводам - диаметр и давление.

Характеристики коммуникаций выписываются тем же цветом, каким вычерчиваются коммуникации.

3.3. Коммуникации наносятся условно, без обводения при-вязок. Если параллельно следующие коммуникации проходят вдоль шоссейных или автомобильных дорог, в этом случае коммуникации, примыкающие к дорогам, наносят по истинному местоположению, остальные коммуникации наносят параллельно с интервалом 0,3 мм в том порядке, в котором они проходят на местности.

Если ряд различных параллельно следующих коммуникаций, - в этом случае по истинному положению наносят среднюю коммуникацию. Остальные наносят с интервалом 0,3 мм в том порядке, в котором они проходят по местности.

3.4. Если две или более одноименные коммуникации одинаковой или разных технических характеристик проходят в одной траншее или на близком расстоянии друг от друга (менее 0,3мм в плане), в этом случае допускается нанесение коммуникаций одной линией с надписью порядковых номеров и характеристик каждой коммуникации.

3.5. Инженерные сооружения независимо от размеров вычерчиваются условными знаками. Условные знаки внесмасштабные и размещаются на месте главного сооружения или здания. Исключение составляют инженерные сооружения, занимающие площадь на плане от 2-х кв. см и более. В этом случае на СПИКе указываются фактические границы сооружений.

3.6. Приняты следующие цвета условных знаков: водоснабжение - зеленый; канализация - коричневый; связь - синий; энергетика (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, нефте- и нефтепродуктоводы и т.д.) - красный; автодороги - желтый; железные дороги - черный.

3.7. Начертания условных знаков определены таким образом, чтобы они были просты в вычерчивании, лаконичны и хорошо запоминались.

3.8. Пояснительные надписи применяются для обозначения инженерных сооружений: ГРС - газораспределительная станция; ГРП - газораспределительный пункт; АЗС - автозаправочная станция; АТС - телефонная станция.

3.9. Черным цветом надписываются номера коммуникаций, соответствующие номерам описания коммуникаций СНИК в каталоге.

#### 4. СБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

4.1. Исходными материалами для начертания инженерных коммуникаций и сооружений на СНИК служат: эксплуатационные планы коммуникаций; исполнительные съемки коммуникаций; планы топографических съемок всех масштабов, но не мельче масштаба топографической подосновы СНИК; материалы полуинструментальных съемок; справки - согласования о наличии инженерных коммуникаций и их характеристиках.

4.2. Сбор и систематизация материалов делится на два этапа:

сбор материалов в социальных, республиканских и областных организациях;

сбор материалов непосредственно в административных районах.

4.3. На первом этапе очередность сбора материалов рекомендуется следующая:

управление межрайонных дорог союзного, республиканского и областного подчинения;

управление железных дорог;

управление энергосистем Министерства электростанций СССР;

управление магистральных газопроводов, нефте- и нефтепродукто проводов;

управление каналами;

управление магистральными линиями связи и др.

4.4. На втором этапе для определения круга предприятий и учреждений, подлежащих обследованию, в районной плановой комиссии или в отделе главного архитектора района составляется справка - перечень государственных и кооперативных организаций, на балансе которых находятся инженерные коммуникации и сооружения (Ф-2).

4.5. В районной санитарно-эпидемиологической станции составляется перечень организаций, имеющих на своем балансе водозаборные и очистные сооружения (Ф-3).

4.6. Обследование предприятий планируется таким образом, чтобы определить оптимальные маршруты по длине и времени, для чего изучается дорожная сеть района, расположение обследуемых предприятий и намечаются маршруты обследования, также планируются сроки. Все эти данные заносятся в план обследования (Ф-4).

4.7. При обследовании предприятий составляется перечень имеющейся технической документации, которую можно использовать для составления СПИК (Ф-5).

4.8. Из имеющейся документации отбираются материалы, по которым с меньшими затратами времени и достаточной точностью можно нанести коммуникации и сооружения на СПИК, для чего отбираются съемочные материалы меньшей давности, масштабы съемки ближе к масштабу топографической подосновы СПИК.

Если система коммуникаций сложной конфигурации, рекомендуется составить или получить в эксплуатирующей организации принципиальную схему коммуникаций.

4.9. В случае отсутствия необходимых материалов для нанесения коммуникаций и сооружений на СПИК выполняется полуинструментальная съемка в масштабе топографической подосновы СПИК с привязкой снимаемых коммуникаций и сооружений к местным предметам. К отчетным материалам прикладываются абрисы с соответствующими промерами.

4.10. В зависимости от масштаба топографической подосновы определяется методика полуинструментальной съемки. В масштабах 1:25000 и мельче допускается определение расстояний по спидометру автомашины и шагами (после соответствующей тренировки). Углы полярных координат определяются по буссоли.

4.11. При обследовании составляется справка-согласование (Ф-6) с указанием кратких характеристик коммуникаций.

По водоснабжению: глубина, диаметр, год постройки скважин, производительность скважин или других водозаборных сооружений, диаметр и материал труб водопровода.

По канализационным сооружениям: материал и диаметр труб, производительность станций перекачки, тип и производительность очистных сооружений.

По газоснабжению нефте- и нефтепродуктоводам: диаметр и давление.

По тепло- и изроснабжению: марки и производительность котла, диаметры тепло- и паропроводов и способ прокладки.

По линиям электропередач: номера, и наименование линии электропередач, характеристика электроцентраций (входящее и выходящее напряжение), напряжение ЛЭП, материал опор, марки кабелей и их количество.

По линиям кабельной связи: марки кабелей, количество кабелей в прокладке и способ прокладки.

По транспортным коммуникациям: техническая характеристика и категория дорог.

По шоссейным дорогам: техническая категория, ширина проезжей части и тип покрытия.

По железным дорогам: ширина колеи и количество путей.

4.12. По всем коммуникациям указывается наименование эксплуатирующих организаций.

4.13. В необходимых случаях объем и состав информации об инженерных коммуникациях и сооружениях согласовывается с заказчиком.

## 5. ОБРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Инженерные коммуникации и сооружения, планы которых наносятся на СПИК, должны быть приведены к масштабу топографической подосновы СПИК.

5.2. Приведение к масштабу СПИК проводится в зависимости от исходной документации и сложности конфигурации прокладок фотомеханическим, аналитическим или графическим методами.

5.3. В некоторых случаях при обработке исходных материалов СПИК может встать вопрос о достоверности плановых материалов, в этом случае проводится сличение плана с натурой путем контрольных привязок характерных точек коммуникаций к местным предметам.

**5.4.** По мере обработки исходной документации составляется полевой оригинал СПИК.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЕВОГО ОРИГИНАЛА СПИК**

**6.1.** Полевой оригинал СПИК составляется путем нанесения инженерных коммуникаций и сооружений на топографическую подоснову.

**6.2.** Инженерные коммуникации и сооружения могут наноситься на топографическую подоснову цветными карандашами, цветными мариковыми ручками и цветной тушиб.

**6.3.** Для работы в поле на топографическую подоснову изготавливается футляр или чехол, предохраняющий его от повреждений и загрязнения.

**6.4.** Коммуникации и сооружения наносятся на топографическую подоснову СПИК только по достоверной документации.

**6.5.** Коммуникации и сооружения наносятся с точностью топографической подосновы СПИК.

**6.6.** Рекомендуется при нанесении густой сети или сложной системы коммуникации пользоваться принципиальными схемами коммуникаций, которые как правило, имеются в организациях, эксплуатирующих коммуникации.

**6.7.** Очередность нанесения коммуникаций устанавливается следующая:

автомобильные и железные дороги, так как многие коммуникации располагаются параллельно им;

магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, начиная с наиболее высокого давления;

газопроводы-отводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, начиная с высокого давления;

линии электропередач, начиная с наибольшего напряжения;

кабели связи Управлений кабельных магистралей Министерства связи СССР;

районные и межрайонные кабели связи (ЭТУС и районные конторы связи);

далее наносятся водопроводы, канализация и другие коммуникации и сооружения.

6.8. Во избежание грубых ошибок правильность нанесения коммуникаций подтверждается организациями, эксплуатирующими коммуникации (Ф-6).

6.9. Коммуникации и сооружения нумеруются черной тушью. Номер коммуникации или сооружения соответствуют номерам пояснений в каталоге СПИК (Ф-7), этот же номер указывается на справке-согласование (Ф-6), что в дальнейшем облегчает проверку материалов. На каждом листе СПИК нумерация коммуникаций и сооружений начинается с единицы.

6.10. В горевых условиях на сложные участки параллельно с составлением сводного плана на топографической подоснове рекомендуется вести кальку коммуникаций.

6.11. На кальки коммуникаций наносятся рамки листа и основные опознавательные знаки с топографической подосновой СПИК (для последующего совмещения кальки с подосновой, а также все коммуникации в соответствии с условными знаками). В дальнейшем калька коммуникаций послужит вспомогательным материалом при составлении издательского оригинала СПИК.

6.12. После нанесения коммуникаций на лист СПИК, производится сводка инженерных коммуникаций по рамкам листа и по границам административных районов.

6.13. На каждый лист после завершения горевых работ по составлению СПИК заполняется формуляр (Ф-1).

## 7. КАТАЛОГ СПИК

7.1. Каталог составляется в соответствии с установленной формой на каждый лист СПИК.

7.2. Информация в системе СПИК идет от сводного плана инженерных коммуникаций и сооружений к каталогу (план → каталог).

7.3. Настоящими указаниями предлагаются две формы каталогов:

каталог, составляемый в процессе выполнения полевых работ и составления полевого оригинала СПИК, в котором имеется дополнительная информация -- регистрационный номер технической документации в деле, послужившим основанием для нанесения коммуникаций и сооружений на СПИК (Ф-7);

издательский каталог, отредактированный и выпущенный после окончательной приемки СПИК (Ф-10).

7.4. Нумерация коммуникаций и сооружений по каждому листу СПИК в каталоге начинается с единицы.

7.5. В каталоге приводится информация, необходимая для выполнения проектно-изыскательских работ, и данные, необходимые при выборе направлений трасс.

7.6. Объем информации, закладываемый в каталог, должен быть согласован с заказчиком.

7.7. Примерный перечень информации, закладываемой в каталог, приводится в п. 3.10 настоящих указаний.

7.8. Наименование сооружений и коммуникаций, вносимых в каталог, должно строго соответствовать наименованиям в перечне основных средств для действующих и титульным списком для строящихся коммуникаций.

7.9. При заполнении каталога соблюдается краткость записей и их однообразие. Разработанные формулы записей в каталоге приводятся в Приложении 3.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Технический контроль полевых работ по составлению СПИК осуществляется в три этапа: предварительный контроль; полевой контроль; окончательная приемка работ.

8.2. На предварительный контроль предъявляются следующие документы, сдаваемые по описи (Ф-8): листы сводного плана инженерных коммуникаций и сооружений (полевой оригинал); справки-согласования, каталоги, полевая документация по выполненным съемкам, дневники работ исполнителя (если они велись), принципиальные схемы отдельных коммуникаций (по сложным прокладкам), кальки коммуникаций.

8.3. Основные положения, проверяемые в процессе технического контроля: соответствие выполняемых работ настоящей методике; сверка и сопоставление планов, справок, каталогов, принципиальных схем инженерных коммуникаций и другой технической документации; проверка правильности нанесения коммуникаций и сооружений на СПИК; проверка логического соответствия СПИК.

8.4. Полевой контроль рекомендуется проводить путем визуального сличения СПИК с натурой и производства контрольных измерений.

Для масштабов СПИК 1:25000 и мельче рекомендуется контрольные измерения производить путем проезда по намеченным маршрутам на автомашине с фиксацией точек пересечений коммуникаций с маршрутом по спидометру. Предварительно спидометр автомашины должен быть проверен на базисе. Маршрут по опознавателям накладывается на СПИК, в точках пересечения с коммуникациями определяется правильность составленного плана.

8.5. Все замечания, появившиеся в процессе предварительного, технического и полевого контроля заносятся в корректурные листы (Ф-9).

8.6. Корректурные листы составляются на каждый лист СПИК.

8.7. После исправления замечаний по корректурным листам производится окончательная приемка полевого оригинала СПИК и каталога.

8.8. Если при окончательной приемке работ замечаний нет, полевой оригинал СПИК и каталог к нему считаются принятыми, о чем делается соответствующая запись в формуляре (Ф-1).

8.9. О выполнении работ, указанных в п.п.8.1-8.6 делаются соответствующие записи в формуляре (Ф-1).

## 9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОРИГИНАЛА СПИК

9.1. Издательский оригинал составляется в полном соответствии с полевым оригиналом СПИК.

9.2. Изготовление издательского оригинала СПИК выпол-

няется по технологической инструкции оперативного размножения планов и карт с многоцветной штриховой нагрузкой (ЦНИИГАИК "ИП-16").

9.3. Издательский оригинал СПИК состоит из двух оригиналов: первый оригинал составляется на дуплексную тонографическую подоснову, изготовленной фотомеханическим способом на малодеформирующейся пленке с растром 50 линий. На первый оригинал наносится вся штриховая нагрузка вычерчиваемая черным цветом. Второй оригинал составляется на малодеформирующей полуматовой прозрачной пленке с желатиновым покрытием („К2-7“) и несет всю цветную нагрузку. Перед началом составления второго оригинала СПИК в него впечатывается горизонтальная копия топографической подосновы, что облегчает составительские работы.

9.4. Первый оригинал изготавливается путем копирования с полевого оригинала всей нагрузки вычерчиваемой черным цветом (надписи, железные дороги и т.п.).

9.5. Второй оригинал изготавливается путем копирования с полевого оригинала в цветах всей цветной штриховой нагрузки (линии электропередач, газопроводы, водопровод, канализация, линии связи и т.п.).

9.6. Копирование ведется специальными красками, изготовленными в соответствии с технологической инструкцией "ИП-16"<sup>x)</sup>.

9.7. Инженерные коммуникации и сооружения с полевых оригиналов наносятся на издательские оригиналы в соответствии с системой условных знаков СПИК.

9.8. Издательские оригиналы тщательно корректируются. При корректуре проверяется идентичность размеров рамок обоих издательских оригиналов и полевого оригинала, а также совпадение контуров ситуаций, соответствие издательских оригиналов полевому и каталогам, соответствие условным знакам СПИК, а также соблюдение технологической инструкции "ИП-16".

<sup>x)</sup> Инструкция по процессам оперативного размножения топографических карт и планов с многоцветной штриховой нагрузкой. М., ЦНИИГАИК, 1977.

9.9. Все замечания корректуры отмечаются на корректируемой кальке.

9.10. На корректурную кальку наносятся углы рамки листа СНИК, который корректируется. Все замечания пишутся непосредственно на корректурной кальке с указанием конкретного места, к которому относится замечание, там же делаются отметки об исправлении замечаний.

9.11. После исправления замечаний корректуры производится окончательная приемка издательских экземпляров СНИК идается разрешение на выпуск, о чем делается соответствующая запись в формуляре (Ф-1).

## 10. РАЗМИНОЖЕНИЕ СНИК

10.1. Тираж СНИК устанавливается заказчиком с учетом потребности народного хозяйства области (района).


10.2. Все работы, связанные с цветеделением, изготовлением печатных форм и литографической печатью выполняются в соответствии с Инструкцией "ИП-16".



## ПРИЛОЖЕНИЯ

# СТРУКТУРА

## РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ПЛАНА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СПИК)

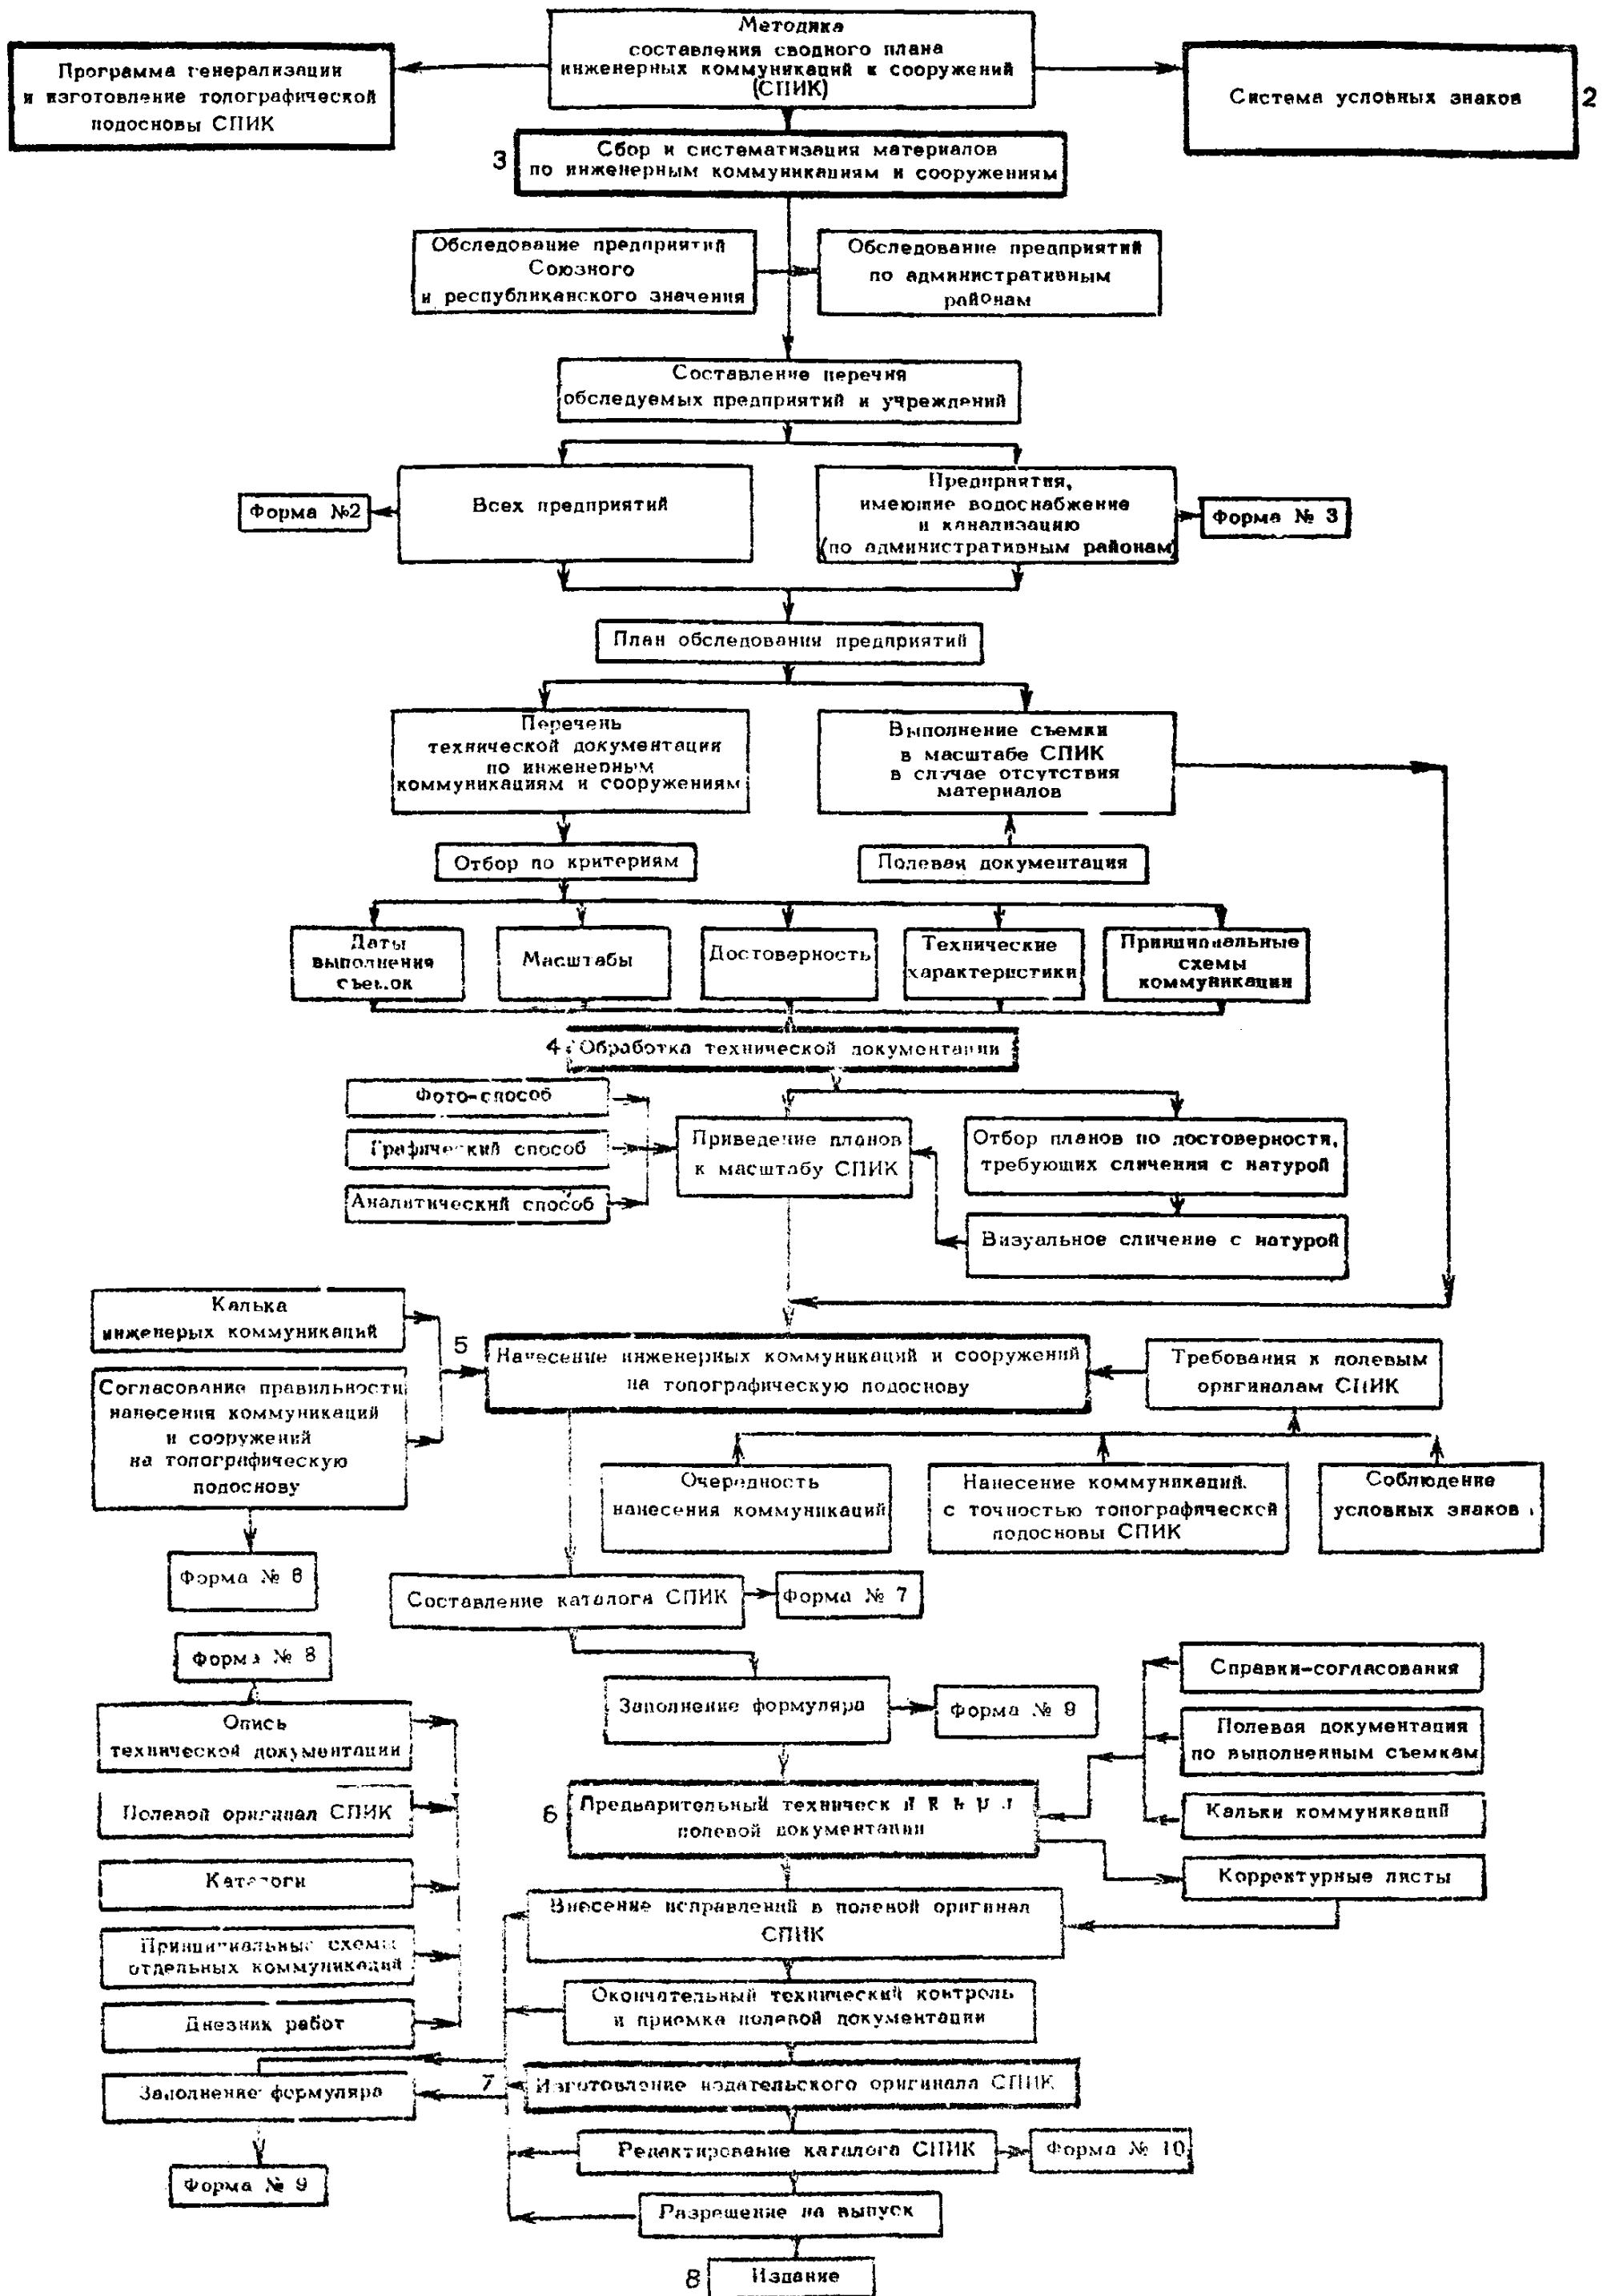

**УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ  
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
НА СВОДНОМ ПЛАНЕ М-БА 1:50 000**

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ	ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ К СООРУЖЕНИЙ	ЦВЕТ
— — — — —	Водопровод	Зеленый
●	Насосные станции	— — — — —
●	Арт. скважина	— — — — —
— — — — —	Трубопровод гидро-засоудаления	— — — — —
●	Речной водозабор	— — — — —
— — D=300 10 — — —	Нанализация	Норичневый
— — — — — — — — —	Илопровод	— — — — —
●	Очистные сооружения	— — — — —
●	Станция перекачки	— — — — —
— — — — — — — — —	Набель связи СМС 22	Синий
— — — — —	Гефонные станции	— — — — —
— — — — —	Набель радио	— — — — —

Продолжение приложения 2

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ	ФОРМЫ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЯ	ЦВЕТ
	Линии электропередач: воздушные, подземные	Красный
	Трансформаторные п/ст.	То же
	Электростанции	— II —
	Набель освещения	— II —
	Теплопровод	— II —
	Газопровод	— II —
	Нефтепровод	— II —
	Нефтепродуктопровод	— II —
	№№ сооружений и коммуникаций на плане	Чёрный
	Газораспред. станции	Красный
	Газораспред. пункт	То же
	Пункт налива горючего	— II —
	Автозаправочная станция	— II —

Продолжение приложения 2

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ	ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЦВЕТ
	Ногтевая	Черный
	Железные дороги	То же
	Узкоколейные жел.дор.	
	Автодороги	—//—
	Автодороги	Желтый
	Панатные дороги	Черный
	Транспортеры	То же
	Вадостоки	Зеленый
	Дренажи	То же


Московская область

ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОЙИЗЫСКАНИЯ  
МОССТРОИСИЗ

6

ГРНС

СОВРЕМЕННЫЙ ВЛЮЧАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

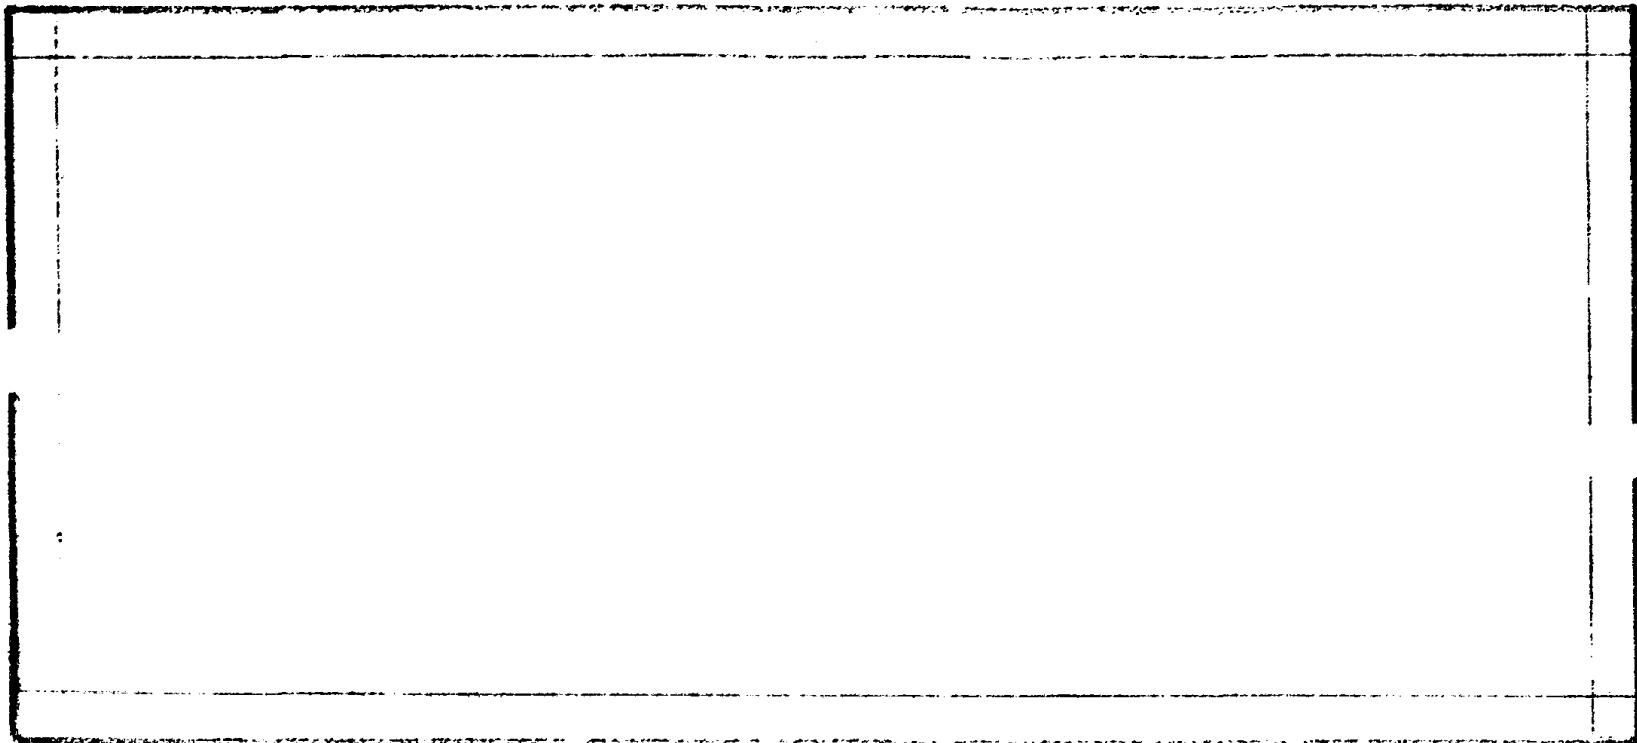

Кач. отдела  
за специалист

1 : 50.000

Салошные горизонтали проведены через 10 метров

Ст. геодезист  
Картограф

ЛИСТ КАРТЫ № ... 27 .....

Образец

СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ . . . . . ОБЛАСТИ

№-Н. № КАРТЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЭКСПЛУАТАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРИМЕЧАНИЯ
1. Эл.подстанция № 297 Глухово	Смирновские эл. сети Мосэнерго	110/35/10 кв	
27. Эл.подст. № 18 г.Электрогорск	Электрогорские сети Мосэнерго	500/220/110 кв	
35. ЛЭП, эл.подстан. № 18 г.Электрогорск - Обухово с отп.	Лесиновские сети Мособлэнерго	10 кв	
40. ЛЭП, эл.подст. № 444 Смирново - ЦРЦ 131 Карлово	-"-	10 кв	

## Образец

Продолжение приложения 4  
на листе с ...70 ...по.. 85

## СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ . . . . . ОБЛАСТИ

№ НА КАРТЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРИМЕЧАНИЯ
70.	ЛЭП, Фидер 406, эл.подст. № 84 Смирново-Глухово с отп.	Люсиновские сети Мособлэлектро	6 кв	
76.	ЛЭП, Коринская Северная, эл.подстанция № 500 Коринск - эл.подст. № 317 Восточная	Западные сети Мос- энерго	220 кв	
81.	ЛЭП, Цветковская северная эл.подст. № 103 Раково- эл.подст. № 72 Рогово	УДП Мосэнерго	500 кв	
85	ЛЭП, фидер № 3, ЦПИ 2 Солнечно-Петровское, шлючэр- лагерь "Звездочка"	Петровские сети Мособлэлектро	6 кв с кабельной вставкой АСБ-3х70	

ЛИСТ КАРТЫ № 27

Образец

## СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ . . . . . ОБЛАСТИ

№ на карте	Наименование инженерных сетей и сооружений	Эксплуатирующая организация	Техническая характеристика	Примечания
87.	Кабель связи, АТС Цветково-АТС Никитино	Никитинское РУС	МКСБ-7х4х1,2	
88.	Кабель связи распред.шкаб г.Руза - эл.подстанц. № 104 г.Радовицы	Русские эл.сети Мосэнерго	2 кабеля, ТЗБ-4х4х1,2	
89.	Кабель связи, обвод КМО-ГРС Федорово	Федоровские МПС	2 кабеля СЖКП8-1х4х1;2	
90.	Газопровод, ГРП Никитино- ГРС Цветково	Никитинский трест газового хозяйства	φ 100, p= 6 кг/см <sup>2</sup>	
91.	Газопровод, отвод КМО-ГРС Цветково	Цветковское Управление магистральных газопроводов	φ 325, P=55 кг/см <sup>2</sup>	
92.	Газопровод, перекачка Прохорово-Ладино	Прохоровский трест № 2 газового хозяйства	φ 100, φ 150, p=3 кг/см <sup>2</sup>	

Образец

Продолжение приложения 4

на листе с №3 по №1

## СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ: ..... ОБЛАСТИ

№:	НА КАРТЕ НАНЕСЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОГРАНИЧЕСТВА	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРИМЕЧАНИЯ
96.	Арт.-св., с.Ключниково водопровод	св-х Ногинск и др. " -"	б 3 м/час, Н= - 30 м Ø 75, сталь	
97.	Очистные сооружения канализаци. коллектор	пос.Акригин	Эстакадные очист.ники; гект. фильтрации 25 га, = 3000 м <sup>3</sup> /сут, 4 котл.н, 2 б = 200, 2б=250, чуг.	
98.	Станция перекачки	ЦНИИССВ сев.-вост. з-д Акригин	1,3,5 - фекальные 2,4- для чистой воды	
99.	Котельная с.Нестерово	Зеингрэрод	3 котла "Энергия-6" 2 котла МКЗ б 100, 150, сталь	
100.	Теплопровод	" "		
101.	Автодорога Ногинск-Федоровское с подъездами лугов- айл-Степаново-Обухово	Центруралдор	тех.кат.Л ; зем.пол. 9-14 м.; пр.части 6-II н, асф. бет.	
102.	Автодорога Ногинск-Починки	Павлово-Посадское ШАД	тех.кат.Л; зем.пол. 10 м пр.часть 6 н, асф.бет.	

Образец

Продолжение приложения 4

ЛИСТ КАРТЫ № ..... 27 .....

на листе с ..... по .....

СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ..... ОБЛАСТИ

№№: НА КАРТЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРИМЕЧАНИЯ
102.	Белазная дорога Йонино-Целково	Управление Московской зел.дор.	Кат. I, электропод., I путь.	

## Приложение 5

### Формы разработки СПИК

#### Ф-1. Формуляр листа СПИК

- Ф-2. Перечень предприятий района, областей, на балансе которых имеются инженерные коммуникации и сооружения
- Ф-3. Перечень предприятий, имевших на своем балансе водозаборные сооружения и канализацию
- Ф-4. План обследования предприятий
- Ф-5. Перечень технической документации по инженерным коммуникациям и сооружениям
- Ф-6. Справка о наличии инженерных сетей и сооружений
- Ф-7. Лист карты №
- Ф-8. Опись документации, сдаваемой на технический контроль
- Ф-9. Корректурный лист СПИК

Ф - I  
Лист № . . . .

Сводный план инженерных коммуникаций и сооружений  
Московской области

Начало работ	Оконч. работ	Должн.	Фамилия	Подпись	Примечания
I. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛ:					
2. ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНЯЛ:					
3. КОРРЕКТУРНЫЙ ЛИСТ ПО ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ПОЛУЧИЛ:					
4. ИСПРАВЛЕНИЯ ПО КОРРЕКТУРНОМУ ЛИСТУ ПРИНЯЛ:					
5. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЭКЗЕМПЛИЯР ВЫЧЕРТИЛ:					
6. КОРРЕКТУРУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЭКЗЕМПЛИЯРА ВЫПОЛНИЛ:					
7. ИСПРАВЛЕНИЯ ПО КОРРЕКТУРНОМУ ЛИСТУ ВЫПОЛНИЛ:					
8. ИСПРАВЛЕНИЯ ПО КОРРЕКТУРНОМУ ЛИСТУ ПРИНЯЛ:					
9. РАЗМОЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЭКЗЕМПЛИЯРА РАЗРЕШАЮ:					

Главный специалист

Ф-2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

предприятий \_\_\_\_\_ района \_\_\_\_\_ области,  
на балансе которых имеются инженерные коммуникации и сооружения

№ пп	Наименование предприятий	Почтовый адрес и № телефона	Имеются сведения по коммуникациям

Начальник отдела  
районного архитектора  
М.П.

" " 197 \_\_\_ г.

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**предприятий, имеющих на своем балансе водозаборные  
сооружения и канализацию**

№ пп	Наименование предприятий	Наименование сооружений, год постройки, краткая техническая характеристика	Почтовый адрес и № телефона	Приме- чание

Главный врач  
СЭС \_\_\_\_\_ района  
м.п.

" " 197\_\_ г.

П Л А Н

обследования предприятий \_\_\_\_\_ района  
области

№ маршру- тов	Название населенных пунктов	Наименование предприятий	Данные обследования		Примеча- ние
			I	II	

План составил:

"      "      197\_\_\_\_ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

технической документации по инженерным коммуникациям  
и сооружениям

наименование предприятия

района

области

№ пп	Наименование технической документации	Наименование проектной организации	Дата выпуска	Примечание

Перечень составил  
инженер

( )

н. н. 197 г.

## С П Р А В К А

о наличии инженерных сетей и сооружений

в ведомстве \_\_\_\_\_  
(наименование организации, предприятия)

№ п/п	Наименование сетей, сооружений и их ха- рактеристика	№ листов	№ на листах	Примечание

Сети и сооружения нанесены на листы плана м-ба I:50000

Правильность и полноту нанесения \_\_\_\_\_

(перечисление сетей)

подтверждаю

сооружений)

○ Подпись \_\_\_\_\_

Печать      "      " 197 \_\_\_\_ г.

Ф-7

Лист карты №

с № \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_

№ на плане	Наименование инженерных сетей и сооружений	Эксплуатирующая организация, место расположения	Техническая характеристика	№ согласований	Примечание

## О П И С Ъ

документации, сдаваемой на технический контроль

№п/п	Наименование документации	Количество листов	Примечания

Сдал:

(        )

Принял:

(        )

" " 197 \_\_\_ г.

## Корректурный лист СПИК

область

район

№ листа СПИК	№ ком- муникаций и сооружений	Замечание	Отметка об исправлении	Примечание

Корректурный лист составил:

( )

" " 197 г.

## С О Д Е Р Ж А И Е

Введение . . . . .	3
I. Общие положения . . . . .	4
2. Топографическая подоснова СПИК, генерализация и изготовление . . . . .	5
3. Система условных знаков . . . . .	7
4. Сбор и систематизация материалов по инженерным коммуникациям и сооружениям . . . . .	9
5. Обработка технической документации . . . . .	II
6. Составление полевого оригинала СПИК . . . . .	12
7. Каталог СПИК . . . . .	13
8. Технический контроль полевой документации . . . . .	14
9. Изготовление издательского оригинала СПИК . . . . .	15
X. Размножение СПИК . . . . .	17
Приложения	
Приложение I. Структура разработки СПИК . . . . . (детальная)	20
Приложение 2. Условные знаки . . . . .	21
Приложение 3. Заремочное оформление . . . . .	24
Приложение 4. Образец заполнения каталогов . . . . .	25
Приложение 5. Формы разработки СПИК Ф-1 .. Ф-10 . . . . .	30