

**РУКОВОДЯЩИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
РЕВИЗИИ, РЕМОНТУ
И ОТБРАКОВКЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ**

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ

СОГЛАСОВАНО:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГОСГОРТЕХНАДЗОРА СССР

В. БИБИЛОУРОВ

« 12 » декабря 1974 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Г. ИВАНОВСКИЙ

« 16 » декабря 1974 г.

РУКОВОДЯЩИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
РЕВИЗИИ, РЕМОНТУ
И ОТБРАКОВКЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ДО 100 кгс/см²
Ру—75

(ВЗАМЕН Ру—68)



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХИМИЯ»
1976

6П7.43

Р 85

УДК 66.026

Р 85 Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/см². М., «Химия», 1976.

232 стр., 50 рис., 67 табл., перечень нормативных документов, использованных при составлении РУ—75.

Книга представляет собой руководящие указания по устройству деталей и арматуры технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/см², их обслуживанию, ревизии, ремонту и отбраковке. Даны рекомендации по испытанию трубопроводов, по выбору труб и деталей, рассмотрены способы и особенности сварки труб при выполнении ремонтно-монтажных работ.

Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся устройством, ремонтом и эксплуатацией технологических трубопроводов нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других производств. Она может быть полезна работникам проектных организаций и студентам химико-технологических вузов.

**P 31402-184
050(01)-76 Без объявл.**

6П7.43

© Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ, 1976 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
I. Нормативный материал	7
1. Область применения	7
2. Общие положения	8
3. Классификация трубопроводов	9
4. Материалы, применяемые для изготовления трубопроводов	10
5. Трубы	10
6. Фланцы	12
7. Выбор трубопроводной арматуры	14
8. Крепежные детали	17
9. Прокладочные материалы	18
10. Фасонные детали трубопроводов	18
Сварные детали трубопроводов	19
Детали трубопроводов гнутые и штампованные	21
11. Заглушки	22
12. Компенсация температурных деформаций трубопроводов	23
13. Надзор и обслуживание	28
Наружный осмотр	29
Ревизия трубопроводов	31
Обслуживание и ревизия арматуры	33
Контрольные засверловки	35
Периодические испытания технологических трубопроводов	36
Нормы отбраковки	37
14. Испытание трубопроводов	41
Гидравлическое испытание	42
Пневматическое испытание	44
Испытание трубопроводов на герметичность	45
15. Некоторые указания по устройству технологических трубопроводов	47
16. Выполнение ремонтно-монтажных работ на трубопроводах	51
17. Подземные технологические трубопроводы	59
18. Сварка технологических трубопроводов	59
Материалы	60
Квалификация сварщиков и испытание их для допуска к сварке трубопроводов	61
Подготовка труб под сварку	62
Общие положения по сварке трубопроводов	65
Ручная электродуговая сварка покрытыми электродами	66
Ручная аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом	68
Газовая сварка	69
Термообработка	70
Особенности сварки кольцевых стыков трубопроводов из сталей типа 15Х5М без термической обработки	71
Дополнительные требования к сварке и контролю лепестковых переходов	74
Контроль качества сварных соединений	74
Исправление дефектов	78

I. Техническая документация	79
Таблицы к нормативному материалу (табл. 1—48)	80
Приложения	164
Приложение 1. Паспорт трубопровода	164
Приложение 2. Удостоверение о качестве ремонта трубопровода	166
Приложение 3. Акт ревизии и отбраковки трубопроводов и арматуры	168
Приложение 4. Акт на ремонт и испытание арматуры	168
Приложение 5. Перечень ответственных технологических трубопроводов	169
Приложение 6. Акт испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность	169
Приложение 7. Журнал учета установки — снятия заглушек	170
Приложение 8. Результаты испытания сварщиков	170
Приложение 9. Журнал термической обработки сварных соединений	170
II. Справочный материал. Рекомендации по выбору труб и деталей технологических трубопроводов (табл. 1С—19С)	171
III. Перечень нормативных документов, использованных при составлении РУ—75	209

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Руководящие указания» РУ—75 разработаны Нижне-Волжским филиалом ГрозНИИ в соответствии с тематическим планом.

Руководящие указания разработаны авторским коллективом в составе А. Е. Фолиянц, Н. В. Мартынов, В. Б. Серебряный, Ю. Н. Самохин, В. А. Нечаев (раздел «Сварка»), Н. В. Кириличев (раздел «Сварка») под общим руководством начальника Управления главного механика и главного энергетика Миннефтехимпрома СССР В. С. Дурова. В подборе и систематизации материалов по отдельным разделам принимали участие В. С. Козлов, Ю. А. Нечаев, В. С. Кузнецов.

Активное участие при разработке и составлении РУ—75 принимали И. И. Твердохлебов, А. А. Тихомиров, Р. Г. Иванов. Ряд ценных замечаний и предложений по содержанию РУ—75 внесли А. Я. Бакланов, В. И. Мамаев, В. В. Изингер, В. И. Хабло, Н. И. Куликов, Г. А. Молчанов, И. Н. Шамаров, В. П. Богомяков, Ю. А. Русаков и другие ведущие специалисты предприятий и организаций отрасли.

Проект настоящих РУ—75 был рассмотрен Госгортехнадзором СССР, ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, Нижне-Волжским округом Госгортехнадзора, рядом предприятий и организаций отрасли и одобрен решением совещания, состоявшегося в ноябре 1974 г. в Волгограде с участием представителей Миннефтехимпрома СССР, Госгортехнадзора СССР, Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора, Гипрокоучкука, ВНИИМонтажспецстроя, ВНИИПТхимнефтеаппаратуры и ряда ведущих предприятий отрасли.

РУ—75 обязательны для выполнения всеми предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Они предназначены для служб главного механика, работников техни-

ческого надзора, проектно-конструкторских отделов и ремонтного персонала предприятий отрасли. С вводом их в действие теряют силу действующие в настоящее время «Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов с давлением до 100 кгс/см²» РУ—68.

Замечания и предложения по содержанию РУ—75 просим направлять по адресу: 400085, Волгоград, проспект В. И. Ленина, 98«б».

I. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.01. Настоящие «Руководящие указания» распространяются на все стальные технологические трубопроводы нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, транспортирующие жидкие и газообразные неагрессивные и агрессивные среды (включая огне-взрывоопасные и сжиженные газы) в пределах рабочих давлений* от 0,01 кгс/см² (вакуум) до 100 кгс/см² и рабочих температур от —150 до +700 °С.

Примечания. 1. К технологическим относятся все трубопроводы в границах промышленных предприятий, по которым транспортируют сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, воду, топливо, реагенты и другие материалы, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования, а также межаводские нефтепродуктопроводы и газопроводы, находящиеся на балансе предприятия.

2. Эксплуатацию, ревизию, ремонт и отбраковку технологических трубопроводов, работающих при температурах ниже —150 °С и давлении более 100 кгс/см², следует проводить по специальным техническим условиям.

1.02. Настоящие РУ—75 не распространяются:

- а) на магистральные трубопроводы, независимо от транспортируемого продукта;
- б) на трубопроводы для транспортирования ацетилена и кислорода;
- в) на тепловые сети, линии водоснабжения и канализации;
- г) на трубопроводы из неметаллических материалов.

1.03. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды I категории диаметром 51 мм и более и всех других категорий диаметром 76 мм и более осуществляется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденными Госгортехнадзором СССР 10 марта 1970 г.

1.04. Эксплуатация газопроводов, транспортирующих газ (в том числе сжиженный) на топливо от магистральных, городских газопроводов и технологических установок по территории предприятий производится согласно «Правилам безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором СССР 28 октября 1969 г.

1.05. При эксплуатации, ревизии и ремонте воздухопроводов и газопроводов инертного газа наряду с настоящими «Руководящи-

* Здесь и далее всюду давление абсолютное; там, где избыточное давление, это указано особо.

ми указаниями» следует руководствоваться требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», утвержденных Госгортехнадзором СССР 7 декабря 1971 г.

1.06. На производствах, для которых, в силу их специфиности, имеются специальные технические условия, утвержденные в установленном порядке, наряду с РУ—75 следует также руководствоваться и требованиями этих технических условий.

1.07. В вопросах техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда следует руководствоваться указаниями действующих отраслевых правил по технике безопасности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.01. Настоящие «Руководящие указания» устанавливают общие положения и основные технические требования к технологическим трубопроводам в части их эксплуатации, испытания, ревизии, отбраковки, ремонта, а также условия выбора и применения труб, деталей трубопроводов, арматуры и основных материалов для ремонтных нужд, соблюдение которых является обязательным для всех предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

2.02. Для труб, арматуры и соединительных частей трубопроводов условные P_y и соответствующие им пробные $P_{\text{проб}}$ и рабочие давления $P_{\text{раб}}$ устанавливают по ГОСТ 356—67, учитываяющему изменение характеристик прочности металла в зависимости от температуры транспортируемой среды (табл. 1, 2, 3).

2.03. Толщину стенки труб следует определять расчетным путем в зависимости от рабочих параметров среды, применительно к действующему сортаменту труб, выпускаемых промышленностью.

Выбор методики расчета должен производиться в зависимости от условий работы трубопровода с учетом указаний действующих нормативных документов (Правил Госгортехнадзора СССР, СНиП и т. п.).

2.04. При расчете толщин стенок труб для сред со скоростью коррозии $\leqslant 0,5$ мм/год прибавку на компенсацию коррозии к расчетной толщине стенки нужно выбирать из условия обеспечения необходимых сроков службы трубопровода.

Рекомендуемые величины прибавок в зависимости от материала труб приведены в табл. 4.

Для сред со скоростью коррозии более 0,5 мм в год выбор величины прибавки на компенсацию коррозии должен производиться по рекомендациям научно-исследовательских и проектных институтов или по имеющимся на предприятиях данным эксплуатации.

2.05. За выбор схемы трубопровода, за правильность и целесообразность его конструкции, правильность расчета на прочность, гидравлического расчета, расчета на компенсацию тепловых де-

формаций трубопровода, за выбор материалов, способов прокладки, дренажа, а также за проект в целом и за соответствие его с действующими общесоюзными или ведомственными правилами и нормами отвечает организация, производящая разработку проекта.

2.06. Монтажная и ремонтно-монтажная организации несут полную ответственность за качество ремонтно-монтажных работ и испытание технологических трубопроводов с учетом всех требований проекта, за применение труб, деталей, трубопроводов, арматуры и других изделий, подтвержденных паспортами или сертификатами, за соответствие последних требованиям проекта, СНиП III—Г. 9—62* и настоящих «Руководящих указаний», в зависимости от их категорий, указанных в проекте. Самостоятельное, без согласования с проектной организацией, изменение категорий трубопроводов, указанных в проекте, не допускается.

2.07. Организация, производящая эксплуатацию трубопровода, несет полную ответственность за правильность эксплуатации трубопровода, надзор и контроль за его работой, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта в соответствии с настоящими «Руководящими указаниями».

Примечание. Персональная ответственность определяется приказом по предприятию.

2.08. Изменение конструкции трубопровода, а также замена типа и материала труб, арматуры, фасонных деталей, фланцев и других элементов трубопровода, выходящие за пределы, установленные РУ—75, должны подтверждаться расчетом проектно-конструкторских отделов предприятий или согласовываться с проектной организацией.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

3.01. Все технологические трубопроводы в зависимости от характера транспортируемой среды делятся на пять основных групп: А, Б, В, Г, Д, а в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) — на пять категорий: I, II, III, IV, V.

3.02. Технологические трубопроводы всех категорий являются ответственными, и на них распространяются все положения РУ—75.

3.03. Классификация трубопроводов в зависимости от свойств и рабочих параметров среды приведена в табл. 5 настоящих РУ. При отсутствии в табл. 5 необходимого сочетания параметров следует руководствоваться тем параметром, который требует отнесения трубопровода к высшей категории.

Категория трубопровода, транспортирующего смесь продуктов, устанавливается по компоненту, требующему отнесения трубопровода к более высокой категории.

4. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

4.01. Применяемые для стальных технологических трубопроводов трубы, фасонные соединительные детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической характеристике материала должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, действующих нормалей машиностроения или специальных технических условий.

4.02. Выбор материала труб и деталей технологических трубопроводов для высокоагрессивных сред (при скорости коррозии более 0,5 мм/год) следует производить в соответствии с рекомендациями проектных, научно-исследовательских и специализированных организаций или по данным эксплуатации.

5. ТРУБЫ

5.01. Выбор труб в зависимости от параметров транспортируемой среды должен производиться по табл. 6. Размеры труб из углеродистой и легированной сталей должны приниматься по номенклатуре труб, выпускаемых отечественной промышленностью. Рекомендуемые данные приведены в табл. 1С, 2С, 3С, 4С раздела «Справочный материал» настоящих РУ.

5.02. Бесшовные горячекатаные трубы из углеродистой стали должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 8731—66 (с измен. 1) — Общие технические требования, ГОСТ 8732—70 (с измен. 1) — Сортамент.

В зависимости от назначения должны поставляться трубы следующих групп:

А — по механическим свойствам из стали марок Ст 2сп, Ст 4сп, Ст 5сп, Ст 6сп по ГОСТ 380—71;

Б — по химическому составу из спокойной стали I категории по ГОСТ 380—71, а также из стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 5058—65;

В — по механическим свойствам и химическому составу из стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—71, ГОСТ 5058—65 и ГОСТ 380—71;

Г — по химическому составу с контролем механических свойств на термообработанных образцах из стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—71, ГОСТ 5058—65;

Д — без нормирования химического состава и механических свойств, но с гарантией испытательного гидравлического давления.

5.03. Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные трубы по техническим требованиям должны отвечать следующим стандартам: ГОСТ 8733—66 (с измен. 1) — Общие технические требования; ГОСТ 8734—58 (с измен. 2) — Сортамент.

В зависимости от назначения должны поставляться трубы следующих групп:

Б — по химическому составу из спокойной стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 5058—65;

В — по механическим свойствам и химическому составу из стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 5058—65;

Г — по химическому составу с контролем механических свойств на термообработанных образцах из стали по ГОСТ 1050—60, ГОСТ 4543—61 и ГОСТ 5058—65;

Е — после специальной термической обработки;

Д — без нормирования химического состава и механических свойств, но с гарантией испытательного гидравлического давления.

5.04. Электросварные стальные трубы должны отвечать следующим стандартам:

ГОСТ 10704—63 (с измен. 2) — Сортамент труб электросварных прямошовных;

ГОСТ 10705—63 (с измен. 2) — Технические требования на трубы диаметром от 8 до 530 мм;

ГОСТ 10706—63 (с измен. 1) — Технические требования на трубы диаметром от 426 до 1620 мм;

ГОСТ 8696—62 (с измен. 1) — Сортамент и технические требования на трубы электросварные со спиральным швом.

В зависимости от назначения поставляются электросварные стальные трубы следующих групп.

По ГОСТ 10705—63 (с измен. 2):

А — по механическим свойствам из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст2, Ст3, Ст4 по ГОСТ 380—71;

Б — по химическим свойствам из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок ВСт2, ВСт3, ВСт4 по ГОСТ 380—71, а также из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15 и 20 по ГОСТ 1050—60;

В — по механическим свойствам и химическому составу из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок ВСт3, ВСт4 по ГОСТ 380—71, а также из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050—60;

Д — без нормирования химического состава и механических свойств, но с гарантией гидравлического давления.

По ГОСТ 10706—63 (с измен. 1):

А — по механическим свойствам с испытанием гидравлическим давлением по ГОСТ 3845—65;

Б — по механическому составу с испытанием гидравлическим давлением 25 кгс/см²;

В — по механическим свойствам и химическому составу с одновременным испытанием гидравлическим давлением по ГОСТ 3845—65;

Д — без нормирования химического состава и механических свойств, но с нормированным испытанием гидравлическим давлением 25 кгс/см².

По ГОСТ 8696—62 (с измен. 1):

А — по механическим свойствам из стали III категории марок Ст2, Ст3 по ГОСТ 380—71, марки 10Г2С1 по ГОСТ 5058—65;

В — по химическому составу из стали марок БСт2кп2, БСт3сп2, БСт3кп2 по ГОСТ 380—71;

В — по механическим свойствам и химическому составу из стали марок ВСт2кп и ВСт3 по ГОСТ 380—71 и марки 10Г2С1 по ГОСТ 5058—65;

Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием гидравлического давления.

Электросварные стальные прямошовные трубы Ø 426—Ø 1620 мм по ГОСТ 10706—63 (с измен. 1) поставляются из стали по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 5058—65.

5.05. Трубы из легированной стали для сред со скоростью коррозии до 0,5 мм/год (по отношению к углеродистой стали) должны применяться в следующих случаях:

а) при рабочей температуре среды ниже —70 °С и выше +450 °С;

б) для сред, не допускающих присутствия соединений железа, если недопустимо применение труб из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием.

Трубы из легированной стали по техническим требованиям должны отвечать следующим стандартам:

ГОСТ 550—58 — Трубы стальные крекинговые;

ГОСТ 9940—72 (с измен. 1) — Трубы бесшовные, горячекатаные из нержавеющей стали. Сортамент;

ГОСТ 9941—72 (с измен. 1) — Трубы бесшовные, холоднокатаные и теплокатаные из нержавеющей стали. Сортамент.

ГОСТ 11068—64 — Трубы электросварные из нержавеющей стали.

5.06. Для сжиженных газов, относящихся к группам А и Б, трубопроводы должны изготавляться только из бесшовных труб.

5.07. Электросварные трубы не рекомендуется применять для трубопроводов, в которых при дросселировании возникают резкие изменения напряжения, а также для обогревающих спутников.

5.08. При применении бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали по ГОСТ 380—71 для транспортирования сред, относящихся к группам А(а), А(б), А(в), Б(а), Б(б), Б(в), Б(г), Б(д), категорию стали следует принимать не ниже четвертой.

Для трубопроводов, транспортирующих газообразный аммиак, указанные трубы по ГОСТ 10706—63 могут применяться только с обязательным 100%-ным контролем сварных швов неразрушающими методами по пункту 9 этого стандарта.

5.09. Электросварные трубы больших диаметров по ГОСТ 10704—63 могут быть заменены электросварными трубами со спиральным швом по ГОСТ 8696—62 из материалов и в пределах применения, указанных в табл. 6.

6. ФЛАНЦЫ

6.01. Выбор фланцев в зависимости от рабочих параметров транспортируемой среды должен производиться по ГОСТАм и нормам (см. табл. 9) с учетом требований, изложенных ниже.

6.02. Материал фланцев следует принимать по табл. 9 настоящих РУ, по нормалям и ГОСТ на фланцы, с учетом рабочих параметров среды. При высокоагрессивных средах и средах с температурами, на которые указанные документы не распространяются, материал фланцев устанавливается по рекомендациям проектных или научно-исследовательских организаций.

6.03. Плоские приварные фланцы разрешается применять для технологических трубопроводов, работающих при условном давлении не выше 25 кгс/см² и температуре среды не выше +300 °С. Для трубопроводов, работающих при условных давлениях выше 25 кгс/см² или при температуре выше 300 °С, независимо от давления, должны применяться только фланцы, приварные встык.

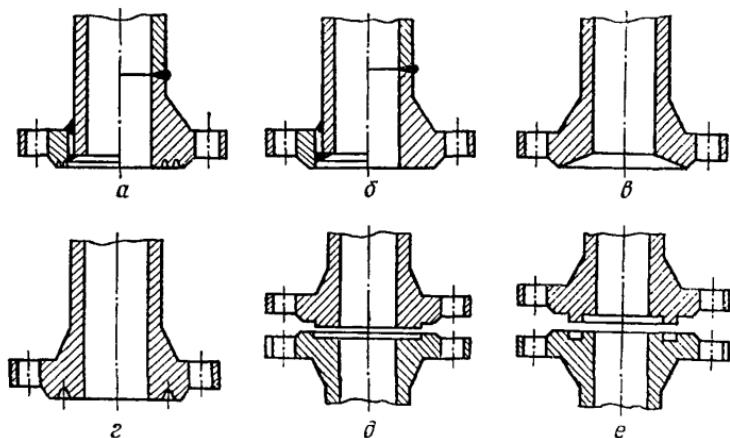


Рис. 1. Уплотнительные поверхности фланцев арматуры и соединительных частей трубопроводов:

a — гладкая с уплотнительными канавками; *б* — гладкая; *в* — под линзовую прокладку; *г* — под кольцевую прокладку овального сечения; *д* — выступ—впадина; *е* — шип—паз.

6.04. На трубопроводах, транспортирующих горючие, токсичные и сжиженные газы, плоские приварные фланцы, применяемые при условном давлении среды P_y до 10 кгс/см², должны быть рассчитаны на P_y не ниже 10 кгс/см². При P_y больше 10 кгс/см² должны применяться плоские приварные фланцы, рассчитанные на условное давление, соответствующее рабочим параметрам среды.

6.05. Если толщина стенки выбранных труб меньше регламентированной в ГОСТ и нормалях на плоские приварные фланцы, то для фланцевых соединений с плоскими приварными фланцами должны применяться фланцы с патрубками по нормалям машиностроения МН 2874—62.

6.06. Конструкцию уплотнительной поверхности фланцев (рис. 1) в зависимости от параметров среды и условного давления следует выбирать по табл. 9 настоящих РУ—75.

6.07. При выборе типа уплотнительной поверхности фланцев для соединения трубопроводов в зависимости от транспортируемой среды и давления необходимо руководствоваться следующими данными:

Среда	Давление P_y , кгс/см ²	Рекомендуемый тип уплотнительной поверхности
1. Все среды групп В, Г, Д, кроме фреона	≤ 25	Гладкая
Все среды групп А и Б, кроме А(а) и ВОТ (высокотемпературный органический теплоноситель)	> 25	Гладкая с уплотнительными канавками
Все среды, кроме ВОТ	≥ 25	Выступ — впадина
Среды группы А(а)	$\leq 2,5$	Гладкая с уплотнительными канавками
Среды группы А(а) ВОТ	$> 2,5$	Выступ — впадина
Фреон	Независимо	Шип — паз
Все среды под вакуумом	Независимо	Выступ — впадина
Все среды под вакуумом	0,95—0,5	Гладкая с уплотнительными канавками
Все среды под вакуумом	0,5—0,1	Шип — паз

6.08. Для фланцев на $P_y \leq 25$ кгс/см² могут применяться только мягкие или металлические гофрированные с мягкой набивкой прокладки. При применении металлических прокладок следует предусматривать фланцы на P_y не менее 80 кгс/см².

6.09. При применении фланцев на P_y от 64 кгс/см² и выше вместо фланцев с уплотнительной поверхностью типа «выступ — впадина» могут применяться соответствующие фланцы под прокладку овального сечения или с гладким соединительным выступом под зубчатую металлическую прокладку.

7. ВЫБОР ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

7.01. По способу присоединения к трубопроводу арматура разделяется на фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную.

Муфтовая и цапковая чугунная арматура рекомендуется только для трубопроводов, транспортирующих негорючие нейтральные среды условным проходом не более 50 мм.

Муфтовая и цапковая стальная арматура может применяться на трубопроводах для всех сред при условном проходе не более 40 мм.

Приварная арматура рекомендуется к применению на трубопроводах, к которым предъявляют повышенные требования в отношении плотности соединения вследствие особых свойств и параметров среды.

По эксплуатационному назначению трубопроводная арматура подразделяется на запорную, регулирующую, предохранительную, обратного действия и дренажную.

7.02. Материал арматуры для технологических трубопроводов должен приниматься в зависимости от условий эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды.

Арматура из цветных металлов и их сплавов допускается к применению лишь в тех случаях, когда применение стальной и чугунной арматуры не допустимо по обоснованным причинам.

7.03. При выборе арматуры с электроприводом наряду с указаниями РУ—75 следует также руководствоваться указаниями ПУЭ.

7.04. Запорную арматуру с ручным приводом с условным проходом выше 500 мм при $P_y \leq 16$ кгс/см² и выше 350 мм при $P_y \leq 25$ кгс/см² для снижения усилий при открывании рекомендуется снабжать обводными линиями (байпасами) с целью выравнивания давления по обеим сторонам запорного органа.

7.05. При выборе типа запорной арматуры (кран, вентиль, задвижка) следует руководствоваться общими положениями:

а) основным типом запорной арматуры, рекомендуемым к применению для трубопроводов диаметром от 50 мм и выше, является задвижка, имеющая минимальное гидравлическое сопротивление, надежное уплотнение затвора, небольшую строительную длину и допускающая переменное направление движения среды;

б) вентили рекомендуется применять для трубопроводов диаметром до 50 мм; при диаметре более 50 мм вентили могут применяться тогда, когда гидравлическое сопротивление запорного устройства не имеет существенного значения, или когда по условиям технологического процесса требуется ручное дросселирование давления, или в подобных случаях;

в) краны следует применять в специальных случаях, когда применение задвижек или вентилей по каким-либо соображениям недопустимо или нецелесообразно (например, краны типа «штрак» на полимеризующихся жидкостях, запорные устройства на отпускных мерниках для спирта, на линиях мазута, масел и т. п.).

7.06. Выбор арматуры в зависимости от рабочих параметров и свойств транспортируемой среды рекомендуется производить, руководствуясь данными табл. 10 «Арматура трубопроводов, рекомендумая для различных сред».

Характеристика арматуры дана в табл. 11.

Выбор регулирующих клапанов должен производиться по специальным техническим указаниям или соответствующим каталогам.

Выбор предохранительных клапанов и подбор пружин к ним следует производить в соответствии с действующей «Инструкцией по эксплуатации, контролю за состоянием, ремонту и хранению пружинных предохранительных клапанов» Гипронефтемаша (ВНИИНефтемаша), а также руководствуясь «Сводной спецификацией пружин для пружинных предохранительных клапанов конструкции Гипронефтемаша (ВНИИНефтемаша) ППК-4».

7.07. Вся трубопроводная арматура с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для технологических трубопроводов, по классу герметичности должна соответствовать требованиям ГОСТ 9544—60 (см. табл. 12).

Арматура, применяемая для опасных сред (пожаро- и взрывоопасные газы, сжиженные газы, ЛВЖ и т. п.), а также для энергосредств (пар, ВОТ и т. п.), должна соответствовать 1-му классу герметичности затвора по ГОСТ 9544—60.

7.08. Стальная арматура из углеродистых и легированных сталей разрешается к установке на трубопроводах для любых жидких и газообразных сред, не агрессивных по отношению к этим материалам, в пределах параметров, указанных в табл. 11. Для сред со скоростью коррозии более 0,5 мм в год выбор арматуры производится по рекомендациям научно-исследовательских или проектных организаций.

7.09. Арматура из ковкого чугуна марки не ниже К430—6 по ГОСТ 1215—59 и из серого чугуна марки не ниже СЧ 15-32 по ГОСТ 1412—54 для трубопроводов, транспортирующих среды групп В и Г, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР, допускается к установке в пределах параметров, указанных в табл. 13.

7.10. Арматура из ковкого чугуна марки не ниже КЧ 30-6 по ГОСТ 1215—59 допускается к установке на трубопроводах для сред групп В и Г (кроме указанных в п. 7.09) и группы Д в пределах параметров, указанных в каталогах.

Для сред групп А (в), Б(в) и Б(д) и Б (е) арматура из ковкого чугуна указанных марок допускается в пределах рабочих температур среды не ниже -30°C и не выше $+150^{\circ}\text{C}$, при давлении среды не более $16 \text{ кгс}/\text{см}^2$. При этом для рабочих давлений среды до $10 \text{ кгс}/\text{см}^2$ должна приниматься арматура, рассчитанная на P_y не менее $16 \text{ кгс}/\text{см}^2$, а для рабочих давлений более $10 \text{ кгс}/\text{см}^2$ — арматура рассчитанная на P_y не менее $25 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

7.11. Не разрешается применение арматуры из ковкого чугуна на трубопроводах, транспортирующих среды групп А (а), А (б), Б (а), Б(б) и Б(г), за исключением жидкого аммиака, для которого допускается применение специальной аммиачной арматуры из ковкого чугуна в пределах параметров, указанных в п. 7.10 для сред групп А (в), Б (в), Б (д) и Б (е).

7.12. Арматура из серого чугуна марки не ниже СЧ 15-32 по ГОСТ 1412—54 допускается к установке на трубопроводах для сред группы Д (см. табл. 6) в пределах параметров, указанных в каталогах с учетом ограничений, изложенных в п. 7.14.

Для сред групп А (в), Б (в), Б (д) и Б (е) арматура из серого чугуна указанных марок допускается в пределах рабочих температур не ниже -10°C и не выше $+100^{\circ}\text{C}$ для рабочих давлений не выше $6 \text{ кгс}/\text{см}^2$, при этом должна приниматься арматура, рассчитанная на P_y не менее $10 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

7.13. Не разрешается применение арматуры из серого чугуна на трубопроводах, транспортирующих среды групп А (а), А (б), Б (а), Б(б), Б (г), а также на паропроводах и трубопроводах горячей воды, используемых в качестве спутников.

7.14. Чугунная арматура из серого и ковкого чугуна не допускается к применению, независимо от среды, рабочего давления и температуры, в следующих случаях:

- а) на трубопроводах, подверженных вибрации;
- б) на трубопроводах, работающих при резко переменном температурном режиме среды;
- в) при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта, вызываемого прохождением большого количества газа через малые отверстия с последующим снижением его давления;
- г) на трубопроводах, транспортирующих газообразные взрывоопасные и ядовитые среды всех групп, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °С, независимо от давления;
- д) в обвязке насосных агрегатов, в том числе на вспомогательных трубопроводах, при установке насосов на открытых площадках.

Примечание При выборе арматуры из ковкого и серого чугуна для трубопроводов, транспортирующих жидкие среды, относящиеся к группе А (в), в нефтеперерабатывающей промышленности наряду с указаниями РУ—75 следует также руководствоваться указаниями п. 846 ПТБ НП—73.

7.15. На трубопроводах, работающих при температуре среды ниже —40 °С, должна применяться арматура из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов, имеющих при наименьшей возможной температуре корпуса арматуры ударную вязкость металла не ниже 2 кгс·м/см².

Арматура общего назначения, изготовленная из хромоникелевых сталей, как правило, может применяться при температуре среды не ниже —70 °С.

Для трубопроводов при температуре среды ниже —70 °С должна применяться арматура специальной конструкции, учитывающей условия эксплуатации при низких температурах.

8. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

8.01. Выбор крепежных деталей для фланцевых соединений и материалов для них в зависимости от рабочих условий следует производить по табл. 14.

8.02. При изготовлении шпилек или болтов и гаек твердость шпилек или болтов должна быть выше твердости гаек не менее чем на 30 единиц по Бринеллю (30 HB).

8.03. Болты для фланцевых соединений следует изготавливать по ГОСТ 7798—70, а гайки к ним — по ГОСТ 5915—70. Шпильки

изготавливают по ГОСТ 9066—59 и 11769—66, а также по техническим условиям ВНИИНефтемаша ТУ 26-02-382—72, а гайки к ним — по ГОСТ 5915—70 и 9064—69, а также по ТУ 26-02-382—72.

8.04. Углеродистые стали для изготовления шпилек следует применять в нормализованном состоянии.

8.05. Шпильки из легированных сталей должны подвергаться термообработке и после этого иметь механические свойства, приведенные в табл. 15.

8.06. Резьба болтов, шпилек и гаек метрическая по ГОСТ 9150—59 с допуском по 3-му классу точности (ГОСТ 16093—70).

Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных ниток. Вмятины на резьбе не допускаются.

9. ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9.01. Выбор прокладок и прокладочных материалов для уплотнения фланцевых соединений в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров рекомендуется производить по табл. 16.

9.02. Кроме материалов прокладок, перечисленных в табл. 16, по рекомендациям соответствующих проектных и научно-исследовательских организаций допускается применение во фланцевых соединениях металлических зубчатых и спирально-навитых прокладок по ОСТ 26-02-399—72, а также прокладок из различных пластмасс в пределах их физико-химических свойств.

Прокладки из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) и фторопласта следует применять во фланцевых соединениях с уплотнительной поверхностью типа «шип—паз».

10. ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

10.01. Выбор фасонных деталей трубопроводов в зависимости от параметров перекачиваемой среды и условий эксплуатации следует производить по ГОСТ, нормам машиностроения и другим действующим материалам. Рекомендуемые данные по выбору фасонных деталей приведены в табл. 5С—12С раздела «Справочный материал» настоящих РУ.

10.02. Материал деталей трубопроводов, как правило, должен соответствовать материалу труб. При применении и сварке разнородных сталей следует руководствоваться указаниями, приведенными в главе 18 настоящих РУ—75.

Температурные пределы применения деталей трубопроводов должны соответствовать температурным пределам применения труб, из которых они изготовлены, в соответствии с табл. 6 и ГОСТ 356—69.

При соответствующем обосновании разрешается применение деталей трубопроводов из сталей, не указанных в табл. 6, в пределах температур, приведенных ниже (в °С):

Марка стали	От	До
15Х5	-40	+425
15Х5ВФ	-40	+550
12Х8ВФ	-40	+550
12Х1МФ	+450	+570
12Х21Н5Т	-10	+300
08Х22Н6Г	-10	+300

10.03. При изготовлении деталей трубопроводов силами предприятия необходимо руководствоваться действующими ГОСТ, правилами и техническими условиями.

Сварные детали трубопроводов

10.04. Выбор сварных деталей трубопроводов в зависимости от агрессивности среды, температуры и давления должен производиться по действующим нормам машиностроения.

10.05. Сварку фитингов и контроль качества сварных стыков следует производить в соответствии с требованиями, изложенными в главе 18 настоящих РУ.

Исправление дефектов сварки подчеканкой или подваркой без предварительной вырубки дефектных мест не допускается.

10.06. Соединение ответвления с основным трубопроводом представляет собой конструктивно ослабленный участок трубопровода. Отверстие в основном трубопроводе, а также изменение направления и площади поперечного сечения потока приводят к значительной концентрации напряжений на этом участке.

Поэтому при конструктивном оформлении указанных узлов следует проверять прочность соединений путем расчета методами, изложенными в СН 373—67 или в «Нормах расчета элементов паровых котлов на прочность», изд. 1965 г.

10.07. Ответвление от трубопроводов может быть выполнено одним из способов, указанных на рис. 2. При устройстве тройниковых соединений особое внимание следует уделять качеству подготочных и сварных работ. Усиление сварных швов путем установки ребер жесткости не допускается.

10.08. Присоединение ответвлений по способу А применяется в тех случаях, когда ослабление основного трубопровода компенсируется имеющимися запасами прочности соединения.

10.09. При выборе способа присоединения ответвлений к основному трубопроводу предпочтение следует отдавать способам Б, В, Е, позволяющим получить равномерно укрепленное соединение.

10.10. Накладка на ответляемый трубопровод (присоединение по способу Е) ставится при отношении диаметров ответляемого и основного трубопроводов не менее 0,5.

10.11. Сварные тройники в зависимости от диаметра ответляемого трубопровода подразделяются на равнопроходные и переходные. Технические требования к изготовлению тройников должны приниматься по МН2893—62 по МН4750—63.

10.12. Отводы сварные разрешается применять для технологических трубопроводов с $D_y \geq 150$ мм при $P_y \leq 64$ кгс/см².

При транспортировке пара или горячей воды в соответствии с правилами Госгортехнадзора СССР сварные секторные отводы разрешается применять на трубопроводах 3 и 4 категорий.

При выборе сварных отводов можно руководствоваться табл. 7С, 8С настоящих РУ—75.

Применение электросварных труб со спиральным швом для изготовления секторных отводов не допускается.

Сварные отводы диаметром >400 мм следует приваривать с подваркой корня шва изнутри.

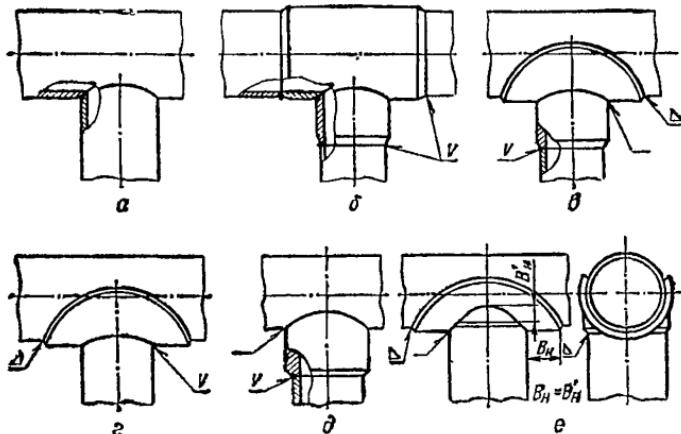


Рис. 2. Врезки на технологических трубопроводах.

10.13. Переходы сварные концентрические и эксцентрические в соответствии с нормальными МН2883—62 и МН2884—62 и техническими условиями ТУ 36-1626—72 разрешается применять для технологических трубопроводов при $P_y \leq 40$ кгс/см². При этом пределы применения переходов в зависимости от агрессивности среды устанавливают в соответствии с пределами применения присоединяемых труб, рекомендованными в указанных документах.

Допускается изготовление сварных переходов из двух половин (с двумя сварными швами). Температурные пределы применения их соответствуют температурным пределам применения аналогичных марок сталей труб.

10.14. При отсутствии штампованных и концентрических сварных переходов для технологических трубопроводов с $P_y \leq 16$ кгс/см² и $D_y \geq 100$ мм в виде исключения допускается применение лепестковых переходов.

Применение лепестковых переходов на трубопроводах, предназначенных для транспортирования сжиженных газов, не допускается.

10.15. Размеры лепестковых переходов должны приниматься по нормали МН 2885—62. Сварку лепестковых переходов следует производить в соответствии с указаниями главы 18 настоящих РУ—75, с последующим 100 %-ным контролем сварных швов методами ультразвуковой или гамма-дефектоскопии.

После изготовления лепестковые переходы должны быть подвергнуты высокотемпературному отпуску.

10.16. В случае необходимости применения на трубопроводах из углеродистой стали сварных крестовин и развилок допускается изготавливать их только из усиленных труб и применять при P_y не более 16 кгс/см² и рабочей температуре не более 250 °С из электросварных труб и не более 25 кгс/см² и рабочей температуре не более 250 °С — из бесшовных труб.

Крестовиной является соединение, в котором расстояние между осями ответвляемых трубопроводов составляет менее:

$D_n + 50$ мм — для ответвлений диаметром до 100 мм;

$D_n + 100$ мм — для ответвлений диаметром 100 мм и более.

Детали трубопроводов гнутые и штампованные

10.17. Крутоизогнутые отводы разрешается применять для технологических трубопроводов при $P_y \leq 100$ кгс/см².

Выбор крутоизогнутых отводов следует производить по табл. 5С, 6С раздела «Справочный материал».

10.18. Гладкогнутые отводы, изготавливаемые из бесшовных труб на P_y до 100 кгс/см², должны применяться вместо крутоизогнутых и сварных отводов в тех случаях, когда требуется максимальное снижение гидравлического сопротивления трубопровода, на трубопроводах с пульсирующим потоком среды в целях снижения вибрации, а также на трубопроводах с условным диаметром менее 40 мм.

Пределы применения гладкогнутых отводов из труб действующего «Сортамента» соответствуют пределам применения труб, из которых они изготовлены, за исключением труб 133×5 ($P_y = 64$), 219×10 ($P_y = 100$); 273×10 ($P_y = 64$), которые должны заменяться на трубы 133×8, 219×12, 273×16 соответственно.

10.19. При выборе радиуса гиба гладкогнутых отводов необходимо руководствоваться указаниями п. 16.11 настоящих РУ.

Минимальная длина прямого участка от конца трубы до начала закругления должна приниматься равной D_n трубы, но не менее 100 мм.

Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна быть не менее:

100 мм при D_u трубопровода менее 150 мм;

200 мм при D_u трубопровода 150 мм и более;

10.20. Переходы концентрические штампованные разрешается применять при $P_y \leq 100$ кгс/см². Рекомендуемые данные по выбору

переходов приведены в табл. 9С и 10С раздела «Справочный материал».

10.21. Тройники штампованные разрешается применять при $P_y \leq 100$ кгс/см². Рекомендуемые данные по выбору тройников приведены в табл. 11С и 12С.

11. ЗАГЛУШКИ

11.01. Выбор заглушек в зависимости от рабочих параметров среды и конкретных условий эксплуатации рекомендуется производить по РУ—75, действующим ГОСТ и нормалям с учетом изложенного ниже.

11.02. Температурные пределы применения материалов заглушек должны соответствовать температурным пределам применения материалов фланцев в соответствии с табл. 9 настоящих РУ—75.

11.03. Заглушки фланцевые стальные разрешается применять для технологических трубопроводов по ГОСТ 12836—67 и ГОСТ 12838—67 на P_y до 40 кгс/см², по ГОСТ 12837—67 от 40 до 100 кгс/см², по ГОСТ 12839—67 на P_y от 64 до 100 кгс/см², по ГОСТ 6973—59 на P_y до 100 кгс/см².

Заглушки отбортованные разрешается применять при $P_y \leq 100$ кгс/см² в соответствии с табл. 13С и 14С.

Заглушки приварные плоские и плоские ребристые можно применять при $P_y \leq 25$ кгс/см² в соответствии с табл. 15С, 16С, 17С.

Заглушки, устанавливаемые между фланцами, можно применять при $P_y \leq 100$ кгс/см² в соответствии с табл. 18С и 19С.

Заглушки быстросъемные в соответствии с ТУ 16-07—72 разрешается применять для технологических трубопроводов с $D_y = 100$, 150 и 200 мм при $P_y \leq 16$ кгс/см².

Примечания. 1. Заглушки плоские и плоские ребристые из стали Ст3сп по ГОСТ 380—71 разрешается применять в интервале температур от —15 до +200 °C.

2. При изготовлении новых заглушек ГОСТ 6973—59 пользоваться не рекомендуется.

11.04. Заглушки, устанавливаемые между фланцами, запрещается применять для разделения двух трубопроводов с различными средами, смешение которых недопустимо.

11.05. Качество материалов заглушек должно подтверждаться сертификатом. Допускается составлять один сертификат на партию заглушек. Партией считается любое число заглушек, изготовленных из одного материала по данному заказу. Сертификат на постоянные заглушки должен храниться вместе с журналом установки и снятия заглушек.

На каждой заглушке (на хвостовике, а при его отсутствии — на торце) должны быть четко выбиты номер партии, марка стали, условное давление P_y и условный диаметр D_y .

11.06. Установка и снятие заглушек осуществляется по указанию лица, ответственного за эксплуатацию трубопровода. Установка и снятие заглушек должны отмечаться в специальном журнале. Рекомендуемая форма журнала приведена в *Приложении 7*.

12. КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

12.01. Одним из условий сохранения прочности и надежной работы трубопроводов является полная компенсация температурных деформаций.

Для снятия температурных деформаций используется компенсация за счет поворотов и изгибов трассы трубопроводов. При невозможности ограничиться самокомпенсацией (например, на совершенно прямых участках значительной протяженности) на трубопроводах устанавливают П-образные, линзовидные или волнистые компенсаторы.

12.02. Применение сальниковых компенсаторов на технологических трубопроводах не допускается.

12.03. При расчете самокомпенсации трубопроводов и конструктивных размеров специальных компенсирующих устройств можно рекомендовать следующую литературу:

1. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей, Стройиздат, 1965.
2. Справочник по проектированию электрических станций и сетей. Раздел IX. Механические расчеты трубопроводов, Теплоэлектропроект.
3. Компенсаторы волнистые, их расчет и применение, ВНИИОЭНГ, 1965.
4. Руководящие указания по проектированию стационарных трубопроводов. Выпуск II. Расчеты трубопроводов на прочность с учетом напряжений компенсации, № 27477—Т, Всесоюзный государственный проектный институт «Теплопроект», Ленинградское отделение, 1965.

12.04. Термическое удлинение участка определяют по формуле:

$$\Delta l = \frac{\alpha l (t_m - t_n)}{100}$$

где Δl — термическое удлинение участка трубопровода, мм;

α — средний коэффициент линейного расширения, принимаемый по табл. 17 в зависимости от температуры t_m ;

l — длина участка трубопровода, м;

t_m — максимальная температура среды, °C;

t_n — минимальная температура окружающего воздуха, °C;

(для трубопроводов с отрицательной температурой среды t_n — максимальная температура окружающего воздуха, °C; t_m — минимальная температура среды, °C).

12.05. П-образные компенсаторы могут применяться для технологических трубопроводов всех категорий.

П-образные компенсаторы изготавливают гнутыми из цельных труб, а также с применением гнуемых, крутоизогнуемых или сварных

отводов; наружный диаметр, марку стали труб и отводов принимают такими же, как для прямых участков трубопровода.

12.06. Для П-образных компенсаторов гнутые отводы следует применять только из бесшовных, а сварные отводы — из бесшовных и сварных труб. Применение сварных отводов для изготовления П-образных компенсаторов допускается в соответствии с указаниями п. 10.12.

12.07. Применять водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262—62 для изготовления П-образных компенсаторов не разрешается, а электросварные со спиральным швом по ГОСТ 8696—62 рекомендуется применять только для прямых участков компенсаторов.

12.08. П-образные компенсаторы должны устанавливаться горизонтально с соблюдением необходимого общего уклона. В виде исключения (при ограниченной площади) компенсаторы могут быть установлены вертикально петлей вверх или вниз с соответствующим дренажным устройством в низшей точке.

12.09. П-образные компенсаторы перед монтажом должны быть растянуты (сжаты) на величину, равную половине температурного удлинения (укорочения) трубопроводов, и установлены на трубопроводах вместе с распорными приспособлениями. Эти приспособления удаляют после закрепления трубопроводов на неподвижных опорах.

12.10. В соответствии с нормальными машиностроения МН2894—62 — МН2908—62 линзовидные компенсаторы применяют на трубопроводах с неагрессивными и малоагрессивными средами на $P_y \leqslant 6$ кгс/см² при температуре до 450 °С.

Максимальные пределы применения компенсаторов определяются материалами, из которых они изготавливаются.

12.11. Для трубопроводов при температуре $\leqslant 300$ °С допускается изготовление полулинз из листовой стали по ГОСТ 500—58 и 17066—71 марки МСтЗсп по ГОСТ 380—71, удовлетворяющей требованиям свариваемости; для остальных температур полулинзы должны быть изготовлены из стали 10 по ГОСТ 16523—70 и ГОСТ 1577—53.

12.12. Материал патрубков линзовидных компенсаторов от $D_y = 100$ мм до $D_y = 350$ мм — трубы бесшовные по ГОСТ 8732—70 из стали марки 20 по ГОСТ 1050—60; для трубопроводов при температуре $\leqslant 300$ °С допускается применение бесшовных труб из стали марок МСтЗсп или СтЗсп по ГОСТ 380—71. Материал патрубков от $D_y = 400$ мм до $D_y = 1600$ мм — трубы электросварные по ГОСТ 10704—63 из стали марок МСтЗсп или СтЗсп по ГОСТ 380—71; для трубопроводов от $D_y = 1800$ мм до $D_y = 2400$ мм сталь листовая по ГОСТ 500—58 марки МСтЗсп по ГОСТ 380—71.

12.13. При установке линзовидных компенсаторов на горизонтальных газопроводах с конденсирующимися газами для каждой линзы должен быть предусмотрен дренаж конденсата. Патрубок для дренажной трубы изготавливают из бесшовной трубы по ГОСТ 8732—70. При установке линзовидных компенсаторов с внутренним

стаканом на горизонтальных трубопроводах с каждой стороны компенсатора должны устанавливаться направляющие опоры.

12.14. Наибольшее предварительное растяжение (сжатие) и полная компенсирующая способность линзового компенсатора в соответствии с приложением к нормам МН2894—62, МН2895—62 приведены в табл. 18.

12.15. Полная компенсирующая способность Δ дана при условии предварительной растяжки в направлении, обратном деформации в рабочем состоянии, на величину, указанную в таблице. При отсутствии или уменьшении предварительной деформации полная компенсирующая способность соответственно уменьшается. Ука-


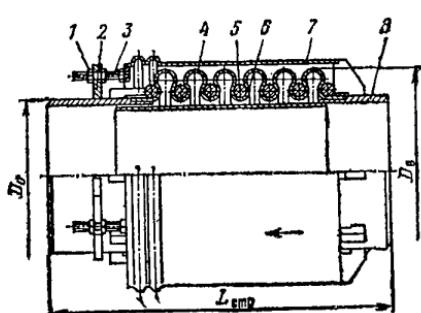


Рис. 3. Компенсатор односекционный волнистый осевой типа КВО на $P_y=25$ и $64 \text{ кгс}/\text{см}^2$:

1 — гайка; 2 — стойка; 3 — шпилька; 4 — гибкий элемент; 5 — ограничительное кольцо; 6 — внутренняя обечайка; 7 — кожух; 8 — патрубок.

Рис. 4. Компенсатор волнистый угловой типа КВУ:

1 — накладка; 2 — кольцо; 3 — шарнир со стойками; 4 — кожух; 5 — гибкий элемент; 6 — патрубок.

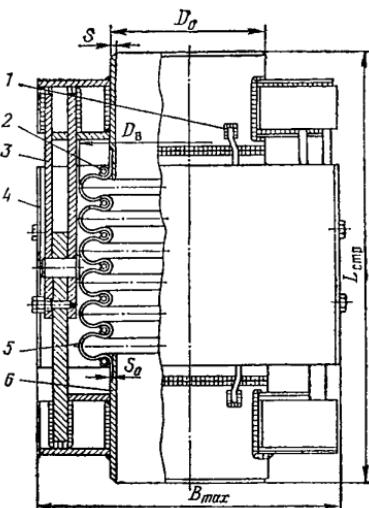

занная величина полной компенсирующей способности относится к трубопроводам с температурой среды не более 100°C . При более высокой температуре эта величина должна быть уменьшена:

при t до 200°C — на 5%;

при t выше 200°C до 300°C — на 10%;

при t выше 300°C до 450°C — на 15%.

12.16. На линзовые компенсаторы, подлежащие установке на технологических трубопроводах, должны быть паспорта или сертификаты завода-изготовителя.

12.17. Компенсаторы волнистые осевые, угловые, поворотные и шарнирные в соответствии с ОСТ 26-02-778—73 могут применяться на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные среды, с условным давлением не более $100 \text{ кгс}/\text{см}^2$

для компенсации температурных деформаций и снижения вибрационных нагрузок трубопроводов.

Температурные пределы применения компенсаторов в зависимости от материала элементов компенсаторов приведены в табл. 21.

12.18. Компенсаторы волнистые осевые типа КВО2 (рис. 3) в соответствии с ОСТ 26-02-225—70 и угловые типа КВУ2 (рис. 4) в соответствии с ОСТ 26-02-332—71 предназначены для компенсации температурных деформаций трубопроводов из углеродистой стали с D_y 150—400 мм при $P_y \leq 25$ кгс/см² в интервале температур от —30 до +450 °C для сред, не вызывающих в стали ОХ18Н10 межкристаллитной коррозии и коррозионного растрескивания.

Техническая характеристика компенсаторов КВО2 и КВУ2 приведена в табл. 19 и 20.

12.19. Компенсаторы осевые устанавливают на прямолинейных участках трубопроводов. Компенсаторы угловые, поворотные, шарнирные применяют в различных монтажных схемах трубопроводов (Z-образных, угловых, П-образных) по два или три в каждой системе (рис. 5).

12.20. При выборе волнистых компенсаторов необходимо помнить, что их компенсирующая способность зависит от числа повторяющихся циклов за время работы (растяжений—сжатий). При этом за один цикл работы компенсатора следует принимать каждый пуск трубопровода в эксплуатацию (после монтажа, ревизии, ремонта, аварийной остановки и т. п.), а также каждый случай изменения температурного режима работы трубопровода, при котором перепад температур превысил 30 °C.

12.21. Между двумя неподвижными опорами может быть установлен только один осевой волнистый компенсатор. Спаривание осевых волнистых компенсаторов, например, путем сварки по патрубкам не допускается.

12.22. Если компенсаторы монтируют при минимально возможной температуре трубопровода, то осевой компенсатор или систему с шарнирными компенсаторами необходимо предварительно растянуть на величину, равную половине их компенсирующей способности, с тем, чтобы использовать полную компенсирующую способность осевого компенсатора или системы шарнирных компенсаторов.

Поскольку температура окружающего воздуха в период монтажа в большинстве случаев выше наименьшей температуры трубопровода, предварительную растяжку компенсаторов необходимо уменьшить на величину $\Delta_{\text{попр}}$, которую определяют по формуле:

$$\Delta_{\text{попр}} = \alpha \frac{L_0 (t_{\text{монтаж}} - t_{\text{наим}})}{100} \text{ мм}$$

где α — коэффициент линейного расширения трубопровода, принимаемый по табл. 17;

L_0 — длина участка трубопровода, м;

$t_{\text{монтаж}}$ — температура при монтаже, °С;

$t_{\text{наим}}$ — минимальная температура эксплуатации трубопровода, °С.

12.23. В паспорте на волнистые компенсаторы заводом-изготовителем должно быть задано гарантированное число циклов рабо-

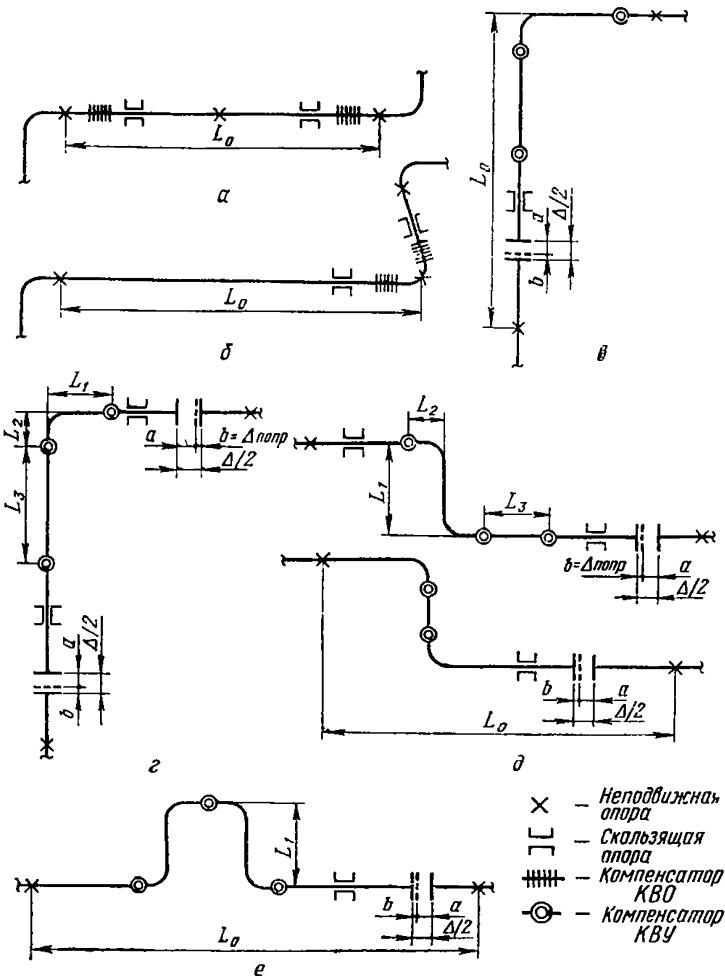


Рис. 5. Монтажные схемы установки компенсаторов:

а — КВО на прямом участке; б — КВО на повороте; в — КВУ для одного трубного пролета; г — КВУ для двух пролетов; д — Z-образная шарнирная система с тремя и двумя компенсаторами КВУ; е — П-образная шарнирная система с тремя компенсаторами КВУ; Δ — компенсирующая способность; L_0 — длина участка между неподвижными опорами.

ты до отказа (циклическая долговечность компенсатора). После наработки этого числа циклов на технологических трубопроводах дальнейшая эксплуатация компенсатора не допускается.

12.24. При применении волнистых компенсаторов, гибкий элемент которых изготовлен из стали 12Х18Н10Т, необходимо руководствоваться следующими положениями.

На технологических трубопроводах установок первичной переработки нефти типа ЭЛОУ, АТ, АВТ, ГФУ применение этих компенсаторов не допускается.

2. На технологических трубопроводах установок переработки полупродуктов, полученных из сернистого и высокосернистого нефтяного сырья, например, на установках коксования и каталитического крекинга, существует возможность коррозионного растрескивания гибкого элемента, особенно для сред, содержащих конденсат, поэтому в случае применения волнистых компенсаторов за ними должен быть установлен тщательный надзор со стороны обслуживающего персонала.

3. На технологических трубопроводах установок каталитического риформинга и гидроочистки применение волнистых компенсаторов не допускается для продуктов, в которых присутствует капельно вода. В этом случае применение волнистых компенсаторов допустимо лишь при концентрации сероводорода до 50 г/м³.

4. На паропроводах и трубопроводах, транспортирующих горячую воду при температуре более 80 °С, применение волнистых компенсаторов не допускается.

5. Пропаривание трубопроводов с волнистыми компенсаторами не рекомендуется, так как может привести к выделению хлоридов из пара и отложению в застойных зонах компенсатора, что приводит к коррозионному растрескиванию гибкого элемента.

12.25. При установке компенсатора в паспорт трубопровода вносятся следующие данные:

а) техническая характеристика, завод-изготовитель и год изготовления компенсатора;

б) расстояние между неподвижными опорами, необходимая величина компенсации, величина предварительного растяжения;

в) температура окружающего воздуха при монтаже компенсатора и дата.

12.26. При выборе, монтаже и эксплуатации волнистых компенсаторов наряду с указаниями РУ—75 следует также руководствоваться указаниями «Инструкции по монтажу и эксплуатации КВО—ИЭ» ВНИИНефтемаша.

13. НАДЗОР И ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.01. Надежная безаварийная работа трубопровода и безопасность его эксплуатации должны обеспечиваться постоянным наблюдением за состоянием трубопровода и его деталей, своевременным ремонтом в объеме, определенном при осмотре и ревизии, и обновлением всех элементов трубопровода по мере износа и структурного изменения металла.

13.02. На технологические трубопроводы I, II, III и IV категорий [из IV категории включаются только трубопроводы, транспортирующие среды групп Б(в) и Б(д)], а также на трубопроводы всех категорий, транспортирующих продукты со скоростью корро-

зии более 0,5 мм/год, администрацией предприятия должен быть составлен паспорт установленного образца (см. Приложение 1).

Перечень документов, прилагаемых к паспорту, указан в п. 19.01.

Примечание. Для трубопроводов, на которые требования п. 13.02 не распространяются, на каждой установке должен быть заведен эксплуатационный журнал, в котором должны отражаться даты проведенных ревизий и данные о проведенных ремонтах этих трубопроводов.

13.03. По каждой установке (цеху, производству) должен быть составлен перечень ответственных технологических трубопроводов (см. п. 3.02). Перечень составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у лица, ответственного за безопасную эксплуатацию трубопроводов, второй передается в отдел технического надзора.

13.04. Приказом по предприятию в каждом цехе (на каждой установке, объекте) должно быть назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопроводов из числа ИТР, обслуживающих эти трубопроводы.

13.05. Технологические трубопроводы, работающие в водородосодержащих средах, должны периодически подвергаться исследованию металла труб в соответствии с «Техническими указаниями-регламентом по эксплуатации оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки, работающего в водородосодержащих средах» (взамен временных технических указаний 1968 г.), разработанными ВНИИНЕФТЕХИМом и ВНИИНЕФТЕМАШем.

13.06. Обслуживание технологических трубопроводов может быть поручено лицам, достигшим 18-летнего возраста, обученным по программе техминимума, знающим их схему и прошедшим проверку знаний по правилам техники безопасности.

Наружный осмотр

13.07. В период эксплуатации трубопроводов постоянное и тщательное наблюдение за состоянием наружной поверхности трубопроводов и их деталей (сварных швов, фланцевых соединений включая крепеж, арматуры, антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т. п.) является одной из основных обязанностей обслуживающего персонала.

Результаты осмотров должны фиксироваться в вахтенном журнале не реже одного раза в сутки.

13.08. Кроме наблюдений, указанных в п. 13.07, все технологические трубопроводы в период эксплуатации должны подвергаться тщательному осмотру службой технического надзора совместно со старшим механиком, механиком установки, лицом, ответственным за их безопасную эксплуатацию. Срок осмотра в зависимости

от конкретных условий эксплуатации устанавливается техническим руководством предприятия, но не реже, чем через каждые 12 месяцев. Во время осмотров производится проверка соответствия рабочих параметров паспортным или проектным данным трубопроводов.

Наружный осмотр трубопроводов, уложенных в непроходных каналах или бесканально, должен проводиться в сроки проведения ревизии (см. п. 13.15) на участках, перечисленных в п. 13.16.

Осмотр трубопроводов, подверженных вибраций, а также фундаментов под опоры и эстакады для этих трубопроводов следует проводить не реже одного раза в три месяца; замеченные при этом дефекты должны быть немедленно устранены.

13.09. Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом, может производиться без снятия изоляции. Однако, если состояние стенок или сварных швов трубопроводов вызывает сомнение, по указанию работника отдела технического надзора должно быть проведено частичное или полное удаление изоляции.

13.10. При наружном осмотре трубопровода необходимо проверить:

- а) состояние сварных швов (с учетом указаний п. 13.09);
- б) состояние фланцевых соединений включая крепеж;
- в) герметичность всех соединений;
- г) состояние опорных конструкций, их фундаментов, подвесок, правильность работы подвижных и неподвижных опор;
- д) состояние и работу компенсирующих устройств;
- е) состояние дренажных устройств;
- ж) состояние арматуры;
- з) состояние изоляции и антикоррозионных покрытий.

Соответствующими службами предприятий должно проверяться и документально оформляться состояние заземляющих устройств трубопроводов. Объемы и сроки проверки определяются заводской инструкцией, разработанной на основании документов, указанных в п. 15.16.

13.11. Результаты периодического наружного осмотра трубопроводов и их деталей должны оформляться актом за подписями лиц, указанных в п. 13.08.

13.12. В случае обнаружения при наружном осмотре неплотностей разъемных соединений давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов — до +60 °C, а дефекты должны быть устранены с соблюдением необходимых мер по технике безопасности.

При обнаружении дефектов, устранение которых связано с применением огневых работ, трубопровод должен быть остановлен, подготовлен к производству ремонтных работ в соответствии с указаниями «Инструкции», утвержденной Госгортехнадзором СССР и дефекты устранены.

Ревизия трубопроводов

13.13. Основным методом контроля за надежной и безопасной работой технологических трубопроводов являются периодические ревизии, при которых проверяется их состояние. Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации.

13.14. Как правило, ревизия трубопроводов должна приворачиваться к планово-предупредительному ремонту отдельных агрегатов, установок или цехов.

13.15. Сроки проведения ревизии технологических трубопроводов устанавливаются администрацией предприятия в зависимости от скорости их коррозионно-эррозионного износа, опыта эксплуатации, результатов предыдущего наружного осмотра, ревизии и должны обеспечивать безопасную, безаварийную эксплуатацию трубопровода в период между ревизиями. Сроки ревизии должны быть не реже указанных в табл. 22.

13.16. При проведении ревизии особое внимание следует уделять участкам, работающим в наиболее тяжелых условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин. Такими являются участки, где изменяется направление потока (колена, тройники, врезки, дренажные устройства, а также участки трубопроводов перед запорной арматурой и после нее) и где возможно скопление влаги, продуктов, вызывающих коррозию (тупиковые участки, временно не работающие участки).

13.17. Приступить к производству работ по ревизии следует только после выполнения необходимых подготовительных работ, предусмотренных разделом II «Инструкции по организации и безопасному производству ремонтных работ на предприятиях и в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», утвержденной 25 июля 1973 г.

13.18. При ревизии технологических трубопроводов необходимо:

а. Провести наружный осмотр трубопровода согласно п. 13.10.

б. Провести внутренний осмотр участка трубопровода с помощью лампы, прибора типа РВП, луны или других средств; внутренняя поверхность при этом должна быть очищена от грязи и отложений, а при необходимости — протравлена. При этом следует выбирать участок, работающий в неблагоприятных условиях (где возможны коррозия и эрозия, гидравлические удары, вибрация, изменения направления потока, образование застойных зон и т. п.). Демонтаж участка трубопровода при наличии разъемных соединений производится путем их разборки, а на цельносварном трубопроводе этот участок вырезают.

Во время осмотра проверяют наличие результатов коррозии, трещин, уменьшение толщин стенок труб и деталей трубопроводов,

прокладок, сварных швов, фланцев, арматуры, а также состояние привалочных поверхностей фланцев и арматуры.

в. Простучать молотком и промерить толщину стенки трубопровода с помощью ультразвуковых толщиномеров или путем сквозных засверловок с последующей заваркой отверстий. Замер толщин стенок производится на участках, работающих в наиболее тяжелых условиях (коленах, тройниках, врезках, местах сужения трубопровода, перед запорной арматурой и после нее, местах скопления влаги и коррозионных продуктов, вызывающих коррозию — застойных зонах, дренажах), а также на прямых участках внутрицеховых трубопроводов (технологических установок) через каждые 10 м и межцеховых коммуникаций — через каждые 50 м. Замеры рекомендуется производить в шахматном порядке.

Число точек замера для каждого участка (элемента) определяется отделом технического надзора.

На прямых участках трубопроводов технологических установок длиной 20 м и менее и межцеховых трубопроводов длиной 100 м и менее должно быть проведено не менее трех замеров.

Следует обеспечить правильность и точность выполнения замеров, исключив возможное влияние на замер иородных тел (засусенцев, кокса, продуктов коррозии и т. п.), а также своевременно проверяя мерительные инструменты и приборы.

Результаты замера фиксируются в паспорте трубопровода.

Примечания. 1. Замер толщин стенок трубопроводов IV категории групп Б (д), (е), В, Г, Д и всех трубопроводов V категории обязателен в том случае, когда по результатам обстукивания нельзя точно судить о надежной и безопасной работе трубопроводов.

2. Ревизия постоянно действующих участков факельных линий, не имеющих байпасов, проводится без их остановки путем промера толщины стенки ультразвуковыми толщиномерами и обмыливанием фланцевых соединений.

Обстукивание трубопроводов производится по всему периметру трубы молотком массой 1,0—1,5 кг с ручкой длиной не менее 400 мм с шарообразной шляпкой.

Состояние трубы определяют по звуку или по вмятинам, которые образуются при обстукивании.

Вопрос о частичном или полном удалении изоляции для проведения ревизии решается службой технадзора предприятия в каждом конкретном случае, но с условием, что будет обеспечена надежная ревизия трубопровода.

Примечание. На трубопроводах, выполненных из сталей типа 18—8 (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и т. п.) и работающих в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, сквозные засверловки не допускаются.

г. Произвести рентгено-, гамма-просвечивание или ультразвуковую дефектоскопию сварных стыков, качество которых при ревизии вызвало сомнение; при необходимости следует подвергнуть эти сварные стыки металлографическим и механическим испытаниям.

Число стыков, подлежащих проверке, определяется отделом технического надзора.

Примечание. Дефектоскопия должна производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией.

д. Произвести проверку механических свойств металла труб, работающих при высоких температурах и в водородсодержащих средах, если это предусмотрено действующими «Правилами», «Регламентами» или проектом. Механические свойства металла следует проверять также и в других случаях, когда коррозионное действие среды может вызвать их изменение. Вопрос о механических испытаниях в этих случаях решает служба технического надзора.

е. На горячих участках трубопроводов при температуре выше 400 °C для углеродистых сталей и выше 450 °C для легированных сталей провести замеры деформаций по состоянию на время проведения ревизии и проверить документацию по фиксированию наблюдений за ползучестью, если это предусмотрено действующими «Правилами», «Регламентом» или проектом.

Объем работ по замерам при этом следует определять в соответствии с «Инструкцией по наблюдению и контролю за металлом трубопроводов и котлов», утвержденной МЭЭ СССР 30.Х.1969 г.

ж. Произвести выборочно, по указанию представителя технадзора, разборку имеющихся на трубопроводе резьбовых соединений, их осмотр и промер резьбовыми калибрами.

з. Проверить состояние и правильность работы опор, крепежных деталей и выборочно — прокладок.

и. Произвести испытание трубопровода в соответствии с указаниями п.п. 13.44—13.48 настоящих РУ—75.

13.19. При неудовлетворительных результатах ревизии необходимо более тщательно проверить трубопровод, обследовав соседние с отбракованным участки (проводить осмотр внутренней поверхности, обстукивание молотком, замер толщин, определение коррозии, трещин и т. п.) и сделав более частые промеры толщины стенки всего трубопровода по усмотрению представителей технического надзора.

13.20. Результаты ревизии сопоставляют с первоначальными данными (результатами приемки после монтажа или предыдущей ревизии), после чего составляют акт ревизии трубопровода (см. Приложение 3). Акт ревизии утверждается главным механиком предприятия (завода). Работы, указанные в акте ревизии, подлежат обязательному выполнению.

В паспорте или в эксплуатационном журнале трубопровода представителем отдела технического надзора делается запись о проведенной ревизии с указанием даты проведения и ссылкой на соответствующий акт.

Обслуживание и ревизия арматуры

13.21. Арматура технологических трубопроводов является наиболее ответственным элементом коммуникаций, поэтому на предприятиях должны быть приняты необходимые меры по организа-

ции постоянного и тщательного надзора за исправностью арматуры, а также за своевременным и качественным проведением ревизии и ремонта.

13.22. При применении арматуры с сальниками особое внимание следует обращать на набивочный материал — на его качество, размеры, правильность укладки в сальниковую коробку.

Набивку для сальников выбирают в соответствии с ГОСТ 5152—66.

13.23. Набивка асбестовая прожиренная и прографиченная для арматуры, устанавливаемой на газопроводах, может быть использована для рабочих температур не выше 200 °С, так как при более высоком нагреве жировые вещества вытекают, и плотность сальника быстро снижается.

13.24. Для температур выше 200 °С и давлений до 100 кгс/см² можно применять прографиченную асбестовую набивку. При этом каждое отдельное кольцо должно быть пересыпано слоем сухого чистого графита толщиной не менее 1 мм.

13.25. При высоких температурах рекомендуется применять специальные набивки, в частности асбометаллические, пропитанные особыми составами, стойкими к разрушению и не вытекающими под влиянием транспортируемых сред и высокой температуры.

13.26. Сальниковая набивка арматуры должна быть изготовлена из плетеного шнура квадратного сечения со стороной, равной ширине сальниковой камеры. Из такого шнура на оправке должны быть нарезаны отдельные кольца со склоненными под углом 45° концами.

13.27. Отдельные кольца набивки следует укладывать в сальниковую коробку вразбежку линий разреза, с уплотнением каждого кольца в отдельности. Высота сальниковой набивки должна быть такой, чтобы грундбукса в начальном положении входила в сальниковую камеру не более чем на 1/6—1/7 ее высоты, но не менее чем на 5 мм.

Подтяжку сальников следует производить равномерно, без перекосов грундбуксы.

13.28. Для обеспечения плотности сальникового уплотнения следует следить за чистотой поверхности шпинделя и штока, а также за сохранностью рабочей части шпинделя.

13.29. Прокладочный материал для уплотнения соединения крышки с корпусом арматуры следует выбирать с учетом химического воздействия на него проходящей среды, а также в зависимости от давления и температуры по табл. 16.

13.30. Ход шпинделя в задвижках и вентилях должен быть плавным, а затвор при закрывании или открывании арматуры должен перемещаться без заедания.

13.31. Обслуживание предохранительных клапанов должно производиться согласно действующей «Инструкции» ВНИИНЕФТЕМАШа.

13.32. Запорную арматуру следует открывать вручную полностью, до упора, закрывать — с нормальным усилием для создания плотности. Применение добавочных рычагов при открывании или закрывании арматуры не допускается.

13.33. Ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, как правило, производят в период ревизии трубопроводов, а также во время остановки отдельных агрегатов, установок или цехов на ремонт.

13.34. Ревизия, ремонт и испытание арматуры должны производиться в специализированных мастерских или участках. В отдельных случаях по усмотрению органов технадзора допускается производить ревизию арматуры путем ее разборки и осмотра непосредственно на месте установки.

13.35. Арматура, работающая в условиях высокоагрессивных сред (при скорости коррозии более 0,5 мм/год), независимо от категории трубопровода должна проходить ревизию в следующем объеме:

- а) внешний осмотр арматуры;
- б) разборка ее для осмотра и ремонта уплотнительных деталей;
- в) тщательный осмотр состояния отдельных деталей — шпинделя, клина или клапана (и их крепление), уплотнительных поверхностей корпуса, ходовой гайки, сальника, крепежных деталей и т. п.;
- г) тщательный осмотр внутренней поверхности корпуса и крышки арматуры с целью выявления результатов коррозии, эрозии и т. п.;
- д) замер толщины корпуса и крышки при обнаружении следов коррозии и эрозии, выбраковка и замена изношенных деталей (результаты замера заносят в паспорт или в эксплуатационный журнал трубопровода);
- е) сборка арматуры после устранения дефектов, опрессовка с целью определения плотности уплотнительных поверхностей (затвора) и прочности.

13.36. Ревизия остальной арматуры производится в том же объеме, выборочно, по усмотрению отдела технического надзора. При этом в первую очередь следует проводить ревизию арматуры, работающей в наиболее тяжелых условиях, и соблюдать принцип чередования.

Результаты ревизии арматуры фиксируются в «Акте ревизии трубопроводов» (см. Приложение 3).

Контрольные засверловки

13.37. С целью своевременной сигнализации о приближении толщины стенки трубопровода к отбраковочному размеру на всех трубопроводах I, II и III категорий, а также на трубопроводах IV и V категорий, транспортирующих высокоагрессивные среды со

скоростью коррозии более 0,5 мм/год, рекомендуется делать контрольные засверловки.

Необходимость в контрольных засверловках определяется службой технического надзора предприятия для каждого конкретного случая, с учетом ограничений, изложенных ниже.

Газовые трубопроводы, работающие под вакуумом и транспортирующие СДЯВ и продукты с токсическими свойствами, контрольным засверловкам не подвергаются. В этих случаях должен быть усилен контроль за состоянием толщин стенок трубопровода путем их замера ультразвуковым толщиномером или с помощью сквозных засверловок.

13.38. Засверловку контрольных отверстий следует производить сверлом диаметром 2,5—4 мм, заправленным под острым углом, с целью предотвращения больших утечек продукта в случае пропуска контрольных отверстий.

13.39. Отверстия контрольных засверловок следует располагать в местах поворотов, сужений, врезок, в тройниках, дренажных отводах перед запорной арматурой и после нее, застойных зонах и т. п.

13.40. Отверстия контрольных засверловок на отводах и полуотводах должны преимущественно располагаться по наружному радиусу гиба из расчета одного отверстия на каждые 0,2 м длины, но не менее одного отверстия на отвод или секцию сварного отвода.

13.41. Глубину контрольных засверловок следует принимать равной отбраковочной толщине (определенной согласно пп. 13.49. и 13.50.) плюс $\Pi \times C$ (где Π — половина периода между очередными ревизиями, годы; C — фактическая скорость износа трубопровода, мм в год).

13.42. Места расположения контрольных засверловок на трубопроводе должны быть наглядно обозначены.

13.43. Пропуск контрольного отверстия на трубопроводе свидетельствует о приближении толщины стенки к отбраковочному размеру, поэтому такой трубопровод должен быть подвергнут внеочередной ревизии.

Периодические испытания технологических трубопроводов

13.44. Надежность работы технологических трубопроводов проверяют проведением периодических гидравлических и пневматических испытаний.

13.45. Периодические испытания трубопроводов на прочность и плотность приурочиваются ко времени проведения ревизии трубопровода. Периодичность проведения испытаний должна приниматься равной удвоенной периодичности проведения ревизии, принятой в соответствии с указаниями п. 13.15. для данного трубопровода, но не реже одного раза в 8 лет.

13.46. Давление испытания и порядок проведения испытания должны соответствовать требованиям, изложенным в главе 14 настоящих РУ—75.

13.47. Периодические испытания технологических трубопроводов должны проводиться под руководством лица, ответственного за их безопасную эксплуатацию.

13.48. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода, делает запись о результатах испытания в паспорте трубопровода, а для трубопроводов, на которые паспорт не составляется — в эксплуатационном журнале.

Нормы отбраковки

13.49. Трубы, детали трубопроводов и сварные швы, работающие при температуре до 430 °С (включительно), подлежат отбраковке в следующих случаях.

А. Если в результате ревизии окажется, что под действием коррозии и эрозии толщина стенки их уменьшилась и достигла величины, определяемой по формулам:

$$\delta_{\text{отб}} \leq \frac{\alpha n P D_h}{2(0,9 R_2^h m_3 + n P)} \quad \text{при} \quad \frac{R_2^h m_3}{R_1^h m_2} < 0,75$$

$$\delta_{\text{отб}} \leq \frac{\alpha n P D_h}{2(R_1 + n P)} \quad \text{при} \quad \frac{R_2^h m_3}{R_1^h m_2} \geq 0,75$$

где $\delta_{\text{отб}}$ — толщина стенки трубы или детали трубопровода, при которой они должны быть изъяты из эксплуатации, см;

P — рабочее давление в трубопроводе, кгс/см²;

D_h — наружный диаметр трубы или детали трубопровода, см;
 n — коэффициент перегрузки рабочего давления в трубопроводе, равный 1,2;

R_1 — расчетное сопротивление материала труб и деталей технологических трубопроводов, определяемое по формуле:

$$R_1 = R_1^h m_1 m_2 k_1$$

R_1^h — нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного сопротивления разрыву материала труб, принимаемое по ГОСТ, ОСТ или ТУ на соответствующие виды труб, кгс/см² (см. табл. 23);

R_2^h — нормативное сопротивление, равное наименьшему значению предела текучести при растяжении, сжатии и изгибе материала труб, принимаемое по ГОСТ или ТУ на соответствующие виды труб, кгс/см² (см. табл. 23);

Примечание. Для электросварных труб, сваренных односторонним швом, значения R_1^h и R_2^h следует умножить на 0,8.

- m_1 — коэффициент условий работы материала при разрыве труб, равный 0,8;
- m_2 — коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый в зависимости от транспортируемой среды:

Среда	m_2
Токсичные горючие, взрывоопасные и сжиженные газы	0,6
Инертные газы (азот, воздух и т. п.) или токсичные, взрывоопасные и горючие жидкости	0,75
Инертные жидкости	0,9

- m_3 — коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах, принимаемый в зависимости от материала труб и рабочей температуры:

Материал труб	Коэффициент условий работы материала труб			
	От -70 до -40 °C	От -39 до + 100 °C	250 °C	430 °C
Углеродистая сталь групп А и В (по ГОСТ 380—71) марок с порядковыми номерами 2, 3, 4	—	1	0,85	0,75*
Углеродистая качественная конструкционная сталь группы 1 по ГОСТ 1050—60 марок 10, 15, 20	1	1	0,85	0,45
Низколегированные стали марок 09Г2С, 10Г2С1, 17ГС, 14ХГС, 10Г2СД, 15Г2С и 10Г2	1	1	0,85	0,45
Легированные стали марок 15Х5, 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, 08Х13, 12МХ, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 12Х21Н5Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т	1	1	0,9	0,7

* Значение коэффициента m_3 соответствует рабочей температуре трубопровода 300 °C, выше которой углеродистые стали по ГОСТ 380—71 применять не рекомендуется.

Примечание. Для промежуточных значений рабочей температуры коэффициент m_3 определяется путем интерполяции двух ближайших значений.

- k_1 — коэффициент однородности материала труб:

Материал труб	k_1
Для бесшовных труб из углеродистой и нержавеющей сталей и для сварных труб из ненормализованной низколегированной стали	0,8
Для сварных труб из углеродистой и нержавеющей сталей и для сварных труб из нормализованной низколегированной стали	0,85

α — коэффициент несущей способности, который принимается равным:
 для труб — 1;
 для конических переходов — 1;
 для выпуклых заглушек (эллиптической формы) — 1;
 для отводов гладких и сварных $\alpha=1,3$ при $R/D_n=1$;
 $\alpha=1,15$ при $R/D_n=1,5$; $\alpha=1,0$ при $R/D_n=2$ и более;
 для тройниковых соединений — по графику (рис. 6).


Полученный отбраковочный размер не должен быть меньше указанного ниже:

Наружный диаметр D_n , мм	≤ 25	≤ 45	≤ 89	≤ 108	≤ 273	≥ 325
Наименьшая допустимая толщина трубопровода, мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0

Б. Если в результате коррозии и эрозии за время работы до очередной ревизии толщина стенки выйдет за пределы отбраковочных размеров.

Рис. 6. График определения коэффициента несущей способности:

1 — для основных труб тройниковых соединений без усиливющих элементов и для ответвлений без усиливющих элементов и с усиленным штуцером; 2 — для основных труб тройниковых соединений, усиленных накладками и с усиленным штуцером и для ответвлений, усиленных накладками;
 $D'_{\text{нар}}$ — наружный диаметр ответвлений, см.

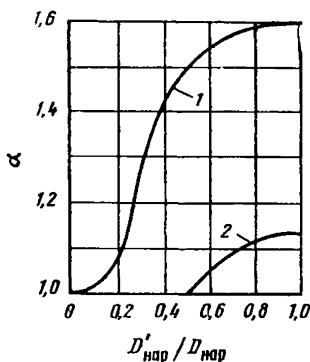

В. Если при ударе молотком массой 1,0—1,5 кг на трубе остаются вмятины.

Г. Если на трубе имеются пропуски через контрольное отверстие.

Д. Если механические свойства материала труб изменились и требуется отбраковка их в соответствии с документами, указанными в п. 13.18, д и е.

Е. Если при просвечивании сварных швов обнаружены дефекты, не подлежащие исправлению.

Ж. Если трубопровод не выдержал гидравлического или пневматического испытания.

13.50. Трубы, детали технологических трубопроводов и сварные стыки, работающие при температуре более 430°C , подлежат отбраковке:

А. Если в результате ревизии окажется, что под действием коррозии и эрозии толщина стенки их уменьшилась и достигла величины, определяемой по формуле:

$$\delta_{\text{отб}} \leq \frac{\alpha P D_n}{2\sigma_{\text{пред}} + P}$$

где $\delta_{\text{отб}}$ — толщина стенки трубы или детали трубопровода, при достижении которой они должны быть изъяты из эксплуатации, см;

P — рабочее давление в трубопроводе, кгс/см²;

D_n — наружный диаметр трубы или детали трубопровода, см;

$\sigma_{\text{пред}}$ — напряжение, которое выбирается в зависимости от рабочей температуры среды и марки стали по табл. 24 настоящих РУ, кгс/см²;

α — коэффициент несущей способности, который принимается по указаниям п. 13.49.

Полученный отбраковочный размер не должен быть меньше указанного ниже:

Наружный диаметр D_n , мм	≤ 25	≤ 45	≤ 89	≤ 108	≤ 273	≥ 325
Наименьшая допустимая толщина трубопровода, мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0

Б. Во всех случаях, перечисленных в подпунктах Б, В, Г, Д, Е, Ж п. 13.49.

Примечание. Тройники и тройниковые соединения независимо от рабочей температуры допускается выбраковывать исходя из условия:

$$f_w + f_n + f_{cv} \geq S_0 (d - d_{\text{пр}})$$

где f_w — укрепляющее сечение штуцера, мм²;

f_n — укрепляющее сечение накладки, мм²;

f_{cv} — укрепляющее сечение сварных швов (наплавленного металла), мм²;

$S_0(d - d_{\text{пр}})$ — недостающее для прочности соединения сечение, мм².

Расчет величин, входящих в формулу, следует производить согласно «Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность», изд. 1965 г.

13.51. Отбраковка литых изношенных корпусов задвижек, вентилей, клапанов и литых деталей трубопроводов производится:

а) если уплотнительные элементы арматуры износились настолько, что не обеспечивают ведения технологического процесса, и отремонтировать или заменить их невозможно;

б) если толщина стенки корпуса достигла величины, определяемой по формуле:

$$\delta_{\text{отб}} \leq \frac{3,8 D_{\text{ycl}} P}{2\sigma_{\text{пред}}}$$

где $\delta_{\text{отб}}$ — толщина стенки, при которой корпус задвижки, клапана, вентиля, фитинга должен быть изъят из эксплуатации, см;

P — рабочее давление в корпусе, кгс/см²;

$D_{\text{усл}}$ — условный проход, см;

$\sigma_{\text{пред}}$ — напряжение, которое выбирается по табл. 24 в зависимости от марки стали и рабочей температуры, кгс/см²;

в) если толщина стенки корпуса арматуры достигла значений, равных или меньших указанных ниже, то арматура подлежит удалению независимо от рабочих условий:

$D_{\text{усл}}$, мм	80	100	125	150	200
Предельная отбраковочная толщина стенки, мм	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5

13.52. Фланцы отбраковывают:

- при неудовлетворительном состоянии привалочных поверхностей;
- при наличии трещин, раковин и других дефектов;
- при уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных размеров трубы.

13.53. Крепежные детали отбраковывают:

- при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;
- в случае изгиба болтов и шпилек;
- при остаточных деформациях, приводящих к изменению профиля резьбы;
- г) в случае износа боковых граней головок болтов и гаек.

13.54. Резьбовые соединения трубопроводов отбраковывают при появлении срыва или коррозионного износа резьбы, а также в случае прохождения непроходного калибра типа Р—Р по ГОСТ 6485—69, ГОСТ 2533—54, ГОСТ 18465—73, ГОСТ 18466—73.

14. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

14.01. Все технологические трубопроводы должны подвергаться испытанию на прочность и плотность перед пуском их в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, разборкой, после консервации или простоя более одного года, в случае изменения технологического процесса, а также периодически в сроки, указанные в п. 13.45.

После разборки единичных фланцевых соединений трубопровода, связанной с заменой прокладок, арматуры или отдельного элемента трубопровода (тройника, катушки и т. п.) допускается проводить испытание только на плотность. При этом вновь устанавливаемые арматура или элемент трубопровода должны быть предварительно испытаны на прочность пробным давлением, указанным в табл. 2 настоящих РУ—75.

Трубопроводы, указанные в п. 14.25, должны кроме испытаний на прочность и плотность пройти испытания на герметичность (дополнительное пневматическое испытание на плотность с определением падения давления за время испытания)

Короткие (до 20 м) трубопроводы сброса непосредственно в атмосферу от предохранительных клапанов, а также отдувки от аппаратов и систем, работающих без избыточного давления (воздушники) и участки факельных линий, указанные в примечании 2 к п. 13.18, испытанию на прочность и плотность не подвергаются.

Испытание трубопровода на прочность и плотность производится одновременно и может быть гидравлическим или пневматическим. Следует применять преимущественно гидравлическое испытание.

Испытание проводится обычно до покрытия трубопровода тепловой противокоррозионной изоляцией. Допускается испытывать трубопровод с наложенной изоляцией, но в этом случае монтажные стыки оставляют открытыми.

14.02. Вид испытания и величины испытательных давлений указывают в проекте для каждого трубопровода. При отсутствии проектных данных вид испытания выбирается техническим руководством предприятия (владельцем трубопровода), а величины испытательных давлений принимают в соответствии с указаниями настоящей главы.

14.03. Наружный осмотр трубопроводов проводят для проверки их готовности к проведению испытания. При этом проверяют правильность установки арматуры, легкость открывания и закрывания запорных устройств, снятие всех временных приспособлений, окончание всех сварочных работ и проведение термообработки (в необходимых случаях).

14.04. Испытание трубопровода должно производиться только после того как трубопровод будет полностью собран на постоянных опорах или подвесках, смонтированы все врезки, штуцеры, бобышки, арматура, дренажные устройства, спускные линии и воздушники.

14.05. Манометры, применяемые при испытании технологических трубопроводов, должны быть проверены и опломбированы.

14.06. Испытание трубопровода производится под руководством лица, ответственного за эксплуатацию трубопровода, в присутствии представителя организации, выполнившей работу. Результаты испытания фиксируются в «Удостоверении о качестве» или акте (если «Удостоверение» не составляется), с последующей отметкой в паспорте трубопровода.

Гидравлическое испытание

14.07. Гидравлическое испытание трубопровода на прочность и плотность проводят одновременно.

14.08. Для гидравлического испытания используют воду или другие некоррозионные, неядовитые, невзрывоопасные, невязкие жидкости.

Если испытание проводят при температуре окружающего воздуха $\leqslant 0^{\circ}\text{C}$, должны быть приняты меры против замерзания жид-

кости в трубопроводе во время испытания и обеспечено надежное опорожнение трубопровода после испытания.

14.09. Величина испытательного давления трубопровода на прочность должна приниматься равной:

$$P_{\text{исп}} = 1,25 P_{\text{раб}} ([\tau_{\text{доп}}]_{20}/[\tau_{\text{доп}}]_t)$$

где $[\tau_{\text{доп}}]_{20}$, $[\tau_{\text{доп}}]_t$ — допускаемое напряжение материала трубопровода соответственно при 20°C и при рабочей температуре.

Величину испытательного давления для трубопроводов с рабочим давлением менее 2 кгс/см² следует принимать не менее 2 кгс/см², а с рабочим давлением выше 5 кгс/см² — не менее $P_{\text{раб}} + 3$ кгс/см². Величину испытательного давления на прочность для стальных трубопроводов, работающих под вакуумом, следует принимать равной 2 кгс/см².

Во всех случаях величина испытательного давления должна приниматься такой, чтобы напряжение в материале трубопровода при пробном давлении не превышало 90% предела текучести материала трубопровода при температуре испытания.

14.10. Трубопроводы, работающие под абсолютным давлением от 0,95 кгс/см² до 2 кгс/см², подлежат испытанию только на плотность воздухом или инертным газом. Испытательное давление в этих случаях следует принимать в зависимости от рабочего давления в трубопроводе:

Рабочее давление в трубопроводе (избыточное) кгс/см ²	Испытательное избыточное давление на плотность, кгс/см ²
Вакуум	1,0
До 0,05	0,2
От 0,05 до 0,5	$P_{\text{раб}} + 0,3$
Выше 0,5 до 1	$P_{\text{раб}}$, но не менее 0,85

14.11. Для проверки прочности трубопровод выдерживают под испытательным давлением в течение пяти минут, после чего давление в нем снижают до рабочего.

Для проверки плотности при рабочем давлении осуществляют осмотр трубопровода и обстукивание сварных швов молотком массой 1—1,5 кг. Удары должны наноситься по трубе рядом со швом с обеих сторон.

14.12. Устранение обнаруженных в процессе осмотра дефектов (трещин, пор, неплотностей разъемных соединений и сальников и т. п.) должно производиться только после снижения давления в трубопроводе до атмосферного. После устранения обнаруженных дефектов испытание следует повторить.

Подчеканка сварных швов запрещается.

14.13. Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло падение давления по манометру и не появились течь и отпотевание на элементах трубопровода.

Пневматическое испытание

14.14. Пневматическое испытание трубопроводов может производиться на прочность и плотность. В зависимости от транспортируемой среды пневматическое испытание может производиться воздухом или инертным газом.

Пневматическое испытание технологических трубопроводов, ранее транспортировавших углеводороды и другие взрывоопасные среды, должно производиться только инертными газами.

Пневматическое испытание трубопроводов на плотность (в том числе с определением падения давления) должно производиться только после предварительного их испытания на прочность любым методом.

14.15. Пневматическое испытание трубопроводов на прочность не разрешается в действующих цехах производственных предприятий, а также на эстакадах, в каналах и лотках, где уложены трубопроводы, находящиеся в работе.

14.16. Величина испытательного давления при испытании на прочность принимается такой же, как и при гидравлическом испытании (см. п. 14.09), но не должна превышать величин, указанных в табл. 25.

Примечание. В исключительных случаях разрешается пневматическое испытание трубопроводов на прочность с отступлением от требований настоящего пункта. При этом испытание должно проводиться в строгом соответствии со специально разработанной предприятием (для каждого случая) инструкцией, обеспечивающей надлежащую безопасность работ.

14.17. Пневматическое испытание трубопровода на прочность при установке чугунной арматуры (кроме арматуры из ковкого чугуна) допускается при испытательном избыточном давлении не выше 4 кгс/см²; при этом вся чугунная арматура должна пройти предварительное гидравлическое испытание на прочность пробным давлением в соответствии с ГОСТ 356—68.

Примечание. Указанные в п. п. 14.16 и 14.17 ограничения не распространяются на пневматическое испытание трубопроводов на плотность после предварительно проведенного гидравлического испытания на прочность.

14.18. Давление испытания на плотность технологических трубопроводов, работающих под вакуумом, а также газопроводов, работающих при абсолютном давлении до 2 кгс/см², следует принимать в зависимости от рабочего давления в трубопроводе (см. п. 14.10).

14.19. Для технологических трубопроводов с рабочим давлением выше 1 кгс/см² испытательное давление на плотность следует принимать равным рабочему давлению.

14.20. При пневматическом испытании технологических трубопроводов на прочность давление должно подниматься постепенно, с осмотром трубопровода при следующих давлениях:

а) при рабочем давлении от 1 до 2 кгс/см² осмотр производится при давлении, равном 0,6 пробного давления, и при полном рабочем давлении;

б) при рабочем давлении выше 2 кгс/см² осмотр производится при давлениях, равных 0,3 и 0,6 пробного давления, и при полном рабочем давлении.

При каждом промежуточном осмотре трубопровода подъем давления должен временно прекращаться.

14.21. На время проведения пневматических испытаний трубопроводов на прочность как внутри помещения, так и снаружи, следует установить охраняемую зону и наглядно обозначить ее. Минимальное расстояние в любом направлении от испытываемого трубопровода до границы зоны должно быть: при наземной прокладке — не менее 25 м, при подземной — не менее 10 м.

14.22. Во время подъема давления в трубопроводе и при достижении в нем испытательного давления на прочность пребывание в зоне охраны кого-либо запрещается.

Осмотр трубопроводов разрешается проводить лишь после того как испытательное давление будет снижено до рабочего. Лица, производящие испытание и осмотр должны быть специально проинструктированы. Запрещается находиться в зоне охраны кому-либо кроме этих лиц. Запрещается обстукивать молотком трубопроводы, находящиеся под давлением.

14.23. Герметичность сварных стыков, фланцевых соединений и сальников проверяют галлоидными или гелиевыми течеискателями или путем обмазки их мыльным или другим раствором (при отрицательных температурах окружающего воздуха применяют незамерзающий мыльный раствор).

14.24. Результаты пневматического испытания трубопроводов признают удовлетворительными, если при испытании на плотность не обнаружено утечек.

Испытание трубопроводов на герметичность

(дополнительное пневматическое испытание трубопроводов на плотность с определением падения давления за время испытания)

14.25. Необходимость проведения дополнительного пневматического испытания трубопровода на плотность с определением падения давления за время испытания определяется проектной организацией, а при отсутствии проекта — требованиями СНиП III-Г.9—62.

Внутрицеховые технологические трубопроводы следует подвергать дополнительному испытанию на плотность совместно с оборудованием, которое они обслуживают.

14.26. Дополнительное испытание технологических трубопроводов на плотность производится после испытания на прочность и плотность, промывки или продувки.

14.27. Дополнительное испытание трубопроводов на плотность должно производиться на рабочее давление, а вакуумных трубопроводов и факельных линий — на давление 2 кгс/см².

14.28. Испытание на плотность с определением падения давления может производиться только после выравнивания температур внутри трубопровода. Для наблюдения за температурой в трубопроводе в начале и в конце испытываемого участка следует устанавливать термометры.

14.29. Если продолжительность дополнительного испытания на плотность не указана в проекте, ее устанавливает организация, проводящая испытания. Длительность испытаний должна быть не менее 24 часов для внутрицеховых, межцеховых и межзаводских трубопроводов.

14.30. Падение давления в трубопроводе за время испытания его на плотность определяют по формуле:

$$\Delta P = 100 \left(1 - \frac{P_{\text{кон}} T_{\text{нач}}}{P_{\text{нач}} T_{\text{кон}}} \right)$$

где ΔP — падение давления, % от испытательного давления;

$P_{\text{нач}}$ — сумма манометрического и барометрического давлений в начале испытания, кгс/см²;

$P_{\text{кон}}$ — то же, в конце испытания, кгс/см²;

$T_{\text{нач}}$ — абсолютная температура в трубопроводе в начале испытания, град;

$T_{\text{кон}}$ — то же, в конце испытания, град.

Давление и температура в трубопроводе определяются как среднее арифметическое показаний всех манометров и термометров, установленных на нем во время испытания.

14.31. Результаты дополнительного пневматического испытания на плотность межцеховых технологических трубопроводов признают удовлетворительными, если падение давления в них окажется не более 0,1 % в час при транспортировании СДЯВ и токсических продуктов и не более 0,2 % в час — при транспортировании взрывоопасных легковоспламеняющихся, горючих и активных газов (в том числе сжиженных).

Указанные нормы относятся к трубопроводам с внутренним диаметром до 250 мм включительно.

При испытании трубопроводов больших диаметров нормы падения давления в них определяются умножением приведенных величин на поправочный коэффициент, полученный по формуле:

$$K = 250/D_{\text{вн}}$$

где $D_{\text{вн}}$ — внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм.

Если испытываемый трубопровод состоит из участков различных диаметров, средний внутренний диаметр его определяют по формуле:

$$D_{\text{ср}} = \frac{D_1^2 L_1 + D_2^2 L_2 + \cdots + D_n^2 L_n}{D_1 L_1 + D_2 L_2 + \cdots + D_n L_n}$$

где D_1 , D_2 , D_n — внутренние диаметры участков трубопроводов, мм;

L_1 , L_2 , L_n — длины участков трубопроводов, соответствующие указанным диаметрам, м.

14.32. Допустимое падение давления при дополнительном испытании на плотность внутрицеховых технологических трубопроводов определяется проектом с учетом специфических свойств среды (токсичности, текучести, степени взрывоопасности и т. д.) и геометрического объема испытываемой системы, а при отсутствии указаний в проекте должен приниматься равным половине допустимых норм для аналогичных межцеховых трубопроводов.

14.33. Указанные в п.п. 14.31 и 14.32 нормы допустимого падения давления при дополнительном испытании относятся к трубопроводам вновь смонтированным, и прошедшим ремонт, связанный со сваркой.

При промежуточных испытаниях (например после остановки для замены арматуры, отдельных элементов трубопровода и т. п. или чистки) продолжительность дополнительного испытания на плотность как для межцеховых, межзаводских, так и для цеховых трубопроводов может быть сокращена по усмотрению администрации предприятия, но не менее чем до четырех часов.

15. НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

15.01. Размещение и способ прокладки технологических трубопроводов должны обеспечивать: возможность непосредственного наблюдения за техническим состоянием трубопровода, безопасность его эксплуатации, производство монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации.

15.02. Пересечение проездов (дорог) сетями трубопроводов следует предусматривать под углом 90° к оси проезда. При необходимости допускается уменьшать угол пересечения до 45°.

15.03. Все опорные строительные конструкции для технологических трубопроводов должны выполняться из несгораемых материалов.

15.04. В местах прохождения через стены, перекрытия, перегородки и т. п. технологические трубопроводы должны быть заключены в стальные гильзы из труб с внутренним диаметром, который на 10—20 мм больше наружного диаметра трубопроводов или тепловой изоляции. Зазор между трубопроводом и гильзой с обоих концов должен быть заполнен негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси. Гильзы должны быть жестко заделаны в строительной конструкции.

Размещение сварных стыков трубопровода внутри гильз не допускается.

15.05. Расположение внутрицеховых трубопроводов и арматуры должно выполняться с учетом необходимых проходов, в соответ-

ствии с действующими нормами техники безопасности. Трубопроводы, прокладываемые вдоль стен внутри зданий, не должны пересекать оконных и дверных проемов.

15.06. При расположении и креплении технологических трубопроводов внутри зданий следует учитывать возможность свободного перемещения подъемно-транспортных устройств.

15.07. Для трубопроводов, транспортирующих СДЯВ, дымящиеся кислоты, продукты с токсическими свойствами, горючие газы, сжиженные газы (независимо от парциального давления насыщенных паров) и ЛВЖ (независимо от температуры кипения), разрешается только наземная прокладка, за исключением случаев, когда проектом предусмотрен иной способ прокладки. Для перечисленных сред кроме СДЯВ допускается прокладка всасывающих трубопроводов к насосам в непроходных каналах, засыпаемых сухим песком и перекрываемых плитами. Бесканальная заделка указанных технологических трубопроводов в конструкции полов зданий не допускается.

15.08. Не рекомендуется прокладка трубопроводов для горючих и взрывоопасных сред по наружным стенам производственных зданий. Допускается прокладка отдельных трубопроводов диаметром до 100 мм, относящихся к данному цеху, вдоль наружных стен производственной части здания, по глухому участку стены, на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее 0,5 м.

Прокладка любых технологических трубопроводов по наружным стенам бытовых, административно-хозяйственных и других зданий непроизводственного назначения не допускается.

Не допускается размещение арматуры, фланцевых и резьбовых соединений и дренажных устройств на трубопроводах над оконными и дверными проемами.

15.09. Не допускается прокладка трубопроводов с огне-взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами через бытовые и административно-хозяйственные помещения, а также через электромашинные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, электрораспределительные, трансформаторные и прочие аналогичные помещения.

15.10. В проходных и непроходных каналах не допускается совместная прокладка паропроводов I категории с продуктопроводами, а также паропроводов II, III и IV категорий с технологическими трубопроводами, транспортирующими едкие, ядовитые и легковоспламеняющиеся жидкости.

15.11. Совместная прокладка технологических трубопроводов и различного рода силовых, осветительных и прочих кабелей не рекомендуется и должна осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП II-М.1-71, а также инструкции по монтажу электрооборудования взрывоопасных установок МСН-84-65/ГМСС СССР Главэлектромонтажа.

15.12. Расстояния между прокладываемыми параллельно трубопроводами, а также между трубопроводом и строительными кон-

структурными как по горизонтали, так и по вертикали следует выбирать с учетом возможности сборки, осмотра, нанесения тепловой изоляции и ремонта трубопроводов, а также величины смещения трубопроводов при температурной деформации и принимать по табл. 26 и 27 настоящих РУ.

15.13. Подземные трубопроводы должны прокладываться на глубине не менее 0,8 м от планировочной отметки земли до верха трубы. Трубопроводы с замерзающими средами должны прокладываться на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта (до верха трубы).

15.14. На пересечениях с внутриводскими железнодорожными путями, автомобильными дорогами и проездами подземные трубопроводы должны быть заложены в футляры из стальных труб, диаметр которых на 100—200 мм больше наружных диаметров прокладываемых в них трубопроводов, а концы которых выступают на 2 м в каждую сторону от крайнего рельса или от края проезжей части автодороги. Концы футляров должны быть уплотнены просмоленной прядью и залиты битумом.

На участках трубопроводов, заключаемых в защитные футляры, должно быть минимальное число сварных стыков, проверенных физическими методами контроля.

15.15. Если максимальное возможное давление в паропроводе превышает расчетное давление аппаратов — потребителей пара, то на вводах водяного пара в цех необходимо предусматривать установку автоматического редуцирующего устройства (редукционный или регулирующий клапан), а после него, т. е. на стороне низкого давления, — предохранительный клапан, рассчитанный на соответствующую производительность.

Допускается замена автоматического редуцирования установкой ручного редуцирующего устройства, состоящего из двух последовательно установленных вентилей. В этом случае на стороне низкого давления должно быть установлено не менее двух (параллельно) предохранительных клапанов.

15.16. Для защиты от воздействия вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества все технологические трубопроводы подлежат обязательному заземлению, в зависимости от типа объекта, в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности», изд. «Химия», 1973 г.

15.17. Для обеспечения свободного проезда внутриводского транспорта и беспрепятственного прохода людей минимальная высота до низа трубопроводов или пролетных строительных конструкций высоких эстакад должна быть:

- а) над железнодорожными путями (от головки рельсов)
 - 5,5 м;
 - 4,5 м;
 - 2,2 м.
- б) над автодорогами и проездами
- в) над пешеходными проходами

15.18. При пересечении высокими эстакадами железнодорожных путей и автодорог расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады должно быть не менее:

- а) от оси железнодорожного пути нормальной колеи — 2,45 м;
- б) от бордюра автодороги — 1,0 м.

15.19. Пересечения эстакад с воздушными линиями электропередач должны выполняться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Воздушные линии электропередач на пересечениях с эстакадами должны проходить только над трубопроводами. Минимальное расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до линий электропередач (до нижних проводов с учетом их провисания) следует принимать в зависимости от напряжения:

Напряжение, кВ	Расстояние над трубопроводом, м
До 1	1
От 1 до 20	3
От 35 до 110	4
150	4,5
220	5
Для подвесной дороги (до нижней части вагонеток с учетом провисания троса)	3

Примечание. При определении вертикального и горизонтального расстояний между воздушными линиями электропередач и технологическими трубопроводами всякого рода защитные ограждения, устанавливаемые над ними в виде решеток, галерей, площадок, рассматриваются как части трубопровода.

15.20. Размещение арматуры, фланцевых и резьбовых соединений, линзовых и волнистых компенсаторов и дренажных устройств на трубопроводах, расположенных над железнодорожными путями, автодорогами и пешеходными дорожками, не разрешается.

При необходимости фланцевых соединений (например, на гумированных трубопроводах) под трубой во всю ширину полотна дороги должен быть установлен сплошной поддон с соответствующим уклоном, обеспечивающий отвод жидкости (в случае течи фланцевых соединений) за пределы полотна дороги.

15.21. Трубопроводы для различных кислот и других высокоягрессивных жидкостей, прокладываемые на межцеховых эстакадах, должны располагаться ниже всех остальных трубопроводов, особенно трубопроводов для огне-взрывоопасных и ядовитых сред.

15.22. В целях использования несущей способности трубопроводов допускается закрепление к ним трубопроводов меньших диаметров с обязательной проверкой расчетом труб большего диаметра на допустимый прогиб.

Не разрешается закрепление трубопроводов малых диаметров к трубопроводам:

- а) транспортирующим высокоагрессивные, ядовитые, токсичные вещества и сжиженные газы;

- б) работающим под давлением от 64 кгс/см² и выше;
- в) при температуре среды выше +300 °C.

15.23. Глубина заложения подземных трубопроводов под железнодорожными путями должна быть не менее 1 м от подошвы шпалы до верха защитного футляра трубопровода, а под автодорогами и проездами — не менее 0,8 м от поверхности дорожного покрытия.

15.24. При одновременной прокладке в одной траншее двух или более трубопроводов их следует располагать в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать:

- а) при условных диаметрах трубопроводов до 300 мм — не менее 0,4 м;

- б) при условных диаметрах трубопроводов более 300 мм — не менее 0,5 м.

15.25. Подземные трубопроводы следует монтировать только на сварных соединениях, за исключением присоединения фланцевой или муфтовой арматуры и фланцевых заглушек. Арматура и фланцевые заглушки на подземных трубопроводах должны устанавливаться в специальных подземных камерах или колодцах. Вне камер и колодцев могут устанавливаться только приварные заглушки.

15.26. Все подземные трубопроводы должны быть защищены от почвенной коррозии специальной усиленной противокоррозионной изоляцией (см. «Правила безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора СССР, а также «Правила защиты подземных металлических сооружений от коррозии» СН266—63 Госстроя СССР).

15.27. Транзитная прокладка любых технологических трубопроводов под и над зданиями, сооружениями и установками не допускается.

15.28. Технологические трубопроводы рекомендуется прокладывать с учетом рельефа местности с уклоном, обеспечивающим возможно более полное их опорожнение в аппаратуру и емкости.

Величина уклона трубопровода должна быть не менее:

- а) по ходу продукта — 0,002

- б) против хода продукта — 0,003

Примечания. 1. В отдельных случаях при значительной длине трубопровода уклоны могут быть уменьшены, но при этом должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспечивающие опорожнение трубопроводов.

2. Для трубопроводов, транспортирующих высоковязкие и застывающие среды, величины уклонов определяют исходя из конкретных свойств и особенностей среды, протяженности трубопровода и условий его прокладки.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДАХ

16.01. Ремонтно-монтажные работы на трубопроводах производятся после их подготовки в соответствии с действующей «Инструкцией по организации и безопасному производству ремонтных ра-

бот на предприятиях и в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

16.02. Переустройство технологических трубопроводов при реконструкции, внедрении рационализаторских предложений и т. п. можно производить только по рабочим чертежам. Все изменения проекта следует согласовывать в установленном порядке и вносить в исполнительные экземпляры чертежей и схем.

Ремонт трубопроводов выполняется по квалифицированным эскизам заказчика.

16.03. Материалы, применяемые при ремонтно-монтажных работах (трубы, фасонные соединительные части, фланцы, прокладочные материалы, крепежные детали, электроды и т. п.), по качеству и технической характеристике должны отвечать требованиям действующих ГОСТов, нормалей машиностроения или специальных ТУ.

Материалы, не имеющие сертификатов или паспортов, могут применяться для трубопроводов II категории и ниже только после их проверки и испытания в соответствии с ГОСТами, нормалями и ТУ.

Трубы, фланцы и фасонные детали трубопроводов из легированных сталей, независимо от наличия сертификатов и заводской маркировки (P_y , D_y , марка стали), могут применяться для технологических трубопроводов только после предварительной проверки марки стали (химическим анализом, стиллоскопированием и т. п.).

Арматуру, не имеющую паспорта и маркировки, можно применять для трубопроводов IV и V категорий только после ее ревизии и испытания.

Арматуру, имеющую маркировку завода-изготовителя с указанием P_y , D_y и марки материала, но не имеющую паспортов, допускается применять для трубопроводов всех категорий только после проведения ее ревизии, испытания и проверки марки материала.

16.04. Все материалы и детали перед проведением ремонтно-монтажных работ должны быть осмотрены. Поверхности труб, фасонных деталей, фланцев, прокладок, корпусов и крышек арматуры не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность и работоспособность.

Маркировка должна соответствовать сертификатам.

Толщину стенки труб и фасонных деталей следует проверять замером на обоих концах в четырех точках. Наружный диаметр, овальность и толщина стенки должны соответствовать требованиям ГОСТ, нормалей и специальных ТУ.

На поверхности резьбы применяемых крепежных деталей не должно быть следов коррозии, вмятин, рванин и других дефектов, снижающих прочность деталей.

16.05. Чугунную арматуру условным диаметром более 300 мм, независимо от наличия паспорта, маркировки и срока хранения

перед установкой следует подвергать ревизии и гидравлическому испытанию на прочность и плотность.

Ревизия производится в объеме, указанном в п. 13.36.

16.06. Арматура, предназначенная для установки на трубопроводах I категории, а также вся арматура (независимо от категории трубопровода) с просроченным гарантийным сроком перед установкой должна подвергаться гидравлическому испытанию на прочность и плотность в соответствии с ГОСТ 356—68.

16.07. Разметка труб и деталей производится способами, не нарушающими качества последних и обеспечивающими четкое нанесение на заготовках осевых линий, размеров и форм, необходимых при изготовлении деталей и сборке их в узлы.

16.08. Резка труб может производиться любым способом с соблюдением следующих условий:

а) конец трубы после резки должен быть чистым, без внешних и внутренних заусенцев и грата;

б) отклонение от перпендикулярности торцевого среза к продольной оси не должно превышать для труб $D_y \leq 150$ мм — 1 мм, а для труб $D_y > 150$ мм — 1,5 мм на величину внутреннего диаметра.

16.09. Резку труб из легированных сталей предпочтительнее производить механическими способами (резцами, фрезами, абразивными дисками и т. п.). В исключительных случаях допускается применение огневых способов резки с последующей обработкой концов труб в соответствии с указаниями главы 18 настоящих РУ—75.

16.10. Изготовление деталей трубопроводов методом гнутья производится в соответствии с нормальными МН 2912—62; МН 4751—63—МН 4762—63 и РУ—75.

16.11. Технология гнутья труб устанавливается производственными инструкциями. При изготовлении деталей трубопроводов принимают радиусы гиба не менее указанных ниже:

а) при гнутье труб в холодном состоянии на специальных станках по размерам, указанным в МН 2912—62;

б) при гнутье труб с нагревом и набивкой песком — не менее 3,5 наружных диаметров трубы;

в) при гнутье труб с нагревом ТВЧ — не менее трех наружных диаметров трубы.

Примечание. Допускается изгиб труб радиусами менее указанных, если способ гнутья гарантирует сохранение толщины стенки в любом месте гиба не менее 85% номинальной толщины с учетом минусового допуска.

16.12. Трубы из легированной стали (15Х5ВФ, 15Х5, 15Х5М, 30ХМА, 15ХМ, 12ХМФ и др.) после гнутья с нагревом подвергают термообработке, которая должна обеспечивать восстановление свойств материала в пределах требований ГОСТ или ТУ на поставку этих труб. Рекомендуемые режимы термообработки приведены в табл. 28.

Трубы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т), гнутые на станках с нагревом ТВЧ, термической обработке не подлежат. При их гнутье нельзя допускать понижения температуры нагрева ниже 900 °С, так как в этом случае могут образоваться трещины из-за падения пластичности металла.

Термообработка труб из углеродистой стали после холодного или горячего гнутья, а также из легированной стали после холодного гнутья производится только в случае особых указаний.

Термообработка труб из стали 20 после гнутья не производится, если твердость металла, замеренная по наружной поверхности, превышает исходную не более чем на 10%.

16.13. При гнутье труб допускаются следующие отклонения от геометрических размеров и формы детали:

а) угловые отклонения осевых линий не должны превышать 2 мм/м при $D_y \leq 200$ мм и 3 мм/м при $D_y > 200$ мм;

б) отклонение радиуса гиба (при $R \leq 4D_n$) не должно превышать величин, указанных ниже:

D_y , мм	80	80—100	125	150	200
Допуск на радиус гиба (при $R \leq 4D_n$)	± 5 мм	± 8 мм	± 10 мм	± 12 мм	± 16 мм

16.14. При гнутье труб допускаются следующие изменения геометрии их сечения в зоне гиба:

а) овальность сечений в месте гиба, определяемая как отношение разности между наибольшими и наименьшими наружными диаметрами к номинальному наружному диаметру в процентах, не должна превышать 10%;

б) толщина стенки в любом месте изгиба должна быть не менее 85% номинальной толщины с учетом минусового допуска.

16.15. На внутренней стороне изгиба допускается волнистость с наибольшей высотой гофр в пределах величин, указанных ниже:

D_n , мм	До 57	57—133	133—194	194—219	219—325	325—426
Высота гофр, мм	3	4	5	6	7	8

Расстояние между гофрами должно быть не менее четырех высот гофр.

16.16. При гнутье труб допускается дополнительная холодная или горячая подгибка их. При этом запрещается производить горячую подгибку труб из углеродистой стали при температуре ниже 700 °С и выше 1000 °С, из легированной стали при температуре ниже 800 °С, а из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т — при температуре ниже 900 °С. Термообработка труб из легированной стали после горячей подгибки обязательна.

При подгибке не допускаются трещины, раковины, надрывы, расслоения и растяжки с образованием утонения.

16.17. Расстояние от ближайшего поперечного сварного шва до начала закругления гиба должно быть не менее наружного диа-

метра трубы, но не меньше 100 мм (исключая случаи применения крутозагнутых отводов).

16.18. Не разрешается вварка штуцеров, бобышек, дренажей в сварные швы и в гнутые детали трубопровода, изготовленные любым способом.

В порядке исключения на гибах может быть допущена вварка одного штуцера внутренним диаметром не более 20 мм, если эта вварка предусмотрена проектом.

16.19. Разделку концов труб и деталей трубопроводов и сборку их под сварку, а также сварку следует производить в соответствии с требованиями РУ—75, изложенными в главе 18.

16.20. При сопряжении двух труб, труб с деталями, деталей между собой угловые отклонения (излом осей) не должны превышать 1,5 мм/м, линейные отклонения (смещение осей) не должны выходить за пределы половины допуска на смещение кромок. Смещение кромок труб и деталей с применением усилий, нагрева или искривления труб при сборке не допускается.

16.21. При сборке фланцев под сварку с различными деталями (патрубками, фасонными частями, бесфланцевой арматурой, компенсаторами и т. п.) должна обеспечиваться перпендикулярность и соосность уплотнительной поверхности фланцев к оси смежной детали.

Для трубопроводов категорий III, IV, V допускается отклонение от перпендикулярности уплотнительной поверхности фланца к оси смежной трубы или детали при $P_y \leq 40$ кгс/см², равное 4 мм/м, а при $P_y > 40$ кгс/см² — 2 мм/м.

Смещение осей фланцев, приварных встык, относительно осей смежных с ними деталей не должно превышать половины допуска на смещение кромок сопрягаемых концов.

16.22. При сборке фланцевых соединений труб, деталей трубопроводов и арматуры необходимо обеспечивать параллельность уплотнительных поверхностей фланцев.

Для трубопроводов категорий III, IV, V допускается отклонение от параллельности при $P_y \leq 40$ кгс/см², равное 1,5 мм/м, при $P_y > 40$ кгс/см² — 0,75 мм/м, а для трубопроводов I и II категорий — 0,5 мм/м.

Выравнивание перекосов фланцевых соединений при их сборке путем неравномерной затяжки болтов или шпилек, а также устранение зазоров путем установки клиновых прокладок не допускается.

16.23. При сборке фланцев с трубами и деталями должно обеспечиваться симметричное расположение отверстий под болты и шпильки относительно вертикальной оси. Смещение отверстий двух смежных фланцев не должно превышать половины разности nominalных диаметров отверстия и устанавливаемого болта (или шпильки).

16.24. При сборке труб и деталей с плоскими приварными фланцами расстояние между уплотнительной поверхностью флан-

ца и торцом трубы (недовод трубы) должно приниматься равным толщине трубы плюс 1 мм или выбираться в зависимости от диаметра трубы:

D_y трубы, мм . . .	20	20—50	70—150	200	225	250—300	350—450
Величина недовода, мм	4	5	6	8	9	10	11

16.25. При сборке фланцевых соединений трубопроводов необходимо выполнять следующие требования:

- а) болты (шпильки) трубопроводов, работающих при температуре выше 300 °C, перед установкой должны быть прогорифичены;
- б) размеры прокладок следует принимать согласно ГОСТ 15180—70; при необходимости размеры прокладок можно принимать по нормативным документам проектных организаций;
- в) паронитовые прокладки перед установкой натирают с обеих сторон сухим графитом;
- г) гайки болтов располагают с одной стороны фланцевого соединения;

д) затяжка болтов (шпилек) производится равномерно с поочередным постепенным завертыванием гаек (крест-накрест), обеспечивающим параллельность фланцев;

е) выход концов шпилек или болтов из гаек для каждого фланцевого соединения должен быть одинаковым и не превышать величины, равной половине диаметра болта или шпильки.

16.26. При ремонте и установке опор должны соблюдаться следующие требования:

а) трубы должны плотно, без зазоров и перекосов укладываться на подушки неподвижных опор, хомуты для крепления труб должны плотно прилегать к трубе и не допускать ее перемещения в неподвижной опоре;

б) верхние плоскости опор должны быть выверены по уровню, если это требование предусмотрено проектом;

в) ролики, шарики и катки должны свободно вращаться и не выпадать из гнезд, все опорные поверхности должны прилегать по всей площиади соприкосновения без перекосов;

г) сжатие пружин на опорах и подвесках должно быть обеспечено распорными приспособлениями; пружины при установке затягиваются в соответствии с указаниями на чертеже;

д) тяги подвесок трубопроводов, не подверженных тепловым удлинениям (перемещениям), должны быть установлены отвесно, а подверженных тепловым удлинениям — с наклоном в сторону, обратную перемещению, на половину величины этого перемещения;

е) установка прокладок для обеспечения необходимого уклона трубопровода производится под подошву опоры, установка прокладок между трубой и опорой не допускается;

ж) при креплении опор на стенах или колоннах кронштейны должны прилегать не к штукатурке, а к бетону или кирпичной кладке;

з) при укладке трубопроводов сварныестыки должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от опор;

и) при укладке на опоры труб, имеющих продольные сварные швы, необходимо располагать их так, чтобы они были доступны для осмотра.

16.27. При необходимости вварки вставок на трубопроводах их длина должна быть не менее 100 мм, независимо от диаметра трубопровода.

Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гиба трубы или поперечного сварного шва должно быть не менее 50 мм для трубопроводов диаметром до 100 мм и не менее 100 мм — для трубопроводов больших диаметров.

16.28. Устранение зазоров между торцами труб или несовпадений осей, возникших при укладке трубопроводов, путем нагрева, натяжения или искривления осей труб категорически запрещается.

16.29. При установке арматуры для определения ее правильного положения на трубопроводе необходимо в каждом случае руководствоваться указаниями, имеющимися в каталогах, технических условиях на арматуру, заводских нормалах или рабочих чертежах арматуры.

Направление осей штурвалов определяется проектом.

16.30. Качество выполненных работ подтверждается «Удостоверением о качестве ремонта трубопровода» (см. Приложение 2), которое подшивается к паспорту или эксплуатационному журналу трубопровода.

При передаче удостоверения представителю технадзора исполнитель работ предъявляет первичные документы (сертификаты), подтверждающие качество примененных материалов и результаты проверки сварных швов. Первичные документы хранятся в организации, выполнившей ремонтные работы.

16.31. Ремонт арматуры должен производиться в ремонтно-механических мастерских. Мелкий ремонт арматуры (смена прокладок, перенавивка сальников, замена шпилек, штурвалов и т. п.) может быть проведен на месте ее установки.

16.32. Предохранительные клапаны должны ремонтироваться в соответствии с указаниями действующей «Инструкции» ВНИИНЕФТЕМАШа (см. п. 7.06).

16.33. На арматуре технологических трубопроводов должны быть указаны условное давление, марка материала и заводской или инвентарный номер.

16.34. После проведения ремонта арматура подлежит опрессовке на прочность и плотность, причем опрессовку на прочность следует производить при открытом запорном устройстве.

16.35. Величина опрессовочного давления на прочность принимается в соответствии с ГОСТ 356—68 или табл. 2,3, и 4 настоящих РУ—75. Испытание на плотность проводится при рабочем давлении. Нормы герметичности арматуры даны в табл. 10.

16.36. Результаты ремонта и испытания арматуры оформляются актом (см. Приложение 4). Акт хранится совместно с паспортами или эксплуатационными журналами на трубопроводы.

16.37. На чугунной арматуре не допускается исправление дефектов сваркой.

16.38. На стальной литой арматуре допускается исправление электросваркой:

а) единичных (до 2 штук) раковин на уплотнительных и опорных поверхностях;

б) газовых и иных раковин местного характера, давших течь при гидравлическом испытании, местных рыхлостей, трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 10% поверхности отливки, при условии, что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 50 мм;

в) дефектов в стойках и маховиках;

г) дефектов на опорных поверхностях гнезда под кольцо и корпусах задвижек и клапанов путем наплавки всей опорной поверхности.

16.39. Подготовка дефектных мест для исправления сваркой должна производиться механическим способом (вырубкой зубилом, фрезерованием и т. п.), при этом зачистка дефектного места производится до здорового металла. При удалении трещины ее края предварительно засверливают. Разделка под сварку должна иметь чашеобразную форму с отлогими стенками без резких переходов по краям разделки.

16.40. Если невозможно выполнить подготовку дефектных мест под сварку механическим способом, допускается, в виде исключения по согласованию с отделом технического надзора (ОТН) (для сред III, IV и V категорий) удаление дефектов газовой резкой (исключая трещины) арматуры из сталей 15Л, 20Л, а также из стали 25Л при условии содержания углерода не более 0,27%.

16.41. Качество подготовки дефектных мест под сварку должен проверять инженерно-технический работник, ответственный за качество ремонта арматуры.

16.42. Исправление дефектов сваркой следует производить при положительной температуре на спокойном воздухе (без сквозняков).

Направленный сварной шов не должен иметь резких переходов к основному металлу; после проведения сварки изделие должно защищаться от брызг металла и шлака.

16.43. К сварке допускаются сварщики, прошедшие испытания на право выполнения ответственных сварочных работ в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Госгортехнадзором СССР.

16.44. Рекомендации по выбору электродов при исправлении дефектов сваркой по вопросу необходимости подогрева изделия до сварки, по термической обработке после исправления дефектов и другие даны в табл. 29.

17. ПОДЗЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

17.01. На подземные трубопроводы распространяются все положения настоящих РУ, касающиеся классификации трубопроводов, выбора типов и материалов труб, деталей технологических трубопроводов и арматуры, эксплуатации, ревизии, сроков ее проведения, отбраковки, ремонта, испытания, введения технической документации, и т. д.

17.02. Для ревизии подземных трубопроводов производят вскрытие и выемку грунта на отдельных участках длиной не менее 2 м каждый с последующим снятием изоляции, осмотром антакоррозионной и протекторной защиты, визуальным осмотром трубопровода, промером толщин стенок, а при необходимости, по усмотрению представителей технадзора — вырезкой отдельных участков.

Число участков, подлежащих ревизии, в зависимости от условий эксплуатации трубопровода устанавливается технадзором предприятия из расчета один участок на 200—300 м длины трубопровода.

17.03. Подземная прокладка вновь сооружаемых цеховых, межцеховых и меж заводских технологических трубопроводов не рекомендуется. Она может быть допущена только в обоснованных случаях, предусмотренных проектом.

17.04. При проведении ремонтно-монтажных работ на подземных трубопроводах должен быть установлен тщательный контроль за выполнением требований проекта в отношении компенсации температурных деформаций, качества применяемых материалов, сварных швов, антакоррозионного покрытия и своевременного составления всей необходимой документации по этапам проводимых работ в соответствии с действующими СНиП РУ—75 и другими нормативными документами.

17.05. Все стальные подземные технологические трубопроводы должны быть защищены от почвенной коррозии и от коррозии буждающими токами в соответствии со строительными нормами, правилами Госстроя СССР и требованиями п. 15.26 РУ—75.

17.06. При прокладке подземных трубопроводов следует также руководствоваться пунктами 15.13; 15.14; 15.23; 15.24; 15.25 настоящих РУ—75.

17.07. Эксплуатация подземных трубопроводов должна производиться при параметрах, предусмотренных проектом. Все изменения следует согласовывать в установленном порядке.

При перекачке нельзя допускать резких температурных перепадов, плавно прогревая трубопровод.

18. СВАРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

18.01. Указания настоящей главы распространяются на ручную электродуговую сварку покрытыми электродами, ручную аргонодуговую сварку неплавящимся электродом и газовую сварку тру-

бопроводов из углеродистых, легированных и разнородных сталей на действующих объектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

При производстве сварочных работ следует руководствоваться действующими правилами по технике безопасности и инструкциями по проведению огневых работ.

Материалы

18.02. При сварке трубопроводов должны применяться сварочные материалы, соответствующие действующим ГОСТ и ТУ.

Все сварочные материалы должны иметь сертификаты завода-изготовителя с указанием марки и химического состава, а для электродов — с указанием типа, марки, механических свойств и химического состава наплавленного металла.

18.03. При отсутствии сертификатов материалы можно использовать для работы только после их предварительной проверки (химический состав сварочной проволоки и наплавленного металла, механические свойства сварного шва или наплавки; для аустенитных электродов кроме этого — количество ферритной фазы и, при наличии требований, склонность к межкристаллитной коррозии). Проверка производится согласно требованиям ГОСТ 9466—60. Результаты проверки должны отвечать требованиям ГОСТ 9467—60, ГОСТ 10052—62, ГОСТ 2246—70 или ТУ на сварочные материалы. Проверке подвергаются: проволока — поплавочно, электроды — по партиям.

18.04. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо из видов испытаний или химическому анализу разрешается проведение повторных испытаний.

Повторные испытания производятся на удвоенном числе образцов лишь по тем видам, которые дали неудовлетворительные показатели. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний данная партия материалов бракуется.

18.05. Независимо от наличия сертификата каждую партию электродов следует проверять на технологические свойства.

Технологические свойства проверяют по ГОСТ 9466—60. Пластины для проверки технологических свойств электродов типа Э—42, Э—50 и других подготавливают из стали марок Ст. 3, 10, 20, 20К, 16ГС, 09Г2С, для проверки электродов других типов — из сталей, для сварки которых они предназначены.

При отсутствии листовой стали, из которой изготовлены трубопроводы, технологические испытания электродов допускается проводить сваркой вертикального неповоротного стыка трубопровода с контролем проникающим излучением. Проверку швов на трещины при этом следует проводить сваркой тавровых проб. Пластины для тавровых проб вырезают из труб.

18.06. Аустенитные электроды и проволока, а также электроды для сварки закаливающихся сталей должны проходить проверку

на склонность к горячим трещинам при сварке по ГОСТ 9466—60 и действующим инструкциям.

18.07. До получения результатов проверки технологических свойств или в случае получения неудовлетворительных результатов применение электродов не допускается.

18.08. Электроды во избежание увлажнения должны храниться в герметичной таре или в сушильных шкафах. Срок годности электродов без прокалки при хранении в обычных условиях в отапливаемом помещении одни сутки (аустенитных электродов, предназначенных для сварки закаливающихся сталей Х5М и других — одна смена).

В случае превышения сроков хранения, рекомендуемых настоящей главой, перед применением электроды должны быть прокалены. Многократная прокалка (3—5 раз) приводит к растрескиванию и осыпанию обмазки, что следует учитывать при выборе способа хранения.

Режим прокалки и допустимые сроки использования электродов без прокалки в зависимости от условий хранения приведены в табл. 30. Сварочная проволока перед сваркой должна быть очищена от грязи, жира, смазки и ржавчины.

Квалификация сварщиков и испытание их для допуска к сварке трубопроводов

18.09. К сварке трубопроводов всех категорий допускаются сварщики, имеющие удостоверения о сдаче испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Госгортехнадзором СССР. При этом сварщики могут быть допущены только к тем видам работ, которые указаны в удостоверениях. К сварке трубопроводов V категории могут допускаться сварщики без сдачи испытания по правилам Госгортехнадзора СССР, но залившиестыки, которые проверяют в соответствии с требованиями настоящей главы (п.п. 18.82, 18.85, 18.87—18.92, 18.94).

18.10. Повторная проверка знаний и результатов испытаний контрольных стыков должна проводиться постоянно действующими комиссиями:

- а) периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;
- б) при перерыве в работе по своей специальности свыше 6 месяцев;
- в) перед допуском к работе после временного отстранения сварщика за нарушение технологии и низкое качество работ.

18.11. Сварщики, допущенные к сварке труб из легированной и разнородных сталей, должны проходить проверку не реже одного раза в шесть месяцев, а также в случае перерыва в сварке этих сталей более одного месяца.

При необходимости проверку сварщика путем сварки им контрольных стыков можно проводить в любое время, независимо от срока прохождения повторной проверки.

18.12. Дополнительная проверка знаний сварщика и сварка им контрольных образцов в условиях, тождественных ремонтным, должна проводиться:

- а) при переходе на новые для него способы сварки или виды работ;
- б) при сварке трубопроводов из новых материалов или при существенном изменении технологии сварки;
- в) при сварке трубопроводов с применением новых присадочных материалов (электродов и т. д.).

Дополнительная проверка знаний должна проводиться в объеме программы, утвержденной главным инженером предприятия.

18.13. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду испытаний контрольного стыка (при надлежащем качестве сварочных материалов, установленном предварительной проверкой) сварщик к работе не допускается. Он может быть допущен к сварке трубопроводов только после дополнительного обучения и получения положительных результатов при сварке контрольных стыков, но не ранее чем через один месяц с момента отстранения от работы.

Результаты всех испытаний оформляются протоколом по форме, приведенной в Приложении 8.

Подготовка труб под сварку

18.14. При отсутствии специальных указаний форма разделки кромок под сварку должна выбираться по ГОСТ 5264—69 или соответствовать табл. 31.

18.15. Разностенность и смещение кромок при стыковке под сварку труб, деталей и арматуры следует принимать в размере 10% от толщины стенки, но не более 3 мм.

Если разностенность стыкуемых элементов, смещение кромок или разница внутренних диаметров труб превышает указанные величины, то путем механической обработки должен быть обеспечен плавный переход от более толстого элемента к более тонкому под углом не более 15° к оси трубы.

При сварке стальных трубопроводов, на которые не распространяются правила Госгортехнадзора, разностенность, или смещение кромок стыкуемых элементов, принимают в зависимости от толщины стенок элементов:

Толщина стенок стыкуемых элементов, мм . .	3—4	5—6	7—8	9—14	15 и выше
Допускаемая разностенность или смещение кромок, мм	1	1,5	2	2,5	3

18.16. Подрезку труб и подготовку кромок под сварку предпочтительно проводить механическим способом.

Допускается применение газовой, воздушно-дуговой и плазменной резки. Перед газовой, воздушно-дуговой и плазменной резкой

сталей типа 15ХМ, 12ХМ, 30ХМ, 12ХМФ, 12Х5М, 15Х5М, 15Х5ВФ и других закаливающихся сталей необходим предварительный подогрев до 200—250 °С и последующее медленное охлаждение.

После огневой подрезки кромки труб из закаливающихся сталей должны быть зачищены наждачным кругом на глубину не менее 3 мм от наибольшей впадины реза и проверены на отсутствие трещин. Проверка производится цветной дефектоскопией, травлением раствором азотной кислоты либо другим методом. При наличии трещин производится дальнейшая зачистка наждачным кругом до полного их удаления. Зачистка кромок труб из углеродистых сталей после огневой резки производится на глубину 0,5 мм от наибольшей впадины реза.

Для труб из аустенитных сталей допускается воздушно-дуговая, плазменная или кислородно-флюсовая резка. При этом кромки труб после резки должны подвергаться обработке наждачным кругом на глубину не менее 0,5 мм от наибольшей впадины реза.

18.17. Перед сборкой труб под сварку проверяют правильность подготовки фасок; кромки стыкуемых труб должны быть зачищены до металлического блеска с внутренней и наружной сторон на расстоянии не менее 20 мм. Не допускается наличие на зачищенных поверхностях грязи, масла, влаги, окалины и продуктов коррозии.

Торцы труб при загрязнении обезжираивают ацетоном, бензином, уайт-спиритом.

18.18. В зависимости от требований, предъявляемых к трубопроводу, и технологических возможностей при сварке сборка стыков труб может проводиться следующими способами:

а. Без подкладных колец на прихватках (для труб диаметром до 200 мм не менее трех прихваток на стык, диаметром 200—300 мм — не менее четырех прихваток, диаметром более 300 мм — через 200—250 мм).

б. На остающихся подкладных кольцах (когда это предусматривается проектом).

Прихватка кольца должна осуществляться со стороны разделки короткими участками (не более 15 мм). Допускается прихватка кольца изнутри (для труб Ø 150 мм) к одной из стыкуемых труб короткими участками (не более 15 мм). После стыковки трубы прихватывают между собой.

При сборке труб из аустенитных сталей подкладные кольца устанавливают в одной из стыкуемых труб, прихватывают в двух местах короткими прихватками высотой до 2—3 мм и приваривают ниточным швом с катетом 3—4 мм (рис. 7). На выступающую часть подкладного кольца надвигается вторая стыкуемая труба, зазор между трубами устанавливается 4—5 мм, вторая труба также приваривается ниточным швом к подкладному кольцу. Такого же порядка сборки необходимо придерживаться при сварке разнородных сталей, одна из которых аустенитная, а также при

сварке закаливающихся сталей (15ХМ и др.) аустенитными электродами.

Подкладные кольца должны изготавляться, как правило, из того же материала, что и свариваемые трубы. Допускается изготовление их из полосовой стали 12Х18Н10Т для трубопроводов из аустенитных сталей (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18Т, 08Х22Н6Т и т. д.), либо из стали 10 — для трубопроводов из углеродистых, низко- и среднелегированных сталей при сварке их перлитными электродами.

При сварке трубопроводов из низко- и среднелегированных сталей (12ХМ, 15Х5М и т. д.) аустенитными электродами подкладное кольцо следует изготавливать из стали 12Х18Н10Т.

Подкладное кольцо должно устанавливаться с зазором между кольцом и внутренней поверхностью трубы не более 0,5 мм.




Рис. 7. Установка подкладного кольца.

в. На съемном медном подкладном кольце (для труб диаметром до 200 мм). При этом разница по внутренним диаметрам стыкуемых труб и зазор между кольцом и трубой не должны превышать 1 мм.

Трубы на съемном кольце собирают с зазором 4 мм и прихватывают. После заварки первого слоя шва электродами диаметром 3 мм подкладное кольцо удаляют.

г. На тальковых или керамических подкладных кольцах толщиной 5—10 мм, наружный диаметр которых должен быть на 1 мм меньше внутреннего диаметра трубы. Ширина кольца должна быть несколько больше ширины шва. После окончания сварки стык простукивается молотком, вследствие чего кольцо распадается на куски, которые удаляются из трубы ершами, промывкой водой или продувкой воздухом.

18.19. При сборке должна обеспечиваться свободная установка кромок свариваемых труб (без натяга) с равномерным зазором по всей окружности стыка.

18.20. Прихватка труб при сборке должна производиться сварщиками той же квалификации, которые производят сварку. Сварщик может приступить к выполнению прихваток только при соблюдении требований п.п. 18.15—18.18 и после разрешения мастера.

Во всех случаях прихватка производится теми же электродами, которыми ведется сварка труб из данной стали. Прихватка производится с предварительным подогревом, если он предусмотрен при сварке.

18.21. После удаления шлака каждую прихватку тщательно проверяют на отсутствие пор и трещин. При наличии дефектов прихватку удаляют, стык подготавливают и прихватывают вновь. На трубах из ферритных, полуферритных, подкаливающихся сталей прихватки следует удалять только механической обработкой.

Общие положения по сварке трубопроводов

18.22. Сварку и прихватку труб в секции желательно проводить в цеховых условиях. На месте ремонта и монтажа сварка должна проводиться в условиях защиты от ветра и попадания на стык атмосферных осадков и грязи.

18.23. Допускаемая температура воздуха при сварке и условия подогрева стыков указаны в табл. 32. Сварку при температуре окружающего воздуха ниже приведенной в табл. 32 следует проводить в отапливаемом помещении или с использованием временных отапливаемых укрытий, обеспечивающих требуемую температуру.

18.24. Для нагрева можно применять любой способ, обеспечивающий равномерный подогрев до указанной температуры по всей окружности и толщине стыка и дающий возможность поддерживать рекомендованную температуру в течение всей сварки. Реко-

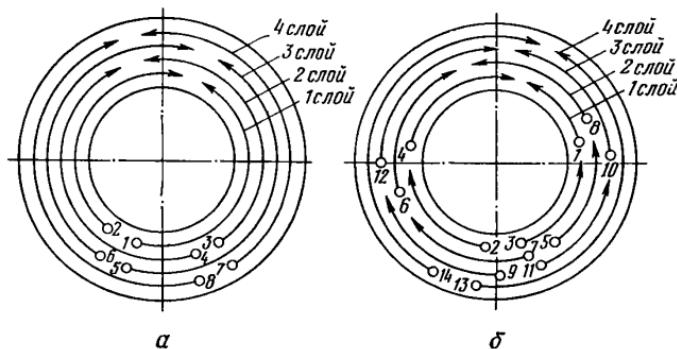


Рис. 8. Порядок наложения слоев при сварке неповоротного стыка труб одним сварщиком:

а — для труб диаметром до 219 мм; б — для труб диаметром более 219 мм.

мендуется применять индукционный нагрев токами промышленной и высокой частоты, съемные муфельные электропечи, пальчиковые электронагреватели, газовые горелки.

Концы труб при сварке рекомендуется закрывать для предотвращения образования тяги воздуха.

18.25. Сварку поворотных стыков необходимо вести в нижнем положении с поворотом трубы. Монтажные стыки труб диаметром до 100 мм сваривают сначала на нижней половине трубы, затем на верхней — в обратном направлении. Порядок сварки труб большого диаметра приведен на рис. 8.

18.26. Зажигание дуги следует проводить в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер швов должен тщательно заплавляться частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кра-

тер на основной металл не разрешается. При замыкании кольцевых швов начало шва перекрывается на 20—30 мм.

18.27. При смене электрода или при случайных обрывах дуги зажигать ее снова следует отступив 15—20 мм назад от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины.

18.28. Перед наложением каждого следующего валика необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий валик на отсутствие трещин и пор. При обнаружении пор или трещин дефектное место полностью удаляется и повторно заваривается.

18.29. Начинать и заканчивать сварку продольных стыков необходимо на выводных планках. При отсутствии таких планок сварку следует начинать отступив на 100—150 мм от края, с последующей сваркой стыка в обратном направлении.

18.30. Сварку труб из сталей типа 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х5М, 12Х8ВФ и им подобных необходимо проводить без перерыва в работе. При вынужденных перерывах в работе должно быть обеспечено медленное и равномерное охлаждение металла за счет его изоляции асбестом или другими теплоизоляционными материалами. Перед возобновлением сварки стык следует тщательно очистить от шлака, произвести визуальный контроль и подогреть до рекомендованной температуры.

18.31. При сварке труб из austenитных сталей перед наложением каждого последующего слоя стык должен полностью остывть до температуры не выше 100 °С, а в случае сварки при отрицательных температурах — до температуры подогрева.

При двусторонней сварке сварной шов, соприкасающийся с агрессивной средой, следует выполнять последним.

18.32. Сварка трубопроводов из подкаливающихся сталей типа 15ХМ, 15Х5М, 12Х8ВФ, условия эксплуатации которых способны вызвать в хромоникелевой austenитной стали межкристаллитную коррозию, щелочное коррозионное растрескивание и электрохимическую коррозию сварного соединения, austenитными электродами не допускается.

18.33. По окончании сварки стыки труб очищают от шлака, брызг и окалины.

18.34. Каждый сварщик должен выбить свое клеймо размером 8—10 мм на глубину не более 0,5 мм на расстоянии 35—50 мм от шва. Наплавка клейма запрещается.

Ручная электродуговая сварка покрытыми электродами

18.35. Рекомендации по выбору электродов приведены в табл. 33.

Применение austenитных электродов при сварке труб из закаливающихся низко- и среднелегированных сталей (12ХМФ, 15ХМ, 15Х5М, 15Х5ВФ и 12Х8ВФ) допускается только для кольцевых швов.

18.36. Для сварки разнородных сталей не допускается применение электродов на базе металлов Х25Н13 или Х25Н20 с дополнительным легированием активными карбидообразующими элементами: титаном, ниобием, ванадием, вольфрамом (например Х25Н12Т).

Электроды и условия сварки разнородных сталей приведены в табл. 34.

18.37. При сварке разнородных сталей каждую свариваемую кромку подогревают до температуры, указанной в табл. 34.

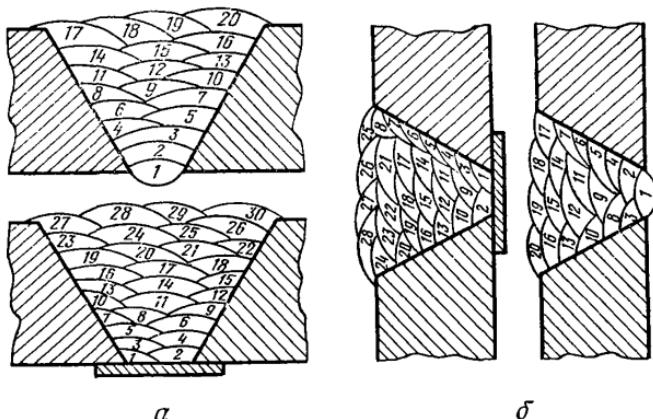


Рис. 9. Примерный порядок наложения швов при сварке:
а — вертикальных стыков; б — горизонтальных стыков.

После сварки аустенитными электродами труб из закаливающихся сталей (12ХМ, 15ХМ и др.) или разнородных сталей, одна из которых закаливающаяся, термообработка сварных соединений не допускается.

18.38. Рекомендуемые режимы для ручной электродуговой сварки, диаметр электрода и число проходов в зависимости от диаметра и толщины стенок труб приведены в табл. 35.

Сварка легированных и высоколегированных сталей производится на постоянном токе обратной полярности короткой дугой.

Для уменьшения перегрева и обеспечения максимальной коррозионной стойкости металла околошовной зоны коррозионностойких сталей их сварку, а также сварку закаливающихся сталей следует выполнять на минимальных режимах по току и максимально возможных скоростях без поперечных колебаний электрода (табл. 35, 37).

18.39. Рекомендуемый порядок наложения валиков при электродуговой сварке стыков вертикально и горизонтально расположенных труб приведен на рис. 9.

18.40. Перед сваркой аустенитными электродамистыков труб из разнородных сталей с толщиной стенки более 14 мм кромки труб низко- и среднелегированных сталей должны быть облицованы путем двух- или трехслойной наплавки с последующей зачисткой наждачным кругом (рис. 10). Электроды для наплавки и температуру подогрева выбирают по табл. 34. Режимы наплавки должны соответствовать требованиям п. 18.38.

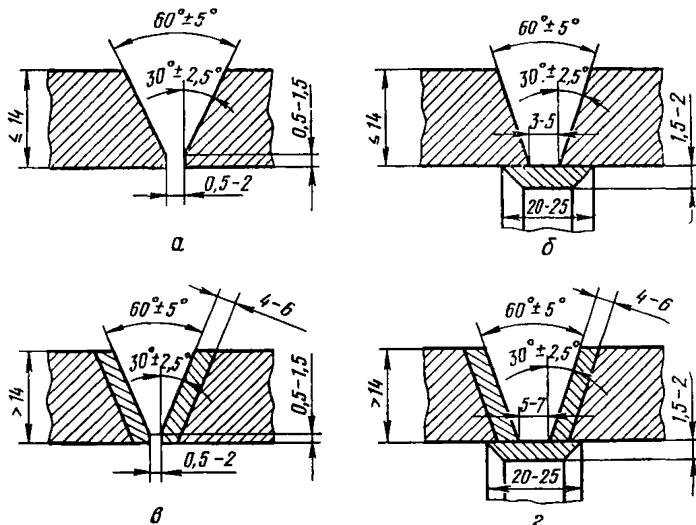


Рис. 10. Подготовка кромок и сборка под сварку:

a — без облицовки кромок и без подкладного кольца; *б* — без облицовки кромок с остающимся подкладным кольцом; *в* — с облицовкой кромок без подкладного кольца; *г* — с облицовкой кромок с остающимся подкладным кольцом;

б, мм	<10	12—20	20—30
<i>a</i> , мм	3—4	5—6	7

Ручная аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом

18.41. Сварка производится дугой, создаваемой неплавящимся вольфрамовым электродом, с подачей в зону дуги присадочной проволоки. При этом вольфрамовый электрод и ванночка расплавленного металла должны быть надежно защищены струей аргона. Сварка проводится специальными горелками на постоянном токе при прямой полярности или на переменном токе с осциллятором.

18.42. Аргоно-дуговая сварка обеспечивает более высокие свойства сварных соединений аустенитных нержавеющих сталей, чем другие виды сварки. В связи с этим применение аргоно-дуговой сварки рекомендуется для наиболее ответственных конструкций из нержавеющих сталей.

18.43. Аргоно-дуговую сварку рационально применять для соединения труб малого диаметра (до 100 мм) и толщины стенок (до 8 мм).

18.44. Возможность обеспечения минимального непровара в корне шва, недостижимого для сварки покрытыми электродами, а также полного провара при условии сварки с дополнительным поддувом аргона внутрь трубы позволяет рекомендовать аргоно-дуговую сварку для выполнения наиболее ответственных соединений в тех случаях, когда применение подкладных колец исключено. В этих случаях рациональным является применение комбинированной сварки: наложения корневых швов ручной аргоно-дуговой сварки с последующим заплавлением оставшейся части разделки сваркой покрытыми электродами.

18.45. При аргоно-дуговой сварке следует применять вольфрамовые лантанированные электроды по СТУ-45-ЦМ-1150—63 и электроды из иттрированного вольфрама по ЦМТУ-08т-35—68.

В качестве защитного газа следует применять газообразный аргон марок А, Б, или В по ГОСТ 10157—62.

18.46. Выбор режима сварки, диаметра и марки присадочной проволоки и вольфрамового стержня производится по табл. 36, 37.

18.47: При аргоно-дуговой сварке горелку следует располагать так, чтобы угол между осью ее мундштука и плоскостью свариваемого изделия составлял 75—80 °С, а сама она имела наклон в сторону, противоположную направлению сварки. Присадочный пруток следует располагать под углом 90° к оси мундштука горелки, при этом угол между присадочным прутком и поверхностью свариваемого изделия составит 15—20°. Расстояние от сопла горелки до изделия должно быть не более 8—10 мм, вылет вольфрамового стержня — не более 5—10 мм. В случае необходимости при условии надежной защиты аргоном электрода и сварочной ванны допускается больший вылет стержня электрода. Форма подготовки кромок при аргоно-дуговой сварке приведена в табл. 38.

Газовая сварка

18.48. Применение газовой сварки допускается для труб из углеродистых и низколегированных (не подкаливающихся) сталей диаметром до 80 м и толщиной стенки не более 3,5 мм.

18.49. Газовая сварка труб из перлитных подкаливающихся сталей (типа 12МХ, 15Х5М и т. д.) допускается только для малого диаметра (до 45 мм) при толщине стенки не более 5 мм, в основном при ремонте и монтаже контрольно-измерительной аппаратуры.

18.50. Для нержавеющих аустенитных и ферритных сталей газовая сварка не допускается.

18.51. Рекомендации по выбору номера горелки, марки и диаметра присадочной проволоки, характера подготовки кромок и других условий для газовой сварки стыковых соединений в зави-

симости от толщины стенки свариваемых труб приводятся в табл. 39 и 40.

18.52. Газовая сварка должна проводиться при строго нейтральном пламени, при горизонтальном положении труб — снизу вверх, при вертикальном — левым методом (пруток опережает горелку).

18.53. Пламя горелки нужно направлять под углом 40—50° к поверхности свариваемого металла.

18.54. Прихватки, наложенные при сборке, в процессе сварки обязательно должны переплавляться.

Термообработка

18.55. Для обеспечения требуемых свойств сварного соединения и снижения сварочных напряженийстыки труб из сталей 12ХМ, 15ХМ, 15Х5М, 12Х8ВФ и им подобных сразу после сварки должны быть подвергнуты термической обработке. Режим термической обработки выбирают по табл. 41.

При невозможности проведения термообработки непосредственно после сварки необходимо выдержать стык при рекомендованной температуре подогрева в течение 1—1,5 часа, после чего замедленно охладить под слоем теплоизоляции. В этом случае термообработка должна быть проведена в течение 24 часов после сварки. Для аустенитных, малоуглеродистых и низколегированных незакаливающихся сталей термическая обработка сварных стыков производится только в тех случаях, когда она оговорена проектом или ТУ на сварку.

18.56. Нагрев при термической обработке может производиться при помощи индукционного метода промышленной и высокой частоты или разъемными муфельными печами при обеспечении равномерного подогрева до требуемой температуры нагреваемого участка.

Для стыков труб диаметром до 100 мм допускается нагрев пламенем газовой горелки, отрегулированным с небольшим избытком горючего газа. Для равномерного распределения пламени по всей окружности стыка на трубу надевают стальную или асбестовую воронку. Если диаметр более 100 мм, допускается проводить нагрев газовым пламенем при наличии специальной оснастки, обеспечивающей гарантированный нагрев и выдержку, с обязательным контролем температуры.

Ширина подогреваемой до рекомендованной температуры зоны должна быть не менее двойной ширины шва в каждую сторону от стыка.

18.57. При термической обработке сварных соединений должен обеспечиваться непрерывный контроль температуры стыка. Температуру контролируют термопарами в комплекте с потенциометрами, а также термощупами или термокарандашами.

При контроле указывающими приборами через каждые 15 минут температура должна записываться в журнал термической об-

работки. При контроле регистрирующими приборами запись температуры на диаграммной ленте является приложением к журналу термической обработки (см. Приложение 9).

При индукционном нагреве и нагреве газовыми горелками термопары укрепляют на стыке под слоем теплоизоляции.

18.58. Во время термической обработки торцы труб должны быть закрыты временными пробками для предотвращения воздушной тяги и охлаждения стыка.

18.59. Перерывы в нагреве при проведении термической обработки не рекомендуются. При вынужденных перерывах в термообработке перлитных и мартенситных закаливающихся сталей нагреватель остается на стыке.

Время пребывания стыка при требуемой температуре суммируется и должно составлять в сумме не менее рекомендованного.

При вынужденных перерывах и после окончания термообработки аустенитных сталей нагреватель рекомендуется снимать, и стык охлаждается с возможно большей скоростью.

При термической обработке выше 850 °С последний нагрев после перерыва в работе и снижения температуры должен составлять при требуемой температуре не менее одного часа.

18.60. При установке печи на стык для предотвращения провисания нагретого участка трубы под ее тяжестью труба по обе стороны на расстоянии 150—250 мм от печи должна быть установлена на жестких опорах.

18.61. Термообработка должна проводиться под наблюдением ответственного инженерно-технического работника.

Контроль термической обработки осуществляют по журналу записи режима термической обработки и замером твердости шва и околошовной зоны. Твердость сварного шва и околошовной зоны должна соответствовать указанной в табл. 42.

Особенности сварки колпачевых стыков трубопроводов из сталей типа 15Х5М без термической обработки

18.62. Для сварки сталей 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ и 12Х8ВФ без последующей термической обработки (высокого отпуска) применяют аустенитные электроды.

При толщине стенки трубы более 14 мм сварка проводится с предварительной облицовкой кромок.

Выбор типа и марки электродов для сварки и облицовки кромок в зависимости от температуры эксплуатации и толщины стенки трубопровода производится по табл. 43.

18.63. Химический состав и механические свойства металла шва, обеспечиваемые рекомендуемыми электродами, приведены в табл. 44.

18.64. Подготовленные под сварку кромки труб с толщиной стенки более 14 мм перед сборкой стыка облицовывают путем

двух- или трехслойной наплавки кольцевых валиков электродами диаметром не более 3 мм (рис. 10). В виде исключения допускается наплавка электродами \varnothing 4 мм на максимальной скорости без колебания электрода. Выбор марки электродов производится по табл. 43. При наплавке каждого валика необходимо обеспечить перекрытие предыдущего валика на 30% его ширины.

18.65. Наплавка кромок производится с подогревом в пределах 250—350 °С.

При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С подогрев должен быть в пределах 300—400 °С. Перед наложением соседнего валика температура предыдущего валика должна находиться в тех же пределах.

18.66. Наплавку следует выполнять на токе 60—80А для диаметра электрода 3 мм и 90—100А — для \varnothing 4 мм при максимально возможных скоростях без попечных колебаний электрода. Ширина валика не должна превышать двух диаметров электродов. После наложения каждого валика необходимо тщательно зачистить шов от шлака и подвергнуть его осмотру.

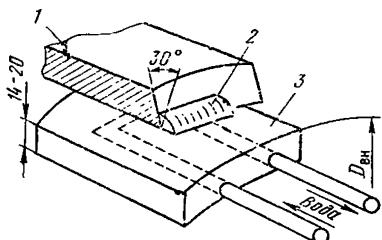


Рис. 11. Наплавка корневых валиков с применением медной водоохлаждаемой пластины:
1 — труба; 2 — корневой валик облицовки; 3 — медная пластина.

1 — труба; 2 — корневой валик облицовки; 3 — медная пластина.

превышать 1 мм. Если обычные приемы сварки не позволяют получить корневой валик, отвечающий этим требованиям, рекомендуется наплавку корневых валиков проводить с применением медной водоохлаждаемой пластины, отформованной по внутреннему диаметру трубы (рис. 11) и перемещаемой по мере наложения корневого валика.

18.68. Толщина слоя облицовки после механической зачистки должна составлять 5 ± 1 мм.

18.69. Сборку стыков под сварку следует проводить в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии проекта сборка может проводиться:

а) без подкладных колец на прихватках (рис. 10) — для трубопроводов, на внутренней поверхности которых в процессе эксплуатации могут происходить отложения;

б) с остающимися технологическими подкладными кольцами из сталей типа 12Х18Н10Т — для трубопроводов, на внутренней поверхности которых в процессе эксплуатации не происходит отложений (рис. 10).

18.70. Прихватка и сварка производится с предварительным и сопутствующим подогревом стыка. Пределы температур подогрева указаны в п. 18.65. Допускается прихватку и сварку выполнять без подогрева в случае сварки по облицованным кромкам при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С.

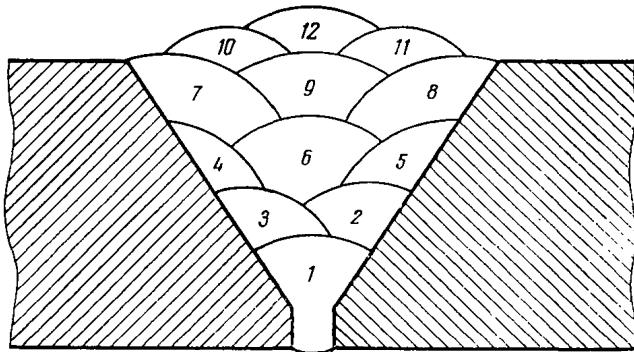


Рис. 12. Порядок заварки швов труб из сталей типа 15Х5М аустенитными электродами.

18.71. При сварке стыков с облицовкой и без облицовки кромок первые 2—3 прохода выполняют электродами диаметром 3 мм, оставшаяся часть разделки может завариваться электродами \varnothing 4 мм.

18.72. Для обеспечения отжигающего воздействия швов на структуру зоны термического влияния порядок наложения швов при сварке без облицовки и с облицовкой кромок необходимо соблюдать в соответствии с рис. 12. При этом последний (центральный) валик наплавляется электродами \varnothing 3 мм.

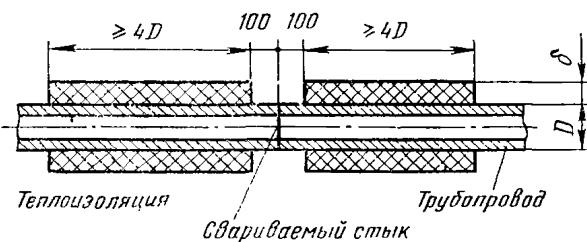


Рис. 13. Изоляция труб перед сваркой:
при температуре воздуха >0 °С $\delta=12$ мм; при температуре <0 °С $\delta=100-120$ мм.

18.73. Сварное соединение после сварки должно охлаждаться замедленно, для чего перед сваркой наружная поверхность трубы покрывается плотным слоем теплоизоляции в соответствии с рис. 13.

18.74. Сварка при отрицательных температурах должна выполняться с применением специальных палаток или других равноценных устройств, обеспечивающих защиту зоны сварки от ветра и осадков. При этом непосредственно после сварки производится прогрев стыка при температуре 300—350 °С в течение одного часа.

Температура стыка после сварки до начала прогрева не должна опускаться ниже 300 °С. После прогрева сварной стык и прилегающий к нему оголенный участок трубопровода покрывают плотным слоем теплоизоляции толщиной 100—120 мм (маты из стекловаты).

18.75. Контроль температуры подогрева под сварку при ремонте в зимних условиях ($T_{возд} < 0$ °С) осуществляется с помощью термопар и потенциометров с записью термического режима стыка. Сварку в летних условиях ($T_{возд} \geq 0$ °С) можно проводить с контролем температуры стыка посредством термощупов и термокарандашей.

Дополнительные требования к сварке и контролю листовых переходов

18.76. Электроды для сварки переходов выбирают согласно требованиям табл. 33.

Применение аустенитных электродов для переходов из сталей типа 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х5М, 12Х8МФЗ не допускается.

18.77. Сварка продольных швов переходов должна быть двухсторонней с обязательной зачисткой корня шва перед сваркой с обратной стороны. Односторонняя сварка не допускается. Технология сварки должна соответствовать требованиям настоящей главы.

18.78. Непосредственно после сварки, независимо от марки стали, переход должен быть подвергнут высокотемпературному отпуску (режимы термообработки приведены в табл. 41).

Контроль качества сварных соединений

18.79. Систематический пооперационный контроль качества сварных соединений осуществляется в процессе сборки и сварки.

Пооперационный контроль состоит из проверки:

а) труб и сварочных материалов в соответствии с ГОСТ и ТУ на изготовление и поставку труб и электродов для данного объекта;

б) качества подготовки кромок под сварку и качества сборки (угол скоса, совпадение кромок, величина зазора в стыке перед сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках);

в) качества и технологии сварки; сварочного режима, порядка наложения швов, качества послойной зачистки шлака, отсутствия трещин, подрезов и других дефектов, а также (по возможности) величины непровара.

18.80. Пооперационный контроль должен проводиться специально выделенными инженерно-техническими работниками.

18.81. Все сварные швы после сварки и термообработки (там, где требуется) подвергают контролю, вид и объем которого указаны в табл. 45, 46.

18.82. Внешнему осмотру подлежат все сварныестыки для выявления следующих дефектов:

а) трещин, выходящих на поверхность шва или основного металла в зоне сварки;

б) наплывов и подрезов в зоне перехода от основного металла к наплавленному;

в) прожогов;

г) неравномерности усиления сварного шва по ширине и высоте, а также возможности его отклонения от оси (перекосов).

18.83. Внешний вид сварных швов должен удовлетворять следующим требованиям:

а) форма и размеры шва должны соответствовать ГОСТ 16037—70;

б) поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой; ноздреватость, пористость, грубая чешуйчатость не допускаются;

в) переход от наплавленного металла к основному должен быть плавным;

г) на швах не должно оставаться кратеров.

18.84. Большие наплывы в местах перехода от шва к основному металлу исправляются местной подрубкой и зачисткой наждачным кругом до получения плавного перехода от шва к основному металлу.

Участки местной ноздреватости и пористости швов удаляют и заваривают.

18.85. Проверке качества просвечиванием, проникающим излучением, ультразвуковым либо другим методом неразрушающего контроля подвергаютстыки труб по всему периметру в количестве, предусмотренном техническими условиями на объект или в соответствии с табл. 46. Контроль проводят в соответствии с инструкцией «Методы контроля, применяемые при проверке качества сварных соединений стальных строительных конструкций и трубопроводов» СН375—67, «Инструкцией по ультразвуковому контролю сварных соединений и толщинометрии аппаратов и трубопроводов на предприятиях «Главнефтехимпереработки» или другими инструкциями, разработанными специализированными организациями. Требования к сварным швам при контроле неразрушающими методами приведены в табл. 47.

18.86. При неудовлетворительных результатах просвечивания хотя бы одного стыка просвечивают удвоенное число стыков.

При получении неудовлетворительных результатов даже на одном из удвоенного числа стыков просвечиванию подвергают 100% стыков, сваренных данным сварщиком на данном объекте, а сварщик отстраняется от работы.

Сварщик может быть допущен к сварке трубопроводов после повторной проверки знаний, согласно «Правилам аттестации сварщиков».

18.87. Если по внешнему виду и результатам контроля неразрушающими методами швы контрольных стыков, заваренных при испытании сварщика, признаны удовлетворительными, то из стыков вырезают образцы для механических испытаний.

Заготовки образцов следует вырезать механическим способом вдоль образующей стыка с припуском на окончательную обработку в соответствии с ГОСТ 6996—66.

18.88. Контроль механических свойств осуществляется согласно требованиям ГОСТ 6996—66. Он проводится при следующих видах испытаний:

а) на загиб или сплющивание; б) на растяжение; в) на ударную вязкость (при толщине стенки трубы не менее 12 мм); г) при замере твердости.

18.89. Форма и размеры образцов для механических испытаний сварных соединений должны соответствовать действующим стандартам:

а) на растяжение — 2 образца типа XII или XIII по ГОСТ 6996—66;

б) на ударную вязкость — 3 образца типа VI по ГОСТ 6996—66;

в) на загиб — 2 образца типа XXVII или XXVIII по ГОСТ 6996—66.

Примечание. Допускается проводить испытания образцов на растяжение и загиб с кривизной, соответствующей диаметру трубы (без расправления).

18.90. Испытание образцов на загиб для труб диаметром до 60 мм заменяется испытанием на сплющивание, согласно ГОСТ 6996—66 (на трех образцах типа XXIX).

18.91. Испытание на растяжение образцов труб диаметром до 60 мм заменяют испытанием на растяжение целых кольцевых стыков согласно ГОСТ 6996—66, раздел 8, тип XVIII.

18.92. Результаты механических испытаний должны удовлетворять следующим требованиям:

а) предел прочности при испытании на растяжение должен быть не ниже нижнего предела прочности для данной марки стали по ГОСТ на эту сталь, независимо от места разрушения образца (по основному металлу или шву);

б) при испытании стыков труб на сплющивание (до получения просвета трубы, равного двойной толщине стенки) не должно быть трещин и надрывов, видимых невооруженным глазом на растянутой поверхности;

в) результаты испытаний образцов на твердость, загиб и ударную вязкость должны удовлетворять требованиям табл. 42;

г) механические свойства сварных соединений из разнородных сталей должны удовлетворять требованиям табл. 48.

18.93. Макро- и микроструктуру сварных соединений проверяют тогда, когда это предусмотрено требованиями проекта или ТУ.

18.94. При проверке макроструктуры на поперечных шлифах, протравленных в 10—15 %-ном водном растворе азотной кислоты для перлитных сталей и в смеси трех объемов соляной кислоты и одного объема азотной кислоты — для аустенитных и ферритных сталей, в швах не должно обнаруживаться трещин, недопустимых пор и шлаковых включений (табл. 47). Допускается травление другими реактивами, обеспечивающими необходимое качество шлифа.

Высота валиков шва при сварке перлитных сталей не должна превышать 5 мм, при сварке аустенитных сталей — 4 мм.

При контроле микроструктура сварных соединений перлитных сталей не должна содержать структуру закалки игольчатого строения.

На аустенитных сталях в структуре швов и околошовных зон не должно быть плотных карбидных выделений по границам зерен. Структура шва должна состоять из зерен аустенита с содержанием феррита, не превышающим оговоренного ТУ на электроды и изделия.

В сварных соединениях всех типов следует обращать внимание на отсутствие микротрещин.

18.95. При контроле плотности с применением сжатого воздуха проверка может быть проведена теческательем или мыльным раствором.

18.96. При контроле сварного шва и околошовной зоны цветным методом на проявляющем покрытии не должно быть окрашенных следов, свидетельствующих о наличии трещин.

18.97. Электроды, дающие аустенитный наплавленный металл, должны проходить проверку на количество феррита в наплавке. Наплавка производится на режимах, рекомендованных для электродов данного типа и диаметра, на пластину или трубу из соответствующей аустенитной нержавеющей стали.

Число наплавленных слоев должно быть не менее пяти.

Содержание ферритной фазы определяют по валику последней наплавки ферритометром либо металлографически на микрошлифах после травления на феррит.

Содержание ферритной фазы должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ на электроды испытываемой марки.

18.98. Испытание на межкристаллитную коррозию и ее оценка проводятся согласно ГОСТ 6032—58 только для высоколегированных, кислотостойких сталей в случае если это требуется проектом.

Наличие межкристаллитной коррозии (МКК) для трубопроводов всех категорий недопустимо.

18.99. Термическую обработку образцов перед испытаниями на МКК применяют в случаях:

а) когда провоцирующая термическая обработка перед испытаниями предусматривается проектом;

б) применения технологических нагревов (кроме сварки) при изготовлении конструкций; сварные образцы проходят такой же нагрев совместно с изделием, в этом случае испытание проводится непосредственно после нагрева.

18.100. Контроль гидравлическим давлением обязателен для сварных соединений трубопроводов всех категорий. Величина давления, порядок и объем гидравлических испытаний установлены главой 14.

Исправление дефектов

18.101. Все забракованные участки швов, выявленные в результате контроля, должны быть удалены и исправлены. Удаление дефектов проводится способами, указанными в п. 18.26. Исправление дефектов подчеканкой запрещено.

18.102. Исправление дефектов сварных стыков разрешается, если протяженность участков с недопустимыми дефектами меньше 30% окружности стыка. В остальных случаях дефектный стык должен быть удален из трубопровода и на его месте вварен патрубок длиной не менее 100 мм.

18.103. Заварка дефектного участка выполняется тем же способом сварки с применением тех же присадочных материалов.

18.104. Исправление дефектов на одном и том же участке шва допускается не более двух раз. Вновь выполненные швы и участки швов с исправленными дефектами должны быть подвергнуты контролю всеми необходимыми для шва данной категории методами.

19. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

19.01. На технологические трубопроводы ведется следующая техническая документация.

1. Перечень ответственных технологических трубопроводов по установке (см. Приложение 5).

2. Паспорт трубопровода (см. Приложение 1). К нему прилагают:

а) схему трубопровода с указанием на ней условного диаметра, исходной и отбраковочной толщин элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, установленных на трубопроводе, места спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок и их нумерацию;

б) акты ревизии и отбраковок трубопроводов (см. Приложение 3);

в) удостоверения о качестве ремонтов трубопроводов (первичные документы, подтверждающие качество примененных при ремонте материалов и качество сварных стыков, предъявляются исполнителем при передаче удостоверения технадзору и в дальнейшем хранятся в организации, выполнившей работу);

г) документацию по контролю и наблюдению за металлом горячих трубопроводов (см. п. 13.18 «е»), предусмотренную действующими «Правилами» или проектом;

д) документацию, предусмотренную «Техническими указаниями — регламентом по эксплуатации оборудования установок катализитического риформинга и гидроочистки, работающего в водородсодержащих средах» (взамен временных технических указаний 1968 г.), утвержденными Главнефтехимпереработкой и Главнефтехиммашем в 1972 г.

3. Акт периодического наружного осмотра трубопровода.

4. Акт на ремонт и испытание арматуры (см. Приложение 4).

5. Эксплуатационный журнал трубопроводов ведется для трубопроводов, на которые не составляют паспорт (см. примечание к п. 13.02.).

6. Журнал установки и снятия заглушек (см. Приложение 7).

7. Документация на предохранительные клапаны в соответствии с действующей «Инструкцией» ВНИИНефтемаша.

8. Результаты испытаний сварщиков (см. Приложение 8).

9. Журнал режима термообработки сварных соединений (см. Приложение 9).

10. Журнал учета просвечивания гамма-лучами или испытания ультразвуком сварных стыков.

19.02. Паспорта трубопроводов и первые экземпляры документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 п. 18.01, хранятся в отделе технического надзора.

Документация, перечисленная в подпунктах 5, 6 и 7, а также вторые экземпляры документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 п. 19.01, хранятся на установке (в цехе).

Документация, перечисленная в подпунктах 8, 9, 10 п. 19.01, хранится в организации, производящей ремонтно-монтажные работы.

ТАБЛИЦЫ К НОРМАТИВНОМУ

Таблица 1. Избыточные давления для арматуры и соединительных частей

Сталь	Обозна- чение**	Марка	ГОСТ	Наибольшая	
Углеродистая	C	Ст3 10, 20, 25 20Л, 25Л 977-65	380-71 1050-60*	200	250
Марганцовистая и крем- немарганцовая	Г	15ГС*, 16ГС 20ГСЛ 7832-65	5058-65	200	250
Хромокремнемарганцовая	ХГ	14ХГС 5058-65	200	250	
Хромомолибденовая	MX	12MX 10500-63	200	320	
Хромомолибденовая	ХМ	15ХМ 4543-71	200	320	
Хромомолибденованади- вая	ХМФ	20ХМЛ 12Х1МФ, 20ХМФЛ*, 15Х1М1Ф*, 15Х1М1ФЛ*	7832-65 10500-63	200	320
Хромотитановая	X5T	X5ТЛ*		200	325
Хромомолибденовая и хромовольфрамовая	X5	15Х5МЛ*, X5ВЛ*		200	325
Хромовольфрамовая	X8	X8ВЛ*		200	325
Хромомолибденоль- фрамованадиевая	ХФ	X3МВФ*		200	350
Хромоникелетитановая и хромоникелевольфра- мовая	XН	12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т 1Х14Н14В2М 10Х18Н9Л 10Х18Н4Г4Л	5632-72 2176-67	200	300

P_y	$P_{пр}$			
1,0	2,0	1,0	0,9	
2,5	4,0	2,5	2,2	
4,0	6,0	4,0	3,6	
6,0	9,0	6,0	5,6	
10	15	10	9,0	
16	24	16	14	
25	38	25	22	
40	60	40	36	
64	96	64	56	
(80)	120	80	71	
100	150	100	90	

Примечание. 1. Для каждой марки стали при известных P_y и наибольшей температуре в технически обоснованных случаях допускается применение других марок сталей и соединительных частей трубопроводов в пределах давлений и температур, указанных в таблице при температуре среды выше 450 °C ступени условных и рабочих давлений допускается применять по данным являющимся рекомендуемыми.

* Марки стали, обозначенные звездочкой, должны применяться по технической документации.

** Указанные обозначения группы стали установлены только для применения в рамках

*** Первая ступень рабочего давления распространяется на отрицательные температуры

МАТЕРИАЛУ (табл. 1-48)

трубопроводов из сталей, 10⁵ Па (кгс/см²)

температура среды в °C***											
300	350	400	425	435	445	455	—	—	—	—	—
300	350	400	425	435	445	455	—	—	—	—	—
320	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	490	500	510	515	520	530	—	—	—	—	—
450	490	500	510	515	525	535	545	—	—	—	—
450	510	520	530	540	550	560	570	—	—	—	—
390	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	430	450	470	490	500	510	520	530	540	550	550
390	430	450	470	490	500	515	525	540	550	565	575
440	475	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	480	520	560	590	610	630	640	660	675	690	700

$P_{раб}$											
0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—
2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
3,2	2,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9
5,0	4,5	4,0	3,6	3,2	2,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4
8,0	7,0	6,4	5,6	5,0	4,5	4,0	3,6	3,2	2,8	2,5	2,2
12,5	11	10	9,0	8,0	7,0	6,4	5,6	5,0	4,5	4,0	3,6
20	18	16	14	12,5	11	10	9,0	8,0	7,0	6,4	5,6
32	28	25	22	20	18	16	14	12,5	11	10	9,0
50	45	40	36	32	28	25	22	20	18	16	14
64	56	50	45	40	36	32	28	25	22	20	18
80	71	64	56	50	45	40	36	32	28	25	22

среды в соответствующих столбце и строке находят $P_{раб}$.

с механическими свойствами и характеристиками прочности, обеспечивающими работу арматуры це. 3. При применении стали группы ХН в нефтеперерабатывающей промышленности при темпе-документации, утвержденной в установленном порядке. 4. Для труб приведенные в таблице

тации, утвержденной в установленном порядке.

среды не ниже минус 20 °C.

Таблица 2. Избыточное давление для арматуры и соединительных частей из чугуна*, кгс/см²

Группа чугунов	Марки чугунов	Наибольшая температура среды, °C**						
		120	200	250	300	—	—	
Серый СЧ	СЧ 15—32 и СЧ 18—36 (ГОСТ 1412—70)	120	200	250	300	—	—	
Ковкий КЧ	КЧ 30—6 (ГОСТ 1215—59)	120	200	250	300	350	400	
P_y	$P_{\text{пробн}}$	$P_{\text{раб}}$						
1	2	1	1	1	1	0,8	0,7	
2,5	4	2,5	2,5	2	2	1,9	1,6	
4	6	4	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	
6	9	6	5,5	5	5	4,5	4,2	
10	15	10	9	8	8	7,5	7	
16	24	16	15	14	13	12	10	
25***	38	25	23	21	20	18	16	
40***	60	40	36	34	32	30	28	

* Извлечение из ГОСТ 356—68.

** Первая ступень рабочего давления распространяется на отрицательные температуры среды не ниже —30 °C.

*** Условные давления 25 и 40 кгс/см² установлены к применению только для арматуры и соединительных частей, изготавляемых из ковкого чугуна.

Таблица 3. Избыточное давление* для арматуры и соединительных частей из бронзы** и латуни***, кгс/см²

P_y	$P_{\text{пробн}}$	$P_{\text{раб}}$ при наибольшей температуре среды, °C		
		120****	200	250
1	2	1	1	0,7
2,5	4	2,5	2	1,7
4	6	4	3,2	2,7
6	9	6	5	4
10	15	10	8	7
16	24	16	13	11
25	38	25	20	17
40	60	40	32	27
64	96	64	—	—
100	150	100	—	—

* Извлечение из ГОСТ 356—68.

** По ГОСТ 613—65 или по ГОСТ 493—54.

*** По ГОСТ 1019—47.

**** Первая ступень рабочего давления распространяется на отрицательные температуры среды не ниже —30 °C.

Примечание. Для бронз, у которых кривая изменения расчетной прочности стойкой характеристики при температуре до 250 °C аналогична кривой для углеродистой стали, допускается применять давления, указанные в табл. 1 для углеродистой стали, при температуре среды до 250 °C.

Таблица 4. Прибавка на агрессивность среды С

Сталь углеродистая			Сталь легированная		Сталь легированная нержавеющая	
D_y , мм	C для бесшовных труб, мм	C для электросварных труб, мм	D_y , мм	C , мм	D_y , мм	C , мм
10—50	$2,0 \pm 0,5$	$1,5 \pm 2,0$	10—100	$1,5—3,5$	10—80	$1,0—1,5$
70—100	$3,5 \pm 0,6$	$2,0—2,5$	Более 100	$3—6$	Более 80	2,0
Более 100	$5,0 \pm 1,0$	$3,0—3,5$				

Таблица 7. Марка стали бесшовных труб для технологических трубопроводов

Группа трубопроводов	Температура стенки трубы, °С		
	от —70 до —40	от —40 до +450	от —15 до +300
A, Б, В Г, Д	10Г2 10Г2	20; 10; 20; 10	20; 10; ВСт2сп; ВСт3сп; ВСт4сп; Ст2сп; Ст3сп; Ст4сп

Примечание. Таблица составлена на основании данных ВСН 186—74.

Таблица 8. Марки стали электросварных труб для технологических трубопроводов

Группа трубопроводов	Температура стенки трубы, °С	
	от —30 до —15	от —15 до +300
A Б, В Г, Д	20; ВСт3сп; ВСт3пс 20; 10; ВСт3сп; ВСт3пс 20; 10; ВСт3сп; ВСт3пс	20; ВСт3сп; ВСт3пс 20; 10; ВСт3сп; ВСт3пс 20; 10; ВСт3сп; ВСт3пс; ВСт2сп; ВСт2пс; ВСт4сп; Ст2сп; Ст2пс; Ст3сп; Ст3пс; Ст4сп

Примечания. 1. Таблица составлена на основании данных ВСН 186—74.

2. Применение электросварных труб из спокойной стали при толщине стенки до 10 мм включите лько обязательно в том случае, если это предусмотрено проектом.

Таблица 5. Классификация технологических трубопроводов

Среда		Категория трубопроводов									
группа	наименование	I		II		III		IV		V	
		$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$
А	Продукты с токсическими свойствами	Независимо	От —150 до +700	—	—	—	—	—	—	—	—
	а) сильнодействующие ядовитые вещества — аммиак жидкий и газообразный; аммиачная вода 25%-ная, нитрил акриловой кислоты, окись углерода, сероводород, сероуглерод, тетраэтилсиликат, хлор жидкий и газообразный, хлорметил, дихлорэтан, синильная кислота, нитро- и аминосоединения ароматического ряда.			—	—	—	—	—	—	—	—
	б) дымящие кислоты: олеум, серная кислота конц., соляная кислота конц., азотная кислота конц., плавиковая кислота.			—	—	—	—	—	—	—	—
в)	прочие продукты с токсическими свойствами: ацетальдегид, бензол, метanol-яд, окись этилена, хлорбензол, фенол, крезол, толуол, пятисернистый фосфор, монохлористая сера, окись цинка, диэтиламин, диэтилбензол, пиридин, сульфанил, этилбензол, этилтрихлорсилан, щелочные растворы концентрацией более 10%.	Свыше 16 и ниже 0,8 (до 0,01)	От 350 до 700	От 0,8 до 16	От —150 до +350	—	—	—	—	—	—
	Горючие и активные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости:			До 25	От —150 до +250	—	—	—	—	—	—
	а) взрывоопасные сжиженные газы с давлением насыщенных паров при +20 °C более 6 кгс/см ² : пропан, пропилен, этан, этилен;			Свыше 25	Свыше 250	—	—	—	—	—	—
Б.	б) взрывоопасные сжиженные газы с давлением насыщенных паров при 20 °C менее 6 кгс/см ² : бутан, бутилен, дивинил, изобутан, изобутилен;	Независимо	От 350 до 700	От 16 до 25	От 120 до 250	До 16	От —150 до +120	—	—	—	—
	в) взрывоопасные газы: бутан, бутилен, водород, изобутан, изобутилен, контактный газ, крекинг-газ, метан, пирогаз, пропан, пропилен, топливный газ, факельный газ, этан, этилен;			От 25 до 64	От 250 до 350	От 16 до 25	От 120 до 250	До 16	От —150 до +120	—	—
	Ниже 0,8 до 0,01			Ниже 0,95 до 0,8	Независимо	—	—	—	—	—	—

Среда		Категория трубопроводов									
группа	наименование	I		II		III		IV		V	
		$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$	$P_{раб}$	$t_{раб}$
Б.	г) легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой кипения ниже 45 °C: изопентан, пентан, этиловый эфир;	Свыше 25 Ниже 0,8 до 0,01	Свыше 250 Независимо	От 16 до 25 Ниже 0,95 до 0,8	От 120 до 250 Независимо	До 16 Независимо	От -150 до +120	—	—	—	—
	д) легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения выше 45 °C: ацетон, бензины, керосин, бутиловый спирт, бутиловый эфир, этиловый спирт, гексан, гептан, изопропиловый спирт, бутилацетат, нефть;	Независимо Ниже 0,8 до 0,01	От 350 до 700 Независимо	Ниже 0,95 до 0,8	От 250 до 350 Независимо	От 16 до 25 —	От 120 до 250 —	До 16 —	От -150 до +120 —	—	—
	е) горючие жидкости: мазут, масла, дизельное топливо, гудрон, соляровое масло, асфальт, этианоламин, битум, масляные дистилляты, диэтиленгликоль, диэтилкетон	Независимо Ниже 0,03 до 0,01	От 350 до 700 Независимо	От 25 до 64 Ниже 0,8 до 0,03	От 250 до 350 От 250 до 350	От 16 до 25 Ниже 0,95 до 0,8	От 120 до 250 От 120 до 250	До 16 —	От -150 до +120 —	—	—
	ж) высокотемпературные органические теплоносители: даутермы, дитолилимтан и т. д.	Независимо	Свыше 120	Независимо	До 120	—	—	—	—	—	—

В.	Пар водяной перегретый: а)	Независимо	Свыше 580	До 39	От 350 до 450	До 22	От 250 до 350	От 0,7 до 16	От 115 до 250	—	—
		Независимо	От 540 до 580	От 22 до 39	До 350	От 16 до 22	До 250	—	—	—	—
		Независимо	От 450 до 540	—	—	—	—	—	—	—	—
		Свыше 39	До 450	—	—	—	—	—	—	—	—
Г.	Пар водяной насыщенный: а)	—	—	—	—	—	—	От 0,7 до 16	От 115 до 250	—	—
		—	—	От 39 до 80	Свыше 115	От 16 до 39	Свыше 115	—	—	—	—
Г.	Горячая вода: б)	Свыше 80	Свыше 115	—	—	—	—	—	—	До 16	Свыше 115
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	От 39 до 80	Свыше 115	От 16 до 39	Свыше 115	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Д.	Негорючие газы, жидкости и пары: а)	Свыше 60	Свыше 115	—	—	—	—	—	—	—	—
		Независимо	От 450 до 700	От 64 до 100	От 350 до 450 и от 0 до -150	От 25 до 64 и от 0 до -70	От 250 до 350 и от 0 до -70	До 25	До 25	До 16	От 0 до 120
		Ниже 0,03 до 0,01	Независимо	Ниже 0,8 до 0,03	То же	Ниже 0,95 до 0,8	—	—	—	—	—
Д.	б) фреон	Свыше 16	Независимо	До 16	Независимо	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. $P_{раб}$ дано в kgs/cm^2 , $t_{раб}$ в $^{\circ}\text{C}$; давление ниже $1 \text{ kgs}/\text{cm}^2$ —абсолютное (вакуум).

2. Категории трубопроводов пара и горячей воды определены в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

3. Трубопроводы водяного пара давлением ниже $0,7 \text{ kgs}/\text{cm}^2$ и горячей воды при температуре ниже 115°C следует относить к V категории.

Таблица 6. Выбор труб в зависимости от параметров транспортируемой среды

Транспортируемая среда (классификация в соответствии с табл. 5)	Пределные параметры среды			Условный проход, мм	Трубы		Материал труб		
	P_y , кгс/см ² , не более	температура, °C			вид	ГОСТ	марка	ГОСТ	
		от	до						
I. Сжиженные газы независимо от давления насыщенных паров, относящихся к группам А и Б, сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), дымящиеся кислоты независимо от рабочих параметров, а также прочие продукты с токсическими свойствами, относящиеся по рабочим параметрам к I категории	64	-70	-40	10—300	Крекинговые коммуникационные	550—58	10Г2	4543—71	
	64	-70	-40	10—40	Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные гр. В	8734—58* (с измен. 2)	10Г2	4543—71	
	64	-70	-40	25—300	Бесшовные горячекатаные гр. В	8732—70	10Г2	4543—71	
	100	-40	+450	10—40	Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные гр. В	8734—58* (с измен. 2)	20	1050—60*	
	100	-40	+450	25—400	Бесшовные горячекатаные гр. В	8732—70 (с измен. 1)	20	1050—60*	
	100	-40	+550	50—200	Бесшовные коммуникационные	550—58	15Х5М	5632—72	
	100	-40	+570	10—400	То же	МРТУ 14-4-21—67	12Х1МФ	МРТУ 14-4-21—67	
	100	-150	+600	10—40	Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные	9941—72 (с измен. 1)	12Х18Н10Т	5632—72	
	100	-150	+600	50—300	Бесшовные горячекатаные	9940—72 (с измен. 1)	12Х18Н10Т	5632—72	
	100	-150	+700	10—40	Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные	9941—72 (с измен. 1)	10Х17Н13М2Т	5632—72	
	100	-150	+700	50—300	Бесшовные горячекатаные	9940—72 (с измен. 1)	10Х17Н13М2Т	5632—72	
II. Группа А. Продукты с токсическими свойствами, кроме указанных в пп. I и III и газообразного аммиака	16	-30	+300	10—400	Электросварные по техническим требованиям ГОСТ 10705—63 (с измен. 2) гр. В	10704—63 (с измен. 2)	10, 15 и 20 ВМСтЗсп ВМСтЗпс	1050—60* 380—71 (с измен. 2)	
	16	-30	+300	500—1400	Электросварные по требованиям ГОСТ 10706—63 гр. В (с измен. 1)	10704—63 (с измен. 2)	ВМСтЗсп ВМСтЗпс	380—71 (с измен. 2)	
	25	-150	+600	10—80	Электросварные	11068—64 ТУ 14-3-109—73	12Х18Н10Т 17ГС	5632—72 5058—65	
	25	-40	+400	500—1000	То же				
	64				Аналогично рекомендациям п. I настоящей таблицы на				
III. То же, что и в п. II настоящей таблицы, но работающие под вакуумом в пределах абсолютного давления от 0,95 до 0,01 кгс/см ²	100	-40	+450	10—40	Аналогично рекомендациям п. I настоящей таблицы на				
		-40	+450	25—400	Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные гр. В	8734—58* (с измен. 2)	20	1050—60*	
		-30	+300	500—1400	Бесшовные горячекатаные гр. В	8732—70* (с измен. 1)	20	1050—60*	
					Электросварные по техническим требованиям ГОСТ 10706—63 гр. В (с измен. 1)	10704—63 (с измен. 2)	ВМСтЗсп 10, 20	380—71 (с изм. 2) 1050—60*	
IV. Группа В. Пар водяной перегретый	10	-	+200	10—50	Водогазопроводные обыкновенные	3262—62	ВМСтЗсп ВМСтЗпс	380—71 (с измен. 2)	
Группа Г. Пар водяной насыщенный, горячая вода	16	-	+200		Электросварные со спиральным швом гр. А и В	8696—62	ВМСт2кп	380—71 (с измен. 2)	
	16	-	+300	10—400	Электросварные по техническим требованиям ГОСТ 10705—63 (с измен. 2) гр. В	10704—63 (с измен. 2)	10, 20, ВМСтЗсп ВМСтЗпс	1050—60* 380—71 (с измен. 2)	

Примечание. При выборе труб для паропроводов с параметрами, превышающими указанные в таблице, следует руководствоваться рекомендациями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

Транспортируемая среда (классификация в соответствии с табл. 5)	Пределные параметры среды			Условный проход, мм	Трубы		Материал труб		
	P_y , кгс/см ² , не более	температура, °С			вид	ГОСТ	марка	ГОСТ	
		от	до						
Группа Г. Пар насыщенный, водяной горячая вода	16	—	+300	500—1400	Электросварные по техни- ческим требованиям ГОСТ 10706—63 гр. А и В	10704—63 (с измен. 2)	ВМСт3сп ВМСт3пс	380—71 (с измен. 2)	
V. Группа Д. Негорючие газы, жидкости и пары (кроме фреона)	10	0	+200	10—50	Водогазопроводные обыч- новенные	2362—62	ВМСт3сп ВМСт3пс	380—71 (с измен. 2)	
	25	—253	+600	10—80	Электросварные из нер- жавеющей стали	11068—64	12Х18Н10Т	5632—72	
	25	—40	+400	500—1200	Электросварные	ТУ 14-3-109—73	17ГС	5058—65	
	25	—30	+300	10—400	Электросварные по техни- ческим требованиям ГОСТ 10705—63 (с из- мен. 2) гр. В	10704—63 (с измен. 2)	10; 20 Ст3сп Ст3пс	1050—60 380—71 (с измен. 2)	
Группа Д. Негорючие га- зы, жидкости и пары (кроме фреона)	25	—30	+300	500—1400	Электросварные по техни- ческим требованиям ГОСТ 10706—63 гр. В (с измен. 1)	10704—63 (с измен. 2)	Ст3сп Ст3пс	380—71 (с измен. 2)	
Группа Д. Фреон	64 100 16	—70	+450	10—40	Аналогично рекомендациям п. 1 настоящей таблицы на $P_y=64$ кгс/см ² Аналогично рекомендациям п. 1 настоящей таблицы на $P_y=100$ кгс/см ²	8734—58* (с измен. 2)	10Г2	4543—71	
					Бесшовные холоднотяну- тые и холоднокатаные гр. В				

16	—70	+450	25—300	Бесшовные горячекатаные гр. В	8732—70 (с измен. 1)	10Г2	4543—71
16	—40	+450	10—40	Бесшовные холоднотяну- тые и холоднокатаные гр. В	8734—58* (с измен. 2)	20	1050—60*
16	—40	+450	25—300	Бесшовные горячекатаные гр. В	8732—70 (с измен. 1)	20	1050—60*
16	—30	+300	10—400	Электросварные по техни- ческим требованиям ГОСТ 10705—63 (с из- мен. 2) гр. В	10704—63 (с измен. 2)	Ст3сп Ст3пс	380—71 (с измен. 2)
16	—30	+300	500—1400	Электросварные по техни- ческим требованиям ГОСТ 10706—63 гр. В (с измен. 1)	10704—63 (с измен. 2)	Ст3сп Ст3пс	380—71 (с измен. 2)
25 и более				По рекомендации п. 1 настоящей таблицы на $P_y=64$ и 100 кгс/см ²			

Примечания. 1. При необходимости замены марок углеродистых сталей следует руководствоваться указаниями табл. 7 и 8.

2. Трубы бесшовные по ГОСТ 8732—70 и ГОСТ 8734—58 из стали марки 10, группа поставки В, допускаются к применению для трубопроводов, транспортирующих среды со скоростью коррозии до 0,1 мм/год на P_y до 100 кгс/см²; для трубопроводов, транспортирующих среды со скоростью коррозии 0,1—0,5 мм/год, при $D_y=150$ мм—на P_y до 100 кгс/см², при D_y 200—350 мм—на P_y до 64 кгс/см² и при $D_y=400$ мм—на P_y до 40 кгс/см².

3. Взамен труб электросварных по ТУ 14-3-109—73 из стали марки 17ГС допускается применять трубы электросварные по ЧМТУ 3-243—69 из стали марки 14ХГС.

4. Взамен труб бесшовных крекинговых из стали 15Х5М по ГОСТ 550—58 разрешается применять трубы коммуникационные из стали марки Х5М-У (улучшенной) по МРТУ 14-4-27—69 и ЧМТУ-3-145—68.

5. При выборе труб для трубопроводов пара и горячей воды с параметрами, превышающими указанные в таблице, следует руководствоваться рекомендациями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

Таблица 9. Выбор типа и материала фланцев в зависимости от параметров среды

Тип фланцев, стандарты	Давление условное, кгс/см ²	Температурные пределы применения сталей									
		BCr3п3 BCr3п3 BCr3пс3 ГОСТ 380-71	BCr3п4 BCr3п4 BCr3пс4 ГОСТ 380-71	20, ГОСТ 1050-60	16ГС, ГОСТ 5520-69	09Г2С, ГОСТ 5520-69	10Г2, ГОСТ 4543-71	15ХМ, ГОСТ 4543-71	15Х5М, ГОСТ 4543-71	12Х18Н10Г 10Х17Н13М2Г 10Х17Н13М3Г ГОСТ 5632-72	
Плоские приварные											
С соединительным выступом, ОСТ 26-830-73, ГОСТ 1255-67	10, 16, 25	От 0 до +300 °C	От -20 до 300 °C	От -30 до +300 °C	От -40 до +300 °C	От -70 до +300 °C	-	-	-	От -70 до +300 °C	
С выступом или впадиной, ОСТ 26-831-73, ГОСТ 12828-67	То же	То же	То же	То же	То же	То же	-	-	-	То же	
С шипом и пазом, ОСТ 26-832-73	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	

П р и в а р н ы е в с ты к

С соединительным выступом, ОСТ 26-839-73, ГОСТ 12830-67	10, 16, 25	—	—	От —30 до +450 °C	—	От —70 до +450 °C	От —70 до —30 °C	От 0 до +550 °C	От —40 до +550 °C	От —70 до +550 °C
С выступом или впадиной, ОСТ 26-840-73, ГОСТ 12831-67	10, 16, 25, 40, 64	—	—	То же	—	То же	То же	То же	То же	То же
С шилом или пазом, ОСТ 26-841-73, ГОСТ 12832-67	То же	—	—	»	—	»	»	»	»	»
Под прокладку овального или восьмиугольного сечения, ОСТ 26-842-73, ГОСТ 12833-67	64, 100, 160	—	—	»	—	»	»	От 0 до +560 °C	От —40 до +600 °C	От —70 до +600 °C
Под линзовую прокладку ГОСТ 12835-67	64, 100, 160	—	—	»	—	»	»	То же	То же	То же

Примечания. 1. Возможность применения фланцев для температур ниже —70 °C в каждом конкретном случае должна быть согласована с головной конструкторской организацией по данному виду оборудования.

2. Фланцы из стали 20 (марганцовской) допускается применять до —40 °C при условии их нормализации.

3. В случае изготовления плоских приварных фланцев методом холодной гибки температурный предел применения стали марок ВСт3сп3, ВСт3пс3, ВСт3Гс3 должен приниматься +200 °C.

4. Допускается изготовление фланцев из сталей, не указанных в настоящей таблице, если по техническим требованиям они не хуже приведенных.

Таблица 10. Арматура трубопроводов, рекомендуемая для различных сред

P_y , кгс/см ²	Допускаемая температура среды, °C	Арматура	D_y , мм									
			тру- бопро- вод.	арматуры	от	до	15	20	25	40	50	80
<i>Среда — сильнодействующие ядовитые вещества группы А/а, кроме амиака</i>												
2,5	16	См. табл. 11	Задвижки		—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
2,5	16	То же	»		—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
2,5	16	—40 350	Предохр. клапаны		—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	—40 150	То же, Вентили регулир.	17с11нж	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—70 150	Вентили регулир.	15с90бк1	15с91бк1	15с91бк1	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	Вентили	15с10бт1	51с12бт1	15с12бт1	—	—	—	—	—	15с18бт1
40	64	—40 300	Задвижки	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	—	—	—	30с64нж
40	40	—40 400	Вентили	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж
40	160	—40 425	Задвижки	3КС	3КС	3КС	3КС	—	—	—	—	—
40	40	—40 450	»	—	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
40	40	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	То же	»	—	—	—	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	160	»	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	40	—40 425	То же	КП	КП	КП	КП	—	—	—	—	—
40	40	—40 350	Предохр. клапаны	—	—	—	ППК4	—	—	ППК4	ППК4	ППК4

Примечания. 1. Арматура из серого и ковкого чугуна для данных сред не допускается.

2. При подборе арматуры следует ориентироваться на продукты, не содержащие влагу.

Среда — высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ)

10	10	—	350	Вентиль	14с17ст						
10	40	—	380	»	—	—	—	—	—	—	—
10	16	—	380	Задвижка	—	—	—	—	—	—	—

10	40	—	380	Обр. клапаны	—	—	—	—	16с13нж	16с13нж	16с13нж
10	16	—	380	Предохр. клапаны	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4

Примечания. 1. Для ВОТ следует применять только стальную арматуру. 2. Вентили 15с22нж для ВОТ должны иметь уплотнительную поверхность фланцев типа паз по ГОСТ 12823-67. 3. Фланцы арматуры, серийно изготавливаемые с гладкой уплотнительной поверхностью (3КЛ2, ППК4, 16с13нж), для ВОТ должны быть расточены под уплотнительную поверхность типа паз по ГОСТ 12823-67. В этом случае ответные фланцы к арматуре должны приниматься с шипом по ГОСТ 12832-67. 4. Задвижки 3КЛ2 для ВОТ следует применять в исключительных случаях. 5. Перед предохранительным клапаном рекомендуется устанавливать предохранительную пластину (разрывную мембранны).

Среда — жидккий и газообразный амиак

2,5	16	См. табл. 11	Задвижка	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
2,5	16	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
2,5	16	»	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	—40 130	Задвижки	—	—	—	—	—	—	—	—
16	25	—30 150	Вентили*	—	15кч12бт	15кч12бт	15кч16бт	15кч16бт	15кч16бт	15кч16бт	15кч16бт
16	25	—30 150	Обр. клапаны	—	—	—	16кч9бт	16кч9бт	16кч9бт	16кч9бт	—
16	16	—40 150	Предохр. клапаны	17с11нж	—	17с11нж	—	—	—	—	—
16	16	—40 225	То же	—	—	—	—	—	17с12нж	—	—
25	25	—40 150	Вентили	15с10бт1	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	»	—	15с12бт1	15с12бт1	—	—	—	—	—
25	25	—70 150	»	15с90бк1	15с91бк	15с91бк	—	—	—	—	15с18бт1
25	40	—40 425	Вентили	—	—	—	15с22нж	15с22нж	15с22нж	—	—
25	40	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
25	25	—40 300	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
25	40	См. табл. 11	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
25	160	—40 450	»	3КС	3КС	3КС	3КС	—	КОП	КОП	КОП
25	40	См. табл. 11	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—	—
25	160	—40 450	То же	КП	КП	КП	КП	—	—	—	—
25	100	—40 450	Предохр. клапаны	—	—	—	СППКМ	—	—	СППК4	СППК4
25	40	См. табл. 11	То же	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4

* Для газообразного амиака.

Примечания. 1. Применение для амиака арматуры с бронзовым уплотнением в затворе не допускается. 2. Арматура из серого чугуна для данных сред не допускается.

P _y , кгс/см ²	Допускаемая температура, °С		Арматура	D _y , мм						
	от	до		15	20	25	40	50	80	100
<i>Среда — взрывоопасные газы групп Б/в и А/в</i>										
16	16	—	300	Вентили	15нж64бк	15нж64бк	15нж64бк	—	—	—
16	25	—30	150	»	—	15кч12бт	15кч12бт	15кч16нж	15кч16нж	—
16	25	—30	150	»	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	—
16	16	См. табл. 11		Задвижки	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	»	»	»	—	—	—	КОП	КОП	КОП
16	40	»	11	Обр. клапаны	—	—	17с11нж	—	—	—
16	16	—40	150	Предохр. клапаны	17с11нж	—	17с11нж	—	ППК4	ППК4
16	16	—30	350	То же	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
16	16	См. табл. 11		Вентили	15с10бт	15с12бт	15с12бт	—	—	—
25	25	—40	150	Задвижки	—	—	—	—	—	30с64нж
25	25	—40	300	»	—	—	—	—	—	—
40	40	—40	425	Вентили	—	—	—	15с22нж	15с22нж	15с22нж
40	40	См. табл. 11		Задвижки	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
40	40	»	»	»	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	—40	425	Обр. клапаны	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	40	—30	350	Предохр. клапаны	—	—	—	19с17нж	19с17нж	19с17нж
40	40	См. табл. 11		»	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
64	64	—40	400	Вентили	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	СППК4	СППК4
64	64	—40	425	»	—	—	—	T-76	896	T-95
64	64	—40	300	Задвижки	—	—	—	30с76нж	30с76нж	30с76нж
64	64	См. табл. 11		Предохр. клапаны	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
100	100	—40	450	Вентили	—	—	—	T-1076	—	T-1095
100	160	—40	300	»	ВФ	—	—	—	—	—

100	160	—40	300	»	ВМ	ВМ	ВМ	ВКС	ВКС	—
100	100	—40	450	Задвижки	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2
100	160	См. табл. 11		»	—	—	—	—	—	3КЛ2
100	100	—40	300	»	—	—	—	—	—	КБ1114
100	160	—40	450	»	3КС	3КС	3КС	3КС	КОП	КОП
100	160	См. табл. 13		Обр. клапаны	КП	КП	КП	—	—	КОП
100	100	—40	450	Предохр. клапаны	—	—	—	—	СППК4	СППК4
100	100	См. табл. 11		»	—	—	—	—	—	—

Среда — взрывоопасные сжиженные газы групп Б/а и Б/б; ЛВЖ с температурой кипения ниже +45 °С группы Б/г и А/в

16	16	См. табл. 13	Задвижки	—	15нж64бк	15нж64бк	15нж64бк	15нж65бк	3КЛ2	3КЛ2
16	16	—	300	Вентили	15нж64бк	15нж64бк	15нж64бк	15нж65бк	15нж65бк	15нж65бк
16	16	См. табл. 11	»	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	—40	150	Предохр. клапаны	17с11нж	—	17с11нж	—	—	—
16	16	—30	350	То же	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	См. табл. 11	»	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
16	25	—	120	Незамерзающие клапаны	—	—	—	КДН	—	—
25	25	См. табл. 11	Вентили	—	15с10бт1	15с12бт1	15с12бт1	—	—	—
25	25	—40	150	»	—	—	—	—	—	—
25	25	—35	50	Трехходовые краны	—	—	—	—	—	15с18бт1
25	25	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	—	КТС
40	40	—40	300	Вентили	—	—	—	—	—	—
40	40	—40	425	Задвижки	—	—	—	15с22нж	15с22нж	30с64нж
40	40	См. табл. 11	Вентили	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	15с22нж
40	40	То же	Задвижки	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	»	»	—	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	40	—40	425	Обр. клапаны	—	—	—	19с17нж	19с17нж	19с17нж
40	40	См. табл. 11	То же	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
40	40	—30	350	Предохр. клапаны	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
64	64	—40	400	То же	—	—	—	—	—	—
64	160	—40	300	Вентили	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	ВКС	—
64	64	—40	425	»	ВМ	ВМ	ВМ	—	—	—
64	160	—40	300	»	—	—	—	ВКС	—	—
64	160	—40	425	»	—	—	—	T-76	896	T-95
64	160	—	300	»	ВФ	ВФ	ВФ	—	—	—

P_y , кгс/см ²	Арматура	D_y , мм									
		от	до	15	20	25	40	50	80	100	
64	64	-40	300	Задвижки	-	-	-	-	30с76нж1	3076нж1	30с76нж1
64	100	-40	300	"	-	-	-	-	-	-	КБ114
64	160	-40	450	"	3КС	3КС	3КС	3КС	-	-	-
64	160	См. табл. 11	To же	Обр. клапаны	КП	КП	КП	КП	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
64	160	"	"	Предохр. клапаны	-	-	-	-	КОП	КОП	КОП
64	64	"	"	"	-	-	-	-	СППК4	СППК4	СППК4
64	100	-40	450	"	-	-	СППКМ	-	-	-	-

Примечание. Применение арматуры из серого ковкого чугуна для данных сред не допускается.

Среда — ЛВЖ с температурой кипения выше 45°C групп Б/д и А/В; горючие жидкости групп Б/е и А/в

6	16	-10	100	Вентили	-	-	-	-	15ч14бр	15ч14бр
6	10	-10	90	Задвижки	-	-	-	-	30ч6бк	30ч6бк
6	10	-10	100	"	-	-	-	-	-	-
6	16	-10	100	Обр. клапаны	-	-	16ч3бр	16ч3бр	19ч16бр	19ч16бр
16	16	-40	100	Краны	-	-	-	-	КСР	КСР
16	25	-30	150	Вентили	-	-	-	15ч16нж	15ч16нж	-
16	16	-40	300	Обр. клапаны	15нж64бк	15нж64бк	15нж64бк	-	15нж65бк	15нж65бк
16	16	-40	300	"	-	-	-	15нж65бк	3КЛ2	3КЛ2
16	16	См. табл. 11	To же	Задвижки	-	-	-	-	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	"	"	"	-	-	-	-	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	25	-30	150	Обр. клапаны	-	-	-	16ч9нж	16ч9нж	-
16	16	-30	350	Предохр. клапаны	-	-	-	-	ППК4	ППК4
16	16	См. табл. 11	To же	"	-	-	-	-	СППК4	СППК4
25	25	См. табл. 11	Вентили	15с10бт1	15с12бт1	15с12бт1	-	-	-	-
25	25	-40	300	Задвижки	-	-	-	-	-	-
40	40	-40	425	Вентили	-	-	-	15с22нж	15с22нж	30с64нж
40	40	-30	350	Задвижки	-	-	-	-	-	15с22нж

40	40	См. табл. 11	Задвижки	-	-	-	-	-	3КЛ2	3КЛ2
40	40	To же	"	-	-	-	-	-	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	"	Обр. клапаны	-	-	-	-	-	КОП	КОП
40	40	-40	425	To же	-	-	-	-	19с17нж	19с17нж
40	40	-30	350	Предохр. клапаны	-	-	-	-	ППК4	ППК4
40	40	См. табл. 11	"	-	-	-	-	-	СППК4	СППК4
64	64	-40	70	Краны	-	-	-	-	11с20бк	11с20бк
64	64	-40	400	Вентили	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	-	-
64	64	-40	425	"	-	-	-	-	T-76	T-96
64	64	-40	300	Задвижки	-	-	-	-	30с76нж	30с76нж
64	100	-40	300	"	-	-	-	-	-	КБ114
64	160	-40	450	"	3КС	3КС	3КС	3КС	КОП	-
64	160	См. табл. 11	Обр. клапаны	КП	КП	КП	КП	-	СППК4	СППК4
64	64	См. табл. 11	Предохр. клапаны	-	-	-	-	-	КОП	КОП
64	100	-40	450	To же	-	-	СППКМ	-	-	3КЛ2
100	160	См. табл. 11	Задвижки	-	-	-	-	-	-	3КЛ2
100	100	-40	300	"	-	-	-	-	-	КБ114
100	160	См. табл. 11	Обр. клапаны	КП	КП	КП	КП	-	КОП	КОП
100	160	-40	300	Вентили	ВФ	ВФ	-	-	-	-
100	160	-40	300	"	ВМ	ВМ	ВКС	ВКС	-	-
100	160	-40	450	Задвижки	3КС	3КС	3КС	3КС	-	-
100	100	-40	450	Предохр. клапаны	-	-	СППКМ	-	-	-
100	100	См. табл. 11	"	-	-	-	-	-	СППК4	СППК4

Примечание. Для сред группы А/в с ярко выраженнымми токсическими свойствами (типа диметилдиоксан, диэтиламин, метилакрилат и т. п.) арматуру из серого чугуна применять не рекомендуется.

Среда — темные и тяжелые нефтепродукты, застывающие горючие жидкости групп Б/е и А/в

6	10	-	100	Краны	-	-	11ч8бк	11ч8бк	11ч8бк	11ч8бк
6	10	-	100	Задвижки	-	-	-	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр
6	16	-	100	Обр. клапаны	-	-	-	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр
6	10	-	100	To же	-	-	-	-	-	-
16	16	-40	100	Краны	-	-	-	КСР	КСР	КСР
16	16	-	300	"	-	-	-	КЦОП	КЦОП	КЦОП
16	16	-	300	"	-	-	-	КЦС	КЦС	КЦС

P _y , кгс/см ²	арматуры	Допускаемая температура среды, °С	Арматура	D _y , мм							
				от	до	15	20	25	40	50	80
16	16	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
16	16	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	» 350	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	» 300	То же	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
25	25	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
40	40	» 400	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	То же	»	—	—	—	—	—	—	—	—
40	160	» 450	»	3КС	3КС	3КС	3КС	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж
40	40	» 425	Вентили	—	—	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	40	См. табл. 11	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	19с17нж	19с17нж	19с17нж
40	40	» 425	То же	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
40	40	См. табл. 11	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
40	40	— 350	»	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Среда — жидкое и газообразные среды всех групп при рабочей температуре ниже —40 °С</i>											
16	16	— —70	Вентили	15нж64бк	15нж64бк	15нж64бк	15нж65бк	15нж65бк	15нж65бк	15нж65бк	15нж65бк
16	16	— —70	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
16	16	— —80	»	—	—	—	—	—	3ШХ	3ШХ	3ШХ
16	16	— —50	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	— —70	Обр. клапаны	—	—	—	—	16нж10бк	16нж10бк	—	—
16	16	— —70	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
25	25	— —70	Вентили	15с10бт	15с12бт	15с12бт	—	—	—	—	15с18бт
25	25	— —70	»	15с90бк	15с91бк	15с91бк	(регулирующие)	—	—	—	—
25	25	— —70	Задвижки	—	—	—	—	—	—	—	—
40	40	— —100	Вентили	ВХФ	ВХФ	ВХФ	ВХФ	—	—	—	—
<i>Среда — водяной пар, горячая вода, паровой конденсат групп В и Г</i>											
10	16	— 200	Вентили	—	—	—	—	—	—	15ч14бр	15ч14бр
10	10	— 200	Задвижки	—	—	—	—	—	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр
10	10	— 200	»	—	—	—	—	—	—	—	30ч906бр
10	16	— 200	Обр. клапаны	—	—	—	16ч3бр	16ч3бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр
10	10	— 200	То же	—	—	—	—	—	—	—	—
10	16	— 200	Предохр. клапаны	—	—	17ч3бр	17ч3бр	17ч3бр	17ч3бр	17ч3бр	17ч3бр
16	16	— 225	Вентили	15кч18бр	15кч18бр	15кч18бр	15кч18бр	15кч18бр	—	—	—
16	16	— 425	»	—	—	—	—	—	15с58нж	15с58нж	15с58нж
16	16	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
16	16	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	— 350	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	См. табл. 11	То же	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
16	25	— 300	Вентили	—	—	—	—	15кч16нж	15кч16нж	15кч16нж	—
16	25	— 295	»	—	—	—	—	15кч16бр	15кч16бр	15кч16бр	—
16	25	— 225	Обр. клапаны	—	—	—	—	16кч9бр	16кч9бр	16кч9бр	—
16	25	— 300	То же	—	—	—	—	16кч9нж	16кч9нж	16кч9нж	—
25	25	— 300	Задвижки	—	—	—	—	—	—	—	30с64нж
25	25	— 300	»	—	—	—	—	—	—	—	23КС
25	25	— 300	»	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	— 425	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	17с3нж1	17с3нж1	—
40	40	— 425	Вентили	—	—	—	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж
40	20	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
40	40	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ

P_y , кгс/см ²	Арматуры	от	до	Арматура	D_y , мм						
					15	20	25	40	50	80	100
40	40	См. табл. 11	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	40	— 425	То же	—	—	—	—	—	19с17нж	19с17нж	19с17нж
40	40	— 350	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
40	40	См. табл. 11	То же	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
64	64	— 400	Вентили	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	—	—	—
64	64	— 425	»	—	—	—	—	—	Т-76	896	Т-96
64	64	— 300	Задвижки	—	—	—	—	—	30с76нж1	30с76нж1	30с76нж1
64	64	— 300	»	—	—	—	—	—	—	—	—
64	64	См. табл. 11	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
100	100	— 450	Вентили	890	891	892	894	—	Т-1076	961	Т-1096
100	160	— 450	Задвижки	3КС	3КС	3КС	3КС	—	—	—	—
100	100	См. табл. 11	»	—	—	—	—	—	—	—	—
100	160	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
100	100	— 300	»	—	—	—	—	—	—	—	—
100	160	См. табл. 11	Обр. клапаны	КП	КП	КП	КП	—	КОП	КОП	КОП
100	160	То же	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	—
100	100	— 450	»	—	—	—	—	—	—	—	—

Среда — негорючие жидкости и пары группы Д, кроме фреона

10	10	-15 100	Краны	11чббк	11чббк	11чббк	11чббк	—	11ч86к	11ч86к	11ч86к
10	10	-15 225	»	—	—	—	—	—	30чббр	30чббр	30чббр
10	10	-15 120	Задвижки	—	—	—	—	—	—	—	—
10	10	-15 225	»	—	—	—	—	—	—	—	30ч906бр
10	10	-15 120	»	—	—	—	—	—	—	—	—
10	10	-15 225	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр
10	10	-15 120	То же	—	—	—	—	—	—	—	—

10	16	-15 225	Предохр. клапаны	—	—	17ч3бр	17ч3бр	17ч3бр1	17ч3бр1	17ч3бр1	17ч3бр1
16	16	-15 225	Вентили	—	—	15кч18бр	15кч18бр	15кч18бр	15кч18бр	15кч14бр	15кч14бр
16	16	-30 225	»	—	—	15кч19бр	15кч19бр	15кч19бр	15кч19бр	—	—
16	16	-30 225	»	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
16	16	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	То же	»	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
16	16	-40 350	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
16	16	См. табл. 11	То же	—	—	—	—	—	15кч16нж	15кч16нж	—
16	25	-30 300	Вентили	—	—	—	—	—	16кч9нж	16кч9нж	16кч9нж
16	25	-30 300	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	-40 300	Задвижки	—	—	—	—	—	—	—	30с64нж
25	25	-40 300	»	—	—	—	—	—	—	—	23КС
25	25	-40 425	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	17с3нж1	17с3нж1	—
40	40	-40 425	Вентили	—	—	—	—	—	15с22нж	15с22нж	15с22нж
40	40	См. табл. 11	Задвижки	—	—	—	—	—	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
40	40	То же	»	—	—	—	—	—	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
40	40	»	»	—	—	—	—	—	КОП	КОП	КОП
40	40	-40 350	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	16с13нж	16с13нж	16с13нж
40	40	-40 300	»	—	—	—	—	—	19с17нж	19с17нж	19с17нж
40	40	-40 425	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—	—
40	20	-40 350	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
40	40	См. табл. 11	Вентили	—	—	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	СППК4	СППК4
64	64	-40 400	»	—	—	—	—	—	—	—	—
64	64	-40 425	Задвижки	—	—	—	—	—	Т-76	896	Т-96
64	64	-40 300	»	—	—	—	—	—	30с76нж1	30с76нж1	30с76нж1
64	100	-40 300	»	30с76нж1	30с76нж1	30с76нж1	30с76нж1	—	—	—	КБ1114
64	160	-40 450	»	3КС	3КС	3КС	3КС	—	—	—	—
64	160	См. табл. 11	Обр. клапаны	КП	КП	КП	КП	—	КОП	КОП	КОП
64	64	То же	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	СППК4	СППК4	СППК4
64	100	-40 450	»	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Для водных растворов щелочей арматуру с бронзовым уплотнением в затворе не применять. Для этих сред применима арматура тех же марок, но с эbonитовым уплотнением в затворе (Э), или без колец (бк).

P_y , кгс/см ²		Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
тру- бопров.	арматуры	от	до		15	20	25	40	50	80	100

Среда — олеум и концентрированная серная кислота (конц. не ниже 78%), группа А/б

2,5	16	—	60	Кран	—	—	—	—	KCP	KCP	KCP
2,5	16	—	60	То же, с обогр.	—	—	—	—	KЦО	KЦО	KЦО
2,5	16	—	60	Задвижка	—	—	—	—	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2
2,5	16	—	60	Предохр. клапаны	—	—	—	—	ППК4	ППК4	ППК4
25	40	—	60	Вентиль	—	—	—	15с22нж	15с22нж	15с22нж	15с22нж
25	64	—	60	То же	15с27нж1	15с27нж1	15с27нж1	—	—	—	—
25	40	—	60	Задвижка	—	—	—	—	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2
25	40	—	60	Обр. клапан	—	—	—	16с13нж	КОП	КОП	КОП
25	160	—	60	То же	КП	КП	КП	—	—	—	—
25	40	—	60	Предохр. клапан	—	—	ППК4	—	ППК4	ППК4	ППК4

Примечания. 1. Арматура из серого и ковкого чугуна, а также стальная арматура с бронзовым уплотнением в затворе для данных сред не допускается. 2. Арматура марок 15с22нж и 16с13нж для данных сред должна иметь уплотнительную поверхность фланцев типа владина по ГОСТ 12822—67.

Общие примечания к таблице. 1. Если в таблице отсутствует тот или иной вид рекомендуемой арматуры на необходимое условное давление трубы провода, то соответствующий вид арматуры следует выбирать из более высоких условных давлений для той же среды. 2. Разрешается применение других марок арматуры, не указанных в таблице, если по техническим данным они соответствуют рабочим условиям. 3. Арматура из углеродистой стали для сред, содержащих водород (H_2) и сероводород (H_2S), может применяться при температуре не выше +200 °C.

Продолжение

P_y , кгс/см ²		Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
тру- бо- пров.,	арматуры	от	до		150	200	250	300	400	500	600
<i>Среда — сильнодействующие ядовитые вещества группы A/a, кроме аммиака</i>											
2,5	16	См. табл. 11	Задвижки	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	—	—	—	—
2,5	16	То же	»	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	—	—	—	—
2,5	16	—40 350	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—	—	—
16	16	—40 150	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—70 150	Вентили	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	Вентили	15с18п	15с18бт1	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 300	Задвижки	30с64нж	30с64нж	30с64нж	30с572нж	—	—	—	—
40	64	—40 400	Вентили	—	—	—	—	—	—	—	—
40	40	—40 425	»	15с22нж	15с22нж	—	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11	Задвижки	—	(К3Л)	(К3Л)	(К3Л)	—	—	—	—
40	40	То же	»	3КЛ2	9572-0	9684-0	9694-0	—	—	—	—
40	40	»	Обр. клапаны	3КЛПЭ	КБ1113	—	—	3КЛПЭ	—	—	—
40	160	»	Предохр. клапаны	КОП	КОП	—	—	—	—	—	—
40	40	—40 425	Предохр. клапаны	—	—	—	—	19с17нж	—	—	—
40	40	—40 350	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—	—	—

Примечания.

1. Арматура из серого и ковкого чугуна для данных сред не допускается.
2. При подборе арматуры следует ориентироваться на продукты, не содержащие влагу.

Среда — высокотемпературные органические теплоносители (BOT)

10	10	—	350	Вентиль	14с17ст	—	—	—	—	—	—
10	40	—	380	»	—	15с22нж	—	—	—	—	—
10	16	—	380	Задвижка	—	—	3КЛ2 ⁴	3КЛ2 ⁴	—	—	—

P_y , кгс/см ²	арматуры	Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
		от	до		150	200	250	300	400	500	600
10	40	—	380	Обр. клапан	16с13нж	16с13нж	—	—	—	—	—
10	16	—	380	Предохр. клапан	СППК4	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Для ВОТ следует применять только стальную арматуру. 2. Вентили 15с22нж для ВОТ должны иметь уплотнительную поверхность фланцев типа паз по ГОСТ 12823-67. 3. Фланцы арматуры, серийно изготавливаемые с гладкой уплотнительной поверхностью (ЗКЛ2, ППК4, 16с13нж), для ВОТ должны быть расточены под уплотнительную поверхность типа паз по ГОСТ 12823-67. В этом случае ответные фланцы к арматуре должны приниматься с шином по ГОСТ 12823-67. 4. Задвижки ЗКЛ2 для ВОТ следует применять в исключительных случаях. 5. Перед предохранительным клапаном рекомендуется устанавливать предохранительную пластину (разрывную мембрану).

Среда — жидккий и газообразный аммиак

2,5	16	См. табл. 11	Задвижка	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	—	ЗКЛ2
2,5	16	То же	»	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ
2,5	16	»	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—	—
16	16	—40 130	Задвижки	—	31с12нж	31с12нж	31с12нж	—	—	—
16	25	—30 150	Вентили	—	—	—	—	—	—	—
16	25	—30 150	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—
16	16	—40 225	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	То же	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	Вентили	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—70 150	»	15с18бт1	15с18бт1	—	—	—	—	—
25	40	—40 425	»	—	—	—	—	—	—	—
25	40	См. табл. 11	Задвижки	ЗКЛ2	(КЗЛ)	(КЗЛ)	(КЗЛ)	—	—	—
25	25	—40 300	»	—	9572-0	9684-0	9694-0	30с572нж	30с572нж	—
25	40	См. табл. 11	»	ЗКЛПЭ	КБ1113	—	—	3КЛПЭ	—	3КЛПЭ
25	160	—40 450	»	—	—	—	—	—	—	—

25	40	См. табл. 11	Обр. клапаны	КОП	КОП	—	—	—	—	—
25	160	»	То же	—	—	—	—	—	—	—
25	100	—40 450	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—
25	40	См. табл. 11	То же	СППК4	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Применение для аммиака арматуры с бронзовым уплотнением в затворе не допускается. 2. Арматура из серого чугуна для данных сред не допускается.

Среда — взрывоопасные газы групп Б/в и А/в

16	16	—	300	Вентили	—	—	—	—	—	—
16	25	—30 150	»	—	—	—	—	—	—	—
16	25	—30 150	»	—	—	—	—	—	—	—
16	16	См. табл. 11	Задвижки	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛПЭ	ЗКЛ2
16	16	»	»	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ
16	40	»	Обр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
16	16	—40 150	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—
16	16	—30 350	То же	ППК4	—	—	—	—	—	—
16	16	См. табл. 11	»	СППК4	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 150	Вентили	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 300	Задвижки	30с64нж	30с64нж	—	—	—	—	—
25	25	—40 300	»	30с72нж	30с72нж	30с572нж	30с572нж	30с572нж	30с572нж	—
40	40	—40 425	Вентили	15с22нж	—	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11	Задвижки	ЗКЛ2	(КЗЛ)	(КЗЛ)	(КЗЛ)	—	—	—
40	40	См. табл. 11	»	ЗКЛПЭ	КБ1113	—	—	3КЛПЭ	—	—
40	40	»	Обр. клапаны	КОП	КОП	—	—	—	—	—
40	40	—40 425	»	19с17нж	19с17нж	—	—	19с36нж2	19с36нж2	19с17нж
40	40	—30 350	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11	»	СППК4	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 400	Вентили	—	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 425	»	—	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 300	Задвижки	30с76нж	30с76нж	30с76нж	30с375нж	30с376нж	30с375нж	—
64	64	См. табл. 11	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

P_y , кгс/см ²	Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
	от	до		150	200	250	300	400	500	600
100	100	-40	450	Вентили	T-1126	-	-	-	-	-
100	160	-40	300	"	-	-	-	-	-	-
100	160	-40	300	"	-	-	-	-	-	-
100	100	-40	450	Задвижки	T-1156	972	973	974	-	-
100	160	См. табл. 11		"	3КЛ2	-	-	-	-	-
100	100	-40	300	"	КБ1114	КБ1114	-	-	-	-
100	160	-40	450	"	-	-	-	-	-	-
100	160	См. табл. 11		Обр. клапаны	КОП	-	-	-	-	-
100	100	-40	450	Предохр. клапаны	-	-	-	-	-	-
100	100	См. табл. 11	"	-	-	-	-	-	-	-

Среда — взрывоопасные сжиженные газы групп Б/а и Б/б; ЛВЖ с температурой кипения ниже +45 °C групп Б/г и А/в

16	16	См. табл. 11	Задвижки	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	-	3КЛ2
16	16	-	300	15нж64бк	-	-	-	-	-	-
16	16	См. табл. 11		3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	-40	150	Предохр. клапаны	-	-	-	-	-	-
16	16	-30	350	То же	ППК4	-	-	-	-	-
16	16	См. табл. 11	"	СППК4	-	-	-	-	-	-
16	25	-	120	Незамерзающие клапаны	-	-	-	-	-	-
25	25	См. табл. 11	Вентили	-	-	-	-	-	-	-
25	25	-40	150	"	15с18бт1	15с18бт1	-	-	-	-
25	25	-35	50	Трехходовые краны	КТС	-	-	-	-	-
25	25	-40	300	Задвижки	30с64нж	30с64нж	30с64нж	30с572нж	20с572нж	30с572нж
40	40	-40	425	Вентили	15с22нж	-	-	-	-	-

40	40	См. табл. 11	Задвижки	3КЛ2	(К3Л) 9572-0	(К3Л) 9684-0	(К3Л)	-	-	-
40	40	То же	"	3КЛПЭ	КБ1113	-	-	-	3КЛПЭ	-
40	40	"	Обр. клапаны	КОП	19с17нж	-	-	-	-	19с17нж
40	40	-40	425	То же	19с17нж	-	-	19с36нж2	19с36нж2	-
40	40	См. табл. 11	Предохр. клапаны	СППК4	-	-	-	-	-	-
40	40	-30	350	То же	ППК4	-	-	-	-	-
64	64	-40	400	Вентили	-	-	-	-	-	-
64	160	-40	300	"	-	-	-	-	-	-
64	64	-40	425	"	Т-126-1	-	-	-	-	-
64	160	-	300	"	-	-	-	-	-	-
64	64	-40	300	Задвижки	30с76нж1	30с76нж	30с76нж	30с375нж	30с376нж	30с375нж
64	100	-40	300	"	КБ114	КБ114	-	-	-	-
64	160	-40	450	"	-	-	-	-	-	-
64	160	См. табл. 11	"	Обр. клапаны	3КЛ2	-	-	-	-	-
64	64	То же	"	Предохр. клапаны	КОП	-	-	-	-	-
64	100	-40	450	"	-	-	-	-	-	-

Примечание. Применение арматуры из серого ковкого чугуна для данных сред не допускается.

Среда — ЛВЖ с температурой кипения выше 45 °C групп Б/д и А/В; горючие, жидкости групп Б/е и А/в

6	16	-10	90	Задвижки	30чббк	30чббк	30чббк	30чббк	-	-
6	10	-10	100	"	-	-	-	-	30ч515бр	30ч515бр
6	10	-10	100	Обр. клапаны	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр
6	16	-10	100	Краны	КСР	-	-	-	-	-
16	16	-40	100	Вентили	-	-	-	-	-	-
16	25	-30	150	Обр. клапаны	-	-	-	-	-	-
16	16	-40	300	"	-	-	-	-	-	-
16	16	-40	300	"	15нж65бк	-	-	-	-	-
16	16	См. табл. 11	Задвижки	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2
16	16	То же	"	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	25	-30	150	Обр. клапаны	-	-	-	-	-	-
16	16	-30	350	Предохр. клапаны	ППК4	-	-	-	-	-

тру- бопров.	арматуры	от	до	Арматура	$D_y, \text{мм}$						
					150	200	250	300	400	500	600
16	16	См. табл. 11		Предохр. клапаны	СППК4	—	—	—	—	—	—
25	25	См. табл. 11		Вентили	—	—	—	—	—	—	—
25	25	—40 300		Задвижки	30с64нж 30с72нж	30с64нж 30с72нж	30с64нж 30с72нж	30с572нж	30с572нж	30с572нж	—
40	40	—40 425		Вентили	15с22нж	15с22нж	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11		Задвижки	3КЛ2 (К3Л) 9572-0	(К3Л) 9684-0	(К3Л) 9694-0	—	—	—	—
40	40	То же		»	ЗКЛПЭ	КБ1113	—	—	—	—	—
40	40	»		Обр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
40	40	—40 425		»	19с17нж	19с17нж	—	19с36нж2	19с36нж2	—	19с17нж
40	40	—30 350		ППК4	—	—	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11		СППК4	—	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 70		Краны	11с320бк	11с320бк	—	11с320бк	11с321бк	11с321бк	—
64	64	—40 400		Вентили	—	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 425		»	Т-126-1	—	—	—	—	—	—
64	64	—40 300		Задвижки	30с76нж	30с76нж	30с376нж	30с376нж	30с375нж	30с375нж	—
64	100	—40 300		»	КБ114	—	—	—	—	—	—
64	160	—40 450		»	—	—	—	—	—	—	—
64	160	См. табл. 11		Обр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
64	64	См. табл. 11		Предохр. клапаны	СППК-4	—	—	—	—	—	—
64	100	—40 450		»	—	—	—	—	—	—	—
100	160	См. табл. 11		Задвижки	3КЛ2	—	—	—	—	—	—
100	100	—40 200		»	КБ1114	—	—	—	—	—	—
100	160	См. табл. 11		Обр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
100	160	—40 300		Вентили	—	—	—	—	—	—	—
100	160	—40 300		»	—	—	—	—	—	—	—
100	160	—40 450		Задвижки	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Для сред группы А/в с ярко выраженным токсическими свойствами (типа диметилдиоксан, диэтиламин, метилакрилат и т. п.) арматуру из серого чугуна применять не рекомендуется.

Среда — темные и тяжелые нефтепродукты, застывающие горючие жидкости групп Б/е и А/в

6	10	— 100		Краны	—	—	—	—	—	—	—
6	10	— 100		Задвижки	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	—	—
6	16	— 100		Обр. клапаны	19ч16бр	—	—	—	—	—	—
6	10	— 100		»	—	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	—
16	16	—40 100		Краны	КСР	—	—	—	—	—	—
16	16	— 300		»	КЦОП	(для нефтепродуктов)	—	—	—	—	—
16	16	— 300		»	КЦС	—	—	—	—	—	—
16	16	См. табл. 11		Задвижки	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛПЭ	3КЛ2
16	16	То же		»	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ	3КЛПЭ
16	16	» 350		ППК4	—	—	—	—	—	—	—
16	16	» —		ППК4	—	—	—	—	—	—	—
25	25	— 300		Задвижки	30с64нж	30с72нж 30с64нж	30с72нж 30с64нж	30с572нж	30с572нж	—	—
40	40	См. табл. 11		»	3КЛ2	(К3Л) 9572-0	(К3Л) 9684-0	(К3Л) 9694-0	—	—	—
40	40	То же		»	3КЛПЭ	КБ1113	—	3КЛПЭ	—	3КЛПЭ	—
40	160	» 450		»	—	—	—	—	—	—	—
40	40	» 425		Вентили	15с22нж	15с22нж	—	—	—	—	—
40	40	» 425		Обр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
40	40	» 425		»	19с17нж	19с17нж	—	19с17нж	19с17нж	—	—
40	40	См. табл. 11		Предохр. клапаны	СППК4	—	—	—	—	—	—
40	40	— 350		»	ППК4	—	—	—	—	—	—

Среда — жидкие и газообразные среды всех групп при рабочей температуре ниже -40°C

16	16	— 70		Вентили	15нжббк	—	—	—	—	—	—
16	16	— 70		Задвижки	3КЛ2	—	—	—	—	—	—
16	16	— 80		»	3ШХ	—	—	—	—	—	—

P _y , кгс/см ²	Арматура	D _y , мм								
		от	до	150	200	250	300	400	500	600
16	16	—	-50	Задвижки	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	—	—
16	16	—	-70	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—
16	16	—	-70	Предохр. клапаны	СППК4	—	—	—	—	—
25	25	—	-70	Вентили	15с18бт	15с18бт	—	—	—	—
25	25	—	-70	»	—	15с29бт (угл)	—	—	—	—
25	25	—	-70	Задвижки	—	30нж64бк	30нж64бк	—	—	—
40	40	—	-100	Вентили	—	—	—	—	—	—
40	40	—	-80	Задвижки	3КЛХ	—	—	—	—	—
40	40	—	-70	»	3КЛ2	—	—	—	—	—
40	40	—	-50	»	ЗКЛПЭ	—	—	—	—	—
40	40	—	-70	Обр. клапаны	19нж17бк	19нж17бк	—	3КЛПЭ	—	—
40	160	—	-70	То же	КОП	—	—	19нж17бк	—	—
40	40	—	-70	Предохр. клапаны	СППК4	—	—	—	—	—

Среда — водяной пар, горячая вода, паровой конденсат групп В и Г

10	16	—	200	Вентили	15ц14бр	15ц14бр	—	—	—	—
10	10	—	200	Задвижки	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	—	—
10	10	—	200	»	30н906бр	30н906бр	30н906бр	30н906бр	—	—
10	16	—	200	Обр. клапаны	19ч16бр	—	—	—	—	—
10	10	—	200	То же	—	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	—	—
10	16	—	200	Предохр. клапаны	17ч5бр	—	—	—	—	—
10	16	—	225	Вентили	—	—	—	—	—	—
16	16	—	425	»	—	—	—	—	—	—
16	16	См. табл. 11	Задвижки	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	—	ЗКЛ2

16	16	То же	350	»	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ	ЗКЛПЭ
16	16	—	350	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—
16	16	См. табл. 11	300	»	СППК4	—	—	—	—	—
16	25	—	225	Вентили	—	—	—	—	—	—
16	25	—	225	»	—	—	—	—	—	—
16	25	—	300	Обр. клапаны	—	—	—	—	—	—
16	25	—	300	То же	—	—	—	—	—	—
25	25	—	300	Задвижки	30с64нж	30с64нж	30с72нж	30с572нж	30с572нж	30с327нж
25	25	—	300	»	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж
25	25	—	425	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—
40	40	—	425	Вентили	15с22нж	15с22нж	(К3Л)	(К3Л)	(К3Л)	—
40	20	См. табл. 11	Задвижки	ЗКЛ2	—	9572-0	9684-0	9694-0	—	—
40	40	То же	»	Обр. клапаны	ЗКЛПЭ	КБ1113	—	3КЛПЭ	—	—
40	40	»	»	»	КОП	19с17нж	—	—	—	—
40	40	—	425	То же	КОП	19с17нж	—	19с36нж2	19с36нж2	19с17нж
40	40	—	350	Предохр. клапаны	ППК4	—	—	—	—	—
40	40	См. табл. 11	300	»	СППК4	—	—	—	—	—
64	64	—	400	Вентили	—	—	—	—	—	—
64	64	—	425	»	T-126-1	—	—	—	—	—
64	64	—	300	Задвижки	30с76нж1	30с76нж	30с76нж	30с375нж	30с376нж	30с376нж
64	64	—	300	»	—	—	—	—	—	—
64	64	См. табл. 11	300	Предохр. клапаны	—	—	—	—	—	—
100	100	—	450	Вентили	T-1126	—	—	—	—	—
100	160	—	450	Задвижки	—	—	—	—	—	—
100	100	См. табл. 11	»	»	T-1156	972	973	974	—	—
100	160	To же	»	»	ЗКЛ2	—	—	—	—	—
100	100	—	300	»	»	—	—	—	—	—
100	160	См. табл. 11	300	Обр. клапаны	КБ1114	—	—	—	—	—
100	160	To же	Предохр. клапаны	КОП	—	—	—	—	—	—
100	100	—	450	To же	—	—	—	—	—	—

P_y , кгс/см ²		Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
тру- бопров.	арматуры	от	до		150	200	250	300	400	500	600

Среда — негорючие жидкости и пары группы Д, кроме фреона

10	10	-15	100	Краны	-	-	-	-	-	-	-
10	10	-15	100	»	-	-	-	-	-	-	-
10	10	-15	225	Задвижки	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	30ч6бр	-	-
10	10	-15	120	»	-	-	-	-	-	30ч15бр	30ч515бр
10	10	-15	225	»	30ч906бр	30ч906бр	30ч906бр	30ч906бр	30ч906бр	-	-
10	10	-15	120	»	-	-	-	-	-	30ч915бр	30ч915бр
10	10	-15	225	Обр. клапаны	19ч16бр	19ч16бр	19ч19бр	19ч16бр	19ч16бр	19ч16бр	-
10	10	-15	120	»	-	-	-	-	-	-	19ч16бр
10	16	-15	225	Предохр. клапаны	17ч3бр1	-	-	-	-	-	-
10	16	-15	225	Вентили	15ч14бр	15ч14бр	-	-	-	-	-
16	16	-30	225	»	-	-	-	-	-	-	-
16	16	-30	225	»	-	-	-	-	-	-	-
16	16	См. табл. 11		Задвижки	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	3КЛ2	-	3КЛ2
16	16	То же		»	3КЛПЭ						
16	16	-40 350		Предохр. клапаны	ППК4	-	-	-	-	-	-
16	16	См. табл. 11		То же	СППК4	-	-	-	-	-	-
16	25	-30 300		Вентили	-	-	-	-	-	-	-
16	25	-30 300		Обр. клапаны	-	-	-	-	-	-	-

25	25	-40	300	Задвижки	30с64нж	30с64нж	30с64нж	-	-	-	-
25	25	-40	300	»	-	30с72нж	30с72нж	30с572нж	30с572нж	30с327нж	30с327нж
25	25	-40	300	»	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж	30с972нж
25	25	-40	425	Предохр. клапаны	-	-	-	-	-	-	-
40	40	-40	425	Вентили	15с22нж	15с22нж	-	-	-	-	-
40	40	См. табл. 11		Задвижки	3КЛ2 (К3Л) 9572-0	(К3Л) 9684-0	(К3Л) 9694-0	-	-	-	-
40	40	»	»	»	3КЛПЭ	КБ1113	-	-	-	3КЛПЭ	-
40	40	-40 350		Обр. клапаны	КОП	КОП	-	-	-	-	-
40	40	-40	300	»	16с13нж	16с13нж	-	-	-	-	-
40	40	-40	425	»	19с17нж	19с17нж	-	19с36нж2	19с36нж2	-	19с17нж
40	20	-40	350	Предохр. клапаны	ППК4	-	-	-	-	-	-
40	40	См. табл. 11		»	СППК4	-	-	-	-	-	-
64	64	-40	400	Вентили	-	-	-	-	-	-	-
64	64	-40	425	»	Т-126-1	-	-	-	-	-	-
64	64	-40	300	Задвижки	30с76нж1	30с76нж	30с76нж	30с375нж	30с376нж	30с375нж	-
64	100	-40	300	»	КБ1114	КБ1114	-	-	-	-	-
64	160	-40	400	»	-	-	-	-	-	-	-
64	160	См. табл. 11		Обр. клапаны	КОП	-	-	-	-	-	-
64	64	»	»	Предохр. клапаны	-	-	-	-	-	-	-
64	100	-40	450	»	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Для водных растворов щелочей арматуру с бронзовым уплотнением в затворе не применять. Для этих сред применима арматура тех же марок, но с эbonитовым уплотнением в затворе (Э), или без колец (бк).

P_y , кгс/см ²		Допускаемая температура среды, °C		Арматура	D_y , мм						
тру- бопров.	арматуры	от	до		150	200	250	300	400	500	600

Среда — олеум и концентрированная серная кислота (конц. не ниже 78%), группа А/б

2,5	16	—	60	Кран	КСР	—	—	—	—	—	—
2,5	16	—	60	То же, с обогр.	КЦО	—	—	—	—	—	—
2,5	16	—	60	Задвижка	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	—	—	—
2,5	16	—	60	Предохр. клапаны	ППК4	2СППК	—	—	—	—	—
25	40	—	60	Вентиль	15с22нж	15с22нж	—	—	—	—	—
25	64	—	60	То же	—	—	—	—	—	—	—
25	40	—	60	Задвижка	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	ЗКЛ2	—	—	—
25	40	—	60	Обр. клапан	КОП	КОП	—	19с17нж	—	—	—
25	160	—	60	То же	—	—	—	—	—	—	—
25	40	—	60	Предохр. клапан	ППК4	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Арматура из серого и ковкого чугуна, а также стальная арматура с бронзовым уплотнением в затворе для данных сред не допускается. 2. Арматура марок 15с22нж и 16с13нж для данных сред должна иметь уплотнительную поверхность фланцев типа впадина по ГОСТ 12822-67.

Общие примечания к таблице. 1. Если в таблице отсутствует тот или иной вид рекомендуемой арматуры на необходимое условное давление трубопровода, то соответствующий вид арматуры следует выбирать из более высоких условных давлений для той же среды.

2. Разрешается применение других марок арматуры, не указанных в таблице, если по техническим данным они соответствуют рабочим условиям.

3. Арматура из углеродистой стали для сред, содержащих водород (H_2) и сероводород (H_2S), может применяться при температуре не выше +200 °C.

Таблица 11. Сводная таблица рекомендуемой арматуры

Тип	Обозначение	Материал корпуса	P_y , кгс/см ²	Температура применения, °C		D_y , мм	Ответные фланцы			Каталог
				от	до		P_y , кгс/см ²	ГОСТ	уплотненная поверхность	
<i>Краны запорные</i>										
Муфтовые	11ч6бк	СЧ	10	-15	100	15—40	—	12830—67	Гладкая	ЦКБА, ч. 1
	11ч8бк	СЧ	10	-15	100	25—100	16	12830—67	»	То же
Фланцевые	КСР	Угл. сталь	16	-40	100	50—150	16	12830—67	»	»
	КЦО	То же	16	До 300	—	50—150	16	12830—67	»	»
Фланцевые с обогревом	КЦСП	» »	16	До 300	—	50—150	16	12830—67	»	»
	11с20бк	» »	64	-40	70	50—100	64	12831—67	Выступ	»
Фланцевые	11с320бк	» »	64	-40	70	150—300	64	12831—67	»	»
<i>Краны переключающие</i>										
Фланцевые	КТС	Угл. сталь	25	-35	50	100	25	12830—67	Гладкая	—
	КТС	То же	16	-35	50	150	16	12830—67	»	—
<i>Вентили запорные</i>										
Фланцевые	15ч9бр	СЧ	16	-15	225	25—50	16	12830—67	Гладкая	ЦКБА, ч. 1
	15ч14бр	СЧ	16	-15	225	80—200	16	12830—67	»	То же
Муфтовые	15кч18бр	КЧ	16	-30	225	15—50	—	—	—	»
	15кч18р	КЧ	16	-30	50	15—50	—	—	—	»
Фланцевые	15кч19бр	КЧ	16	-30	225	25—50	16	12830—67	Гладкая	»
	15кч19р	КЧ	16	-30	50	25—50	16	12830—67	»	»
Цапковые	15с58нж	Угл. сталь	16	-40	425	50—100	16	—	См. примеч.	»
	15нж64бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	15—25	16	—	То же	»
	15нж65бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	32—150	16	—	» »	»
	15кч12бр	КЧ	25	-30	150	20—25	25	12831—67	Выступ	»
	15кч16бр	КЧ	25	-30	150	32—80	25	12831—67	»	»
	15кч16нж	КЧ	25	-30	300	32—80	25	12830—67	Гладкая	»
	15с10бт1	Угл. сталь	25	-40	150	15	—	—	—	»
	15с9бк	20ХНЗА	100	-70	150	15	—	—	—	»

Тип	Обозначение	Материал корпуса	P_y , кгс/см ²	Температура применения, °C		D_y , мм	Ответные фланцы			Каталог
				от	до		P_y , кгс/см ²	ГОСТ	уплотнительная поверхность	
Фланцевые	15с12бт1	Угл. сталь	25	-40	150	20-32	25	12831-67	Выступ	» »
	15с18п	То же	25	-40	150	150	25	12831-67	» »	» »
	15с18бт1	» »	25	-40	150	100-200	40	12831-67	» »	» »
	15с58нж	» »	16	-40	425	50-100	16	—	См. примеч.	» »
	15нж58бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	25-100	16	—	То же	» »
	15нж64бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	15-25	16	—	» »	» »
	15нж65бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	32-150	16	—	» »	» »
	15с22нж	Угл. сталь	40	-40	425	40-200	40	—	—	» »
Игольчатые	ВИ	То же	160	-40	120	15-25	—	—	—	» »
Фланцевые	ВФ	» »	160	-40	300	15-25	160	Спец.	—	Нефтян. оборо- руд., т. V ЦКБА, ч. I
Муфтовые	ВМ	» »	160	-40	300	15-25	160	—	—	» »
	ВМ	15Х5М	160	-40	300	15-25	160	—	—	» »
	ВМ	12Х18Н10Т	160	-70	300	15-25	160	—	—	» »
	ВКС	Угл. сталь	160	-40	300	32-50	160	—	—	» »
	ВКС	15Х5М	160	-40	300	40-50	160	—	—	» »
	ВКС	15Х5	160	-40	300	40-50	160	—	—	» »
Фланцевые	15с27нж1	Угл. сталь	64	-40	400	15-40	64	12831-67	Выступ	» »
Приварные	T-76	То же	64	-40	425	50	—	—	—	Каб. пр. 22847
Приварные	Б-1с-7-1 (896)	» »	64	-40	425	80	—	—	—	То же
	T-96 (897)	» »	64	-40	425	100	—	—	—	» »
	T-126-1 (898)	» »	64	-40	425	150	—	—	—	» »
	Б-1с-2 (890)	» »	100	-40	450	15	—	—	—	» »
	Б-1с-3-1 (891)	» »	100	-40	450	20	—	—	—	» »
	Б-1с-3-2 (892)	» »	100	-40	450	25	—	—	—	» »
	Б-1с-3-3 (893)	» »	100	-40	450	32	—	—	—	» »
	Б-1с-3-4 (894)	» »	100	-40	450	40	—	—	—	» »
	T-1076 (956)	» »	100	-40	450	50	—	—	—	» »
	Б-1с-9 (961)	» »	100	-40	450	80	—	—	—	» »
	T-1096 (957)	» »	100	-40	450	100	—	—	—	» »
	T-1126 (958)	» »	100	-40	450	150	—	—	—	» »

Вентили регулирующие										
Цапковые	15с90бк-1	Угл. сталь.	25	-40	150	10, 15	—	—	—	ЦКБА, ч. I
Фланцевые	BP1-40	То же	40	-40	120	25	40	—	—	ЦКБА, ч. I
	15с91бк-1	» »	25	-40	150	20-32	25	12831-67	Выступ	» »
	BP1-100	» »	100	-40	120	25	100	—	—	» »
Задвижки с ручным приводом, фланцевые										
Параллельные	30чббр	СЧ	10	-15	225	50-400	10	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. I
	30чббк	СЧ	10	-15	90	50-200	10	12830-67	»	То же
	30чббк	СЧ	10	-15	90	250-400	10	1255-67	»	» »
	30ч15бр	СЧ	10	-15	120	300	10	1255-67	»	» »
Клиновые	3КЛ2	Угл. сталь	16	-40	450	50-200	16	12830-67	»	» »
	3КЛ2	То же	16	-40	300	250-350	16	1255-67	»	» »
	3КЛ2	» »	16	+300	450	250-350	16	12830-67	»	» »
	3КЛ2	15Х5М	16	+450	550	50-200	16	12830-67	»	» »
	3КЛ2	12Х18Н10Т	16	-70	600	50-200	16	12830-67	»	» »
	3КЛ2	12Х18Н10Т	16	-70	600	250-350	16	1255-67	»	» »
	3КЛ2	12Х18Н10Т	16	-100	-70	50-250	16	12830-67	»	» »
То же, с уплотнением сальников типа АСТ	31с12нж (1313)	Угл. сталь	16	-40	150	200	16	12831-67	Выступ	ЦКБА, ч. II
Клиновые	31с12нж (1313)	То же	16	-40	150	300-400	16	1255-67	Гладкая	То же
	30с64нж	» »	25	-40	300	100-200	25	12830-67	См. примеч.	» »
	30с64нж	» »	25	-40	300	250	25	1255-67	То же	» »
	30с72нж	» »	25	-40	300	200	25	12830-67	»	» »
	30с72нж	» »	25	-40	300	250	25	1255-67	»	» »
	3ЛП1025сп1	» »	25	-40	300	100-250	25	1255-67	»	» »
	3КЛ2	» »	40	-40	450	50-200	40	12831-67	Владина	» »
	3КЛ2	15Х5М	40	+450	550	50-200	40	12831-67	»	» »
То же с уплотнением сальников типа АСТ	3КЛ2	12Х18Н10Т	40	-70	600	50-200	40	12831-67	»	» »
Клиновые	3КЛ2	12Х18Н10Т	40	-100	-70	50-200	40	12831-67	»	» »
	30с76нж1	Угл. сталь	64	-40	300	50-150	64	12831-67	Выступ	» »
	30с76нж	То же	64	-40	300	200-250	64	12831-67	»	» »
	30нж76бк	12Х18Н10Т	64	-70	300	50-150	64	12833-67	Овальная	» »
	3КЛ2	Угл. сталь	160	-40	300	50-150	160	12833-67	»	» »
	3КЛ2	15Х5М	160	+450	550	50-100	160	12833-67	»	» »

Тип	Обозначение	Материал корпуса	P_y , кгс/см ²	Температура применения, °C		D_y , мм	Ответные фланцы			Каталог
				от	до		P_y , кгс/см ²	ГОСТ	уплотнительная поверхность	
<i>Задвижки с ручным приводом, муфтовые</i>										
Клиновые	3КС	Угл. сталь.	160	-40	450	15-40	-	-	-	ЦКБА, ч. II
<i>Задвижки с шестеренчатым или че роичным приводом, фланцевые</i>										
Параллельные	30ч515бр	СЧ	10	-15	100	600	10	1255-67	Гладкая	ЦКБА, ч. II
Клиновые	3КЛ2	Угл. сталь	16	-40	300	400, 600	16	1255-67	"	То же
	30с564нж	То же	25	-40	300	300	25	1255-67	"	" "
	30с572нж	" "	25	-40	300	300-500	25	1255-67	"	" "
	30с527нж	" "	25	-40	300	500	25	1255-67	"	" "
	30с327нж	" "	25	-40	300	500-800	25	1255-67	"	" "
Приварные	Б-2С-9-2 (972)	" "	100	-40	450	200	-	-	"	" "
	Б-2С-9-3 (973)	" "	100	-40	450	250	-	-	"	" "
	Б-2С-9-4 (974)	" "	100	-40	450	300	-	-	"	" "
	Б-2С-10-2	" "	100	-40	450	200	-	-	"	" "
	Б-2С-10-3 (977)	" "	100	-40	450	250	-	-	"	" "
	Б-2С-10-4 (978)	" "	100	-40	450	300	-	-	"	" "
	T-1166	" "	100	-40	450	150	-	-	"	" "
	T-1176	" "	100	-40	450	150	-	-	"	" "
Клиновые	3КЛ2	" "	160	-40	450	150	160	12833-67	Овальная	" "
	3КЛ2	12Х18Н10Т	160	450	600	150	160	12833-67	"	" "
	3КЛ2	12Х18Н10Т	160	-70	-40	150	160	12833-67	"	" "
<i>Задвижки с электроприводом обычного исполнения, фланцевые</i>										
Параллельные	30ч906бр	СЧ	10	-15	225	100-200	10	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. II
	30ч906бр	СЧ	10	-15	225	250-400	10	1255-67	"	То же
	30ч906бк	СЧ	10	-15	90	100-200	10	12830-67	"	" "
	30ч906бр	СЧ	10	-15	90	250-400	10	1255-67	"	" "
	30ч915бр	СЧ	10	-15	120	500-600	10	1255-67	"	" "
Клиновые	30с972нж	Угл. сталь	25	-40	300	300-500	25	1255-67	"	" "
	3Л11025Сп2	То же	25	-40	300	150-250	25	1255-67	"	" "
	30с927нж	" "	25	-40	300	500, 600, 800	25	1255-67	"	" "
	31с912нж	" "	16	-40	150	300, 400	16	12831-67	Выступ	" "
<i>Задвижки с электроприводом взрывобезопасного исполнения, фланцевые</i>										
Клиновые	3КЛПЭ	Угл. сталь	16	-40	450	50-200	16	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. II
	3КЛПЭ	То же	16	-40	300	250-600	16	1255-67	"	То же
	3КЛПЭ	" "	16	300	450	250-600	16	12830-67	"	" "
	3КЛПЭ	12Х18Н10Т	16	450	600	50-400; 600	16	12830-67	"	" "
	3КЛПЭ	12Х18Н10Т	16	-70	-40	50-400; 600	16	1255-67	"	" "
	3КЛПЭ	Угл. сталь	40	-40	450	50-150; 300, 500	40	12831-67	Впадина	" "
	КБ1113	То же	40	-40	300	200	40	12831-67	Выступ	Каб. пр. 1882
	КБ1118	" "	40	-40	300	200	40	12831-67	"	То же
	3КЛПЭ	12Х18Н10Т	40	450	600	50-150, 300	40	12831-67	Впадина	ЦКБА, ч. II
	3КЛПЭ	12Х18Н10Т	40	-70	-40	50-150, 300	40	12831-67	"	То же
	3КЛПЭ	Угл. сталь	64	-40	450	300	64	12833-67	Овальная	" "
	КБ1114	То же	100	-40	300	100-200	100	12831-67	Выступ	Каб. пр. 1882
<i>Клапаны обратные подъемные</i>										
Фланцевые	16ч3бр	СЧ	16	-15	225	25-50	16	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. II
	16ч6бр	СЧ	16	-15	225	80-150	16	12830-67	"	То же
	16нж10бк	12Х18Н10Т	16	-70	300	40-70	16	1255-67	"	" "
	16кч9нж	КЧ	25	-30	300	32-80	25	12830-67	"	" "
	16кч9бр	КЧ	25	-30	150	40-80	25	12831-67	Выступ	" "
	16кч9бр	КЧ.	25	-30	225	32-80	25	12830-67	Гладкая	" "
	16с13нж	Угл. сталь	40	-40	300	40-200	40	-	См. примеч.	" "
Mуфтовые	КП	То же	160	-40	300	20-25	-	-	-	" "
	КП	" "	160	-40	200	40-50	-	-	-	" "

Тип	Обозначение	Материал корпуса	P_y , кгс/см ²	Температура применения, °C		D_y , мм	Ответные фланцы			Каталог
				от	до		P_y , кгс/см ²	ГОСТ	уплотнительная поверхность	
Муфтовые	KП	15Х5М	160	-40	300	15-25	-	-	-	-
	KП	15Х5М	160	-40	200	40-50	-	-	-	-
	KП	12Х18Н10Т	160	-70	300	25-40	-	-	-	-
<i>Клапаны обратные поворотные</i>										
Фланцевые	19ч16бр	СЧ	10	-15	225	200	10	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. II
	19ч16бр	СЧ	10	-15	225	250-500	10	1255-67	»	То же
	19ч16бр	СЧ	10	-15	200	600	10	1255-67	»	»
	19ч16бр	СЧ	16	-15	225	50-150	16	12830-67	»	»
	КОП	Угл. сталь	40	-40	450	50-200	40	12831-67	Впадина	»
	КОП	12Х18Н10Т	40	-70	600	50-200	40	12831-67	»	»
	19с36нж2	Угл. сталь	40	-40	425	300-400	40	12831-67	»	»
	19с17нж	То же	40	-40	425	50-200,	40	12831-67	»	»
	19нж17бк	12Х18Н10Т	40	-70	-40	50-200,	40	12831-67	»	»
	КОП	Угл. сталь	160	-40	450	50-150	160	12833-67	Овальная	»
	КОП	12Х18Н10Т	160	-70	600	50-150	160	12833-67	»	»
<i>Клапаны предохранительные</i>										
Пружинные цапковые	17с11нж	Угл. сталь	16	-40	150	15/15	16	Ниппель	$\varnothing 11/17$	ЦКБА, ч. III
	17с11нж	То же	16	-40	150	25/25	16	Ниппель	$\varnothing 24/32$	То же
Пружинные фланцевые	ППК4-50-16	» »	16	-40	350	50/80	16/6	12830-67	Гладкая	» »
	ППК4-80-16	» »	16	-40	350	80/100	16/6	12830-67	» »	» »
	ППК4-100-16	» »	16	-40	350	100/125	16/6	12830-67	» »	» »
	ППК4-150-16	» »	16	-40	350	150/200	16/6	12830-67	» »	» »
	СППК4-50-16	» »	16	-40	450	50/80	16/6	12830-67	» »	» »
	СППК4-80-16	» »	16	-40	450	80/100	16/6	12830-67	» »	» »
	СППК4-100-16	» »	16	-40	450	100/125	16/6	12830-67	» »	» »
	СППК4-150-16	» »	16	-40	450	150/200	16/6	12830-67	» »	» »
Грузовые фланцевые	17с3нж1	Угл. сталь	25	-40	425	50/50	25/16	12830-67	Гладкая	ЦКБА, ч. III
	17с3нж1	То же	25	-40	425	80/80	25/16	12830-67	Гладкая	То же
	ППК4-25-40	» »	40	-40	350	25/40	40/16	12831-67,	Выступ,	Карб. пр. 2189,
	ППК4-50-40	» »	40	-40	350	25/40	40/16	12831-67,	Гладкая	ЦКБА, ч. III
	ППК4-80-40	» »	40	-40	350	80/100	40/16	12831-67,	» »	» »
	ППК4-100-40	» »	40	-40	350	100/125	40/16	12831-67,	» »	» »
	ППК4-150-40	» »	40	-40	350	150/200	40/16	12831-67,	» »	» »
	СППК4-50-40	» »	40	+350	450	50/30	40/16	12831-67,	» »	» »
	СППК4-80-40	» »	40	+350	450	80/100	40/16	12831-67,	Гладкая	ЦКБА, ч. III
	СППК4-100-40	» »	40	+350	+450	100/125	40/16	12831-67,	» »	» »
	СППК4-150-40	» »	40	+350	+450	150/200	40/16	12831-67,	» »	» »
	СППК4-50-40	12Х18Н10Т	40	+450	+600	50/80	40/16	12831-67,	Выступ,	» »
	СППК4-80-40	12Х18Н10Т	40	+450	+600	80/100	40/16	12831-67,	гладкая	» »
	СППК4-100-40	12Х18Н10Т	40	+450	+600	100/125	40/16	12831-67,	» »	Карб. пр. 2189,
	СППК4-150-40	12Х18Н10Т	40	+450	+600	150/200	40/16	12831-67,	» »	ЦКБА, ч. III
	СППК4-50-40	12Х18Н10Т	40	-70	-40	50/80	40/16	12831-67,	» »	» »

Продолжение

Тип	Обозначение	Материал корпуса	P_y , кгс/см ²	Температура применения, °C		D_y , мм	Ответные фланцы			Каталог
				от	до		P_y , кгс/см ²	ГОСТ	уплотнительная поверхность	
Пружинные муфтовые	СППК4-80-40	12Х18Н10Т	40	-70	-40	80/100	40/16	12831-67, 12830-67	» »	» »
	СППК4-100-40	12Х18Н10Т	40	-70	-40	100/125	40/16	12831-67, 12830-67	» »	» »
	СППК4-150-40	12Х18Н10Т	40	-70	-40	150/200	40/16	12830-67, 12831-67,	» »	» »
	СППК4-50-64	Угл. сталь	64	-40	+450	50/80	64/40	12831-67 12830-67	Овальная, впадина	» »
	СППК4-80-64	То же	64	-40	+450	80/100	64/40	12833-67, 12831-67	То же	» »
	СППК4-100-64	» »	64	-40	+450	100/125	64/40	12833-67, 12831-67	» »	» »
	СППКМ-25-100	» »	100	-40	+450	25/32	—	Резьба К1"тр/К1 ¹ / ₄ "		
	СППК4-50-160	» »	160	-40	+450	50/80	160/40	12833-67, 12831-67	Овальная, впадина	» »
	СППК4-80-160	» »	160	-40	+450	80/100	160/40	12833-67, 12831-67	То же	» »
	СППК4-50-160	12Х18Н10Т	160	+450	+600 -70 -40	50/80	160/40	12833-67, 12831-67	» »	» »
Клапаны дренажные изза-мерзающие	СППК4-80-160	12Х18Н10Т	160	+450	+600 -70 -40	80/100	160/40	1260-54	» »	» »
	КДН-50-25	Угл. сталь	25		120	50	—	—	—	Нефтяной сб. т. V
	КДН-50-64	То же	64		120	50	—	—	—	То же

Примечания. 1. Кроме арматуры, рекомендованной в данной таблице, при необходимости можно применять и другую выпускаемую промышленностью арматуру, отвечающую требованиям РУ-75.

2. Для предохранительных клапанов в графе «Условные давления ответных фланцев» цифра в числителе относится к входному штуцеру, в знаменателе — к выходному; в графе «Уплотнительная поверхность ответных фланцев» цифра в числителе дана для фланцев к входным штуцерам, в знаменателе — к выходным.

3. Вентили 15с22нж, 15нж22бк, 15с58нж, 15нж65бк выпускаются с уплотнительной поверхностью трех типов: гладкой, с впадиной и с пазом, тип уплотнительной поверхности следует принимать в соответствии с указаниями п. 6. 07 настоящих РУ.

Таблица 12. Нормы герметичности арматуры

Классы герметичности	Среда при испытании на герметичность	Пропуск через затвор, см ³ /мин (вода, керосин) или дм ³ /мин (воздух), не более, при D_y , мм											Преимущественное назначение		
		До 6	10—15	20—25	32—40	50	70	80—100	125—150	200—250	300—400	500—600	800—1000	1200—1400	1600—2000
I	Вода, керосин, воздух	Не допускается*									1	3	5	7	Арматура на $P_y \leq 200$ кгс/см ² для опасных сред, энергетических ответственных установок, а также концевая арматура
II	Вода, воздух	Не допускается*						1	2	3	5	8	12	18	Арматура на $P_y \leq 200$ кгс/см ² для безопасных сред
III	Вода	Не допускается*	1	2	3	7	12	20	40	70	100				Арматура на $P_y \leq 40$ кгс/см ² для безопасных сред

* Образование на краях уплотнительных поверхностей затвора росы (при испытании водой или керосином), не превращающейся в течение времени испытаний в стекающие капли, если наличие неотрывающихся пузырьков не является дефектом.

Таблица 13. Пределы применения чугунной арматуры

Избыточное давление среды, кгс/см ²	Температура среды, °C, не выше	Условный проход, мм, не более	Марка чугуна и ГОСТ
16	300	80	Не ниже марки КЧ30-6, ГОСТ 1215—59
10	200	300	Не ниже марки СЧ15-32, ГОСТ 1412—70
6,0	120	600	То же
2,5	120	1600	» »

Таблица 14. Выбор материала для изготовления крепежных деталей

Рабочие условия			Марки сталей								
давление условное, P_y , кгс/см ²	температура, °C		болты		шпильки		гайки		шайбы		
	от	до	марка	ГОСТ	марка	ГОСТ	марка	ГОСТ	марка	ГОСТ	
До 25	-40	+300	35, класс прочности 5,6 или 6,6	1050-60	-	-	25, класс прочности 5 или 6	1050-60	-	-	
	-70	+300	-	-	12X18H10T	5632-72	12X18H10T	5632-72	-	-	
Более 25	-40	+400	-	-	35Х; 38ХА	4543-71	35Х, 40Х	4543-71	ВСт3	380-71	
	-40	+450	-	-	30ХМА	4543-71	40Х	4543-71	ВСт3	380-71	
	-70	-40	-	-	20ХН3А	4543-71	10Г2	4543-71	15ХМ	4543-71	
	-40	+540	-	-	25Х2М1Ф	10500-63	25Х1МФ	10500-63	15ХМ	4543-71	
	-40	+565	-	-	20Х1М1Ф1ТР	ЧМТУ1-812-69	25Х1МФ*	10500-63	15ХМ	4543-71	
	-70	+600	-	-	45Х14H14B2M	10500-63	12X18H10T	5632-72	12X18H10T	5632-72	
	-70	+600	-	-	0X14M20B3T	ТУ 157-68	12X18H10T	5632-72	12X18H10T	5632-72	

* Применяется при температуре до 540 °C.

Примечания. 1. Возможность применения austenитных сталей марок 12X18H10T, 10X17H13M2T для изготовления шпилек для фланцевых соединений на P_y более 25 кгс/см² или температуру более 300 °C должна подтверждаться расчетом на прочность автором проекта.

2. Легированные стали для крепежных деталей следует применять в термически обработанном состоянии.

3. Допускается изготовление крепежных деталей из сталей, не указанных в настоящей таблице, если по техническим требованиям они не хуже приведенных.

Таблица 15. Механические свойства сталей для крепежных деталей

Марки сталей	Предел прочности, кгс/мм ²	Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение, %	Относительное сужение поперечного сечения, %	Ударная вязкость, кгс·м/см ²	Число твердости по Бринеллю, HB
не менее						не более
30Х	65	45	15	45	6	280
35Х и 38ХА	75	57	15	45	6	290
25Х1МФ (ЭИ10)	85	70	15	50	6	280
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	70	32	20	35	5	250
30ХМА	80	65	15	45	6	280

Таблица 16. Применение материалов прокладок в зависимости от параметров среды и типов уплотнительной поверхности фланцев

Прокладки		Предельная температура, °C		Предел рабочего давления, кгс/см ² , при уплотнительной поверхности фланцев				Среда
материал и конструкция	ГОСТ, нормаль, ТУ	от	до	гладкой	выступ-впадина	шип-паз	под кольцевую прокладку овального сечения	
1. Резина техническая кислотощелочестойкая (КЩ)	7338—65	-30	+50	10	-	-	-	Вода, воздух, нейтральные растворы солей, нейтральные газы и пары (азот, водород и др.), серная кислота конц. до 65%, соляная кислота, конц. 10—32%.

Прокладки		Предельная температура, °C		Предел рабочего давления, кгс/см², при уплотнительной поверхности фланцев				Среда
материал и конструкции	ГОСТ, нормаль, ТУ	от	до	гладкой	выступ-впадина	шип-паз	под кольцевую прокладку овального сечения	
Резина техническая маслобензостойкая (МБ)	7338—65	-30	+50	10	-	-	-	Тяжелые нефтепродукты, керосин, масла, бутиловый спирт
Резина техническая теплостойкая (Т)	7338—65	-	+140	10	-	-	-	Водяной пар, сухие нейтральные и инертные газы
2. Паронит общего назначения (ПОН)	481—71	-35 - -	+90 +250 +450 +200 +150 +150 -40	10 25 25 25 25 16 16	64 - - 64 - - -	- - - - - -	- - - - - -	Воздух Вода Водяной пар, сухие нейтральные и инертные газы Тяжелые нефтепродукты
Паронит маслобензостойкий (ПМБ)	481—71	-	+200 +300 -40 +60	25 20 16	- - - 50	Вакуум от 50 до 99% » »	- - - - - -	Легкие нефтепродукты Спирты Аммиак жидкий и газообразный Легкие нефтепродукты Тяжелые нефтепродукты Сжиженные и газообразные углеводороды C ₁ —C ₅
Паронит, армированный сеткой (ПА)	481—71	-182 - - - +490 +250 +450	- - - - 2,5 25 25	25 25 100 100	50 - - 64 100 100	- - - - - -	- - - - - -	Кислород и азот газообразный Кислород и азот жидкий Коксовый газ Вода Пар водяной
Паронит электролизерный (ПЭ)	481—71	- - - -15 - - -15	+250 +400 +200 +180 +150 +100 +200 +40	25 25 25 25 16 10 - 10	75 75 75 25 25 25 6 40	Вакуум от 50 до 99% » » 25 25 25 6 6	- - - - - - - -	Воздух, нейтральные и инертные газы Тяжелые нефтепродукты Легкие нефтепродукты Щелочи конц. 30—40%, водород, кислород Аммиак жидкий и газообразный Азотная кислота конц. 10% Нитрозные газы Жирные кислоты, аммиак, метиловый спирт, кислоты азотная (56%), серная (75%), сернистая (любая), соляная (любая), фосфорная (100%), гидроксид натрия (40—60%)
3. Пластикат поливинилхлоридный	ТУ МХП2024—49	- -15	- +40	- 10	- 40	- - -	- - -	Вода
4. Картон прокладочный пропитанный марки А	9347—60	-	+40	10	-	-	-	Углеводороды жидкие и газообразные, в том числе мазут, масла, смолы и др.
5. Картон асбестовый	2850—58*	-15	+450	1,5	-	-	-	Нейтральные газовые среды
6. Фибра листовая техническая	14613—69	-15	+80	10	16	Вакуум от 50 до 90%	-	Кислоты и щелочи любой концентрации, растворители
7. Фторопласт-4	10007—72	-269	+250	-	-	25	-	Углеводороды жидкие и газообразные, в том числе мазут, масла, смолы и другие неагрессивные среды
8. Алюминий отожженный марки АМЦ	13722—68	-196	+250	16	40	Вакуум от 50 до 99%	-	То же
Алюминий А3	11069—64	-	+425	16	40	То же	-	То же

Прокладки		Пределная температура, °C		Предел рабочего давления, кгс/см ² , при уплотнительной поверхности фланцев					Среда
материал и конструкция	ГОСТ, нормаль, Ту	от	до	гладкой	выступ-впадина	шип-паз	под кольцевую прокладку овального сечения		
9. Медь листовая мягкая марки М2	495—70	-196	+250	25	100	Вакуум от 50 до 99%	-	—	Вода перегретая, водяной пар, жидкие и газообразные нефтепродукты
10. Свинец марки С2	3778—65	-15	+50	6	-	То же	-	—	Морская вода, серная кислота (0,5—80%)
		—	+20	6	-	» »	-	—	Раствор сернистой кислоты, уксусной кислоты 1—60%, хлор чистый и сжиженный
11. Гофрированные асбомедные	ОСТ 26-844—73	-70	+315	25	64	-	-	—	Фенол, ацетон, бензол, толуол, влажный водяной пар
12. Гофрированные асбо-алюминиевые	ОСТ 26-844—73	-70	+425	25	64	-	-	—	Тяжелые и легкие нефтепродукты, углеводородные газы, сухой водяной пар, двуокись углерода, доменные и дымовые газы
13. Спирально-навитые, каркас из стали 12Х18Н10Т, наполнитель из паронита марки ТП-1	ОСТ 26-02-399—72	—	+450	25	100	-	-	—	Пар, вода и другие неагрессивные среды
14. Спирально-навитые, каркас из стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, наполнитель из паронита марки КП-2	ОСТ 26-02-399—72	—	+250	16	16	-	-	—	Кислоты, щелочи, окислители и другие агрессивные среды
15. Спирально-навитые, каркас из стали 12Х18Н10Т, наполнитель из бумаги асбестовой марки АРБ-3	ОСТ 26-02-399—72	—	+600	25	100	-	-	—	Пар, сухие газы, тяжелые нефтепродукты
16. Зубчатые из низкоуглеродистой стали	По спец. чертежам	-40	+470	—	100	-	-	—	Углеводороды жидкие и газообразные (бензин, смазочные масла, смолы и др.), водяной пар, газы и пары нейтральные
17. Зубчатые из стали 12Х18Н10Т	—	-196	+700	—	100	-	-	—	То же
18. Зубчатые медные	По спец. чертежам	-196	+250	—	100	-	-	—	»
19. Кольцевые овального сечения из низкоуглеродистой стали 08КП	ОСТ 26-845—73	-40	+475	—	—	-	-	160	Углеводороды жидкие и газообразные (бензин, мазут, смазочные масла, смолы и др.), водяной пар, газы и пары нейтральные
20. Кольцевые овального сечения из стали 08Х18Н10Т	ОСТ 26-845—73	-70	+600	—	—	-	-	160	То же

Примечание. Материал прокладок следует принимать с учетом химических свойств среды, воздействующей на прокладку. При выборе материала прокладок для агрессивных сред можно руководствоваться «Рекомендациями по выбору материалов для химически стойких прокладок» НИИХиммаш, 1965 г., «Указаниями по выбору материала прокладок фланцевых соединений трубопроводов, работающих в условиях воздействия агрессивных сред», Минхимпром СССР, 1967 г., а также «Рекомендациями по выбору материала прокладок фланцевых соединений трубопроводов, работающих в условиях воздействия агрессивных сред», ЦНИЛХИМСТРОЙ, Москва, 1968 г.

Таблица 17. Значения среднего коэффициента линейного расширения углеродистых и легированных сталей, мм/пог. м, на 100 °C

Марка стали	Температура, °C						
	50	100	200	300	400	500	600
Сталь 10	1,20	1,240	1,320	1,390	1,45	1,485	1,510
Сталь 20	1,18	1,225	1,305	1,375	1,43	1,475	1,505
15ХМ	1,15	1,220	1,295	1,330	1,37	1,400	1,430
12Х1МФ	1,17	1,240	1,300	1,360	1,40	1,440	1,470
12Х18Н10Т	1,60	1,660	1,700	1,760	1,80	1,830	1,855
15Х5М	—	1,130	1,160	1,190	1,22	1,230	1,250
15Х5М-У	—	1,130	1,160	1,190	1,22	1,230	1,250

Таблица 18. Техническая характеристика линзовых компенсаторов (из приложения к МН 2894—62 и МН 2895—62)

D_y , мм	Полная компенсирующая способность одной линзы Δ , мм						Наибольшее предварительное растяжение или сжатие Δ' , мм				
	P_y , кгс/см ²										
	0,2	1	2,5	4	6	0,2	1	2,5	4	6	
100	48,0	48,0	15,0	15,0	9,5	24,0	24,0	7,5	7,5	—	
125	49,0	49,0	15,0	15,0	9,5	24,5	24,5	8,0	8,0	—	
150	51,0	51,0	16,0	16,0	9,5	26,0	26,0	8,5	8,5	—	
200	50	49	14,0	14,0	9,0	25,0	25,0	7,5	7,5	5,0	
200	50	49	14,0	15,0	9,0	25,0	25,0	7,5	7,5	5,0	
250	44,0	43,0	14,0	14,0	9,0	22,5	22,5	7,5	7,5	5,0	
300	42,0	41,0	16,0	14,0	9,0	21,5	21,5	8,5	7,5	5,0	
350	49,0	39,0	16,0	14,0	8,5	25,0	20,5	8,5	7,5	5,0	
400	57,0	46,0	16,0	14,0	8,5	29,0	24,0	8,5	7,5	5,0	
450	55,0	45,0	16,0	13,5	8,0	28,0	23,5	8,5	7,0	4,5	
500	54,0	44,0	15,0	13,0	8,0	27,5	23,0	8,0	7,0	4,5	
600	52,0	42,0	14,0	12,5	8,0	26,5	22,0	8,0	7,0	4,5	
700	51,0	41,0	14,0	12,0	7,5	26,0	22,0	7,5	6,5	4,5	
800	51,0	41,0	13,5	—	—	26,0	21,5	7,5	—	—	
900	42,0	41,0	12,5	—	—	21,5	21,5	7,0	—	—	
1000	41,0	40,0	12,5	—	—	21,0	21,0	7,0	—	—	
1100	41,0	40,0	—	—	—	21,0	21,0	—	—	—	
1200	40,0	39,0	—	—	—	20,5	20,5	—	—	—	
1400	39,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	
1500	38,0	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	
1600	38,0	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	
1800	37,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	
2000	36,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	
2200	34,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	
2400	32,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	

Таблица 19. Техническая характеристика компенсаторов волнистых осевых типа КВ-2 на $P_y=25$ кгс/см²

Размеры компенсатора, мм						Число волн <i>n</i>	Полная компенсирующая способность компенсатора при числе циклов за весь срок эксплуатации		
D_y	D_0	D_B	S	S_0	строительная длина $L_{стр.} \pm 10$		300	600	1500
150	157	238	7	1,0	391	3	30	27	24
					436	4	40	36	32
					526	6	60	54	48
					616	8	80	72	64
200	216	313	8	1,2	464	3	36	33	30
					518	4	48	44	40
					626	6	72	66	60
					734	8	96	88	80
250	270	367	9	1,2	507	3	42	36	30
					562	4	56	48	40
					672	6	84	72	60
					782	8	112	96	80
300	321	418	10	1,2	507	3	42	36	30
					562	4	56	48	40
					672	6	84	72	60
					782	8	112	96	80
350	372	493	10	1,2	643	3	54	45	36
					712	4	72	60	48
					850	6	108	90	72
					988	8	144	120	96
400	421	542	11	1,2	1126	10	180	150	120
					643	3	54	45	36
					712	4	72	60	48
					850	6	108	90	72
					989	8	144	120	96
					1126	10	180	150	120

Таблица 20. Техническая характеристика компенсаторов волнистых угловых типа КВ-2 на $P_y=25$ кгс/см²

Размеры компенсатора, мм						Число волн <i>n</i>	Полная компенсирующая способность компенсатора при числе циклов за весь срок эксплуатации		
D_y	D_0	D_B	S	S_0	B_{max}		300	600	1500
150	157	238	5	1,0	342	3	5°	4°	3°
					516	4	6°40'	5°20'	4°
					606	6	10°	8°	6°
					606	3	4°30'	3°30'	2°45'
200	216	313	7,5	1,0	433	4	6°	4°40'	3°40'
					564	4	4°30'	3°30'	2°45'
					618	4	9°	7°	5°30'
					726	6	4°30'	3°30'	2°45'
250	270	367	8,8	1,0	510	3	6°	4°40'	3°40'
					617	4	4°30'	3°30'	2°45'
					672	6	9°	7°	5°30'
					782	6	4°30'	3°30'	2°45'
300	321	418	9	1,2	568	3	4°	3°	2°30'
					617	4	5°20'	4°	3°20'
					672	4	4°	3°	2°30'
					782	6	8°	6°	5°
350	372	493	9,5	1,2	664	3	4°30'	3°30'	2°45'
					803	4	6°	4°40'	3°40'
					872	6	9°	7°	5°30'
					1010	6	4°	3°	2°30'
400	421	542	9,5	1,2	720	3	4°	3°	2°30'
					803	4	5°20'	4°	3°20'
					872	4	8°	6°	5°
					1010	6			

Таблица 21. Материалы для изготовления элементов волнистых компенсаторов
(варианты материального оформления компенсаторов)

Шифр варианта	Температурные пределы применения, °C	Элементы компенсатора					накладки, стойки, шарниры
		гибкий элемент	патрубки	кольца	обечайка внутренняя		
I	От -30 до +450	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 5582—61	ГОСТ 8731—66grpA ГОСТ 8733—66grpA ВСт3спб	20, 25 ГОСТ 1577—70	БСт3пс2 ГОСТ 14637—69	16ГС ГОСТ 5520—69 ГОСТ 5058—65	
	От -20 до +300	ГОСТ 10706—63grpA					
V	От -20 до +300	10X17H13M2T ГОСТ 5582—61	То же	То же	То же	То же	
VIII	От -20 до +300	XH32T ТУС2-126—69	» »	» »	» »	» »	
X	От -70 до +600	XH78T 4МТУ1-456—68	» »	» »	» »	» »	
XII	От -30 до +250	НМЖМц 28—2,5—1,5 ГОСТ 5063—49	» »	» »	» »	» »	
II	От 0 до +550	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 5582—61	15Х5М ГОСТ 550—58	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 7350—66 гр. А ГОСТ 5949—61 ГОСТ 5582—61	ОХ13 ГОСТ 5582—61	12ХМ 4МТУ 5759—57 ТУ 24-10-003—70	
VI	От 0 до +550	10X17H13M2T ГОСТ 5582—61	То же	То же	То же	То же	
IX	От -20 до +300	XH32T ТУС2-126—69	» »	» »	» »	» »	
XI	От -20 до +300	XH78T 4МТУ1-456—68	» »	» »	» »	» »	
XIII	От 0 до +250	НМЖМц 28—2,5—1,5 ГОСТ 5063—49	—	—	—	—	
III	От -70 до +600	12X18H10T 08X18H10 08X18H1 ГОСТ 5582—61	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 9940—72	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 7350—66 гр. А ГОСТ 5949—61 ГОСТ 5582—61	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 5582—61	12X18H10T 08X18H10 08X18H10T ГОСТ 7350—66 гр. А ГОСТ 5582—61	
IV	От 0 до +550	80X18H10T ГОСТ 5581—61	08X18H10T ГОСТ 9940—72	То же	08X18H10T ГОСТ 5582—61	То же	
VII	От -70 до +700	10X17H13M2T ГОСТ 5582—61	10X17H13M2T ГОСТ 9940—72	» »	10X17H13M2T ГОСТ 5582—61	» »	

Примечания. 1. Вариант материального оформления IV предназначен для компенсаторов, применяемых на средах, вызывающих межкристаллическую коррозию.

2. Температурные пределы применения даны для бесфланцевых компенсаторов. При применении компенсаторов с фланцами эти пределы не должны выходить за температурные пределы применения фланцев.

3. Температурные пределы применения компенсаторов, работающих под вакуумом, для компенсаторов с патрубками из углеродистой и низколегированной стали—до 400 °C; для компенсаторов с патрубками из austenитных сталей типа 18—8 —до 500 °C.

Таблица 22. Периодичность проведения ревизий технологических трубопроводов

Транспортируемые среды	Категория трубопровода	Периодичность ревизий при скорости коррозии, мм/год		
		более 0,5	0,1—0,5	до 0,1 мм/год
Продукты с токсическими свойствами (СДЯВ, дымящиеся кислоты, прочие продукты с токсическими свойствами (среды группы А)	I и II	Не реже 1 раза в год	Не реже 1 раза в 2 года	Не реже 1 раза в 3 года
Горючие и активные газы, ЛВЖ и горючие жидкости (среды группы Б)	I и II	То же	То же	То же
	III и IV	Не реже 1 раза в год	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 4 года
Негорючие жидкости и инертные газы (среды группы В, Г и Д)	I и II	Не реже 1 раза в 2 года	Не реже 1 раза в 4 года	Не реже 1 раза в 6 лет
	III, IV и V	Не реже 1 раза в 3 года	Не реже 1 раза в 6 лет	Не реже 1 раза в 8 лет

Примечание. Первую ревизию вновь вводимых трубопроводов, а также всех трубопроводов в случае замены сырья или изменения технологии производства следует проводить не позже чем через 1 год эксплуатации.

Таблица 23. Механические характеристики трубопроводных сталей

ГОСТ на трубы	Марка стали	R_1^H , кгс/мм ²	R_2^H , кгс/мм ²
8731—66	10	34	21
	20	42	25
	10Г2	48	27
8733—66	10	34	21
	20	42	25
	10Г2	43	25
10 705—63 (в термообработанном состоянии)	10	34	Согласно сертификату или результатам испытаний
	ВМСтЗсп	38	
	20	42	
10 705—63 (без термообработки)	10	32	То же
	ВМСтЗсп	36	
	20	38	
550—58	10Г2	48	27
	15Х5	40	22
	15Х5М	40	22
	15Х5ВФ	40	22
	12ХМ1Ф	45	23
	12Х8ВФ	40	22
МРТУ 14-4-27—69	12Х18Н10Т	54	Согласно сертификату или результатам испытания
	10Х17Н13М2Т	54	
9941—72	12Х18Н10Т	56	То же
	10Х17Н13М2Т	54	»
	X5M-V	60	
МРТУ 14-4-21—67	12Х1МФ	45	26
ЧМТУ-3-145—68	X5M-V	60	42

Примечание. Характеристики сталей, указанные в таблице, взяты из соответствующих ГОСТов и ТУ на трубы.

Таблица 24. Предельные напряжения $\sigma_{\text{пред}}^*$ в зависимости от температуры и материала элемента оборудования (в кгс/см²)

Температура, °C	Марка стали					
	Ст.3, 10, 15К, 20К	15М, 12МХ, 12МХ+ЭИ496	12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	25Л 20Л	Х5М-Л, Х5В-Л, Х5Т-Л	15Х5М, 15Х5ВФ, 15Х5, 12Х8ВФ
20	1320	—	1415	1080	1130	1350
100	1270	—	1415	1070	1130	1350
150	—	—	1415	1065	1130	1340
200	1250	—	1415	1060	1130	1330
250	1190	—	1415	1050	1125	1270
300	1140	—	1415	1020	1120	1260
325	1130	—	1415	1015	1115	1240
350	1085	—	1400	965	1110	1200
375	1020	—	1390	900	1100	1150
400	925	1300	1350	870	1090	1110
425	815	1240	1325	845	1040	1060
450	670	1160	1225	670	970	1000
475	540	1080	1160	—	860	920
500	415	970	1080	—	720	850
525	—	660	1020	—	580	780
550	—	480	900	—	350	600
575	—	—	815	—	—	—
600	—	—	600	—	—	—


* Эти значения $\sigma_{\text{пред}}$ не могут приниматься при расчете нового оборудования.

Таблица 25. Предельные параметры пневматического испытания

Условный диаметр, мм	Предельное испытательное давление, кгс/см ² (избыточное)	Наибольшая длина участка трубопроводов, м	
		внутри помещения	наружных
До 200	20	100	250
От 200 до 500	12	75	200
Свыше 500	6	50	150

Таблица 26. Расстояния между осями неизолированных трубопроводов на $P_y \leq 40$ кгс/см² с фланцами, расположеными вразбежку, и цельносварных

условный диаметр труб D_y , мм	25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	Размер B , мм
Расстояния между осями труб (размер A), мм																			
25	125	135																105	
32	130	135	145															115	
40	140	140	145	160														120	
50	145	150	150	160	180	190												130	
70	155	160	160	170	185	190	220											140	
80	165	165	170	175	185	190												145	
100	180	185	185	195	205	210	220											165	
125	200	205	205	215	225	230	240	250										185	
150	215	220	220	230	240	245	255	265	280									200	
200	255	255	260	265	275	280	290	305	315	345								235	
250	290	290	295	300	310	315	325	340	350	370	410							270	
300	320	325	325	335	345	350	360	370	385	415	440	465						305	
350	350	355	355	365	375	380	390	400	415	445	470	495	525					335	
400	395	395	400	405	415	420	430	445	455	485	515	540	565	590				375	
450	405	410	410	420	430	435	445	455	470	500	525	550	580	605	630			390	
500	445	445	450	455	465	470	480	495	505	535	565	590	615	640	665	690		425	
600	510	515	515	525	535	540	550	560	575	605	630	655	685	710	735	760	810	495	
700	565	565	570	575	585	590	600	615	625	655	685	710	735	760	785	810	860	905	545

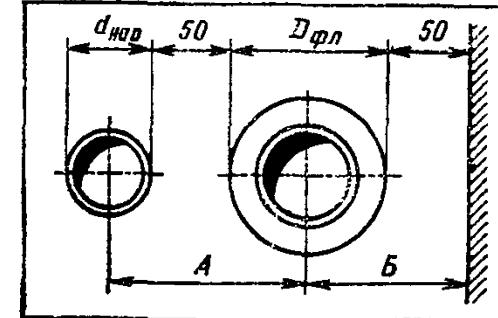


$$\begin{aligned} \text{Расчетные формулы: } A &= D_{\text{фл}}/2 + d_{\text{нар}}/2 + 50 \text{ мм} \\ B &= D_{\text{фл}}/2 + 50 \text{ мм} \end{aligned}$$

Примечания: 1. Приведенные в таблице размеры A и B округлены с точностью до 5 мм.
 2. При применении фланцев на $P_y > 40$ кгс/см² расстояния A и B следует определять по приведенным формулам, принимая в расчет наружный диаметр фланцев при соответствующих условных давлениях.
 3. В случае установки арматуры расстояния между осями труб должны определяться индивидуально, с обеспечением свободного зазора в свету между наиболее выступающими деталями арматуры от 50 до 100 мм, в зависимости от условного диаметра.

Таблица 27. Расстояния между осями изолированных трубопроводов на P_y до 40 кгс/см² с фланцами, расположенными в одной плоскости

D_{y1} , мм	D_{y2} , мм																		Раз- мер a , мм	Раз- мер B , мм
	25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700		
Расстояние между осями труб (размер А), мм																				
25	190																		80	135
32	200	210																	80	145
40	205	215	220																80	150
50	215	225	230	245															85	165
70	225	235	240	255	265														85	175
80	230	240	245	260	270	275													85	180
100	250	260	265	280	290	295	320												90	205
125	270	280	285	300	310	315	340	360											90	225
150	285	295	300	315	325	330	355	375	395										95	245
200	320	330	335	350	360	365	390	410	430	470									100	285
250	355	365	370	385	395	400	425	445	465	505	545								105	325
300	390	400	405	420	430	435	460	480	500	540	580	620							110	365
350	420	430	435	450	460	465	490	510	530	570	610	650	685						115	400
400	460	470	475	490	500	505	530	550	570	610	650	690	725	770					120	445
450	475	485	490	505	515	520	545	565	585	625	665	705	740	785	805				125	465
500	510	520	525	540	550	555	580	600	620	660	700	740	775	820	840	880			130	505
600	580	590	595	610	620	625	650	670	690	730	770	810	845	890	910	950	1030		140	585
700	630	640	645	660	670	675	700	720	740	780	820	860	895	940	960	1000	1080	1140	150	645

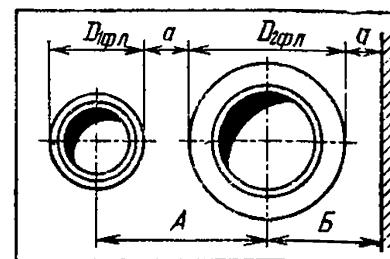

Примечания. 1. Расчетные формулы: $A = D_{1\text{фл}}/2 + D_{2\text{фл}}/2 + a$; $B = D_{2\text{фл}}/2 + a$.

2. Приведенные в таблице размеры округлены с точностью до 5 мм.

При применении фланцев на P_y более 40 кгс/см² для определения размеров A и B следует пользоваться приведенными формулами.

3. Если один трубопровод имеет теплоизоляцию, а другой нет, расстояния между осями принимают как для изолированных трубопроводов.

4. В случае установки арматуры расстояния между осями труб следует определять индивидуально, с обеспечением свободного зазора в свету между наиболее выступающими деталями арматуры от 50 до 100 мм, в зависимости от условного диаметра.

5. Наружные диаметры тепловой изоляции трубопроводов приняты равными наружным диаметрам указанных фланцев. Если наружные диаметры теплоизоляции оказываются больше, то расстояния A и B следует определять по приведенным формулам, принимая в расчет фактические наружные диаметры тепловой изоляции. Если наружные диаметры теплоизоляции меньше наружных диаметров фланцев на $P_y = 40$ кгс/см², то указанные расстояния следует принимать по таблице без поправок.

Таблица 28. Рекомендуемые режимы термообработки труб после гнутья

Марка стали	Вид термической обработки	Темпера- тура нагрева, °С	Скорость нагрева, град/ч	Время вы- держки при данной темпе- ратуре, ч	Охлаждаю- щая среда	Скорость охлаждения, град/ч	Дополнительные условия
<i>Аустенитные стали</i>							
12Х18Н10Т	Стабилизирующий отжиг	850—900	100	2—2,5	Воздух	Произволь- ная	После гнутья в хо- лодном состоянии
10Х17Н13М2Т	Аустенизация: посадка в печь при 800 °С	1050— 1100	Возможно быстрее	15—20 мин	Воздух или вода	То же	То же
<i>Мартенситные стали</i>							
15Х5ВФ	Отжиг	850—870	100	2	Вместе с печью до 600 °С	15—20	Охлаждение при от- крытии дверце печи
15Х5М, 15Х5, 12Х5МА	Изотермический отжиг: загрузка в печь при 700 °С	850—860	30—40	0,5	С печью до 730 °С	60—70	При загрузке в хо- лодную печь скро- стость нагрева на 100 град/ч
	С последующей выдер- жкой при 730 °С (пов- торная)	730	—	0,5	С печью до 700 °С	10—15	Охлаждение при от- крытии дверце печи
<i>Перлитные стали</i>							
30ХМА 15ХМ	Нормализация: посадка в печь при 700 °С	850—900	100	1	Воздух	200—500	Во время охлажде- ния изделия ук- рыть изоляцион- ным материалом
	С последующим отпуском	650—680	300—400	2—3	»	Возможно медленнее	—
20	Нормализация	880—900	Произволь- ная	1	»	Произволь- ная	—
	С последующим отпуском	680—700	Произволь- ная	2—3	»	Возможно медленнее	—

Примечание. При соответствующей регулировке режимов нагрева и охлаждения для толстостенных труб из углеродистой и низколе-
гированной сталей можно совместить гнутье с термической обработкой путем самоотпуска закаленной наружной поверхности труб за счет
тепла внутренних слоев металла.

Таблица 29. Рекомендуемые режимы термической обработки после исправления дефектов (отливок)

Марка стали	Электроды		Условия	Термическая обработка после исправления дефектов	Примечания
	тип	ГОСТ			
15Л; 20Л; 25Л	Э-42; Э-42А, ЦМ-7, АН0-5, АН0-6, АН0-1, 0МА-2, УОНН-13/45, СМ-11, 03С-2 и др.	9467-60	При толщине стенки ≥ 30 мм и при любой толщине стенки деталей сложной конфигурации производить местный подогрев до 200—250°C	—	—
20Х5МЛ; 20Х5ГЛ; 20Х5ВЛ; 20Х8ВЛ	Э-Х5МФ (ЦЛ-17) ЭГЛ-4 на базе св.-10Х5М	9467-60 2246-60	Подогрев всего изделия до температуры 350—400°C	Не допускай снижения температуры отливки ниже 250°C, загрузить изделие в печь, нагретую до 400°C, и произвести термическую обработку Нагрев до 720—780°C, выдержка 3,5—4,0 ч, медленное охлаждение с печью до 400°C, дальнейшее спокойное охлаждение на воздухе	—
	ЭА-3М6 (НИАТ-5) ЭИ-395/9 ЦТ-10 и др.	10052-62	Общий объем наплавленного металла не более 8 см ³ , при единичном объеме не более 5 см ³ . Подогрев изделия до 250—350°C.	Не допускается	Для работы в средах, не вызывающих электрохимическую межкристаллитную коррозию и щелочное коррозионное растрескивание
	ЭА-2 (03Л-6, ЦЛ-25 и др.)	10052-62	То же	Не допускается	Для работы в средах, не вызывающих электрохимическую межкристаллитную коррозию и щелочное коррозионное растрескивание



Продолжение








Марка стали	Электроды		Условия	Термическая обработка после исправления дефектов	Примечания
	тип	ГОСТ			
X18H9T-Л; 10X18H9-Л	ЭА-1а (ОЗЛ-8, Л-39) ЭА-1 (ОЗЛ-14)	10052-62 10052-62	—	—	Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию. Для работы при температуре менее 350°C и в средах, не вызывающих межкристаллитную коррозию
X18H9T-Л	ЭА-1 Ба (ЦТ-15, ЗИО-3)	10052-62	—	Для рабочих температур более 450°C после сварки необходим стабилизирующий отжиг при 870—920°C, выдержка 2—3 ч	Для сред, вызывающих межкристаллитную коррозию
	ЭА-1Б (ЦЛ-11, Д-38М, ОЗЛ-7, Л-40М, ЦТ-15-1)	10052-62	—	—	Для работы при температурах менее 350°C в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию
X18H12M3T-Л; 10X21H6M2-Л	ЭА-1М25 (СЛ-28, НШ13, ЭА-902/14, ЭА-400/13) ЭА-1М2 (ЭНТУ-3М, НИАТ-1)	10052-62	—	—	Для работы в средах, не вызывающих межкристаллитную коррозию
	ЭФ-Х13 (УОН11 13/X13, ЭНТУ-13, НЗЛ/X13)	10052-62	Местный подогрев 350—400°C до	Отпуск при 720—740°C (нагрев в течение 2— 3 ч). Медленное ох- лаждение с печью до 400°C, далее — на спо- койном воздухе	—

Таблица 30. Режимы прокалки и сроки хранения электродов после прокалки

Покрытие электродов	Температура прокалки, °С	Скорость нагрева, °С/ч, не более	Время выдержки, ч	Срок годности, сутки, при хранении	
				в герметичной таре	в сушильных шкафах
Рудно-кислое	180—200	100—200	1—1,5	Не ограничен	15
Рутиловое	180—200	100—200	1—1,5	»	15
Фтористокальциевое	350—400	100—200	1—1,5	»	15

Таблица 31. Форма подготовки кромок под ручную сварку

Вид кромок в поперечном сечении	Характеристика стыка	Положение стыка	Толщина стенки трубы, мм	Диаметр электродов, мм	Конструктивные размеры						
					a	b	b ₁	c	a	a ₁	β
					м				град		
	Без подкладного кольца	Вертикальное	До 7 7—12	До 3 4 3 4	1—2 2—3 1,5—2 2—3	1—2 1—2 1,5—2 1,5—2	— — — —	— — — —	30—35 30—35 30—35 30—35	— — — —	— — — —
	То же	*	12—27 27 и более	3 4 3 4	2—2,5 2—3,5 2—2,5 3—4	1,5—2 2,5—3 1,5—2 2—3	— — — —	— — — —	30±5 30±5 15±2,0 15±2,0	— — — —	— — — —

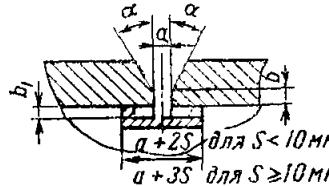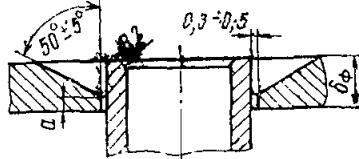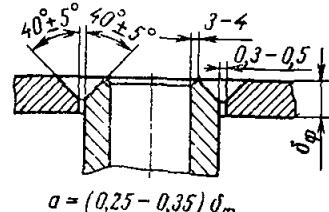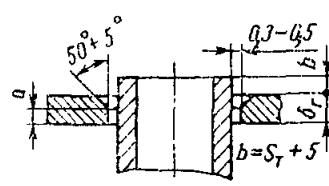Вид кромок в поперечном сечении	Характеристика стыка	Положение стыка	Толщина стенки трубы, мм	Диаметр электродов, мм	Конструктивные размеры							
					<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i> ₁	<i>b</i>	
									мм			
 	С цилиндрическим подкладным кольцом	Вертикальное	До 12 Более 12 До 27 27 и более	3 4 3 4 3 4	3—4 4—5	—	—	—	При толщине стенки трубы до 10 мм <i>c</i> = <i>S</i>	30—35 30—35	—	5—6
					4—5 5—6	—	—	—	То же, более 10 мм, <i>c</i> =2 <i>S</i>	25—30 25—30	—	—
					5—6 6—7	—	—	—	<i>c</i> =2 <i>S</i> То же	20—25 20—25	—	—
	С удаляемым медным подкладным кольцом	То же	27 и более	4—5	4—5	0,5—1,0	2—3	—	25±1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
	При пересечении осей труб	Любое	4—12 12—27	3—4 4 2±1	1—1 2±1	—	—	—	50±5 50±5	—	—	—
	Сварка труб фланцами	То же	До 8	До 3	—	—	—	—	50±5	—	—	—
	То же	»	Более 8	3—4	—	—	—	—	40±5	—	—	—
	Сварка труб с листовыми конструкциями, с раззенковкой листа	»	До 5 6—10 Более 10	3—4 3—4 3—4	— 5 6—10	6 9—12 12—15	— — —	— — —	50±5 50±5 50±5	—	—	—

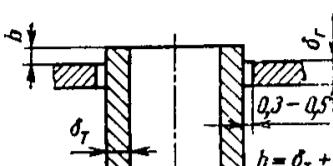



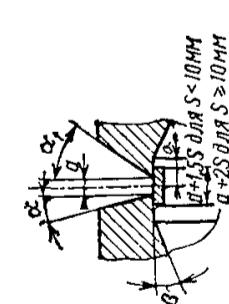
Вид кромок в поперечном сечении	Характеристика стыка	Положение стыка	Толщина стенки трубы, мм	Диаметр электродов, мм	Конструктивные размеры							
					<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>c</i>	мм		град	
									<i>a</i>	<i>a</i> ₁	<i>b</i>	
	То же, без раззенковки листа	Любое	4—12	3—4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Без подкладного кольца	Горизонтальное	До 7 7—12 12—27	До 3 4 3 4 3 4	1—2 2—3 1,5—2 2—3 2—2,5 2—3,5	1—2 1—2 1,5—2 1,5—2 1,5—2 2,5—3	— — — — — —	— — — — — —	55±2 55±2 55±2 55±2 55±2 55±2	0 0 0 0 0 0	— — — — — —	
	С удаляемым медным подкладным кольцом	»	27 и более	4—5	4—5	0,5—1,0	2—3	—	35±1	10±1	—	—
	С цилиндрическим подкладным кольцом	Вертикальное	До 12 Более 12 До 27 27 и более	3 4 3 4 3 4	3—4 4—5 3—4 4—5 3—4 4—5	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	55±2 30±2 30±2 30±2 30±2 30±2	0 10±2 10±2 10±2 10±2 10±2	— — — — — —	
	То же	Горизонтальное	12 и более	3 4	3—4 4—5	— —	— —	— —	При толщине стенки трубы до 10 мм <i>c</i> = <i>S</i> То же, но более 10 мм, <i>c</i> =2 <i>S</i>	30±2 30±2	10±2 10±2	5—6 5—6

Таблица 32. Допускаемая температура внешнего воздуха при сварке и условия подогрева стыков перед прихваткой и сваркой

Марка стали	Толщина свариваемой стали, мм	Допускаемая температура воздуха, °C	Тип электрода	Необходимость подогрева при сварке при отрицательных температурах
Углеродистая сталь с содержанием углерода до 0,2%	До 16 То же	До —20 Ниже —20*	Перлитный »	Не требуется До 100—150°C
	Свыше 16 То же	До 0 Ниже 0	» »	Не требуется До 100—150°C
Углеродистая сталь с содержанием углерода более 0,2%, 10Г2, 17ГС	До 16 То же	До —10 Ниже —10*	» »	Не требуется До 100—150°C
	Независимо »	До —10* То же	Аустенитный Перлитный	До 150—200°C До 200—300°C
15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х1МФ, 15Х5М-У	Независимо » »	До 0 До 0 До —30**	Перлитный Аустенитный Аустенитный	До 300—400°C До 250—350°C До 300—400°C
Аустенитные	Независимо »	До —10 До —20*	Аустенитный Аустенитный	Не требуется До 150—250°C

* Сварка при температурах ниже приведенного должна производиться по специальной технологии.

** Сварка трубопроводов должна выполняться с соблюдением технологических мероприятий, изложенных в настоящей главе.

Таблица 33. Сварочные материалы для ручной сварки

Марка стали	Рабочие условия			Типы и марки электродов	Примечание
	температура, °С	давление, кгс/см ² , не более	требования по стойкости к МКК		
Ст. 2 сп., Ст. 2 пс, Ст. 3 сп. Ст. 3 пс, Ст. 4 сп	От —15 до +300	16	—	Э42, Э46 (СМ-5, ЦМ-7, АНО-5, АНО-6, АНО-1, ВСП-1, ВСЦ-2, АНО-3, АНО-4, МР-1, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-3)	—
ВСт. 2 сп, ВСт. 3 сп, ВСт. 4 сп, ВСт. 2 пс, ВСт. 3 пс	От —30 до +300	16	—	Э42А, Э46А (УОНИ 13/45, СМ-11, УП-1/45, УП-2/45, ОЗС-2, Э-138/45Н)	—
Сталь 10, 20, 25	От —30 до +450	100	—	Э42А, Э46А, Э50А	—
10Г2	От —70 до +450	64	—	Э50А (УОНИ-13/55, УП-1/55, УП-2/55; К-5А и другие)	—
17ГС	От —40 до +450	25	—	Э50А	—
12Х1МФ	От —40 до +570	100	—	Э-МХ (ЦЛ-14) при рабочей темп. не более 550°C; Э-ХМФ (ЦЛ-20, ЦЛ-20А, ЦЛ-20Б) при рабочей темп. не более 540°C, ЦЛ-20М, ЦЛ-39 при рабочей темп. до 570°C	Подогрев под сварку с последующей термообработкой
12Х1МФ	От —40 до +570	100	—	ЭА-2 (ОЗЛ-6; ОЗЛ-4; ЗИО-8; СЛ-16; ЦЛ-25); ЭА-3М6 (НИАТ-5; ЭА-395/9 и другие)	Подогрев под сварку без последующей термообработки. Для сварки трубопроводов с рабочей темп. не более 450°C
15ХМ, 15ХМА	От —40 до +560	100	—	Э-МХ (ЦЛ-14); Э-ХМ (ЦУ-2МХ; ГЛ-14)	Подогрев под сварку с последующей термообработкой

Марка стали	Рабочие условия			Типы и марки электродов	Примечание
	температура, °С	давление, кгс/см ² , не более	требования по стойкости к МКК		
15ХМ, 15ХМА	От -40 до +450	100	—	ЭА-2 (ОЗЛ-6; ОЗЛ-4; ЗИО-8; СЛ-16; ЦЛ-25); ЭА-ЗМ6 (НИАТ-5; ЭА-395/9) Э-Х5МФ (ЦЛ-17)	Подогрев под сварку без последующей термообработки
15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5-ВФ	От -40 до +550	100	—		Подогрев под сварку и термообработка
12Х8ВФ	От -40 до +600	100	—	ЭГЛ-4	Подогрев под сварку и термообработка
12Х18Н10Т	От -70 до +350	100	Нет	ЭА-1 (ОЗЛ-14; ЭНТУ-3 и другие)	—
12Х18Н10Т	От -196 до +600	100	Нет	ЭА-1 (ОЗЛ-8; ОЗЛ-12, Л-39 и другие)	—
12Х18Н10Т	До +450	100	Есть	ЭА-1Б (ЦЛ-11; Л-38М; ОЗЛ-7, Л-40М; ЦТ-15-1; ОЗЛ-15)	—
12Х18Н10Т	До +600	100	Есть	ЭА-1Ба (ЦТ-15; ЗИО-3)	Для работы при 450—600°C в агрессивных средах необходим отжиг при 870—920°C
10Х17Н13М2Т	От -196 до +350	100	Есть	ЭА-1М2 (ЭНТУ-3М, НИАТ-1)	—
10Х17Н13М2Т	От -196 до +700	100	Нет	ЭА-1М2Ф (ЭА-400/10У; ЦЛ-4)	Однопроходные корневые и облицовочные швы варить ЭА-1М2Ф
10Х17Н13М2Т	От -150 до +700	100	Есть	ЭА-1М2Б (СЛ-28; НЖ-13), ЭА-1М2Б (ЭА-902/14; ЭА-400/13; ВСН-5)	Для 450—700°C электроды с содержанием феррита 3—6%. Для сред, вызывающих коррозию, необходима термообработка при 870—920°C. Однопроходные, корневые и облицовочные швы выполнять ЭА-1М2Ф

08Х17Н16М3Т	До +650	100	Нет	ЭА-1М2Ф (ЭА-400/10У ЦЛ-14)	электродами с содержанием феррита 6—10% (ЭА-1М2Ф)
08Х17Н16М3Т	До +700	100	Есть	ЭА-1М2Ба (СЛ-28; НЖ-13)	Однопроходные корневые и облицовочные швы выполнять электродами с содержанием феррита 6—10% (ЭА-1М2Ф)
12Х21Н5Т, 08Х22Н6Т	От -40 до +300	100	Нет	ЭА-1 (ОЗЛ-14 и другие) ЭА-1а (ОЗЛ-8; Л-39 и другие)	Для 450—700°C электроды с содержанием феррита 3—6%. Для обеспечения стойкости к МКК необходим отжиг при 870—920°C.
08Х22Н6Т	От -40 до +300	100	Есть	АНВ-5; АНВ-6; АНВ-7; ЭА-16 (ЦЛ-14; Л-40М; Л-38М; ОЗЛ-7; ЦТ-15-1); ЭА-1Ба (ЦТ-15; ЗИО-3)	Однопроходные корневые и облицовочные швы заваривают электродами с содержанием феррита 6—10% (ЭА-1М2Ф)
20Х23Н18	До +700	100	Нет	ЭА-2 (ОЗЛ-6; ЦЛ-25; ОЗЛ-4), ЭА-2Г6 (ОЗЛ-9; ОЗЛ-9А)	Без требований по равнопрочности

Таблица 34. Рекомендации по выбору электродов

Группа сталей	Марки сталей	I	IIa	IIб	
		Ст. 3, 10, 20	10Г2, 09Г2С	12МХ, подогрев шва: перлитного до 200—250 °C; аустенитного до 150—200 °C	
I	Ст. 3, 10, 20	Э42, Э42А	Э42А, Э50А	Э42А, подогрев по IIб	
IIa	10Г2, 09Г2С	Э42А, Э50А	Э50А	То же	
IIб	12МХ, подогрев шва: перлитного до 200—250 °C	Э42А, подогрев по IIб	Э42А, подогрев по IIб	Э-МХ, подогрев по IIб, термообработка 680—700 °C, выдержка 3 ч	
	аустенитного до 150—200 °C	»	»	ЭА-2, подогрев по IIб, темп. экспл. менее 450 °C	
III	15ХМ, 15ХМА, подогрев шва: перлитного до 200—250 °C	Э42А, подогрев по III	Э42А, подогрев по III	Э-МХ, подогрев по III, термообработка 680—700 °C, выдержка 3 ч	
	аустенитного до 150—200 °C	»	»	ЭА-2, подогрев по III, темп. экспл. менее 450 °C	
IV	12ХМФ, 12Х1МФ, подогрев шва: перлитного до 300—350 °C	Э42А, подогрев по IV	Э42А, подогрев по IV	Э-МХ, подогрев по IV, термообработка 750 °C, выдержка 3 ч	
	аустенитного до 200—300 °C	»	»	ЭА-2, подогрев по IV, темп. экспл. менее 450 °C	
V	15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, подогрев шва: перлитного до 300—400 °C	Э42А, подогрев по V	Э42А, подогрев по V	Э-МХ, подогрев по V, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	
	аустенитного до 250—350 °C	»	»	ЭА-2, подогрев по V, темп. экспл. менее 450 °C	

и основных условий сварки разнородных сталей

III 15ХМ, 15ХМА, подогрев шва: перлитного до 200—250 °C; аустенитного до 150—200 °C	IV 12ХМФ, 12Х1МФ, подогрев шва: перлитного до 300—350 °C; аустенитного до 200—300 °C	V 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, подогрев шва: перлитного до 300—400 °C; аустенитного до 250—350 °C	VI Аустенитные типы 12Х18Н9Т, 1Х18Н9, 10Х17Н13М2Т
Э42А, подогрев по III	Э42А, подогрев по IV	Э42А, подогр. по V	ЭА-2
То же	То же	То же	То же
Э-МХ, подогрев по III, термообработка 680—700 °C, выдержка 3 ч	Э-МХ, подогрев по IV, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	Э-МХ, подогрев по V, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	ЭА-2, подогрев по IV, темп. экспл. менее 450 °C
ЭА-2, подогрев по III, темп. экспл. менее 450 °C	ЭА-2 подогрев по IV, темп. экспл. менее 450 °C	ЭА-2, подогрев по V, темп. экспл. менее 450 °C	Тип Х15Н35, подогр. по IIб, темп. экспл. 450—550 °C
То же, что и для группы IIб перлитного шва	То же, что и для группы IIб перлитного шва	То же, что и для группы IIб перлитного шва	То же, что и для группы IIб перлитного шва
То же, что и для группы IIб аустенитного шва	То же, что и для группы IIб аустенитного шва	То же, что и для группы IIб аустенитного шва	То же, что и для гр. IIб аустенитного шва
Э-МХ подогрев по IV, термообработка до 680—700 °C, выдержка 3 ч	То же, что и для группы IIб перлитного шва	То же, что и для группы IIб перлитного шва	То же, что и для группы IIб перлитного шва
ЭА-2, подогрев по IV, темп. экспл. менее 450 °C	То же, что и для группы IIб аустенитного шва	То же, что и для группы IIб аустенитного шва	То же, что и для гр. IIб аустенитного шва
Э-МХ, подогрев по V, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	Э-ХМФ, подогрев по V, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	Э-Х5МФ, подогрев по V, термообработка 740—750 °C, выдержка 3 ч	ЭА-2—подогрев по V, темп. экспл. до 450 °C;
ЭА-2, подогрев по V, темп. экспл. менее 450 °C	ЭА-2, подогрев по V, темп. экспл. менее 450 °C	ЭА-2—подогрев по V, темп. экспл. до 450 °C;	ЭА-3М6, подогрев по V, темп. экспл. более 450 °C

Таблица 35. Режимы ручной электродуговой сварки покрытыми электродами

Толщина стык труб, мм	Число слоев	При горизонтальной оси труб				При вертикальной оси труб			
		число вали- ков	номер слоев	диаметр электрода, мм, не более	сварочный ток*, А	число вали- ков	номер слоев	диаметр электрода, мм, не более	сварочный ток*, А
3—6	1—2	1—2	1—2	2,5—3	80—100 100—120	3—4	1—4	2,5—3	80—100 100—120
6—10	2—3	2—4	1—2	3	80—100 100—120	3—6	1—2	3	80—100 100—120
6—10	2—3	2—4	3	4	110—130 120—160	3—6	3	4	110—130 120—160
10—13	3—4	3—5	1—2	3	80—100 100—120	7—9	1—2	3	80—100 100—120
10—13	3—4	3—5	3—4	4	110—130 120—160	7—9	3—4	4	110—130 120—160
13—16	4—5	5—7	1—2	3	80—100 100—120	9—12	1—2	3	80—100 100—120
13—16	4—5	5—7	3—5	4	110—130 120—160	9—12	3—5	4	110—130 120—160
17—22	5—8	7—14	1—2	3	80—100 100—120	11—15	1—2	3	80—100 100—120
17—22	5—8	7—14	3—8	4	110—130 120—160	11—15	3—8	4	110—130 120—160
23—27	8—12	11—18	1—2	3	80—100 100—120	16—20	1—2	3	80—100 100—120
23—27	8—12	11—18	3—12	4	110—130 120—160	16—20	3—12	4	110—130 120—160
28—32	12—16	15—20	1—2	3	80—100 100—120	20—25	1—2	3	80—100 100—120
28—32	12—16	15—20	3—16	4	110—130 120—200	20—25	3—16	4	110—130 120—200

*При сварке неповоротных стыков сила тока должна быть примерно на 15% ниже. В числителе дана сила тока при сварке аустенитными электродами, в знаменателе — перлитными.

Таблица 36. Сварочные материалы при аргоно-дуговой сварке

Марка свариваемой стали	08Х18Н10Т	10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т; 08Х17Н16М3Т	1Х21Н5Т; 0Х21Н5Т	Ст.3; 10, 20; 09Г2С; 17ГС
Марка присадочной проволоки	Св-02Х18Н9; Св-06Х19Н9Т; Св-08Х19Н10Б	Св-04Х19Н11М3 Св-06Х19Н10М3Т	Св-06Х19Н9Т; Св-07Х18Н9Т1О; Св-08Х19Н10Б; 0Х18Н9ФБС	СВ-08Г2С

Таблица 37. Режим ручной аргоно-дуговой сварки

Толщина стек- нок труб, мм	Диаметр приса- дочной проволо- ки, мм	Диаметр воль- фрамового электрода, мм	Сварочный ток, А		Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, см/мин	Расход арго- на, л/мин	Число слоев
			на первом слое	на последую- щих слоях				
1	1,5	1,5	40	40	15—17	12—28	2,5—3	1—2
1,5	2	1,5—2	60	60	11—13	9—19	2,5—3	1—2
2	2,5	1,5—2	80	80	9—11	7—15	2,5—3	2
2,5	2,5	2—2,5	100	100	9—11	6—14	4—5	2
3	3	3—3,5	120	130	9—11	5—13	6—8	2
3,5	3,5	3—3,5	140	150	9—11	4—12	8—10	2
4	4	3—3,5	150	160	9—11	3—11	8—10	2—3

Т а б л и ц а 38. Подготовка кромок труб при аргоно-дуговой сварке

Тип соединений	Форма подготовленных кромок	Размеры труб, мм	
		наружный диаметр $D_{\text{н}}$	толщина стенки S
Стыковое		8—26	1—2,5
С одним раструбом		8—26	1—2,5
С двумя раструбами, подкладным и присадочным кольцами		8—26	1—2,5
Стыковое с разделкой кромок		16—219	3—6
Стыковое с расплавляемыми вставками		40 и более	3,5—7

Продолжение

Тип соединений	Форма подготовленных кромок	Размеры труб, мм	
		наружный диаметр D_H	толщина стенки S
Стыковое с расплавляемыми вставками		100 и более	Свыше 7
Врезка труб		8-26	1-25
Врезка труб		15 и более	3,5 и более

Г а б л и ц а 39. Подготовка кромок труб при газовой сварке

Толщина стенки трубы, мм	Подготовка кромок		Зазоры в стыке, мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Номер наконечника горелки	Рабочее давление кислорода, кгс/см ²
	общий угол разделки, град	притупление, мм				
0,3	Без разделки	—	1	1	0	1,5
1,0	То же	—	1	1	0	1,5
1,2	»	—	1,5	1	0	1,5
1,5	»	—	1,5	1,5	0	2
2	»	—	1,5	2	1	2
2,5	»	—	1,5	2	2	2
3	80	1	2	3	2	2,5
3,5	80	1	2	3	3	2,5
4-5	80	1	2	4	3	2,5

Таблица 40. Материалы для газовой сварки труб

Марка стали труб	Марка присадочной проволоки	Флюс
Ст 3; 10, 20 10Г2 12МХ; 15ХМ *15Х5М; 15Х5ВФ *12Х1МФ *	Св-08АА, Св-08ГА, Св-08Г2С Св-06НЗЛ Св-10МХ Св-10Х5М Св-08ХМФ	Бура » » »

* Подогрев кромок при сварке и последующую термообработку производят в соответствии с табл. 34 и 43.

Таблица 41. Режимы термической обработки

Марка стали	Температура нагрева, °С	Время выдержки при данной температуре, ч	Условия охлаждения	Примечание
ОХ18Н9, 1Х18Н9Т	850—900*	3	Воздух	При рабочей температуре ниже 450 °С и отсутствии агрессивной среды термообработку можно не проводить
1Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т	1050—1080	1	Воздух	Для стали 1Х18Н9Т термообработка не проводится при работе в неагрессивных средах. Для сталей 10Х17Н13М2Т и 10Х17Н13М3Т термообработка не проводится, если рабочая температура ниже 450 °С и отсутствует агрессивная среда
12МХ, 15МХ, 15ХМА	680—710	3	Охлаждение в теплоизоляции (асбест, шлаковата)	При сварке austenитными электродами термообработка не проводится
15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5; 15Х5ВФ	740—760	3	То же	То же
12Х1МФ, 12ХМФ	710—740	3—5	»	»
Углеродистые ста- ли 10, 20, 25 и т. д. 10Г2, 17ГС	600—650	3—5	Воздух	

* Нагрев следует проводить до 600 °С со скоростью 75 °С в час, далее со скоростью 150 °С в час.

Таблица 42. Требования к углу загиба, ударной вязкости и твердости сварных соединений

Марка свариваемых сталей	Угол загиба, град., не менее			Ударная вязкость, кгс · м/см ² , при температуре, °С		Твердость по Бринеллю, HB, не более	
	стенка до 20 мм	стенка более 20 мм	газовая сварка	+20	от -41 до -70	металл шва	околошовная зона
Углеродистые Ст3, Ст4, 10; 20 и т. д.	100	100	70	7	—	170	170
10Г2	100	100	70	6	2,0	180	200
12ХМ, 12ХМФ, 12Х1МФ, 15ХМ, 15ХМА, 15Х5М, 15Х5ВФ	50	40	30	5	—	200—240	220
15Х5М-У	50	40	30	5	—	200—240	240
15Х5М, 15Х5ВФ, 15Х5М-У	50	40	30	5	—	200	325*
15Х5М, 15Х5ВФ, 15Х5М-У	50	50	30	5	—	200	375**
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н16М3Т, 20Х23Н18	100***	100	—	7	3	200	200

Примечание. При сварке закаливающихся сталей (15Х5М и др.) без термической обработки твердость зоны термического влияния замеряется по ГОСТ 18661—73 на расстоянии не более 1,5 мм от линии сплавления.

* При сварке без термической обработки аустенитными электродами с предварительной наплавкой кромок.

** При сварке без термической обработки аустенитными электродами без предварительной наплавки кромок.

*** При толщине стенки 5—120 мм.

Таблица 43. Электроды для сварки сталей типа 15Х5М, 15Х5М-У

Толщина стенки трубопровода, мм	Тип и марка электрода			
	при температуре эксплуатации менее 450 °С		при температуре эксплуатации 450—600 °С	
	для облицовки кромок	для заполнения разделки	для облицовки кромок	для заполнения разделки
До 14 включительно	—	Тип ЭА-2, марки ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОЗЛ-9А и т. д.	—	Тип ЭА-3М6, марки НИАТ-5, ЭА-395/9, ЦТ-10. Допускается тип ЭА-2
Более 14	Тип ЭА-3М6, марки НИАТ-5, ЭА-395/9, ЦТ-10 и т. д. Тип ЭА-2, марки ОЗЛ-6 и другие	Тип ЭА-2, ЭА-2Г6, марки ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОЗЛ-9А и т. д.	Тип ЭА-3М6, марки НИАТ-5, ЭА-395/9, ЦТ-10. Допускается тип ЭА-2 марки ОЗЛ-6 и др.	Тип ЭА-2, ЭА-2Г6, марки ОЗЛ-6, ЗИО-8, ЦЛ-25, ОЗЛ-9А и т. д.

Таблица 44. Свойства сварного соединения труб из сталей типа 15Х5М (по

паспортным данным и ГОСТ 9467—60, ГОСТ 10052—62)

Тип электродов по ГОСТ	Марка электродов	Состав наплавлен				
		C	Si	Mn	Cr	Ni
Э42А	УОНН 13/45	0,08—0,11	0,20—0,30	0,45—0,80	—	—
Э42А	УП 1/45					
Э42А	УП 2/45	0,08—0,12	0,15—0,30	0,65—0,90	—	—
Э42А	ОЗС-2	0,06—0,09	0,30—0,50	0,70—0,90	—	—
Э42	АНО-1	0,09	0,25	0,75	—	—
Э42	АНО-5	0,08	0,12	0,70	—	—
Э42	АНО-6	0,09	0,10	0,65	—	—
Э42	ОМА-2	0,12	0,12	0,30	—	—
Э42	ВСЦ-2	0,10	0,20	0,45	—	—
Э50А	ОЗС-5	0,08—0,12	0,30—0,60	0,80—1,5	—	—
Э50А	УОНН 13/55	0,08—0,11	0,20—0,50	0,80—1,20	—	—
Э50А	УП 1/55					
Э50А	УП 2/55	0,08—0,12	0,20—0,50	0,80—0,10	—	—
Э-МХ	ЦУ-2МХ	0,06—0,12	0,13—0,35	0,40—0,80	0,30—0,60	—
Э-МХ	ЦЛ-14	0,06—0,12	0,03—0,10	0,60—0,90	0,30—0,50	—
Э-МХ	ГЛ-14	0,06—0,12	0,15—0,35	0,40—0,80	0,30—0,60	—
Э-ХМ	ЦУ-2ХМ	0,06—0,12	0,15—0,45	0,50—0,90	0,70—1,0	—
Э-ХМ	ЦЛ-30	0,06—0,12	0,15—0,45	0,50—0,90	0,70—1,1	—
Э-Х5МФ	ЦЛ-17	0,08—0,13	0,15—0,45	0,50—0,90	4,5—5,0	—
ЭА-1	ОЗЛ-14	0,042	0,90	1,5	20,5	8,8
ЭА-1а	ОЗЛ-8	0,08	0,58	1,4	20,0	8,8
ЭА-1а	Л-39	0,08	1,1	1,95	18,5	8,5
ЭА-1Б	ЦЛ-11	0,12	0,7	1,0—2,0	18,5—21,5	8,5—10,4
ЭА-1Б	ОЗЛ-7	0,09	1,3	1,0—2,3	19,0—21,0	8,0—10,0
ЭА-1Б	Л-38М	0,12	1,3	2,5	19,0—23,0	8,0—10,4
ЭА-1Б	Л-40М	0,12	1,3	2,5	19,0—23,0	8,0—10,0
ЭА-2	ОЗЛ-4	0,14	0,30—0,80	1,0—2,0	24,0—27,0	12,5—15,0
ЭА-2	ОЗЛ-6	0,12	0,30—0,80	1,0—2,0	24,0—27,0	11,5—13,5
ЭА-2	ЦЛ-25	0,12	1,0	2,5	23,0—27,0	11,5—14,0
ЭА-2	ЗИО-8	0,12	0,1—1,0	1,4—2,5	22,0—26,0	11,5—14,0
ЭА-2Г6	ОЗЛ-9А	0,22	0,35	6,5	24,5	16,0
ЭА-3М6	НИАТ-5	0,11	0,5	1,7	15,0	24,0
ЭА-3М6	ЭА-395/9	0,09	0,7	1,6	15,5	25,0
ЭА-3М6	ЦТ-10	0,08—0,14	0,15—0,60	0,6	13,5—17,0	23,5—26,5

Механические свойства металла шва									
Мо	W	V	Nb	S, не более	P, не более	Термообработка (т. о.)	предел прочности, кгс/мм ²	относительное удлинение, %	ударная вязкость, кгс·м/см ²
—	—	—	—	0,035	0,035	Без т. о.	46	24	16
—	—	—	—	0,035	0,035	»	42	22	14
—	—	—	—	0,035	0,035	»	45	23	18
—	—	—	—	0,04	0,04	»	44	22	16
—	—	—	—	0,04	0,04	»	46	28	13
—	—	—	—	0,04	0,04	»	47	25	14
—	—	—	—	0,04	0,04	»	45	26	14
—	—	—	—	0,05	0,05	»	46	19	8
—	—	—	—	0,04	0,04	»	47	28	9
—	—	—	—	0,035	0,035	»	50	25	16
—	—	—	—	0,035	0,035	»	52	24	16
—	—	—	—	—	—	»	50	20	13
0,40—0,70	—	—	—	0,035	0,035	»	52	20	16
0,40—0,60	—	—	—	0,04	0,04	Отпуск при 720 °C	53	25	20
0,40—0,70	—	—	—	0,05	0,05	Отпуск при 680 °C	50	25	14
0,40—0,70	—	—	—	0,03	0,03	Отпуск при 700 °C	50	18	8
0,40—0,70	—	—	—	0,04	0,04	Отпуск при 700 °C	65	16	12
0,40—0,70	—	0,10—0,35	—	0,04	0,04	Отпуск при 750 °C	55	14	6
—	—	—	—	0,02	0,03	Без т. о.	58	36	12
—	—	—	—	0,02	0,03	»	60	36	12
—	—	—	—	0,012	0,012	»	55	30	10
—	—	—	—	0,8—1,3	0,02	0,03	58	24	7—12
—	—	—	—	0,7—1,3	0,02	0,03	64—69	25—32	10—12
—	—	—	—	0,70—1,3	0,02	0,03	Без т. о.	60	30
—	—	—	—	0,70—1,30	0,02	0,03	»	60	24
—	—	—	—	—	0,02	0,03	»	58—65	33—40
—	—	—	—	—	0,02	0,03	»	57—62	33—45
—	—	—	—	—	0,02	0,03	»	55	25
—	—	—	—	—	0,035	0,035	»	50	25
—	—	—	—	—	0,02	0,035	»	67	32
6,0	—	—	—	—	0,03	0,03	»	60	30
5,8	—	—	—	—	0,02	0,03	»	62	30
4,7—6,7	—	—	—	—	0,02	0,03	»	60	30

Таблица 45. Методы контроля сварных соединений

Операции	Категории трубопроводов				
	I	II	III	IV	V
Внешний осмотр и измерения	+	+	+	+	+
Контроль просвечиванием, проникающим излучением, ультразвуком; магнитографический контроль	+	+	+	+	По ТУ
Механические испытания					—
Металлографические исследования					—
Испытание воздухом					—
Контроль цветным методом					—
Контроль на содержание феррита					—
Испытание на коррозию					—
Испытание гидравлическим давлением	+	+	+	+	+

* Примечание. Знак + означает, что операция проводится.

Таблица 46. Минимальное число стыков, подвергающихся контролю проникающим излучением или ультразвуковой дефектоскопией

Категория трубопровода	Минимальное число контролируемых стыков, %
I, II	3%
III	2%
IV	1%

Примечания. 1. Минимальное число контролируемых стыков дано в % от общего числа производственных стыков, сваренных каждым сварщиком, но не должно быть менее одного стыка.

2. При сварке разнородных сталей просвечиванию подлежат 100% сварных швов трубопроводов I и II категорий, 50% — III категории и 25% — IV категории.

3. Для стыков труб D_y до 50 мм при $S = 4$ мм и более, D_y более 50 мм до 70 мм разрешается вместо контроля проникающим излучением и УЗД проводить механические испытания на растяжение и загиб. Для труб D_y до 50 мм включительно при толщине менее 4 мм испытание на растяжение разрешается проводить без вырезки образцов (всего стыка трубы), а испытание на загиб заменяется испытанием на сплющивание по ГОСТ 6996—66. Число испытываемых стыков должно быть не менее 2%.

Таблица 47. Требования при контроле сварных швов просвечиванием, ультразвуком или другими методами неразрушающего контроля

Дефект	Категория трубопровода				
	I	II	III	IV	V
Трещины	Не допускаются				
Свищи и незаваренные кратеры, межваликовые несплавления	Не допускаются				
Сетка или цепочка пор, шлаковых или других инородных включений	Не допускаются				
Одиночные поры и шлаковые включения	Не допускаются шлаковые включения и поры глубиной более 10% от толщины стенки трубы, если она не превышает 20 мм, и глубиной 2 мм при толщине стенки выше 20 мм в количестве не более 3 на каждые 100 мм шва				
Непровар	Не допускается непровар глубиной более 10% от толщины стенки трубы, если она не превышает 20 мм, а при толщине выше 20 мм — более 2 мм				

Таблица 48. Требования к механическим свойствам сварных швов на трубах из разнородных сталей

Характеристика разнородного сварного соединения	Временное сопротивление разрыву, кгс/см ²	Угол загиба, град		Ударная вязкость, кгс · м/см ²
		до 20 мм	более 20 мм	
Углеродистая низко- или среднелегированная	По углеродистой стали	50	40	5
Углеродистая + аустенитная	То же	100	100	6
Углеродистая + ферритная или полуферритная	»	100	50	6
Низко- или среднелегированная между собой	По стали с меньшей прочностью	50	40	5
Низко- или среднелегированная с ферритной или полуферритной	То же	50	40	5
Ферритная или полуферритная с аустенитной	»	100	50	5
Аустенитные разнолегированные между собой	»	120	100	7
Низко- и среднелегированная с аустенитной	»	50	40	5

Примечания. 1. Сварные соединения, подлежащие термической обработке, должны отвечать указанным требованиям в термически обработанном состоянии.

2. Результаты испытаний механических свойств определяются как среднее арифметическое результатов от всего числа испытанных образцов.

3. Для отдельных образцов при испытании на разрыв и загиб допускается отклонение в сторону уменьшения показаний до 10%. Для ударной вязкости на отдельных образцах допускается отклонение от указанных требований в сторону снижения на $1 \cdot 10^6$ Дж/м².

4. Твердость в корне шва для любых сочетаний свариваемых сталей не должна превышать 240 НВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Наименование предприятия _____

Цех или установка: _____

Наименование и назначение трубопровода _____

Рабочая среда: _____

Рабочие параметры: давление _____ температура _____

Категория _____

№№ п.п.	Наименование участков или обозначения по схеме	Наружный диаметр и тол- щина стенки трубы, в мм	Протяженность участков трубопровода в м
1	2	3	4

Перечень схем, чертежей и др. документов, предъявляемых при сдаче трубопровода в эксплуатацию, предусмотренных СНиП III Г.9—62, действующими «Правилами», специальными техническими условиями или проектом *.

Данные о монтаже

(заполняются для вновь вводимых трубопроводов)
Трубопровод смонтирован _____ (наименование монтажной организации)

в полном соответствии с проектом, разработанным _____

(наименование проектной организации)
по рабочим чертежам _____
Все опоры и подвески отрегулированы в соответствии с указаниями в проекте трубопровода.
Род сварки, применявшийся при монтаже трубопровода _____

Данные о присадочном материале _____ (тип, марка, ГОСТ или ТУ)

Сварка трубопровода произведена в соответствии с требованиями «РУ—75» сварщиками, прошедшиими испытания в соответствии с «Правилами испытания электросварщиков и газосварщиков», утвержденными Госгортехнадзором СССР _____

Данные о материалах, из которых изготовлен трубопровод

а) Сведения о трубах и листовом материале

№№ п.п.	Наименование элементов	Размеры $D_h \times S$	Марка стали	ГОСТ или ТУ

* См. в конце паспорта.

б) Сведения о фланцах и крепежных деталях

№№ пп.	Наименование	Нормаль, ГОСТ, ТУ на фланцы	Условный проход в мм	Условное давление, кгс/см ²	Материал фланца		Материал шпин- лек, болтов, гаек*	
					марка стали	ГОСТ или ТУ	марка стали	ГОСТ или ТУ

* Заполняется при рабочей температуре трубопровода более 350 °С независимо от давления в трубопроводе и при давлении в трубопроводе более 25 кгс/см², независимо от температуры.

в) Сведения об арматуре и фасонных частях (литых или кованых)

№№ пп.	Наименование	Обозначение по каталогу	Условный проход, мм	Условное давление, кгс/см ²	Марка материала корпуса	ГОСТ или ТУ

Результаты испытания

(заносятся последние результаты при заполнении паспорта)

Трубопровод испытан на прочность гидравлическим (пневматическим) методом пробным давлением

При давлении _____ трубопровод был осмотрен, причем обнаружено:

При испытании на герметичность давлением _____

Трубопровод выдержал при этом давлении _____ часов.

Падение давления за время испытания, отнесенное к одному часу, составило _____ % в час.

Заключение

Трубопровод изготовлен и смонтирован в соответствии с действующими Н и ТУ и признан годным к работе _____

Подпись владельца трубопровода

Подпись представителя монтирующей организации **

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода

№ и дата приказа о наз- нчении	Должность, фамилия, имя и отчество	Подпись ответственного лица

Записи о ремонте, ревизии и переустройстве трубопровода

Дата записи	Основание	Запись о ремонте, ревизии, переустройстве трубопровода

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата	Результат освидетель- ствования	Срок следующего освидетельствования	Подписи ответственных лиц, производящих освидетель- ствование

** См. в конце паспорта.

ФОРМУЛЯР
замера деталей трубопровода

№ точек по схеме	Первоначаль- ный диаметр и толщина, мм	Отбраковоч- ный размер, мм	Толщина по про- меру, мм	Метод замера	Фамилия проверяю- щего	Подпись	Примеча- ние

* При отсутствии требуемых документов из-за давности эксплуатации необходимо указать перечень схем, чертежей, документов, подтверждающих качество материалов, сварных швов, проведенных испытаний на прочность и плотность.

** Подпись представителя монтажной организации обязательна только для вновь вводимых трубопроводов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О КАЧЕСТВЕ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА

Цех (объект) _____ Установка _____
 Согласно акту ревизии и отбраковки трубопроводов от
 « _____ » 19 ____ г. выполнен ремонт участка трубопровода
 _____ в соответствии с исполнительной
 (наименование и границы)

схемой, приведенной ниже:

Трубопровод отремонтирован _____

(дата ремонта, наименование организации,

производившей ремонт, и ее адрес)

Ремонту подвергались следующие элементы трубопровода:

№№ пп.	Наименование эле- ментов трубопровода, подвергавшихся ремонту	Наименование и номер документа, подтверждающего качество материала	Характер про- изведенного ре- монта	Данные о применен- ных материалах	
				марка стали	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4	5	6

ЖУРНАЛ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА

Фамилия, имя, отчество свар- щика, его клеймо и номер удосто- верения	Диаметр и толщина трубы, мм	Марка металла	Тип и марка элек- троды	Наименование и но- мер документа, под- тверждающего каче- ство сварки мате- риала	Вид сварки	Номера стыков по схеме
1	2	3	4	5	6	7

Поворотный или неповоротный шов	Подготовка стыка под сварку (наличие подкладных колец, способ подготовки кромок, величина зазора)	Режим сварки, число слоев и порядок их наложения	Отметка о проведении подогрева, термообработки и послойного охлаждения	Атмосферные условия температуры окружающего воздуха
8	9	10	11	12

Сварные швы подвергались _____
(виды контроля)

Результаты контроля _____
(оценка)

Трубопровод испытан _____
(гидравлически или пневматически с указанием наименования испытуемой среды)

на прочность давлением _____ кгс/см² в течение 5 мин.
на плотность давлением _____ кгс/см² в течение _____ мин.
на герметичность сжатым _____ давлением _____ кгс/см²

(род газа)
с выдержкой под испытательным давлением _____ часов.
При осмотре трубопроводов установлено, что _____

Падение давления, подсчитанное в соответствии с «Руководящими указаниями», составило _____ % в час. Допускаемая величина падения давления для данного трубопровода _____ % в час.
Трубопровод отремонтирован в полном соответствии с _____

(наименование ТУ и дата их утверждения)

и признан годным для работы со следующими параметрами:

а) рабочее давление _____ кгс/см²
б) температура _____ °C

в) среда _____

Начальник участка СРУ (нач. рем. цеха)

Зам. начальника цеха № _____

по оборудованию

(ст. механик цеха)

Начальник установки № _____

Подпись работника, ответственного за контроль сварных швов

« » 19 ____ г.

Примечания. 1. Если ремонт производился подрядной организацией, то первичные документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов трубопровода, качество примененных при ремонте материалов, а также сварки, должны храниться в ее архиве.

2. В случае ремонта трубопровода силами ремонтных цехов предприятия, удостоверение о качестве ремонта подписывает руководитель цеха (мастерской), а первичные документы хранятся в отделе технического надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик завода

" 19 г.

АКТ РЕВИЗИИ И ОТБРАКОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ

по установке № в период с _____ по _____ 19 ____ г.
произведена ревизия трубопроводов и арматуры по «Перечню ответственных технологических трубопроводов»
Результаты ревизии приведены ниже

№№ пп.	Наименование и назначение трубопровода. Подробное описание характера выявленных дефектов и место их расположения	Среда	Параметр работы трубопровода		Исполнитель	Примечание
			рабочее давление	температура		
1	2	3	4	5	6	7

На остальных трубопроводах дефектов, подлежащих ремонту, не обнаружено
Начальник ОТН

Начальник цеха № _____ (установки № _____)

Зам. начальника цеха № _____ по оборудован. (ст. механик цеха № _____)

Инженер ОТН

Примечание. К акту должны быть приложены квалифицированно составленные эскизы по каждому дефектному участку трубопровода для передачи его исполнителю с указанием на нем:

- а) наименования трубопровода и параметров его работы;
- б) точного расположения дефектного участка, подлежащего замене;
- в) вида трубы, ее материала и размеров ($D_H \times S$);
- г) типа и материала на фланцы, шпильки, прокладки, опоры;
- д) размера и материала на фитинги и детали врезок (отверстий);
- е) марок сварочных материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

АКТ НА РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ АРМАТУРЫ

в период с « » 19 года по « » 19 г. произведены
ремонт и испытание нижеперечисленной арматуры

№№ пп.	Наимено- вание арма- туры, ее шифр и номер	№ техноло- гической установки	Отметка о ремонте, связанном со сваркой			Сведения о заменен- ных дета- лях и их материал	Арматура испытана		Примечание
			Ф. И. О. сварщика и № его удостове- рения	сведения о свароч- ных материалах (марка и № серти- фиката) и каче- ство сварки	све- дени- я о термо- обра- ботке		на проч- ность дав- лением Р ат	на плот- ность дав- лением Р ат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заключение: Ремонт и испытание арматуры произведены в соответствии с требованиями «РУ-75». Арматура испытание выдержала и может быть допущена к дальнейшей эксплуатации в соответствии с паспортными данными.

Начальник цеха _____
(производившего ремонт)

Ответственный исполнитель _____

Лицо, принявшее арматуру из ремонта _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

СОГЛАСОВАНО:
Главный механик завода

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер завода

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ**
по установке № _____ цеха № _____

№№ п.п.	Наименование трубопровода и его номер по технологической схеме или полинейной спецификации	Размеры трубопровода $D \times S$ (указывается отдельно для прямых участков, отводов, тройников, врезок)	Огбраковочная толщина, мм (указывая отдельно для прямых участков, отводов тройников, врезок)	Материал	Рабочие условия			Категория трубопровода	Периодичность проведения ревизий
					давление, кгс/см ²	температура, °C	скорость коррозии, мм/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Ответственные трубопроводы, на которые составляются паспорта:

II. Остальные ответственные трубопроводы:
СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТН

« » 19 ____ г.

Начальник цеха
Зам. нач. цеха по оборудованию (ст.
механик цеха)
Начальник установки

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

**АКТ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ**

на установке № _____ цеха № _____
« » 19 ____ г. произведено испытание нижеперечисленных трубопроводов

№№ п.п.	Наименование трубопровода	Рабочие параметры	Вид испытания											
			На прочность				На плотность				На герметичность			
			гидравлическое или pneumaticкое	испытательное давление Р, кгс/см ²	гидравлическое	испытательное давление Р, кгс/см ²	гидравлическое	испытательное давление Р, кгс/см ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Трубопроводы, перечисленные в настоящем акте, испытание выдержали и могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

Начальник установки

Механик установки

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ — СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК

на установке _____ производства _____

№ п.п.	Дата уста- новки за- глушек	Точное место установки за- глушек на трубопроводе	Номер партии (заглушки)	Должность, фа- милия, имя, отче- ство лица, дав- шего указание на установку за- глушек	Подпись	Дата сня- тия заг- лушки	Должность, фа- милия, имя, отчество лица, давшего указа- ние на сня- тие заглушки	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СВАРЩИКОВ

№ п.п.	Фамилия, имя, от- чество сварщика	№ и дата выдачи удостоверения на сварку трубопро- водов из углеро- дистых или леги- рованных сталей	Клеймо, присвоен- ное сварщику	Наименование лаборат., про- изводящих ис- пытания, № и дата освидетельствования	Результаты лабораторных испытаний				Подпись лиц, ответственных за испытания
					режим термо- обработки	временное сопротив- ление, кгс/мм ²	угол заги- ба в гра- дусах	макро- и микро- анализ	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.

ЖУРНАЛ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

трубопровода _____
(наименование трубопровода)
установка № _____ цех № _____

№ стыка по схеме, приложенной к «удо- стоверению о каче- стве»	Марка стали трубопровода	Режим термической обработки		
		Показания термопары, °C	Время замера тем- пературы (через каждые 20 мин.)	Фамилия термиста

Твердость после термообработки

Основной металл	Сварной шов	Околошовная зона	Примечание

Подпись ответственного за термообработку

II. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

Рекомендации по выбору труб и деталей технологических трубопроводов
[табл. 1С—19С].

Таблица 1С. Трубы стальные бесшовные

D_y , мм	D_h , мм	S , мм	Масса 1 пог. м., кг	При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
				Давление условное P_y , кгс/см ²								
				40	64	100	10	16	25	40	64	100
10	14	1,6	0,49	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		3,0	0,81	—	—	—	+	+	+	+	+	+
15	18	1,6	0,65	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		2,0	0,79	—	—	—	+	+	+	+	+	+
		3,0	0,96	—	—	—	—	—	—	+	+	+
20	25	1,6	0,92	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		2,0	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2,5	1,39	—	—	—	—	—	—	+	+	+
		3,0	1,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	32	2,0	1,48	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		2,5	1,76	—	—	—	—	—	—	+	+	+
		3,0	2,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	38	2,0	1,78	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		2,5	2,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,0	2,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4,0	3,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	45	2,5	2,62	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		3,0	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4,0	4,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	57	3,0	4,0	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		4,0	5,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,0	6,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	76	3,5	6,26	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		4,0	7,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,0	8,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	10,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	89	3,5	7,38	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		4,0	8,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,0	10,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	12,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,0	16,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	108	4,0	10,26	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		5,0	12,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	15,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,0	19,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	133	4,0	12,73	+	+	+	—	—	—	—	—	—
		5,0	15,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	18,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,0	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10,0	30,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	159	4,5	17,15	+	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	22,64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,0	22,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10,0	36,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12,0	45,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

D_y , мм	D_h , мм	S , мм	Масса, 1 пог. м., кг	При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год					
				Давление условное P_y , кгс/см ²								
				40	64	100	10	16	25	40	64	100
200	219	6,0	31,52	+	—	—	+	+	+	—	—	—
		8,0	41,63	—	—	—	—	—	—	+	—	—
		10,0	51,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12,0	61,26	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		16,0	83,26	—	—	—	—	—	—	—	—	+
250	273	7,0	45,92	+	—	—	+	+	+	—	—	—
		8,0	52,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10,0	64,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12,0	77,24	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		16,0	101,41	—	—	—	—	—	—	—	—	+
300	325	8,0	62,54	+	—	—	+	+	+	—	—	—
		10,0	77,68	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		12,0	92,63	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		16,0	121,93	—	—	—	—	—	—	—	—	+
		20,0	155,36	—	—	—	—	—	—	—	—	+
350	377	9,0	81,68	+	—	—	+	+	+	—	—	—
		12,0	108,02	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		16,0	125,33	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		20,0	159,36	—	—	—	—	—	—	—	—	+
400	426	10,0	102,59	+	—	—	+	+	+	—	—	—
		12,0	122,52	—	—	—	—	—	—	—	+	—
		16,0	161,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Данная таблица составлена на основании «Сортамента труб технологических трубопроводов на $P_y \leq 100$ кгс/см² из углеродистой стали и стали марки 10Г2» ВСН 186—74.

2. Знаком + обозначены трубы, рекомендуемые к применению.

Таблица 2С. Трубы стальные электросварные

D_y , мм	D_h , мм	S , мм	Масса 1 пог. м., кг	При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год		
				Давление условное P_y , кгс/см ² , не более					
				10	16	25	10	16	25
10	14	1,6	0,49	+	+	+	—	—	—
15	18	2,0	0,79	+	+	+	—	—	—
20	25	2,0	1,13	+	+	+	—	—	—
25	32	2,0	1,48	+	+	+	—	—	—
32	38	2,0	1,78	+	+	+	—	—	—
40	45	2,0	2,12	+	+	+	—	—	—

Продолжение

D_y , мм	D_H , мм	S , мм	Масса 1 пог. м, кг	При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год		
				Давление условное P_y , кгс/см ² , не более					
				10	16	25	10	16	25
50	57	2,5	3,36	+	+	+	+	+	+
65	76	3,0	5,40	+	+	+	+	—	—
		4,0	7,10	—	—	—	—	+	+
80	89	3,0	6,36	+	+	+	+	—	—
		4,0	8,38	—	—	—	—	+	+
100	114	4,0	10,85	+	+	+	+	—	—
		5,0	13,44	—	—	—	—	+	+
150	159	4,0	15,29	+	+	+	—	—	—
		6,0	22,64	—	—	—	—	+	+
200	219	6,0	31,52	+	+	+	+	—	—
		8,0	41,63	—	—	—	—	+	+
250	273	6,0	39,51	+	+	+	—	—	—
		8,0	52,28	—	—	—	—	+	+
300	325	6,0	47,20	+	+	+	—	—	—
		8,0	62,54	—	—	—	—	+	+
400	426	7,0	72,05	+	+	+	—	—	—
		8,0	82,40	—	—	—	—	+	+
		10,0	100,30	—	—	—	—	—	+
500	530	7,0	91,18	+	+	—	—	+	—
		8,0	104,01	—	—	—	—	—	—
		10,0	130,00	—	—	—	—	+	—
		12,0	156,00	—	—	—	—	—	+
600	630	7,0	107,54	+	+	—	—	+	—
		10,0	152,89	—	—	—	—	+	—
		12,0	182,88	—	—	—	—	—	+
800	820	8,0	160,20	+	+	—	—	+	—
		10,0	199,8	—	—	—	—	+	—
		12,0	239,1	—	—	—	—	—	—
		14,0	278,3	—	—	—	—	—	+
1000	1020	8,0	199,70	+	—	—	—	—	—
		10,0	249,10	—	+	—	—	+	—
		12,0	298,3	—	—	—	—	+	—
		15,0	374,0	—	—	—	+	—	—
1200	1220	9,0	268,8	+	—	—	—	—	—
		12,0	357,5	—	+	—	—	+	—
		15,0	447,3	—	—	—	—	+	—
1400	1420	10,0	347,7	+	—	—	—	—	—
		14,0	485,4	—	+	—	—	+	—

Примечания. 1. Данная таблица составлена на основании «Сортамента труб технологических трубопроводов» ВСН 186—74.

2. Знаком + обозначены трубы, рекомендуемые к применению.

3. Трубы электросварные для сред со скоростью коррозии 0,1—0,5 мм/год применяют только в случаях, предусмотренных проектом.

Таблица 3С. Сортамент труб технологических трубопроводов из легированных сталей P_u до 100 кгс/см²

Примечания. 1. Данная таблица составлена по данным ВНИИмонтажспецстроя (проект «Сортамент труб технологических трубопроводов на $P_v < 100$ кгс/см² из легированной стали»).

2. Знаком \pm обозначены пределы применения труб.

3. Трубы, обозначенные знаком (+), следует применять

3. Грубы, обозначенные знаком (+), следует применять в том случае, если это предусмотрено проектом.

Таблица 4С. Сортамент труб из сталей марок 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т


D_y , мм	D_h , мм	Толщина стенки S , мм	Масса 1 пог. м кг	При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
				Давление условное P_y , кгс/см ² , не более							
				40	64	100	16	25	40	64	100
10	14	1,6	0,49	+	+	+	+	+	+	+	+
15	18	1,6	0,65	+	+	+	+	+	+	+	+
20	25	1,6	0,93	+	+	+	+	+	+	+	+
25	32	2,0	1,49	+	+	+	+	+	+	+	+
32	38	2,0	1,79	+	+	+	+	+	+	+	+
40	45	2,0	2,14	+	+	+	—	—	—	—	—
			2,65	—	—	—	—	—	—	—	+
50	57	2,0	2,74	+	+	—	—	+	—	—	—
		2,5	3,40	—	—	—	—	—	—	(+)	(+)
		3,0	4,04	—	—	—	—	—	—	—	(+)
65	76	3,0	5,46	+	+	—	—	+	—	—	—
		3,5	6,33	—	—	—	+	—	—	—	(+)
		4,0	7,18	—	—	—	—	—	—	—	(+)
80	89	3,0	6,44	+	+	—	—	+	—	—	—
		4,0	8,48	—	—	—	+	—	—	(+)	(+)
		5,0	10,48	—	—	—	—	—	—	—	(+)
100	108	3,0	7,86	+	—	—	—	+	—	—	—
		4,0	10,38	—	+	—	—	—	—	—	+
		5,0	12,85	—	—	—	+	—	—	—	+
125	133	3,5	11,31	+	—	—	—	+	—	—	—
		4,0	12,88	—	—	+	—	—	—	—	—
		5,0	15,97	—	—	—	—	—	—	—	(+)
		6,0	19,0	—	—	—	+	—	—	—	(+)
150	159	4,0	15,47	+	—	—	—	+	—	—	—
		5,0	19,22	—	—	+	—	—	—	(+)	(+)
		6,0	22,91	—	—	—	+	—	—	—	(+)
		8,0	30,15	—	—	—	—	—	—	—	(+)
200	219	4,0	21,46	+	—	—	—	+	—	—	—
		5,0	26,71	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,0	31,90	—	—	+	—	—	—	—	—
		8,0	42,13	—	—	—	—	—	—	(+)	(+)
		10,0	52,17	—	—	—	—	—	—	—	(+)
250	273	11,0	71,94	+	—	—	—	+	—	—	—
		12,0	78,18	—	—	—	—	—	—	—	(+)
300	325	12,0	93,76	+	—	—	—	+	—	—	—
		15,0	116,07	—	—	—	—	—	—	—	(+)

Примечания. 1. Данная таблица составлена по данным ВНИИМОНТАЖспецстроя (проект «Сортамент труб технологических трубопроводов на $P_y \leq 100$ кгс/см² из легированной стали»).

2. Знаком + обозначены пределы применения труб.

3. Трубы, обозначенные знаком (+), следует применять в том случае, если это предусмотрено проектом.

Таблица 5С. Отводы крутоизогнутые из углеродистой стали

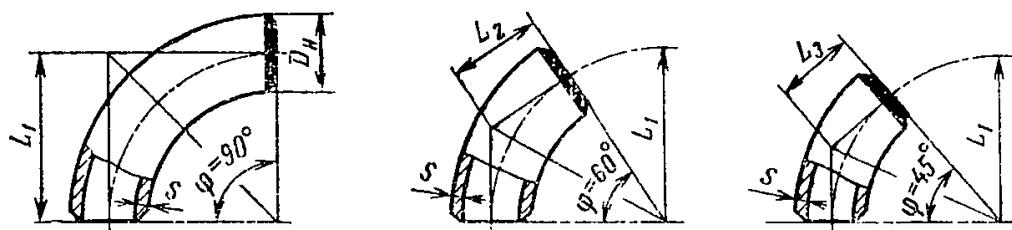

D_y, мм	Размеры, мм					При скорости коррозии до 0,1 мм/год					При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
	D_h	S	L1	L2	L3	Давление условное P_y, кгс/см²									
						16	25	40	64	100	16	25	40	64	100
40	45 40	2,5 4,0	60	35	25	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
50	57 55	3 5	75	43	30	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
65	76 66	3,5 6	100	57	39	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
80	89 84 66 8	3,5 4 6 8	120	69	50	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
100	108 105 96 88	4 5 6 8	150	87	62	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
125	133 125 116 108 100	4 5 6 8 10	190	110	79	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
150	159 150 140 120 112	4,5 6 8 10 12	225	130	93	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
200	219 200 180 160 140	6 8 10 12	300	173	124	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—
250	273 250 230 210 190	7 10 12 16	375	217	155	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—

Продолжение

D_y' мм	Размеры, мм					При скорости коррозии 0,1 мм/год						При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год								
	D_H	S	L_1	L_2	L_3	Давление условное P_y , кгс/см ²														
						16	25	40	64	100	16	25	40	64	100	16	25	40	64	100
250	273	7	375	217	155	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	325	8	450	260	155	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	377	9	525	303	217	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	426	8	600	346	248	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	530	10	500	289	207	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания.

- Сортамент отводов, приведенных в настоящей таблице, соответствует ВСН 120—74.
- Размеры отводов соответствуют ГОСТ 17375—72.
- Знаком + обозначены отводы, рекомендуемые к применению.
- Материал — сталь 20 по ГОСТ 1050—60.

Таблица 6С. Отводы крутоизогнутые из легированной стали
(см. рис. к табл. 5С)


D_y' мм	Размеры, мм					При скорости коррозии до 0,1 мм/год						При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год							
	D_H	S	L_1	L_2	L_3	12ХМ1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т		15Х5М-У	12ХМФ	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т		15Х5М-У				
							12ХМ1Ф												
40	45	3,5	80	46	33	100	100	100	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—
50	57	3	100	58	41	—	100	—	—	—	—	40	40	—	—	—	—	—	—
70	76	4	140	81	58	—	100	—	—	—	—	40	40	64	64; 100	64; 100	64; 100	64; 100	64; 100
80	89	4,5	160	92	66	—	100	—	—	—	—	64; 100	64; 100	64; 100	100	40	64	64	100
		7,0														64; 100	100		

Продолжение


D_y , мм	Размеры, мм					При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
	D_h	S	L_1	L_2	L_3	12XM1Ф	15X5M, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15XM-Y	12XMФ	15X5M, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15XM-Y
						Давление P_y , кгс/см ²							
100	108	4	150	87	62	100	64 100	64 100	—		25 40; 64 100	— 64 100	— —
		6				—							
		8				—							
125	133	5	190	110	79	100	64 100	64 100	100		25 40; 64 100	40 64 100	64 100
		7				—							
		9				—							
150	159	7	225	130	93	100	64 100	64 100	100		25 40; 64 100	40 64 100	64 100
		8				—							
		10				—							
175	194	7	265	153	110	100	64 100	64 100	100	40 —	25 40; 64 100	— 64 100	64 100
		9				—							
		12				—							
200	219	7	300	173	124	64 100	64 100	— —	100	25 40 64; 100	25 40 64; 100	— — 64 100	64 100
		9				—							
		11				—							
		14				—							
250	273	9	375	216	155	64 100	64 100	— —	100		25 40 64 100	— 40 64 100	20; 64 — 100
		11				—							
		14				—							
		16				—							
300	325	10	450	260	186	64 —	64 —	— —	— 100		40 —	— 40	— —
		12				—							
		14				—							
		16				—							
		20				—							
350	377	12	525	303	217	64 100	64 100	— —	100		40 64 —	— 40 64	— —
		14				—							
		18				—							
		22				—							
400	426	14	600	346	248	100	64 100	— —	100	40 64 100	40 64 100	— — —	64 100
		20				—							
		24				—							
450	465	20	675	390	280	100	—	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Размеры отводов, приведенные в таблице, взяты по нормали МН-4754—63.
 2. Температурные пределы применения отвода соответствуют пределам применения труб.
 3. Материал отводов по ГОСТ 5632—72.


Таблица 7С. Детали сварных отводов из углеродистой стали

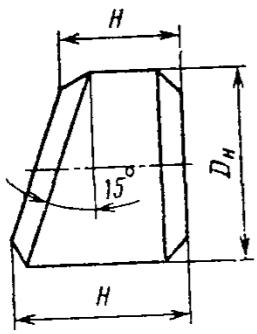на P_y до 64 кгс/см².

Деталь 1

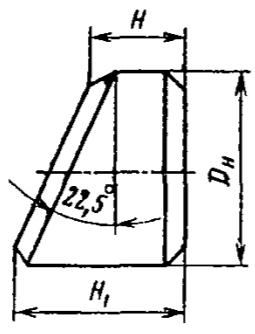

Деталь 2

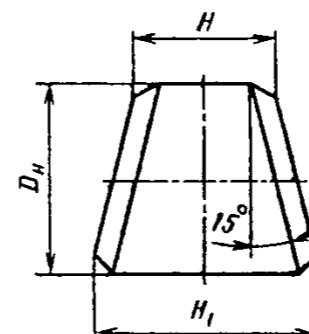

Деталь 3

D_y , мм	$D_H \times S$, мм	r , мм		P_y , кгс/см ²		H , мм	Деталь
		номинальное значение	допустимое отклонение	при скорости коррозии до 0,1 мм/год	при скорости коррозии 0,1–0,5 мм/год		
150	159×4,5	225	±3	40	—	39	
	159×6			64	25		
	159×8			—	40		
	159×10			—	64		
200	219×7	300	±4	40	25	51	
	219×10			64	40		
	219×12			—	64		
250	273×8	375	±4	40	25	64	
	273×12			64	40		
	273×14			—	64		
300	325×8	450	±5	40	16	77	
	325×10			—	25		
	325×14			64	40		
	325×16			—	64		
350	377×9	525	±5	40	16	90	
	377×12			—	25		
	377×14			64	40		
	377×18			—	64		
400	426×10	600	±5	—	25	104	
	426×12			40	—		
	426×14			—	40		

Примечания. 1. Размеры деталей 1 и 2 по МН 2881–62, детали 3 — по МН 2882–62.

2. Выбор труб для деталей сварных отводов следует производить в соответствии с табл. 6.

3. Приведенные в таблице детали отводов позволяют собирать отводы с углом 30° по МН 2880–62, показанные ниже.

1—полусектор 15°		Деталь 2—полусектор 22,5°			Деталь 3—сектор 30°		
H_1 , мм	масса, кг	H , мм	H_1 , мм	масса, кг	H , мм	H_1 , мм	масса, кг
81	1,02 1,35 1,79 2,23	60	126	1,6 2,1 2,78 3,45	78	162	2,04 2,70 3,58 4,46
110	2,95 4,14 5,14	79	170	4,56 6,42 7,66	102	220	5,90 8,28 10,28
137	5,25 7,62 8,58 9,35	99	212	8,13 12,02 13,96 14,50	128	274	10,50 15,24 17,16 18,70
164	7,55 12,94 14,74			12,37 20,03 22,79	154	328	15,10 25,88 29,48
191	11,49 15,21 17,53 22,49	139	296	17,8 23,46 27,22 34,54	180	382	22,98 30,42 35,06 44,98
218	16,52 19,72 12,90	160	337	25,53 30,47 35,48	208	436	33,02 39,44 45,8

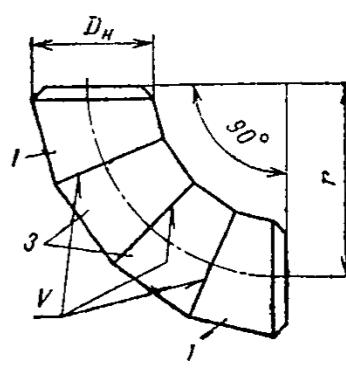
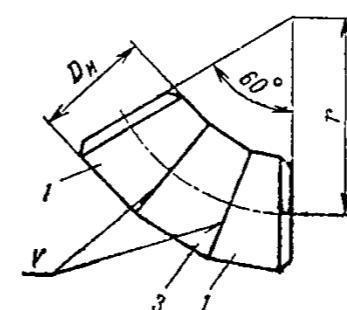
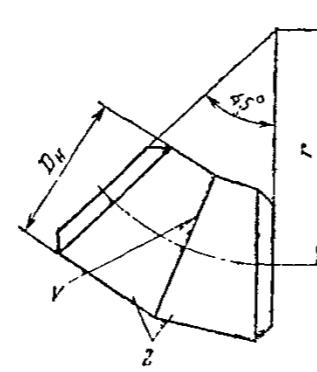
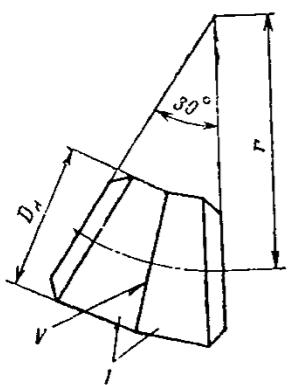


Таблица 8С. Детали отводов сварных из легированной стали на P_y до 64

D_y , мм	$D_H \times S$, мм	r , мм		При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1–0,50			P_y , кгс/см ²	
		номинальное значение	допустимое отклонение	12XM1Ф		12X18H10T 10X17H13M2T		12XM1Ф			
				15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12XM1Ф	12X18H10T 10X17H13M2T	12XM1Ф	12X18H10T 10X17H13M2T		
150	159×4,5	225	± 3	40	40	—	25	25	—		
	159×6			—	64	64	—	40	40		
	159×7			64	—	—	40	—	64		
	159×8			—	—	—	64	64	—		
175	194×6	265	± 3	64	64	—	25	25	—		
	194×7			—	—	—	—	40	—		
	194×8			—	—	—	40	—	—		
	194×9			—	—	—	64	64	64		
200	219×7	300	± 4	64	64	—	40	40	—		
	219×10			—	—	64	64	64	64		
250	273×7	375	± 4	—	40	—	—	25	—		
	273×8			40	—	—	25	—	—		
	273×9			64	64	—	40	40	—		
	273×11			—	—	64	—	—	40		
	273×12			—	—	—	64	64	64		
300	325×9	450	± 5	40	40	—	40	40	—		
	325×10			—	—	—	—	—	—		
	325×12			—	64	64	—	—	40		
	325×14			64	—	—	64	64	64		
350	377×10	525	± 5	—	40	—	—	40	—		
	377×12			40	—	—	40	—	—		
	377×14			—	64	—	—	—	—		
	377×16			64	—	—	64	64	—		
400	426×11	600	± 5	—	40	—	—	40	—		
	426×12			40	—	—	40	—	—		
	426×16			—	64	—	—	—	—		
	426×18			64	—	—	64	64	—		

кгс/см² (см. рис. к табл. 7С.)

зин мм/год	Деталь 1—полусектор 15°			Деталь 2—полусектор 22–30°			Деталь 3—сектор 30°		
	15X5M-Y	H , мм	H_1 , мм	масса, кг	H , мм	H_1 , мм	масса, кг	H , мм	H_1 , мм
40	39	81	1,020	60	126	1,600	78	162	2,06
64			1,358			2,106			2,17
—			1,57			2,44			3,15
—			1,79			2,77			3,57
40	45	97	1,98	89	150	3,06	90	194	3,95
64			2,292			5,535			4,584
—			2,61			4,040			5,21
—			2,915			4,496			5,831
40; 64	51	110	2,950	79	170	4,56	102	220	5,89
—			4,14			6,42			8,29
—	64	137	4,61	99	212	7,14	128	274	9,160
40; 64			5,288			8,18			10,51
—			5,88			9,11			11,69
—			7,14			11,05			14,18
—			7,763			12,01			15,52
—	77	164	8,45	119	254	13,08	154	328	16,90
40; 64			9,35			14,50			18,72
—			11,22			17,28			22,32
—			12,94			20,03			25,88
—	90	191	12,73	139	296	19,7	180	382	25,43
40; 64			14,00			23,49			30,35
—			17,67			27,26			35,21
—			20,01			30,98			40,03
—	104	218	18,13	160	337	28,0	208	436	36,25
40; 64			19,73			30,45			39,45
—			26,05			40,20			52,09
—			29,16			45,0			58,32


Примечания. 1. Размеры деталей 1 и 2 по МН 4743–63, детали 3 — по МН 4744–63.

2. Приведенные в таблице детали сварных отводов позволяют собирать отводы с углом 90° — по МН 4742–63 (см. рис. к табл. 7С.).

3. Выбор труб для деталей сварных отводов следует производить в соответствии с табл. 6.

30° по МН 4739–63, с углом 45° — по МН 4740–63, с углом 60° — по МН 4741–63, с углом

Таблица 9С. Переходы концентрические из углеродистой стали

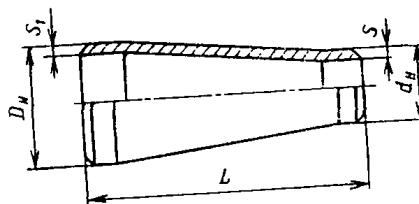

Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
D_y	D_h	d_h	S_1	S_2	L	Давление условное, кгс/см², не более							
						25	40	64	100	25	40	64	100
40×25	45	32	2,5 4	2,0 4	30	+	+	+	+	—	—	—	—
40×20	45	25	2,5 4	1,6 3	30	+	—	—	—	—	—	—	—
50×40	57	45	4 5	2,5 4	60	+	—	—	—	—	—	—	—
50×32	57	38	4 5	2 4	45	+	—	—	—	—	—	—	—
50×25	57	32	4 5	2 3	45	+	—	—	—	—	—	—	—
50×20	57	25	4 5	1,6 3	45	+	—	—	—	—	—	—	—
65×50	76	57	3,5 6	3 5	70	+	—	—	—	—	—	—	—
65×40	76	45	3,5 6	2,5 4	70	+	—	—	—	—	—	—	—
65×32	76	38	3,5 6	2 3	55	+	—	—	—	—	—	—	—
80×65	89	76	3,5 6 8	3,5 5 6	75	+	—	—	—	—	—	—	—
80×50	89	57	3,5 6 8	3 4 5	75	+	—	—	—	—	—	—	—
80×40	89	45	3,5 6	2,5 4	75	+	—	—	—	—	—	—	—
100×80	108	89	4 6	3,5 6	80	+	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1–0,5 мм/год			
D_y	D_{II}	d_H	S_1	S_2	L	Давление условное, кгс/см ² , не более							
						25	40	64	100	25	40	64	100
100×65	108	76	4 6	3,5 5	80	+	+	+	—	+	—	—	—
100×50	108	57	4 6	3 4	80	+	+	+	—	+	—	—	—
125×100	133	108	5 8	4 6	100	+	+	+	—	—	—	—	—
125×80	133	89	4 6 8	3,5 5 6	100	+	—	—	—	—	—	—	—
125×65	133	76	5 8	3,5 5	100	+	—	—	—	—	—	—	—
125×50	133	57	4 8	3 4	—	+	—	—	—	—	—	—	—
150×125	159	133	4,5 8	4 8	130	+	—	—	—	—	—	—	—
150×100	159	108	4,5 8	4 6	130	+	—	—	—	—	—	—	—
150×80	159	89	4,5 8	3,5 6	130	+	—	—	—	—	—	—	—
150×65	159	76	4,5 8	3,5 4	100	+	—	—	—	—	—	—	—
150×50	159	57	4,5 8	3 4	100	+	—	—	—	—	—	—	—
200×150	219	159	6 10	4,5 8	140	+	—	—	—	—	—	—	—
200×125	219	133	6 10	4 8	140	+	—	—	—	—	—	—	—
200×100	219	108	6 10	4 6	140	+	—	—	—	—	—	—	—
200×80	219	89	6 10	3,5 5	140	+	—	—	—	—	—	—	—
200×65	219	76	6 10	3,5 5	140	+	—	—	—	—	—	—	—
200×57	219	57	6 10	3 4	140	+	—	—	—	—	—	—	—
250×200	273	219	7 10 12	6 8 10	180	+	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5—мм/год			
D_y	D_H	d_H	S_1	S_2	L	Давление условное, кгс/см ² , не более							
						25	40	64	100	25	40	64	100
250×150	273	159	7 10 12	4,5 6 10	180	+	—	—	—	—	—	—	—
250×125	273	133	8 10	4 6	180	+	+	—	—	—	—	—	—
250×100	273	108	8 10	4 5	180	+	+	—	—	—	—	—	—
300×250	325	273	8 10 12	8 10 12	180	+	—	—	—	—	—	—	—
300×200	325	219	10 12	8 10	180	+	—	—	—	—	—	—	—
300×150	325	159	8 12	4,5 8	180	+	—	—	—	—	—	—	—
300×125	325	133	8 12	5 8	180	+	—	—	—	—	—	—	—
300×100	325	108	10 12	4 6	180	+	—	—	—	—	—	—	—
350×300	377	325	9 12	8 10	300	+	—	—	—	—	—	—	—
350×250	377	273	9 12	8 10	300	+	—	—	—	—	—	—	—
350×200	377	219	9 12	6 8	300	+	—	—	—	—	—	—	—
350×150	377	159	12	8	300	+	—	—	—	—	—	—	—
400×350	426	377	10	9	350	+	—	—	—	—	—	—	—
400×250	426	273	7*	6*	350	—	—	—	—	—	—	—	—
400×200	426	219	12	8	350	+	—	—	—	—	—	—	—
400×150	426	159	12	8	350	+	—	—	—	—	—	—	—

Примечания.

1. Сортамент переходов, приведенный в настоящей таблице, соответствует ВСН 120—74. Размеры переходов соответствуют ГОСТ 17378—72 и ТУ 36-1626-72.

2. Переходы D_y до 300 мм включительно изготавливают бесшовными из стали марки 20 по ГОСТ 1050—60. Переходы D_y 350 и 400 мм изготавливают электросварными из стали марки 20 по ГОСТ 1050—60, а также ВСтЗсп и ВСтЗпс по ГОСТ 380—71.

3. При необходимости концентрические переходы могут заменяться эксцентрическими переходами аналогичных размеров.

4. Знаком + обозначены детали, рекомендуемые к применению.

* Данный переход можно применять для сред со скоростью коррозии до 0,1 мм/год при P_y до 16 кгс/см², а для сред со скоростью коррозии 0,1—0,5 мм/год — при P_y до 10 кгс/см².

Таблица 10С. Переходы концентрические штампованные из легированной стали на P_y до 100 кгс/см² (см. рис. к табл. 9С)

D_y/d_y	Размеры, мм					При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
	D_H	S_1	d_H	S_2	L	P_y , кгс/см ² , не более							
						12ХМ1Ф	15Х5М, 15Х5ВФ 15Х5БФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У	12ХМ1Ф	15Х5М, 15Х5ВФ 15Х5БФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У
50/25	57	4 5	32 3,5	2,5 3,5	75	100	100	100	—	100	100	40 64, 100	—
50/32	57	5	38	3,5	75	100	100	100	—	100	100	100	—
50/40	57	3 5	45 3,5	2,5 3,5	75	100	100	100	—	—	100	40 64, 100	—
70/40	76	3,5 5	45 4	2,5 4	85	100	100	100	—	—	100	64 100	—
70/50	76	4 5	57 5	3 5	85	100	100	100	—	40 64, 100	40 64, 100	40 64, 100	—
80/40	89	4,5 7	45 3,5	2,5 3,5	100	100	100	100	—	—	100	64 100	—
80/50	89	4,5 7	57 5	3,5 5	100	100	100	100	—	40 64, 100	40 64, 100	40 64, 100	—
100/50	108	4,5 8	57 5	4 5	100	100	64 100	64 100	—	40 64, 100	40 64, 100	40 64, 100	—
100/70	108	4 6 8	76 3,5 3,5	3,5 5	100	100	64 100	64 100	—	25 40 64, 100	25 40 64, 100	25 40, 64	—
100/80	108	4 6 8	89 6 7	3,5 6 7	100	100	64 100	64 100	—	25 40, 64 100	25 40, 64 100	25 40, 64	—
125/70	133	6 9	76 5	3,5 5	125	100	100	100	—	40 64, 100	40 64, 100	64 100	—
125/80	133	5 7 9	89 4,5 7	3,5 4,5 7	125	100	64 100	64 100	—	25 40 64, 100	25 40 64, 100	25 40, 64	64 100
125/100	133	5 7 9	108 6 8	4 6 8	125	100	64 100	64 100	—	—	40 64, 100	40 64, 100	40 100
150/80	159	6 8 10	89 6 7	4,5 6 —	140	100	64 100	64 100	—	40 64 100	25 40, 64 100	40 64 100	—
150/100	159	6 8 10	108 6 8	4 6 8	140	64 100	64 100	64 100	—	40 100	25 40, 64 100	25 40, 64	—
150/125	159	6 8 10	133 7 9	5 7 9	140	100	64 100	64 100	100	40 64 100	25 40, 64 100	40 64 100	64 100

Продолжение

Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год			При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
D_y/d_y	D_H	S_1	d_H	S_2	L	$P_y, \text{ кгс}/\text{см}^2$, не более							
						12XM1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У	12XM1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У
175/100	194	7 9 12	108 6 8	4 6 133	150	100 — —	64 100 —	— — —	— — —	40 64 100	25 40, 64 100	— — 100	— — 64
175/125	194	7 9 12	133 6 7	6 9 159	150	100 — —	64 100 —	— — —	— — —	40 64 100	25 40, 64 100	— — 100	— — 100
175/150	194	6 8 10 12	159 4,5 7 10	4,5 7 7 10	150	64 64 100 —	64 64 100 —	— — — —	— — — —	25 40 40 —	25 40 100 —	— — 100 64	— — 40 64
200/100	219	8 10 12 14	108 4,5 6 8	10 6 8 8	180	100 — — —	64 100 — —	100 100 — —	— — — —	64, 100 40 64 100	64, 100 25 40, 64 —	100 — 64 100	— — — 100
200/125	219	8 10 12 14	133 5 7 8	5 7 9 8	180	100 — — —	64 100 — —	100 100 — —	— — — —	40 64 100 —	25 40, 64 100 —	— — 100 64	— — 100 100
200/150	219	8 10 12 14	150 6 8 10	6 8 10 10	180	100 — — —	64 100 — —	100 100 — —	— — — —	40 64 100 —	25 40, 64 100 —	— — 100 64	— — 100 100
200/175	219	8 10 12 14	194 7 9 12	7 9 11 12	180	100 — — —	64 100 — —	100 100 — —	— — — —	40 64 100 —	25 40, 64 100 —	— — 100 64	— — 100 100
250/125	273	9 12 16	133 6 7	6 7	190	100 — —	64 100 —	100 100 —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 100	— — 64
250/150	273	9 12 16	159 7 8	7 8 10	190	100 — —	64 100 —	100 100 —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 100	— — 64
250/175	273	9 12 16	194 8 9	8 9 12	190	100 — —	64 100 —	100 100 —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 100	— — 64
250/200	273	10 14 18	219 9 10	9 10 14	190	100 — —	64 100 —	100 100 —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 100	— — 64
300/150	325	10 14 18	159 7 8	7 8 10	225	64 100 —	64 100 —	— — —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 100	— — 64
300/175	325	10 12 16 18	194 8 9 12	8 9 12 12	225	64 100 —	64 100 —	— — —	— — —	40 64 100	40 64 100	— — 40 64	— — 64 100

Продолжение


Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
						P_y , кгс/см ² , не более							
D_y/d_y	D_h	S_1	d_h	S_2	L	12XМ1Ф	15Х5М, 15Х5, 16Х6ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У	12XМ1Ф	15Х5М, 15Х5, 16Х6ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	15Х5М-У
300/200	325	10	219	9	225	64	64	—	100	40	40	—	64
		14		10		100	100	100	—	—	64	64	64
		18		14		—	—	—	—	100	100	100	—
300/250	325	10	273	9	225	64	64	—	100	40	40	—	64
		12		12		100	—	64	—	64	—	40	—
		16		12		—	100	100	—	—	64	64	100
		18		16		—	—	—	—	100	100	—	—
350/175	377	10	194	7	300	64	64	—	—	40	—	—	—
		14		9		100	—	—	100	64	40	—	64
		17		9		—	100	—	—	—	64	—	100
		20		12		—	—	—	—	100	100	—	—
350/200	377	12	219	9	300	100	64	—	100	40	25	—	64
		16		10		—	100	—	—	64	40, 64	100	—
		20		14		—	—	—	—	100	100	—	—
350/250	377	12	273	9	300	100	64	—	100	40	40	—	64
		16		12		—	100	—	—	64	64	64	100
		20		16		—	—	—	—	100	100	—	—
350/300	377	12	325	10	300	64	64	—	—	40	40	—	—
		16		14		100	100	—	100	64	64	64	100
		20		18		—	—	—	—	100	100	—	—
400/200	426	12	219	9	350	64	64	—	100	40	40	—	64
		16		10		100	—	—	—	64	—	64	100
		18		10		—	100	—	—	—	64	—	—
		22		14		—	—	—	—	100	100	—	—
400/250	426	12	273	9	350	64	64	—	100	40	40	—	64
		16		12		100	—	—	—	64	—	64	—
		18		12		—	100	—	—	—	64	—	—
		22		16		—	—	—	—	100	100	—	—
400/300	426	12	325	10	350	64	64	—	100	40	40	—	64
		16		12		100	—	—	—	64	—	64	100
		18		16		—	100	—	—	—	64	—	—
		22		18		—	—	—	—	100	100	—	—
400/350	426	12	377	11	350	64	—	—	—	40	—	—	—
		16		16		100	64	—	100	64	40	40	100
		18		16		—	100	—	—	—	64	64	—
		22		20		—	—	—	—	100	100	—	—

Примечания. 1. Размеры концентрических переходов, указанные в таблице, взяты по нормали МН 4759—63.

2. Температурные пределы применения переходов следует принимать по табл. 6, как для труб из сталей тех же марок.

3. Материал переходов по ГОСТ 5632—72.

Таблица 11С. Тройники бесшовные равнопроходные из углеродистой стали

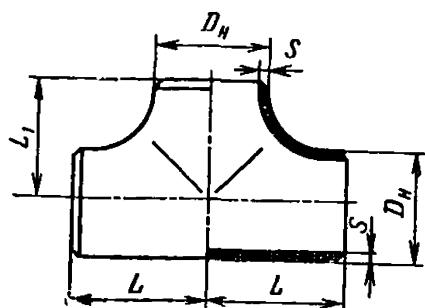


Размеры, мм					При скорости до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
D_y	D_H	L	L_1	S	Давление условное, кгс/см ²								
					25	40	64	100	16	25	40	64	100
40	45	40	40	2,5 4	+	+	+	+	—	+	—	—	—
50	57	50	50	3 5	+	—	—	—	—	—	—	—	—
65	76	65	65	3,5 6	+	—	—	—	—	—	—	—	—
80	89	80	80	3,5 6	+	—	—	—	—	—	—	—	—
100	108	100	100	4 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	133	110	110	4 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	159	130	130	4,5 6 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	219	160	160	6 8 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	273	190	190	8 10 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	325	220	220	8 10 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	377	240	240	9 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Сортамент тройников, приведенных в настоящей таблице, соответствует ВСН 120—74. Размеры тройников соответствуют ГОСТ 17376—72.

2. Знаком + обозначены тройники, рекомендуемые к применению.

3. Материал — сталь 20 по ГОСТ 1050—60*.

Таблица 12С. Тройники бесшовные переходные из углеродистой стали

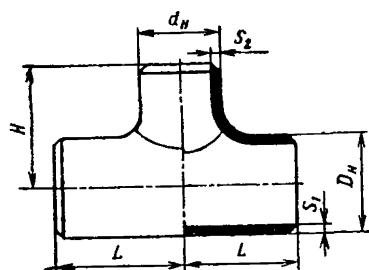


Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
$D_y \times d_y$	$D_h \times d_y$	L	H	S_1	S_2	Давление условное, кгс/см ²								
						25	40	64	100	16	25	40	64	100
50×40	57×45	50	45	3 5	2,5 4	+	+	—	—	+	—	—	—	—
65×50	76×57	65	65	3,5 6	3 5	—	—	—	—	—	+	+	—	—
65×40	76×45	65	60	3,5 6	2,5 4	+	+	—	—	—	—	—	—	—
80×65	89×76	80	70	3,5 6	3,5 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80×50	89×57	80	65	3,5 6	3 4	+	—	—	—	—	—	—	—	—
100×80	108×89	100	95	4 6	4 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100×65	108×76	100	90	4 6	3,5 5	+	—	—	—	—	—	—	—	—
125×100	133×108	110	100	4 6	4 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125×80	133×89	110	95	4 6	3,5 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150×125	159×133	130	120	4,5 6 8	4 5 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150×100	159×108	130	115	4,5 6 8	4 4 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200×150	219×159	160	150	6 8 10	4,5 6 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200×125	219×133	160	150	6 8 10	4 5 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250×200	273×219	190	180	8 10 12	6 8 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

Размеры, мм						При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
$D_y \times d_y$	$D_H \times d_y$	L	H	S_1	S_2	Давление условное, кгс/см ²								
						25	40	64	100	16	25	40	64	100
250×150	273×159	190	180	8 10 12	4,5 6 10	+	—	—	—	—	—	—	—	—
300×250	325×273	220	210	8 10 12	7 10 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300×200	325×219	220	205	8 10 12	6 8 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350×300	377×325	240	230	9 12	8 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350×250	377×273	240	225	9 12	8 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Сортамент тройников, приведенных в настоящей таблице, соответствует ВСН 120—74. Размеры тройников соответствуют ГОСТ 17376—72.
 2. Знаком + обозначены тройники, рекомендуемые к применению.
 3. Материал — сталь 20 по ГОСТ 1050—60.

Таблица 13С. Заглушки отбортованные из углеродистой стали

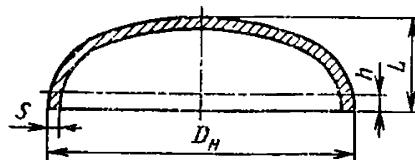

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
D_y	D_H	S	L	25	40	64	100	25	40	64	100
25	32	2 3	15	+	+	+	+	—	—	—	—
32	38	2 3	20	—	—	—	—	+	+	+	—
40	45	2,5 4	25	—	—	—	—	—	—	—	—
50	57	3 5	30	—	—	—	—	—	—	—	—
65	76	3,5 6	40	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
D_y	D_h	s	L	Давление условное, кгс/см ²							
				25	40	64	100	25	40	64	100
80	89	3,5 8	45	+	—	+	—	—	—	—	—
100	108	4 8	50	+	—	+	—	—	—	—	—
125	133	4 8	55	+	—	+	—	—	—	—	—
150	159	4,5 8	65	+	—	+	—	—	—	—	—
200	219	8 10	75	+	—	+	—	—	—	—	—
250	273	8 12	85	+	—	+	—	—	—	—	—
300	325	10 12	100	+	—	+	—	—	—	—	—
350	377	9 12	115	+	—	+	—	—	—	—	—
400	426	8 10 12	125	+	—	+	—	—	—	—	—
500	530	10	150	+	—	+	—	—	—	—	—

Примечания. 1. Сортамент заглушек, приведенных в настоящей таблице, соответствует ВСН 120—74. Размеры заглушек соответствуют ГОСТ 17379—72.

2. Знаком + обозначены заглушки, рекомендуемые к применению.

3. Материал — сталь 20 по ГОСТ 1050—60.

Таблица 14С. Заглушки отбортованные из легированных сталей на P_y до 100 кгс/см² (см. рис. к табл. 13С)

D_y	Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
	D_h	s	h	n_1	12ХМ1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Г	15Х5М-У	12ХМ1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Г	15Х5М-У
50	57	3,0 5,0	25 17	16 —	100	100	100	—	—	40	40	40
70	76	2,5 5,0	25 23	21 64; 100	40	40	40	—	64; 100	64; 100	64; 100	—
80	89	4,5 7,0	25 26	100	100	100	100	—	100	100	100	100
100	108	4,0 6,0 8,0	25 30 32	29 — —	100	64	64	—	64; 100	64; 100	64; 100	64
						100	100	—	25	25	25	—
						—	—	40; 64	40; 64	40; 64	64	64
						—	—	100	100	100	100	100


D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				
	D_h	S	h	h_1	12XM1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Г	15Х5М-У	12XM1Ф	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ	12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Г	15Х5М-У
125	133	5,0	25	36	100	64	64	100	—	—	40	64
		7,0	37	—	—	100	100	—	64	64	64	100
		9,0	40	38	—	—	—	—	—	—	100	—
150	159	6,0	25	43	100	64	64	100	—	—	40	64
		8,0	44	—	—	100	100	—	64	64	64	64
		10,0	40	45	—	—	—	—	100	100	100	—
200	219	7,0	25	58	64	64	—	100	25	25	—	64
		9,0	59	100	100	40	—	—	40	40	—	—
		11,0	40	60	—	64; 100	—	64; 100	—	64	64	100
		14,0	60	—	—	—	—	—	100	100	—	—
250	275	7,0	25	72	64	—	—	—	25	—	—	40
		9,0	73	100	64	40	100	40	40	40	—	64
		12,0	40	74	—	100	64; 100	—	64	64	64	100
		16,0	76	—	—	—	—	100	100	100	100	—

Примечания. 1. Размеры заглушек, приведенных в таблице, взяты по нормали МН 4761—63.

2. Температурные пределы применения заглушек должны приниматься по табл. 6 как для труб из аналогичных марок сталей.

3. Материал заглушки по ГОСТ 5632—72.

Таблица 15С. Заглушки плоские из углеродистой стали на P_y до 25 кгс/см²

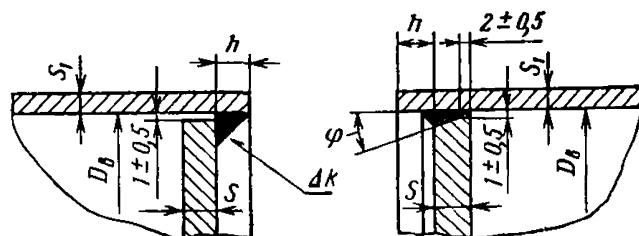

$$h = 1,4S_1 + 2; \quad K = 1,41S_1 \quad \varphi = 45^\circ \text{ при } S \text{ до } 12 \text{ мм} \\ \varphi = 30^\circ \text{ при } S > 12 \text{ мм}$$

$D_y, \text{мм}$	$S, \text{мм}$	При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
		$P_y, \text{кгс/см}^2$				$P_y, \text{кгс/см}^2$			
		6	10	16	25	6	10	16	25
50	4	+	—	—	—	—	—	—	—
	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

D_y , мм	S , мм	При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
		P_y , кгс/см ²				P_y , кгс/см ²			
		6	10	16	25	6	10	16	25
65(70)	4,0	+	+	—	—	—	—	—	—
	5,0	—	—	—	+	—	—	—	—
	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	80	4,0	+	—	—	—	—	—	—
	5,0	—	—	—	+	—	—	—	—
	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—
100	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	125	5,5	—	+	—	—	—	—	—
	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—
150	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	7,0	—	—	+	—	—	—	—	—
	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	9,0	—	—	+	—	—	—	—	—
	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—
200	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	11,0	—	—	+	—	—	—	—	—
	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—
250	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение


D_y , мм	S , мм	При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
		P_y , кгс/см ²				P_y , кгс/см ²			
		6	10	16	25	6	10	16	25
300	13,0	+	—	—	—	—	—	—	—
	16,0	—	+	—	—	—	—	—	—
	17,0	—	—	—	—	+	—	—	—
	20,0	—	—	+	—	—	+	—	—
	24,0	—	—	—	—	—	—	+	—
	25,0	—	—	—	+	—	—	—	—
	30,0	—	—	—	—	—	—	—	+
	350	15,0	+	—	—	—	—	—	—
	19,0	—	+	—	—	+	—	—	—
	24,0	—	—	+	—	—	+	—	—
30,0	30,0	—	—	—	+	—	—	+	—
	32,0	—	—	—	—	—	—	—	+

Примечания. 1. Материал — сталь марки СтЗсп по ГОСТ 380—71.

2. Знаком + обозначены пределы применения.

3. Температурные пределы применения от -15 до $+200^{\circ}\text{C}$.

Таблица 16С. Заглушки плоские из легированной стали на P_y до 25 кгс/см²

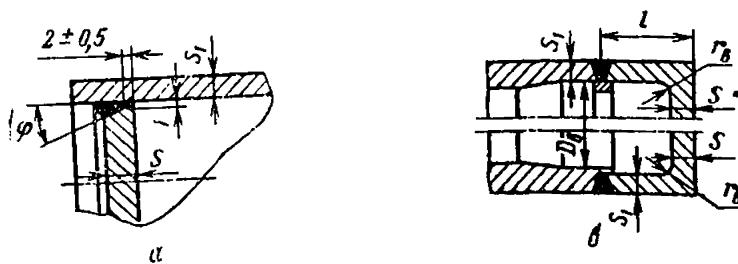

D_y , мм	D_B , мм	S , мм	При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
			15Х5М 15Х5 15Х5ВФ 12Х8ВФ	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	15Х5М 15Х5 15Х5ВФ 12Х8ВФ	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т
50	51(53)	4	16	16	—	≤ 6
		4,5	25	25	—	10
		5,0	—	—	—	—
		5,5	—	—	10	16
		6	—	—	—	25
		7	—	—	16,25	—
		4	10	10	—	—
		4,5	16	—	—	—
		5,0	—	16	—	—
		5,5	25	—	≤ 6	10
70(65)	69(71)	6,0	—	25	—	—
		7,0	—	—	10	16

Продолжение

D_y , мм	D_B , мм	S , мм	При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
			15X5M 15X5 15X5BФ 12X8BФ	12X18H10T 10X17H13M2T	15X5M 15X5 15X5BФ 12X8BФ	12X18H10T 10X17H13M2T
80	82(83)	8,0	—	—	16	25
		9,0	—	≤6	25	—
		4	≤6	10	—	—
		4,5	10	16	—	—
		5,5	16	—	—	≤6
		6,0	—	—	—	10
		7,0	25	25	—	16
		9,0	—	—	10; 16	25
		11,0	—	—	25	—
		4,0	≤6	—	—	—
100	100(101)	4,5	—	≤6	—	—
		5,5	10	10	—	—
		7,0	16	16	—	≤6
		8,0	—	—	—	10
		9,0	25	25	10	16
		10,0	—	—	16	—
		12,0	—	—	25	25
		5,0	≤6	≤6	—	—
		7,0	10	10	—	—
		8,0	—	—	—	≤6
125	125(123)	9,0	16	16	—	—
		10,0	25	25	10	—
		11,0	—	—	—	16
		12,0	—	—	16	25
		14,0	—	—	25	—
		6	≤6	≤6	—	—
		7	—	—	—	—
		8	10	10	—	—
		9	—	—	—	≤6
		10,0	16	16	—	10
150	150(147)	11,0	—	—	—	—
		12,0	25	25	10	16
		14	—	—	16	25
		16	—	—	25	—
		6	—	—	—	—
		7	—	—	—	—
		8	10	10	—	—
		9	—	—	—	≤6
		10,0	16	16	—	10
		11,0	—	—	—	—
175	182(176)	12,0	25	25	10	16
		14	—	—	16	25
		16	—	—	25	—
		7	—	—	—	—
		8	—	—	—	—
		9	≤6	≤6	—	—
		10	—	—	—	—
		11	—	—	—	—
		12	16	16	—	—
		14	25	25	10	16
200	205(199)	16	—	—	16	25
		18	—	—	25	—
		8	—	—	—	—
		9	—	—	—	—
		11	10	11	—	—
		13	16	16	—	—
		15	—	—	—	—
		16	25	25	10	16

Продолжение

D_y , мм	D_B , мм	S , мм	При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
			15Х5М 15Х5 15Х5ВФ 12Х8ВФ	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т	15Х5М 15Х5 15Х5ВФ 12Х8ВФ	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т
			18	—	—	16
250	259(251)	22	—	—	25	—
		10	≤6	≤6	—	—
		12	—	—	—	≤6
		13	10	10	—	—
		15	—	—	≤6	10
		16	16	16	—	—
		18	—	—	10	16
		20	25	25	—	—
		21	—	—	16	—
		22	—	—	—	25
300	307(301)	24	—	—	25	—
		12	≤6	6	—	—
		14	—	—	—	≤6
		15	10	10	—	—
		17	—	—	≤6	10
		19	16	16	—	—
		20	—	—	10	—
		21	—	—	—	16
		24	25	25	16	—
		26	—	—	—	25
350	357	28	—	—	25	—
		14	≤6	—	—	—
		18	10	—	—	—
		19	—	—	≤6	—
		22	16	—	—	—
		24	—	—	10	—
		28	25	—	16	—
		32	—	—	25	—


Примечания. 1. Применение плоских заглушек из аустенитных сталей допускается только при выполнении их по типу δ и соблюдении условия

$$l = \sqrt{(D_B + S)S}$$

2. Температурные пределы применения принимают по табл. 9 как для фланцев из сталей тех же марок.

3. Материалы заглушек по ГОСТ 5632—72.


Таблица 17С. Заглушки (днища) плоские ребристые из углеродистой стали на P_y до 25 кгс/см²

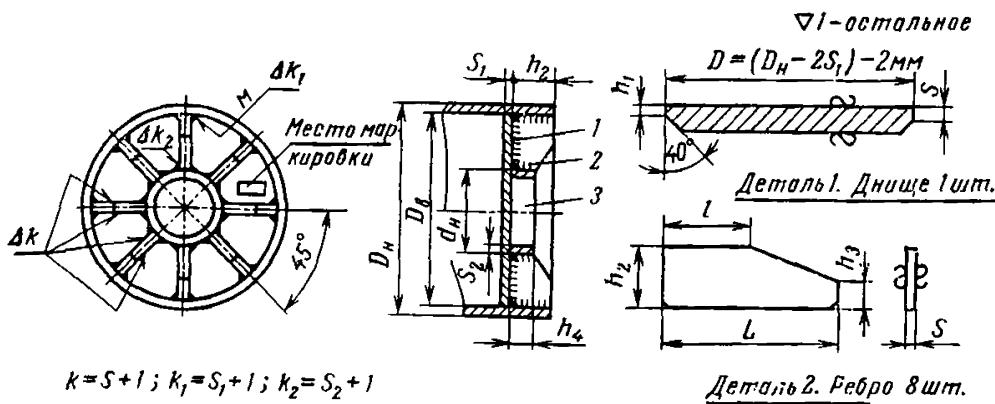

Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год				Размеры детали 1, мм			Размеры детали 2, мм				Размеры детали 3, мм		
D_y	D_B	S	P_y , кгс/см ²				P_y , кгс/см ²				S	h_1	S	L	h_2	h_3	l	d_H	S_2	h_4
			6	10	16	25	6	10	16	25										
400	412	7,0	—	+	—	—	—	—	—	—	7	1,5—2	7	150	75	75	65	108	4	80
		10,0	—	—	—	—	—	+	+	—	10									
		8,0	—	—	+	—	—	—	—	—	8	2—3	8	150	110	75	65	108	4	80
		12,0	—	—	—	—	—	—	+	—	12									
		10,0	—	—	—	+	—	—	—	—	10	2—3	10	150	125	75	65	108	4	80
		14,0	—	—	—	—	—	—	—	+	14									
500	516	7	+	—	—	—	—	—	—	—	7	1,5—2	7	190	100	75	75	133	4	80
		11	—	—	—	—	—	+	—	—	10									
		8	—	+	—	—	—	—	—	—	8	2	8	190	125	75	75	133	4	80
		12	—	—	—	—	—	—	+	—	12									
		16	—	—	+	—	—	—	—	—	10	2—3	10	190	140	75	75	133	4	80
		14	—	—	—	—	—	—	—	+	14									
		12	—	—	—	+	—	—	—	—	12	2—4	12	190	160	75	75	133	4	80
		16	—	—	—	—	—	—	—	+	16									
600	616	8	+	—	—	—	—	—	—	—	8	2—3	8	240	125	75	85	159	4,5	80
		12	—	—	—	—	+	—	—	—	12									
		10	—	+	—	—	—	—	—	—	10	2—3	10	240	145	75	85	159	4,5	80
		14	—	—	—	—	—	+	—	—	14									
		12	—	—	+	—	—	—	—	—	12	2—4	12	240	165	75	85	159	4,5	80
		16	—	—	—	—	—	—	+	—	16									
		14	—	—	—	+	—	—	—	—	14	2—4	14	240	190	75	85	159	4,5	80
		18	—	—	—	—	—	—	—	+	18									

Примечания. 1. Материал — сталь марки СтЗсп по ГОСТ 380—71.
2. Знаком + обозначены заглушки, рекомендуемые к применению.
3. Температурные пределы применения от —15 до +200 °C.

Таблица 18С. Заглушки плоские из углеродистой стали, устанавливаемые между фланцами

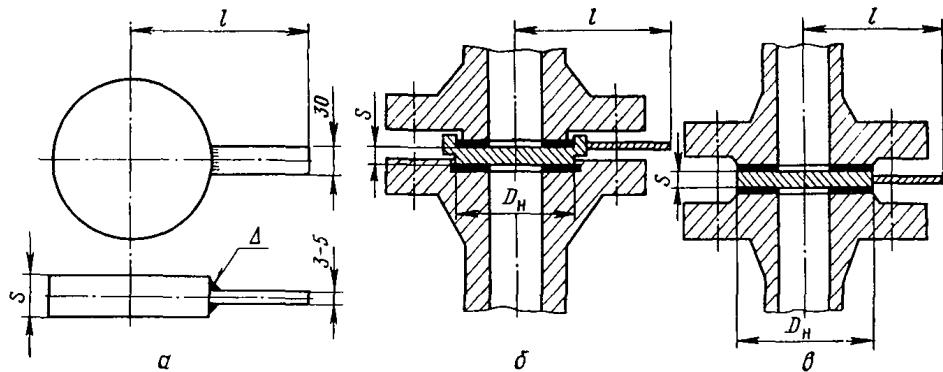

D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год								При скорости коррозии 0,1–0,5 мм/год								
	D_H	t	S	P_y, (кгс/см²)																
				10	16	25	40	64	100	10	16	25	40	64	100	10	16	25	40	
25	68	90	4	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	57	90	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	78	100	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	65	100	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	88	100	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение

D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год						При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год					
	D_H	t	s	$P_{y'}$ (кгс/см ²)											
				10	16	25	40	64	100	10	16	25	40	64	100
40	75	100	7	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
50	102	110	4,5	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			5,5	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			7	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			9	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
			10	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
50	87	110	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
70	122	120	5,5	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			7	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			9	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	109	120	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
80	138	130	6	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			10	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	120	130	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
100	158	140	7	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			9	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			13	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	162	140	11	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
100	149	140	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Продолжение

D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год						При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год					
	D_H	l	s	$P_y, (\text{кгс}/\text{см}^2)$											
				10	16	25	40	64	100	10	16	25	40	64	100
125	188	150	8	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			10	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			16	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
			18	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
			20	—	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	—
125	175	150	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			18	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	212	170	9	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			11	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			17	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
			19	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
			25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	203	170	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	268	220	11	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			14	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			19	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
			22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			18	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	259	220	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	320	245	13	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			17	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			21	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
			25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			21	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	335	245	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			21	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	370	280	15	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			19	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			24	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
			28	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
300	390	280	24	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение

D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год						При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год					
	D_h	t	s	$P_y, \text{ кгс/см}^2$											
				10	16	25	40	64	100	10	16	25	40	64	100
300	362	280	30	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			36	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
			43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			45	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—
			53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	430	310	17	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			25	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
350	438	310	22	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
350	450	310	28	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
			36	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
350	421	310	34	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			42	—	—	—	—	—	+	—	—	—	+	—	—
			50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—
			53	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
			400	489	350	19	+	—	—	—	—	—	—	—	—
400	490	350	28	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
			25	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	505	350	34	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
			32	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
400	473	350	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
			38	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
			45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
			48	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—
400			56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—

Примечания. 1. Знаком + обозначены заглушки, рекомендуемые к применению.

2. Материалы и температурные пределы применения следует принимать по табл. 9 как для фланцев из сталей тех же марок.

Таблица 19С. Заглушки плоские из легированных сталей, устанавливаемые между фланцами (см. рис. к табл. 18С.)

D_y	Размеры, мм			При скорости коррозии до 0,1 мм/год				При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год			
	D_h	t	s	15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ		12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т		15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ		12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	
				$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$	$P_y, \text{ кгс/см}^2$
25	68	90	4	16	—	16	—	—	—	—	—
			4,5	25	—	25	—	—	—	10	—
			6	—	—	—	—	—	16	—	—
			7	—	—	—	—	—	10	—	—
			8	—	—	—	—	—	16	—	—
			9	—	—	—	—	—	25	—	—

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
D_y	D_h		S	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T
P_y , кгс/см ²							
25	57	90	5	40	40	—	—
			6	64	64	—	—
			7	100	—	—	—
			8	—	100	—	40
			9	—	—	40	64
			10	—	—	64	—
			11	—	—	100	100
			12	—	—	—	—
32	78	100	4	16	16	—	—
			5	25	25	—	—
			7	—	—	—	10
			8	—	—	—	16
			9	—	—	—	25
			10	—	—	16; 25	—
			5,5	40	40	—	—
			7	64	64	—	—
32	65	100	9	100	100	—	40
			10	—	—	—	64
			11	—	—	40	100
			12	—	—	64	—
			13	—	—	100	—
			4	10	10	—	—
			4,5	16	16	—	—
			5,5	25	—	—	10
40	88	100	6,0	—	25	—	16
			7	—	—	—	25
			8	—	—	—	10
			9	—	—	—	16
			10	—	—	—	25
			11	—	—	—	—
			6	40	—	—	—
			7	—	40	—	—
40	75	100	8	64	64	—	—
			10	100	100	—	40
			11	—	—	40	64
			13	—	—	64	100
			14	—	—	100	—
			4,5	10	10	—	—
			5,5	16	16	—	—
			7	25	25	—	—
50	102	110	8	—	—	—	10
			9	—	—	—	16
			10	—	—	—	25
			11	—	—	—	—
			12	—	—	—	—
			13	—	—	—	—
			7	40	40	—	—
			9	64	64	—	—
50	87	110					

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1–0,5 мм/год	
D_y	D_H	t	s	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T
P_y , кгс/см ²							
70	122	130	11	100	100	—	—
			10	—	—	—	40
			12	—	—	—	64
			13	—	—	40	—
			14	—	—	—	100
			15	—	—	64	—
			17	—	—	100	—
			5	10	10	—	—
			6	16	—	—	—
			7	—	16	—	—
			8	25	25	—	—
			9	—	—	—	—
			10	—	—	—	10
70	109	130	11	—	—	—	16
			12	—	—	10	25
			14	—	—	16	—
			9	40	40	—	—
			11	64	64	—	—
			13	100	—	—	—
			14	—	100	—	—
			12	—	—	—	40
			14	—	—	—	64
			15	—	—	40	—
89	138	135	17	—	—	64	—
			19	—	—	100	100
			5,5	10	10	—	—
			7	16	16	—	—
			9	25	25	—	10
			10	—	—	—	16
			12	—	—	—	25
			13	—	—	10	—
			14	—	—	16	—
			16	—	—	25	—
89	120	135	10	40	40	—	—
			12	64	64	—	—
			15	100	100	—	64
			13	—	—	—	40
			17	—	—	40	—
			18	—	—	—	100
			19	—	—	64	—
			21	—	—	100	—
100	158	150	7	10	10	—	—
			8	16	16	—	—
			10	25	25	—	—
			11	—	—	—	10
			12	—	—	—	16
			14	—	—	—	25

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
D_y	D_H	t	s	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T 10X17H13M2T
P_y , кгс/см ²							
100	149	150	15	—	—	16	—
			17	—	—	25	—
			12	40	—	40	—
			15	64	—	64	—
			16	—	—	—	40
			18	100	—	100	—
			19	—	40	—	64
			21	—	64	—	—
			22	—	—	—	100
			25	—	100	—	—
125	188	170	8	10	10	—	—
			10	16	16	—	10
			12	25	25	—	16
			15	—	—	10	25
			16	—	—	16	—
			18	—	—	—	—
			19	—	—	25	—
			14	40	40	—	—
			17	64	64	—	—
			21	100	100	—	—
125	175	170	18	—	—	—	40
			20	—	—	40	—
			21	—	—	—	64
			24	—	—	64	—
			25	—	—	—	100
			28	—	—	100	—
			9	10	10	—	—
			11	16	16	—	10
			13	—	—	—	16
			15	—	—	—	—
150	212	190	17	—	—	10	—
			19	—	—	16	—
			13	25	—	—	—
			14	—	25	—	—
			18	—	—	—	25
150	218	190	21	—	—	25	—
			16	40	40	—	—
			19	64	64	—	—
			20	—	100	40	64
			24	100	—	64	100
150	203	190	28	—	—	100	—
			32	—	—	—	—
			10	10	10	—	—
			12	16	16	—	—
			14	25	25	—	—
175	242	205	16	—	—	—	10

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
D_y	D_h	t	s	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	10X18H10T, 10X17H13M2T
				$P_y, \text{ кгс}/\text{см}^2$			
175	248	205	18	—	—	10	—
			20	—	—	16	—
			15	25	25	—	25
			19	—	—	—	—
			24	—	—	25	—
			18	40	40	—	40
			22	64	—	—	—
			24	—	64	—	—
			28	100	100	—	—
			26	—	—	40	64
200	268	225	30	—	—	64	—
			32	—	—	—	100
			36	—	—	100	—
			11	10	10	—	—
			13	16	16	—	—
			15	—	—	—	10
			17	—	—	—	16
			20	—	—	10	—
			22	—	—	16	—
			17	25	25	—	25
200	278	225	21	—	—	—	—
			26	—	—	25	—
			20	40	40	—	—
			24	64	—	—	40
			25	—	64	—	64
			30	100	—	40	—
			32	—	100	—	—
			36	—	—	64	—
			40	—	—	100	—
			12	10	—	—	—
225	295	240	14	16	—	—	—
			21	—	—	10	—
			24	—	—	16	—
			18	25	—	—	—
			28	—	—	25	—
			21	40	—	—	—
			28	64	—	—	—
			34	100	—	—	—
			30	—	—	40	—
			36	—	—	64	—
250	320	260	42	—	—	100	—
			13	10	10	—	—
			16	16	16	—	—
			17	—	—	—	—
			20	—	—	10	—
			22	—	—	16	—
			25	—	—	—	—

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
D_y	D_H	t	s	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T
P_y , кгс/см ²							
250	335	260	20	25	25	—	—
			24	—	—	—	25
			30	—	—	25	—
250	312	260	24	40	40	—	—
			30	64	64	—	—
			38	100	100	—	—
			28	—	—	—	40
			34	—	—	40	64
			40	—	—	64	—
			42	—	—	—	100
			48	—	—	100	—
300	370	290	14	10	—	—	—
			15	—	10	—	—
			18	—	—	—	10
			24	—	—	10	—
300	378	290	18	16	—	—	—
			19	—	16	—	—
			22	—	—	—	16
			28	—	—	—	—
300	390	290	24	25	25	—	—
			28	—	—	—	25
			34	—	—	25	—
300	363	290	28	40	40	—	—
			34	64	—	—	—
			36	—	64	—	—
			42	100	—	—	—
			45	—	100	—	—
			32	—	—	—	40
			38	—	—	40	—
			40	—	—	64	—
			45	—	—	—	100
			48	—	—	—	—
			53	—	—	100	—
350	430	320	16	10	—	—	—
			28	—	—	10	—
350	438	320	21	16	—	—	16
			32	—	—	—	—
350	450	320	28	25	—	—	25
			38	—	—	—	—
350	421	320	32	40	—	—	—
			40	64	—	—	—
			50	100	—	—	—
			42	—	—	—	40
			50	—	—	64	—
			60	—	—	100	—
400	482	360	18	10	—	—	—
			30	—	—	10	—

Продолжение

Размеры, мм				При скорости коррозии до 0,1 мм/год		При скорости коррозии 0,1—0,5 мм/год	
D_y	$D_{\text{ш}}$	l	s	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T	15X5M, 15X5, 15X5BФ, 12X8BФ	12X18H10T, 10X17H13M2T
P_y , кгс/см ²							
400	490	360	24	16	—	—	—
			34	—	—	16	—
400	505	360	30	25	—	—	—
			40	—	—	25	—
400	473	360	36	40	—	—	—
			45	64	—	—	—
			56	100	—	—	—
			48	—	—	40	—
			56	—	—	64	—

Примечания. 1. Материал заглушек по ГОСТ 5632—72.

2. Температурные пределы применения следует принимать по табл. 9, как для фланцев из сталей тех же марок.

III. Перечень нормативных документов, использованных при составлении РУ-75

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
-----	------	--------------	-----------------------------	------------

Общие нормативные материалы

1	СНиП II—Г. 14—62	Технологические стальные трубопроводы с условным давлением до 100 кгс/см ² включительно. Нормы проектирования.	Госстрой СССР, 1963 г.	С изменением № 1 от 1 октября 1967 г. и поправкой от 18 марта 1968 г.
2	СНиП II—Г. 10—62	Тепловые сети. Нормы проектирования.	Госстрой СССР, 1963 г.	С поправками БСТ № 9, 1968 г. и № 3, 1969 г.
3	СНиП I—Г. 7—62	Тепловые сети. Материалы, оборудование, арматура, изделия и строительные конструкции	Госстрой СССР, 1963 г.	
4	СНиП II—М. 1—71	Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования.	Госстрой СССР, 1971 г.	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
5	ПУГ—69	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.	Госгортехнадзор СССР, 1969 г.	
6		Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.	Госгортехнадзор СССР, 1971 г.	
7		Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.	Госгортехнадзор СССР, 1970 г.	
8		Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.	Госгортехнадзор СССР, 1970 г.	С изменениями и дополнениями, утвержденными Госгортехнадзором 25 декабря 1973 г.
9	СН—373—67	Указания по расчету стальных трубопроводов различного назначения	Госстрой СССР, 1967 г.	
10		Нормы расчета элементов паровых котлов на прочность	Госгортехнадзор РСФСР, 1965 г.	
11	ПТБ НП—73	Правила безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов	Миннефтехимпром СССР, 1973. Госгортехнадзор СССР, 1973, ЦК профсоюза, 1973 г.	
12		Правила и нормы техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности	Миннефтетехпром СССР, Минхимпром СССР, Госгортехнадзор СССР, 1966 г.	
13		Перечень предприятий и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР	Миннефтетехпром СССР, Госгортехнадзор СССР, 1968 г.	

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечания
14	ПУЭ	Правила устройства электроустановок. Издание IV.	Госкомитет по энергетике и электротехнике, 1965 г.	
15	ПИВРЭ ОАА.684.053—67	Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного оборудования.	Минэлектротехпром СССР, Госгортехнадзор СССР, 1967 г.	
16		Правила защиты от статического электричества в производственных химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности	Миннефтехимпром СССР, Минхимпром СССР, 1972 г.	
17		Инструкция по наблюдению и контролю за металлом трубопроводов и котлов	Министерство энергетики и электрификации СССР, 1969 г.	
18		Правила безопасности в газовом хозяйстве	Госгортехнадзор СССР, 1969 г.	
19	ВСН 186—74	Сортамент труб технологических трубопроводов на $P_y = 100$ кгс/см ² из углеродистой стали марки 10Г2	Миннефтехимпром СССР, Минхимпром СССР, Минпищепром СССР, Минмонтажспецстрой СССР, 1973 г.	
20	ВСН 120—74	Номенклатура деталей трубопроводов из углеродистой стали на P_y до 100 кгс/см ² , выпускаемых и осваиваемых предприятиями Минмонтажспецстроя СССР	Минмонтажспецстрой СССР, 1974 г.	
21	ОМТРМ 0056-002—69	Марочник стали для машиностроения	Госкомитет по машиностроению при Госплане СССР, 1968 г.	
22	РПК—66	Рекомендации по установке предохранительных клапанов	Согласованы: Госгортехнадзором СССР, Минздравом СССР, УПО МООП РСФСР, 1966 г.	В настоящее время рассматриваются Нефтехимом

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
23	ТУ 36-933—67 ММСС СССР	Технические условия. Детали трубопроводов бесшовные на P_u до 100 кгс/см ² из углеродистой стали.	Минмонтажспецстрой СССР, 1967 г.	
24		Положение об организации работы по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии на предприятиях и в организациях Миннефтехимпрома СССР.	Миннефтехимпром СССР, 1966 г.	
25	ТУ-36-1626—72	Технические условия. Переходы вальцованные сварные концентрические и эксцентрические для технологических трубопроводов из углеродистой стали.	Главспецлегконструкция ММСС СССР, 1972 г.	
26		Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений и толщинометрии аппаратов и трубопроводов на предприятиях Главнефтехимпереработки.	Главнефтехимпереработка, 1972 г.	

Руководящие материалы отраслевых проектных институтов

27	ТУНТ—71	Технические указания по проектированию, монтажу и испытанию стальных технологических трубопроводов промышленности синтетического каучука.	Гипрокоакчук, 1971 г.
28	ТУ-100—68	Специальные технические условия на проектирование, изготовление, монтаж и приемку в эксплуатацию стальных технологических трубопроводов, работающих под давлением до 100 кгс/см ² (10 Мн/м ²) включительно.	ГИАП, Главазот, 1968 г.

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
29	№ VIII-1100	Альбом. Выбор арматуры по средам, давлениям, температурам для трубопроводов из углеродистой стали. Технические указания.	ВНИПИнефть, 1973 г.	
30		Руководящие указания по проектированию станционных трубопроводов. Выпуск II. Расчет трубопроводов на прочность с учетом напряжений компенсации.	Теплоэлектропроект (Ленинградское отделение), 1965 г.	
31		Указания по определению нагрузок, действующих на опоры трубопроводов и допускаемых пролетов между ними.	ВНИИСТ, 1959 г.	
32		Рекомендации по определению расстояния между опорами трубопровода.	ВНИИСТ. 1968 г.	
33		Рекомендации по применяемости деталей трубопроводов из углеродистой стали в зависимости от условных давлений (на Ру до 100 кгс/см ²) и агрессивности сред.	ВНИИмонтажспецстрой, 1968 г.	
34		Рекомендации по выбору материала прокладок фланцевых соединений трубопроводов, работающих в условиях воздействия агрессивных сред.	ЦНИЛХИМСТРОЙ, 1968 г.	
35		Рекомендации по выбору материалов для химически стойких прокладок.	НИИХИММАШ, 1965 г.	
36		Промышленная трубопроводная арматура. Каталог. Часть 1.	ЦКБА, 1972 г.	
37		Промышленная трубопроводная арматура. Каталог-справочник.	ЦКБА, 1969 г.	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
38		Промышленная трубопроводная арматура. Каталог-справочник, часть III.	ЦКБА, 1970 г.	
39		Информационные данные о производстве промышленной трубопроводной арматуры в 1968 г.	ЦКБА, 1968 г.	

Изготовление, монтаж, ремонт и эксплуатация технологических трубопроводов

1	СНиП III-Г 9—62	Технологические трубопроводы. Правила производства и приемки работ.	Госстрой СССР, 1962 г.	С поправками БСТ № 1, 1965 г.
2	РУ—68	Руководящие указания по эксплуатации, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов с давлением до 100 кгс/см ² .	Миннефтехимпром СССР, 1969 г.	
3	МСН-103—66	Инструкция по монтажу трубопроводов из углеродистой и легированной сталей	Минмонтажспецстрой СССР, 1966 г.	
4	МСН 104—66	Инструкция по монтажу трубопроводов из высоколегированной стали.	Минмонтажспецстрой СССР, 1966 г.	
5	МСН 105—66	Инструкция по изготовлению, монтажу и испытанию стальных трубопроводов, работающих под вакуумом.	»	
6	МСН-56—66	Инструкция по монтажу кислородопроводов промышленных предприятий.	»	
7	МСН 107—66	Инструкция по монтажу трубопроводов ходильных установок	»	

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
8	MCH 108—66	Инструкция по изготовлению и монтажу стальных трубопроводов с внутренним покрытием винилластом и резиной.	Минмонтажспецстрой ССР, 1966 г.	
9	MCH 109—66	Инструкция по испытанию стальных трубопроводов, работающих под давлением от 35 мм рт. ст. до 100 кгс/см ² включительно.	»	
10	MCH 110—66	Технические условия на изготовление узлов, трубопроводов из углеродистой и легированной стали с условным давлением до 100 кгс/см ²	»	
11	MCH 111—66	Инструкция по гнутью и термической обработке труб из легированной стали и толстостенных труб из углеродистой стали.		
12		Технические указания — регламент по эксплуатации оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки, работающего в водородосодержащих средах (взамен временных технических указаний 1968 г.)	Главнефтехимпереработка, Главнефтехиммаш, 1972 г.	
13		Инструкция по хранению, ремонту и контролю предохранительных клапанов.	Министерство нефтяной промышленности ССР, 1955 г.	
14	И-2208/17 от 5 апреля 1973 г.	Директивное письмо о сроках ревизии предохранительных клапанов.	Миннефтехимпром ССР, 1973 г.	
15	И-4379/17 от 9 июня 1973 г.	Директивное письмо о сроках ревизии предохранительных клапанов на установках ЭЛОУ	Миннефтехимпром ССР, 1973 г.	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
Сварочные работы				
1	РТМ 2627—70	Сварка электродуговая, ручная и автоматическая под флюсом сосудов и аппаратов из углеродистых и низколегированных повышенной прочности сталей	Миннефтехиммаш 1970 г.	
2	РТМ 2658—71	Сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из высоколегированных хромоникелевых и хромоникельмolibденовых коррозионно стойких сталей	Миннефтехиммаш 1971 г.	
3	<u>MCH 163—67</u> <u>ММСС СССР</u>	Инструкция по сварке и контролю сварных соединений трубопроводов из легированных сталей.	Минмонтажспецстрой СССР, 1968 г.	
4	<u>MCH 101—65</u> <u>ММСС СССР</u>	Временная инструкция по ручной аргочно-дуговой сварке технологических трубопроводов из высоколегированных сталей и поддувом защитных газов.	Минмонтажспецстрой СССР, 1965 г.	
5		Правила аттестации сварщиков	Госгортехнадзор СССР, 1971 г.	
6	РТМ 2645—41	ВНИИПТ химнефтеаппаратура. Руководящий технический материал сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из теплоустойчивых хромомолибденовых низколегированных сталей типа 12ХМ	Минхимнефтемаш 30 сентября 1971 г.	
7	СН 375—67	Инструкция по методам контроля применяемых при проверке качества сварных соединений стальных строительных конструкций и трубопроводов.	Госстрой СССР, 1967 г.	

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
8		Инструкция по ручной электродуговой сварке труб из углеродистых и низколегированных сталей.	Главтехстройпроект, 1967 г.	
9		Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений и толщинометрии аппаратов и трубопроводов на предприятиях Главнефтехимпереработки.	Главнефтехимпереработка, 1972 г.	

Материалы научно-исследовательских институтов

10	РТМ 24.020.05	Исправление дефектов в литых корпусах турбин методом заварки без термической обработки.	ЦК ТН им. И. И. Ползунова, 1971 г.	
11		Инструкция по ручной электродуговой сварке трубопроводов и змеевиков печей из среднехромистых и хромоникелевых аустенитных сталей	ВНИИнефтемаш. (Гипронефтемаш), 1969 г.	
12		Временная инструкция по ручной электродуговой сварке разнородных сталей в нефтехимическом аппаростроении.	ВНИИнефтемаш (Гипронефтемаш), 1970 г.	
13		Электроды для дуговой сварки и наплавки. Каталог.	АН УССР, институт электросварки им. Е. О. Патона, 1967 г.	
14		Электроды для дуговой сварки и наплавки. Марочник, выпуск V.	Опытный сварочный завод, 1966 г.	

Государственные стандарты

1	ГОСТ 355—67	Проходы условные трубо-проводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов
---	-------------	---	---

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
2	ГОСТ 380—71	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
3	ГОСТ 481—71	Паронит.	»	
4	ГОСТ 493—54	Бронзы безоловянные. Марки	»	
5	ГОСТ 500—58	Сталь тонколистовая и углеродистая обыкновенного качества. Технические требования.	»	
6	ГОСТ 550—58	Трубы стальные крекинговые	»	
7	ГОСТ 613—65	Бронзы оловянные литейные	»	
8	ГОСТ 859—66	Медь. Марки	»	
9	ГОСТ 977—65	Отливки из конструкционной нелегированной стали. Марки и технические требования.	»	
10	ГОСТ 1050—60*	Сталь углеродистая качественная конструкционная. Марки и общие технические требования.	»	74(6)—74
11	ГОСТ 1215—59	Отливки из ковкого чугуна. Технические требования.	»	
12	ГОСТ 1233—67	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на P_u от 1 до 200 кгс/см ²	»	Взамен ГОСТ 1233—54
13	ГОСТ 1234—67	Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов на P_u от 1 до 200 кгс/см ² . Присоединительные размеры.	»	

Продолжение

№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
14	ГОСТ 1245—67	Фланцы с соединительным выступом стальные с шейкой на резьбе на P_y от 1 до 16 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	Взамен ГОСТ 1245—54
15	ГОСТ 1255—67	Фланцы с соединительным выступом стальные плоские приварные на P_y от 1 до 25 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования	»	Взамен ГОСТ 1255—54
16	ГОСТ 1268—67	Фланцы стальные свободные на приварном кольце на P_y 1; 2,5 и 6 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	Взамен ГОСТ 1268—54
17	ГОСТ 1272—67	Фланцы стальные свободные на отбортованной трубе на P_y 1; 2,5 и 6 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	Взамен ГОСТ 1267—54
18	ГОСТ 1412—70	Отливки из серого чугуна.	»	
19	ГОСТ 1577—70	Сталь горячекатанная толстолистовая качественная углеродистая и легированная конструкционная. Технические требования.	»	
20	ГОСТ 2850—58	Картон асбестовый.	»	
21	ГОСТ 3242—69	Швы сварных соединений.	»	
22	ГОСТ 3845—65	Трубы. Метод испытания.	»	
23	ГОСТ 3262—62	Трубы стальные водогазопроводные (газовые)	»	
24	ГОСТ 3778—65	Свинец.	»	(74)5—74
25	ГОСТ 4543—71	Сталь легированная конструкционная. Марки. Технические требования.	»	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
26	ГОСТ 4666—65	Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
27	ГОСТ 5058—65	Сталь низколегированная конструкционная. Марки и общие технические требования.	»	
28	ГОСТ 5152—66	Набивки сальниковые.	»	
29	ГОСТ 5264—69	Швы сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы.	»	
30	ГОСТ 5915—70	Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры.	»	
31	ГОСТ 6032—58	Сталь. Методы испытания на межкристаллитную коррозию аустенитных, аустенитно-ферритных и аустенито-мартенситных коррозионностойких сталей.		
32	ГОСТ 6972—67	Фланцы и заглушки фланцевые арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Маркировка, упаковка и транспортирование.	»	
33	ГОСТ 6996—66	Сварные соединения. Методы определения механических свойств.	»	
34	ГОСТ 7338—65	Резина листовая техническая. Швы сварных соединений.	»	
35	ГОСТ 7512—69	Методы контроля пропусканием проникающими излучениями.	»	
36	ГОСТ 7798—70	Болты с шестигранной головкой (нормальной точности) Конструкция и размеры.	»	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
37	ГОСТ 7832—65	Отливки из конструкционной легированной стали. Марки и технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
38	ГОСТ 8696—62	Трубы стальные электросварные со спиральным швом.	»	(74)7—74
39	ГОСТ 8731—66	Трубы стальные бесшовные горячекатанные. Сортамент	»	
40	ГОСТ 8732—70	Трубы стальные бесшовные горячекатанные. Сортамент	»	
41	ГОСТ 8733—66	Трубы стальные бесшовные холоднотянутые, холоднокатаные и теплокатаные. Общие технические требования	»	
42	ГОСТ 9064—69	Гайки шестигранные для фланцевых соединений на $P_y \geq 40$ кгс/см ²	»	
43	ГОСТ 9065—69	Шайбы для фланцевых соединений	»	
44	ГОСТ 9066—69	Шпильки двухсторонние для фланцевых соединений с линзовым уплотнением	»	
45	ГОСТ 9150—59	Резьба метрическая для диаметров от 1 до 600 мм. Основные размеры	»	
46	ГОСТ 9347—60	Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него	»	
47	ГОСТ 9466—60	Электроды металлические для дуговой сварки сталей и наплавки. Размеры и общие технические требования	»	
48	ГОСТ 9467—60	Электроды металлические для дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы	»	

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
49	ГОСТ 9544—60	Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
50	ГОСТ 9559—60	Листы свинцовые	»	
51	ГОСТ 9940—72	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионной стали	»	
52	ГОСТ 9941—72	Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали	»	
53	ГОСТ 10007—72	Фторопласт-4	»	
54	ГОСТ 10052—62	Электроды металлические для дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами	»	
55	ГОСТ 10500—63	Прутки, штанги и полосы из теплоустойчивых и жаропрочных сталей	»	(74)8—74
56	ГОСТ 10704—63	Трубы стальные электросварные. Сортамент	»	
57	ГОСТ 10705—63	Трубы стальные электросварные. Технические требования	»	
58	ГОСТ 10706—63	Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.	»	
59	ГОСТ 10707—63	Трубы стальные электросварные, холоднотянутые и холоднокатаные. Сортамент.	»	
60	ГОСТ 11068—64	Трубы из нержавеющей стали электросварные	»	
61	ГОСТ 11069—64	Алюминий первичный. Марки	»	
62	ГОСТ 11534—65	Швы сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы.	»	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
63	ГОСТ 11769—66	Шпильки для деталей с гладкими отверстиями с диаметром резьбы от 2 до 48 мм (повышенной точности). Размеры и технические требования	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
64	ГОСТ 12820—67	Фланцы без выступа литые стальные на P_u от 16 до 40 кгс/см ² . Конструкция, размеры, технические требования		»
65	ГОСТ 12822—67	Фланцы с выступом или впадиной стальные плоские приварные на P_u от 1 до 25 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.		»
66	ГОСТ 12823—67	Фланцы с шипом или пазом литые стальные на P_u от 16 до 100 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.		»
67	ГОСТ 12824—67	Фланцы под линзовую прокладку литые стальные на P_u от 64 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.		»
68	ГОСТ 12825—67	Фланцы под прокладку овального сечения литые стальные на P_u от 64 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.		»
69	ГОСТ 12826—67	Фланцы без выступа стальные с шейкой на резьбе на P_u от 1 до 16 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования		»
70	ГОСТ 12827—67	Фланцы без выступа стальные плоские приварные на P_u от 1 до 25 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.		»

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
71	ГОСТ 12828—67	Фланцы с выступом или впадиной стыковые приварные встык на P_y от 1 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
72	ГОСТ 12829—67	Фланцы без выступа стальные приварные встык на P_y от 1 до 40 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	
73	ГОСТ 12830—67	Фланцы с соединительным выступом стальные приварные встык на P_y от 1 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	
74	ГОСТ 12831—67	Фланцы с выступом или впадиной стальные приварные встык на P_y от 1 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	
75	ГОСТ 12832—67	Фланцы с шипом или пазом стальные приварные встык на P_y от 1 до 100 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	
76	ГОСТ 12833—67	Фланцы под прокладку овального сечения стальные приварные встык, на P_y от 64 до 200 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.	»	
77	ГОСТ 12836—67	Заглушки с соединительным выступом фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования.	»	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
78	ГОСТ 12837—67	Заглушки с выступом фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
79	ГОСТ 12838—67	Заглушки с шипом фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования.	»	
80	ГОСТ 12839—67	Заглушки под прокладку овального сечения фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования.	»	
81	ГОСТ 13722—68	Листы алюминиевые общего назначения.	»	
82	ГОСТ 14613—69	Фибра листовая	»	
83	ГОСТ 14782—69	Методы ультразвуковой дефектоскопии	»	
84	ГОСТ 16037—70	Швы сварных соединений стальных трубопроводов. Основные типы и конструктивные элементы	»	
85	ГОСТ 16093—70	Резьба метрическая для диаметров от 1 до 600 мм. Допуски.	»	
86	ГОСТ 16523—70	Сталь листовая углеродистая качественная и обыкновенного качества общего назначения.	»	
87	ГОСТ 17066—71	Листы и рулоны из конструкционной стали. Марки и технические требования.	»	
88	ГОСТ 17711—72	Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки.	»	
89	ГОСТ 17374—72 ГОСТ 17380—72	Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см ² .	»	

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
90	ОСТ 26-291—71	Сосуды и аппараты. Сварные стальные. Технические требования.	Госкомитет мер, стандартов и измерительных приборов	
91	ОСТ 26-02-778—73	Компенсаторы волнистые. Общие технические требования.	»	
92	МРТУ 14-4-21—67	Трубы бесшовные из легированной стали 12Х1МФ	»	
93	МРТУ 14-4-27—69	Трубы из стали Х5М-У	»	
94	ЧМТУ-3-225—69	Трубы электросварные прямошовные из стали 17ГС.	»	
95	ЧМТУ-3-243—69	Трубы электросварные прямошовные из стали 14ХГС.	»	
96	ЧМТУ450 Укр. НИТИ	Трубы электросварные больших диаметров	»	
97	ЧМТУ Укр. НИТИ 539—64	Трубы из стали Х5М-У	»	
98	ЧМТУ ВНИТИ 713—65	Трубы из стали марки 14ХГС	»	
99	ЧМТУ Укр. НИТИ 512—63	Трубы электросварные общего назначения.	»	
100	ТУ 34-5329—71	Компенсаторы круглые линзовидные для трубопроводов	»	
101	ТУ-3-109—73	Трубы электросварные из стали 17ГС	»	
102	ТУ 16-07—72	Заглушки быстросъемные	»	
103	ОТУ-26-02-44—67	Компенсаторы волнистые. Технические условия.	»	
104	ТУ 26-02-382—72	Болты, гайки. Технические условия	ВНИИнефтемаш	
105	ОТУ 26-02-19—66	Отливки стальные для оборудования нефтеперерабатывающих заводов. Отраслевые технические условия.	Минхимнефтемаш, 1966 г.	

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
Нормали				
1	МН 4705—63	Сортамент труб технологических трубопроводов из легированной стали P_y до 100 кгс/см ² .	ВНИИМАШ, 1963 г.	
2	МН 2593—61— МН 2599—61	Компенсаторы сальников на P_y до 16 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1961 г.	
3	МН 2894—62— МН 2908—62	Компенсаторы линзовые и стяжки на P_y 6 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1961 г.	
4	МН 2909—62— МН 2921—62	Отводы гнутые и детали штампованные на P_y до 100 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1962 г.	
5	МН 4751—63— МН 4762—63	Отводы гнутые, детали кованые и штампованные. Детали трубопроводов из легированной стали на P_y до 100 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1963 г.	
6	МН 4008—62— МН 4021—62	Детали трубопроводов. Опоры стальных трубопроводов.	ВНИИМАШ, 1962 г.	
7	МН 3941—62— МН 3967—62	Узлы и детали подвесок	ВНИИМАШ 1962 г.	
8	МН 2877—62— МН 2893—62	Детали трубопроводов из углеродистой стали на P_y до 100 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1962 г.	
9	МН 4739—63— МН 4750—63	Детали трубопроводов из легированной стали сварные на P_y до 100 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1962 г.	
10	МН 3445—62— МН 3446—62	Клапаны предохранительные рычажно-грузовые	ВНИИМАШ, 1962 г.	
11	МН 2874—62	Фланцы с патрубками	ВНИИМАШ, 1962 г.	
12	МН 2895—62	Детали трубопроводов. Компенсаторы линзовье без стакана на P_y от 0,2 до 6 кгс/см ²	ВНИИМАШ, 1962 г.	
13	МН 4751—63— МН 4762—63	Изготовление деталей трубопроводов методом гнутья.	ВНИИМАШ 1963 г.	

Продолжение

№ №	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
14	Н 408—55	Прокладки металлические овальные	Гипронефтемаш, 1/1. 1956 г.	Распространение от 5.II 1965 г. изменения 10.V.1966. Внесены изменения 10.V.1966 г.
15	Н 448—55	Прокладки мягкие и металлические гофрированные с мягкой набивкой	Гипронефтемаш, 1/1. 1956 г.	
16	Н 425—55**	Фланцы стальные приварные на $P_y=10$ кгс/см ² . Размеры	Гипронефтемаш, 1.1.1956 г.	Изменения внесены в октябре 1964 г. и 10.V.1966 г.
17	Н 427—55**	Фланцы стальные приварные встык на $P_y=16$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения 10.V. 1957 г., 20.IV. 1957 г., 10.V. 1966 г.
18	Н 431—55**	Фланцы стальные приварные встык на $P_y=25$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения в октябре 1964 г. и 10.V. 1966 г.
19	Н 435—55**	Фланцы стальные, приварные встык со впадиной на $P_y=40$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения в октябре 1964 г. и 10.IV. 1966 г.
20	Н 436—55**	Фланцы стальные приварные встык с выступом на $P_y=40$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения в октябре 1964 г. и 10.IV.1966 г.
21	Н 411—55**	Фланцы стальные приварные встык с металлической прокладкой овального сечения, на $P_y=64$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения в октябре 1964 г. и 10.V. 1966 г.
22	Н 413—55**	Фланцы стальные приварные встык с металлической прокладкой овального сечения на $P_y=100$ кгс/см ² . Размеры.	»	Внесены изменения в октябре 1964 г. и 10.V. 1966 г.

Продолжение

№№	Шифр	Наименование	Ведомство и год утверждения	Примечание
23	Н 549—57	Компенсаторы П-образные трубные с приварными угольниками для трубопроводов. Основные размеры и технические условия.		
24	Н 705—61	Давления условные и рабочие для арматуры и соединительных частей трубопроводов.		
25	Н 855—57	Фланцы стальные литые, приварные встык. Типы	Министерство нефтяной промышленности 1957 г.	
26	Н 856—57	Фланцы стальные приварные встык на $P_y = 16$ кгс/см ² . Размеры.		
27	Н 857—57	Фланцы стальные литые приварные встык на $P_y = 25$ кгс/см ² . Размеры.		
28	Н 858—57	Фланцы стальные литые приварные встык с выступом на $P_y = 40$ кгс/см ² . Размеры.		
29	Н 859—57	Фланцы стальные литые приварные встык с выступом на $P_y = 40$ кгс/см ² . Размеры.		
30	Н 860—57	Фланцы стальные литые приварные встык с металлической прокладкой овального сечения на $P_y = 40$ кгс/см ² . Размеры.		
31	Н 861—57	Фланцы стальные литые приварные встык с металлической прокладкой овального сечения на $P_y = 64$ кгс/см ² . Размеры		

**РУКОВОДЯЩИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
РЕВИЗИИ, РЕМОНТУ
И ОТБРАКОВКЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ДО 100 кгс/см²**

Редактор Р. Е. Миневич
Технический редактор Р. М. Вознесенская
Художник Г. А. Петров
Корректор Л. В. Гаврилина

Т 11512. Сдано в наб. 23/III 1976 г. Подп. к печ. 28/V 1976 г.
Формат бумаги 60 × 90^{1/16}. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 14,5.
Уч.-изд. л. 14,73. Тираж 10 000 экз. Зак. 356.
Изд. № 1241. Цена 88 к.

Издательство «Химия». Москва 107076, Стромынка, 13.

Типография № 11 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 113105, Нагатинская ул., д. 1.