



ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СМЕСИТЕЛИ ПЫЛИ

Типы и основные размеры.

ОСТ 34.42.304-81 + ОСТ 34.42.308-81

Издание официальное

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ
Министерства энергетики и электрификации СССР
№ 167 от 23.03.82г.

ИСПОЛНИТЕЛИ: ПТИ „Энергомонтажпроект“
Главный инженер А.Д.Шанин

Ленинградский филиал
ПТИ „Энергомонтажпроект“
Главный инженер А.М.Щагин
Заведующий отделом Л.Д.Рязанов

ИСПОЛНИТЕЛИ: Б.Д.Кузьмин
П.Н.Крабченко
Л.Д.Соболева

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным управлением
по монтажу теплосилового оборудования электро-
станций при Министерстве энергетики и электри-
фикации СССР.

Главный инженер В.А.Федоров

СОГЛАСОВАНЫ Главным производственно-техническим
управлением по строительству
Минэнерго СССР

Главный инженер В.Г.Чумаченко

ВГПИ „Теплозаводпроект“

Главный инженер В.Н.Охотин

ИПО по исследованию и проектированию
энергетического оборудования
им. И.И.Ползунова

Зам. директора по
научной части В.В.Митор.

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций

СМЕСИТЕЛИ ПЫЛИ

D_u 200 ÷ 300мм

Типы и основные размеры

ОСТ

34.42.306-81


Взамен ОСТ 34.42.306-76

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 23 марта 1982г. № 167 срок введения установлен
1 октября 1982г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на смесители пыли, предназначенные для пылепроводов D_u 200÷300мм тепловых электростанций.
2. Типы и основные размеры смесителей пыли должны соответствовать чертежу и таблице.

ОСТ 34.42.306-81 Стр.2

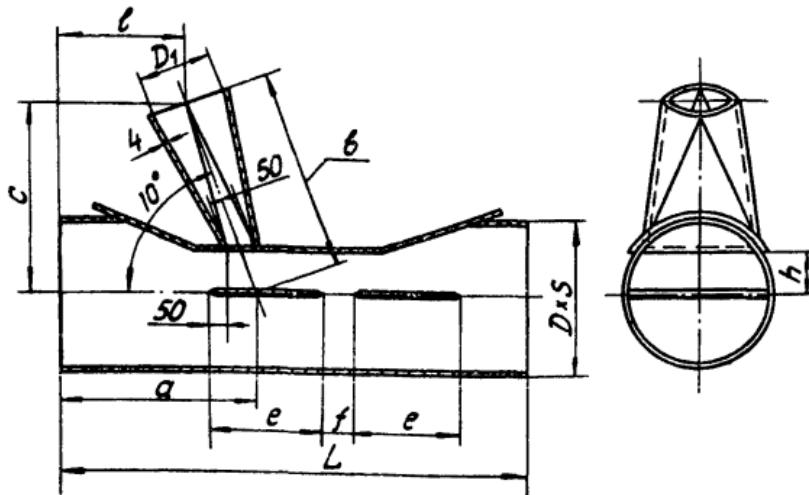

Обозначение	Проход устой- чивый пыле- провод D_y	D	D_1	S	L	a	b	c	l	e	f	h
01 ОСТ 34.42.306-81	200	219		7	700	321	352	331	200	155	40	62
02	250	273	100		800	357	369	347	230	195	50	78
03 ОСТ 34.42.306-81	300	325	150	8	1000	438	426	400	292	230	60	94

Пример условного обозначения смесителя пыли
для пылепровода D_y 250 мм и течки пыли из трубы
 108×4 мм:

СМЕСИТЕЛЬ ПЫЛИ 250-108x4 02 ОСТ 34.42.306-81

Содержание

Стр.

ОСТ 34.42.304-81 Смесители пыли D_y 150 мм	3
ОСТ 34.42.305-81 Смесители пыли (эжекторы) D_y 150 мм	5
ОСТ 34.42.306-81 Смесители пыли D_y 200+300 мм . . .	7
ОСТ 34.42.307-81 Смесители пыли D_y 350+600 мм . . .	9
ОСТ 34.42.308-81 Смесители пыли D_y 350+600 мм с двумя вводами пыли	11

OCT 34.42.304 - 81 + OCT 34.42.308 - 81

Лист РЕГИСТРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЙ

Подписано в печать 2.II.82

Формат 60x84¹/16

Печать офсетная

Усл.печ.л. 0,93

Уч.-изд.л. 0,72

Тираж 1000 экз. Заказ 970

Цена II коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д. 68.

Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д. 5