

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ**

**Стандарт организации**

**Инженерные сети наружные**

**МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОПРОВОДОВ  
И ТРУБОПРОВОДОВ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
ИЗ ТРУБ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА  
С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**

**Правила, контроль выполнения  
и требования к результатам работ**

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2017**

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

---

Стандарт организации

Инженерные сети наружные

МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОПРОВОДОВ  
И ТРУБОПРОВОДОВ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
ИЗ ТРУБ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА  
С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ

Правила, контроль выполнения  
и требования к результатам работ

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

Издание официальное

---

Закрытое акционерное общество «ИСЗС-Консалт»

Издательско-полиграфическое предприятие  
ООО «Бумажник»

Москва 2017

## **Предисловие**

- 1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «ИСЗС-Консалт»
- 2 ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ Комитетом по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей, протокол от 03 декабря 2014 г. № 28
- 3 УТВЕРЖДЕН Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 11 декабря 2014 г. № 62
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2014

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальным объединением строителей*

## Содержание

1	Область применения .....	1
2	Нормативные ссылки .....	1
3	Термины, определения, обозначения и сокращения .....	3
4	Общие положения .....	8
5	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	11
6	Фасонные соединительные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.....	16
7	Соединения труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	22
8	Транспортирование, складирование и хранение трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	30
9	Земляные работы для траншейной прокладки трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	34
10	Сборка трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.....	46
11	Укладка трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.....	49
12	Проход трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом через камеры переключения (колодцы) .....	52
13	Испытание подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	54
14	Устранение дефектов монтажа подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	59
15	Контроль монтажа подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ....	61

# **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

Приложение А (справочное) Краткий перечень фасонных соединительных частей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	72
Приложение Б (справочное) Высоконапорные соединения трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.....	73
Приложение В (рекомендуемое) Выбор землеройных машин для разработки грунтовых выемок под укладку подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	76
Приложение Г (рекомендуемое) Выбор траншейных креплений для безопасной укладки подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	80
Приложение Д (обязательное) Номограмма на выровненных точках для выбора опорной площади упоров для подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.....	85
Приложение Е (рекомендуемое) Форма акта сдачи-приемки водопровода из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	86
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма акта сдачи-приемки трубопровода напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом .....	87
Приложение И (обязательное) Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.16.165–2014 .....	88
Библиография .....	94

## Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящий стандарт содержит положения по монтажу подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из трубных изделий (труб и фасонных соединительных частей) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и конкретизирует положения СП 66.13330.2011 (в части выполнения монтажа).

В стандарте рассмотрены вопросы, касающиеся трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, изготавляемых как отечественными, так и зарубежными производителями в соответствии с международными, европейскими и отечественными нормами. Приведены основные сортаментные показатели трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, в том числе данные DIN EN 545-2011, DIN 28603-2002, DIN EN 1092-2-1997, ISO 8179-2:1995, ISO 4179:2005 в части труб и фасонных соединительных частей. Рассмотрены требования к хранению, соединению с использованием рекомендуемых производителями резиновых уплотнительных манжет (колец). Даны правила монтажа, испытаний и устранения дефектов трубопроводов систем водоснабжения и напорной канализации.

Авторский коллектив: канд. техн. наук *A.A. Отставнов* (ГУП «НИИМосстрой»); канд. техн. наук *A.B. Бусахин* (ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»); *Ф.В. Токарев* (Союз «ИСЗС–Монтаж»).

При участии: *С.В. Мироновой, В.И. Токарева* (Союз «ИСЗС–Монтаж»).



СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

---

**Инженерные сети наружные**

**МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ  
НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО  
ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**

**Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ**

External utilities

Mounting ductile iron pipelines for underground water pipe and pressure sewage

Rules, control and requirements

---

**1 Область применения**

1.1 Положения настоящего стандарта распространяются на подземные водопроводы и трубопроводы напорной канализации из напорных высокопрочных, изготовленных центробежным способом литья из чугуна с шаровидным графитом, труб и фасонных соединительных частей диаметром 80 – 1400 мм и устанавливают требования к проведению монтажных работ и испытаний. Положения разделов 4 – 7 являются рекомендуемые.

1.2 Стандарт не распространяется на строительство в условиях вечномерзлых грунтов, в районах, подверженных землетрясениям, на подрабатываемых территориях, а также при прокладке трубопроводов в зоне сезонного промерзания.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

---

Издание официальное

## **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 5631–79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10692–2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним.

Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22235–2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 22733–2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 24856–2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25100–2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 26653–2015 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ ISO 2230 –2013 Изделия резиновые. Руководство по хранению

ГОСТ ISO 2531–2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Часть 1. Безопасность труда в строительстве»

СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом

СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

Р НОСТРОЙ/НП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 01 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины, определения, обозначения и сокращения**

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 25100, ГОСТ ISO 2531, Р НОСТРОЙ/НП 2.17.7, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **валик:** Грунт над траншееей после ее засыпки.

3.1.2 **выемка:** Земляное сооружение, устраиваемое посредством срезки грунта по трассе строительства трубопровода.

## **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

**Примечание –** Выемки как временные земляные сооружения разрабатываются в определенных параметрах с учетом диаметров строящихся трубопроводов и могут быть устроены с откосами или с вертикальными стенками.

**3.1.3 входной контроль;** ВК: Проверка трубных изделий и материалов на соответствие требованиям технических условий, паспортам и другой сопроводительной документации на них.

### **3.1.4**

**высокопрочный чугун с шаровидным графитом;** ВЧШГ: Тип чугуна, в котором графит присутствует преимущественно в шаровидной форме.

[ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.1]

### **3.1.5**

**гладкий конец:** Конец трубы или соединительной части, помещаемый в раструбное соединение.

[ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.6]

**3.1.6 диаметральная (кольцевая) жесткость трубы SN;** кПа: Интегральный параметр трубы, учитывающий ее геометрические размеры и механические показатели материала, из которого она изготовлена.

**Примечание –** Характеристика трубы, обеспечивающая ее устойчивость к диаметральному прогибу при действии грунтовой, транспортной и других поверхностных нагрузок, отражает связь укорочения диаметра и сжимающей нагрузки, линия действия которой проходит вдоль этого диаметра.

**3.1.7 допустимое испытательное давление:** Максимальное гидростатическое давление, которое элемент трубопровода может выдерживать в течение относительно короткого промежутка времени, достаточного для определения целостности, прочности и водонепроницаемости (герметичности) трубопровода (по ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.19).

## 3.1.8

**допустимое рабочее давление:** Внутреннее давление, исключая скачки давления, которое элементы (трубы, фитинги, арматура и их соединения) трубопровода могут безопасно выдерживать при постоянной работе.

[ГОСТ ISO 2531-2012, пункт 3.17].

**3.1.9 камера переключения (колодец):** Сооружение на подземных трубопроводах водоснабжения и напорной канализации, служащее для сопряжения трубопроводов, проходящих по разным направлениям и оснащенных элементами (соединительными частями, гидрантами, колонками и др.), а также запорными устройствами, как правило, задвижками различной конструкции, используемыми при эксплуатации для отключения одного или всех смежных трубопроводов при профилактических мероприятиях и для ликвидации аварий.

**3.1.10 класс труб (К):** Коэффициент обозначения толщины стенки трубы, выбираемый из целого ряда чисел: 9, 10, 11, 12, ... .

## 3.1.11

**максимальное допустимое рабочее давление:** Максимальное внутреннее давление, включая скачки давления, которое элемент трубопровода может безопасно выдерживать при работе.

[ГОСТ ISO 2531-2012, пункт 3.18].

**3.1.12 номинальный диаметр; DN:** Условное обозначение общего для всей группы трубных изделий размера, соответствующее их среднему внутреннему диаметру.

**3.1.13 обратная засыпка траншеи (котлована):** Технологический процесс полного заполнения траншеи (котлована) с уложенным в нее (него) трубопроводом (колодцем).

**3.1.14 операционный контроль; ОК:** Непрерывный контроль за выполнением технологических процессов и операций при монтаже трубопроводов.

## **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

**Примечание –** Производится в соответствии с разработанными на все виды работ по строительству трубопроводов технологическими картами (ТК) операционного контроля.

**3.1.15 оснастка:** Любые отличающиеся от труб и фасонных соединительных частей отливки (сальники, болты, стопорные кольца или сегменты), используемые в трубопроводах для выполнения соединений.

**3.1.16 отвал:** Грунт, укладываемый на поверхности земли вдоль траншеи (котлована) при ее (его) разработке землеройными машинами (вручную).

**3.1.17 патрубок:** Часть трубы длиной не более 1 м с раструбом или фланцем.

**3.1.18 подземная напорная канализация;** ПНК: Система подземных трубопроводов, по которым транспортируются стоки под давлением.

**3.1.19 подземный водопровод;** ПВ: Система подземных трубопроводов, по которым вода транспортируется под давлением.

**3.1.20 присыпка:** Слой мягкого (песчаного) грунта, подсыпаемого над уложенным в траншеею трубопроводом (толщиной ~ 15 – 25 см), перед засыпкой его разрыхленным скальным или мерзлым грунтом до отметки по ПД поверхности земли.

**3.1.21 прокладка:** Уплотняющий элемент соединения – кольцевое плоское изделие из резины (или других материалов), служащее для герметизации фланцевого соединения.

**3.1.22 раструб:** Конец трубы или соединительной части, служащий для соединения с гладким концом другой трубы или соединительной части (по ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.8).

**3.1.23 резиновое кольцо (резиновая манжета):** Кольцевое изделие из резины с профилированным поперечным сечением, служащее для герметизации рас трубного соединения.

**3.1.24 соединение:** Место сопряжения двух труб и (или) фасонных частей с использованием раструба (двух фланцев) и манжеты (прокладки).

**3.1.25 стопорное кольцо:** Металлическое несплошное изделие с профилированным поперечным сечением, служащее для ограничения взаимных осевых

перемещений элементов, соединенных посредством раструба трубного изделия из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

**3.1.26 траншея:** Выемка значительной длины и небольшой ширины, предназначенная для укладки прокладываемого трубопровода, по Р НОСТРОЙ/НП 2.17.7-2013 (пункт 3.1.43).

**3.1.27 типовое испытание:** Испытание, выполняемое один раз и повторяемое только после изменения конструкции труб и (или) фасонных частей (по ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.23).

### 3.1.28

**труба:** Отливка с равномерным каналом, с прямой осью, имеющая гладкий, раструбный или фланцевый концы.

[ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.2]

**3.1.29 узкая втулка, муфта:** Соединительная деталь с двумя раструбами, используемая для соединения вместе охватываемых концов труб или фасонных соединительных частей (по ГОСТ ISO 2531–2012, пункт 3.5).

**3.1.30 фасонная соединительная часть:** Присоединяемая к трубе отливка, обеспечивающая отклонение, изменение направления или диаметра трубопровода.

**3.1.31 фиксирующее раструбное соединение:** Раструбное соединение, включающее элементы, которые не позволяют расстыковываться соединенным между собой трубам и (или) фасонным частям при их осевом нагружении.

### 3.1.32

**фланец:** Элемент арматуры для соединения с трубопроводом или оборудованием, выполненный в виде плоского кольца с уплотнительной поверхностью и с расположенными отверстиями для крепежных деталей.

Примечание – Основные разновидности фланцев: плоские, приварные встык (воротниковые), резьбовые.

[ГОСТ 24856–2014, статья 7.36]

**3.1.33 фланцевое соединение:** Соединение труб и (или) фасонных частей болтами (шпильками) через фланцы, расположенные на их концах.

**3.1.34 щебень:** Сыпучий неорганический зернистый материал в виде гравия, различных изверженных горных пород (типа гранита, габбро, диабаза, базальта, известняков или валунов), пропущенных через дробилку.

**П р и м е ч а н и е –** Для обратной засыпки трубопроводов (выше защитной зоны) допускается использовать щебень не крупнее 0,1 наружного диаметра трубопровода, но не более 100 мм.

**3.2 В стандарте применены следующие обозначения и сокращения:**

**ВЧШГ** – высокопрочный чугун с шаровидным графитом;

**КГЧ** – концевая гладкая часть трубы, соединительной части (с другого конца – растрబ);

**ПВТНК** – подземный водопровод и трубопровод напорной канализации;

**ПД** – проектная документация;

**ПОС** – проект организации строительства;

**ППР** – проект производства работ;

**РУК** – резиновые уплотнительные кольца;

**РУМ** – резиновые уплотнительные манжеты;

**ТИ** – трубное изделие;

**ТК** – технологическая карта;

**ТСУ** – технологическая схема укладки;

**ТУ** – технические условия;

**ЦПП** – цементно–песчаное покрытие.

## **4 Общие положения**

**4.1** Монтаж подземного водопровода и трубопровода напорной канализации (далее ПВТНК) с использованием трубных изделий (далее ТИ) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (далее ВЧШГ) следует выполнять в соответст-

вии с проектной документацией (далее ПД), учитывая основные требования СП 31.13330, СП 32.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 66.13330, СП 129.13330 и положения настоящего стандарта.

4.2 Монтаж ПВТНК следует производить в соответствии с проектом организации строительства (далее – ПОС), разработанного в составе ПД, и проектом производства работ (далее – ППР).

4.3 ППР должен быть разработан с учетом СП 48.13330.2011 (пункт 5.7.5) на основе ПД для конкретных случаев укладки ПВТНК из ВЧШГ, содержать технологические карты (далее – ТК), технологические схемы укладки (далее – ТСУ) труб в траншее (при использовании средств малой механизации, машин, оборудования, оснастки).

#### **Примечания**

1 Технологические особенности монтажа ПВТНК приведены в СП 40–109–2006 [1] и СП 40–106–2002 [2].

2 С учетом сложности прокладки ПВТНК в условиях городских застроек в ППР должны быть учтены, предусмотренные ПОС, позиции по организации земляных работ, такие как:

- прокладка временных дорог;
- строительство бытовых помещений и закрытых складов для нужд строительства;
- вскрытие и, при необходимости, перекладка подземных коммуникаций;
- разбивка и закрепление трассы;
- ограждение строительной площадки и установка предупредительных знаков;
- расчистка полосы для прокладки трубопровода;
- демонтаж дорожных одежд;
- подготовка складских площадок к приему изделий и материалов;
- подготовка необходимых устройств и средств малой механизации;
- доставка ТИ из ВЧШГ и, при необходимости, водопонижающее оборудование (насосы, шланги, фильтры и др.);
- забурены стальные трубы или забиты металлические балки (для крепления стенок глубоких траншей и котлованов);
- отогреты грунты (в зимних условиях);

- выполнение работ, связанных с разрытием и восстановлением проезжей части дороги, для прокладки ПВТНК из ВЧШГ.

4.4 Складирование ТИ из ВЧШГ, строительных деталей и материалов для устройства камер переключения (колодцев) и упоров следует осуществлять с учетом требований технических условий (далее – ТУ) на них, а также с соблюдением правил противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Запрещается разводить огонь и осуществлять огневые работы в непосредственной близости (ближе двух метров) от бытовок, складов, хранить рядом горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

4.5 Укладку ТИ из ВЧШГ при монтаже ПВТНК необходимо производить с использованием механизированных технологических процессов, в том числе средств малой механизации.

4.6 При монтаже ПВТНК из ВЧШГ следует выполнять входной контроль, операционный контроль и оценку соответствия по разделу 15 (с оформлением журнала производства работ), руководствуясь требованиями ТУ на конкретные ТИ из ВЧШГ и положениями настоящего стандарта.

4.7 Монтаж ПВТНК из ВЧШГ в слабых грунтах с расчетным сопротивлением менее 0,1 МПа ( $1 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ), а также в грунтах с возможной неравномерной осадкой (в неслежавшихся насыпных грунтах) без устройства специального искусственного основания не допускается.

4.8 Максимальное заглубление ПВТНК из ВЧШГ при открытой траншейной прокладке допускается до 6 м с обязательной засыпкой пазух траншеи песком (щебнем, гравием) и с последующим механическим уплотнением до степени не ниже 0,95.

**Примечание** – При большем заглублении требуется проведение специальных мероприятий, связанных с требованиями к устройству глубоких выемок (в настоящем стандарте такие мероприятия не предусмотрены).

4.9 Прокладывать ПВТНК из ВЧШГ в траншее необходимо на глубину по ПД с учетом глубины промерзания, но не менее наружного диаметра плюс 0,7 м.

**Примечание –** При необходимости укладки на меньшей глубине требуется проведение специальных мероприятий, например, укладка поверх трубопровода железобетонных плит – для обеспечения прочности конкретных ТИ из ВЧШГ или утепление теплоизоляцией либо насыпкой поверх трубопроводов валиков грунта – для исключения замерзания в них воды или канализационных стоков (в настоящем стандарте такие мероприятия не предусматриваются).

## 5 Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

5.1 Для устройства ПВТНК следует использовать трубы из ВЧШГ с техническими показателями не ниже предусмотренных в таблице 5.1 (по ГОСТ ISO 2531–2012 (таблица 6)).

**Примечание –** Требования к техническим показателям (сырью и материалам) труб приведены в ТУ 1461-037-50254094-2008\* [3, раздел 5].

**Таблица 5.1 – Минимальные значения прочностных показателей материала (ВЧШГ) труб, фасонных частей и оснастки**

Изделие		Прочность при растяжении $R_m$ *, МПа	Относительное удлинение при разрыве $\Delta^{**}$ , %
Трубы	центробежного литья	420	10
	не центробежного литья	420	5
Соединительные части и оснастка		420	5

\* По договоренности изготовителя и заказчика может быть определен условный предел текучести с остаточной деформацией 0,2 % ( $R_{p0.2}$ ). Он не должен быть менее 270 МПа при относительном удлинении при разрыве  $\Delta > 12$  % и не менее 300 МПа в остальных случаях.

\*\* Для труб центробежного литья минимальное удлинение после разрыва должно быть не менее 7 % для классов толщины больших, чем класс K12.


5.2 Трубы из ВЧШГ должны иметь раструбную часть с одной стороны и гладкий конец – с другой или фланцы с обеих сторон под раструбные и фланцевые типы соединений в трубопроводе. Размеры и масса труб, соединительных частей, фланцев, стопоров и уплотнительных резиновых колец должны соответствовать величинам, указанным в ПД и сопроводительной документации предприятий-изготовителей.

Твердость металла не должна превышать 230 НВ для труб и 250 НВ – для стопоров.

5.3 На наружной и внутренней поверхностях труб и соединительных частей допускается наличие дефектов, обусловленных способом производства и не влияющих на герметичность труб при гидравлическом испытании.

5.4 На внутренней поверхности раstrуба трубного изделия, в месте расположения РУМ не допускаются наплывы металла и раковины.

5.5 При устройстве ПВТНК рекомендуется применять трубы из ВЧШГ (см. рисунок 5.1) классов, указанных в таблицах 5.2 – 5.4<sup>1</sup>, ГОСТ ISO 2531.

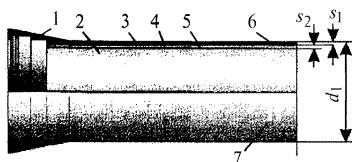

$d_1$  – наружный диаметр,  $s_1, s_2$  – толщина стенки и внутреннего покрытия;

1 – раstrуб, 2 – тело трубы, 3, 5 – наружное и внутреннее покрытия, 4 – ВЧШГ, 6 – часть трубы с фаской, 7 – заводские метки

Рисунок 5.1 – Труба из ВЧШГ

Таблица 5.2 – Размеры, мм, труб из ВЧШГ класса 8

Условный диаметр	Наружный диаметр $d_1$	Толщина	
		стенки $s_1$	Внутреннего цементно-песчаного покрытия (далее ЦПП) $s_2$
200	222	6	3,5
250	274	6	3,5
300	326	6,4	3,5
400	426	7,2	5
500	532	8	5
600	635	8,8	5
700	738	9,6	6
800	842	10,4	6
900	945	11,2	6
1 000	1 048	12	6

<sup>1</sup> В таблицах приведены размеры труб из ВЧШГ из DIN EN 545–2011 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водопроводов. Требования и методы испытаний».

Таблица 5.3 – Размеры, мм, труб из ВЧШГ класса 9

Условный диаметр	Наружный диаметр $d_1$	Толщина	
		стенки $s_1$	внутреннего ЦПП $s_2$
80	98	6	3,5
100	118	6	3,5
125	144	6	3,5
150	170	6	3,5
200	222	6,3	3,5
250	274	6,8	3,5
300	326	7,2	3,5
400	426	8,1	5
500	532	9	5
600	635	9,9	5
700	738	10,8	6
800	842	11,7	6
900	945	12,6	6
1 000	1 048	13,5	6

Таблица 5.4 – Размеры, мм, труб из ВЧШГ класса 10

Условный диаметр	Наружный диаметр $d_1$	Толщина	
		стенки $s_1$	внутреннего ЦПП $s_2$
80	98	6	3,5
100	118	6	3,5
125	144	6,2	3,5
150	170	6,5	3,5
200	222	7	3,5
250	274	7,5	3,5
300	326	8	3,5
400	426	9	5
500	532	10	5
600	635	11	5
700	738	12	6
800	842	13	6
900	945	14	6
1 000	1 048	15	6

5.6 Для обеспечения условий выполнения монтажа и демонтажа раструбных труб из ВЧШГ с типами раструбных соединений, изображенных на рисунках таблиц 5.5 и 5.6, торцы гладких концов труб должны быть скруглены по радиусу или иметь фаску, а под тип соединения в таблице 5.6 на наружной поверхности гладкого конца трубы должен присутствовать наплавленный кольцевой поясок.

Таблица 5.5 – Размеры, мм, труб из ВЧШГ с раструбами под тип соединения (см. рисунок к таблице)

<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>DE</i>	<i>S</i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>L</i>
80	140	98	6	3	80	6 000
100	163	118	6	3	88	6 000
125	190	144	6	3	91	6 000
150	217	170	6	3	94	6 000
200	278	222	6,3	3	100	6 000
250	336	274	6,8	3	105	6 000
300	393	326	7,2	3	110	6 000
350	448	378	7,8	5	110	6 000
400	500	429	8,1	5	110	6 000
500	604	532	9	5	120	6 000
600	713	635	9,9	5	120	6 000
700	824	738	10,8	6	150	6 000
800	943	842	11,7	6	160	6 000
900	1 052	945	12,6	6	175	6 000
1 000	1 158	1 048	13,5	6	185	6 000

1 – раструб; 2 – тело; 3 – ЦПП; 4 – фаска

5.7 Наружная поверхность труб должна быть защищена битумным лаком по ГОСТ 5631 или другим нетоксичным материалом, разрешенным к применению в качестве наружных покрытий трубопроводов в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Покрытие должно быть выполнено однородным и закрывать всю внешнюю поверхность трубы, при этом не должно быть незакрашенных пятен или отслоений покрытия.

Таблица 5.6 – Размеры, мм, труб из ВЧШГ с раструбами под тип соединения

<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>DE</i>	<i>S</i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>l</i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>h</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
80	156	98	6	3	85	127	5	8	6 000
100	176	118	6	3	91	135	5	8	6 000
125	205	144	6	3	95	143	5	8	6 000
150	230	170	6	3	101	150	5	8	6 000
200	288	222	6,3	3	106	160	5,5	9	6 000
250	346	274	6,8	3	106	165	5,5	9	6 000
300	402	326	7,2	3	106	170	5,5	9	6 000
350	452	378	7,7	5	110	180	6	10	6 000
400	513	429	8,1	5	115	190	6	10	6 000
500	618	532	9	5	120	200	6	10	6 000

1 – раструб; 2 – тело; 3 – ЦПП; 4 – фаска; 5 – наплавленный выступ

Примечание – В таблицах 5.5 и 5.6 приняты следующие обозначения: *l<sub>1</sub>* – глубина раструба, *L* – строительная длина трубы, *S* – толщина стенки, *S<sub>1</sub>* – толщина ЦПП, *D* – внешний диаметр раструба, *DN* – номинальный диаметр трубы, *DE* – наружный диаметр трубы, *l*, *B*, *h* – положение, ширина и толщина пояска.

5.8 Допускается использование труб с покрытием наружной поверхности металлическим цинком (содержание цинка не менее 99 %) и последующим покрытием битумным лаком.

Примечание – Допускается спиралеобразный внешний вид покрытия при условии, что средняя масса цинка не должна быть меньше, чем 130 г/м<sup>2</sup>.

5.9 Внутренняя поверхность раструбов труб должна быть покрыта цинконаполненной краской (с содержанием цинка не менее 85 %) или металлическим цинком с последующим нанесением завершающего слоя битумного лака или другого нетоксичного материала.

5.10 На внутренней поверхности труб должно быть нанесено сплошное, с гладкой поверхностью ЦПП. Допускаются незначительные шероховатости,

трещины и наплывы на поверхности внутреннего ЦПП, обусловленные способом нанесения этого покрытия и не влияющие на эксплуатационные характеристики труб. Ширина раскрытия продольных и поперечных усадочных трещин на ЦПП должна быть не более, мм: 0,8 – для труб DN 80, DN 600 мм и 1,0 – для труб DN 700, DN 1000 мм. Толщина ЦПП, наносимого на внутреннюю поверхность труб, должна соответствовать следующим характеристикам: среднее значение толщины покрытия должно быть не менее 2,5 мм; минимальное значение толщины, измеренное в любой точке трубы, должно быть не менее 1,5 мм. Допускается уменьшение толщины ЦПП менее 1,5 мм на расстоянии не более 50 мм от концов трубы.

Допускается ремонт поврежденных или некачественных участков ЦПП.

**П р и м е ч а н и е –** Допускается использование труб с нанесением на их внутреннюю поверхность иного материала, разрешенного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для применения в хозяйствственно-питьевом водоснабжении.

5.11 Трубы должны иметь литую маркировку в раструбе, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: знак предприятия-изготовителя; условный проход; год изготовления; обозначение, что материалом является чугун с шаровидной формой графита (ЧШГ, ВЧ или GGG).

## **6 Фасонные соединительные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

6.1 При устройстве разветвленных ПВТНК из ВЧШГ следует использовать фасонные соединительные части – отводы (см. таблицу 6.1), тройники прямые (см. таблицы 6.2, 6.3) и косые (см. таблицу 6.4), переходы (см. таблицы 6.5 – 6.7) и другие фасонные соединительные части (см. приложение А), в первую очередь также изготовленные из ВЧШГ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В таблицах 6.1 – 6.7 приведены размеры раструбных отводов, прямых и косых тройников, переходов из ВЧШГ из DIN EN 545-2011 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водопроводов. Требования и методы испытаний».

Таблица 6.1 – Размеры, мм, раструбных отводов из ВЧШГ

Условный диаметр	Длина $L$ для $\beta$ , град					Толщина стенки для $\beta$ , град				
	90	45	30	22,5	11,25	90	45	30	22,5	11,25
80	100	55	45	40	30	7	7	7	7	7
100	125	65	50	45	35	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
125	150	75	55	50	35	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
150	175	85	65	55	40	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
200	225	110	80	65	45	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
250	280	130	95	75	50	9	9	9	9	9
300	330	185	110	90	60	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
400	430	200	140	110	70	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
500	535	240	170	135	85	12	12	12	12	12
600	–	285	200	155	95	–	13,2	13,2	13,2	13,2
700	–	330	230	180	110	–	14,4	14,4	14,4	14,4
800	–	375	260	205	125	–	15,6	15,6	15,6	15,6
900	–	420	290	225	135	–	16,8	16,8	16,8	16,8
1 000	–	465	320	250	150	–	18	18	18	18

Таблица 6.2 – Размеры, мм, прямых раструбных тройников из ВЧШГ

Условный диаметр, мм ствола	ответвления	$L$	$H$	
			80	100
80	80	170	85	
100	80	170		95
	100	190		95
125	80	170		105
	100	195		110
	125	225		110
150	80	170		120
	100	195		120
	150	255		125


## Окончание таблицы 6.2

Условный диаметр, мм		<i>L</i>	<i>H</i>
ствола	ответвления		
200	80	175	145
	100	200	145
	150	255	150
	200	315	155
250	80	180	170
	100	200	170
	150	260	175
	200	315	180
	250	375	190
300	80	180	195
	100	205	195
	150	260	200
	200	320	205
	300	435	220
400	400	660	330
500	500	800	400

Таблица 6.3 – Размеры, мм, прямых раструбных тройников из ВЧШГ

Условный диаметр, мм		<i>L</i>	<i>H</i>	Толщина	
ствола	ответвления			ствола	ответвления
100	80	170	95	8,4	8,4
	100	190	95	8,4	8,4
125	80	170	105	8,8	8,8
	100	195	105	8,8	8,8
	125	225	110	8,8	8,8
150	80	170	120	9,1	9,1
	100	195	120	9,1	9,1
	125	255	125	9	8
	150	255	125	9,1	9,1
200	80	175	145	9,8	9,8
	100	200	145	9,8	9,8
	125	255	145	10	8
	150	255	150	9,8	9,8
	200	315	155	9,8	9,8
250	100	200	170	10,5	10,5
	150	260	175	10,5	10,5
	200	315	180	10,5	10,5
	250	375	185	10,5	10,5
300	100	205	195	11,2	11,2
	150	260	200	11,2	11,2
	200	320	205	11,2	11,2
	300	435	215	11,2	11,2
400	400	560	280	13	13

Таблица 6.4 – Конструктивные размеры, мм, косых ( $45^\circ$ ) раструбных тройников из ВЧШГ на рабочее давление 1,6 МПа

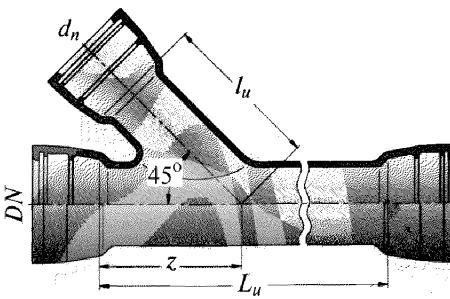


$DN, d_n$  – номинальные диаметры основной и ответвляемой труб,  $L_u$  – расстояние между раструбами,  $z$  – расстояния от точки разветвления до раструбов

$DN$	$d_n$	$L_u$	$l_u$	$z$
80	80	270	200	200
100	80	300	250	250
	100	300	250	250
125	100	350	250	250
	125	350	250	250
150	80	380	300	300
	100	380	300	300
	150	380	300	300
200	100	500	360	360
	150	500	380	380
	200	500	380	380
250	100	600	395	395
	150	600	395	395
	200	600	430	430
	250	600	460	460
300	100	700	430	430
	150	700	430	430
	200	700	500	500
	250	700	500	500
	300	700	525	525
(350)	150	700	470	470
	200	700	510	510
	250	700	530	530
	300	700	570	610
	350	880	690	760
400	100	440	480	440
	125	440	490	450
	150	440	490	450
	200	640	570	580
	300	850	650	700
	400	850	650	650

## Окончание таблицы 6.4

<i>DN</i>	<i>d<sub>n</sub></i>	<i>L<sub>u</sub></i>	<i>l<sub>u</sub></i>	<i>z</i>
500	100	450	590	515
	150	450	590	515
	200	740	620	550
	250	740	640	620
	300	740	720	680
	400	850	720	750
	500	1 040	845	845
600	150	750	750	620
	200	750	750	620
	250	750	775	680
	300	750	800	740
	400	1 150	800	765
	500	1 210	920	915
	600	1 210	985	975
700	200	575	825	675
	300	925	885	810
	400	925	940	890
	500	1 080	1 020	990
	600	1 380	1 070	1 055
	700	1 380	1 140	1 140
	800	1 250	1 150	1 110
	800	1 550	1 275	1 275

Таблица 6.5 – Размеры, мм, раструбных переходов из ВЧШГ

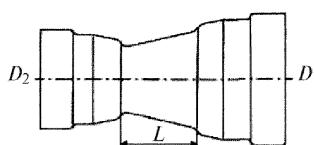

*D<sub>1</sub>* *D<sub>2</sub>* – номинальные диаметры, *L* – расстояние между раструбами

<i>D<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>L</i>
100	80	90
125	80	140
	100	100
150	80	190
	100	150
	125	100
200	100	250
	125	200
	150	150

*Окончание таблицы 6.5*

<i>D<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>L</i>
250	125	300
	150	250
	200	150
300	150	350
	200	250
	250	150
400	250	360
	300	260
500	400	260
600	400	460
	500	260
700	500	480
	600	280
800	600	480
	700	280
900	700	480
	800	280
1 000	800	480
	900	280

Таблица 6.6 – Размеры, мм, раструбных переходов из ВЧШГ

<i>D<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>L</i>
100	80	90
125	80	140
	100	100
	80	190
150	100	150
	125	100
	100	250
200	125	200
	150	150
	125	300
250	150	250
	200	150
	150	350
300	200	250
	250	150
	250	360
400	300	260
500	400	260

Таблица 6.7 – Размеры, мм, раstrубных переходов из ВЧШГ

$D_1$	$D_2$	Толщины стенок раstrубов с диаметрами		$L$
		$D_1$	$D_2$	
100	80	7,2	7	90
125	80	7,5	7	140
	100	7,5	7,2	100
150	80	7,8	7	190
	100	7,8	7,2	150
	125	7,8	7,5	100
200	100	8,4	7,2	250
	150	8,4	7,8	150
250	150	9	7,8	250
	200	9	8,4	150
300	150	9,6	7,8	350
	200	9,6	8,4	250
	250	9,6	9	150
400	300	15	13	260
500	400	19,8	17,5	260

## 7 Соединения труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

7.1 Монтаж ПВТНК путемстыковки раstrубных труб между собой, с фасонными соединительными частями из ВЧШГ и с запорно-регулирующей арматурой, которые при эксплуатации будут находиться под действием внутреннего давления воды (канализационных стоков), следует производить с использованием водонепроницаемых соединений (см. приложение Б).

7.2 Сборку ПВТНК, на которых предусматривается устанавливать упоры, следует производить с использованием типа раstrубных соединений (см. рисунок в таблице 7.1).

Таблица 7.1 – Размеры, мм, ТИ из ВЧШГ<sup>1</sup>

<i>DN</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>t</i>
80	98	142	84
100	118	163	88
125	144	190	91
150	170	217	94
200	222	278	100
250	274	336	105
300	326	385	110
(350)	378	448	110
400	429	500	110
500	532	607	120
600	635	716	125
700	738	849	197
800	842	960	209
900	945	1 042	221
1 000	1 048	1 150	233

*a)* *б)*

*D, d* – наружные диаметры раструба и трубы; *t* – глубина раструба;  
*a)* – 80 – 600 мм; *б)* – 700 – 1000 мм;  
1 – РУМ; 2 – раструб; 3 – гладкий конец с фаской

Примечание – Упоры на ПВТНК предотвращают расстыковку соединений, которые не могут противодействовать значительному продольному перемещению смежных ТИ, подверженных воздействию растягивающих нагрузок от внутреннего давления и при неравномерной осадке под ними грунта, и тем самым исключают возможность утраты ими водонепроницаемости.

7.3 Сборку ПВТНК, на которых не предусмотрена установка упоров, следует производить с использованием раструбных соединений, представленных в таблицах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и других аналогичных конструкций<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В таблице приведены размеры трубных изделий из ВЧШГ из DIN 28603-2002 «Трубы и фитинги из чугуна с шаровым графитом. Штекерные соединения. Гнезда и прокладки».

<sup>2</sup> В таблицах 7.2 – 7.5 приведены размеры раструбных соединений из ВЧШГ из DIN EN 545-2011 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водопроводов. Требования и методы испытаний».

Таблица 7.2 – Размеры, мм, раструбных соединений из ВЧШГ для ТИ из ВЧШГ

Значения параметров				Количество клиньев, шт.
<i>DN</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>t</i>	
80	98	156	127	2
100	118	178	135	2
125	144	206	143	2
150	170	235	150	2
200	222	293	160	2
250	274	357	165	2
300	326	410	170	4
400	429	521	190	4
500	532	636	200	4


Technical drawing of a flangeless pipe connection. The drawing shows a flange (1) with a bore diameter *D* and a pipe (2) with an outer diameter *d*. The connection features two 'BLS' wedge-shaped seals (4 and 5), a retaining plate (3), a chamber (6), a pressure relief unit (7), and a smooth end with a chamfer (8).

*D, d* – наружные диаметры раструба и трубы; *t* – глубина раструба;  
 1 – раструб; 2 – правый клин «BLS»; 3 – наварной бурт; 4 – левый клин «BLS»;  
 5 – сдерживающая плата; 6 – камера; 7 – РУМ; 8 – гладкий конец с фаской

Таблица 7.3 – Размеры, мм, раструбных соединений с клиньями из ВЧШГ

Значения параметров				Количество клиньев, шт.
<i>DN</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>t</i>	
600	635	732	175	9
700	738	849	197	10
800	842	960	209	10
900	945	1 058	221	13
1 000	1 048	1 188	233	14


Окончание таблицы 7.3

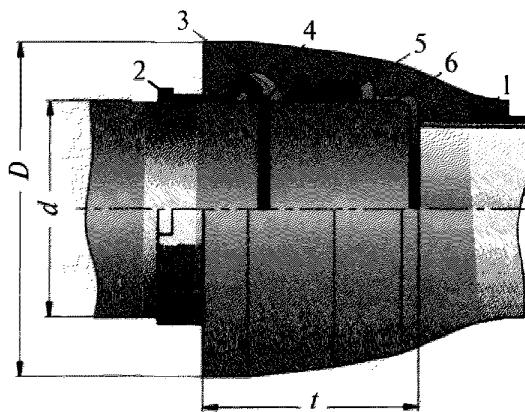

$D, d$  – наружные диаметры растрuba и трубы;  $t$  – глубина растрuba;  
1 – растрub; 2 – сегмент; 3 – желобок; 4 – стопор; 5 – РУМ; 6 – гладкий конец с фаской

Таблица 7.4 – Размеры, мм, раструбных соединений для ТИ из ВЧШГ со стальными сегментами

$DN$	$d$	$D$	$t$
80	98	142	84
100	118	163	88
125	144	190	91
150	170	217	94
200	222	278	100
250	274	336	105
300	326	385	110
350	378	448	110
400	429	500	110
500	532	607	120
600	635	716	125

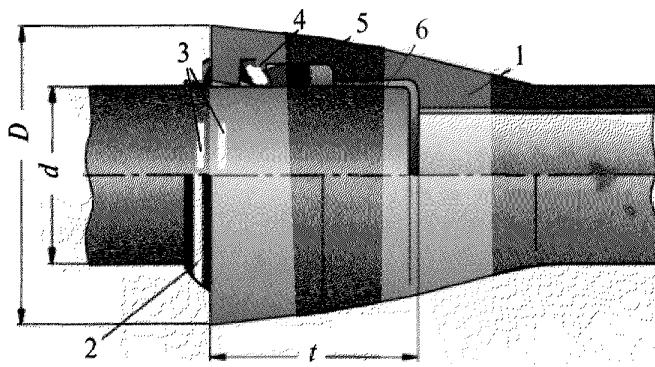


$D, d$  – наружные диаметры растрuba и трубы;  $t$  – глубина растрuba;  
1 – растрub; 2 – защитный замок; 3 – метки; 4 – пластина; 5 – РУМ с закладными металлическими пластинами; 6 – гладкий конец с фаской


Таблица 7.5 – Размеры, мм, соединения ТИ из ВЧШГ со стопорами

<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>DE</i>	<i>S</i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>I</i>	<i>I<sub>1</sub></i>	<i>h</i>	<i>b</i>
80	156	98	6,0	3	85	127	5,0	8
100	176	118	6,0	3	91	135	5,0	8
125	205	144	6,0	3	95	143	5,0	8
150	230	170	6,0	3	101	150	5,0	8
200	288	222	6,3	3	106	160	5,5	9
250	346	274	6,8	3	106	165	5,5	9
300	402	326	7,2	3	106	170	5,5	9
350	452	378	7,7	5	110	180	6,0	10
400	513	429	8,1	5	115	190	6,0	10
500	618	532	9,0	5	120	200	6,0	10


a)

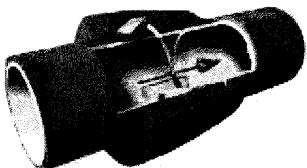

б)

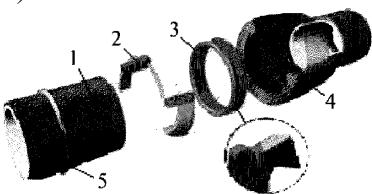

в)

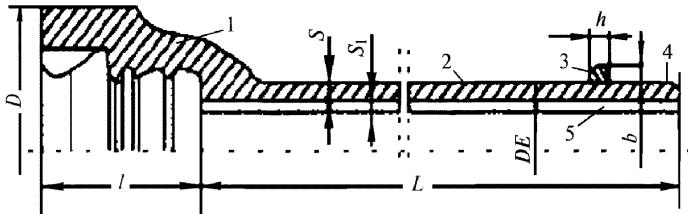


а) – общий вид в сборе; б) – элементы; в) – схема раструбной трубы

1 – раструб; 2 – тело трубы; 3 – наварное кольцо; 4 – гладкий конец с фаской; 5 – ЦПП

7.4 Возможность противодействовать осевому перемещению собранных в таких соединениях ТИ из ВЧШГ следует обеспечивать правильной установкой в них специальных элементов – клиньев, сегментов, стопоров и других (см. таблицу 7.6).

Таблица 7.6 – Размеры, мм, стопоров из ВЧШГ

<i>DN</i>	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>b</i> <sub>2</sub>	<i>b</i> <sub>3</sub>	<i>h</i>	<i>R</i>	$\alpha$ , град	$\beta$ , град	$\gamma$ , град
80	48	38	24	17	49	78	12	90
100	50	38	24	17	59	78	11	93
125	52	40	25	18	72	78	10	94
150	55	43	26	18	85	78	9	95
200	60	48	26	19	111	78	8	96
250	65	53	28	21	137	80	8	97
300	70	58	30	22	163	50	6	56

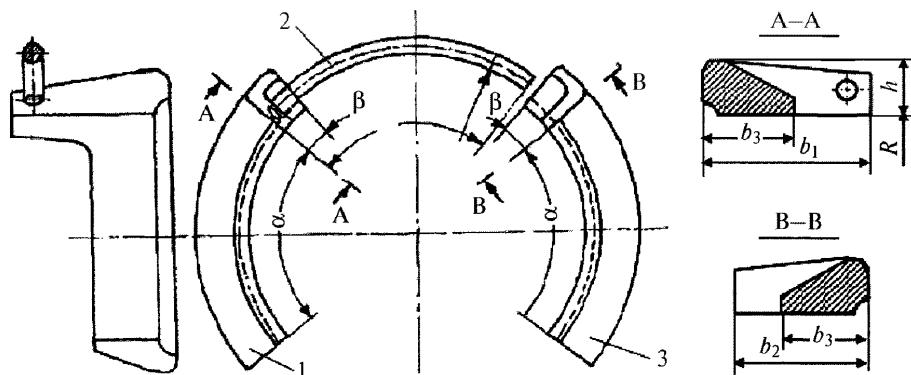

1, 3 – левый и правый стопоры; 2 – проволока; *DN* – номинальный диаметр трубы; *R* – внутренний радиус стопора; *b*<sub>1</sub>, *b*<sub>2</sub>, *b*<sub>3</sub>, *h*,  $\alpha$ , град,  $\beta$ , град,  $\gamma$ , град – конструктивные размеры стопора

7.5 Стыковку труб из ВЧШГ с ТИ и задвижками в камерах переключения (колодцах) следует производить на плоских фланцах (см. таблицу 7.7).


Таблица 7.7 – Характеристики фланцевых соединений ТИ из ВЧШГ на рабочее давление в ПВТНК 1,0 МПа<sup>1</sup>

<i>DN</i>	Значения, мм							Болты		
	фланцев				резиновых прокладок			количество, шт.	резьба	<i>L</i>
	<i>D</i>	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>k</i>	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>2</sub>	<i>d</i> <sub>3</sub>	<i>b</i> <sub>2</sub>			
80	200	19	160	19	90	142	4	8	16	70
110	220	19	180	19	108	162	5	8	16	70
125	250	19	210	19	133	192	5	8	16	70
150	285	19	240	23	159	218	5	8	20	80
200	340	20	295	23	216	273	6	8	20	80
250	400	22	350	23	267	328	6	12	20	80

<sup>1</sup> В таблице приведены размеры фланцевых соединений трубных изделий из ВЧШГ из DIN EN 1092-2-1997 «Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна».

## Окончание таблицы 7.7

DN	Значения, мм							Болты		
	фланцев				резиновых прокладок			количество, шт.	резьба	<i>L</i>
	<i>D</i>	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>k</i>	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>2</sub>	<i>d</i> <sub>3</sub>	<i>b</i> <sub>2</sub>			
300	455	24,5	400	23	318	378	6	12	20	90
400	565	24,5	515	28	420	490	7	16	24	90
500	670	26,5	620	28	520	595	7	20	24	90
600	780	30	725	31	620	695	7	20	27	100
708	895	32,5	840	31	720	810	8	24	27	110
800	1 015	35	950	34	820	915	3	24	30	120
900	1 115	37,5	1 050	34	920	1 015	8	28	30	120
1 000	1 230	40	1 160	37	1 020	1 120	8	28	33	130

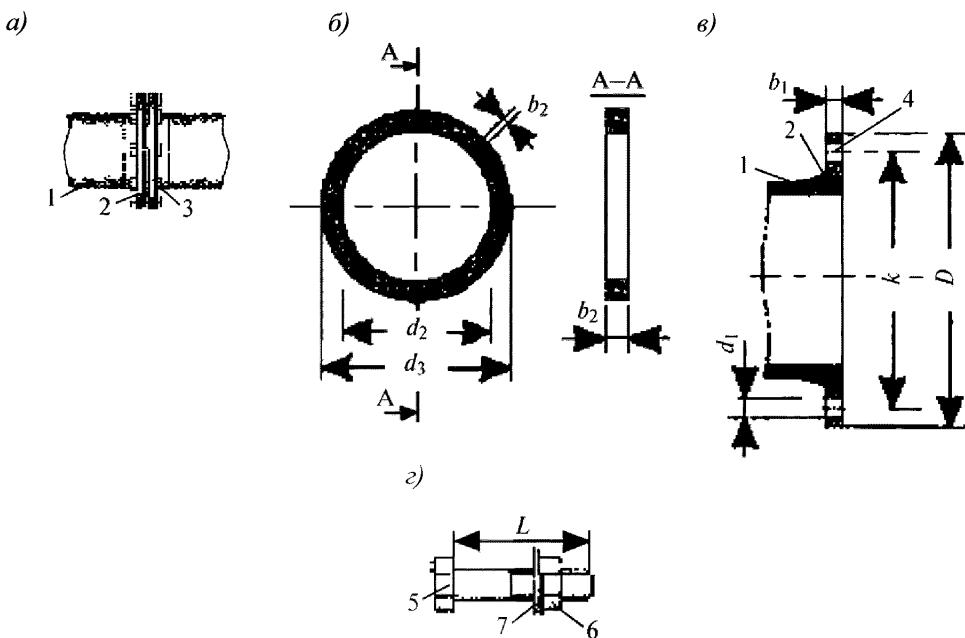

а) – соединение; б) – плоская резиновая прокладка; в) – фланец из ВЧШГ; г) – стальной болт с гайкой

*D, k, d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>* – диаметры (наружный фланца, между центрами отверстий, отверстия, внутренний и наружный прокладки); *b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>* – толщины (фланца и прокладки); *L* – длина болта; 1 – труба; 2 – плоский фланец; 3 – болтовое соединение; 4 – отверстие; 5 – болт; 6 – стальная гайка; 7 – стальная шайба

7.6 Водонепроницаемость раструбных и фланцевых соединений на ПВТНК следует обеспечивать правильной установкой в них предусмотренных для этого элементов РУК (см. таблицы 7.8, 7.9), которые должны быть поставлены

в комплекте с трубами, и плоских прокладок с необходимым количеством в них отверстий (см. рисунок 7.1).

Таблица 7.8 – Конструктивные размеры, мм, РУК из резин с разной (показано штриховкой) твердостью для ТИ из ВЧШГ

<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>t<sub>1</sub></i>	<i>t<sub>2</sub></i>	<i>r</i>
80	126	124	16	10	26	5	3,5
100	146	144	16	10	26	5	3,5
125	173	171	16	10	26	5	3,5
150	200	198	16	10	26	5	3,5
200	256	254	18	11	30	6	4
250	310	308	18	11	32	6	4
300	366	364	20	12	34	7	5
350	420	418	20	12	34	7	5
400	475	473	22	13	38	8	5
500	583	581	24	14	42	9	5,5
600	692	690	26	15	46	10	6
700	809	803	33,5	20	55	16	7
800	919	913	35,5	21	60	16	8
900	1 026	1 020	37,5	22	65	18	9
1 000	1 133	11 27	39,5	23	70	18	9



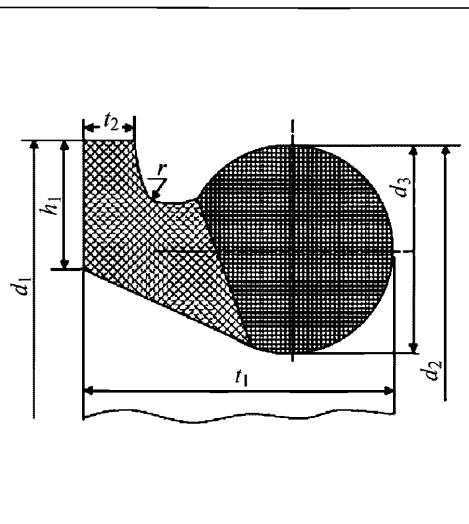


Таблица 7.9 – Конструктивные размеры, мм, РУК из резин с разной (показано штриховкой) твердостью для ТИ из ВЧШГ

<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	<i>d<sub>4</sub></i>	<i>b</i>	<i>t<sub>1</sub></i>	<i>t<sub>2</sub></i>	<i>r</i>
80	122	111	80,5	116,5	28	5,5	13,3	4,5
100	146,5	134,5	99,5	140,5	30	5,5	14,3	5
125	172,5	160,5	123	167	31	5,5	15,3	6
150	203,5	189,5	151	196	32	5,5	15,3	5,5
200	260	244	202	250	33	5,5	15,3	6
250	315	299	257	305	33	5,5	15,3	6
300	369	353	311	350	33	5,5	15,3	6
350	424	406	361	413	36	5,5	16	7
400	477	459	414	465	36	5,5	16	7
500	587	568	529	576	36	5,5	17,1	7,5

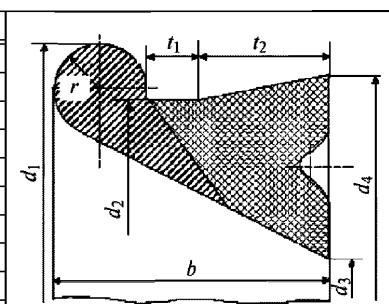

Примечание – Состав материала и свойства уплотнительных резиновых колец должны соответствовать техническим условиям предприятия–изготовителя колец по ТУ 2531-067-50254094 [4] и ТУ 405821 [5].

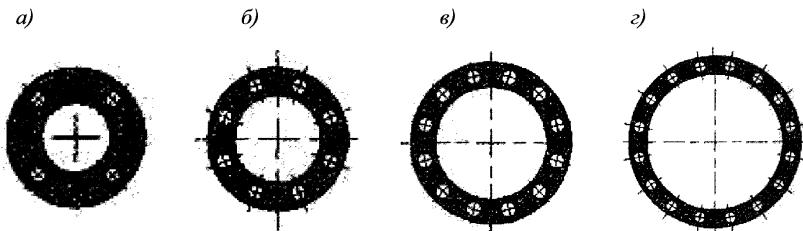

а) – 4; б) – 8; в) – 12; г) – 16 отверстий

Рисунок 7.1 – Расположение отверстий в плоских прокладках для фланцевых соединений ТИ из ВЧШГ

## 8 Транспортирование, складирование и хранение трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

8.1 В соответствии с СП 66.13330.2011 (пункт 5.16) упаковку, транспортирование, оформление документации и хранение ТИ из ВЧШГ следует производить с учетом требований ГОСТ 10692.

8.2 Транспортирование, складирование и хранение ТИ из ВЧШГ следует выполнять в соответствии с паспортом соответствия (с указанием номера партии и даты изготовления, соответствующих маркировке, нанесенной на трубу, с обозначением класса), сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами.

8.3 ТИ из ВЧШГ следует транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами погрузки, крепления и перевозки грузов соответствующего вида транспорта по ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 – на железнодорожном транспорте.

8.4 При перевозке автотранспортом длина свисающих концов труб не должна превышать 25 % их длины (см. СП 66.13330.2011 (пункт 5.16.2)).

При всех видах транспортирования с целью уменьшения риска повреждения внешнего покрытия ТИ следует располагать горизонтально, на параллельных

деревянных брусьях, использовать боковые поддержки, упоры, закрепление с помощью текстильных ремней и натягивающих устройств.

8.5 Транспортирование ТИ из ВЧШГ на строительную площадку следует производить специально оборудованным автотранспортом. Погрузочно-разгрузочные работы следует производить автопогрузчиками (автокранами) с использованием средств малой механизации, мягких полотенец или строп с учетом массы ТИ (см. таблицу 8.1).

8.6 Транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы следует производить при температуре не ниже минус 30 °С, с учетом массы ТИ (см. таблицу 8.1) и грузоподъемности транспортного средства.

Таблица 8.1 – Масса, кг, ТИ из ВЧШГ с внутренним ЦПП

Условный диаметр, мм	Масса труб с раструбами при длине 6 м, классов, кг		
	8	9	10
80	–	88,5	88,5
100	–	109	109
125	–	135	138
150	–	160	170
200	212	220	239
250	265	292	317
300	334	367	400
400	517	566	616
500	705	774	841
600	917	1 007	1 097
700	1 184	1 298	1 413
800	1 453	1 594	1 735
900	1 745	1 917	2 088
1 000	2 063	2 267	2 471

#### Примечания

1 Проведение указанных манипуляций при более низких температурах возможно только с соблюдением особых мер предосторожности и при использовании специальных средств, обеспечивающих надежную фиксацию ТИ из ВЧШГ.

2 Трубы из ВЧШГ поставляет предприятие-изготовитель, при этом при диаметрах 80 – 300 мм транспортирование осуществляют в пакетах (по согласованию с потребителем допускается транспортировать без пакетов), а при диаметрах 350 – 1 000 мм – рассыпью с пластмассовыми заглушками в раструбах и колпаками на гладких концах труб (см. СП 66.13330.2011 (пункт 5.16.3)).

8.7 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять с учетом следующих правил:

- запрещено перемещать ТИ волоком;
- сбрасывать и спускать ТИ по наклонной плоскости;
- ронять и ударять ТИ друг о друга (подвергать другим видам ударных нагрузок).

8.8 РУМ следует транспортировать любым видом транспорта с соблюдением правил перевозок, установленных для данного вида транспорта, и условий, обеспечивающих сохранность регламентированных для них нормами потребительских свойств.

8.9 Поступившие на объект для хранения (на монтаж) ТИ из ВЧШГ должны иметь на каждую партию (не более 2 500 м) документ (паспорт), подтверждающий их соответствие, и включать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- условное обозначение трубы;
- номер партии и дату изготовления;
- размер партии в метрах;
- условный проход труб;
- количество труб;
- общую длину труб;
- теоретическую массу труб;
- тип и количество РУМ;
- величину давления гидроиспытания;
- значения предела прочности и относительного удлинения при растяжении;
- значение показателя твердости ВЧШГ;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества требованиям норм на конкретные ТИ;
- отметку отдела технического контроля.

8.10 Хранение ТИ из ВЧШГ с момента нанесения цементно-песчаного покрытия и до момента их монтажа следует производить с герметично закрытыми торцами. Торцы ТИ и внутренние поверхности раструбов рекомендуется также защищать, например, полиэтиленовой пленкой.

8.11 Хранение труб на складах и строительных площадках допускается производить как в пакетах, так и без пакетов – в специально оборудованных штабелях (см. СП 66.13330.2011 (пункты 5.16.7, 5.16.8)).

8.12 Укладывать пакетированные трубы в штабели (высотой до 2,5 м) следует на брусья (размером 80×80×2600 мм) по три или четыре пакета в каждом ряду. Каждый последующий ярус пакетов следует отделять от предыдущего брусьями, исключающими контакт раструбов верхнего ряда с трубами нижнего ряда.

При длительном хранении необходимо периодически контролировать состояние пакетов и стабильность крепления штабеля.

8.13 Непакетированные трубы следует хранить с учетом СП 66.13330.2011 (пункт 5.16.9) на ровных прочных основаниях (на деревянных прокладках) рядами (раструбами в разные стороны таким образом, чтобы обеспечивалось полное касание тел труб), в штабелях (см. таблицу 8.2) с боковыми опорами, предотвращающими их самопроизвольное раскатывание.

Таблица 8.2 – Характеристики штабелей с трубами из ВЧШГ

Диаметр труб, мм	< 400	600	1 000	>1 000
Количество рядов, шт.	11	7	4	2

8.14 Различные по диаметру трубы из ВЧШГ, а также железобетонные колыша колодцев следует хранить раздельно.

Запрещено хранить ТИ навалом, фасонные соединительные части из ВЧШГ должны быть рассортированы по видам и диаметрам, а стопоры под соединение следует хранить в открытой таре рассортированными по диаметрам.

8.15 В летнее время ТИ из ВЧШГ с ЦПП необходимо хранить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей (в противном случае следует орошать ЦПП один раз в сутки водой для исключения его высыхания и растрескивания).

8.16 РУМ согласно ГОСТ ISO 2230 (раздел 6) следует:

- хранить в закрытых помещениях в свободном состоянии (без нагружения – сжатия или другой деформации);
- содержать в чистоте (без загрязнения веществами, оказывающими вредное воздействие на резину: маслами, керосином, бензином, кислотами, щелочами и др.) при температуре от 0 °C до плюс 25 °C на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов;
- должны быть защищены от прямого солнечного света и искусственного освещения с высоким ультрафиолетовым излучением, а также от почвенной влаги.

**Примечание** – РУМ не следует хранить в помещениях с оборудованием, способным вырабатывать озон, например, ртутными лампами или электрооборудованием высокого напряжения, которое может давать электрические вспышки или тихие электроразряды. Хранить уплотнительные резиновые кольца на неотапливаемых складах при температуре не ниже минус 25 °C возможно только в ненагруженном состоянии и при условии, что перед монтажом они будут выдержаны при температуре (20 ± 5) °C в течение 24 часов.

## **9 Земляные работы для траншейной прокладки трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

9.1 Земляные работы (разработка выемок – траншей и котлованов, крепление их стенок, водоотлив или водопонижение, устройство оснований, обратная засыпка и планировка территории по трассе) следует производить, руководствуясь ПД, ППР, с соблюдением положений СП 45.13330, настоящего раздела и с учетом вида укладки и параметров грунтов.

9.2 Разработку траншей для укладки ПВТНК из ВЧШГ на вскрытой полосе дорог и городских проездов следует производить большие ширины траншеи по ПД:

- на 10 см с каждой стороны – при бетонном покрытии (асфальтовом покрытии по бетонному основанию);
- на 25 см – при других конструкциях дорожных покрытий.

Примечание – Ширина вскрытия дорожных покрытий должна быть кратна размеру сборных железобетонных плит.


9.3 Инженерные коммуникации, пересекаемые ПВТНК из ВЧШГ, следует вскрывать только с обеспечением их предохранения от повреждений, а в зимних условиях – и от промерзания, в присутствии представителей заинтересованных организаций.

9.4 Земляные работы при подготовке к прокладке ПВТНК из ВЧШГ следует производить:

- с использованием высокопроизводительных комплексов машин и механизмов (приложение В);
- после разбивки трубопроводной трассы и осей камер переключения (колодцев);
- после определения границ разработки траншей и котлованов.

9.5 Для прокладки ПВТНК из ВЧШГ следует разрабатывать соответствующие выемки:


- траншеи для укладки трубопроводов;
- котлованы для размещения камер переключения (колодцев) (см. рисунок 9.1);
- приямки для сборки соединений с размерами 0,3/0,5/0,55 м (глубина/ширина/длина) при диаметре ТИ до 300 мм, а также с размерами 0,4/0,7/1 м при диаметре ТИ более 300 мм, если другое не указано в ППР.

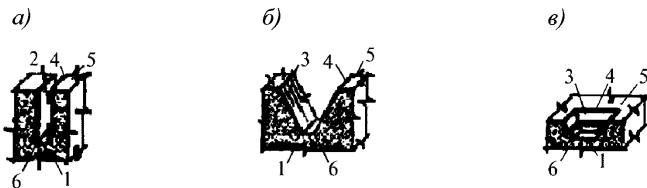

а), б) – траншеи с прямыми боковыми стенками и с откосами; в) – котлован  
1 – дно; 2 – боковая стенка; 3 – боковой откос; 4 – бровка; 5 – берма; 6 – подошва

Рисунок 9.1 – Земляные выемки для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

9.6 Для укладки ПВТНК из ВЧШГ следует разрабатывать траншеи в соответствии с ПД и ППР (см. рисунок 9.2), а при отсутствии в ПД указаний по профилю выемок отдавать предпочтение прямоугольным траншеям с отвесными стенками (см. рисунок 9.2а)).

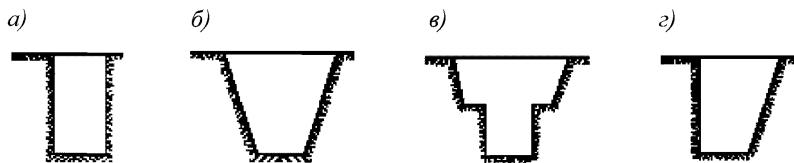

а) – прямоугольный профиль; б) – трапециoidalный профиль; в), г) – комбинированный профиль

Рисунок 9.2 – Профили траншей

Данные по наименьшей ширине и допустимой глубине траншей (без учета креплений) по дну  $B_{tp,min}$  с учетом наружных диаметров  $D_n$  укладываемых в них ПВТНК из ВЧШГ приведены в таблицах 9.1 и 9.2.

Таблица 9.1 – Наименьшая ширина траншей с вертикальными стенками (без учета креплений), м, для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

Способ укладки трубопровода	$B_{tp,min}$ , м, для соединений	
	сварных	раструбных
Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб $D_n$ , м: до 0,7 более 0,7	$D + 0,3$ и $\geq 0,7$ $1,5D$	
Отдельными трубами при наружном диаметре $D_n$ , м: до 0,5 от 0,5 до 1,6	$D + 0,6$ $D + 1,0$	

Таблица 9.2 – Допустимая глубина траншей с вертикальными стенками для прокладки самотечных трубопроводов из ВЧШГ выше уровня грунтовых вод (далее – УГВ)


Грунты	Глубина
Песчаные и крупнообломочные	1
Супеси	1,25
Суглиники и глины	1,5/2*

\* Для очень прочных (в знаменателе).

9.7 Крепления по конструкции траншеи следует выбирать с учетом размеров и назначения выемки для прокладки ПВТНК, для размещения камеры переключения (колодца), свойств окружающих грунтов, величины притока грунтовых вод и условий производства земляных работ (см. таблицу 9.3, рисунок 9.3, приложение Г).

Таблица 9.3 – Конструкции креплений траншей в различных грунтах для прокладки ПВТНК

Грунты	Конструкции крепления при глубине траншеи, м	
	до 3	от 3 до 5
Нормальной влажности, кроме сыпучих	Горизонтальное крепление с про-зорами через одну доску	Сплошное горизонтальное крепление
Повышенной влажности и сыпучие	Сплошное вертикальное и сплошное горизонтальное крепления	
Всех видов при сильном притоке грунтовых вод	Шпунтовое ограждение в пределах грунтовой воды на глубину не менее 0,75 м, считая от отметки по ПД дна котлована или траншеи	

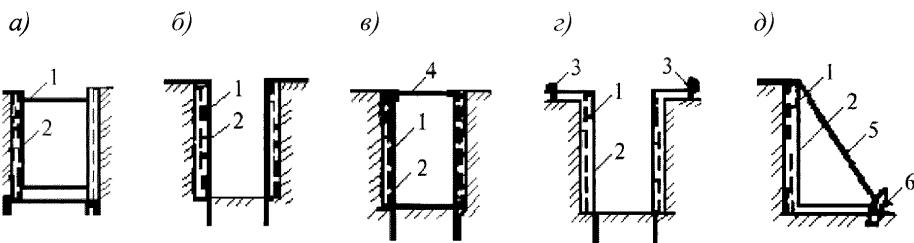

а) – распорное; б) – консольное; в) – консольно-распорное; г) – консольно-анкерное; д) – подкосное;  
1 – щиты; 2 – стойки (сваи); 3 – анкера; 4 – распорки; 5 – подкосы; 6 – упоры

Рисунок 9.3 – Типовые крепления вертикальных стен выемок для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

9.8 Разборку креплений траншей следует производить снизу по мере обратной засыпки трубопроводов из ВЧШГ грунтом с одновременным его уплотнением; количество одновременно удаляемых досок по высоте в плотных грунтах не должно превышать трех штук, а в сыпучих или неустойчивых – одной, отпиливая каждый раз сквозные стойки на ширину снимаемой доски.

Вертикальное и шпунтовое крепления следует извлекать из земли после засыпки траншеи с ПВТНК из ВЧШГ. При снятии креплений следует соблюдать осторожность для предотвращения обвала грунта в верхней части траншеи и образования пустот под ТИ из ВЧШГ либо сбоку от них.

9.9 В случае невозможности использования для прокладки ПВТНК из ВЧШГ выемок с вертикальными стенками следует разрабатывать траншеи и котлованы с откосами.

Ширину траншеи поверху следует определять, как правило, крутизной ее откосов. Глубина траншеи зависит от глубины заложения труб, которая во всех случаях должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта. Продольный уклон траншеи должен соответствовать уклона ПВТНК по ПД.

9.10 Устойчивость боковых стенок траншей и котлованов следует обеспечивать срезкой грунта с боковых стенок с соблюдением допустимой крутизны откосов (см. таблицу 9.4).

Таблица 9.4 – Максимальная крутизна откосов выемок для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

Грунт	Значения при глубине выемки, м					
	1,5		3		5	
	угол, °	крутизна	угол, °	крутизна	угол, °	крутизна
Насыпной	56	1: 0,67	45	1: 1	38	1: 1,25
Песчаный и гравийный влажный (ненасыщенный)	63	1: 0,5	45	1: 1	45	1: 1
Глинистый: супесь суглинок	76 90	1: 0,25 1: 0	56 63	1: 0,67 1: 0,5	50 53	1: 0,85 1: 0,75
Моренный: песчаный супесчаный суглинистый	76 78	1: 0,25 1: 0,2	60 63	1: 0,57 1: 0,5	53 57	1: 0,75 1: 0,65

9.11 Для выемок глубиной более 5 м значения крутизны откосов выемок следует принимать с учетом влажности грунтов – непереувлажненных (см. таблицу 9.5) и обводненных (см. таблицу 9.6).

Таблица 9.5 – Допустимая крутизна откосов траншей для прокладки ПВТНК из ВЧШГ в непереувлажненных грунтах при глубине траншей, м, до 6 м

Грунт		Крутизна
группа	вид	
I	Песок (влажный ненасыщенный)	1:1,25
II	Супесь	1:1
I, II	Суглинок	1:0,85
III, IV	Тяжелый суглинок, глина	1:0,75

Таблица 9.6 – Допустимая крутизна откосов траншей для безопасной прокладки ПВТНК из ВЧШГ в обводненных грунтах при глубине траншей, м, до 6 м

Грунт	Крутизна
Песок: мелкозернистый, средне– и крупно-зернистый	1:2
Суглинок	1:1,5
Гравелистый и галечниковый (гравия и гальки выше 40 %)	1:1,25
Глина	1:1
Разрыхленный скальный	1:0,75

9.12 Перед укладкой ПВТНК из ВЧШГ следует производить специальную подготовку дна траншеи с обеспечением уклона в сторону предполагаемого спуска воды  $\geq 0,005$  и с доведением до отметки по ПД:

- при естественном основании – ровной срезкой грунта с профилированием на угол (по ПД);

- при искусственном – насыпкой песка, гравия, щебенки с утрамбовкой слоями толщиной от 100 до 150 мм, бетонированием (монолитным, сборным), установкой свай – по ПД.

9.13 Насыпной слой грунта не следует укладывать на замерзшее дно траншеи. Если на дне траншеи лежит снег или лед, его следует удалить непосредственно перед отсыпкой выравнивающего слоя из талого грунта (песка). При монтаже трубопроводов в холодное время года следует убедиться в отсутствии на дне траншеи промерзшего твердого грунта.

## **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

9.14 Грунт следует насыпать на дно траншеи и выше в зоны, расположенные вокруг трубопровода из ВЧШГ, по возможности с бровки вручную либо экскаватором-планировщиком.

9.15 В общих случаях, если другое не указано в ППР, следует производить засыпку траншеи в последовательности:

- насыпать песок (мягкий грунт) на дно траншеи с уплотнением до степени 86 % – 90 %;
- подсыпать песок (мягкий талый грунт) под трубу на высоту 15 % – 20 % наружного диаметра, подбивать его до степени уплотнения не ниже 0,86;
- засыпать пазухи траншеи до верха труб с уплотнением до степени не ниже 0,9;
- присыпать трубы грунтом на высоту  $0,8 \pm 0,1$  м;
- укладывать грунт в приямки вокруг стыков с уплотнением не ниже степени 0,86;
- насыпать защитный слой над трубопроводом толщиной 0,25 – 0,3 м с последующим разравниванием;
- окончательно (до поверхности земли) засыпать траншею грунтом с уплотнением до степени 0,98 – 1,0 (под будущую дорогу) или 0,92 (в других местах).

**Примечание** – Деревянные прокладки (в виде брусков и досок), которые использовались для выравнивания трубопроводов по ПД, необходимо удалять из траншеи перед засыпкой грунтом пазух с тем, чтобы исключить воздействие на ТИ из ВЧШГ локальных нагрузок, могущих вызвать их преждевременное разрушение.

9.16 При засыпке пазух траншеи и устройстве защитного грунтового слоя над ПВТНК из ВЧШГ раструбные соединения следует оставлять незасыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. По завершении предварительных испытаний следует выполнить засыпку приямков и соединений с уплотнением грунта до степени, указанной в ПД.

9.17 При отсыпке грунта во избежание смещения трубопровода из ВЧШГ от положения по ПД необходимо заполнять грунтом одновременно обе пазухи траншеи.

9.18 Грунт в пазухах траншеи с ПВТНК из ВЧШГ следует уплотнять трамбовками за несколько проходов поверх одного и того же слоя.

Примечание – В глинистых и песчаных грунтах для достижения степени уплотнения 0,93 требуется один проход (за два прохода грунт уплотняется до степени 0,95 и за три – до 0,96 и т.д.).


9.19 Засыпку траншеи поверх защитного слоя до 700 мм над ПВТНК из ВЧШГ следует производить грунтом, не содержащим твердых включений обломков строительных деталей и других размерами более 0,1 наружного диаметра труб, но не более 100 мм.

9.20 Окончательную засыпку траншеи с ПВТНК из ВЧШГ следует производить экскаватором-планировщиком с уплотнением до степени по ПД после завершения предварительных гидравлических испытаний. В засыпаемом грунте не должно содержаться твердых включений крупнее 200 мм (щебня, камней, кирпичей, другого строительного мусора), а также органических включений. Для уплотнения до степени по ПД допускаются к использованию любые трамбовочные механизмы.

9.21 Засыпку грунтом траншеи с ПВТНК из ВЧШГ следует производить в соответствии с ППР, контролируя обратную засыпку с использованием типовой технологической схемы (см. рисунок 9.4).

9.22 Засыпку траншей грунтом следует осуществлять с установкой камер переключения (колодцев), проведением их испытаний и с оформлением акта (в произвольной форме).


9.23 При засыпке грунтом траншеи с использованием экскаватора-планировщика или бульдозера (см. рисунок 9.5) следует не допускать сдвига ПВТНК из ВЧШГ и повреждений ТИ и их соединений.

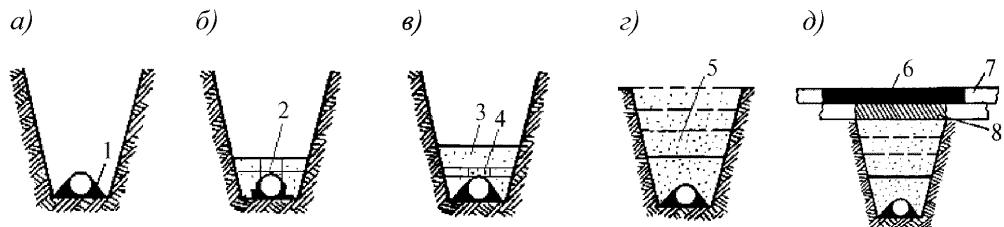

а) – подбивка грунта под трубу штояками; б) – засыпка и уплотнение песка в пазухах электротрамбовками и в защитной зоне на 25 см выше труб вручную; в) – засыпка и уплотнение песка на 70 см выше труб ручными инструментами–электротрамбовками (виброплитами массой до 50 кг); г) – засыпка песка верхней зоны траншеи и уплотнение (виброплитами массой до 100 кг); д) – восстановление дорожного покрытия дороги

1 – трубопровод в траншее; 2 – засыпка песком пазух и защитной зоны; 3 – засыпка песка выше трубопровода на 70 см; 4 – защитный слой песка; 5 – окончательная песчаная засыпка, 6, 8 – покрытие и основание дороги; 7 – существующая дорога

Рисунок 9.4 – Типовая технологическая схема обратной засыпки грунтом ПВТНК из ВЧШГ

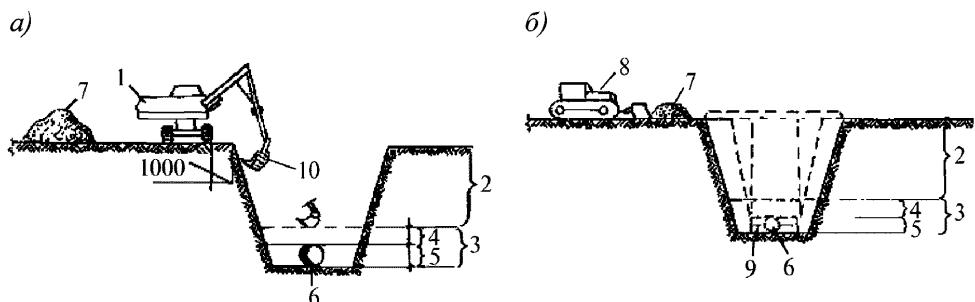

а) – засыпка экскаватором–планировщиком; б) – засыпка бульдозером

1 – экскаватор–планировщик; 2 – зона засыпки бульдозером; 3 – зона засыпки экскаватором–планировщиком; 4, 5 – зоны разравнивания грунта экскаватором–планировщиком и вручную; 6 – труба; 7 – грунт для обратной засыпки; 8 – бульдозер; 9 – колодец, 10 – ковш

Рисунок 9.5 – Типовые технологические схемы засыпки траншей с ПВТНК из ВЧШГ экскаватором–планировщиком и бульдозером

9.24 В зимний и весенний периоды перед засыпкой ПВТНК из ВЧШГ грунтом траншею следует очищать от снега. Засыпку нижней части траншеи с ПВТНК из ВЧШГ на высоту трубы следует производить немедленно после их укладки талым грунтом с многократным уплотнением пазух.

Засыпку нижней части траншеи следует производить одновременно с двух сторон уложенных труб слоями толщиной 0,20 – 0,30 м.

9.25 Засыпку верхней части траншеи с ПВТНК из ВЧШГ при расположении ее в пределах автомобильных переездов, имеющих дорожное покрытие, следует производить талым грунтом для предотвращения последующих осадок дорожного покрытия.

П р и м е ч а н и е – Использовать мерзлый грунт допускается в количестве не более 15 % общего объема только при засыпке верхней части траншеи с трубопроводом из ВЧШГ, проходящей по незамощенным проездам.

9.26 Засыпку траншей с ПВТНК из ВЧШГ под замощенными уличными проездами, а также пролегающих вдоль строений, заборов, зеленых насаждений следует производить послойно, с уплотнением грунта по ПД.

9.27 При засыпке траншей с ПВТНК из ВЧШГ, имеющих уклон более 20°, необходимо предварительно производить укрепительные работы против сползания грунта и размыва его ливневыми водами.

9.28 Участки траншей с ПВТНК из ВЧШГ, пересекающих существующие или проектируемые дороги, при отрицательной температуре воздуха, а также в стесненных условиях, в местах извлечений элементов шпунтовых ограждений, уплотнение грунтов следует производить (с применением специальных уплотняющих средств статического, виброударного или ударного действия) следует засыпать на всю глубину песком и уплотнять до степени не ниже 0,98.

9.29 Для послойного уплотнения грунтов обратных засыпок в траншеях с ПВТНК из ВЧШГ следует использовать: для несвязных грунтов – вибрирование и вибротрамбование; для мало связных грунтов – укатку, трамбование, вибро-

трамбование, вибрирование и для связных грунтов – укатку, трамбование, вибротрамбование и их комбинации.

9.30 Уплотнение верхних слоев засыпки траншей с ПВТНК из ВЧШГ на глубине 1 – 1,2 м от поверхности земли следует производить катками с массой 1,5 – 10 т.

9.31 Под дорогами траншеи с ПВТНК из ВЧШГ следует засыпать песком с уплотнением 0,98. Верхний уровень траншеи (30 – 40 см) следует засыпать щебеночной смесью ( заводского приготовления, см. таблицу 9.7) с уплотнением до ~ 100 % самоходными катками.

Таблица 9.7 – Составы щебеночных смесей для засыпки верхнего уровня траншеи с ПВТНК из ВЧШГ для последующего устройства над ней дороги

Тип щебеночной смеси	Содержание в смеси частиц (% массы), проходящих через сито с размером, мм						
	70	40	20	10	5	0,63	~ 0,05
Крупнозернистая I	80 – 100	40 – 50	20 – 30	15 – 25	12 – 20	5 – 10	0 – 3
То же, II	85 – 100	60 – 70	40 – 50	30 – 40	20 – 30	5 – 15	0 – 5
Среднезернистая II	–	85 – 100	40 – 50	20 – 30	15 – 25	7 – 10	1 – 5
То же, II	–	–	85 – 100	60 – 70	40 – 50	15 – 20	2 – 5

9.32 Траншеи с ПВТНК из ВЧШГ на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожное покрытие, следует засыпать на всю глубину песчаным галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформации не менее 20 МПа) местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами, с уплотнением не ниже 0,98.

П р и м е ч а н и е – Исключением являются выемки, разрабатываемые в просадочных грунтах II типа (см. таблицу 9.7).

9.33 На участках пересечения траншей с ПВТНК из ВЧШГ (в пределах их глубины) с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.) следует производить подсыпку под действующие коммуникации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформации не менее 20 МПа) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины

диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта.

Размер подсыпки вдоль траншеи по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой стороны пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а откосы подсыпки не должны быть круче 1:1.

9.34 Узкие траншеи с ПВТНК из ВЧШГ, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до плотности в соответствии с ПД имеющимися средствами (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа), следует засыпать малосжимаемыми (модуль деформации не менее 20 МПа) грунтами с проливкой водой.

9.35 Траншеи с ПВТНК из ВЧШГ на участках с грунтами II типа по просадочности, в том числе на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа, следует засыпать глинистыми грунтами с послойным уплотнением; использование дренирующих грунтов не допускается.

9.36 Траншеи ПВТНК из ВЧШГ на участках с набухающими грунтами: следует применять для засыпки ненабухающий грунт по всей ширине пазух, а набухающим грунтом засыпать только верхнюю зону траншей.

9.37 Грунт засыпки траншей с ПВТНК из ВЧШГ следует уплотнять до плотности по ПД с использованием трамбовок (см. таблицу 9.8) за 3 – 4 прохода по каждому слою так, чтобы не допустить повреждения покрытий на ТИ.

Таблица 9.8 – Характеристики трамбовок для уплотнения грунта обратных засыпок траншей с ПВТНК из ВЧШГ

Масса трамбовки, кг	Толщина уплотняемых слоев грунта, мм, для трамбовок		
	ударных	вибрирующих	укатывающих
50 – 100	250	150	100
100 – 200	350	200	150
200 – 500	450	300	200
500 – 1000	700	450	350
1 000 – 2 000	900	600	400
2 000 – 4 000	1 200	800	600
5 000 – 10 000	1 500	1 000	800

9.38 При планировке поверхности по трассе ПВТНК из ВЧШГ для обеспечения равномерного уплотнения отсыпанный грунт (с оптимальной влажностью) следует разравнивать бульдозерами, а затем уплотнять катками участками (захватками), размеры которых должны исключать высыхание (в жаркую погоду) или переувлажнение (при осадках) грунта.

9.39 При уплотнении грунта в пазухах оборудование следует располагать от стенок труб на расстоянии, равном толщине уплотняемого слоя грунта, с тем чтобы избежать ударных нагрузок на стенки ТИ из ВЧШГ и повреждения их наружного (внутреннего) покрытия.

## **10 Сборка трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

10.1 Сборку ПВТНК из ВЧШГ следует производить с использованием индустриальных методов:

- собирать на поверхности земли плети длиной, равной расстоянию между смежными камерами переключения (колодцами) и секции (из 3 – 4 труб) для линейных частей сети, с последующей их укладкой на дно траншеи и сборкой монтажных стыков;
- готовить предварительно укрупненные узлы (из фасонных соединительных частей, задвижек и катушек) с последующим размещением их в камерах переключения и сборкой с участками линейных частей сети;
- использовать мерные отрезки и патрубки из ВЧШГ, подготовленные в заводских условиях.

**Примечание** – Резку мерных отрезков (патрубков) из ВЧШГ на объекте следует производить углошлифовальной машиной с корундовым диском (резка фасонных соединительных частей из ВЧШГ запрещена). На торце трубы после резки необходимо снять фаску. Остающиеся после резки куски труб следует максимально использовать в дальнейшем.

10.2 При сборке труб из ВЧШГ между собой (с фасонными соединительными частями) следует центрировать ТИ и обеспечивать равномерную по всей окружности ширину раструбного зазора с визуальным контролем либо с использованием клинового шаблона.

10.3 Сборку ТИ раструбами с использованием РУМ следует производить в следующей технологической последовательности:

- при отсутствии заводских меток размечать метки (9 – 12 см от торца ТИ в зависимости от вида соединения по ПД) на гладких (втулочных) концах ТИ;
- размещать РУМ в пазах раструбов;
- наносить смазку на внутреннюю поверхность РУМ и на наружную поверхность гладких (втулочных) концов на длину 50 – 60 мм от торца;
- задвигать гладкий (втулочный) конец одного ТИ в раструб другого ТИ без перекосов до метки (вначале вручную и затем – с использованием натяжных приспособлений любых конструкций, в том числе строительных машин – экскаваторов, бульдозеров и др., при условии недопущения повреждений ТИ).

Примечание – Гладкие (втулочные) концы не должны доходить до внутренней полки раструбов на 10 – 25 мм в зависимости от диаметра, что необходимо для обеспечения сохранности раструбов на случай поворота в них состыкованных ТИ.

10.4 Сборку ПВТНК из ВЧШГ следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 25 °C. РУМ перед размещением в раструбе должны быть подвержены специальному нагреву до температуры плюс 65 °C – плюс 70 °C с последующим хранением в термосах либо другим способом, обеспечивающим для них нормальную температуру (~20 °C).

10.5 Непосредственно перед сборкой ТИ из ВЧШГ следует произвести дополнительный визуальный осмотр труб, фасонных соединительных частей, РУМ и материалов и сравнить с эталонными образцами. Обязательной проверке подлежит состояние гладких (втулочных) концов и раструбов ТИ, а также состояние РУМ.

## **СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

10.6 Сборку ПВТНК из отдельных труб можно производить:

- на дне траншеи;
- над траншееей (на лежнях либо на весу);
- на бровке траншеи и в отдалении от места прокладки.

10.7 Сборку ТИ из ВЧШГ с РУМ следует производить в следующей технологической последовательности:

- конец трубы снаружи и раструб изнутри очистить от грязи и масел;
- в раструб вставить РУМ таким образом, чтобы уплотняющий «язычок» манжеты был направлен в сторону, противоположную направлению последующего ввода в него гладкого конца ТИ;
- смазать РУМ внутри, наружную поверхность гладкого (втулочного) конца и фаску (в качестве смазки можно использовать раствор хозяйственного мыла с добавлением в него технического глицерина, силиконовую смазку).

Примечание – Нельзя применять жиро- и маслосодержащие смазки во избежание дальнейшего повреждения РУМ и потери водонепроницаемости стыка.

- вдвинуть гладкий (втулочный) конец одного ТИ в раструб другого ТИ (либо два ТИ вдвинуть в муфту с двух ее сторон) до метки на гладком (втулочном) конце.

Примечание – Сборку трубопровода (особенно водопроводов) ТИ из ВЧШГ следует производить только после очистки их внутренних поверхностей от засохшей краски, солидола, тавота, других веществ и посторонних предметов.

10.9 Стыковку соединений ТИ из ВЧШГ с раструбами и РУМ следует производить:

- вручную (при диаметре ТИ до 100 мм);
- с применением рычагов (при диаметре ТИ до 150 мм);
- с применением натяжных приспособлений (при диаметре ТИ до 300 мм);
- с применением тросиковых лебедок (при диаметре ТИ до 600 мм – одной лебедки; при диаметре ТИ более 600 мм – двух – четырех по бокам труб), а также ковшей экскаваторов и ножей бульдозеров.

**Примечание – Для сборки ТИ из ВЧШГ нельзя использовать ударные механизмы (отбойные молотки, кувалды и др.). Такая сборка малоэффективна из-за демпфирования резинового кольца в соединении, а от чрезмерных ударных нагрузок ТИ возможны недопустимые дефекты ТИ.**

**10.10** В местах расположения тройников и на поворотах ПВТНК из ВЧШГ, смонтированных с использованием раструбных соединений с РУМ, не воспринимающих осевое нагружение, необходимо устанавливать упоры (укрепительные блоки) с соответствующей опорой (приложение Д) на прочный грунт для компенсации сил осевого гидравлического давления.

## **11 Укладка трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

**11.1** Работы по укладке ПВТНК из ВЧШГ следует производить с учетом требований СП 129.13330.2012 (разделы 3, 4) и в соответствии с ПД и ППР.

**11.2** Укладку ПВТНК из ВЧШГ следует производить с использованием индустриальных методов и ТСУ, обеспечивающих подготовку концов ТИ к соединению укрупненных узлов в камеры переключения.

**11.4** Укладку ПВТНК из ВЧШГ следует производить с учетом местных условий участками, ТСУ которых учитывает предмонтажное расположение труб:

а) непосредственно на дне траншеи (rossсыпью) сразу же в положении по ПД (место стыка должно быть расположено над приямком) и с обязательным закреплением присыпкой грунтом;

б) над траншней на лежнях, располагаемых поперек траншеи на длине всего участка, на котором производят укладочные работы, с последующим опусканием собранной части трубопровода в положение по ПД и последующим закреплением ее подсыпкой и подбивкой грунтом, при этом лежни следует постепенно удалять из-под собранных труб;

в) над траншееей («на весу») с поочередной сборкой раструбных соединений вдоль всего участка траншеи, на котором ведут укладочные работы, и последующим опусканием собранной части трубопровода в положение по ПД с помощью подъемных машин (трубоукладчиков) и закреплением ее присыпкой грунтом;

г) на бровке траншеи (в отдалении от траншеи) с опусканием собранной трубной секции по стенке на дно траншеи и размещением ее в положении по ПД с последующей сборкой монтажного стыка и закреплением трубопровода подсыпкой и подбивкой грунтом.

11.4.1 ТСУ по перечислению 11.4, а) целесообразно использовать при укладке ПВТНК в стесненных условиях и, как правило, в траншееи с креплениями независимо от их диаметров, ТИ из ВЧШГ при этом следует раскладывать на бровке траншеи на расстоянии 1 – 1,5 м от края.

11.4.2 ТСУ по перечислению 11.4, б) целесообразно использовать при укладке ПВТНК диаметром до 300 мм в стесненных условиях и в траншееи без креплений, трубы из ВЧШГ при этом следует доставлять по мере их сборки.

11.4.3 ТСУ по перечислению 11.4, в) целесообразно использовать при укладке ПВТНК диаметром более 400 мм, как правило, в траншееи без креплений, трубы из ВЧШГ при этом следует доставлять по мере их сборки в трубопровод и укладки его части на дно траншеи.

11.4.4 ТСУ по перечислению 11.4, г) целесообразно использовать при укладке ПВТНК в траншееи с откосами независимо от их диаметров, при этом ТИ из ВЧШГ следует иметь на трассе в объемах, определяемых сменной выработкой.

11.5 Разноску ТИ из ВЧШГ по трассе и их размещение на бровке на расстоянии 1 – 1,5 м от края траншеи либо в других местах следует производить непосредственно перед укладкой ПВТНК с обеспечением их сохранности на весь период производства укладочных работ.

11.6 Работы по укладке трубопроводов из ВЧШГ рекомендуется начинать с подготовки основания под ТИ на дне траншеи и с обеспечением уклона в соответствии с ПД:

- при естественном основании – ровной срезкой грунта с профилированием на угол (по ПД);

- при искусственном основании – насыпкой песка, гравия, щебня с утрамбовкой слоями толщиной 10 – 15 см до степени уплотнения по ПД, бетонированием (монолитным, сборным), установкой свайных опор.

#### Примечания

1 В основаниях не должно быть камней, кирпича и других твердых предметов.

2 Образующиеся углубления необходимо засыпать песком и уплотнить до степени, установленной в ППР для оснований.

11.7 Перед укладкой и в процессе укладки ПВТНК из ВЧШГ следует визуально контролировать целостность стенок траншеи и используемого крепежа.

11.8 Укладывать в траншее отдельные ТИ из ВЧШГ, трубные секции и панели следует плавно и без рывков способами, исключающими удары их о твердые предметы, стенки (крепления, при их наличии) и дно траншеи, вручную или с помощью соответствующих их массе (см. 9.49) средств малой механизации и грузоподъемных механизмов.

11.9 ТИ из ВЧШГ при укладке на основание следует располагать сразу же в положение по ПД:

- раstrубы всех ТИ (при сборке россыпью) и раstrубы монтажных стыков (при сборке трубных секций) следует располагать над приямками (опирание ТИ из ВЧШГ на жесткие прокладки с целью выравнивания и сборки возможно только при условии их последующего изымания из-под ТИ и удаления из траншеи);

- края трубных панелей, длина которых равняется длине расстояния между смежными камерами переключения (колодцами), следует размещать в их стенках.

Допускается располагать их временно, с целью центрирования раstrубов и гладких (втулочных) концов, на жестких подкладках (деревянных брусках и др.)

только при условии их обязательного изъятия из-под трубопровода в процессе его последующей засыпки грунтом.

**Примечание** – ТИ должны быть расположены раструбами против течения и так, чтобы они находились над разработанными заранее на дне траншеи приямками для обеспечения надлежащих условий для производительной сборки раструбных соединений. Приямки при этом должны быть, как правило, симметричными относительно продольной оси трубопровода и позволяющими осуществить впоследствии качественное введение гладкого (втулочного) конца одного ТИ в раструб другого.

11.10 ПВТНК из ВЧШГ, уложенные на дно траншеи с расчетным уклоном, следует выровнять в одну линию и закрепить присыпкой тела труб грунтом (стыки следует оставлять неприсыпанными с тем, чтобы наблюдать их при проведении предварительных гидравлических испытаний). Отклонение их положения должно соответствовать установленному (принятому) в ПД.

## **12 Проход трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом через камеры переключения (колодцы)**

12.1 Сопряжение двух соседних участков ПВТНК из ВЧШГ и устройство ответвлений с запорной, водоразборной (колонки, пожарные гидранты и др.) арматурой и другими устройствами следует производить в камерах переключения (колодцах) из железобетона, кирпича, полиэтилена, стеклопластика, строго соблюдая форму в плане (прямоугольную, круглую, и др.) и размеры, указанные в ПД.

12.2 Проход ПВТНК через стенки камер переключения (колодцы) из железобетонных колец и другие строительные конструкции следует производить с помощью гильз из отрезков труб (хризотилцементных, бетонных, железобетонных, стальных), после чего бетонировать по 12.2.3, предварительно установив на трубах РУК и вставив гильзы с ТИ в пересекаемую стену.

12.2.1 Гильзы следует устанавливать предварительно перед раструбами труб, если они попадают в камеры переключения (колодцы), перед засыпкой пазух

траншеи с уложенными в нее ПВТНК. Размещать раstryбы и фасонные соединительные части в стенках камеры переключения (колодцах) без гильз не допускается.

12.2.2 Зазоры между чугунными трубами и гильзами следует заделывать водонепроницаемо мастиками (герметиками) либо размещать в них подходящие по размеру РУК, в соответствии с ППР.

12.2.3 Бетонировать гильзы (трубы) в железобетонной (кирпичной) стенке камеры переключения (колодца) следует с устройством опалубки; после затвердевания бетона опалубка должна быть обязательно удалена.

12.2.4 Провод труб из ВЧШГ через стенку железобетонных колодцев с использованием РУК следует производить в следующей технологической последовательности:

- надеть РУК на концевые части труб;

- ввести концевые части труб в проем стенки колодца так, чтобы было выдержано расстояние между торцом трубы и стенкой, необходимое для монтажа соединительной детали (при входе в колодец раstrуба – «фланец–гладкий конец», при входе в колодец гладкого конца – «фланец–раstrуб»), в целях перехода на запорную арматуру (задвижку);

- установить внутри колодца опалубку вокруг проема с трубой с учетом размеров труб и стенок колодца; залить цементно–песчаный раствор (бетонирование проема с трубой) в опалубку (отверстие в трубе должно быть закрыто);

- засыпать снаружи трубу и колодец грунтом с уплотнением как до, так и после бетонирования, с тем чтобы исключить неравномерную их осадку;

- после набирания требуемой прочности бетонной заделкой разобрать опалубку;

- обустроить колодец фасонными соединительными частями и арматурой согласно ПД;

- проконтролировать правильность производимых работ.

12.2.5 Для водонепроницаемого провода чугунных труб через стенки полиэтиленовых (стеклопластиковых) колодцев необходимо предварительно в их стенках прорезать отверстия и установить в них специальные РУК, а затем по ним пропускать трубы.

Примечание – Специальные РУК следует поставлять в комплекте с полиэтиленовыми (стеклопластиковыми) колодцами с размерами, соответствующими трубам из ВЧШГ, которые должен указать потребитель в заявке на колодцы.

12.3 Монтаж оффланцованных фасонных соединительных частей, запорной арматуры и других устройств в камерах переключения (колодцах) следует производить, соблюдая указания ПД.

12.4 Расположенные в грунте фланцевые соединения на ПВТНК из ВЧШГ следует защищать от коррозии в соответствии с ПД.

### **13 Испытание подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

13.1 Испытания ПВТНК из ВЧШГ следует выполнять в соответствии с разделом 13, ПД и с учетом требований СП 129.13330.2011 (раздел 10), СП 66.13330.2011 (подраздел 7.11), а также с использованием типовых технологических процессов и испытательного оборудования: опрессовочного насоса, манометров, мерного бака или водомера для измерения количества подкачивающейся воды и величины утечки.

Примечание – В общих случаях при испытаниях следует проверять элементы трубопроводов на прочность и водонепроницаемость.

13.2 Воду для гидравлических испытаний ПВТНК из ВЧШГ следует брать из близлежащих трубопроводов (питьевой воды для водопровода) либо подводить из открытого резервуара гравитационным способом.

**Примечание** – Подсоединять водопровод к горячим или к канализационным трубопроводам не допускается.

13.3 После полного удаления воздуха следует произвести осмотр испытываемого участка ПВТНК из ВЧШГ. Испытания могут быть продолжены при отсутствии утечек и в трубах, и в соединениях.

**Примечание** – Предельная длина испытываемого участка ПВТНК из ВЧШГ не должна превышать 1 км.


13.4 В соответствии с СП 129.13330.2011 (пункт 7.2) испытание ПВТНК из ВЧШГ следует выполнять в два этапа:

- предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после частичной засыпки трубопровода;

**Примечание** – Перед проведением испытаний на прочность и водонепроницаемость должна быть выполнена частичная засыпка труб (примерно на высоту 0,8 м);

- окончательное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после полной засыпки трубопровода.

**Примечание** – Оба этапа испытания следует выполнять до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки, а на концах ПВТНК из ВЧШГ с соединениями, не воспринимающими осевых усилий, закрытых заглушками, к началу испытания должны быть установлены временные упоры для восприятия давления воды на заглушки, возникающего при подъеме давления (см. рисунок 13.1).

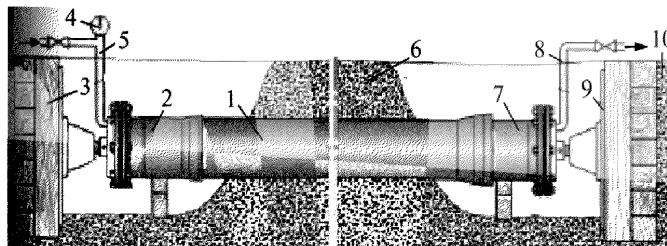

1 – ПВТНК; 2, 7 – фасонные соединительные детали «раструб–фланец» и «гладкий конец–фланец»; 3 – упор; 4 – манометр; 5, 8 – трубы с шаровыми кранами для нагнетания воды и сброса воздуха; 6 – присыпка грунта; 9 – стальная пластина; 10 – прочная грунтовая стенка

Рисунок 13.1 – Схема гидравлических испытаний ПВТНК из ВЧШГ (стрелками

показано: слева – подача воды, справа – удаление воздуха)

13.5 Величины внутреннего расчетного давления  $P_p$  и испытательного давления  $P_{исп}$  для проведения предварительного и окончательного испытаний на прочность должны быть определены ПД. В случае отсутствия в ПД указанных величин, величину внутреннего расчетного давления  $P_p$  следует принимать равной рабочему давлению в трубопроводе, а величину испытательного давления  $P_{исп} = 1,5P_p$  (но не менее 1,5 МПа и не более 0,6 заводского испытательного давления).

Величина испытательного давления на герметичность  $P_r$  для проведения как предварительного, так и окончательного испытания должна быть равна сумме  $P_p + \Delta P$ , где  $\Delta P$  – величина поправки для различных значений  $P_p$  и разных пределов измерения технических приборов (см. таблицу 13.1). При этом величина  $P_r$  не должна превышать величины окончательного испытательного давления трубопровода на прочность  $P_{исп}$ .

Таблица 13.1 – Величина поправки  $\Delta P$  для различных величин  $P_p$  в ПВТНК из ВЧШГ и характеристик используемых технических приборов

$P_p$ , МПа	Значения, МПа					
	верхний предел измене- ния давления	Цена деления	$\Delta P$	верхний предел изменения давления	Цена деления	$\Delta P$
	Классы точности технических приборов					
	0,4			0,6		
1,21 – 2	2,5	0,01	0,1	2,5	0,02	0,14
2,01 – 2,5	4		0,14	4	0,05	0,25
2,51 – 3			0,16			
3,01 – 4	6	0,02	0,2	6		0,3
4,01 – 5			0,24			0,4

13.6 Наполнять ПВТНК из ВЧШГ водой следует с более низкой стороны участка.

Примечание – Перед началом гидравлического испытания следует убедиться в том, что из трубопровода полностью удален воздух, для чего во всех наиболее высоких его точках должны быть устроены воздуховыпускные стояки из труб диаметром 25 – 50 мм с запорными вентилями, выведенными над уровнем земли.

13.7 Испытания ПВТНК из ТИ из ВЧШГ с ЦПП следует начинать после заполнения трубопровода водой и выдержки трубопровода под давлением (приблизительно 0,2 МПа) в течение суток.

13.8 Гидравлические испытания ПВТНК из ВЧШГ на прочность необходимо производить с учетом СП 66.13330.2011 (пункты 7.11.5, 7.11.6) следующим образом:

- постепенно поднимать давление в трубопроводе (по 0,3 – 0,5 МПа (3 – 5 кгс/см<sup>2</sup>)), выдерживая давление на каждой ступени не менее 5 минут;
- осмотреть ТИ и их стыковку на каждой ступени в целях обнаружения протечек;
- при достижении в трубопроводе испытательного давления  $P_{исп}$  в течение не менее 10 минут, производя дополнительную подкачку воды, не допускать падения давления больше чем на 0,1 МПа (1 кгс/см<sup>2</sup>).

**Примечание** – При обнаружении протечек во время повышения давления необходимо установить причину нарушения герметичности и принять меры по ее ликвидации – устранение обнаруженных дефектов трубопровода можно производить только после снижения давления в нем до атмосферного; категорически запрещаются хождение по испытываемому трубопроводу, простукивание, подтягивание болтовых соединений и нахождение рабочих в траншее.

ПВТНК из ВЧШГ считается выдержавшим испытание на прочность, если при достижении испытательного давления в нем не произойдет разрыва ТИ, нарушения стыков, а при внешнем осмотре не будет обнаружено протечек воды.

13.9 Испытания трубопровода на плотность (герметичность) следует производить в следующей последовательности:

- повысить давление до величины испытательного на герметичность,  $P_g$ ;
- зафиксировать время начала испытания  $T_h$  и замерить начальный уровень воды в мерном бачке  $h_h$ ;
- следить за давлением в трубопроводе по вариантам:
  - а) если в течение 10 минут давление упадет не менее чем на два деления шкалы манометра, но не будет ниже внутреннего расчетного  $P_p$  то наблюдение за давлением можно закончить;
  - б) если в течение 10 минут давление упадет менее чем на два деления шкалы манометра, то наблюдение за снижением давления до внутреннего расчетного  $P_p$

следует продолжать до тех пор, пока давление упадет не менее чем на два деления шкалы манометра (продолжительность наблюдения не должна быть более одного часа; если по истечении этого времени давление не снизится до внутреннего расчетного давления  $P_p$  то следует произвести сброс воды из трубопровода в мерный бачок или замерить объем сброшенной воды другим способом;

в) если в течение 10 минут давление упадет ниже внутреннего расчетного  $P_p$ , то дальнейшее испытание трубопровода следует прекратить и принимать меры для обнаружения скрытых в нем дефектов, выдерживая его под внутренним расчетным давлением  $P_p$  до тех пор, пока при осмотре не будут выявлены дефекты, вызвавшие недопустимое падение давления.

13.10 После окончания наблюдения за падением давления по варианту перечисления 13.9, а) и завершения сброса воды по варианту перечисления 13.9, б) необходимо выполнить следующие операции:

- повысить давление до величины испытательного на герметичность  $P_g$  подкачкой воды из мерного бачка, зафиксировать время окончания испытания на герметичность  $T_k$  и замерить конечный уровень воды в мерном бачке  $h_k$ ;

- определить продолжительность испытания трубопровода ( $T_k - T_h$ ), мин, и объем подкаченной в трубопровод воды из мерного бачка  $Q$  (для варианта перечисления 13.9, а)), разность между объемами подкаченной в трубопровод и сброшенной из него воды или объем дополнительно подкаченной в трубопровод воды  $Q$  (для варианта перечисления 13.9, б)) и рассчитать величину фактического расхода дополнительного объема закачанной воды  $q_n$ , л/мин, по формуле:

$$q_n = Q / (T_k - T_h). \quad (13.1)$$

П р и м е ч а н и е – Сбрасывать воду после проведения испытаний следует в места, указанные в ППР.

13.11 ПВТНК из ВЧШГ считается выдержавшим гидравлическое испытание на плотность, если величина фактической утечки, определенной по формуле (13.1), будет менее допустимой.

13.12 При проведении монтажных работ на ПВТНК из ВЧШГ в зимних условиях допускается производить пневматические испытания в соответствии с требованиями СП 129.13330.2011 (раздел 7).

## **14 Устранение дефектов монтажа подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

14.1 Дефекты вследствие овальности сечения труб следует устранять при помощи домкратов, передача усилий от которых на внутренние стенки труб, происходит через металлические бобышки с радиусами закругления верхних поверхностей приблизительно равными внутренним радиусам труб.

14.2 Дефекты монтажа ПВТНК из ВЧШГ, возникшие в процессе выполнения засыпки следует устранивать путем дополнительного уплотнения грунта в одной из пазух траншеи, если они вызваны смещением ПВТНК в горизонтальной плоскости, а при повреждении наружного слоя на трубе – заменой дефектной части трубы либо способом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, по 14.3.

14.3 Дефектную часть ПВТНК (ТИ, фасонная соединительная часть, РУМ, стопор) следует заменить изделием без дефекта (частью ТИ, фасонной соединительной частью, РУМ и стопором) в соответствии с 14.3.1 – 14.3.5.

14.3.1 Для удаления из ПВТНК из ВЧШГ дефектной части следует вырезать ее с использованием углошлифовальной машины таким образом, чтобы рез был перпендикулярным продольной оси (допустимые отклонения перпендикулярности не должны превышать  $\pm 0,5^\circ$ ). После резки на гладких концах необходимо образовать фаски с размерами, соответствующими диаметру трубы.

14.3.2 Присоединение части ТИ из ВЧШГ без дефекта следует производить с помощью надвижных муфт и РУМ – манжет в следующем порядке:

- освободить дефектную часть ТИ от грунта, вырезать ее по 14.3.1;

- очистить концы трубопровода от грязи, подготовить часть ТИ из ВЧШГ без дефекта, по длине на 30 – 40 мм меньше вырезанного из трубопровода ТИ;
- вставить резиновые манжеты в раstraубы надвижных муфт;
- нанести смазку на резиновые манжеты и гладкий конец с фаской;
- надвинуть обе муфты на новый отрезок полностью, ввести часть ТИ без дефекта с надетыми на нее надвижными муфтами в промежуток между концами трубопровода;
- произвести центровку части ТИ без дефекта относительно оси трубопровода;
- сдвинуть надвижные муфты на гладкие концы с обеих сторон ТИ согласно предварительной разметке их расположения на трубопроводе;
- проверить щупом расположение резиновых манжет в соединениях.

14.3.3 Дефектную часть трубопровода можно заменить частью ТИ из ВЧШГ без дефекта с использованием фланцевых соединений. Для присоединения фланцев к концам трубопровода следует использовать фасонную соединительную часть «растрауб–фланец».

14.3.4 После завершения работ по замене дефектной части ТИ следует произвести засыпку трубопровода песчаным грунтом, с уплотнением по ПД, и восстановить место вскрытия траншеи ПВТНК.

14.3.5 На фланцевых соединениях необходимо выполнить антакоррозионную защиту с использованием мастики либо герметика.

## **15 Контроль монтажа подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

### **15.1 Организация контроля**

15.1.1 Контроль выполнения работ по монтажу ПВТНК из ВЧШГ следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (раздел 7) и настоящего стандарта.

15.1.2 В процессе монтажа ПВТНК из ВЧШГ следует проводить входной контроль (по 15.2), операционный контроль (по 15.3) и оценку соответствия (по 15.4).

Результаты контроля следует фиксировать в общем (специальном) журналах учета выполнения работ и в соответствующих актах.

## 15.2 Входной контроль

15.2.1 При входном контроле следует проверить:

- соответствие ПД труб, фасонных соединительных частей из ВЧШГ и уплотнительных резиновых манжет (их пригодность для последующего монтажа ПВТНК);

- соответствие ТИ требованиям к маркам, типам и технической документации предприятия-изготовителя (см. 15.2.2);

- наличие заводских дефектов, а также повреждений (визуально), которые могли возникнуть за время после отгрузки ТИ с предприятия-изготовителя.

Примечание – ТИ и ВЧШГ необходимо также проверять на отсутствие дефектов и повреждений поверхности непосредственно перед их укладкой в траншее (см. 15.3.3).

15.2.2 По результатам входного контроля следует сделать запись в журнале учета выполненных работ, составить акт (при наличии дефектов) с указанием принятых мер.

15.2.3 Все ТИ из ВЧШГ должны иметь:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение года изготовления;
- обозначение материала (чугун с шаровидным графитом), номинальный диаметр DN, обозначение ТУ.

15.2.4 Следует контролировать размерные параметры ТИ из ВЧШГ – диаметры гладких (втулочных) концов в соответствии с ГОСТ ISO 2531–2012 (подпункт 6.1.1). Проверку соответствия размерных параметров ТИ следует осуществлять измерительным инструментом (калибром для наружных измерений или рулеткой (по ГОСТ 7502)) для последующего сравнения со значениями, указанными в ТУ.

Внешние диаметры  $DE$ , измеренные по окружности рулеткой (по ГОСТ 7502) или калибром для наружных измерений, не должны выходить за установленные пределы (см. таблицу 15.1).

Таблица 15.1 – Диаметры втулочных концов, допускаемых к соединению ТИ из ВЧШГ

Диаметры втулочных концов	
$DN$ , мм	$DE$ , мм
80	95,3 – 99
100	115,2 – 119
125	141,2 – 145
150	167,1 – 171
200	219 – 222
250	270,9 – 275
300	322,7 – 327
350	374,6 – 379
400	425,5 – 430
500	528,2 – 533
600	631 – 636
700	733,8 – 739
800	837,5 – 843
900	940,2 – 946
1 000	1 043 – 1 049

Примечание – В таблице 15.1 приведены диаметры втулочных концов, соответствующие ТУ 1461-037-50254094-2008 [3].

15.2.5 РУМ, при растяжении которых вручную выявляются дефекты (см. таблицу 15.2), следует браковать.

Таблица 15.2 – Показатели качества РУМ для сборки ТИ из ВЧШГ раструбами

Показатель	Отклонения показателя внешнего вида	
	рабочая поверхность	нерабочая поверхность
Трещина	Не допускается	
Возвышения, углубления, недопрессовка	Не допускаются более 3 шт. высотой (глубиной) от 0,7 до 1 мм, шириной и длиной не более 2 мм	Не допускаются более 3 шт. высотой (глубиной) от 1 до 2 мм, шириной и длиной не более 5 мм
Смещение по плоскости разъема пресс-формы	Не допускается более 0,5 мм	Не допускается более 1 мм
Выпрессовка	Не допускается высотой более 1 мм по всему периметру	Не допускается высотой более 2 мм по всему периметру

*Окончание таблицы 15.2*

Показатель	Отклонения показателя внешнего вида	
	рабочая поверхность	нерабочая поверхность
Втянутая кромка	Не допускается глубиной более 1 мм	Не допускается глубиной более 2 мм
Срез, обрыв	Не допускаются глубиной более 0,7 мм	Не допускаются глубиной более 1 мм, без ограничения длины
Пузырь	Не допускается	Не допускается диаметром более 2 мм
Пористость поверхности	Не допускается	Не допускается шириной (длиной) более 2 мм и 3 штук
Пористость сечения		Не допускается
Следы обработки, разноцвет, разнотон		Допускаются

15.2.6 При осуществлении входного контроля фланцев необходимо проверить отклонения их размеров, которые не должны превышать допускаемые:

- по диаметру отверстий под болты во фланцах  $+1,0$  мм;
- расстоянию между центрами отверстий  $\pm 0,5$  мм;
- толщине обработанного фланца  $\pm 1,0$  мм;
- смещению центров болтовых отверстий относительно центра внутреннего диаметра фланца  $\pm 1$  мм.

В случае превышения отклонений изделия должны быть возвращены поставщику с актом входного контроля.

15.2.7 При осуществлении входного контроля следует проверять кривизну труб из ВЧШГ в соответствии с ГОСТ ISO 2531–2012 (подпункт 4.2.4). Проверку кривизны труб осуществляют, как правило, визуально, а также измерением в соответствии с ГОСТ ISO 2531–2012 (подраздел 6.2) (при необходимости и возникновении сомнений в визуальной оценке).

### 15.3 Операционный контроль

15.3.1 В составе операционного контроля следует осуществлять:

- контроль выполнения подготовительных работ по 5.3.2 – 15.3.5;
- контроль монтажа и укладки ПВТНК из ВЧШГ по 15.3.6 – 15.3.13;

- контроль выполнения обратной засыпки по 15.3.14 – 15.3.16.

15.3.2 При перемещении ТИ и собранных секций к месту монтажа не допускается повреждение покрытий труб (проверять следует внешним осмотром по 8.5–8.8).

15.3.3 Перед укладкой ТИ из ВЧШГ в траншею, а РУМ (РУК) перед сборкой соединений следует подвергать изделие внешнему осмотру в целях обнаружения дефектов (трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений поверхности).

ТИ, РУМ и РУК с дефектами следует отбраковывать или устранять дефекты в соответствии с 14.3, а также методами, разрешенными производителями конкретных изделий.

15.3.4 Перед укладкой ТИ и ВЧШГ следует:

- дополнительно подвергать внешнему осмотру ТИ, РУМ и готовые узлы их соединений изнутри и снаружи на отсутствие грязи, снега, льда, масел и постоянных предметов;

- осуществить внешний осмотр ТИ, предназначенных для хозяйствственно-питьевого водоснабжения, в целях проверки отсутствия в них поверхностных или сточных вод.

**П р и м е ч а н и е** – Водопроводы из ВЧШГ должны быть промыты и продезинфицированы в соответствии с СП 129.13330.2011 (приложения 5 и 6).

15.3.5 При монтаже ПВТНК перед укладкой ТИ из ВЧШГ следует проконтролировать размеры траншей, котлованов, крепления их стенок, отметок дна на соответствие требованиям ППР по 9.5, 9.7 – 9.9.

15.3.6 При укладке ТИ из ВЧШГ на дно траншеи необходимо контролировать их положение в соответствии с ПД. Максимальные отклонения от положения по ПД осей труб не должны превышать  $\pm 100$  мм в плане и отметок верха  $\pm 30$  мм, если другое не указано в ПД.

15.3.7 При укладке ТИ из ВЧШГ необходимо контролировать допустимые углы поворота на соответствие ПД (см. таблицу 15.3).

Таблица 15.3 – Параметры допустимого поворота ТИ из ВЧШГ в раструбных соединениях

$DN$ , мм	$L$ , см	$R$ , м	$\alpha$ , град.	$\Delta$ , см
80 – 150	600	69	5	52
200 – 300	600	86	4	42
350 – 600	600	115	3	32
700 – 800	600	200	2	25
900 – 1 000	600	267	1,5	19



15.3.8 При сборке стыка следует визуально контролировать центровку ТИ из ВЧШГ с тем, чтобы при их соединении ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

15.3.9 Необходимо контролировать, чтобы при перерывах в укладке ПВТНК концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры были закрыты заглушками или деревянными пробками.

15.3.10 Следует контролировать, чтобы при монтаже ПВТНК из ВЧШГ в условиях низких температур наружного воздуха не применялись РУМ в проморожденном состоянии (см. 8.16, Примечание).

15.3.11 Необходимо контролировать, чтобы при сооружении упоров на ПВТНК из ВЧШГ опорные стенки котлованов, в которых они будут размещаться, были с ненарушенной структурой грунта, а зазоры между трубопроводами и сборными бетонными или кирпичными упорами были плотно заполнены бетонной смесью или цементным раствором.

15.3.12 При укладке в траншею ТИ из ВЧШГ следует контролировать отклонение оси трубопровода, которое не должно превышать его наружного диаметра. Смещения камер переключения (колодцев) от расположения по ПД не должны превышать минимального значения наружного диаметра входящих в них (выходящих из них) труб.

15.3.13 При укладке ТИ из ВЧШГ и сборке соединений РУМ (РУК) операционный контроль следует производить в соответствии с требованиями ПД и ППР;

## СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014

в других случаях контроль следует осуществлять по типовой структуре контроля (см. таблицу 15.4).

Таблица 15.4 – Типовая структура контроля монтажа ПВТНК из ВЧШГ

Контролируемые параметры	Показатель	Методы, объем и средства контроля
Состав водоотводящей сети	Каждого элемента на соответствие ПД	Визуальный осмотр 100 %
Характеристики трубопровода между соседними колодцами: диаметр уклон прямолинейность	const const По ПД	
Тип основания под трубы по всей длине: а) в общих случаях при естественном грунте ненарушенной структуры (с выкружкой) б) при жестких грунтах в) при мокрых связных грунтах г) при илах, заторфованных, насыпных и др. слабых грунтах	По ПД  Насыпка песка по ПД  Искусственное	Рулетка по ГОСТ 7502
Минимальное заложение, м, до: а) верха труб относительно поверхности б) низа труб относительно глубины промерзания	0,5±0,05  0,5 DN	Визуальный осмотр 100 %
Ширина траншей с вертикальными стенками по дну (без учета креплений), м	(DN + 0,8)±0,05	Рулетка по ГОСТ 7502
Степень уплотнения грунта засыпки по глубине траншеи: а) под трубой до 0,5 Дн б) в пазухах от 0,5 Дн до Дн + 25 см в) над трубой + 25 см г) до поверхности	0,93 – 0,94 0,88 – 0,90 0,85 – 0,86 По ПД	Выборочные измерения приборами на месте

15.3.14 При обратной засыпке траншеи, выполняемой при монтаже ПВТНК, на первых участках трубопровода следует проводить контроль диаметров по вертикали путем их измерения внутри трубопроводов из камеры переключения (колодца) на расстоянии 3 – 4 м от них, при этом прогибы труб по диаметру не должны превышать установленных значений (см. таблицу 15.7, столбец 4).

В случаях, когда трасса проходит под дорогой, следует производить все виды контроля предусмотренные в таблице 15.5.

Таблица 15.5 – Типовой регламент контроля обратных засыпок грунтом траншей с трубопроводами из ВЧШГ

Вид контроля	Входной	Операционный					Оценка соответствия
Контролируемые параметры	Физико-механические характеристики грунтов обратных засыпок	Готовность засыпаемых трубопроводов	Гранулометрический состав грунта обратных засыпок	Содержание в грунте обратных засыпок древесных, волокнистых материалов, гниющего строительного мусора и др.	Содержание мерзлых комьев в грунте обратных засыпок	Наличие снега и льда в грунте обратных засыпок	Наличие твердых включений в грунте обратных засыпок
Объем	Периодический						
Метод	Визуальный	Визуальный, измерительный			Визуальный, регистрационный		
Освидетельствование скрытых работ	–	+	–				
Контроль строительной лабораторией	+	–	+	–	+	+	–
Примечание – «+» – производится, «–» – не производится.							
Наличие, полнота и правильность заполнения исполнительной и производственно-технологической документации							

15.3.15 Выполнение работ по обратной засыпке следует контролировать в соответствии с ППР и технологическими схемами контроля выполнения работ (см. таблицу 15.6).

Таблица 15.6 – Типовая технологическая схема контроля обратной засыпки траншей с ПВТНК из ВЧШГ

Этап работ	Контроль	Метод контроля	Документация
Подготовительные работы	освидетельствования ранее выполненных земляных работ чистоты основания и промерзания грунта (в зимнее время) наличия в ПД данных о типах и характеристиках грунтов для обратных засыпок	Визуальный, периодический	Записи в журнале работ, акт освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в РД 11-02-2006 [6]
Засыпка пазух траншей	содержания в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкоокисляемого строительного мусора содержания мерзлых комьев в обратных засыпках размеров твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев наличия снега и льда в обратных засыпках и их основаниях температуры грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха средней по проверяемому участку плотности сухого грунта обратных засыпок	Визуальный, периодический Измерительный, периодический	Записи в журнале работ
Приемка выполненных работ по обратной засыпке	Соответствия физико-механических характеристик отсыпаемого и уплотненного грунта требованиям ПД	Лабораторный контроль	Протокол измерений (в произвольной форме) Записи в журнале работ

**Примечание** – Контрольно-измерительный инструмент: нивелир; плотномер-влагомер инженера Н.П. Ковалева, модель 4511-2.

15.3.16 При операционном контроле грунта, применяемого для обратной засыпки (его влажности и степени уплотнения отдельных слоев), значения параметров ТИ из ВЧШГ должны соответствовать требованиям ПД и данным таблицы 15.7.

**Примечание –** При операционном контроле необходимо проверить, чтобы грунты для обратных засыпок траншей соответствовали:

- требованиям ПД о типах и физико–механических характеристиках, требуемой степени уплотнения;
- показателям влажности по ГОСТ 22733 (раздел 4).

**Таблица 15.7 – Допустимые диаметральные прогибы  $\varphi_d$ , % поперечных сечений ПВТНК из труб из ВЧШГ класса 9 с ЦПП**

$DN$ , мм	Минимальные диаметральные жесткости труб, кН/м <sup>2</sup>	$\varphi_d$	
		по истечении прогнозного срока эксплуатации	по завершении монтажных работ
80	2400	0,85	0,4
100	1350	1,05	0,5
125	800	1,3	0,6
150	480	1,55	0,7
200	230	1,9	0,9
250	155	2,2	1,1
300	110	2,5	1,2
350	88	2,7	1,3
400	72	2,9	1,4
450	61	3,05	1,5
500	52	3,25	1,6
600	41	3,55	1,7
700	34	3,75	1,8
800	30	4	2
900	26		
1 000	24		
1 100	22		
1 200	20		
1 400	18		

**Примечание –** Размеры, указанные в таблице 15.7, приведены из ГОСТ ISO 2531.

## 15.4 Оценка соответствия выполненных работ

15.4.1 Оценку соответствия выполненных работ осуществляют по окончании всех работ. При этом проверяют на соответствие ПД выполненные работы по монтажу и испытаниям ПВТНК.

15.4.2 При сдаче техническому заказчику и проверке соответствия выполненных работ ПД должны быть переданы:

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

- а) акт приемки (см. приложения Е и Ж);
- б) акты на скрытые работы по форме, приведенной в РД 11-02-2006 [6];
- в) акты гидравлических и пневматических испытаний по формам, приведенным в СП 129.13330.2011 (приложения 1 и 3).

15.4.3 Кarta контроля соблюдения требований настоящего стандарта приведена в приложении И.









**Приложение А**

(рекомендуемое)

**Краткий перечень фасонных соединительных частей из высокопрочного чугуна  
с шаровидным графитом**

При монтаже ПВТНК могут быть использованы литые либо сварные фасонные части из ВЧШГ (см. таблицу А.1) как российского, так и зарубежного производства, удовлетворяющие требованиям ПД.

Таблица А.1 – Номенклатура фасонных соединительных частей из ВЧШГ

Наименование	Обозначение	Эскиз
Отвод раstrубный гладкий конец	ОРГ	
Отвод раstrубный	ОР	
Колено раstrубное	УР	
Колено раstrуб–гладкий конец	УРГ	
Тройник раstrубный	TP	
Тройник фланцевый с пожарной подставкой	ППТФ	
Пожарная подставка фланцевая	ППФ	
Крест раstrубный	КР	

## Приложение Б

(рекомендуемое)

**Высоконапорные соединения трубопроводов из высокопрочного чугуна  
с шаровидным графитом**

Высоконапорные (таблица Б.1) соединения (таблица Б.2) используются для сборки трубопроводов из труб из ВЧШГ (таблица Б.3).

**Таблица Б.1 – Допустимые<sup>1</sup> внутренние давления, бар (0,1 МПа), для трубопроводов из труб из ВЧШГ SG PAM класса K9 с усиленными и неусиленными соединениями**

DN, мм	Значения для соединений									
	STD		STD Vi		UNI STD Vi		STD Ve		UNI STD Ve	
	PFA <sup>2</sup>	PEA <sup>3</sup>	PFA	PEA	PFA	PEA	PFA	PEA	PFA	PEA
80	64	82	25	35	–	–	64	82	–	–
100	64	82	25	35	40	53	64	82	64	–
125	64	82	25	35	40	53	64	82	60	77
150	64	82	25	35	40	53	55	71	55	71
200	62	79	16	24	40	53	44	58	50	65
250	54	70	16	24	38	51	39	52	45	59
300	49	64	16	24	25	47	37	49	40	53
350	45	59	14	22	25	35	32	32	38	51
400	42	56	14	22	20	29	30	43	35	47
450	40	53	13	21	16	24	30	41	32	43
500	38	51	11	18	16	24	30	41	30	41
600	36	48	10	17	16	24	27	27	27	37
700	34	46	–	–	–	–	25	35	25	35
800	32	43	–	–	–	–	25	35	25	35
900	31	42	–	–	–	–	25	35	25	35
1 000	30	41	–	–	–	–	25	35	25	35
1 100	29	40	–	–	–	–	25	35	–	–
1 200	28	39	–	–	–	–	25	35	25	35
1 400	28	38	–	–	–	–	–	–	25	35








<sup>1</sup> Максимальные давления согласно DIN EN 545-2011 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водопроводов. Требования и методы испытаний].

<sup>2</sup> PFA – допустимое рабочее давление (максимальное гидростатическое давление), которое элемент трубопровода может выдержать в процессе непрерывной эксплуатации.

<sup>3</sup> PMA – максимально допустимое рабочее давление (максимальное давление с учетом резких скачков), которое элемент может периодически выдерживать в процессе эксплуатации, PMA = 1,2 PFA.

П р и м е ч а н и е – Максимальное гидростатическое давление, которое недавно установленный элемент может выдержать в течение определенного непродолжительного отрезка времени в целях проверки целостности и герметичности трубопровода, – это допустимое испытательное давление РЕА = РМА + 0,5 МПа (5 бар).

Таблица Б.2 – Высоконапорные соединения для трубопроводов из ВЧШГ SG PAM

Фирменное наименование	Общий вид	Назначение
Standrd		Для сборки труб и фасонных соединительных частей
Standrd-Ve		Для сборки труб и фасонных соединительных частей
Standrd-Ve		Для сборки труб
Standrd-Vi		Для сборки фасонных соединительных частей
Universal Standrd-Vi		Для сборки труб и фасонных соединительных частей
Standrd PamLock		Для сборки фасонных соединительных частей
Express		Для сборки фасонных соединительных частей

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**


Таблица Б.3 – Трубы из ВЧШГ SG PAM

Фирменное наименование	STANDARD			NATURAL
	DN, мм	DN 60–2000	DN 100–2000	DN 80–2000
Назначение	Питьевое водоснабжение	Агрессивные грунты	«Мягкая» или агрессивная вода	Питьевое водоснабжение
Общий вид				
Внешнее покрытие	Стандартное	Полиуретановое PUX	–	Полиуретановое PUR
Внутреннее покрытие	–	–	Полиуретановое PUX	–

**Приложение В**  
(рекомендуемое)

**Выбор землеройных машин для разработки грунтовых выемок  
под укладку подземных водопроводов и трубопроводов  
напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**


В.1 Разработку протяженных траншей постоянного поперечного сечения (см. рисунок В.1) глубиной до 4 м (в отдельных случаях – до 6 м), шириной по дну 2 м, с заложением откосов от 1:1 до 1:2 для качественной и производительной укладки ПВТНК из ВЧШГ рекомендуется производить наиболее эффективными землеройными машинами непрерывного действия – многоковшовыми цепными либо роторными экскаваторами (см. рисунок В.2).

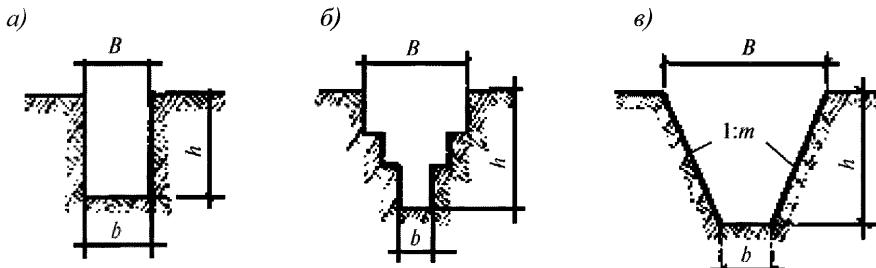

а) – вертикальные стенки; б) – ступенчатые стенки; в) – стенки с откосами

$B$  и  $b$  – высота и ширина траншей по верху и по низу;  $1:m$  – откос

Рисунок В.1 – Траншеи для укладки ПВТНК из ВЧШГ

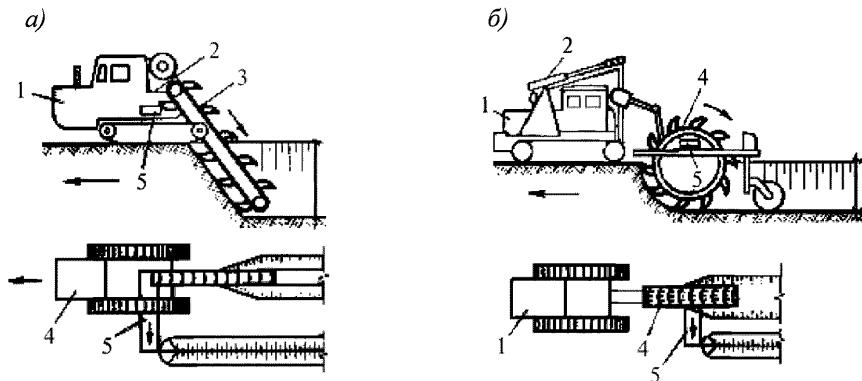

а) – экскаватором с ковшовой цепью; б) – экскаватором роторным

1 – базовая машина; 2 – система управления положением рабочего органа; 3 – ковшовая цепь;

4 – ковшовый ротор; 5 – ленточный транспортер

Рисунок В.2 – Разработка протяженных траншей для укладки ПВТНК из ВЧШГ экскаваторами

## СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014

В.2 Для разработки траншей глубиной до 3,5 м в немерзлых грунтах I – III групп (прямоугольного или трапецеидального профиля) и в мерзлых грунтах (прямоугольного профиля) для укладки ПВТНК из ВЧШГ рекомендуется применять экскаватор ЭТЦ-252 с цепным бесковшовым рабочим органом и цепными откосообразователями (см. рисунок В.3) для выгрузки разработанного грунта на обе стороны траншеи.


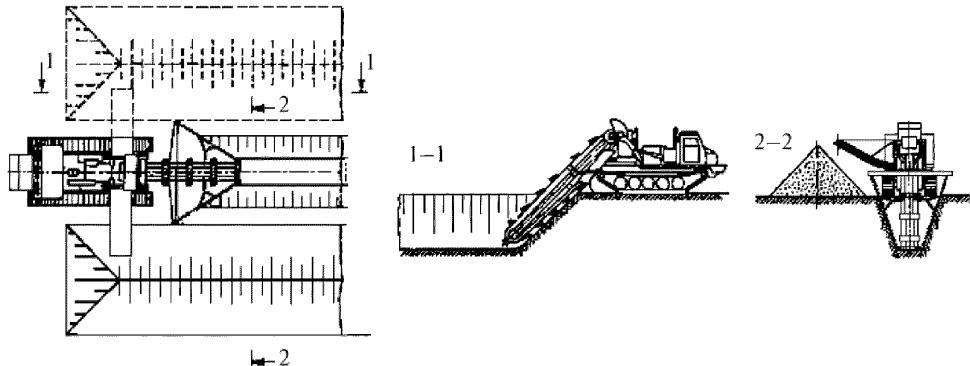


Рисунок В.3 – Разработка протяженной траншеи постоянного поперечного сечения экскаватором ЭТЦ-252 для укладки ПВТНК из ВЧШГ

В.3 Разработку траншей небольшой протяженности для укладки ПВТНК из ВЧШГ рекомендуется производить одноковшовыми экскаваторами (например, Э0-3322Б). Их следует оборудовать ковшами (обратной лопатой или профильным) вместимостью от 0,15 до 2 м<sup>3</sup>. Чтобы избежать повреждения основания траншеи и не допустить переборов грунта, глубина копания должна быть меньше, чем по ПД, (недобор) на 5 – 10 см. При выгрузке грунта в отвал (см. рисунок В.4) расстояние от линии откоса траншеи до начала отвала грунта должно быть не менее 0,7 м – при глубине траншеи до 3 м и не менее 1,0 м – при глубине траншеи более 3 м.

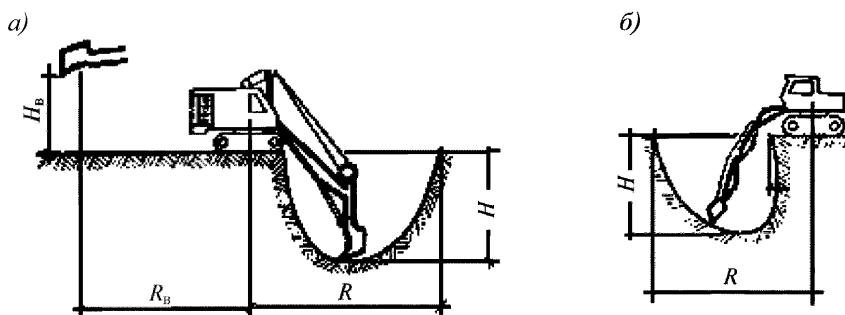


а) – система управления канатная; б) – система управления гидравлическая

$R, H$  – радиус и глубина копания;  $R_b, H_b$  – радиус и высота выгрузки

Рисунок В.4 – Разработка траншей для укладки ПВТНК из ВЧШГ экскаваторами с обратной лопатой и с системой управления

В.4 Котлованы для размещения камер переключения (колодцев) на трубопроводах из ВЧШГ рекомендуется разрабатывать экскаваторами с обратной лопатой либо с грейфером (рисунок В.5).

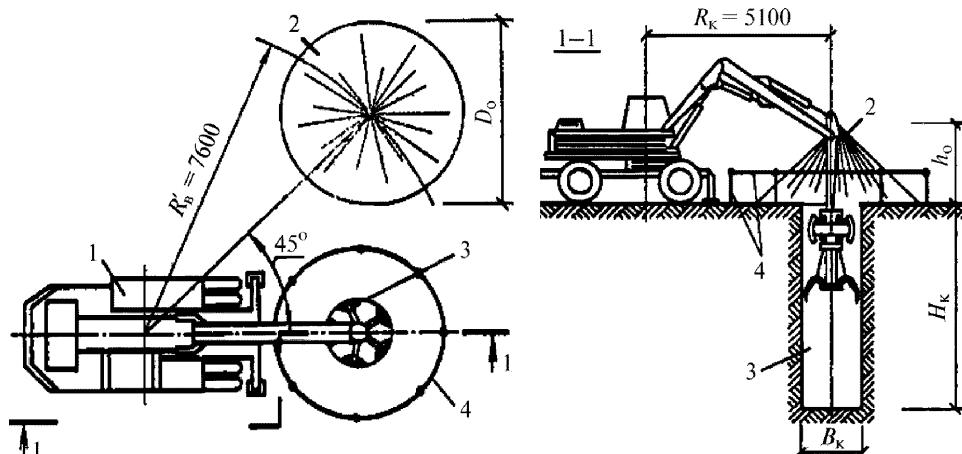


$D_o$ ,  $h_o$  – диаметр и высота отвала грунта;  $B_k$ ,  $H_k$  – ширина и высота котлована;  $R_k$ ,  $R_b$  – радиусы копания и выгрузки грунта;

1 – экскаватор ЭО–3322Б; 2 – отвал грунта; 3 – котлован; 4 – ограждение

Рисунок В.5 – Разработка котлована для установки колодца на ПВТНК из ВЧШГ экскаватором ЭО–3322Б, оснащенным грейфером

В.5 Приямки для сборки раструбных соединений ТИ из ВЧШГ рекомендуется отрывать также экскаватором с последующей доводкой вручную под размер, учитывающий их фактическую длину, при диаметрах до 300 мм – перед укладкой каждой трубы на место, более 300 мм – за один – два дня до укладки.

В.6 Для окончательной засыпки траншеи выше 0,7 м над трубопроводом из ВЧШГ рекомендуется использовать экскаваторы–планировщики ЭО–3532А, 43212, 43213, одноковшовые экскаваторы ЭО–2621В, ЭО–3123, ЭО–4225, бульдозеры (см. рисунок В.6), погрузчики и другие механизмы с уплотнением слоев (с толщиной: из песка – 0,7, супесей и суглинков – 0,6 и глин – 0,5 м) гидромолотами, виброплитами массой до 100 кг, катками.

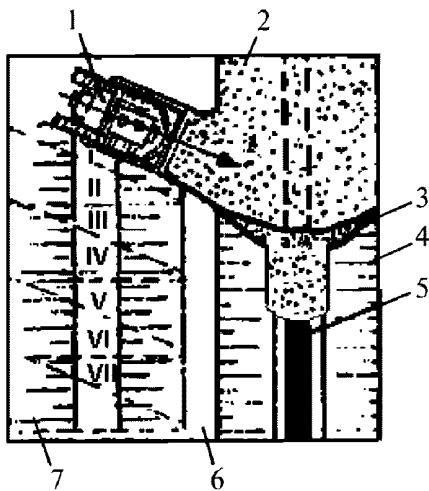

1 – бульдозер; 2 – засыпанная траншея; 3 – засыпка над трубами высотой 0,7 м; 4 – наклонная стенка траншеи; 5 – защитный слой засыпки; 6 – бровка траншеи; 7 – отвал грунта (I, III, V, VII и II, IV, VI – участки грунта для одной проходки бульдозера косые и поперечные)

Рисунок В.6 – Обратная засыпка траншеи с ПВТНК из ВЧШГ бульдозером

В.7 При комплексно–механизированной разработке выемок для прокладки ПВТНК из ВЧШГ в комплект рекомендуется также включать вспомогательные механизмы (для транспортирования грунта, планировки и др.), соответствующие по производительности и энергозатратам ведущим землеройным машинам.

П р и м е ч а н и е – При использовании в качестве ведущей машины при разработке траншеи значительной глубины и больших размеров одноковшового экскаватора ЭО-5122, оборудованного унифицированной обратной лопатой с ковшом емкостью 1,6 м<sup>3</sup>, к примеру, рекомендуются:

- для транспортирования грунта – автомобили–самосвалы КрАЗ-256В с емкостью кузова 6 м<sup>3</sup> в количестве, соответствующем схеме их подачи к экскаватору;

- для зачистки дна, разравнивания грунта и обратной засыпки верхней зоны траншеи – бульдозер с габаритно–тактическими характеристиками, соответствующими реальным объемам перемещаемого грунта, например, ДЗ-110А с шириной ножа 3 100 мм.


## Приложение Г

(рекомендуемое)

**Выбор траншейных креплений для безопасной укладки подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

Г.1 В слабых осыпающихся грунтах или при близком расположении траншей для укладки ПВТНК из ВЧШГ к ответственным сооружениям следует использовать сплошное горизонтальное крепление, верхняя бортовая доска которых должна выступать над поверхностью земли для предотвращения попадания в траншею камней, комьев грунта и других предметов.

Г.2 Для укладки ПВТНК из ВЧШГ в плотных грунтах рекомендуется использовать горизонтальное крепление траншей (см. рисунок Г.1), устраиваемое вразбежку из досок толщиной 40 – 50 мм, длиной 4,5 – 6,5 м на обеих стенках с прозорами 25 – 30 см. Горизонтальные доски в целях плотного прижатия их к стенкам траншеи необходимо раскреплять вертикальными стойками из досок и поперечными распорками соответствующей длины. Чтобы предохранить распорки от перекоса и выпадения после их установки, под ними к стойкам рекомендуется гвоздить бобышки.

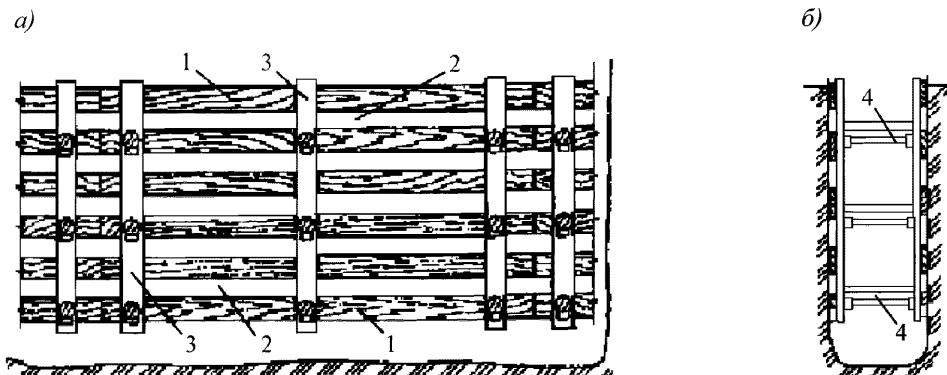


а) – вид стенки траншеи; б) – вид вдоль траншеи;

1 – доски; 2 – прозоры; 3 – стойки; 4 – распорки

Рисунок Г.1 – Горизонтальное крепление стенок прямоугольной траншеи для укладки ПВТНК из ВЧШГ вразбежку

## СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014

Г.3 Для укладки ПВТНК из ВЧШГ на значительной глубине в слабых сыпучих грунтах или вблизи ответственных надземных сооружений и (или) подземных коммуникаций рекомендуется использовать сплошное вертикальное крепление траншей, которое необходимо устраивать из вертикально поставленных досок толщиной 50 мм, прижатых к стенкам траншеи брускатыми или дощатыми рамами при помощи распорок (см. рисунок Г.2).

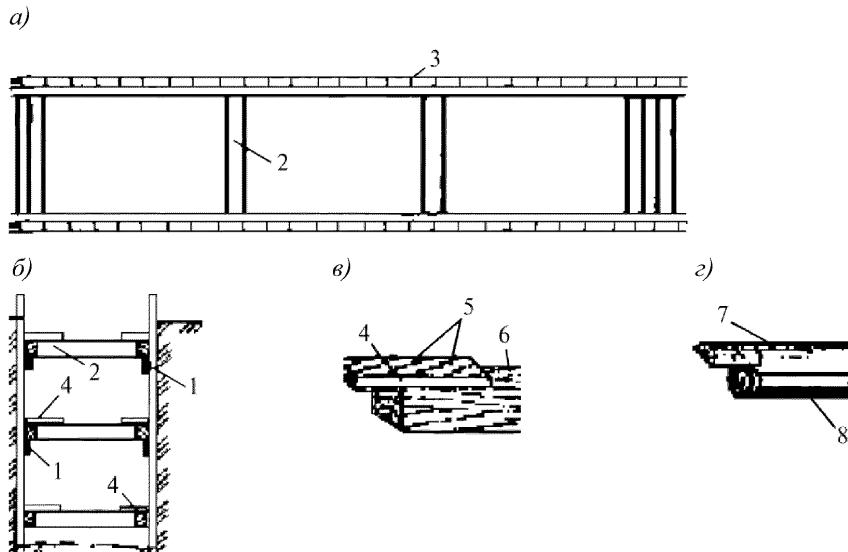


а) – вид сверху; б) – вид вдоль траншеи; в), г) – узлы сопряжения элементов креплений;  
1 – бобышка; 2 – распорка; 3 – доски толщиной 50 мм; 4 – накладка из доски; 5 – гвозди;  
6 – брус 100 мм; 7 – накладка из горбыля; 8 – бревно

Рисунок Г.2 – Сплошное вертикальное крепление стенок траншеи для укладки ПВТНК из ВЧШГ

Траншую следует разрабатывать с одновременным осаживанием вертикальных досок и по мере углубления траншеи внутри устанавливать дополнительные рамы, расстояние между которыми по вертикали в среднем составляет 1,2 м, а для предотвращения оседания рам под ними следует пришиввать бобышки либо устанавливать короткие стойки из досок или бревен, длина которых равна расстоянию между рамами.

Г.4 Для траншей глубиной до 3 м рекомендуются распорные крепления, которые состоят из щитов (сплошных или с прозорами), стоек (или прогонов), раздвижных винтовых распорок или рам (см. рисунок Г.3), их следует устанавливать сразу же после отрывки траншеи (котлована).

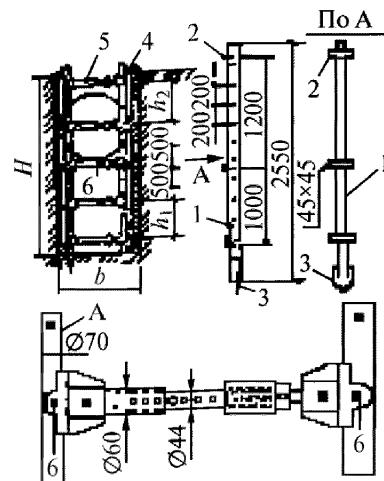


$H$ ,  $b$  – глубина и ширина траншей;  $h_1$ ,  $h_2$  – расстояние между распорками;

1 – металлические стойки; 2 – уголок; 3 – заострение; 4 – щиты; 5 – распорки телескопической конструкции; 6 – болт

Рисунок Г.3 – Инвентарное распорное крепление стен траншей и котлованов для прокладки


ПВТНК из ВЧШГ

Г.5 При глубинах траншей 3 м в слабых водонасыщенных грунтах целесообразно использовать консольные (см. рисунок Г.4) и консольно-распорные (см. рисунок Г.5) крепления, основными конструктивными элементами которых являются металлические стойки–сваи, сплошная забирка из досок и распорки между стойками.



1 – стойки; 2 – щиты и пластины


Рисунок Г.4 – Консольное крепление стен траншей и котлованов для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

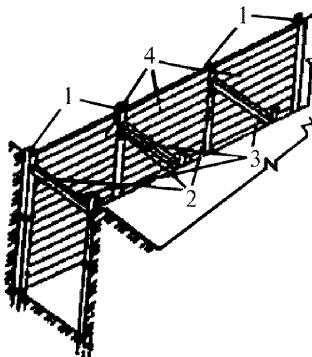

1 – двутавровые балки; 2 – поддерживающие стальные уголки; 3 – деревянные распорки;  
4 – доски ограждающего элемента крепления (забирка)

Рисунок Г.5 – Консольно-распорное крепление стен траншей для прокладки ПВТНК из ВЧШГ


Г.6 При необходимости обеспечения свободного пространства в траншее, котловане целесообразно использовать консольно-анкерные крепления (см. рисунок Г.6), которые, в отличие от консольных, имеют сваи–анкеры, соединенные тяжами со стойками; расчетное количество свай–анкеров следует устанавливать от бровки на расстоянии не менее  $1,5 h$  ( $h$  – глубина траншеи, котлована).

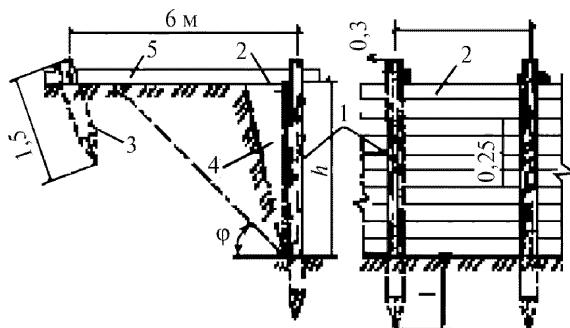

1 – стойки; 2 – забирка; 3 – свая–анкер; 4 – засыпка; 5 – тяжи

Рисунок Г.6 – Консольно-анкерное крепление стен выемок для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

Г.7 При глубоких траншеях и котлованах, большом боковом давлении грунта, сложных гидрогеологических условиях, необходимости обеспечения водонепроницаемости креплений стенок целесообразно использовать шпунтовые ограждения (см. рисунок Г.7).




1 – шпунтовая стенка; 2 – балки; 3 – тяги; 4 – анкеры

Рисунок Г.7 – Шпунтовое ограждение стен траншей и котлованов с внутренним анкерным креплением для прокладки ПВТНК из ВЧШГ

Г.8 Для крепления стенок траншей для прокладки трубопроводов из ВЧШГ и котлованов для размещения камер переключения (колодцев) глубиной более 3 м в первую очередь, следует использовать современные инвентарные крепления, которые создают благоприятные условия для максимально быстрого укрепления стенок выемок, так как их изготавливают полностью из стали, они позволяют вести укрепление траншей методом постепенного погружения с одновременным подъемом грунта, что увеличивает безопасность земляных работ и позволяет работать в максимально узкой выемке и иногда в разрабатываемой в плавунах.

**Приложение Д**  
**(обязательное)**

**Номограмма на выровненных точках для выбора опорной площади упоров  
для подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации  
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом труб класса 9 [2]**

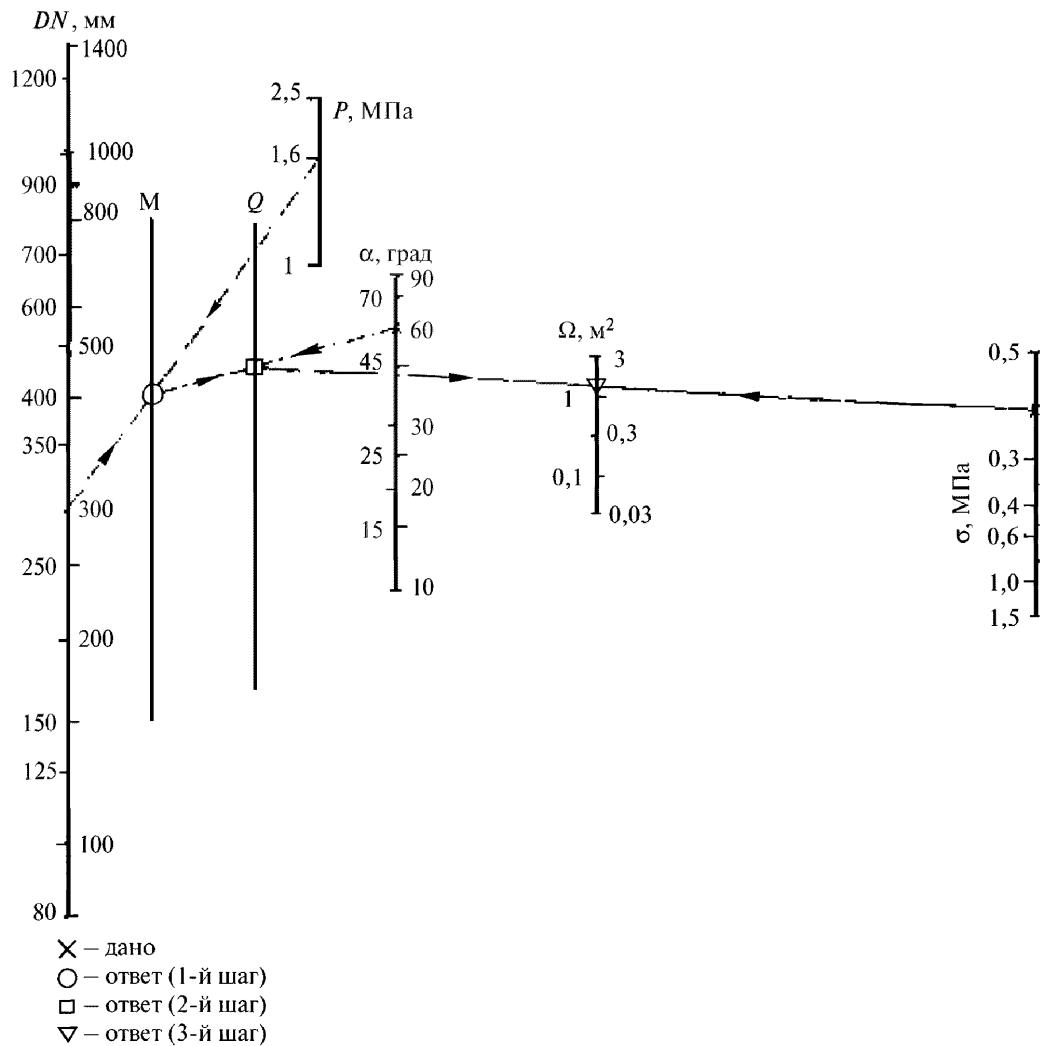

$DN$  – номинальный диаметр;  $P$  – внутреннее давление;  $\alpha$  – угол поворота трассы;  $\Omega$  – опорная площадь;  $G$  – прочность грунта;  $M, Q$  – промежуточные шкалы

**Приложение Е**

(рекомендуемое)

**Форма акта сдачи–приемки водопровода из высокопрочного чугуна  
с шаровидным графитом**

**АКТ  
СДАЧИ–ПРИЕМКИ ВОДОПРОВОДА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА  
С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**

Г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

(наименование и адрес объекта)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О и должности)

Подрядной организации (исполнителя работ) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О и должности ответственных должностных лиц, зарегистрированных в территориальном органе  
Госархстройнадзора)

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О и должности)

произвели осмотр и приемку в эксплуатацию самотечного трубопровода канализации из ТПСС  
и установили:

- Строительство самотечного трубопровода канализации из ТПСС соответствует ПД  
и СП 32.13330 и СП 129.13330.
- Водопровод из ВЧШГ удовлетворяет требованиям по прочности.
- Водопровод из ВЧШГ удовлетворяет требованиям по водонепроницаемости.

На основании произведенного осмотра водопровода из ВЧШГ по всей трассе и сравнения  
с ПД, выборочной проверки на прочность и водонепроницаемость предъявленный к сдаче–  
приемке трубопровод водоснабжения из ВЧШГ считать принятым и допущенным к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

Подрядной организации \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

**Приложение Ж**

(рекомендуемое)

**Форма акта сдачи–приемки трубопровода напорной канализации  
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом**

**АКТ  
СДАЧИ–ПРИЕМКИ ТРУБОПРОВОДА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**

Г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

(наименование и адрес объекта)

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О и должности)

Подрядной организации (исполнителя работ) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О и должности)

Авторского надзора (заполняется, если на объекте осуществлялся авторский надзор) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О и должности ответственных должностных лиц, зарегистрированных в территориальном органе  
Госархстройнадзора)

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О и должности)

произвели осмотр и приемку в эксплуатацию трубопровода напорной канализации из ВЧШГ  
и установили:

- Строительство трубопровода напорной канализации из ВЧШГ соответствует ПД, СП 32.13330 и СП 129.13330.
- Трубопровод напорной канализации из ВЧШГ удовлетворяет требованиям по прочности.
- Трубопровод напорной канализации из ВЧШГ удовлетворяет требованиям по водонепроницаемости.

На основании произведенного осмотра трубопровода напорной канализации из ВЧШГ по всей трассе и сравнения с ПД, выборочной проверки на прочность и водонепроницаемость предъявленный к сдаче-приемке трубопровод напорной канализации из ВЧШГ считать принятым и допущенным к эксплуатации.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

Подрядной организации \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

Авторского надзора \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_ (подписи, Ф.И.О.)

**Приложение И**  
(обязательное)

**Карта контроля**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.16.165–2014 «Инженерные сети наружные. Монтаж подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

---

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

---

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

**Обозначения и сокращения:**

ПОС – проект организации строительства;

ПД – проектная документация;

ППР – проект производства работ;

ТИ – трубные изделия.

Номер пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложе- ния, примечания
				норма	соответ- ствие («+», «-»)	
<b>Этап 1: Входной контроль документации, изделий и материалов</b>						
1.1	ПОС и ППР	Проверка наличия комплекта документов в соответствии с 4.2 – 4.4	Документарный	Наличие комплектов ПОС и ППР (в соответствии с СП 48.13330.2011 (пункты 5.7.3 – 5.7.10)		
1.2	Журнал работ	Проверка наличия общего (или специального) журнала учета выполнения работ, в соответствии с 4.6, 15.1.2	Документарный	Наличие общего (или специального) журнала учета выполнения работ оформленного в соответствии с требованиями РД 11-05-2007 [7]		
1.3	Применяемое оборудование, материалы и изделия	Проверка наличия паспортов, технической и эксплуатационной документации, сертификатов соответствия, пломбирования	Документарный	Наличие записей в журнале работ, подтверждающих соответствие требованиям 15.2. Акт (при наличии дефектов) с указанием		

№ п.п. пункт	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложе- ния, примечания
				норма	соответ- ствие («+», «-»)	
		Входной контроль (контроль показателей внешнего вида, маркировки), в соответствии с 15.2	Документарный Визуальный	принятых мер по 15.2.1		
<b>Этап 2: Монтаж ПВТНК из ВЧШГ</b>						
2.1	Подготовительные работы	Контроль выполнения работ в соответствии с 15.3.2 – 15.3.6	Документарный	Наличие записей в журнале работ, подтверждающих соответствие требованиям 15.3.2 – 15.3.6 Соблюдение ПОС и ППР		
2.2	Монтаж и укладка ПВТНК	Монтаж и укладка по 10 и 11. Контроль выполнения монтажа и укладки по 15.3.7 – 15.3.14	Документарный	Наличие записей в журнале работ, подтверждающих соответствие требованиям 15.3.7 – 5.3.14		
2.3	Обратная засыпка траншей с ПВТНК	Контроль выполнения работ в соответствии с 15.3.15 – 15.3.17	Документарный	Наличие записей в журнале работ (в том числе скрытых работ), подтверждающих соответствие требованиям 15.3.15 – 15.3.17 Акт освидетельствования скрытых работ по 15.4.3 (перечисление б))		

№ п/п	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложе- ния, примечания
				норма	соответ- ствие («+», «-»)	
<b>Этап 3: Испытания ПВТНК из ВЧШГ</b>						
3.1	Гидравлические испытания на прочность при частичной засыпке траншеи	Выполнение испытаний на прочность в соответствии с 13.4 – 13.8.	Документарный	Наличие записей в журнале работ, подтверждающих соответствие требованиям 13.4 – 13.8. Соблюдение ПОС и ППР		
3.2	Предварительные гидравлические испытания на плотность (герметичность) при частичной засыпке траншеи	Выполнение испытаний на плотность (герметичность) в соответствии с 13.9 – 13.11	Документарный	Наличие записей в журнале работ, подтверждающих соответствие требованиям 13.9 – 13.11. Соблюдение ПОС и ППР		
3.3	Окончательные гидравлические испытания на прочность после полной засыпки траншеи	Выполнение испытаний на прочность в соответствии с 13.4 – 13.8	Документарный	Акт испытаний по 15.4.3 (перечисление в))		
3.4	Окончательные гидравлические испытания на плотность (герметичность) после полной засыпки траншеи	Выполнение испытаний на плотность (герметичность) в соответствии с 13.9 – 13.11	Документарный	Акт испытаний по 15.4.3 (перечисление в))		

Номер пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложе- ния, примечания
				норма	соответ- ствие («+», «-»)	
3.5	Пневматические испытания в зимних условиях	Выполнение пневматических испытаний в соответствии с 13.12	Документарный	Акт испытаний по 15.4.3 (перечисление в))		
<b>Этап 4: Сдача работ</b>						
4.1	Акты выполненных работ	Проверка наличия актов в соответствии с 15.22	Документарный	Наличие актов работ по 15.4.3		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.16.165–2014 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.16.165–2014 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

подпись

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

подпись

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

подпись

Дата « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

## Библиография

- [1] Свод правил  
СП 40–109–2006  
Проектирование и монтаж водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом
- [2] Свод правил  
СП 40–106–2002  
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
- [3] Технические условия  
ТУ 1461–037–50254094–  
2008\*  
Трубы чугунные напорные высокопрочные
- [4] Технические условия  
ТУ 2531–067–50254094–  
2004  
Кольца резиновые уплотнительные для соединения чугунных труб типа «TYTON»
- [5] Технические условия  
ТУ 405821–2003  
Манжеты резиновые уплотнительные для соединения чугунных труб типа «RJ»
- [6] Руководящий документ  
РД 11-02-2006  
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014**

[7] Руководящий документ  
РД-11-05-2007

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

---

ОКС: 91.140.30

ОКВЭД-2: 42.21

ОКПД-2: 42.21.21

---

Ключевые слова: стандарт организации, инженерные сети наружные, высокопрочный чугун с шаровидным графитом, подземный водопровод, трубопровод напорной канализации, фасонные соединительные части, монтаж

---

Издание официальное

**Инженерные сети наружные  
МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ  
НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА  
С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**

**Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ**

**СТО НОСТРОЙ 2.16.165–2014**

---

Тираж 400 экз. Заказ № 5.

---

*Подготовлено к изданию и отпечатано в ООО «Бумажник»*