

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К - 4 - 104

МОНТАЖ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
ВЛ 35-500кВ В КОТЛОВАНАХ С ШПУНТОВЫМ ОГРАЖ-
ДЕНИЕМ

Утвержден протоколом №1
от 17 ноября 1992 г.

Москва 1992г.

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА

шифр карты	наименование карты	лист
	Общая часть	3
K-4-I04-1	Устройство металлического шпунтового ограждения	10
K-4-I04-2	Устройство деревянного шпунтового ограждения	22
K-4-I04-3	Разработка котлованов в шпунтовом ограждении	34
K-4-I04-4	Извлечение шпунта	45
Приложение 1.	Схема установки одностоечной опоры стреловым краном	51
Приложение 2.	Схема установки одностоечной опоры стреловым краном и трактором	52
Приложение 3.	Схема установки двухстоечной опоры стреловым краном	53
Приложение 4.	Схема установки двухстоечной опоры стреловым краном и трактором	54

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ВЛ 35-500кВ

МОНТАЖ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
В КОТЛОВАНЫ С ШПУНТОВЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ

К - 4 - 104

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник технологических карт разработан МП Электросетьстройпроект по заданию ССО Электросетьстрой в соответствии с требованиями "Методических указаний по разработке типовых технологических карт по сооружению ВЛ и ПС 35кВ и выше".

2. Карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технической документации по сооружению ВЛ (ПОС и ППР).

3. Технологическими картами предусматривается устройство шпунтового ограждения при монтаже железобетонных опор в копанные котлованы с притоком грунтовых вод $5-8\text{м}^3/\text{час.}$

Устройство технологического шпунтового ограждения рекомендуется для отдельных опор на сложных участках ВЛ. При прохождении трассы линии в тяжелых гидрогеологических условиях следует отказываться от установки железобетонных опор и переходить на металлические конструкции с устройством свайных или поверхностных фундаментов.

4. Шпунтовое ограждение рассчитано на применение в обводненных песках, супесях и суглинках без включения твердых пород (валунов, крупного щебня, гравия) при уровне грунтовых вод не выше $-0,5\text{м}$ и расположении водоупорного слоя в пределах глубины погружения свай.

Шпунтовое ограждение выполняется

из металлических свай - для котлованов глубиной до $4,2\text{м}$ под опоры на стойках диаметром 800мм ,

из деревянных свай - для котлованов глубиной до $3,3\text{м}$ под опоры на стойках диаметром 560мм и 650мм .

5. Карты охватывают унифицированные одностоечные и двухстоечные(портальные) свободностоящие железобетонные опоры по каталогу № 5713тм-т3 института Энергосетьпроект следующих типов:

на стойках диаметром 650мм длиной 26м и 22,6м

на стойках диаметром 560мм длиной 22,6м

на стойках диаметром 800мм длиной 20,0м.

В картах рассматриваются типовые закрепления опор в грунте с установкой верхних и нижних железобетонных ригелей.

Эскизы грунтовой заделки и схемы котлованов, принимаемые в зависимости от ориентации ригелей, представлены на рис.0-1 0-2. Размеры в плане котлована типа I - 4,0x3,2м,

типа II - 4,0x1,6м.

Частные проектные решения по закреплению железобетонных опор в слабых грунтах, на глубоких болотах и в пльзунах(устройство высоких насыпей, применение эстакад, замена местного грунта привозным и т.п.) требуют составления индивидуального проекта производства работ.

6. Карты предусматривают работу на равнинной местности в летний период при продолжительности смены 8 часов.

При привязке карт к конкретному объекту необходимо уточнить выполнение отдельных операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом ВЛ и условиями строительства.

7. Входной контроль качества осуществляется в соответствии с положениями общей части сборников типовых технологических карт К-4-101 и К-4-103. Контроль качества в ходе работ выполняется согласно указаниям соответствующих разделов карт настоящего сборника.

8. Выбор метода установки опор разных типов производится по таблице 0-1 с учетом схем, представленных в приложениях 1, 2, 3, 4, а также ранее выпущенных карт К-4-9, К-4-10, К-4-11, К-4-101, К-4-103.

Таблица 0-1

	шифр унифицированных опор	расчетная масса опоры(монтажного элемента), т	рекомендуемый метод установки	технологическая карта или схема
одностоечные опоры	ПВ 35-1, ПВ 35-2, ПВ 35-3, ПВ 35-4, ПВ II0-1, ПВ II0-2, ПВ II0-3, ПВ II0-5, ПВ II0-6, ПВ II0-II, ПВ II0-I2, ПВ II0-I3, ПВ II0-I5, ПВ II0-I6	до 6,0	краном КС 4561А	приложение 1
	ПВ II0-4, ПВ II0-8, ПВ II0-I0, ПВ 220-I, ПУСБ 220-I	до 7,6	краном КС 4561А и трактором	приложение 2
двухстоечные опоры	УВ II0-7 УСВ II0-2 УСВ II0-I9 УВ 220-7	до 12,0	краном КС 5363А	приложение 1
	ПВ 220-I	5,6	краном КС 4561А	приложение 3
	ПВ 220-4	7,2	краном КС 4561А и трактором	
	ПВ 500-5н, ПВ 500-7н	8,4	краном КС 5363А и трактором	приложение 4
Для опор всех типов при отсутствии стреловых кранов или невозможности их доставки на пикет		при помощи неподвижной А-образной стрелы		К-4-101-4 К-4-103-4

9. Перечень бригадного инструмента, инвентаря и приспособлений на одну бригаду приведен в таблице 0-2

Таблица 0-2

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ	Кол. шт.	Назначение
Теодолит со штативом	Т-30 ГОСТ 10529-86	1	
Нивелир со штативом	ГОСТ 10528-86	1	
Рейка геодезическая	РН-10 ГОСТ III58-83	1	разбивочные работы
Рулетка	РС-20 ГОСТ 7502-80	1	контроль положения
Отвес строительный	ОТ-400 ГОСТ 7948-80	2	конструкций, отметок
Шнур разметочный	длиной 15+30м	1	размеров и расстояний
Метр складной	ТУ 2-12-156-76	2	
Лом обыкновенный	ЛД-24 ГОСТ 1405-83	2	земляные и вспомогательные работы
Лопата остроконечная	ЛКО-2 ГОСТ 19596-87	3	
Лопата подборочная	ЛП-2 ГОСТ 19596-87	3	тм
Кувалда тупоносая	К-5 ГОСТ II401-75	1	
Ножовка по дереву	ГОСТ 26215-84	2	заготовка деревянных
Топор плотничный	А-2 ГОСТ 18578-73	2	элементов, работы с деревянным
Пила поперечная	ГОСТ 979-70	1	шпунтом
Разводка для пил	ТУ 2.16214-76	1	
Молоток слесарный	ГОСТ 2310-77Е	2	сборка опор, на
Ломик монтажный	ЛМ-20 ГОСТ 1405-83	2	векса ригелей,
Зубило слесарное	ГОСТ 72II-86Е	1	работы с металлическим шпунтом
Ключи гаечные			
двухсторонние	27x30 ГОСТ 2839-80Е	2	
	32x36	2	
односторонние	55 ГОСТ 2841-80Е	2	
	75	2	

10. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

- СНиП III-4-86. Техника безопасности в строительстве.
- Правила техники безопасности при производстве электро-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. 1984г.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор СССР. 1976г.
- Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации тракторов и других механизмов, смонтированных на базе тракторов. Информэнерго. 1987г.
- Типовая инструкция по охране труда рабочих электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи. 1987г.,

а также требования по технике безопасности, изложенные в соответствующих разделах технологических карт настоящего сборника.

II. Средства санитарии и индивидуальной защиты.

Таблица 0-3

наименование	ГОСТ, ТУ	примечания
Каска строительная	ГОСТ 12.4 087-84	масса 0,4кг
Рукавицы х/б	ГОСТ 12.4 010-75	
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией	ГОСТ 12.4 013-85Е	для защиты глаз от твердых летящих частиц
Подшлемник	ТУ 17-08-149-081	под каску зимой
Бак-термос для воды с кружкой	ТУ 34-594-70	емкость 20 л
Аптечка универсальная	ТУ 64-7-125-78	
Сапоги резиновые	ГОСТ 5375-79	
Пояс предохранительный	ГОСТ 12.4 089-80	для работы на высоте.

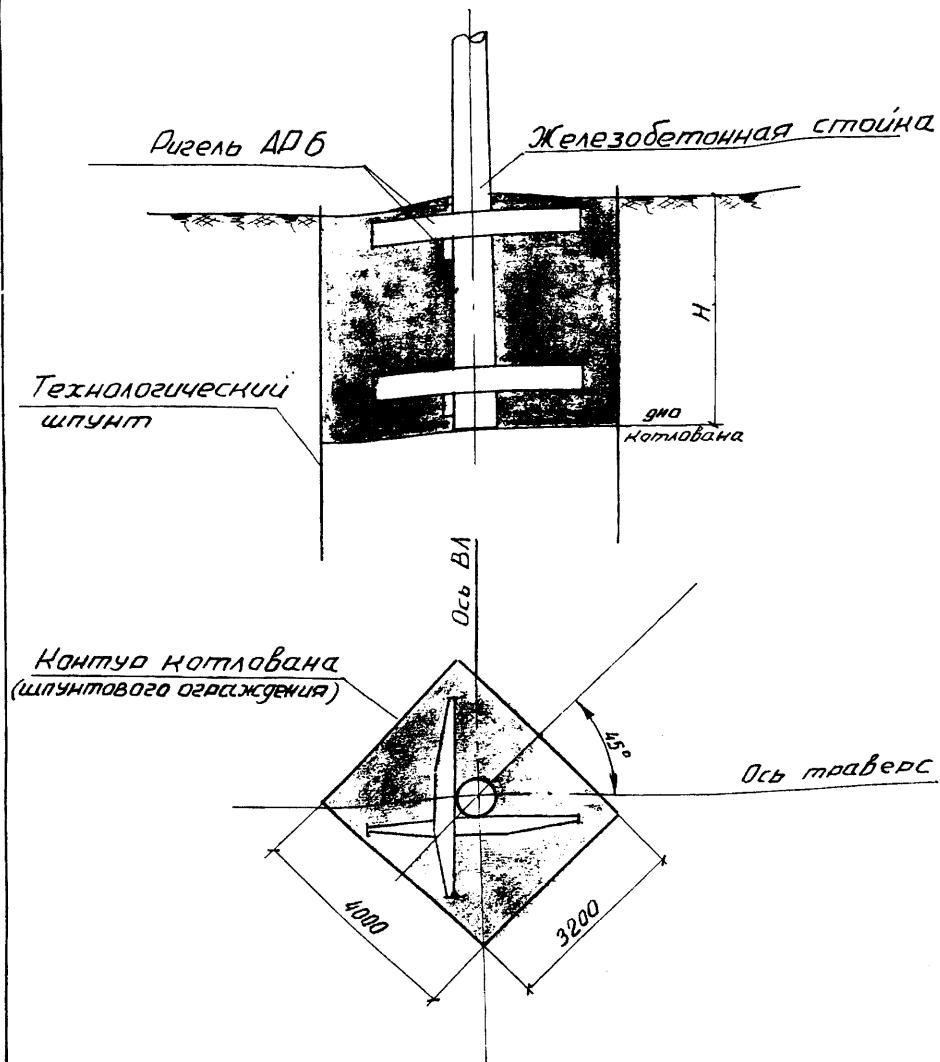


Рис. 0-1. Закрепление железобетонной стойки в грунте. Тип I.

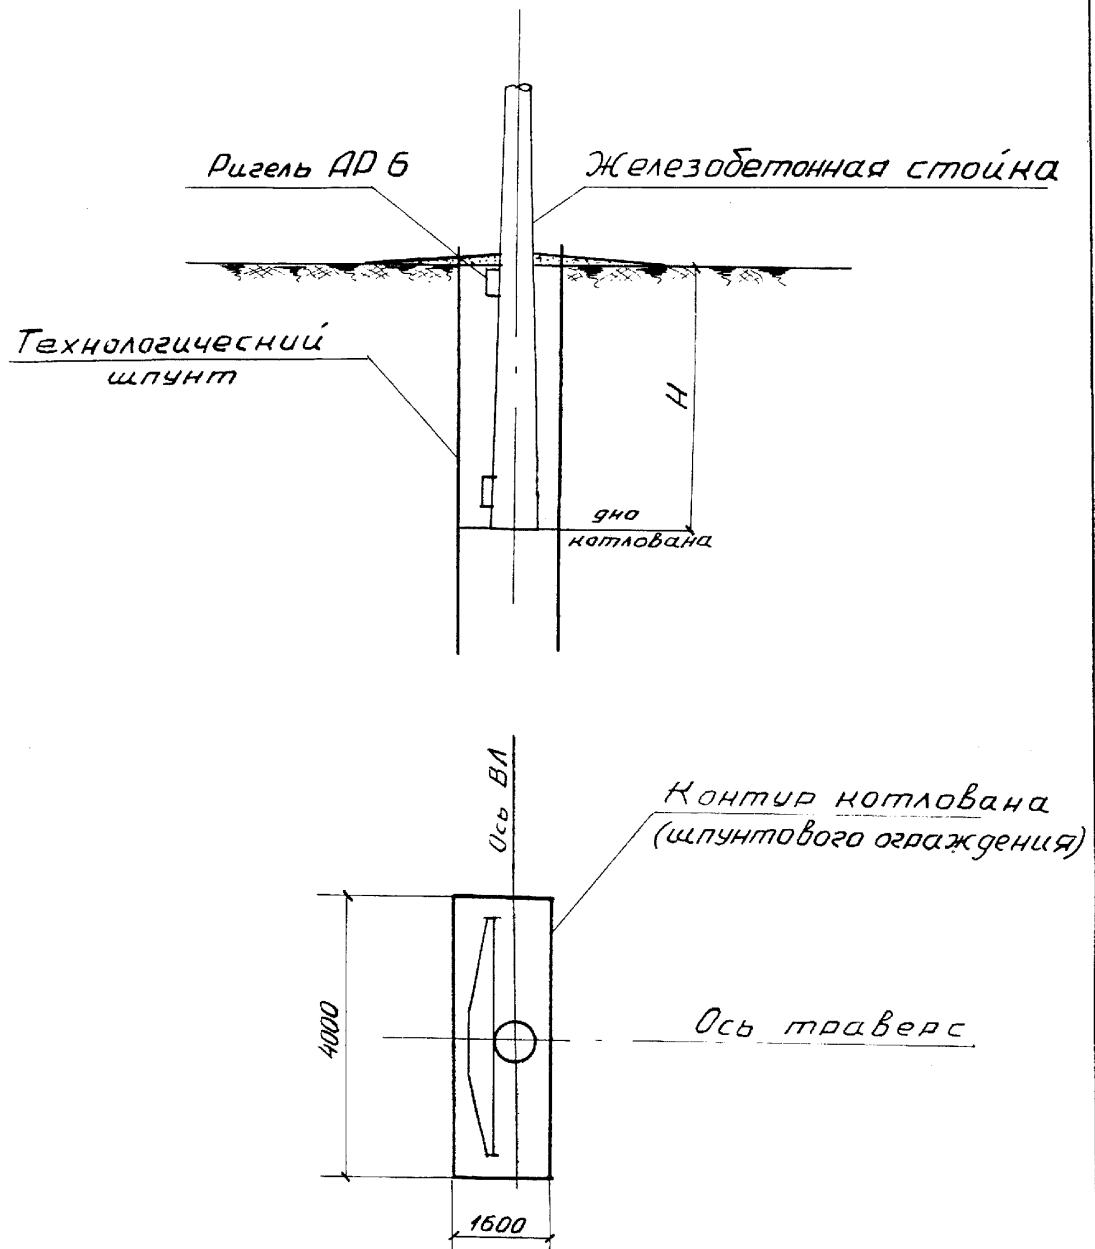


Рис. 0-2. Закрепление железобетонной стойки в грунте. Тип II

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ВИ 35-500кв

МОНТАЖ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
В КОТЛОВАНЫ С ШПУНТОВЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ

К - 4 - 104 - I

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на устройство металлического шпунтового ограждения для котлованов глубиной 4,2м под одностоечные анкерно-угловые опоры на стойках диаметром 800мм длиной 20м, закрепляемые в грунте верхними и нижними ригелями, которые устанавливаются вдоль и поперек оси ВИ (котлован типа I) или в одном направлении (котлован типа II).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала устройства шпунтового ограждения должны быть выполнены следующие подготовительные работы, неываемые настоящими картами:

- изготовлены угловые шпунтовые сваи согласно рис. I-1;
- шпунт разрезан на требуемые длины и размечен краской через 0,5м;
- на торцах каждой шпунтины срублены заусенцы и наплымы;
- спланированы площадки с удалением всех мешающих предметов (камней, бревен и т.п.);
- шпунтовые сваи завезены на пикет и складированы.

2.2. Погружение металлического шпунта производится гидромолотом СП-70, установленным на подвесной копровой стреле, закрепленной на экскаваторе 30-3322А (рис. I-4).

2.3. Последовательность производства работ.

2.3.1. При помощи теодолита и рулетки разбить и закрепить на местности колышками оси опоры, контур котлована и места погружения маячных свай (рис. I-2 и I-3).

2.3.2. Произвести забивку маячных свай.

2.3.3. Установить направляющие парные схватки из деревянных брусьев, закрепляемых на маячных сваях (рис. I-5, I-6).

2.3.4. Произвести забивку шпунтового ограждения котлована, выполняя по каждой грани сначала погружение угловой сваи, а затем рядовых свай.

2.3.5. Демонтировать направляющие схватки.

2.4. Порядок выполнения операций по забивке шпунтовой сваи:

- перемещение копра к месту погружения;
- строповка и подтаскивание сваи к копру;
- подъем молота в верхнее положение;
- подъем сваи;
- заводка сваи в замок ранее погруженной сваи;
- установка и закрепление молота на свае;
- выверка положения сваи;
- расстроповка сваи;
- пуск молота;
- погружение сваи до проектной отметки;
- снятие молота со сваи.

2.5. Подтаскивание и подъем сваи производится тросом копровой лебедки через отводной блок, закрепленный у основания копровой стрелы.

2.6. Забивку каждой шпунтины необходимо начинать при небольшом подъеме молота, чтобы легкими ударами закрепить ее в грунте и придать ей правильное положение.

2.7. При работе на пикетах со слабым поверхностным грунтом, экскаватор следует размещать на площадке из деревянных лежней или железобетонных плит.

2.8. Работы выполняются звеном в составе:

Электролинейщик 5 разряда - 2 чел.

- " - 3 разряда - 2 чел.

- " - 2 разряда - 2 чел.

Машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. При поступлении стального шпунта проверяется наличие заводского паспорта с указанием типа, профиля шпунта, длины, механических свойств и химического состава.

3.2. До погружения шпунта проверяется его прямолинейность и сохранность замков путем протаскивания по шпунтине отрезка шпунта длиной 2м.

3.3. При погружении шпунта контролируется по отвесу его вертикальность в двух плоскостях. Устранение погрешностей достигается оттягиванием шпунта в процессе погружения в направлении, противоположном отклонению.

3.4. Контроль в ходе устройства шпунтового ограждения за качеством выполнения работ производится мастером.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях приведена в таблице I-1.

Таблица I-1

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ	Кол. шт.	Назначение
Экскаватор	Э0-3322А	I	закрепление кепровой стрелы
Стрела кепровая	навесная, длиной 10м	I	установка гидромолота
Гидромолот	СП-70	I	забивка шпунта
Строп кольцевой	СККИ-4,5. 3000 ГОСТ 25573-82	I	строповка свай
Канат капроновый	$\varnothing 15,9\text{мм}$ $l=20\text{м}$ ГОСТ 10293-77	2	оттяжки для на-водки свай
Колья деревянные	$l=0,5\text{м}$	20	закрепление разбивочных осей

4.2. Потребность в элементах шпунтового ограждения на один котлован приведена в таблице I-2.

Таблица I-2

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ	Кол. шт. на котлован типа		Назначение
		I	II	
Свая маичная длиной 3,5м	металлический шпунт ШК-2	8	8	закрепление направляющих схваток
Свая рядовая длиной 6,9м	- " -	32	24	ограждение котлована
Свая угловая длиной 6,9м	сварная из шпунта ШК-2	4	4	- " -
Брус 200x200	ГОСТ 24454-80Е			направляющие схватки
$l=5,7\text{м}$		2	2	
$l=4,9\text{м}$		2	-	
$l=4,0\text{м}$		2	2	
$l=3,3\text{м}$		-	2	
$l=3,2\text{м}$		2	-	
$l=1,6\text{м}$		-	2	
Стяжка длиной 800мм	$\varnothing 20\text{мм}$	8	8	соединение направляющих схваток и маичных свай
Стяжка длиной 470мм	- " -	8	8	соединение направляющих схваток
Гайка М 20	ГОСТ 5915-70	32	32	- " -
Шайба	из листа $\delta=10\text{мм}$ рис.I-6	32	32	- " -

4.3. Общая потребность в основных материалах:

шпунт ШК-2	- 16т (12,9т)
круг $\varnothing 20\text{мм}$	- 25кг
лист $\delta=10\text{мм}$	- 20кг
брус 200x200	- $1,5\text{м}^3$ (1,12 м^3)

В скобках приведены данные для котлована типа II.

4.4. Бригадный инструмент, средства измерения и индивидуальной защиты приведены в таблицах 0-2 и 0-3 общей части сборника.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При ведении работ следует руководствоваться нормативными документами по технике безопасности, перечисленными в разделе 10 общей части.

5.2. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение следующих требований:

5.2.1. На время производства работ устанавливается опасная зона радиусом 15м от места забивки шпунтовой сваи. В пределах этой зоны запрещается нахождение посторонних, не занятых в основном технологическом процессе.

5.2.2. При передвижении экскаватора с навесной копровой стрелой молот должен находиться на высоте не более 1м от земли.

5.2.3. При перерывах в работе не допускается оставлять копровое оборудование с поднятым или недобитым шпунтиком и молотом на ней. Минимум, оставляя копровое оборудование, должен опустить молот в нижнее положение и закрепить его.

5.2.4. Работы по забивке шпунта прекращаются при ветре силой 6 баллов (около 12м/сек).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Показатели на устройство шпунтового ограждения одного котлована приведены в таблице I-3.


Таблица I-3

Наименование	Ед. изм.	Величина на котлован типа	
		I	II
Нормативные затраты труда электролинейщиков	чел.-час.	60,6	49,9
машинистов	чел.-час.	21,0	17,0
Продолжительность выполнения работ	смена	3,2	2,6
Выработка в смену	котлован	0,3I	0,38

6.2. Показатели затрат труда определены на основании калькуляций, рассчитанных согласно ЕНиР сборники: Е23-3(§1) и Е12(§44,48,62).

6.3. Трудоемкость изготовления свай (разрезка шпунта на длины, резка и сварка угловых свай) не учитывается.

Рядовая свая

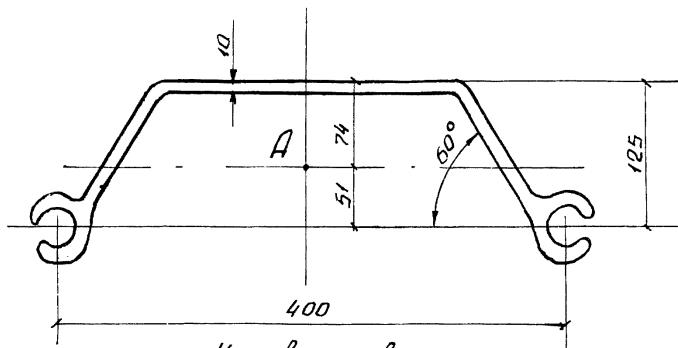

Угловая свая

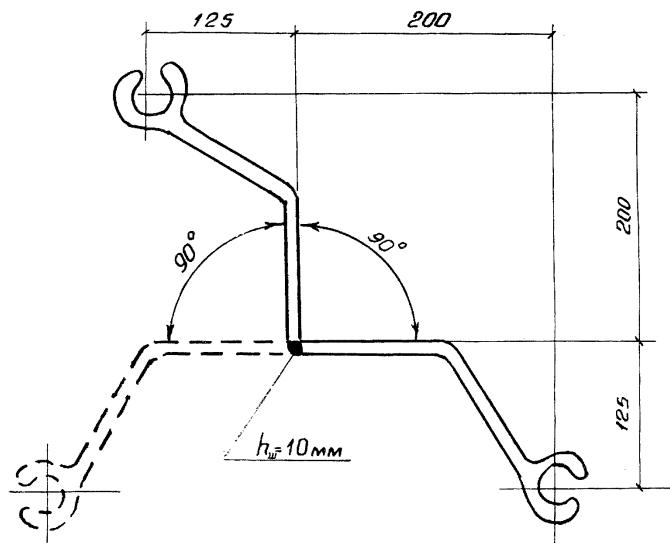


Рис. 1-1. Эскиз металлических штучнитовых свай


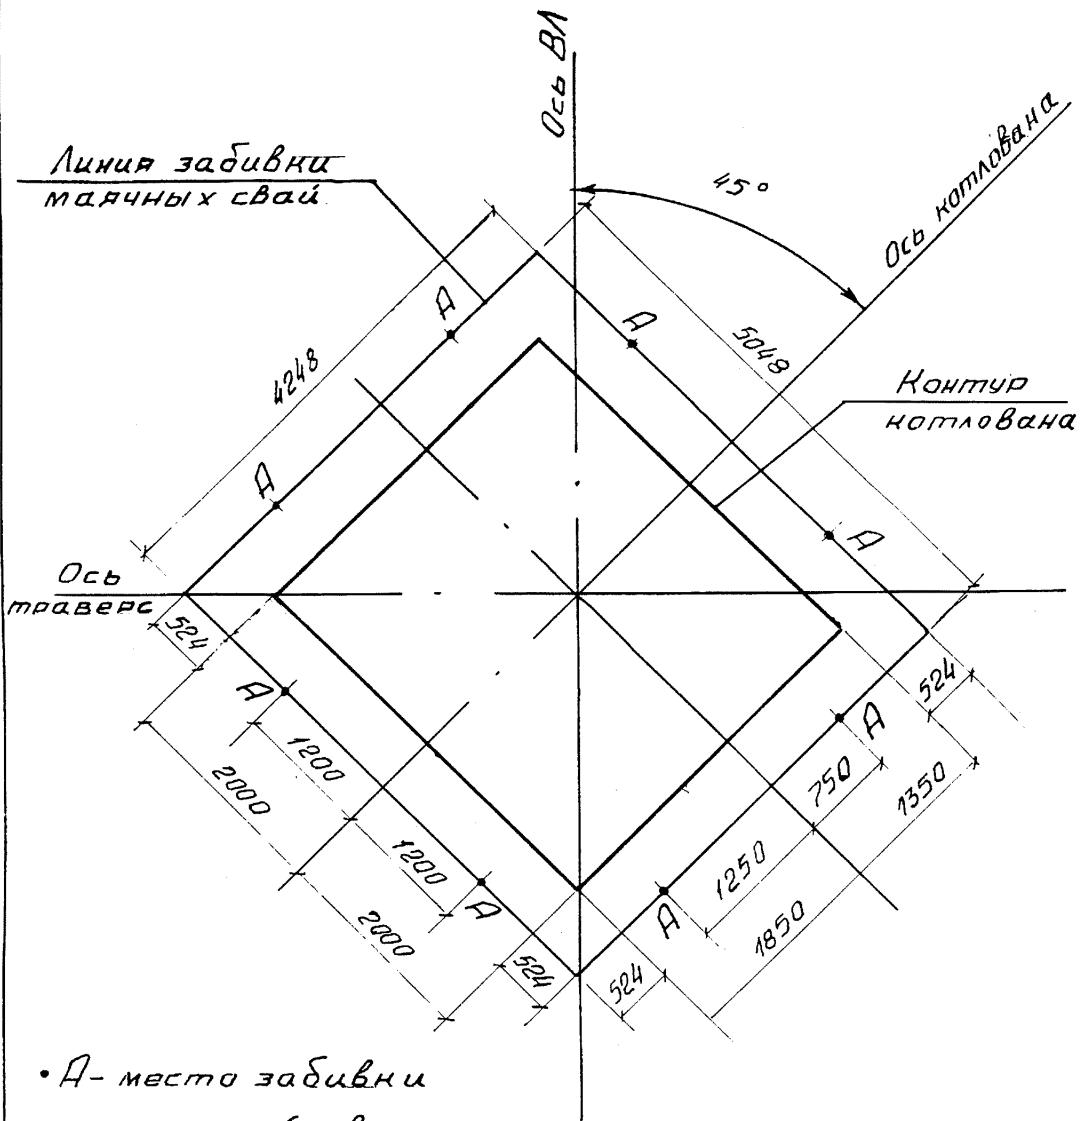


Рис. 1-2. Разбивка контура котлована и мест
погружения маячных свай для котло-
вания типа I

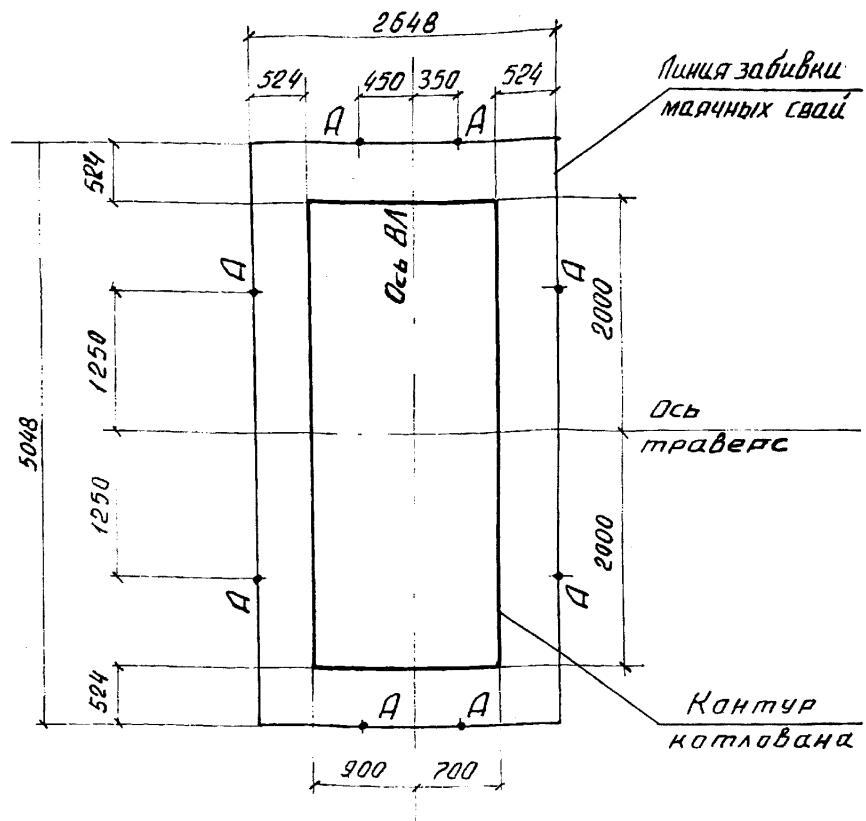

• А - место забивки
маячной свай

Рис. 1-3. Разбивка контура котлована и
мест погружения маячных свай
для котлована типа II






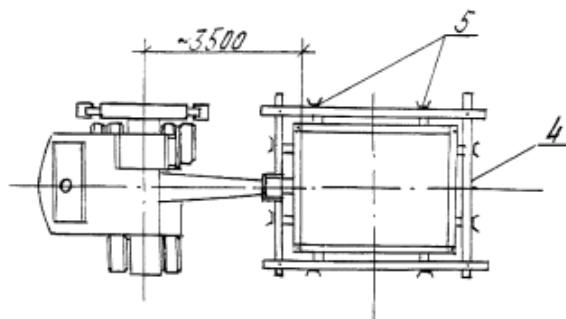


Рис. 1-4. Схема погружения шпунта

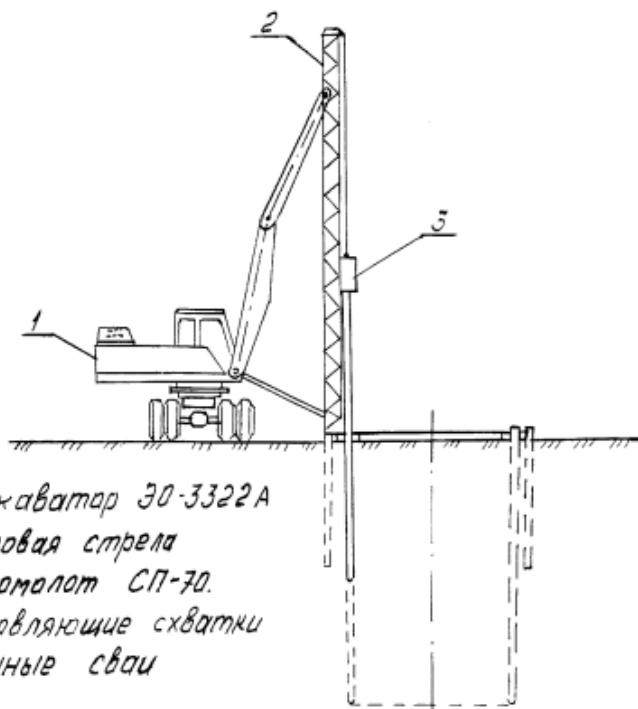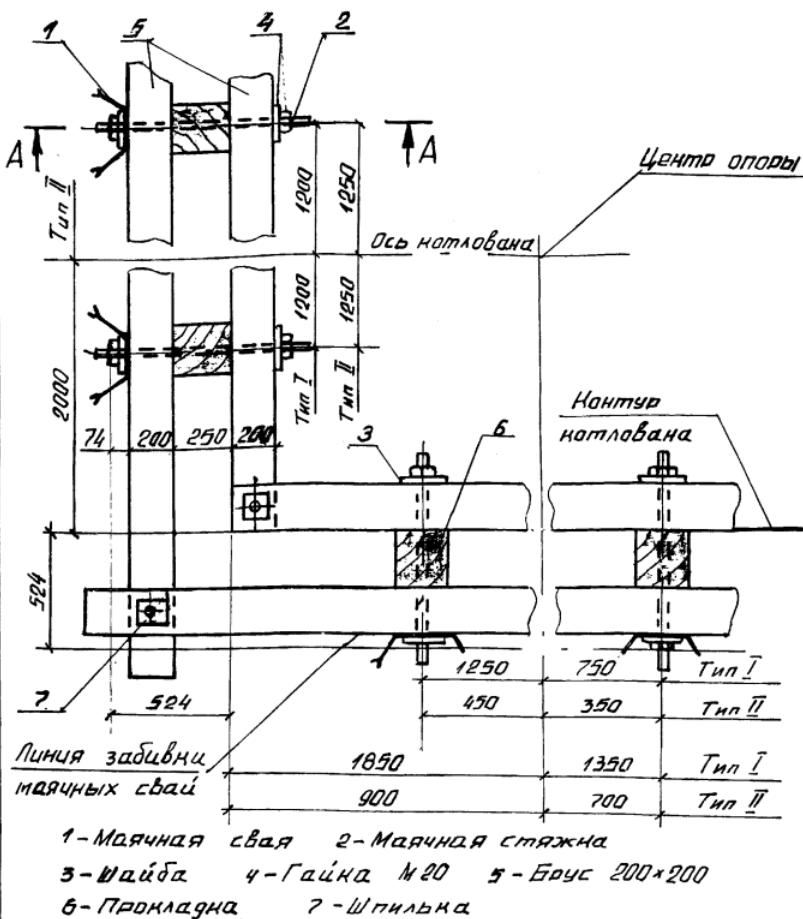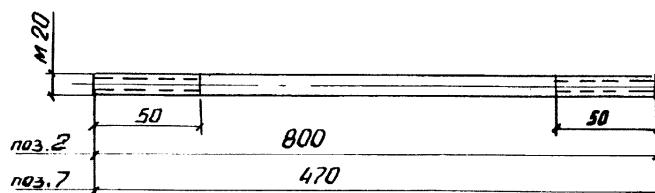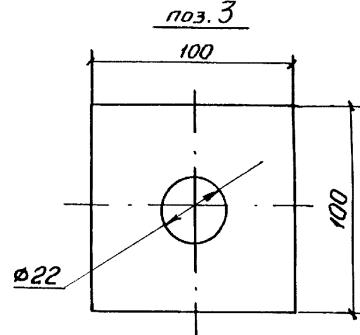

Работать совместно с рис. 1-б

Рис. 1-5. Схема установки направляющих парных схваток

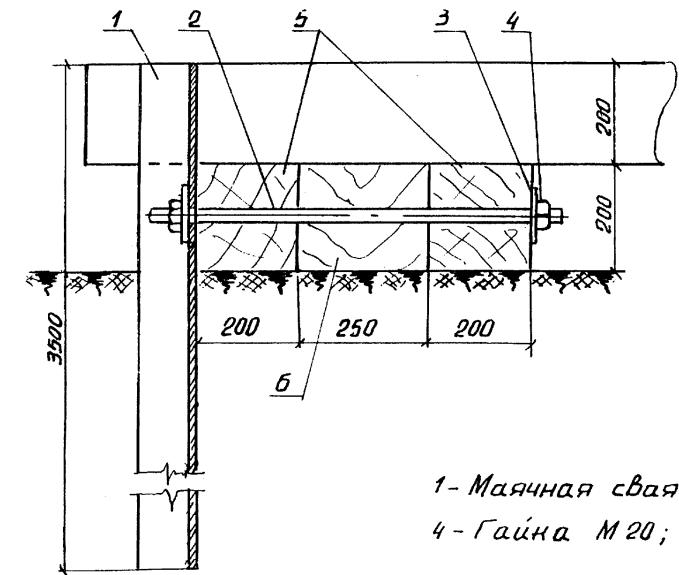

1 - Маячная свая (ШК-2); 2 - Стяжка; 3 - Шайба;
4 - Гайка М20; 5 - Брус 200×200; 6 - Прокладка (брус 200×200)

Рис. 1-б. Схема расположения направляющих схватон. Сечение А-А (см. рис. 1-5)

Приложение 1

Марка крана	Длина стрелы, м	Расчетные параметры		
		вылет стрелы, м	высота подъема, м	грузоподъемность, т
КС 45Б1А	14,0	6,0	13,4	6,4
КС 53Б3А	15,0	6,0	13,9	14,6

При производстве работ руководствоваться типовыми технологическими картами сборника К-4-101.

В скобках указаны размеры для крана КС 53Б3А.


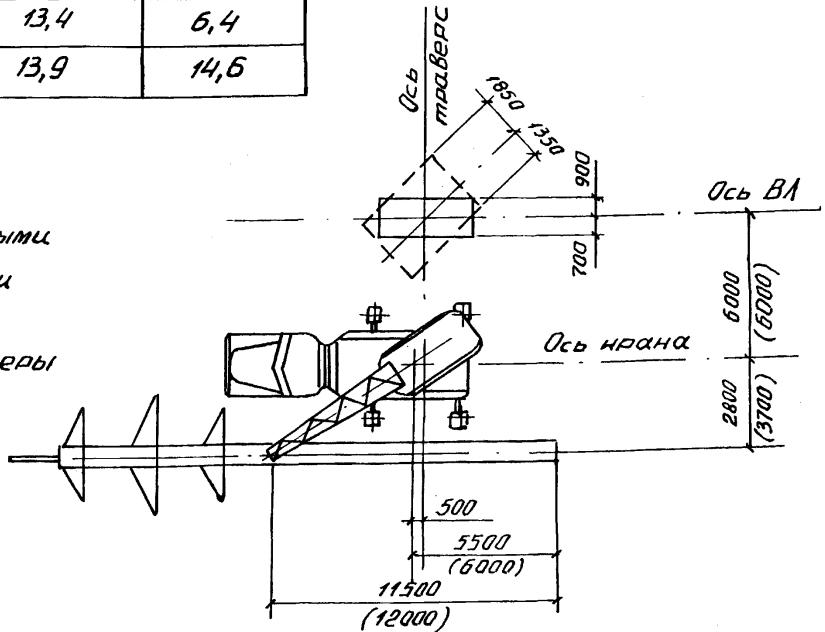


Схема установки одностоечной опоры стреловым краном

Приложение 2

Марка крана	Длина стрелы, м	Расчетные параметры		
		Вылет стрелы, м	Высота подъема, м	Грузоподъемность, т
КС 4561А	18,0	5,0	17,9	8,0

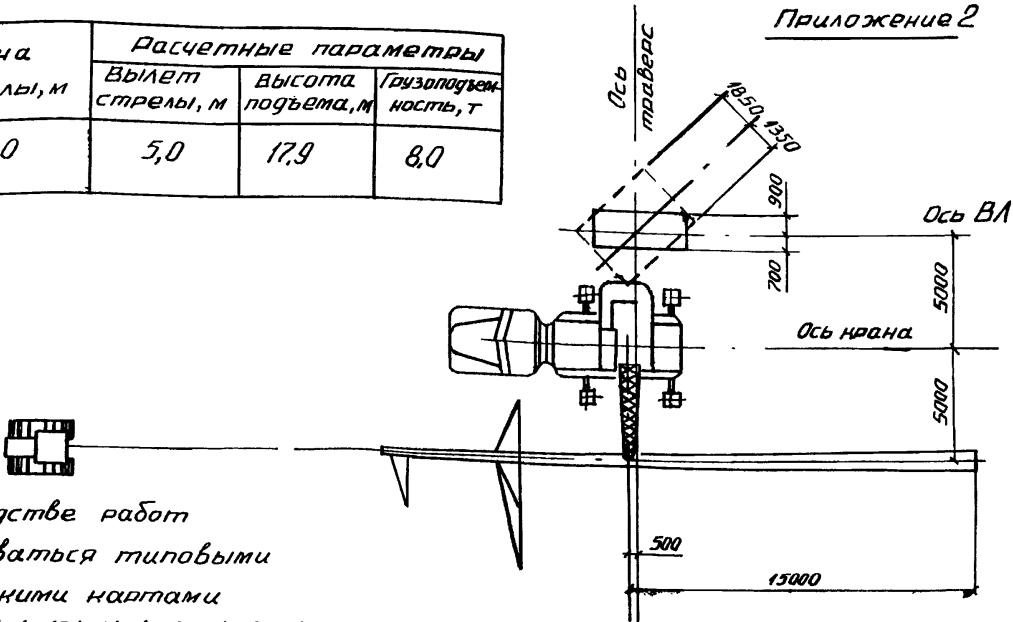

При производстве работ
руководствоваться типовыми
технологическими картами
сборников К-4-101, К-4-9, К-4-11

Схема установки одностоечной опоры стреловым краном и трактором

Приложение 3

Марка крана	Длина стрелы, м	Расчетные параметры		
		вылет стрелы, м	высота подъема, м	грузоподъемность, т
НС 4561А	14,0	6,5	13,0	5,6

При производстве работ руководствуются типовыми технологическими картами сборщика К-4-10

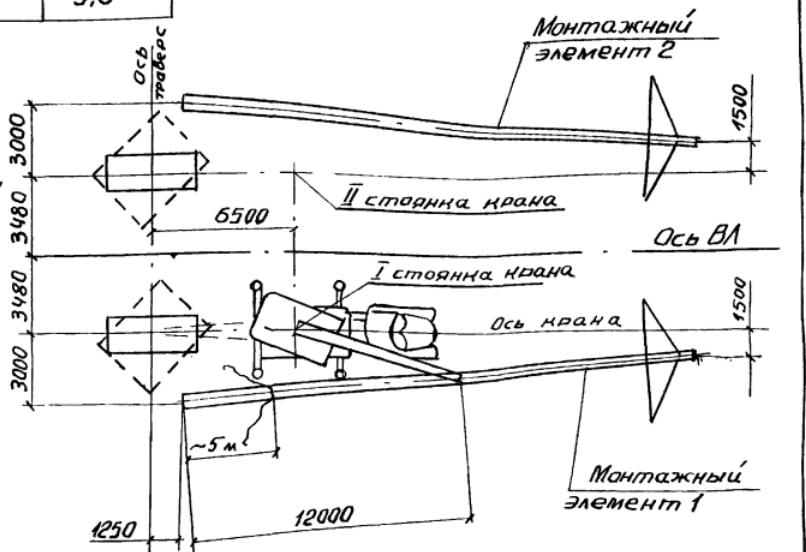


Схема установки двухстоечной опоры стреловым краном

Приложение 4

Марка крана	Длина стрелы, м	Расчетные параметры		
		вылет стрелы, м	высота подъема, м	грузоподъемность, т
КС 45Б1Д	18,0	5,0	17,9	8,0
КС 53Б3А	20,0	6,0	19,0	14,5

При производстве работ
руководствоваться
типовыми технологическими
нормами сборки К-4-103

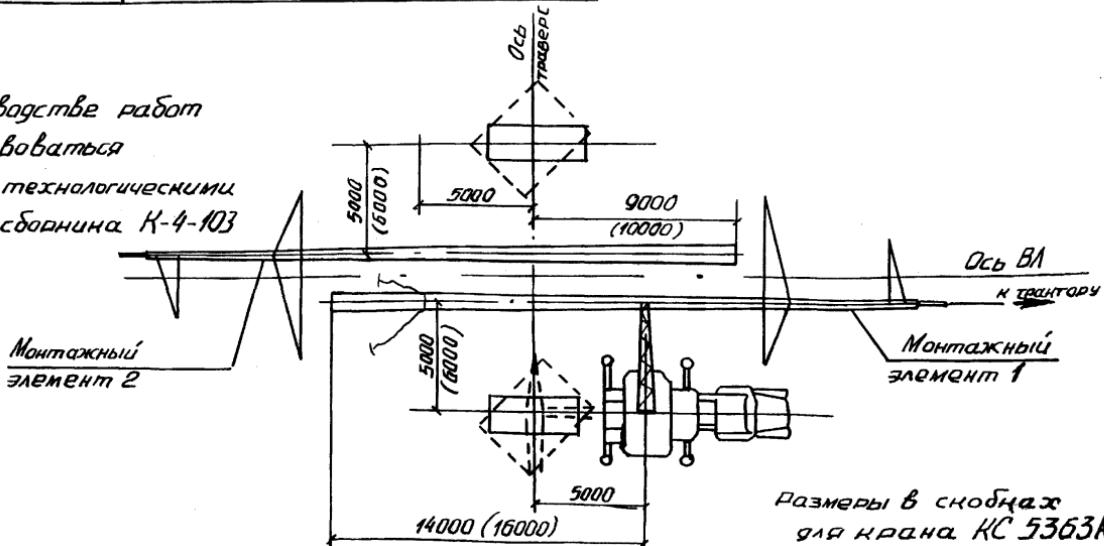


Схема установки двухстоечной опоры стреловым краном и трактором