

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

**УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ**

Часть 4

Капитальный ремонт водопропускных труб

**СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2013

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОПУСКНЫХ  
ТРУБ

Часть 4

Капитальный ремонт водопропускных труб

СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013

Издание официальное

---

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»  
Общество с ограниченной ответственностью Издательство «БСТ»

Москва 2013

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Саморегулируемой организацией неком-  
мерческое партнерство «Межрегио-  
нальное объединение дорожников  
«СОЮЗДОРСТРОЙ»

2 ПРЕДСТАВЛЕН  
НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Комитетом по транспортному строи-  
тельству Национального объединения  
строителей, протокол от 18 июня 2013 г.  
№ 17

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ

Решением Совета Национального  
объединения строителей, протокол от  
24 июня 2013 г. № 43

4 ВВЕДЕН

ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2013

© НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 2013

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии  
с действующим законодательством и с соблюдением правил,  
установленных Национальным объединением строителей*

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Введение .....   | VI |
| 1 Область применения .....   | 1  |
| 2 Нормативные ссылки .....   | 2  |
| 3 Термины и определения .....  | 5  |
| 4 Общие положения .....  | 7  |
| 5 Требования к материалам и изделиям .....   | 7  |
| 5.1 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном<br>ремонте методом гильзования с использованием композитных труб .....                     | 7  |
| 5.2 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном<br>ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым<br>рукавом .....            | 9  |
| 5.3 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном<br>ремонте методом создания внутренней оболочки навивкой специального<br>ПВХ-профиля ..... | 10 |
| 5.4 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном<br>ремонте методом замены отдельных элементов .....  | 13 |
| 6 Организация и технология выполнения работ .....  | 13 |
| 6.1 Общие требования .....   | 13 |
| 6.2 Технология капитального ремонта методом гильзования с использованием<br>композитных труб .....   | 14 |
| 6.3 Технология капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым<br>полимерно-тканевым рукавом .....   | 19 |
| 6.4 Технология капитального ремонта методом создания внутренней оболочки<br>навивкой специального ПВХ-профиля .....  | 21 |
| 6.5 Технология капитального ремонта методом замены отдельных<br>элементов .....  | 33 |
| 7 Контроль и оценка соответствия выполненных работ .....   | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 7.1 Контроль выполнения работ .....   | 35 |
| 7.2 Входной контроль .....  | 35 |
| 7.3 Операционный контроль .....   | 38 |
| 7.4 Оценка соответствия выполненных работ.....  | 42 |
| 8 Требования к безопасному выполнению работ .....   | 44 |
| Приложение А (справочное) Область применения, преимущества и недостатки<br>методов капитального ремонта водопропускных труб.....  | 45 |
| Приложение Б (справочное) Характеристики материала полимерно-тканевого<br>рукава после отверждения.....   | 47 |
| Приложение В (справочное) Стойкость ПВХ-профиля к воздействию<br>агрессивных сред.....  | 48 |
| Приложение Г (рекомендуемое) Перечень машин, механизмов и оборудования<br>для капитального ремонта методом гильзования .....  | 49 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Перечень машин, механизмов и оборудования<br>для капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым<br>полимерно-тканевым рукавом .....         | 50 |
| Приложение Е (рекомендуемое) Оборудование и оснастка для капитального<br>ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой<br>специального ПВХ-профиля .....                | 51 |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Форма журнала контроля отверждения<br>рукава.....  | 56 |
| Приложение И (рекомендуемое) Осмотр и проверка оборудования для<br>проведения ремонтных работ по методу создания внутренней<br>оболочки навивкой специального ПВХ-профиля ..... | 57 |
| Приложение К (рекомендуемое) Сварка ПВХ-профиля .....   | 59 |
| Приложение Л (справочное) Критерии допустимых дефектов на поверхности<br>композитных труб .....   | 63 |

|  |    |
|--|----|
| Приложение М (рекомендуемое) Форма акта о проведении входного контроля партии труб из композитных материалов (соединительных деталей) .....  | 64 |
| Приложение Н (рекомендуемое) Форма документа о качестве бетонной смеси...  | 65 |
| Приложение П (справочное) Допустимое содержание вредных примесей в песке .....   | 66 |
| Приложение Р (справочное) Допустимое содержание вредных примесей в гравии и щебне .....  | 67 |
| Приложение С (обязательное) Методика проведения испытаний по определению прочностных характеристик материала полимерно-тканевого рукава..... | 69 |
| Приложение Т (обязательное) Правила безопасного выполнения работ при капитальном ремонте водопропускных труб .....                           | 73 |
| Библиография .....   | 75 |

## Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Стандарт направлен на повышение эффективности капитального ремонта водопропускных труб, внедрение новых, прогрессивных технологий ремонтных работ.

Авторский коллектив: докт. техн. наук Э.К. Кузахметова (МИИТ), канд. техн. наук В.А. Шмелев (ООО «ФСК «МГЦ»), Ю.К. Кудымов (ООО «ФСК «МГЦ»), Д.В. Колоколов (ЗАО «ОСГ»).

Сопровождение разработки настоящего стандарта осуществлялось специалистами: А.В. Хвоинский, А.М. Шубин, А.С. Евтушенко (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

Работа выполнена под руководством докт. техн. наук, проф. В.В. Ушакова (МАДИ) и канд. техн. наук Л.А. Хвоинского (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

**Автомобильные дороги**

**УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ**

**Часть 4**

**Капитальный ремонт водопропускных труб**

Roads

Construction, reconstruction and major repair of water pipes

Part 4. Major repair of water pipes

---

**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт распространяется на водопропускные трубы автомобильных дорог и устанавливает требования к капитальному ремонту труб следующими методами:

- методом гильзования с использованием композитных труб (метод гильзования);
- методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом (метод санации полимерно-тканевым рукавом);
- методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля (метод SPR);
- методом замены отдельных элементов.

1.2 Стандарт устанавливает правила выполнения и контроля работ, а также основные требования к используемым материалам.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 25.601–80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах

ГОСТ 25.604–82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 4648–71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

ГОСТ 7473–2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0–97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.1–97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

ГОСТ 8735–88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736–93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10060.0–95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10180–2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181–2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10587–84 Смолы эпоксидно-диановые неотверженные. Технические условия

ГОСТ 11262–80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 12730.1–78 Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.5–84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015–2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 17623–87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

ГОСТ 17624–87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105–2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690–88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23732–2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211–2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26633–91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28860–90 Каучуки и латексы. Номенклатура

ГОСТ 30108–94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244–94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0–94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огне-

стойкость. Общие требования

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеня-  
емость

ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной  
опасности

ГОСТ Р 54560-2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, арми-  
рованных стекловолокном. Технические условия

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы»

СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований  
и испытаний»

СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-  
бования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  
производство

СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконст-  
рукция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и  
железобетонные. Устройство и реконструкция

СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, рекон-  
струкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из компози-  
ционных материалов. Устройство и реконструкция

СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, рекон-  
струкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металличес-  
кие. Устройство и реконструкция

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей-  
ствие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования –  
на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и

НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 капитальный ремонт:** Ремонт сооружения с возможной заменой конструктивных элементов для устранения физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств без изменения функционального назначения и основных технико-экономических показателей.

**3.2 гильзование:** Восстановление несущей способности дефектной трубы путем установки внутри нее дополнительной трубы максимально возможного диаметра и заполнения образовавшихся пустот между трубами бетонной смесью.

**3.3 композитные трубы:** Трубы, изготовленные на основе стеклопластика, базальтопластика или углепластика.

**3.4 метод замены отдельных элементов:** Совокупность технологических приемов, направленных на замену отдельных, пришедших в негодность элементов водопропускной трубы.

**3.5 санация водопропускной трубы:** Комплекс мероприятий, направленных на восстановление проектных прочностных и гидравлических характеристик эксплуатируемой водопропускной трубы.

**3.6 прочностные характеристики водопропускной трубы:** Физико-механические показатели, характеризующие способность водопропускной трубы при допустимых деформациях выдерживать постоянные и временные проектные нагрузки в течение периода эксплуатации.

**3.7 гидравлические характеристики водопропускной трубы:** Физико-механические показатели, характеризующие способность водопропускной трубы обеспечивать пропускание водных потоков с проектной производительностью.

**3.8 начальная удельная кольцевая жесткость  $SO$ , Н/м<sup>2</sup>:** Начальное значение кольцевой жесткости, полученное в результате испытаний.

**3.9 номинальная жесткость  $SN$ , Н/м<sup>2</sup>:** Буквенно-цифровое обозначение жесткости в целях классификации, цифровое значение которой соответствует минимально необходимой удельной начальной кольцевой жесткости.

**3.10 удельная кольцевая жесткость  $SR$ , Н/мм<sup>2</sup>:** Величина устойчивости к кольцевой деформации под воздействием внешней нагрузки на миллиметр конструктивной длины.

**3.11 термореактивные полимеры (реактопласти):** Группа полимерных материалов, которые при нагревании не переходят в расплавленное состояние.

**3.12 фотоотверждаемый полимерно-тканевый рукав (лайнер):** Сплошной рукав, изготовленный из стеклоткани методом намотки или иным способом, с полимерной матрицей, отверждаемой непосредственно на месте производства работ с помощью источника ультрафиолетового излучения.

**3.13 прелайнер:** Поливинилхлоридная или полиэтиленовая пленка, укладываемая перед протаскиванием полимерно-тканевого рукава на лоток ремонтируемой трубы с целью защиты рукава от повреждения и снижения усилий протаскивания.

**3.14 номинальный наружный диаметр  $DN$ , мм:** Условное обозначение размера, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру.

**3.15 стойкость:** Способность к сопротивлению действующим нагрузкам, выраженная в отношении показателя прочности образцов, подвергнутых воздействию от указанных нагрузок, к прочности контрольных образцов.

**3.16 ПВХ-профиль:** Лента из поливинилхлорида с сечением сложной формы, предназначенная для навивки внутри трубы с целью создания внутренней герметичной оболочки.

**3.17 ПВХ-лайнер:** Внутренняя оболочка трубы, выполненная путем навивки ПВХ-профиля.

**3.18 элементы конструкции бетонной и железобетонной водопропускной трубы:** Звено, оголовок, фундамент (если он предусмотрен), гидроизоляция, лоток.

**3.19 элементы конструкции металлической гофрированной водопропускной трубы:** Звено, оголовок, основание, противофильтрационный экран, гидроизоляция, лоток.

**3.20 технологическая карта:** Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.

## **4 Общие положения**

4.1 Капитальный ремонт водопропускных труб автомобильных дорог должен проводиться в соответствии с проектом и обеспечивать долговременную защиту земляного полотна от негативного влияния пропускаемых через трубы стоков.

4.2 Область применения каждого из методов капитального ремонта, их преимущества и недостатки приведены в приложении А.

## **5 Требования к материалам и изделиям**

**5.1 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом гильзования с использованием композитных труб**

5.1.1 Композитные трубы и фитинги должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 54560.

Примечание – В случае, если трубы и фитинги изготовлены методами, на которые ГОСТ Р 54560 не распространяется, рекомендуется учитывать требования ISO 10467:2004 [1]: метод непрерывной намотки с углами намотки стекловолоконных нитей и лент менее 90°, метод периодической намотки, метод центробежного формования.

5.1.2 Для капитального ремонта водопропускных труб под автодорогами методом гильзования необходимо применять безнапорные трубы PN1 с номинальной жесткостью в диапазоне SN 2500 – SN 20000.

**Примечания**

1 Подбор конкретных типов труб выполняется в процессе проектирования капитального ремонта, с учетом внешних нагрузок, состояния дефектной трубы и других факторов.

2 PN обозначает класс номинального давления, 1 – допустимое рабочее давление в труbe в барах, 1 бар соответствует 1 атмосфере или 0,1 МПа.

3 SN обозначает класс жесткости труб; следующее далее число – гарантируемое значение кольцевой жесткости, Н/м<sup>2</sup>.

5.1.3 Звенья композитных труб должныстыковаться друг с другом при помощи соединительных муфт, не выступающих за наружный диаметр трубы. В случаях, когда нет требования по сохранению максимально большого диаметра отверстия водопропускной трубы, допускается соединение звеньев с помощью муфт, выступающих за наружный диаметр или использование звеньев с раstrубами.

5.1.4 На стройплощадку трубы и муфты должны поставляться скомплектованными. Муфта должна быть заранее смонтирована на одном из концов трубы.

5.1.5 Соединительные муфты должны быть изготовлены из композитного материала или нержавеющей стали.

5.1.6 Муфты и раstrубы для обеспечения герметичности должны иметь уплотнительную манжету из эластомеров EPDM (этилен-пропилен-диен-полимер) или стирол-бутадиеновой резины SBR по ГОСТ 28860.

5.1.7 Бетон для пазух должен отвечать требованиям ГОСТ 26633. Класс прочности на сжатие должен быть не ниже В25. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать требованиям СП 35.13330.

5.1.8 Бетонная смесь при укладке должна обладать подвижностью и иметь марку не ниже П4 по ГОСТ 7473.

5.1.9 В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять щебень из естественного камня или из гравия, который должен отвечать требованиям ГОСТ 8267. Применение крупных заполнителей из осадочных горных пород не до-

пускается. Для приготовления бетонной смеси допускается применение щебня и гравия с размерами фракции не более 10 мм. Зерновой состав каждой фракции должен отвечать требованиям ГОСТ 26633.

5.1.10 Для бетонной смеси должны применяться пески, отвечающие требованиям ГОСТ 8736. Зерновой состав песка должен соответствовать кривой просеивания, приведенной в ГОСТ 26633. Модуль крупности песка должен быть равен величине от 2 до 3. Содержание в песке пылевидных, илистых и глинистых частиц не должно превышать 0,5 %.

5.1.11 Вода для затворения бетонной смеси и приготовления химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

5.1.12 Для бетона, используемого для заполнения пазух следует применять следующие химические добавки:

- пластифицирующие;
- расширяющие;
- повышающие морозостойкость бетона.

Добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211 и ГОСТ 26633.

## **5.2 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом**

5.2.1 Фотоотверждаемый полимерно-тканевый рукав должен поставляться на стройплощадку в сложенном виде, в водо- и светонепроницаемой упаковке. В комплекте с рукавом должен поставляться прелайннер толщиной не менее 0,5 мм и длиной на 4 м превосходящей длину полимерно-тканевого рукава.

5.2.2 Длина фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава должна превосходить длину ремонтируемой трубы на величину от 1,5 до 2,0 м, а периметр – составлять от 95 % до 100 % от периметра отверстия ремонтируемой трубы.

Примечание – Толщины стенок выпускаемых в настоящее время полимерно-тканевых рукавов составляют от 3,5 до 15,4 мм.

5.2.3 Физико-механические характеристики материала полимерно-тканевого

рукава приведены в приложении Б.

5.2.4 Не допускается хранение фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава при температурах ниже 0 °С. Не допускается применение фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава по истечении его срока годности.

Примечание – Срок годности рукава в заводской упаковке составляет около шести месяцев. Срок годности рукавов с толщиной стенки более 10 мм, а также имеющих в составе материала добавки пероксидов, сокращается до трех недель.

### **5.3 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля**

#### **5.3.1 ПВХ-профиль.**

5.3.1.1 Для навивки полимерной оболочки внутри ремонтируемой трубы должен применяться специальный ПВХ-профиль с формами сечения, представленными на рисунке 1.

ПВХ-профиль должен изготавливаться из жесткого поливинилхлорида, прочностные характеристики которого представлены в таблице 1, и иметь в замковой части наклеенную мягкую резиновую прокладку для герметичностистыка.

Примечание – ПВХ-профили с повышенной прочностью поставляются с усилительными стальными вкладышами W- или U-образного сечения с гальваническим антикоррозионным покрытием.

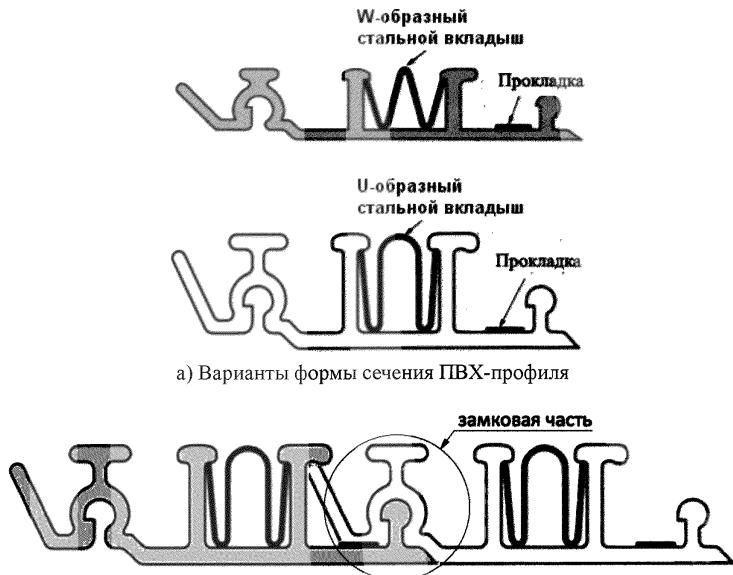





Рисунок 1 – ПВХ-профиль

Таблица 1 – Прочностные характеристики поливинилхлорида

| Наименование                                       | Параметр |
|--|----------|
| Ударная вязкость, кг·см/см <sup>2</sup>            | 3,54     |
| Предел прочности на разрыв, кг/см <sup>2</sup>     | 422,30   |
| Модуль упругости на растяжение, кг/см <sup>2</sup> | 25316,40 |

5.3.1.2 Типы выпускаемых ПВХ-профилей и критерии их выбора, зависящие от параметров ремонтируемой трубы, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Типы выпускаемых ПВХ-профилей

| Тип ПВХ-профиля<br>(маркировка производителя) | Сечение ремонтируемой трубы   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |  |  |  |
|   | Диаметр ремонтируемой трубы, мм   | Габариты ремонтируемой трубы  | Радиус скругления, R  |
| 87S   | 360 – 550   |   |   |
| 80S   | 550 – 850   |   |   |
| 79S   | 850 – 1360  |   |   |
| 80SW<br>(с W-образным стальным вкладышем)     |   | W, H от 800 до 1300 мм  | более 250 мм  |
| 79SW (с W-образным стальным вкладышем)        | 1360 – 2130   | W, H от 1300 до 2000 мм   | более 300 мм  |
| 79SU (с U-образным стальным вкладышем)        | более 2130  | W, H от 2000 до 5000 мм   | более 600 мм  |

5.3.1.3 Информация о стойкости ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред приведена в приложении В.

5.3.2 Бетон для заполнения пазух должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633. Класс прочности бетона на сжатие должен быть не ниже В30. Марка бетона по морозостойкости – не ниже F300 для ремонтируемых водопропускных труб, расположенных в районах со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца выше минус 10 °С, и не ниже F400 в остальных районах. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W6. Прочие требования к бетону изложены в 5.1.9 – 5.1.12.

## **5.4 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом замены отдельных элементов**

5.4.1 Элементы водопропускных труб, устанавливаемые взамен дефектных, должны быть того же типа и назначения и обладать характеристиками не хуже, чем у заменяемых элементов.

5.4.2 Требования к материалам и элементам железобетонных и бетонных водопропускных труб приведены в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (раздел 4).

5.4.3 Требования к материалам и элементам композитных водопропускных труб приведены в СТО НОСТРОЙ 2.25.100 (раздел 4).

5.4.4 Требования к материалам и элементам металлических водопропускных труб приведены в СТО НОСТРОЙ 2.25.101 (раздел 4).

# **6 Организация и технология выполнения работ**

## **6.1 Общие требования**

6.1.1 К выполнению ремонтных работ разрешается приступать при наличии проектной и рабочей документации, разработанной в соответствии с требованиями СП 35.13330, и выполненного на ее основе проекта производства работ (далее – ППР).

6.1.2 Перечень документации, входящей в состав проекта на капитальный ремонт, порядок ее разработки, согласования и утверждения, определяется в соответствии с требованиями Постановления [2] и отраслевых нормативных документов.

6.1.3 Организация строительства, подготовка к строительству, строительные работы, а также контроль качества строительства и надзор за строительством должны выполняться с соблюдением требований СП 48.13330 (разделы 4 – 7).

6.1.4 Перечень машин, механизмов и оборудования, применяемых при капитальном ремонте методом гильзования приведен в приложении Г, при монтаже полимерно-тканевого рукава – в приложении Д, при ремонте методом SPR – в при-

ложении Е. При капитальном ремонте бетонных, железобетонных, композитных и металлических водопропускных труб методом замены отдельных элементов следует применять машины, механизмы и оборудование, применяемые при устройстве и реконструкции водопропускных труб, согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение П) и СТО НОСТРОЙ 2.25.101 (приложение Б).

6.1.5 По завершении основных работ по капитальному ремонту, на территории, затронутой строительством, должны быть ликвидированы все временные сооружения и проведена предусмотренная проектом рекультивация.

## **6.2 Технология капитального ремонта методом гильзования с использованием композитных труб**

6.2.1 Основные этапы работ должны включать:

- подготовительные работы по 6.2.2;
- монтаж звеньев внутренней трубы по 6.2.3;
- омоноличивание межтрубного пространства по 6.2.4.

6.2.2 На этапе подготовительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- изоляция зоны работ от протекающей воды;

**Примечание** – Для защиты зоны работ от воды в соответствии с ППР могут устраиваться грунтовые дамбы с временным водохранилищем, водосборные котлованы перед входным оголовком, временные трубопроводы для отвода или перекачки воды за границы трубы.

**- очистка или, при необходимости, промывка ремонтируемой трубы от мусора и грязи, удаление из нее воды, заделка трещин, открытых стыков и мест инфильтрации грунтовых вод;**

**Примечание** – Конкретный перечень мест с дефектами и деформациями трубы, а также перечень выполняемых работ должен быть определен проектом.

**- создание условий для беспрепятственного протаскивания звеньев внутренней трубы: устройство настила, направляющих, выравнивание дна трубы в соответствии с проектом.**

6.2.3 Монтаж звеньев внутренней трубы должен выполняться в следующей

технологической последовательности:

а) протянуть в существующей трубе канат из натуральных или искусственных волокон, с разрывной нагрузкой не менее 500 кг, для последующего протаскивания шланга для бетонирования;

**Примечания**

1 Концы каната закрепить (привязать) у входного и выходного оголовков.

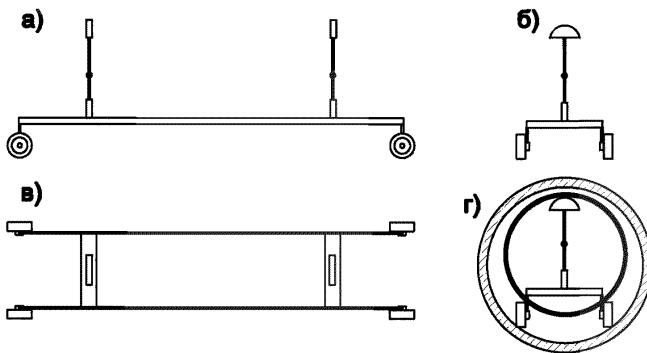
2 При монтаже звеньев следить, чтобы канат оставался в межтрубном пространстве и не был задавлен.

б) уложить первое звено монтируемой трубы с помощью автокрана у входа существующей трубы, концом с муфтой или раструбом в направлении от оголовка;

в) установить монтажную тележку с домкратами (см. рисунок 2) внутри первого звена так, чтобы домкраты находились у обоих концов звена, при этом:

1) поднять домкраты упорами в верхний свод звена;

2) поднять звено на домкратах на высоту от 5 до 7 см для его транспортировки внутри существующей трубы;



а) вид сбоку; б) вид спереди; в) вид сверху; г) вид тележки в трубе

Рисунок 2 – Конструкция монтажной тележки

г) закатить вручную на тележке первое звено к противоположному краю существующей трубы;

д) выставить первое звено в существующей трубе с помощью домкратов в соответствии с проектом относительно осевой и высотной разбивок. Установить

проектный уклон с помощью нивелира и домкратов;

е) расклинить первое звено в четырех местах каждого торца с помощью деревянных или металлических клиньев по окружности (см. рисунок 3);

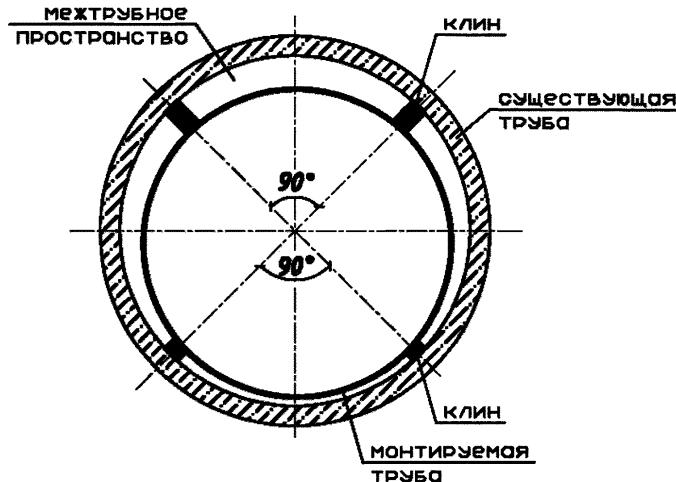


Рисунок 3 – Расположение клиньев

ж) проверить положение первого звена в соответствии с осевой и высотной разбивками. Проверить уклон с помощью нивелира;

и) переместить тележку с домкратами в исходное положение (к входному оголовку);

к) уложить второе звено с помощью автокрана торцом с муфтой наружу от оголовка;

л) установить монтажную тележку с домкратами внутри второго звена так, чтобы домкраты находились у обоих торцов, при этом:

1) поднять домкраты упорами в верхний свод звена;

2) установить упор на торце с муфтой на высоте  $1/3$  диаметра звена для стягивания первого и второго звеньев с помощью лебедки с цепным тросом;

3) поднять второе звено на домкратах на высоту от 5 до 7 см для его транспортировки внутри существующей трубы;

м) переместить второе звено к муфте или раструбу первого звена в существующей трубе;

н) совместить по осям и высоте с помощью домкратов на тележке свободный конец второго звена с муфтой первого звена;

п) установить упор на высоте 1/3 диаметра звена на свободном крае первого звена для соединения первого и второго звеньев с помощью лебедки с цепным тросом;

р) установить две ручные лебедки с цепными тросами внутри звеньев, при этом лебедки застropить на упоре свободного края первого звена, а крюки цепных тросов – на упоре второго звена;

с) очистить от грязи места соединения первого и второго звеньев с помощью волосяной щетки и ветоши;

т) нанести смазочное средство на внутреннюю поверхность муфты и наружную поверхность стыкуемого торца второго звена;

Примечание – В качестве смазочного средства может использоваться жидкое мыло, технический вазелин или специальная смазка, заказываемая у поставщика труб.

у) завести с помощью лебедок свободный край второго звена в муфту первого звена до прохождения им красной линии на муфте (см. рисунок 4);

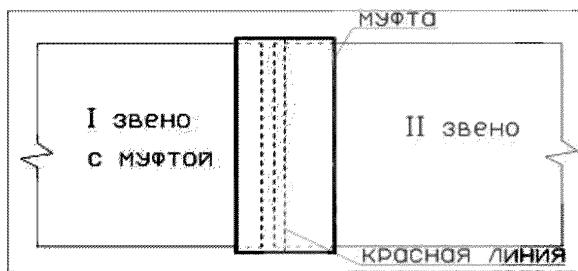


Рисунок 4 – Стыковка звеньев

ф) выставить с помощью домкратов на тележке торец с муфтой второго звена в соответствии с проектом относительно осевой и высотной разбивок, при этом свободный торец второго звена не должен выйти за красную линию в муфте первого звена;

х) расклинить с помощью клиньев торец с муфтой второго звена в соответствии с рисунком 3, проверить положение второго звена;

ц) переместить тележку с домкратами в исходное положение к оголовку.

Остальные звенья смонтировать аналогично операциям к) – ц).

**Примечания**

1 При работе со звеньями не допускать механических и химических повреждений материала звена.

2 Применять инвентарь и приспособления, которые распределяют нагрузку по периметру звена, не допуская точечных нагрузок.

**6.2.4 Омоноличивание межтрубного пространства необходимо выполнять в следующей последовательности:**

а) заложить кирпичами на цементном растворе оба края межтрубного пространства по периметру, при этом оставив в них по одному проему 100×100 мм для пропуска шланга подачи бетона;

**Примечание** – Заделка кирпичами необходима для предотвращения вытекания бетонной смеси из межтрубного пространства.

б) привязать конец каната к шлангу для протягивания его вдоль трубы в межтрубном пространстве при бетонировании;

в) подавать бетонную смесь по шлангу с помощью бетононасоса. Начинать омоноличивание от края трубы;

г) контроль заполнения бетонной смесью проводить методом простукивания внутри трубы с помощью резинового молотка, а также сравнивая объем уложенной бетонной смеси с объемом по проекту;

д) омоноличивание межтрубного пространства проводить по всей длине трубы за три этапа по высоте:

И этап – омоноличивание лотковой части;

II этап – омоноличивание средней части;

III этап – омоноличивание свода трубы.

**6.2.5 Перечень контролируемых видов работ, параметров и критерии их оценки приведены в 7.3.3.**

**6.2.6 По окончании каждого из этапов работ по 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 должны оформляться акты освидетельствования скрытых работ.**

**Примечание** – Форма акта приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Ж).

## 6.3 Технология капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом

### 6.3.1 Общие положения.

6.3.1.1 Работы по монтажу полимерно-тканевого рукава допускаются при температурах не ниже 0 °С. Мероприятия по поддержанию плюсовых температур в рабочей зоне при работе в зимний период должны быть разработаны в ППР и согласованы с фирмой-поставщиком полимерно-тканевого рукава.

6.3.1.2 Работники должны иметь экипировку, защищающую кожу, глаза и органы дыхания и удовлетворяющую требованиям ГОСТ 12.4.011.

#### 6.3.1.3 Основные этапы работ должны включать:

- подготовительные работы по 6.3.2;
- монтаж полимерно-тканевого рукава по 6.3.3.

### 6.3.2 Подготовительные работы.

На этапе подготовки должны быть выполнены работы согласно 6.2.2.

Рабочие площадки должны быть оборудованы солнцезащитными навесами для защиты полимерно-тканевого рукава от ультрафиолетового излучения.

Примечание – В качестве солнцезащитных навесов допускается применять любые инвентарные или изготавливаемые на месте конструкции, непроницаемые для ультрафиолетового излучения.

### 6.3.3 Монтаж полимерно-тканевого рукава.

Монтаж полимерно-тканевого рукава должен выполняться в следующей технологической последовательности:

а) на дно трубы, на всем ее протяжении, с запасом по 2 м в каждую сторону, уложить прелайнер;

Примечание – При длине трубы более 30 м поверхность прелайнера следует смазать касторовым или любым другим техническим маслом или мыльным раствором (расход от 80 до 100 мл/м<sup>2</sup>).

б) в передний конец полимерно-тканевого рукава вставить передний трубный сальник и соединить их между собой при помощи штатных ремней и зажимов. Че-

рез отверстие в сальнике наружу нужно вывести конец шнура, проложенного внутри рукава при его изготовлении;

в) закрепить к переднему сальнику трос лебедки и с ее помощью протащить рукав через трубу. Протаскивание производить до тех пор, пока сальник полностью не выйдет из отверстия трубы, заняв положение, удобное для доступа к нему. В процессе протаскивания необходимо следить, чтобы рукав не перекручивался по продольной оси. При длине рукава свыше 40 м натяжение лебедки должно сохраняться в течение 15 минут после окончания протаскивания для предотвращения возникновения радиальных складок на рукаве;

Примечание – Возможен вариант протаскивания с закреплением лебедки не за сальник, а непосредственно за рукав. Конец рукава в этом случае сворачивают в петлю и фиксируют ремнями. Сальник вставляется после окончания протаскивания.

г) в задний конец рукава аналогично операции б) следует установить задний трубный сальник, который имеет крышку с патрубками и отверстием с уплотнителем под шнур для последующего монтажа оборудования. Рукав следует подтягивать лебедкой до исправления складок. При этом задний сальник должен оставаться за пределами трубы;

Примечание – Технологический запас длины рукава, необходимый для установки сальников, определяется проектом и составляет, как правило, от 2 до 3 м.

д) подсоединить к патрубкам заднего сальника шланг компрессора и манометр для контроля давления, после чего закачать в рукав воздух под рабочим давлением от 0,2 до 0,5 МПа до полного облегания рукавом трубы. Повышение давления следует производить постепенно, с паузами от 5 до 10 минут через каждые 5 кПа;

е) спустить избыточное давление до уровня атмосферного и через крышку заднего сальника в рукав ввести источник ультрафиолетового излучения (УФИ). К источнику присоединить заложенный в рукаве шнур, концы которого должны быть выведены наружу через отверстия сальников;

ж) выполнить повторную закачку воздуха в рукав постепенно, с паузами от 5 до 10 минут через каждые 5 кПа до полного облегания рукавом трубы;

и) перемещать источник ультрафиолетового излучения следует с помощью шнура внутри рукава со скоростью, обеспечивающей его отверждение. Контроль качества процесса отверждения следует производить в соответствии с 7.3.5;

**Примечания**

1 Скорость, обеспечивающая отверждение, обычно составляет от 25 до 50 см/мин. Величина скорости перемещения указана в инструкции по эксплуатации используемого оборудования.

2 В процессе экзотермической реакции смолы выделяется тепло, необходимое для отверждения рукава. Данные о температуре внутри рукава получают от датчиков, закрепленных на источнике УФИ.

к) выполнить демонтаж сальников, извлечь источник УФИ и внутреннюю защитную пленку рукава, произвести обрезку выступающих частей рукава с помощью отрезной машинки, загерметизировать щели на стыках рукава и трубы в местах обрезки бетонной смесью или эпоксидной смолой по ГОСТ 10587;

л) контроль качества работ по монтажу полимерно-тканевого рукава следует выполнять в соответствии с 7.3.5 и 7.3.6.

6.3.4 Результаты выполнения работ по монтажу полимерно-тканевого рукава следует оформлять актом промежуточного освидетельствования ответственных конструкций. Форма акта приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Л). К акту прикладывается протокол процесса отверждения, форма которого приведена в приложении Ж.

#### **6.4 Технология капитального ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля**

6.4.1 Технология капитального ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля выполняется по документам поставщика на правила выполнения работ, на применяемые материалы и оборудование.

6.4.2 Основные этапы работ должны в себя включать:

- подготовительные работы по 6.4.3;
- сборку навивочной машины по 6.4.4;
- монтаж внутренней облицовки (далее лайнера) из ПВХ-профиля по 6.4.5;

- омоноличивание пазух между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайнером по 6.4.6.

#### 6.4.3 Подготовительные работы.

На этапе подготовительных работ должны быть выполнены работы, описанные в 6.2.2.

#### 6.4.4 Сборка навивочной машины.

Сборка навивочной машины должна выполняться в следующей последовательности:

- подготовка к сборке по 6.4.4.1;
- сборка направляющей рамы и набор роликовой цепи по 6.4.4.2.

##### Примечания

1 Навивочная машина представляет собой замкнутую роликовую цепь, смонтированную на направляющей раме.

2 Для ремонта водопропускных труб с сечением, отличающимся от круглого, направляющие рамы изготавливаются по индивидуальным проектам.

##### 6.4.4.1 Подготовка к сборке:

а) на технологической площадке собрать макет фрагмента ремонтируемой трубы. Начало ПВХ-профиля вставить в зажим, предусмотренный на макете. ПВХ-профиль без стального вкладыша-усилителя разогреть с помощью ручной горелки для придания ему гибкости. Разогретым профилем сделать виток вокруг макета трубы. Длина витка должна несколько превышать один оборот профиля вокруг трубы. Затем полученному витку дать остыть и снять его с макета, как показано на рисунке 5;

Примечание – Полученное кольцо будет сохранять форму за счет собственной жесткости.

б) полученный виток из ПВХ-профиля вставить в макет фрагмента трубы и зафиксировать саморезами, как показано на рисунке 6;

в) на другой конец макета фрагмента трубы аналогично установить такое же кольцо из ПВХ-профиля для предотвращения опрокидывания навивочной машины;

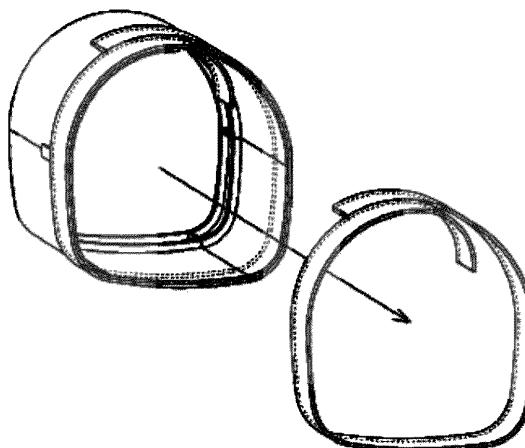


Рисунок 5 – Навивка кольца из профиля на макет трубы

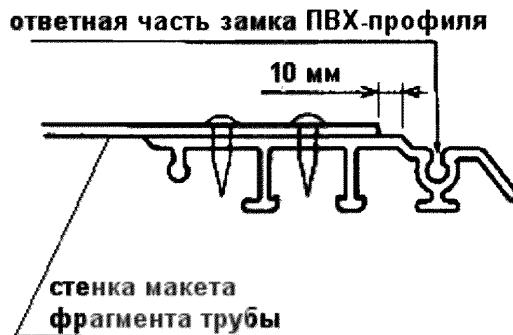


Рисунок 6 – Фиксация кольца из ПВХ-профиля в макете фрагмента трубы

Примечание – Начав опрокидываться во время навивки ПВХ-лайнера, навивочная машина может прийти к опасному уровню наклона, когда запирающий (внешний) ролик будет захватывать уже навитую часть профиля и деформировать ее.

г) макет фрагмента трубы переместить точно к месту начала навивки лайнера, где установить его, совместив с началом ремонтируемой трубы.

6.4.4.2 Сборка навивочной машины должна производиться внутри макета в следующей последовательности:

а) поместить сегмент главной роликовой цепи на дно макета фрагмента трубы, уложив сверху секцию направляющей рамы. Уложить спереди и сзади от сегмента направляющей рамы щеки направляющей рамы и соединить их с направляющей рамой с помощью болтов таким образом, чтобы ведущие ролики роликовой

цепи фиксировались в направляющей, образованной направляющей рамой и щеками (см. рисунок 7);



Рисунок 7 – Первый этап сборки навивочной машины

б) продлить направляющую раму в обе стороны посредством наращивания вертикальных секций. Аналогично процедуре, описанной в а), соединить секции рамы с секциями щек (см. рисунок 8);

Примечание – В собранной раме «ступеньки» на стыках между отдельными сегментами направляющей рамы не должны превышать 0,5 мм.

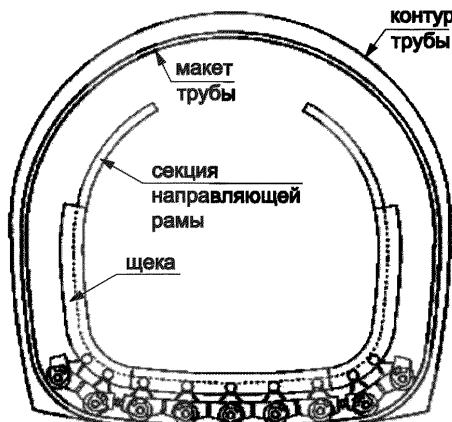


Рисунок 8 – Второй этап сборки навивочной машины

в) аккуратно вставить сегмент главной роликовой цепи в зазор между макетом фрагмента трубы и направляющей рамой (см. рисунок 9). Ведущие ролики должны

быть вставлены в направляющую, образованную рамой и щеками. Вставленные таким образом сегменты должны быть затем соединены с сегментом роликовой цепи, уложенным ранее;

**Примечание** – Монтируемые сегменты должны быть заранее подготовлены таким образом, чтобы их масса позволяла легко переносить их и устанавливать на место вручную. Поскольку в процессе установки сегментов цепи по бокам ранее установленные ролики могут сдвигаться, установку следует проводить с осторожностью.

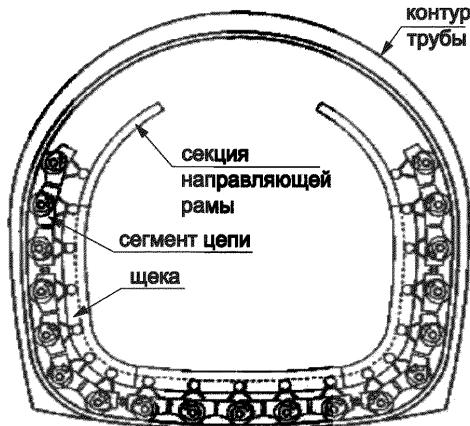


Рисунок 9 – Третий этап сборки навивочной машины

г) присоединить к направляющей раме недостающие сегменты и вставить верхние сегменты главной роликовой цепи, включая два ведущих ролика. Между ведущими роликами № 1 и № 2 (см. рисунок 10) должны быть установлены три звена роликовой цепи. Ведущие ролики № 1 и № 2 должны находиться справа и слева во время монтажа. Три недостающих звена главной роликовой цепи устанавливаются на место в последнюю очередь.

Необходимо соединить все звенья роликовой цепи вместе (см. рисунок 10). Затем смонтировать внешний ролик, который является обжимающим или запирающим ПВХ-профиль, с тем, чтобы предотвратить наклон или опрокидывание навивочной машины;

**Примечание** – Длина главной роликовой цепи проектируется таким образом, чтобы ее длина соответствовала длине периметра направляющей рамы, однако зачастую бывает сложно соединить последние звенья, поскольку вес сегментов цепи стремится сократить длину роликовой цепи. В этом случае следует использовать винтовые регуляторы, установленные на сдвоен-

ных звеньях, с тем, чтобы ослабить натяжение цепи и произвести замыкание последнего звена. После замыкания последнего звена следует привести винтовые регуляторы в исходное положение для восстановления корректного натяжения цепи.

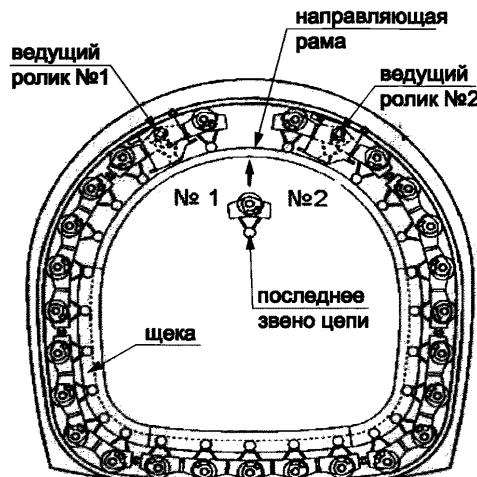


Рисунок 10 – Четвертый этап сборки навивочной машины

д) смонтировать консоль двигателя с гидравлическим мотором на ведущую коробку сцепления каждого ведущего роликового звена. Мотор, закрепленный на ведущей коробке передач № 2, должен иметь ответную часть для подключения шлангов. Шланги присоединить к ведущим моторам (см. рисунок 11);

Примечание – Не путать местами ведущие звенья № 1 и № 2. Если они установлены неправильно, гидравлические шланги могут запутаться и быть повреждены.

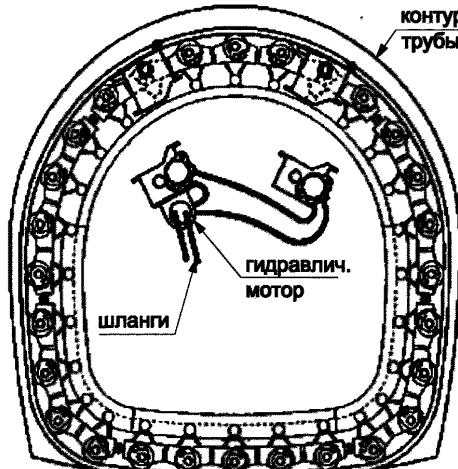


Рисунок 11 – Пятый этап сборки  
навивочной машины

е) окончательно смонтировать недостающие фрагменты щек на направляющей раме (см. рисунок 12);

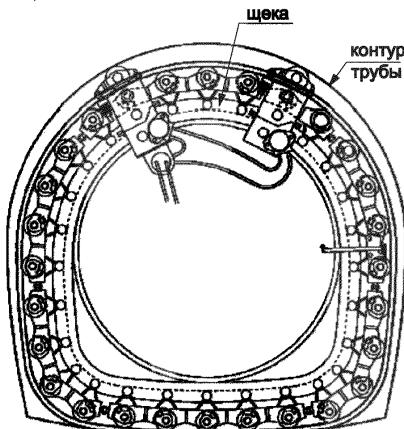


Рисунок 12 – Навивочная машина

в собранном виде

ж) подключить кабель питания и присоединить гидравлические шланги подачи внешнего давления к разъемам ведущего звена № 2.

#### 6.4.5 Монтаж внутренней облицовки.

Монтаж внутренней облицовки состоит из следующих технологических операций:

- присоединение ПВХ-профиля по 6.4.5.1;
- навивка ПВХ-профиля по 6.4.5.2 и 6.4.5.3;
- сращивание ПВХ-профиля по 6.4.5.4;
- соединение сваркой ПВХ-профиля по 6.4.5.5;
- завершающий этап работ по навивке ПВХ-профиля согласно 6.4.5.6.

Монтажные работы должны проводиться при температурах от минус 5 °C до + 40 °C.

Необходимые осмотр и поверка оборудования приведены в приложении И.

6.4.5.1 Для начала необходимо соединить новый ПВХ-профиль с ранее вставленным в макет трубы по следующей технологии:

- а) конец заново устанавливаемого ПВХ-профиля обрезать с наклоном вправо,

таким образом, чтобы стальной усилительный вкладыш выступал за край профиля примерно на 10 см (см. рисунок 13). Конец ПВХ-профиля, ранее вставленного в макет фрагмента трубы, следует обрезать с таким же наклоном вправо;

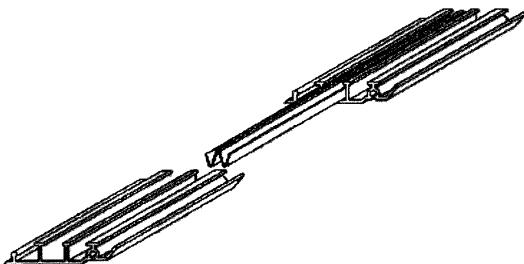


Рисунок 13 – Подготовка ПВХ-профиля к срашиванию

б) соединить обрезанные концы вместе посредством установки стального вкладыша вновь устанавливаемого профиля в свободный конец профиля «стартового» кольца (т.е. кольца профиля, установленного в макете фрагмента трубы). Если зазор в стыке между срашиваемыми концами превышает 2 мм, следует обрезать концы заново с целью минимизировать зазор. После срашивания уложить армированный стекловолокном скотч с обеих сторон места срашивания. Убедиться, что пазы и выступы замка профиля совпадают друг с другом в месте срашивания;

в) дать ведущему ролику № 1 навивочной машины пройти место соединения и остановить ее. Смонтировать направляющую на ведущих роликах роликовой цепи, как это показано на рисунке 14.

6.4.5.2 Навивку лайнера производить следующим образом:

а) установить переключатели гидравлического блока в положение «независимо», «малая скорость» и «прерывисто» и запустить блок, наблюдая за процессом запирания замка на профиле;

б) навить от 1 до 2 м лайнера, пока его диаметр придет к проектной величине (см. рисунок 15). Особое внимание должно быть уделено в те моменты, когда внешний (запирающий) ролик проходит под нижним сегментом лайнера, поскольку может произойти срыв главной роликовой цепи с направляющих или опрокидыва-

ние навивочной машины. При необходимости, в эти моменты навивочная машина должна поддерживаться.

Примечание – При срыве главной роликовой цепи с направляющих необходимо проведение демонтажа и повторной сборки навивочной машины, что ведет к существенным потерям времени.



Рисунок 14 – Монтаж направляющей

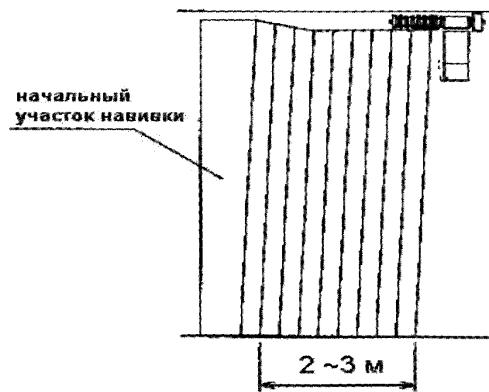


Рисунок 15 – Вид лайнера на начальном этапе навивки

#### 6.4.5.3 Особенности процесса навивки.

После того, как навивочная машина выйдет из макета фрагмента трубы непо-

средственном в ремонтируемую трубу, макет фрагмента трубы следует демонтировать. Для этого необходимо вывернуть саморезы, удерживающие профиль в макете фрагмента трубы (см. рисунок 6), затем разобрать макет фрагмента трубы и удалить его из зоны монтажа.

Далее, определив начальную точку лайнера, то есть то место, где лайнер приходит к проектному диаметру, продвинуть навивочную машину в ремонтируемую трубу настолько, чтобы начальная точка лайнера совпала с входным устьем трубы.

В начале процесса скорость навивки должна быть невысокой (от 5 до 10 см/с). Необходимо убедиться в правильности подачи ПВХ-профиля и затем постепенно повышать скорость навивки, исходя из стабильности подачи профиля.

После завершения рабочего дня ПВХ-профиль должен быть обрезан, как минимум, на расстоянии трех оборотов от навивочной машины для продолжения производственного процесса на следующий день.

#### 6.4.5.4 Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы.

Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы должно производиться в области «А», как это показано на рисунке 16.

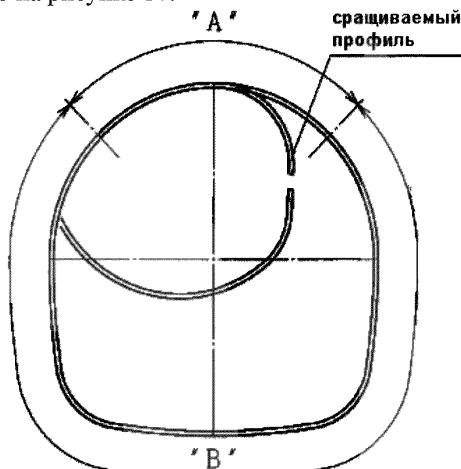


Рисунок 16 – Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы

Для начала необходимо выработать оставшийся с предыдущего дня запас

профиля, пока конец используемого запаса не окажется в области «А». Эта операция дает возможность удалить мусор и произвести смазку машины. Затем следует обрезать излишек длины профиля и подготовить конец профиля к срашиванию (см. рисунок 13).

Примечание – Если конец профиля находится в зоне «В», его следует обрезать таким образом, чтобы он оказался в зоне «А».

Срашивание профиля производится способом, описанным в 6.4.5.1.

Место стыка сразу после прохождения его навивочной машиной (см. рисунок 17) необходимо заварить, используя сварочный аппарат для ПВХ и ПВХ-сварочный пруток.

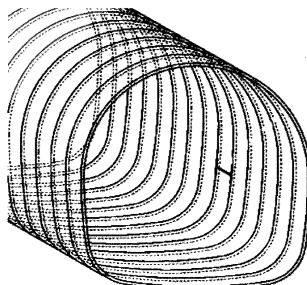


Рисунок 17 – Место заварки стыка

#### 6.4.5.5 Сварка ПВХ-профиля.

Для соединения ПВХ-профиля методом сварки требуется следующее оборудование:

- стыковочная машина;
- нагреватель;
- приспособление для выпрямления профиля (правильная машина);
- компрессор для подачи горячего воздуха, рукав для подачи горячего воздуха;
- ручные зажимы для завершения работ.

Технология процесса сварки ПВХ-профиля приведена в приложении К.

#### 6.4.5.6 Завершающий этап работ по навивке.

Завершающий этап работ по навивке лайнера заключается в демонтаже навивочной машины и транспортировке ее с рабочей площадки.

6.4.6 Омоноличивание пазух между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайннером.

Омоноличивание пазух включает следующие технологические операции:

- устройство внутренней опалубки по 6.4.6.1;
- устройство концевых заглушек по 6.4.6.2;
- нагнетание бетонной смеси по 6.4.6.3.

6.4.6.1 Устройство внутренней опалубки.

До начала бетонирования внутри лайнера следует установить опалубку для повышения его жесткости.

Конструкция опалубки, расположение ее элементов относительно ПВХ-лайнера должны быть разработаны в проекте.

Рекомендуется применение инвентарной опалубки с винтовыми или гидравлическими домкратами.

При необходимости фиксации опалубки относительно ремонтируемой трубы допускается зафиксировать ее с помощью винтовых распорных элементов, проделав отверстия в ПВХ-лайннере. Для предотвращения схватывания распорных элементов бетоном их оконечные части должны быть защищены полиэтиленовой пленкой или чехлами. После демонтажа опалубки оставшиеся в ПВХ-лайннере отверстия необходимо закрыть специальными заглушками.

6.4.6.2 Устройство концевых заглушек.

Для предотвращения вытекания бетонной смеси за пределы места установки лайнера необходимо устроить по его концам заглушки.

Примечание – Заглушки представляют собой рукава диаметром, как правило, 30 см из мелкоячеистой стеклоткани.

Заглушки устанавливаются в промежутки между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайннером в торцевых областях ремонтируемой трубы, после чего в них нагнетается бетонная смесь.

6.4.6.3 Нагнетание бетонной смеси.

Нагнетание смеси в пространство между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайннером осуществляется после устройства концевых заглушек. Нагнетание смеси

осуществляется через отверстия, высверленные в ПВХ-лайнере, в которых монтируются разъемы для подсоединения шлангов и манометры для контроля давления в пространстве за лайнериом. Контроль уровня смеси в пространстве за лайнериом осуществляется через патрубок, смонтированный в верхней точке ПВХ-лайнера. Нагнетание бетонной смеси может осуществляться через множественные точки доступа, смонтированные в лайнере с шагом величиной от 3 до 4 метров. По завершении нагнетания смеси и ее схватывания, вспомогательные приспособления извлекаются из лайнера, а на их место устанавливаются пластиковые заглушки.

6.4.6.4 Омоноличивание пазух оформляется актом освидетельствования скрытых работ в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Ж).

## **6.5 Технология капитального ремонта методом замены отдельных элементов**

### **6.5.1 Общие положения.**

6.5.1.1 Капитальный ремонт водопропускных труб методом замены отдельных элементов следует производить в сухое время года или в зимний период, чтобы предотвратить вредное для производства работ влияние потока воды, протекающего через трубу.

6.5.1.2 Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не препятствовать движению автотранспорта во время капитального ремонта или снизить возможные помехи до минимальной степени.

### **6.5.1.3 Основные этапы работ должны включать:**

- подготовительные работы по 6.5.2;
- основные работы по 6.5.3.

### **6.5.2 Подготовительные работы.**

6.5.2.1 Подготовительные работы при капитальном ремонте методом замены отдельных элементов включают следующие технологические операции:

- устройство предусмотренного проектом водоотведения на период капитального ремонта;

- устройство в соответствии с проектом и Рекомендациями [3] мероприятий по организации безопасного дорожного движения на прилегающем к зоне работ участке автодороги;

- геодезические и разбивочные работы в соответствии с требованиями СП 126.13330;

- устройство в соответствии с проектом рабочих площадок, площадок временного складирования материалов;

- завоз необходимых для капитального ремонта материалов и элементов конструкций.

### 6.5.3 Основные работы.

6.5.3.1 Основные работы при капитальном ремонте водопропускных труб методом замены отдельных элементов включают следующие технологические операции:

- частичная разборка автодорожной насыпи;
- демонтаж дефектных элементов водопропускной трубы и замена их на новые;
- восстановление гидроизоляции элементов трубы;
- обратная засыпка котлованов.

6.5.3.2 Технология выполнения земляных работ и подготовки основания под водопропускную трубу приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (раздел 7.3).

6.5.3.3 Технология устройства фундаментов трубы приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (раздел 7.4).

6.5.3.4 Технология монтажа звеньев и элементов оголовков бетонных и железобетонных труб и устройство обратной засыпки приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (раздел 7.5 и раздел 7.7).

6.5.3.5 Технология монтажа элементов композитных труб и устройства обратной засыпки приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.100 (раздел 6.2).

6.5.3.6 Технология монтажа элементов металлических труб и устройства обратной засыпки приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.101 (разделы 6.4 – 6.7).

6.5.3.7 До засыпки котлована следует провести приемку монтажа скрываемых

конструкций и оформить акт промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Л).

6.5.3.8 Работы по гидроизоляции элементов водопропускных труб должны выполняться по проекту в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (раздел 7.6) – для бетонных и железобетонных элементов и СТО НОСТРОЙ 2.25.101 (раздел 6.5) – для металлических элементов труб.

## **7 Контроль и оценка соответствия выполненных работ**

### **7.1 Контроль выполнения работ**

7.1.1 Капитальный ремонт должен производиться при организации и выполнении входного и операционного контроля и последующей оценки соответствия выполненных работ согласно СП 48.13330.

### **7.2 Входной контроль**

7.2.1 При входном контроле должны быть проверены:

- предъявленные поставщиком материалов и изделий документы об их качестве: сертификаты, декларации, паспорта качества и т.д.;
- наличие документов с результатами контрольных испытаний (акты испытаний) по определению или подтверждению показателей свойств поставленных материалов и изделий;
- соответствие поставленных материалов и изделий предъявланным документам;
- соответствие показателей свойств или характеристик поставленных материалов и изделий требованиям рабочей документации.

7.2.2 Конструкции, материалы и комплектующие изделия, поступающие без сопроводительных документов или с выявленным браком, не должны допускаться в производство.

7.2.3 Входной контроль поступающих на объект бетонных и железобетонных элементов выполняется в соответствии с ГОСТ 13015.

7.2.4 Композитные трубы подлежат визуальному контролю для выявления повреждений, полученных в ходе транспортировки. Таблица с описанием допустимых дефектов труб приведена в приложении Л. Поврежденные трубы следует складывать отдельно для предъявления представителю поставщика. Входной контроль партии композитных труб оформляется актом входного контроля по форме, приведенной в приложении М, и сдается заказчику в составе исполнительной документации.

7.2.5 Полимерно-тканевый рукав должен соответствовать проекту и иметь нижеперечисленные маркировки:

- условный проход;
- толщина стенки;
- длина рукава;
- дата производства;
- место изготовления;
- идентификационный номер;
- диапазон температур хранения на складе;
- светочувствительность;
- информация о наличии опасных для здоровья веществ.

7.2.6 ПВХ-профиль должен поставляться намотанным на специальный барабан и иметь следующие маркировки:

- фирма-производитель;
- тип профиля;
- дата и место изготовления.

7.2.7 Соответствие заводских элементов металлических гофрированных труб проектным размерам проверяется с помощью:

- шаблона, представляющего собой сегмент с дугой, очерченный по радиусу трубы;
- магнитного толщиномера;

- рулетки или другого инструмента для линейных замеров.

7.2.8 Считаются браком следующие дефекты цинкового покрытия металлических элементов – видимые трещины, забоины, крупная рябизна, большие наплывы цинка в местах стыков, темные пятна и места, не покрытые цинком.

Не подлежат браковке элементы с наплывами цинка шириной до 100 мм вне зоны отверстий, с мелкими крупинками цинка до 0,5 мм, с мелкой рябизной и небольшой шероховатостью поверхности, имеющие светло-серые пятна.

7.2.9 Бетонная смесь, изготовленная в заводских условиях и доставленная в готовом виде на стройплощадку, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473.

Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве по форме, приведенной в приложении Н.

Максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонной смеси, готовой к употреблению, при условии сохранения своих свойств, приведена в ГОСТ 7473 (приложение Е).

Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. Объем бетонной смеси, установленный при погрузке, должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения при ее транспортировании и уплотнении, устанавливаемый по согласованию изготовителя с потребителем. Рекомендуемые значения коэффициента уплотнения приведены в ГОСТ 7473 (приложение Д).

Удобоукладываемость бетонной смеси для каждой партии определяют не позже, чем через 20 минут после доставки смеси.

Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10180.

Удобоукладываемость подвижной бетонной смеси определяют по осадке конуса или по расплыву конуса согласно ГОСТ 10181.

Прочность бетона определяют по ГОСТ 10180, ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690. Среднюю плотность тяжелого бетона определяют по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623. Морозостойкость определяют по ГОСТ 10060.0, водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.5.

7.2.10 Песок, поступающий на стройплощадку, в соответствии с ГОСТ 8736

должен сопровождаться документом о его качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии и количество песка;
- класс, модуль крупности, полный остаток на сите с сеткой № 063;
- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке;
- содержание вредных компонентов и примесей.

Для контрольной проверки качества песка точечные пробы отбирают непосредственно из автомобилей. Для этого поверхность песка в автомобиле выравнивают, в центре кузова выкапывают лунку глубиной от 0,2 до 0,4 м. Из лунки пробы песка отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенки лунки.

Испытания песка проводят в строительной лаборатории по ГОСТ 8735, а удельную эффективную активность естественных радионуклидов – по ГОСТ 30108. Содержание вредных примесей в песке не должно превышать значений, приведенных в приложении П.

7.2.11 Щебень или гравий должны соответствовать ГОСТ 8267. Отбор проб для контрольной проверки качества выполняется аналогично отбору проб песка (см. 7.2.10).

Испытания щебня и гравия проводят в строительной лаборатории по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1. Содержание вредных примесей не должно превышать значений, приведенных в приложении Р.

### **7.3 Операционный контроль**

7.3.1 Операционный контроль качества выполнения работ должен проводиться постоянно по мере производства работ мастером или прорабом участка.

7.3.2 Результаты операционного контроля качества должны фиксироваться в журнале производства работ в соответствии с РД-11-05-2007 [4].

7.3.3 Перечень видов работ при капитальном ремонте методом гильзования (см. 6.2), подлежащих контролю, методы и способы его проведения, а также пере-

чень контролируемых параметров и критерии их оценки представлены в таблице 3.

7.3.4 Контроль прочности бетона следует производить по результатам испытаний контрольных образцов, изготавливаемых на месте укладки смеси и хранящихся в условиях, идентичных твердению бетона в конструкции, или неразрушающими методами по ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624.

7.3.5 При капитальном ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом (см. 6.3) контроль качества процесса отверждения рукава осуществляется по температурному режиму, параметры которого должны задаваться фирмой-поставщиком оборудования. Параметры процесса отверждения рукава должны фиксироваться в специальном журнале (см. приложение Ж) в виде протокола, с указанием времени начала работы лампы-источника ультрафиолетового излучения, скорости ее протяжки, внутреннего давления воздуха и температурного режима.

7.3.6 Контроль геометрических параметров отверженного рукава заключается в визуальном осмотре его внутренней поверхности для выявления складок, неровностей и посторонних предметов, а также в замере его длины рулеткой и измерении толщины стенок на входе и выходе из трубы штангенциркулем. Отклонения фактической толщины стенок рукава от проектной должны быть не более плюс 2 мм.

7.3.7 Контроль прочностных характеристик материала отвердевшего полимерно-тканевого рукава производится в лабораторных условиях в соответствии с приложением С. Результаты испытаний заносятся в протокол, форма которого приведена в ГОСТ 25.601 (приложение 4).

7.3.8 Операционный контроль при капитальном ремонте методом SPR (см. 6.4) выполняется в процессе навивки ПВХ-профиля, в процессе устройства внутренней опалубки и в процессе нагнетания бетонной смеси в пазухи.

Таблица 3 – Операционный контроль качества работ при монтаже композитных труб и омоноличивании межтрубного пространства

| Наименование процесса, подлежащего контролю | Предмет контроля                                 | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Лицо, ответственное за контроль | Технические критерии оценки качества           |
|---|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Монтаж I звена                              | Соосность с геодезической разбивкой              | Геодезическая разбивка       | При монтаже            | Мастер                          | ±3 мм  |
|   | Уклон  | Нивелир                      |                        |                                 |  |
| Расклинка I звена                           | Устойчивость звена                               | Визуально                    | Каждое место           | Мастер                          | ±3 мм  |
|   | Уклон  | Нивелир                      |                        |                                 |  |
| Монтаж последующего звена                   | Соосность с предыдущим звеном                    | Геодезическая разбивка       | При монтаже            | Мастер                          | ±3 мм  |
|   | Заход за красную линию в муфте предыдущего звена | Визуально                    |                        |                                 |  |
|   | Уклон  | Нивелир                      |                        |                                 |  |
| Расклинка последующего звена                | Устойчивость звена                               | Визуально                    | Каждое место           | Мастер                          | ±3 мм  |
|   | Уклон  | Нивелир                      |                        |                                 |  |
| Омоноличивание межтрубного пространства     | Плотность заполнения                             | Объем затраченной смеси      | При заполнении         | Мастер                          | Объем незаполненного пространства не более 1 % |
|   |  | Простукивание                |                        |                                 |  |

7.3.9 Допускаемые отклонения продольной оси ПВХ-лайнера в профиле и плане при условии отсутствия участков застоя воды составляют 30 мм. Допускаемые смещения продольных балок внутренней опалубки относительно проектного положения – 20 мм. Допустимый зазор между внутренней поверхностью лайнера и опорной поверхностью продольных балок внутренней опалубки – 2 мм. Контроль

прочности бетона производится согласно 7.3.4.

7.3.10 Контролируемые параметры при капитальном ремонте бетонных и железобетонных водопропускных труб по методу замены отдельных элементов приведены в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение К).

7.3.11 Объем, методы и способы контроля качества при выполнении засыпки водопропускных труб следует выполнять согласно СП 46.13330 (таблица 28).

7.3.12 При монтаже элементов металлических гофрированных водопропускных труб следует в соответствии с проектом контролировать чередование стыков, раскладку элементов, положение шайб, затяжку болтов.

7.3.13 Качество лакокрасочного защитного покрытия элементов металлических гофрированных водопропускных труб следует проверять по следующим показателям: толщина покрытия должна соответствовать заданной в проекте; покрытие должно быть сплошным, ровным, без натеков, не иметь отлипа, сорности и механических повреждений. Толщину покрытия необходимо измерять переносными толщиномерами магнитного или электромагнитного типов, сплошность проверяется дефектоскопом.

7.3.14 Качество битумного защитного покрытия (сплошность, целостность, отсутствие пузьрей и отслоений) контролируют искровым дефектоскопом, а толщину покрытия определяют магнитным или индукционным толщиномером или проверяют контрольными надрезами с замером отогнутого конца штангенциркулем по ГОСТ 166.

После проверки места надрезов следует заделать.

Для оценки битумного защитного покрытия с металлом трубы надо произвести пробный надрыв изоляции у края или у надреза по двум сходящимся под углом от 45° до 60° линиям. Адгезия считается достаточной, если при отрыве произойдет разрушение мастики. Отслоение изоляции с обнажением чистой металлической поверхности не допускается.

7.3.15 Качество работ по устройству бетонного лотка в металлических трубах оценивается визуально: проверкой отсутствия трещин, бугров, впадин, отслоений, и по данным лаборатории о прочности бетона, его морозо- и влагостойкости.

7.3.16 При устройстве оснований в виде песчано-гравелистых и других подушек в процессе работ следует контролировать геометрические размеры, плотность подушки, а также противофильтрационных экранов. Плотность следует контролировать методом лунок или прибором Н.П. Ковалева согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.101 (приложение В).

7.3.17 В случае существенных отступлений от проекта или при необеспечении требуемой степени плотности, характеризуемой коэффициентом уплотнения, засыпка должна быть приостановлена и приняты соответствующие меры для достижения заданных требований.

7.3.18 Освидетельствование скрытых работ оформляется актом. Форма акта приведена в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Ж).

Освидетельствованию подлежат следующие работы:

- устройство котлованов;
- очистка трубы от грязи и мусора;
- заделка дефектных мест в трубе (каверн, трещин, раскрытых стыков);
- устройство основания;
- монтаж фундаментных и лекальных блоков;
- устройство гидроизоляции;
- монтаж звеньев внутренней трубы;
- омоноличивание межтрубного пространства;
- уплотнение грунта;
- прочие работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ.

#### **7.4 Оценка соответствия выполненных работ**

7.4.1 Оценка соответствия выполненных работ и конструкций совместно с заказчиком выполняется при:

- промежуточной приемке этапов выполненных работ;
- на заключительном этапе при приемке законченных капитальным ремонтом объектов.

7.4.2 Оценка соответствия выполненных этапов работ должна осуществляться сразу после завершения очередного этапа.

Оценка соответствия выполненных этапов работ производится комиссией в составе представителей:

- заказчика или технического надзора;
- подрядной строительной организации;
- проектной организации.

Приемочная комиссия проверяет соответствие законченной капитальным ремонтом водопропускной трубы проектной документации, наличие, полноту и правильность оформления исполнительной документации, а также оценивает объем и качество выполненных работ с составлением актов приемки работ.

Результаты оценки соответствия требованиям проектной документации следует оформлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.

7.4.3 В состав исполнительной документации должны входить:

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального ремонта;
- акты разбивки осей объекта капитального ремонта на местности;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- журнал производства работ с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными лицом, осуществляющим капитальный ремонт;
- журнал авторского надзора с записями о результатах проведенного авторского надзора, сделанными уполномоченным представителем проектной организации;
- исполнительные геодезические схемы;
- исполнительные схемы и профили сооружения с фактическими отметками и размерами;
- акты испытания и опробования технических устройств;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов и изделий;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.4.4 По требованию заказчика может быть произведено вскрытие конструкций. В случае выявления несоответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных документов, работы подлежат переделке.

## **8 Требования к безопасному выполнению работ**

8.1 При ремонтных работах должны соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарной охране при производстве строительных работ, в том числе при работах на компрессорных, гидравлических и электрических установках согласно СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

8.2 Основные требования к организации строительной площадки и охране окружающей среды при устройстве водопропускных труб приведены в СТО НОСТРОЙ 2.25.99 (приложение Р).

8.3 Работы по капитальному ремонту водопропускных труб следует выполнять в соответствии с правилами безопасного выполнения работ, приведенными в приложении Т.

## Приложение А

(справочное)

**Область применения, преимущества и недостатки методов капитального ремонта водопропускных труб**

Таблица А.1 – Область применения, преимущества и недостатки методов капитального ремонта водопропускных труб

| Наименование                             | Область применения   | Преимущества  | Недостатки   |
|--|--|---|--|
| Метод гильзования                        | Трубы преимущественно круглого сечения диаметром от 700 до 4000 мм   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Возможность значительного усиления прочностных характеристик дефектной трубы.</li> <li>2. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу.</li> <li>3. Простой и быстрый монтаж внутренней трубы.</li> <li>4. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol>   | Сужение отверстия ремонтируемой трубы  |
| Метод санации полимерно-тканевым рукавом | Трубы различного сечения диаметром от 500 до 1050 мм. Длина труб между оголовками или колодцами не более 100 м | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохранение площади отверстия дефектной трубы.</li> <li>2. Короткие сроки ремонтных работ.</li> <li>3. Усиление прочностных характеристик дефектной трубы.</li> <li>4. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу.</li> <li>5. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol>  | Ограниченный диапазон диаметров ремонтируемых труб   |
| Метод SPR                                | Трубы различного сечения диаметром от 800 до 5000 мм   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Широкий диапазон размеров и форм сечения ремонтируемых труб.</li> <li>2. Возможность проведения работ в условиях протекающей через трубу воды (глубина – не более 30 % от диаметра, скорость течения – не более 10 м/с).</li> <li>3. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу.</li> <li>4. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сужение отверстия ремонтируемой трубы.</li> <li>2. Необходимость изготовления оборудования (навивочной рамы) по индивидуальному проекту (для некруглых отверстий)</li> </ol> |

## СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013

*Окончание таблицы А.1*

| Наименование                     | Область применения  | Преимущества  | Недостатки   |
|----------------------------------|---|---|--|
| Метод замены отдельных элементов | Для труб, конструкция которых позволяет произвести замену отдельных элементов | Возможность отремонтировать трубу, отдельные элементы которой разрушились полностью | 1. Необходимость введения ограничений для дорожного движения в зоне работ.<br>2. Большая продолжительность ремонтных работ |

**Приложение Б**  
(справочное)

**Характеристики материала полимерно-тканевого рукава после отверждения**

Б.1 Основные физико-механические характеристики отверженного полимерно-тканевого рукава должны иметь следующие минимальные показатели (см. таблицу Б.1).

Таблица Б.1 – Характеристики полимерно-тканевого рукава после отверждения

| Параметр  | Минимальный показатель |
|---|------------------------|
| Плотность   | 1,5 г/см <sup>3</sup>  |
| Кратковременный предел прочности при растяжении (изгибе)    | 140 МПа                |
| Кратковременная расчетная прочность при растяжении (изгибе) | 30 МПа                 |
| Кратковременный модуль упругости при растяжении (изгибе)    | 7500 МПа               |

Б.2 Физико-механические характеристики полимерно-тканевого рукава при краткосрочном нагружении получают в ходе испытаний в соответствии с ГОСТ 11262, ГОСТ 25.601 и приложением С. Характеристики представляются изготовителями рукава и проверяются после отверждения путем испытаний образцов, полученных из обрезков рукава.

Б.3 Значения долговременных предела прочности и модуля упругости получают из соответствующих характеристик при краткосрочном нагружении путем ввода понижающего коэффициента, учитывающего ползучесть материала. При отсутствии других данных, величину коэффициента ползучести можно принять равной 0,625.

## Приложение В

(справочное)

## Стойкость ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред

Таблица В.1 – Стойкость ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред

| Воздействующее вещество                  | Изменение массы после выдержки образцов в агрессивной среде |                                      | Разность (мг/см <sup>2</sup> ), по факту | Допускаемая разность (мг/см <sup>2</sup> ) |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
|  | до выдержки (мг/см <sup>2</sup> )                           | после выдержки (мг/см <sup>2</sup> ) |  |  |
| Дистиллированная вода                    | 199,92  | 199,82                               | 0,10                                     | $\pm 0,2 \text{ мг/см}^2$                  |
| Водный раствор хлорида натрия, 10 %      | 197,63  | 197,54                               | 0,09                                     |  |
| Серная кислота, 30 %                     | 196,43  | 196,33                               | 0,10                                     |  |
| Азотная кислота, 40 %                    | 198,22  | 198,10                               | 0,12                                     |  |
| Водный раствор гидрохлорида натрия, 10 % | 196,52  | 196,52                               | 0,00                                     |  |

Метод испытаний:

- образцы выдерживались в агрессивном веществе 5 часов при температуре  $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ ;
- по завершении выдержки образцы промывались технической водой и высушивались с помощью сухой чистой ткани. После выдержки в дистиллированной воде образцы не промывались;
- после высушивания образцов осуществлялось их повторное взвешивание.

Таблица В.2 – Стойкость резиновой уплотнительной прокладки (см. рисунок 1) к воздействию агрессивных сред

| Испытуемый образец                 | Масса образца до выдержки, мг | Масса образца после выдержки, мг | Изменение массы, % |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Резиновая уплотнительная прокладка | 2294,2                        | 2287,3                           | 0,30               |
|                                    | 2265,2                        | 2257,6                           | 0,34               |
|                                    | 2836,5                        | 2828,9                           | 0,25               |

Условия проведения испытаний:

- температура проведения испытаний  $23^\circ\text{C}$ .
- агрессивное вещество – серная кислота, 10 %.
- время выдержки образцов в агрессивном веществе – 168 часов.

## Приложение Г

(рекомендуемое)

**Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта  
методом гильзования**

Таблица Г.1 – Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом гильзования

| Наименование                                     | Ед. изм.       | Количество |
|--|----------------|------------|
| Автокран грузоподъемностью 25 т                  | шт.            | 1          |
| Электростанция 6 кВт (в комплекте провод, лампы) | шт.            | 1          |
| Бетононасос в комплекте со шлангом               | шт.            | 1          |
| Нивелир в комплекте с треногой и рейкой          | шт.            | 1          |
| Рулетка 20 м                                     | шт.            | 1          |
| Метр складной                                    | шт.            | 2          |
| Подстропник текстильный                          | шт.            | 2          |
| Лом  | шт.            | 2          |
| Кувалда 3 кг                                     | шт.            | 1          |
| Лестница инвентарная                             | шт.            | 1          |
| Лопата штыковая                                  | шт.            | 2          |
| Лопата подборная                                 | шт.            | 2          |
| Шнур   | м              | 100        |
| Кельма каменщика                                 | шт.            | 2          |
| Углошлифовальная машинка                         | шт.            | 1          |
| Рукавицы   | пара           | 10         |
| Шпатель  | шт.            | 2          |
| Инвентарный деревянный настил                    | м <sup>2</sup> | 32         |
| Инвентарный навес                                | м <sup>2</sup> | 32         |
| Молоток плотника                                 | шт.            | 2          |
| Лебедка ручная в комплекте с цепным тросом       | шт.            | 2          |
| Тележка в комплекте с домкратами и упором        | шт.            | 1          |
| Упор для установки встык звеньев                 | шт.            | 1          |
| Ведро оцинкованное 12 л                          | шт.            | 3          |
| Тканевый трос                                    | м              | 60         |
| Молоток резиновый                                | шт.            | 1          |
| Щетка волосяная                                  | шт.            | 3          |

**Приложение Д**

(рекомендуемое)

**Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта**

**методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом**

Таблица Д.1 – Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом

| Наименование машин, механизмов и оборудования  | Ед. изм. | Кол-во |
|--|----------|--------|
| Компрессор (от 4 м <sup>3</sup> /мин, от 7 бар)  | шт.      | 1      |
| Электростанция (33 кВА, 400 В)   | шт.      | 1      |
| Комплект оборудования, включающий в себя источник УФИ с приводом и пультом управления, два сальника с комплектами ремней и зажимов для закрепления на рукаве, комплект кабелей | шт.      | 1      |
| Тросовая лебедка с тяговым усилием до 8 т  | шт.      | 1      |
| Отрезная электрическая машинка   | шт.      | 1      |
| Комплект слесарных инструментов  | шт.      | 1      |
| Измерительный инструмент (рулетка, штангенциркуль)   | шт.      | 1      |
| Переносные радиостанции  | шт.      | 2      |

## Приложение Е

(рекомендуемое)

**Оборудование и оснастка для капитального ремонта методом создания  
внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля**

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и оснастки

| Наименование процесса            | Механизм / Оборудование / Устройство                   | Характеристики |  | Количество | Примечание                   |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------|------------------------------|
| Подготовительные работы          | Детектор газа  |                |  | 1          | Кислород, сероводород, метан |
|                                  | Нагнетательный вентилятор                              |                |  | 1          | При необходимости            |
| Очистка трубы                    | Мобильный компрессор для нагнетания воды под давлением | 4 т            |  | 1          |                              |
|                                  | Мобильный резервуар с водой                            | 4 т            |  | 1          |                              |
| Обследование трубы <sup>1)</sup> | Мобильная телекамера<br>Вспомогательная труба          |                |  | 1          |                              |
|                                  | Телекамера для коллектора                              |                |  | 1          |                              |

## Продолжение таблицы Е.1

| Наименование процесса                 | Механизм / Оборудование / Устройство          | Характеристики                                      |         | Количество       | Примечание          |
|---------------------------------------|---|---|---------|------------------|---------------------|
| Намотка лайнера в ремонтируемой трубе | Намоточный механизм                           | «Проталкивание»                                     | Тип S   | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип M-1 | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип M-2 | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип L   | 1                |                     |
|                                       | Гидравлический блок                           | «Протаскивание»                                     | Тип M   | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип L   | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип LL  | 1                |                     |
|                                       |   |   | Тип LLL | 1                |                     |
|                                       | Шланг высокого давления                       | Для типа S  |         | 1                |                     |
|                                       |   | Для типа M  |         | 1                |                     |
|                                       |   | Для типа L  |         | 1                |                     |
|                                       |   | Для протаскивания                                   |         | 1                |                     |
|                                       | Оборудование для сварки ПВХ-профиля           | Специальный блок для проведения работ по методу SPR |         | 1                |                     |
|                                       | Барабан/контейнер для наматывания ПВХ-профиля | Металлический барабан                               | малый   | По необходимости | Для «проталкивания» |
|                                       |   | Металлический барабан                               | большой | По необходимости | Для «проталкивания» |
|                                       |   | Контейнер   |         | По необходимости | Для «протаскивания» |
|                                       | Станция подачи профиля                        | Подвесного типа                                     |         | 1                | Для «проталкивания» |
|                                       |   | С разматыванием от центра                           |         | 1                | Для «протаскивания» |
|                                       | Сварочный агрегат                             | Агрегат для сварки ПВХ                              |         | 1                |                     |
|                                       | Автокран                                      | 4 т / 2,9 грузоподъемность                          |         | По необходимости |                     |

## Окончание таблицы Е.1

| Наименование процесса | Механизм / Оборудование / Устройство | Характеристики                    |         | Количество       | Примечание                  |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| Нагнетание раствора   | Автоматический нагнетатель раствора  | Смеситель непрерывного действия   |         | 1                | Мобильная установка         |
|                       | Автоматический нагнетатель раствора  | Смеситель периодического действия |         | 1                | Мобильная установка         |
|                       | Цистерна с водой                     | 4 т                               |         | 1                |                             |
|                       | Элементы опалубки                    | Круглая труба, Ø800 – 1360 мм     |         | По необходимости | Поддержка в 6 или 8 точках  |
|                       |                                      | Круглая труба, Ø1360 – 2130 мм    |         | По необходимости | Поддержка в 8 точках        |
|                       |                                      | Круглая труба, Ø2130 – 3000 мм    |         | По необходимости | Поддержка в 8 точках        |
|                       |                                      | Труба произвольного сечения       |         | По необходимости | Проектируется индивидуально |
|                       | Балласт (металлическая цепь)         | Тонкая цепь                       | 18 кг/м | По необходимости |                             |
|                       |                                      | Толстая цепь                      | 38 кг/м | По необходимости |                             |
|                       | Воздушный компрессор                 |                                   |         | 1                |                             |
|                       | Погружной насос                      | Произвольно                       |         | По необходимости |                             |
|                       | Принадлежности                       | Различные, включая домкраты       |         | По необходимости |                             |
| Общего назначения     | Портативный электрогенератор         | 15 – 60 кВт                       |         | По необходимости | Ультра-низкошумящий         |
|                       | Ручной электроинструмент             | Различные                         |         | По необходимости |                             |

<sup>1)</sup> Данное оборудование применяется при обследовании труб малых диаметров. Трубы больших диаметров обследуются визуально.

**СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013**

Таблица Е.2 – Навивочная самодвижущаяся машина для намотки лайнера круглого сечения больших диаметров, модель LLL, ПВХ-профиль #792SU (с U-образным стальным вкладышем)

| Наименование   | Характеристика   |
|--|--|
| Диапазон диаметров   | от 2850 мм до 4850 мм  |
| Скорость подачи ПВХ-профиля  | до 5 м/мин   |
| Привод   | Два гидравлических двигателя OMR 50.<br>Рабочий объем с осевой нагрузкой – 51,6 см <sup>3</sup> /об.<br>Скорость вращения:<br>максимальная при непрерывном вращении – 775 об/мин;<br>максимальная при пульсирующем вращении – 970 об/мин |
| Гидравлический блок:<br>- двигатель<br>- гидравлический насос<br>- режимы работы | 7,5 кВт, 1500 об/мин<br>макс. давление 19,6 МПа, производительность 36,5 л/мин<br>прямой, реверсный, регулируемое число оборотов   |
| Масса  | Навивочная машина – 180 кг<br>Гидравлический блок – 200 кг   |

Таблица Е.3 – Навивочная самодвижущаяся машина для намотки лайнера произвольного сечения (кроме круглого)

| Модель | Применяемый ПВХ-профиль                                | Размеры лайнера  | Примечание   |
|--------|--|--|--|
| M      | #80SW<br>(с W-образным стальным вкладышем-усилителем)  | Размер по короткой стороне<br>800 – 1300 мм  |  |
| L      | #79SW<br>(с W-образным стальным вкладышем-усилителем)  | а) размер по короткой стороне 1300 мм и более;<br>б) размер по длинной стороне не больше 2000 мм |  |
| LL     | #792SU<br>(с U-образным стальным вкладышем-усилителем) | Размер по длинной стороне<br>2000 – 2830 мм  | Размер по короткой стороне должен быть равен 1200 мм или более |
| LLL    | #792SU<br>(с U-образным стальным вкладышем-усилителем) | Размер по длинной стороне<br>2830 – 4850 мм  | Размер по короткой стороне должен быть равен 1200 мм или более |

Таблица Е.4 – Параметры моделей навивочных самодвижущихся машин для намотки лайнеров произвольного сечения (кроме круглого)

| Наименование   | Характеристика  |
|--|---|
| Скорость намотки лайнера   | Скорость подачи ПВХ-профиля:<br>- до 7 м/мин для моделей М и L;<br>- до 5 м/мин для моделей LL и LLL.<br>Скорость может плавно регулироваться подбором соответствующего магнитного клапана гидравлической системы   |
| Мощность привода   | Два гидравлических двигателя OMR 50.<br>Рабочий объем с осевой нагрузкой 51,6 см <sup>3</sup> /об.<br>Скорость вращения максимальная:<br>- при непрерывном вращении – 775 об/мин;<br>- при пульсирующем вращении – 970 об/мин   |
| Гидравлический блок:<br>- двигатель<br>- гидравлический насос<br>- режимы работы | 3,7 кВт, 1500 об/мин для модели М;<br>7,5 кВт, 1500 об/мин для модели L;<br>15 кВт, 1500 об/мин для моделей LL и LLL<br><br>модель A10V28DFR1RP1B (7,5 кВт);<br>модель A10V45DFR1RP1B (15 кВт);<br>макс. давление 19,6 МПа (200 кгс/см <sup>2</sup> );<br>производительность - 36,5 л/мин (7,5 кВт);<br>- 51,6 л/мин (15 кВт)<br><br>прямой, реверсный, регулируемое число оборотов |
| Масса:<br>- навивочная машина в сборе<br>- гидравлический блок                   | см. таблицу Е.5<br><br>150 кг для модели М;<br>200 кг для модели L;<br>300 кг для моделей LL и LLL  |

Таблица Е.5 – Модели навивочных машин для намотки лайнеров квадратного сечения

| Модель | Габариты навиваемого лайнера | Масса  | Примечание                          |
|--------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| М      | Прямоугольный 1000×1000 мм   | 195 кг |                                     |
| Л      | Прямоугольный 1500×1500 мм   | 440 кг |                                     |
| LL     | Прямоугольный 2850×2850 мм   | 765 кг | С двумя гидравлическими двигателями |

## Приложение Ж

(рекомендуемое)

## Форма журнала контроля отверждения рукава

Журнал (протокол) контроля отверждения рукава

Объект:

| Дата | Параметры рукава (марка, диаметр, длина, толщина стенки, дата изгото-вления) | Наимено-вание и мощность источни-ка УФИ, время его включе-ния | Направле-ние пере-мещения источника УФИ, вну-треннее давление в рукаве | Контролируемые параметры              |                            |                              | Примеч. | ФИО ответственного лица |
|------|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|
|      |  |   |  | Время замера температу-ры час-мин-сек | Темпера-тура в рукаве град | Скорость переме-щения см/мин |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |
|      |  |   |  |                                       |                            |                              |         |                         |

**Приложение И**

(рекомендуемое)

**Осмотр и проверка оборудования для проведения ремонтных работ  
по методу создания внутренней оболочки навивкой специального  
ПВХ-профиля**

**И.1 Осмотр навивочной машины**

И.1.1 Произвести осмотр коробки сцепления (2 шт.), при этом проверить:

- наличие и расположение крепежа (болты, гайки);
- смазаны ли подшипники;
- смазаны ли шестерни;
- не повреждены ли подшипники;
- не выступает ли вал какого-либо из главных роликов;
- не поврежден ли какой-либо из главных роликов.

И.1.2 При осмотре пластин роликовых звеньев роликовой цепи навивочного механизма следует проверить:

- не выступает ли вал какого-либо из главных роликов;
- не поврежден ли какой-либо из главных роликов.

И.1.3 При осмотре роликовых звеньев проверить:

- не выступает ли вал какого-либо из роликов;
- наличие и расположение крепежа (болты, гайки).

И.1.4 При осмотре двойных звеньев с разъемами следует проверить:

- отсутствие утерянных разъемов;
- смазку подшипников;

И.1.5 При осмотре роликовых звеньев с коробкой передач проверить:

- защиту коробки передач от вибраций;
- наличие и расположение крепежа;
- смазку подшипников.

**И.2 Осмотр гидравлического блока**

И.2.1 Произвести осмотр блока в целом: патрубков высокого давления, электрического кабеля и т.д. в целях визуального выявления повреждений.

И.2.2 Проверить правильность подключения питающего и управляющего кабелей:

- правильно ли подключен кабельный разъем;
- задано ли правильное направление вращения;

## СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013

- правильно ли подключен трехфазный кабель.

И.2.3 Проверить уровень трансмиссионного масла.

И.2.4 Проверить фильтр гидравлической линии на наличие повреждений или засорения.

И.2.5 Проверить, правильно ли подключены к гидравлическому блоку шланги высокого давления:

- проверить, надежно ли закреплены муфты шлангов высокого давления;

- проверить, правильно ли подсоединенены к ведущему роликовому звену №2 подающий и отводящий шланги высокого давления (это определяет направление вращения).

И.2.6 Проверить, правильно ли работают переключатели «вперед/назад» и «независимо/зависимо».

**Приложение К**  
 (рекомендуемое)  
**Сварка ПВХ-профиля**

К.1 Перед началом работ следует разместить оборудование, как это показано на рисунке К.1.



Рисунок К.1 – Размещение оборудования при сварке ПВХ-профиля

К.2 Последовательность операций по свариванию профиля следующая:

а) разместить стыковочную машину и нагреватель на рабочей площадке и подать на них напряжение 100 В. Поднять температуру нагревателя до значений, указанных в таблице К.1 (обычно время разогрева занимает около 20 с);

Таблица К.1

| Время года | Температура нагревателя | Установки таймера на панели управления  |
|------------|-------------------------|---|
| Зима       | 260 °C                  | 9 – 16 с, в зависимости от вида профиля |
| Лето       | 260 °C                  | 8 – 14 с, в зависимости от вида профиля |

б) оба конца профиля разогреть в правильной машине (см. рисунок К.2) для устранения скруток и неровностей в режимах, указанных в таблице К.2;

Таблица К.2

| Наименование процесса                  |                         | Установки                                       |
|--|-------------------------|---|
| Компрессор для подачи горячего воздуха | Скорость потока воздуха | Переключатель должен находиться в положении «8» |
|  | Установки нагревателя   | 200 °C  |

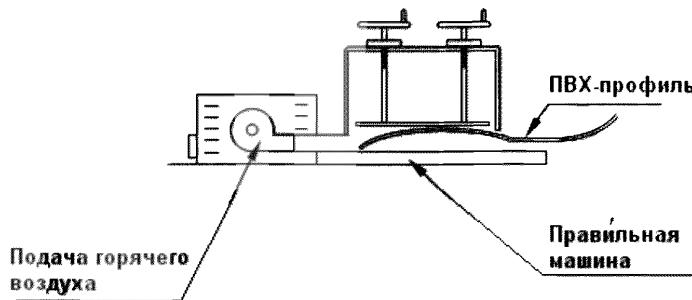


Рисунок К.2 – Правка конца профиля

в) поместить концы срашиваемого профиля в нагреватель, как это показано на рисунке К.3;

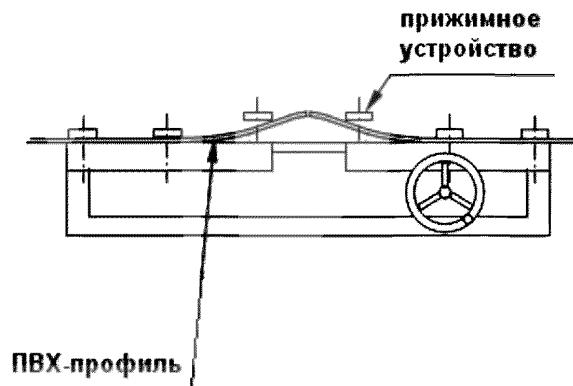


Рисунок К.3

г) обрезать концы профиля;

д) начать процедуру сваривания, для этого:

1) проверить температуру нагревательного элемента с помощью поверхностного термометра;

2) поместить нагревательный элемент между торцевыми кромками срашиваемых профилей и прижать;

3) запустить таймер, сделав на панели управления установки, как это показано на рисунке К.4;

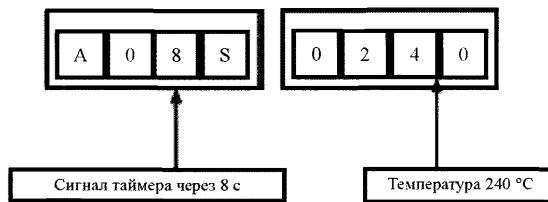


Рисунок К.4

4) после срабатывания таймера отключить его и удалить нагревательный элемент. Немедленно соединить между собой расплавленные торцы профиля. Подождать остывания соединения в течение приблизительно 1 минуты;

е) окончательная доводка шва:

1) поместить осадочное устройство на сварной шов и поместить на него нагреватель, как это показано на рисунке К.5. Прижать нагреватель и удерживать его, пока поверхность шва не станет ровной и гладкой, примерно в течение 10 с;

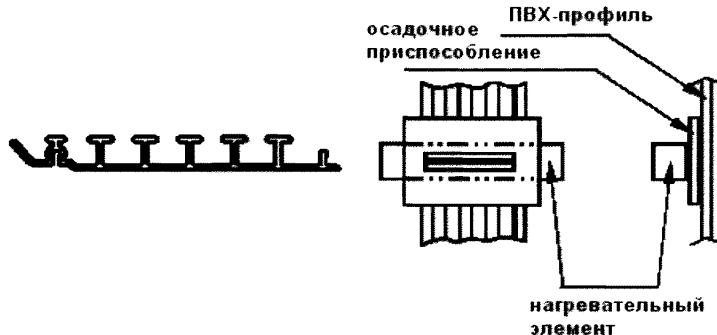


Рисунок К.5

2) запирающие элементы профиля должны быть подвергнуты финишной доводке с помощью приспособления, показанного на рисунке К.6. Удаленная часть уплотнителя запирающего элемента должна быть восстановлена;

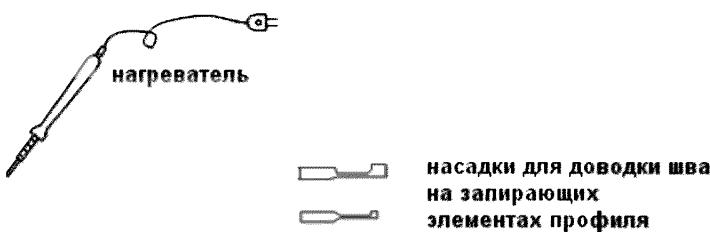


Рисунок К.6

ж) навивка лайнера:

1) перед навивкой место соединения должно быть покрыто изолирующей муфтой и прогрето, как это показано на рисунке К.7. Для этих целей используется тот же компрессор для нагнетания горячего воздуха. Перед прохождением запирающим роликом навивочной машины сварного соединения необходимо убедиться, что оно еще не остыло, и продолжать навивку в очень медленном режиме.

Примечание – Рекомендуется предварительно несколько раз опробовать этот процесс на образцах профиля.

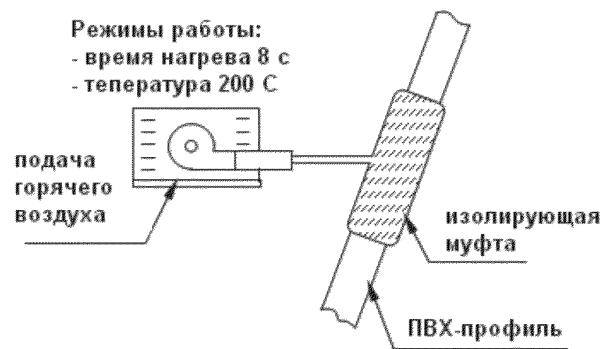


Рисунок К.7

## Приложение Л

(справочное)

## Критерии допустимых дефектов на поверхности композитных труб

Таблица Л.1 – Критерии допустимых дефектов на поверхности композитных труб

| Описание дефекта   | Допустимый уровень дефекта  |   |
|--|---|---|
|  | на внутренней поверхности   | на наружной поверхности   |
| Участки внутреннего/наружного слоев, не пропитанные смолой (белые пятна) | Не допускаются  | Допускается в длину и ширину не более 100 мм  |
| Складки, морщины, выступы на поверхностном слое смолы                    | Допускаются максимальная высота 3 мм; количество не ограничено            | Допускается   |
| Царапины, сколы (например, в результате неправильной перевозки)          | Допускается, если не обнажены волокна ровинга                             | Допускается, если не обнажены волокна ровинга                                       |
| Раковины, кратеры  | Допускается, если не обнажены волокна ровинга; количество не ограничено   | Допускается, если не обнажены волокна ровинга; количество не ограничено             |
| Газовые включения в слое смолы   | Допускается, глубиной не более 3,0 мм, шириной до 5,0 мм, длиной до 30 мм | Допускается глубиной не более 3,0 мм, шириной не более 50 мм, длиной не более 50 мм |
| Зоны без слоя песка  | Допускается   | Допускается   |
| Расслоения   | Не допускается  | Не допускается  |
| Овальность   | 1 %   | Допускается   |

**Приложение М**

(рекомендуемое)

**Форма акта о проведении входного контроля партии труб из композитных материалов (соединительных деталей)**

**АКТ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПАРТИИ ТРУБ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ)**

полученных \_\_\_\_\_

(наименование организации получателя)

Трубы (соединительные детали) получены для систем \_\_\_\_\_

(водопровод, канализация и др.)

давлением \_\_\_\_\_ МПа.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_

(организация заказчика, должность, Ф.И.О)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_

(организация подрядчика, должность, Ф.И.О)

проводили входной контроль партии труб (соединительных деталей) № \_\_\_\_\_

диаметром \_\_\_\_\_ мм, длиной \_\_\_\_\_ поставленных \_\_\_\_\_

(наименование фирмы, дата)

из полимера типа \_\_\_\_\_

Партия состоит из \_\_\_\_\_

(шт., бухт или барабанов (ящиков соединительных деталей)

и соответствует \_\_\_\_\_

(российский или зарубежный стандарт)

Количество труб  $D_y$  \_\_\_\_\_ мм, длиной \_\_\_\_\_ м \_\_\_\_\_

(маркировка по стандарту)

Данные о сопроводительном сертификате \_\_\_\_\_

Результат: партия труб соответствует российским стандартам и сопроводительным сертификатам и может быть допущена к монтажу.

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Представитель подрядчика \_\_\_\_\_

**Приложение Н**

(рекомендуемое)

**Форма документа о качестве бетонной смеси****ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ № \_\_\_\_\_**

Наименование организации-изготовителя \_\_\_\_\_

Адрес, телефон, факс изготовителя \_\_\_\_\_

Потребитель \_\_\_\_\_

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение \_\_\_\_\_

Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе-изготовителе и у места укладки, см (с) \_\_\_\_\_

Номер состава бетонной смеси \_\_\_\_\_

Знак соответствия (в случае, когда бетонная смесь сертифицирована на соответствие требованиям стандарта) \_\_\_\_\_

Дата и время отправки бетонной смеси \_\_\_\_\_

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в возрасте \_\_\_\_\_

Другие показатели качества (при необходимости) \_\_\_\_\_

Коэффициент вариации прочности бетона, % \_\_\_\_\_

Требуемая прочность бетона, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_Проектная марка по средней плотности (для легкого бетона), кг/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Коэффициент вариации средней плотности, % \_\_\_\_\_

Наименование, масса (объем) добавки, кг (л) \_\_\_\_\_

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение  $A_{\text{эфф}}$ , Бк/кг \_\_\_\_\_

Наибольшая крупность заполнителя, мм \_\_\_\_\_

Выдан « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Начальник цеха (мастер) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)Начальник лаборатории \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Приложение П**

(справочное)

**Допустимое содержание вредных примесей в песке**

П.1 Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:

- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) – не более 50 ммоль/л;
- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на  $\text{SO}_3$  – не более 1,0 %, пирит в пересчете на  $\text{SO}_3$  – не более 4 % по массе;
- слюда – не более 2 % по массе;
- галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора – не более 0,15 % по массе;
- уголь – не более 1 % по массе;
- органические примеси (гумусовые кислоты) – менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8735) окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности.

**Приложение Р**

(справочное)

**Допустимое содержание вредных примесей в гравии и щебне**

Р.1 К основным компонентам, снижающим прочность и долговечность бетона, относят включения:

- глинистых минералов (монтмориллонита, каолинита и др.);
- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов;
- асбеста;
- органических веществ (угля, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.);
- минералов, неустойчивых к процессам выветривания (хлорита, цеолита апатита, нефелина, фосфорита).

Р.2 К основным компонентам, вызывающим ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона, относят включения:

- пород и минералов, содержащих аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал и др.);
- серосодержащих пород и минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты);
- пород и минералов, содержащих оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.);
- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов.

Р.3 К основным компонентам, вызывающим коррозию арматуры в бетоне, относят включения галогеносодержащих минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, гипс, ангидрит и другие сульфаты).

Р.4 Щебень и гравий применяют в бетоне без ограничений, если содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, не более:

- 50 ммоль/л аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах;
- 1,5 % по массе сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) в пересчете на  $\text{SO}_3$ ;
- 4 % по массе пирита;
- 15 % по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются породообразующими минералами;
- 0,1 % по массе галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора;
- 0,25 % по массе свободных волокон асбеста;
- 1,0 % по массе угля и древесных остатков;

## **СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013**

- 10 % по объему каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или 15 % их суммы.

**Приложение С**  
**(обязательное)**

**Методика проведения испытаний по определению прочностных  
характеристик материала полимерно-тканевого рукава**

**C.1 Испытания на растяжение**

C.1.1 Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 11262 и ГОСТ 25.601.

C.1.2 Сущность метода.

Метод состоит в кратковременном испытании образцов с постоянной скоростью деформирования, при котором определяют:

- предел прочности при растяжении  $\sigma_b$ , МПа, – отношение максимальной нагрузки  $F_{max}$ , предшествующей разрушению образца, к начальной площади его поперечного сечения;
- предел пропорциональности при растяжении  $\sigma_{ly}$ , МПа, – отношение нагрузки, при которой происходит отклонение от линейной зависимости между напряжением и деформацией к площади начального поперечного сечения образца;
- модуль упругости  $E$ , МПа, – отношение напряжения к соответствующей относительной деформации при нагружении материала в пределах начального линейного участка диаграммы деформирования.

C.1.3 Отбор образцов.

Образцы вырезают вдоль образующих рукава в виде полос прямоугольного сечения с закрепленными на концах накладками размерами длиной не менее 250 мм и шириной  $(20 \pm 1)$  мм.

Накладки изготавливают из того же материала, что и образцы, и приклеивают по концам. Длина накладок составляет от 90 до 100 мм.

Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность, без вздутий, сколов, трещин, раковин и других дефектов. Всего для испытаний принимают не менее 5 образцов.

C.1.4 Оборудование для испытаний.

Испытания проводят на разрывных и универсальных испытательных машинах, обеспечивающих растяжение образца с постоянной скоростью деформирования от 5 мм/мин до 10 мм/мин с погрешностью  $\pm 1,0$  мм/мин и измерение нагрузки с погрешностью не более 1 % от измеряемой величины.

Захваты испытательной машины должны обеспечивать надежное крепление и точное центрирование образца. Для надежного крепления рекомендуется применять захваты с насечкой на рабочих поверхностях под углом  $\pm 45^\circ$  с шагом от 1 до 2 мм на длине около 100 мм.

Для регистрации деформаций должны использоваться приборы, обеспечивающие измерение деформаций с погрешностью не более 1 % от предельного значения измеряемой величины.

Могут быть использованы механические тензометры, тензопреобразователи сопротивления или другие приборы, прикрепление которых не создает дополнительных напряжений или деформаций и не оказывает влияние на определяемые характеристики.

Приборы для измерения геометрических размеров образца должны обеспечивать измерение с погрешностью не более  $\pm 0,05$  мм при размерах меньше 10 мм и не более  $\pm 0,1$  мм, если измеряемые размеры больше или равны 10 мм.

#### С.1.5 Проведение испытаний.

Перед испытанием измеряют толщину и ширину образцов в трех местах: в середине и на расстоянии 5 мм от захватов. Из полученных значений вычисляют средние арифметические величины, по которым вычисляют начальное поперечное сечение. Образцы, у которых минимальное и максимальное значения толщины или ширины различаются более чем на 0,2 мм, не испытывают.

Образцы закрепляют в зажимы испытательной машины по меткам, определяющим положение кромок испытательной машины, таким образом, чтобы продольные оси зажимов и ось образца совпадали между собой и с направлением движения подвижного механизма. Зажимы равномерно затягивают, чтобы исключить скольжение образца в процессе испытания, не допуская при этом разрушение образца в месте закрепления.

Испытания проводят при температуре  $(23 \pm 2)$  °С и относительной влажности  $(50 \pm 5)$  %.

При испытании измеряют нагрузку и удлинение образца непрерывно до достижения максимальной нагрузки в момент разрушения образца.

#### С.1.6 Обработка результатов.

Предел прочности при растяжении  $\sigma_b$ , МПа, определяют по формуле

$$\sigma_b = \frac{F_{\max}}{b \cdot \delta}, \quad (C.1)$$

где  $F_{\max}$  – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н;

$b$  – ширина образца, мм;

$\delta$  – толщина образца, мм.

Предел пропорциональности при растяжении  $\sigma_{ny}$ , МПа, определяют по формуле

$$\sigma_{ny} = \frac{F_{ny}}{b \cdot \delta}, \quad (C.2)$$

где  $F_{ny}$  – нагрузка, соответствующая пределу пропорциональности, Н.

Модуль упругости при растяжении  $E$ , МПа, определяют по формуле

$$E = \frac{\Delta F}{b \cdot \delta} \frac{l}{\Delta l}, \quad (C.3)$$

где  $\Delta F$  – приращение нагрузки, Н;

$\Delta l$  – приращение расчетной длины образца  $l$  при изменении нагрузки на  $\Delta F$ , мм.

Результаты испытаний заносятся в протокол.

## С.2 Испытания на изгиб

С.2.1 Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 4648 и ГОСТ 25.604.

### С.2.2 Сущность метода.

Метод испытания образцов на изгиб состоит в том, что образец, свободно лежащий на двух опорах, кратковременно нагружают в середине между опорами, при этом определяют: предел прочности при изгибе  $s_f$  МПа – отношение максимального изгибающего момента  $M$  в момент разрушения образца к моменту сопротивления  $W$  сечения при изгибе; модуль упругости  $E_p$  МПа, при нагружении образца в пределах пропорциональности прогиба от нагрузки.

### С.2.3 Отбор образцов.

Образцы вырезают вдоль образующих рукава в виде полос прямоугольного сечения размерами длиной не менее  $l > 20 \delta$ , где  $\delta$  – толщина образца, и шириной  $(20 \pm 1)$  мм.

Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность, без вздутий, сколов, трещин, раковин и других дефектов.

Всего для испытаний принимают не менее 5 образцов.

### С.2.4 Оборудование для испытаний.

Испытания проводят на любой испытательной машине, обеспечивающей нагружение на изгиб с заданной постоянной скоростью перемещения активного захвата, измерение нагрузки с погрешностью не более 1 % от измеряемой величины, возможности регулирования скорости нагружения образца.

Машина должна быть снабжена траверсой, по которой могут перемещаться две опоры, и наконечником, создающим нагрузку в случае испытания на поперечный изгиб.

Радиус закругления краев опор должен составлять  $(2,0 \pm 1,0)$  мм, а наконечника –  $(5,0 \pm 1,0)$  мм. Поверхности опор и наконечника должны быть обработаны не грубее  $R_a = 0,63$  мкм и закалены. Их твердость должна быть не менее 40 HRC. Траверса должна обеспечивать неподвижность опор при испытаниях и иметь цену деления шкалы 1 мм, что позволяет устанавливать опоры на заданном расстоянии. Допускаемые отклонения от параллельности поверхностей опор и опорной поверхности наконечника в горизонтальной плоскости – 0,05 мм.

Для измерения прогиба образца используют приборы и приспособления с погрешностью не более  $\pm 2,0$  % от измеряемой величины.

Для измерения прогиба образца используют приборы, обеспечивающие автоматическую запись «нагрузка-прогиб», а также цифровые индикаторы или преобразователи деформаций или другие приборы, обеспечивающие заданную точность.

Приборы для измерения геометрических размеров образца должны обеспечивать измере-

ние с погрешностью не более  $\pm 0,05$  мм.

#### C.2.5 Проведение испытаний.

Перед испытанием в средней трети образца измеряют ширину образцов с погрешностью не более 0,1 мм и толщину с погрешностью не более 0,02 мм.

На испытательной машине устанавливают наконечник с траверсой и опорами. Расстояние между опорами должно быть от  $15\delta$  до  $17\delta$ , его измерение выполняют с погрешностью не более 0,5 %. Нагружение образца производят в середине между опорами плавно, без толчков. Скорость относительного перемещения нагружающего наконечника и опор принимают в интервале от 5 до 20 мм/мин. Испытания продолжают до разрушения образца с записью значения прогибов и соответствующих нагрузок.

Если образец разрушается вне средней трети расстояния между опорами, то полученный результат не засчитывают и проводят повторно испытания на новом образце.

Испытания проводят при температуре  $(23\pm 2)$  °С и относительной влажности  $(50\pm 5)$  %.

#### C.2.6 Обработка результатов.

Изгибающее напряжение  $\sigma_f$ , МПа, при нагрузке определяют по формуле

$$\sigma_f = \frac{M}{W}, \quad (C.4)$$

где  $M$  – изгибающий момент, Н·мм;

$W$  – момент сопротивления сечения образца,  $\text{мм}^3$ .

Изгибающий момент вычисляют по формуле

$$M = \frac{F \cdot L_v}{4}, \quad (C.5)$$

где  $F$  – нагрузка, Н;

$L_v$  – расстояние между опорами, мм.

Момент сопротивления сечения образца  $W$ ,  $\text{мм}^3$ , вычисляют по формуле

$$W = \frac{b \cdot \delta^2}{6}, \quad (C.6)$$

где  $b$  – ширина образца, мм;

$\delta$  – толщина образца, мм.

Модуль упругости при поперечном изгибе  $E_{ws}$ , МПа, определяют по формуле

$$E_{ws} = \frac{\Delta F L_v^3}{4b\delta^3 \Delta w}, \quad (C.7)$$

где  $\Delta F$  – приращение нагрузки, МН;

$\Delta w$  – приращение прогиба в середине образца, мм (соответствует изменению нагрузки на  $\Delta F$ ).

Результаты испытаний заносятся в протокол.

**Приложение Т**  
**(обязательное)**

**Правила безопасного выполнения работ при капитальном  
ремонте водопропускных труб**

Т.1 Строительная площадка должна быть оборудована ограждением, защитными предохранительными устройствами, сигнальными фонарями в соответствии с ППР. Освещенность стройплощадки и рабочих мест должна быть не менее 50 люкс.

Т.2 До начала земляных работ в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, необходимо вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации для оформления акта-допуска на производство работ.

Т.3 Приобъектные площадки складирования должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил [5]. Ответственность за пожарную охрану, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения в целом несет начальник участка или ответственное лицо, назначенное приказом.

Т.4 К работе с машинами и механизмами допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, ознакомленные с правилами и инструкциями по технике безопасности и сдавшие экзамены на знание этих правил.

Т.5 Все рабочие, а также лица, осуществляющие технический надзор, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011 (респираторы, каски, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обязаны во время работы ими пользоваться. На рабочем месте должна находиться аптечка для оказания первой помощи.

Т.6 Запрещается разводить огонь, хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с местами хранения композитных труб.

Т.7 Места складирования композитных труб должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара и загорания труб их следует тушить любыми средствами пожаротушения. При тушении композитных труб в складских помещениях следует применять противогазы с фильтром марки «В» или изолирующие противогазы.

Т.8 Класс пожарной опасности полимерно-тканевых рукавов и труб из полимерных композитов должен быть К1 по ГОСТ 12.1.004 и К1 (45) по ГОСТ 30403.

Т.9 Предел огнестойкости полимерно-тканевых рукавов и труб из полимерных композитов должен быть не ниже RE 60 по ГОСТ 30247.0

Т.10 Характеристики пожарной опасности полимерных композитов, составляющих конструктивные элементы композитных труб и полимерно-тканевых рукавов, должны быть не менее:

## **СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013**

Г2 по ГОСТ 30244 – для горючести;

В2 по ГОСТ 30402 – для воспламеняемости;

Д2 по ГОСТ 12.1.044 – для дымообразующей способности;

Т2 по ГОСТ 12.1.044 – для токсичности продуктов горения.

Т.11 Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и инструменты, работающие под напряжением свыше 36 В, должны быть заземлены.

Т.12 Отходы композитных труб и полимерно-тканевых рукавов относятся к 5 классу опасности и должны быть утилизированы специализированной фирмой.

## Библиография

- [1] ISO 10467:2004 Системы трубопроводные пластиковые для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Армированные стекловолокном термореактивные пластики (GRP) на основе ненасыщенных полиэфирных смол
- [2] Постановление № 87 Правительства РФ от 01.07.2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»
- [3] Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации)
- [4] Руководящий документ Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007
- [5] ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

---

OKC 93.080

Вид работ 25 по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624

Ключевые слова: капитальный ремонт водопропускных труб, бетонные и железобетонные водопропускные трубы, композитные трубы, металлические трубы, устройство, реконструкция, автомобильные дороги

---

Издание официальное  
Стандарт организации  
**Автомобильные дороги**  
**УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И**  
**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ**  
**Часть 4**  
**Капитальный ремонт водопропускных труб**  
**СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013**

---

Тираж 400 экз. Заказ № 281/12/13

---

Подготовлено к изданию в ООО Издательство «БСТ»  
107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, к. 688; тел./факс: (495) 626-04-76; e-mail: BSTmag@co.ru  
Отпечатано в типографии ООО «Типография Богенпринт»