

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Утвeрждено

Министерством монтажных
и специальных строительных
работ СССР
16 ноября 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Издание пятое,
переработанное и дополненное

ВСН 281-71
ММСС СССР



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА»
Москва 1972

6П1.2

T38

УДК 622.235 (083.95)

Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности (пятое издание) разработаны Государственным трестом по производству буро-взрывных работ «Союзвзрывпром» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

В них учтены изменения, произшедшие со времени выхода в свет четвертого издания, в технике и технологии ведения взрывных работ, систематизированы расчетные положения по определению параметров зарядов, обеспечивающих техническое решение поставленной задачи.

С введением в действие настоящего, пятого издания Правил утрачивает силу четвертое издание «Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности».

Редакционная комиссия: канд. техн. наук *Ф. А. Авдеев* (председатель комиссии), канд. техн. наук *В. Л. Барон, И. Л. Блейман* (зам. председателя), *Г. А. Васильев, И. Н. Гаглошвили, Е. М. Двоскин, П. П. Дульцев, В. М. Ручкин, Я. И. Цейтлин, М. Г. Шатаев.*

6П1.2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности, разработанные трестом «Союзвзрывпром», вышли в свет в первом издании в 1945 г. В последующие годы Правила три раза переиздавались.

Настоящие Правила (пятое издание) являются переработанным и дополненным изданием «Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности», утвержденных в 1956 г. В них отражены опыт специализированных управлений и лабораторий треста «Союзвзрывпром», а также прогрессивные достижения других производственных и научно-исследовательских организаций, работающих в области взрывного дела.

Правила составлены в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» издания 1972 г. и с другими нормативными положениями техники безопасности.

Структура книги изменена по сравнению с четвертым изданием. Систематизирован расчет зарядов, для чего включен новый раздел «Основные положения к расчету зарядов». Приведенные в нем указания служат основой для расчета зарядов применительно ко всем основным видам взрывных работ. Введены новые разделы: «Взрывные работы в строительстве», «Контурное взрывание», «Подводные взрывные работы», «Сейсмическое действие взрыва» и др. Значительно расширены состав и содержание приложений.

Настоящие Правила обязательны для всех организаций и предприятий Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, выполняющих взрывные работы на дневной поверхности; они могут служить руководством для работников взрывного дела других министерств и ведомств, а также для студентов горных институтов, факультетов и техникумов, специализирующихся в области взрывных работ.

Переработка и подготовка Правил к изданию выполнена редакционной комиссией под общей редакцией канд. техн. наук Ф. А. Авдеева.

Разделы составили: 1 и 19 — И. Л. Блейман; 2—8, 12—14, 17 и 18 — Е. М. Двоскин; 9, 10 и 20 — В. Л. Барон; 11 — В. Х. Кантор; 15 — В. Л. Барон, И. Л. Блейман; 16 — П. П. Дульцев; 22 — И. Л. Блейман, П. П. Дульцев, Я. И. Цейтлин; 23 — Е. М. Двоскин,

В. М. Ручкин, М. Г. Шатаев; 24 — В. М. Ручкин; 25 — Я. И. Цейтлин.

Трест «Союзвзрывпром» выражает благодарность докт. техн. наук, проф. Г. П. Демидюку и докт. техн. наук, проф. Г. И. Покровскому за ряд ценных предложений и замечаний, сделанных при рецензировании Правил, а также организациям и отдельным лицам, приславшим свои предложения и пожелания по содержанию текста настоящих Правил.

В связи с тем, что в пятом издании Технические правила были подвергнуты коренной переработке, трест «Союзвзрывпром» с признательностью примет все отзывы по данному изданию Правил, замечания и предложения, которые просит направлять по адресу: Москва, 105203, 14-я Парковая ул., д. 8/58, трест «Союзвзрывпром».

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВВ — взрывчатые вещества
СВ — средства взрывания
ВМ — взрывчатые материалы
КЗВ — короткозамедленное взрывание
ДШ — детонирующий шнур
ОШ — огнепроводный шнур
КД — капсюль-детонатор
ЭД — электродетонатор
ЭДКЗ — электродетонатор короткозамедленного действия
ЭДЗД — электродетонатор замедленного действия
КЗДШ — пиротехническое реле для короткозамедленного взрывания детонирующего шнура
КИШ — коэффициент использования шпура
ЛНС — линия наименьшего сопротивления
СПП — сопротивление по подошве уступа
ЕПБ — Единые правила безопасности при взрывных работах

Минмонтаж- спецстрой СССР	Ведомственные строительные нормы	ВСН 281-71 ММСС СССР
	Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности	Взамен Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности, утвержденных в 1956 г., 4-е издание

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Взрывные работы разрешается производить при наличии утвержденной в установленном порядке технической документации, составленной на основе настоящих Правил, «Положения о проектировании буровзрывных работ» (приложение 1) и в строгом соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» (ЕПБ) и «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

1.2. Опытные взрывы по установлению требуемых показателей для составления паспорта буровзрывных работ, а также взрывание зарядов в шпурах, предназначенных для доведения контура выработки до предусмотренного паспортом, для удаления навесов, для выравнивания забоя, для подрывки почвы выработки, для расширения выработки при перекреплении ее и для ликвидации отказавших зарядов разрешается производить без паспортов буровзрывных работ в строгом соответствии с требованиями ЕПБ.

1.3. Для размещения зарядов ВВ во взрываемой среде используются взрывные выработки: шпуры, скважины, рукава, камеры, траншеи и др.

1.4. При ведении взрывных работ разрешается применять взрывчатые вещества (ВВ) и средства взрываия (СВ), на которые имеются

Внесены трестом «Союзовзрывпром»	Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 16 ноября 1971 г.	Срок введения 1 июля 1972 г.
-------------------------------------	---	---------------------------------

ГОСТы или утвержденные в установленном порядке технические условия, а также журнальные постановления Госгортехнадзора СССР.

Применение новых взрывчатых материалов (ВМ) допускается в порядке, предусмотренном ЕПБ. Использование отходов ВВ и боеприпасов, снятых с вооружения Советской Армии, осуществляется по специальным инструкциям или указаниям при наличии разрешения органов госгортехнадзора.

1.5. Взрывчатые вещества для производства работ следует применять в соответствии с разделом 10 настоящих Правил и «Перечнем рекомендемых промышленных взрывчатых веществ и их характеристиками» (приложение 2).

1.6. Скважины, шпуры, камеры, котлы могут заряжаться механизированно или вручную.

Технические характеристики некоторых устройств для механизированного заряжания приведены в приложении 3.

1.7. Заряжание вертикальных и наклонных (с углом наклона к горизонту более 65°) шпуров и скважин вручную порошкообразными и гранулированными ВВ должно производиться при помощи воронки. Это требование не распространяется на заряжение шпуров по негабариту и скважин диаметром более 200 мм. При заряжании скважин (шпуров) допускается применять забойники, изготовленные из дерева или других материалов, не дающих искры.

1.8. Для механизированного заряжания взрывных выработок разрешается применять ВВ II группы, не содержащие компонентов, чувствительных к механическим воздействиям, и устройства, допущенные Госгортехнадзором СССР к постоянному использованию или к промышленным испытаниям. Эксплуатация этих устройств должна производиться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

1.9. Для пневмозаряжания должны применяться металлические или полупроводящие пластмассовые трубы.

Запрещается применять трубопроводы из токонепроводящих материалов.

1.10. Установка боевиков с электродetonаторами в шпурах и скважинах разрешается только после окончания пневмозаряжания. Боевики с ДШ разрешается устанавливать до начала пневмозаряжания. При этом должны быть приняты меры для исключения возможности обрыва ДШ при пневмозаряжании.

1.11. При механизированном заряжании необходимо соблюдать следующие основные требования:

а) установка должна быть тщательно заземлена;
б) зарядные трубопроводы должны иметь отвод статического электричества;

в) заряжание камерных зарядов следует производить только при отсутствии токоведущих и токоприемных установок в штолнях, рассечках и камерах.

1.12. Механизированная забойка скважинных зарядов может быть произведена забоечными машинами, допущенными к применению Госгортехнадзором СССР.

1.13. При изготовлении патронов-боевиков или подготовке зарядов капсюль-детонатор зажигательной трубы или электродетонатор должен быть полностью погружен в ВВ. Запрещается размещать в заряде капсюли-детонаторы россыпью или в коробках.

Проводники электродетонаторов, выведенные из боевика, должны прикрепляться к последнему шпагатом так, чтобы в случае натяжения проводников при заряжании электродетонаторы не были повреждены и не могли быть извлечены из боевиков. Так же поступают и при применении детонирующего шнура и зажигательных трубок.

Запрещается опускать боевики на огнепроводном шнуре зажигательных трубок, на проводах электродетонаторов или на детонирующем шнуре. Это требование не распространяется на заряжение шпуров глубиной до 2 м.

1.14. При заряжании шпуров глубиной более 2 м, а также скважин разрешается опускать патроны-боевики (весом до 0,5 кг) на концевых проводах, если последние прикреплены к патрону согласно п. 10.31 (см. рис. 20).

1.15. Боевики должны вводиться в заряды осторожно, без толчков. При заряжании запрещается уплотнять боевики, а также приталкивать их даже легкими ударами забойника.

1.16. Запрещается при забойке шпуров и скважин применять кусковатый и горючий материалы. При взрывных работах по торфу разрешается в качестве забоечного материала применять торфянную массу.

1.17. Забойка должна производиться с максимальной осторожностью. Запрещается уплотнять или бросать на боевик часть забоечного материала, непосредственно соприкасающегося с зарядом. При наклонных или вертикальных нисходящих шпурах и скважинах первые порции забойки должны быть небольшими.

1.18. Допустимость взрывания зарядов без забойки на открытых работах устанавливается главным инженером предприятия с учетом радиуса опасной зоны.

1.19. Перед началом взрывных работ должны быть установлены границы опасной зоны. Эти границы должны быть отмечены условными знаками на местности.

На время взрывных работ на границах опасной зоны должны быть выставлены посты охраны этой зоны.

1.20. Перед началом заряжания все лица, не связанные с этим процессом, должны быть удалены за пределы опасной зоны.

1.21. Безопасные расстояния для людей по поражающему действию осколков и обломков разрушаемых взрывами материалов должны устанавливаться проектом или паспортом и быть такими, чтобы исключались несчастные случаи с людьми.

1.22. При взрывных работах обязательно применение в светлое время суток и в подземных выработках звуковых, а в темное время

суток звуковых и световых сигналов. Воспрещается подача сигналов голосом.

Звуковые сигналы должны быть хорошо слышны, а световые — хорошо видны на границах опасной зоны.

Способы, время подачи и назначение сигналов должны быть доведены до сведения всех рабочих и служащих данного предприятия, а также населения ближайшего района путем выставления щитов с описанием сигналов и их назначения.

1.23. Запрещается производить взрывные работы при недостаточном освещении и в темное время суток без достаточного освещения рабочего места и опасной зоны.

При сильном тумане или метели должны быть приняты дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работ (усиление охраны, дополнительная связь и т. п.).

1.24. При взрывных работах в обводненных условиях следует применять водоустойчивые типы ВВ либо использовать заряды, покрытые влагозолирующим составом или помещенные в водонепроницаемые оболочки.

1.25. При наличии в районе взрыва ответственных зданий и сооружений расчет зарядов должен производиться с учетом безопасных расстояний для этих сооружений по сейсмическому действию взрыва, по разлету кусков взорванной породы и действию воздушной ударной волны. При крупных массовых взрывах (при весе заряда более 100 т) должна учитываться также газоопасность продуктов взрыва для людей и животных.

1.26. При обнаружении отказа (или подозрении на него) на открытых работах взрывник должен немедленно выставить предупредительный знак у невзорвавшегося заряда, а в подземных условиях закрестить забой выработки и в обоих случаях уведомить об этом руководителя взрывных работ или заменяющее его лицо сменного технического надзора.

Работы, связанные непосредственно с ликвидацией отказов, должны производиться по указанию руководителя взрывных работ, начальника участка или лица сменного надзора.

В местах отказов запрещаются какие-либо работы, не связанные с их ликвидацией.

Отказавшие заряды должны ликвидироваться в соответствии с ЕПБ.

1.27. В зависимости от задач взрыва применяются заряды камуфлажа, рыхления или выброса, которые по форме могут быть сосредоточенными, удлиненными или рассредоточенными.

Взрывание группы зарядов разрешается производить одновременно или с замедлениями (короткозамедленно, замедленно).

1.28. В процессе проведения взрывных работ расчетные параметры зарядов и их расположение следует при возможности уточнять опытным путем. Уточненные данные должны быть внесены в проектно-техническую документацию.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТУ ЗАРЯДОВ¹

ВЗРЫВАНИЕ НА РЫХЛЕНИЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ЗАРЯДАМИ

2.1. Вес заряда, предназначенного для рыхления пород при одной обнаженной поверхности, определяется по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг}, \quad (1)$$

где K — расчетный удельный расход ВВ (аммонита № 6-ЖВ), кг/м³ (табл. 1);

W — линия наименьшего сопротивления (ЛНС), м.

П р и м е ч а н и я: 1. Если W меньше 1 м, вес заряда, согласно практическим данным, определяется по формуле

$$Q = KW\sqrt{W}, \text{ кг}. \quad (2)$$

За ЛНС принимается кратчайшее расстояние от центра заряда до обнаженной поверхности.

2. Величина Q для часто встречающихся значений W приводится в приложении 4.

2.2. Заряды могут располагаться в один или несколько рядов. Расстояние между зарядами в ряду a определяется по формуле

$$a = mW, \text{ м}, \quad (3)$$

где m — относительное расстояние между зарядами в ряду; принимается в пределах 1,0—1,4 в зависимости от взываемости, характера напластования, требуемой степени дробления породы, последовательности взрывания зарядов и т. п. Нижний предел принимается для трудновзрываемых пород.

Если W соседних зарядов не равны между собой, для расчета величины a принимается их среднее значение.

При многорядном расположении зарядов в шахматном порядке и мгновенном взрывании расстояние между рядами зарядов b вычисляется по формуле

$$b = 0,85a, \text{ м}. \quad (4)$$

При разновременном (короткозамедленном или замедленном) взрывании рядов зарядов в зависимости от горнотехнических условий принимается

$$b = (0,9 \div 1,0) W, \text{ м}. \quad (5)$$

¹ Под расчетом зарядов понимают определение всех необходимых параметров (вес, форма, глубина заложения заряда, взаимное расположение зарядов, перебур, длина забойки, показатель действия взрыва, расчетный удельный расход ВВ и т. д.), обеспечивающих техническое решение задачи, поставленной перед взрывом.

Таблица 1

**Величина расчетного удельного расхода взрывчатого вещества
(аммонит № 6-ЖВ)**

Наименование породы	Группа (категория) грунтов и пород по классификации СНИП	Коэффициент крепости f по шкале проф. М. М. Протоконова	Средний объемный вес породы, кг/м ³	Расчетный удельный расход ВВ, кг/м ³	
				для зарядов рыхления K	для зарядов выброса K_v
Песок	I	—	1500	—	1,6—1,8
Песок плотный или влажный	I—II	—	1650	—	1,2—1,3
Суглинок тяжелый	II	—	1750	0,35—0,4	1,2—1,5
Глина ломовая . .	III	—	1950	0,35—0,45	1,0—1,4
Лёсс	III—IV	—	1700	0,3—0,4	0,9—1,2
Мел, выщелоченный мергель	IV—V	0,8—1,0	1850	0,25—0,3	0,9—1,2
Гипс	IV	1,0—1,5	2250	0,35—0,45	1,1—1,5
Известняк-ракушечник	V—VI	1,5—2,0	2100	0,35—0,6	1,4—1,8
Опока, мергель . .	IV—VI	1,0—1,5	1900	0,3—0,4	1,0—1,3
Туфы трещиноватые, плотные, тяжелая пемза . .	V	1,5—2,0	1100	0,35—0,5	1,2—1,5
Конгломерат, брекчии на известковом и глинистом цементе	IV—VI	2,3—3,0	2200	0,35—0,45	1,1—1,4
Песчаник на глинистом цементе, сланец глинистый, слюдистый, серicitовый мергель	VI—VII	3,0—6,0	2200	0,4—0,5	1,2—1,6
Доломит, известняк, магнезит, песчаник на известковом цементе	VII—VIII	5,0—6,0	2700	0,4—0,5	1,2—1,8
Известняк, песчаник, мрамор	VII—IX	6,0—8,0	2800	0,45—0,7	1,2—2,1
Гранит, гранодиорит	VII—X	6—12	2800	0,5—0,7	1,7—2,1
Базальт, диабаз, андезит, габбро . . .	IX—XI	6—18	3000	0,6—0,75	1,7—2,2
Кварцит	X	12—14	3000	0,5—0,6	1,6—1,9
Порфирит	X	16—20	2800	0,7—0,75	2,0—2,2

Приимечания: 1. В случае применения других ВВ приведенные в табл. 1 значения K и K_v следует умножить на переводной коэффициент ϵ , принимаемый по табл. 2.

2. Коэффициент K условно называют расчетным удельным расходом ВВ для зарядов нормального рыхления, его величина определена из выражения $K = K_v N_q^q$; коэффициент K_v условно называют расчетным удельным расходом ВВ для зарядов выброса. Величина K_v для данного ВВ зависит от свойств породы. N_q — относительный вес заряда, определяющий характер действия взрыва, равный отношению весов данного заряда и заряда нормального действия при одной и той же ЛИС. Для зарядов нормального рыхления N_q принят равным приблизительно $1/2$. Для получения заданного характера действия взрыва заряда принимают следующие величины N_q :

для наибольшего камуфлета $N_q \approx 0,2$;

для нормального рыхления $N_q \approx 0,33$;

для выброса $N_q \geq 1$.

Таблица 2

**Переводные коэффициенты e для расчета эквивалентных зарядов ВВ
по идеальной работе взрыва
(эталон — аммонит № 6-ЖВ) 1**


ВВ	e	ВВ	e
Акватол М-15	0,76	Зерногранулит 79/21	1,00
Аммонал скальный № 3	0,80	Аммонит № 7-ЖВ	1,04
Граммонал А-8	0,80	Динафталит	1,08
Аммонит скальный № 1	0,81	Акватол 65/35	1,10
Детонит М	0,82	Зерногранулит 50/50-В	1,11
Алюмотол	0,83	Гранулит С-2	1,13
Динамон АМ-10	0,84	Гранулит М	1,13
Акватол МГ	0,92	Игданит	1,13
Гранулит АС-8	0,89	Зерногранулит 30/70-В	1,13
Аммонал водоустойчивый	0,91	Зерногранулит 30/70	1,14
Гранулит АС-4	0,98	Акванит ЗЛ	1,16
Аммонит № 6-ЖВ	1,00	Гранулотол	1,20

Приложение. На основании практических данных треста «Союзвзрывпром» при взрывании гранулотола на рыхление следует принимать $e = 1,0$.

¹ По данным Межведомственной комиссии по взрывному делу.

ВЗРЫВАНИЕ НА РЫХЛЕНИЕ УДЛИНЕННЫМИ ЗАРЯДАМИ

2.3. При заданном количестве ВВ, вмещающемся в 1 м выработки (вместимость), ЛНС удлиненного заряда W , расположенного параллельно обнаженной поверхности (рис. 1), определяется по формуле



где P — вместимость 1 м выработки, кг (табл. 3);
 K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1).

Приложение: 1. При $P < K$ (W в этом случае меньше 1 м) ЛНС, согласно практическим данным, следует определять по формуле

$$W = \frac{P}{K}, \text{ м.} \quad (7)$$

2. Величина W может определяться также по формуле

$$W = 28d \sqrt{\frac{\Delta}{K}}, \text{ м,} \quad (8)$$

где d — диаметр заряда, м;

Δ — плотность заряжания ВВ, т/м³ (приложение 2).

Формула (8) верна для величин W более 1 м.

3. Формулами (6), (7) и (8) следует пользоваться только при расчете зарядов, имеющих длину, равную или большую W .

Таблица 3

**Вес ВВ в 1 м шпура, скважины (вместимость) в зависимости от диаметра
(плотность заряжания принята равной 0,9 т/м³)**

Диаметр выработки d , мм	Вес ВВ в 1 м выработки P , кг	Диаметр выработки d , мм	Вес ВВ в 1 м выработки P , кг	Диаметр выработки d , мм	Вес ВВ в 1 м выработки P , кг
25	0,44	62	2,7	195	27
26	0,48	63	2,8	200	28
27	0,51	64	2,9	205	30
28	0,55	65	3,0	210	31
29	0,59	66	3,1	215	33
30	0,64	67	3,2	220	34
31	0,67	68	3,3	225	36
32	0,72	69	3,4	230	37
33	0,78	70	3,5	235	39
34	0,82	71	3,6	240	41
35	0,87	72	3,7	245	42
36	0,92	73	3,8	250	44
37	0,97	74	3,9	255	46
38	1,0	75	4,0	260	48
39	1,1	80	4,5	265	50
40	1,1	85	5,1	270	51
41	1,2	90	5,7	275	53
42	1,2	95	6,4	280	55
43	1,3	100	7,1	285	57
44	1,4	105	7,8	290	59
45	1,4	110	8,6	295	61
46	1,5	115	9,4	300	64
47	1,6	120	10,0	310	68
48	1,6	125	11	320	72
49	1,7	130	12	330	77
50	1,8	135	13	340	82
51	1,8	140	14	350	87
52	1,9	145	15	360	92
53	2,0	150	16	370	97
54	2,1	155	17	380	102
55	2,1	160	18	390	107
56	2,2	165	19	400	113
57	2,3	170	20	410	119
58	2,4	175	22	420	125
59	2,5	180	23	430	131
60	2,5	185	24	440	137
61	2,6	190	26	450	143

П р и м е ч а н и е. При применении ВВ с плотностью Δ_1 , отличающейся от 0,9, необходимо произвести пересчет вместимости P на соответствующую плотность по формуле

$$P_1 = P \frac{\Delta_1}{0,9} \text{ кг/м,}$$

где P_1 — вместимость 1 м выработки при плотности Δ_1 , кг
 P — вместимость, указанная в табл. 3.

2.4. Если заданная длина заряда $l_{\text{зар}}$ меньше величины W , вычисленной по формулам (6), (7) или (8), необходимо определить новую (сокращенную) линию наименьшего сопротивления W_c по формуле

$$W_c = \sqrt[3]{\frac{Pl_{\text{зар}}}{K}}, \text{ м.} \quad (9)$$

П р и м е ч а н и е. Если подкоренное выражение меньше 1, то W_c , согласно практическим данным, определяется по формуле

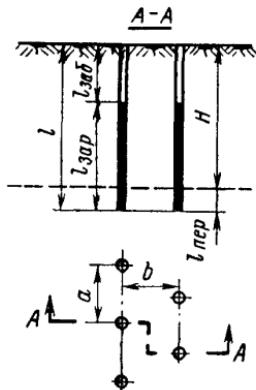


Рис. 2. Удлиненные заряды, расположенные перпендикулярно обнаженной поверхности

2.7. Способ расчета удлиненных зарядов, взываемых при одной обнаженной поверхности, когда оси зарядов перпендикулярны ей (рис. 2), зависит от того, меньше или больше мощность взываемого слоя H величины $H_{\text{пп}}$, вычисляемой по формуле

$$H_{\text{пп}} = \sqrt{\frac{2P}{K(3-K)}}, \text{ м,} \quad (12)$$

где P — вместимость 1 м скважины (шпура), кг (см. табл. 3);

K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1).

Если мощность взываемого слоя H меньше величины $H_{\text{пп}}$, заряды рассчитываются следующим образом.

a) Определяется вес заряда

$$Q = KH^3, \text{ кг.} \quad (13)$$

б) Определяется длина заряда

$$l_{\text{зар}} = \frac{Q}{P}, \text{ м.}$$

в) Устанавливается глубина скважины (шпура)

$$l = H + l_{\text{пер}}, \text{ м}, \quad (14)$$

где $l_{\text{пер}}$ — глубина перебура, м.

Глубина перебура ориентировочно составляет

$$l_{\text{пер}} = 0,5Kl_{\text{зар}}, \text{ м}. \quad (15)$$

Перебур не требуется, если скальная взываемая порода подстилается нескальной. В этом случае допускается недобур величиной в 2—4 диаметра заряда.

г) Рассчитывается расстояние между зарядами в ряду

$$a = mH, \quad (16)$$

где m — относительное расстояние между зарядами, принимаемое в пределах 0,7—1,2.

д) Определяется расстояние между рядами b . При многорядном расположении зарядов расстояние b при одновременном взрывании и расположении зарядов в шахматном порядке рассчитывается по формуле (4), а при порядном короткозамедленном взрывании зарядов принимается в пределах (0,7÷1,0) H .

Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , то вес заряда определяется по формуле

$$Q = qabH, \text{ кг}, \quad (17)$$

где q выражено в килограммах на кубический метр, a , b и H — в метрах.

Величина забойки скважин (шпуров) должна быть не менее $\frac{1}{3}$ глубины выработки.

2.8. Расчет удлиненных зарядов, взываемых при одной обнаженной поверхности, когда ось заряда перпендикулярна ей (см. рис. 2), а мощность взываемого слоя H больше величины $H_{\text{пр}}$, производится следующим образом.

а) Определяется расстояние a между зарядами в ряду

$$a = m \sqrt{\frac{P}{K}}, \text{ м}, \quad (18)$$

где m — принимается в пределах 0,7÷0,9.

б) Длина забойки $l_{\text{заб}}$ выработок принимается равной 15—20 диаметрам заряда.

в) Определяется (ориентировочно) глубина перебура

$$l_{\text{пер}} = 0,5Ka, \text{ м}. \quad (19)$$

При взрывании в условиях, оговоренных п. 2.7, перебур не следует делать.

г) Рассчитывается по формуле (14) глубина скважины (шпура) l , м.

д) Определяется вес заряда

$$Q = P(l - l_{\text{заб}}), \text{ кг.} \quad (20)$$

е) При многорядном расположении зарядов и порядном коротко-замедленном взрывании расстояние между рядами принимается равным $(0,9 \div 1,0) a$.

2.9. Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , параметры расположения зарядов, оси которых перпендикулярны обнаженной поверхности (см. рис. 2), определяется следующим образом.

В соответствии с пп. 2.7 и 2.8 определяют длину забойки и устанавливают ориентировочно величину перебора, после чего по формуле (20) вычисляют вес заряда Q и находят расстояние между зарядами:

при расположении зарядов в шахматном порядке

$$\begin{aligned} a &= 1,1 \sqrt{\frac{Q}{qH}}, \text{ м;} \\ b &= 0,87a, \text{ м;} \end{aligned} \quad (21)$$

при расположении зарядов по квадратной сетке

$$a = b = \sqrt{\frac{Q}{qH}}, \text{ м,} \quad (22)$$

где H выражается в метрах, q — в килограммах на кубический метр.

ВЗРЫВАНИЕ НА ВЫБРОС

2.10. Выемки заданного профиля образуются взрыванием зарядов, рассчитанных на выброс породы.

2.11. Величина сосредоточенного заряда выброса определяется по формуле М. М. Борескова

$$Q = K_b W^3 (0,4 + 0,6n^3), \text{ кг,} \quad (23)$$

где K_b — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$ (см. табл. 1);

W — линия наименьшего сопротивления, м;

n — показатель действия взрыва;

$$n = \frac{r}{W};$$

r — радиус воронки (рис. 3), м.

При величинах ЛНС выше 25 м сосредоточенный заряд выброса рассчитывается по формуле

$$Q = BK_b W^3 (0,4 + 0,6n^3), \text{ кг,} \quad (24)$$

где поправочный коэффициент

$$B = W^{0,0032(W-25)} \quad (25)$$

Значения поправочного коэффициента для величин ЛИС в пределах от 25 до 100 м приведены в табл. 4, а функции $0,4 + 0,6n^3$ для n в пределах от 1 до 3 — в табл. 5.

Таблица 4

Значения B для $W = 25 \div 100$ м

W	B	W	B
25	1,00	65	1,70
30	1,06	70	1,84
35	1,12	75	2,00
40	1,19	80	2,16
45	1,28	85	2,30
50	1,37	90	2,55
55	1,47	100	3,00
60	1,58		

Таблица 5

Значение $0,4 + 0,6 n^3$ при $n = 1 \div 3$

n	$0,4 + 0,6 n^3$	n	$0,4 + 0,6 n^3$
1,00	1,00	2,25	7,23
1,25	1,57	2,50	9,78
1,50	2,43	2,75	12,90
1,75	3,62	3,00	16,60
2,00	5,20		

2.12. Для образования выемок взрывом на выброс заряды могут располагаться в один или несколько рядов.

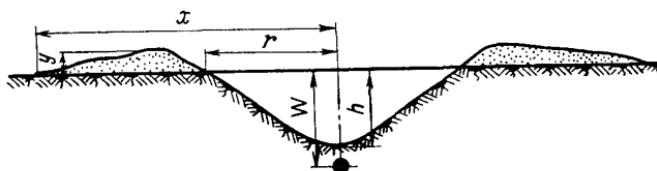


Рис. 3. Схема действия заряда выброса

При однорядном расположении расстояние между зарядами a (при условии, что W больше 1,5 м) определяется по формуле

$$a = 0,5W(n+1), \text{ м.} \quad (26)$$

Значение a для часто встречающихся величин n :

n	a
1,5	$1,25W$
2,0	$1,5W$
2,5	$1,8W$
3,0	$2,0W$

При двухрядном или многорядном расположении и одновременном взрывании зарядов расстояние между рядами b принимается равным расстоянию между зарядами в ряду.

Если расстояния между зарядами в соседних рядах не равны между собой, то b определяется по формуле

$$b = \frac{a_1 + a_2}{2}, \quad (27)$$

где a_1 и a_2 — расстояние между зарядами соответственно в первом и втором рядах.

2.13. При значении n от 1 до 2 видимую глубину воронки (траншеи) h (см. рис. 3) определяют по формуле

$$h = 0,33W(2n - 1), \text{ м.} \quad (28)$$

В глинистых и суглинистых грунтах

$$h = 0,45W(2n - 1), \text{ м.} \quad (29)$$

В скальных породах при значениях n более 2 видимая глубина воронки равна ЛНС, но разрушающее действие взрыва проявляется на глубину, равную радиусу сферы сжатия $R_{\text{сж}}$

$$R_{\text{сж}} = 0,062 \sqrt[3]{UQ}, \text{ дм,} \quad (30)$$

где U — коэффициент пропорциональности, учитывающий свойства породы. Для скальных пород принимают $U = 10$.

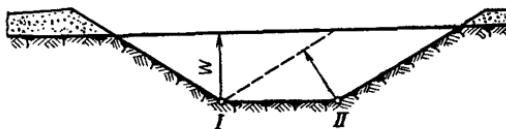


Рис. 4. Односторонний направленный выброс

2.14. При проектировании выемок, каналов, траншей заданного профиля показатель действия взрыва n , число рядов зарядов и расстояние между рядами определяются графически с таким расчетом, чтобы проектируемая воронка соответствовала по возможности заданному профилю выемки.

2.15. При трехрядном расположении одновременно взрываемых зарядов значение n для зарядов среднего ряда принимается больше, чем для зарядов крайних рядов, на 0,5. В случае замедленного или короткозамедленного взрываания среднего ряда показатели n его зарядов увеличиваются на 0,2—0,3.

2.16. При взрывании на выброс в условиях горизонтального рельефа (см. рис. 3) ширина навала x и высота навала y ориентировочно определяются по формулам:

$$x = 5nW, \text{ м; } \quad (31)$$

$$y = \frac{0,7W}{n}, \text{ м.} \quad (32)$$

2.17. Направленный выброс грунта при горизонтальном рельефе достигается взрыванием не менее двух рядов зарядов I и II (рис. 4). При этом показатель действия взрыва зарядов того ряда, который наиболее удален от стороны направления выброса, должен быть больше на 0,5 показателя действия взрыва зарядов другого ряда.

2.18. Направленный выброс может быть также осуществлен путем разновременного взрыва рядов зарядов, причем первыми взрываются заряды ближайшего ряда к направлению выброса. Число рядов для получения увеличенного выброса на одну сторону при горизонтальном рельефе рекомендуется принимать не более трех.

Расстояние между рядами зарядов при направленном выбросе находят графически так, чтобы ЛНС каждого заряда, взрываемого с замедлением, была перпендикулярна обнаженной поверхности, образуемой зарядами, взрываемыми с опережением, а длина ее была не больше расстояния от центра заряда до свободной поверхности по вертикали.

2.19. Величина удлиненного заряда выброса Q , ось которого параллельна обнаженной поверхности (см. рис. 1), определяется по формуле

$$Q = \frac{2K_b W^2 (0.4 + 0.6n^3)}{n+1} l_{\text{зар}}, \text{ кг}, \quad (33)$$

где W — ЛНС — расстояние от оси заряда до свободной поверхности (см. рис. 1), м.

П р и м е ч а н и я. 1. Формула (33) справедлива, если $l_{\text{зар}} \geq a$, где a вычисляется по формуле (26).

2. Видимая глубина выемки рассчитывается по формуле (28) или (29).

В том случае, когда W больше 25 м, вес удлиненного заряда определяется по формуле

$$Q = \frac{2K_b W^2 B (0.4 + 0.6n^3)}{n+1} l_{\text{зар}}, \text{ кг}, \quad (34)$$

где B — поправочный коэффициент, принимаемый по табл. 4.

2.20. Для круглого сечения диаметр удлиненного заряда d определяется по формуле

$$d = 1,1 \sqrt{\frac{Q}{\Delta l_{\text{зар}}}}, \text{ м}, \quad (35)$$

где Δ — плотность заряжания ВВ, т/м³;

Q — выражено в т, $l_{\text{зар}}$ — в м.

2.21. Если одним удлиненным зарядом не может быть получена выемка заданного профиля (недостаточная ширина понизу), располагают параллельно два или три заряда, удаленных один от другого на величину a , определяемую по формуле (26).

В зависимости от поставленной задачи заряды могут взрываться одновременно или с замедлением. При этом показатель действия взрыва n и последовательность взрывания зарядов принимаются аналогично тому, как это изложено в пп. 2.15, 2.17, 2.18.

2.22. Параметры удлиненных зарядов выброса в скважинах (шпурах), оси которых перпендикулярны обнаженной поверхности, рассчитываются таким же образом, как и параметры сосредоточенных зарядов, с учетом вместимости и расположения скважин. При этом принимается следующий порядок расчета.

а) В соответствии с заданными параметрами выемки вычисляется вес сосредоточенного заряда Q по формуле (23) и расстояние между зарядами в ряду a по формуле (26).

б) Устанавливается глубина скважин

$$l_{\text{скв}} = (1,1 \div 1,2) W, \text{ м},$$

где W — ЛИС эквивалентного сосредоточенного заряда, м.

в) Определяется вместимость одной скважины $Q_{\text{скв}}$ при условии ее заполнения взрывчатым веществом на $\frac{2}{3}$ глубины.

г) Вычисляется расстояние между скважинами:

если $Q < Q_{\text{скв}}$, расстояние между скважинами $a_{\text{скв}}$ принимается равным значению a ;

при $Q > Q_{\text{скв}}$ скважины сближают, определив расстояние между ними по формуле

$$a_{\text{скв}} = a \frac{Q_{\text{скв}}}{Q}. \quad (36)$$

П р и м е ч а н и е. Формулу (36) рекомендуется применять в том случае, когда $\frac{Q_{\text{скв}}}{Q} > \frac{1}{3}$.

При $\frac{Q_{\text{скв}}}{Q} < \frac{1}{3}$ необходимо делать кусты из двух-трех скважин, при которых за расчетный вес заряда $Q_{\text{скв}}$ принимается сумма весов зарядов в кусте (данная методика расчета проверена для выемки глубиной до 6 м).

Т а б л и ц а 6

**Радиусы опасных зон по разлету кусков взорванного грунта
в зависимости от показателя действия взрыва заряда n и ЛИС
при производстве взрывов на выброс и сброс**

Линия наимень- шего со- противле- ния $W, \text{ м}$	Радиус опасной зоны (м) при значении показателя действия взрыва заряда n							
	для людей				для механизмов (сооружений)			
	1,0	1,5	2,0	2,5—3,0	1,0	1,5	2,0	2,5—3,0
1,5	200	300	350	400	100	150	250	300
2,0	200	400	500	600	100	200	350	400
4,0	300	500	700	800	150	250	500	550
6,0	300	600	800	1000	150	300	550	650
8,0	400	600	800	1000	200	300	600	700
10,0	500	700	900	1000	250	400	600	700
12,0	500	700	900	1200	250	400	700	800
15,0	600	800	1000	1200	300	400	700	800
20,0	700	800	1200	1500	350	400	800	1000
25,0	800	1000	1500	1800	400	500	1000	1000
30,0	800	1000	1700	2000	400	500	1000	1200

П р и м е ч а н и е. При производстве массовых взрывов на косогорах с уклоном местности от 30° и более, а также в случаях, когда место взрыва находится выше окружающей опасной зоны более чем на 30 м, радиус опасной зоны должен быть увеличен в 1,5 раза в сторону уклона косогора.

2.23. Величина радиуса опасной зоны (минимально безопасного расстояния) по разлету отдельных кусков породы для людей и механизмов (сооружений) при взрывании одиночного заряда определяется по табл. 6 в зависимости от показателя действия взрыва заряда и длины ЛНС.

Аналогично следует поступать и при определении радиуса опасной зоны при одновременном взрывании серии (группы) зарядов, расстояния между которыми соответствуют формуле (26), а также серии зарядов с различными величинами ЛНС, но с одинаковыми показателями n . При этом исходной для определения радиуса опасной зоны является наибольшая по величине ЛНС для данной серии зарядов.

При одновременном взрывании серии зарядов с различными по величине ЛНС и показателями n величина радиуса опасной зоны определяется расчетом. Для этого выбирается заряд с максимальной ЛНС и соответствующим ей максимальным значением n . По этим параметрам по табл. 6 определяются величины радиусов опасных зон для людей и механизмов. Затем по той же таблице определяются радиусы опасных зон при запроектированном максимальном значении n и соответствующей ему максимальной ЛНС (если максимальное значение n принято для расчета нескольких зарядов с различными ЛНС).

Наибольшие значения радиусов, полученных в результате таких предварительных расчетов, принимаются как окончательные.

Если взрывание на выброс предстоит провести на трассе значительной протяженности (от 0,5 км и больше), причем в различных местах трассы будут запроектированы заряды с резко различными значениями ЛНС и n , то целесообразно всю трассу разбить условно на несколько участков с более или менее одинаковыми величинами ЛНС. Для каждого такого участка следует определить свой радиус опасной зоны по разлету осколков породы.

Если проектом взрыва на выброс (сброс) в силу тех или иных причин производственного или экономического порядка предусмотрено и соответствующими органами утверждено производство взрыва с укороченной забойкой, то величины радиусов опасных зон (по разлету осколков) как для людей, так и для механизмов, рассчитанные по табл. 6, должны быть увеличены на 20%.

ВЗРЫВАНИЕ НА СБРОС

2.24. Взрывы на сброс производятся при уклоне поверхности взываемого массива более 20° к горизонту для вскрытия или разработки полезных ископаемых, образования профильных выемок (дорог, специальных площадок), плотин, насыпей разного назначения и т. п.

2.25. В зависимости от конфигурации взываемого массива и требований, предъявляемых к взрыву (размеры выемок, угол образуемого откоса и т. п.), расположение зарядов может быть однорядным

(рис. 5), двухрядным (рис. 6) и двухъярусным (рис. 7). В отдельных случаях допускается многорядное и многоярусное расположение зарядов.

2.26. Места заложения зарядов определяются графически таким образом, чтобы образующаяся выемка (с учетом действия заряда в глубь массива) вписывалась в проектный контур.

2.27. Радиус действия взрыва сосредоточенного заряда R (см. рис. 5) определяется по формуле

$$R = W \sqrt{1 + n^2}, \text{ м.} \quad (37)$$

Радиус отрыва пород в нагорную сторону R_1 за счет обрушения откоса может превышать величину R , достигая $2W$, а на участках с падением пластов пород параллельно поверхности склона R может превышать $3W$.

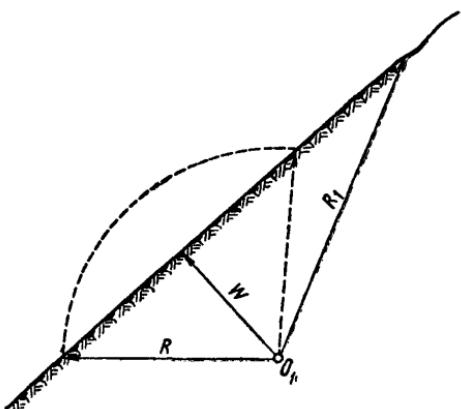


Рис. 5. Схема однорядного расположения зарядов сброса

проектируемым откосом O_2B и площадкой AO_2 (см. рис. 6).

Местоположение заряда первого ряда находится из условия совмещения радиуса действия его взрыва R с проектным контуром площадки O_1A . При этом расстояние между рядами зарядов во избежание оставления порогов должно быть не больше радиуса действия взрыва заряда второго ряда.

За ЛНС заряда второго ряда принимается расстояние от его центра до проектируемой поверхности отрыва при взрыве зарядов первого ряда.

Если число рядов превышает два, графическое построение ЛНС первых рядов производится аналогичным способом с размещением зарядов от последнего ряда к первому.

2.29. Величина зарядов сброса определяется по формуле (23). Показатель действия взрыва зарядов n первого ряда принимается от 1 до 1,5. Значение n для зарядов второго ряда должно быть на 0,25—0,5 больше, чем для зарядов первого ряда. Как правило, заряды второго ряда взрывают с замедлением.

Процент сброса породы при образовании полувыемки имеет максимальное значение при $R = R_1$. Под процентом сброса понимают отношение фактического объема образовавшейся взрывом выемки (в пределах проектного контура) к проектному объему, выраженное в процентах.

2.28. При двухрядном расположении заряды второго ряда помещаются в вершине угла, образуемого

2.30. При устройстве профильных выемок месторасположение зарядов следует определять из условия сохранения при взрыве проектного основания выемки и получения заданных откосов. Для этого необходимо учитывать действие заряда в глубь массива, которое выражается в разрушении (рыхлении) дополнительного объема породы за пределами контура воронки (выемки).

Глубина интенсивного разрушения пород в глубь массива может быть ориентировочно определена по формуле (30).

2.31. Расстояние между зарядами a в рядах (ярусах) определяется по формуле (26). При различных величинах W соседних зарядов расстояние между зарядами находится по средней величине.

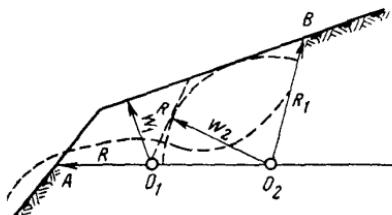


Рис. 6. Схема двухрядного расположения зарядов сброса

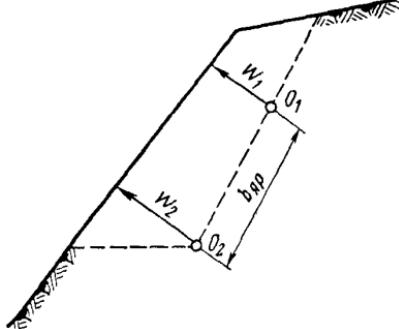


Рис. 7. Схема двухъярусного расположения зарядов сброса

2.32. При двухъярусном расположении зарядов (см. рис. 7) расстояние между ярусами $b_{\text{яр}}$ принимается в зависимости от устойчивости породы и величины n в пределах $(1,3 \div 1,6)$ W зарядов нижнего яруса. При двухрядном расположении зарядов в нижнем ярусе за величину W принимается ЛНС заряда второго ряда.

Заряды разных ярусов могут взрываться одновременно или с замедлением в направлении сверху вниз.

2.33. При однорядном (и одноярусном) расположении зарядов сброса ширина раз渲ла породы L может быть ориентировочно определена по формуле

$$L = 5nW, \text{ м.}$$

3. МЕТОД СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

3.1. Метод скважинных зарядов состоит во взрывании удлиненных зарядов, помещенных в искусственные цилиндрические углубления (скважины) диаметром более 75 мм при глубине до 5 м или любого диаметра при глубине больше 5 м.

3.2. Метод скважинных зарядов применяется на открытых горных работах, строительстве котлованов, траншей, дорог и т. п.

Скважинные заряды могут размещаться в вертикальных, наклонных и горизонтальных скважинах. Способ расчета скважинных

зарядов зависит от числа обнаженных поверхностей, в сторону которых проявляется действие взрыва.

3.3. Расчет скважинных зарядов, на рыхление, взрываемых при одной обнаженной поверхности, когда скважины ей перпендикулярны (см. рис. 2), производится по правилам расчета удлиненных зарядов, изложенным в пп. 2.7 и 2.8.

3.4. Для дробления породы уступа применяются главным образом вертикальные или наклонные скважины. Горизонтальные или пологие скважины применяют при подработке уступов, на строительство дорог и т. п.

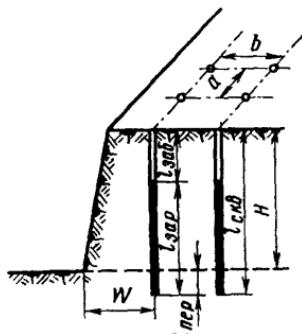


Рис. 8. [Вертикальный скважинный заряд в уступе

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЗАРЯДЫ

3.5. Расчет вертикальных скважинных зарядов, взрываемых в уступе (рис. 8), ведется в следующем порядке.

а) Определяется диаметр скважин. Для заданной высоты уступа диаметр скважины d , при котором максимально используется ее объем (скважина заполняется ВВ на $\frac{2}{3}$ длины и более), определяется по формуле

$$d = 28H \sqrt{\frac{K}{\Delta}}, \text{ мм}, \quad (38)$$

где H — высота уступа, м;

K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1);

Δ — плотность заряжания, т/м³.

В зависимости от требуемой степени дробления породы и наличия бурового инструмента диаметр скважины может быть уменьшен.

б) Определяется величина преодолеваемого сопротивления по подошве уступа (СПП) W (см. рис. 8) для одиночного скважинного (шпурового) заряда

$$W = \sqrt{\frac{P}{K}}, \text{ м},$$

где P — вместимость 1 м скважины, кг (см. табл. 3).

Если известна величина фактического удельного расхода ВВ q на дробление 1 м³ породы в уступе для условий нормального рыхления, то W может определяться по формуле

$$W = 0,9 \sqrt{\frac{P}{q}}, \text{ м}. \quad (39)$$

При мечания. 1. Величина W может также определяться по формуле

$$W = 24d \sqrt{\frac{\Delta}{q}}, \text{ м}. \quad (40)$$

2. Формулами (6), (39) и (40) следует пользоваться только в тех случаях, когда W меньше $0,8H$. Если полученная величина W больше $0,8H$, СПП необходимо определять согласно указаниям п. 3.12.

в) Определяется ориентировочно величина перебура $l_{\text{пер}}$. В зависимости от свойств и характера залегания взываемой породы, а также величины СПП глубина скважины $l_{\text{скв}}$ должна превышать высоту уступа H на величину перебура

$$l_{\text{пер}} = 0,5KW, \text{ м.} \quad (41)$$

Перебур не следует делать, если взываемый уступ подстилается не скальной породой.

г) Определяется длина забойки. При этом учитывается, что она влияет на ширину раз渲ала. Наибольшая ширина раз渲ала получается при минимально допустимой величине забойки, которая принимается для этого случая равной $(0,6 \div 0,8) W$. При погрузке взорванной породы в железнодорожный транспорт, когда ширину раз渲ала требуется по возможности уменьшить, величину забойки принимают $(0,8 \div 1) W$.

Для преодоления СПП одиночным скважинным зарядом [при условии вычисления W по формулам (6), (39) или (40)] длина заряда должна быть не менее $(1 \div 1,2) W$. Нижний предел принимается в случае отсутствия перебура.

д) Рассчитывается по формуле (20) вес заряда Q в зависимости от вместимости заряжаемой части скважины.

При решении вопроса о размещении заряда по длине скважины необходимо исходить из следующего.

При длине заряда $(1 \div 1,2) W$ следует применять сплошные удлиненные заряды. При большей длине заряда целесообразно распределить верхнюю его часть (рис. 9), длина нижней части l должна составлять при этом не менее $1,2W$. При хорошо выраженном напластовании рассредоточенные части заряда располагают против наиболее трудно дробимых пластов. В других случаях порядок рассредоточения устанавливают опытным путем.

Пространство между частями рассредоточенного заряда в скважине заполняется забойкой. Вместо забойки можно оставлять воздушный промежуток. Суммарная длина воздушных промежутков должна составлять $0,17 \div 0,35$ длины всего заряда в скважине (меньшее значение относится к более крепким породам).

Оптимальная длина воздушного промежутка определяется опытным путем.

Инициирование всех частей заряда производится при помощи детонирующего шнуря (ДШ), проложенного по скважине, или отдельных боевиков (при необходимости с промежуточным детонатором), введенных в каждую часть заряда.




Рис. 9. Скважинный рассредоточенный заряд

е) Определяется расстояние между зарядами в ряду

$$a = mW, \text{ м},$$

где $m = 0,8 \div 1,4$.

Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , расстояние между зарядами в ряду определяется по формуле

$$a = \frac{Q}{qWH}, \text{ м}. \quad (42)$$

3.6. В зависимости от требований, предъявляемых к взрыву, скважины могут взрываться мгновенно или короткозамедленно. Применение короткозамедленного взрываения должно производиться в соответствии с указаниями раздела 24.

3.7. При многорядном расположении зарядов расстояние b между рядами принимается $(0,9 \div 1)W$ при короткозамедленном взрываении и $0,85W$ при мгновенном взрываении. В последнем случае скважины располагают в шахматном порядке.

3.8. Если по горнотехническим условиям невозможно выдержать расчетную величину СПП (W), преодолеваемую одиночным зарядом, следует увеличить диаметр скважины.

В случае невозможности увеличения диаметра скважины производят одновременное взрывание сближенных скважинных зарядов. При этом вследствие взаимодействия взрывов преодолеваемая величина СПП увеличивается пропорционально коэффициенту взаимодействия

$$K_{\text{вз}} = 1,6 - 0,5m,$$

где m — относительное расстояние между скважинами в ряду.

Величина СПП с учетом взаимодействия зарядов равна

$$W_{\text{вз}} = W(1,6 - 0,5m), \text{ м}. \quad (43)$$

Формула справедлива при $m \leq 1,2$.

3.9. Если с уменьшением величины m до 0,6 СПП не может быть преодолено, а применение наклонных скважинных зарядов, увеличение диаметра заряда или использование котловых зарядов технически невозможно, применяют парно-сближенные скважинные заряды. Они позволяют увеличить СПП на 30—40% по сравнению с сопротивлением, преодолеваемым одиночным зарядом.

Величина СПП парно-сближенных зарядов W_2 определяется по формуле

$$W_2 = \sqrt{\frac{2P}{K}}, \text{ м} \quad (44)$$

или

$$W_2 = 0,9 \sqrt{\frac{2P}{q}}, \text{ м}. \quad (45)$$

Парно-сближенные скважинные заряды располагают в массиве таким же образом, как одиночные скважинные заряды. При этом спа-

ренная скважина рассматривается как одиночная с эквивалентной вместимостью 1 м скважины.

Длина забойки должна приниматься в соответствии с п. 3.5. Расстояние между скважинами в паре принимается в пределах 4—6 диаметров скважины.

3.10. Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , величину скважинного заряда Q определяют по формуле

$$Q = qWaH, \text{ кг.} \quad (46)$$

По этой же формуле уточняют (корректируют) вес зарядов первого ряда после бурения.

В обоих случаях не допускается занижение установленной длины забойки.

3.11. После помещения заряда ВВ незаряженная часть скважины заполняется инертным сыпучим забоечным материалом мелких фракций.

3.12. Если вычисленное по формуле (6), (39) или (40) значение W получилось больше $0,8H$, то расчет зарядов производится следующим образом.

а) Принимается величина СПП в пределах $(0,6 \div 0,8) H$. В тех случаях, когда заряд в скважине по форме близок к сосредоточенному, допускается увеличение СПП до $(0,9 \div 1) H$.

б) Вычисляется вес заряда

$$Q = KW^3, \text{ кг,}$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$ (см. табл. 1);

W — СПП, м.

Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , вес заряда определяется по формуле (46).

в) Определяется длина заряда

$$l_{\text{зар}} = \frac{Q}{P}, \text{ м,}$$

где P — вместимость 1 м скважины, кг (см. табл. 3).

г) Вычисляется (ориентировочно) глубина перебора с учетом указаний п. 2.7.

д) Устанавливается сетка расположения скважин так же, как указано в п. 3.5.

Длина забойки должна быть не менее $\frac{1}{3}$ глубины скважины.

3.13. Для серийного взрывания скважинных зарядов применяются детонирующий шнур и электродетонаторы.

При взрывании зарядов, помещаемых в одиночные скважины глубиной не более 10 м в виде сплошного удлиненного заряда, допускается, как исключение, огневое взрывание. Срапивание огнепроводного шнура запрещается.

3.14. При заряжании сырых и обводненных скважин должны использоваться водоустойчивые ВВ или комбинированные заряды из

водоустойчивых и неводоустойчивых ВВ (в обводненной части скважины помещается водоустойчивое ВВ).

3.15. Если для заряжания используются различные виды ВВ, то каждый из них размещается в скважине отдельным слоем; перемешивание различных ВВ не допускается.

3.16. При заполнении скважин боевым материалом необходимо следить, чтобы электропровода или шнур, выходящие из боеков на поверхность, отводились к стенке скважины и не натягивались.

НАКЛОННЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЗАРЯДЫ

3.17. Метод наклонных скважинных зарядов заключается во взрывании удлиненных сплошных или рассредоточенных зарядов в скважинах, пробуренных параллельно откосу уступа.

Этот метод обеспечивает более равномерное дробление породы, чем при вертикальных зарядах. Как правило, наклонные заряды применяют при углах откоса 55–75° (рис. 10).

3.18. Расчет параметров для наклонных скважинных зарядов производится в той же последовательности, что и для вертикальных. При этом величина СПП для наклонных скважинных зарядов определяется по формуле

$$W_h = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{P}{K}}, \text{ м}, \quad (47)$$

или

$$W_h = \frac{0,9}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{P}{q}}, \text{ м}, \quad (48)$$

где W_h — СПП, измеряемое расстоянием по горизонтали от нижней бровки уступа до оси скважины, м;

P — вместимость 1 м скважины, кг (см. табл. 3);

α — угол наклона скважины к горизонтальной плоскости, град;

K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1);

q — фактический удельный расход ВВ, кг/м³.

Значения $\sin \alpha$ для часто встречающихся углов:

α	55	60	65	70	75	80
$\sin \alpha$	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,98

Толщина взрываемого слоя W определяется по формуле (6) или (39).

Длина скважины

$$l_{\text{скв}} = \frac{H}{\sin \alpha} + l_{\text{пер}}, \text{ м}, \quad (49)$$

где H — высота уступа, м;

$l_{\text{пер}}$ — глубина перебура, м.

Глубина перебура ориентировочно определяется по формуле

$$l_{\text{пер}} = 0,5KW, \text{ м},$$

где W — толщина взрываемого слоя, м.

3.19. Расстояние между зарядами в ряду a и между рядами (в случае многорядного расположения зарядов) b определяется по формулам:

$$a = mW;$$

$$b = (0,85 \div 1) W_n,$$

где $m = 0,9 \div 1,3$.

Верхний предел величины b принимается для порядного короткозамедленного (замедленного) взрываания.

Параметры заряда определяются согласно п. 3.5.

3.20. Пологие или горизонтальные скважинные (шпуровые) заряды, применяемые для уширения дорог, образования полувыемок (полок) на косогоре, при подработке уступов на карьерах и т. п., рассчитываются аналогично расчету удлиненных зарядов, оси которых перпендикулярны обнаженной поверхности (пп. 2.7, 2.8).

За мощность взрываемого слоя W в этом случае принимается величина уширения дороги, ширина полки и т. п.

4. МЕТОД ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

4.1. Метод шпуровых зарядов состоит во взрывании зарядов, размещенных в искусственных цилиндрических углублениях (шпурах) диаметром до 75 мм при глубине до 5 м.

Метод шпуровых зарядов, как правило, применяют на строительстве котлованов, траншей, канав, кюветов, при планировке площадок, подчистных работах; при проходке взрывных выработок (шурфов, штолен, камер и т. п.); при дроблении крупных кусков породы и валунов; на открытых горных разработках при небольшой мощности взрываемого слоя или при добыче штучного камня; при специальных видах работ — дроблении фундаментов, валке труб и т. п.

4.2. Расчет шпуровых зарядов, взрываемых при одной обнаженной поверхности и расположенных перпендикулярно этой поверхности (см. рис. 2), производится аналогично расчету удлиненных зарядов (в соответствии с пп. 2.7 и 2.8).

4.3. Для рыхления породы при двух обнаженных поверхностях (в уступе) заряды размещают в вертикальных (иногда наклонных) шпурах, буримых в один или несколько рядов параллельно бровке уступа.

4.4. Расчет параметров вертикальных шпуровых зарядов, взрываемых в уступе, аналогичен расчету вертикальных скважинных зарядов и производится следующим образом.

Определяется диаметр шпуря. Для заданной высоты уступа диаметр шпуря, при котором максимально используется его выбуенный

объем, должен быть меньше величины d , вычисленной по формуле (38).

По заданному диаметру шпура вычисляется величина СПП для шпурового заряда по формуле (6) или (39).

В дальнейшем методика расчета зависит от соотношения между вычисленным СПП (W) и заданной высотой уступа (H). Если вычисленная по формуле (6) или (39) величина $W > 0,8H$, то W принимается в пределах $(0,6 \div 0,8) H$, а при шпуровом заряде, близком по форме к сосредоточенному, допускается увеличение СПП до $(0,9 \div 1,0) H$.

Вес заряда при этом определяется по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг},$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$ (см. табл. 1);

W — сопротивление по подошве уступа, м.

В том случае, когда $W < 1$ м, вес заряда определяется по формуле (2).

Длина заряда вычисляется по формуле

$$l_{\text{зар}} = \frac{Q}{P}, \text{ м},$$

где P — вместимость 1 м шпура, кг (см. табл. 3).

Глубина перебора $l_{\text{пер}}$ с учетом указаний п. 2.7 находится по формуле (15).

Длина забойки должна быть не меньше $1/3$ глубины шпура.

Если для заданных условий известен фактический удельный расход ВВ q , вес заряда находится по формуле

$$Q = qWaH, \text{ кг},$$

где a — расстояние между зарядами в ряду, м.

4.5. Расчет шпуровых зарядов при вычисленной по формуле (6) или (39) величине $W < 0,8H$ производится аналогично расчету скважинных зарядов.

Величина перебора устанавливается по формуле (41).

Величина забойки принимается в пределах $(0,6 \div 0,7) W$.

При этом следует учитывать, что в рассматриваемом случае заряд преодолевает СПП, если длина его превышает $(1,0 \div 1,2) W$. Нижний предел принимается в случае отсутствия перебора.

Вес заряда, зависящий от вместимости заряжаемой части шпура, рассчитывается по формуле (20).

4.6. Расчет зарядов, расположенных в наклонных шпурах, производится аналогично расчету наклонных скважинных зарядов по указаниям пп. 3.18 и 3.19.

4.7. Расстояние между шпурями в ряду a принимается в пределах $(0,8 \div 1,5) W$:

при мгновенном взрывании $a = (0,8 \div 1,1) W$;

при короткозамедленном и замедленном взрывании $a = (1,0 \div 1,4) W$;

при огневом взрывании $a = (1,2 \div 1,5) W$.

В последнем случае принятая величина a должна исключить подбой одних зарядов другими.

4.8. Если шпуры имеют неодинаковые СПП, то при определении расстояния между ними берется среднеарифметическое из значений СПП для смежных шпурков.

4.9. При расположении шпурков в несколько рядов, взрываемых одновременно, расстояние между шпурками a и вес заряда Q во всех рядах принимаются одинаковыми и такими же, как в первом ряду.

4.10. Расстояние между рядами зарядов b устанавливается равным $0,85W$, где W — СПП первого ряда шпурков; при замедленном и короткозамедленном порядном взрывании $b = (0,9 \div 1,0) W$.

При мгновенном взрывании шпуры располагаются в шахматном порядке; при порядном, короткозамедленном и замедленном взрывании — как по шахматной, так и по прямоугольной сетке.

4.11. При заряжании шпурков ВВ россыпью необходимое количество ВВ мерной кружкой или совком засыпают в шпур через воронку в несколько приемов и легко уплотняют забойником. Засыпав с уплотнением 80—85% веса заряда, вводят инициатор (боевик, капсюль-детонатор, электродетонатор, ДШ с узлом) и досыпают оставшуюся часть заряда без уплотнения.

4.12. В случае предварительного монтажа электровзрывных сетей и использования порошкообразных ВВ при заряжании шпурков (глубиной до 1 м) разрешается опускать электродетонатор в шпур до засыпания ВВ.

4.13. Сырые и обводненные шпуры следует заряжать водоустойчивыми ВВ. При неводоустойчивых ВВ их помещают в патроны, покрытые влагоизолирующим составом, или во влагонепроницаемые оболочки.

4.14. Электродетонатор или капсюль-детонатор необходимо поместить в ближайший к устью шпур патрон так, чтобы дно гильзы детонатора было направлено ко дну шпурка. При раздельном взрывании, чтобы избежать подбоя заряда, патрон-боевик следует помещать первым от дна шпурка; при этом дно гильзы должно быть направлено к устью шпурка. Возможность обратного инициирования устанавливается руководителем предприятия по согласованию с местными органами госгортехнадзора.

4.15. Порошкообразные аммиачноселитренные ВВ в патронах и в мягкой упаковке, а также слежавшиеся патроны с аммиачноселитренными ВВ необходимо предварительно, до заряжания шпурков, осторожно размять, без нарушения целостности оболочек. Эта операция производится до ввода в патроны капсюля-детонатора, электродетонатора, ДШ.

4.16. При проведении выработок категорически запрещается применять слежавшиеся (не поддающиеся размятию руками)

и увлажненные выше установленной нормы порошкообразные аммиачноселиртенные ВВ.

4.17. После размещения заряда свободную часть шпура заполняют забоечным материалом. Забоечный материал должен засыпаться весьма осторожно, чтобы не был поврежден шнур или провод.

4.18. Для забойки шпурков должен применяться мелкий негорючий материал (песок, слегка увлажненная глина, смесь влажной глины с песком и т. п.).

4.19. Для забойки восстающих или горизонтальных шпуров песок или другой сыпучий материал может применяться в патронированном виде.

4.20. Заполнение шпура забоечным материалом производится на всю глубину, оставшуюся свободной после введения заряда, причем ближайшая к заряду часть забоечного материала не уплотняется, а остальная уплотняется легким нажимом забойника.

4.21. Если в опасной зоне находятся жилые помещения или инженерные сооружения (линии электропередач, наружные паропроводные и водопроводные магистрали, склады, баки и т. п.), то шпуры перед взрывом для предупреждения разлета породы должны прикрываться защитными приспособлениями — металлическими листами, матами из цепей, проволочной сеткой, щитами из досок или бревен, железобетонными плитами, укрытиями специальной конструкции (п. 15.31).

В отдельных случаях защитными приспособлениями укрывают защищаемые объекты или части их.

5. МЕТОД КОТЛОВЫХ ЗАРЯДОВ

5.1. Котловыми называют заряды, размещенные в полости — кotle, образованной расширением в определенных местах шпура или скважины путем простреливания малыми зарядами, прожигания и другими способами.

Шпуры и скважины, имеющие котлы, называют соответственно котловыми шпурами и котловыми скважинами.

5.2. Котловые заряды допускается применять в следующих случаях:

когда ими технологически возможно и экономически целесообразно заменить камерные, скважинные или шпуровые заряды;

когда сопротивление по подошве уступа настолько велико, что заряд, помещенный в скважину или шпур, не в состоянии его преодолеть.

5.3. Взрывным способом заданный объем котла получают одним или несколькими простреливаниями.

Вес прострелочного заряда Q_n определяется по формуле

$$Q_n = \frac{Q}{(\Pi_{np}\Delta)^n}, \text{ кг}, \quad (50)$$

где Q — вес основного заряда, кг;

Π_{np} — показатель простреливаемости, $\text{дм}^3/\text{кг}$ (табл. 7);

Таблица 7

Ориентировочные значения показателя простреливаемости $\Pi_{\text{пр}}$
 (по данным ЦПЭС треста «Союззрывпром»)

Горная порода	Классификация грунтов и пород по СНИПу	Пределы показателя простреливаемости $\Pi_{\text{пр}}$
Глина пластичная моренная	II	900—1400
Глина черная	III	400—600
Глина мореная	III	220—530
Глина желто-бурая жирная	III	220—270
Глина темно-красная жирная	III	170—250
Мергель мягкий трещиноватый	IV	100—170
Мергель мягкий сильно трещиноватый	IV	180—280
Глина ломовая темно-синяя	IV	100—150
Суглинок тяжелый, глина песчанистая	IV	70—190
Мел мягкий, известняк-ракушечник	V	35—65
Мергель средней крепости, доломит мергелистый, известняк мягкий сильно трещиноватый	V—VI	Около 20, большое рас- сеивание зна- чений
Гипс плотный, мелкозернистый, сланцы глинистые крепкие, гранит сильно трещиноватый, фосфориты средней крепости, силикаты, известняки средней трещиноватости	VI—VIII	3—15
Гранит средней трещиноватости, кварциты плотные железистые, кварциты плотные серые, апатито-нефелиновая руда, известняк плотный, амевики с включением асбеста, песчаник, доломит	VII—IX	2—10
Роговики, скарны, мрамор, гранитоид, кремень пластовый, известняки крепкие, гранит крупнозернистый и среднезернистый, фосфориты крепкие, доломит крепкий	VII—XI	0,2—5

Δ — плотность ВВ (насыпная), кг/дм³;

n — показатель степени, равный порядковому номеру простреливания; для последнего простреливания принимается $n = 1$, для предпоследнего $n = 2$ и т. д.

По этой формуле вес последнего прострелочного заряда составит

$$Q_1 = \frac{Q}{\Pi_{\text{пр}} \Delta}, \text{ кг.}$$

Вес предпоследнего прострелочного заряда

$$Q_2 = \frac{Q}{(\Pi_{\text{пр}} \Delta)^2}, \text{ кг и т. д.}$$

5.4. Чтобы определить необходимое число простреливаний, находят прежде всего предельно допустимый вес первого прострелочного

заряда, который определяется по диаметру котла D_k , принимаемого шарообразным,

$$D_k = 1,24 \sqrt[3]{\frac{Q}{\Delta}}, \text{ дм.} \quad (51)$$

Длину первого прострелочного заряда $l_{\text{зар}}$ можно принять равной величине D_k . Если не предъявляется особых требований к степени сосредоточенности заряда, $l_{\text{зар}}$ увеличивается. При $l_{\text{зар}} = 2D_k$ отношение длины полученной полости к ее поперечному размеру равно примерно 4. При выборе $l_{\text{зар}}$ необходимо исходить из того, чтобы число простреливаний было минимальным.

Вес первого прострелочного заряда не должен превышать некоторой величины $Q_{\text{нач}}$, определяемой по вместимости заряжаемой части скважины (шпура),

$$Q_{\text{нач}} = Pl_{\text{зар}}, \text{ кг,}$$

где P — вместимость 1 м скважины (шпура), кг (см. табл. 3);

$$l_{\text{зар}} = (1 \div 2) D_k, \text{ м.}$$

Если Q_1 по величине меньше $Q_{\text{нач}}$, требуемый котел можно получить с одного простреливания. Если же Q_1 больше $Q_{\text{нач}}$, надо делать два простреливания или больше, вычисляя величины зарядов Q_1, Q_2 и т. д. до тех пор, пока последний из них не станет меньше $Q_{\text{нач}}$. Его и следует принимать за первый прострелочный заряд.

5.5. При проведении работ по простреливанию необходимо контролировать объем котла и уточнять опытным путем показатель простреливаемости $\Pi_{\text{пр}}$. Требуемый объем котла V_k вычисляется по формуле

$$V_k = \frac{Q}{\Delta}, \text{ дм}^3. \quad (52)$$

Объем котла может измеряться специальными приборами или определяться на опытной скважине (шпуре) путем засыпания в нее известного количества инертного сыпучего материала.

5.6. Параметры котловых зарядов для рыхления пород при двух обнаженных поверхностях (в уступе, рис. 11) определяются следующим образом.

а) Величина котлового заряда вычисляется по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг,}$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1);

W — линия наименьшего сопротивления; принимается равной 0,6—0,9 высоты уступа.

б) Расстояние между центрами зарядов в ряду принимается в пределах $(1,0 \div 1,5) W$.

в) При расположении зарядов в несколько рядов и в шахматном порядке расстояние между рядами b принимается: при одновременном взрывании рядов зарядов $b = 0,85W$, при разновременном по рядковом взрывании $b = W$.

Скважины (шпуры) в целях размещения центра заряда на уровне подошвы уступа (красной отметки котлована, траншеи) должны быть пробурены ниже подошвы уступа на величину, равную половине длины первого прострелочного заряда.

Для улучшения дробления породы верхней части уступа в скважину или шпур выше котла помещают удлиненный (дополнительный) заряд. При выборе длины дополнительного заряда исходят из того, что зона дробления породы котловым зарядом в направлении уступа скважины составляет примерно $(0,7 \div 0,8)W$. За пределами этой зоны располагается дополнительный заряд, вес которого определяется по формуле

$$Q_{\text{доп}} = [l_{\text{скв}} - (0,7W + l_{\text{заб}})] P, \text{ кг}, \quad (53)$$

где W — ЛНС котлового заряда, м;

$l_{\text{заб}}$ — длина верхней забойки, м;

$l_{\text{скв}}$ — глубина скважины, м.

Свободная часть выработки между котловым и дополнительным зарядами заполняется забоечным материалом или между ними оставляется воздушный промежуток.

5.7. Длина верхней забойки выработок принимается в пределах 15—25 диаметров заряда. Для котловых скважин применение верхней забойки обязательно, независимо от наличия дополнительного заряда; забойка котловых шпуров необязательна.

5.8. При работах по простреливанию ВВ помещается в зарядные выработки в патронах или россыпью. Взрывание зарядов должно производиться с применением патронов-боевиков.

5.9. При заряжании котла боевики должны быть опущены в него после засыпки ВВ в количестве 50% от веса заряда; при бескапсюльном способе взрывания боевик в котел может быть опущен после засыпки 10% ВВ.

5.10. Сухие вертикальные выработки простреливают зарядами из порошкообразного ВВ.

5.11. Вертикальные и расположенные под большим углом наклона к горизонту обводненные выработки простреливаются зарядами патронированного, прессованного или гранулированного (тонущего в воде) водоустойчивого ВВ типа гранулотола, алюмотола и т. п.

5.12. Горизонтальные и пологие обводненные выработки простреливаются зарядами патронированного или прессованного водоустойчивого ВВ.

5.13. При простреливании порошкообразным ВВ в выработку следует засыпать часть прострелочного заряда, затем опустить патрон-боевик, засыпать оставшуюся часть заряда, на которую для предохранения скважины (шпура) от повреждения поместить забойку

из сыпучего мелкого материала длиной (для первого простреливания) не менее длины заряда.

5.14. Для увеличения объема котла при простреливании скальных пород целесообразно вслед за простреливанием производить пропускку выработки сжатым воздухом.

5.15. После простреливания скважины (шпура) новое заряжение разрешается не ранее чем через 15 мин при работе с ВВ II группы и не ранее чем через 30 мин при работе с другими ВВ.

5.16. Заряжать котлы в вертикальных, наклонных и горизонтальных выработках следует порошкообразными или гранулированными ВВ через воронку (из оцинкованного железа, алюминия и т. п.) или пневмозарядчиком.

6. МЕТОД КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ

6.1. Метод камерных зарядов состоит во взрывании зарядов ВВ, помещенных в специальных выработках — камерах. Для размещения камерных зарядов во взываемом массиве проходят горизонтальные

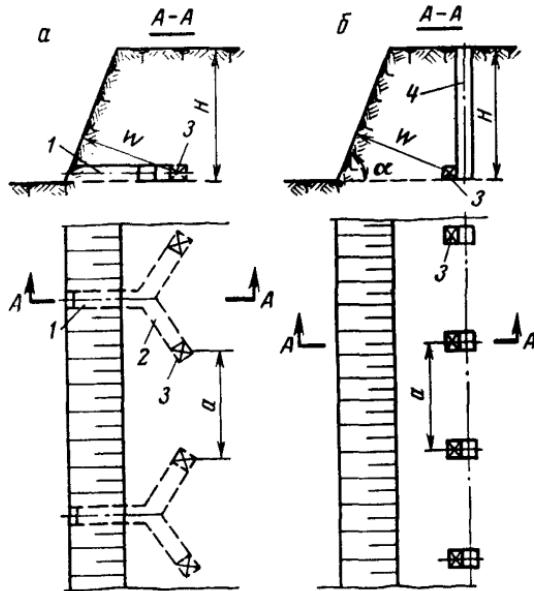


Рис. 12. Расположение выработок при работе методом камерных зарядов:

1 — штолня; 2 — рассечка; 3 — камера; 4 — шурф

(штолни, рассечки, рис. 12, а), вертикальные (шурфы, рис. 12, б) или наклонные подготовительные выработки, из которых, в свою очередь, проводят зарядные камеры. Выбор типа подводящих выработок

определяется технико-экономическими расчетами. Указания по проведению выработок при производстве взрывных работ методом камерных зарядов приведены в приложении 6. Камерные заряды применяют при взрывании на рыхление, на выброс и на сброс.

6.2. Камерные заряды могут быть сосредоточенными и удлиненными.

6.3. Величина камерного заряда при взрывании на рыхление определяется по формуле (1) при сосредоточенном или удлиненном заряде, не превышающем по длине ЛНС (ось заряда при этом параллельна поверхности обнажения), и по формуле (11), если заряд удлиненный, а длина его превышает значение ЛНС, вычисленное по формуле (6).

За ЛНС камерного заряда принимается кратчайшее расстояние от центра заряда до обнаженной поверхности.

6.4. При взрывании сближенных сосредоточенных камерных зарядов ($m < 1,25$) их вес следует уменьшать пропорционально коэффициенту сближения K_m

$$K_m = 0,5 \left(1 + \frac{m_\phi}{m_{np}} \right), \quad (54)$$

где m_ϕ — фактическое относительное расстояние между зарядами; m_{np} — проектное (расчетное) относительное расстояние между зарядами.

Величина камерного заряда рыхления с учетом взаимодействия двух смежных зарядов определяется по формуле

$$Q = K K_m W^3, \text{ кг}, \quad (55)$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$;

W — линия наименьшего сопротивления.

6.5. Величина сосредоточенного камерного заряда выброса рассчитывается согласно указаниям п. 2.11, а удлиненного — п. 2.19.

6.6. Объем зарядной камеры вчерне рассчитывается с учетом объема ВВ, тары, крепежного и изолирующего материала (толь, доски, мешковина и пр.).

Объем камеры для сосредоточенного заряда рассчитывается по формуле

$$V_k = \frac{Q}{\Delta} K_v, \text{ м}^3, \quad (56)$$

где Q — вес заряда, т;

Δ — плотность заряжания, $\text{т}/\text{м}^3$;

K_v — коэффициент, зависящий от способа крепления камеры и наличия в камере труднодоступных для заряжания участков; принимается ориентировочно в пределах 1,1—1,8 (табл. 8).

Значения коэффициента K_v

Таблица 8

Способ крепления камеры	Вид упаковки ВВ	Значение K_v
Без крепления	Гранулированные ВВ россыпью	1,10
То же	ВВ в мешках	1,30
Вразбежку неполными крепежными рамами	Поролкообразные ВВ россыпью	1,30
Сплошное	То же	1,45
Вразбежку неполными крепежными рамами	ВВ в мешках	1,60
Сплошное	То же	1,80

Поперечное сечение камеры для зарядов удлиненной формы определяется по формуле

$$S = \frac{PK_v^{\frac{2}{3}}}{\Delta}, \text{ м}^2, \quad (57)$$

где P — вес ВВ в 1 м выработки, т;

Δ — плотность ВВ (насыпная), $\text{т}/\text{м}^3$.

6.7. Форма камер и размеры их поперечного сечения устанавливаются проектом. В зависимости от устойчивости пород кровли и стенок выработки камера в плане может иметь форму квадратную, удлиненную, крестообразную, Т-образную, кольцевую и др., в поперечном (вертикальном) сечении — прямоугольную, трапециевидную или сводчатую.




Рис. 13. Расположение штолни и рассечек

Сечения рассечек, связывающих зарядные камеры с шурфами или штолнями, принимаются такими же, как и сечения штолен.

6.9. Штолни и рассечки следует располагать исходя из условия наименьшего объема проходческих работ. Это условие при расположении выработок согласно рис. 13 соблюдается в том случае, когда $\alpha_1 = \alpha_2 = 30^\circ$.

6.10. Устье шурфа должно быть закреплено сплошной венцовой крепью на глубину не менее 3 м. В устойчивых породах шурфы можно проходить без крепления (за исключением устья). Для облегчения последующего заряжания зарядные камеры должны непосредственно сопрягаться с шурфами. На участках с неустойчивыми породами до-

пускается сопряжение шурфов с камерами посредством рассечек. Участок сопряжения шурфа с камерой должен быть закреплен полными или неполными крепежными рамами. При проходке шурфов в обводненных породах обязательно устройство зумпфов глубиной не менее 0,5 м ниже подошвы зарядной камеры. Зумпф должен быть перекрыт деревянным настилом на уровне подошвы камеры.

6.11. Устье штольни должно быть закреплено крепежными рамами на протяжении не менее 3 м. Над входом должен быть сделан надежный козырек, предохраняющий от падающих кусков породы. В устойчивых породах штольни можно проводить без крепления (за исключением устья). При проведении в обводненных породах штольня должна иметь продольный уклон к устью не менее 0,003 и поперечный к водотливной канавке — 0,005.

6.12. У шурфов и штолен на расстоянии не менее 3 м от устья устраиваются специальные площадки для размещения ВМ, предназначенных для заряжания.

6.13. Заряжание камер, проведенных из шурфов, может производиться следующими способами:

а) пневмозарядчиками;

б) через скважину, пробуренную над камерой, ближе к выходу, с использованием воронки и веревки с узлами для ликвидации пробок, образуемых застрявшим ВВ;

в) засыпанием гранулированного (шорошкообразного) ВВ через деревянные желоба, прикрепленные к стенке шурфа, или брезентовые трубы;

г) опусканием ВВ через шурф в бумажных мешках, ящиках или иной таре при помощи воротка, подъемного крана или другими механизмами, имеющими тормоза, или на веревках.

6.14. Заряжание камер, проведенных из штолен (рассечек), производится при помощи пневмозарядчиков или вручную. Доставка ВВ в камеры осуществляется пневмотранспортом, железнодорожными вагонетками, конвейерами и т. д.

6.15. Запрещается использовать для заряжания незакрепленные выработки, в которых возможно осыпание пород с боков и кровли или вывалы отдельных блоков пород.

6.16. Во время заряжания в камерах не должно быть электропроводки, освещаются зарядные камеры из примыкающих выработок.

Выработки разрешается освещать от сети напряжением до 220 в только до внесения в них боевиков с электродetonаторами. Перед внесением боевиков с электродetonаторами электропроводка должна быть снята и удалена из всех выработок. После снятия электропроводки выработка должны освещаться рудничными аккумуляторными или предохранительными бензиновыми лампами.

6.17. У каждого шурфа (штольни) должна быть установлена табличка с указанием номера выработки, веса зарядов, а при использовании нескольких видов ВВ — веса каждого ВВ в заряде.

6.18. Перед началом заряжания необходимо проверить прочность крепления устья подготовительных выработок.

Поверхность у устья подготовительных выработок должна быть очищена от обломков породы и посторонних предметов.

6.19. Если в шурфах находятся электрические насосы, то перед опусканием в зарядные камеры боевиков с электродетонаторами электродвигатели и подводящие ток провода должны быть удалены.

Если невозможно в данном шурфе обойтись без непрерывного откачивания воды и электродвигатели насосов нельзя заменить какими-либо другими двигателями, применение электродетонаторов для взрывания камерного заряда в этом шурфе не допускается.

6.20. Укладка ВВ в зарядные камеры должна производиться взрывниками или проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников.

Схема расположения ВВ и боевиков в камерах вручается взрывникам перед заряжанием.

6.21. При заряжании камер ВВ россыпью рабочие, занятые разравниванием ВВ, должны быть снабжены респираторами.



Рис. 14.' Устройство пробок

6.22. Если предполагается пребывание электродетонатора свыше суток в боевике, изготовленном из аммиачноселитренных ВВ, электродетонаторы в металлических и бумажных гильзах должны покрываться лаком или резиновым раствором во избежание окисления металлических или увлажнения бумажных гильз.

6.23. Спуск взрывников и подсобных рабочих в шурфы должен производиться при помощи воротков или других подъемных устройств, оборудованных тормозами; при шурфах глубиной до 5 м допускается спуск по веревочным или деревянным лестницам.

6.24. Взрывная сеть должна дублироваться; применение огневого способа взрывания для дублирования запрещается.

6.25. Проверка сопротивления электровзрывной сети должна производиться как по окончании заряжания, так и по окончании забойки выработок.

6.26. Инициирование камерного заряда производится не менее чем от двух боевиков, которые помещаются в заряд после загрузки 80—100% заданного количества ВВ. Минимальный вес боевика 5—10 кг. ВВ, идущее на его изготовление, должно быть тщательно просеяно, просушено, скорость его детонации должна быть не ниже скорости детонации любого из ВВ камерного заряда.

6.27. Боевики могут помещаться как в жесткую, так и в мягкую оболочку, например в деревянную, жестяную или бумажную.

Для работ в обводненных условиях боевики помещают в металлические банки или в упаковку, покрытую гидроизолирующими материалом.

6.28. При электровзрывании в качестве инициатора в центре боевика помещают не менее двух электродетонаторов.

При бескапсюльном взрывании таким инициатором служит сложенный в несколько раз конец детонирующего шнуря с завязанными узлами.

К проводам электродетонаторов или к нитям ДШ внутри боевика должны быть прикреплены планки, исключающие выдергивание проводов или ДШ из боевиков.

6.29. К каждому готовому боевику прикрепляется ярлык (бирка) с указанием номера заряда, для которого предназначен боевик, а при электровзрывании указывается также сопротивление электродетонаторов с концевиками.

6.30. Провода от боевиков и детонирующий шнур выводят на поверхность через деревянные желоба (штробы, рис. 14) или трубы.

6.31. Уложенные в заряде провода и детонирующий шнур на участке между боевиком и желобом должны быть обернуты несколькими слоями пергаментной бумаги или крафт-бумаги.

6.32. После заряжания выработки (загрузки ВВ и введения боевиков) производится ее забойка.

В горизонтальных выработках (штолнях, рассечках) сечением более 3 м^2 разрешается производить частичную забойку до установки боевиков. При этом должны оставаться ходки сечением не менее $1,2 \text{ м}^2$ для доставки боевиков и монтажа взрывной сети. Такие же ходки, ведущие к месту установки боевиков, устраивают в самой камере.

После установки боевиков ходки в камерах заполняют взрывчатым веществом, а в подводящих выработках — забоечным материалом.

6.33. При размещении зарядов в камерах, проведенных из рассечек, забоечный материал размещают только в самой рассечке и в месте ее сопряжения со штолней.

Шурфы заполняют забоечным материалом на всю глубину, причем первые 2–3 м от заряда — породой мелких фракций.

В шурфы забоечный материал может засыпаться бульдозером или другими механизмами; в горизонтальные выработки он подается при помощи вагонеток, конвейеров и т. п.

6.34. Тара, освобождающаяся от ВВ, должна тщательно очищаться от остатков ВВ и убираться на заранее отведенные места.

6.35. Радиусы опасных зон от разлета кусков породы при взрывании камерных зарядов нарыхление (с показателем действия взрыва $n < 1$) определяются расчетом. Для этого из всех зарядов, взрываемых в данной серии, выбирается заряд с наибольшей ЛИС — W_{\max} и для него определяется условная величина ЛИС — $W_{n, v}$, при которой он явился бы зарядом нормального выброса.

Для камерных зарядов $W_{n, v}$ определяется по формуле

$$W_{n, v} = \frac{5}{7} W_{\max}. \quad (58)$$

Радиус опасной зоны по разлету отдельных кусков породы находится по табл. 6 в тех графах, которые относятся к зарядам с $n = 1$,

и показан на горизонтальной строке, соответствующей вычисленному значению $W_{\text{н.в.}}$.

6.36. Взрывная станция должна находиться за пределами опасной зоны или помещаться в укрытии, которое гарантировало бы безопасное пребывание в нем людей.

У взрывной станции после подведения к ней магистральных проводов от источника тока выставляется охрана.

6.37. В помещении взрывной станции допускается только начальник взрывной станции. Другие лица могут быть допущены только по разрешению начальника взрыва.

6.38. При одновременном взрывании ВВ в количестве более 100 т должна быть учтена газоопасность взрыва. Величина газоопасной зоны определяется по формуле

$$r_g = 1,5 \sqrt[3]{CQ}, \text{ м,} \quad (59)$$

где C — количество ядовитых газов в пересчете на СО, выделяющихся при взрыве, л/кг; $C \approx 200$;

Q — количество взрываемого ВВ, кг.

Радиус опасной зоны в подветренную сторону должен увеличиваться по сравнению с вычисленным по формуле (59) с учетом скорости ветра.

6.39. Организационные указания по проведению взрывных работ методом камерных зарядов приведены в приложении 5.

7. МЕТОД МАЛОКАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ (РУКАВОВ)

7.1. Метод малокамерных зарядов состоит во взрывании зарядов, помещенных в горизонтальные или пологие выработки — рукава (рис. 15) сечением до $0,5 \times 0,5$ м.

Его применяют при относительно небольшом объеме взрывных работ в условиях, где использование других методов затруднено либо невозможно.

7.2. Длина рукавов должна составлять от 0,5 до 0,9 высоты взрываемого уступа, но не более 5 м, причем за высоту уступа, которая не должна превышать 8 м, принимается расстояние по вертикали от центра заряда до дневной поверхности.

7.3. Расстояние между центрами зарядов m в зависимости от требуемой степени дробления взрываемой горной породы принимают в пределах 1—1,4 длины рукава.

При мгновенном взрывании следует принимать $m = 1,0 \div 1,3$, при короткозамедленном или раздельном взрывании — $m = 1,2 \div 1,4$.

7.4. Величина заряда при взрывании рукавов рассчитывается по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг,}$$

где Q — вес заряда, кг;

K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1);

W — линия наименьшего сопротивления (условно принимается равной длине рукава), м.

7.5. Рукава заряжают порошкообразным или гранулированным ВВ в патронах, пакетах или россыпью при помощи совка, имеющего длинную ручку, забойника, пневмозарядчика.

7.6. Длина заряда, включая патрон-боевик, не должна превышать 0,3 длины рукава. Оставшаяся свободной от заряда часть рукава заполняется на всю длину забоечным материалом.

7.7. Проходят рукава в зависимости от крепости пород с применением и без применения взрывных работ. В мягких породах рукава проходят ручным инструментом без применения взрывных работ, в скальных — путем прострелки предварительно пробуренного шпура по оси рукава. Диаметр шпурового заряда подбирают опытным путем.

Простреливание следует производить без забойки. Если после простреливания шпура не образуется рукав расчетного диаметра, производят повторное простреливание. При этом величина прострелочного заряда не должна превышать 20% величины расчетного заряда рыхления.

После прострелки заряжание разрешается производить не ранее чем через 15 мин при работе с ВВ II группы и не ранее чем через 30 мин при работе с другими ВВ.

7.8. Ликвидацию отказавших зарядов в рукавах разрешается производить взрыванием зарядов во вспомогательном рукаве, проведенном на расстоянии не менее $1/3$ длины рукава с отказавшим зарядом.

8. МЕТОД НАРУЖНЫХ ЗАРЯДОВ

8.1. Метод наружных (накладных) зарядов состоит во взрывании зарядов, расположенных непосредственно на поверхности разрушенного предмета.

8.2. Для повышения эффективности наружные заряды прикрывают забоечным материалом, слой которого должен быть не меньше одной — двух толщин заряда.

8.3. Наружные заряды применяют в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно производить бурение для размещения зарядов. Этот метод может применяться при дроблении негабаритных кусков породы, металла, железобетона или при перебивании удлиненных предметов и др.

8.4. При дроблении негабаритных кусков и валунов заряд помещают на поверхности взрываемого куска примерно над центром куска.

Вес наружного заряда Q определяется по формулам:
при дроблении негабаритных кусков

$$Q = K_h V, \text{ кг}, \quad (60)$$




Рис. 15. Расположение малокамерного заряда в уступе

где K_n — удельный расход ВВ на дробление породы, материала, принимаемый для скальных пород в пределах 1,5—3 кг/м³;
 V — объем куска, м³;
при взрывании предметов удлиненной формы (брус, рельс, бревно и т. п.).

$$Q = K_n V, \text{ кг}, \quad (61)$$

где K_s — расчетный коэффициент, г/см², принимаемый по табл. 9.
 S — площадь поперечного сечения перебиваемого предмета, см².

Таблица 9

Расчетный коэффициент K_s
для перебивания
удлиненных предметов
аммонитом № 6-ЖВ

Материал	$K_s, \text{ г/см}^2$
Мягкое дерево (осина, ольха):	
сухое	1,0—1,2
сырое	1,3—1,4
Дерево средней крепости (сосна, ель):	
сухое	1,1—1,3
сырое	1,6—1,8
Твердое дерево (дуб, ясень, береска, лиственница и др.):	
сухое	1,7—1,2
сырое	2,4—3,2
Вязкое дерево (вяз, карагач, берест):	
сухое	1,9—2,4
сырое	2,6—3,4
Сталь:	
хрупкая каленая	18—20
вязкая	22—25
Чугун:	
серый	12—14
белый	15—17

8.5. Для производства взрывных работ методом наружных зарядов необходимо применять мощные ВВ (тротил, аммонит № 6-ЖВ и т. п.).

Форма наружного заряда должна быть по возможности плоской, толщина его должна быть не менее критического диаметра применяемого ВВ (приложение 2).

8.6. Для разрушения предметов сосредоточенной формы наружный заряд располагают против центра тяжести по возможности на плоских или вогнутых поверхностях. В некоторых случаях для облегчения работы зарядов следует искусственно создавать ослабленное сечение (затес деревя, подпиливание, подрезка огнем металлических конструкций и т. п.).

8.7. Заряд порошкообразного ВВ в случае привязки к предмету должен быть запатронирован в эластичную оболочку, которая при креплении к поверхности разрушаемого предмета легко повторяет ее форму и обеспечивает плотное прилегание заряда.

8.8. В качестве забойки следует применять материал, имеющийся на месте работ, удобный для равномерного расположения на заряде и не содержащий твердых тяжелых предметов (камней, кусков металла и т. п.). Хорошим забоечным материалом для наружного заряда служит слой песка, супеси и т. п.

8.9. При взрывании нескольких наружных зарядов на одном объекте или на нескольких находящихся рядом объектах необходимо заряды размещать так, чтобы взрыв одного из них не повредил сосед-

ние заряды. Если это сделать не представляется возможным, взрывание должно производиться только одновременно при помощи электродетонаторов мгновенного действия или детонирующего шнуря.

Запрещается закрывать заряд или детонирующий шнур камнями, щебнем и другими тяжелыми предметами.

9. КОНТУРНОЕ ВЗРЫВАНИЕ

9.1. Контурное взрывание применяется для обработки бортов котлованов, откосов и т. п. с целью получения выемок (поверхностей) строго заданных очертаний без нарушения сохраняемого массива действием взрыва зарядов рыхления, а также без оставления и последующей разработки защитного слоя.

9.2. Скважины (шпуры) для размещения зарядов должны быть максимально приближены к проектному контуру.

В зависимости от поставленных задач контурное взрывание осуществляется методами предварительного щелеобразования или сближенных отбойных зарядов, расположенных по границам заданной поверхности.

9.3. Для получения открытых выемок, как правило, применяется метод предварительного щелеобразования, заключающийся во взрывании контурных зарядов с опережением во времени по отношению к взрыву зарядов рыхления (рис. 16).

9.4. Взрывать заряды предварительного щелеобразования обязательно заблаговременно — до бурения скважин для зарядов рыхления. Если это сделать невозможно, следует применить короткозамедленное или замедленное взрывание скважинных зарядов рыхления по отношению к зарядам предварительного откола; при этом в слабых породах замедление должно быть не менее 100 мсек, а в крепких — не менее 75 мсек.

9.5. Расстояние между контурными скважинами зависит от крепости пород, а также от взаиморасположения образуемой щели и системы трещиноватости.

При методе предварительного щелеобразования и использовании зарядов из стандартных патронов аммонита № 6-ЖВ диаметром 32 мм расстояния между скважинами принимаются в пределах от 0,5 до 0,9 м. Ориентировочно расстояния между контурными скважинами для ряда горных пород приведены в табл. 10.

Если диаметр патрона не равен 32 мм, расстояние между скважинами принимают по четвертой графе табл. 10.

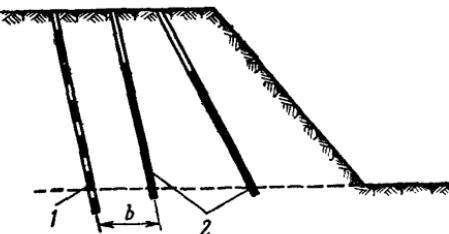


Рис. 16. Заряды:
1 — контурные; 2 — рыхления

Таблица 10

Ориентировочные данные о расстояниях между скважинами для метода предварительного щелеобразования при диаметре заряда 32 мм (аммонит № 6-ЖВ)

Характеристика горных пород	Направление щели по отношению к основной системе трещин	Расстояния между скважинами	
		см	в диаметрах заряда
Известняк VI и VII категорий горизонтального залегания с глинистыми пропластками и вертикальными трещинами, разбит на блоки размером 20—50 см в наибольшем ребре	Параллельное	90	28
То же	Под углом 30—70°	70	22
Известняк VII категории, пласти перемяты, сильно трещиноватые	Параллельное	80	25
То же	Под углом 30—70°	70	22
Песчаник тонкозернистый VI категории, крупноблочный	Вертикальной трещиноватости нет	60—70	19—22
Гранит мелкозернистый X категории, трещиноватый	Господствующая система трещиноватости отсутствует	60	19
Диабаз X категории, трещиноватый, крупноблочный	Параллельное	70	22
То же	Под углом 30—70°	50	16

9.6. Вес ВВ P_1 , приходящийся на 1 м заряжаемой части контурной скважины, зависит в основном от крепости пород. Для крепких ненарушенных пород

$$P_1 \approx (0,4 \div 0,6) \text{ кг/м},$$

для слабых разрушенных и выветренных пород

$$P_1 \approx (0,2 \div 0,3) \text{ кг/м}.$$

Если скважина пробурена по неоднородным породам, P_1 подбирается отдельно для каждой породы.

9.7. Расстояние b (см. рис. 16) между скважинами рыхления и контурными скважинами принимается в пределах 10—20 диаметров зарядов рыхления. Нижний предел рекомендуется для крутых пластов вязких пород.

П р и м е ч а н и е. Принятые в соответствии с пп. 9.5 и 9.6 веса и расположение зарядов уточняются в процессе производства работ или опытными взрывами.

9.8. В породах, склонных к образованию заколов, и в тех случаях, когда к защите борта (стенки) от повреждения предъявляются высокие требования, контурные скважины следует бурить глубже скважин рыхления на 7—12 диаметров зарядов рыхления. В остальных случаях глубина контурных скважин принимается равной глубине скважин рыхления.

9.9. При использовании станков типа БМК-4 для обеспечения параллельности буриемых скважин буровые машины снимают с салазок или шасси и устанавливают на раму, сваренную из угловой или швеллерной стали и закрепленную на почве анкерами.

9.10. В качестве ВВ при контурном взрывании целесообразно применять патронированное ВВ (аммонит № 6-ЖВ, № 7-ЖВ и т. п.).

9.11. Заряд для контурного взрывания представляет собой гирлянду из патронов ВВ, привязанных к ДШ (рис. 17).

В вертикальные или наклонные скважины с углом наклона более 55° гирлянду опускают на шпагате, конец которого привязывают к деревянной рейке, уложенной поперек скважины над устьем.




Рис. 17. Заряд-гирлянда:

1 — детонирующий шнур; 2 — патроны ВВ; 3 — шпагат

При заряжании скважин с углом наклона менее 55°, а также горизонтальных или восстающих скважин гирлянды привязывают к деревянным рейкам, которые одну за другой вводят в скважины с таким расчетом, чтобы рейка находилась между зарядами и оконтуриваемой поверхностью.

9.12. После опускания заряда скважину следует засыпать забоечным материалом на всю глубину.

Длина забойки между устьем скважины и ближайшим патроном должна быть в пределах 2—4 м.

Нижний предел принимается для ненарушенных, верхний — для выветренных и нарушенных пород и в случае нарушенной кровли отрабатываемого уступа (слоя) вследствие ее повреждения от взрывов, произведенных на вышележащем горизонте.

9.13. Если рыхление породы производится взрыванием зарядов в горизонтальных (или слабонаклонных) скважинах, расположаемых в подошве откоса (уступа), последние не добуруивают до скважин предварительного откола примерно на 7—10 диаметров заряда.

10. ВЫБОР ВВ И СВ И ИХ ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

10.1. Тип ВВ и СВ выбирают в зависимости от крепости пород, их обводненности, метода и условий ведения взрывных работ в соответствии с приложением 2. При этом в качестве основного фактора принимается экономическая эффективность.

10.2. Запрещается использовать на подземных горных работах ВВ, допущенные к применению только на открытых работах.

10.3. Ассортимент ВВ для предприятия (участка) должен включать по возможности минимум наименований.

10.4. Для заряжания сухих выработок на открытых горных работах (скважин, камер, рукавов, котлов) в породах различной крепости следует в качестве основных использовать дешевые гранулированные ВВ (гранулит АС-4, АС-8, М, С-2, зерногранулит 79/21, игданит и др.).

10.5. Для заряжания обводненной части скважин с проточной водой и при длительном нахождении зарядов в воде в качестве ВВ следует применять гранулотол, алюмотол, акватолы.

10.6. На карьерах для улучшения качества проработки подошвы уступов и ликвидации завышенных СПП в нижнюю часть скважин целесообразно помещать гранулотол, акватолы, алюмотол. Верхнюю часть скважин следует заряжать менее мощными гранулированными ВВ.

10.7. На открытых горных работах и при производстве взрывов на выброс и сброс допускается применение в слабых породах и породах средней крепости беззымных порохов, а в крепких и весьма крепких породах — изделий из тротила или сплавов тротила с гексогеном.

10.8. Операции по подготовке ВВ (сушка, измельчение, патронирование) разрешается производить как в здании подготовки ВМ, так и на открытых площадках с навесом, расположенных на территории склада или вне его. На открытом воздухе допускается сушить, измельчать и патронировать ВВ только в дневное время. При этом ВВ должны помещаться на подстилке.

10.9. Разрешается измельчать аммиачноселитренные ВВ деревянными молотками и трамбовками непосредственно у скважин. Капсиюли-детонаторы и электродетонаторы при этом должны находиться не ближе 50 м от скважин.

10.10. Засыпание ВВ в патроны производится мерными кружками или совками, имеющими стандартную вместимость — 0,2; 0,3; 0,5; 1; 1,5 и 2 кг.

10.11. В процессе патронирования вес патронов должен проверяться на контрольных весах. Гири должны точно соответствовать обозначенному весу.

10.12. Перед началом патронирования бумагу нарезают по шаблону, определенному с учетом заданного веса заряда ВВ, его плотности, а также числа слоев бумаги и диаметра патрона.

10.13. Измельчать ВВ можно вручную или при помощи измельчающих аппаратов типа барабанов, бегунов, вальцов и др.

10.14. В процессе работ по подготовке ВВ необходимо периодически убирать просыпанное ВВ. Смётки ВВ подлежат уничтожению в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах».

10.15. Зажигательные и контрольные трубы должны изготавливаться в отдельном помещении здания подготовки ВМ, отделенном от помещения подготовки ВВ стеной толщиной не менее 25 см из

неспаляемого материала, оштукатуренной или покрытой неспаляемой краской, а в подземных складах — в камерах для изготовления зажигательных трубок.

Запрещается производить эту работу в помещениях для хранения или выдачи ВМ, в жилых помещениях и на месте взрывных работ.

При разовых и эпизодических работах продолжительностью не свыше 6 мес. изготавливать зажигательные и контрольные трубы разрешается в отдельных приспособленных помещениях, палатках или под навесом.

Операции по изготовлению трубок должны выполняться на столах, имеющих бортики и обитых брезентом по мягкой прокладке или резиной толщиной не менее 3 мм.

При работах передвижного характера (корчевка пней, дробление валунного камня, ледоходные работы и пр.) изготавливать зажигательные трубы разрешается под открытым небом за пределами опасной зоны и не ближе 25 м от места хранения ВМ.

10.16. При изготавлении зажигательных и контрольных трубок взрывник должен иметь острый нож, обжимы, цветную тесьму или ленту, шпагат или прочные нитки, рулетку, деревянную доску для резки шнура, а также инструмент для открывания ящиков с огнепроводным шнуром и капсюлями-детонаторами.

10.17. При изготавлении зажигательных или контрольных трубок от каждого круга огнепроводного шнура с обоих его концов должно быть отрезано по 5 см.

10.18. Резать огнепроводный шнур разрешается острым инструментом — ножом, бритвой и т. п. Допускается одновременная резка нескольких ниток огнепроводного шнура, сложенных в пучок. Шнур для введения в капсюль-детонатор должен отрезаться перпендикулярно своей оси.

При резке огнепроводного шнура на столе не должны находиться капсюли-детонаторы, а при соединении шнурков с капсюлями-детонаторами — режущие инструменты.

10.19. В процессе резания огнепроводный шнур необходимо тщательно осматривать; участки шнура, где замечены утолщения или утонения, нарушения целости оболочки, смятие и другие наружные недостатки, должны вырезаться.

10.20. Для удобства измерения заданного отрезка огнепроводного шнура на бортик стола, оборудованного для изготовления зажигательных трубок, следует наносить мерные деления.

10.21. Каждый капсюль-детонатор должен быть осмотрен на чистоту внутренней поверхности гильзы и отсутствие внутри нее каких-либо посторонних частиц; при наличии частиц последние удаляют путем осторожного постукивания открытым дульцем капсюля-детонатора о ноготь пальца.

Запрещается извлекать из гильзы капсюля-детонатора соринки введением в нее каких-либо приспособлений, а также выдуванием.

10.22. Огнепроводный шнур должен вводиться в капсюль-детонатор до соприкосновения с чашечкой последнего прямым движением, без вращения.

10.23. Закреплять капсюль-детонатор с огнепроводным шнуром разрешается:

а) путем обжатия края гильзы у дульца при помощи специального обжима, если гильза капсюля металлическая; при этом запрещается надавливать обжимом на то место капсюля-детонатора, где помещается взрывчатый состав;

б) при помощи специальных приборов, допущенных госгортехнадзорами союзных республик, или путем обматывания конца огнепроводного шнура прорезиненной лентой (ниткой или бумажной лентой) с последующим прямым (без вращения) вводом его в дульце капсюля или путем затягивания ниткой или шпагатом дульца гильзы детонатора, если гильза капсюля бумажная.

10.24. Место соединения капсюля-детонатора с огнепроводным шнуром при работах в сырых и обводненных условиях должно быть покрыто водоизолирующей мастикой, изоляционной лентой и т. п.

10.25. Проверяемые на сопротивление электродетонаторы должны помещаться в металлическую трубу или за деревянным щитом толщиной не менее 10 см. Провода электродетонаторов после проверки их сопротивления должны быть замкнуты накоротко и в таком положении должны находиться до момента присоединения их к взрывной сети.

10.26. При изготовлении зажигательных и контрольных трубок на столе у каждого взрывника должно находиться не более 100 капсюлей-детонаторов и соответствующее количество огнепроводного шнура; при проверке электродетонаторов на сопротивление на столе у каждого взрывника должно быть не более 100 электродетонаторов.

10.27. Изготовленные зажигательные трубы должны сортироваться по длине и сворачиваться в круг, а контрольные — связываться в пачки шпагатом и укладываться на полку шириной не менее 40 см, имеющую бортики и расположенную выше плоскости стола на 0,5—0,75 м, или размещаться в отдельном шкафу.

Контрольная трубка должна иметь отличительный знак (перевязка тесьмой, шпагатом и т. п.).

10.28. При изготовлении зажигательных и контрольных трубок одновременно несколькими взрывниками стол, на котором изготавливаются трубы, должен быть по всей ширине разделен между взрывниками деревянными щитками толщиной не менее 10 см. Высота щитков должна быть не менее 0,7 м.

Расстояние между щитками или щитком и краем стола должно быть не менее 1,5 м.

10.29. При взрывных работах на дневной поверхности патроны-боевики должны изготавляться на месте работ или в специально отведенных местах и зарядных будках, расположенных не ближе 50 м от места взрывных работ; в зимнее время патроны-боевики могут изготавливаться в отдельном помещении здания подготовки ВМ при усло-

вии расположения его вне территории склада ВМ, если при этом расстояние, на которое подносят боевики, не превышает 500 м.

10.30. Боевики весом свыше 300 г для скважинных и камерных зарядов должны изготавляться только в специально отведенном месте или в будке, расположенной не ближе 50 м от места заряжания.

Боевики для скважинных и камерных зарядов при бескапсюльном взрывании (кроме ВВ I группы) разрешается изготавливать непосредственно около скважин и камер.

10.31. При изготовлении патрона-боевика бумажная оболочка на торце патрона разворачивается, после чего в патроне делают углубление для детонатора или детонирующего шнура. Края оболочки затем должны быть собраны в складки и завязаны шпагатом вместе



Рис. 18. Изготовление боевика:

а — с зажигательной трубкой, б — с детонирующим шнуром

с огнепроводным шнуром, проводами электродетонатора или детонирующим шнуром (рис. 18, 19, 20). При этом детонатор необходимо вводить на его полную длину независимо от применяемого ВВ.

10.32. При электрическом взрывании разрешается прокалывать торец патрона иглой из материалов, не дающих искр, не разворачивать бумажной оболочки, и осуществлять крепление электродетонатора накидыванием петли проводов на конец патрона-боевика.

10.33. При зарядах из ВВ, воспламеняющихся от искры, огнепроводный шнур зажигательной трубки не должен соприкасаться с ВВ боевика и заряда.

10.34. Патроны-боевики из прессованного аммонита разрешается изготавливать только из патронов с гнездами заводского изготовления; расширять и углублять гнезда категорически запрещается.

10.35. При работе в обводненных условиях необходимо применять двойной асфальтированный огнепроводный шнур или шнур в полихлорвиниловой оболочке. Место ввода детонатора или детонирующего шнура в патрон ВВ изолируется специальной мастикой или прорезиненной липкой лентой.

При электровзрывании в обводненных условиях для изготовления патронов-боевиков необходимо применять только специально предназначенные для этой цели водоустойчивые электродетонаторы.

10.36. При изолировании боевиков не допускается соприкосновение горячего изолирующего состава с детонирующим или огнепроводным шнуром, выводимым из боевика. Место ввода шнура в боевик изолируется составом с температурой не выше 60° С.



Рис. 19. Изготовление боевика с электродетонатором.
Завязывание патрона:

а — концевыми проводами; б — шпагатом

Рис. 20. Монтаж патрона-боевика для опускания его на проводах электровзрывной сети:

1 — провода взрывной сети; 2 — связывание проводов морским узлом; 3 — сращивание концевиков электродетонатора с проводами электровзрывной сети; 4 — провода или шпагат длиной 40—50 см; 5 — концевики электродетонатора; 6 — затяжная петля; 7 — патрон-боевик; 8 — электродетонатор

10.37. При бескаспиульном взрывании зарядов конец детонирующего шнура, выводимый в патрон, должен завязываться узлом (см. рис. 18) или складываться не менее чем вдвое.

При оболочке патрона из бумаги или хлопчатобумажной ткани разрешается обматывать детонирующий шнур вокруг боевика.

11. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК ДЛЯ ВЗРЫВАНИЯ МЕТОДОМ КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Буровзрывные работы при проведении выработок должны предусматривать:

максимальный коэффициент использования шпуров (КИШ) при минимальных трудовых затратах;

получение заданной формы и размеров выработки;

отсутствие или незначительное количество крупнокускового материала;

устойчивость кровли и боков выработки и сохранность крепи.

Чтобы удовлетворялись эти требования, необходимо в каждом отдельном случае устанавливать параметры буровзрывных работ и средства механизации, наиболее соответствующие данным горно-геологическим условиям и обеспечивающие максимальную технико-экономическую эффективность проведения выработки. Рекомендации по погрузке породы, креплению, водоотливу и вентиляции при проведении выработок приведены в приложении 6.

11.2. По площади поперечного сечения все выработки разделяют на три вида: малого сечения — до 4 м^2 ; среднего сечения — $4\text{--}12 \text{ м}^2$; большого сечения — свыше 12 м^2 .

11.3. В зависимости от площади поперечного сечения, свойств пересекаемых пород и наличия горнопроходческого оборудования выработки проводят сплошным или сложным забоем (уступным или передовым забоем с последующим расширением до проектных размеров).

11.4. Выработки малого и среднего сечения проводят сплошным забоем. Выработки с большой площадью поперечного сечения проводят уступным или передовым забоем с последующим расширением до проектных размеров.

11.5. При проведении выработок сплошным забоем применяют следующие типы шпуров: в выработках малого сечения — врубовые и оконтуривающие, в выработках среднего сечения — врубовые, вспомогательные и оконтуривающие.

11.6. При проведении выработок сплошным забоем следует применять метод шпуровых зарядов, при проведении выработок сложным забоем в передовом забое — метод шпуровых зарядов, а при разработке уступов и расширении выработки до проектных размеров — метод шпуровых или скважинных зарядов.

11.7. Комплект шпуров при проведении выработок сплошным забоем должен состоять из:

врубовых шпуров, взрываемых в первую очередь и образующих вторую обнаженную поверхность (вруб), облегчающую действие остальных шпуров комплекта;

отбойных шпуров, взрываемых после врубовых, предназначенных для разрушения основной массы породы.

В числе отбойных шпуров применяются:

вспомогательные шпуры, служащие для расширения объема вруба;

оконтуривающие шпуры, обеспечивающие отрыв породы по проектному контуру.

11.8. Выбор типа вруба, определение числа и расположения врубовых шпуров должны производиться опытным путем в зависимости от характера породы (крепости, трещиноватости, слоистости), размеров выработки, конструкции и условий размещения бурового оборудования.

При проведении выработок рекомендуется применять следующие типы врубов: пирамидальный, клиновой, призматический, щелевой.

Пирамидальный вруб состоит из шпуров, сходящихся в одной точке и располагаемых в средней части забоя (рис. 21). Применяется в монолитных крепких и средней крепости породах. Пирамидальный вруб относится к числу наиболее эффективных, так как при нем создается наибольшая концентрация ВВ в одном месте (вершина пирамиды).

Клиновой вруб состоит из шпуров, располагаемых попарно в одной плоскости (рис. 22). В каждой паре шпуры бурятся под углом один к другому. После взрыва врубовых шпуров образуется клинообразная выемка. Ребро клина следует располагать вдоль меньшей оси поперечного сечения выработки. Различают клиновой вруб вертикальный и горизонтальный (ребро клина расположено горизонтально). Клиновые врубы применяются в крепких и средней крепости породах.

Разновидностью клинового вруба является клиновой вруб «ножницы» (рис. 23), применяемый при проведении горизонтальных или наклонных выработок в породах слабых и средней крепости.

Призматический вруб состоит из сближенных параллельных шпуров, располагаемых обычно в центре забоя (рис. 24). Часть шпуров оставляют незаряженными. Незаряженные шпуры создают дополнительные обнаженные поверхности, облегчающие работу соседним заряженным шпуром. Применяется такой вруб в выработках разнообразного сечения и породах любой крепости. Наилучшие результаты такой вруб дает в крепких породах при проведении выработок малого сечения.

Щелевой вруб состоит из ряда шпуров, располагаемых по вертикальной или горизонтальной оси поперечного сечения выработки (рис. 25). Шпуры заряжаются через один. Такой вруб применяется в крепких и средней крепости породах.

Допускается применение иных врубов, например односторонних (боковых, верхних, нижних), при которых вруб с одной стороны оконтурен шпурами, а с другой — естественной геологической плоскостью. Могут применяться также комбинированные врубы, образуемые сочетанием врубов различных типов.

11.9. Взрывание зарядов должно производиться в определенной очередности, обеспечивающей отрыв частей забоя от центра к периферии, что создает наиболее благоприятные условия для получения требуемых размеров и формы выработки при минимальном объеме переборов.

11.10. При проведении выработок сплошным забоем следует соблюдать следующую очередь взрывания: врубовые шпуры, вспомогательные шпуры, оконтуривающие шпуры.

Оконтуривающие шпуры в горизонтальных выработках взрывают в следующей последовательности: боковые оконтуривающие шпуры, верхние и нижние (почвенные).

При проходке вертикальных выработок с прямоугольной формой забоя последними взрывают угловые шпуры. При круглом сечении






Рис. 21. Пирамидальный вруб

Рис. 22. Вертикальный клиновой вруб

Рис. 23. Клиновой вруб «ножницы» (вертикальный)



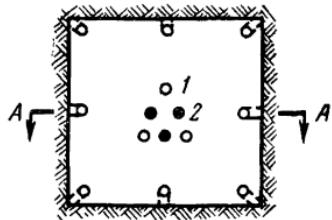


Рис. 24. Призматический вруб:
1 — заряжаемые шпуры; 2 — незаряжаемые шпуры



Рис. 25. Щелевой вруб:
1 — заряжаемые шпуры; 2 — незаряжаемые шпуры

взрывание производят концентрическими окружностями от центра забоя к стенкам выработки.

11.11. Заряды взрывают электрическим или огневым способом.

Очередность взрываия при электрическом способе достигается использованием электродетонаторов короткозамедленного или замедленного действия, при огневом — различной длиной отрезков огнепроводного шнура и разновременным их зажиганием. Для гарантирования последовательности взрываия шпуров разница в длине между соседними по времени зажигания отрезками огнепроводного шнура должна быть равна 4—5 см.

Огневое взрывание допускается только в горизонтальных выработках или в выработках с углом наклона до 30° .

11.12. При короткозамедленном взрывании время замедления между грушами зарядов определяется по формуле

$$t = (1,5 \div 2,0) AW, \text{ мсек}, \quad (62)$$

где A — коэффициент, зависящий от свойств взываемой породы (см. п. 24.5);

W — ЛНС в сторону обнаженной поверхности, образованной взрывом предыдущей группы зарядов, м.

11.13. Отбойные (вспомогательные и оконтуривающие) шпуры при проведении выработок с одной обнаженной поверхностью располагают следующим образом.

Оконтуривающие шпуры начинают бурить на расстоянии 10—15 см от проектного контура выработки и бурят с некоторым наклоном от устья в направлении контура выработки. Концы шпуров не должны заходить за пределы проектного контура поперечного сечения выработки, исключение допускается только для оконтуривающих шпуров в крепких породах и почвенных шпуров в породах любой крепости. В этих случаях концы шпуров могут заходить на 10—15 см за пределы проектного контура.

Концы отбойных шпуров комплекта должны заканчиваться в одной плоскости, соответствующей заданному подвиганию забоя за одно взрывание.

11.14. Показателем эффективности взрывных работ является коэффициент использования шпуров η . Он равен отношению подвигания забоя за один цикл к глубине шпуров. Коэффициент использования шпуров ориентировочно определяется по формуле

$$\eta = \eta_1 \eta_2. \quad (63)$$

Значения η_1 в зависимости от коэффициента крепости пород по шкале М. М. Протодьяконова

Для пород:	η_1
крепких ($f > 4$)	0,8
средней крепости ($f = 3 \div 4$)	0,9
слабых ($f < 3$)	1,0

Значения η_2 в зависимости от направления выработки

Для выработок, направленных:	η_2
вниз	0,8
горизонтально	0,9
вверх	1,0

11.15. Средняя глубина ¹ комплекта шпурков может определяться по формуле

$$l = \frac{0,75T_{\text{ц}}K_{\text{n}}}{T_{\text{см}} \left(\frac{\psi_1 N}{H_6 n_6} + \frac{S_{\text{пр}} \eta}{H_n n_n} + \frac{\varphi_2 \eta}{L_p H_{\text{кр}} n_{\text{кр}}} \right)}, \text{ м}, \quad (64)$$

где $T_{\text{ц}}$ — продолжительность проходческого цикла, ч; принимается кратной смене, т. е. один, два, три цикла в смену;

K_{n} — плановый коэффициент перевыполнения существующих технических норм выработки; $K_{\text{n}} = 1,1 \div 1,2$;

$T_{\text{м}}$ — продолжительность рабочей смены, ч;

ψ_1 — коэффициент совмещения во времени бурения шпурков с погрузкой породы; при отсутствии совмещения $\psi_1 = 1$, при полном совмещении $\psi_1 = 0$, в среднем $\psi_1 = 0,3 \div 0,6$;

N — число шпурков в забое; принимается в соответствии с п. 11.20;

H_6 , H_n , $H_{\text{кр}}$ — существующие нормы выработки на бурение шпурков, погрузку породы и возведение крепи на одного рабочего в смену;

n_6 , n_n , $n_{\text{кр}}$ — число рабочих, занятых на бурении шпурков, погрузке породы и возведении крепи;

$S_{\text{пр}}$ — сечение выработки в проходке, м^2 ;

η — коэффициент использования шпура;

φ_2 — коэффициент совмещения во времени крепления выработок с погрузкой породы; принимается аналогично коэффициенту ψ_1 ;

L_p — расстояние между рамами крепи, возводимой в забое, м.

Подвигание забоя за цикл определяется по формуле

$$l_{\text{ц}} = l \eta, \text{ м}. \quad (65)$$

Длина наклонного шпура определяется по формуле

$$L = \frac{l}{\sin \alpha}, \text{ м}, \quad (66)$$

где α — угол наклона шпура к плоскости забоя, град.

¹ Под глубиной шпура при проведении подземных выработок подразумевается кратчайшее расстояние от конца шпура до поверхности забоя независимо от угла бурения.

11.16. Глубина клинового или пирамидалного вруба зависит от ширины выработки и определяется из условия

$$l_{\text{вр}} \leq l_{\text{пр}},$$

где $l_{\text{пр}}$ — предельная глубина шпуров клинового вруба, м;

$$l_{\text{пр}} = (0,25B \pm 0,05) \operatorname{tg} \alpha, \text{ м}, \quad (67)$$

где B — наименьший размер выработки (высоты или ширины).

Знак «—» в формуле (67) принимается при клиновом и пирамидалном вруbach, знак «+» при клиновом врубе «ножницы».

Величина $l_{\text{пр}}$ может ориентировочно приниматься по табл. 11.

Т а б л и ц а 11

Предельная глубина
клинового или пирамидалного вруба

Ширина выработки, м	Глубина вруба (м) при коэффициенте крепости породы f по шкале М. М. Протодьяконова						
	2—6	6—8	8—10	10—13	13—16	16—18	18—20
2,0	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
2,5	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
3,0	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2
3,5	2,4	2,2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4
4,0	2,8	2,6	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7
4,5	3,2	2,9	2,5	2,4	2,3	2,0	1,9
5,0	3,5	3,2	2,9	2,7	2,4	2,2	2,1

Т а б л и ц а 12
Расстояние между парами шпуров
в клиновом врубе

Группа грунтов и пород по классификации СНиП	Коэффициент крепости пород по шкале М. М. Протодьяконова	Расстояние между парами шпуров a , м	Угол при вершине вруба, град
IV—VI	1—4	0,5	40
VII—IX	5—14	0,4	50
X—XI	15—20	0,3	60

Т а б л и ц а 13
Расстояние между врубовыми шпурами и углы наклона шпуров в пирамидалном врубе

Группа грунтов и пород по классификации СНиП	Коэффициент крепости пород по шкале М. М. Протодьяконова	Расстояние между соседними шпурами, м	Углы наклона шпуров, град
V—VIII	2—6	1,0	70
VIII	6—8	0,9	68
VIII—IX	8—10	0,8	65
IX	10—13	0,7	63
IX—X	13—16	0,6	60
X—XI	16—18	0,5	58
XI	20	0,4	55

11.17. Число шпурор в клиновом врубе определяют графически с учетом табл. 11 и 12, в пирамидальном — с учетом табл. 13, а в призматическом ориентировано принимают по табл. 14.

Таблица 14

Число шпурор
в призматическом врубе

Группа грунтов и пород по классификации СНиП	Коэффициент крепости по шкале М. М. Протодьяконова	Число шпурор в призматическом врубе $N_{\text{вр}}$
V—VI	2—4	5
VI—IX	6—10	6
IX—X	10—16	7
X—XI	16—20	8

Таблица 15

Коэффициент заполнения шпурор

Диаметр заряда ВВ, мм	Коэффициент заполнения шпурор μ для группы пород	
	V—VIII ($f = 2 \div 6$)	X—XI ($f = 10 \div 20$)
28—40	0,6—0,7	0,7—0,75
45	0,35—0,45	0,45—0,5

Примечание. Большее значение принимается для меньшего диаметра заряда.

11.18. Глубину врубовых шпурор следует принимать для всех выработок на 10—20% больше глубины остальных шпурор.

11.19. Длина заряда в шпуре определяется по формуле

$$l_{\text{зар}} = uL, \quad (68)$$

где u — коэффициент заполнения шпурор (табл. 15);

L — длина шпурор.

11.20. Общее число шпуроров на забой (комплект шпуроров) определяется по формуле

$$N = n_{\text{отб}} + n_{\text{вр}} = \frac{q(S_{\text{пр}} - nS_{\text{вр}})\eta}{P_u} + n_{\text{вр}}, \quad (69)$$

где $n_{\text{отб}}$ — число отбойных шпуроров;

$n_{\text{вр}}$ — число врубовых шпуроров;

q — удельный расход ВВ на 1 м³ отбиваемой породы (отбойными шпурорами), кг;

$S_{\text{пр}}$ — сечение выработки в проходке, м²;

$S_{\text{вр}}$ — площадь забоя, оконтуриваемая врубовыми шпурорами, м²;

P — вместимость 1 м шпурор, кг (см. табл. 3);

n — коэффициент, учитывающий тип применяемого вруба,

$$n = \frac{V_{\text{вр}}}{S_{\text{вр}}l_{\text{вр}}}, \quad (70)$$

$V_{\text{вр}}$ — объем вруба, м³;

$l_{\text{вр}}$ — глубина вруба, м.

Для призматического и щелевого вруба $n = 1$. Для клинового вруба $n = \frac{1}{2}$. Для пирамидального вруба $n = \frac{1}{3}$.

Ориентировочные значения q принимаются по табл. 16 с введением приведенных ниже поправочных коэффициентов на глубину

шпуром. Удельный расход ВВ уточняется в процессе проведения выработки.

Найденное расчетом число шпуром корректируется графически путем размещения их по сечению забоя.

Поправочный коэффициент k , учитывающий удельный расход ВВ в зависимости от глубины шпуром:

Глубина шпуром, м . . .	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	и более
Коэффициент k . . .	1,10	1,00	0,90	0,85	0,80	

Таблица 16

Расход ВВ q на 1 м³
отбиваемой породы
отбойными шпуром

Группа грунтов и пород по классификации СНиП	Расход ВВ (кг) на 1 м ³ породы при сечении забоя, м ²		
	до 3	3-7	свыше 7
IV	1,0	0,4	0,3
V	1,3	0,7	0,4
VI	2,3	1,3	0,9
VII-XI	3,3	2,0	1,6

уточняются в процессе проходческих работ, и на основании полученных результатов составляется постоянный паспорт на проведение данной выработки.

11.24. Взрывчатые вещества для проведения подземных выработок следует выбирать в соответствии с «Перечнем рекомендуемых промышленных взрывчатых веществ и их характеристиками» (приложение 2).

11.25. При заряжании сухих горизонтальных шпуром для повышения плотности заряжания рекомендуется каждый патрон порошкообразного ВВ надрезать вдоль оси, чтобы при нажиме забойником ВВ заполнило все сечение шпуром.

Для забойки горизонтальных шпуром применяют пыжи, изготовленные из глино-песчанистой смеси, или сыпучий материал в запа-тронированном виде. Запрещается уплотнять часть забойки, непосредственно соприкасающуюся с зарядом.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫРАБОТОК БОЛЬШОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ УСТУПНЫМ ЗАБОЕМ

11.26. Выработки большого поперечного сечения могут проводиться с верхним или нижним уступом (рис. 26).

11.27. С верхним уступом выработки проводятся в породах, не требующих установки в кровле временной крепи.

11.21. Вес заряда отбойного шпуром определяется вместимостью заряжаемой части шпуром

$$Q_{\text{отб}} = Pl_{\text{зар}}, \text{ кг.}$$

Вес заряда врубового шпуром $Q_{\text{вр}}$ принимается на 20% больше расхода ВВ на один отбойный шпур.

11.22. Общий расход ВВ на весь комплект шпуром

$$Q = Q_{\text{отб}} n_{\text{отб}} + Q_{\text{вр}} n_{\text{вр}}, \text{ кг.} \quad (71)$$

11.23. Рассчитанные по приведенным выше формулам параметры

расчетные по приведенным выше формулам параметры

Верхний уступ начинают разрабатывать после окончаний работ в нижнем уступе на всю длину выработки.

11.28. При проведении выработок уступным забоем комплект шпуров в опережающем забое и параметры буровзрывных работ принимаются такими же, как и для выработок, проводимых сплошным забоем.

При высоте уступа менее 3—4 м можно применять вертикальные шпуровые или скважинные заряды, при большей высоте — только скважинные заряды.

Определение параметров расположения и расчет зарядов производятся в соответствии с разделами 3—5.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫРАБОТОК БОЛЬШОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРЕДОВЫМ ЗАБОЕМ С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАСШИРЕНИЕМ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ

11.29. Проведение выработок передовым забоем осуществляется с направляющей выработкой, располагаемой в верхней или нижней (рис. 27) части сечения. Этот способ применяется при поперечном сечении выработок 20—30 м².

11.30. Направляющая выработка расширяется или после ее проведения

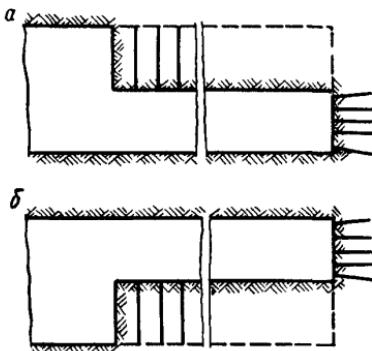


Рис. 26. Проведение выработок уступным забоем:

а — с верхним уступом; б — с нижним уступом

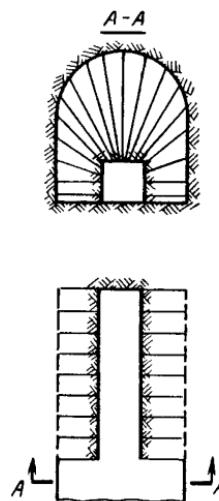


Рис. 27. Проведение выработок передовым забоем с последующим расширением до проектных размеров

на полную длину (в выработках небольшой длины), или вслед за ее проведением.

Расширение направляющей выработки до проектного сечения производится буровзрывным способом при помощи веерных шпуров или скважин. Отбойку породы ведут в Т-образную рассечку, пройденную на полную ширину выработки (см. рис. 27).

11.31. Расчет скважинных зарядов следует производить в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. При верном расположении за расстояние между скважинами в ряду принимается расстояние между расходящимися концами соседних скважин.

ПРОХОДКА ВЫРАБОТОК В МЯГКИХ ПЛАСТИЧНЫХ ГРУНТАХ УПЛОТНЕНИЕМ ИХ ЭНЕРГИЕЙ ВЗРЫВА

11.32. Образование горных выработок в мягких сжимаемых пластичных грунтах основано на способности последних уплотняться под действием взрыва удлиненного заряда ВВ. При этом взрыв образует цилиндрическую полость диаметром, превышающим диаметр заряда ВВ в 13—22 раза. Этот способ следует применять при проходке вертикальных выработок (шурфы, водозaborные колодцы и т. п.) в глинах, суглинках и других хорошо уплотняющихся при взрыве грунтах.

11.33. Для образования выработки способом уплотнения грунтов энергией взрыва по ее оси пробуривается скважина, которая на всю длину заполняется ВВ без зазоров по сечению и взрывается.

11.34. Диаметр выработки D при заданном диаметре скважины определяется по формуле

$$D = 32d \sqrt{\frac{\Delta}{K_1}}, \text{ м}, \quad (72)$$

где d — диаметр скважины, м;

Δ — плотность заряжания, т/м³;

K_1 — расход ВВ на 1 м³ проектируемой выработки, кг.

Значение K_1 рассчитывается по формуле

$$K_1 = 1,5eK_{\text{гр}}\gamma_{\text{гр}}, \text{ кг/м}^3, \quad (73)$$

где e — переводной коэффициент (см. табл. 2);

$\gamma_{\text{гр}}$ — объемный вес грунта (см. табл. 1), т/м³;

$K_{\text{гр}}$ — коэффициент, зависящий от свойств грунта.

Значения коэффициента $K_{\text{гр}}$
для различных грунтов

Супесь	1,00
Вязкая глина	1,15
Плотная глина	1,18
Суглинок	1,18
Лёсс	1,18
Глина с супесью	1,29
Синяя глина с голышами . . .	1,41
Очень крепкая глина	1,64

Для большинства связанных грунтов значение $K_{\text{гр}}$ может быть принято равным 1,2.

11.35. Вес заряда для получения выработки требуемого размера определяется по вместимости пробуренной скважины по формуле (11). При этом длина скважины (заряда) должна быть не менее $(140 \div 180) d$.

11.36. Характерной особенностью проходки вертикальных выработок варвом является образование в их верхней части воронок выброса, грунт из которых частично обваливается в выработки.

Для предотвращения образования воронки выброса у устья скважины и уменьшения засыпания нижней части выработки выброшенным из воронки грунтом следует перед началом бурения скважины проходить в устьевой части формируемой выработки шурф глубиной $(22 \div 25) d$ с диаметром в его нижней части, равным D , и в верхней— $(1,25 \div 1,5) D$ или же использовать наружный заряд, располагаемый над устьем скважины и подрываемый одновременно с инициированием основного (скважинного) заряда. Размер наружного заряда следует принимать по высоте равным $(1,1 \div 1,4) d$, по диаметру— $1,25D$.

11.37. Для получения выработки заданной глубины скважину следует бурить и заряжать глубже проектной отметки на величину, равную примерно $2D$. В этом случае обрушенная порода разместится ниже проектной отметки выработки.

11.38. Выработки, образованные варвом удлиненного заряда, имеют переменное сечение по длине.

При инициировании заряда со стороны устья сечение выработки уменьшается в направлении забоя.

Для получения одинакового сечения по всей длине выработки боевик целесообразно размещать в донной части скважины.

11.39. Заряжение и взрывание скважин при проходке выработок в мягких сжимаемых грунтах уплотнением их энергией взрыва производится теми же приемами, что и при методе скважинных зарядов.

11.40. Доступ людей в выработку сразу же после взрыва заряда запрещается. Опускаться в выработку разрешается только после полного удаления ядовитых газов взрыва.

12. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ НА КАРЬЕРАХ

12.1. В зависимости от поставленных задач отбойка горной массы на карьерах производится методами шпуровых, скважинных, котловых, камерных, малокамерных и наружных зарядов. Методы могут применяться каждый в отдельности или комбинированно, например скважинные заряды совместно со шпуровыми для дробления породы в уступе. При этом шпуровые заряды располагают в верхнем крепком пласте, дающем повышенный процент выхода негабарита.

12.2. Основным методом взрывных работ на карьерах является метод вертикальных скважинных зарядов, который применяется при мощности взрываемого слоя более 2,5—3 м и наличии площадок для установки бурового станка. Однако при значительной высоте уступа наклонные скважинные заряды по сравнению с вертикальными обеспечивают более равномерное дробление породы, лучшую проработку подошвы уступа и уменьшение расхода ВВ.

12.3. Метод шпуровых зарядов применяется при:

небольшой мощности взрываемого слоя (до 2,5—3 м);
выборочной выемке пластов полезного ископаемого, когда не допускается смешивание отдельных маломощных пачек, а также при добыче особо ценных полезных ископаемых, которые требуют сохранения их структуры;
планировочных работах и проходке небольших выемок;
проведении выработок для массовых взрывов методом камерных зарядов;
дроблении негабаритных кусков породы, валунов;
дроблении мерзлых грунтов и т. п.

12.4. Метод малокамерных зарядов (рукавов) может применяться при отсутствии или недостатке буровых станков, а также в тех случаях, когда невозможно разместить станки в забое. Высота уступа при этом не должна превышать 8 м, а глубина рукава — 5 м.

12.5. При хорошей простреливаемости горной породы и относительно невысоких требованиях к степени ее измельчения может применяться метод котловых зарядов.

12.6. Метод камерных зарядов на карьерах имеет весьма ограниченное применение и может быть рекомендован в тех случаях, когда высота уступа превышает 12—15 м, а применять буровые станки невозможно.

12.7. Расчет зарядов для принятого метода взрывных работ производится в соответствии с разделами 3—8 настоящих Правил.

12.8. Способ бурения взрывных скважин выбирается в зависимости от крепости пород и производительности буровых механизмов. При преобладании пород с группой крепости по классификации СНиП не более VI—VII целесообразно применять станки врачающегося бурения, в более крепких породах или при перемежающихся породах различной крепости целесообразен шарошечный способ бурения. В кварцодержащих термобуриемых породах (кварциты и т. п.) может применяться огневой способ бурения. По крепким породам на карьерах небольшой производственной мощности бурение может производиться станками пневмоударного бурения.

Механизмы для бурения скважин следует выбирать в соответствии с перечнем буровых машин, рекомендуемых к применению на объектах треста «Союззрывпром» (приложение 7) и видами работ на объектах треста «Союззрывпром» и рекомендуемыми машинами для их выполнения (приложение 9).

12.9. При выборе диаметра заряда необходимо учитывать взрываемость и трещиноватость, а также требуемую степень дробления породы. При легко- и средневзрываемых породах, а также трещиноватых, мелко- и среднеблочных породах («Временная классификация массивов скальных пород по степени трещиноватости и содержанию крупных кусков» приводится в приложении 8) диаметр заряда не оказывает существенного влияния на степень дробления породы и он должен приниматься возможно большим. В крупноблочных породах целесообразно применять скважины диаметром 150—200 мм, а в весьма крупноблочных и исключительно крупноблочных — 100—

150 мм. Выбранный диаметр скважины не должен превышать значений, вычисленных по формуле (38).

12.10. Требуемая ширина раз渲а и необходимая степень дробления породы достигается выбором соответствующих величин СПП, длины забойки, удельного расхода ВВ на отбойку 1 м³ породы, а также применением определенных схем короткозамедленного взрыва (см. раздел 24).

Ширина раз渲а взорванной породы B , считая от линии скважин первого ряда, ориентировочно определяется по формуле

$$B = 5q \sqrt{WH}, \text{ м}, \quad (74)$$

где q — фактический удельный расход ВВ, кг/м³;

W — сопротивление по подошве уступа, м;

H — высота уступа, м.

Высота раз渲а ориентировочно составляет (0,5 ÷ 0,6) H .

12.11. Массовые взрывы при взрывании скважинными зарядами согласно ЕПБ должны выполняться в соответствии с «Временной инструкцией по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах».

Работы по подготовке и проведению массового взрыва осуществляются в следующей очередности:

расчет величин и расположения зарядов (см. приложение 1, форму 1).

разметка скважин;

бурение скважин;

съемка фактического расположения и глубины скважин после бурения.

корректировка веса зарядов;

заряжание и забойка скважин;

производство взрыва;

фиксирование результатов взрыва, в том числе ширины и высоты раз渲а.

В целях качественной подготовки взрыва фактическая величина СПП или ЛНС каждого заряда проверяется лицом, ответственным за взрыв.

Измерение этих величин эклиметром или определителем расчетных линий сопротивления должно производиться в соответствии с указаниями по определению СПП, ЛНС и высоты уступа прибором ИГП-БВР конструкции Е. М. Двоскина и эклиметром (приложение 10).

Примерная форма корректировочного расчета приведена в приложении 1 (форма 1).

П р и м е ч а н и е. Указанная очередьность работ по подготовке и проведению взрыва распространяется также на метод шпуровых и малокамерных зарядов.

12.12. Буровой станок следует устанавливать так, чтобы ось бурения проходила через заданную точку или на расстоянии не более одного-двух диаметров скважин от нее.

12.13. По фактической сетке расположения скважин корректируется вес зарядов. При этом необходимо учитывать, что вес скважинных зарядов, рассчитанный на оптимальные параметры в соответствии с п. 3.5, может корректироваться только в меньшую сторону (при заниженных W , a , b). В этом случае, когда расстояния между скважинами завышены, увеличивать вес заряда за счет сокращения установленной длины забойки не допускается.

12.14. При неоднородных породах, слагающих уступ, для дробления более крепких слоев рекомендуется применять более мощные ВВ.

12.15. К началу заряжания выработок на границах опасной зоны выставляются посты оцепления и доступ посторонних лиц в зону прекращается.

Разрешается не выводить всех не связанных с производством взрывных работ лиц из пределов опасной зоны до начала укладки боевиков в заряды, а при бескапсюльном взрывании — до начала монтажа взрывной сети при условии нахождения этих лиц в радиусе не менее 50 м от ближайшего заряда и применении только ВВ II группы.

Взрывники и другие рабочие перед заряжанием должны быть проинструктированы о порядке и особенностях предстоящей работы. Поверхность уступа в радиусе не менее 0,7 м от устья каждой скважины должна быть очищена от обломков породы, посторонних предметов, мусора и т. п.

12.16. Скважины, пробуренные станками огневого бурения, разрешается заряжать не ранее чем через 24 ч после окончания бурения.

12.17. Приступая к заряжанию скважины, взрывник должен измерить ее глубину, а впоследствии следить за заполнением скважины ВВ (длиной заряда), измерять оставшуюся свободной часть скважины и сообщать результаты замеров руководителю взрывных работ, который заносит их в корректировочный расчет.

12.18. При заряжании обводненных скважин вручную необходимо учитывать повышенную вероятность образования пробок при засыпании ВВ, поскольку последнее тонет с меньшей скоростью, чем поступает в сухую часть скважины. Заряжание обводненной части скважины должно производиться через воронку независимо от диаметра скважины, причем диаметр отверстия воронки подбирается опытным путем.

12.19. Патроны, опускаемые в скважины, должны иметь прочное веревочное ушко. Опускать такие патроны в скважины разрешается только при помощи прочного шпагата или веревки, снабженной крючком, легко освобождающимся от ушка патрона после его опускания. Сбрасывать патроны запрещается.

При заряжании патронированными ВВ обводненных скважин необходимо иметь в виду, что патроны, достигнув дна скважины, за счет илистого слоя продолжают медленно опускаться, в связи с чем дентонирующий шнур или концевики проводов должны быть ослаблены.

12.20. Заряжание скважин (шпуров, рукавов) может производиться вручную или механизированно в соответствии с пп. 1.6—1.12.

12.21. По окончании заряжания приступают к забойке оставшейся свободной части скважины. Следует избегать взрывания без забойки, так как оно сопровождается повышенной интенсивностью воздушной ударной волны и увеличенным разлетом породы, недостаточным использованием энергии взрыва на дробление породы, на преодоление СПП.

Засыпка в скважины ВВ и забоечного материала должна производиться так, чтобы не повредить концевиков детонирующего, огнепроводного шнурков, электропроводов.

12.22. После массового взрыва до начала уборки породы все видимые на развале негабаритные куски должны быть взорваны. В дальнейшем с целью создания безопасных условий работ при бурении и взрывании негабаритные куски должны раскладываться не более чем в один слой.

12.23. Дробление негабаритных кусков породы следует производить в соответствии с разделом 13 настоящих Правил.

Допустимый размер крупных кусков (в мм) для дробилок различных типов и с различной величиной приемного отверстия (в мм) составляет:

Конусная ККД-500	400
Конусная ККД-900	750
Конусная ККД-1200	1000
Конусная ККД-1500	1200
Щековая 1200×900	700
Щековая 1500×1200	1000
Щековая 2100×1500	1200

Максимальный допустимый размер крупных кусков для экскаваторов при различной геометрической емкости ковша составляет:

Емкость ковша, м ³	Размер куска, м
1	0,75
2	0,90
3	1,00
4	1,10
6	1,30
8	1,50

12.24. При огневом способе взрывания негабарита, расположенного на развале, зажигание шнуров должно производиться в направлении сверху вниз.

12.25. Если участок, производящий взрывные работы, расходует одновременно свыше 150—200 электродetonаторов на разделку негабарита, целесообразно организовать выдачу взрывникам со склада ВМ предварительно смонтированных сетей электродetonаторов. Хранить такие сети на складе ВМ разрешается только в устройствах, обеспечивающих безопасность хранения и перевозки, а также допускающих учет выдаваемых и возвращаемых электродetonаторов.

Указания по применению коробки предварительного монтажа электровзрывной сети (конструкции Е. М. Двоскина) приведены в приложении 11.

13. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ПОРОДЫ И ВАЛУНОВ

13.1. Валуны и негабаритные куски породы дробятся взрыванием зарядов в шпурах или наружными зарядами. Величина заряда в шпуре принимается в соответствии с табл. 17.

Таблица 17

**Вес зарядов и глубина бурения шпуров
при дроблении негабаритных кусков породы**

Длина ребра негабарита, м	Глубина бурения, см	Вес заряда, г	Диаметр заряда, мм	Длина ребра негабарита, м	Глубина бурения, см	Вес заряда, г	Диаметр заряда, мм
0,5	15	20—40	32	1,1	35—50	100—200	36
0,6	20	30—60	32	1,2	40—55	120—250	36
0,7	25	40—80	32	1,3	45—60	140—280	36
0,8	25—30	50—110	32	1,4	45—70	170—340	36
0,9	30—40	70—140	32	1,5	50—80	190—380	36
1,0	35—50	90—180	32				

Примечание. Нижний и верхний предел глубины бурения и веса зарядов относятся к породам соответственно V и XI категории крепости.

Вес наружного заряда рассчитывается по формуле (60).

13.2. Заряды для дробления негабарита и валунов должны дозироваться небольшими мерными совками или заранее заготовленными патронами определенного веса.

13.3. Глубину шпуров для размещения в них заряда принимают из такого расчета, чтобы заряд по возможности располагался в центре взываемого валуна или куска негабарита. При дроблении негабарита разрешается глубину шпера принимать в пределах 0,3—0,5 толщины куска.

Диаметр шпуров должен быть по возможности небольшим (до 36 мм).

13.4. Свободная от заряда часть шпера заполняется забоечным материалом. В отдельных случаях по усмотрению главного инженера предприятия допускается взрывание шпуров без забойки.

13.5. Если взрывом одного заряда кусок не может быть разрушен вследствие значительного объема или растянутости формы, необходимо пробурить несколько шпуров, равномерно распределенных по поверхности куска. Шпуровые заряды при этом должны взрываться одновременно.

13.6. Для инициирования шпуровых и наружных зарядов следует применять электрический способ взрываия или детонирующий шнур; разрешается также применение огневого способа взрываия.

Способ взрывания должен быть таким, чтобы взрыв одного заряда не приводил к отказам соседних зарядов. Взрывание нескольких наружных зарядов на одном куске породы надлежит производить в соответствии с п. 8.9.

13.7. При дроблении негабаритных кусков и валунов наружными зарядами для достижения наиболее плотного контакта ВВ следует располагать на ровной или вогнутой поверхности. В качестве забойки следует применять материал, имеющийся на месте работ, удобный для равномерного размещения на заряде и не содержащий твердых тяжелых предметов (камней, гальки и т. п.). Хорошой забойкой для наружного заряда является слой песка, супеси, су-глинка и т. п.

13.8. При взрывании на открытых работах в грунтах и скальных породах суммарная величина одновременно взрываемых (детонирующими шнуром или электродетонаторами мгновенного действия) наружных зарядов не должна превышать 20 кг ВВ.

13.9. Если валун находится глубоко в земле и его надо лишь отбросить, то заряд помещается в подкопе под валуном, а его величина рассчитывается по формуле

$$Q = KV, \text{ кг},$$

где K — удельный расход ВВ, принимаемый для аммонита № 6-ЖВ равным 1,5—2 кг/м³ в зависимости от характера грунта, в котором находится валун; меньшее значение K принимается при расположении валуна на скальной породе, большее — при расположении в мягких грунтах;

V — объем валуна, м³.

13.10. Подкоп после размещения в нем заряда забивают до устья извлеченным из него материалом, который не должен содержать камней или корней. Материал забойки в верхней части должен быть уплотнен.

13.11. Для ликвидации отказавшего в подкопе заряда следует осторожно вынуть забоечный материал, не трогая заряда, положить новый боевик весом не менее 15% веса отказавшего заряда, сделать вновь забойку и произвести взрывание.

13.12. В стесненных условиях для снижения радиуса разлета осколков дробление негабаритных кусков производится гидровзрывным способом, при котором используется эффект гидравлического удара, возникающего в шпуре, заполненном водой, при взрыве заряда ВВ небольшого веса или детонирующего шнуря.

13.13. При использовании гидровзрывного способа шпуры для размещения зарядов бурят по центру негабаритного куска на глубину 0,3—0,7 его толщины, но не менее 30—35 см. На дно шпура опускают запатронированный заряд, состоящий из водоустойчивого ВВ с установленным в нем электродетонатором или зажигательной трубкой. Вес заряда принимается из расчета 25—50 г на 1 м³ негабарита.

После размещения заряда шпур заполняют водой до уровня, не достигающего 5—10 см до устья шпура.

13.14. Негабаритные куски слабых и средней крепости пород (например, известняки) могут дробиться детонирующим шнуром. В шпур в качестве заряда вводят ДШ, сложенный в одну — три нитки, или ДШ с узлами на конце, после чего шпур заполняют водой и взрывают.

В зимнее время для снижения температуры замерзания в воду добавляют поваренную соль или аммиачную селитру.

13.15. Для ускорения процесса заряжания шпуров при гидро-взрывном способе целесообразно заблаговременно изготавливать заряды в патронированном виде или в виде смонтированных отрезков ДШ. Изготовление и доставка к месту работ этих зарядов должны производиться по правилам изготовления и доставки боевиков, предусмотренным ЕПБ.

13.16. При дроблении негабаритных кусков и валунов сравнительно небольшого объема или в том случае, когда из-за малого количества негабарита организация бурового хозяйства неподесообразна, применяют наружные заряды или выпускаемые промышленностью кумулятивные заряды.

13.17. При ликвидации отказавшего наружного заряда следует осторожно руками снять часть забоевого материала, поместить на отказавший заряд новый боевик или зажигательную трубку, восстановить забойку и произвести взрывание в обычном порядке.

14. ДОБЫЧА ШТУЧНОГО КАМНЯ

14.1. При добыче штучного камня, предназначенного для изготавления тесаных и полированных изделий, не допускающих наличия волосистых трещин и ожогов, применяют дымный порох.

14.2. Отделение штучного камня от массива производится взрыванием шпуровых зарядов при трех обнаженных поверхностях.

При расположении шпуров следует учитывать заданные размеры отрываемого блока, крепость породы, наличие или отсутствие трещин, кливажа и контактов между естественными отдельностями. Расстояние между шпурами в ряду подбирается опытным путем, начиная с 0,2—0,3 м. Диаметр шпура следует принимать не более 35 мм.

14.3. Расчет суммарного веса зарядов на отрыв блока производится по формуле

$$Q = KV, \text{ кг},$$

где K — удельный расход пороха, $\text{кг}/\text{м}^3$;

V — объем отрываемого блока, м^3 .

Величина K принимается для дымного пороха в пределах 0,05—0,3 $\text{кг}/\text{м}^3$.

14.4. Вес заряда в одном шпуре принимают равным частному от деления суммарного веса зарядов на число шпуров и уточняют пробными взрывами.

14.5. Инициирование пороховых зарядов производят от пламени огнепроводного шнура или электровоспламенителя. Инициирующий конец шнура завязывают узлом и на сгибах надрезают.

14.6. Свободную от заряда часть шпура заполняют забоечным материалом, для чего на порох накладывают небольшой бумажный пыж, поверх которого помещают 1—2 глиняных пыжа, уплотняемых забойником. Остальную часть шпура над глиной забивают измельченной породой или толченым кирпичом.

14.7. Очередность взрывания рядов шпурков для полного отделения штучного камня от целика принимается по опыту работы данного предприятия. Она зависит главным образом от строения и физико-механических свойств разрабатываемых горных пород.

15. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПЛАНИРОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

15.1. Планировка строительных площадок взрывным способом заключается в доработке (выравнивании) подошвы и бортов котлованов, каналов, траншей, дорожных полок и берм, откосов и других площадок методом шпуровых зарядов.

15.2. Согласно СНиП, мощность снимаемого слоя при планировке строительных площадок не превышает 0,5 м. Вес заряда для дробления этого слоя определяется по формуле (2), диаметр шпура принимается равным не менее 40 мм, а сетка расположения шпурков устанавливается в соответствии с п. 2.2. Если толщина снимаемого слоя больше 0,5 м, то буровзрывные работы выполняются в соответствии с разделом 2.

15.3. При производстве планировочных работ на строительстве гидротехнических сооружений, согласно СНиП, длина перебора шпуров для объектов I и II групп¹ должна быть не более 200 мм. При планировке объектов III группы переборы не допускаются. Глубина шпуров в этом случае принимается равной мощности снимаемого слоя.

15.4. Заряды для производства планировочных работ взрываются мгновенно электрическим способом или при помощи ДШ.

При необходимости снижения сейсмического эффекта или интенсивности воздушной ударной волны заряды взрывают короткозамедленно.

¹ I группа — объекты, в основании и бортах которых допускается увеличение природных и образование небольших искусственных трещин за пределами проектного контура выемок.

II группа — объекты, в основании и бортах которых увеличение природных или образование искусственных трещин за пределами проектного контура желательно.

III группа — объекты, в которых не допускается никаких нарушений основания и бортов за пределами проектных контуров выемки.

15.5. В качестве забоечного материала используют песок, песчано-глинистые пыжи, буровую мелочь. В обводненных условиях забойкой может служить вода.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВАНОВ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ДНА И БОРТОВ

15.6. Основным требованием при выполнении взрывных работ на строительстве котлованов под ответственные сооружения является недопущение нарушений остающегося массива действием зарядов ВВ.

Для получения котлованов с ненарушенными бортами применяют контурное взрывание, позволяющее вести выемку породы без оставления защитного слоя по боковой поверхности котлованов (см. раздел 9).

15.7. На дне котлованов при использовании скважинных зарядов для исключения образования новых и расширения существующих естественных трещин оставляется защитный слой. Мощность защитного слоя ориентировочно принимается в пределах 7—12 диаметров взрываемых над этим слоем зарядов и уточняется на месте работ следующими способами: шурфованием; извлечением керна из скважин, пробуренных в защитном слое; заливкой этих скважин водой с последующим контролем за степенью фильтрации воды; ультразвуковым способом, сейсмическим или электроздондированием.

15.8. Защитный слой разрабатывается в два яруса, при этом верхний ярус разрабатывают шпуровыми зарядами. Мощность верхнего яруса должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы мощность нижнего яруса составляла 7—12 диаметров применяемых шпуровых зарядов. Нижний ярус разрабатывается вручную с применением отбойных молотков, ломов, клиньев, а в крепких породах по специальному разрешению главного инженера строительства и по согласованию с проектной организацией допускается применение взрывного метода. Расчет шпуровых зарядов при разработке защитного слоя производится в соответствии с п. 2.7.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОЕМОВ, ПРОХОДКА ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ

15.9. Основными преимуществами образования выемок взрывами на выброс является сокращение сроков строительства и возможность проведения работ при отсутствии или недостаточном количестве землеройных механизмов и электроэнергии.

15.10. При строительстве водоемов методом взрывов на выброс заряды могут размещаться в траншеях (котлах), образуемых путем взрыва прострелочных зарядов, в скважинах, шурфах и камерах. При образовании котлов прострелочные заряды помещают в скважины диаметром 100—200 мм, расчет прострелочных зарядов производится согласно разделу 5.

15.11. Величина линии наименьшего сопротивления определяется в зависимости от требуемой глубины водоема и принятого показателя действия взрыва из формулы (28) или (29).

Расстояния между зарядами в ряду a и между рядами b принимаются равными и вычисляются по формуле (26). Вес зарядов определяется по формуле (23).

Число зарядов в ряду вычисляется по формуле

$$N = \frac{L_{\text{вод}}}{a} + 1, \quad (75)$$

где $L_{\text{вод}}$ — длина дна водоема, м.

a — расстояние между зарядами, м.

15.12. Для образования траншей, каналов и других выемок применяются взрывание на выброс методом камерных, котловых или удлиненных зарядов и рыхление грунта в пределах заданного профиля шпуровыми или скважинными зарядами.

Для размещения зарядов выброса проходят вертикальные (шпуры скважины, шурфы) или горизонтальные (штольни, траншеи) подготовительные выработки.

15.13. Для заряжания траншей, которые могут проводиться драглайном, обратной лопатой, многочерпаковыми экскаваторами и другими механизмами, следует использовать малочувствительные порошкообразные или гранулированные ВВ. Заряжение ВВ может производиться как в мешках, так и россыпью. Забоечный материал сталкивают в траншею бульдозером. Заряжение и забойку следует вести по мере продвижения экскаватора, которым проводится траншея, с отставанием от него на минимально допустимое по правилам безопасности расстояние.

Расчет зарядов производится в соответствии с разделом 2.

15.14. При взрывании на выброс удлиненных зарядов в траншеях или штолнях максимальный разлет кусков породы следует определять по формуле

$$R_{\max} = 100Wn, \text{ м.} \quad (76)$$

где W — линия наименьшего сопротивления, м;

n — показатель действия взрыва.

15.15. При использовании шпуровых или скважинных зарядов рыхления параметры их расположения, а также число рядов определяются в зависимости от заданных размеров выемки и условий разработки.

15.16. В случае применения шпуровых зарядов разработку выемок обычно ведут в несколько ярусов. При использовании скважинных зарядов разработка может производиться как с разделением на ярусы, так и на полное сечение. На полное сечение проводят траншеи глубиной до 15 м при крутизне откосов не менее 1 : 1.

Крайние ряды скважин следует располагать по линиям нижних бровок строящихся траншей и других выемок.

15.17. При проходке выемок с пологими откосами для профилирования бортов используют дополнительные шпуры или скважины уменьшенной глубины, закладываемые по откосам выемки.

15.18. Параметры шпуровых и скважинных зарядов при проходке траншей рассчитывают в соответствии с разделом 3 и уточняют в процессе проведения работ.

ОБРАЗОВАНИЕ КАНАЛОВ В ОПЛЫВАЮЩИХ ГРУНТАХ

15.19. При ведении работ в грунтах, которые в результате взрыва переходят в плывучее состояние (так называемые оплывающие грунты), применяется взрывание на выброс по особой технологии. Наличие оплывающих грунтов устанавливается опытными взрывами в период изыскательских работ.

15.20. Разработка оплывающих грунтов массовым взрывом на выброс осуществляется в два этапа.

Вначале в массиве грунта взрывают заряды рыхления. Это обеспечивает нарушение естественной структуры оплывающего грунта и его разжижение.

После стабилизации разжиженного грунта и его обезвоживания (обычно через 10–15 дней после предварительного взрыва) осуществляется основной взрыв на выброс, как в обычных грунтах (в соответствии с разделом 2).

Оптимальные параметры взрывов в оплывающих грунтах устанавливаются на основании опытных взрывов.

15.21. Скважины (шпуры), а также шурфы, пройденные в оплывающих грунтах, разрешается по согласованию с органами госгортехнадзора заряжать сразу же после проходки водоустойчивыми типами ВВ или ВВ во влагонепроницаемых оболочках, а взрывание должно производиться детонирующим шнуром.

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

15.22. Взрывные работы в стесненных условиях населенных пунктов и строительных площадок могут вестись методом шпуровых, скважинных и малокамерных зарядов.

15.23. При ведении взрывных работ на строительных площадках в непосредственной близости от зданий, сооружений и оборудования необходимо применять специальные меры защиты от разлета кусков взорванного материала, от действия воздушной и сейсмической волн, а также учитывать возможность проникновения ядовитых газов взрыва через массив в жилые помещения.

Снижение дальности разлета кусков взрываемого материала и интенсивности ударной воздушной волны достигается:

а) размещением зарядов в нижней части шпуров или скважин, а также максимально возможным рассредоточением зарядов во взрываемом массиве;

б) применением плотной забойки;

в) применением короткозамедленного взрывания для ограничения разлета в определенном направлении;

г) защитой взываемого массива специальными укрытиями;
д) защитой охраняемого объекта укрытиями.

Снижение сейсмического действия взрыва обеспечивается:

- а) ограничением веса одновременно взываемых зарядов;
- б) применением коротковзамедленного взрывания;
- в) созданием перед охраняемым объектом щели, играющей роль экрана для сейсмических волн.

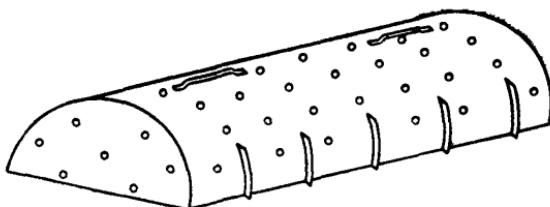


Рис. 28. Арочное металлическое укрытие

Вероятность проникновения ядовитых газов через породный массив в жилые помещения снижается путем:

- а) применения ВВ с кислородным балансом, близким к нулю;
- б) повышения интенсивности уборки взорванной массы с целью улучшения и ускорения вентиляции массива.

15.24. Расчет зарядов, взываемых в стесненных условиях, должен производиться только на рыхление, а расположение скважин

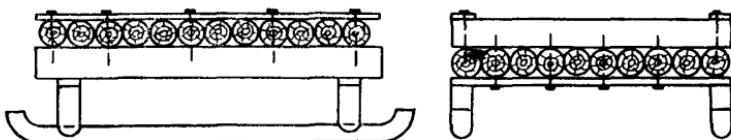


Рис. 29. Укрытие из бревен на полозьях

(шпурров), их глубина, длина заряда и забойки должны строго, без отклонений соответствовать расчетным параметрам.

15.25. На строительных площадках при отсутствии вблизи места ведения взрывных работ жилых зданий и промышленных сооружений следует защищать укрытиями лишь находящиеся в непосредственной близости механизмы и оборудование.

В качестве укрытий могут служить специальные щиты из стальных листов, цепных матов, горбыля, фашинника, толстых досок или накатника, конвейерных лент и других материалов.

15.26. При ведении взрывных работ в населенных пунктах, на строительных площадках вблизи зданий и сооружений, когда разлет кусков породы должен быть ограничен или полностью предотвращен, поверхность взываемого массива должна быть полностью защищена укрытиями необходимого веса.

15.27. Укрытия могут быть сплошными арочного (рис. 28) или щитового (рис. 29) типа. Щитовые укрытия выполняются в виде сплошных массивных металлических или бревенчатых матов, уложенных над взываемой площадью. Укрытия также могут быть прерывистыми, в виде различных матов из газопроницаемых элементов (якорные цепи, металлические сетки, решетки и др.).

15.28. Сплошные укрытия укладывают над взываемой площадью после окончания заряжания и монтажа взрывной сети. Операции по возведению укрытий выполняют под наблюдением лиц технического надзора с соблюдением необходимых мер предосторожности. Для предотвращения повреждения взрывной сети укрытия укладывают на специальные подкладки толщиной не менее 25—30 см.

Таблица 18

Спецификация якорных цепей, применяемых для изготовления укрытий при взрывных работах

Диаметр якорного звена, мм	Длина звена, мм	Ширина звена, мм	Вес 1 м цепи, кг	Вес 1 м ² укрытия, кг
26	143	91	14,9	164
28	154	98	17,2	176
30	164	105	19,8	188
34	187	119	21,8	206
36	192	126	28,5	226

шинура. Применение электродetonаторов замедленного действия и огневого способа взрываия не допускается.

15.31. Рекомендуются следующие конструкции элементов укрытий:

а) маты из металлических листов толщиной от 4—5 до 20—30 мм. Листы скрепляются между собой болтами. Вес отдельного мата 1,7—3 т;

б) маты из бревен толщиной 15—25 см. Бревна скрепляются между собой болтами, тросом или проволокой;

в) маты из якорных цепей. Спецификация якорных цепей, применяемых для изготовления матов, приведена в табл. 18.

15.32. Маты из металлических листов и бревен укладываются на взываемую площадь при помощи автомобильных и других кранов. Маты из якорных цепей могут укладываться кранами или доставляться на место при помощи трактора.

15.33. Для ограничения разлета кусков взываемой породы вес укрытия на 1 м² площади M определяется по формуле

$$M = K_y W \gamma N_q^{1/2}, \text{ кг/м}^2, \quad (77)$$

где K_y — коэффициент, зависящий от типа укрытия; для матов из сплошных металлических листов (газонепроницаемых)

принимается $K_y = 0,35$, для матов из якорных цепей (газопроницаемых) — $K_y = 0,2$;

W — линия наименьшего сопротивления заряда, м;

γ — объемный вес взываемого грунта, кг/м³ (см. табл. 1);

N_q — относительный вес заряда, равный отношению веса данного заряда Q к весу заряда нормального выброса с той же ЛНС:

$$N_q = \frac{Q}{K_b W^3}. \quad (78)$$

Для полного предотвращения разлета кусков взываемой породы вес укрытия, полученный по формуле (77), следует увеличить в 2,5—3 раза.

15.34. Вычисленный по формуле (77) вес укрытия может быть обеспечен укладкой друг на друга соответствующего числа матов.

В случае применения жестких сплошных укрытий разрешается пригружать маты железобетонными блоками и другими массивными элементами для обеспечения необходимого расчетного суммарного веса на единицу взываемой площади. Выбранный вес укрытий уточняется при проведении опытных взрывов.

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ И ПЕРЕМЫЧЕК ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

15.35. Плотины, дамбы, перемычки можно возводить при помощи энергии взрыва, используемой для перемещения породы в заданном направлении и в заданные проектные контуры сооружения.

15.36. Для обеспечения требуемого объема возводимой плотины или перемычки, высоты гребня и других параметров сооружения заряды ВВ могут располагаться на одном или обоих берегах перекрываемых водотоков.

В зависимости от поставленных задач может применяться одно-, двух- и многорядное, а также одно- и многоярусное расположение зарядов.

15.37. При расположении зарядов на одном берегу его высота должна быть равна ширине водотока или должна превышать его.

При расположении зарядов на обоих берегах их суммарная высота должна не менее чем в 1,5 раза превышать ширину перекрываемого водотока.

Для перекрытия водотоков может быть использован предварительно складированный на берегу привозной грунт, который силой взрыва перемещается в проектный контур сооружения.

15.38. Угол откоса взываемых берегов должен составлять не менее 35—40°. Наиболее эффективно строительство плотин и перемычек взрывным способом в щельях с крутыми водонепроницаемыми склонами и основанием. Взываемые породы должны обладать достаточной устойчивостью в отношении размыва и растворения водой.

15.39. При строительстве нефильтрующих плотин заряды располагают выше отметки проектного гребня плотины. В случае возведения

фильтрующих плотин заряды можно располагать ниже отметки проектного гребня плотины.

15.40. Перекрытие следует производить в излучинах водотоков. Излучина может быть образована искусственно путем применения расположенных по вогнутой дуге вспомогательных зарядов, взрываемых в первую очередь.

15.41. Двух- и многорядное расположение зарядов применяется: для образования в результате взрыва зарядов первого ряда искусственной вогнутой полости, обеспечивающей повышение направленности броска породы;

для искусственного создания крутого откоса перед вторым и последующими рядами зарядов;

для образования в результате взрыва зарядов первого ряда защитного буфера из разрушенных пород, обеспечивающего уменьшение разлета кусков породы;

для улучшения качества дробления перемещаемой породы и возможного уменьшения расхода ВВ (при значениях W более 50 м).

15.42. При возведении взрывным способом плотин и перемычек в непосредственной близости от зданий и сооружений следует применять двух- и многорядное расположение зарядов.

15.43. Показатель действия взрыва зарядов второго и последующих рядов увеличивается по сравнению с n первого ряда и должен выбираться с учетом обеспечения необходимой дальности броска породы и объема возводимого сооружения.

15.44. Для строительства плотин и перемычек обычно применяют камерные заряды ВВ. Эффективность использования камерных зарядов возрастает с увеличением объема возводимых сооружений.

15.45. Глубина заложения камерных зарядов выбирается в зависимости от требуемого объема плотины или перемычки, необходимой дальности броска породы, значения показателя действия взрыва и расположения зарядов по отношению к проектному гребню плотины.

15.46. В зависимости от высоты H откоса (уступа) над зарядом величину $\frac{W}{H}$ следует принимать в пределах

$$\frac{W}{H} = 0,6 \div 1.$$

Расчет камерных зарядов сброса или рыхления производится в соответствии с разделами 2 и 3.

15.47. Выбранная схема замедления должна обеспечивать наибольшую концентрацию навала в направлении ЛНС заряда, взрываемого в первую очередь.

15.48. Скважинные заряды используют в отдельных случаях при перекрытии относительно нешироких водотоков, когда условия береговых створов позволяют разместить буровые станки.

Расчет скважинных зарядов производится в соответствии с разделами 2 и 3. В случае многорядного расположения глубина скважин по рядам должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы угол

отрабатываемого откоса (с целью устранения зависаний породы) был не менее 45° . Схема взрывания должна обеспечивать образование наибольшего навала в направлении гребня перемычки или плотины. При расположении скважин в излучине следует применять порядную схему взрывания, а при прямом русле водотока — трапециевидную.

15.49. При проведении крупных массовых взрывов на сброс (при весе заряда более 100 т) для строительства плотин и перемычек вблизи зданий и сооружений специалистами должен производиться баллистический расчет траектории выброшенной горной массы, расчет сейсмического воздействия, а также выбор схемы и оптимальных интервалов замедления.

15.50. Объем обрушающейся горной массы при взрывах на сброс вычисляется с учетом действия зарядов в подгорную и нагорную стороны по формулам раздела 2.

Для осушения русла реки перед взрывом основных зарядов при необходимости выше по течению может производиться взрыв вспомогательных зарядов для кратковременного перекрытия водотока.

ПОСАДКА НАСЫПИ НА МИНЕРАЛЬНОЕ ДНО БОЛОТ

15.51. Посадку насыпи на минеральное дно болот производят при строительстве железных и шоссейных дорог, проходящих через торфяные болота.

Взрывные работы при посадке насыпей на минеральное дно болот ведутся для вытеснения торфа из-под откосов насыпей и посадки их основания ниже поверхности болота, а также для вытеснения торфа из-под насыпей.

15.52. Торфяной покров болот удаляют путем образования попе-

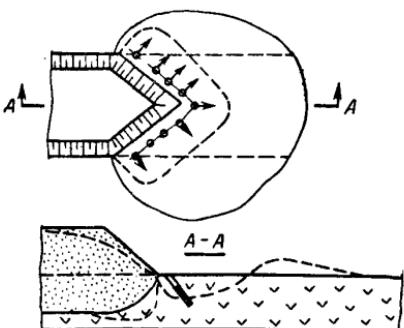


Рис. 30. Схема образования поперечных траншей

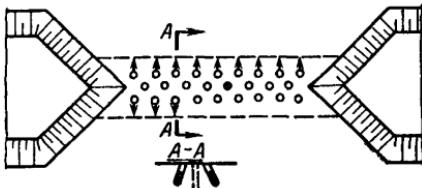


Рис. 31. Схема расположения скважин для образования осевой траншеи в промежутке между сближенными насыпями

речных или продольных траншей в полосе намечаемой насыпи взрывом на выброс. Заряды следует помещать в вертикальные или наклонные скважины. Для увеличения объема выброса взорванного грунта за пределы трассы поперечные траншеи следует располагать под углом к оси трассы (рис. 30).

После того как насыпи, отсыпаемые с обоих концов болота, приближаются одна к другой на 20 м, на оставшейся части покров удаляется продольными траншеями (рис. 31).

Ширина траншеи должна быть не более 9 м поверху, так как при большей ширине в траншее перед насыпью будут образовываться валы отжатого торфа.

15.53. Вес заряда в скважине при снятии верхнего торфяного покрова болот определяется по формуле

$$Q = q_1 W^3 f(n), \text{ кг}, \quad (79)$$

где q_1 — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³; принимается в зависимости от зольности торфа;

W — мощность взрываемого слоя торфа, м;

$f(n)$ — функция показателя действия взрыва заряда ВВ.

Значения расчетного удельного расхода ВВ q_1 в зависимости от зольности торфа

Зольность торфа, %	20—30	40—50	60—70
$q_1, \text{ кг}/\text{м}^3$	0,7	0,8	0,9—1,0

Значения $f(n)$ в зависимости от показателя действия взрыва n

n	1,0	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
$f(n)$	1,0	1,10	1,20	1,55	2,40	2,82	3,60

15.54. При снятии верхнего торфяного покрова болот длина заряда в скважине принимается равной 0,75 от глубины скважины, диаметр заряда определяется по формуле (35), расстояние между зарядами находят по формуле

$$a = W \sqrt[3]{f(n)}, \text{ м}. \quad (80)$$

15.55. При необходимости посадки откосов насыпи, не достигших минерального дна болота, заряды взрывают в скважинах, пробуренных по нижним краям насыпи и расположенных в один ряд (рис. 32).

15.56. В расчете параметров взрывных работ при посадке откосов насыпи должны быть определены:

глубина скважины

$$l_{\text{скв}} = H, \text{ м},$$

где H — мощность слоя торфа;

расстояние между скважинами в ряду

$$a = l_{\text{скв}} = H, \text{ м};$$

вес заряда в скважине

$$Q = \frac{l_{\text{скв}}^3 q_1}{3}, \text{ кг}; \quad (81)$$

диаметр заряда, определяемый по формуле (35);

длина заряда

$$l_{\text{зар}} = \frac{l_{\text{скв}}}{3}, \text{ м}. \quad (82)$$

15.57 При посадке всего основания насыпи, не достигшего минерального дна болота, заряды взрывают под насыпью. Высота насыпи перед ее посадкой должна быть в два и более раза больше слоя торфа, находящегося под насыпью.

Для производства таких взрывов (рис. 33) через насыпь пробуривают в шахматном порядке скважины диаметром 130–160 мм до минерального дна. Меньший диаметр применяют при ведении взрывных работ вблизи охраняемых сооружений (мостов, виадуков, путепроводов и т. п.). С каждой стороны нижнего края насыпи у самых откосов пробуривают по одному ряду скважин того же диаметра и также до минерального дна. Параллельно этим рядам на расстоянии 1,5–2 м от нижнего края насыпи пробуривают скважины глубиной, равной мощности верхнего покрова.

Первыми должны взрываться заряды, размещенные в скважинах по оси насыпи и по верхнему покрову болота. Через

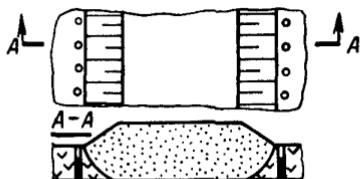


Рис. 32. Схема расположения скважин при посадке откосов насыпи, не достигших минерального дна болота

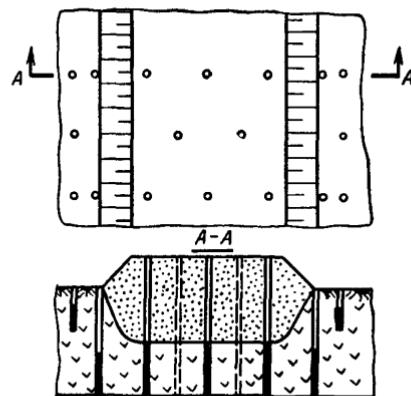


Рис. 33. Схема расположения скважин при посадке всего основания насыпи, не достигшего минерального дна болота

2 сек взрывают заряды, размещенные в скважинах между осью и откосами насыпи, а через 4 сек — заряды в скважинах, размещенных у нижнего края откосов насыпи.

15.58. В расчете параметров взрывных работ при посадке всего основания насыпи определяют:

длину заряда

$$l_{\text{зар}} = H,$$

где H — толщина слоя торфа под насыпью;

вес заряда в скважине, рассчитываемый по формуле (20);
расстояние между зарядами в ряду

$$a = 30d, \quad (83)$$

где d — диаметр заряда.

16. ДРОБЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ И ТОРФА

16.1. Взрывной способ рыхления смерзшихся грунтов применяется в зимнее время (сезонно-мерзлые грунты) и в условиях вечной мерзлоты при планировке площадок, разработке грунта котлованов, траншей, канав и других выемок, а также при дроблении мерзлого слоя торфа на месторождении с целью ускорения процесса оттаивания.

Особенности ведения взрывных работ в мерзлых грунтах: наличие мягкого подстилающего слоя (кроме условий вечной мерзлоты); отсутствие естественной трещиноватости; необходимость сравнительно быстрой уборки взорванного грунта, чтобы избежать его повторного смерзания.

16.2. В зависимости от глубины промерзания грунта, рельефа местности, близости зданий и сооружений, необходимой степени дробления грунта и имеющегося оборудования для дробления мерзлоты применяют заряды, размещенные в скважинах или шпурах. Допускается применение малокамерных зарядов, размещенных в лунках.

16.3. Мерзлый слой мощностью до 1,5 м дробится методом шпуровых зарядов. При большой глубине промерзания следует применять метод скважинных зарядов. Диаметр заряда d , при котором шпур (скважина) заполняется ВВ приблизительно на $\frac{2}{3}$ своей глубины, определяется по формуле

$$d = 50W \sqrt{\frac{K}{\Delta}}, \text{ мм}, \quad (84)$$

где W — толщина слоя мерзлоты, м;

K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³;

Δ — плотность заряжания, т/м³.

**Расчетный удельный расход ВВ K (кг/м³)
при взрывании мерзлоты**

Мерзлая глина и строительный мусор	0,7—0,9
Суглинок моренный с галькой	0,6—0,7
Песчаные и черноземные грунты	0,4—0,6

16.4. Бурение шпуров или скважин в мерзлых грунтах производится станками врашательного бурения (М-1С, БСН, СВБ-2 и т. п.). В смерзшихся моренных грунтах для этой цели можно применять станки БТС-2, УГБ-50А и т. п. В отдельных случаях бурение шпуров производится бурильными молотками, электросверлами и пневмосверлами.

16.5. Шпурсы и скважины для размещения заряда не добуривают до талого грунта на 2—3 диаметра заряда, если мощность слоя мерзлоты больше 1 м; при меньшей глубине промерзания шпурсы бурят до талого грунта.

При взрывании мерзлоты методом котловых зарядов шпурсы или скважины бурят до талого грунта.

Рука́ва проводят по талому грунту непосредственно на контакте с мерзлотой; длину рукавов принимают на 10—20% больше мощности слоя мерзлоты.

16.6. Вес заряда Q , помещаемого в шпур, скважину, рукав, определяется по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг},$$

где W — глубина шпура или скважины; при рукавах — глубина рукава, но не более глубины промерзания; при котловых зарядах — глубина промерзания, м.

При W менее 1 м величина Q определяется по формуле (2).

16.7. Расстояние между выработками в ряду a в зависимости от свойств взрываемого грунта, мощности слоя промерзания и требуемой степени дробления принимается в пределах $(0,8 \div 1,5) W$ для шпуров и скважин и $(1 \div 1,5) W$ для котловых и малокамерных зарядов. Меньшее значение относится к труднодробимой мерзлоте (глине, строительному мусору).

Расстояние между рядами зарядов принимается в соответствии с п. 2.2.

16.8. Взрывание мерзлоты производится электрическим способом или при помощи детонирующего шнура. В отдельных случаях допускается применение огневого способа взрывания. В последнем случае расстояние между выработками должно быть таким, чтобы исключалась возможность подбоя одних зарядов другими.

Для улучшения дробления мерзлого грунта целесообразно применять короткозамедленное взрывание.

16.9. Дробление мерзлоты не на полную мощность (например, в районах вечной мерзлоты) производится теми же методами взрывных работ и способами взрывания, что и взрывание скальных пород. Расчет зарядов производится в соответствии с разделом 3.

16.10. При рыхлении мерзлого грунта в траншеях узкого сечения и при необходимости сохранения боковых ее стенок глубина шпуров (скважин) не должна превышать ширины траншеи поверху. Если это условие не соблюдается, взрывание производится послойно отдельными уступами. После взрывания первого слоя разрыхленная порода убирается и ведутся подготовительные работы к взрыванию второго слоя и т. д.

16.11. При взрывании мерзлого торфа заряды размещают в шпурах. Глубина шпуров принимается равной мощности мерзлого слоя торфа, но не менее 0,5 м.

Т а б л и ц а 19

Расположение и вес зарядов для взрываия мерзлого торфа

Мощность слоя мерзлого торфа, м	Расстояние между зарядами в ряду и между рядами, м	Вес заряда, кг
0,2	1,7—2,0	0,2—0,5
0,2—0,3	1,6—1,9	0,3—0,6
0,3—0,5	1,4—1,8	0,4—0,7
0,5	1,3—1,5	0,5—0,9

16.12. Расстояние между зарядами и их вес зависят от мощности мерзлого торфа и принимаются по табл. 19.

16.13. В процессе производства работ по дроблению мерзлых грунтов и торфа периодически, в целях корректировки параметров зарядов, должны производиться замеры мощности мерзлоты (нарастание зимой, уменьшение весной).

16.14. Для сокращения времени на подготовку взрыва рекомендуется применять предварительный монтаж электровзрывной сети при помощи приспособлений, допущенных Госгортехнадзором и позволяющих монтировать сети из последовательно соединенных электродетонаторов. Инструкция по применению монтажной коробки приведена в приложении 11.

17. ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВАЛКА ТРУБ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Здания и сооружения обрушают на их основание или в данном направлении (направленное обрушение). В зависимости от окружающей обстановки здания и сооружения обрушают либо мгновенным взрыванием зарядов, либо мгновенным в сочетании с короткозамедленным или замедленным взрыванием за один прием или в несколько приемов (частями).

17.2. При обрушении здания или сооружения на свое основание обычно высота развала не превышает одной трети, а ширина развала — половины высоты стен.

При обрушении зданий и сооружений за один прием с применением электродетонаторов замедленного действия последовательность взрывания выбирается такой, чтобы взрывом зарядов одного участка не были повреждены укрытия и взрывная сеть других участков.

Здания или сооружения со сплошными капитальными стенами, делящими их внутри на секции, можно обрушать по частям. При обрушении здания в несколько приемов необходимо избрать такую последовательность взрывания, при которой обрушенные материалы не могли бы помешать подготовке дальнейших взрывных работ. Примерная последовательность взрывания показана на рис. 34.

17.3. Если обрушаемое здание или сооружение связано с каким-либо другим строением, которое не должно обрушаться, то предварительно между ними на расстоянии не менее 1 м от охраняемого строения образуют щель при помощи одного ряда зарядов или вручную.

В том случае, когда обрушаемый объект только примыкает к другому строению, щель может не пробиваться.

17.4. До начала буровых работ следует выявить имеющиеся в стенах и колоннах пустоты и металлические конструкции (связи). При расчете и размещении зарядов на объекте они должны быть учтены, так как металлические связи обычно препятствуют разрушению.

нию конструкции взрывом, а пустоты могут изменить величину и направление ЛНС зарядов.

17.5. Если в процессе бурения будут обнаружены дымоходы и другие пустоты, то заряжание в этом месте запрещается.

17.6. При работах в населенных местах необходимо применять меры защиты от разлета осколков.

Все оконные и дверные проемы подбиваемого этажа должны быть изнутри наглухо забиты деревянными щитами толщиной не менее 20 мм, закрыты проволочными сетками (диаметр проволоки не менее 2 мм) или заложены мешками с песком и т. п.

С наружной стороны обрушаемых зданий и сооружений для перехвата осколков и снижения интенсивности воздушной ударной волны

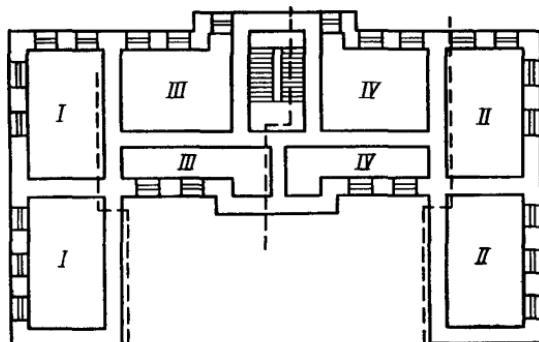


Рис. 34. Схема обрушения здания по частям:
I, II, III, IV — очередность взрываия; — — — граница отрыва стен

устанавливаются деревянные щиты толщиной не менее 50 мм, которые должны перекрывать подбиваемый участок стены.

Нижняя часть щитов должна отстоять от стены не меньше чем на 0,5 м, а верхняя часть — касаться стены. Верхней частью щиты должны перекрывать ожидаемую границу подбоя стены (колонны) не менее чем на 0,5 м.

Отделные щиты скрепляют поверху и понизу проволокой диаметром 2—3 мм или сбивают досками. В результате они образуют одно целое защитное укрытие.

Кроме деревянных щитов могут быть использованы защитные устройства из проволочных сеток, закрепленных на деревянных стойках, защитные стенки из мешков с песком и защитные деревянные заборы, располагаемые вдоль обрушающейся стены с зазором 0,3—0,5 м, заполняемым песком (рис. 35).

17.7. Окна нижних этажей охраняемых строений, расположенных на границе зоны возможного раз渲ла, со стороны обрушаемых зданий должны быть закрыты прочными щитами. Стены этих строений ограждаются забором или бетонными блоками, устанавливаемыми на расстоянии 2—3 м от защищаемого строения.

Окна домов, находящихся в пределах зоны предполагаемого разлета осколков и действия воздушной ударной волны со стороны обрушающегося здания, следует на время взрыва открывать, а витринные окна зданий — закрывать щитами или мешками с песком. В отдельных случаях целесообразно расстеклить окна на время взрыва.

17.8. При взрывании около объектов, для которых сотрясение от падения стен обрушающегося здания может быть опасным, валку сооружения необходимо производить на подушку из песка или бревен, сложенных клеткой в несколько рядов.

17.9. Взрывание зданий и сооружений производится строго в установленное время, согласованное с заинтересованными организациями и местными органами власти.

О времени взрыва жители ближайших домов должны оповещаться заблаговременно.

17.10. Обрушение зданий и сооружений, расположенных в населенных местах, производится шпуровыми зарядами; в исключительных случаях по согласованию с Госгортехнадзором допускается применение скважинных и наружных зарядов.

17.11. Для ускорения процесса заряжания необходимо заблаговременно подготовить патроны с ВВ требуемого веса и диаметра согласно проектной документации.

Забоечный материал для удобства заряжания также патронируется.

17.12. Изготовление боевиков, а также патронирование могут производиться в

Рис. 35. Защитное устройство, предотвращающее разлет обломков материала:
1 — песок;
2 — деревянный забор


обособленном помещении подлежащего обрушению здания. Электродetonаторы должны храниться в запирающихся отдельных ящиках или шкафах. Доставка ВМ в обособленное помещение обрушающегося здания разрешается только после окончания буровых работ и подготовки здания к обрушению.

17.13. При обрушении зданий и сооружений огневое взрывание запрещается, заряды должны взрываться детонирующим шнуром или электродетонаторами.

При взрывании зарядов электродетонаторами вся электропроводка в здании к моменту начала заряжания должна быть обеспечена. Взрывная сеть дублируется.

17.14. После окончания заряжания должен подаваться первый предупредительный сигнал, по которому весь персонал покидает обрушающее здание и удаляется за пределы опасной зоны.

Охрана занимает свои места и останавливает движение по прилегающим улицам. Руководитель взрывных работ должен лично убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.

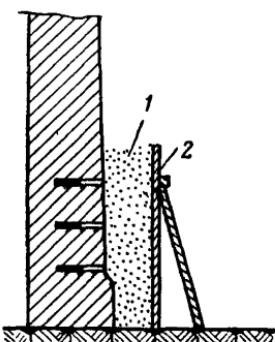

После второго сигнала руководитель взрывных работ подсоединяет концы магистрали к рубильнику или взрывной машинке. По третьему сигналу включается ток.

Допуск людей к разрушенному взрывом объекту производится только с разрешения руководителя взрывных работ после осмотра места взрыва.

При разборке обрушенного взрывом здания обязательно присутствие дежурного взрывника. Это требование не распространяется на бескапсюльное взрывание с применением ВВ II группы.

17.15. Если вблизи обрушающегося взрывом объекта проходит воздушная линия электропередачи, которой угрожает разрушение, она к моменту взрыва должна быть убрана или обесточена.

ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА СВОЕ ОСНОВАНИЕ

17.16. Принцип обрушения зданий или сооружений на их основание заключается в образовании взрывным способом сквозного подбоя по всему периметру наружных стен и других несущих элементов (колонн, внутренних капитальных стен и т. п.), в результате чего объект, лишенный опоры, падая на свое основание, разрушается.

Высота сквозного подбоя должна быть не менее половины толщины стены, что достигается взрыванием двух, в отдельных случаях трех рядов зарядов, располагаемых в шахматном порядке. Шпуры для размещения заряда бурят на глубину не более $\frac{2}{3}$ толщины стены.

В колоннах и простенках, где по ширине необходимо поместить только несколько зарядов, шпуры бурят по прямоугольной сетке.

17.17. В углах стен один над другим бурят угловые шпуры, направленные по биссектрисе угла. Глубина шпера по биссектрисе принимается равной не более $\frac{2}{3}$ толщины стены.

17.18. Вес заряда Q при взрывании стен, колонн и т. п. определяется по формуле

$$Q = KW\sqrt{W}, \text{ кг},$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$; для кирпичной кладки $K = 0,4 \div 0,6 \text{ кг}/\text{м}^3$, для бетона $0,5 \div 0,6 \text{ кг}/\text{м}^3$, для железобетона $0,6 \div 0,7 \text{ кг}/\text{м}^3$;

W — линия наименьшего сопротивления, м; принимается равной половине толщины стены. При $W > 1 \text{ м}$ вес заряда определяется по формуле (1).

17.19. Заряд следует размещать так, чтобы центр его совпадал с серединой стены. Длина заряда должна составлять не более $\frac{1}{3}$ толщины стены (половины длины шпера). Свободную от заряда часть шпера заполняют забоечным материалом. В качестве забоечного материала для всех видов зарядов можно использовать влажную глину и сухие глиняные пыжи как в смеси с песком, так и без него.

Диаметр шпура d , при котором длина заряда составляет $1/8$ толщины стены, рассчитывается по формуле

$$d = 1,4 \sqrt{\frac{Q}{\Delta W}}, \text{ дм}, \quad (85)$$

где Δ — плотность заряжания, кг/дм³;

W — половина толщины стены, дм.

П р и м е ч а н и е. Если при расчете диаметр шпура получается меньше 32 мм, то независимо от полученного результата он принимается равным 32 мм.

Если принятый диаметр шпура (заряда) больше величины d , глубину шпура $l_{шп}$ следует принять меньше $2/3$ от толщины стены, определив ее по формуле

$$l_{шп} = \frac{C + l_{зар}}{2}, \text{ м}, \quad (86)$$

где C — толщина стены, м;

$l_{зар}$ — длина заряда, м.

17.20. Расстояние между шпурами в ряду принимается: для сосредоточенных зарядов ($1,0 \div 1,4$) W , для удлиненных ($0,7 \div 1,0$) W . Расстояние между рядами зарядов принимается ($1,3 \div 1,6$) W . Крайние шпуры бурят на расстоянии W от краев стен и простенков.

17.21. В том случае, когда принятый диаметр шпура меньше величины d , шпуры сближают до величины $a_{сбл}$, которая определяется по формуле

$$a_{сбл} = a_p \frac{Q_{сбл}}{Q_p}, \text{ м},$$

где a_p — расстояние между зарядами при расчетном весе заряда Q_p , м;

$Q_{сбл}$ — вес заряда в сближенных шпурах, кг.

Этой же формулой следует пользоваться для определения $Q_{сбл}$, когда размер стены или простенка не позволяет располагать шпуры на расстоянии a_p ; в этом случае величину $a_{сбл}$ определяют графически.

17.22. При взрывании колонны заряд располагают у ее оси по возможности в сосредоточенном виде. Если для этого недостаточно одного, бурят рядом (один над другим) несколько шпуров.

Подбой колонн (опор) диаметром более 2 м производится методом шпуровых зарядов, рассчитанных на рыхление заданного объема согласно разделу 2.

17.23. Для удобства расчета зарядов все здание разбивают на ряд секций, по возможности расположенных симметрично; принятые расположение и веса зарядов заносят в таблицу.

ОБРУШЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

17.24. Если сооружение (башня, труба) находится среди других сооружений, зданий, которые не должны быть повреждены, то обрушение ведут в определенном направлении, обеспечивающем их сохранность. Этим направлением (ось валки) обычно является биссектриса допускаемого сектора валки.

17.25. Принцип направленного обрушения сооружений (например, труб) заключается в образовании сквозного подбоя (вруба) в несущих опорах не по всему горизонтальному сечению, а только со стороны направления обрушения (рис. 36). Сохранение опоры (целика) с одной стороны и практическая мгновенная ликвидация ее со сто-

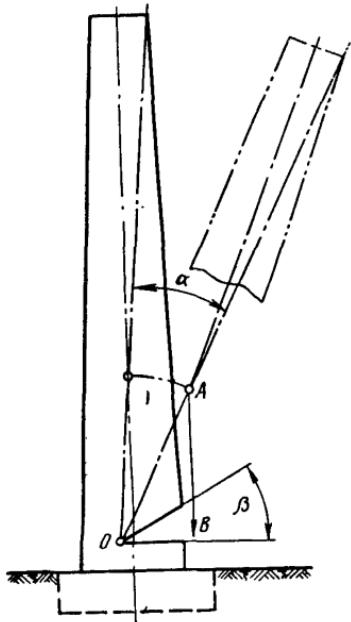


Рис. 36. Условие опрокидывания трубы в заданном направлении

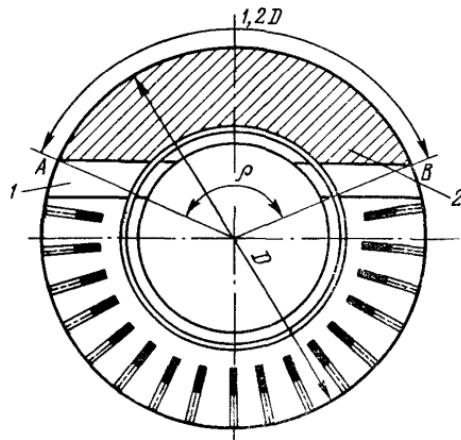


Рис. 37. Расположение зарядов
1 — проем; 2 — целик

роны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры в целике опрокидывающий момент сил, обеспечивающий падение сооружения в заданном направлении.

Направленному обрушению поддаются здания и сооружения (или отдельные их части), высота которых значительно (в 4 раза и более) превышает размер горизонтального сечения на уровне вруба, измеряемый в направлении оси валки.

17.26. При достаточном запасе прочности материала целика условно принимается, что наклон трубы происходит вокруг оси (условного шарнира), проходящей через вершину вруба O по схеме рис. 36.

Если прочность целика недостаточна, труба в процессе наклона начинает разрушаться вначале около вруба, затем в других местах. Полученная в начальный момент кинетическая энергия разворачивает трубу в заданном направлении.

При прочих равных условиях более точная направленность получается в том случае, когда целик испытывает меньшее напряжение на сжатие и ограничен большей по величине хордой AB (рис. 37). Этому требованию для круглых труб отвечает целик в секторе ρ , равном $135-140^\circ$ ($1,2D$ по периметру), имеющем форму, указанную на рис. 37.

17.27. Угол вруба β (см. рис. 36) определяется минимально необходимым углом наклона сооружения α , при котором отвес AB , опущенный из центра тяжести A , не попадает в контур горизонтального сечения в месте вруба. Угол β должен равняться углу α или превышать его.

17.28. Место подбоя трубы (башни) должно выбираться на таком горизонте, где в оставляемом целике и вблизи него нет проемов (двери, газоходы и т. п.). Если не представляется возможным выбрать такое место, проемы следует тщательно заделать, чтобы создать равнопрочный ствол. Валка в заданном направлении не рекомендуется, если проем, подлежащий заделке, находится от вершины угла вруба на расстоянии менее чем 4—6 толщин ствола.

17.29. Вруб создается двумя и более рядами зарядов. Нижние два-три ряда принимают одинаковой длины, остальные — короче, в соответствии с принятым углом вруба.

17.30. Вес и расположение зарядов для образования сквозного подбоя определяются так же, как при обрушении стен в соответствии с пп. 17.18—17.20. Расположение крайних зарядов вруба, граничащих с целиком, должно обеспечивать получение целика заданных размеров. Величина расчетного удельного расхода ВВ K для этих зарядов должна приниматься вдвое меньше, чем для остальных зарядов.

17.31. При повышенных требованиях к соблюдению заданного направления валки (сектор валки менее 90° , ствол ослаблен и т. п.) вместо крайних шпуров вруба, располагаемых около целика, следует пробивать в стволе проемы (см. рис. 37), высота которых должна быть не менее расстояния между примыкающими верхним и нижним рядами зарядов, а ширина, определяемая удобством проходки проема, не должна превышать 1 м.

Проем может быть образован путем обуривания его сквозными отверстиями с шагом, равным диаметру отверстий буровой коронки. Бурение по такой сетке возможно в том случае, когда в соседнее отверстие вставляют стержень такого же диаметра, как у буровой коронки.

17.32. В отдельных случаях трубы выше их средней части зачиливают тросом электролебедки. Для контроля за натяжением троса на конце его должен быть динамометр. Взрывную машинку включают в момент, когда натяжение троса достигает расчетной величины.

17.33. При наличии в трубе внутренней шамотной облицовки, непосредственно прилегающей к стволу, глубину шпуротов, линию наименьшего сопротивления и вес заряда принимают с учетом этой облицовки. Последнюю не учитывают, если она не находится в контакте со стволовом.

Наличие футеровки и ее расположение при отсутствии чертежа трубы уточняются бурением разведочных шпуров или в процессе пробивания проемов в вершине угла вруба.

17.34. При определении опасной зоны следует учитывать дополнительный разлет осколков и возможный сейсмический эффект от удара о грунт при падении трубы.

17.35. При валке железобетонных труб необходимо учитывать влияние арматуры на их устойчивость после взрыва, поскольку арматура в зоне вруба зарядами не перебивается, а в целике может выдерживать значительные напряжения на растяжение. Железобетонная труба обрушается в направлении валки в том случае, когда опрокидывающий момент M_{tp} от силы тяжести трубы P_{tp} будет больше суммы моментов сил от сопротивления арматуры вруба продольному изгибу и от сопротивления целика растяжению.

Для расчета железобетонной трубы на обрушение в заданном направлении вначале определяется опрокидывающий момент от силы тяжести трубы

$$M_{tp} = P_{tp}b, \text{ тс} \cdot \text{м}, \quad (87)$$

где P_{tp} — вес трубы, тс;

b — расстояние между осями условного шарнира и трубы, м.

В сторону, противоположную моменту M_{tp} , действует момент M_{kp} , определяемый как сумма моментов сил реакции от прутков в зоне вруба (предполагается, что они остались прямыми после взрыва), приравниваемых к критической силе,

$$M_{kp} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{(\mu l)^2}, \text{ кгс}, \quad (88)$$

где $E = 2 \cdot 10^6$ — модуль упругости;

I_{min} — момент инерции сечения (для круглого прутка

$$I_{min} = 0,05d^4;$$

d — диаметр прутка, см;

$\mu = 0,5$ — коэффициент, зависящий от способа закрепления бруска (прутка) и характера распределения нагрузки по его длине;

l — длина прутка арматуры в пределах вруба, см.

Для упрощения расчет можно производить не для каждого прутка в отдельности, а для отдельных групп прутков, симметрично расположенных относительно оси валки.

Напряжение в арматуре целика определяется из следующих упрощающих задачу условий:

вся арматура целика как бы расположена у наиболее удаленного от условного шарнира прутка на расстоянии r ;

поворот трубы вызывает одинаковые деформации у всех прутков; сопротивлением бетона на разрыв можно пренебречь, учитывая колебания ствола после взрыва.

При этих условиях усилие $P_{\text{ц}}$ растяжения арматуры целика определяется по формуле

$$P_{\text{ц}} = \frac{M_{\text{тр}} - M_{\text{вр}}}{r}. \quad (89)$$

Число прутков в целике

$$N = \frac{\pi D \rho_1}{360 a_1}, \quad (90)$$

где D — диаметр трубы, м;

ρ_1 — сектор, в пределах которого расположен целик, град;

a_1 — шаг арматуры, м.

Суммарная площадь сечения прутков

$$S = \frac{\pi d^2}{4} N, \text{ см}^2, \quad (91)$$

где d — диаметр прутка, см.

Напряжение от начального опрокидывающего момента

$$\sigma = \frac{P_{\text{ц}}}{S}, \text{ кгс/см}^2. \quad (92)$$

Труба потеряет устойчивость и обрушится в направлении валки при условии: $\sigma > \sigma_{\text{вр}}$, где $\sigma_{\text{вр}}$ — временное сопротивление арматуры разрыву.

17.36. Обрушение других высоких сооружений в заданном направлении производится в таком же порядке, а расчеты производятся по той же методике, что и при валке труб.

18. ДРОБЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

18.1. Взрывные работы по дроблению фундаментов могут производиться как на открытых заводских или строительных площадках, так и внутри заводских зданий (цехов).

18.2. Для дробления фундаментов заряды, как правило, размещают в шпурах. В отдельных случаях с разрешения Госгортехнадзора при больших размерах фундамента заряды разрешается располагать в скважинах.

18.3. При разрушении фундамента сразу на всю его высоту глубина шпуров принимается меньше высоты на 4—5 диаметров заряда.

18.4. Для послойного разрушения фундамента глубина вертикальных шпуров должна быть равна толщине каждого слоя, за исключением последнего, в котором глубина шпуря принимается меньше толщины снимаемого слоя на 4—5 диаметров заряда.

18.5. При дроблении фундамента горизонтальными шпурами расстояние между основанием фундамента и нижним рядом шпуротов должно составлять 0,2—0,4 м.

18.6. Фундамент перед взрыванием должен быть освобожден от засыпки до отметки, проходящей через нижние точки зарядов.

18.7. Величина заряда в шпуре для дробления фундамента определяется по формуле

$$Q = KW \sqrt{W}, \text{ кг},$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$;

W — расстояние от оси шпуря до края фундамента, м.

При $W > 1$ м величину заряда Q определяют по формуле (1) при условии, что K в зависимости от материала фундамента принимается:

$K, \text{ кг}/\text{м}^3$

Кирпич, бетон без арматуры и бут	0,3—0,5
Железобетон	0,4—0,6

Вес зарядов для часто встречающихся величин ЛНС, подсчитанных по упомянутым формулам, приведен в приложении 4.

18.8. Величина W принимается в пределах $(0,5 \div 0,7) l_{шп}$, где $l_{шп}$ — глубина шпуря.

Если W составляет меньше половины $l_{шп}$, заряд в шпуре следует рассредоточить, рассчитывая каждую часть заряда на свою ЛНС.

Расстояние между центрами зарядов, расположенных в одном шпуре, следует принимать не меньше величины a — расстояния между шпурами, за исключением верхнего промежутка, который может быть короче остальных вследствие уменьшенного веса верхнего заряда.

Промежутки между зарядами и верхняя, свободная от заряда часть шпуря должны заполняться забоечным материалом.

18.9. В том случае, когда применять рассредоточенные заряды в шпуре нецелесообразно и требуется по заданному W определить величину удлиненного заряда, необходимо:

а) при помощи формулы (6) или (7) рассчитать необходимую вместимость 1 м шпуря P и затем по табл. 3 установить необходимый диаметр заряда;

б) установить длину забойки в пределах 20—30 диаметров заряда;

в) определить вес заряда по формуле (20).

Расчетный диаметр зарядов должен строго выдерживаться. Необходимо учитывать, что даже при помещении расчетного количества ВВ в шпур завышение диаметра заряда приведет к усиленному разлету кусков породы.

18.10. Расстояние между зарядами в ряду принимается в пределах $(1 \div 1,5) W$, а между рядами — $(0,85 \div 1) W$.

18.11. Расчет зарядов для дробления фундаментов при горизонтальных шпурах производится в соответствии с разделом 2

настоящих Правил с учетом в каждом отдельном случае направления и величины ЛНС.

18.12. При работе в стесненных условиях перед взрыванием шпуровых зарядов фундамент должен быть укрыт деревянными щитами толщиной не менее 50 мм, металлическими листами и т. п., расположеными на расстоянии около 0,5 м и более от фундамента.

Если фундамент взрывается методом скважинных зарядов, укрытия должны быть повышенной прочности.

Окружающие агрегаты и остекленные части здания, находящиеся против или вблизи взываемого фундамента, при необходимости также защищаются от взрыва укрытиями.

18.13. Взрывание фундаментов производится электрическим способом или детонирующим шнуром. Огневым способом разрешается взрывать только один заряд.

При использовании электродетонаторов необходимо отключить электроэнергию в радиусе, исключающем воздействие электрического тока (в том числе и блуждающих токов) на электровзрывную сеть. Провода и их сростки должны иметь исправную изоляцию.

18.14. Взрывание зарядов может производиться мгновенно, короткозамедленно и замедленно.

В стесненных условиях при использовании укрытий от разлета осколков замедленное взрывание зарядов не допускается.

18.15. В паровых котлах, сосудах или коммуникациях, находящихся под давлением вблизи места взрыва, давление должно быть снято.

Окончательные величины зарядов и их расположение для данного фундамента или группы однотипных фундаментов устанавливаются по возможности в процессе производства взрывных работ.

18.16. При дроблении фундаментов со сложной конфигурацией, где заряду с вертикальными применяются горизонтальные и наклонные шпуры, расчет зарядов производится аналогично указаниям настоящего раздела и в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.

18.17. Уборка взорванной массы должна производиться в соответствии с требованиями п. 17.14.

19. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КОРЧЕВКЕ ПНЕЙ, ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ ПЛАНТАЖЕ ПОЧВЫ И РЫХЛЕНИИ СОЛИ КОРЧЕВКА ПНЕЙ И ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ

19.1. При корчевке пней заряды ВВ размещают либо под пнем в выбуриаемой скважине (подкопке) (рис. 38), либо в шпуре, вы сверливаемом в самой древесине.

19.2. Глубина подкопки (расположение заряда) зависит от диаметра пня, давности рубки, особенностей грунта и целей корчевания. Средняя глубина подкопки должна составлять до 1,5—2 диаметров пня, измеряемых у корневой шейки на высоте 10 см от начала

разветвления корней. При корчевке пней в каменистых или мерзлых грунтах глубина подкопки уменьшается на 15—20%.

В зависимости от необходимой глубины подкопку начинают на расстоянии 10—20 см от пня под углом 40—50° к поверхности земли по направлению к центру пня. Подкопку пней или деревьев среднего размера (диаметром до 30 см) производят буровыми механизмами, реже земляными бурами диаметром 80 мм; при корчевке пней и деревьев диаметром выше 30 см диаметр подкопки необходимо доводить до 100 мм.

Вес заряда для корчевки пней определяется по формуле

$$Q = K_n d, \text{ г}, \quad (93)$$

где K_n — удельный расход ВВ на 1 см диаметра пня, г; определяется по табл. 20;

d — диаметр пня, см.

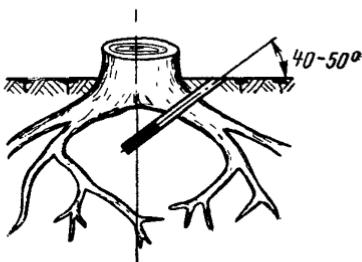


Рис. 38. Взрывание пней с разветвленной корневой системой

Удельный расход ВВ на 1 см диаметра пня, г

Таблица 20

Диаметр пня, см	Свежая рубка (до 5 лет)			Давняя рубка		
	Щебенистый грунт с галькой	Суглинистый грунт	Торф	Щебенистый грунт с галькой	Суглинистый грунт	Торф
Мягкие породы: сосна, ель, ольха, осина, пихта, липа, тополь и др.						
20—25	16	18	10	12	14	8
30—35	18	20	12	14	16	10
40—45	20	22	14	16	18	12
50—55	22	24	16	18	20	14
60—65	24	26	18	20	22	16
70—80	26	28	20	22	24	18
Твердые породы: береза, бук, вяз, дуб, клен, ясень и др.						
20—25	18	22	12	14	16	10
30—35	20	24	14	16	18	12
40—45	22	26	16	18	20	14
50—55	24	28	18	20	22	16
60—65	26	30	20	22	24	18
70—80	28	32	22	24	26	20

П р и м е ч а н и е. Значение удельного расхода ВВ следует уточнять опытным путем.

19.3. При корчевке пней диаметром более 1 м и при наличии мощных стержневых корней заряды располагают в двух подкопках, выбранных с противоположных сторон пня. Такие заряды следует

взрывать одновременно детонирующим шнуром или электродетонаторами. Взрывание может производиться при одной подкопке, но с предварительным простреливанием. При корчевке пней, расположенных на косогоре, заряд (подкопка) должен располагаться с на-горной стороны.

19.4. При корчевке пней вблизи зданий и сооружений подкопку ведут со стороны зданий. Величина заряда в этом случае должна быть уменьшена на $\frac{1}{3}$ против расчетной.

19.5. Если пни расположены близко один к другому и корни их тесно переплетаются, все заряды под пнями взрывают одновременно.

19.6. При размещении зарядов в шпурах, пробуренных непосредственно в древесине пней, величину зарядов определяют из расчета 7,5—10 г аммонита на 1 см диаметра пня.

Шпуры высверливают по оси пня вертикально или наклонно. В том и другом случаях дно шпуря должно совпадать с осью пня, а глубина шпуря должна быть равна двум диаметрам пня.

19.7. При валке деревьев взрывным способом применяют заряды, расположенные в подкопках, шпурах, или наружные заряды, плотно прикладываемые к взываемому дереву. Существует два способа валки деревьев:

- 1) с оставлением пня на месте;
- 2) вместе с корнем.

При корчевке пней в зарослях взрывников снабжают флагштаками на высоких флагштоках. При заряжании взрывник ставят на пень флагшток, а при зажигании снимает.

19.8. Величина наружного заряда для перебивания ствола деревьев определяется по формуле

$$Q = KD^2, \text{ г}, \quad (94)$$

где K — удельный расход ВВ, $\text{г}/\text{см}^2$; принимается для твердых и вязких пород (дуб, бук и т. п.) $1,25—1,5 \text{ г}/\text{см}^2$, для остальных пород $1 \text{ г}/\text{см}^2$;

D — диаметр дерева, см.

19.9. Наружный заряд изготавливают в виде пакета плоской формы толщиной не менее 2—2,5 см и шпагатом плотно привязывают к предварительно затесанному стволу дерева.

19.10. При перебивании древесных стволов шпуровыми зарядами шпуры выбуривают механическими сверлами. Вес заряда в шпурах определяется по формуле

$$Q = 0,2D^2, \text{ г}. \quad (95)$$

19.11. При валке дерева вместе с корнем заряд ВВ помещают в подкопку, как и при корчевании пней.

При валке деревьев зарядами, расположенными в подкопках, деревья падают в ту сторону, с которой размещен заряд.

ВЗРЫВНОЙ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ

19.12. Взрывной плантаж, или глубокое рыхление почвы, производится для создания благоприятных условий роста различных сельскохозяйственных культур, главным образом виноградников. При этом заряды размещают в почве с таким расчетом, чтобы грунт, разрыхленный взрывами, в основной массе не разбрасывался и оставался на месте (как бы всхаливался). Действием взрыва верхние слои почвы должны перемешиваться с нижними, за счет этого открывается доступ воздуха и влаги в глубь почвы.

Для размещения зарядов в почве пробуривают шпуры диаметром 40—60 мм. Глубина шпурков должна соответствовать заданной глубине рыхления (обычно 1 м).

19.13. Работа по плантажу на косогоре начинается взрывом одного ряда усиленных зарядов, образующих канавку вдоль участка, подлежащего рыхлению. Затем взрывают ряды зарядов параллельно образованной канавке снизу вверх по откосу. При взрыве каждого последующего ряда зарядов образуется новая канавка, а предыдущая заполняется взорванным грунтом.

19.14. Для максимального перемешивания почвы необходимо одновременно взрывать несколько зарядов.

Заряды располагают на расстоянии, равном 1,1—1,2 глубины шпера (заданной глубины рыхления) от кромки канавки, образованной предыдущим взрывом. Расстояние между шпурами принимают равным не менее 1,5 глубины шпурков.

19.15. Заряды, взрываемые в начале работы с целью образования канавки вдоль участка, рассчитываются как заряды выброса при показателе действия взрыва $n = 1$ по формуле

$$Q = K_b W^3, \text{ кг},$$

где K_b — расчетный удельный расход ВВ; значение его принимается согласно данным табл. 1;

W — линия наименьшего сопротивления (принимается равной глубине шпера), м.

19.16. Заряды для производства собственно рыхления рассчитывают по формуле $Q = KW^3$, где K принимается по табл. 1.

19.17. Заряженные шпуры должны заполняться до устья песком или мелкой сухой землей без щебня. Степень рыхления почвы по глубине определяется после планировки взрыхленного участка.

19.18. При использовании взрывных работ в садоводстве для образования посадочных ям параметры взрывания принимают в соответствии с разделом 2.

ВЗРЫВНОЕ РЫХЛЕНИЕ СОЛИ

19.19. Рыхление соли производят в штабелях, буртах и железнодорожных вагонах в том случае, если она замерзла или сильно слежкалась и разборка ее обычными способами становится затруднительной.

19.20. Допускается рыхлить соль взрыванием непосредственно в складских помещениях в том случае, если штабель расположен на расстоянии не менее 1 м от стен помещения.

19.21. Расчет зарядов производится в соответствии с разделом 2, при этом расчетный удельный расход ВВ K принимается для слежавшейся соли от 0,2 до 0,35 кг/м³, а для смерзшейся — в пределах 0,5—0,6 кг/м³.

Значение K уточняется пробным взрыванием, причем взрывы необходимо начинать при меньших значениях K .

19.22. В качестве забоечного материала должна быть использована мелко истолченная соль.

19.23. При рыхлении соли непосредственно в складских помещениях, чтобы не повредить пол, между ним и зарядами должен оставаться защитный слой (подушка) соли толщиной не менее 0,5—0,75 м в зависимости от степени слежалости соли и величины зарядов.

Запрещается использовать при рыхлении соли капсюли — детонаторы и электродetonаторы с металлическими гильзами.

20. ПОДВОДНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

20.1. Подводные взрывные работы производятся для улучшения условий судоходства, проведения различных траншей на дне водоема, расчистки фарватеров, углубления дна и для других целей.

20.2. Взрывание пород под водой может производиться при помощи наружных зарядов, укладываемых на грунт, или скважинных (шпуровых) зарядов.

20.3. Общий расход ВВ при использовании наружных зарядов определяется по формуле

$$Q = K_b WS, \text{ кг}, \quad (96)$$

где K_b — удельный расход ВВ, кг/м³;

W — глубина рыхления, м;

S — площадь взрываемого участка, м².

Удельный расход ВВ при разработке скальных пород подводными наружными зарядами составляет:

Группа грунтов и пород по

СНиП $K_b, \text{ кг}/\text{м}^3$	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	12	20	30	35	40	70	100	150	200	300

В том случае, когда глубина погружения заряда меньше $2W$, вес заряда, вычисленный по формуле (96), необходимо увеличить: при глубине погружения на $1,4W$ — на 25%; при глубине погружения $(0,7 \div 1,4)W$ — на 50—25%.

20.4. Расстояния между наружными зарядами в одном ряду в зависимости от условий разработки принимаются равными ($3 \div 3,5$) W , расстояние между рядами зарядов — $(2,5 \div 3,0) W$.

20.5. Максимальная мощность слоя скальных пород, взрываемого за один прием при помощи наружных подводных зарядов, составляет 0,3—0,5 м.

Если мощность слоя превышает 0,5 м, его взрывают в несколько приемов наружными либо скважинными (шпуровыми) зарядами.

Наносы, покрывающие скальный массив, целесообразно перед производством взрыва удалять.

20.6. Расчет скважинных (шпуровых) зарядов при подводных взрывных работах производится в соответствии с п. 2.7 или 2.8, причем величина расчетного удельного расхода ВВ K , принимаемая для зарядов рыхления (см. табл. 1), должна быть увеличена в 2—3 раза. Если необходимо обеспечить высокое качество дробления скважинными зарядами, расчетную сетку расположения зарядов следует уменьшить на 30—50%.

20.7. Взрывание зарядов под водой может производиться при помощи детонирующего шнура, электрическим или огневым способом.

При инициировании сети ДШ зажигательной трубкой ее длина должна обеспечивать время на отход лодки из опасной зоны.

При электрическом взрывании сеть должна монтироваться на берегу. Разрешается монтировать электровзрывную сеть на борту при условии изготовления только одной сети с магистралью.

20.8. В случае применения шпуровых и скважинных зарядов для улучшения качества дробления целесообразно использовать коротко-замедленное взрывание в соответствии с разделом 21. При проведении траншей следует по возможности увеличивать длину участков, взрываемых одновременно.

20.9. При ведении подводных взрывных работ вблизи гидротехнических или других сооружений вес одновременно взрываемых зарядов и интервалы замедлений должны устанавливаться специалистами.

20.10. Бурение шпуров и скважин в летнее время производится с pontонов, плотов, специальных платформ или плавучих буровых установок. В зимних условиях станки могут располагаться непосредственно на льду. Толщина льда должна обеспечивать безопасность ведения буровых работ.

Для бурения скважин могут использоваться станки вращательного, пневмоударного и шарошечного типов.

20.11. Пробуренные шпуры или скважины обычно обсаживают трубами, выступающими над устьем на 0,5—1 м. Допускается при необходимости обсадные трубы выводить на поверхность воды. Установка трубы и вешки-пробки для обозначения скважины (шпуря) может производиться как с поверхности воды, так и со дна водолазом. После установки вешки-пробки или после заряжания шпуров или скважин обсадные трубы следует извлекать.

20.12. Заряжение шпуров и скважин может производиться как со дна, так и с поверхности воды с плавучих средств по зарядным трубам. Перед заряжанием из шпуря или скважины извлекают пробку-вешку.

Для ускорения заряжания зарядная труба должна иметь сплошную продольную прорезь для извлечения из трубы свободных концевиков ДШ после его установки или кондуктор для опускания боевика и концов ДШ с внешней стороны трубы. Наличие прорези или

кондуктора позволяет вести заряжание без поднятия зарядной трубы на поверхность воды после засыпки ВВ в каждый шпур или скважину. Если обсадные трубы выведены на поверхность воды, заряжание ведется непосредственно по этим трубам.

Заряженные шпуры или скважины обозначают буйками.

20.13. Накладные заряды изготавливают в виде пакетов, в которые вводится балласт. Балласт должен обеспечивать плотное прилегание заряда к дну. К каждому заряду подвязывают буйк. Накладные заряды опускают на шпагате или проволоке. В зимнее время опускание зарядов производится через проруби или майны.

20.14. В летнее время концевики ДШ следует подвязывать к буйкам или настилу. В зимний период концевики ДШ привязывают к колышкам у проруби.

20.15. Укладка зарядов должна производиться только одним водолазом-взрывником; других водолазов в воде быть не должно.

20.16. Для заряжания применяют водоустойчивые гранулированные ВВ, шнекованные, патронированные или россыпные. При использовании неводоустойчивых типов ВВ заряды следует гидроизолировать крафт-целлюлозной битуминизированной бумагой или же деревянными, металлическими, полиэтиленовыми или пергаментными оболочками.

20.17. При ведении подводных взрывных работ на берегах размечаются створы на каждый ряд зарядов.

20.18. При наличии наносов заряды могут заглубляться при помощи гидробура или приспособления, состоящего из утолщенной в верхнем конце сваи, остряком и обсадной трубы (рис. 39).

Рис. 39. Схема приспособления для опускания зарядов на скальный грунт при наличии наносов:
1 — остряк (наконечник);
2 — обсадная труба;
3 — свая

Труба должна быть на 0,5 м длиннее требуемой глубины заложения зарядов и должна иметь больший, чем у сваи, диаметр. Диаметр трубы должен несколько превышать диаметр заряда, чтобы он мог свободно опускаться через трубу на дно. Утолщенный конец сваи имеет заплечики, в которые упирается обсадная труба. Верхние концы сваи и трубы охватываются металлическими кольцами. Остряк вставляют в нижнюю часть трубы до заплечиков. До помещения заряда обсадную трубу с введенной в нее сваей и остряком доводят до наносов. В дальнейшем труба проходит через наносы под действием ударов по свае. После того как остряк будет доведен до скального грунта, сваю вынимают и по трубе опускают на дно заряд.

20.19. Под воду разрешается опускать только такое число зарядов, которое будет взорвано за один прием.

Магистраль при взрыве для предохранения ее от разрывов должна прокладываться без натяжения.

21. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕДОХОДЕ

21.1. Взрывание льда при ледоходе производится для защиты от повреждения мостов и плотин, судов и других объектов, для предупреждения наводнений и в некоторых других случаях. Необходимость выполнения работ, их характер и объемы определяются на основе опыта прошлых лет и в зависимости от условий предстоящего ледохода.

21.2. К подготовительным работам приступают заблаговременно с таким расчетом, чтобы к моменту подвижки льда вся подготовка была закончена.

Подготовительные работы заключаются в околке льда вокруг защищаемых объектов, раскалывании определенных участков ледяного покрова, дроблении донного льда, разбивке льда на зимних дорогах, выколке древесины, вмерзшей в лед, и др.

21.3. Взрывание льда у защищаемых объектов производится до вскрытия реки (профилактические подготовительные работы) и в период ледохода. В последнем случае осуществляются работы по раскалыванию плывущих льдин, для того чтобы обеспечить прохождение льда под мостом и предупредить или ликвидировать заторы льда.

21.4. К началу ледокольных работ должны быть подготовлены команды (бригады) взрывников, необходимые инструменты, инвентарь, основные и вспомогательные материалы, обеспечивающие свое временное, качественное и безопасное проведение работ.

Команды взрывников при ледокольных работах должны быть оснащены следующим инвентарем:

Сумки для переноски ВМ, шт.	По числу взрывников
Спасательные жилеты, шт.	То же
Шахтерские каски, шт.	»
Багорики длиной 1,5—2 м, шт.	»
Щипцы-обжимы, шт.	»
Ножи складные, шт.	»
Часы карманные или наручные, шт.	»
Костюмы брезентовые, комплектов	»
Набор болванок для патронирования ВВ, комплектов	»
Брезент 2×2 м, шт.	По числу команд взрывников
Котлы для разогревания гидроизолирующего состава, шт.	То же
Совки объемом 1—1,5 л, шт.	»
Деревянные песты для измельчения ВВ, шт.	»
Пешни, шт.	По числу рабочих
Ледорубы, шт.	То же
Сачки, шт.	»
Свистки, шт	»
Красные сигнальные флагжи, шт.	5—10

Щиты с предупредительными надписями, шт.	3—5
Моторные и весельные лодки с оснасткой, шт.	Не менее 2
Спасательные веревки длиной 25—30 м, шт.	2—3
Спасательные круги, шт.	1—3
Аптечки скорой помощи, шт.	1
Электромегафон или рупор, шт.	1—2
Электрические фонари ручные, шт.	По числу рабочих
Лестницы, шт.	2
Доски толщиной 40—50 мм и длиной 2—3 м, шт.	5—8

21.5. При обследовании участка реки устанавливают максимальный подъем воды в период ледохода, места возможного образования заторов, примерные сроки начала ледохода, толщину и прочность льда, глубину реки в местах взрывных работ, наличие водоемов, расположенных в пределах 10 км выше охраняемого объекта, состояние охраняемого объекта, необходимые места расположения постов наблюдения.

21.6. Для ледокольных работ используют, как правило, водостойчивые ВВ.

При отсутствии зарядов заводского изготовления можно применять заряды, изготовленные из водостойчивых прессованных и порошкообразных ВВ. Для погружения зарядов из порошкообразного ВВ к патронам необходимо привязывать балласт. Заряды из неводостойчивых ВВ должны иметь оболочку для предохранения от намокания.

Место ввода детонатора (ДШ) в патрон-боевик покрывают изолирующим составом.

21.7. Взрывание подводных зарядов может производиться детонирующим шнуром и огневым или электрическим способом при условии, что огнепроводный шнур — пластикатный или двойной асфальтированный, а провода электрической сети — в резиновой или хлорвиниловой изоляции.

21.8. Величина подводного заряда при взрывании ледяного покрова рассчитывается по формуле

$$Q = KW^3, \text{ кг},$$

где K — расчетный удельный расход ВВ, $\text{кг}/\text{м}^3$;

W — линия наименьшего сопротивления, равная расстоянию от центра заряда до верха ледяного покрова, м (принимается равной 1,5—2 м при толщине льда до 40 см и 2—3,5 м при более толстом ледяном покрове).

Величина K на основе практических данных принимается в пределах от 0,3 до 1,5 $\text{кг}/\text{м}^3$ в зависимости от заданного диаметра майны, требуемой степени дробления в ней льда и допустимой величины разброса кусков льда. При $K = 0,3 \text{ кг}/\text{м}^3$ происходит рыхление льда без образования майны; при $K = 0,5 \text{ кг}/\text{м}^3$ образуется майна

диаметром $(3 \div 3,5) W$, полностью забитая крупными осколками льда; при $K = 0,9 \text{ кг}/\text{м}^3$ происходит разброс льда и образование майны диаметром $4W$. Дальнейшее увеличение расчетного удельного расхода ВВ позволяет образовать майны диаметром $(7 \div 8) W$.




Рис. 40. Опускание заряда через лунку на шагате:
1 — перекладина; 2 — шагат;
3 — лунка; 4 — заряд

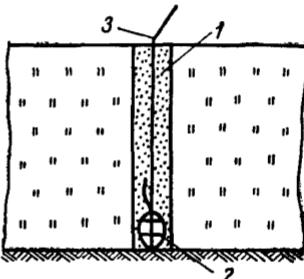


Рис. 41. Расположение заряда в лунке при промерзании до дна:
1 — забойка из снега и битого льда; 2 — заряд; 3 — шагат

21.9. Расстояние между зарядами зависит от условий взрываия и требуемого диаметра майны и принимается от $5W$ до $15W$. При образовании майны непосредственно у защищаемого объекта расстояние между зарядами принимают минимальным, равным $5W$.




Рис. 42. Опускание заряда на дно при отсутствии течения:
1 — лунка; 2 — заряд; 3 — шагат




Рис. 43. Опускание заряда через лунку на шесте с перекладиной:
1 — перекладина; 2 — шест;
3 — лунка; 4 — заряд

При наличии закраин и полыней расстояние между зарядами может приниматься в пределах $(10 \div 15) W$. Для расчленения ледяного покрова на отдельные карты заряды располагают рядами.

21.10. Заряды опускают под лед на крепком шагате (рис. 40, 41, 42), веревке или шесте (рис. 43), которые закрепляют на перекладине, уложенной поперек проруби. При этом необходимо учитывать возможный снос зарядов течением реки.

21.11. Взрывание зарядов должно производиться от середины реки к берегам, от крутого берега к пологому, снизу вверх (против течения реки). Образование полыньи или каналов вблизи опор, ледорезов и труб производится после их ручной околки и начинается с взрывания зарядов, не превышающих 0,3 кг. При применении зарядов в 0,3 кг и более необходимо соблюдать безопасные расстояния, исключающие повреждение охраняемых объектов.

21.12. Взрывные работы в период подвижки льда (ледохода) заключаются в равномерном разрыхлении льда, проходящего мимо защищаемых сооружений, предупреждении заторов льда и их ликвидации.

21.13. Плавущие льдины большого размера не следует подпускать к охраняемым объектам. Большие льдины надо взрывать подводными или наружными зарядами выше против течения реки на расстоянии 1—5 км от объекта (в зависимости от количества льдин, подлежащих раскалыванию, и скорости течения воды).

Для «перехвата» больших льдин на дальних подступах к объекту (1—5 км) организуются специальные кругосуточные посты наблюдения с дежурными командами взрывников.

21.14. В период ледохода, когда лед идет сплошной массой и невозможно использовать плавучие средства для высадки взрывников на большие льдины, раскалывание их производится зарядами, бросаемыми с берега из укрытия. Вес заряда определяется на месте в зависимости от прочности, толщины и поперечного размера льдин.

При глубине реки не более 3 м плавущие льдины можно раскалывать бросанием зарядов на дно реки с таким расчетом, чтобы центр льдины оказался над зарядом в момент его взрыва.

21.15. Заторы, образовавшиеся выше защищаемых объектов, ликвидируются зарядами ВВ, располагаемыми в замке затора, который как правило, находится в голове затора и определяется по местам торожения льда.

Мощные заторы рекомендуется ликвидировать одновременным бескапсюльным взрыванием зарядов, расположенных вдоль затора в один-два ряда.

Имеющиеся в заторе, расположенных выше защищаемых объектов, большие льдины, которые могут нанести повреждения объектам, раскалывают взрывами до ликвидации затора.

При угрожающих положениях для ускорения взрывных работ по ликвидации заторов льда и раскалыванию плавущих льдин с разрешения Главного управления гражданской авиации применяют вертолеты МИ-1, МИ-4 и др.; при этом работы ведут в соответствии со специальной инструкцией, согласованной с Госгортехнадзором.

21.16. Ликвидация заторов у защищаемых объектов осуществляется путем взрывания зарядов, расположенных в один ряд вдоль затора, и образования в результате взрыва канала напротив наибольшего пролета защищаемого объекта. На больших реках каналы образуют одновременно напротив нескольких пролетов.

21.17. Взрывные работы вблизи подводных кабелей, дюкеров, телефонных и электрических линий производятся по согласованию с заинтересованными организациями и при условии соблюдения мер, исключающих повреждение этих объектов.

21.18. При ведении ледоходных взрывных работ помимо настоящих Правил и требований, предусмотренных «Едиными правилами безопасности при ведении взрывных работ», следует также соблюдать положения «Указаний по применению взрывных методов ликвидации ледяных заторов» (ЦБТИ, 1969 г.).

22. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

ТОРПЕДИРОВАНИЕ СКВАЖИН¹

22.1. Торпедирование скважин производится взрывом заряда на заданной глубине скважины с целью увеличения дебита воды, очистки фильтров, ликвидации аварий при бурении и т. п.

22.2. Перед каждым торпедированием должны быть получены следующие данные:

общая глубина скважины;

длина и диаметр колонны обсадных труб или диаметр скважины при отсутствии в намеченном месте взрыва обсадных труб; высота уровня жидкости;

наличие в скважине пробок, обвалов, повреждений в трубах и т. п., которые могут препятствовать спуску торпеды на нужную глубину;

наличие на дне скважины грязи или глинистого осадка.

Указанные данные наносятся графически на продольный разрез по оси скважины.

22.3. Величина заряда торпеды (рис. 44) зависит от ее внутреннего диаметра, длины, участка скважины, подлежащего торпедированию, и определяется по формуле

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \Delta l, \text{ кг}, \quad (97)$$

¹ В подразделе даются указания по торпедированию артезианских, цементационных, водопонизительных и других скважин.

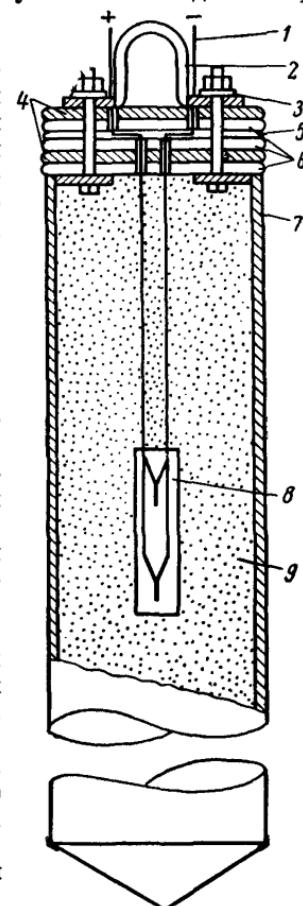


Рис. 44. Торпеда:
1 — провод; 2 — металлическая скоба; 3 — свинцовая шайба; 4 — фланец; 5 — гурдон; 6 — резиновые прокладки; 7 — корпус; 8 — боевик; 9 — взрывчатое вещество

где d — внутренний диаметр торпеды, дм;

Δ — плотность заряжания, кг/дм³;

l — длина заряда в торпеде, дм.

22.4. При дроблении оставшихся в скважине долот и других металлических предметов в зависимости от их прочности и размера вес заряда практически принимается (в кг):

Для долот диаметром:	
400 мм	25—30
300 мм	22—25
Для клиньев	12—15
Для дисков и плашек . . .	4—8

При разрушении обсадных труб вес заряда в зависимости от диаметра труб составляет:

Диаметр труб, мм	100	125	150	200	250	300	400
Вес заряда, кг	6	9	13	16	18	22	30

22.5. Выбор материала для изготовления оболочки торпеды и расчет толщины ее стенок производится с учетом возможного давления столба в скважине, которое определяется по формуле

$$p = \frac{H}{10}, \text{ ати,} \quad (98)$$

где p — давление столба воды в скважине, ати;

H — максимальная высота воды над торpedой, м.

22.6. Наружный диаметр оболочки торпеды определяется с учетом ее свободного прохождения и должен быть на 25 мм меньше диаметра скважины, при торпедировании бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб — на 10 мм. В последнем случае при необходимости увеличения веса заряда допускается уменьшение зазора до 6 мм.

22.7. Полный вес торпеды должен не менее чем в 1,5 раза превышать вес вытесненной ею жидкости. При меньшем весе в нижнюю часть торпеды для ее утяжеления вводится дополнительный груз.

22.8. Необходимую толщину цилиндрической оболочки торпеды определяют по формуле

$$\delta = \frac{pD}{2[\sigma]}, \text{ см,} \quad (99)$$

где p — давление жидкости в скважине, кгс/см²;

D — внутренний диаметр торпеды, см;

$[\sigma]$ — допускаемое напряжение на сжатие материала цилиндрической оболочки торпеды, принимаемое для стали 1000 кгс/см².

При изготовлении торпеды с плоскими основаниями толщину основания определяют по формуле

$$\delta = \frac{D}{4} \sqrt{\frac{3p}{[\sigma]}}, \text{ см.} \quad (100)$$

22.9. Чтобы не происходило намокание заряда ВВ, конструкция оболочки торпеды должна обеспечивать полную ее герметичность при статическом давлении на заданной глубине торпедирования.

Для проверки герметичности необходимо заполнить торпеду сухим песком и опустить в то место скважины, где намечается взрыв. В таком состоянии торпеда должна пробыть в скважине не менее 1 ч. Это позволит определить герметичность оболочки и проходимость ее по скважине.

22.10. Боевик в торпеде располагают в верхней части заряда и вводят в торпеду с особой осторожностью, без сильного давления, нажима и толчков.

В удлиненных торпедах (у которых длина превышает 10 диаметров) допускается установка второго боевика в средней части.

22.11. Провода, выводимые из торпеды, должны быть без сростков, многожильные, медные, сечением не менее $0,75 \text{ мм}^2$, с резиновой или полихлорвиниловой оболочкой.

22.12. Резьба стяжных болтов и гаек по окончании всех операций по снаряжению торпеды должна быть тщательно очищена и только после этого можно плотно закрыть торпеду, оберегая проводники от повреждения.

22.13. Для полной герметизации ВВ поверх заряда накладывают слой смолы, вара или другого водонепроницаемого вещества, причем этот слой отделяют от заряда ВВ пергаментной бумагой.

Место вывода проводов электродetonаторов должно тщательно изолироваться.

22.14. Скважина к моменту опускания снаряженной торпеды должна быть соответствующим образом подготовлена, для чего необходимо:

удалить из нее фильтр, если он был в ней установлен, и эрлифт-ные трубы;

убедиться в отсутствии обвалов в скважине;

прочистить и промыть скважину;

освободить обсадные трубы и поднять их на высоту, гарантирующую от возможного повреждения при взрыве. Если последнее невозможно, то для защиты обсадных труб ограничивают вес взрываемых торпед, устраивают воздушные завесы, предохранительные пробки из твердых насыпных материалов или цемента.

22.15. Для снаряжения торпед следует применять плотные, наиболее мощные ВВ.

Для инициирования в зависимости от условий применяют как обычные, так и специальные электродetonаторы.

22.16. Снаряженная торпеда должна опускаться лебедкой в скважину равномерно, без толчков. Для спуска могут применяться металлические штанги, испытанные и достаточно вытянутые стальные тросы или пеньковые канаты.

22.17. На тросах и канатах, применяемых для опускания торпед, должна быть нанесена отметка, соответствующая нужной глубине

погружения торпеды в скважину, показывающая предел их разматывания.

22.18. В случае взрыва торпеды не на дне скважины, а на определенной глубине, при опускании торпеды необходимо учитывать растяжение каната.

22.19. Электропровода от торпеды не должны привязываться к канату (тросу, штанге), на котором она опускается в скважину.

22.20. Торпеды должны опускаться в скважину в присутствии лица, ответственного за бурение или эксплуатацию скважины.

22.21. Если торпедирование используется для разрушения мощного пласта, то производится несколько последовательных взрывов, начиная снизу скважины.

22.22. При резком уменьшении дебита артезианских и водопоникающих скважин из-за закупорки фильтров (со стальными или латунными сетками) песчано-глинистыми отложениями, зарастания отверстий, коррозии и т. п. очистку фильтров следует производить путем взрыва специальных торпед из детонирующего шнуря (ТДШ).

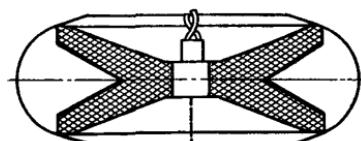


Рис. 45. Кумулятивный труборез

нитей ДШ при стальных сетках.

При использовании ТДШ на глубинах до 50 м можно применять детонирующий шнур марки ДШ-А, а при глубине торпедирования более 50 м — детонирующий шнур марки ДШ-В в полихлорвиниловой оболочке.

22.23. В тех случаях, когда раздутие труб при их обрыве может воспрепятствовать демонтажу колонны, целесообразно применение специальных кумулятивных зарядов (труборезов), разработанных ВНИИГеофизикой (рис. 45).

ВЗРЫВАНИЕ ГОРЯЧИХ МАССИВОВ

a) Общие положения

22.24. Взрывные работы в горячих массивах в основном производятся для дробления шлаков и настылей в марганцевых печах, ликвидации «козлов» в доменных печах, при ремонтах и демонтаже электролизных ванн.

22.25. Для производства взрывных работ персонал, обеспеченный соответствующей спецодеждой и обувью, может быть допущен в печь при температуре воздуха в печи не выше 60°.

22.26. Взрывание горячих массивов разрешается только с применением огнепроводного или детонирующего шнуря.

22.27. Применение наружных зарядов при взрывных работах в горячих массивах запрещается.

22.28. При использовании детонирующего шнура обязательно дублирование взрывной сети и применение двух зажигательных трубок. Часть детонирующего шнура, помещенная вне шпурового заряда, должна быть снабжена термоизолирующей оболочкой из асбеста толщиной не менее 6 мм.

22.29. При дроблении горячих массивов взрывные работы допускаются при условии выполнения необходимых мероприятий по защите от разлета осколков и по очистке воздуха от ядовитых газов, а также при условии испытания термоизоляции оболочки патрона путем помещения в шпур зажигательной трубки в асбестовой оболочке без ВВ. Если детонатор взорвется ранее чем через 5 мин, толщина асбестовой оболочки должна быть увеличена.

22.30. Для забойки разрешается применять только хорошо просеянный и просушенный песок. Уплотнение забойки запрещается.

22.31. Освещение при заряжании шпуров должно осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками, прожектором заливающим света, направленным через отверстие в стене, или переносными электрическими лампами напряжением 12 в. При этом кабель, питающий переносную электрическую лампу, должен быть трехжильным, патрон — эbonитовый, а лампа должна быть ограждена сеткой.

22.32. Перед заряжанием следует измерить температуру в нижней части шпура (у дна). При температуре до 80° С разрешается заряжание без термоизолирующей оболочки. В этом случае необходимо применять боевик в пергаментной, крафт-целлюзной или оберточной бумаге.

Затрата времени на заряжение должна быть не более 5 мин.

При температуре более 80° С весь заряд должен представлять собой один патрон-боевик с термоизолирующей оболочкой, которая должна быть такой, чтобы время до взрыва заряда из-за нагревания его через стенки шпура составляло не менее 4 мин. Взрывание должно производиться при помощи огнепроводного шнура длиной не менее 60 см, обернутого вместе с дульцем капсюля-детонатора в асбестовую оболочку. Скручивание и свертывание огнепроводного шнура внутри изолирующей оболочки патрона-боевика и вне ее запрещается. Диаметр патрона-боевика должен быть настолько меньше диаметра шпура, чтобы заряд легко проходил в шпур.

22.33. При температуре ниже 80° С (измеренной в нижней части шпура) разрешается одновременно заряжать и взрывать не более пяти шпуровых зарядов, а при температуре 80—200° С — не более двух.

22.34. Продолжительность заряжания и взрывания группы зарядов в любом случае не должна превышать 4 мин.

Если в течение 4 мин взрывники не успели окончить заряжение всех шпуров, руководитель взрывных работ подает команду о немедленном прекращении заряжания и о производстве взрыва.

Заряжание и забойка должны производиться двумя взрывниками в присутствии руководителя взрывных работ.

22.35. При взрывании массива с температурой 80—200° С подходить к отказавшему заряду разрешается только руководителям взрывных работ по истечении не менее 1 ч с момента поджигания шнуря и при условии, что после этого срока не будет наблюдаться интенсивное разложение аммиачной селитры.

К отказавшему заряду в массиве с температурой до 80° С разрешается подходить по истечении 15 мин с момента поджигания шнуря.

Ликвидация отказавшего заряда в шпуре производится только путем вымывания водой забойки и заряда.

22.36. Взрывные работы по дроблению горячих шлаков, настылей, «козлов» и т. п. должны производиться только после проведения опытных взрывов.

Опытными взрывами определяют:

необходимую толщину асбестовой оболочки для патронов с ВВ; оптимальные величины зарядов ВВ для получения необходимого эффекта взрывов при безусловной безопасности проведения работ.

22.37. При работах в мартеновских, доменных печах и других закрытых помещениях после каждого взрыва допуск на место взрыва разрешается только после полного проветривания печи от газов, допуск на место работ разрешается только после проверки состояния защитных приспособлений.

22.38. Шпуры в мартеновских шлаках бурят бурильными молотками, в горячих металлических массивах — прожигают кислородом. Диаметр шпуров должен быть не менее 40 мм.

б) Дробление шлаков, настылей

22.39. Для взрывания шлаков в мартеновских печах величину заряда ориентировочно определяют по формуле (2), в которой расчетный удельный расход ВВ K принимают равным 0,2 кг/м³ и уточняют опытными взрывами.

Глубина заложения заряда должна подбираться с таким расчетом, чтобы не повредить футеровки печей; длина заряда не должна превышать половины глубины шпуря, а при первых опытных взрывах — $\frac{1}{3}$ глубины шпуря.

22.40. При ведении в закрытых помещениях взрывных работ по дроблению шлака с температурой до 200° С (по замерам в нижней части шпуря или рукава) необходимо заряжать только один шпур или рукав, причем работу эту должны выполнять двое взрывников: один из них зажигает две зажигательные трубки и опускает заряд, другой засыпает песок — забойку.

Заряд должен быть помещен в термоизолирующую оболочку и снабжен двумя зажигательными трубками.

22.41. При взрывании шлака в шлаковиках мартеновских печей вертикальные каналы должны перекрываться, а камерные окна за-

крыться металлическими щитами толщиной не менее 10 мм. Металлические конструкции крепления печи должны быть укреплены, с тем чтобы они не обрушались при взрывах.

в) Дробление «козлов» в доменных печах

22.42. Работы по взрыванию «козлов» в доменных печах заключаются в дроблении их на куски, вес которых не должен превышать предельно допустимого.

Предельный вес кусков устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от наличия подъемных и транспортных средств. Разделка «козлов», как правило, производится послойно.

22.43. На дробление «козла» в печи каждый раз должен составляться проект.

22.44. Чтобы предохранить стенки печи от повреждений и получить вторую обнаженную поверхность и пространство для частичного вмешения взорванных кусков, производят оконтуривание «козла», заключающееся в разборке и в удалении кладки лещади вокруг «козла». Оконтуривание производится по возможности по всему периметру и на всю высоту или по крайней мере ниже отметки взываемого слоя на 0,5–1 м.

22.45. При дроблении «козла» заряды помещают в шпуры, расположение которых определяют в зависимости от конфигурации массива «коала» и удобства ведения буровзрывных работ. Шпуры размещают параллельными рядами, перпендикулярно выбранному направлению откола кусков.

Глубина шпуров для основного взрывания принимается 1,2–1,5 м. Дно всех шпуров должно находиться примерно на одном уровне.

22.46. Величину заряда в шурфе определяют по формуле (1) или (2), где за величину W принимают СПП. Расчетный удельный расход ВВ для чугуна ориентировочно принимают $K = 4,5 \div 5 \text{ кг}/\text{м}^3$ и уточняют в процессе работ после первых взрывов.

22.47. Расстояние между шпурами в ряду принимают равным $(0,7 \div 0,8) W$. Нижний предел соответствует большей вязкости чугуна. Расстояние между рядами шпуров принимают равным W .

При взрывании серий зарядов (но не более 5) и при взрывании одиночных зарядов за один прием разрешается производить только один взрыв.

22.48. Число шпуров N , необходимое для разделки одного слоя «козла», определяют по формуле

$$N = \frac{\pi d^2}{4ab}, \quad (101)$$

где d — диаметр «козла» в разделяемом слое, м;

a — расстояние между шпурами в ряду, м;

b — расстояние между рядами шпуров, м.

22.49. После прожигания шпуров «козел» интенсивно охлаждают водой, подаваемой на поверхность массива и в шпуры через брызгалы или шланги.

22.50. При производстве взрывов должно применяться одновременное взрывание 3—5 зарядов, расположенных в один ряд. Предельное количество ВВ, взрываемого в группе зарядов, не должно превышать 30 кг.

Одиночные заряды взрывают в основном при разделке негабаритных кусков (глыб).

22.51. Если при первом взрыве металл не будет отбит от массива «козла», то при вторичном заряжании того же шпура вес заряда увеличивается на 15—25 %. Нижний предел относится к случаям, когда в результате первого взрыва в массиве по линии откола образовались трещины.

Вторичное заряжание шпуров допускается не ранее чем через 15 мин.

22.52. При дроблении «козлов» в металлургических печах место взрыва должно быть ограждено сплошным бревенчатым забором. Подмости, устраиваемые для ведения взрывных работ, должны быть прочными и должны иметь перила.

Над «козлом» в доменных печах устраивают прочное перекрытие, состоящее из несущих балок тяжелых профилей или слябов, перекрытых железными листами толщиной не менее 20 мм или сплошными накатами из бревен диаметром не менее 18 см в два ряда, уложенных накрест. Все фурменные отверстия и шлаковые летки закрывают прочными металлическими щитами толщиной не менее 10 мм. Для предохранения от повреждений при взрывах вертикальные ходильники, если они не подлежат замене, ограждают сплошным забором из бревен (диаметром не менее 20 см) или шпал, скрепленных железными скобами.

Размеры проходов к взрываемому «козлу» должны быть не меньше $0,75 \times 0,6$ м. Проходы не должны быть загромождены. Для входа и выхода взрывников из печи устраивают мостики-сходни.

Выходы из печи должны оборудоваться заслонами из бревен или листовой брони, которые должны быть на 2 м шире выходного отверстия. Заслон устраивают с расчетом свободного прохода взрывников и перекрытия путей разлета осколков металла. Возле отверстий в броневой обшивке и в футеровке печи, служащих также для выхода взрывников, должны быть устроены надежные трапы, исключающие возможность скольжения по ним людей.

22.53. Не разрешается производить взрывы в печи во время выпуска чугуна (шлака, стали) из соседней печи.

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ

22.54. Для сейсморазведки применяют взрывы зарядов, подвешиваемых в воздухе либо помещенных в грунт или в воду. Условия взрывания, величина зарядов и их форма, глубина заложения и последовательность взрывания определяются проектом, составленным

в соответствии с заданием руководителя разведочной партии и настоящими Правилами и утвержденным в установленном порядке.

22.55. Заряды взрывают только по письменному заданию (наряду) руководителя разведочной партии или оператора, в котором должны быть указаны:

место и время взрыва;

число и величина зарядов, расстояние между ними;

форма и вид зарядов (наружные или в выработках; если в выработках, то в каких);

очередность взрывания зарядов;

список лиц, назначаемых в помощь взрывнику при подготовительных работах;

список лиц, присутствие которых допускается при заряжании (для установки сейсмоаппаратуры).

22.56. Опускают подготовленные заряды в скважину или в воду по распоряжению оператора с соблюдением мер предосторожности. Натяжение взрывной магистрали при этом не допускается.

Заклинившийся в выработке заряд должен быть извлечен из нее и после прочистки вновь помещен в выработку и взорван. При невозможности извлечения заряда из выработки он ликвидируется дополнительно спущенным зарядом.

Об отказе или неполном взрыве необходимо немедленно сообщить руководителю разведочной партии или оператору.

Отказавший заряд должен быть извлечен из скважины и уничтожен взрыванием в безопасном месте. Если извлечь его невозможно, то он ликвидируется дополнительно спущенным зарядом, как и при заклинивании заряда в выработке.

22.57. При сейсморазведке применяют только электрический способ взрыва.

22.58. В зависимости от заданной величины и глубины заложения заряда должен быть определен характер действия взрыва и установлены радиусы опасных зон (по разлету осколков, сейсмике и т. п.), местонахождение взрывной станции, людей, блиндажа для укрытия. Все эти данные должны быть сообщены руководителю разведочной партии.

22.59. Если в установленных опасных зонах находятся люди или оказались какие-либо сооружения или здания, то до решения вопросов безопасности в установленном порядке заряды взрывать не разрешается.

22.60. Технические данные о произведенных взрывных работах записывают в журнал учета работ в день производства взрыва. Этот журнал является техническим отчетом о выполненных работах.

22.61. Перед взрыванием зарядов в скважинах или шурфах над зарядом помещают забойку. В качестве забоечного материала используют воду, буровой раствор или грунт.

22.62. Взрывная магистраль должна быть изготовлена двухпроводной из гибкого провода, концы проводников электродетонаторов

должны быть накоротко замкнуты до момента присоединения их к магистральным проводам.

22.63. Провода от приборов, служащих для разведки, должны иметь наружное отличие от проводов электровзрывной сети (например, разную окраску).

22.64. Порядок и назначение сигналов при взрывании должны быть утверждены начальником разведочной партии и объявлены всему личному составу партии под расписку.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ВЗРЫВОМ

а) Общая часть

22.65. Под обработкой металлов и их сплавов энергией взрыва понимаются сварка и штамповка металлов, прессование порошкообразных металлов, развалицовка труб, поверхностное упрочнение металла и другие аналогичные операции. В настоящих Правилах излагаются элементарные сведения по сварке, штамповке и развалицовке труб при помощи взрыва.

22.66. Все операции по обработке металлов взрывом подразделяются на контактные, при которых заряд располагается в непосредственном контакте с заготовкой (деталью), и дистанционные, при которых энергия взрыва передается заготовке (детали) через промежуточную среду — воздух, воду, масло и т. п.

22.67. Обработка металлов взрывом должна производиться в соответствии с проектом и инструкцией, с соблюдением особых мер безопасности, согласованных с местными органами госгортехнадзора.

б) Сварка металлов

22.68. Сварка металлов взрывом применяется при:

изготовлении заготовок для проката биметаллов;

плакировании¹ поверхностей конструкционных сталей и других металлов (или изготовленных из них деталей) металлами и сплавами с особыми физическими и химическими свойствами;

изготовлении биметаллических конструкционных переходных элементов различного профиля для последующей приварки обычными методами сварки к кромкам соответствующих одноименных металлов;

изготовлении двухслойных цилиндрических заготовок для прокатки или прокатки биметаллических труб;

непосредственном плакировании труб и в ряде других случаев.

22.69. Различными методами сварки взрывом можно получить пластины и листы, имеющие от двух до пяти и более слоев одинаковых или различных металлов. В различных комбинациях в два и более слоя взрывом свариваются алюминиевые сплавы, латунь, медь,

¹ Плакированием называют покрытие поверхностей металлического изделия тонким слоем (фольгой) другого металла.

никелевые сплавы, малоуглеродистые и нержавеющие стали, tantal и другие материалы.

22.70. При сварке массивных деталей и плит обычно применяют контактные операции. При сварке и плакировании взрывом металлической фольги, небольших металлических листов и тонких пластин применяют дистанционные операции с небольшими расстояниями между заготовками. Возможна прямая схема с метанием менее толстой и обратная схема с метанием более толстой пластины.

22.71. Высоту (толщину) и вес заряда определяют по эмпирическим формулам.

Высота заряда

$$H = d_k K_1 K_2 K_3, \text{ мм}, \quad (102)$$

где d_k — критический диаметр заряда, мм;

K_1 — коэффициент, учитывающий толщину метаемого элемента; принимается в пределах 1—1,8 при толщинах элемента от 3 до 25 мм;

K_2 — коэффициент, учитывающий соотношение масс метаемого $m_{\text{мет}}$ и неподвижного $m_{\text{осн}}$ элементов; при $\frac{m_{\text{мет}}}{m_{\text{осн}}} \leq 1$ — прямая схема — $K_2 = 1$; при $\frac{m_{\text{мет}}}{m_{\text{осн}}} > 1$ — обратная схема — $K_2 = 1 \div 1,2$;

K_3 — коэффициент, учитывающий пластичность соединяемых металлов; для Ст. 3 — ОХ18Н10Т $K_3 = 1$; для Ст. 3 — медь М1 $K_3 = 0,85$.

Для других металлов коэффициент K_3 определяется экспериментально.

Вес плоского заряда ВВ

$$Q = HS \Delta, \text{ кг}, \quad (103)$$

где H — высота заряда (толщина), дм;

S — площадь плоского заряда, дм^2 ;

Δ — плотность ВВ (насыщенная), $\text{кг}/\text{дм}^3$;

$$S = b(l + 0,145b), \text{ дм}^2, \quad (104)$$

где b — ширина метаемой пластины, дм;

l — длина метаемой пластины, дм.

Параметры зарядов, определяемые по этим формулам, уточняют в каждом конкретном случае экспериментально.

22.72. Практически расход взрывчатого вещества на сварку взрывом для биметалла сталь — медь (латунь, бронза) ориентировочно составляет 0,7—0,8 веса метаемой пластины или листа плакирующего слоя; для биметалла сталь или нержавеющая сталь и титан — 0,8—1 веса метаемой пластины. Наиболее распространенные схемы расположения свариваемых взрывом пластин приведены на рис. 46.

22.73. Заряды ВВ размещают в бумажных, картонных или деревянных формах, размеры и конфигурации которых устанавливают при определении величины заряда.

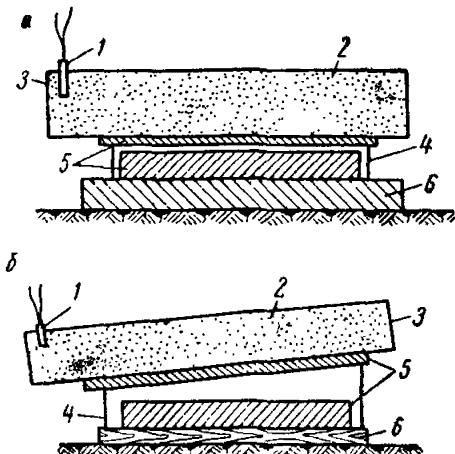


Рис. 46. Схема сварки двух пластин, расположенных параллельно и под углом друг к другу:

1 — электродетонатор; 2 — взрывчатое вещество; 3 — картонная коробка; 4 — установочный штырь; 5 — металлические пластины; 6 — основание


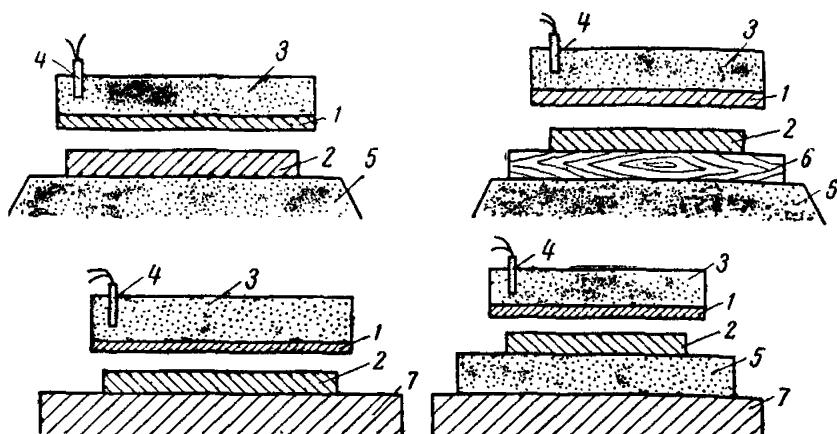


Рис. 47. Типы оснований при сварке металлов взрывом:
1 — метаемый элемент; 2 — неподвижный элемент; 3 — взрывчатое вещество; 4 — электродетонатор; 5 — песок; 6 — доска; 7 — металлическое основание

Рис. 48. Схема сварки металлического стержня с трубой:

1 — электродетонатор; 2 — взрывчатое вещество; 3 — картонный цилиндр; 4 — металлический стержень; 5 — металлическая труба; 6 — деревянный корпус; 7 — металлическое основание

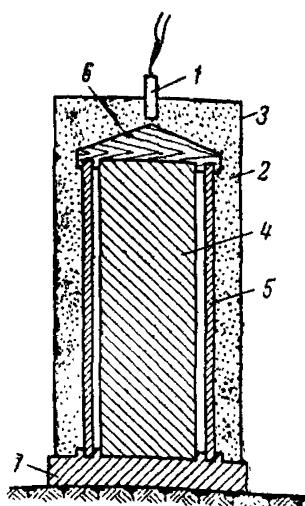

22.74. Размещают заряд на обрабатываемых деталях (заготовках) после того, как эти заготовки (детали) надежно установлены на грунте или прочной подставке (на основании) и при необходимости закреплены. Выбор основания влияет на процесс и расчет сварки металла взрывом. Основные схемы оснований приведены на рис. 47.

22.75. Инициатор взрыва (электродетонатор или отрезок детонирующего шнура) вводят в заряд после размещения взрывчатого вещества на установленных заготовках (деталях).

22.76. При сварке параллельно (рис. 46,*a*) или наклонно (рис. 46,*b*) расположенных пластин на металлическом основании располагают неподвижную пластину — мишень, а параллельно ей или под определенным небольшим углом с зазором устанавливают на штырях метаемую пластину. На метаемой пластине заряд располагают в форме, изготовленной из картона или дерева, с размерами, обеспечивающими нависание заряда по краям пластины. Инициирование заряда производят с одной из сторон метаемой пластины.

22.77. Размер нависания верхней метаемой пластины определяется из следующих соотношений:

$$l_1 = 1,5H; \quad l_2 = 2H; \quad l_3 = 0,5H,$$

где H — высота заряда ВВ, см;

l_1 — нависание метаемой пластины над неподвижной со стороны расположения детонатора, см;

l_2 — боковое нависание (в одну сторону), см;

l_3 — концевое нависание, см.

22.78. Сварка металлической трубы со стержнем осуществляется по схеме, показанной на рис. 48.

22.79. Сварка двух труб производится аналогично сварке металлической трубы со стержнем. При этом внутреннюю трубу заполняют инертным наполнителем, в качестве которого обычно используют воду.

22.80. При одновременной двусторонней плакировке основу и метаемые пластины устанавливают в вертикальном положении.

Заряд взрывчатого вещества, помещенный в формы из плотного картона, располагают у наружных поверхностей метаемых пластин. Инициирование ВВ производят одновременно с обеих сторон отрезками детонирующего шнура, к верхним соединенным вместе концам которого подвязывают детонатор.

в) Штамповка металла

22.81. Взрыв дает возможность производить штамповку без дорогостоящего кузнецко-прессового оборудования.

Штамповку металла взрывом применяют при изготовлении крупногабаритных трудноштампемых изделий (особенно из сверхпрочных металлов), частей самолетов, кораблей, резервуаров и т. п. Этот

метод взрывной обработки металла применяют также при производстве мелкосерийных изделий из хорошо штампемых металлов.

22.82. Энергией взрыва возможно осуществлять следующие операции: пробивку отверстий в заготовках, а также в уже отформованных деталях; вырезку отверстий окон и различных проемов в заранее изготовленных крупногабаритных деталях типа обшивок,

ВВ	Передача энергии	
Порох	Непосредственно	
	Через жидкость	
	Через инструмент	
Бризантное ВВ	Непосредственно	
	Через воздух	
	Через жидкость	
	Через сыпучую среду	

Рис. 49. Некоторые схемы процессов формообразования (штамповки) взрывом
118

коужухов и капотов; формообразование, т. е. получение из плоской или пространственной заготовки различных криволинейных поверхностей; вытяжку; отбортовку отверстий; образование жесткостей и рифов; обжатие краев трубчатых деталей; калибровку; плоскую и пространственную правку и т. п.

22.83. При листовой штамповке с использованием энергии взрыва применяют порох и мощные взрывчатые вещества.

Способы передачи энергии от заряда к заготовке показаны на рис. 49.

22.84. При формообразовании листовых деталей с использованием энергии порохового заряда оборудование для ведения процесса должно удовлетворять следующим требованиям:

рабочая часть установки, в которой происходит горение порохового заряда и деформирование заготовки, должна представлять собой герметически закрытую камеру, рассчитанную на максимальное рабочее давление;

для более интенсивного горения пороховых зарядов свободные от заряда объемы камеры должны быть минимальными; для заполнения излишних первоначальных объемов можно использовать промежуточную эластичную или жидкую несжимаемую среду;

пороховой заряд должен быть изолирован от жидкой среды, чтобы избежать прекращения горения в результате смачивания пороха жидкостью.

Порох (дымный или бездымный) инициируется электровоспламенителем.

22.85. При штамповке взрывом с использованием мощных взрывчатых веществ можно получить детали различных размеров из высокопрочных материалов.

22.86. Контактный взрыв применяют при операциях выдавливания, вырубки и т. п. При формовке взрывом неконтактного заряда, расположенного на некотором расстоянии от заготовки, в качестве среды, передающей давление взрыва на заготовку, используются воздух, жидкость или сыпучая среда.

22.87. Воздух в качестве передаточной среды используется для получения местных деформаций на днищах и других деталях. Наиболее дешевым и распространенным материалом, отвечающим требованиям формовки взрывом и применяемымся в качестве передающей среды, является вода.

22.88. Сыпучие тела (песок, алюминиевый порошок и т. п.) применяют в качестве передаточной среды при формовке и калибровке с подогревом.

22.89. Работы по формовке плоских деталей обычно производят в установке бассейнового или наземного типа.

22.90. Величину заряда для штамповки листового металла, форму и другие параметры определяют опытным путем.

22.91. При штамповке сосредоточенными зарядами (в виде сферы, полусфера и т. п.) расстояние от центра заряда до заготовки

(детали) R определяется относительной толщиной детали $\frac{S}{D}$, где S — толщина заготовки; D — диаметр формируемой детали:

$\frac{S}{D}$	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006
$\frac{R}{D}$	2,0	1,3	1,1	0,9	0,8

22.92. При использовании кольцевых или спиральных зарядов из детонирующего шнуря или пластических ВВ расстояние от центра заряда до заготовок может быть уменьшено.

г) Развальцовка концов труб

22.93. Развальцовка (закрепление) концов труб взрывом в трубных досках (решетках) производится при изготовлении и ремонте различной теплообменной аппаратуры: парогенераторов, пароперегревателей, конденсаторов и т. п.

22.94. Вес заряда для развалцовки и технология работ устанавливаются экспериментальным путем в зависимости от диаметра,

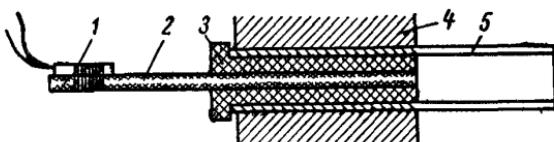


Рис. 50. Схема развалцовки (закрепления) трубы в элементе трубной решетки (доски):

1 — электродетонатор; 2 — детонирующий шнур; 3 — полимерная трубка; 4 — элемент трубной решетки; 5 — вальцоваемая труба

толщины стенок и материала трубы, от толщины трубной доски (решетки), условий работы теплообменного аппарата и т. п.

22.95. Заряды для развалцовки изготавливают из детонирующего шнуря в одну или несколько ниток или из аммонита. Применяют также комбинированные заряды из трубчатого бездымного пороха и отрезка детонирующего шнуря, помещенного в канал трубки пороха.

22.96. Длина заряда, как правило, равна толщине трубной доски (решетки).

22.97. Энергия взрыва на стенки закрепляемой трубы передается через втулки из полиэтилена, резины, дерева, картона, бумаги и т. п.

22.98. Закрепление отрезков детонирующего шнуря (одного или нескольких) во втулке производится при помощи клея. Схема развалцовки конца одиночной трубы в элементе трубной решетки (доски) показана на рис. 50.

22.99. Заряды изготавливают в здании подготовки ВМ. Изготовленные заряды на рабочем месте укладывают на лотки из фанеры, в небольшие ящики и т. п.

22.100. При вертикальном расположении труб в теплообменной аппаратуре должны предусматриваться способы крепления зарядов, предотвращающие падение зарядов в трубу или выпадение из нее.

22.101. Число одновременно взрываемых зарядов и очередность взрывания их при развалцовке устанавливаются экспериментальным путем и зависят от толщины трубной решетки, допустимого веса ВВ по действию воздушной волны взрыва, толщины стенок трубы и т. п.

д) Перебивание металла и металлических конструкций

22.102. Взрывной способ перебивания металлических изделий применяют для разделки крупных металлических конструкций на более мелкие части, удобные для перемещения, и т. п.

22.103. Перебивание металла и металлических конструкций разрешается производить на особых площадках, в специально устроенных бронекамерах или на полигонах, а также на месте их первоначального нахождения.

22.104. Для перебивания металла и металлических конструкций применяют методы наружных и шпуровых зарядов. Эти работы целесообразно производить с применением взрывчатых веществ, обладающих большой мощностью и повышенной плотностью.

22.105. Наружные заряды применяют при перебивании фасонных или составных конструкций, металлических листов и плит толщиной не более 15 см.

22.106. Величину наружных зарядов рассчитывают по формуле (61).

22.107. При перебивании фасонных и составных конструкций вес заряда определяют для каждой составной части отдельно.

22.108. Заряд из порошкообразного ВВ должен быть помещен в оболочку из бумаги или материи и расположен по линии реза.

22.109. В качестве ВВ для разделки металла в воде рекомендуется применять шашки прессованного тротила или других мощных водоустойчивых ВВ.

22.110. При разделке фасонных частей конструкций каждый заряд плотно прижимают к ним деревянной пластинкой и вместе с ней привязывают шпагатом к взрываемой части конструкции.

22.111. Для резки корпуса судна и других конструкций из листовой стали вяжут фигурные заряды из шашек, располагаемых вдоль имеющихся швов (заклепок или сварных швов). Практически при толщине стали менее 4 см на 1 см² поперечного сечения реза расходуется 25 г тротила, при толщине стали более 4 см — 50 г. При перебивании листов брони вес ВВ удваивают.

22.112. Стальные стержни, блоки, тросы и т. п. перебивают двумя смещеными зарядами, располагаемыми с двух сторон перебиваемого предмета. Вес каждого из зарядов принимают из расчета 50 г на 1 см² сечения при толщине до 4 см и 100 г — при толщине более 4 см. Взрывание зарядов мгновенное.

22.113. Якорные цепи перебивают одним зарядом, располагаемым на звене цепи.

22.114. Несколько наружных зарядов при перебивании фасонных конструкций взрывают мгновенно при помощи детонирующего шнуря или электродетонаторов.

22.115. Наружные заряды должны быть по возможности прикрыты со всех сторон слоем земли, песка или глины.

22.116. При толщине перебиваемой части конструкции более 15 см заряды располагают в шпурах диаметром 30—35 мм.

22.117. Шпуры в металле бурят сверлами или прожигают кислородом.

22.118. Линии расположения шпуров (линии реза) определяют в зависимости от размеров отдельных кусков, которые требуется получить в результате дробления. Шпуры выбуруивают по длине реза с шагом, равным 1—1,5 глубины шпуря в зависимости от заданных габаритов и марки металла, но не далее 30—40 см один от другого.

22.119. Глубина шпуров должна составлять не более $\frac{2}{3}$, и не менее $\frac{1}{2}$ толщины взрываемого объекта. Для стали глубина шпуров может доходить до $\frac{3}{4}$ толщины взрываемого объекта.

22.120. ВВ закладывают на 0,7 глубины шпуря, а оставшуюся часть шпуря забивают сухим песком или глиной.

22.121. Предельное количество ВВ, взрываемого одновременно в бронеямах, устанавливается экспериментально.

Вес крышки для бронеямы и ее конструкция должны исключать возможность сдвигания или разрушения крышки при взрывах. Перед вводом в эксплуатацию бронеямы, а также после ремонта или замены хотя бы части броневых плит крышки или стен бронеяма должна быть испытана на прочность путем троекратного взрываия зарядов удвоенной величины.

22.122. Стены ямы и перекрытия предпочтительно устраивать из стальных плит толщиной 15—20 см, но они могут быть также деревянными или бетонными.

П р и м е ч а н и е. Обычно деревянные стены ямы выполняют в виде двух срубов из бревен диаметром 15—20 см. Пространство между срубами шириной не менее 0,7 м заполняют песком или землей. Стены обшивают с внутренней стороны броней из котельного железа толщиной 10 мм. Срубы перекрывают щитами из бревен диаметром 15—20 см и обшивают снизу котельным железом толщиной 10 мм.

22.123. Броневая яма может освещаться наружными прожекторами, рудничными аккумуляторными или предохранительными бензиновыми лампами, а также электрическими лампами при напряжении не выше 12 в. Перед началом заряжания электрическое освещение должно быть убрано из ямы, а дальнейшая работа должна производиться с использованием других указанных выше источников освещения.

22.124. Яма должна быть оборудована вентилятором, помещаемым вместе с пусковым приспособлением в специальную пристройку возле ямы.

22.125. Входит в яму по окончании взрывов разрешается только после тщательного проветривания ее.

22.126. Конструкции коробчатой формы (изложницы и т. п.), а также различные резервуары (в том числе и железобетонные) могут дробиться гидровзрывным способом. Для этого их заполняют до краев водой. Затем в центре разрушающей конструкции под слоем воды помещают заряд и взрывают его.

Заряды могут также располагаться непосредственно на стенах разрушающей конструкции.

22.127. Конструкции, заполненные водой, можно дробить на открытом воздухе на расстоянии не ближе 100 м от окружающих зданий и сооружений.

При необходимости взрываания ближе этого расстояния или в действующих цехах предприятия конструкции ограждают бревенчатым забором.

22.128. Заряды для разрушения железобетонных резервуаров рассчитывают по формуле

$$Q = 10^{-11} C^2 \left(\frac{\sigma_{\text{ск}}}{h} + \frac{\sigma_p}{a} \right)^2 D \sqrt{\frac{D}{h}}, \text{ кг, (105)}$$

где C — толщина стенок резервуара, м;

$\sigma_{\text{ск}}$ — временное сопротивление на скальвание, кгс/м² (табл. 21);

h — высота взрываемого пояса, равная глубине погружения заряда, м;

σ_p — временное сопротивление на растяжение, кгс/м² (см. табл. 21).

a — расстояние между арматурой вертикальных стержней, м (при взрывании металлических резервуаров принимается равным 1 м);

D — диаметр резервуара, м.

Таблица 21

	Значения величин σ_p и $\sigma_{\text{ск}}$					
	Значение σ_p и $\sigma_{\text{ск}}$ (кгс/м ²) для марок бетона					
Вид напряженного состояния	50	75	100	150	200	300
Растяжение σ_p	60 000 120 000	90 000 220 000	110 000 300 000	150 000 350 000	180 000 440 000	200 000 500 000
Скальвание $\sigma_{\text{ск}}$	160	160	160	160	160	160

23. СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ

23.1. Электровзрывание применяют для инициирования зарядов при всех методах взрывных работ в условиях, не опасных по служающим токам и токам электромагнитной

индукции. Вблизи высоковольтных линий электропередач, электровозных путей, радиостанций, радарных установок и других приемников или источников тока и электромагнитных излучений электровзрывание должно производиться в соответствии с действующими руководствами по измерению ближайших токов и токов электромагнитной индукции.

23.2. Электровзрывание разрешается производить от взрывных машинок, осветительных или силовых сетей постоянного и переменного тока.

23.3. Для электровзрывных сетей применяют медные, алюминиевые или стальные изолированные и голые провода. Использование неизолированных проводов допускается при подвеске их на опорах с изоляторами.

23.4. Электрическое сопротивление проводов, используемых на взрывных работах, приведено в табл. 22.

Таблица 22

Электрическое сопротивление проводов
(при температуре 20° С)

Сечение жилы провода, мм ²	Сопротивление провода, ом/км		Сечение жилы провода, мм ²	Сопротивление провода, ом/км	
	медного	алюминиевого		медного	алюминиевого
0,2	87,5	—	2,5	7,0	11,2
0,3	—	—	4,0	4,4	7,0
0,5	35,0	—	6,0	3,0	4,7
0,75	23,4	—	10,0	1,75	2,8
1,0	17,5	—	16,0	1,1	1,8
1,5	11,7	—	25,0	0,7	1,1

П р и м е ч а н и е. Если применяемые сечения проводов в таблице отсутствуют, сопротивление провода определяется по формуле

$$r = \frac{\rho}{S}, \text{ ом/м}, \quad (106)$$

где ρ — удельное сопротивление проводов; для меди $\rho = 0,0175 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$; для алюминия $\rho = 0,028 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$; для железа $\rho = 0,086 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$;
 S — сечение провода, мм^2 .

23.5. В электровзрывных сетях применяют три типа соединений электродетонаторов:

последовательное (рис. 51);

параллельное (рис. 52);

смешанное (рис. 53).

23.6. Расчетное омическое сопротивление одного электродетонатора с никромовым мостиком накаливания принимают равным 4,2 ом, а фактическое сопротивление при необходимости уточняют проверкой электродетонаторов в специально отведенном месте.

23.7. Для расчета электровзрывной сети при использовании в качестве источника тока электросиловых и электроосветительных

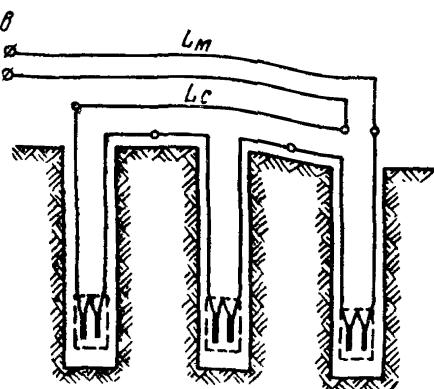
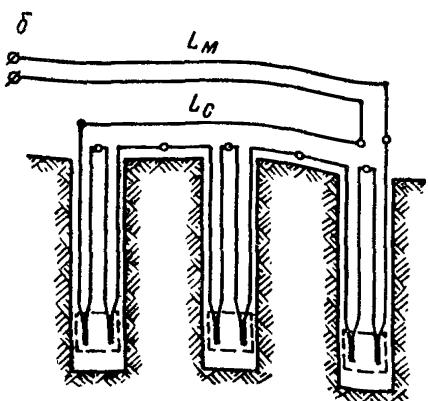
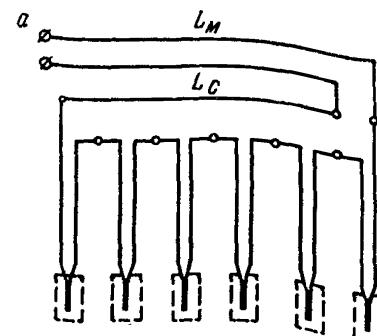


Рис. 51. Последовательное соединение электродетонаторов:

a — в заряд введен один электродетонатор;
b — в заряд введены два электродетонатора;
 четыре концевика выведены из выработки;
c — в заряд введены два электродетонатора, на дневную поверхность выведены два концевика.

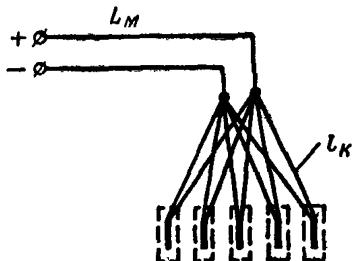


Рис. 52. Параллельное соединение электродетонаторов

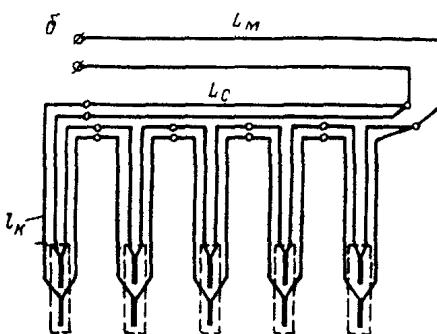
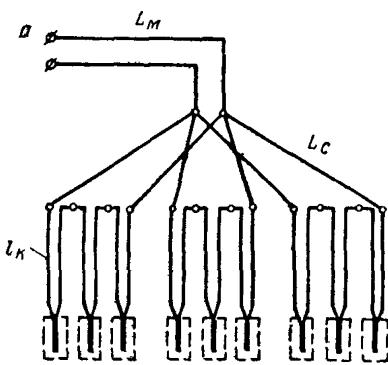


Рис. 53. Последовательно-параллельное соединение электродетонаторов:

a — в заряд введен один электродетонатор;
b — в заряд введены два электродетонатора

линий необходимо определить сопротивление сети и силу проходящего по ней, а также через каждый электродетонатор тока.

Силу поступающего в сеть тока $I_{\text{общ}}$ определяют по формуле

$$I_{\text{общ}} = \frac{U}{R_{\text{общ}}}, \text{ а,} \quad (107)$$

где U — напряжение источника тока, в;

$R_{\text{общ}}$ — сопротивление электровзрывной сети, ом.

23.8. Через каждый электродетонатор для его взрываия должен проходить ток силой не менее:

1а — при постоянном токе и числе одновременно взрываемых электродетонаторов до 100 шт.;

1,3 а — при постоянном токе и числе одновременно взрываемых электродетонаторов до 300 шт.;

2,5 а — при переменном токе.

23.9. Сопротивление взрывных сетей $R_{\text{общ}}$ и сила тока, проходящего через каждый электродетонатор i_s , определяются по приведенным ниже формулам.

При последовательном соединении электродетонаторов в сети и одном (см. рис. 51, а) или двух (см. рис. 51, б) введенных в заряд электродетонаторах

$$R_{\text{общ}} = 2L_m r_m + L_c r_c + n(2l_k r_k + r_s), \text{ ом;} \quad (108)$$

$$i_s = I_{\text{общ}}.$$

где L_m — длина одного магистрального провода, м;

r_m — сопротивление 1 м магистрального провода, ом (см. табл. 22);

L_c — длина одного соединительного провода, м;

r_c — сопротивление 1 м соединительного провода, ом;

n — число последовательно соединенных электродетонаторов;

l_k — длина одного концевого провода, м;

r_k — сопротивление 1 м концевого провода, ом;

r_s — сопротивление электродетонатора, ом;

при двух электродетонаторах, введенных в заряд по схеме рис. 51, б,

$$R_{\text{общ}} = 2L_m r_m + L_c r_c + n(l_k r_k + r_s), \text{ ом;} \quad (109)$$

$$i_s = I_{\text{общ}}.$$

При параллельном соединении электродетонаторов в сети (см. рис. 52)

$$R_{\text{общ}} = 2L_m r_m + \frac{2l_k r_k + r_s}{m}, \text{ ом;} \quad (110)$$

$$i_s = \frac{I_{\text{общ}}}{m},$$

где m — число параллельно соединенных электродетонаторов или групп электродетонаторов.

В случае последовательно-параллельного соединения электродетонаторов (см. рис. 53, а)

$$R_{\text{общ}} = 2L_m r_m + \frac{1}{m} (2L_c r_c + 2nl_k r_k + nr_s), \text{ ом}, \quad (111)$$

где n — число последовательно соединенных электродетонаторов в одной группе;

$$i_s = \frac{I_{\text{общ}}}{m}.$$

Для двойной последовательно-параллельной сети (см. рис. 53, б) $m = 2$ и тогда

$$R_{\text{общ}} = 2L_m r_m + \frac{1}{2} (L_c r_c + nl_k r_k + nr_s), \text{ ом}; \quad (112)$$

$$i_s = \frac{I_{\text{общ}}}{2}.$$

23.10. При электрическом способе взрывания необходимо перед взрывом убедиться в том, что величины расчетного и фактического сопротивления электровзрывной сети совпадают. В случае несоответствия этих величин, чтобы избежать отказов, необходимо установить причину расхождений и устраниить ее.

Разница между измеренным и расчетным сопротивлением параллельно соединенных групп электровзрывной сети не должна превышать 10%.

23.11. При использовании в качестве источника тока взрывных машинок определять силу тока в сети по формуле (107) не разрешается. В этом случае для расчета электровзрывной сети необходимо определить ее сопротивление, которое не должно превышать допустимого для заданной взрывной машинки.

23.12. Величины допустимых сопротивлений взрывных сетей для наиболее распространенных схем и типов взрывных машинок приведены в табл. 23.

Исправность конденсаторных взрывных машинок проверяют согласно инструкции по эксплуатации соответствующего типа машинок.

23.13. Если электровзрывание будет производиться от электрической сети с малым сечением провода при большой его протяженности или если электросеть будет подключаться к передвижной электростанции малой мощности, целесообразно электросеть предварительно проверить на падение напряжения в ней по схеме рис. 54. Здесь в предохранитель устанавливают плавкую вставку на ток, равный $(1,5 \div 2) I_{\text{общ}}$ (в 1,5—2 раза превышающий расчетный ток во взрывной сети); величина нагрузочного сопротивления примерно равна общему сопротивлению взрывной сети $R_{\text{общ}}$. Нагрузочное сопротивление также должно быть рассчитано на ток, не менее чем в 3 раза превышающий ток взрывной сети, и на напряжение, которое не меньше напряжения электросети.

В качестве нагрузочного сопротивления можно использовать провод, применяемый для взрывных сетей.

При проверке электросети сначала замеряют ее напряжение U при выключенном рубильнике, а затем напряжение U_1 при включенном рубильнике. Рубильник включают на 1—2 сек — время, достаточное для фиксирования стрелки вольтметра и снятия его показаний при включенной нагрузке $R_{\text{общ}}$. Затем делают проверочный расчет на возможность произвести взрыв от электросети при напряжении U_1 , т. е. с учетом падения напряжения в ней.

При значительном падении напряжения ($U - U_1$), когда величина напряжения U недостаточна для того, чтобы гарантировать надежность взрыва, определяют величину сопротивления электрической сети R_c по формуле

Таблица 23

Максимально допустимое сопротивление взрывной сети для взрывных машинок

Тип машинки	Число машинок	Сопротивление, ом	
		Последовательная сеть	Последовательно-параллельная сеть из двух ветвей
КПМ-1А	1	300	75
	2 *	600	150
КПМ-2	1	900	230
	2 *	1900	500
ВМК-500	1	2100	640
	2 *	2700	1000
ПИВ-100	1	320	80

* Машинки соединяются параллельно.

$$R_c = \frac{U - U_1}{U_1} R_{\text{общ}} \quad (113)$$

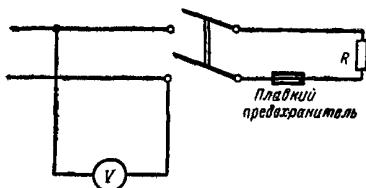


Рис. 54. Схема замера падения напряжения в подводящей сети (источнике тока)

и вновь производят расчет взрывной сети по новой схеме соединения зарядов (боевиков) при суммарном сопротивлении электрической и взрывной сетей $\sum R$:

$$\sum R = R_c + R_{\text{общ}}, \text{ ом.} \quad (114)$$

При испытании электросети нагрузкой (см. рис. 54) возможны следующие случаи:

а) предохранитель нагрузочной цепи сгорает сразу же при включении рубильника, не давая возможности снять показания вольтметра. Это значит, что электросеть обеспечит надежный взрыв.

б) при включении рубильника напряжение исчезает (вольтметр показывает 0), его нет и при выключенном рубильнике — электросеть обесточена. Очевидно, защищающий ее предохранитель сгорел, так как был рассчитан на силу тока меньшую, чем ток нагрузочной цепи. Надо этот предохранитель заменить более мощным.

23.14. При использовании в качестве источника тока передвижных электростанций для повышения напряжения во взрывной сети

обмотку генератора целесообразно соединять на звезду, а взрывную сеть подключать на линейное напряжение.

23.15. Все электродетонаторы перед выдачей их в работу должны быть проверены на соответствие их сопротивлений пределам, указанным на этикетках упаковочной тары. Это требование не распространяется на электродетонаторы, предназначенные для разделки негабарита, которые проверяют выборочно из расчета не менее 5% количества, помещенного в каждую коробку.

23.16. Не рекомендуется применять в одной взрывной сети электродетонаторы разных партий изготовления и разных заводов-изготовителей. Исключение может составлять использование во взрывных сетях электродетонаторов мгновенного действия с электродетонаторами замедленного или короткозамедленного действия. В этих случаях мостики накаливания электродетонаторов мгновенного действия и электродетонаторов замедленного или короткозамедленного действия должны быть из одного и того же материала, должны иметь тот же диаметр и одинаковое сопротивление (т. е. в одинаковых пределах). Характеристика электродетонаторов мгновенного действия приведена в табл. 24, короткозамедленного и замедленного действия — в табл. 25.

23.17. Запрещается использовать в одной взрывной сети электродетонаторы отечественного и иностранного производства.

23.18. Проверку электродетонаторов, а также проверку исправности и измерение сопротивления электровзрывных сетей разрешается производить приборами, допущенными для этих целей и дающими в цепь ток не более 50 ма.

23.19. При электровзрывании на месте работ необходимо иметь:
а) при взрывании от машинок:

взрывную машинку;

пуль для проверки исправности взрывной машинки (входит в комплект машинки);

линейный мостик;

б) при взрывании от электросиловых и электроосветительных линий:

вольтметр, соответствующий роду и напряжению источника тока;

мостик линейный;

щит с рубильником и калиброванными предохранителями.

23.20. При проведении массовых взрывов концевые, соединительные и магистральные провода расчетной длины должны быть заготовлены заблаговременно, а концы защищены на длину 5—7 см.

23.21. Электровзрывная сеть должна монтироваться в направлении от электродетонаторов к источнику тока. Окончательный монтаж электровзрывной сети должен производиться только после окончания зарядки и забойки всех зарядов и удаления людей на безопасное расстояние.

23.22. Электровзрывная сеть должна быть двухпроводной. Использование воды, земли, труб, рельсов и т. п. в качестве одного

Характеристика электродетонаторов мгновенного действия

Параметры электродетонаторов	Марки электродетонаторов				
	ЭД-8-П	ЭД-8-Э	ЭД-8-Ж	ЭД-8-ПМ	ЭДП
Материал мостика и его диаметр, мм	Нихром, $d=0,03$	Нихром, $d=0,03$	Нихром, $d=0,03$	Нихром, $d=0,03$	Платино-иридиевый
Наружный диаметр электродетонатора, мм	9,7	7,2	7,2	7,2	7,2
Длина электродетонатора, мм	44—48	50—60	50—60	72	72
Сопротивление электродетонатора с медными длиной 2—4 м выводными проводниками, ом	2,0—4,2 ЭК * 1,6—3,6 ЖК **	2,0—4,2	1,6—3,8	2,0—4,2 ЭК 1,6—3,6 ЖК	0,9—1,5 ***
Сопротивление электродетонатора со стальными длиной 2—4 м выводными проводниками, ом	2,9—9,5 ЖК	—	2,9—9,6	2,9—9,6 ЖК	—
Особенности использования	Предохранительные	—	—	Повышенная инициирующая способность	--

* ЭК — эластичное крепление мостика.

** ЖК — жесткое крепление мостика.

*** Длина проволников 1,0 м.

П р и м е ч а н и е. Время срабатывания электродетонаторов 2—10 мсек.

Таблица 25

Характеристика электродетонаторов короткозамедленного и замедленного действия

Параметры электродетонаторов	Марки электродетонаторов				
	ЭД-РЗ	ЭД-РЗ-15	ЭД-РЗ-ПМ-15 *	ЭД-РЗ-ПМ-25 *	ЭД-РЗ-Д
Материал мостика накаливания и его диаметр, мм	Нихром, $d = 0,03$	Нихром, $d = 0,03$	Нихром, $d = 0,03$	Нихром, $d = 0,03$	Нихром, $d = 0,03$
Наружный диаметр, мм	7,2	7,2	7,7	7,7	7,2
Длина электродетонатора, мм	72	72	72	72	72—90
Время замедления, мсек	25; 50; 75; 100; 150; 250;	15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120;	15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120;	25; 50; 75; 100;	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2; 4; 6; 8; 10
Номера серий замедления	1—6	1Н—8Н	1МП—8МП	1П—4П	7—45
Время срабатывания, мсек	2—4,2	—	—	—	До 12
Импульс воспламенения, мсек · а ²	0,6—2,5	0,6—2,5	0,6—2,5	0,6—2,5	0,6—3,0

* Детонаторы являются предохранительными и обладают повышенной инициирующей способностью.

П р и м е ч а и е. Предельное сопротивление ЭД с медными выводными проводниками — 1,6—4,2 ом, со стальными проводниками длиной 2—4 м — 2,9—9,5 ом..

из проводов запрещается. При торпедировании и прострелочных работах в скважинах с применением одножильного каротажного кабеля разрешается использовать в качестве обратного провода стальную оплетку кабеля, колонну труб, массу аппаратуры и т. п. Концы электровзрывной сети при этом не должны замыкаться накоротко.

23.23. Провода электровзрывной сети перед употреблением на взрывных работах должны быть проверены на целость жилы и изоляции. Целость жилы проверяют путем замера величины сопротивления провода и сопоставления полученной замером величины сопротивления с расчетной. Целость изоляции проводов проверяют наружным осмотром. При использовании проводов в подводных или обводненных условиях исправность изоляции должна проверяться путем замера ее сопротивления.

23.24. Концы проводов в месте соединения должны быть тщательно зачищены, плотно скручены и изолированы изолентой или при помощи зажимов (рис. 55).

В случае применения алюминиевых проводов концы их должны зачищаться до блеска металла непосредственно перед сращиванием, затем их следует быстро и тщательно срастить и изолировать.

Очистка концов алюминиевых проводов от изоляции должна производиться движениями ножа в направлении вдоль провода. Надрез изоляции по окружности провода ножом не допускается¹.

23.25. Измерение сопротивления и проверка целости взрывных сетей должны производиться с безопасного расстояния после удаления всех людей от места расположения зарядов за пределы опасной зоны.

Проверка исправности электровзрывных сетей непосредственно во взрываемом забое допускается только при помощи взрывного испытателя ВИО-3², если сопротивление взрывной сети не превышает 300 ом.

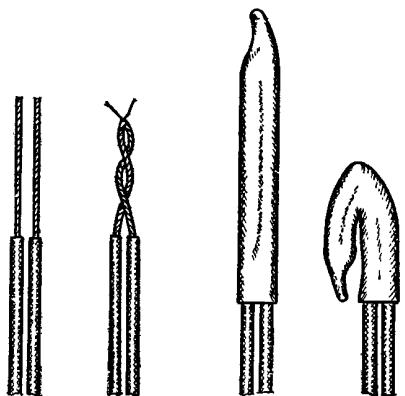


Рис. 55. Сращивание проводов и их изоляция при помощи шахтных за jakiшов

должны быть обесточены к

(Заводные ручки взрывных машинок, ключи от приборов и ящиков с рубильниками во время подготовительных работ до момента взрыва должны находиться у руководителя взрывных работ или взрывника (мастера-взрывника).

23.29. Если при включении тока или при введении в действие взрывной машинки взрыва не произошло, взрывник (мастер-взрывник) должен отсоединить магистральные провода от источника тока, концы их замкнуть накоротко, взять с собой ключ от источника тока и только после этого выяснить причины отказа.

Подходить к зарядам в этом случае можно не ранее чем через 10 мин независимо от типа применяемых электродетонаторов.

¹ Алюминий легко окисляется, особенно при его контакте со щелочами и солями. Оксис же алюминия является изолятором для электрического тока. Этот провод легко ломается в месте незначительного надреза его поверхности. Все это приводит к резкому снижению или полной потере проводимости, к обрыву сети.

² Испытатель позволяет убедиться в проводимости электровзрывной сети.

23.26. При методе камерных зарядов проверка электровзрывной сети на сопротивление должна производиться как по окончании заряжания, так и по окончании забойки выработок.

23.27. Если электровзрывная сеть имеет смешанную схему соединения, то до подключения ее ветвей к магистрали и до проверки сети в целом должны быть с безопасного расстояния проверены все параллельные ветви в отдельности.

23.28. Все электроустановки, кабели и воздушные провода в пределах опасной зоны, где монтируется электровзрывная сеть, к моменту начала монтажа сети.

23.29. Все электроустановки, кабели и воздушные провода в пределах опасной зоны, где монтируется электровзрывная сеть, к моменту начала монтажа сети.

23.30. Для повышения безопасности работ и сокращения времени монтажа сети непосредственно в забое при разделке негабарита и в случаях взрываия большого числа шпуровых зарядов на строительных площадках целесообразно применять предварительный монтаж электровзрывной сети.

В качестве средств для предварительного монтажа сети и ее транспортирования могут быть использованы устройства, допущенные Госгортехнадзором (приложение 11).

23.31. Запрещается производить взрывные работы во время грозы. Если взрывная сеть была смонтирована до наступления грозы, то перед грозой необходимо произвести взрыв или отсоединить все провода от соединительных и магистральных проводов, концы тщательно изолировать, а людей удалить за пределы опасной зоны.

ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ДЕТОНИРУЮЩЕГО ШНУРА

23.32. Взрывание при помощи детонирующего шнура (бескапсюльное) применяют для инициирования зарядов в один прием одновременно, короткозамедленно или замедленно.

24.33. Для инициирования зарядов конец отрезка ДШ, вводимого в заряд (боевик), необходимо завязать узлом или сложить не менее чем вдвое.

При оболочке патрона из бумаги или хлопчатобумажной ткани разрешается обматывать детонирующий шнур вокруг боевика.

23.34. Инициирование детонирующего шнура производится капсюлем-детонатором зажигательной трубки или электродетонатором. ДШ должен быть соединен с инициатором, предназначенным для возбуждения детонации, внакладку на расстоянии 10—15 см от конца шнура.

23.35. Взрывание при помощи ДШ может производиться как в сухих, так и в обводненных условиях. При выборе марки ДШ необходимо руководствоваться табл. 26.

Запрещается применять ДШ в выработках, опасных по газу или пыли.

23.36. Соединение между собой двух отрезков детонирующего шнура или ответвления с магистральным шнуром (рис. 56) разрешается производить внакладку, внакрутку или способами, указанными в инструкции, находящейся в ящике с детонирующим шнуром.

Соединение внакладку должно быть сделано на длине не менее 10—15 см, внакрутку на длине не менее 15 см; при этом шнуры должны плотно прилегать один к другому, что достигается скреплением их тесьмой, изоляционной лентой, шпагатом.

23.37. Детонирующий шнур должен разрезаться на отрезки требуемой длины до введения его в боевик или заряд. Резать ДШ после введения его в боевик или заряд запрещается.

23.38. При монтаже сети магистральный шнур прокладывают вдоль линии зарядов, а к нему присоединяют концевые отрезки ДШ,

Таблица 26

Характеристика ДШ (ГОСТ 6196—68)

Технические требования, характеристики	ДШ-А	ДШ-В
Диаметр шнура, мм	4,8—5,8	5,5—6,1
Вес взрывчатой сердцевины на 1 м ДШ, г	12 { +1,0 —0,5	14±0,5
Цвет оболочки	От белого до желтоватого с одной или двумя отличи- тельными красными нит- ками по 3-й оплётке	Красный с различными оттенками
Температуроустойчивость, °С	От —28 до +50	От +55 до —35
Гарантийный срок хранения, лет	2	10 (в герметичной упаковке) 3 (в негерметичной упаковке)
Покрытие наружной оплётки	Водоизоляционная мастика	Полихлорвиниловый пластикат
Время выдержки в воде, ч	12	24
Глубина погружения, м	0,5	10
Скорость детонации, м/сек	Не менее 6500	Не менее 6500
Длина шнура в бухте, м	50 { +0,2 —0,1 или 100 { +0,2 —0,1	50 { +0,2 —0,1 или 100 { +0,2 —0,1

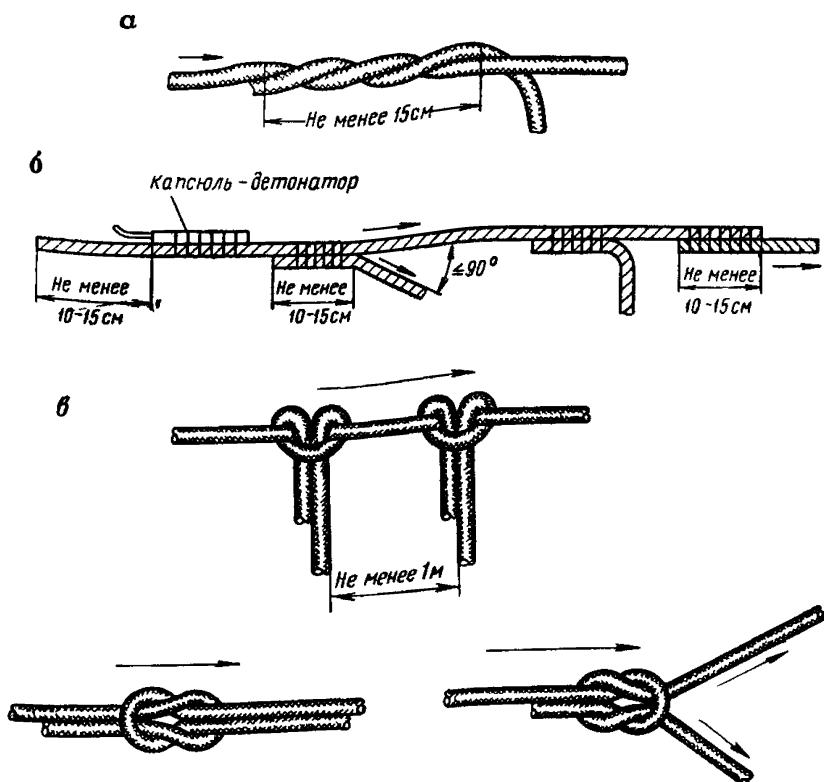


Рис. 56. Способы соединения детонирующего шнура:
а — внакрутку; б — внакладку; в — морским узлом. Направление детонации показано стрелками

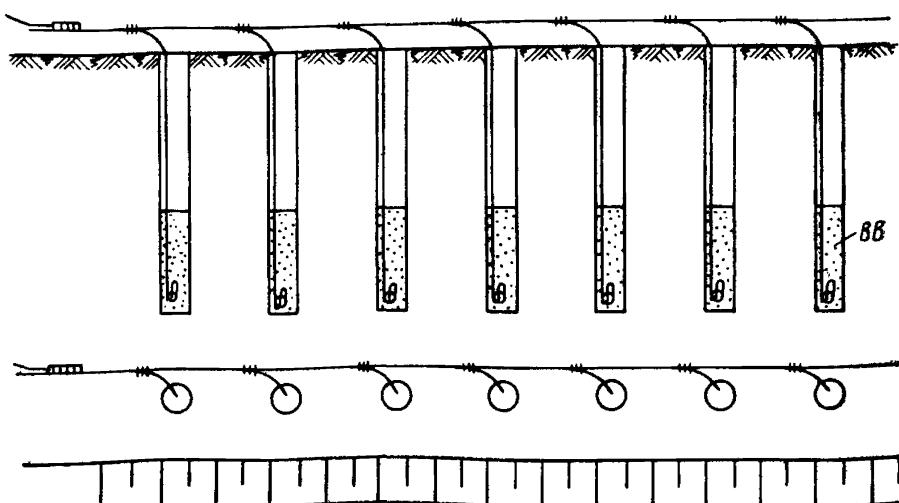


Рис. 57. Простейшая схема соединения детонирующего шнура

идущие от зарядов. Простейшая схема соединения ДШ в сети приведена на рис. 57.

Монтаж сети ДШ состоит из следующих операций:

нарезка кусков ДШ необходимой длины (до введения концов их в боевик);

укладка (при необходимости) отрезков ДШ, выходящих из зарядов, в желоба, канавки и пр.;

прокладывание магистрального шнура вдоль линии зарядов;

соединение между собой различных отрезков ДШ (наращивание магистрали, присоединение концевиков к магистрали и т. п.);

прикрепление в необходимых местах к детонирующему шнуру инициаторов (ЭД, КЗДШ, зажигательной трубки).

23.39. Шнуры ответвления должны присоединяться к магистральному шнуру так, чтобы направление распространения детонации по шнуру ответвления совпадало с направлением распространения детонации по магистральному шнуру (см. рис. 56).

23.40. При прокладке сетей из ДШ нельзя допускать витков и скруток на шнуре.

При взаимном пересечении шнуров между ними должна помещаться прокладка из грунта или дерева толщиной не менее 10 см.

23.41. Сети из ДШ при наружной температуре +30° С и более должны защищаться от действия солнечных лучей. Это требование необязательно для шнуров, имеющих пластикатовую оболочку.

23.42. При глубине выработок (скважин) свыше 15 м обязательно дублирование сети ДШ; при этом сдвоенные нити прокладывают так, чтобы они соприкасались на возможно большем протяжении.

23.43. Взрывание основной и дублирующей сетей должно производиться одновременно от одного или нескольких детонаторов, связанных вместе.

23.44. Детонирующий шнур, соединяющий один или несколько зарядов, может инициироваться как от магистральной нити ДШ, так и от электродетонатора.

23.45. При бескапсюльном взрывании ВВ II группы до момента доставки к месту работ ЭД, КД или КЗДШ разрешается производить зарядку выработок с опасной зоной радиусом 50 м.

ОГНЕВОЕ ВЗРЫВАНИЕ

23.46. Огневое взрывание применяют для инициирования детонирующего шнура, боевиков или непосредственно зарядов взрывчатого вещества при помощи зажигательных трубок.

23.47. Зажигательные трубки состоят из капсюля-детонатора и введенного в него отрезка огнепроводного шнура. В зависимости от условий применения можно пользоваться различными марками ОШ (табл. 27).

23.48. Огневое взрывание применяют на открытых работах и при проведении взрывных выработок, не опасных по газу и пыли, при взрывании шпуровых, наружных и малокамерных зарядов, а также при инициировании сетей ДШ.

23.49. Запрещается применять огневое взрывание в вертикальных и наклонных выработках с углом наклона к горизонту выше 30° , а также в тех случаях, когда своевременный отход взрывников на безопасное расстояние или в укрытие невозможен или затруднен.

23.50. Зажигательные трубы разрешается зажигать тлеющим фитилем, отрезком огнепроводного шнура с косыми надрезами через 5 см или специальными приспособлениями (патронами для группового зажигания и пр.).

Спичкой разрешается зажигать трубку только при взрывании одиночного заряда.

23.51. Необходимая очередьность взрывания зарядов достигается соответствующей подрезкой шнуров зажигательных трубок и соблюдением требуемой очередности зажигания трубок.

23.52. При последовательном зажигании нескольких зажигательных трубок длина огнепроводного шнура в них должна быть рассчитана так, чтобы после зажигания первой трубки осталось достаточно времени на поджигание всех остальных трубок и на отход взрывников от зарядов на безопасное расстояние или в укрытие.

23.53. Минимальная длина шнура зажигательной трубки L_{\min} определяется по формуле

$$L_{\min} = (Nt + T) v, \text{ м}, \quad (115)$$

где N — число шнурков, поджигаемых взрывником;

t — время на зажигание одного шнура и переход к следующему, сек;

Таблица 27

Марка шнура	Вид огнепроводного шнура	Диаметр, мм	Длина в круге, м	Время горения отрезка шнура длиной 60 см, сек	Число оплеток	Материал наружного покрытия	Область применения	
							Хлопчатобумажная пряжа, покрытая водородилиционной мастикой и тальком	Влажная и сухая среда
ОША	Асфальтированный	4,8—5,8	$10 \pm 0,15$	60—70	3	Хлопчатобумажная пряжа, покрытая водородилиционной мастикой и тальком	То же	То же
ОШДА	Двойной асфальтированный	5,0—6,0	$10 \pm 0,15$	60—70	4	Пластикатная масса	Обводненная, влажная и сухая среда	Обводненная, влажная и сухая среда
ОШП	Пластикатный	5,0—6,0	$10 \pm 0,15$	60—70	3			

T — время отхода взрывника от зарядов в безопасное место, сек;

v — скорость горения огнепроводного шнура, см/сек.

Во всех случаях (за исключением работ по взрыванию льда, взрыванию в горячих массивах и при борьбе с лесными пожарами) длина зажигательной трубы должна быть не менее 1 м и отрезок огнепроводного шнура должен выступать из шпура не менее чем на 25 см.

23.54. Зажигательные трубы длиной более 10 м применять запрещается.

При длине трубы более 4 м необходимо применять дублирующие зажигательные трубы. Все эти трубы должны поджигаться одновременно.

23.55. При ведении взрывных работ на дневной поверхности в случае зажигания пяти и более зажигательных трубок для контроля времени, затрачиваемого на зажигание, должна применяться контрольная трубка, изготовленная из капсюля-детонатора с бумажной гильзой. Контрольную трубку зажигают первой. Ее огнепроводный шнур должен быть не менее чем на 60 см короче шнурков применяемых зажигательных трубок, но не короче 40 см.

На подземных работах (при проведении подготовительных выработок) для той же цели должен применяться контрольный отрезок огнепроводного шнура без капсюля-детонатора, используемый, как правило, для поджигания зажигательных трубок.

В случае затухания контрольного отрезка взрывник обязан прекратить дальнейшее зажигание шнурков и удалиться в безопасное место.

23.56. Контрольная трубка на дневной поверхности должна помещаться на расстоянии не менее 5 м от заряда, зажигаемого первым, но не на пути отхода взрывников в безопасное место.

23.57. При зажигании за один прием нескольких зажигательных трубок более чем одним взрывником должен быть назначен старший взрывник. На его обязанности лежит зажигание контрольной трубы (контрольного отрезка), регулирование начала зажигания трубок, обеспечение своевременного отхода всех взрывников на безопасное расстояние или в укрытие и установление времени выхода взрывников из укрытия. Свои распоряжения старший взрывник подает голосом или сигналами, заранее установленными и известными взрывникам.

23.58. При огневом и электроогневом взрывании взрывник должен вести счет взорвавшимся зарядам; если же это невозможно (при одновременном зажигании большого числа зарядов) или если какой-либо заряд не взорвется, то подходить к месту взрыва разрешается не ранее чем через 15 мин, считая с момента последнего взрыва.

При отсутствии отказов разрешается подходить к месту взрыва на открытых работах после окончания подвижки пород в уступе, но не ранее чем через 5 мин, а в подземных выработках — после полного проветривания забоя, но не ранее чем через 15 мин, считая с момента последнего взрыва.

24. КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОЕ ВЗРЫВАНИЕ

24.1. Под короткозамедленным взрыванием (КЗВ) понимают по-очередное взрывание зарядов или группы зарядов ВВ с интервалами замедления до 250 мсек.

24.2. Применение КЗВ позволяет:

снизить сейсмический эффект взрыва:

улучшить качество дробления взрываемого массива:

уменьшить выход негабарита:

увеличить выход горной массы с единицы длины скважины (шпура) или уменьшить расход ВВ в тех случаях, когда улучшение дробления не требуется:

уменьшить ширину, изменить направление отбойки или форму развода:

уменьшить размеры зоны заколообразования и предотвратить заброс щебня на верхнюю площадку взрываемого уступа;

обеспечить более интенсивную пре-

авнению с мгновенным взрыванием;

Каждый из перечисленных результатов может быть достигнут применением соответствующих схем КЗВ и интервалов замедления, которые выбираются для каждого конкретного случая.

24.3. Короткозамедленное взрывание рекомендуется производить по схемам, приведенным на рис. 58—66, которые получили название «шармас» («шармас»).

Для решения каких-либо специальных задач могут применяться и другие схемы.

При использовании любых схем должно быть обеспечено безотказное взрывание всех зарядов и исключено подбивание одних зарядов другими.

24.4. Снижение сейсмического эффекта от взрыва серии зарядов достигается короткозамедленным взрыванием отдельных или сгруппированных зарядов с максимально возможным числом ступеней замедления и наибольшими интервалами замедлений (см. раздел 25).

24.5. Интервал замедления для улучшения степени дробления можно ориентировочно определить по формуле

$$t = AW \text{ мсек} \quad (116)$$

где A — коэффициент, зависящий от свойств взываемой породы; W — величина ДНС или СПП.

Значения коэффициента A в зависимости от взываемой породы принимаются равными:

Особо крепкие породы: граниты, перidotиты, порфиры и др. 3
Крепкие породы: аркозовый песчаник, метаморфические крепкие сланцы, железистые кварциты и др. 4

Породы средней крепости: известняк, мрамор, магнезит, филитовые сланцы, серпентинит и др.	5
Мягкие породы: мергель, мел, глинистые сланцы, каменный уголь, аргиллиты и др.	6

В процессе работ эти коэффициенты уточняются.

24.6. Увеличению выхода горной массы с 1 м выработки способствует создание дополнительных поверхностей обнажения при расширенных сетках расположения зарядов, что может быть достигнуто применением схем, приведенных на рис. 58, 59, 61, 63, 64.

24.7. Уменьшение ширины раз渲ала достигается поочередным взрыванием отдельных зарядов по схеме рис. 58 или групп зарядов, взрываемых по аналогичной схеме.

Интервал замедления при этом должен быть в два и более раза больше величины t , вычисленной по формуле (116).

24.8. Для уменьшения зоны заколообразования и предотвращения заброса породы на верхнюю площадку уступа при многорядном взрывании необходимо применять такие схемы, при которых заряды последнего ряда взрываются в последнюю очередь (например, последнюю схему замедления). Интервал замедления при этом устанавливают опытным путем.

24.9. Для уменьшения ширины раз渲ала при проведении траншеи тупиковым забоем следует применять схему со сдвигнутым к одному из бортов траншеи врубом (см. рис. 60).

При взрывании с одной обнаженной поверхностью можно также применять траншейную схему или комбинацию ее со схемой порядного взрывания.

24.10. При короткозамедленном взрывании скважинных (шпуровых) зарядов величину относительного расстояния m между зарядами устанавливают в зависимости от задач КЗВ.

Для улучшения качества дробления породы и снижения выхода негабарита рекомендуется принимать $m = 0,9 \div 1$, а для повышения выхода горной массы с 1 м скважины и снижения расхода ВМ — $m = 1,1 \div 1,3$.

24.11. Короткозамедленное взрывание осуществляется при помощи электродetonаторов короткозамедленного действия или пиротехнических замедлителей (пиротехнических реле).

При использовании электродetonаторов короткозамедленного действия в первой и последней ступенях могут применяться электродetonаторы соответственно мгновенного и замедленного действия.

24.12. На объектах, опасных по блуждающим токам и токам наведенной индукции, короткозамедленное взрывание разрешается производить только при помощи пиротехнических замедлителей.

24.13. В зависимости от необходимого числа ступеней и требуемых интервалов замедления, а также условий ведения взрывных работ выбирают соответствующие средства взрывания.

Характеристика средств КЗВ приведена в табл. 25.




Рис. 58. Последовательная схема КЗВ

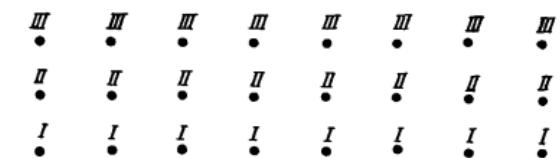


Рис. 59. Порядная схема КЗВ

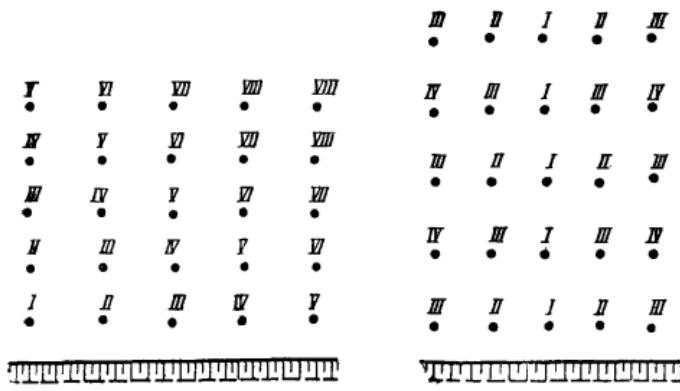


Рис. 60. Трапециевые схемы КЗВ

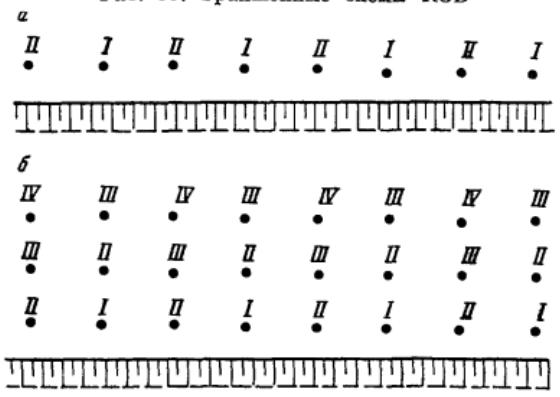


Рис. 61. Схема КЗВ через скважину:
• — при однорядном расположении скважин; б — при много-
горядном расположении скважин

IV	II	I	IV	II	IV	II	IV
•	•	•	•	•	•	•	•
IV	I	IV	IV	IV	I	I	IV
•	•	•	•	•	•	•	•
I	IV	III	II	IV	III	IV	I
•	•	•	•	•	•	•	•
IV	III	II	I	IV	II	III	IV
•	•	•	•	•	•	•	•




Рис. 62. Схема КЗВ «клиновой вруб»

IV	II	I	IV	II	I	IV	II	IV
•	•	•	•	•	•	•	•	•
IV	I	IV	III	IV	III	IV	I	IV
•	•	•	•	•	•	•	•	•
I	IV	III	II	II	III	IV	IV	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•
IV	III	II	I	I	II	III	IV	IV
•	•	•	•	•	•	•	•	•





Рис. 63. Схема КЗВ «трапециевидный вруб»

a

IV	II	I	II	IV	II	I	II
•	•	•	•	•	•	•	•



б

IV	II	I	IV	II	IV	II	IV
•	•	•	•	•	•	•	•



Рис. 64. Волновая схема КЗВ:

a — однорядная; б — многорядная

24.14. Для инициирования зарядов электродетонаторы коротко-замедленного действия размещают непосредственно во взываемом ВВ. При бескапсюльном взрывании электродетонаторы могут привязываться к ДШ, выведенному от одного или нескольких зарядов.

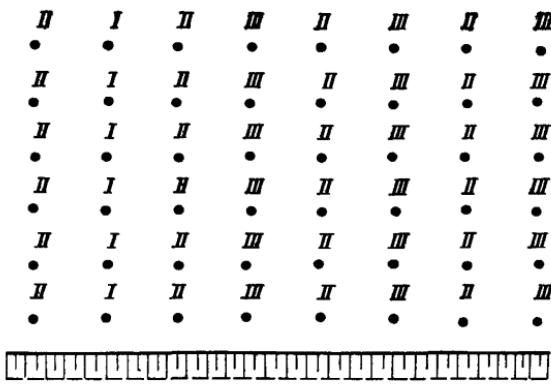


Рис. 65. Схема КЗВ с понеречным врубом

24.15. При короткозамедленном взрывании скважинных зарядов на рыхление, чтобы предотвратить отказы из-за перебивания концевиков или магистрали ДШ, необходимо строго соблюдать соотношения между интервалами замедления и минимальными расстояниями a_{min} между зарядами (или рядами).

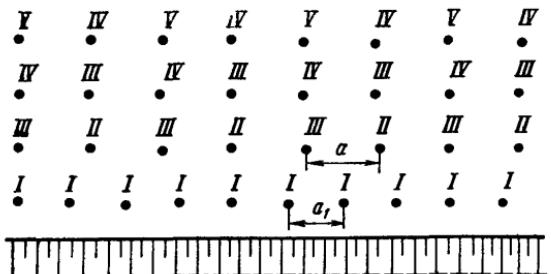


Рис. 66. Комбинированная схема КЗВ при завышенных СПП первого ряда

Минимальное расстояние между зарядами, взрываемыми неодновременно (с интервалом замедления), определяется по формуле

$$a_{min} = (5 + 0,3t) dC_1, \text{ м}, \quad (117)$$

где a_{min} — минимально допускаемое расстояние между ближайшими зарядами или зарядом и участком сети ДШ, взрываемыми с интервалом времени t ;

t — интервал замедления, мсек;
 d — диаметр заряда, м;
 C_1 — коэффициент, учитывающий длину забойки; определяется по табл. 28.

Таблица 28
Величина коэффициента C_1

Интервалы замедления, мсек	Значение C_1 при длине забойки в диаметрах заряда					
	11	15	19	21	25	30
10	2,7	2,2	1,6	1,0	Подбоя нет	—
40	2,1	1,8	1,4	1,0	То же	—
50	1,8	1,6	1,3	1,0	»	—
70	1,6	1,4	1,2	1,0	0,37	Подбоя нет
80	1,5	1,4	1,2	1,0	0,59	0,17
90	1,4	1,3	1,1	1,0	0,71	0,41
100	1,3	1,2	1,1	1,0	0,82	0,60

При взрывании скважинных или шпуровых зарядов a_{\min} должно быть больше 25 диаметров заряда.

24.16. Электровзрывная сеть с включенными в нее электродетонаторами мгновенного, короткозамедленного или замедленного действия рассчитывается в соответствии с разделом 23.

24.17. Короткозамедленное взрывание при помощи пиротехнических замедлителей должно производиться в соответствии с «Инструкцией по применению пиротехнических реле КЗДШ-58, КЗДШ-62-2 при подземной скважинной отбойке руд на рудниках металлургической промышленности».

24.18. Короткозамедленное взрывание при помощи пиротехнических реле осуществляется путем включения их в заранее предусмотренные разрывы сети ДШ. Концы ДШ реле присоединяют к концам ДШ сети внакрутку или внакладку. При этом необходимо строго следить за совпадением направления детонации в сети и стрелки на реле. Последнее не требуется при включении реле двустороннего действия.

24.19. Монтаж взрывной сети с включенными в нее средствами КЗВ (ЭДКЗ, ЭДЗД, КЗДШ) производится по заранее составленной схеме. Необходимо тщательно соблюдать соответствие производимого монтажа предусмотренной схеме.

24.20. В случае отказа части взрываемой серии зарядов отказавшие заряды взрывают с учетом вновь образованных поверхностей.

При этом в случае необходимости может быть изменена очередь взрываания зарядов.

24.21. Монтажные схемы порядного и поочередного взрываия зарядов при помощи ЭДКЗ и пиротехнических реле приведены на рис. 67.

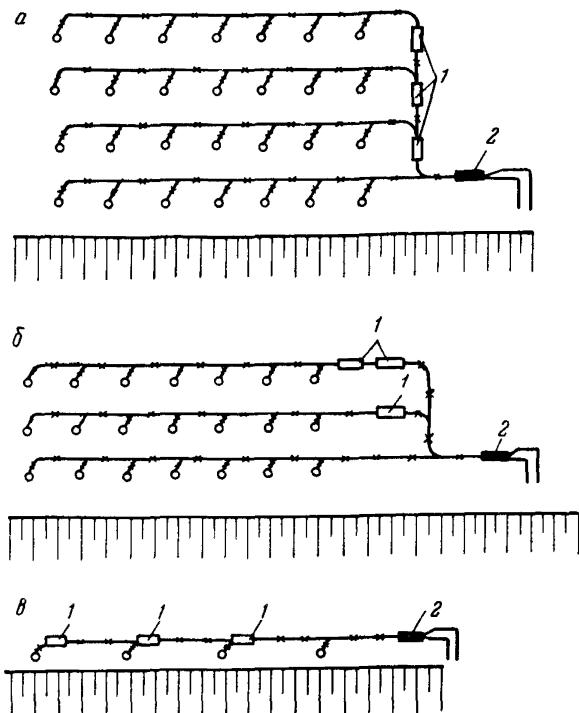


Рис. 67. Монтажные схемы короткозамедленного взрывания при помощи пиротехнического реле:
а, б — порядное взрывание;
в — последовательное; 1 — пиротехническое реле;
2 — электродетонаторы

25. СЕЙСМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВА

25.1. Сотрясения грунта при производственных взрывах заглубленных зарядов на карьерах, рудниках, стройплощадках и пр. могут представлять определенную опасность для сооружений, расположенных вблизи места взрыва.

Критерием сейсмической опасности взрывов является скорость колебания грунта у основания сооружения. В свою очередь, эта скорость зависит от веса взываемого заряда, расстояния, условий взрывания и пр.

С учетом требований «Единых правил безопасности при взрывных работах» в настоящей главе излагаются некоторые элементы метода усредненной оценки сейсмического действия взрыва заглубленного заряда.

25.2. При однократном сейсмическом воздействии взрыва на обычное каменное здание высотой не свыше 6 этажей первые повреждения штукатурки возможны при скорости колебания грунта около

10 см/сек. При многократном воздействии в качестве расчетной критической величины принимается скорость 3 см/сек.

25.3. Под сейсмоопасной понимается такая зона, внутри которой следует считаться с вероятностью возникновения повреждений в обычных неповрежденных до этого каменных жилых зданиях высотой до 6 этажей.

При однократном мгновенном взрывании, кроме случаев расположения зданий на насыпном, почвенном и водонасыщенном грунтах, радиус сейсмоопасной зоны определяется по усредненной формуле

$$r_c = 9 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}, \quad (118)$$

где Q — суммарный вес заряда, кг.

При многократном взрывании на карьерах, стройплощадках и пр.

$$r_c = 25 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}. \quad (119)$$

П р и м е ч а н и е. Формулами (118) и (119) следует пользоваться в том случае, когда взрывание производят на расстоянии от зданий выше 50 м. Если согласно расчету по формулам (118) и (119) данный объект находится на расстоянии, величина которого лежит в пределах между r_c и $\frac{1}{2}r_c$, то уточнение радиуса сейсмоопасной зоны должно быть произведено специалистами.

25.4. При короткозамедленном взрывании отдельных зарядов весом до 10 т с интервалом замедления между группами не менее 20 мсек:

в случае однократного взрыва

$$r_c = 10 \sqrt[3]{\frac{Q}{N}}, \text{ м}; \quad (120)$$

в случае многократных взрывов

$$r_c = 29 \sqrt[3]{\frac{Q}{N}}, \text{ м}, \quad (121)$$

где N — число групп, на которое замедлениями разделен суммарный заряд Q при условии $N \geq 2$.

Число групп при этом не ограничивается, но заряды отдельных групп должны быть равны по весу и отличаться от максимального не более чем на 20%. Группы зарядов, отличающиеся по весу более чем на 20% от максимального, в число N формул (120) и (121) не включаются.

При размещении зарядов в воде или в насыпных, почвенных и водонасыщенных грунтах рекомендуемые формулами (118)–(121) величины радиусов сейсмоопасной зоны следует увеличить в 1,5–2 раза.

25.5. Применительно к исправным промышленным зданиям рекомендуемые в пп. 25.3 и 25.4 величины радиусов сейсмоопасной зоны могут быть уменьшены в 1,3 раза.

25.6. Если вблизи места взрыва находятся сооружения, которые не относятся к классу «обычных зданий», а также исторические памятники и правительственные здания, радиус сейсмоопасной зоны должен устанавливаться специалистами.

25.7. В отдельных случаях может оказаться экономически целесообразным увеличить общий вес зарядов, допустив при этом некоторые повреждения зданий. Для оценки ожидаемых повреждений может служить сила сотрясения грунта, выраженная в баллах. Границы зон различной балльности определяются по формулам (мгновенные взрывы):

$$r_{1/0} = 25 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}; \quad (122)$$

$$r_{1/1} = 16 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}; \quad (123)$$

$$r_{1/2} = 7 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}; \quad (124)$$

$$r_{1/3} = 5 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}; \quad (125)$$

$$r_{1/10} = 3 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}, \quad (126)$$

где индекс при букве r указывает границу между зонами, выраженной в баллах.

Вероятные повреждения зданий для каждого балла приведены в ГОСТе 6249—52 и в специальной сейсмической литературе.

Вопрос о допустимости некоторых повреждений должен быть согласован с организацией, ответственной за сохранность данного здания.

25.8. На расстояниях меньше 25 м от зданий сейсмическое воздействие носит локальный характер. Предельно допустимый вес одиночного заряда вблизи жилого здания в этом случае определяется по формуле

$$Q = 0,2r^{3/2}, \text{ кг}, \quad (127)$$

а вблизи промышленного здания — по формуле

$$Q = 0,3r^{3/2}, \text{ кг}. \quad (128)$$

По формулам (127) и (128) определяют также для этих же расстояний допустимый заряд в группе при короткозамедленном взрывании без ограничения числа групп при условии, что интервал замедления будет не меньше 50 мсек.

При взрывах около туннелей с сечением до 25 м² и с бетонной обделкой радиус опасной зоны:

для однократного взрыва

$$r_c = 2,5 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}; \quad (129)$$

для многократного взрыва

$$r_c = 4 \sqrt[3]{Q}, \text{ м}. \quad (130)$$

25.9. Для предохранения сооружений или бортов образуемых выемок от повреждения сейсмическим воздействием взрыва по границе охраняемого объекта следует проводить щель предварительного откола методом контурного взрывания. При малых расстояниях между местом взрыва и охраняемым объектом (не более 10—50 м) в зависимости от условий взрывания такая щель может в 2—4 раза снизить сейсмический эффект взрыва. Степень ее снижения в конкретных условиях должна устанавливаться специалистами.

25.10. Сейсмическое воздействие взрыва на схватывающийся бетон приводит к потери им прочности. Чтобы не допустить этого, взрывание в непосредственной близости от свежеуложенного бетона разрешается производить не ранее чем через семь суток после его укладки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТИРОВАНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

главным инженером треста

«СОЮЗВЗРЫВПРОМ»

7 сентября 1971 г.

Настоящее Положение является переработанным изданием «Положения о проектировании буровзрывных работ», подготовленного трестом «Союзвзрывпром» и утвержденного в 1967 г.

При переработке учтены требования и терминология «Временной инструкции по разработке проектов и смет промышленного строительства» (СН 202—69), «Инструкции по типовому проектированию для промышленного строительства» (СН 227—70), «Инструкции о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ» (СН 47—67), а также требования «Единых правил безопасности при взрывных работах».

Положение предусматривает обязательность детальной разработки вопросов экономики буровзрывных работ, позволяющей создать основу для планирования работ того или иного участка в условиях новой системы планирования и экономического стимулирования.

Экономические показатели в проектах подлежат обязательной корректировке при изменении техники и технологии буровзрывных работ с учетом достигнутых показателей.

С введением в действие настоящего Положения отменяется «Положение о проектировании буровзрывных работ», утвержденное в 1967 г.

Положение переработано работниками треста «Союзвзрывпром» Е. М. Двоскиным, В. Л. Бароном и Т. Ф. Епремян.

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливается состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации при ведении взрывных работ на дневной поверхности.

1.2. Проектная документация при ведении взрывных работ на дневной поверхности должна составляться в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.3. Проектные решения должны обеспечивать высокий технический уровень и экономическую эффективность буровзрывных работ, а также повышение технико-экономических показателей производства в соответствии с плановыми заданиями путем:

максимального использования достижений науки и техники;

правильного выбора методов и рациональных параметров буровзрывных работ, буровых машин, взрывчатых материалов;

внедрения передовых методов организации труда, комплексной механизации буровзрывных работ.

1.4. При проектировании буровзрывных работ необходимо руководствоваться:

«Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности», «Едиными правилами безопасности при взрывных работах», «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»;

правилами, инструкциями и указаниями по производству и приемке строительных, специальных и монтажных работ, действующими нормами, правилами и указаниями по проектированию и строительству;

утвержденными прейскурантами, сметными нормативами, расценками, ценниками.

1.5. Проектирование буровзрывных работ должно осуществляться с учетом наиболее рационального и экономного использования рабочей силы, материальных и денежных ресурсов, обеспечения высокого качества и низкой себестоимости работ, высокой производительности труда и безопасных условий работ.

1.6. Проектные материалы (чертежи, сметы, пояснительные записки и др.) должны иметь минимально необходимый объем и должны быть составлены ясно и четко, с тем чтобы пользование ими не вызывало затруднений. Чертежи должны иметь стандартные размеры, при составлении их следует применять общепринятые условные обозначения.

В проектах приводятся необходимые указания о расчетных предпосылках и результаты этих расчетов, дается ссылка на исходные материалы, а также перечень чертежей и приложений. Раздел «Техника безопасности» разрабатывается подробно и конкретно.

Пояснительная записка, расчетные материалы, сметная документация и графические материалы должны быть пронумерованы, переплетены и должны иметь оглавление.

В организациях треста наряду с контролем качества проектной документации должен осуществляться контроль за соответствием объема и состава проектных материалов требованиям настоящего Положения.

1.7. В соответствии с «Временной инструкцией по разработке проектов и смет промышленного строительства» (СН 202—69) проектирование может производиться:

в две стадии — разработка технического проекта и рабочих чертежей;

в одну стадию — разработка техно-рабочего проекта (технического проекта, совмещенного с рабочими чертежами).

При двухстадийном проектировании на стадии разработки рабочих чертежей проектная документация готовится в виде проекта производства работ (ППР).

При одностадийном проектировании техно-рабочий проект разрабатывается также в виде проекта производства работ.

1.8. Настоящим Положением проектирование буровзрывных работ предусматривается в основном в одну стадию с составлением следующих видов проектной документации:

проекта производства работ (техно-рабочего проекта);

типового проекта производства работ (типового техно-рабочего проекта); паспорта.

1.9. Проект производства работ составляется на эпизодические работы при взрывании камерными зарядами, на все виды взрывных работ в населенных пунктах (разрушение зданий, сооружений) и на строительных площадках, на дробление металла, подводные и другие виды взрывных работ.

1.10. Проект производства работ, а также технический проект и рабочие чертежи для сложных и ответственных взрывов или крупных взрывов, когда вес зарядов взрывчатых веществ превышает 1000 т, составляются, как правило, спецстройлабораториями треста и технологическая часть их утверждается главным инженером треста «Союзвзрывпром». Во всех остальных случаях составление и утверждение указанной технической документации находится в компетенции спецуправления.

1.11. Увязка проектов буровзрывных работ с организацией работ на объекте, а также сметная часть проектов согласовываются с генподрядной строительной организацией и генеральной проектной организацией и утверждаются в установленном порядке организацией-титулодержателем.

По объектам, финансируемым за счет основной деятельности, сметные цены (калькуляционный расчет) согласовываются в установленном порядке с организацией, для которой ведутся буровзрывные работы.

1.12. Типовой проект производства работ составляется для стационарных участков работ с повторяющимися условиями взрыва (карьеры, траншеи, котлованы и т. п.) и на эпизодические работы, выполнение которых требует длительного времени, когда идентичность условий позволяет типизировать параметры и другие характеристики буровзрывных работ.

При изменении условий в типовой проект производства работ вносятся корректизы (дополнения) или он полностью пересоставляется.

Типовой проект производства работ утверждается главным инженером специализированного управления и высыпается в трест для контроля.

1.13. Паспорт буровзрывных работ составляется на работы, производимые методом шпуровых (в том числе котловых шпуровых), наружных и малокамерных зарядов.

Паспорт утверждается главным инженером спецупправления или с его согласия руководителем взрывных работ.

В последнем случае один экземпляр паспорта направляется в недельный срок в специализированное управление для контроля.

1.14. Вся проектная документация, по которой выполняются буровзрывные работы, должна быть зарегистрирована в журнале учета проектной документации; один экземпляр проекта, а также паспорта, независимо от того, кем он утвержден, должен храниться в спецупправлении.

1.15. Типовые проекты производства работ и паспорта подлежат систематической проверке на соответствие их фактическим условиям работ. После каждой такой проверки в журнале учета проектной документации спецупправления делается отметка о пригодности или непригодности рассматриваемого проекта (паспорта) или же о необходимости внесения в него изменений. При этом указывается дата проверки и при необходимости устанавливается срок переработки документации.

1.16. При ведении взрывных работ по типовым проектам производства работ или паспортам параметры зарядов определяются расчетом на каждый взрыв. Такой расчет (корректировочный расчет — см. форму 1) составляется руководителем взрывных работ. В необходимых случаях корректировочный расчет согласовывается с организацией, для которой ведутся взрывные работы.

При ведении взрывных работ по проектам производства работ корректировочный расчет составляется только в тех случаях, когда фактические параметры взрыва отличаются от проектных. Такой корректировочный расчет утверждается лицом, утвердившим проект производства работ.

1.17. Для накопления опыта и с целью анализа выполненных или выполняемых буровзрывных работ составляются технические отчеты.

Технические отчеты составляют на производство:

эпизодических взрывных работ (обрушение горных пород камерными зарядами, взрывы на выброс и сброс, разрушение зданий, валка труб и другие сложные по выполнению работы);

серийных взрывов на стационарных участках. В этом случае один раз в год на основании анализа и обобщения серийных взрывов составляют сводные отчеты.

Сводные технические отчеты должны составляться после уточнения параметров расположения зарядов и получения приемлемых для последующего взрываания результатов. Технические отчеты высыпаются в трест.

П р и м е ч а н и е. В трест высыпаются сводные технические отчеты по объектам с годовым объемом работ свыше 500 тыс. м³.

Перечень разделов, отражаемых в отчете о взрывании методом камерных зарядов, приводится в п. 3.2 настоящего приложения, а в отчете о взрывании методом скважинных зарядов — в п. 3.3.

1.18. Все виды проектов, а также паспорт на производство буровзрывных работ (за исключением паспорта на проходку взрывных выработок) составляют на основании технического задания на проектирование. К заданию прилагаются необходимая графическая документация, данные по геологии и гидрогеологии. Кроме того, в нем должны быть указаны особые требования, предъявляемые к выполняемой взрывной работе.

Техническое задание помещают в начале текста проекта (паспорта).

2. Содержание проектной документации

2.1. При проектировании в две стадии первой является разработка технического проекта, которым устанавливаются по укрупненным показателям техническая возможность и экономическая целесообразность принимаемых методов буровзрывных работ, календарные сроки выполнения их, потребность в рабочей силе, в основных материалах и механизмах, определяются основные технико-экономические показатели, включая производительность труда, себестоимость, рентабельность производства, уровень механизации: энерго- и фондооруженность и др. Устанавливается сметная стоимость работ по укрупненным показателям.

Второй стадией является составление проекта производства работ на основании технического проекта с учетом уточненных фактических условий ведения работ.

При разработке проекта производства работ уточняются и детализируются проектные решения, предусмотренные техническим проектом, в такой степени, в какой это необходимо для ведения работ и определения их точной сметной стоимости.

2.2. При проектировании в одну стадию проектная документация составляется в соответствии с п. 1.8.

2.3. В проекте производства работ разрабатываются проектные решения для выполнения всего комплекса работ по подготовке и производству взрыва (подготовительные, проходческие, буровые и взрывные); работы эти увязываются с установленными сроками, общей организацией работ на объекте. При составлении проекта должны быть уточнены геологические, гидрогеологические и маркшейдерские данные.

В проекте разрабатывается схема организации работ с рабочими чертежами в виде планов, разрезов, а также деталировочных чертежей, иллюстрирующих параметры буровзрывных работ, способы и средства выполнения отдельных операций по подготовке взрыва. Проект должен быть увязан с общими проектами строительных (земляных) или горных работ, в нем должны найти отражение необходимые меры охраны труда и техники безопасности (установление опасной зоны, расстановка постов оцепления и т. д.).

2.4. В состав проекта производства работ входят:

пояснительная записка, содержащая характеристику участка, описание принятых технических решений, данные об объеме буровзрывных работ;

чертежи генплана (ситуационного плана) или выкопировки из него с указанием (в случае необходимости) подземных и наземных сетей и коммуникаций; рабочие чертежи подготовительных выработок (шурфов, штолен, рассечек и камер);

сметная документация.

2.5. Примерное содержание проекта производства работ при методе камерных зарядов приведено в п. 2.6. При выполнении буровзрывных работ другими методами круг вопросов, освещаемых в проекте производства работ, может быть несколько иным. В отдельных случаях в качестве основы для составления проекта производства работ может служить перечень вопросов, подлежащих разработке при составлении паспорта (п. 2.10).

2.6. Ниже приведено примерное содержание проекта производства работ при методе камерных зарядов. В соответствии с п. 1.18 в начале текста помещают техническое задание на проектирование. Затем идут следующие разделы.

1) Общие сведения

- а) Месторасположение объекта работ, ближайшие населенные пункты.
- б) Ближайшие железнодорожные станции и расстояния до них; наличие и виды дорог (шоссейные, железные, грунтовые), их состояние, протяженность.
- в) Цель работ.
- г) Объем работ.
- д) Наличие механической базы, бурового оборудования, компрессорного хозяйства, ремонтных мастерских, электровнедрений.
- е) Наличие складов ВВ и расстояние до них.
- ж) Климатические условия и др.

2) Рельеф, геология и гидрогеология

- а) Сведения о топографии.
- б) Краткая характеристика геологического строения взываемого массива (физико-механические свойства пород, подлежащих взрыванию, их трещиноватость) и гидрогеологии района (наличие грунтовых, весенних или фильтрующих вод, их горизонт и дебит).

3) Решение задания

Излагаются возможные варианты решения задания.

Все расчеты производятся по укрупненным показателям, из которых решающими являются: число взрывных зарядов, удельный расход ВВ, расход бурения, затраты труда, стоимость производства работ.

Выбирается наиболее экономичный вариант, который принимается за основу проекта.

4) Принятые элементы расположения и расчета зарядов, их обоснование

- а) Линии наименьшего сопротивления, показатель действия взрыва n (при работах на выброс), относительное расстояние между зарядами m , расстояние между зарядами в ряду a и между рядами зарядов b .
- б) Расчетные формулы для определения величин зарядов.
- в) Принятые ВВ. Переводные коэффициенты с аммонита № 6-ЖВ на принятые ВВ, обоснование расчетного коэффициента K и принятая плотность заряжания.

5) Расчет величины зарядов

В соответствии с принятыми элементами расположения зарядов и расчетной формулой для определения веса заряда заполняется таблица (форма 2).

6) Способ взрываия. Схема взрывной сети, ее расчет и монтаж

- а) Способ взрываия.
- б) Определение количества боевиков и их размещение в зарядах.
- в) Устройство боевиков.
- г) Схема взрывной сети.
- д) Расчет электровзрывной сети.
- е) Способ монтажа взрывной сети, организация работ по монтажу.

7) Определение объема взываемой горной массы

Описывается способ и заполняется таблица подсчета объема породы (форма 3) с приведением необходимых для проверки расчетных данных: площади сечений по профилям, расстояний между сечениями и т. д.

8) Расчет числа и объема взрывных выработок

а) Объемы зарядных камер, принятые коэффициенты, учитывающие размер крепи и неровности стенок, наличие труднодоступных участков камер, тару от ВВ, изоляцию зарядов при наличии грунтовых вод (форма 4).

б) Определение размеров выработок (шурфов, штолен) при проходке (вчереи) с учетом разминовок, зумпфов (при шурфах) в случае притока грунтовых вод и т. п.

в) Сводная таблица объема выработок (форма 5).

9) Организация работ по проходке взрывных выработок

а) Принятый способ проходки, паспорт на проходку и крепление выработок (шурфов, штолен, рассечек и камер).

б) Способ и средства освещения выработок в процессе проходки и заряжания.

в) Способ и средства водоотлива, способ водоизоляции камер, расчет оборудования.

г) Способ и средства вентиляции, расчет оборудования.

д) Расчет затрат труда и материалов на все проходческие работы со ссылками на источники принятых норм (справочные материалы, практические данные).

е) Расчет бурового и буровзрывочного оборудования, воздухопроводов.

ж) Графики циклической организации работ по проходке выработок с пояснятельной запиской.

з) Сводные таблицы потребности в материалах и трудовых затрат (формы 6 и 7).

10) Организация работ по заряжанию и забойке выработок

а) Расчет транспортных средств и затрат труда для доставки ВВ к месту заряжания.

б) Хранение ВВ на месте заряжания, устройство временных навесов.

в) Подготовка ВВ: измельчение аммонита или аммиачной селитры.

г) Укупорка ВВ во влагоизолирующую тару и способ изоляции (в случае притока воды), организация работ по изоляции, расчет потребности в материалах.

д) Размещение ВВ в камерах.

е) Оборудование подготовительных выработок для заряжания, способ заряжания камер.

ж) Организация работ по заряжанию, последовательность заряжания.

з) Организация работ по забойке и последовательность ее проведения.

и) Расчеты затрат труда и материалов на все виды работ по заряжанию и забойке, сводные таблицы.

11) Вторичное взрывание (при необходимости)

12) Меры безопасности

а) Расчет радиуса опасной зоны для людей и механизмов по разлету кусков породы.

б) Расчет радиуса опасной зоны по сейсмическому воздействию и действию воздушной ударной волны на охраняемые здания и сооружения.

в) Расчет радиуса опасной зоны по загазованности (при взрывании зарядов ВВ весом более 100 т).

г) Объекты, попадающие в опасную зону (жилые и промышленные здания, сооружения, железные и шоссейные дороги, реки, водоемы, мосты и т. п.), расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.

- д) Число постов оцепления и места их расстановки.
- е) Место укрытия взрывперсонала на время взрыва и место расположения взрывной станции.
- ж) Средства сигнализации и оповещения населения. Порядок подачи предупредительных сигналов.
- з) Порядок вывода людей за границу опасной зоны. Ответственные за вывод людей из опасной зоны и отвод механизмов на безопасное расстояние.
- и) Порядок согласования проектов при производстве взрывов вблизи объектов, имеющих важное государственное значение (электролинии, подстанции, заводы, фабрики, подземные сооружения, телефонные линии и т. п.).
- к) Порядок согласования времени производства взрывных работ с администрацией участков железной и шоссейной дорог, водных путей, в пределах которых запроектировано ведение взрывных работ.
- л) Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов.
- м) Средства освещения рабочего места при работе в темное время суток.
- н) Меры безопасности при работе механизмов.
- о) Дополнительные меры безопасности при:
 - производстве взрывов в населенных пунктах (укрытие взываемого массива специальными приспособлениями — металлическими щитами, якорными цепями, бревенчатыми щитами и т. п.);
 - проходке штолен, шурфов, камер и т. п.;
 - водоотливе, вентиляции и пылеподавлении;
 - гидроизоляции зарядов;
 - производстве взрывных работ в зоне возможного возникновения блуждающих токов или токов наведения.

На ситуационных планах в соответствии с принятymi условными обозначениями должны быть нанесены: границы опасной зоны, посты охраны, шлагбаумы, взрывная станция, предупредительные надписи, места взрывных работ, блиндажи и т. п.

При производстве крупных взрывов в отдельных случаях должны составляться аварийные планы.

Не следует перечислять в проекте те правила техники безопасности, соблюдение которых обязательно для всех условий работ.

13. Расчет затрат труда, материалов и оборудования

В разделе приводится расчет затрат труда, материалов и машино-смен на все виды работ, связанных с подготовкой и проведением взрыва. Результаты расчета сводятся в таблицы.

14) Экономическая часть

- а) Единичные расценки (форма 8) с пояснительной запиской.
 - б) Каталог единичных расценок (форма 9).
 - в) Смета на все виды работ и затрат (форма 10).
 - г) При необходимости — калькуляции стоимости материалов и транспортных расходов (формы 11 и 12).
 - д) Основные технико-экономические показатели (форма 13).
- К проекту прилагается:
- а) Протокол технического совещания при главном инженере специализированного управления или треста, на котором рассматривался проект.
 - б) Документация о согласовании проекта на взрыв со всеми заинтересованными организациями.

в) Графическая документация:

сituационный план местности в районе взрыва с указанием на нем самого объекта взрыва, ближайших зданий или сооружений и расстояний до них, дорог, подземных и наземных коммуникаций с нанесением границ опасных зон по разлету кусков, по сейсмическому воздействию взрыва, загазованности и др.;

ситуационные планы выполняются в зависимости от условий производства взрывных работ в масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000;

геологические профили по участку взрыва и геологические колонки по выработкам (разведочным или подготовительным);

план участка взрыва в горизонталах с расположением выработок и зарядов в масштабе 1 : 200. При глубине заложения зарядов W более 20 м следует пользоваться планом в масштабе 1 : 500;

продольные и поперечные профили (заданные и проектные) участка взрыва; паспорт на проходку и крепление подготовительных выработок.

При необходимости даются:

разрезы по выработкам (шурфам, штолням и т. п.) с указанием способа их крепления, а также других необходимых элементов (их уклонов, наличия зумпfov и т. д.);

схемы расположения ВВ в зарядных камерах с указанием мест расположения боевиков;

схемы устройства боевиков и взрывных сетей;

графики циклической организации проходческих работ, а также работ по заряжанию и забойке;

прочие чертежи отдельных деталей, если они требуются по условиям работ.

2.7. На основании проекта производства работ при необходимости составляется сетевой график и организационно-календарный план ведения работ (форма 14).

2.8. Типовой проект производства работ составляется на основании технического задания, примерное содержание которого приведено в форме 15.

2.9. Ниже приведено содержание типового проекта производства работ для карьеров¹. В начале текста помещают техническое задание на проектирование, а затем идут следующие разделы.

1) Общие сведения

а) Месторасположение объекта работ, ближайшие населенные пункты.

б) Ближайшие железнодорожные станции и расстояния до них; наличие и виды дорог (шоссейные, железные, грунтовые), связывающих карьер с железнодорожной станцией и населенными пунктами, их состояние.

в) Цель работ.

г) Годовой объем взрываемой горной массы в плотном теле с разбивкой по видам работ.

д) Наличие механической базы (бурового оборудования, компрессорного и ремонтного хозяйства — своего и заказчика), электроэнергии от стационарных и передвижных источников, мощность общая и отводимая прорабскому участку.

е) Наличие складов ВМ и расстояние до них.

2) Рельеф, геология и гидрогеология

а) Сведения о топографии района.

б) Краткая характеристика породы по каждому уступу (наименование, крепость, форма залегания, трещиноватость и т. п.).

в) Физико-механические свойства породы.

г) Наличие грунтовых вод, их горизонт и дебит.

д) Данные об обводненности непосредственно разрабатываемых уступов с указанием возможного притока воды в скважину (постоянно или в весенне-летнее время).

¹ Приводимый порядок составления типового проекта производства работ для карьера сохраняется и для других объектов — траншей, котлованов и т. п.

3) Существующие условия производства буровзрывных работ

- a) Система разработки (обычно разработка производится уступами с выемкой горной массы заходками, продвигающимися параллельно фронту карьера).
- б) Число уступов, высота каждого уступа (минимальная, максимальная, средняя).
 - в) Способ бурения, глубина выработок, их диаметр по уступам.
 - г) Метод взрывных работ и способ взрывания по уступам.
- д) Сведения о механизации буровых работ: применяемые буровые станки, ручные сверла, перфораторы, компрессоры (их марка, число, фактическая производительность).
- е) Принятый по договору размер кондиционного куска. Фактический средний по карьеру процент выхода негабарита.

Примечание. Пункты в и г приводятся только в том случае, если по ним в следующем разделе будет предусматриваться внесение изменений.

4) Решение задания и типовые элементы расположения зарядов

- а) Наиболее эффективный вариант буровзрывных работ, принятый и обоснованный на основании опытных данных, практики участка, сведений из технической литературы и т. п.
 - б) Угол откоса уступов.
 - в) Способ взрывания (при основном взрывании, простреливании и разделке негабарита).
 - г) Способ бурения, диаметр бурового инструмента, средний диаметр выработок.
 - д) Ширина раз渲ала.
 - е) Число рядов зарядов.
- ж) Расчетные коэффициенты удельных расходов ВВ K или фактический удельный расход ВВ q и их обоснование (ссылка на «Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности» или на практические данные).
- з) Формула определения СПП и веса зарядов.
- и) Время замедления между зарядами, схема замедления.
- к) Относительное расстояние между зарядами m .
- л) Принимаемое ВВ (обосновать).
- м) Переводные коэффициенты с аммонита № 6-ЖВ на принятые ВВ.
- н) Фактическая вместимость ВВ в 1 м выработки P (кг/м).
- о) Фактический коэффициент простреливаемости при котловых зарядах.
- п) Плотность заряжания.
- р) Метод разделки негабарита (шпуры, наружные заряды).

5) Расчет зарядов, их расположение и конструкция (по уступам)

На основании типовых элементов расположения зарядов и средних высот уступов определяются:

- а) Сопротивление по подошве уступа.
- б) Расстояние между зарядами в ряду.
- в) Расстояние между рядами зарядов.
- г) Вес заряда.
- д) Вес прострелочных зарядов.
- е) Объем породы от взрыва одной выработки.
- ж) Удельный расход ВВ, СВ и бурения на основное взрывание.
- з) Конструкция зарядов.

Если высота уступа на разных участках изменяется более чем на 1 м, расчеты зарядов для каждой высоты с интервалом в 1 м даются в «Основных положениях типового техно-рабочего проекта» (форма 16).

6) Определение типовой серии зарядов

- а) Годовая производственная мощность карьера в кубических метрах (в плотном теле).**
- б) Количество горной массы (общее), которое должно быть взорвано за сутки.**
- в) То же по каждому уступу.**
- г) Необходимое число зарядов в серии по уступам с учетом допускаемого запаса горной массы.**

7) Разделка негабарита

- а) Процент выхода негабарита.**
- б) Объем выхода негабарита от серии взрываемых зарядов.**
- в) Число негабаритных кусков от серии взрываемых зарядов.**
- г) Вес зарядов, глубина бурения, количество ВВ.**

8) Типовая схема организации работ

- а) Режим работы карьера (продолжительность смены, число смен, выходные дни).**
- б) Режим работы участка, время производства взрывных работ и предусмотренный порядок буровзрывных работ.**
- в) Потребность в механизмах; организация и способы заправки и заточки бурового инструмента, ремонта механизмов.**
- г) Расчет рабочей силы для буровых работ: потребность в бурильщиках и компрессорщиках на основное бурение и разделку негабарита, а также в слесарях по ремонту оборудования.**
- д) Расчет рабочей силы для взрывных работ:**
 - потребность во взрывниках на подготовку и перевозку ВМ;**
 - потребность во взрывниках на основное взрывание, изготовление боевиков, сопровождение ВМ, заряжание выработок и их забойку, монтаж взрывной сети, ее проверку, разделку негабарита и т. п.;**
 - потребность в рабочих на оцепление границ опасной зоны.**
- е) Результаты расчета рабочей силы сводятся в таблицу (см. форму 17);**
- ж) Расчет необходимого количества материалов (по нормативному справочнику или местным нормам).**
- ж) Основные положения организации ритмичной работы на проектируемом объекте.**

9) Схема взрывной сети, ее расчет и монтаж

- а) Способ взрывания.**
- б) Источник тока.**
- в) Схема взрывной сети.**
- г) Число боевиков в зарядах.**
- д) Расчет и монтаж взрывной сети.**

В конце расчета дается перечень необходимых для взрывания приборов и аппаратуры (взрывные машинки, линейные мостики, определители расчетных линий сопротивлений, эклиметры и т. п.).

10) Меры безопасности

- а) Расчет радиуса опасной зоны, устанавливаемой для людей по разлету кусков породы, а также зоны, опасной по сейсмике и другим видам воздействия взрыва.**
- б) Объекты, попадающие во взрывоопасную зону, расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.**
- в) Число постов оцепления и места их расположения.**

г) Место укрытия взрывперсонала на время основного взрыва, при пропаркивании и разделке негабарита. Радиус опасной зоны для людей при заряжании.

д) Порядок подачи предупредительных сигналов.

е) Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов.

ж) Меры безопасности при работе механизмов.

з) Дополнительные меры безопасности.

11) Экономическая часть

При производстве буровзрывных работ на строительных объектах экономическая часть выполняется аналогично разделу 14 техно-рабочего проекта.

По объектам, финансируемым за счет основной деятельности, составляется калькуляционный расчет (форма 18).

12) Краткие технико-экономические показатели

а) Годовой объем работ:

в натуре;

в денежном выражении.

б) Стоимость 1 м³ взрываемой горной массы.

в) Годовой расход взрывчатых материалов: ВВ, ЭД, ДШ, КД, ОШ.

г) Годовой объем бурения.

д) Годовой объем породы, взрываемой скважинными, шпуровыми, камерными или котловыми зарядами.

е) Удельные расходы на взрывание горной массы: ВВ, кг/м³; ЭД, шт./м³; ДШ, м/м³; КД, шт./м³; ОШ, м/м³; бурения (м/м³).

ж) Производительность, рассчитанная на одного рабочего и на одного работающего в м³/чел.-смен и руб./чел.-смен.

Удельный вес заработной платы рабочих по отношению к сметной стоимости работ.

з) Выход породы с 1 м бурения по уступам, м³.

Численность всего персонала, необходимого для выполнения буровзрывных работ. В том числе: рабочих, административно-хозяйственного персонала.

К проекту прилагаются:
протокол технического совещания при главном инженере спецуправления по рассмотрению проекта;

основные положения проекта (форма 16);

ситуационный план участка работ в масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000 с нанесением мест взрывных работ, границ опасной зоны, сигнальных мачт, сирены, постов оцепления, блиндажей, шлагбаумов, предупредительных надписей;

геологические профили или колонки;

схема взрывной сети.

2.10. Содержание паспорта на производство буровзрывных работ:

1) Место и цель производства работ.

2) Краткая характеристика условий выполняемых работ с указанием их особенностей, а также характера и крепости пород.

3) Расположение и расчет зарядов (сводится в таблицу).

4) Способ взрывания зарядов, схема взрывной сети, источник тока.

5) Типовые схемы расположения зарядов применительно к условиям работ с указанием всех необходимых размеров.

6) Объем взрываемой породы.

7) Расчет удельных расходов (на 1 м³ взрываемой породы) взрывчатых веществ, средств взрывания и других материалов, а также бурения.

8) Общее количество взрывчатых веществ, средств взрывания и других материалов на весь объем работ.

9) Меры безопасности.

10) Необходимое оборудование и другие средства обеспечения работ.

11) Расчет затрат труда (при необходимости), калькуляционный расчет. Стоимость или смета затрат на 1 м³ взрываемой горной массы.

Примерный вид паспорта приведен в форме 19.

3. Содержание технических отчетов

3.1. Технический отчет отражает результаты подготовительных и основных работ по взрыву; фактические данные приводятся в сопоставлении с проектными и сопровождаются анализом.

В отчете указываются все отклонения от проекта и их причины.

3.2. Технический отчет о взрывании камерных зарядов содержит следующие разделы.

1) Введение

В разделе указываются: место производства взрыва; цель и объем работ; сложные вопросы, встретившиеся при выполнении работ; название проекта, по которому выполнялись работы; кем проект разработан, когда и кем утвержден.

2) Геология и гидрогеология

В разделе приводятся данные по геологии и гидрогеологии участка работ, уточненные в процессе проходки подготовительных выработок; указываются отклонения от данных, заложенных в основу проекта; приводятся геологические колонки, составленные по некоторым типичным подготовительным выработкам, сведения о фактическом дебите грунтовых вод по сравнению с проектными данными, метод определения дебита вод.

3) Расположение и величина зарядов

Приводятся чертежи и таблицы с указанием проектных и фактических элементов расположения зарядов и их величин. В таблицах указываются и анализируются причины отклонений от проекта (если они имели место). В разделе приводятся метод и формулы, по которым рассчитывалась величина зарядов, значения расчетных коэффициентов; для пояснения дается примерный расчет двух-трех зарядов.

4) Проходка взрывных выработок

Сопоставляется фактический и проектный объем подготовительных работ, а также указываются:

- а) Фактическая выработка рабочих всех квалификаций, полученная при проходке, в сопоставлении с нормами, принятыми в проекте.
- б) Фактическая продолжительность рабочей смены.
- в) Отклонения, имевшие место в организации работ по проходке выработок, в их оборудовании, креплении, вентиляции и пр.; причины этих отклонений.
- г) Срок выполнения работы.
- д) Общие затраты труда на проходку в человеко-сменах по квалификациям рабочих.
- е) Число затраченных машино-смен оборудования с учетом водоотлива, вентиляции, освещения.
- ж) Расход материалов на проходку.
- з) Фактический объем зарядных камер.
- и) Правильность принятых проектом коэффициентов, учитывающих крепление камер, первовность стенок, тару, ВВ и пр.

5) Р а б о т ы п о з а р я ж а н и ю и з а б о й к е

В этом разделе приводятся данные, аналогичные приводимым в разделе 4 «Проходка подготовительных выработок». Кроме того, указываются фактически принятное расположение ВВ в камерах, расположение боевиков, характер и способ осуществления забойки. Указывается продолжительность перерыва между окончанием проходческих работ и началом заряжания, причины перерыва. Приводятся данные о механизации работ по заряжанию и забойке.

6) В з р ы в на я с е т ь

Указывается принятая схема взрывной сети. При отклонениях от проекта дается расчет по фактически выполненной схеме.

7) М е р ы б е з о п а с н о с т и

Приводятся данные о размерах опасной зоны (указываются причины отклонения от проекта); сведения об оцеплении района взрыва (ограждения, охрана и число людей в оцеплении); о порядке допуска людей на территорию работ; о мерах, принятых по охране находящихся в опасной зоне строений, сооружений и оборудования.

Особо указываются меры, принятые на территории работ в период заряжания и забойки; сигналы при выполнении работ, несчастные случаи (если они имели место) и их причины.

Приводятся случаи нарушения установленных правил, организация технического надзора за проходкой и зарядкой.

8) П р о изв одст в о в з р ы в а

В разделе указываются: дата производства взрыва (год, месяц, число, часы и минуты); погода и освещенность местности в момент взрыва; направление ветра; зрительное и звуковое впечатление от взрыва; колебание почвы; характер и степень газообразования при взрыве; порядок и время (часы, минуты) допуска людей к месту взрыва после его производства; результаты осмотра места взрыва.

9) Р е з у л ь т ат в з р ы в а

При массовых обрушениях приводятся следующие данные: высота массива и раз渲ала породы (максимальная и минимальная); ширина раз渲ала (максимальная и минимальная); характер отрыва породы от массива; наличие трещин и заколов; размеры кусков породы (линейные размеры и объем) с указанием процента выхода негабарита; дальность массового разлета породы и отдельных кусков ее; действие зарядов в глубь массива.

При работах на выброс указываются: глубина и поперечные размеры выемки в местах заложения зарядов и между зарядами; отсутствие или наличие перемычек между зарядами, размеры перемычек; высота гребня раз渲ала, дальность и высота раздела породы, ширина основного сплошного раз渲ала породы; действие зарядов в глубь массива, заколы, трещины, уплотнения.

Приводится таблица подсчета объема взорванной породы, метод подсчета объема и процент выполнения проектного задания.

В разделе отмечаются разрушения и повреждения, произведенные взрывом; указываются характер поврежденных сооружений (зданий) и на каком расстоянии от места взрыва эти разрушения произведены; объем работ по восстановлению.

Отмечаются сейсмические явления при взрыве.

Сопоставляются результаты данного взрыва и произведенных ранее взрывов на этом же участке или на других участках.

10) Технико-экономические показатели

Приводится таблица полученных технико-экономических показателей согласно форме 13 в сопоставлении с проектными данными.

В заключении приводятся общая оценка (техническая и экономическая) произведенной работы с указанием допущенных ошибок как при проектировании, так и в процессе проведения работы; рационализаторские предложения и результаты их осуществления; таблица, в которой сопоставляются требования к взрыву (по заданию) с полученными результатами взрыва. Взрывной способ сравнивается с другими возможными способами выполнения работ по стоимости и затратам времени.

К отчету прилагаются:

техническое задание;

технический акт о результате взрыва;

калькуляция фактических затрат с определением стоимости единицы;

фотоснимки по этапам выполнения работ;

графический материал:

общий план участка работ с нанесением результатов взрыва, ширины развала породы, границ наибольшего разлета кусков, с обозначением зданий и сооружений;

план расположения зарядов с указанием мест заложения зарядов по проекту и фактически. Наносятся контуры отрыва породы (при обрушении);

поперечные и продольные профили участка взрыва с указанием заданных, проектных и фактически полученных контуров взрыва с нанесением высоты и ширины развала породы, подтвержденных инструментальной съемкой;

схемы крепления выработок и камер;

схема расположения шпуров при проходке выработок и камер;

схема расположения ВВ в камерах;

схема устройства боевика;

схема взрывной сети;

необходимые чертежи и схемы отдельных деталей.

3.3. Технический отчет о взрывании скважинных зарядов следует составлять в соответствии с формой 20.

спецуправление

Треста «Союзвзрывпром»

К приложению 1

Форма 1

Утверждаждо:

Участок №_____

Корректировочный расчет

Уступ №_____

Метод взрываания

Номера подготавильных выработок	Номера рядков подготавильных выработок	Высота уступа, м	Глубина подготавильных выработок, м	ЛИС, СПП, м		Расстояние между зарядами, м		Вес основного заряда, кг			Дополнительный заряд, кг	Общий вес ВВ в выработке, кг	Длина основного заряда, м	Длина забойки, м
				проект-ная	фактическая	проект-ное	фактическое	аммо-нит №	...	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Дата взрыва _____

1. Расчетные коэффициенты:

для колонковых зарядов $q =$ _____для котловых зарядов $K =$ _____

2. Диаметр коронки (долота) _____

3. Вместимость 1 м выработки _____

4. Схема соединения взрывной сети _____

5. Общий расход ВВ на простреливание _____

1-е простреливание	2-е простреливание	Число выработок	Итого

6. Общий расход СВ на серию

СВ	Основное взрывание	Простреливание	Итого
ЭД ДШ КД ОШ			

7. Общий расход бурения:

скважин_____

рукавов_____

шпуров_____


8. Объем взрываемой породы в плотном теле_____м³.

9. Удельный расход на 1 м³ взрываемой горной массы без учета разделки негабарита:

а) ВВ_____ б) бурения_____

Стр. 2

Схема расположения зарядов в плане с указанием номеров выработок, СПП, ЛНС, расстояний между зарядами и рядами зарядов

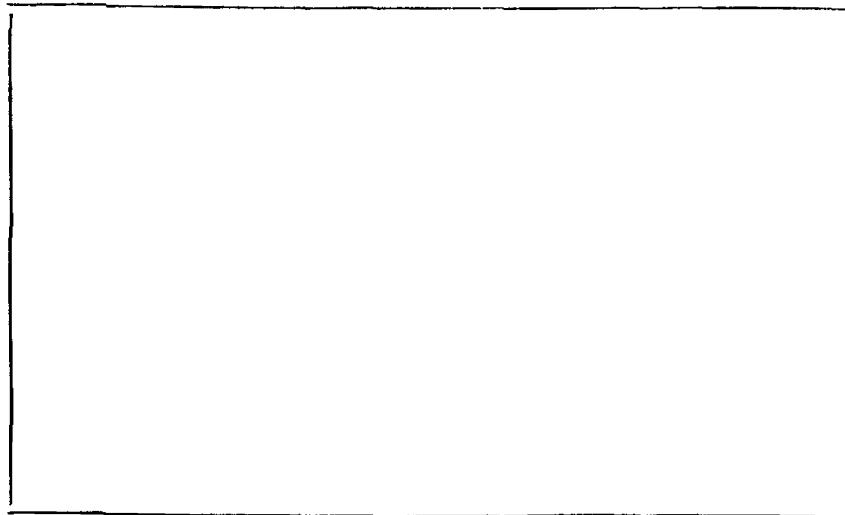

Результаты взрыва (качество дробления, ширина и высота разvala, наличие порогов и т. п.)

Мастер

(Подпись)

Прораб

(Подпись)

П р и м е ч а н и е. При многорядном расположении скважин (шпуров) и их большом (более 50) числе в таблице корректировочного расчета допускается объединять скважины с отклонениями по глубине и СПП не более 10% в отдельные группы, указывая средние величины параметров по группам.

К приложению 1
Форма 2

Расчет величин зарядов

Номер заряда	Заданная глубина выемки или высота уступа H , м	Глубина шурфа, длина штольни, м	Линия наименьшего сопротивления W , м	Величина W^*	Расчетный коэффициент K , кг/м ²	Показатель действия взрыва n	Значение $f(n)$	Величина заряда в принятых ВВ, кг				Расстояние между зарядами a , м	Расстояние между рядами зарядов b , м	Относительное расстояние между зарядами m	Примечание
								1	2	3	4				

Объем взорванной породы:

Удельные расходы:

а) бурения _____

б) ВВ _____

в) СВ _____

К приложению 1
Форма 3

Расчет объема взрываемой породы

Номер заряда	Номер поперечного профиля	Расстояние между профилями, м	Площадь поперечного сечения, м ²	Объем породы, м ³				Процент полезного выброса (броска)	Примечание
				выбрасываемой	сбрасываемой	всего взрываемой при сбросе	укладываемой в заданный профиль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

К приложению 1

Форма 4

Величина зарядных камер

Номер заряда	Величина заряда, кг	Принятая плотность ВВ Δ , т/м ³	Объем заряда, м ³	Поправочный коэффициент			Объем камеры, м ³	Размеры камеры				Примечание
				на крепь камеры	на наличие труднодоступных участков камеры	на тару и изоляцию ВВ		высота, м	длина, м	ширина, м	площадь пола, м ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

К приложению 1

Форма 5

Перечень и объем подготовительных выработок

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Площадь поперечного сечения, м ²	Объем, м ³	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Штольни Рассечки Шурфы Зарядные камеры						

К приложению 1

Ф о р м а 6

Потребность в материалах на проходку выработок, стоимость материалов

Наименование материала	Единица измерения	Объем работ	Норма на единицу объема	Потребное количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Основание принятых норм	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

К приложению 1

Ф о р м а 7

Затраты труда на проходку выработок

Профессия	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда	Разряд рабочего	Основание принятых норм
1	2	3	4	5	6

К приложению 1

Ф о р м а 8

Единичная расценка №

на

(наименование единицы конструктивного элемента или вида работ)

Основание

Измеритель

№ п/п	Обоснование принятой стоимости и количества	Наименование затрат	Единица измерения	Сметная стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7

Составил

(полжность и подпись)

«_____» _____ 19____ г.

(наименование строительства)

Каталог единичных расценок с №_____ по №_____

Составлен_____
(наименование проектной организации)

в ценах 19_____.г.

Главный инженер проектной организации_____ (подпись)

Главный инженер (архитектор) проекта_____ (подпись)

Начальник отдела_____ (подпись)

«_____» 19_____.г.

Утвержден

Директор строящегося (действующего) предприятия_____
(подпись)

С о г л а с о в а н

Руководитель генеральной подрядной

строительной организации_____
(подпись)

Номер расценки	Номер таблицы СНиП	Наименова- ние работ	Единица измерения	Общая стоимость работ	В том числе расходы на			Всего зарплаты
					матери- алы	эксплуа- тацию машин	основную заработ- ную плату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил_____
(должность и подпись)

(наименование строительства)

Смета №_____

на _____
(наименование работ и затрат)

(наименование объекта)

Основание: чертежи №_____

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Составлена в ценах 19_____.г.

Показатели _____

№ п/п	Обоснование стоимости (номер укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.)	Наиме- нование работ и затрат	Единица измере- ния	Количе- ство единиц	Стои- мость единицы, руб.	Общая стои- мость, руб.
1	2	3	4	5	6	7

Главный инженер (архитектор) проекта _____
(подпись)Начальник отдела _____
(подпись)Составил _____
(должность, подпись)Проверил _____
(должность, подпись)

(наименование строительства)

Калькуляция стоимости материалов, полуфабрикатов и изделий

Составлена в ценах 19_____.г.

№ п/п	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены (франко-занод, станции отправления или назначения и др.)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, руб.	Номер калькуляций транспортных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8

(продолжение)

Надценка сбытовых и снабженческих организаций, %	Оптовская цена	Надценка сбытовых и снабженческих организаций	Стоимость тары и реквизита	Транспортные расходы	Итого сметная цена франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами
9	10	11	12	13	14	15	16

Главный инженер проекта_____
(подпись)Начальник_____отдела_____
(подпись)Составил_____
(должность и подпись)

С о г л а с о в а н а

Директор строящегося (действующего) предприятия_____
(подпись)Строительное министерство или генеральный подрядчик_____
(подпись)

Калькуляция № _____

транспортных расходов на 1 т _____

Составлена в ценах 19_____г.

А. Вид отпускной цены (франко- завод, станция отправления или назначения и др.) _____

Б. Наименование поставщика или мест отгрузки _____

удельный вес поставки, % _____

В. Номер тарифной схемы при железнодорожных перевозках _____

Г. Весовая норма загрузки вагона, т _____

Д. Число вагонов, одновременно подаваемых в составе поезда:

1) под погрузку _____

2) под выгрузку _____

Е. Тарифная характеристика при речных перевозках:

1) тарифная классификация _____

2) класс тарифа _____

3) разновидность груза _____

Ж. Тарифная характеристика при автомобильных перевозках:

1) класс груза _____

2) разновидность груза _____

З. Группа груза для погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках _____

Технико-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На полезно-	На полезно- выбрасываемый объем
			взрываемый объем	
1	2	3	4	5
1	Расход ВВ	кг/м ³		
2	Расход выработок:			
	штолен и штреков . . .	м ³ /м ³		
	шурфов	»		
	камер	м ³ /м ³		
	скважин	м/м ³		
	шпуров	»		
3	Производительность:			
	средняя на 1 рабочего	м ³ /чел.-смен		
	средняя на 1 работающего (по списочному составу)	»		
4	Стоимость проходческих работ	руб.		
	В том числе:			
	штолен и штреков . . .	»		
	шурфов	»		
	камер	»		
5	Стоимость всех подготовительных работ	»		
	В том числе:			
	затраты труда	»		
	материалы	»		
6	Стоимость взрыва	»		
	В том числе:			
	заработка плата . . .	»		
	ВМ	»		
	прочие материалы . . .	»		

**Организационно-календарный план
производства работ**

№ п/п	Содержание работ	Единица измерения	Объем работ	Дата		Ответственный исполнитель
				начала работ	окончания работ	
1	2	3	4	5	6	7

**Примерный вопросник
для составления технического задания
к типовому проекту производства буровзрывных работ**

1. Цель работ.
2. Годовой объем взрываемой горной массы в плотном теле с разбивкой по видам работ (взрывание полезного ископаемого, вскрышных пород, мерзлоты).
3. Число уступов, разрабатываемых с применением буровзрывных работ, и их высота (максимальная, минимальная, средняя).
4. Средняя высота вскрышного уступа.
5. Способ погрузочно-транспортных работ:
 - на вскрышном уступе;
 - на добывчных уступах.
6. Коэффициент разрыхления после взрыва.
7. Объемные веса пород в плотном теле по уступам.
8. Временное сопротивление раздавливанию.
9. Категория крепости пород.
10. Размер кондиционного куска, допустимый процент выхода негабарита.
11. Режим работы карьера, время производства взрывных работ.
12. Допускаемый запас взорванной горной массы (на сколько суток).
13. Краткие сведения по трещиноватости, геологии и гидрогеологии разрабатываемых уступов.
14. Необходимые геологические разрезы.
15. План карьера с нанесенными зданиями, сооружениями, дорогами, линиями электропередач и т. п. в районе производства взрывных работ и проект разработки месторождения (при необходимости).

**Основные положения проекта
на буровзрывные работы
по участку № _____
спецуправления при _____**

Утверждаю
главный инженер
Проверил:
Составил:
Дата составления

Расположение и конструкция зарядов



Сводная таблица расчета зарядов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Длина, м		
																												Длина, м		

Прострели- вание, кг	Разделка негабари- та от серии зарядов		Общий расход ВВ и СВ на серию						Удельные расходы с учетом простреливания и разделки негабарита																	
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
вес прострелочного заряда	вес ВВ на одну выработку	вес ВВ на серию выработок	объем негабарита, м ³	число кусков	вес ВВ, кг	БВ с учетом простреливания и разделки негабарита, кг	на основное взрывание	на простреливание	всего	на основное взрывание	на простреливание	на разделку негабарита	всего	на основное взрывание	на простреливание	на разделку негабарита	всего	ДШ на основное взрывание, м	ВВ, кг/м ³	КД, шт/м ³	ОШ, м ³ /м ³	ЭД, шт/м ³	ДШ, м/м ³	Бурение основного, м/м ³	выход породы с 1 м бурения, м ³	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

**Результаты расчета рабочей силы
(сводная таблица)**

№ п/п	Наименование работ	Профессия	Единица изме- рения	Объем на серию	Норма выра- ботки	Число чел.-смен на серию	Число суток на серию	Число чел.-смен на сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Калькуляционный расчет

на производство буровзрывных работ по _____ (наименование объекта)

О б щ и е с в е д е н и я

Шифр работ _____ Место производства работ _____

Наименование пород _____ Категория крепости пород _____

Обводненность _____ Годовой объем горных пород в плотном
теле _____ м³. Наибольший размер кондиционного куска по договору

_____ Выход негабарита _____ %. Объем негабарита
_____ м³. Способ разделки негабарита: шпуровыми зарядами
_____ м³, наружными зарядами _____ м³. Наименование механиз-
мов

_____ (марки буровых станков, компрессоров, типы перфораторов и т. д.)

Средняя высота уступа _____ м

Расход бурения на 1 м³ горной массы:

а) на основном бурении _____ м;

б) на разделке негабарита _____ м.

Объем основного бурения _____ м; в том числе по маркам механизмов
_____ Объем бурения на разделке негабарита _____ м.

Способ взрываания _____ Продолжительность рабочей смены _____ ч.

Число смен в сутки _____

Прямые затраты

I. Материалы

П/№	Наименование материалов	Единица измерения	Норма расхода на 1 м ²	Количество на годовой объем	Цена единицы, руб.	Сумма, руб.	Основание	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основные материалы							
	а) На основном взрывании:							
1	Аммонит № 6-ЖВ (порошкообразный)	кг						
2	Аммонит № 6-ЖВ (патронированный)	»						
3	_____	»						
4	_____	»						
5	_____	»						
6	Электродетонаторы	шт.						
7	Капсюли-детонаторы	»						
8	Огнепроводный шнур	м						
9	Дetonирующий шнур	»						
	б) На разделке негабарита:							
1	Аммонит (порошкообразный)	кг						
	В том числе:							
	на шпуровые заряды	»						
	на наружные заряды	»						
2	Электродетонаторы	шт.						
	Итого основных материалов							
	Вспомогательные материалы							
1	Изолента	кг						
2	Бумага	»						
3	Провод детонаторный	м						
4	_____							
5	_____							
	Итого вспомогательных материалов	руб.						
	Всего материалов	руб.						

1. По всем пунктам в графе 8 указывается основание принятых норм расхода: наименование нормативного справочника с указанием номера таблицы, а при нормах расхода, определенных на основании фактической отчетности, номер приказа по СУ.

2. В графе 6 проставляется цена по «Ценнику № 1 средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции» (изд. 1968 г.) или плановая цена спецуправления. При этом расчет плановой цены прилагается к калькуляционному расчету. Обоснование принятых цен приводится в графе 9.

3. В случае отсутствия норм расхода на отдельные вспомогательные материалы допускается определение затрат на вспомогательные материалы в процентах к стоимости основных материалов на основании годовых среднестатистических данных СУ о фактическом расходе.

II. Основная заработная плата рабочих

Продолжение формы 18

№ п/п	Наименование затрат	Профессия рабочих	Разряд работы	Единица измерения	Норма на смену	Объем работ на год			Сумма, руб.	Основание	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г) сопровождение взрывчатых материалов: при основном взрывании зарядов при взрывании негабарита д) разгрузка ВВ с автомашины (с переноской на расстояние до — м)	Взрывник »	III—IV IV								
6	Простреливание скважин и взрывание зарядов в скважинах: а) простреливание скважин б) заряжание скважин в) изготовление патронов-боевиков г) забойка скважин забоечным материалом д) монтаж участковой сети е) взрывание зарядов	» » » » »	V, IV V IV IV V								
7	Простреливание шпуротов и взрывание зарядов в шпурах	»	IV								
8											
9											

10	Взрывание негабаритного камня: а) шпуровыми зарядами б) наружными зарядами	Взрывник »	IV IV								
11	Охрана границ опасной зоны	Подсобные рабочие	I								
12	Неучтенные затраты 3%			руб.							
13	Премии рабочим-перемещникам (— % от тарифа)			руб.							
14	Надбавки по районному коэффициенту и за работу в пустынной, безводной и высокогорной местностях			руб.							
	Всего основной заработной платы			руб.							

1. По пп. 1—10 в графе 11 указывается основание принятых норм с указанием параграфа, номера таблицы, строки и поправочного коэффициента: ЕНиР, ТНиР Минтрансстроя СССР. При применении технически обоснованных и расчетных норм выработка указывается номер приказа по СУ.

2. По п. 5 в графе 12 указывается расстояние перевозки ВМ, скорость движения автотранспорта и число сопровождающих лиц.

3. По п. 6 в графе 12 указывается средняя глубина забойки в скважине или приводится расчет объема работ по проекту.

4. По п. 11 в графе 12 указывается число постов охраны и время охраны опасной зоны.

5. По п. 12 надбавка в размере 3% начисляется к затратам труда и заработной платы, определяемым на основании производственных норм, за исключением местных (см. «Указания о порядке перерасчета дополнительных ЕРЕР в ценообразование с 1 января 1969 г.» пп. 3 и 8, помещенные в «Сборнике дополнений, разъяснений и поправок к ЕРЕР—69», вып. 1, изд. 1970 г. стр. 153).

6. По п. 14 в графе 11 указываются специальные решения Правительства СССР, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР и другие официальные указания.

III. Эксплуатация строительных машин и механизмов

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Норма								Примечание
			на 100 м бурения		на смену	Количество на годовой объем работ		Затраты труда на год, чел.-дней	Цена или тарифная ставка, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Эксплуатация буровых станков (без заработной платы бурильщиков): а) ударно-вращательного бурения с пневмоударниками (при работе от передвижного компрессора) в том числе заработка плата (обслуживание компрессора, единовременные затраты и ремонты компрессора и бурового станка) б) вращательного бурения с диаметром коронки . . . мм в том числе заработка плата (единовременные затраты и ремонт) в) ударно-канатного бурения с диаметром долота . . . мм в том числе заработка плата (единовременные затраты и ремонт) г)	машино-смена	To же								
2	Эксплуатация бурильного молотка (при работе от передвижного компрессора, без заработной платы бурильщика) в том числе заработка плата (обслуживание компрессора, единовременные затраты и ремонты компрессора и бурильного молотка)		»	»							
3	Основная заработка плата рабочих на обслуживании буровых станков: а) бурильщик VI разряда б) бурильщик V разряда в) бурильщик IV разряда г) слесарь_____ разряда на заточке коронок д) кузнец_____ разряда	руб.									

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Норма		Количество на годовой объем работ	Затраты труда на гол. чел.-дней	Цена или тарифная ставка, руб.	Сумма, руб.	Основание	Примечание
			на 100 м бурения	на смену						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Неучтенные затраты труда и заработной платы (3%)	руб.								
5	Премия (_____) % от тарифа рабочих на повременно-премиальной оплате труда	»								
6	Ночные (_____) % от тарифа бурильщиков станочного бурения, машинистов компрессоров и др.	»								
7	Надбавки по районному коэффициенту (к заработной плате по пунктам 3—6)	»								
8	Надбавки за работу в пустынной, безводной и высокогорной местностях	»								
9	Всего основной заработной платы Буровой инструмент и материалы для бурения: а) буровые коронки б) пневмоударники в) штанги буровые г) долота шарошечные д) рукава резиновые (шланги) е) сталь буровая ж) буровые коронки для бурения бурильными молотками з) круги карборундовые и) к)	руб. шт. » » » м кг шт.								
	Итого затрат на буровой инструмент и материалы для бурения	руб.								
	Всего затрат по статье «Эксплуатация строительных машин и механизмов» в том числе основная заработка рабочих	руб. »								

Продолжение формы 18

1. Согласно «Указаниям о порядке пересчета дополнительных ЕРЕР в цены, введенные с 1 января 1969 г.» (см. пп. 13, 14, 15 и п. 20 к примечанию № 1) при переходе от производственных норм машинного времени (кроме местных) к сметным нормам следует применять коэффициент 1,25 (см. «Сборник дополнений, разъяснений и поправок к ЕРЕР-69», вып. 1, изд. 1970 г., стр. 153).

2. По пунктам 1 и 2 основанием является «Ценник № 2 машино-смен строительных машин и оборудования», изд. 1968 г. и «Ценник № 2 машино-смен строительных машин и оборудования для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним».

3. Согласно указаниям Технической части «Ценника № 2» в графе 11 производится пересчет цены машино-смены на фактическую продолжительность рабочего дня. В связи с повышением тарифных ставок (Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 29 декабря 1968 г.) производится пересчет стоимости машино-смены на разницу в старых и новых тарифных ставках с учетом 20% премий и районного коэффициента.

4. Затраты, не включенные в цену машино-смены, рассчитываются отдельно (см. «Сборник дополнений и поправок к сметным нормам IV части СНиП издания 1965 г.» (изд. 1968 г.). Так, например, в цену машино-смены ставков ударно-вращательного бурения включены затраты: единовременные, годовые, на ремонт станка и передвижного компрессора и заработка плата машиниста компрессора, но не учтены затраты на буровой инструмент и заработка плата бурильщика.

В цене машино-смены бурильного молотка учтены все затраты по эксплуатации передвижного компрессора, единовременные годовые затраты и расходы на ремонт бурильного молотка, но не учтены затраты на буровой инструмент и заработка плата бурильщика. При этом заработка плата бурильщика рассчитывается в разделе «Основная заработка плата рабочих».

5. В случае отсутствия в Ценнике № 2 сметной цены машино-смены буровых станков или других машин и механизмов составляется полный расчет цены машино-смены согласно Технической части к главе IV—5 «Сборника дополнений и поправок к сметным нормам IV части СНиП издания 1965 г.» (изд. 1968 г.).

Составленный расчет цены машино-смен является основанием для калькуляционного расчета и прилагается к нему.

6. Премия рабочим-повоременщикам начисляется только на сумму зарплаты по тарифу, не входящую в стоимость машино-смены.

7. По п. 9 в графах 10 и 11 указываются данные согласно пояснению 1 и 2 к разделу I. «Материалы».

IV. Прочие прямые затраты

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Количество на годовой объем	Затраты труда на год, чел.-дней	Пена или тарифная ставка, руб.	Сумма, руб.	Основание	Примечание
1	Эксплуатация автомобилей марки _____ грузоподъемностью _____ в том числе заработка плата	машино-смена						

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Количество на грузовой объем	Затраты труда на под, чел.-дней	Цена или тарифная ставка, руб.	Сумма, руб.	Основание	Примечание
2	Повышение тарифной ставки шоффера за перевозку ВМ (15% от тарифа за время работы по перевозке ВМ)	руб.						
3	Надбавка к тарифной ставке шоффера за классность	»						
4	Премия к зарплате по тарифу (%)	»						
5	Надбавка по районному коэффициенту (к сумме заработной платы по пп. 2+3+4)	»						
6	Надбавки к заработной плате за работу в пустынной, безводной и высокогорной местностях	»						
7	Итого прочих прямых затрат в том числе основная заработка рабочих	»						
V.	Всего прямых затрат в том числе основная заработка рабочих	»						
VI.	Накладные расходы (22,7% сметной стоимости прямых затрат) в том числе основная заработка администрации и хозяйственного персонала	»						
VII.	Плановые накопления (6% от суммы затрат по пп. V+VI)	»						
VIII.	Сметная стоимость работ (пп. V+VI+VII) в том числе заработка платы	»						
IX.	Сметная цена 1 м ³ взрываемой горной массы	руб./м ³						

1. По п. 1 основанием является «Ценник № 2 стоимости машино-смен строительных машин и оборудования» (изд. 1968 г.), «Ценник № 2 стоимости машино-смен строительных машин и оборудования для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним». В графе 9 производится пересчет стоимости машино-смены согласно п. 5 технической части Ценника № 2.

2. По п. 2 увеличение тарифа производится только за время работы по перевозке ВМ.

Составил — (должность и подпись)

(фамилия, и. о.)

Проверил — (должность и подпись)

(фамилия, и. о.)

« » 19 г.

Специализированное управление

Ф о р м а 19

Участок № _____ при _____

Утв^{ержд}даю:

(подпись)

Дата _____

Паспорт производства буровзрывных работ
 (примерная форма для типовой серии зарядов)

I. О б щ и е с в е д е н и я

1. Наименование заказчика и адрес.
2. Место работ.
3. Цель работы (добыча камня, дорожные работы и т. п.).
4. Объем работ (годовой, поквартальный).
5. Наименование взрываемой породы, категория крепости.
6. Геологическое строение взрываемого массива.
7. Мощность отдельных пластов.
8. Угол падения пластов.
9. Трещиноватость.
10. Объемный вес.
11. Коэффициент разрыхления.
12. Обводненность.
13. Наносы, их мощность и метод уборки.
14. Размер кондиционного куска.
15. Количество уступов на карьере.
16. Длина фронта работ.
17. Способ бурения (проходки).
18. Способ погрузки и транспортирования взрываемой породы.
19. Способ определения объема сдаваемой продукции (в плотном теле или в разрыхленном виде).
20. Марки буровых станков.
21. Компрессоры (марка, производительность), их число.
22. Марка бурильных молотков.
23. Форма головки бура.
24. Заправка буров, долот (ручная, механическая).
25. График работ, число смен.
26. Расстояние от склада ВМ до места работ, способ доставки и вид транспорта, дороги и их состояние, затрата времени на доставку ВМ.
27. Подноска ВМ к месту работ (расстояние по горизонтали и вертикали).

II. О с н о в н о е в з р ы в а н и е

1. Метод взрывных работ.
2. Способ взрывания.
3. Диаметр шпуров, скважин, сечение рукавов.
4. Величина ЛНС, вместимость ВВ в 1 м выработки.
5. Расположение зарядов (расстояние между зарядами в ряду и между рядами).
6. Формула расчета и вес заряда.
7. Применяемое ВВ.
8. Забоечный материал.
9. Источник тока.
10. Расчет взрывной сети.
11. Соединение сети ДШ.
12. Расчет выхода породы от взрыва одной скважины (шпура).
13. Расчет выхода породы от взрыва одной серии зарядов.

Таблица расположения и величины основных зарядов

1	Высота уступа, м	2	Глубина выработок, м	3	Расчетная линия со- противления, м	4	Относительное рассто- жение между зарядами m , м	5	Расстояние между за- рядами a , м	6	Расстояние между ра- дами зарядов b , м	7	Коэффициент K	8	Вес заряда, кг	9	Число зарядов в серии	10	Количество ВВ на се- рию, кг	11	на 1 заряд	12	на серию	13	на 1 заряд	14	на серию	15	на 1 заряд	16	на серию	17	на 1 заряд	18	на серию
---	------------------	---	----------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	-----------------	---	----------------	---	-----------------------	----	---------------------------------	----	------------	----	----------	----	------------	----	----------	----	------------	----	----------	----	------------	----	----------

Расход СВ на контрольные трубы

Итого

Элементы расположения зарядов приняты на основе

Расчетный удельный расход ВВ K принят на основе

III. Простреливание

Число шпуров (скважин) в серии	Вес ос- новного заряда, кг	Показа- тель про- стрелива- емости $\Pi_{\text{пр}}$	Потребность в ВВ, кг					Число ЭД	
			на 1-е про- стреливание	на 2-е про- стреливание	на 3-е про- стреливание	всего на один шпур, скважи- ну	всего на серию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого ВВ и СВ

Способ взрываия

Длина забойки при простреливании

Длина прострелочного заряда

IV. Разделка негабарита

Количество негабарита, %

Объем негабарита в серии, м ³	Число негабаритных кусков в серии	Объем куска негабарита, м ³	Потребность в					
			ВВ, кг		КД, шт.		ОШ, м	
			на один кусок	на серию	на один кусок	на серию	на один кусок	на серию

Число негабаритных кусков породы в 1 м³, расход бурения и ВМ на 1 м³

Диаметр шпуров

Метод взрывных работ

Способ взрывания

Забоечный материал

V. Общий расход бурения и ВМ

Бурение, м	ВВ, кг	КД, шт.	ОШ, м	ЭД, шт.	ДШ, м
На серию					
На 1 м ³ горной массы					

VI. Меры безопасности

1. Расчет радиуса опасной зоны, устанавливаемой для людей и механизмов по разлету кусков породы. Расчет радиуса опасной зоны по сейсмическому воздействию и действию воздушной ударной волны на охраняемые здания и сооружения.
2. Объекты, попадающие во взрывоопасную зону, расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.
3. Число постов оцепления и места их расположения.
4. Место укрытия взрывперсонала на время основного взрыва, при пропреливании и разделке негабарита. Радиус опасной зоны для людей при заряжании.

5. Порядок подачи предупредительных сигналов.
6. Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов и т. п.

7. Дополнительные меры безопасности.

К паспорту прилагаются:

техническое задание;

сituационный план участка работ в масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000 с нанесением мест взрывных работ, границ опасной зоны, сигнальных мачт, сирены, постов оцепления, блиндажей, шлагбаумов, предупредительных надписей и т. п.;

схема расположения зарядов;

схема взрывной сети.

Составил:

_____ (Подпись)

« _____ 19 г.

Проверил:

_____ (Подпись)

« _____ 19 г.

К приложению 1

Форма 20

Специализированное управление

Трест «Союзвзрывпром»

Участок № _____ при _____

Технический отчет
о серийном взрыве на рыхление скважинных зарядов

1. Общие сведения:

а) кем составлен и утвержден проект и дата его утверждения _____

б) кем составлен и утвержден расчет серии и дата его утверждения _____

в) начало подготовительных работ « _____ » 19 г.

г) окончание подготовительных работ « _____ » 19 г.

д) начало заряжания ____ ч ____ мин « _____ » 19 г.

е) конец заряжания и забойки ____ ч ____ мин « _____ » 19 г.

ж) взрыв произведен ____ ч ____ мин « _____ » 19 г.

2. Краткое описание задания с обязательным указанием объема породы, подлежащего обрушению, требуемых размеров кондиционного куска взорванной массы и допускаемой ширины раз渲ала породы.

3. Геология и гидрогеология

Название, свойства, объемный вес, категория крепости, коэффициент разрыхления и трещиноватость породы, уточненные в процессе подготовительных работ

Геологическая колонка с указанием горизонта подземных вод

4. Объем подготовительных работ

1	2	3	Затрачено чел.-смен								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. Таблица данных о простреливаниях

1	2	1-е простреливание					2-е простреливание				
		3	4	5	6	7	8	9	10		

6. Метод расчета зарядов (пример расчета одного из зарядов по избранному методу, тип ВВ)

7. Способ взрывания зарядов и схема взрывной сети

8. Источник тока

9. Сопротивление электровзрывной сети перед взрывом:

расчетное _____ ом; фактическое _____ ом.

Каким прибором измерялось сопротивление _____

10. Имелись ли отказы (причины) _____

11. Таблица величин расчетных элементов

Номер ряда 1	Номер заряда (скважины) 2	Высота уступа Н, м 3	Глубина скважины, м 4	Длина перебора, м 5	СПП, м 6	Расстояние, м между скважинами в ряду а 7	расчетный 8	Вес заряда, кг			Итого 12	Длина заряда, м 13	Длина забойки, м 14	Вместимость ВВ на 1 м скважины (фактическая), кг 15
								фактический 10	аммонит № 6-ЖВ 11	Итого 12				

12. Объем взорванной породы, м³:

фактический

расчетный

13. Расход ВВ на 1 м³ взорванной породы кг:

фактический

расчетный

14. Расход бурения скважин на 1 м³ взорванной породы, м:

фактический

расчетный

15. Расход материалов на производство основного взрыва

Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Аммонит			
Электродетонаторы			
Детонирующий шнур			
Огнепроводный шнур			
Капсюли-детонаторы			

16. Результаты взрыва:

- а) ширина развала породы от линии первого ряда скважин до границ развала по перпендикуляру к поверхности забоя_____
- б) протяженность развала по фронту забоя_____
- в) высота развала_____
- г) дальность разброса отдельных кусков породы_____
- д) среднее удаление линии отрыва породы от массива поверху, считая от вертикальной плоскости, проходящей через линию скважин (при многорядном расположении через наиболее удаленную от забоя линию скважин)_____
- е) наличие трещин и заколов (указать на плане направление и расстояние от новой кромки забоя)_____

17. Выводы по взрыву с рекомендациями для последующих взрывов.

К отчету прилагаются:

1. План взрываемого массива с нанесением скважин и линий забоя до и после взрыва.
2. Поперечные профили забоя по осям некоторых зарядов с нанесением контура развала, схема взрывной сети и краткий расчет электроварывойной сети.

Начальник участка_____ (Подпись)

Ответственный руководитель взрыва_____ (Подпись)

« _____ 19 г.
(дата составления отчета)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

(по данным Междуведомственной комиссии по взрывному делу)

Таблица 1

**Взрывчатые вещества, рекомендуемые для применения
на открытых работах**

Условия размещения зарядов ВВ	Породы крепкие и весьма крепкие (стоимость бурения 1 дм ³ 0,25 руб.)	Породы средней крепости (стоимость бурения 1 дм ³ 0,16 руб.)	Породы слабые (стоимость бурения 1 дм ³ 0,07 руб.)
Сухие скважины и котлы или сухая часть обводненных скважин	Акватол М-15 * Акватол МГ Акватол 65/35 Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит С-2 Зерногранулит 79/21 Игданит Гранулит М	Акватолы М-15 и МГ Акватол 65/35 Игданит Гранулит М Гранулит АС-4 Гранулит АС-8 Гранулит С-2 Зерногранулит 79/21	Игданит Гранулит М Гранулит АС-4 Гранулит С-2 Гранулит АС-8 Акватол 65/35 Зерногранулит 79/21
Обводненная часть скважин с непроточной водой	Акватол М-15 Акватол МГ Акватол 65/35 Зерногранулит 30/70 ** Алюмотол Гранулотол Акватол МГ Акватол М-15 Акватол 65/35 Гранулотол Алюмотол	Акватол М-15 Акватол МГ Акватол 65/35 Зерногранулит 30/70 Алюмотол Гранулотол Акватол М-15 Акватол 65/35 Акватол МГ Гранулотол	Акватол 65/35 Акватолы М-15 и МГ Зерногранулит 30/70 Гранулотол Акватол 65/35 Акватол М-15 Акватол МГ Гранулотол
Обводненная часть скважин с проточной водой при значительной выдержке зарядов перед взрыванием ***	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Игданит Гранулит М Гранулит С-2 Зерногранулит 79/21	Игданит Гранулит М Гранулит АС-4 Гранулит АС-8 Гранулит С-2 Зерногранулит 79/21	Игданит Гранулит М Гранулит АС-4 Гранулит С-2 Гранулит АС-8 Зерногранулит 79/21
Шпуры	Аммонит № 6-ЖВ Игданит Аммонит № 7-ЖВ	Аммонит № 6-ЖВ Игданит Аммонит № 7-ЖВ	Аммонит № 6-ЖВ Игданит Аммонит № 7-ЖВ

* Допущены к широким промышленным испытаниям.

** Наряду с зерногранулитом 30/70 рекомендуются зерногранулиты 30/70-В и 50/50-В.

*** Применение акватолов предпочтительно в том случае, когда они подаются на дно скважины по шлангу под слой воды. Если при заряжании скважин ВВ смешивается с массой воды, находящейся в скважине, или время пребывания ВВ в воде (особенно проточной) велико, для заряжания скважин рекомендуется применять гранулотол и алюмотол, имеющие практически неограниченную водостойкость.

Таблица 2

Взрывчатые вещества, рекомендуемые для применения в шахтах и рудниках, не опасных по газу или пыли

Условия размещения зарядов ВВ	Породы крепкие и весьма крепкие (стоимость бурения 1 дм³ 0,75 руб.)		Породы средней крепости (стоимость бурения 1 дм³ 0,50 руб.)		Породы слабые (стоимость бурения 1 дм³ 0,25 руб.)	
	ручное заряжание (патронное и засыпка)	пневматическое и другие виды механизированного заряжания	ручное заряжание	пневматическое и другие виды механизированного заряжания	ручное заряжание	пневматическое и другие виды механизированного заряжания
Шпуры при проходческих и очистных работах в сухих забоях	Аммонит скальный № 1 Детонит М Аммонал водоустойчивый Аммонал скальный № 3* Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ Динафталит	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Игданит Гранулит М * Граммонал А-8 *	Аммонал водоустойчивый Детонит М Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит скальный № 1 Аммонит № 7-ЖВ Динафталит	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Игданит Гранулит М Граммонал А-8	Аммонал водоустойчивый Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ Детонит М Динафталит Аммонал скальный № 3	Игданит Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит М Граммонал А-8
Шпуры при проходческих и очистных работах в обводненных забоях	Те же ВВ	Граммонал А-8	Те же ВВ	Граммонал А-8	Те же ВВ	Граммонал А-8
Обводненные шпуры при проходке стволов шахт	»	Акванит ЗЛ *	»	Акванит ЗЛ	»	Акванит ЗЛ
Скважины на очистных работах:						

сухие	Граммонал А-8 Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Зерногранулит 79/21 Динамон АМ-10 Игданит Аммонал водоустойчивый Гранулит М Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит АС-4 Гранулит АС-4 Игданит Гранулит М	Граммонал А-8 Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Зерногранулит 79/21 Игданит Динамон АМ-10 Гранулит М Аммонал водоустойчивый Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит АС-8 Игданит Гранулит М	Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит АС-4 Игданит Гранулит М Гранулит М Гранулит АС-4 Динамон АМ-10 Аммонал водоустойчивый Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Игданит Гранулит АС-8 Гранулит АС-4 Гранулит АС-4 Гранулит М
обводненные	Граммонал А-8 Динамон АМ-10 Аммонал водоустойчивый Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Граммонал А-8	Граммонал А-8 Динамон АМ-10 Аммонал водоустойчивый Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Граммонал А-8	Граммонал А-8 Динамон АМ-10 Аммонал водоустойчивый Аммонал скальный № 3 Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Граммонал А-8
Камеры	Гранулит АС-4 Зерногранулит 79/21 Гранулит С-2 Игданит Гранулит М Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Гранулит АС-4 Гранулит С-2 Игданит Гранулит М	Гранулит АС-4 Зерногранулит 79/21 Гранулит С-2 Игданит Гранулит М Аммонит № 6-ЖВ Аммонит № 7-ЖВ	Гранулит АС-4 Зерногранулит 79/21 Гранулит С-2 Игданит Гранулит М	Гранулит АС-4 Гранулит С-2 Игданит Гранулит М	Игданит Гранулит М Гранулит АС-4 Гранулит С-2

* Допущены к широким промышленным испытаниям.

При мечания. 1. При взрывании шпуровым способом с использованием патронов диаметром 24–28 мм рекомендуется детонит М и аммонал скальный № 3.
2. Акванит ЗЛ применять только для нисходящих шпурков и скважин.

Таблица 3

Характеристики ВВ, предназначенных

ВВ	Состав ВВ	Расчетные характеристики			
		Теплота взрыва (вода, пар), ккал/кг	Полная идеальная работа взрыва*, ккал/кг	Удельный объем газов, л/кг	Теплота взрыва (вода — пар **), ккал/кг
Гранулотол	Гранулированный тротил	825	710	1045	995
Алюмотол	Гранулированный сплав тротила с алюминиевым порошком	1260	1020	875	1340
Зерногранулит 79/21	Гранулированная селитра с чешуйированным тротилом	1030	850	895	967
Зерногранулит 30/70	Гранулированная селитра с гранулированным тротилом	870	745	1070	990
Зерногранулит 50/50-В	Гранулы аммиачной селитры, покрытые пленкой из тротила	880	—	810	980
Зерногранулит 30/70-В	То же	911	—	800	990
Акватол 64/35 **	Зерногранулит с загустителем	920 *2	775 *2	925 *2	910
Акватол МГ **	Гранулированная селитра с алюмотолом и загустителем	1205 *2	916 *2	976	1105
Акватол М-15 **	Гранулированная селитра с чешуйированным тротилом, алюминиевым порошком и загустителем	1474	1120	990	1398
Игданит **	Омасленная гранулированная селитра	900—920	755	980—990	904
Гранулит М **	То же	920	755	930	904
Гранулит АС-8	Омасленная гранулированная селитра с алюминиевой пудрой	1242	955	847	1260
Гранулит АС-4	То же	1080	870	907	1128
Гранулит С-2	Омасленная гранулированная селитра с древесной мукой	917	755	935	886

для применения на открытых работах

Экспериментальные характеристики				
Плотность заряжания, г/см³ **	Работоспособность, см³	Обжатие свинцового цилиндра при испытании в стальных кольцах, мм	Критический диаметр открытого заряда, мм	Скорость детонации в стальной трубе диаметром 40 мм при насыпной или собственной плотности, км/сек
1,0	285—295	32—34 (водонаполненный)	5—10 *4 (водонаполненный)	5,5—6,5
1,1	420—440	> 30 (водонаполненный)	5—10 *4 (водонаполненный)	5,5—6,0
0,9—1,0 (1,0—1,1)	360—370	20—25 *5	50—60	3,0—3,6
1,1	330—340	24—27	40—60	5,5—6,0
0,93—0,95 (сухой) 1,30—1,37 (водонаполненный)	340—350	23—25 (сухой) 28—30 (водонаполненный)	40—50 (сухой)	3,6—4,2 (сухой) 5,2—5,6 (водонаполненный)
0,95—0,97 (сухой) 1,33—1,38 (водонаполненный)	316—330	24—27 (сухой) 32—34 (водонаполненный)	60	4,0—4,2 (сухой) 5,6—5,7 (водонаполненный)
1,35—1,55 (водонаполненный) 1,40—1,45 (водонаполненный)	330—350 400—430	24—28 28—30	100—150 100—120 40—50 (в стальной трубе)	4,8—5,5 4,9—5,3
1,35—1,40 (водонаполненный)	465—480	30—34	100—150	4,8—5,8
0,8—0,9 (1,1—1,2)	320—330	15—20	120—160	2,2—2,7
0,9 (1,1—1,2)	320—330	18—22	70—100	2,5—3,6
0,87—0,92 (1,0—1,1)	410—430	24—28	80—100	3,0—3,6
0,80—0,85 (1,1—1,2)	390—410	22—26	100—120	2,6—3,2
0,80—0,85 (1,0—1,1)	320—330	15—22	120—150	2,4—3,2

* Полная идеальная работа взрыва здесь и в других таблицах выражена в тепловом эквиваленте.

** Термоплота взрыва акватолов, полная идеальная работа взрыва и объем продуктов сухого ВВ. Для акватола МГ данные относятся к 1 кг водонаполненной смеси.

*** Без скобок дана насыпная плотность или собственная плотность ВВ, а в скобках —

**** В сухом состоянии критический диаметр заряда гранулотола и алюмотола 60—80

***** При испытании в кольцах аммонит № 6 дает обжатие 25—28 мм.

**** Водосовмещение акватолов М-15 и 65/35 осуществляется на месте взрывных работ.

**** Термоплота взрыва в зависимости от вида и содержания масла в пределах допусков.

**** Данные для гранулита М на пористой аммиачной селитре.

взрыва гранулотола, алюмотола и зерногранулита 30/70 при испытании отнесены к 1 кг

плотность при пневмозаряжании.

мм.

Таблица 4

Характеристики ВВ, предназначенных для подземных

ВВ	Состав ВВ	Расчетные характеристики				
		Кислородный баланс, %	Теплота взрыва (водо — пар), ккал/кг	Полная идеальная работа взрыва, ккал/кг	Удельный объем газов, л/кг	Плотность патронов, г/см ³
Аммонит № 6-ЖВ	Патронированная порошкообразная смесь тротила с водоустойчивой аммиачной селитрой	-0,53	1030	850	895	1,0—1,2
Аммонит № 7-ЖВ	Патронированная порошкообразная смесь тротила с водоустойчивой аммиачной селитрой и примесью древесной муки	+0,22	995	820	905	0,95—1,1
Аммонал водоустойчивый	Патронированная порошкообразная смесь тротила и алюминиевой пудры с водоустойчивой селитрой	+0,18	1180	940	845	0,95—1,1
Аммонал скальный № 3	Патронированная порошкообразная смесь тротила и алюминиевой пудры с добавкой гексогена	-0,78	1360	1060	810	1,0—1,1
Аммонит скальный № 1	Смесь тротила, аммиачной селитры, гексогена и алюминиевой пудры в прессованных патронах	-0,79	1292	1055	830	1,43—1,53
Детонит М	Патронированный аммонал, сенсибилизированный нитроэфирами	-0,18	1382	1030	832	1,0—1,3
Динафталит	Порошкообразная смесь аммиачной селитры с динитроафталином	+0,30	975	790	920	1,0—1,15
Динамон АМ-10	Порошкообразная смесь водоустойчивой селитры с минеральным маслом и алюминиевой пудрой	+0,04	1285	1015	840	0,95—1,1
Граммонал А-8	Смесь гранулированной селитры с тротилом и алюминиевой пудрой	-0,24	1285	1060	860	0,85—0,90 (при пневматическом заряжании 1,0)
Акванит ЗЛ	Льющееся водонаполненное ВВ	-0,47	840	730	680	1,45—1,5
Зерногранулит 79/21 (горячего смешения)	Смесь гранулированной селитры с плавленным тротилом	+0,02	1030	850	895	1,45—1,5

* Первая цифра — нормативная величина по ТУ, вторая — фактически достигнутые значения.
** Расширение бомбы Трауцля при взрыве 10 г акванита ЗЛ с промежуточным детонатором — шашкой тетрила весом 5 г (расширение от 5 г тетрила можно принять равным 136 см³).

работ, кроме работ в шахтах, опасных по газу или пыли

Экспериментальные характеристики							
Работоспособность, см ³	Бризантность, мм	Критический диаметр открытого заряда, мм	Расстояние передачи детонации между патронами, см				
			сухими	после часовой выдержки в воде на глубине 1 м	32	36	
Диаметр, мм							
			32	36	32	36	
360—380 *	14—16 *	10—13 *	5—9 *	7—12 *	3—6 *	4—10 *	3,6—4,8
350—370	13—16	11—13	4—8	5—10	2—4	3—5	3,5—4,0
400—430	16—19	12—14	4—8	6—12	3—5	4—8	4,0—4,5
450—470	18—20	8—10	7—12	8—14	5—10	6—12	4,0—4,5
450—480	22—28 (прессованный)	6—7	—	5—10	—	4—7	6,0—6,5
460—500	17—22	8—10	8—22	10—26	6—15	8—20	4,9—5,2
320—350	15—16	13—14	3—7	4—9	2—5	3—6	3,5—4,6
430—450	14—17	15—18	—	3—6	—	1—2 (горизонтальная проба)	3,4—4,2
420—440	8—10	30—40	—	—	—	—	3,8—4,0
470—520 **	18—20	40—45	—	—	—	—	5,0—5,5
360—380	—	25—35	—	—	—	—	3,5—4,2

чения.
тором — шашкой тетрила весом 5 г (расширение от 5 г тетрила можно принять равным 136 см³).
гранулита 79/21, также допущенных на подземных работах, приведены в табл. 3.

Таблица 5

**Отпускная цена промышленных ВВ заводского изготовления
(по прейскуранту № 05—12 *)**

ВВ	Действу- ющая цена на 1970 г., руб. за 1 т	Расфасовка
ВВ россыпью		
Зерногранулит 79/21	167	В бумажных 8-слойных мешках по 40 кг
Зерногранулит 30/70	330	То же
Гранулотол	345	»
Алюмотол	536	»
Акватол 65/35 (сухая смесь)	233	»
Акватол М-15 ** (сухая смесь)	409	»
Гранулит С-2 **	115	»
Аммонит № 6-ЖВ (порошок)	180	»
Аммонит № 7-ЖВ (порошок)	167	»
Граммонал А-8 **	231	В сдвоенных 4-слойных крафт-бумажных мешках по 40 кг
Гранулит М **	112	В сдвоенных 4—6-слойных битумированных мешках с внутренним дополнительным полиэтиленовым мешком по 40 кг
Гранулит АС-4	152	В 4—6-слойных битумированных бумажных или в бумажных 6-слойных ламинированных мешках по 40 кг
Гранулит АС-8	185	То же
Зерногранулит 50/50—В **	270	В сдвоенных 4—5-слойных битумированных бумажных мешках, ламинированных полиэтиленом
Зерногранулит 30/70-В **	330	То же
ВВ в патронах		
Аммонит скальный № 1 прессованный в патронах диаметром 35—45 мм	900	В бумажных пачках весом 2,5 и 4 кг в деревянных ящиках
Аммонал скальный № 3 ** в патронах диаметром 32—36 мм	630	Набивные патроны в бумажных пачках весом 2 и 2,5 кг в деревянных ящиках
Аммонал водоустойчивый в патронах диаметром 32—36 мм	329	Набивные патроны в бумажных пачках весом 2 и 2,5 кг в деревянных ящиках
Аммонит № 6-ЖВ в патронах диаметром 32—36 мм	315	То же
Аммонит № 7-ЖВ в патронах диаметром 32—36 мм	290	»
Детонит М в патронах диаметром 32—36 мм	545	»
Детонит М в патронах диаметром 28 мм	564	Набивные патроны в бумажных пачках весом 1,5 кг в деревянных ящиках
Динафталит в патронах диаметром 32—36 мм	348	Набивные патроны в бумажных пачках весом 2—2,5 кг в деревянных ящиках

Продолжение табл. 5

ВВ	Действующая цена на 1970 г., руб. за 1 т	Расфасовка
Аммонит № 6-ЖВ в патронах диаметром 60—120 мм	291	Патроны весом 1,4—4 кг в деревянных ящиках
Динамон АМ-10 в патронах диаметром 60—120 мм	365	То же
ВВ льющиеся		
Акванит ЗЛ **	300	Во флягах с герметичными крышками или в сдвоенных полиэтиленовых мешках в деревянных ящиках
Акватол ЗГ **	400	В сдвоенных полиэтиленовых мешках в деревянных ящиках

* Дополнительные сведения о стоимости ВВ заводского изготовления имеются в прейскуранте № 05—12 «Оптовые цены на взрывчатые вещества и средства взрывания», 1967.

** Цены временные.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ
ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ЗАРЯЖАНИЯ ВЫРАБОТОК

Показатели	Марки пневмозарядчиков					Смесительно-зарядные установки	
	УЗС-1 00	УЗС-6000	ЭЗП-7 («Курама-7»)	пневмо-заряжающая колонка АПЗК-32	СЗУ-1 (УЗДМ-1)	СУЗН-5	
1	2	3	4	5	6		
Производительность, т/ч	1,5—3,0 (техническая)	6,0 (средняя)	1,0 (техническая)	0,4—0,6	6,0 (средняя)	10,5	
Дальность транспортирования ВВ, м в том числе по вертикали . .	До 250	250	—	—	250	—	
Емкость бункера, л	80	100	—	—	80	—	
Рабочее давление сжатого воздуха, атм	70	300	7	—	120	8000	
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин . . .	5,0	2,5—3,0	5,0—6,0	4,0—6,0	1,0—3,0	—	
	4,5	5,5—7,0	—	—	2,5—3,0	—	

Показатели	Марки пневмозарядчиков				Смесительно-зарядные установки	
	УЗС-1500	УЗС-6000	ЭЗП-7 «Курама-7»	пневмо-заряжающая колонка АПЗК-32	СЗУ-1 (УЗДМ-1)	СУЗН-5
1	2	3	4	5	6	7
Расход воздуха, м ³ /т	—	—	—	10	—	—
Диаметр трубопровода, мм	40	40	—	36	40	—
Ходовая часть	Салазки	Салазки	—	—	Колесно-рельсовая колея	Автомашина КрАЗ-256
Габариты, мм	850 × × 650 × × 880	1050 × × 1035 × × 1240	—	—	750 мм 1700 × × 1000 × × 1100	—
Вес, кг	82	538	2,2	4,0	1000	—
Обслуживающий персонал, чел.	2	2	—	2	2	2

Зарядная установка УЗС-1500 предназначена для заряжания шпурков диаметром более 50 мм, скважин и камер. Заряжание восстающих скважин ограничено углом наклона 45°.

Зарядная установка УЗС-6000 предназначена для заряжания глубоких скважин диаметром более 60 мм и зарядных камер.

Зарядные установки УЗС-1500 и УЗС-6000 комплектуются гибкими пластмассовыми трубопроводами с удельным электрическим сопротивлением 10⁹—10⁵ ом·см и пылеулавливающим устройством с фильтром.

Эжекторный зарядчик пневматический ЭЗП-7 («Курама-7») предназначен для заряжания горизонтальных и наклонных шпурков диаметром до 46 мм и глубиной до 3 м.

Пневмозаряжающая колонка АПЗК-32 применяется для заряжания восстающих шпурков и скважин патронированным ВВ.

Смесительно-зарядная установка СЗУ-1 (УЗДМ-1) предназначена для механизированного приготовления игданита, заряжания им и гранулированным ВВ заводского изготовления скважин и зарядных камер. Заряжание восстающих скважин диаметром более 105 мм ограничено углом наклона 45°.

Для приготовления игданита установка СЗУ-1 снабжена баком для дизельного топлива емкостью 150 л и гидронасосом.

Универсальная пневмозарядная машина СУЗН-5 предназначена для заряжания сухих и обводненных скважин гранулированными ВВ. Взрывчатые смеси (игданит, водонаполненные смеси, зерногранулы в любой пропорции селитры и тротила) могут изготавливаться на месте заряжания, для чего установка имеет четыре отсека: два для различных видов ВВ, один для воды и один для жидких горючих добавок.

Техническая характеристика зарядно-доставочной установки ЗДУ-50

Показатели	Производительность установки, кг/мин		
	50	100	150
Диаметр скважин, мм	До 76	До 105	До 125
Глубина скважин, м	60	60	60
Емкость камеры, л	250	250—500	500
Расстояние доставки по горизонтали, м	До 300	До 300	До 300
Диаметр зарядного шланга, мм	25	38	52
Рабочее давление, ати	1,5—3,5	3,0—5,0	4,0—6,0
Вес установки, кг	427	—	593
Плотность заряжания, г/см ³	1,10	1,15	1,15
Габариты, мм	1300×870× ×1400	—	1300×1105× ×1550

Зарядно-доставочная установка ЗДУ-50 предназначена для транспортирования и заряжания гранулированными ВВ (игданитом, гранулитами АС-8, АС-4 и др.) скважин любого направления.

Установка допущена к постоянному применению в шахтах, не опасных по газу и пыли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ВЕСА ЗАРЯДОВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЕЛИЧИН ЛНС

Таблица 1

Веса зарядов, подсчитанные по формуле $Q = KW \sqrt{W}$,
где K — расчетный удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1 раздела 2);
 W — ЛНС, м.

Формула применяется при W меньше 1 м

W, м	Вес заряда Q (кг) при K, равном, кг/м ³												
	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1,0
0,20	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,25	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
0,30	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16
0,35	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,15	0,17	0,19	0,20
0,40	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
0,45	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
0,50	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19	0,21	0,25	0,28	0,32	0,35
0,55	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,29	0,33	0,37	0,41
0,60	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46
0,65	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
0,70	0,12	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,41	0,47	0,53	0,59
0,75	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36	0,39	0,46	0,52	0,58	0,65
0,80	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,32	0,36	0,39	0,43	0,50	0,57	0,64	0,72
0,85	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43	0,47	0,55	0,63	0,71	0,78
0,90	0,17	0,21	0,26	0,29	0,34	0,38	0,43	0,47	0,51	0,60	0,68	0,77	0,85
0,95	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,46	0,51	0,56	0,65	0,74	0,83	0,93

Таблица 2

Веса зарядов, подсчитанные по формуле $Q = KW^3$, где K — расчетный
удельный расход ВВ, кг/м³ (см. табл. 1 раздела 2); W — ЛНС, м.
Формула применяется при W больше 1 м

W, м	Вес заряда Q (кг) при K, равном, кг/м ³												
	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1,0
1,0	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1,0
1,1	0,27	0,33	0,39	0,47	0,53	0,60	0,67	0,73	0,80	0,93	1,1	1,2	1,3
1,2	0,35	0,43	0,52	0,61	0,69	0,78	0,87	0,95	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7
1,3	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2
1,4	0,55	0,69	0,82	0,96	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8
1,5	0,68	0,85	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4
1,6	0,82	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1
1,7	0,98	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9
1,8	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1	4,7	5,3	5,8
1,9	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9
2,0	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,4	7,2	8,0
2,1	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,6	5,1	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3
2,2	2,1	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3	5,9	6,4	7,5	8,5	9,6	10,7
2,3	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7	7,7	8,5	9,8	10,9	12,2
2,4	2,8	3,5	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,6	9,7	11,1	12,4	13,8
2,5	3,1	3,9	4,7	5,5	6,3	7,0	7,8	8,6	9,4	10,9	12,5	14,1	15,6
2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	12,3	14,1	15,9	17,6
2,7	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,8	11,8	13,8	15,8	17,8	19,7
2,8	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	12,1	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0
2,9	4,9	6,1	7,3	8,6	9,8	10,9	12,2	13,4	14,6	17,1	19,5	22,0	24,4
3,0	5,4	6,8	8,1	9,5	10,8	12,2	13,5	14,9	16,2	18,9	21,6	24,3	27,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МЕТОДОМ КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ

1. Взрывание камерных зарядов производится по проектам, составленным на каждый взрыв, или при систематическом взрывании — по типовому проекту, откорректированному по фактическим данным.

Если при подготовке взрыва обнаружатся обстоятельства, не предусмотренные проектом, которые могут вызвать изменение расчетных элементов, в проект вносят соответствующие коррективы, согласованные с проектной организацией, составившей этот проект.

2. Общее руководство работами по подготовке и проведению массового взрыва осуществляют начальник взрыва, являющийся старшим административным и техническим руководителем на участке работ. В зависимости от сложности и объема взрыва начальник взрыва может иметь одного или нескольких помощников, из которых одного назначают заместителем.

3. При общем весе одновременно взрываемых зарядов более 25 т на взрыве должен присутствовать представитель специализированного управления.

При взрывании зарядов весом свыше 50 т обязательно присутствие начальника или главного инженера специализированного управления. При взрывании зарядов общим весом более 300 т на место работ командируется представитель треста «Союзвзрывпром».

При особо крупных, технически сложных взрывах организуется специальный штаб, работа которого регламентируется приказом треста.

4. Начальник взрыва совместно со своими помощниками разрабатывает организационно-календарный план подготовки и производства массового взрыва (форма 1).

Организационно-календарный план окончательно уточняется не позднее чем за 3 дня до начала заряжания.

Участок производства работ разделяется на отдельные секции; назначаются начальники секций, на которых возлагается непосредственное руководство работами по заряжанию камер. Кроме этого назначаются начальники отдельных служб заряжания, взрывной станции и др.

5. Руководители работ заблаговременно уточняют перечень и количество материалов, оборудования и инструментов для ведения взрывных работ в соответствии с календарным планом.

При производстве эпизодических взрывов материалы, оборудование и инструменты должны быть доставлены к месту работ не позднее чем за 5 дней до начала заряжания, а при ведении взрывных работ на стационарных объектах — заблаговременно.

6. После проведения выработок (камер) фактическое их расположение фиксируется на плане и профиле участка; чертежи подписывают технический руководитель взрывных работ и маркшейдер. С участка взрыва вывозится все проходческое и другое оборудование, которое не понадобится при заряжании.

Ось трассы и места расположения зарядов (при взрывании траншей) намечают и закрепляют на местности на основе инstrumentальной съемки.

7. До начала заряжания выработок начальники секций должны проверить размеры и готовность зарядных камер и принять их по акту (форма 2).

Если по каким-либо причинам объем зарядных камер окажется меньше проектного, необходимо принять меры к увеличению его до требуемых величин.

8. Участок взрывных работ ограждается предупредительными надписями и сигнальными флагками. На время заряжания должна быть предусмотрена охрана рабочей площадки.

Вход в зону работ допускается только по пропускам, которые выдаются с разрешения руководителя взрывных работ или лица, его заменившего.

9. Пути для доставки ВВ к шурфам и штолням должны быть подготовлены заблаговременно с таким расчетом, чтобы по возможности исключить встречные потоки. При перевозке ВВ к зарядным выработкам движение транспорта регулируется специально выделенным лицом из состава ИТР.

10. Если на месте работ организуется кратковременный склад (пункт хранения) ВМ, то назначается заведующий, руководящий отгрузкой и ведущий учет ВМ на складе.

11. При перевозке ВМ от склада к месту заряжания каждому шоферу (возчику) выдается маршрутный лист (форма 3), заполняемый заведующим складом при каждом рейсе. В наряде-путевке взрывника, сопровождающего груз, делается отметка о выданном количестве ВМ.

12. Проверка правильности укладки ВВ в камерах и доставки к шурфу (штолне) соответствующего количества ВВ может производиться руководителем взрывных работ, бригадиром взрывников или старшим взрывником.

Неиспользованное ВВ, остающееся на ночь у места работ, сдается под охрану.

13. Монтаж взрывной сети производится только персоналом взрывной станции под руководством ее начальника. Смонтированная сеть охраняется персоналом взрывной станции.

14. На каждый взрыв камерных зарядов должен оформляться приказ начальника взрыва и ответственного представителя заказчика (генподрядчика). В приказе должны быть указаны:

назначение и место производства взрыва;

ответственные лица и распределение обязанностей между ними;

место расположения командного и наблюдательного пунктов, взрывной станции;

точное время производства взрыва;

границы опасной зоны, время и порядок эвакуации людей, оборудования и животных за пределы опасной зоны;

мероприятия по технике безопасности, предупредительная сигнализация. К приказу прилагается необходимый графический материал, подписанный ответственными лицами.

Места расстановки постов оцепления фиксируются на ситуационном плане и на местности.

15. При крупных взрывах оцепление опасной зоны поручается воинским подразделениям или милиции.

16. Персонал оцепления подробно инструктируется начальником или комендантом взрыва, на которого возлагается ответственность за соблюдение мер безопасности при подготовке и производстве взрыва.

Перед крупными взрывами за 2—3 дня следует провести репетицию развода постов оцепления.

17. При подготовке крупных взрывов местным органам власти и руководству предприятий, чьи объекты находятся в опасной зоне, вручается под расписку извещение о предстоящем взрыве и мерах безопасности. К извещению прикладывается план местности с нанесением границ опасной зоны.

18. Не позднее чем за три дня до крупных и сложных взрывов извещение о предстоящем взрыве и о мерах предосторожности передается по местной радиотрансляционной сети. Одновременно сообщается значение предупредительных сигналов.

19. Распорядок работ на день взрыва заранее разрабатывается и фиксируется в приказе начальника взрыва.

20. На день взрыва не разрешается назначать никаких работ, кроме монтажа взрывной сети и расстановки постов оцепления.

21. Главный рубильник взрывной сети должен быть помещен в ящик с крышкой, запирающейся на замок, ключ от которого должен находиться только у начальника взрывной станции.

22. В помещении взрывной станции к моменту взрыва могут находиться начальник взрыва и начальник взрывной станции. В исключительных случаях в помещение взрывной станции допускаются по указанию начальника станции лица, связанные с включением приборов.

23. Производство взрыва следует назначать на первую половину дня.

24. После подачи боевого сигнала окончательно проверяется исправность сети и по команде начальника взрыва начальник взрывной станции включает ток во взрывную сеть.

к приложению 5

Форма 1

Организационно-календарный план подготовки
и производства массового взрыва

(место работ)

Номер задания	Период работы				Содержание работ	Ответственный исполнитель	Фактическое выполнение					
	начало		конец				начало	конец				
	дата	ч-мин	дата	ч-мин			дата	ч-мин	дата	ч-мин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Начальник взрыва

Подпись

Приняли к исполнению:

Подпись

Начальник заряжания

Подпись

Начальник взрывной станции

Подпись

Комендант взрыва

Подпись

Дата

Сигнал «отбой» подается начальником взрывной станции по указанию начальника взрыва после установления безопасности условий на участке работ.

25. Персонал взрывной станции выходит из укрытия только после команды начальника взрыва. Осмотр участка взрыва разрешается не раньше чем через 30 мин после взрыва, рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости и снижения содержания вредных примесей в воздухе до установленных пределов. Набор проб воздуха производится представителями военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), допускаемыми в опасную зону не ранее чем через 15 мин после взрыва.

К приложению 5
Форма 2

Акт приема-передачи камеры

№ п/п	Размеры камеры и готовность	Проектная величина	Фактическая величина
1	Высота, м		
2	Ширина, м		
3	Длина, м		
4	Объем, м ³		
5	Размеры и объем ходка камеры, м и м ³		
6	Состояние крепи в камере		
	Сдал _____	Принял _____	
7	Отметка о необходимых доделках _____		
8	Отметка о выполнении указаний о доделках _____		
9	Фактический объем камер после доделок, м ³ _____		
	Сдал _____	Принял _____	

К приложению 5
Форма 3

Маршрутный лист

Место производства работ _____

Дата _____ « _____ » 19 г.

Фамилия шофера или вождика _____

Номер рейса	Кому направлено, номер секции (шурфа)	Число мест	Сорт ВВ	Вес, кг	Расписка в получении ВВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

**ПРОВЕДЕНИЕ ВЫРАБОТОК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МЕТОДОМ КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ**

В приложении даются рекомендации по погрузке породы, креплению, водоотливу и вентиляции при проведении подготовительных выработок. Взрывные работы в процессе проведения выработок должны проводиться в соответствии с разделом 11.

Погрузка породы при проведении горизонтальных выработок

1. Работы по погрузке породы, отбитой от массива в процессе проведения горной выработки, включают: осмотр рабочего пространства выработки и приведение его в безопасное состояние, разборку породы, дробление крупных кусков и собственно погрузку породы.

2. Погрузка породы при проведении горизонтальных подготовительных горных выработок может производиться скреперными установками, погрузочными машинами или вручную.

3. Погрузка породы скреперами применяется при проведении выработок длиной до 50 м и высотой не менее 1,5—1,8 м.

4. По ГОСТ 12437—66 скреперы делятся на гребковые СГ и ящичные СЯ.

Скреперы гребкового типа приспособлены для транспортирования крепких и тяжелых пород, ящичные — для сравнительно нетвердых, разрыхленных пород. По исполнению скреперы подразделяются на литые, сварные и комбинированные, а по весу — на легкие Л и тяжелые Т (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Гребковые скреперы по ГОСТ 12437—66

Типоразмер	Емкость, м ³	Основные размеры, мм			Вес (кг) модели	
		длина	ширина	высота	Л	Т
СГ-0,1	0,1	950	710	400	85	160
СГ-0,16	0,16	1250	850	500	160	265
СГ-0,25	0,25	1400	1950	560	265	400
СГ-0,4	0,4	1700	1720	670	400	560
СГ-0,6	0,6	2000	1250	800	560	800
СГ-1,0	1,0	2360	1500	900	800	1180

Таблица 2
Ящичные скреперы по ГОСТ 12437—66

Типоразмер	Емкость, м ³	Основные размеры, мм			Вес (кг) модели	
		длина	ширина	высота	Л	Т
СЯ-0,16	0,16	800	710	360	85	160
СЯ-0,25	0,25	950	850	400	160	265
СЯ-0,4	0,4	1120	950	450	265	400
СЯ-0,6	0,6	1400	1120	500	400	560

Таблица 3
Скреперные блоки по ГОСТ 12171—66

Показатели	Типоразмер блока			
	3БС-200	5БС-250	8БС-320	15БС-400
Диаметр ролика, мм	200	250	320	400
Максимальное тяговое усилие, кгс . .	3000	5000	8000	15 000
Максимальный диаметр каната, мм . .	12,5	15,0	20,0	25,0
Вес блока, кг:				
с крюком	17	26	40	77
со скобой	—	—	—	65
Мощность лебедки, квт	10—17	17—30	30—55	55—100

Таблица 4

**Технические характеристики скреперных лебедок
по ГОСТ 9911—61 ***

Основные параметры	10ЛС-2С	17ЛС-2С, 17ЛС-2П	30ЛС-2С, 30ЛС-2П, 30ЛС-3С	55ЛС-2С, 55ЛС-2П, 55ЛС-3С	100ЛС-2С, 100ЛС-2П, 100ЛС-3С
Тяговое усилие каната среднее, кгс:					
рабочего	1000	1600	2800	4500	8000
холостого	750	1200	2000	3200	6000
Скорость движения каната средняя, м/сек:					
рабочего	1,08	1,10	1,20	1,32	1,32
холостого	1,48	1,52	1,65	1,8	1,82
Канатоемкость барабана, м	45	60	95—120	100—145	120—155
Скорость вращения, об/мин	1500	1500	1500	1500	1500

* В марке лебедки: первые цифры—мощность в киловаттах, ЛС—лебедка скреперная; 2, 3—число барабанов.

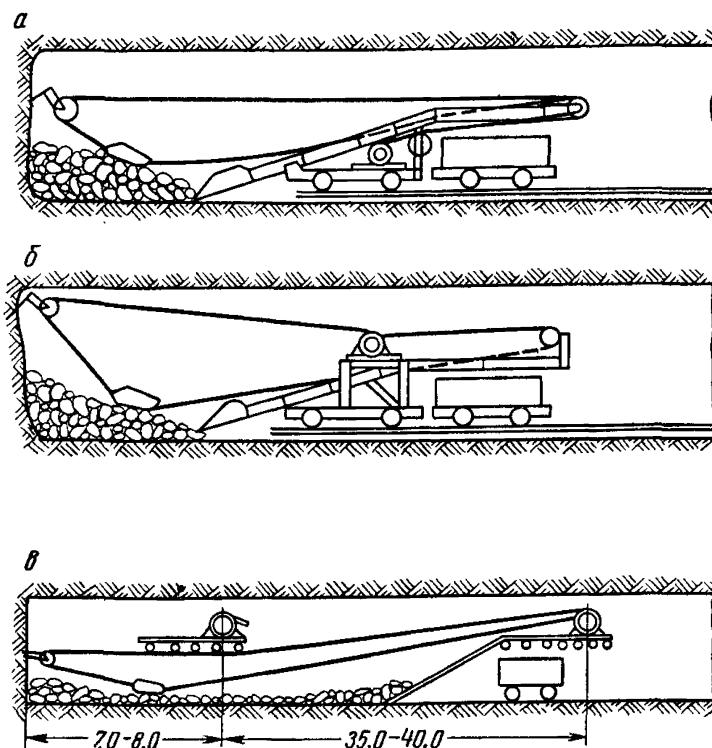


Рис. 1. Скреперные погрузочные полки:
а — металлический с лебедкой под полком; **б — металлический с лебедкой над полком;** **в — деревянный**

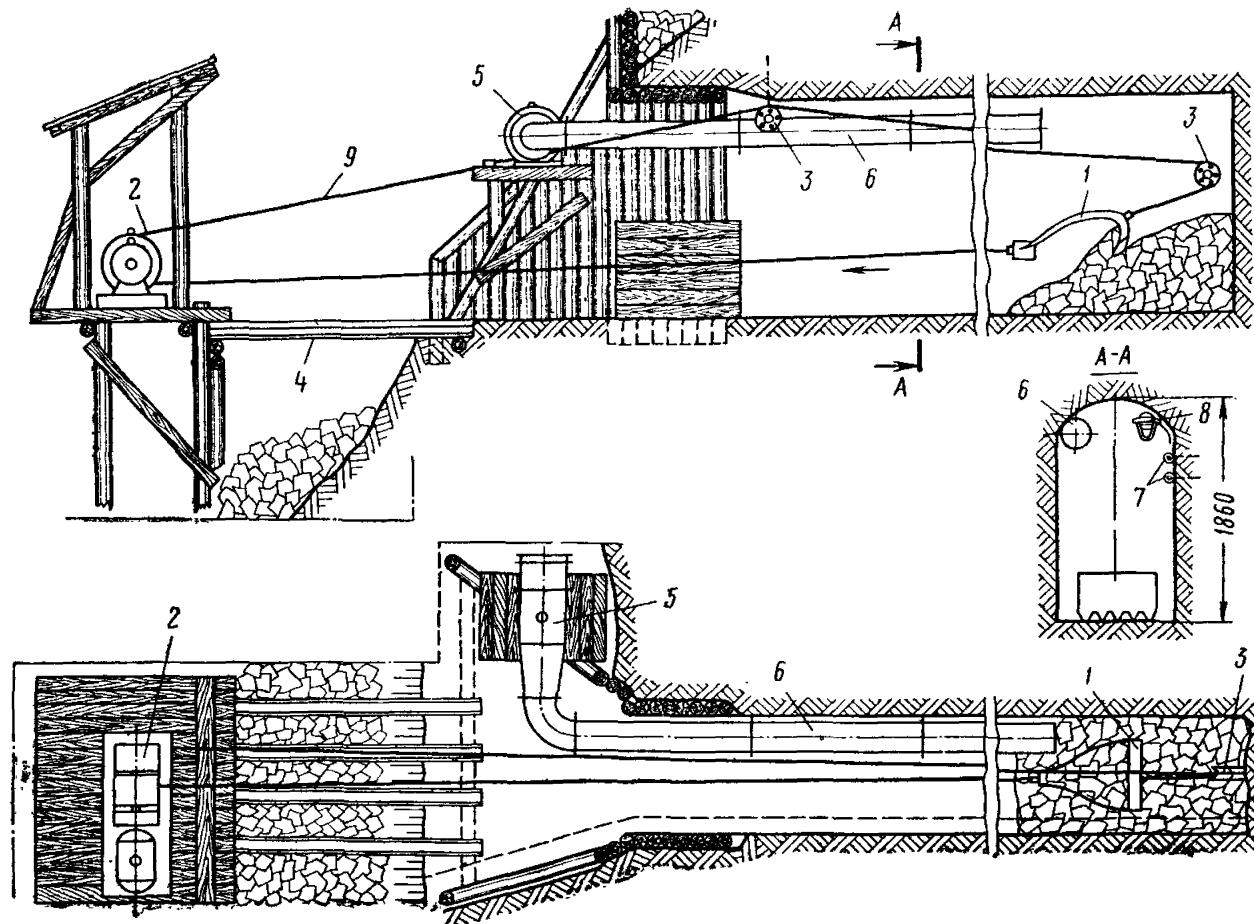


Рис. 2. Схема расположения оборудования в выработке при уборке породы скреперами:
1 — скрепер; 2 — лебедка скреперная; 3 — блок; 4 — люк разгрузочный; 5 — вентилятор; 6 — став вентиляционных труб; 7 — кабель и водопровод; 8 — светильник; 9 — трос

5. Для поддержания и направления канатов при работе служат скреперные блоки. Блоки (табл. 3) выбирают в зависимости от мощности (тягового усилия) лебедки. При мощности до 15 квт применяют блоки диаметром 200 мм, а при большей мощности — 300 мм и более.

6. Для скреперных установок используются канаты диаметром 10, 12, 16, 20 и 25 мм. При отношении наименьшего диаметра барабана лебедки к диаметру каната $\frac{D_b}{d_k} > 40$ применяют стальные канаты $6 \times 27 + 2$ ОС по ГОСТ 3078—55, при $\frac{D_b}{d_k} > 25$ — канаты $6 + 27 \times 1$ ОС.

Канат прикрепляется к скреперу при помощи конических втулок, клиновых зажимов, коушей с заплеткой или болтовых зажимов.

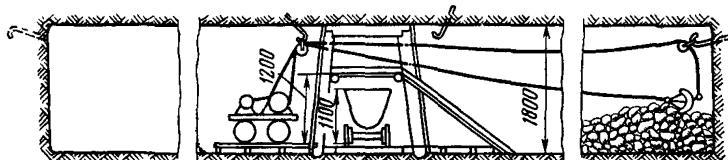


Рис. 3. Схема погрузки породы в вагонетки из рассечек при помощи скреперных полков

7. Технические характеристики скреперных лебедок приведены в табл. 4.

8. Для выгрузки породы из скрепера в вагонетки (рис. 1) применяют погрузочные полки (скреперные грузчики). По конструкции скреперные полки бывают деревянными — стационарными и металлическими — передвижными. Скреперные лебедки малой мощности можно устанавливать непосредственно на полке.

Технические характеристики передвижных скреперных грузчиков приведены в табл. 5.

Таблица 5
Технические характеристики скреперных грузчиков

Основные параметры	СЕ	СД	СГ-15	СГ-10
Длина, мм:				
в рабочем положении	5900	6460	5005	5000
в транспортном положении	4650	6525	3160	—
Ширина рамы, мм	—	—	1180	—
Ширина загрузочного лотка, мм	1930	1950	1890	1890
Высота грузчика, мм	1654	2437	1840	1980
Колея, мм	600 и 750	600 и 750	600 и 900	600 и 900
Вес, кг	—	—	2000	—

9. В зависимости от условий проведения выработок применяют две схемы погрузки породы скреперами:

скреперование из забоя на дневную поверхность (рис. 2) — при проведении штолен протяженностью до 50 м;

погрузка непосредственно в вагонетки при помощи полков — при проведении штолен большой протяженности (более 50 м) и рассечек (рис. 3).

10. Мощность двигателя скреперной лебедки N определяется по формуле

$$N = \frac{W_{\text{гр}} v_{\text{гр}}}{102\eta}, \text{ квт},$$

где $W_{\text{гр}}$ — тяговое усилие на барабане лебедки, кгс;

$v_{\text{гр}}$ — скорость движения груженого скрепера, м/сек;

η — коэффициент полезного действия лебедки (0,81).

11. Погрузка породы при проведении выработок буровзрывным способом может производиться погрузочными машинами. Применяемые при проведении горизонтальных выработок погрузочные машины по принципу действия погрузочного органа подразделяются на машины периодического и непрерывного действия с нижним, боковым и верхними захватами разрыхленной горной массы; по характеру передачи груза — на машины с прямой и ступенчатой погрузкой; по конструкции исполнительного органа — на ковшовые, с парными нагребающими лапами и гребковые; по исполнению ходовой части — на колесно-рельсовые, гусеничные и пневмоколесные.

По роду потребляемой энергии различают машины с электрическим и пневматическим приводами (ГОСТ 6311—61).

Выбор типа погрузочных машин должен производиться в зависимости от: размеров выработки;

требуемой производительности погрузки соответственно циклограмме проходки и объему породы, подлежащей уборке за цикл;

физико-механических свойств породы (объемный вес, крепость, кусковатость, влажность, абразивность, слеживаемость);

вида энергии, подаваемой в забой при работе погрузочной машины.

Технические характеристики некоторых погрузочных машин даны в табл. 6.

Таблица 6
Технические характеристики погрузочных машин

Показатели	Машины периодического действия					Машины непрерывного действия с нагребающими лапами		
	ковшевые прямой погрузки			ковшевые ступенчатой погрузки		ПНБ-1	ПНБ-2	ПНБ-3
	ПНН-1	ПНН-1С	ПНН-2	ПНН-5	2ПНН-5			
Производительность, м ³ /ч	48	60	48	90	69	87	120	180
Емкость ковша, м ³	0,2	0,25	0,25	0,33	0,25	0,03	0,03	0,035
Фронт погрузки, м	2,2	2,2	2,5	4,0	2,8	1,1	1,6	2,0
За один проход								
Размеры в рабочем положении, м:								
длина	1,8	2,3	2,7	8,6	5,8	6,5	7,1	8,1
ширина	0,9	1,3	1,6	1,7	1,7	1,1	1,6	1,9
высота	1,9	2,3	2,4	2,1	1,7	1,1	1,9	1,8
Тип ходовой части	Колесно-рельсовый					Гусеничный		
Суммарная мощность двигателей, квт (л. с.)	(20)	(36)	(18)	14	30	18	46	108
Максимальный размер погружаемых кусков породы, мм	400	400	400	400	400	500	600	600
Вес, т	2,5	3,5	4,7	9,5	8,0	4,7	9,0	20,0

Таблица 7

Технические характеристики рудничных вагонеток

Показатели	С глухим опрокидным кузовом			С глухим неопрокидным кузовом			Саморазгружающиеся с откидным бортом			Саморазгружающиеся с откидным днищем	
	УВО-0,5	УВО-0,8	УВО-1,0	УВГ-0,8	УВГ-1,0	УВГ-1,6	УВБ-1,6	УВБ-2,5	УВБ-4,0	УВД-4,0	УВД-3,3
Расчетная емкость, м ³	0,5	0,8	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	2,5	4,0	2,5	3,3
Параметры, мм:											
ширина кузова	870	1000	1190	800	850	850	1300	1340	1330	1240	1350
высота от головки рельса . . .	1200	1250	1250	1300	1300	1300	1300	1400	1560	1150	1400
длина по буферам	1300	1850	2200	1400	1800	2700	2550	3150	4800	2880	3575
Колея, мм	600 (750)	600 (750)	600	600	600	600	750	750	750	900	900
Жесткая база, мм . . .	400	600	800	450	550	800	900	1000	1250	800	1100
Тип сцепки	Крючковая	Трехзвенная		Универсальная врачающаяся			Штыревая		Автоматическая невращающаяся	Штыревая	Автоматическая врачающаяся

Таблица 8

Техническая характеристика погрузочно-доставочных машин*


Показатели	ПДВ-2 (прямая погрузка)	1ПДН-2 (ступенчатая погрузка)
Производительность при погрузке, м ³ /ч	30	40
Тип рабочего органа	Гребковый	Ковшовый
Емкость аккумулирующего бункера, м ³	1,0	1,8
Емкость рабочего органа	—	0,25
Фронт погрузки, м	Не ограничен	
Основные размеры в рабочем положении, м:		
ширина	1,28	1,6
высота	1,8	2,4
Минимальное сечение выработки в проходке, м ²	4,5	7,6
Вес, т	3,8	4,6
Тип ходовой части	Пневмоколесный	
Суммарная мощность двигателей, л. с.	36	36
Тип привода		Пневматический

* Индексы обозначают: П—погрузочная, Д—доставочная, В—с верхним захватом, Н—с нижним захватом.

12. Выбор типа вагонеток и их емкости должен производиться с учетом размеров поперечного сечения выработок, способа разгрузки их на поверхности и необходимой производительности откатки. Рекомендуемые типы вагонеток и их характеристики приведены в табл. 7.

13. При проведении горизонтальных подготовительных выработок длиной не более 150 м целесообразно применять для уборки породы в забое погрузочно-доставочные машины, позволяющие совмещать процессы погрузки породы с ее транспортированием на дневную поверхность.

Технические характеристики рекомендуемых погрузочно-доставочных машин приведены в табл. 8. Указанные в табл. 8 погрузочно-доставочные машины предназначены для погрузки горной массы с кусковостью до 400 мм. Самоходные машины имеют пневмоколесное ходовое устройство, обеспечивающее их передвижение со скоростью до 5 км/ч.

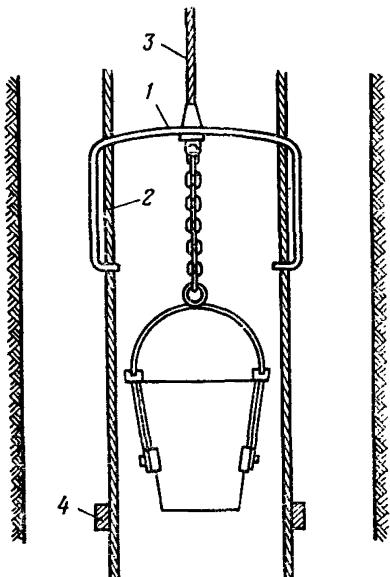

Погрузка и подъем породы при проходке вертикальных выработок

14. Погрузка породы в подъемные сосуды при проходке шурфов может осуществляться при помощи погрузочных машин и механизмов, средств малой механизации и вручную.

15. В качестве подъемных сосудов используются бадьи. Емкость бадей в зависи-

Рис. 4. Направляющее устройство для подъема бадьи:

1 — металлическая рамка; 2 — направляющие канаты; 3 — подъемный канат; 4 — ограничительные бруски

мости от вида подъема составляет: при ручном — 0,05 м³, при механическом — 0,25 м³ и более.

Канат с бадьей соединяют при помощи крюка с вертлюгом.

16. При спуске бадей в шурф глубиной более 20 м необходимо применять направляющее устройство (рис. 4). Оно состоит из железной рамки с четырьмя отверстиями, через которые проходят свободно два направляющих каната, и отверстия в середине поперечной части рамки, через которое проходит подъемный канат без прицепного устройства. Направляющие канаты вверху прикрепляются или к барабану лебедки, или же к основным брусьям копра. Внизу на канатах для сохранения их натяжения подвешивают груз, а при проходке камер концы канатов укрепляют в основании шурфа посредством крюков, заделываемых в отверстия в стенках шурфа. На небольшой высоте от забоя на капате укрепляют бруски, задерживающие направляющую рамку при спуске бадьи в забой.

17. Для механической погрузки породы в шурфах используют грейферные грузчики.

Техническая характеристика грузчика ГШГ-1

Емкость грейфера, м ³	0,011
Продолжительность одного цикла черпания, сек	10,7
Производительность по машинному времени разрыхленной породы, м ³ /ч	4,3
Рабочее давление жидкости в гидросистеме, кгс/см ²	50
Среднее усилие, развиваемое в лопастях грейфера, кгс	1400
Мощность электродвигателя, квт	2,8
Диаметр грейфера, мм:	
раскрытое	700
закрытое	500

18. Подъем породы из шурfov производится вручную — воротами или механическими подъемными средствами — лебедками и блоками, подвешенными на специальных рамках, вышках или кранах-укосинах. Для механического подъема целесообразно использовать шурфопроходческий кран КШ-1, кран «Пионер» или же шурфопроходческий агрегат ШПА-2.

19. Для механизации спуска и подъема груза и людей при проходке шурfov можно использовать грузо-людские проходческие лебедки ЛПГЛ-230, а для подъема породы — подъемную грузовую лебедку ЛПГ-175. Конструкция последней отличается от конструкции лебедки ЛПГА-230 лишь тем, что лебедка ЛПГ-175 снабжена червячной передачей от двигателя к барабану.

Техническая характеристика лебедки ЛПГЛ-230

Грузоподъемность, кгс	230
Скорость подъема, м/сек	0,75
Диаметр каната, мм	6,2
Диаметр барабана, мм	375
Мощность двигателя, квт	2,8
Напряжение, в	220/380
Скорость вращения, об/мин	850
Основные размеры, мм:	
длина	1700
ширина	750
высота	840
Вес лебедки без двигателя, кг	387

20. Порода, выдаваемая из шурfov, должна складироваться не ближе 1 м от устья шурфа. Перед устьем шурфа при подъеме породы бадьями должна быть

уложена прочная поперечная перекладина-порог, служащая опорой для бадейщика. Над забоем необходимо устраивать прочно закрепленный предохранительный козырек, под которым укрываются рабочие при подъеме груженых бадей.

Крепление горизонтальных выработок

21. При проходке горизонтальных и вертикальных взрывных выработок в неустойчивых породах, чтобы обеспечить безопасную работу в забое и сохранить целостность самой выработки, ее необходимо надежно закрепить.

22. Горизонтальные взрывные выработки крепят в основном деревянными крепежными рамами (трапециевидной или прямоугольной формы), состоящими из верхняка и двух стоек (рис. 5). Угол наклона стоек в раме трапециевидной формы $80-85^\circ$.

23. Деревянные крепежные рамы подразделяются на полные, неполные и усиленные (стойками, подкосами).

Деревянную рамную крепь применяют в породах с коэффициентом крепости $f = 3 \div 9$.

Рамы устанавливают перпендикулярно продольной оси выработки вплотную одна к другой (сплошная крепь) или на расстоянии 0,5—1 м (вразбежку). Сплошную крепь применяют в малоустойчивых породах, крепь вразбежку — в более устойчивых породах.

В местах соединения верхняка со стойками раму расклинивают при помощи деревянных клиньев.

24. При крепи, установленной вразбежку, для предотвращения вывалов кусков породы кровлю и бока выработки ограждают затяжкой из обаполов или распила. Пустоты за затяжкой закладывают (забучивают) мелкими кусками породы.

25. Для придания крепежной раме податливости в пределах 100—150 мм в неустойчивых породах концы стоек заостряют в виде конуса или пирамиды.

В твердых породах устраивают лунки глубиной 10—20 см, которые заполняют мелкой породой. При этом стойки рамы также заостряют. При слабой почве стойки опирают на поперечные или продольные лежни.

26. Крепежная рама в сочетании с поперечным лежнем (рис. 6) называется полной и применяется в породах с коэффициентом крепости $f = 1 \div 2$, а также при пучащих породах почвы.

При прочных стенках выработки применяют крепь, состоящую только из верхняков (потолочная крепь) (рис. 7).

Если обычные крепежные рамы не выдерживают горного давления, их усиливают дополнительными элементами — стойками, прогонами, подкосами.

27. Соединение стоек с верхняком производится в лапу, в паз, в шип и встык. Наиболее распространено соединение в лапу. Способ его выполнения в зависимости от преобладающего давления на крепь показан на рис. 8. Соединение стойки с поперечным лежнем осуществляется в лапу, в зуб и простой врубкой. Подкосы с прогонами соединяют в паз. Различные соединения элементов крепежных рам из дерева приведены на рис. 9.

28. Замки (места соединения частей крепежной рамы) должны быть тщательно изготовлены, с тем чтобы обеспечить плотность примыкания элементов крепежной рамы. Дополнительные соединения при помощи гвоздей, болтов и скоб понижают прочность крепи и способствуют ее разрушению.

29. Диаметр верхняка крепежной рамы рассчитывается по формуле

$$d_{\text{верх}} = 1,47 \sqrt[3]{\frac{Pa}{[\sigma_{\text{нр}}]}}, \text{ см},$$

где $P = \frac{4}{3} \gamma \frac{a^2}{f}$ L — нагрузка, действующая на верхняк крепежной рамы

в горизонтальной выработке, кгс;

γ — объемный вес породы, кг/см³;

a — полупролет выработки вчерне, см;

f — коэффициент крепости по шкале М. М. Протодьяконова;

L — расстояние между крепежными рамами, см;

$[\sigma_{изг}]$ — допускаемое напряжение на изгиб для крепежного леса, kgs/cm^2 (для сосны 60 kgs/cm^2 , для дуба 80 kgs/cm^2).

Диаметр стойки $d_{ст}$ принимается равным диаметру верхняка.

30. Кровля выработки затягивается всегда сплошь, а бока в зависимости от крепости пород могут не затягиваться (при $f = 8 \div 9$), затягиваться вразбежку (при $f = 4 \div 7$) или затягиваться сплошь (при $f = 1 \div 3$).

31. Число крепежных рам на 1 м горизонтальной выработки с поперечным сечением трапециевидной формы можно определить по табл. 9.

32. В местах сопряжений или пересечений выработок устанавливают усиленные крепежные рамы. На рис. 10 показано крепление сопряжений и пересечений двух выработок под прямым и под косым углом. Последовательность возведения деревянной рамной крепи показана на рис. 11.

33. Для закрепления кровли и боков камер может применяться анкерная крепь, представляющая собой металлические закрепленные в массиве пород стержни (штанги), которые, работая на растяжение, скрепляют идерживают эти породы от расслоения, сдвижения и обрушения. Штанги заводят в специально пробуренные шпуры и при помощи распорных головок или песчано-цементного раствора закрепляют в массиве пород.

Принцип действия анкерной крепи заключается в прикреплении слабых, легко обрушающихся пород зоны пониженных напряжений по периметру выработки (в кровле, в стенках или почве) к массиву крепких пород вне зоны пониженных напряжений.

34. Анкерная металлическая крепь (рис. 12) состоит из стержней из стали марки Ст.2, Ст.3 или Ст.4 (диаметром 20—30 мм, длиной от 0,6 до 3 м) с клиновой или распорной головкой на одном конце (рис. 13), резьбой с гайкой и опорной шайбой — на другом.

При установке анкерной крепи в кровле выработки с малоустойчивыми породами вместо опорных шайб применяют верхняки из металлических и деревянных балок. Максимально возможное натяжение штанг является основным условием эффективной работы анкерной крепи.

35. Чтобы прочно удержать анкер в шпуре, замок должен быть размещен в крепкой породе, так как только в этом случае анкерованная толща пород будет устойчивой и анкерная крепь будет соответствовать своему назначению.

Анкер с клиновыми головками (рис. 13, а) состоит из стальной штанги 1, клина 2, шайбы 3 и гайки 4. В штанге с одной стороны имеется прорезь (щель) 5 шириной 3—5 мм и длиной 150—200 мм, в которую перед вводом анкера в шпур вставляется клин 2, а с другой — резьба 6, на которую навинчивается гайка 4 после ввода анкера в шпур и расклинивания его головки. Длина клина должна быть на 10—20 мм короче глубины щели.

Анкеры с клиновыми головками устанавливают следующим образом.

Вначале в прорезь 5 штанги вставляют клин 2 и вводят штангу в шпур до упора клина в забой шпура. После этого ударяют несколько раз по выступающему из шпура концу штанги. При этом клин, упираясь широким основанием

Таблица 9

Число крепежных рам на 1 м горизонтальной выработки с поперечным сечением трапециевидной формы

Ширина выработки поверху в свету, м	Диаметр леса, см	Число рам (сосновых) на 1 м выработки в породах различной крепости		
		при $f = 7 \div 9$	при $f = 4 \div 6$	при $f = 3$
1,5—1,8	16	1,0	1,0	1,0
1,8—2,0	16	1,0	1,0	1,0
2,0—2,2	18	1,0	1,0	1,5
2,2—2,4	18	1,0	1,5	2,0
2,4—2,6	18	1,0	2,0	2,0
2,6—2,8	20	1,0	2,0	2,0
2,8—3,0	20	1,0	2,0	2,5

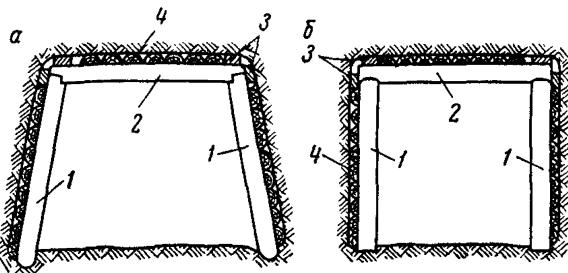


Рис. 5. Деревянные крепежные рамы:

a — трапециевидной формы; *б* — прямоугольной формы;
1 — стойки; 2 — верхняк; 3 — деревянные клинья;
4 — затяжка

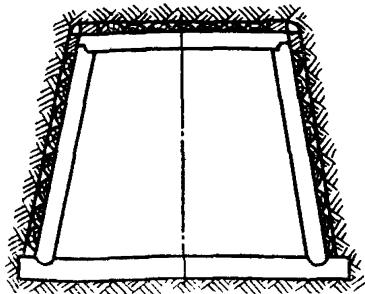


Рис. 6. Полная крепежная рама




Рис. 7. Потолочная
крепь

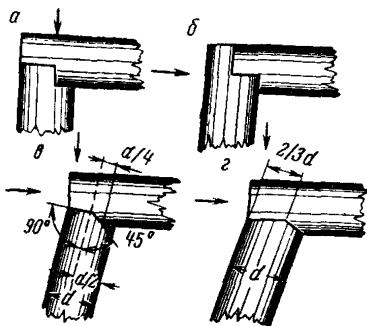


Рис. 8. Различные виды соединений
в лапу:

a — при давлении сверху; *б* — при давле-
нии сбоку; *в*, *г* — при давлении сверху и
с боков

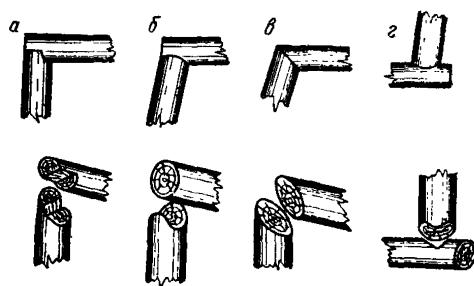


Рис. 9. Соединения элементов крепеж-
ных рам из дерева:

а — в паз; *б* — в паз; *в* — встык; *г* — в зуб

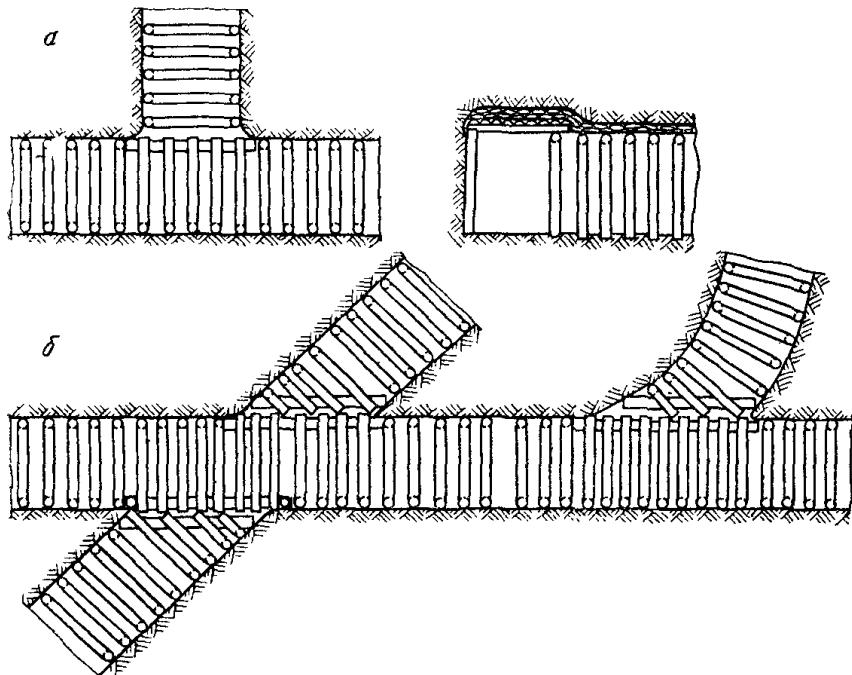


Рис. 10. Крепление сопряжений и пересечений горизонтальных выработок:

a — под прямым углом; *б* — под косым углом

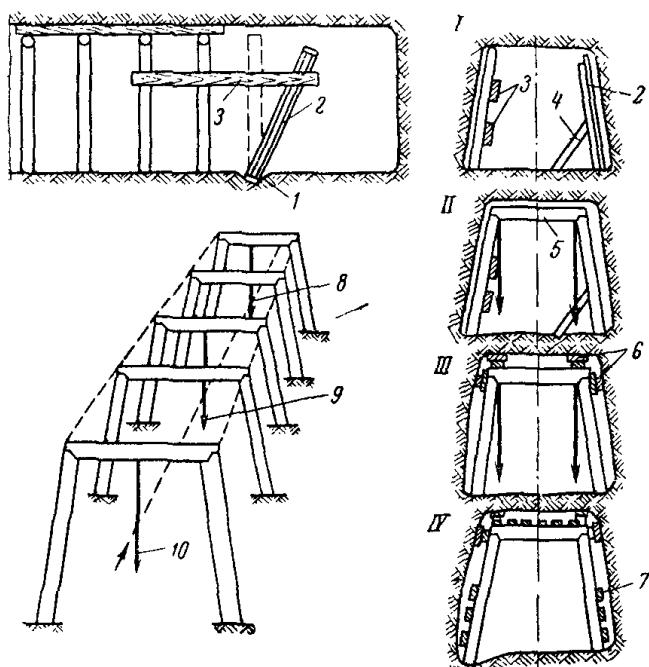


Рис. 11. Возвведение рамной крепи:

I, II, III, IV — фазы работ; *1* — лунки; *2* — стойки; *3, 4* — поддержки из оба полов; *5* — верхник; *6* — клинья; *7* — затяжки; *8, 9, 10* — отвесы

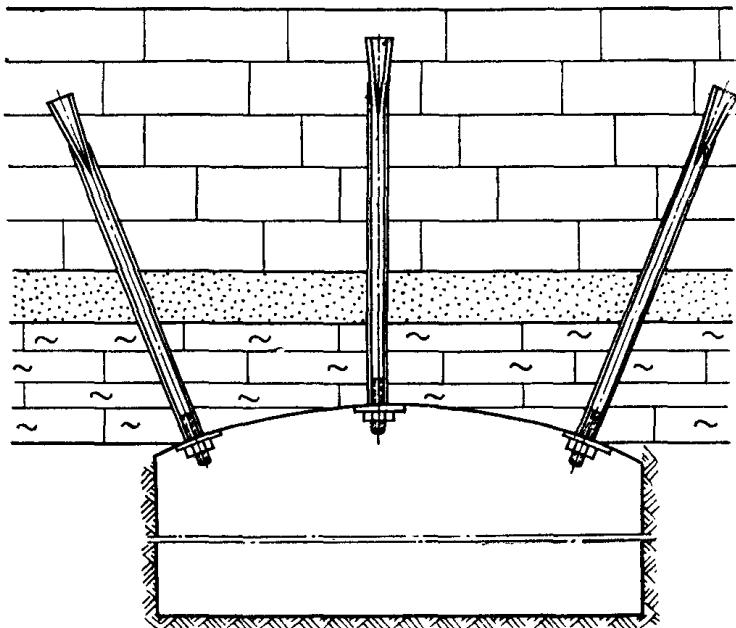


Рис. 12. Анкерная металлическая крепь

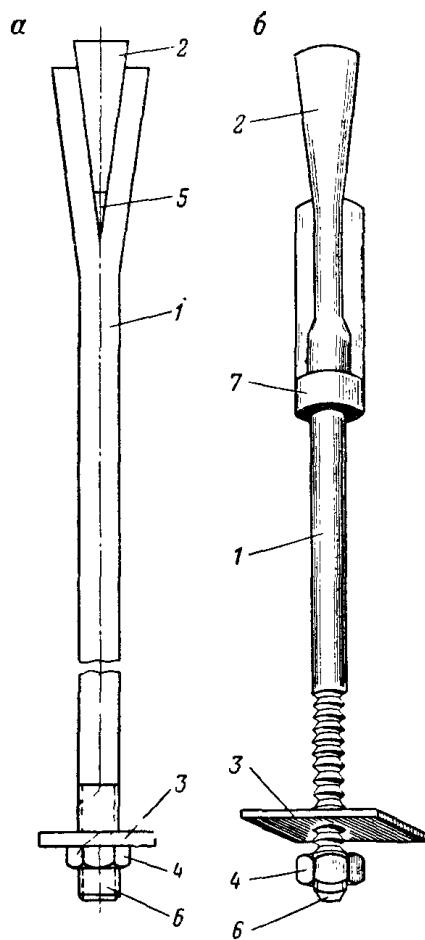


Рис. 13. Типы анкеров:

а — с клиновой головкой; *б* — клинопарный с двухсторонней гильзой

в забой шпура, раздвигает прорезанную часть штанги и заклинивает ее, а следовательно, и весь анкер в породе. После этого анкер затягивают, для чего на выступающий из шпура конец 6 штанги 1 надевают шайбу 3 и плотно прижимают ее к породе завинчиванием гайки 4.

Анкеры с распорными замками отличаются от анкеров с клиновыми головками тем, что распор и закрепление головки в шпуре производятся не за счет расширения конца штанги, а за счет расширения замка. Площадь контакта с породой, а вместе с этим и прочность закрепления такого анкера в шпуре в этом случае больше, чем у анкеров с клиновыми замками.

Анкер клинораспорный с двухсторонней гильзой (рис. 13, б) состоит из штанги с клиноконическим концом 2, шайбы 3, гайки 4, двухсторонней распорной гильзы 7 и стопорного штифта, препятствующего проворачиванию штанги в распорной головке. Для установки анкера применяют установочную трубу, внутренний диаметр которой на 3—4 мм больше диаметра штанги. Вместе с установочной трубой и гильзой 7 штангу 1 вводят в пробуренный шпур до упора клиноконического конца 2 в забой. Затем установочной трубой ударяют по торцу гильзы 7, вследствие чего последняя скользит по клиновому концу 2, расширяя свои перья и создавая первоначальный распор замка анкера в шпуре. После этого трубу удаляют из шпура, на штангу надевают шайбу 3 и навинчивают натяжную гайку 4. При этом клиноконический конец стержня скользит по гильзе, расширяет ее и анкер прочно закрепляется.

Анкерная крепь применяется как в качестве самостоятельной крепи (постоянной и временной) для удержания пород непосредственной кровли от обрушения, так и в сочетании с другими видами крепи в целях уменьшения горного давления на крепь и снижения плотности крепи. Этую крепь применяют также для увеличения устойчивости стенок выработок и для борьбы с пучением пород в почве выработок.

Крепление шурфов

36. Шурфы, проходимые в неустойчивых породах, закрепляют деревянной крепью.

37. Основной конструкцией деревянной крепи, устанавливаемой в шурфах, является венец, представляющий собой прямоугольную раму, состоящую из четырех брусьев или бревен. Венцы устанавливают в горизонтальных плоскостях либо вплотную (сплошная венцовая крепь), либо на некотором расстоянии один от другого по оси выработки (венцовая крепь на стойках — на бабках). Элементы венца соединяют между собой замком в лапу (рис. 14).

38. Сплошную венцовую крепь применяют при проведении шурфов в породах неустойчивых и средней устойчивости. Возводят ее снизу вверх звенями после проходки определенного участка выработки или сверху вниз, если породы малоустойчивы и большое отставание крепи от забоя недопустимо. Длина участка шурфа, проходимого без крепления, определяется в зависимости от устойчивости пород.

После проходки определенного участка шурфа в его основании укладывают основной венец, на который последовательно устанавливают рядовые венцы. Основные венцы имеют пальцы длиной от 300 до 800 мм, заводимые в лунки. На рис. 15 показана часть шурфа, закрепленная сплошной венцовой крепью, возводимой снизу вверх.

39. При проходке шурфов в слабых породах сплошную венцовую крепь возводят вслед за подвиганием забоя. Для этого в устье шурфа укладывают первый венец, который одновременно является и основной проходческой рамой, имеющей пальцы со всех четырех сторон. По мере углубления выработки нижний венец по частям подводят под вышерасположенный; при этом каждый последующий венец подвешивают к установленному при помощи металлических скоб (рис. 16).

40. Венцовую крепь на стойках (или бабках) применяют при креплении шурфов в устойчивых породах (рис. 17). Так же как и сплошную венцовую крепь, ее возводят снизу вверх по мере углубки выработки на длину звена. Обычно длину звеньев крепи принимают 1—2 м.

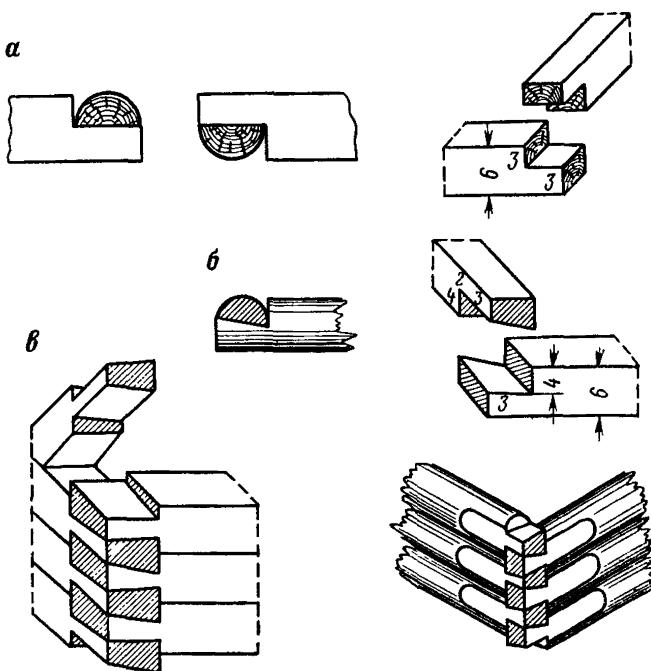


Рис. 14. Соединение элементов венца:

а — односторонний замок вполдерева; *б* — односторонний косой замок; *в* — двусторонний косой замок

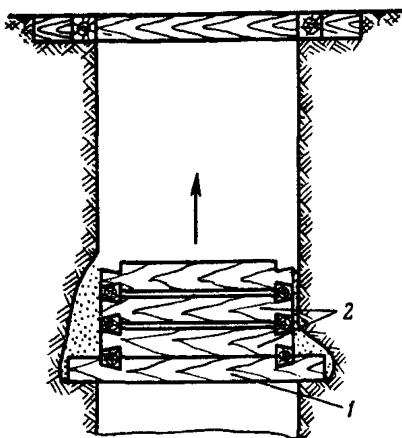


Рис. 15. Сплошная венцовая крепь, возводимая снизу вверх:

1 — основной венец; *2* — рядовые венцы

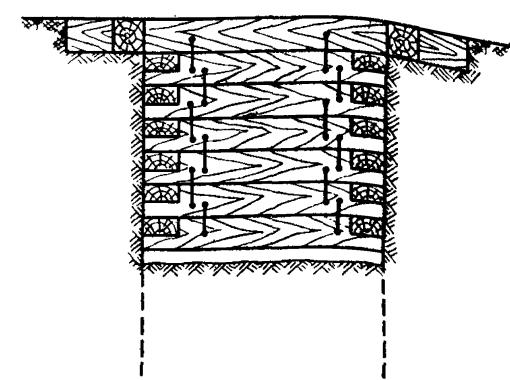


Рис. 16. Сплошная венцовая крепь, возводимая сверху вниз

На границах между звеньями укладывают основные венцы, между которыми устанавливают нормальные с интервалами до 1 м.

Между венцами устанавливают вертикальные стойки (бабки), которые соединяют с венцами в шип или укрепляют скобами. Стойки изготавливают несколько меньшей толщины, чем венцы (на 2—3 см).

41. Стенки выработок за венцами крепят на стойках закрепляют затяжками из горбылей или досок, пространство между затяжками и стенками выработки забучивают. Пальцы делают у коротких брусьев основного венца. Для их заводки в стенах выработки делают врубы. Один из врубов большого размера называется заводным. Опорную часть врубов делают ровной и крепкой. Основные и промежуточные венцы должны быть уложены горизонтально и стороны их должны находиться в одних вертикальных плоскостях.

42. Диаметр круглого леса для венцовой крепи на стойках определяют по формуле

$$d = 1,08 \sqrt[3]{\frac{PL^2l}{[\sigma_{изг}]}} , \text{ см},$$

где P — давление пород, kgs/cm^2 ;

L — наибольший свободный пролет (чаще всего короткая сторона), см;

l — расстояние между венцами, см;

$[\sigma_{изг}]$ — допустимое напряжение крепи на изгиб; для сосны $[\sigma_{изг}] = 60 \text{ kgs}/\text{cm}^2$.

Диаметр круглого леса для сплошной (срубовой) крепи

$$d = 1,12L \sqrt{\frac{P}{[\sigma_{изг}]}} , \text{ см}.$$

В случае применения брусьев квадратной формы толщина их B равна:
для венцовой крепи на стойках

$$B = 0,91 \sqrt[3]{\frac{PL^2}{[\sigma_{изг}]}} , \text{ см};$$

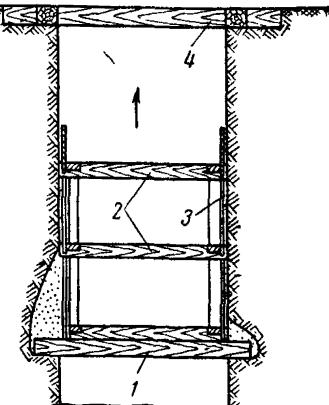


Рис. 17. Венцовая крепь на стойках:

1 — основной венец; 2 — нормальные венцы; 3 — стойка (бабка); 4 — проходческая рама

Таблица 10

Коэффициент горизонтального распора породы

Категория крепости по шкале М. М. Протодьяконова	Характер пород	Коэффициент горизонтального распора А	
		в пределах	средний
X	Плытуны	1,0—0,64	0,76
IX	Сыпучие	0,64—0,5	0,53
VII—VIII	Мягкие	0,5—0,297	0,39
VI	Слабые	0,297—0,031	0,164
V—IV	Средней крепости	0,031—0,008	0,017
III	Крепкие	0,008—0,002	0,004
II	Очень крепкие	0,002—0,0007	0,0012

для сплошной срубовой крепи

$$B = 0,87L \sqrt{\frac{P}{[\sigma_{изг}]}} , \text{ см.}$$

Давление P рассчитывается по формуле

$$P = 0,1\gamma HA , \text{ кгс/см}^2 ,$$

где γ — объемный вес породы, $\text{т}/\text{м}^3$;

H — глубина шурфа, м;

A — коэффициент горизонтального распора породы (табл. 10).

Проветривание выработок

43. Забои проводимых выработок должны своевременно и тщательно проветриваться. Проветривание может быть естественным или искусственным. Естественная вентиляция разрешается при глубине выработок не более 10 м. В выработках глубиной более 10 м проветривание забоев должно быть принудительным (искусственным).

44. Количество воздуха рассчитывается исходя из необходимости разжижения ядовитых газов взрыва до концентрации 0,008% условной окиси углерода в течение заданного времени проветривания $t_{\text{прог}}$.

45. Подавать свежий воздух в забой выработки (шурф, штоллю) следует вентиляторами по нагнетательной схеме. Характеристики вентиляторов с электрическим и пневматическим приводом даны в табл. 11.

Т а б л и ц а 11
Технические характеристики вентиляторов

Марка вентилятора	Диаметр входного и выходного патрубка, мм	Производительность, $\text{м}^3/\text{мин}$	Депрессия, кгс/м ²	Высота агрегата, мм	Ширина агрегата, мм	Тип привода
ВМ-3	300	56	80	450	450	Электрический
ВМ-4	400	100	118	560	550	То же
ВМ-5	500	180	180	670	650	»
ВМ-6	600	300	250	750	730	»
ВМ-8	800	412	315	950	920	»
ВМП-4	400	80	140	560	550	Пневматический
ВМП-3	300	45	125	450	450	То же
ВМП-5	500	120	150	670	650	»

Т а б л и ц а 12
Диаметр вентиляционных труб в зависимости от их длины и количества подаваемого по ним воздуха

Коли- чество подава- емого воздуха, $\text{м}^3/\text{сек}$	Диаметр труб (мм) при длине возду- хопровода, м	
	до 200	200—400
До 1,5	400	400
1,5—3,0	400	500
3,0—4,5	500	600

46. Количество воздуха $Q_{\text{нач}}$, необходимое для проветривания забоя после взрывных работ, определяют по формуле

$$Q_{\text{нач}} = \frac{7,8}{t_{\text{прог}}} \sqrt[3]{A (S_{cb} L)^2} , \text{ м}^3/\text{мин.}$$

где $t_{\text{пров}}$ — продолжительность проветривания выработки, мин;

A — количество взрываемого в забое ВВ, кг;

$S_{\text{св}}$ — сечение выработки в свету, м²;

L — длина проветриваемой выработки, м.

Для удаления пыли из выработок требуется, чтобы

$$\frac{Q_{\text{нач}}}{60S_{\text{св}}} \geq 0,25 \text{ м/сек.}$$

47. Диаметр вентиляционных труб в зависимости от количества подаваемого по ним воздуха и их длины при среднем качестве их сборки определяется по табл. 12.

48. Производительность вентилятора Q_n и его депрессию h_n определяют по формулам:

$$Q_n = Q_{\text{нач}} P_1, \text{ м}^3/\text{мин};$$

$$h_n = \frac{P_1 R Q_n^2}{3600}, \text{ кгс/м}^2,$$

где P_1 — коэффициент потерь воздуха в трубопроводе;

R — вентиляционное сопротивление всего трубопровода;

$$R = 6,5 \alpha \frac{L}{d^5},$$

где α — коэффициент вентиляционного сопротивления трубопровода; для металлических труб $\alpha = 0,0003 \div 0,0005$; для труб из прорезиненной ткани $\alpha = 0,00025 \div 0,00035$;

d — диаметр трубопровода, м.

Коэффициент P_1 определяется по формуле

$$P_1 = \left(\frac{1}{3} d K \frac{L_{\text{тр}}}{m} \sqrt{R} + 1 \right)^2,$$

где K — удельный стыковой коэффициент воздухопроницаемости; $K > 0,001$ при плохом уплотнении звеньев; $K = 0,001 \div 0,0005$ при удовлетворительном уплотнении звеньев и $K = 0,0005 \div 0,0001$ при хорошем уплотнении звеньев;

$L_{\text{тр}}$ — длина трубопровода, м;

m — длина одного звена трубопровода, м.

По полученным значениям Q_n и h_n выбирают тип вентилятора (см. табл. 11).

49. Мощность двигателя вентилятора определяют по формуле

$$N_{\text{вент}} = 1,05 \frac{Q_n h_n}{60 \cdot 102 \eta}, \text{ квт},$$

где $\eta = 0,6 \div 0,7$ — к. п. д. вентилятора.

По полученному значению $N_{\text{вент}}$ по каталогу определяют тип двигателя.

50. Вентилятор следует располагать на дневной поверхности на расстоянии не менее 10 м от устья проходимой выработки.

Расстояние конца става вентиляционных труб от забоя не должно превышать $6 \sqrt{S_{\text{св}}}$, м при оптимальном расстоянии, равном $2 \sqrt{S_{\text{св}}}$, м.

51. Применяют вентиляционные трубы: 1) металлические (из листовой стали) диаметром 400—600 мм с длиной звеньев 2—3 м, соединение звеньев — фланцевое с уплотнением холстом или картоном; 2) матерчатые типа М из двусторонней прорезиненной ткани и текстолитовые. Диаметр таких труб 300—600 мм, длина звеньев 5, 10, 20 м, соединения звеньев — самоуплотняющиеся при помощи пружинящих колец.

52. В соответствии с Правилами безопасности после взрывных работ в выработку необходимо подавать такое количество воздуха, которое обеспечит

разжижение ядовитых газов до указанной выше концентрации (см. п. 44) в течение заданного времени проветривания $t_{\text{пр}}^*$, после чего не менее 2 ч свежий воздух в выработку следует подавать в таком же количестве. В остальное время проходческих работ вентилятор включают периодически или же на этот трубопровод работает вентилятор меньшей производительности.

Водоотлив при проходке шурфов

53. Основным способом борьбы с водопритоком при проходке шурфов является непосредственный водоотлив, т. е. откачка из забоя выработки всей поступающей в него воды при помощи водоотливных средств. Непосредственный водоотлив может быть осуществлен при помощи бадей или насосов.

54. При водоотливе бадьями воды, скопившуюся в забое шурфа, можно перекачивать в бадью, заполненную кусками породы, заполняя имеющиеся между ними пустоты. Перекачивание может производиться переносными забойными насосами марки «Байкал», Н-1м или «Малютка» (табл. 13).

Таблица 13
Характеристики пневматических забойных насосов

Тип насоса	Производительность, м ³ /ч	Напор, м вод. ст.	Мощность двигателя, л. с.	Расход воздуха, м ³ /мин	Вес, кг	Основные размеры, мм	Стоимость, руб.
Турбонасос «Малютка»	15	5	—	1,0	11,8	270×260×275	185
Турбонасос Н-1м	25	40	7	6,0	30,0	320×490×450	350
Диафрагмовый насос «Байкал»	18	40	—	2,9	64,5	528×472×672	850

55. При проходке неглубоких шурфов и при малых водопритоках для водоотлива можно применять ручные насосы: поршневые, крыльчатые, диафрагмовые или питонговые. Производительность этих насосов 1—2 м³/ч, напор 30—40 м вод. ст.

При значительных притоках водоотлив необходимо производить автоматическими перекачочными насосами типа НАП (табл. 14).

Таблица 14
Технические характеристики автоматических перекачочных насосов (НАП)

Показатели	НАП-6П	НАП-10П	НАП-20П	НАП-40П
Производительность, м ³ /ч	6	10	20	40
Напор, м вод. ст.	7—8	17	17	17
Мощность, квт	0,5	1,7	2,8	2,5
Скорость вращения, об/мин	2880	2900	2900	2900
Основные размеры, мм	330×330×445	360×380×475	375×380×485	480×480×615
Вес, кг	35	49	59	71

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ МАШИН, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ТРЕСТА «СОЮЗВЗРЫВПРОМ»

Машина	Марка машины	Основное назначение	Диаметр долота (коротких резца), мм	Тип рабочего органа или инструмента	Глубина бурения, м	Угол бурения (к вертикали), град	Основное давление на забой, тс	Тип ходовой части	Тип привода (двигателя)	Мощность двигателей машины, квт	Вес машины, т	Габариты, мм			Способ пылеподавления	Способ очистки скважин	Производительность ком-прессора, м³/мин	Изготовитель	
												высота в транспортном положении	длина в транспортном положении	ширина					
Станок буровой плашечный	2СВШ-200	Бурение вертикальных скважин по породам VII—IX категорий при годовой производительности 350—500 тыс. м³	214 243	Шарошечное долото	32	0	0—22	Гусеничный	Электрический	320 (всех двигателей)	50	6000	12 750	4800	Сухое	Сжатым воздухом	2×9=18 (ЭК-9)	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР	
Буровая машина на базе трактора С-100	БТС-150	Бурение скважин: а) в скальных породах при мощности взрываемого слоя более 3,5 м б) в нескальных породах	От 132 до 151	То же	23	0—30	0—11,3	То же	Дизельный	80	20	3600	6 160	3080	Нет (удаление вентилятором) Нет	То же	Нет	Министерство энергетики СССР и Министерство транспортного строительства СССР	
Буровая машина на базе трактора Т-100 м	БТС-2	Бурение скважин: а) в скальных породах б) в нескальных породах	От 132 до 151	Шарошечное долото	25	0—90	0—10	»	То же	80	19,7	3600	7 420	3000	»	Сжатым воздухом	»	Министерство энергетики СССР	
Станок вращательного бурения	СВБ-2	Бурение вертикальных и наклонных скважин в нескальных породах (VI—VII категорий)	От 150 до 250 160	Резец и шнек То же	25	0—30	Равно весу подвески 1,8 и весу бурового става 0—5	»	Электрический	40+14=54	10	3070	5 565	2810	Не требуется То же	Шнеком	»	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР	
То же, модернизированный	СВБ-2м	То же	160	»	25	0—30	»	То же	40+14+ +1,7=55,7	10	3065	5 600	2850	»	»	»	»	То же	
Буровой станок	БСН	Бурение вертикальных и наклонных скважин в нескальных породах (VI—VII—категорий)	110—120	»	25	0—30	Равно весу подвески 0,35 и весу бурового става	Шагающий	» 14+2,8= =16,8	1,4	1350	3 325	1950	»	»	»	»	»	
Станок буровой (модернизированный БСН)	СБР-125	То же	115	»	25	0—30	1	То же	» 22+2,8= =24,8	1,95	1350	3 360	1970	»	»	»	»	»	
Станок пневмоударного бурения	СБУ-125	Бурение скважин в породах VII—XI категорий	125—150	Пневмоударник П-125	22	30—0—14	0—1,3	Гусеничный	»	Вращателя трехскоростного 2,8/3,5/4,5 хода—10, пылеуловителя—10 53 (всех двигателей)	5,7	2200	5 300	2400	Сухое	Сжатым воздухом	»	»	»
	СБУ-160	То же	160	Пневмоударник П-160, М-32К	32	0—30	0—3	То же	»	16	3570	7 200	3200	»	То же	16 (винтовой)	»		
	Урал-64	»	155	То же	19	0—30	2,4	»	»	Электродвигателей—180	29	4670	15 370	4070	Воздушно-водяной смесью	Воздушно-водяной смесью	2×9	Министерство черной металлургии СССР	
	СБМК-5	»	105	Пневмоударник МП-3, П-105	35	30—0—14	0—0,7	»	»	3+10=13	3,3	1600	3 100	1850	Сухое	Сжатым воздухом	Нет	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР	

Маркина	Марка машины	Основное назначение	Диаметр долота (коронки, резца), мм	Тип рабочего органа или инструмента	Глубина бурения, м	Угол бурения (к вертикали), град	Осевое давление на забой, тс	Тип ходовой части	Тип привода (двигателя)	Мощность двигателя машины, кВт	Вес машины, т	Габариты, мм			Способ очистки скважин	Промывательность компрессора, м³/мин	Представитель	
												высота в транспортном положении	длина в транспортном положении	ширина				
Станок пневмоударного бурения	БМК-4м	Бурение скважин в породах VIII—XI категорий	105	Пневмоударник МП-3, П-105	35	0—90	0—0,7	Несамоходный	Электрический	3	0,34	625	2570	4000	Нет	Сжатым воздухом	Нет	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
То же для подземных работ	НКР-100м	То же	105	Пневмоударник П1-75, М-48	40	0—360	0—0,6	Несамоходный на распорной колонне	То же	2,8	0,4	650	1300	640	Воздушно-водяная смесь	Воздушно-водяной смесью	»	То же
Установка гидрогеологического бурения на базе автомобиля ГАЗ-63	УГБ-50А	Вращательное бурение скважин в породах IV—VI категорий То же, с пробуриванием крепких пропластков ударно-канатным способом	135, 180, 230 180, 135	Резец и шнек Долото и штанга	50, 50, 15 50, 50	0 0	0—1 Вес инструмента 0,4 При шнековом бурении 0—1, при ударном — вес инструмента 0,4	Пневмоколесный	Дизельный	48 л. с.	5,1	3000	7000	2000	Не требуется	Шнеком	»	Министерство химического и нефтяного машиностроения СССР
То же, на базе автомобиля ГАЗ-66	УГБ-50м	То же	135, 180, 230	То же	50, 50, 15	0	0	Гусеничный	То же	48 л. с.	5,1	3000	8000	2000	То же	Шнеком	»	То же
Станок ударно-канатного бурения	БС-4м	Бурение вертикальных скважин в легковзви-ваемых породах средней крепости	200—300	»	100	0	До 2,8 (вес инструмента)	Электрический	55	23,8	3800	8860	3460	»	Желонской	»	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР	
Буровая машина на базе трактора ДТ-75	М-1С	Бурение вертикальных скважин в мерзлых грунтах на строительных площадках и других объектах	80, 120	Резец и шнек	1,6	0	0—1,2	То же	Дизельный	75 л. с.	6,2	3500	4200	1740	»	Шнеком	»	Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР
Легкая самоходная буровая установка на базе автомобиля ЗИЛ-157К	ЛБУ-50	Вращательное бурение скважин в несвязанных породах (до VII категории) Ударно-канатное бурение скальных прослоек в скважинах Бурение шурфов	200 200 1050	То же Долото и штанга Специальный бур Коронка и набор штанг	50 50 15	0 0 0	5,6 0,5 (вес инструмента) 5,6	Пневмоколесный	То же	75 л. с.	8,5	2546	8380	2315	»	Желонской, спецбуром	»	Министерство химического и нефтяного машиностроения СССР
Самоходная бурильная установка (ударно-вращательного действия с двумя буровыми головками)	2СБУ-70	Бурение шпуров для контурного взрывания и для взрывных работ по особой технологии	60—70	Резец и набор штанг	50	0—90	0,7 (энергия удара 14 кг·см)	Гусеничный	Пневматический. Расход сжатого воздуха 14 м³/мин	Вращения—4,5 л. с. подачи—2,75 л. с.	8,1	2000	6300	1740	Водой	Водой	»	Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Буровой станок (универсальный)	2СБР-425	Бурение вертикальных и наклонных скважин шнековым, шарошечным или пневмоударным способом	125—105	Резец и шнек, пневмоударник или шарошечное долото	25	10—0—90	0—2,5	То же	Электрический или дизельный	40	5,5	2350	5900	2700	Сухое	Шнеком, воздухом	»	То же

56. Производительность насосов W_B при непосредственном водоотливе в зависимости от среднего притока воды в шурф q_B , $\text{м}^3/\text{ч}$ определяется по формуле

$$W_B \approx (1,6 \div 1,8) q_B, \text{ м}^3/\text{ч}.$$

57. При использовании насосов для откачки воды в забое необходимо устраивать зумпф глубиной 0,5—0,7 м, в который помещают или сам насос, или его храповик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МАССИВОВ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ПО СТЕПЕНИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И СОДЕРЖАНИЮ КРУПНЫХ КУСКОВ (по данным Междуведомственной комиссии по взрывному делу)

Категория трещиноватости	Степень трещиноватости (блочности) массива	Среднее расстояние между естественными трещинами всех систем, м	Удельная трещиноватость, м^{-1}	Содержание (%) в массиве отдельностей размером, мм		
				300	700	1000
I	Чрезвычайно трещиноватый (мелкоблочный)	До 0,1	Более 10	До 10	Близко к нулю	Нет
II	Сильнотрещиноватый (среднеблочный) . . .	0,1—0,5	2—10	10—70	До 30	До 5
III	Среднетрещиноватый (крупноблочный) . . .	0,5—1,0	1—2	70—100	30—80	5—40
IV	Малотрещиноватый (весьма крупноблочный)	1,0—1,5	1,0—0,65	100	80—100	40—100
V	Практически монолитный (исключительно крупноблочный)	Свыше 1,5	Менее 0,65	100	100	100

ВИДЫ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТРЕСТА «СОЮЗВЗРЫВПРОМ» И

Объекты взрывных работ	Виды работ	2СБШ-200	БТС-150	БТС-2
Строительные площадки и карьеры	Бурение взрывных скважин в легко-дробимых породах IV—VI категорий Бурение взрывных скважин в трудно-дробимых породах IV—VI категорий Бурение взрывных скважин в легко-дробимых породах VII—VIII категорий Бурение взрывных скважин в трудно-дробимых породах VII—VIII категорий Бурение взрывных скважин в легко-дробимых породах VIII—IX категорий Бурение взрывных скважин в трудно-дробимых породах VIII—IX категорий Бурение взрывных скважин в легко-дробимых породах IX—XI категорий Бурение взрывных скважин в трудно-дробимых породах IX—XI категорий Проходка шурфов в породах IV—V категорий с включением валунов Бурение мерзлых грунтов	 + 0 — 0 0 + 0 0 — 0 0 — 0 0 — 0 0 — 	 	
Строительство каналов				
Строительные площадки промышленных предприятий и зимние вскрышные работы				
Специальные работы в горных местностях (проведение троп, расширение дорог, нарезка уступов и прочие)	Бурение взрывных скважин в породах VII—XI категорий	+		
Бурение щуплов для контурного взрываия и для взрывных работ по особой технологии	Бурение щуплов (скважин) в породах VIII—XI категорий			
Прочие	Бурение моренных грунтов с включением валунов		0	+

Условные обозначения: 0 — рекомендуемые как основные; + — рекомендуемые в случаях

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БУРОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНЫХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПП, ЛИСИ ВЫСОТЫ УСТУПА КАРМАННЫМ ПРИБОРОМ ИГП-БВР (КОНСТРУКЦИИ Е. М. ДВОСКИНА) И ЭКЛИМЕТРОМ

Измерения прибором ИГП-БВР

Назначение прибора. Карманный прибор предназначен для измерения геометрических параметров зарядов, располагаемых в уступе при ведении буро-взрывных работ:

- 1) сопротивления по подошве (СПП) уступа при вертикальных и наклонных скважинных зарядах;
- 2) высоты уступа;
- 3) линии наименьшего сопротивления котловых зарядов W_k .

Устройство прибора. Прибор (рис. 1) состоит из двух пlexигласовых пластин — передней 1 и задней 2, между которыми располагается корпус 3. В корпусе имеется визирное приспособление с дальномером, отвес 4 с фиксирующим его рычагом 5, имеющим кнопку 6 и указатель 7. С внутренней стороны к пlexигласовым пластинам приклевые диапозитивные пленки со шкалами.

Визирное приспособление состоит из прорези 8 и визирной нити 9.

Дальномер представляет собой калиброванную рамку 10, прикрепленную к ползунку со стрелкой 11, перемещающемуся вдоль шкалы дальномера по прорези в задней стенке корпуса.

Определение сопротивления по подошве W вертикальных скважинных зарядов. Определение W (рис. 2) сводится к определению W_0 — горизонтального про-ложеия визирного луча, к которому прибавляется отрезок c — расстояние от линии отвеса до оси скважины (шпура).

Для определения W_0 устанавливают указатель на заданную высоту уступа (например, 10,6 м) (рис. 3) и с верхней площадки уступа производят визирование, расположив прибор таким образом (рис. 4), чтобы визирный луч совпадал с нижней бровкой уступа (см. рис. 2, а), а плоскость колебания отвеса была перпендикулярна верхней бровке уступа. Одновременно с этим нажатием на кнопку освобождают отвес, который после затухания колебаний следует зафиксировать, медленно освобождая нажатую кнопку.

Допустим, стрелка отвеса указывает при этом угол $\alpha = 20^\circ$. Для определения W_0 необходимо от цифры 20 шкалы углов (см. рис. 3) проследовать по ломаной линии ABK до точки пересечения с нижней гранью указателя (точка K). Горизонталь, проходящая через точки K и D , укажет на шкале значений W_0 искомую величину (для рассматриваемого примера $W_0 = 4,4$ м).

Если с верхней площадки уступа не видна его нижняя бровка (см. рис. 2, б), W_0 определяется путем визирования на точку нижней площадки уступа, удаленную на определенное расстояние l от нижней бровки (например, $l = 5$ м).

Определив прибором величину горизонтального про-ложения визирного луча W_0 , нужно вычесть из нее расстояние l .

Шкалы передней пластины построены из расчета измерения прибором с высоты 1,4 м над верхней площадкой уступа, что соответствует примерно условиям измерения человеком среднего роста.

Измерение СПП наклонных скважинных зарядов. СПП (рис. 5) наклонного скважинного заряда $W = W_1 - b$. Величина W_1 определяется так же, как СПП вертикального скважинного заряда: $W_1 = W_0 + c$; b определяется по шкале передней пластины, для чего указатель устанавливается на величину, равную высоте уступа минус 1,4 м. Зная угол наклона скважины (от вертикали), на шкале горизонтального про-ложения визирного луча находят величину W_0 , которая численно равна b .

Пример. Высота уступа 12 м, угол наклона скважины от вертикали 20° . Требуется определить b .

1. Устанавливаем указатель (см. рис. 3) на высоту уступа, равную $12 - 1,4 = 10,6$ м.

2. Проследовав от деления, указывающего 20° , по ломаной линии ABK до пересечения с указателем, в точке D на шкале W_0 найдем величину $b = 4,4$.

Определение высоты уступа. Высота уступа определяется при помощи шкал задней пластины (рис. 6) по длине визирного луча и его углу с вертикалью.

Установив указатель на соответствующую длину визирного луча и найдя значение α на шкале углов, необходимо проследовать по ломаной линии ABC

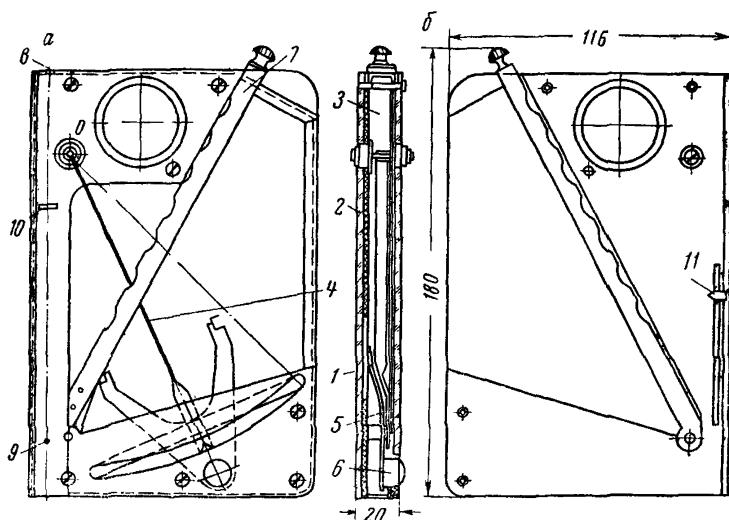


Рис. 1. Схема устройства прибора (без шкалы):
а — передняя сторона прибора; б — задняя сторона прибора

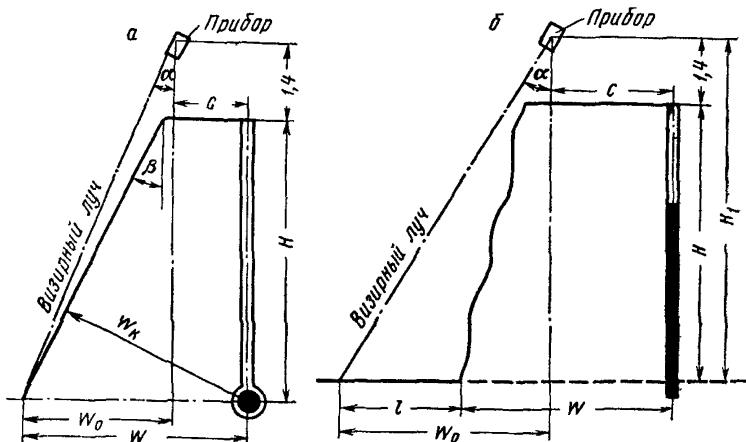


Рис. 2. Схема измерения параметров расположения зарядов:
а — при пологом откосе уступа; б — при крутом откосе уступа

до пересечения с указателем. Горизонталь на шкале справа покажет превышение H_1 (см. рис. 2) прибора (оси отвеса) над подошвой уступа. Высота уступа $H = H_1 - 1,4$ м, где 1,4 м — превышение прибора над верхней площадкой уступа.

Исходные величины определяют следующим образом.

Для измерения длины визирного луча у точки, расстояние до которой нужно определить, кладут перпендикулярно визирному лучу эталонную рейку длиной 0,5 м, покрашенную в контрастирующий цвет по отношению к цвету почвы, на которую она укладывается.

С верхней площадки уступа производят визирование на эту рейку, расположив прибор с таким расчетом, чтобы визирные прорезь и нить лежали в вертикальной плоскости (рис. 7).

Путем перемещения стрелки вдоль шкалы дальномера необходимо добиться совмещения

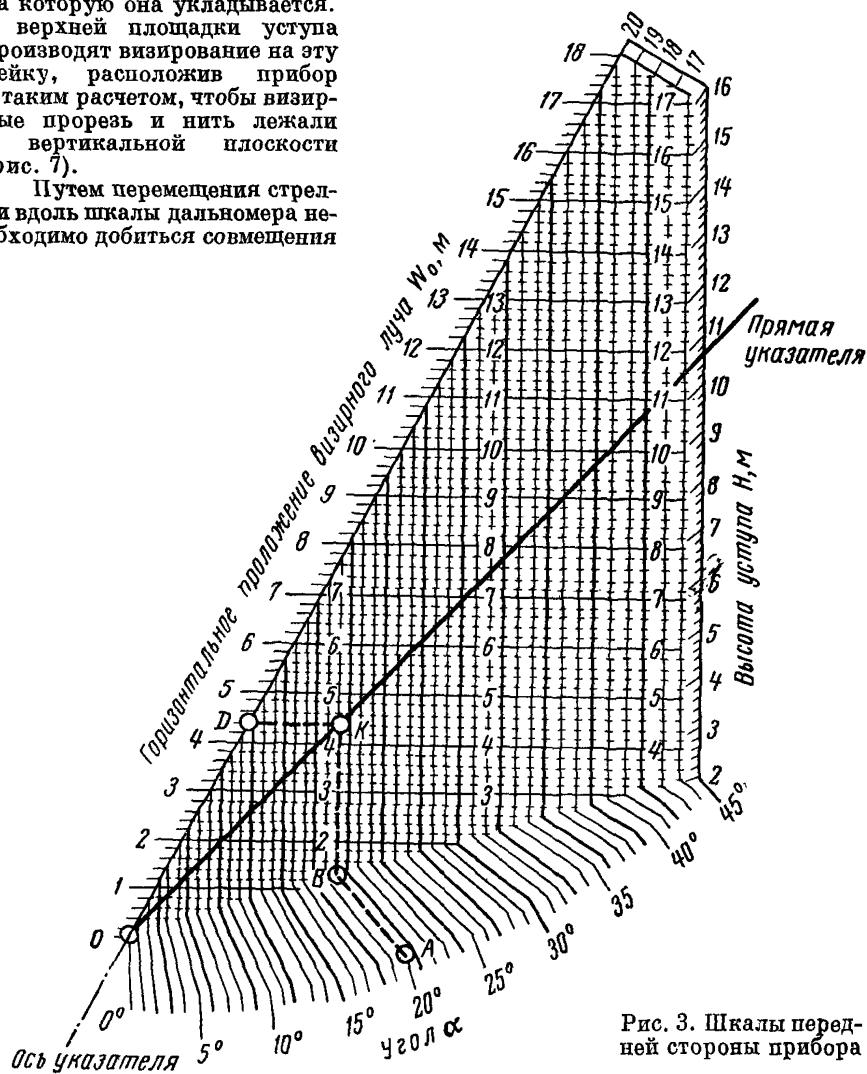


Рис. 3. Шкалы передней стороны прибора

концов рейки с рамкой. В результате такого совмещения стрелка на шкале дальномера укажет расстояние от глаза до точки визирования.

Шкала дальномера (см. рис. 6) имеет деления от 10 до 20 м, но измерения можно производить в пределах от 5 до 40 м, уменьшая или увеличивая рейку в 2 раза. При измерении расстояний от 5 до 10 м принимается рейка длиной 0,25 м, а показания шкалы уменьшаются вдвое. При измерении расстояний от 20 до 40 м рейка должна иметь длину 1 м, а показания шкалы должны удваиваться.

Для определения угла α между визирным лучом и вертикалью производят визирование на эталонную рейку, освобождая и фиксируя при помощи кнопки отвес, как это делается при определении СПП. Стрелка отвеса укажет при этом угол α .

Пример. Длина визирного луча 15,5 м, а угол его с вертикалью $\alpha = 31^\circ$. Требуется определить высоту уступа H .

1. Устанавливаем указатель на 15,5 м (см. рис. 6).

2. От деления, указывающего 31° , проследуем по ломаной ABC до пересечения с указателем. Горизонталь в точке D покажет величину превышения прибора над подошвой уступа $H_1 = 13,3$ м. Высота уступа $H = H_1 - 1,4 = 13,3 - 1,4 = 11,9$ м.

Измерение линии наименьшего сопротивления W_k котловых зарядов. Для определения W_k необходимо определить СПП (W) и измерить угол откоса β



Рис. 4. Измерение СПП

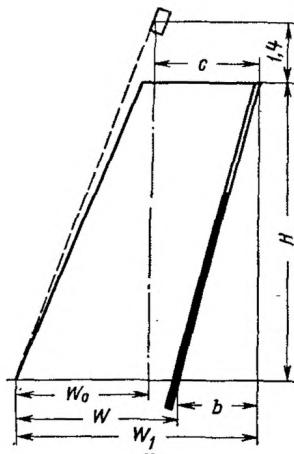


Рис. 5. Схемы измерения параметров наклонной скважины

(см. рис. 2). Затем по этим параметрам определяют W_k . Для этого на шкале задней стороны прибора (шкале «Длина визирного луча») необходимо установить указатель на величину W . Величина W_k находится на шкале «Превышение прибора над подошвой».

Пример. СПП котлового заряда равно 15,5 м, а угол откоса равен 59° (от вертикали 31°). Требуется определить W_k .

1. Устанавливаем указатель на 15,5 м (см. рис. 6).

2. От деления, указывающего 31° , проследуем по ломаной ABC до пересечения с указателем. Горизонталь в точке D покажет величину $W_k = 13,3$ м.

Примечания. 1. Шкалами задней пластины пользуются в двух случаях: когда требуется определить высоту уступа и ЛНС котловых зарядов, расположенных в уступе.

2. Если заданная величина высоты уступа на передней стороне прибора или длина визирного луча на задней находится за пределами шкал, задача решается для уменьшенной вдвое величины, а результат затем удваивается. Например, для определения W_0 при высоте уступа 30 м (шкала нанесена на 20 м) необходимо определить W_0 для $H = 15$ м, а полученный результат удвоить.

3. При отсутствии навыка работы с прибором измерения углов и длины визирного луча необходимо повторять до получения одинаковых результатов.

Измерения эклиметром

Эклиметр предназначен для измерения угла между визирным лучом и горизонталью, зная который, можно вычислить искомые величины тригонометрически.

Эклиметр с маятниковым диском состоит из круглой металлической коробки, внутри которой на оси свободно подвешен диск с нанесенными делениями в градусах. С наружной стороны к коробке прикреплена трубка с диоптрами.

Предел точности эклиметра $0,25^\circ$.

Для измерения угла наблюдатель направляет нить предметного диоптра на заданную точку и нажатием кнопки освобождает маятниковый диск. После того как прекратятся колебания диска, отпускает кнопку и снимает отсчет.

Определение СПП вертикальных скважинных зарядов эклиметром производится по одной из схем измерения, приведенных на рис. 2. Измеряя угол α согласно рис. 2, а, величину СПП определяют по формуле

$$W = c + W_0,$$

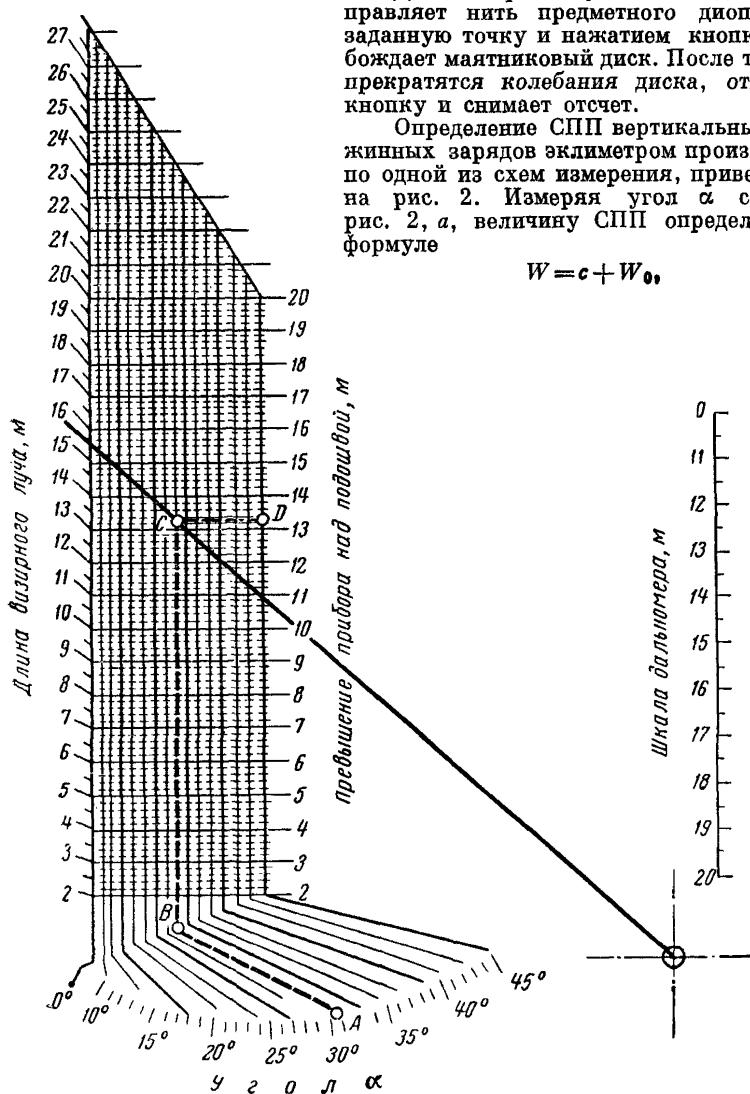


Рис. 6. Шкалы задней стороны прибора

Величины горизонтальных проложений визирного луча $W_0 = \operatorname{tg} \alpha (H + 1,4)$ в зависимости от значений α и H

α , град	Значения W_0 при H , м																				
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	0,55	0,65	0,75	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,25	1,35	1,45	1,5	1,6	1,7	1,8	1,85	1,95	2,0	2,1	2,2	2,3
7	0,8	0,8	1,05	1,15	1,3	1,4	1,5	1,65	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1
11	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1
13	1,5	1,7	2,0	2,3	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,4	5,6	5,8	6,1
15	1,7	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5	6,8	7,0
17	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
19	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,5	6,0	6,3	6,7	7,0	7,4	7,7	8,1	8,4	8,7	9,1
21	2,5	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3	6,7	7,1	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,7	10,1
23	2,7	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4	7,8	8,2	8,7	9,1	9,5	9,9	10,4	10,8	11,2
25	3,0	3,5	4,0	4,4	4,9	5,1	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,1	8,6	9,1	9,5	10,0	10,5	10,9	11,4	11,9	12,3
27	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,4	6,7	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	11,4	11,9	12,5	13,0	13,5
29	3,6	4,1	4,7	5,2	5,8	6,4	6,9	7,5	8,0	8,6	9,1	9,7	10,2	10,8	11,3	11,9	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7
31	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	9,9	10,5	11,1	11,7	12,3	12,9	13,5	14,0	14,7	15,3	15,9
33	4,2	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,1	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	12,0	12,6	13,3	14,0	14,6	15,2	15,9	16,5	17,2
35	4,5	5,2	5,9	6,6	7,3	8,0	8,7	9,4	10,1	10,8	11,6	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7	16,4	17,1	17,8	18,6
37	4,9	5,6	6,4	7,3	7,8	8,7	9,4	10,2	10,9	11,7	12,4	13,2	13,9	14,7	15,4	16,2	16,9	17,7	18,4	19,2	20,0
39	5,3	6,1	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	10,9	11,7	12,6	13,3	14,1	15,0	15,7	16,6	17,4	18,2	19,0	19,8	20,6	21,4
41	5,6	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0	10,8	11,6	12,5	13,5	14,2	15,1	16,0	16,9	17,7	18,6	19,5	20,3	21,5	22,0	23,0
43	6,0	7,0	7,9	8,8	9,8	10,7	11,6	12,6	13,5	14,5	15,4	16,2	17,1	18,0	19,0	20,0	20,9	21,8	22,7	23,6	23,3
45	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4



где

$$W_0 = (H + 1,4) \operatorname{tg} \alpha, \text{ м.}$$

Значения величины W_0 для часто встречающихся величин H и α приведены в таблице.

Если измерение производится по схеме рис. 2, б, СПП определяется по формуле

$$W = c + W_0 - l.$$

Параметры наклонного скважинного заряда измеряют по схеме рис. 5 и СПП в этом случае определяется по формуле

$$W = W_0 + c - b.$$

Величина b рассчитывается по формуле

$$b = H \operatorname{tg} \gamma,$$

где γ — угол бурения скважины (по отношению к вертикали).

Рис. 7. Измерение длины визирного луча

В том случае, когда требуется определить высоту уступа H (см. рис. 2), ее находят по формуле

$$H = L \cos \alpha - h, \text{ м.}$$

где L — длина визирного луча;

h — превышение прибора над верхней площадкой уступа, м.

ЛНС котлового заряда W_k (см. рис. 2) определяется по формуле

$$W_k = W \cos \beta, \text{ м.}$$

где W — СПП, м;

β — угол откоса, считая от вертикали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

КОРОБКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МОНТАЖА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЙ СЕТИ ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ ШПУРОВ (КОНСТРУКЦИИ Е. М. ДВОСКИНА)

Монтажная коробка предназначена для предварительного монтажа электровзрывной сети при взрывании сравнительно больших серий зарядов с целью дробления негабарита, мерзлоты и т. п.

Предварительный монтаж заключается в последовательном соединении электродетонаторов и размещении их в монтажной коробке для последующей доставки смонтированной сети к месту взрывных работ и непосредственного заряжания шпуров.

Монтажная коробка имеет следующие особенности:

а) каждый ЭД помещается в отдельное гнездо; благодаря порядному расположению этих гнезд количество ЭД, находящихся в коробке, легко поддается учету, что позволяет организовать выдачу с расходных складов ВМ снаряженных монтажных коробок;

б) на заряжение шпуров с помощью монтажной коробки требуется в несколько раз меньше времени, чем при обычном способе монтажа сети после введения ЭД в шпур;

в) все операции по снаряжению коробки (монтажу) и введению ЭД в шпур производятся одним взрывником.

Устройство. Монтажная коробка (рис. 1) с закрывающейся по типу пленала крышкой имеет внутри колодку 1 со сквозными отверстиями диаметром 10 мм для размещения электродетонаторов. На дне ящика под колодкой наклеивается

мягкая прокладка, на которую опираются ЭД, вставляемые в отверстия. В торцевой стенке 2 имеется вырез для вывода распущеных концевиков ЭД и последующей намотки их на боковые стенки коробки. Боковые стенки ограничены сверху и снизу бортиками 3, которые препятствуют спаданию намотанных проводов. Сбоку, у нижних бортиков, крепится ручка 4 для переноски коробки. Снизу предусмотрен паз, куда задвигается крышка при открывании коробки (например, перед монтажом сети или заряжанием).

Предварительный монтаж сети и заряжение. Монтаж сети производится на столе в помещении подготовки СВ.

Коробку ставят боковой стороной к взрывнику так, чтобы ручка находилась с противоположной стороны. Распускают концевики и первый электродетонатор вставляют левой рукой в первое гнездо колодки (рис. 2). Один из концевиков сворачивают в бунтник и кладут в коробку рядом с колодкой, второй обматывают вокруг коробки по часовой стрелке. Затем распускают концевики второго электродетонатора. Одной рукой его вставляют во второе гнездо другой обматывают оба концевика вокруг коробки. Один из этих концевиков присоединяют к концевику первого электродетонатора, другой остается свободным. С третьим электродетонатором операция повторяется: его так же, как второй, вставляют в очередное, третье гнездо, оба концевика обматывают вокруг коробки, один из концевиков присоединяют к свободному концевику второго ЭД и т. д. до последнего электродетонатора, свободный конец которого сматывают в бунтник и кладут в коробку. При этом гнезда заполняют продольными рядами в очередности, указанной на рис. 2.

Для проверки качества соединения электродетонаторов и цепи в целом следует проверить ее сопротивление. Соответствие измеренного сопротивления расчетному свидетельствует о правильности монтажа и готовности сети к заряжанию.

В целях безопасности свободные концевики первого и последнего электродетонаторов соединяют между собой, а коробку закрывают крышкой. В таком виде смонтированная сеть может быть сдана на склад ВМ для хранения или отправлена по назначению к месту производства взрывных работ.

Заряжение шпуров с применением монтажной коробки производится следующим образом. Открыв крышку и задвинув ее в нижний паз коробки,


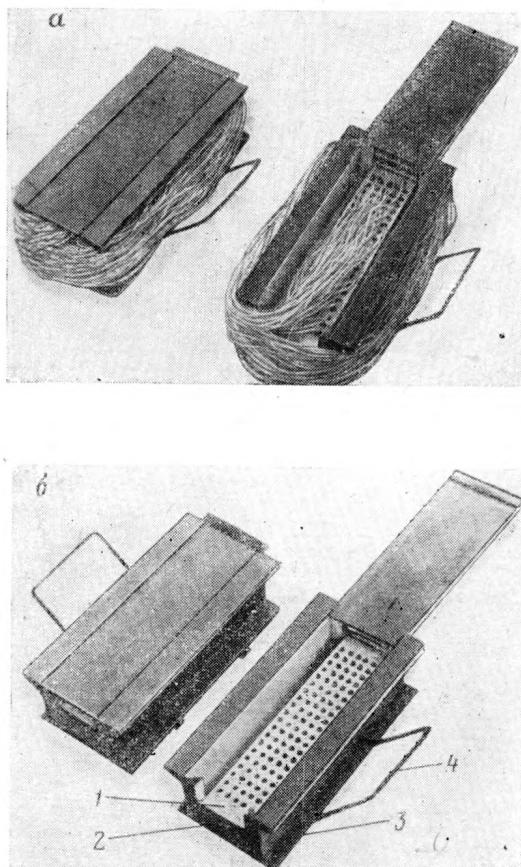


Рис. 1. Монтажные коробки:
а — без электродетонаторов; б — снаряженные

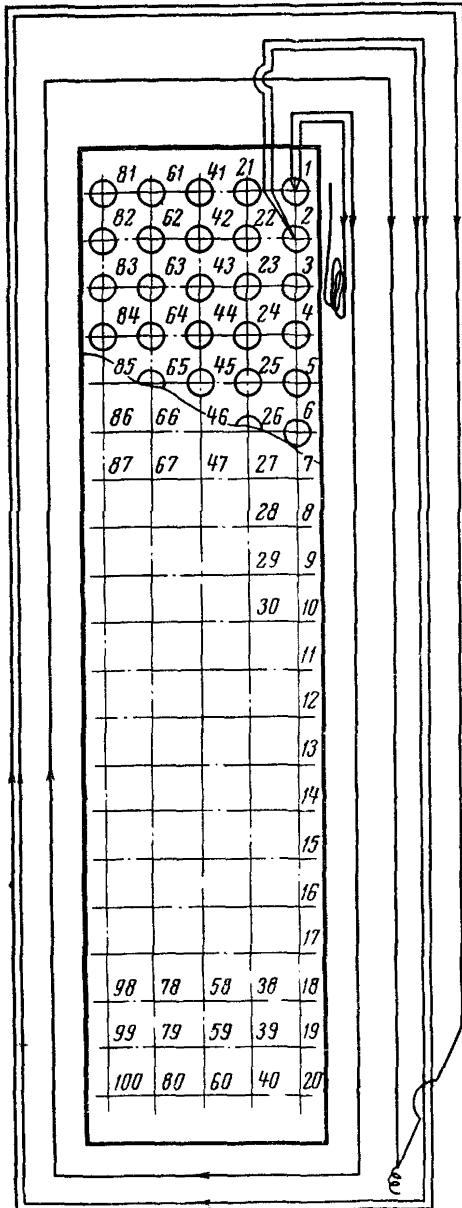

разъединяют концевики первого и последнего электродетонаторов. Затем, ваяв коробку за ручку в левую руку, правой вынимают последний ЭД, движением руки вокруг коробки сматывают его концевики и вводят в шпур (заряд). Переходя к следующему шпиру, операцию повторяют: вынимают очередной (предпоследний) электродетонатор и, смотав концевики, вводят в шпур и т. д. до заряжания всех шпуров.

Меры безопасности. 1. Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов в коробках и гнездах под ЭД.

2. Перевозка снаряженных коробок предварительного монтажа должна производиться по правилам перевозки электродетонаторов. Чтобы избежать выпадания электродетонаторов из гнезд, коробку следует располагать крышкой вверх.

3. Натяжение концевиков, могущее вызвать давление на электродетонатор, не допускается.

4. Сопротивление смонтированной цепи должно измеряться с безопасного по разлету осколков расстояния. Для этого снаряженная коробка может помещаться в специально подготовленное укрытие на территории здания подготовки ВМ.

5. Изменение конструкции монтажной коробки без согласования с трестом «Союз взрывпром» не допускается.

Работа с электродетонаторами с учетом перечисленных мер безопасности при пользовании монтажной коробкой должна проводиться в соответствии с ЕПБ.

Рис. 2. Схема намотки концевиков ЭД.

Стрелками указано направление намотки концевиков, цифрами — последовательность заполнения гнезд электродетонаторами

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие	3
1. Общие правила	6
Основные положения к расчету зарядов	10
Взрывание на рыхление сосредоточенными зарядами	10
Взрывание на рыхление удлиненными зарядами	12
Взрывание на выброс	16
Взрывание на сброс	21
3. Метод скважинных зарядов	23
Вертикальные скважинные заряды	24
Наклонные скважинные заряды	28
3. Метод шпуровых зарядов	29
5. Метод котловых зарядов	32
6. Метод камерных зарядов	36
7. Метод малокамерных зарядов (рукавов)	42
8. Метод наружных зарядов	43
9. Контурное взрывание	45
10. Выбор ВВ и СВ и их подготовка к применению	47
11. Взрывные работы при проведении подземных выработок для взрывания методом камерных зарядов	52
Общие положения	52
Проведение выработок большого поперечного сечения уступным забоем	60
Проведение выработок большого поперечного сечения передовым забоем с последующим расширением до проектных размеров	64
Проходка выработок в мягких пластичных грунтах уплотнением их энергией взрыва	62
12. Взрывные работы на карьерах	63
13. Дробление негабаритных кусков породы и валунов	68
14. Добыча штучного камня	70
15. Взрывные работы в строительстве	71
Планировка строительных площадок	71
Особенности образования котлованов без нарушения дна и бортов	72
Образование водоемов, проходка траншей, каналов	72
Образование каналов в оплывающих грунтах	74
Взрывные работы в стесненных условиях населенных пунктов и строительных площадок	74
Возведение плотин, дамб и перемычек взрывным способом	77
Посадка насыпи на минеральное дно болот	79
16. Дробление мерзлых грунтов и торфа	82
17. Обрушение зданий и сооружений, валка труб	84
Общие положения	84
Обрушение зданий и сооружений на свое основание	87
Обрушение сооружений в заданном направлении	89
48. Дробление фундаментов	92

19. Взрывные работы при корчевке пней, валке деревьев, плантаже почвы и рыхлении соли	94
Корчевка пней и валка деревьев	94
Взрывной плантаж почвы	97
Взрывное рыхление соли	97
20. Подводные взрывные работы	98
21. Взрывные работы при ледоходе	101
22. Специальные виды взрывных работ	105
Торпедирование скважин	105
Взрывание горячих массивов	108
Взрывные работы при сейсморазведке	112
Обработка металлов взрывом	114
23. Способы взрываия	123
Электрический способ взрываия	123
Взрывание при помощи детонирующего шнуря	133
Огневое взрывание	136
24. Короткозамедленное взрывание	139
25. Сейсмическое действие взрыва	145
<i>Приложение 1. Положение о проектировании буровзрывных работ</i>	149
<i>Приложение 2. Перечень рекомендуемых промышленных взрывчатых веществ и их характеристики (по данным Межведомственной комиссии по взрывному делу)</i>	193
<i>Приложение 3. Технические характеристики механизмов и устройств для механизированного заряжания выработок</i>	201
<i>Приложение 4. Веса зарядов для некоторых встречающихся величин ЛНС</i>	203
<i>Приложение 5. Организация производства взрывных работ методом камерных зарядов</i>	204
<i>Приложение 6. Проведение выработок при производстве взрывных работ методом камерных зарядов</i>	207
<i>Приложение 7. Техническая характеристика буровых машин, рекомендуемых к применению на объектах треста «Союзвзрывпром»</i>	227
<i>Приложение 8. Временная классификация массивов скальных пород по степени трещиноватости и содержанию крупных кусков (по данным Межведомственной комиссии по взрывному делу)</i>	227
<i>Приложение 9. Виды работ на объектах треста «Союзвзрывпром» и рекомендуемые буровые машины для их выполнения</i>	229
<i>Приложение 10. Определение СПП, ЛНС и высоты уступа карманным прибором ИГП-БВР (конструкции Е. М. Двоскина) и эклиметром</i>	230
<i>Приложение 11. Коробка предварительного монтажа электровзрывной сети для заряжания шпурров (конструкции Е. М. Двоскина)</i>	236

**Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДНЕВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ**

Редактор издательства Г. В. Виноградова
Корректор А. А. Сисакова

Технический редактор А. Г. Иванова

Сдано в набор 13/IV 1972 г. Подписано в печать 4/VII 1972 г. Т-12542.
Формат 60 × 90¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 15,5 с вкл. Уч.-изд. л. 16,13.
Тираж 20 000 экз. Заказ 1673/11313—10. Цена 92 коп.

Издательство «Недра», 103633, Москва, К-12, Третьяковский проезд, д.1/19.
Ленинградская типография № 6 Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Московский пр., 91.