

Открытое акционерное общество
«Инженерная нефтегазовая компания»
Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству
и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК»
ОАО «ВНИИСТ»

ОКП 48 3488



КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ
ГРУНТОМ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 219 – 1420 мм

Технические условия
ТУ 4834-010-01297858-2006

Дата введения _____



СОГЛАСОВАНО

Вице-президент ОАО ВНИИСТ
С.А. Завьялов
2006

Гл. конструктор
ИЭПЦ ОАО ВНИИСТ
В.В. Саркисов
12.04.2006

2006

Настоящие технические условия распространяются на контейнер текстильный, предназначенный для балластировки минеральным грунтом подземных трубопроводов диаметром 219 – 1420 мм, проходящих через болота, обводнённые участки и поймы рек, во всех климатических зонах при температуре от минус 40° С до плюс 50° С.

Контейнерам присваивают марки КТ-300Т и КТ-300 (для труб диаметром 219-325 мм); КТ-500Т и КТ-500 (для труб диаметром 377-500 мм); КТ-700 (для труб диаметром 630-720 мм) и КТ-800 (для труб диаметром 820 мм); КТ-1000, КТ-1067, КТ-1200 и КТ-1400/КТ-1400ГБ (для труб диаметром 1020-1420 мм).

Пример обозначения контейнера при заказе:

«Контейнер текстильный КТ-500Т ТУ 4834-010-01297858-2005», где

К – контейнер:

Т – текстильный:

500 = диаметр трубопровода в мм

Т (после цифр) – нетканый синтетический материал (НСМ);

«Контейнер текстильный КТ-1400ГБ ТУ 4834-010-01297858-2005», где

К – контейнер:

Т – текстильный;

1400 – диаметр трубопровода в мм.

ГБ – габаритный.

1 Технические требования

1.1 Контейнер текстильный (далее по тексту контейнер) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту технической документации, утверждённой в установленном порядке.

1.2 Схема размещения контейнера на трубопроводе определяется проектом.

1.3 Основные параметры и характеристики

1.3.1 Основные параметры и характеристики незагруженного грунтом контейнера должны соответствовать рисунку 1 и таблице 1.

1.3.2 Контейнер представляет собой две цилиндрические ёмкости, соединённые силовым поясом. У контейнеров марок КТ-300 и КТ-300Т в горловины ёмкостей вшивают рукава для заполнения ёмкостей грунтом, а днище зашивают. В ёмкости контейнеров остальных марок вшивают днища и крышки с рукавами для заполнения ёмкостей грунтом. Контейнеры имеют грузовые элементы (ручки): КТ-300 – два грузовых элемента, остальные – четыре грузовых элемента.

1.3.3 Контейнеры марок КТ-300, КТ-500, КТ-700, КТ-800, КТ-1000, КТ-1067, КТ-1200 и КТ-1400 изготавливают из технических тканей ТБГ-360 ТУ 2281-113-00204027-2000 (ТБГ-360 ТУ РБ 300082525. 188-2004) и ТК-80 ГОСТ 18215-87.

Контейнеры марок КТ-300Т и КТ-500Т изготавливают из нетканого синтетического материала (НСМ) ТУ 8397 - 005 - 01867882 - 2000 и технической ткани ТБГ - 360 ТУ 2281-113-00204027-2000 (ТБГ-360 ТУ РБ 300082525 188-2004).

По согласованию с заказчиком могут использоваться другие материалы, не ухудшающие эксплуатационные качества контейнера.

Таблица 1

Марка контейнера	Размеры, мм				Масса, кг
	L	L ₁	C	B	
КТ-300	1400±50	600±50	200±20	1500±50	2,5±0,2
КТ-300Т	1200±50	525±50	150±20	1500±50	2,3±0,1
КТ-500	2200±100	1000±50	200±5	1500±20	4,6±0,1
КТ-500Т	2100±50	955±50	190±5	1200±20	3,6±0,2
КТ-700	3500±100	1550±50	400±50	1500±50	11,6±0,3
КТ-800	3600±100	1550±50	500±50	1500±50	12,2±0,2
КТ-1000	4400±100	1900±50	600±50	1500±50	14,5±0,3
КТ-1067	4420±100	1900±50	620±50	1500±50	14,5±0,3
КТ-1200	4600±100	1900±50	800±50	1500±50	14,5±0,3
КТ-1400/ 1400ГБ	4800±100/ 6120±100	1900±50/ 2560±50	1000±50	1500±50	14,5±0,3/ 20±0,3

1.3.4 Контейнер изготавливают на промышленном швейном оборудовании класса 48 или аналогичных классов, позволяющих надёжно скрепить используемые материалы.

1.3.5 Пошив контейнера производят швами, указанными в рабочих чертежах.

1.3.6 Раскрой заготовок производят по карте раскроя материала терморезом или электропаяльником типа ЭПЦН 200/220 ГОСТ 7219-83.

1.3.7 Пошив элементов контейнера производят нитками Л-350 ТУ 8147-019-05138074-2004 или аналогичными с разрывной нагрузкой не ниже 10 кг на нить.

1.3.8 Концы строчек закрепляют обратной строчкой длиной не менее 5 см или двумя обратными строчками длиной не менее 3 см.

1.3.9 На контейнере не допускается: расхождение швов, пропуски в строчке, сквозные механические повреждения ткани.

1.3.10 Допускаются следы от промывки бензином или другим растворителем заводского происхождения масляных пятен, появляющихся во время пошива на швейной машине и не влияющих на основные параметры и характеристики контейнеров, а также бахрома с двух сторон контейнера.

1.4 Комплектность

1.4.1 В комплект поставки контейнера входят:

- контейнер текстильный;
- паспорт - 1 шт. (на каждые 100 и менее штук контейнеров в партии);
- бункер – 1 шт. (по согласованию с заказчиком).

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировку контейнера осуществляют красно-коричневой краской ВД-КЧ-1ФА ТУ 2316-001-34895698-96 с помощью краскопульта через трафарет на середине силового пояса. Маркировка должна содержать:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) товарный знак;
- в) марку контейнера.

По согласованию с разработчиком допускается другой вид долговечной маркировки.


1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковку контейнера производят следующим образом: контейнер перегибают по центральному шву, после чего сворачивают в рулон. Сложенный в рулон контейнер перевязывают шнуром или другим материалом, обеспечивающим прочность упаковки.


1.6.2 Контейнеры упаковывают в мешок, изготовленный из плотной ткани (ТБГ-360, ТК-80) или других материалов и завязывают горловину мешка шнуром. Упаковочный мешок является возвратной тарой. По согласованию с заказчиком допускается другой вид упаковки.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					3

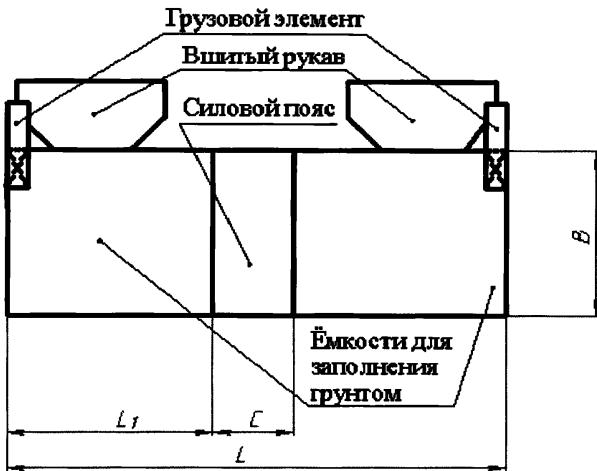


а)

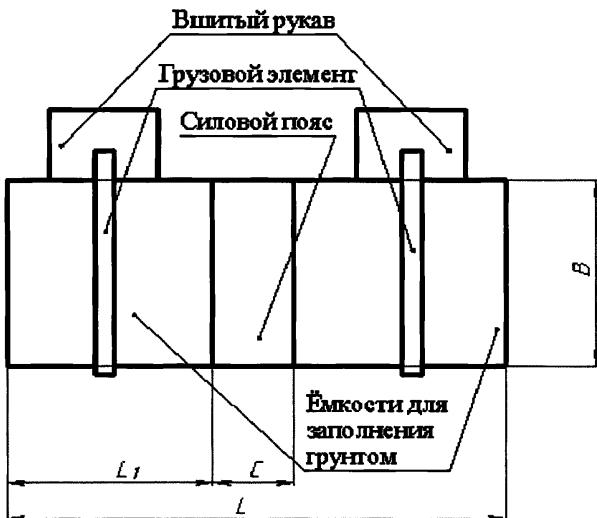

б)


Инд. № подп.	Подп. и дата	Изм. №	Изм. № документа	Изм. № документа

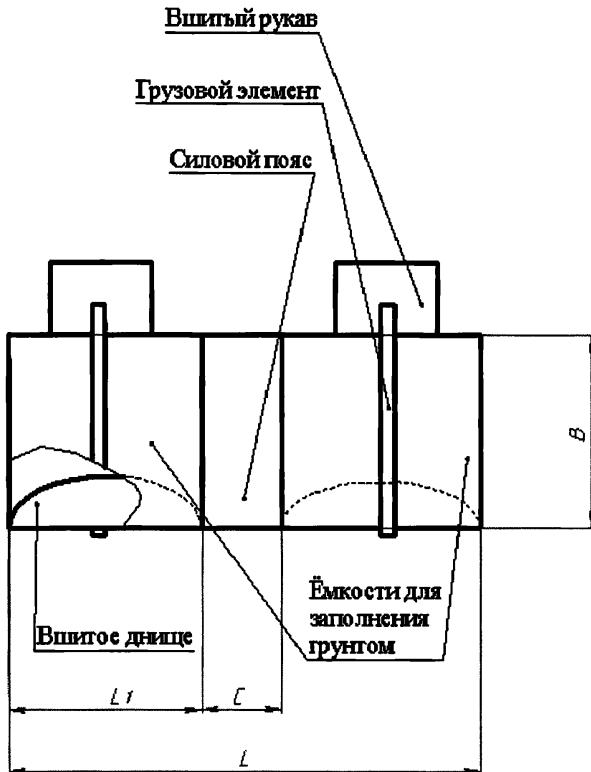

в)

Инд. № подп.	Подпись и дата	63ЭМ: № п/ч №	Инв. № ёмк	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

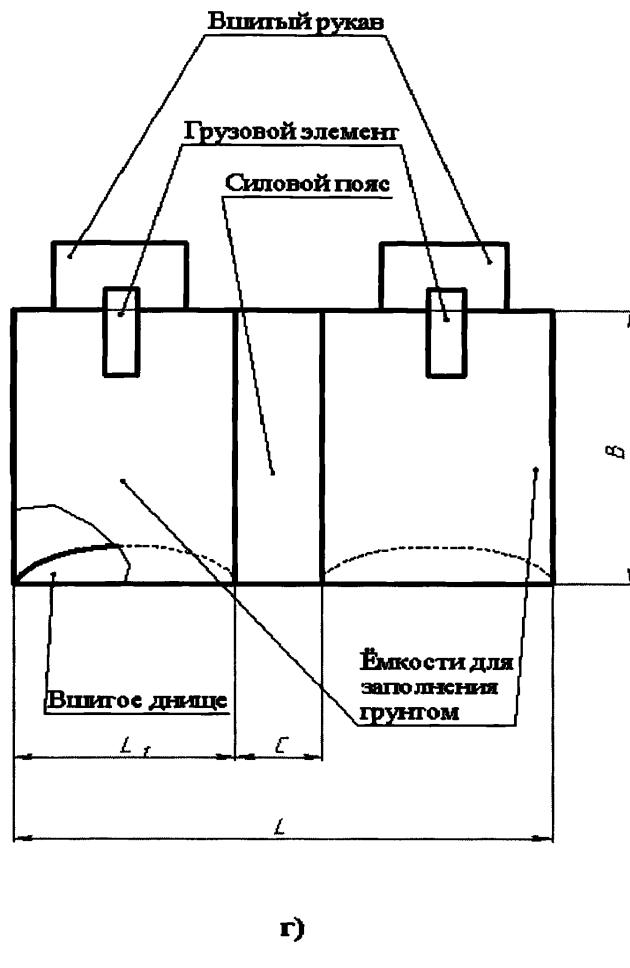

а) KT-300; б) KT-300T; в) KT-500T;
г) KT-500, KT-700, KT-800, KT-1000, KT-1067, KT-1200, KT-1400.

Рисунок 1 - Общий вид контейнера КТ.

Изд. № подп.	Подп. и дата	Изд. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист	6
------	---

2 Требования безопасности

- 2.1 Контейнер электробезопасен, не токсичен, не выделяет вредных веществ, горюч.
- 2.2 Для тушения контейнера применяют огнетушители, асбестовые одеяла и песок.
- 2.3 При производстве работ по балластировке трубопроводов с использованием контейнеров следует руководствоваться правилами безопасности, изложенными в следующих документах:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Часть 1);
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (Часть 2);
 - «Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов» - М. Недра, 1982г.
- 2.4 К работам по заполнению контейнеров и их монтажу на трубопроводе допускаются рабочие, прошедшие инструктаж на рабочем месте, обеспеченные спецодеждой.
- 2.5 В зоне работ по балластировке не допускается присутствие посторонних лиц.

3 Требования охраны окружающей среды

- 3.1 Контейнер безопасен в экологическом отношении и не причиняет вреда окружающей среде и здоровью человека при хранении, транспортировке, эксплуатации (применении), утилизации.
- 3.2 Материалы, используемые при изготовлении контейнера при условии соблюдения требований настоящих технических условий, вреда окружающей среде не оказывают.
- 3.3 Контейнер после потери потребительских свойств подлежит захоронению на свалке твёрдых промышленных (бытовых) отходов.

4 Правила приёмки и методы контроля

- | | |
|--------------|-------------------|
| Подп. и дата | |
| Инв. № | Подп. № документа |
| взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инд. № посп. | |
- 4.1 Все поступающие материалы для изготовления контейнера должны иметь сертификат качества и быть приняты ОТК предприятия-изготовителя.
- 4.2 Контейнеры должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя.
- 4.3 Контейнеры предъявляют к сдаче партиями. Партией считается количество изделий не более 100 штук, изготовленных из одного вида материала и оформленных одним документом о качестве.
- 4.4 Документ о качестве должен содержать:
- а) наименование предприятия-изготовителя;
 - б) номер партии и дату выпуска (месяц, год);
 - в) условное обозначение;
 - г) количество контейнеров в партии;
 - д) ссылку на настоящее ТУ;
 - е) заключение ОТК о соответствии контейнера требованиям настоящих технических условий, конструкторско-технологической документации и годности к эксплуатации.
- 4.5 При проведении приёмо-сдаточных испытаний все контейнеры подвергают визуальному осмотру (внешний вид, отсутствие разрыва строк, отсутствие сквозных повреждений ткани), а обмеру – 5%, но не менее 5 штук от партии, выбранных произвольно.
- 4.6 Обмер контейнеров производят рулёткой РЗ-10 ГОСТ 7502-98, прошёлшей метрологический контроль.
- 4.7 В случае неудовлетворительных результатов обмера контейнеров производят повторный обмер удвоенного количества контейнеров, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных испытаний повторного обмера дальнейшая приёмка производится поштучно.
- Результаты обмеров являются окончательными.

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист

7

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4.8 Периодическим испытаниям должны подвергаться не менее трёх контейнеров каждого типоразмера не реже одного раза в год по программе, утверждённой в установленном порядке.

При проведении периодических испытаний контролировать все параметры таблицы 2.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Контейнеры транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утверждёнными в установленном порядке.

5.2 Контейнеры должны храниться под навесом на складских площадках на поддонах в штабелях высотой не более 2,0 м и защищены от прямых солнечных лучей. При сроке хранения более полугода упакованные контейнеры надлежит хранить в закрытых складах без окон на стеллажах или поддонах при температуре не выше плюс 40° С на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

6 Указания по эксплуатации

6.1 Контейнеры могут быть использованы для балластировки магистральных трубопроводов диаметром 219 – 1420 мм.

6.2 Контейнеры перед заполнением грунтом извлекают из тары и осматривают с целью проверки их состояния.

6.3 Контейнер подвешивают к бункеру с грунтом на грузовые элементы, расправленные рукава надевают на «насадки» бункера и закрепляют, после чего ведут загрузку контейнера грунтом. При загрузке, в начальной стадии, дно контейнера должно быть выше пола на 20-30 см во избежание образования складок и неравномерной засыпки ёмкостей.

6.4 После заполнения контейнер отсоединяют от бункера, край рукава заворачивают и запасовывают внутрь контейнера между грунтом и оболочкой.

6.5 Загруженные контейнеры складируют на ровной закрытой площадке на поддоне или настиле в вертикальном положении в один ярус.

6.6 Загруженные контейнеры доставляют на трассу к месту балластировки, где при помощи грузозахватных средств (рисунок 2, рисунок 3) их монтируют на трубопровод в горизонтальное положение таким образом, что оси цилиндрических ёмкостей контейнера располагаются параллельно оси трубопровода, силовой пояс касается верхней образующей трубы (рисунок 4).

6.7 Характеристика загруженного контейнера приведена в таблице 2.

Таблица 2

Марка контейнера	Высота контейнера, мм	Условный диаметр ёмкости, мм	Объём контейнера, м ³	Вес контейнера в воздухе, т	Размеры контейнера в плане на трубе, мм
КТ-300Т	1300 ⁺⁵⁰	500 ⁺¹⁰⁰	0,5 ^{+0,2}	0,8 ^{+0,1}	1300x1100
КТ-500Т	1200 \pm 50	750 ₋₅₀ ⁺¹⁰⁰	1,1 ^{+0,2}	1,8 ^{+0,3}	1700x1300
КТ-300	1300 ⁺⁵⁰	500 ⁺⁵⁰	0,5 \pm 0,09	0,8 ^{+0,1}	1300x1100
КТ-500	1500 \pm 50	700 ₋₅₀ ⁺²⁰	1,2 \pm 0,2	1,8 ^{+0,3}	1500x1600
КТ-700	1650 \pm 50	1100 ⁺¹⁰⁰	2,4 \pm 0,1	4,0 \pm 0,2	1600x2200
КТ-800	1650 \pm 50	1100 ⁺¹⁰⁰	2,4 \pm 0,1	4,0 \pm 0,2	1600x2300
КТ-1000	1650 \pm 50	1200 \pm 50	3,5 \pm 0,1	5,3 \pm 0,1	1600x2600
КТ-1067	1650 \pm 50	1200 \pm 50	3,5 \pm 0,1	5,3 \pm 0,1	1600x2620
КТ-1200	1650 \pm 50	1200 \pm 50	3,5 \pm 0,1	5,3 \pm 0,1	1600x2800
КТ-1400	1650 \pm 50	1200 \pm 50	3,5 \pm 0,1	5,3 \pm 0,1	1600x3200
КТ-1400ГБ	1650 \pm 50	1600 \pm 50	5,0 \pm 0,1	7,6 \pm 0,2	1800x3800

Примечание: расчётную удерживающую способность на единицу длины утяжелителя следует определять по формулам (23) и (24) п.8.4.3 и п.8.4.5 РД 05.00-45.21.30-КТН-007-1-05.

					ТУ 4834-010-01297858-2006	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

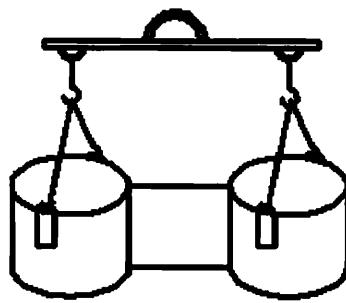


Рисунок 2 – Схема строповки контейнерного утяжелителя при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки на стреле трубоукладчика.

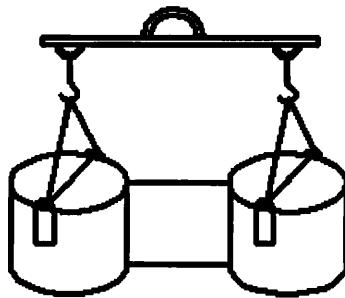


Рисунок 3 – Схема строповки контейнерного утяжелителя при монтажных работах.

Изд. № подл.	Подл. И. дата	63ам. Инв. №	Инв. № дубл	Подл. И. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист
9

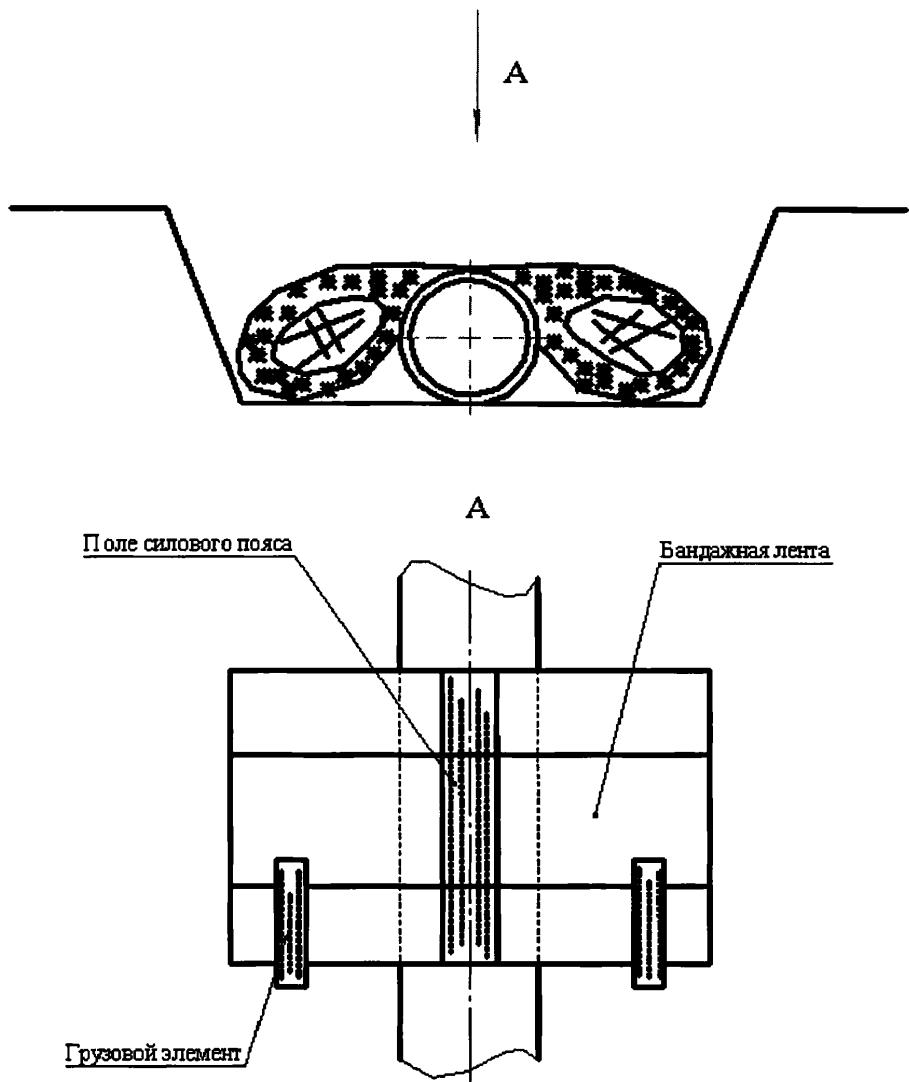


Рисунок 4 – Контейнер КТ на трубопроводе.

Изд. № подп.	Подп. и дата	издам. №	Инв. №	Подп. и дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Лист
10

7 Гарантий изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие конструкции контейнера требованиям настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации. Гарантийный срок службы не менее 30 лет.

Изд. № подп.	Подп. № дата	63ЭМ. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. № дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист	11
------	----

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которые даны ссылки в ТУ 4834-010-01297858-2006.

Номер документа	Наименование документа	Пункт настоящих ТУ, в котором дается ссылка на документ
ТУ 2281-113-00204027-2000	Ткань техническая полиамидная марки ТБГ-360	1.3.3
ТУ РБ 300082525. 188-2004	Ткань техническая полиамидная для балластировки газопроводов	1.3.3
ГОСТ 18215-87	Ткани полиамидные технические для конвейерных лент и плоских приводных ремней. Технические условия	1.3.3
ТУ 8397-005-01867882-2000	Нетканые иглопробивные конструкционные материалы	1.3.3
ГОСТ 7219-83	Электропаяльники бытовые. Общие технические условия	1.3.6
ТУ 8147-019-05138074-2004	Нитки швейные лавсановые	1.3.7
ТУ 2316-001-34895698-96	Воднодисперсная защитно-декоративная полимернофосfatная краска ВД-КЧ-1Ф марка А	1.5.1
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия	4.6
СниП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве	2.3
СниП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве	2.3
	Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов – М. Недра, 1982г.	2.3
РД 05.00-45.21.30-КТН-007-1-05	Ведомственные строительные нормы и правила по использованию балластирующих устройств при проектировании и строительстве магистральных нефтепроводов	6.7

Инд. № подп.	Подп. и дата	Инд. № подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист
12

Лист регистрации изменений
к ТУ 4834-010-01297858-2006

Изменение	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изменён- ных	заменён- ных	новых	аннулиро- ванных				

Изд. № ред.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 4834-010-01297858-2006

Лист
13