

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству магистральных трубопроводов

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МОЩНОСТИ
И ПОТЕНЦИАЛА
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОТОКА

Р 5-91-86



Москва 1986

УДК 621.643.002.2.008

Настоящий документ устанавливает методы расчета мощности и потенциала для долговременных потоков с оптимальной технической производительностью, структурой и ресурсным составом для различных диаметров сооружаемых трубопроводов и регионов строительства.

Рекомендации разработаны сотрудниками отдела организации строительства магистральных трубопроводов Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ): М.П.Карпенко - зав.отделом, д-р.техн.наук; В.С.Бор-таковским - зав.лабораторией, канд.техн.наук; М.Е.Кли-мовским - мл.научн.сотр.; В.О.Евсеевым - ст.научн. сотр., канд.экон.наук; Т.Н.Галызиной - ст.научн.сотр., канд.экон.наук; сотрудниками Главтрубопроводстроя: И.И.Мазуром - начальник Главка; Л.С.Шестаковым - зам. начальника отдела ПРО; В.М.Китаевым - ст.инж. ОТИЗ.

© Всесоюзный научно-исследовательский институт по строи-
тельству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ), 1986

Министерство строительства предприятий нефтяной и га- зовой промы- лennости	Рекомендации по определению мощности и по- тенциала долговременного по- тока	P 591-86
		Впервые

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие Рекомендации распространяются на долговременные комплексные технологические потоки строительных организаций (трестов, главков, объединений) Миннефтегазстроя.

I.2. Долговременный поток - организационно оформленная совокупность низовых строительно-монтажных подразделений, сохраняющая свою структуру и состав в течение длительного времени при переходе с объекта на объект .

I.3. Мощностью долговременного потока называется максимально возможная годовая выработка, исходя из его технической производительности с учетом простоев из-за климатических факторов, выходных дней и перебазировок внутриобъектных и межобъектных.

I.4. Потенциалом долговременного потока называется максимально возможная годовая выработка, исходя из его технической производительности с учетом всех видов простоев, учитываемых при расчете мощности, а также простоев по организационным причинам: ремонту техники, отсутствию полей работ, отсутствию материалов и ГСМ.

I.5. Технической производительностью потока называется его расчетная ежедневная выработка при работе в одну смену без учета простоев всех видов. Поток должен быть скомплектован из технологических модулей, синхронизированных по производительности.

Эксплуатационная производительность потока рассчитывается как техническая производительность, уменьшенная в результате учета простоев всех видов.

Внесены ВНИИСТом ОССМ	Утверждены ВНИИСТом 5 февраля 1986 г.	Срок введения 1 июля 1986 г.
--------------------------	--	---------------------------------

1.6. Модульный принцип объединения технологических ресурсов позволяет рассматривать весь строительный процесс не в виде затрат технологических ресурсов общим счетом ("rossыль"), а в виде набора отдельных производственных единиц, обеспечивающих выполнение тех или иных технологических операций.

1.7. Производительность и ресурсы состав каждого модуля выбирается по технологическим циклограммам производства работ, построенным по критерию равномерной загрузки трудовых ресурсов. Все исходные данные по оснащенности техникой и обеспеченности людьми специализированных модулей, их сменной производительности определяются из действующих нормативных документов.

1.8. В результате оптимизационных расчетов технической производительности потоков, выполненных по методике, изложенной в "Руководстве по непрерывному планированию работы долговременных потоков на строительство линейной части магистральных трубопроводов с учетом их темпов и ресурсного состава на стадии разработки ППР" (Р 488-83) и базирующейся на модульном принципе объединения отдельных видов технологических ресурсов, определены их наиболее эффективные величины: для диаметра сооружаемых трубопроводов 1420-1220 мм - 1,1; 1020-720 мм - 0,7; 530 мм и меньше - 0,36; для комплексной бригады, сооружающей отводы диаметром 530 мм и менее - 0,07 км/день. На основании статистических данных для слабых переувлажненных грунтов эти величины следует уменьшить на 50%.

1.9. Структуры комплексных долговременных потоков, соответствующие величинам оптимальных технических производительностей (см. пункт 1.8), представлены в рекомендуемых приложениях I-4 в виде различных вариантов технологических модулей, сравниваемых по удельным приведенным затратам. При необходимости (наличие техники и др. причины) могут выбираться не оптимальные варианты, а субоптимальные, близкие к нему варианты. Рекомендуемые потоки по своему оснащению и технической производительности соответствуют передовым потокам отрасли.

2. БАЛАНСЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

2.1. Для определения величины мощности и потенциала потока составляются балансы времени, представляющие собой раскладку сезонного и годового фондов времени на составляющие их элементы, к которым относятся простой из-за выходных дней, климатических факторов, внутриобъектных и межобъектных перебазировок, грунтовых условий, а также рабочие дни.

2.2. Учитывая территориальные принципы расположения строительных подразделений и основные зоны их деятельности, выделяются следующие природно-климатические регионы строительства: зона вечномерзлых грунтов, таежно-болотистый район и средняя полоса.

2.3. На основании географических данных и фактических графиков работы потоков определяются периоды строительства (сезоны) и их продолжительность (в днях) для каждой зоны.

2.3.1. По данным, согласованным с Институтом географии АН СССР, границами между сезонами для трубопроводного строительства являются:

зима-весна – начало оттаивания грунтов, которое начинается с переходом среднесуточной температуры через 0°C в период подъема температур;

весна-лето – прекращение весенней распутицы;

лето-осень – начало осенней распутицы;

осень-зима – начало промерзания грунтов, которое совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через -5°C в период падения температур.

2.3.2. По результатам статистических исследований сменных производительностей потоков, работающих в различных регионах, было установлено, что в условиях Крайнего Севера существует один строительный сезон – зимний. Во все остальные времена года поток простаивает из-за неблагоприятных грунтовых условий.

2.3.3. В таежно-болотистом районе выделяются три строительных сезона: зимний, весенний и летне-осенний. В весенний и летне-осенний сезоны из-за водонасыщенных грунтов производительность потоков уменьшается на 50%.

2.3.4. В условиях средней полосы работу потока можно раз-

бить на четыре строительных сезона: зимний, весенний, летний и осенний. Для весеннего и осеннего сезонов из-за водонасыщенных грунтов производительность потоков также снижается на 50%.

2.3.5. Средние даты этих границ и продолжительность сезонов в различных зонах строительства представлены в справочном приложении 5.

2.4. По статистическим данным, представленным в разработанных ВНИИСТом "Материалах для разработки организации строительства магистральных трубопроводов в различных природно-климатических условиях", в которых учитываются погодные факторы, препятствующие производству работ (отрицательные температуры ниже -35°C , положительные температуры выше $+35^{\circ}\text{C}$, сильные ветры со скоростью более 10 м/с, жесткость погоды (сочетание ветра с морозом) определяется число простоев из-за перечисленных климатических факторов $t_{\text{пп}}$, а также количество праздников и выходных дней $t_{\text{бп}}$ (см.справочное приложение 6).

2.5. Число дней, приходящееся на одну внутриобъектную перебазировку, обусловливается временем, необходимым на переселение потока в ранее подготовленный жилой городок. Для расчетов рекомендуется $t_{\text{бп}} = 7$ дн.

2.6. Количество внутриобъектных перебазировок M для различных зон строительства приведено в рекомендуемом приложении 7. В таежно-болотистом районе летом увеличение количества внутриобъектных перебазировок объясняется частыми перебросками потока с одного сухого участка на другой. В остальных случаях они характеризуются оптимальной длиной участка, осваваемого с одного места базирования. По опыту трубопроводного строительства эта длина составляет 40 км.

2.7. На основании проведенных во ВНИИСТе исследований для оптимальных структур потоков определено число дней, приходящихся на одну межобъектную перебазировку, свертывание и развертывание потока $t_{\text{мп}}$ (см.приложение 8).

2.8. Среднее количество межобъектных перебазировок N определяется исходя из средней протяженности, выбираемой в зависимости от диаметра сооружаемого трубопровода и сменной технической производительности потока $P_{\text{тп}}$ (см.рекомендуемое приложение 7) участка трассы, выделяемого одному потоку ℓ_T .

2.9. Рекомендуется осуществлять межобъектные перебазировки в наиболее неблагоприятные для строительства сезоны, характеризуемые наименьшей производительностью потока.

2.10. При составлении сводного баланса рабочего времени долговременного потока определяется суммарное (за год) количество простойных дней $t_{\text{прост}}$ с учетом совмещения выходных дней, простоеев по климатическим условиям, внутриобъектных и межобъектных перебазировок.

2.11. При определении коэффициента совмещения указанных факторов $K_{\text{совм}}$ для i -го сезона строительства следует использовать следующие расчетные зависимости:

$$t_{\text{раб}}_i = t_i - t_{\text{прост}}; \quad (1)$$

$$t_{\text{прост}} = \sum_i K_{\text{совм}}; \quad (2)$$

$$\sum_i = t_{\text{ке}} + t_{\text{вх}} + t_{\text{переб}}; \quad (3)$$

$$t_{\text{переб}} = n_i t_{\text{мл}} + m_i t_{\text{вн}}; \quad (4)$$

$$K_{\text{совм}} = 1 - \frac{1}{t_i \sum_i} (t_{\text{мл}} t_{\text{переб}} + t_{\text{кл}} t_{\text{вх}} + t_{\text{переб}} t_{\text{вх}} + \\ + \frac{t_{\text{кл}} t_{\text{вх}} t_{\text{переб}}}{t_i}), \quad (5)$$

где t_i - продолжительность i -го сезона строительства;

$t_{\text{раб}}_i$ - число рабочих дней в i -м сезоне строительства.

2.12. В результате составления баланса рабочего времени определяется число рабочих дней для каждого строительного сезона, что позволяет выполнить расчет мощности и потенциала долговременного потока. Форма представления информации для расчета мощности и потенциала приведена в табл. I.

Таблица I

Сводные балансы рабочего времени и мощности потоков с учетом диаметра, технической производительности и района строительства

Район строительства	Диаметр трубопроводов, мм											
	1420-1220				1020-720				530 и менее			
	Техническая производительность потока $P_{тех}$, км/день											
	I, I			0,7			0,35			0,07		
	Кол-во простоянных дней с учетом их совмещения	Кол-во рабочих дней с учетом их совмещения	Мощность потока, км/год	Кол-во простоянных дней с учетом их совмещения	Кол-во рабочих дней с учетом их совмещения	Мощность потока, км/год	Кол-во простоянных дней с учетом их совмещения	Кол-во рабочих дней с учетом их совмещения	Мощность потока, км/год	Кол-во простоянных дней с учетом их совмещения	Кол-во рабочих дней с учетом их совмещения	Мощность потока, км/год
Крайний Север	260	105	115	257	108	76	281	84	30	266	99	7
Таежно-болотистая зона	143	222	173	129	236	117	160	205	49	128	237	11
Средняя полоса	161	204	207	146	219	141	157	208	64	131	234	14

Таблица 2

Сводная таблица потенциалов потоков двух вариантов организационно-технологического уровня с учетом диаметра, технической производительности и района строительства, км/год

Район строительства	Диаметры трубопроводов, мм							
	1420-1220		1020-720		530 и менее			
	Техническая производительность потока $P_{тех}$, км/день							
	1,1		0,7		0,36		0,07	
Организационно-технологический уровень потока								
	высокий	средний	высокий	средний	высокий	средний	высокий	средний
Крайний Север	83	54	55	36	22	14	5	3
Таежно-болотистая зона	125	81	84	55	35	23	8	5
Средняя полоса	149	97	102	66	46	30	10	7

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛА ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОТОКА

3.1. Расчет мощности потока производится по формуле

$$M = \sum_i t_{\text{раб},i} \rho_{\text{тех}}. \quad (6)$$

Рассчитанные величины мощности потоков с учетом диаметра, технической производительности и региона строительства приведены в табл.1.

3.2. Для оценки величины потерь рабочего времени по различным непредвиденным организационным причинам (отсутствие технологических материалов и ГСМ, отгулы и болезни, ремонт техники, отсутствие полей работ и прочие организационные причины) вводится коэффициент использования мощности K_m , который представляет собой процентную сумму указанных потерь рабочего времени потока к общей продолжительности строительства трубопроводов. Согласно исследованиям ВНИИСТА, величина K_m определяется для двух вариантов организационно-технического уровня потока: высокого и среднего (см.приложение 9).


3.3. Расчет потенциала потока Π выполняется по формуле

$$\Pi = (I - \frac{K_m}{100}) \cdot M. \quad (7)$$

Расчетные величины потенциалов рассматриваемых потоков для двух вариантов организационно-технологического уровня с учетом региона строительства приведены в табл.2.

3.4. При изменении баланса рабочего времени мощность и потенциал потока должны быть пересчитаны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

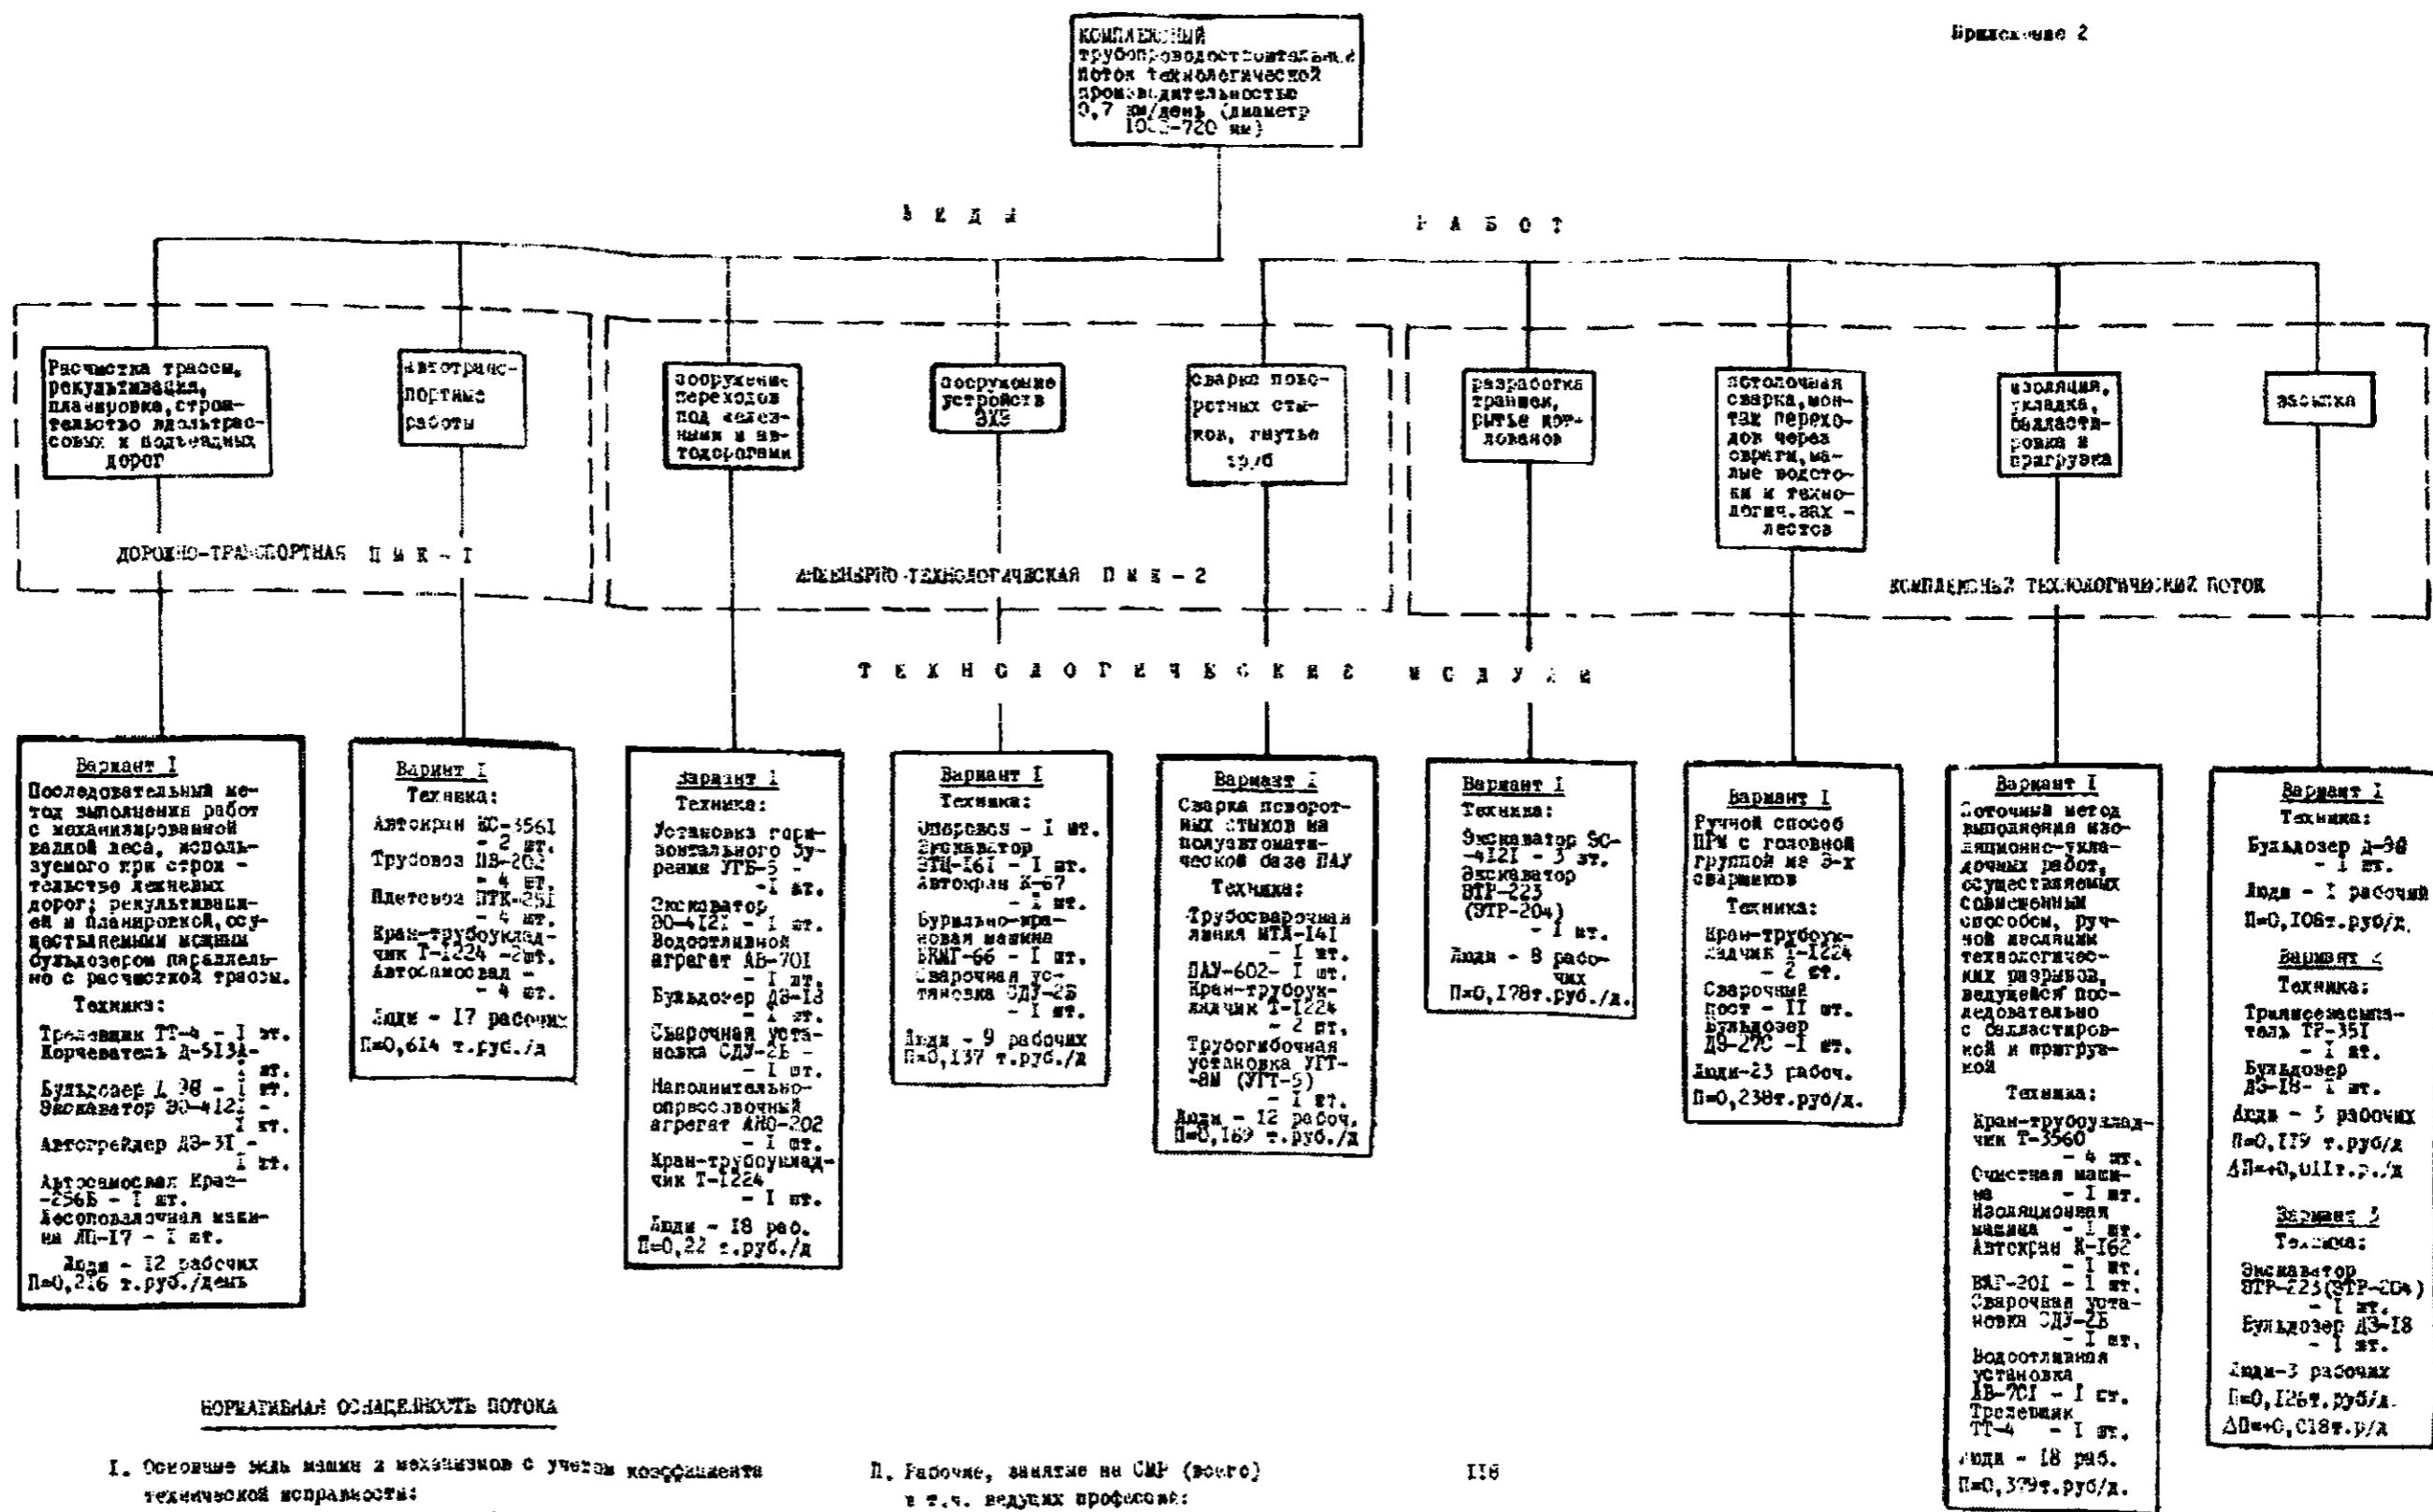

НОРМАТИВНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПОТОКА

1. Основные машины и механизмы с учетом коэффициента технической исправности:	
1. Краны-трубоукладчики (всего)	14
в том числе	
Т-3560	5
Т-1224	9
2. Бульдозеры (всего)	5
в том числе	
Д-38	2
Д-38-270, АЗ-18, АЗ-540	3
3. Экскаваторы (всего)	8
в том числе	
30-4121	6
3ТР-223 (204)	2
4. Сварочные посты	24
5. Трубоукладчики (всего)	10
в том числе	
ПВ-202	5
ПТК-251	5
6. Автосамосвалы	8


II. Рабочие, занятые на СМР (всего)	116
в т.ч. ведущих профессии:	
1. машинисты кранов-трубоукладчиков	11
2. бульдозеристы	4
3. машинисты экскаваторов	6
4. помощники машинистов экскаваторов	6
5. электросварщики	17
6. фасонировщики	6
7. борфера	14

Расчет нормативной оснащенности потока выполнен по выраженным модулям о машинами с приведенными затратами.

Отдел организации строительства трубоукладчиков, МИИСТ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОКА

Бригадные затраты потока
П_{бд} = 2,256 т.руб./день
Капитальные вложения - 1571,37 т.руб.
Себестоимость строительство-монтажных работ - 1,609 т.руб./день,
в т.ч. фонд зарплаты - 0,257 т.руб./день
затраты на расходы - 0,152 т.руб./день

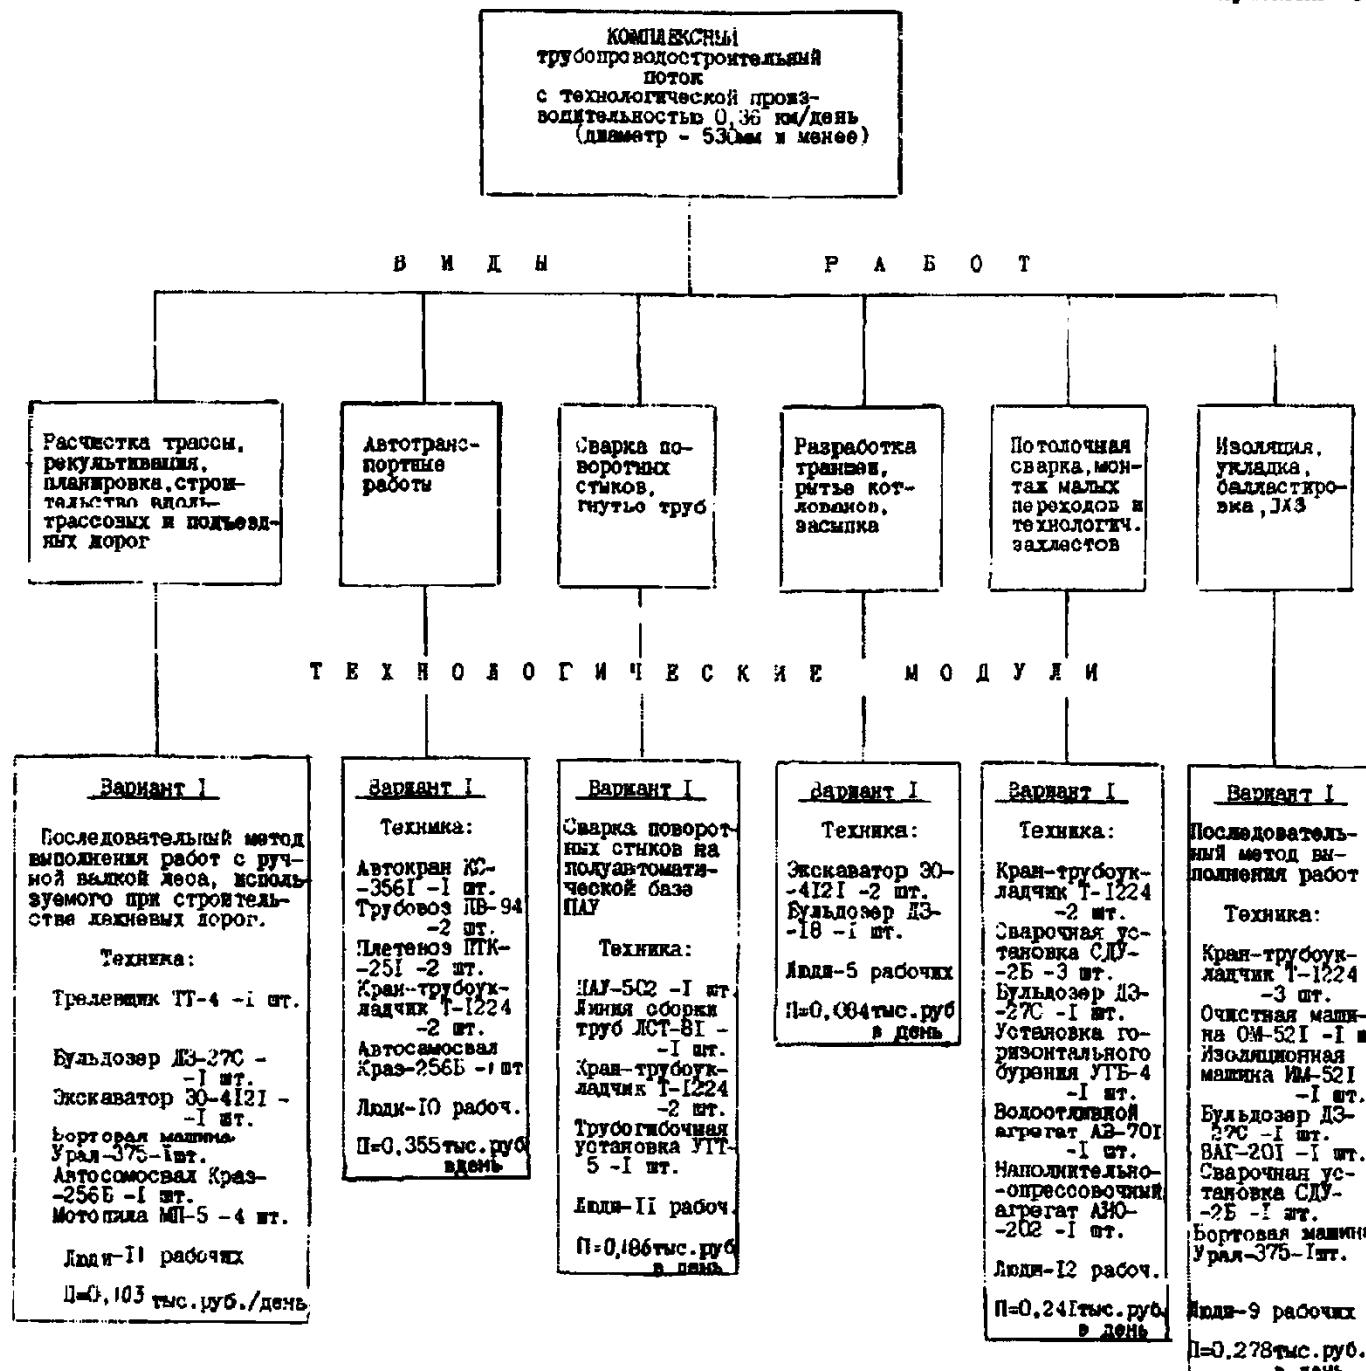ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОКА

Приведенные затраты потока

$$\Pi = 1,247 \text{ т.руб./день}$$

Капитальные вложения - 981,875 тыс.руб./день

Себестоимость строительно-монтажных

работ - 1,006 тыс.руб./день


в том числе фонд зарплаты - 0,145 тыс.руб./день

накладные расходы - 0,091 тыс.руб./день

НОРМАТИВНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПОТОКА

I. Основные виды машин и механизмов с учетом коэффициента технологической готовности :	II. Рабочие занятие на СМР (всего)	58
1. Кран-трубоукладчик Т-1224	II	
2. Бульдозеры ДЗ-27С, ДЗ-18	5	
3. Экскаватор 30-4121	4	
4. Сварочная установка СДУ-2Б	7	
5. Трубоэозы (всего)	6	
в т.ч. НВ-94	3	
ПТК-251	3	
6. Автосамосвал Краш-256Б	5	
7. Бортовая автомашина Урал-375	3	
	в том числе ведущих профессий:	
	1. Машинист крана-трубоукладчика	II
	2. Бульдозерист	5
	3. Машинист экскаватора	4
	4. Помощник машиниста экскаватора	4
	5. Электросварщик	14
	6. Изоляционщик	6
	7. Шофер	12

Расчет нормативной оснащенности потока выполнен по вариантам модулей с наименьшими приведенными затратами.

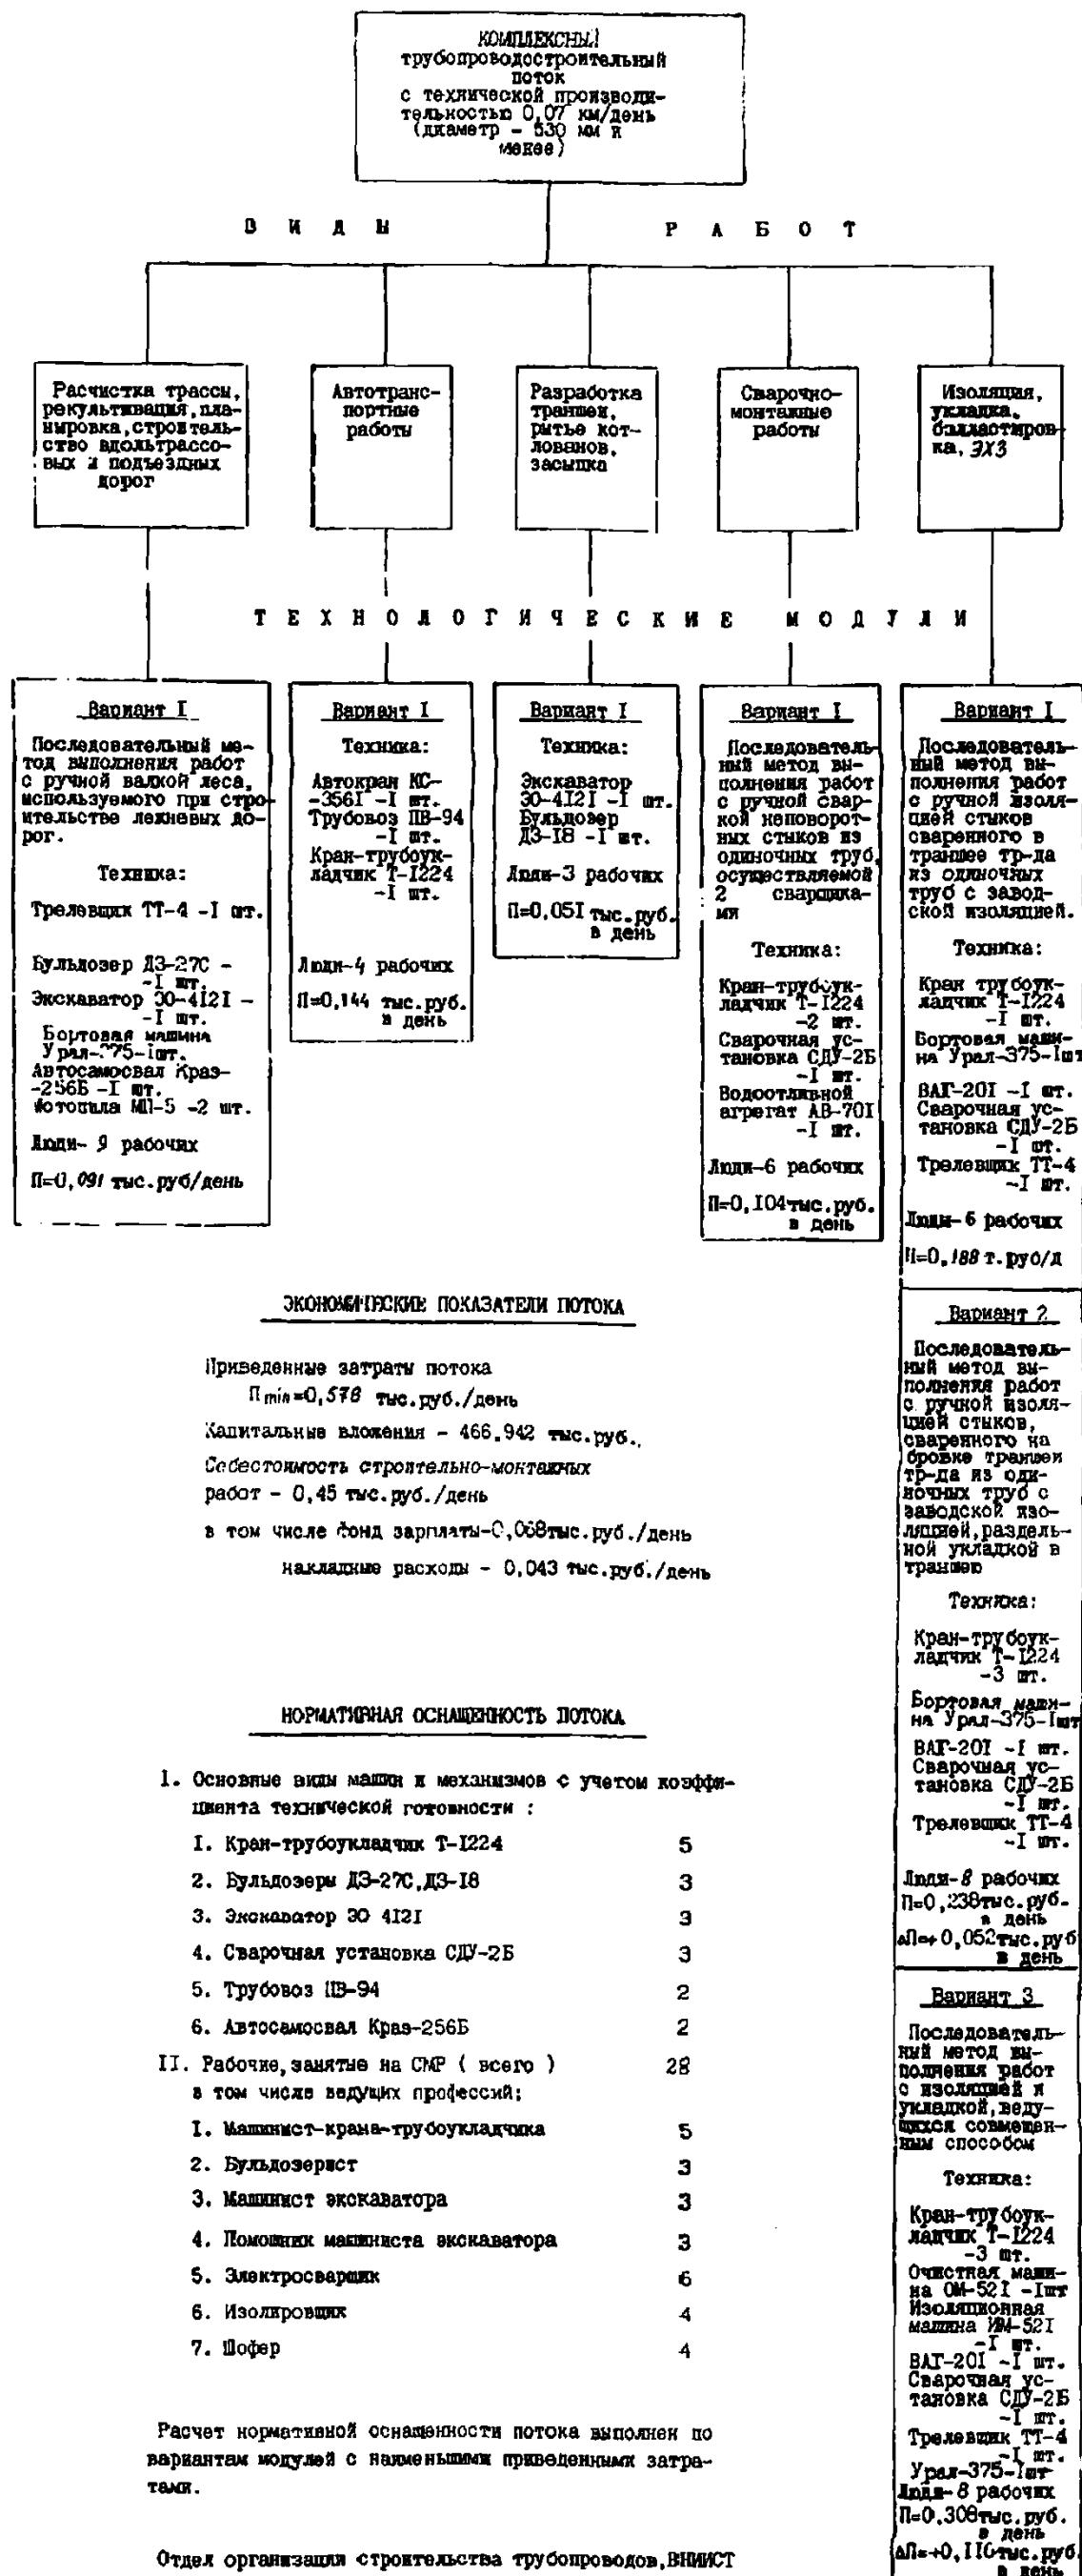

Приложение 5
Справочное

Средние даты границ между строительными сезонами и их продолжительность

Регионы строительства	Сезоны											
	зимний			весенний			летний					
	начало	продолжительность, дни	окончание (начало)	начало	продолжительность, дни	окончание (на-чало)	продолжительность, дни	начало	продолжительность, дни			
Крайний Север	15.II	I66	01.05	Простой по грунтовым условиям								
Таежно-болотистый район	01.12	I36	15.04	46	01.06	I83	Входит в летний сезон			30.II		
Средняя полоса	10.12	III	01.04	45	15.05	I38	01,10	7I	09.I2			

Приложение 6
Справочное

Среднестатистические данные по количеству
простойных дней из-за климатических фак-
торов, праздников и выходных дней

Регионы строи- тельства	Сезоны							
	зимний (з)		весенний (в)		летний (л) (летне-осенний)		осенний (о)	
	климат	вы- ходн.	кли- мат	вы- ходн.	климат	выходн.	кли- мат	вы- ходн.
Крайний Север	31	26	Простой	по грунтовым				условиям
Таежно- болоти- стый район	15	22	6	9	22	29		Входит в летний сезон
Средняя полоса	10	18	5	9	11	20	9	13

Приложение 7
Рекомендуемое

Количество внутриобъектных m и межобъектных перебазировок n потока
с учетом диаметра, технической производительности, строительного сезона
и района строительства

Район строительства	Диаметр сооружаемого трубопровода, мм											
	1420-1220		1020-720		530 и менее							
	Техническая производительность потока $P_{тех}$, км/день											
	I, I	0,7			0,36			0,07				
Строительные сезоны												
	з	в	л	о	з	в	л	о	з	в	л	о
Крайний Север	m	2		I		I		I	I	I	I	I
Таежно-болотистый район	n	2	5	I	I	I	I	I	I	I	I	
Средняя полоса	n	2	2	I	I	I	I	I	I	I	I	

Приложение 8
Рекомендуское

Продолжительность одной межобъектной перебазировки потока $f_{\text{пер}}$ с учетом диаметра, технической производительности и района строительства

Район строительства	Диаметр сооружаемого трубопровода, мм			
	1420-1220	1020-720	530 и менее	
Техническая производительность потока $P_{\text{тех}}$, км/день				
I, I	0,7	0,36	0,07	

Крайний Север и таежно-болотистый район	56	52	47	23
Средняя полоса	39	35	32	15

Приложение 9
Рекомендуемое

Статистические данные потерь рабочего времени по различным организационным причинам, влияющим на величину мощности для двух вариантов организационно-технологического уровня потока

Организаци- онно-техно- логический уровень по- тока	Простои по ре- монту техни- ки, %	Отсут- ствие полей работ, % %	Отсутствие технологи- ческих ма- териалов и ГСМ, %	Отгулы, болез- ни, %	Прочие организа- ционные причины, % %	Все- го K _м , %
Высокий	5	9	5	3	6	28
Средний	8	12	16	5	12	53

Данные, приведенные в таблице, обоснованы анализом результатов обследования 6 потоков, проведенного в ходе широкомасштабного отраслевого эксперимента по отработке оптимального технологического потока.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения	3
2. Балансы рабочего времени	5
3. Расчет мощности и потенциала долговременного потока	10
Приложения	II

Рекомендации
по определению мощности и потенциала
долговременного потока

Р 591-86

Редактор Ф.Д.Остаева

Корректор Г.Ф.Меликова

Технический редактор Т.Л.Датнова

Подписано в печать 5/У 1986 г.

Формат 60x84/16

Печ.л. 2,5 Уч.-изд.л. 2,1

Бум.л. 1,25

Тираж 900 экз.

Цена 21 коп.

Заказ 56

Ротапринт ВНИИСТА