


1210891

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 48 3488 9202
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела научно-технического прогресса и экологии Национального газового концерна "Газпром"



Д. Седых

14.50 Инженер текстильный для облицовки
грунтом трубопроводов диаметром 219-325 мм (КТ-300Т)

УДК 621.869.88.624.02
Группа М98

УТВЕРЖДАЮ
Главного научно-технического управления
Министерства строительства СССР
Н.И.Курбатов
1991г.

Технические условия

ТУ 102-589-91 27 1091

(вводятся впервые)

Срок действия установлен с II ~~июня~~ 1991г.
~~31.06.91~~

до I ~~июня~~ 1998г.

Зарегистрировано

СМ Госстандарт
005 025077 5.07.1991 г.

Первый зам. директора ВНИИГаза



Галиуллин

" 27 " F 1990г.

Начальник ССО "Центртрубопроводстрои"



С.М.Щербаков

" 27 " F 1990г.

Инженер ВНИИГрансгаза



И.И.Тимофеев

" 24 " F 1990г.



Зав. отделом конструекций

трубопроводов

В.М.Штефан

" 26 " F 1990г.

Зав. лабораторией

Б.Е.Поляков

" 20 " F 1990г.

Инженер

А.Л.Хожак

" 20 " F 1990г.

Инженер

А.Л.Хожак

" 20 " F 1990г.

Имя, фамилия, отчество	должность	дата

Настоящие технические условия распространяются на контейнер КТ-300Т, предназначенный для балластировки минеральным грунтом трубопроводов ØØ 200-300 мм.

Контейнеру присваивают марку КТ-300Т.

Пример обозначения контейнера при заказе: "Контейнер текстильный КТ-300Т", где цифры обозначают диаметр трубопровода, буква К-контейнер, Т-текстильный, буква Т-Терфил-П".

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Контейнер текстильный КТ-300Т (далее по тексту контейнер) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической карте, разработанной ВНИИСТом и утвержденной в установленном порядке.

I.2. Контейнер изготавливают из нетканого полотна марки Терфил-П (Венгрия) и технической ткани ТБГ-360 или ТП-110.

I.3. Контейнер имеет две цилиндрические емкости, в горловины которых вшиты рукава и 4 грузовых элемента, пришитых к торцам к оболочке емкостей.

Общий вид, основные параметры и размеры незагруженного грунтом контейнера должны соответствовать указанным на рис. I и в таблице № I.

Таблица № I

Марка контейнера	Размеры, мм		Масса
	Длина	ширина	
КТ-300	1500+50	1200+50	2,3±0,1

ТУ 102-589-91

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Лист	Листов
Разраб.	Хожак			1	2	10
Пров.	Поликов					
Н. контр.						

Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов ØØ 200-300 мм, КТ-300Т

ВНИИСТ

Рукава для
заполнения
емкостей

Грузовые элементы

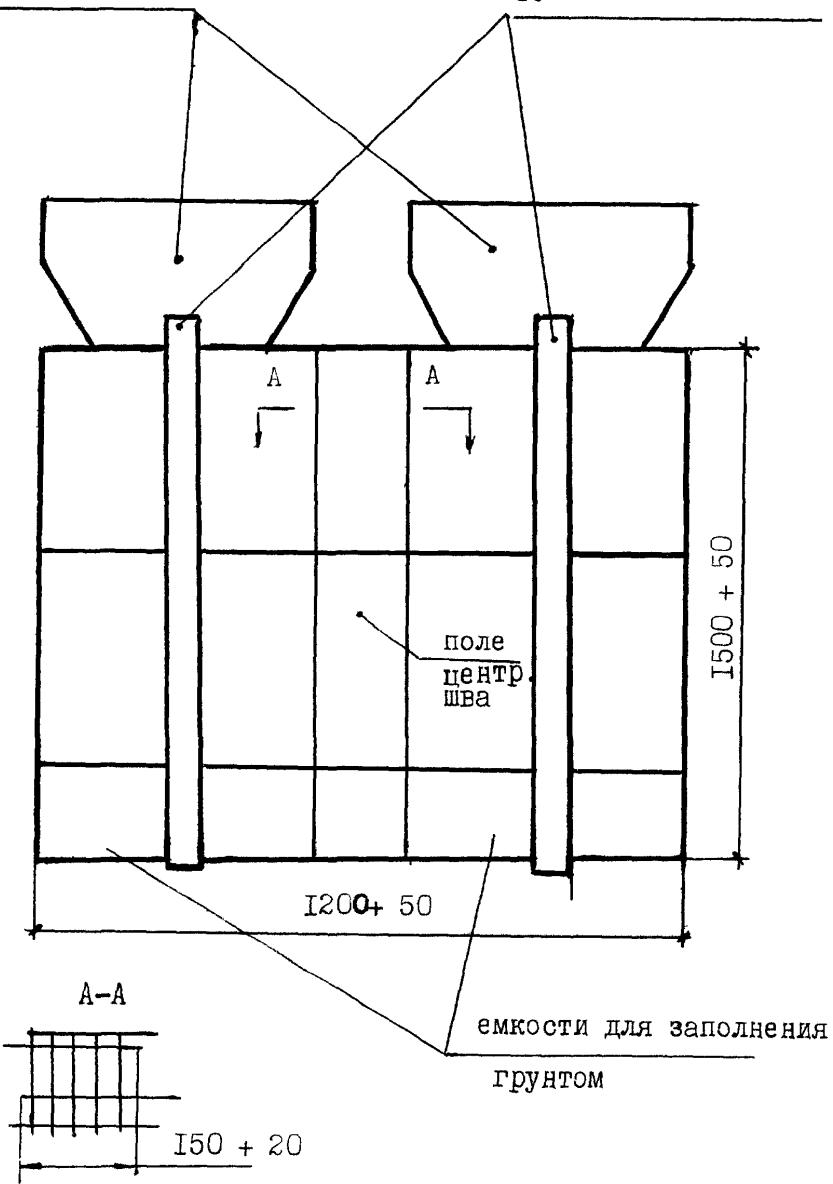


Рис. I Общий вид КТ-300Т

Лист № полз.	Ползунок в зажиме	Цвет, тип, №	Изм. № докум.	Изм. № докум.

1.4. Контейнер изготавливают на промышленном швейном оборудовании классов 23, 48 или аналогичных, позволяющих надежно скрепить используемые материалы.

1.5. Раскрой заготовок производят по карте раскroя материала терморезом.

1.6. Пошив элементов контейнера производят полиамидными или полизифирными швейными нитками с разрывной нагрузкой не менее 10 кг на нить.

1.7. Концы строчек закрепляют обратной строчкой длиной не менее 5 см.

1.8. На контейнере не допускается: расхождение швов, пропуски в строчке, сквозные механические повреждения ткани.

Допускаются следы масляных пятен от промывки их бензином или другим растворителем заводского происхождения, бахрома с двух сторон контейнера.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Контейнеры должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя.

2.2. Контейнеры предъявляют к сдаче партиями.

Партией считается количество изделия не более 100 штук изготовленных из одного вида материала и оформленных одним документом о качестве.

2.3. Документ должен содержать:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) номер партии и дату выпуска (месяц, год);
- в) условное обозначение;
- г) количество контейнеров;
- д) ссылку на настоящие ТУ.

Изм.	Номер и дата

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 102- 589-91

Лист
4

2.4. При приемке все контейнеры подвергают визуальному осмотру, а обмеру - 5,0%, но не менее 5 штук от партии.

2.5. Обмер контейнеров производят с погрешностью не более 10 мм.

2.6. В случае неудовлетворительных результатов обмера контейнеров, производят повторный обмер удвоенного количества, отобранных от той же партии.

Результаты повторных обмеров являются окончательными.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировку контейнера осуществляют путем вшивания в рукав полимерного ярлыка с нанесением на нем:

- а) предприятия-изготовителя;
- б) марки контейнера;
- в) номер контролера ОТК.

По согласованию с ВНИИСом допускается другой вид долговечной маркировки.

3.2. Упаковку контейнера производят следующим образом: контейнер перегибают по центральному шву, после чего сворачивают в рулон. Сложеный в рулон контейнер перевязывают шнуром или другим материалом, обеспечивающим прочность упаковки.

3.3. Пять контейнеров образуют пачку, которую упаковывают в мешок, изготавляемый из плотной ткани (ТП-110, ТБГ-360) или других материалов и завязывают горловину шнуром. Упаковочный мешок является возвратной тарой.

3.4. Мешки с контейнерами транспортируют всеми видами транспортных средств с соблюдением требований и правил, установленных на каждый вид используемого транспорта.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 102-589-91

Лист
5

3.5. Мешки с контейнерами должны храниться на открытых складских площадках на поддонах в штабелях высотой не более 2,0 м и защищены от прямых солнечных лучей. При сроке хранения более полугода упакованные контейнеры надлежит хранить в закрытых складах без окон на стеллажах или поддонах при температуре не выше +40°C на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

4. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Контейнеры КТ-300Т могут быть использованы для балластировки магистральных трубопроводов диаметрами 200-300 мм.

4.2. Контейнеры перед заполнением грунтом извлекают из тары и осматривают с целью проверки их состояния.

4.3. Контейнер подвешивают к бункеру с грунтом за четыре грузовых элемента, расправленные рукава одевают на "насадки" бункера и закрепляют. После чего ведут загрузку контейнера грунтом. При загрузке, в начальной стадии, дно контейнера должно быть выше пола на 20-30 см во избежание образования складок и неравномерной засыпке емкостей.

4.4. После заполнения контейнер отсоединяют от бункера, край рукава заворачивают и запасовывают внутрь контейнера между грунтом и оболочкой. Затем завязывают четыре тесемки на каждой емкости, которые служат для стягивания торца емкости.

4.5. Загруженные контейнеры складируют на ровной открытой площадке на поддоне или настиле в вертикальном положении в I ярус.

4.6. Загруженные контейнеры доставляют на трассу к месту балластировки, где при помощи грузоподъемных средств (рис.2) их монтируют на трубопровод в горизонтальное положение

Лин. № под.	Подпись и дата
Лин. № под.	Подпись и дата
Лин. № под.	Подпись и дата

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 102- 589- 91

Лист
6

таким образом, что оси цилиндрических емкостей контейнера располагаются параллельно оси трубопровода, а центральный шов касается верхней образующей трубы.

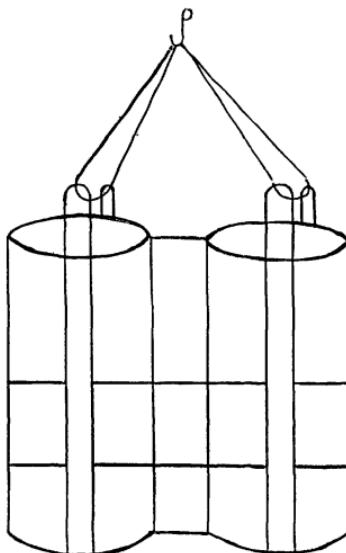


Рис. 2 Монтаж контейнера на трубопровод


Инв. № полн.	_____	Номенклатура	_____
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.
			Дата

ТУ И02- 589-91

Лист
7

Рис.3 Контейнер КТ-300Т на трубе

Исп. № под.	Подпись и дата
Исп. № под.	Подпись и дата
Исп. № под.	Подпись и дата

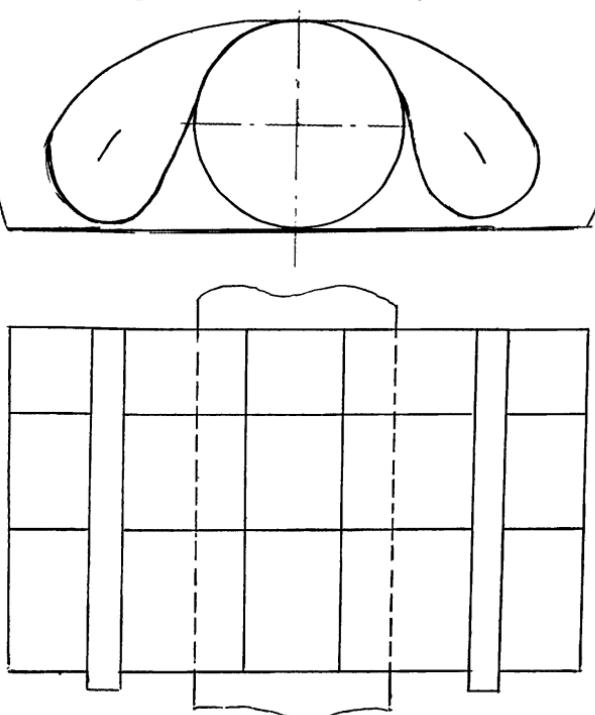

4.6. Характеристика загруженного контейнера приведена в таблице 2 (справочные данные).

Таблица 2

Высота контейнера, мм	Средний диаметр емкости, мм	Объем м ³ /к т	Вес в воздухе, т/к-т	Размеры в плане
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------

1300+50	500+100	0,5+0,2	0,8+0,1	1,3x1,1
---------	---------	---------	---------	---------

...
...

ТУ 102 - 589-91

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые даны ссылки в ТУ

Обозначение Н.Т.Д.

Пункт, в котором дается
ссылка на Н.Т.Д.

ТУ 6-06-0-67-87 Ткань капроновая техническая для балластировки газопроводов

I.2

ТУ 6-ІЗ-0204024-34-89

Ном. № подл.	Ном. № подл.	Цум. тип	Цум. тип	Цум. № 1104.	Цум. № 1104.	Цум. № 1104.	Цум. № 1104.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ ИС - 589-91

Лист
9

КАТАЛОГИЧНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 314693/01

Код ОКН	01	200	Группа КГС(ОКС)	02	М98	Регистрационный номер	03	025077/01
---------	----	-----	-----------------	----	-----	-----------------------	----	-----------

Код ОКН

11

Наименование и обозначение продукции

12

Обозначение государственного стандарта

13

Обозначение нормативного или технического документа

14

Наименование нормативного или технического документа

15

Код предприятия-изготовителя по ОКНО и индексной код

16

Наименование предприятия-изготовителя

17

Адрес предприятия-изготовителя
(индекс; город; улица; дом)

18

Телефон 19

Телефакс 20

Телекс 21

Телетайп 22

Наименование держателя подлинника

23

Адрес держателя подлинника
(индекс; город; улица; дом)

24

Дата начала выпуска продукции
Дата введение в действие
нормативного или технического
документа
Номер сертификата соответствия

25

Снятие ограничения срока

27

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Снятие ограничения срока действия.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Кованов О. Д.	Кованов	01.06.98	366 - 54 - 97
Зарегистрировал	05		sz	01.06.98	
ввел в каталог	06				