

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

Т И П О В Н Е
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ**

РАЗДЕЛ ОI

АЛЬБОМ ОI.06Б

РАЗРАБОТКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ЭКСКАВАТОРАМИ С РЫХЛЕНИЕМ БУРО-КРЫВЫМ СПОСОБОМ,
ПРИ ГЛУБИНЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1,5 м

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.I0.00.21	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1,5м. Рыхление мерзлого грунта производится буровзрывным способом.	3 стр.
I.I0.00.22	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1,5м. Рыхление мерзлого грунта производится буровзрывным способом под укрытием.	17 стр.
I.I0.00.23	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1,5м . Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом.	32 стр.
I.I0.00.24	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт, глубина промерзания грунта до 1,5 м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом.	45 стр.
I.I0.00.27	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1,5м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием.	59 стр.
I.I0.00.28	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1,5м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом.	72 стр.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕЙ В МЕРЕЛЫХ ГРУНТАХ
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ 3-652
С УКЛАДКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ. ГЛУБИНА ПРОМЕР-
ЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1,5 М. РЫЖЕНИЕ МЕРЕЛОГО
ГРУНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Т.Т.К.
1.10.00.23
01.065

КОРПУС В.Н./
БУРОВ К.Ю./
МОЛДАСА А.Р./
СОЛДАТСКА О.В./

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку траншей глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах сезонного промерзания 3-ей группы экскаватором 3-652, оборудованным обратной лопатой (рис.1) с укладкой грунта в отвал, расположенный на одной из сторон траншеи.

Рыхление мерзлого грунта проводится буро-взрывным способом. Бурение шпуров осуществляется бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 (рис.2). Глубина промерзания грунта до 1,5 м. Схема разработки траншеи, рис.3.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжительностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншей в зимнее время ведется в строгом соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прокладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи осуществляется тем же экскаватором с применением планировочного струга (рис.4).

РАЗРАБОТАН:	УТВЕРЖДЕНА:	СРОК ВЕДЕНИЯ:
Трестом Оргтехстрой Главсредуралстрой Битихстрой ССРР	Техническими управлениями Министерства СССР Минпромстroi СССР Минстрой ССРР 27.01.69г. №20-2-11/91	"1" февраля 1969 г.

*Техническая характеристика экскаватора Э-652,
оборудованного обратной лопатой.*




Рис.1

<i>Геометрические параметры экскаватора оборудованного обратной лопатой</i>		
<i>Наименование параметра</i>	<i>Од. изм.</i>	<i>Значение</i>
Бысота ковша	м	4,55
Ширина ковша	м	
Длина А стрелы	м	6,5
Диаметр Б рыхлительки	м	2,8
Угол С наклона стрелы	рад	45 60
Наибольший радиус колонки В	м	32
Начальный радиус Г разгрузки	м	5 38
Конечный радиус В разгрузки	м	91 7
Начальная высота Б разгрузки	м	2,3 31
Конечная высота Ж разгрузки	м	33 61
Наибольшая глубина З раздачи	м	6,55
для траншей		
для котлована	м	4
Продолжительность цикла при работе В отвал с оборотом 90° сек		22

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕР: траншея длиной 500 м;
 " глубиной 3 м;
 " шириной по дну 1,0 м

Таблица I

Наименование работ	единица измерения	Величина
Трудоемкость разработки траншеи	чел-час	452,4
"	маш-смена	22,98
Трудоемкость разработки $I m^3$ грунта	маш-смена	0,086
Трудоемкость разработки $I m^3$ грунта	чел-час	0,12
Потребность в экскаваторе на всю траншею	маш-смена	17,34
Потребность в буровой установке на всю траншею	-"	5,617
Производительность экскаватора в смену	m^3	216 (по ЕИрР)
Производительность буровой установки в смену	шпурометры	300 (Омский трест "Строй-механизация № 2")
Выработка на одного рабочего в смену	m^3	50
Стоимость разработки $I m^3$ грунта	руб.	0,21

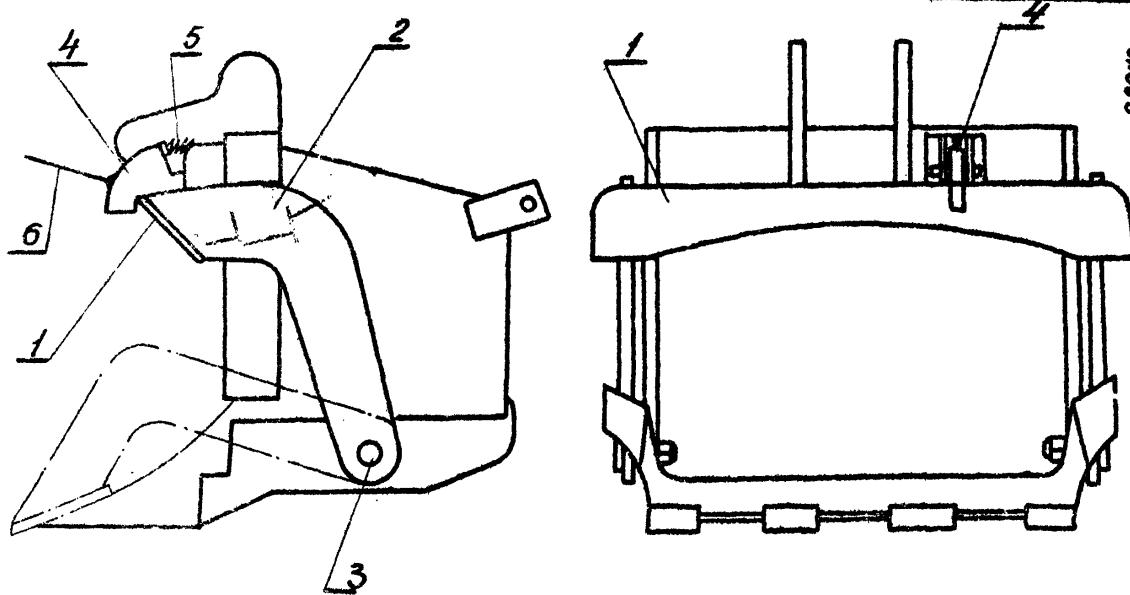


Рис.2 Старт для замка для траншейной экскаватором.

1-ручка старт; 2-установочные штанги; 3-запор; 4-замок-зажимка;
5-пружина; 6-проволка

II. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. К началу работ необходимо иметь:

- а) наряд-заказ на производство земляных работ;
- б) наряд-заказ на производство взрывных работ;
- в) схему разбивки траншей с нанесением существующих подземных коммуникаций;
- г) разрешение на право производства земляных работ от Городэлектросети и других организаций;
- д) разрешение на право производства взрывных работ от технической инспекции;
- е) проект на производство земляных работ, при разработке которого используется настоящая типовая карта;
- ж) проект на производство взрывных работ;
- и) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна траншей.

2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

- а) подготовительная;
- б) непосредственно разработка траншей.

Подготовительные работы: предварительная разбивка оси траншей и границ отвала и их закрепление. Очистка площади траншей от снега. Определяется направление разработки траншей, организация подъездов для обогруживания машин и доставка их на объект.

3. После окончания подготовительных работ приступают к бурению шпуроз буровильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 на глубину до 1,8 м, диаметром 80 мм. Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом. На экскавации разрыхленного грунта занят экскаватор 8-652, оборудованный обратной лопатой.

Подчистка дна траншей до проектной отметки осуществляется стругом, смонтированным на ковше экскаватора. Разработка траншей

1.10.00.23
01.066

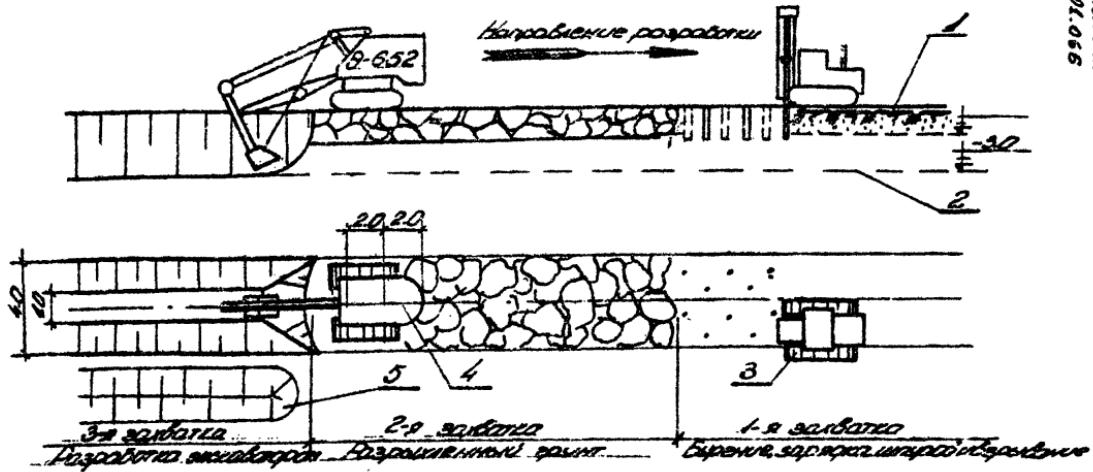


Рис. 3 Схема разработки грунтов при рытье
мертвой земли бульдозерным способом

1. Недорванный грунт. 2. Отвалы для гравия. 3. Бурильная установка
на базе трактора МТЗ-82. 4. Экскаватор 9-652, работа-
ющий обратной лопатой. 5. Отвал гравия.

экскаватором производится с низах отметок продольного профиль на встречу уклону.

4. В разделе У1 - "Особые условия" записываются требования по производству работ в местах прохода воздушных линий электропередач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных условиях.

5. После завершения работ, составляются исполнительная схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество выполненных работ определяется согласно СНиП-46 (см.раздел УП).

У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка трамплинов в зимних условиях осуществляется сочетанием работы двух машин: бурильной установкой И-1 и экскаватором 8-652, оборудованным обратной лопатой.

Работа производится в такой последовательности. Бурильная установка И-1 бурят шпуры на глубину до 1,8 м, диаметром до 80 мм. Расстояние между шпурами 1,6 м, между рядами 1,2 м. Шпуры второго ряда располагаются во отношении к шпурам первого ряда в шагматном порядке. Схема расположения шпуров при проходке трамплинов рис.5.

В качестве ВВ используются аммониты марок 6, 62% 3 и т.д., представляющие собой смесь аммониевой селитры (75%) с минеральными ароматического ряда, (табл.2).

Бригаде зарывчиков назначают шпулы внутри звездчатой камеры взрывчатым веществом. После закладки ВВ шпур вспашают 10-15 сантиметровым слоем песка или мелкого сухого грунта. Верхнюю часть шпур забивают тяжелым грунтом. Затем производится контакт сети и проводится ее.

Зарывание шпуров производится электрическими способом. В качестве источника тока используются зарядные машины ЭМН-1, НМН-2. При зарытии в трамплине применяются электродetonаторы заряженного

1.10.00.23
01.052

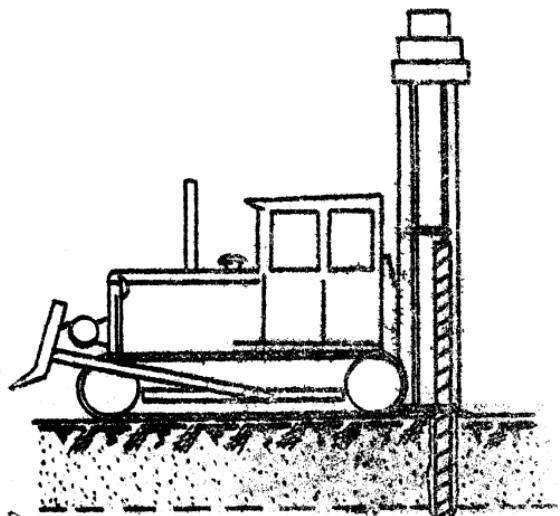


рис. Техническая характеристика
бурильной установки М-1 на
тракторе Д1-54.

Диаметр штанги	60 мм.
Скорость бурового бора	540 об/мин.
Глубина бурения	2 м
Производительность штурвальных в станку	250 - 450
Габариты:	
ширина	3000 мм.
ширина	870 мм.
Высота машины установленной на тракторе	3500 мм.
Вес	550 кг.
Давление пневматики в системе подачи	15 - 25 кг/см ² .

01.052 ..

действия ЭК-5Д. Место взрыва осматривается и подается сигнал остановки.

Выемка разрыхленного грунта и углубление траншей до проектной отметки (5м) осуществляется экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой, который приступает к работе на 2 смены позже бурильной установки. Для подчистки дна траншей до проектной отметки на ковше экскаватора монтируется струг, рис.4.

При разработке грунта экскаватором струг находится в нерабочем положении. Для зачистки дна траншей до проектной отметки струг устанавливается в рабочее положение. Для этого машинист перемещает на себя рычаг управления. С помощью тросика замедленно выводят из зацепления. Нож со штангами под действием собственного веса коврачивается на цапфах и опускается на зубья ковша.

В таком положении нож находится в период зачистки. Для вывода ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелку с рукой и при небольшом покачивании нож под действием собственного веса заходит под замедленку.

С применением струга на ковше экскаватора с обратной лопатой значительно сокращается объем ручных работ и повышается производительность труда при зачистке дна траншей.


Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормальным ковшом с недобором 10 см, затем производится подчистка дна траншей до проектной отметки стругом, и рабочий процесс повторяется. Целесообразно применять глубиномеры, установленные на экскаваторе.

Заправка машин осуществляется в междусменные перерывы. По окончании смены экскаватор должен быть перемещен на расстояние не менее 2 метров от края открытой траншеи.

В комплексе заняты рабочие (по ЕНиР):

Машинист экскаватора 6 разряда - 2 .

1.10.00.23
01-065

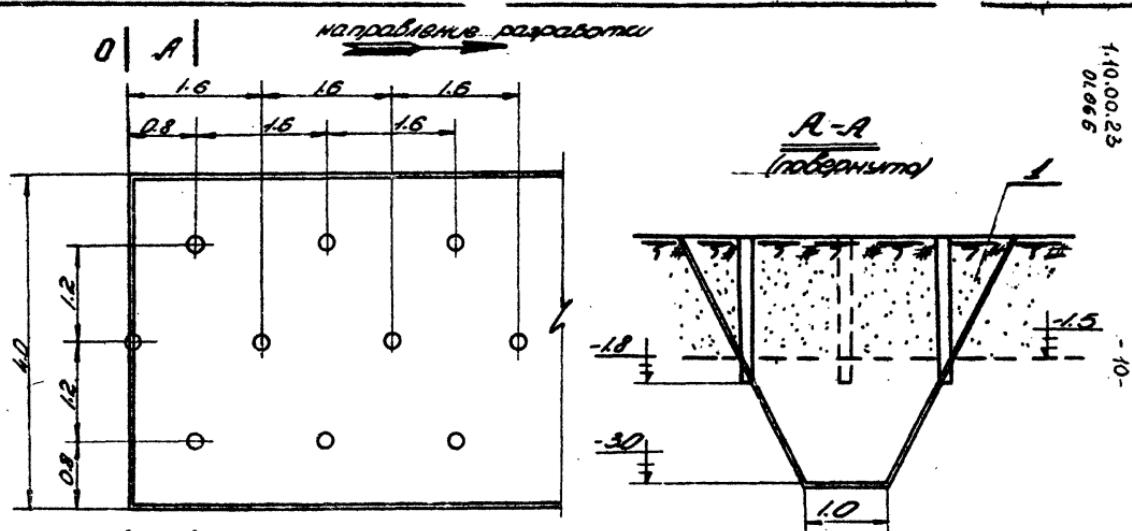

0 | A

рис. 5 Система расположения шпуров
при проходке траншей

○-○ началь проколки 1. Маркеры залит

01-065 32

1.10.00.23
01 06 5

- 11 -

Помощник машиниста экскаватора 5 разряда - 2

Бурильщик 5 разряда - 2

Взрывник 4 разряда - 3

взрывник 3 разряда - 2

Необходимое количество машины и обслуживающего персонала в смену

Таблица 3

Состав машины	Состав звена
Экскаватор 9-652 - I	Машинист - I Пом. машиниста - I
Бурильная установка М-1 на базе трактора ДТ-54 - I	Машинист - I Бригада взрывников: взрывник 4 разряда - 3 взрывник 3 разряда - 2

I.IO.00.23
0/066

-I2-

ВЗРЫЧАТНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Таблица 2

Наименование взрывчатых веществ	Насыпная плотность в г/см ³	Влажность в %	Кислотно-щелочный баланс в %	Работоспособность в см ³	Бризантность в ми	Скорость детонации в м/сек.	Теплота взрыва в ккал/кг	Цена 1 т. в руб		Гарантийный срок использования в м-цах	Диаметр патрона в мм	Бесшаттона в кт	ПРИМЕЧАНИЯ
								в деревянной таре	в бумаговой таре				
АММОНИТ № 6 порошковый	I-I, I	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-4200	I028	-	I40	6	60, 70, 90 100	1,5; 2,3, 3	требует гидроизоляции в обводненных забоях
№ 6 зернистый	I-I, I5	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-3800	I028	245	-	6	-	-	
№ 6 прессованный	I,25-I,35	0,2	+0,4	360-380	I8-22	4600-5500	I028	373	-	6	-	-	не требует гидроизоляции в обводненных забоях
B - 3	0,9-I, I	0,2	-0,64	360-370	I4-I5	3600-4000	I000	265	I30	6	-	-	
№ 6МВ	I-I,2	0,2	-0,64	360-380	I4-I6	3600-4200	I025	278,8	I43,7	6	-	-	

I.IO.00.23
01/065

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Таблица 4

1.10.00.23

- 13 -

Обосно- вание норм	Наименование работ	Едини- ца из- мере- ния	Объем работ	Норма време- ни на 100м ³ (час)	Трудо- емкость (маш- смена)	Состав механиз- мов	Состав автона	Продол- житель- ность работы в днях	Числа месяца		
									1	2	3
									смены	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12
ЕНиР §1-1-15	Очистка площади траншеи от снега бульдозером (слой снега 20 см)	100м ³	6,0	1,28	0,96	Бульдозер Д-271- 1	Машинист 6 р.-1	0,5			
Опыт треста Стройме- ханиза- ции №2 г.Омска	Разбивка оси траншеи с закреплением ее на мест- ности и границ отвала	чел-час	4	1	0,5	-	Инженер- геод.-1 РабПр.-1	0,25			
ЕНиР §2-3-7	Бурение шпуров бурильной установкой до 1,8 м	100 шпуро- метров	16,85	2,66	5,61	Бурильная установка на трак- торе ДГ-54 - 1	Машинист 5 р.- 1	2,8			
ЕНиР §2-3-7 (24)	Размельчение ВВ в ящиках, в мешках	100кг	23,03	1,45	4,17	-	Варыньник 4 р.- 3	2,1			
	Погрузка ВВ с подноскою на 30 м	100кг	23,03	1,32	3,8		Варыньник 3 р.- 2	1,9			

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕНиР §2-3-7 (25)	Разгрузка ВВ с подносок на 30 м	100кг	23,03	1,22	3,5	-	Веревник 3 р.-2	1,7	
ЕНиР §2-3-8	Взрывание шпуров электри- ческим способом до 10 зарядов	100 заряд.	9,36	8,4	9,88	-	Веревник 4 р. 3 3 р. 2	1,96	
ЕНиР §2-1-11	Разработка грунта экска- ватором Э-652 в отвал	100 м ³	37,5	3,7	17,34	Экскава- тор Э-652 -1	Машинист б р.-1 Пом. маш. 5 р.-1	8,6	

1.10.00.23
- 14 -

I.IO.00.23
01.06.6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 5

1

10

00

23

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения (чел-час)	Расценка на единицу измерения (руб)	Затраты труда на весь объем (чел-час)	Стоимость затрат труда на весь объем работ (руб)
Очистка площади траншей от снега бульдозером (слой снега 20 см)	100 м ³	6,00	1,28	0,797	7,68	4,78
Разбивка оси траншей с закреплением ее на местности и границ отвала	I чел-час	4	I	0,76	4	3,04
Бурение шпуров бурильной установкой глубиной до 1,8 м	100 шпу-рометров	16,85	2,66	1,5	44,82	25,189
Размещение ВВ в ящиках или мешках	100 кг	23,03	1,45	0,616	33,393	14,186
Погрузка ВВ с подноской на 30 м	1000 кг	23,03	1,32	0-56,1	3,04	1,292
Разгрузка ВВ с подноской на 30 м	1000 кг	2,303	1,22	0-51,9	2,81	1,195
Взрывание шпуров электрическим способом серией до 10 зарядов	100 зарядов	9,36	8,4	4,1	78,62	38,38
Разработка грунта экскаватором 5-652 в отвал	100 м ³	37,50	7,4	5-52	277,5	207,0
И Т О Г О :					452,4	295,1

I.10.00.23

- 10 -

01.06.6

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Машины и оборудование

Таблица 6

Наименование машины	Марка (модель) машины	Вес (т)	Мощность (л.с.)	Количествомашин (шт)	Обслуживающий персонал в смену (чел)
Экскаватор, оборудованный обратной лопатой	Э-652	19,9	100	I	2
Бурильная установка на базе трактора ДТ-54	М-1	0,5	54	I	1

01-066

41

У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. При работе и передвижении строительных машин вблизи линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:
- а) запрещается работа экскаваторов и других машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения;
 - б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи линий электропередачи допускается только при условии, если расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, грузовыми канатами (просами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не менее указанного в таблице 7.

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих машин до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение линий электропередачи в квт.	до 1	1-20	35-110	154	220	330-350
Расстояние в м.	1,5	2	4	5	6	9

- в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также при перевозке оборудования и конструкций под проводами действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и нижней точкой проходящего провода должно быть не менее указанного в таблице 8.

84066

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого
оборудования до проводов электропередач

Таблица 8

Напряжение линий электропередачи в кВт.	до 1	1-20	35-100	154-220	330	500
Расстояние в м.	1	2	3	4	5	6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередачи должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято напряжение как на время работы машин, так и на время их перемещения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электролабели, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников электрохозяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом (п.2)

1.10.00.23

- 19 -

07.066

земельных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить по выяснению характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать только после их удаления саперами.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 9

Показатели	Отлично	Хорошо	Удовл.
Отклонение отметок бровки или оси земляного полотна в см	3	4	5
Отклонение от продольного уклона дна канавы	0,0003	0,0004	0,0005
Недобор грунта при разработке многошаровыми экскаваторами в см	5	8	10
Отклонение отметок дна котлована под блоки сборных фундаментов в см	±3	±4	±5
Недобор грунта в траншеях при строительстве магистральных трубопроводов в см	3	4	5
Отклонение отметок дна котлованов при строительстве контактных сетей в см	±5	±8	±10
Отклонения по глубине в траншеях и котлованах не устенных выше работ в см	5	8	10

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10

Вид отклонений	Допустимые отклонения	Способ проверки
Перебор при разлении грунта взрывным способом	25 см	нивелирование
Недобор грунта при разработке котлованов и траншей при помощи землеройных машин сверх установленных проектом допусков (в пределах 5-10 см)	не разрешается	-"-
Отклонение отмосток дна котлована под блоки сборных фундаментов от проектных при условии, если эти отклонения не будут превышать толщины отсыпанного подстилающего слоя	±5 см	-"-
При строительстве магистральных трубопроводов недобор грунта в траншеях (разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой или драглайном)	5 см	-"-

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы под фундаменты должны быть вырыты без нарушения естественной структуры грунта в основании.
2. Случайные переборы грунта в отдельных местах должны быть заполнены грунтом, однородным с разрабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены переборы, должен быть доведен до естественной плотности. В особо ответственных случаях места переборов заполняются тонким бетоном.
3. Обратная вспыска грунта в котлованы и траншеи должна производиться уплотнением его слоями 0,15-0,20 м.

УДК Порядок оформления взрывных работ

До начала взрывных работ комиссия в составе представителей производственного управления, принимающего выполнение взрывные работы, технической инспекции, милиции и заказчика предварительно обследует площадку, устанавливает возможность и методы производства взрывных работ, а также специальные меры безопасности при их осуществлении в зависимости от местных условий.

Взрывание мерзлых грунтов производится в соответствии с проектом производства работ, согласованным с технической инспекцией и техническими условиями. При ограниченном объеме работ, требующем для выполнения лишь несколько человеко-смен, проект может быть заменен инструкционной картой.

IV . Техника безопасности при производстве земляных работ в зимних условияха) Экскаваторные работы

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и знать её требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены. и все замеченные неисправности устранены.

3. Переезды через траншеи должны обеспечить, одновременно с движением транспортных средств, безопасное движение пешеходов. В местах переходов через траншеи должны быть установлены мостики шириной не менее 0,8 метров с перилами высотой 1 м.

4. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного перемещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреждения смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаватора не разрешается:

- а) находиться под его ковшом или стрелой;
- б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;
- в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора плюс \rightarrow метров.

Запрещается также производить работы в местах, где линия электропередачи находится в радиусе действия экскаватора.

6. Во время перерывов в работе, независимо от их причин и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку ковша необходимо производить только опустив на землю.

В случаях временного прекращения работ по отрывке траншей или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен на расстояние не менее 2 метров от края открытой траншеи.

б) взрывные работы

I. При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо соблюдать действующие правила по технике ("Инструкцию по технике безопасности на буро-взрывных работах в строительстве").

К работе со взрывчатыми веществами допускаются только лица со специальными знаниями в области применения взрывчатых материалов в промышленности. К непосредственному выполнению (производству) взрывных работ допускаются лица не

моложе 19 лет с образованием не ниже 7 классов, прошедшие подгото-
~~твлены по утвержденным пропричес~~, сдавшие соответствующие испыта-
ния в квалификационной комиссии и получившие "Единую книжку
взрывника".

2. К руководству взрывными работами допускаются: горные
инженеры и техники; лица, окончившие специальные курсы взрывных
работ в объеме горнотехнических учебных заведений, а также лица,
сдавшие специальные испытания на право технического руководства
горными или взрывными работами.

3. Все зновь поступающие и переводимые с другой работы
рабочие проходят предварительно инструктаж об условиях работы
и своих обязанностях.

4. Мастер (или начальник участка) является непосредствен-
ным руководителем и организатором производства порученных ему
взрывных работ на участке, карьере, выемке и т.д.

Мастеру подчиняется весь персонал (взрывники, бурильщики,
проходчики, компрессорщики, бригадиры, зав. складами ВМ и
др.), занятый на руководимом им участке работ.

Не реже 1 раза в месяц мастер проводит инструктаж по
технике безопасности с взрывниками, бурильщиками, сигналистами
и другими рабочими.

Проведение инструктажей записывается в журнале установ-
ленной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не
прошедшие инструктаж, к взрывным работам не допускаются.

Перед началом взрывных работ для каждого объекта опреде-
ляется величина радиуса опасной зоны от поражения осколками взор-
ванной породы.

6. Граница опасной зоны обозначается на местности специальными предупредительными знаками (трафаретами), которые выполняются яркими масляными красками на листовом железе определенного размера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 50 м за пределами границ опасной зоны.

Кроме расстановки предупредительных знаков, граница опасной зоны при производстве взрывных работ обязательно охраняется постами живого оцепления из числа хорошо проинструктированных рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраивают специальные укрытия-блиндажи.

7. Перед началом взрывных работ взрывники обеспечиваются следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, свистком, фланком, двумя сумками (для ВВ и СВ), деревянными и алюминиевыми забойником и мерной кружкой, а при производстве работ на котогорах, кроме того, предохранительным поясом с канатом и специальной обувью.

8. При групповом взрывании зарядов все электродетонаторы перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мостиками Р-343.

9. Соединение между собой участковых проводов и присоединение их к магистральным проводам электровзрывной сети производится только после окончания заряжения и забойки всех зарядов и удаления людей на безопасное расстояние.

Электровзрывная сеть монтируется в направлении к источнику тока.

При электрическом способе взрывания все электроустановки, контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в пределах опасной зоны, обесточиваются с момента монтажа электровзрывной сети для избежания ближайших токов и на случай их обрыва.

10. При непосредственном производстве взрывов подаются предупредительные сигналы. Первый предупредительный. По этому сигналу все рабочие, не занятые заряжением и взрыванием, удаляются из здания за пределы опасной зоны. У мест возможных подступов к месту производства взрывных работ выставляются посты охраны опасной зоны. После этого взрывники приступают к изготовлению патронов-боевиков, заряжению, забойке и т.д.

По окончании этих работ подается второй (боевой) сигнал, после которого производится взрывание.

Третий сигнал (отбой) подается после взрыва, когда взрывники проверят забой на отсутствие отказавших зарядов.

11. Взрывник обязан не допускать отказов и не скрывать отказавшие заряды, если они имеют место.

Отказавший заряд представляет большую угрозу для жизни рабочих при случайном попадении бура в детонатор отказавшего заряда, во время бурения, при извлечении детонатора из отказавшего заряда во время бурения, а также при разборке породы экскаватором или вручную кайлами, лопатами и другим инструментом. Отказавшие заряды ликвидируются строго по "Единым правилам безопасности при взрывных работах".

Параметры, определяемые при привязке типовой
технологической карты

1. Категория грунта
2. Влажность грунта
3. Объемный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Марка бурильной установки
6. Емкость ковша экскаватора в м³
7. Марка взрывчатого вещества
8. Средства взрывания.

Отпечатано
в Новосибирской типографии ЦНП
630068 г. Новосибирск, по ул. Красной, 1.
Знадено в печати: № 1915 г.
Золота 2554. Тираж 350.