

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ОКП 5768 69

Группа Ж-15

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Изоляционный Трубный Завод»

С.Н.Фролов



2011г.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5768-009-86695843-2011

(Вводятся впервые)

Держатель подлинника – ООО «ИТЗ»

Дата введения «02 февраля» 2011 г.

СОГЛАСОВАНО:

Вице-президент – директор

Департамента НИР и ОКР

ОАО ВНИИСТ

«01 февраля» 2011 г.

РАЗРАБОТАНО:

Технический директор

ООО «Изоляционный Трубный Завод»

В.Б. Билоненко

«01 февраля» 2011 г.

Начальник ОТК

ООО «Изоляционный Трубный Завод»

Е.Н. Сампара

«01 февраля» 2011 г.

2011 год

Настоящие Технические условия распространяются на трубы стальные диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с тепловой изоляцией из пенополиуретана и защитным гидроизоляционным покрытием в виде полиэтиленовой оболочки для подземной прокладки, и в виде спирально-замковых труб из оцинкованной стали для надземной прокладки с внутренним антикоррозионным покрытием или без него (далее – теплогидроизолированные трубы), а также на теплогидроизолированные трубы диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с противопожарными вставками (далее по тексту – вставки).

Теплогидроизолированные трубы предназначены для строительства нефтегазопроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов подземной и надземной прокладки, вставки – для строительства магистральных и промысловых нефтепроводов, нефтепродуктопроводов надземной прокладки.

Температура эксплуатации теплогидроизолированных труб и вставок с антикоррозионным покрытием из двух- и трехслойного полиэтиленового покрытия равна плюс 60 °С, с антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных и полиуретановых красок – плюс 80 °С. В случае применения теплостойких полимерных антикоррозионных покрытий температура эксплуатации трубы или вставки равна температуре эксплуатации, указанной в ТУ на данное антикоррозионное покрытие и может быть выше 100 °С.

Температура эксплуатации теплогидроизолированных труб с внутренним антикоррозионным покрытием не выше 60 °С.

Допустимая температура окружающей среды при хранении теплоизолированных труб и вставок с гидроизоляционным покрытием из оцинкованной стали или из полиэтилена составляет от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Допустимая температура окружающей среды при транспортировании теплогидроизолированных труб и вставок составляет:

- с гидроизоляционным покрытием из оцинкованной стали - от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- с гидроизоляционным покрытием из полиэтиленовой трубы-оболочки - от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Допустимая температура окружающей среды при погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работах составляет:

- для теплоизолированных труб и вставок в металлической оболочке - от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- для теплоизолированных труб и вставок в полиэтиленовой оболочке - от минус 20 °С до плюс 50 °С.

Теплогидроизолированные трубы и вставки, предназначенные для подземной и надземной прокладки, могут быть снабжены трубопроводами-спутниками для подогрева перекачиваемого продукта с целью предотвращения его застывания в трубопроводе.

Срок службы теплогидроизолированной трубы и вставок не менее нормативного срока эксплуатации трубопровода.

Условное обозначение теплогидроизолированной трубы состоит из наименования изделия – «труба», сокращенного наименования материала трубы – Ст, наружного диаметра и толщины стенки трубы в миллиметрах, сокращенного наименования материала теплогидроизоляционной конструкции: наружное антикоррозионное покрытие – двухслойное –АП1 или трехслойное по-

Из № подп.	Подпись и дата	Инд. № подп.	Взам. инд №	Подпись и дата	Подпись и дата
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	В.Б. Билоненко				
	Е.Н. Сампара				
Н.контр	И.А. Чемерис				
Утв.	С.Н.Фролов				
ТУ 5768-009-86695843-2011					
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ					
				Лит	Лист
				2	25
ООО «Изоляционный Трубный Завод»					

лиэтиленовое покрытие АП2 (конструкции №№ 1 и 2 по ГОСТ 52568), эпоксидное – Эп, (конструкция № 4 по ГОСТ Р 51164), внутреннее антикоррозионное покрытие (ВнАП), теплоизоляционный слой из пенополиуретана – ППУ, гидроизоляционное покрытие (полиэтиленовая оболочка – ПЭ, спирально-замковая труба из оцинкованной стали – СтО) и номера настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Стальная труба наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм, защищенная двухслойным полиэтиленовым покрытием, с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:

*Труба Ст 108x4,5,АП1- ППУ-ПЭ ТУ 5768 -009-86695843-2011*

Стальная труба наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм с эпоксидным антикоррозионным покрытием, с теплоизоляцией из пенополиуретана в спирально-замковой трубе из оцинкованной стали:

*Труба Ст 108x4,5,Эп -ППУ-СтО ТУ 5768-009-86695843-2011*

Стальная труба наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием и с внутренним антикоррозионным покрытием, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:

*Труба Ст 108x4,5,АП1ВнАП,- ППУ-ПЭ ТУ 5768 -009-86695843-2011*

Условное обозначение теплогидроизолированной трубы с системой путевого подогрева аналогично условному обозначению теплогидроизолированной трубы с добавлением аббревиатуры системы путевого подогрева.

Пример условного обозначения:

Стальная труба наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм с антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием конструкции № 2, с теплоизоляцией из пенополиуретана с системой путевого подогрева в спирально-замковой трубе из оцинкованной вставки:

*Труба Ст108x4,5,АП2-ППУ-ПП-марка-СтО ТУ 5768-009-86695843-2011*

Условное обозначение теплогидроизолированной трубы с противопожарной вставкой аналогично условному обозначению теплогидроизолированной трубы с добавлением аббревиатуры противопожарной вставки (ПВ).

Пример условного обозначения:

Стальная труба наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм с антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием конструкции № 2, с теплоизоляцией из пенополиуретана с противопожарной вставкой (ПВ) в спирально-замковой трубе из оцинкованной вставки:

*Противопожарная вставка Ст108x4,5,АП2-ППУ-ПВ-СтО ТУ 5768-009-86695843-2011*

Возможно вместо сокращенных наименований антикоррозионных покрытий указать номер ТУ, по которым изготавливались стальные трубы с данным антикоррозионным покрытием. Например:

*Труба Ст 108x4,5.ТУ 1390-005-86695843-2010. ППУ-ПЭ  
ТУ 5768-009-86695843-2011*

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих Технических условиях, приведен в приложении А.

Изм	Лист	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5768-009-86695843-2011	Лист
						3

## 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Теплогидроизолированные трубы и противопожарные вставки должны отвечать требованиям настоящих Технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим регламентом на производство теплогидроизолированных труб и вставок диаметром 57-1220 мм, утвержденным в установленном порядке.

1.2 Теплогидроизолированные трубы и вставки изготавливают в виде конструкции «труба в трубе», в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитного гидроизоляционного покрытия (далее – гидрозащитного) – полиэтиленовую оболочку или металлический кожух в виде спирально-замковой трубы.

1.3 Конструкция теплогидроизолированных труб, предназначенных для надземной прокладки, включает: стальную трубу, антикоррозионное покрытие, теплоизоляционный слой из пенополиуретана, гидрозащитное покрытие из спирально-замковой трубы, изготовленное из оцинкованной стали.

Теплогидроизолированные трубы с противопожарной вставкой дополнительно имеют в средней части конструкции элемент из минераловатного (базальтового) волокна.

1.4 Конструкция теплогидроизолированных труб, предназначенных для строительства подземных трубопроводов, включает: стальную трубу, антикоррозионное покрытие, теплоизоляционный слой из пенополиуретана, гидрозащитное покрытие из полиэтиленовой оболочки.

1.5 Применение теплогидроизолированных труб с противопожарными вставками допускается только с трубами с аналогичной теплогидроизоляционной конструкцией.

1.6 В качестве антикоррозионного покрытия под теплоизоляцию труб и вставок используют изоляцию на основе полиуретановых или эпоксидных красок (конструкции №№ 3 и 4 по ГОСТ Р 51164), трехслойное или двухслойное полиэтиленовое покрытия (конструкции №№ 1 и 2 по ГОСТ Р 52568).

1.7 В качестве внутреннего антикоррозионного покрытия используют высоковязкие лакокрасочные материалы, отвечающие требованиям ТУ 1390-010-86695843-2010.

1.8 Антикоррозионное покрытие должно защищать металлическую поверхность трубы от коррозии, теплоизоляционное покрытие должно обеспечивать необходимые условия эксплуатации трубопровода по нормируемым параметрам, а защитные покрытия, составляющие конструкцию теплогидроизолированных труб, должны препятствовать проникновению влаги в теплоизоляционное покрытие и нарушению его целостности.

1.9 Для предотвращения снижения температуры транспортируемой по трубопроводу среды ниже допустимого уровня при остановках работы трубопровода используют путевой подогрев в виде трубопроводов-спутников, которые монтируют на поверхности металлической трубы перед нанесением теплоизоляции.

Количество трубопроводов-спутников, их диаметры, способы крепления к трубе и места их размещения на трубе должны определяться проектом для конкретного трубопровода.

1.10 Теплогидроизолированные трубы и вставки изготавливают путем сборки конструкций из стальной трубы, подготовленной полиэтиленовой или стальной оболочки и необходимых дополнительных элементов конструкции (противопожарного элемента из базальтового волокна, центраторов, заглушек и др.) с последующей заливкой пенополиуретана в свободное пространство между трубой и оболочкой.

Изм № подп	Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.11 Поверхность теплоизоляционного слоя в торцах теплоизолированной трубы и вставки должна быть защищена от попадания влаги гидроизоляционным материалом.

1.12 Поверхность готовых теплогидроизолированных труб и вставок должна быть ровной, без видимых повреждений наружной полиэтиленовой или стальной оболочки.

1.13 После заполнения пенополиуретаном (ППУ) сборной конструкции на швах защитной оболочки из оцинкованной стали не должно быть пены ППУ. В противном случае изделие бракуют или отправляют в ремонт (п.1.15.18).

1.14 Основные параметры и размеры.

#### *Прямая труба*

1.14.1 Конструкция теплогидроизолированной трубы должна соответствовать рисунку 1.

Все размеры, указанные на рисунке 1, распространяются и на теплогидроизолированную трубу без трубы-спутника.

1.14.2 Наружный диаметр стальных труб от 57 мм до 1220 мм.

1.14.3 Длина стальных труб, подлежащих изоляции, для диаметров не более 219 мм должна быть от 8 до 12 м, диаметром 273 мм и выше – от 10 до 12 м.

По требованию заказчика или при имеющемся проектном обосновании допускается изготовление труб иной длины.

1.14.4 Предельные отклонения стальных труб по длине, диаметру и толщине стенки должны отвечать требованиям соответствующих ТУ или ГОСТ на трубы.

1.14.5 Длина концов стальных труб без тепловой изоляции 150<sub>-20</sub> мм для труб диаметром до 219 мм включительно и 210<sub>-20</sub> мм – для труб диаметром более 219 мм.

Допускается изменение длины свободных от теплоизоляции (и гидроизоляции) концов труб в соответствии с требованиями выполнения сварочно-монтажных работ, при этом анткоррозионное покрытие должно выступать из-под теплоизоляции не менее, чем на 50 мм.

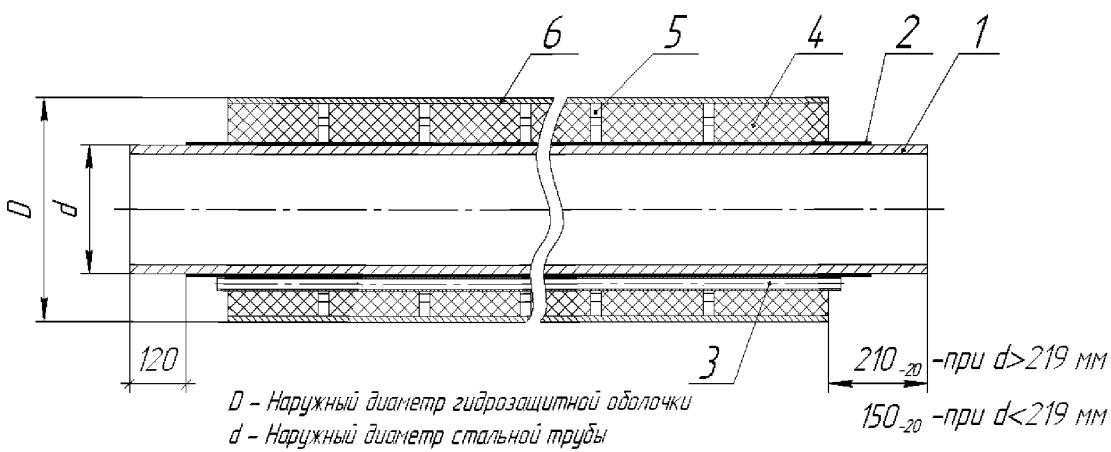


Рис. 1 Конструкция теплогидроизолированной стальной трубы

1 – стальная труба; 2 – анткоррозионное покрытие; 3 – труба-спутник для обогрева; 4 – пенополиуретан; 5 – центрирующая опора; 6 – труба-оболочка из полипропиленова или оцинкованной стали

Подпись и дата	
Инф. № документа	
Взам. инф №	
Подпись и дата	
Но. подл	

1.14.6 Внутреннее антикоррозионное покрытие наносится на всю длину трубы за исключением концевых участков, равных 50 – 100 мм.

1.14.7 Длина полиэтиленовых и тонколистовых стальных гидрозащитных оболочек должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным допуском плюс 50 мм с каждой стороны изделия в соответствии с технологией изготовления.

1.14.8 Для гидроизоляционной защиты теплоизолированных труб, предназначенных для подземной прокладки, используют стандартный ряд полиэтиленовых труб-оболочек по ГОСТ 30732-2006. Диаметры, толщины стенок и их допуски приведены в таблице 1.

1.14.9 Возможно изготовление теплогидроизолированных труб и вставок с нестандартной толщиной теплоизоляции. В этом случае диаметры защитных оболочек из полиэтилена и тонколистовой стали определяются после расчета толщины тепловой изоляции.

1.14.10 Для защитных оболочек теплоизолированных труб и вставок, предназначенных для надземной прокладки, используют тонколистовую оцинкованную сталь с завальцованным герметичным швом (наружным или внутренним).

Таблица 1 - Значения диаметров и толщины стенок полиэтиленовых труб-оболочек\*

в мм

Наружный диаметр оболочки	Толщина стенки оболочки
125 <sup>+1,2</sup>	2,5 <sup>+0,5</sup>
140 <sup>+1,3</sup>	3,0 <sup>+0,5</sup>
160 <sup>+1,5</sup>	3,0 <sup>+0,5</sup>
180 <sup>+1,7</sup>	3,0 <sup>+0,5</sup>
200 <sup>+1,8</sup>	3,2 <sup>+0,5</sup>
225 <sup>+2,1</sup>	3,5 <sup>+0,6</sup>
250 <sup>+2,3</sup>	3,9 <sup>+0,7</sup>
280 <sup>+2,6</sup>	4,4 <sup>+0,7</sup>
315 <sup>+2,9</sup>	4,9 <sup>+0,7</sup>
355 <sup>+3,2</sup>	5,6 <sup>+0,8</sup>
400 <sup>+3,6</sup>	5,6 <sup>+0,9</sup>
450 <sup>+4,1</sup>	5,6 <sup>+1,1</sup>
500 <sup>+4,5</sup>	6,2 <sup>+1,2</sup>
560 <sup>+5,0</sup>	7,0 <sup>+1,3</sup>
630 <sup>+5,7</sup>	7,9 <sup>+1,5</sup>
710 <sup>+6,4</sup>	8,9 <sup>+1,7</sup>
800 <sup>+7,2</sup>	10,0 <sup>+1,9</sup>
900 <sup>+8,1</sup>	11,2 <sup>+2,2</sup>
1000 <sup>+9,0</sup>	12,4 <sup>+2,4</sup>
1100 <sup>+9,9</sup>	13,8 <sup>+2,7</sup>
1200 <sup>+10,8</sup>	14,9 <sup>+2,9</sup>
1425 <sup>+12,6</sup>	17,3 <sup>+3,4</sup>

\* - размеры труб-оболочек из ПЭ больших диаметров должны соответствовать проектным решениям

Значения толщины стенок защитных стальных оболочек в зависимости от диаметра приведены в таблице 2.

Инд. № подл	Подпись и дата				
	Инд. № подл	Взам. инф №	Инд. № дубл	Подпись и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

По согласованию с заказчиком толщина тонколистовой стальной оболочки может быть увеличена по сравнению с представленной в таблице 2.

Предельные отклонения наружных диаметров изоляции теплоизолированных труб по оболочке из тонколистовой стали должны быть не более, чем предельные отклонения наружных диаметров теплоизолированных труб по полиэтиленовой оболочке, приведенных в таблице 1.

1.14.11 Толщина и допуски по толщине тонколистовой стали для защитных оболочек труб, предназначенных для надземной прокладки, должны отвечать требованиям ГОСТ 14918.

Таблица 2 - Значения толщины оцинкованной стали в зависимости от наружного диаметра защитной оболочки

В ММ	
Диаметр оболочки из оцинкованной стали	Толщина оцинкованной стали
до 355	0,7
от 356 до 450	0,8
свыше 450, не менее	1,0

1.14.12 Диаметр и толщина стальной оболочки, приведенные в таблице 2, являются справочными и могут быть уточнены в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономического обоснования.

1.14.13 Допустимое отклонение осевых линий стальных труб от осей труб-оболочек в конструкциях теплогидроизолированных труб приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Допустимое отклонение осевых линий стальных труб от осей труб-оболочек

Наружный диаметр защитной оболочки	Отклонение осей в мм
До 160 вкл.	3,5
Св. 160 до 400 вкл.	5,0
Св. 400 до 630 вкл.	8,0
Св. 630 до 800 вкл.	10,0
Св. 800 до 1200 вкл.	14,0
Св. 1200 до 1375 вкл.	16,0
Св. 1375 до 1425 вкл.	18,0

1.14.14 Толщина наружного антакоррозионного покрытия на основе жидких или порошковых эпоксидных красок должна быть не менее или равна 200 мкм, толщина полиуретанового покрытия должна выбираться в зависимости от диаметра стальной трубы из таблицы 1 ГОСТ Р 51164, толщина двухслойного или трехслойного полиэтиленового покрытий должна выбираться в зависимости от диаметра трубы из таблицы 2 ГОСТ Р 52568.

1.14.15 Толщина внутреннего антакоррозионного покрытия в соответствии с ТУ 1390-010-86695843-2010 может быть от 200 до 600 мкм

1.14.16 Толщина теплоизоляционного пенополиуретанового покрытия определяется проектом с учетом положений СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» в зависимости от условий эксплуатации и способа прокладки.

1.14.17 Расстояние между центраторами должно соответствовать значениям таблицы 4, а высота соответствовать толщине теплоизоляционного слоя.

Таблица 4 – Значение расстояния между центраторами

		в мм
Наружный диаметр защитной оболочки	Расстояние между центраторами	
До 450 вкл.	$1500 \pm 100$	
Св. 450 до 1425 вкл.	$1000 \pm 50$	

#### Противопожарные вставки

1.14.18 Основные размеры противопожарных вставок – диаметр и длина стальной трубы, вид и толщина антакоррозионного покрытия, толщина теплоизоляционного слоя, диаметр и длина защитной оболочки – должны соответствовать размерам аналогичных теплогидроизолированных труб.

1.14.19 Противопожарный элемент (мат), изготовленный из базальтового волокна, должен иметь длину, равную 3 м, и толщину, равную толщине теплоизоляционного слоя из пенополиуретана.

1.14.20 Противопожарный мат укладывают посередине конструкции на поверхность стальной трубы в один-два слоя (укладываются столько слоев, сколько нужно для набора требуемой толщины теплоизоляционного слоя) с перекрытием швов и закрепляют бандажными кольцами из упаковочной ленты по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 и ГОСТ 503 или стальной проволокой диаметром 1,2-2,0 мм по ГОСТ 3282. Крепления устанавливают через каждые 500-700 мм (рис.2).

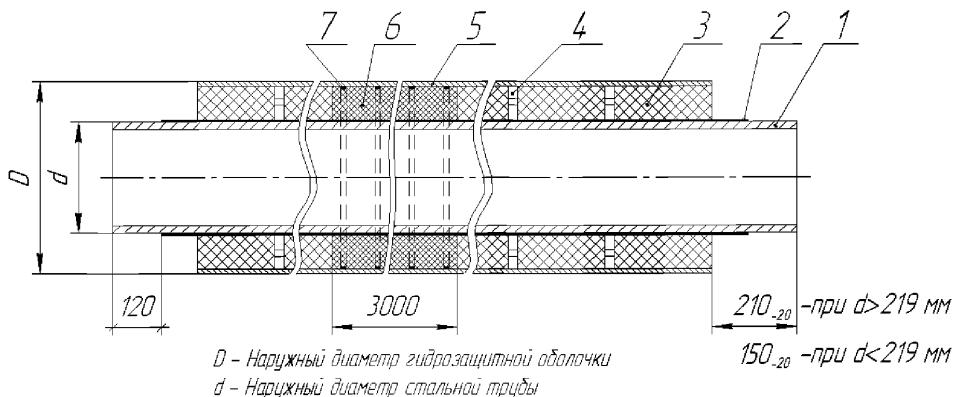


Рис. 2 Конструкция теплогидроизолированной стальной трубы с противопожарными вставками из минеральной ваты

1 – стальная труба; 2 – антикоррозионное покрытие; 3 – пенополиуретан; 4 – центрирующая опора; 5 – труба-оболочка из полиэтилена или оцинкованной стали; 6 – вставка из минеральной ваты; 7 – бандажное кольцо

Изм	Лист	Подпись и дата	Изм	Лист	Подпись и дата

*Путевой подогрев*

1.14.21 Трубу-спутник на стальной рабочей трубе укладывают на теплопроводящую пасту (например, по ГОСТ 19783 или типа «Силотерм») и укрепляют стальными лентами или стальной проволокой (см. п. 1.14.19). Теплопроводящую однородную пасту наносят равномерно на антикоррозионное покрытие по всей длине теплоизоляционного слоя в пространство между трубой-спутником и обогреваемой трубой (рис.3).

1.14.22 Смещение одного конца трубы-спутника относительно другого должно быть не более 3 мм.

1.14.23 Крепление трубы-спутника на обогреваемой трубе может выполняться с помощью сварки. В этом случае нанесение антикоррозионного покрытия должно наноситься после данной операции.

## 1.15 Характеристики (свойства) исходных материалов и готового изделия.

1.15.1 Для теплогидроизоляции используют трубы стальные электросварные наружным диаметром от 57 до 1220 мм включительно, соответствующие ГОСТ 10704, ГОСТ 10706, ГОСТ 20295, ТУ14-3-1573-96, а также нормативно-технической документации заводов-изготовителей, утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами Госгортехнадзора РФ.

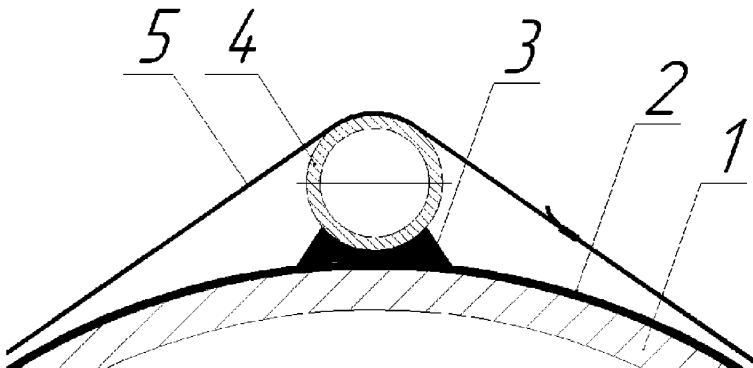


Рис. 4 Схема установки трубы-спутника на обогреваемой стальной трубе  
1 - стальная обогреваемая труба; 2 - антикоррозионное покрытие; 3 - теплопроводящая паста; 4 – труба-спутник системы путевого подогрева; 5 – стальная лента или проволока

1.15.2 На поверхности стальных труб не должно быть трещин, плен, рванин, закатов. Допускаются незначительные следы от ударов, мелкие вмятины, риски, тонкий слой окалины, следы от зачистки дефектов и мелкие плены, если только они не противоречат требованиям нормативной документации на непокрытую трубу.

1.15.3 Поверхность трубы следует очистить от таких загрязнений как масла, жир, пыль, поверхность не должна быть влажной. После механической очистки состояние стальной поверхности должно соответствовать степени очистки 3 по ГОСТ 9. 402 и степени шероховатости

Наб. № подп	Подпись и дата		
Взам. инф №	Инд. № фубп	Подпись и дата	

(50-90) мкм, поверхность труб (деталей) должна быть обеспылена и соответствовать эталонам по ИСО 8502-3 (Р).

1.15.4 В качестве антакоррозионного покрытия наружной поверхности стальной трубы используют покрытия на основе эпоксидных красок, полиуретановых красок (№ 3 по ГОСТ Р 51164), двухслойное или трехслойное полиэтиленовое покрытия (№ № 1 и 2 по ГОСТ Р 52568), а также трубы с покрытием, изготовленные по ТУ 1390-007-86695843-2010, ТУ 1394-006-86695843-2010, ТУ 1390-005-86695843-2010.

Физико-механические и защитные свойства антакоррозионных покрытий №№ 1 и 2 должны отвечать требованиям таблицы 3 ГОСТ Р 52568, исключая пункт 3, касающийся ударной прочности покрытий, показатели которой могут быть ниже на 50% от указанных в ГОСТ, в связи с тем, что по антакоррозионному покрытию наносится устойчивый к удару слой пенополиуретана.

1.15.5 Физико-механические свойства наружного антакоррозионного эпоксидного покрытия должны отвечать требованиям таблицы ТУ 1394-006-86695843-2010.

1.15.6 Антакоррозионное покрытие должно иметь однородную гладкую поверхность без пропусков и дефектов.

Допускается наличие небольших наплывов – локального утолщения (не более 2 мм над уровнем основного покрытия) и «волнистость» покрытия, не выводящая толщину покрытия за значения, указанные в таблице 2 ГОСТ Р 52568 или таблицы 1 ГОСТ Р 51164.

При наличии локальных несквозных дефектов покрытия допускается их ремонт.

1.15.7 Антакоррозионное покрытие на основе полиуретановых красок должно отвечать требованиям таблицы 2 ГОСТ Р 51164.

1.15.8 В качестве внутреннего антакоррозионного покрытия используются покрытия на основе эпоксидных красок. Физико-механические и защитные свойства покрытия должны отвечать требованиям ТУ 1390-002-88695843-08 и ТУ 1390-010-88695843-2010.

1.15.9 В качестве теплоизоляционного материала используют экологически безопасные типы заливочных пенополиуретанов на основе озононеразрушающих фреонов, а также бесфреоновые пенополиуретаны отечественного или импортного производства.

Физико-механические свойства пенополиуретанов должны отвечать требованиям таблиц 5 и 6.

Таблица 5 - Характеристики ППУ и теплогидроизолированной конструкции труб диаметром от 57 мм до 720 мм включительно

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя
1	Внешний вид	Жесткая ячеистая пласти масса от молочного до светло-коричневого цвета равномерной мелкоячеистой структуры. Исключается наличие трещин, пустот, посторонних примесей.

Ид. № п/п	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя
2	Общая кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее *	70
3	Кажущаяся плотность в ядре, кг/м <sup>3</sup> , не менее	60
4	Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении, МПа, не менее	0,3
5	Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин., % по объёму, не более	10
6	Теплопроводность в готовом изделии, Вт/м·°C, не более, при температуре: $(20 \pm 3)$ °C, $(0 \pm 3)$ °C	0,028 0,025
7	Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре $(23 \pm 2)$ °C, МПа, не менее, (для труб с ПЭ оболочкой)	0,12

\* - По требованию заказчика или при проектном обосновании плотность ППУ может иметь другое значение.

1.15.10 Системы пенополиуретанов, применяемых для теплоизоляции стальных труб, должны быть сертифицированы.

1.15.11 Исходные компоненты для приготовления пенополиуретана и их соотношения должны отвечать требованиям соответствующих ТУ.

1.15.12 Пенополиуретан в разрезе должен иметь однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 1/3 толщины теплоизоляционного слоя не допускаются.

1.15.13 В качестве защитного (гидроизоляционного) покрытия используют полиэтиленовые трубы-оболочки для подземной прокладки или спирально-замковые трубы из оцинкованной стали для надземной прокладки.

1.15.14 Для изготовления полиэтиленовых труб-оболочек должны использоваться композиции полиэтилена трубных марок не ниже ПЭ-80 по ГОСТ 18599, черного цвета (светостабилизированные 2% - 2,5% сажи).

Таблица 6 - Характеристики ППУ и теплогидроизолированной конструкции труб диаметром от 820 мм до 1220 мм включительно

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя
1	Внешний вид	Жесткая ячеистая пластмасса от молочного до светло-коричневого цвета равномерной мелкоячеистой структуры. Исключается наличие трещин, пустот, посторонних примесей

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя
2	Общая кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее *	90
3	Кажущаяся плотность в ядре, кг/м <sup>3</sup> , не менее	75
4	Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении, МПа, не менее	0,6
5	Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин., % по объёму, не более	10
6	Прочность на сдвиг в осевом направлении при 20 °C, МПа, не менее, при температуре (для труб с ПЭ оболочкой): (23 ± 2) °C	0,12
7	Теплопроводность в готовом изделии, Вт/м·°C, не более, при температуре: (20 ±3) °C (0 ± 3) °C	0,033 0,028
8	Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении при 20 °C, МПа, не менее, при температуре (для труб с ПЭ оболочкой): (23 ± 2) °C	0,2

\* - По требованию заказчика или при проектном обосновании плотность ППУ может иметь другое значение.

1.15.15 Полиэтиленовые трубы-оболочки должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 7.

1.15.16 Для повышения адгезии пенополиуретана с полиэтиленовой трубой-оболочкой её поверхность обрабатывают коронным электрическим разрядом.

1.15.17 Спирально-замковые трубы изготавливают по ТУ 36-736-93 из стальной оцинкованной ленты, отвечающей требованиям ГОСТ 14918 1 класса.

1.15.18 При выступлении полиуретановой пены через шов стальных оболочек допускается их герметизация.

В случае, если объем вытекшего из шва пенополиуретана более 5 % (по весу) всего заливаемого объема, труба бракуется.

1.15.19 Центрирующие опоры изготавливают из полиэтилена низкого давления трубных марок по ГОСТ 16338 или из литьевых марок полипропилена по ГОСТ 26996. Допускается изготовление комбинированных опор с опорной частью из полипропилена или полиэтилена и стягивающих поясов из металлической или полимерной ленты.

1.15.20 В качестве труб-спутников для подогрева путем скин-эффекта могут использоваться бесшовные стальные трубы с наружным диаметром от 15 до 60 мм и с толщиной стенки не менее 2 мм, которые должны соответствовать ГОСТ 8731, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8733, ГОСТ 8734 – группы В. Допускается нанесение эпоксидного антикоррозионного покрытия на поверхность труб-спутников.

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инф №	Инд. № подл	Подпись и дата	Инд. № подл
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

1.15.21 Для защиты торцев теплоизоляции и концов труб от влаги применяют термоусаживающиеся ленты отечественного или импортного производств.

Допускается применение лака БТ-577, свойства которого должны отвечать требованиям ГОСТ 5631, мастики битумно-резиновой изоляционной по ГОСТ 15836 или любой полимерной грунтовки, позволяющей исключить проникновение влаги в ППУ в период хранения труб.

Таблица 7 – Характеристики полиэтиленовых труб-оболочек

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Качество поверхности	Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб-оболочек не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. Цвет труб-оболочек – черный.
2	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350
3	Изменение длины труб-оболочек после прогрева при 110 °С, %, не более	3
4	Стойкость при температуре 80°С и постоянном давлении, ч, не менее *	165 (при начальном напряжении в стенке трубы 4.6 МПа) 1000 (при начальном напряжении в стенке трубы 4.0 МПа)
	Стойкость при постоянной нагрузке растяжения 4,0 МПа при температуре 80°С в водном растворе ПАВ, ч, не менее *	2000

\* Показатель определяется одним из указанных методов.

1.15.22 В качестве огнестойкой противопожарной вставки используют изделия из минеральной ваты: для труб диаметром от 57мм до 219 мм включительно цилиндры или полуциилиндры по ГОСТ 23208, для труб диаметром больше 219 мм маты из минераловатного волокна по ГОСТ 4640, ГОСТ 21880 или базальтового волокна (типа Rockwool Wired Mat).

Физико-механические свойства вставки из минераловатного (базальтового) волокна должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 8.

1.15.23 По согласованию с заказчиком допускается применение других огнестойких материалов, отвечающих требованиям таблицы 8.

Таблица 8 – Физико-механические свойства противопожарной вставки из минераловатного (базальтового) волокна

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя
1	Плотность , кг/м <sup>3</sup>	75- 125
2	Теплопроводность, Вт/м·°C, не более при температуре: (25±5) °C, (125±5) °C	0,048 0,067
3	Влажность, % по массе, не более	2
4	Сжимаемость, %, не более	20 - 18
5	Содержание органических веществ, % по массе, не более	3-4
6	Горючесть, группа	НГ - для плотности не более 75 кг/м <sup>3</sup> и Г1 - более 75 кг/м <sup>3</sup>

### 1.16 Маркировка

1.16.1 Теплогидроизолированные трубы и вставки, принятые ОТК предприятия, должны иметь маркировку согласно ГОСТ 25880, ГОСТ 10692 и ГОСТ 14192, включающую в себя:

- условное обозначение продукции в соответствии с настоящими ТУ;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- номер партии;
- дату изготовления.

1.16.2 Маркировку наносят – для труб диаметром до 530 мм на поверхность гидрозащитной оболочки – на расстоянии не менее 200 мм от торца изоляции, для труб диаметром 530 мм и более – на внутреннюю поверхность на расстоянии не менее 150 мм от торца яркой и контрастной несмыывающейся краской или другим способом, обеспечивающим её сохранность в процессе хранения и транспортировки.

1.16.3 Маркировка должна быть четкой, выполнена по трафарету с высотой букв (цифр) не менее 10 мм по ГОСТ 2.304.

1.16.4 Маркировка может быть нанесена на бирку (этикетку), прикрепляемую к стальной трубе или к оболочке.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При работе по нанесению тепловой изоляции необходимо соблюдать все указания по технике безопасности, изложенные в технических условиях на применяемые материалы и технологической инструкции на производство.

2.2 Основные требования к безопасности технологических процессов, хранению и транспортированию химических веществ должны соответствовать ГОСТ 12.3.008 и ГОСТ 12.3.016.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5768-009-86695843-2011	Лист
						14

2.3 При выполнении работ с теплогидроизолированными трубами необходимо соблюдать требования безопасности согласно СНиП Ш-4-80\*, ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.038. ССБТ.

2.4 Помещения, где проводятся работы по получению изоляции из ППУ и монтажу противопожарной минераловатной вставки, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

2.5 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны – в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

2.6 Теплоизоляция из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при нормальных условиях не выделяет в окружающую среду токсических веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте с ней. Её применение не требует специальных мер предосторожности. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007.

Пенополиуретановую теплоизоляцию относят к группе Г3 и Г4 – по ГОСТ 30244.

2.7 К работе по изготовлению теплоизолированных пенополиуретаном труб, противопожарных вставок с применением минераловатных изделий, производству оцинкованных оболочек допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение по технике безопасности по утвержденной программе с последующими периодическими проверками знаний и имеющие доступ к самостоятельной работе.

2.8 Работы по производству теплоизоляции из ППУ (подготовка компонентов, подготовка труб и заливка композиции и др.) должны производиться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты (костюм из хлопчатобумажной ткани, защитные очки, респиратор).

2.9 На участке по заливке пенополиуретана должны находиться средства длянейтрализации применяемых веществ (5-10%-ный раствор аммиака, 5%-ный раствор соляной кислоты), а также аптечка первой помощи с медикаментами (1,3%-ный раствор поваренной соли, 5%-ный раствор борной кислоты, 25%-ный раствор питьевой соды, йод, бинт, вата, резиновый жгут).

2.10 Не допускается воздействие огня в виде открытого пламени или искр, а также воздействие высоких температур на теплоизоляционное покрытие по длине трубы и в торцевых сечениях.

2.11 Температура воспламенения пенополиуретана – от 550 °С до 600 °С. При горении из пенополиуретана выделяются высокотоксичные продукты. В случае возгорания пламя необходимо тушить в изолирующем противогазе. Тушение допускается производить любыми средствами пожаротушения.

2.12 Для защиты органов дыхания при работе с минераловатными изделиями необходимо применять респиратор ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопылевые респираторы; для защиты кожных покровов – специальную одежду и перчатки.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Для охраны атмосферного воздуха должен быть организован контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02. Плановый лабораторный контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе необходимо выполнять по графику, установленному с территориальными органами Госсанэпиднадзора.

3.2 Промышленные отходы, образующиеся при производстве пенополиуретана, подлежат утилизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами Минздрава.

Изм №	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.3 Неутилизированные компоненты для производства пенополиуретана (полиол и полиизоцианат) подлежат вывозу и захоронению по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

3.4 Отходы пенополиуретана, минераловатных изделий могут захораниваться на общих свалках по согласованию с территориальными органами Госсанэпиднадзора.

#### 4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Теплогидроизолированные трубы и вставки должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих Технических условий.

4.2 Теплогидроизолированные трубы и вставки принимаются партиями. Партией считается число труб или вставок, изготовленных за 24 ч или не более 100 шт. труб (вставок) на одной технологической линии из одной марки и партии сырья, сопровождаемых одним документом о качестве.

4.3 На каждую партию теплогидроизолированных труб и вставок изготовитель выдает сертификат качества, который должен содержать:

- условное обозначение продукции в соответствии с настоящими ТУ;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- номер партии и дату изготовления;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества продукции требованиям настоящих ТУ;
- отметку отдела технического контроля.

4.4 Контроль качества теплогидроизолированных труб включает:

- входной контроль теплоизоляционных материалов (пенополиуретана, минераловатных изделий) и гидрозащитных оболочек;
- приемо-сдаточные испытания;
- периодические испытания.

4.5 При проведении входного контроля теплоизоляционных материалов и гидрозащитных оболочек проверяют соответствие НД на поставляемые материалы выданным сертификатам качества.

4.6 При входном контроле компонентов пенополиуретана для каждой новой партии проводят технологическую пробу и определяют следующие показатели:

- время старта;
- время гелеобразования;
- кажущуюся плотность при свободном вспенивании.

Показатели качества пенополиуретана должны соответствовать требованиям технических условий производителя материала.

4.7 Качество минераловатных изделий для изготовления противопожарных вставок определяют при входном контроле для каждой партии.

Контролю подлежат:

- плотность;
- теплопроводность;
- влажность;
- сжимаемость;

Изм №	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- содержание органических веществ.

Показатели качества минераловатных вставок должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

4.8 Приемо-сдаточные и периодические испытания проводят по показателям, приведенным в таблице 9.

При приемосдаточных испытаниях проверке подвергают каждую партию.

Периодические испытания проводят не реже 2 раз в год, а также при изменении марок и партий сырьевых материалов, поставщиков материалов, дополнительно по требованию заказчика.

4.9 Для проведения испытаний продукцию отбирают от партии методом случайного отбора по ГОСТ 18321 или равномерно в течение всего процесса производства.

Испытания образцов изолированных труб и вставок проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления.

Из середины и с обеих сторон трубы на расстоянии не менее 0,5 м от концов теплоизоляции вырезают фрагменты теплоизоляционного слоя с защитной оболочкой. Для изготовления образцов отделяют слой ППУ от антикоррозионного покрытия и от полиэтиленовой (или сталь

Таблица 9 – Приемосдаточные и периодические испытания, проводимые для проверки соответствия качества теплогидроизолированных труб (вставок) требованиям настоящих ТУ

Наименование показателя	Номер пункта		Вид испытаний		Объем выборки от партии	Периодичность испытаний
	Технические требования	Методы испытаний	Приемо-сдаточные	Периодические		
Качество поверхности и маркировка	1.11; 1.12; 1.13; 1.16	5.3	+	-	100 %	Каждая партия
Основные размеры	1.14	5.4 - 5.6	+	-	3 шт.	Каждая партия
Отклонение осевых линий	1.14.13	5.7	+	-	3 шт.	Каждая партия
Кажущаяся плотность пенополиуретана	1.15.9	5.12	+	-	3 шт.	Каждая партия
Прочность пенополиуретана при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении	1.15.9	5.13	+	-	3 шт.	Каждая партия
Водопоглощение пенополиуретана	1.15.9	5.14	-	+	3 шт.	Один раз в квартал
Теплопроводность пенополиуретана	1.15.9	5.15	-	+	3 шт.	Один раз в квартал

Наименование показателя	Номер пункта		Вид испытаний		Объем выборки от партии	Периодичность испытаний
	Технические требования	Методы испытаний	Приемо-сдаточные	Периодические		
Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки	1.15.15	5.16	-	+	3 шт.	Один раз в квартал
Стойкость полиэтиленовой оболочки при температуре 80°C и постоянном внутреннем давлении или стойкость при постоянной нагрузке растяжения при 80 °C в водном растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ)**	1.15.15	5.19	-	+	3 шт.	При смене марки ПЭ
Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после нагрева	1.15.15	5.19	-	+	3 шт.	Один раз в квартал
Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ *	1.15.9	5.17	-	+	3 шт.	Один раз в квартал

\* Определяют для труб и изделий в полиэтиленовой оболочке.  
\*\* Определяют по требованию заказчика.  
Примечание – Знак «+» означает, что испытания проводят, знак «-» – не проводят.

ной) оболочки. Непосредственно прилегавшие к трубе и гидроизоляционной оболочке слои ППУ толщиной не менее 3 мм удаляют. Итоговая толщина образца должна быть не менее 30 мм и не более 60 мм.

С поверхности полиэтиленовой оболочки тщательно удаляют следы ППУ.

Число образцов должно быть не менее трех из каждого изделия.

4.10 В местах отбора проб проводится ремонт теплоизоляционного и гидроизоляционного покрытий.

4.11 При отсутствии возможности вырезать образцы из готовой теплогидроизолированной трубы ввиду её малого диаметра допускается контрольные образцы пенополиуретана изготавливать в специальной технологической форме 300x200x50 мм.

4.12 При соответствии результатов определения свойств каждого изделия предъявляемым требованиям партия считается принятой. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю проводят повторный контроль на удвоенном количестве изделий,

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5768-009-86695843-2011	Лист
						18

взятых из той же партии. Результаты повторного испытания являются окончательными. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия изделий приемке не подлежит.

4.13 Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний хранятся в ОТК предприятия-изготовителя в течение не менее 5 лет.

4.14 Перед началом производства изделий из новых композиций сырьевых материалов или при изменении технологических режимов необходимо проводить типовые испытания.

Типовые испытания проводят по всем показателям, предусмотренными настоящими техническими условиями.

При изготовлении нового технологического оборудования проводят контроль размеров по рабочим чертежам.

## 5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Входной контроль сырья, материалов, покупных изделий проводят на основании сопроводительных документов.

5.2 Время старта, время гелеобразования, кажущуюся плотность пенополиуретана при свободном вспенивании определяют по техническим условиям на материал.

В случае, если в ТУ отсутствует методика проведения технологической пробы, то следует руководствоваться методикой ООО «ДАУ ИЗОЛАН» - Методика № 05/10-2009 «Проведение технологической пробы (жесткий пенополиуретан)».

5.3 Качество поверхности и маркировку проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением контролируемого изделия с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

5.4 Контроль геометрических размеров: наружного диаметра, длину неизолированных концов труб и, длину и толщину оболочки, длину трубы, толщину теплоизоляционного слоя, длину и толщину минераловатной вставки проводят согласно ГОСТ 17177 с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166, линейки по ГОСТ 427, рулетки по ГОСТ 7502.

Допускается применять другие измерительные инструменты, обеспечивающие соответствующую точность.

5.5 Толщину стенки трубы-оболочки измеряют в четырех точках, равномерно распределенных по окружности торца.

5.6 Длину трубы-оболочки, стальной трубы и неизолированных концов трубы измеряют с точностью до 5 мм по наружной поверхности труб вдоль их оси.

5.7 Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки определяют по методике ГОСТ 30732.

5.8 Герметичность сварных швов трубы-оболочки после заполнения ППУ проверяют визуально без применения увеличительных приборов по всей длине.

5.9 Плотность, влажность, сжимаемость, содержание органических веществ минераловатного изделия (вставки) определяют по ГОСТ 17177.

5.10 Теплопроводность минераловатного изделия определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256.

Изд № подп	Подпись и дата		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5.11 Перед проведением испытаний образцы ППУ кондиционируют при комнатной температуре в течение времени, указанных в технических условиях на конкретную композицию.

Образцы полиэтилена кондиционируют при комнатной температуре в течение 2 ч.

5.12 Образцы пенополиуретана должны иметь равномерную мелкочаечистую структуру. Наличие трещин, пустот, посторонних включений и т.п. не допускается.

5.13 Каждуюся плотность теплоизоляционного слоя из ППУ определяют по ГОСТ 17177 или ГОСТ 409.

5.14 Прочность ППУ при сжатии при 10% деформации определяют по ГОСТ 17177.

5.15 Водопоглощение ППУ определяют по ГОСТ 30732.

5.16 Теплопроводность пенополиуретана определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256.

5.17 Относительное удлинение при разрыве полиэтилена определяют по ГОСТ 11262 на пяти образцах. Толщина образца-лопатки должна быть равна толщине стенки трубы. Образцы-лопатки вырубают из отрезков труб штампом так, чтобы ось образца-лопатки была параллельна образующей трубы. Испытания проводят при скорости перемещения захватов разрывной машины 50 мм/мин. для образцов труб из полиэтилена низкого давления и 100 мм/мин. для образцов труб из полиэтилена высокого давления.

5.18 Прочность теплогидроизолированной трубы в осевом направлении определяют по методике ГОСТ 30732.

5.19 Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после нагрева при 110 °С и выдержке в течение 1 часа определяют по ГОСТ 27078 и ГОСТ 18599.

5.20 Стойкость полиэтиленовой оболочки при температуре 80 °С и постоянном внутреннем давлении или стойкость при постоянной нагрузке растяжения при 80 °С в водном растворе поверхностно-активных веществ определяют для труб диаметром до 159 мм на образцах трубы-оболочки по ГОСТ 24157.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Теплогидроизолированные трубы и вставки транспортируют железнодорожным, автомобильным или водным транспортом в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами погрузки.

6.2 Теплогидроизолированные трубы и вставки должны храниться на ровных площадках, на обрезиненных деревянных прокладках либо песчаных валиках, покрытых полиэтиленовой пленкой. Складирование теплогидроизолированных труб (вставок) непосредственно на грунт или снег запрещается.

6.3 Складирование теплогидроизолированных труб и вставок производят штабелями высотой не более 2 м. Для предотвращения раскатывания труб при штабелировании должны быть установлены боковые опоры. В штабеле должны быть уложены теплоизолированные трубы одного типоразмера.

Складирование теплогидроизолированных противопожарных вставок осуществляют в специально отведенном месте отдельно от теплогидроизолированных труб.

6.4 На складе теплоизолированные трубы и вставки могут подвергаться воздействию атмосферной среды при температурах в пределах от минус 50 °С до плюс 50 °С в течение одного го-

Изм №	Лист	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

да при наличии консервационного покрытия на концевых участках труб и на торцах теплоизоляции.

Воздействие прямых солнечных лучей в течение более 2 недель недопустимо.

Для предотвращения загрязнения и увлажнения торцов теплоизоляции труб и фасонных изделий при осадках и повреждения оболочек при погрузочно-разгрузочных работах, концы труб на расстоянии 1 м с каждой стороны должны отстоять от земли не менее чем на 200 мм.

6.5 Для погрузки и разгрузки теплогидроизолированных труб и вставок рекомендуется использовать специальные траперсы и мягкие полотенца. Не допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ с использованием удавок, цепей, канатов и других грузозахватных устройств, вызывающих повреждение изоляции.

6.6 Строго запрещается сбрасывание, соударение теплогидроизолированных труб и вставок, волочение их по земле.

6.7 Перевозка теплоизолированных труб и вставок может осуществляться на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте в соответствии с «Правилами перевозки грузов в прямом, смешанном железнодорожно-водном сообщении», М., «Транспорт», 1985 г., «Правилами перевозки грузов», ч.1, М., «Транспорт», 1979 г., «Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом», М., «Транспорт», 1984 г.

6.8 При погрузочно-разгрузочных работах, перевозке и монтаже поверхность теплоизолированных труб и вставок следует предохранять от механических повреждений.

6.9 Не допускается складирование и хранение продукции в местах, подверженных затоплению водой.

## 7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Строительство теплоизолированных нефте- и газопроводов с применением теплогидроизолированных труб, изготовленных по настоящим ТУ, следует осуществлять с применением аналогичных по конструкции и материалам соединительных деталей.

## 8 ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

8.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие качества теплоизоляции теплогидроизолированных труб и вставок требованиям настоящих технических условий в течение 12 месяцев после изготовления изделия при соблюдении условий хранения и транспортирования.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня даты изготовления теплогидроизолированной трубы и вставки в эксплуатацию при соблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, в соответствии с ГОСТ 22352.

8.3 При нарушении потребителем условий погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, хранения и монтажа трубопровода, в результате чего произошла порча теплоизоляции и оболочки теплогидроизолированной трубы и вставки, изготовитель ответственности не несет.

Изм № подп	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**ПРИЛОЖЕНИЕ «А»**

(справочное)

**Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки  
в данных ТУ**

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 9. 402-80\* Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы анткоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1»Лепесток». Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 409-77 Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560-73\* Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия

ГОСТ 5631-79\* Лак БТ-577. Технические условия

ГОСТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8731-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

ГОСТ 8734-78 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 10692-80\* Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Ид. № подл	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5768-009-86695843-2011	Лист
						22

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент  
 ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические требования  
 ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования  
 ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение  
 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  
 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная. Технические условия

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная  
 ГОСТ 16338-85\*Е Полиэтилен низкого давления. Технические условия  
 ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний  
 ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции  
 ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия  
 ГОСТ 19783-74 Паста кремнийорганическая теплопроводная. Технические условия  
 ГОСТ 20295-85\* Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов  
 ГОСТ 21880-94 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия  
 ГОСТ 22352-77 Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях  
 ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия  
 ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении  
 ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение  
 ГОСТ 26996-86. Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия.  
 ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения труб после прогрева  
 ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть  
 ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом  
 ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия  
 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии  
 ГОСТ Р 52568-2006 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов  
 СНиП Ш-4-80\* Техника безопасности в строительстве. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные  
 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов  
 СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

Ид. № подл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИСО 8502-3 (Р) – 1992 .Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и связанных с ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности – Часть 3 Оценка за-пыленности стальных поверхностей, подготовленных для нанесения краски (Метод липкой лен-ты)

ТУ-14-3-1573-96 Трубы стальные электросварные

ТУ 36-736-93 Воздуховоды металлические. Технические условия

ТУ 1390-002-86695843-08 Трубы и детали трубопроводов стальные с внутренним антикор-розионным покрытием на основе высоковязких материалов (амерсcoat)

ТУ 1390-005-86695843-2010 Трубы стальные с наружным защитным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов

ТУ1390-006-86695843-2010 Трубы стальные с наружным защитным эпоксидным покры-тием

ТУ1390-007-86695843-2010 Трубы стальные электросварные диаметром до 1420 мм с на-ружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для строительства промысловых и ма-гистральных нефтепроводов

ТУ1390-010-86695843-2010 Трубы и детали трубопроводов стальные с внутренним анти-коррозионным покрытием на основе высоковязких материалов для строительства промысловых нефтепроводов и продуктопроводов.

Нбр № п/п	Подпись и дата	Взам. инбр №	Инбр № обрл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Измене- ния	Номера листов (страниц)				№№ доку- ментов	Входящий номер сопро- водительного документа	Подпись	Дата
	Изменен- ных	Заменен- ных	Новых	Изъя- тых				

Изм. № подп	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата