

СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
С КОТЛАМИ КВ-ГМ-20(10) И КОТЛАМИ ДЕ-16(10)-14ГМ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-199

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ГМ-20
И ТРЕМЯ КОТЛАМИ ДЕ-16-14ГМ. ОТКРЫТАЯ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ТОПЛИВО - ГАЗ И МАЗУТ.
АЛЬБОМ 9.18

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА. ЗАДАНИЕ
ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА ЩИТЫ АВТОМАТИКИ И КИП.

19462-31
ЦЕНА 1-37

					Привязка	

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА**

Москва, А-441, Селезневский пр., 29

Секция в отделе 27 ИИИ а

Листы № 7925 Тираж 875 экз.

СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
 С КОТЛАМИ КВ-ГМ-20(10) И КОТЛАМИ ДЕ-16(10)-14ГМ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-199

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ГМ-20 И ТРЕМЯ КОТЛАМИ ДЕ-16-14ГМ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВО-ГАЗ И МАЗУТ АЛЬБОМ 9.18

СОСТАВ ПРОЕКТА

- | | |
|------------|--|
| АЛЬБОМ 0. | <i>Пояснительная записка.</i> |
| АЛЬБОМ 1.1 | <i>Тепломеханическая часть.</i> |
| АЛЬБОМ 1.9 | <i>Тепломеханическая часть. Блоки тепломеханического оборудования.</i> |
| АЛЬБОМ 2.1 | <i>Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-20. Тепломеханическая часть, конструкции железобетонные, автоматизация.</i> |
| АЛЬБОМ 2.2 | <i>Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-20. Металлоконструкции газозащитных проходов.</i> |
| АЛЬБОМ 2.5 | <i>Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ДЕ-16-14ГМ. Тепломеханическая часть, конструкции железобетонные, автоматизация.</i> |
| АЛЬБОМ 2.6 | <i>Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ДЕ-16-14ГМ. Металлоконструкции газозащитных проходов.</i> |

				Привязан	

Изм. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ	10.3	<i>Котельная. Водопровод и канализация.</i>
АЛЬБОМ	10.9	<i>Водоподготовительная установка. Сантехнические устройства.</i>
АЛЬБОМ	11.1	<i>Котельная. Сочленения исполнительных механизмов с регулируемыми органами.</i>
АЛЬБОМ	11.5	<i>Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройств.</i>
АЛЬБОМ	12.1	<i>Котельная. Инженерные сети. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Приспасаемые материалы.</i>
АЛЬБОМ	12.9	<i>Водоподготовительная установка. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Приспасаемые материалы.</i>
АЛЬБОМ	13.1	<i>Сметы. Котельная.</i>
АЛЬБОМ	13.2	<i>Сметы. Водоподготовительная установка.</i>
АЛЬБОМ	13.3	<i>Сметы. Генеральный план. Инженерные сети.</i>
АЛЬБОМ	14.1	<i>Спецификации оборудования Котельная.</i>
АЛЬБОМ	14.2	<i>Спецификации оборудования Водоподготовительная установка.</i>
АЛЬБОМ	14.3	<i>Спецификации оборудования Инженерные сети.</i>
АЛЬБОМ	15.1	<i>Ведомости потребности в материалах. Котельная.</i>
АЛЬБОМ	15.2	<i>Ведомости потребности в материалах. Водоподготовительная установка.</i>
АЛЬБОМ	15.3	<i>Ведомости потребности в материалах. Генеральный план. Инженерные сети.</i>

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Типовой проект 907-2-216

Типовое проектное решение

№ 907-02-222 альбомы 1.3, 2.3

Типовые конструкции серия

4.903-11 вып.1 альбом1, часть 2

вып.4 альбом1, часть 2, вып.5 альбом1

Типовые конструкции

серия 4.903-10 вып.8

Типовые конструкции

серия 5.903-3 вып.0,1 -0,2

Труба вымывающая кирпичная Н=60м, $d_0=3,0$ м с наземным примыканием газопровод (распространяет Теплопроект 2. Ленинград).

Световые ограждения высотных дымовых труб (распространяет

ВНИПИТеплопроект 2. Москва).

Котельные установки, вспомогательное оборудование и блоки (распространяет

Тбилисский филиал ЦИТП).

Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей, грязевики (распространяет

Тбилисский филиал ЦИТП).

Вакуумные деаэраторы и водоструйные эжекторы (распространяет ЦИТП г. Москва).

Утвержден и введен в действие с 1 июля 1984г.

Главпроектстройпроектотом Госстроя СССР.

Приказ № 41 от 10 ноября 1983г.

Разработан

проектным институтом

ЛАТГИПРОПРОМ

Главный инженер института

Главный инженер проекта

V. Sh...

A. Duman

В. Обчаров

А. Думан

					Привезан	

<i>Марка</i>	<i>Наименование</i>	<i>Стр.</i>
	<i>Содержание альбома</i>	<i>4</i>
<i>АТМ22-1</i>	<i>Ведомость материалов для заказа щитов.</i>	<i>5</i>
<i>АТМ21.С0 л.1-8</i>	<i>Спецификация щитов автоматизации.</i>	<i>6-13</i>
<i>АТМ22-2 л.1-27</i>	<i>Щит. Общий вид.</i>	<i>14-28</i>
<i>АТМ22-3 л.1-12</i>	<i>Щит приточной установки П1 (П2). Общий вид.</i>	<i>29-34</i>

Наименование	Обозначение	Кол. листов	Кол. экзempl
Ведомость материалов для заказа щитов.	АТМ22-1	1	3
Спецификация щитов автоматизации.	АТМ21. С0	8	3
Схема электрическая принципиальная питания.	АТМ21-3	1	2
Схема электрическая принципиальная технологической сигнализации.	АТМ21-4	1	2
Приточная установка П1(П2). Схема электрическая принципиальная управления.	АТМ21-7	1	2
Аварийная сигнализация. Схема принципиальная.	ЭМ л. 15 ал. В.25(В.26)	1	2
Насос исходной воды. Схема принципиальная.	ЭМ л. 10 ал. В.25(В.26)	1	2
Насос декарбонизированной воды. Схема принципиальная.	ЭМ л. 10 ал. В.25(В.26)	1	2
Вентилятор к декарбонизатору. Схема принципиальная.	ЭМ л. 11 ал. В.25(В.26)	1	2
Конденсатный насос. Схема принципиальная.	ЭМ л. 12 ал. В.25(В.26)	1	2
Насос - дозатор. Механизм управле- мый по месту. Схемы принципиальные	ЭМ л. 14 ал. В.25(В.26)	1	2
Щит. Общий вид.	АТМ22-2	27	3
Щит приточной установки П1(П2). Общий вид	АТМ22-3	12	4

В скобках указан № альбома
для типового проекта 903-1-200; 903-1-202;
903-1-204; 903-1-206.

		ТН 903-1-199 АТМ22-1		Листов	Листов	Листов
И. ДИРЕКТОР	И. ДИРЕКТОР	Ведомость материалов для заказа щитов	Р	Лист	Листов	Листов
И. НАЧ. ОТД.	И. НАЧ. ОТД.					
И. КОНСТ.	И. КОНСТ.					
И. ДИЗ.	И. ДИЗ.					
И. ПРОГ.	И. ПРОГ.					
И. УПР.	И. УПР.					
И. ТЕХН.	И. ТЕХН.					

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Кол-чество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	<u>1. Щиты</u>								
	Щит КИП ВПУ состоящий из щита по ОСТ 36 13-76								
	1. Щит шкафной	ЩШ-ЭД-I- 800x600 УХЛЧ-1Р30 ОСТ 36.13-76 АТМ22-2	шт.	796		423621		1	
	2 Щит притачной установки П1(П2)	ЩШМ- 600x400-II- УХЛЧ 1Р30 ОСТ 36 13-76 АТМ22-3	шт.	796		423621		2	

ТИП	ДУМАН	31	ТП903-1-199	АТМ21.СД		
Нач. отд.	Мельман		Спецификация щитов автоматизации.	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Кушель			Р	1	8
Н.а. спец.	Кореньков			ЛАТГИПРОПРОМ		
Р.к. зр.	Иржицина					
И.т.и.ж.	Индане					

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)	Тип, марка оборудования (взыскательное наименование документа и № старого листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитом.

1 Переключатель шестипакетный малогабаритный ~ 380 В.

ПМ08Ф шт. 796
1366, 9, 10z
/й-д 126
1416.526.128-75

342829

5

2 Переключатель шестипакетный малогабаритный ~ 380 В.

ПМ0Ф45 шт. 796
222222/й-Д9
1416.526.128-75

342829

3

3 Переключатель шестипакетный малогабаритный ~ 380 В.

ПМ0В- шт. 796
222222/й-Д61
1416.526.128-75

342829

1

4 Переключатель шестипакетный малогабаритный ~ 380 В.

ПМ0В- шт. 796
111222/й-Д54
1416.526.128-75

342829

1

ТП 903-1-199

АТМ21 СД

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Кнопка управления ~ 380В исп.2	КЕ-011 ТУ16.526.407-79	шт.	796		342842		1	
6	Переключатель пакетный ~ 220В	ППМ1-10/42 ОСТ16.0526.001-77	шт.	796		342468		3	
7	Автоматический выключатель однополюсный ~ 220В Jн=0,63А, Jо=1,3А.	АБЗМ ТУ16.522.110-74	шт.	796		342131		11	
8	Автоматический выключатель однополюсный ~ 220В; Jн=1,25А; Jо=1,3А.	АБЗМ ТУ16.522.110-74	шт.	796		342131		1	
9	Автоматический выключатель однополюсный ~ 220В; Jн=1А; Jо=1,3А.	АБЗМ ТУ16.522.110-74	шт.	796		342131		1	
10	Табло световое ~ 220В	ТСБ ТУ16.535.424-79	шт.	796		346181		7	
11	Арматура сигнальная с красной линзой.	АС12011 ТУ16.535.930-76	шт.	796		346181		5	

ТП903-1-199

АТМ21СО

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)	Тип, марка оборудования оборудования обозначение документа и маркировочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кАрматура сигнальная с молочной линзой	АС120 15 ТУ16.535-930-76	шт.	796		346181		1	
	в.Реле промежуточное ~220В; 2з; 2п	РПЧ-2 36202 143 ТУ16.523331-78	шт.	796		342513		2	
	я.Реле промежуточное ~220В; 4з; 2р	РПЧ-2 36420143 ТУ16.52333178	шт.	796		342513		9	
	кРеле промежуточное - 24В; 2з; 2п	РПЧ-2 31202 343 ТУ1652333178	шт.	796		342513		3	
	кРеле импульсной сигнализации ~220В	РИС-33М ТУ16.52331-78	шт.	796		342558		1	
	пРеле напряжения ~ 220В	РН-54/160 ТУ16.523.500-77	шт.	796		342554		1	
	вРеле промежуточное ~ 220В 4з; 4р	РПЧ-2 36440143 ТУ16.523.331-78	шт.	796		342513		9	

ТП903-1-199

АТМ21.СО

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов (Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и прописного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	3Блок громкого боя ~ 220В; ЗОВА	М3-1 Т425-05- 1045-76	шт	796		423600		1	
27	Блок зажимов	Б3-10 Т436 1750-74	шт.	796		423600		11	
28	Пар	Т436.1751-74	шт.	796		423600		17	
29	Переключик	Т436.1752-74	шт.	796		423600		24	
30	Рамка для надписи	66 x 26 Т436 1130-79	шт.	796		423600		13	

ТП903-1-199

АТМ21.СД

Лист

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № отраслевого листа.	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приточная установка.
(П1; П2)

1. Переключатель универсальный ~ 500В

УП5312-006 шт. 796

342821

2

ТУ16.524.07425

2. Кнопка управления ~ 380В, исп. 2
толкатель черный

КЕ 011 шт. 796

342842

2

ТУ16-526.

407-76

3. То же толкатель красный, исп. 3

КЕ 011 шт. 796

342842

2

ТУ16.526

407-76

4. Кнопка управления ~ 380В исп. 3
с черным толкателем

КЕ 012 шт. 796

342842

2

ТУ16.526

407-76

5. Кнопка управления ~ 380В исп. 3
с красным толкателем

КЕ 012 шт. 796

342842

2

ТУ16.526

407-76

6. Тумблер ~ 220В.

ТБ1-2 шт. 796

342801

2

УК036004914

ТП 903-1-199

АТМ21.СО

Лист

7

Вид изделия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заб.-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа или справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Табло малогабаритное ~ 220В		ТСМ ТЧ16.535.424-79	шт.	796		421143		4	
8. Реле времени ~ 220В		ВС-10-33 ТЧ16.523.476-78	шт.	796		342534		2	
9. Реле промежуточное ~ 220В; 63; 2Р		РПЧ-2 36620.343	шт.	796		342513		2	
10. Реле промежуточное ~ 220В; 23; 2П		ТЧ16.523.334-78 РПЧ-2 36202.343	шт.	796		342513		4	
11. Блок зажимов		БЗ-10 ТЧ36.1750-74	шт.	796		423600		8	
12. Чпор		ТЧ36.1751-74	шт.	796		423600		4	
13. Перемычка		ТЧ36.1752-74	шт.	796		423600		22	
14. Рамка для надписи		66 x 26 ТЧ36.1130-79	шт.	796		423600		10	

ТП 903-1-199

АТМ 21. СД

Лист

8

Таблица 1
Надписи на таблицах в рамках Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	кол.	№ надписи	Надпись	кол.
	Табло ТСС		10	Избиратель управления насосов исходной воды.	1
1	Отклонение уровня в баке декарбонизированной воды.	1	11	Насос исходной воды. Привод 4.	1
2	Понижение уровня в баке промывки		12	Насос исходной воды. Привод 5.	1
	на-катионитных фильтров.	1	13	Избиратель управления насосов декарбонизированной воды.	1
3	Понижение уровня в баке промывки		14	Насос декарбонизированной воды	
	и-катионитных фильтров.	1		Привод 6.	1
4	Аварийный уровень в баке производственного конденсата.	1	15	Насос декарбонизированной воды	
5	Наличие уровня в дренажном приемке.	1		Привод 7.	1
6	Повышение уровня в баках замасоченного конденсата.	1	16	Вентилятор к декарбонизатору.	1
7	Понижение уровня в баках замасоченного конденсата.	1	17	Обработка аварийной сигнализации.	1
	Рамка 66x26		18	Съем аварийного сигнала.	1
8	Контроль напряжения.	1	19	Обработка технологической сигнализации.	1
9	Уровень в баке декарбонизированной воды.	1	20	Съем звукового сигнала.	1
				Упор	

ТП 903-1-199 АТМ22-2

Лист 6

Формат А4

Типовой проект 903-1-199 Альбом 9.10


Лист № табл. Табл. дата вст. инж.

поз.	Обозначение	Наименование	кол.	примечание
25	TV	Трансформатор ОСМ-01 ~220/12В ТУ16-517851-76	1	443 ТМЗ-1681
26	1R	Резистор трехчетый ПЗ-75 2000 Ом; 7,5Вт		411 ТМЗ-1981
		ГОСТ 6513-75	1	
27	2R	Резистор ВС-5 6,2кОм 5Вт ГОСТ 6562-75	1	
28	X5	Розетка штепсельная РШ-К-2-С-02-6 (10) 220 ТУ16 536.162-75	1	4606 ТМЗ-1381
		Предохранитель П-250В1336 ПИ-30		4467
29	F2	Плавкая вставка 0,5А	1	ТМЗ-13-81
30	F3	Плавкая вставка 1А	1	
31	F1	Плавкая вставка 6А	1	
32	XТ1; XТ12	Блок зажимов БЗ-10 ТУ16.1750-74	11	
33		Упор ТУ36.1751-74	17	
34		Переключатель ТУ36.1085-74	24	
35		Рамка 66x26 ТУ36.110-79	13	
		<u>Материалы</u>		
		Провод ЗВВ		
		ГОСТ 6323-79		
36		ПВ1 сеч. 1мм2	200м	
37		ПВ1 сеч. 1,5мм	15м	

ТП 903-1-199 АТМ22-2

Лист 3

19462-31 16 Формат А4

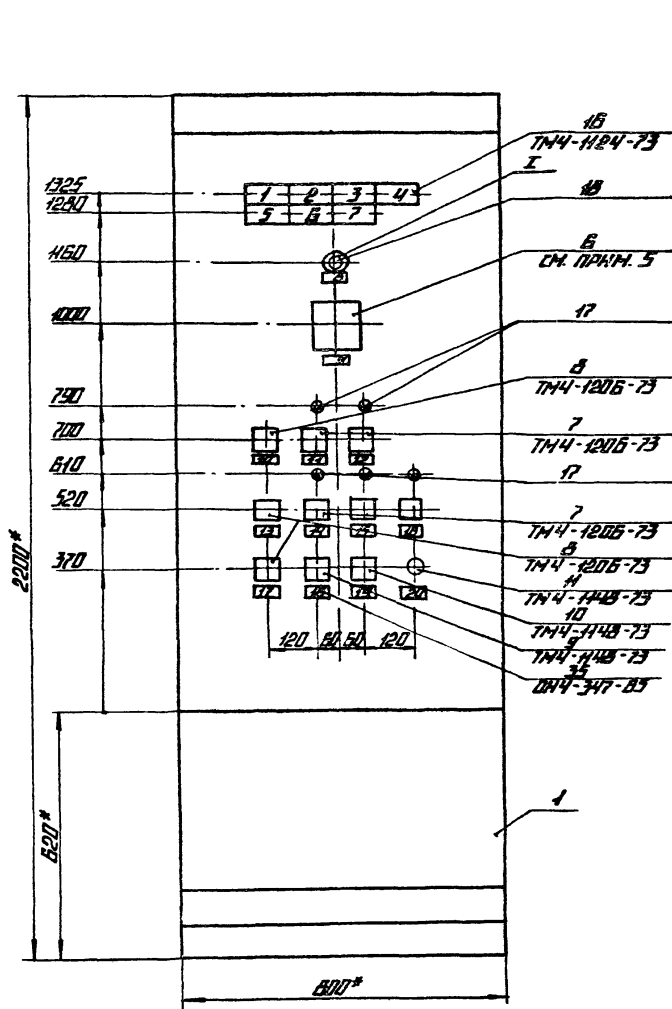

1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.
2. ПОКРЫТИЕ - ВАРИАНТ 7 ОТ ЗБ. 13-70.
3. ПО ДЛИННОМУ ЧЕРТ. ИЗГОТОВИТЬ 1 ШТ.
4. ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЙ ВЫПОЛ-
НЕНЫ НА ОСНОВЯНИИ ЧЕРТ АТМ 21-3, АТМ 21-4.
5. ДЛЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 903-1-205, 903-1-206
РЕЛЕ 3 КЛ, 4 КЛ; АВТОМАТЫ 2 SF, 14 SF БУДУТ РЕЗЕРВНЫМИ.

Соединения проводов

Таблица 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	ТУ/4	ХТ1/1		
	ХТ1/3	ЕЛ1/2		
	ЕЛ2/1	ХТ11/4		
	ХТ2/3	САС/15		
	САС/15	ЗКЛ/2		
	ЗКЛ/2	ЧКЛ/2		
	ЧКЛ/2	2КЛ/2		
	2КЛ/2	1КЛ/2		
	1КЛ/2	5КЛ/2		
	5КЛ/2	КНА/16		
	КНА/16	КНА/18		п
	КНА/18	КНА/20		п
	КНА/20	КСУ/2		
	ХТ11/10	6НLR/2		
	6НLR/2	7НLR/2	ПВТ-1/1х1	
	7НLR/2	17НLR/2		
	17НLR/2	5НLR/2		
	5НLR/2	4НLR/2		
	4НLR/2	НLR/1		
	НLR/1	НLR/4		п
	НLR/4	КВ1/2		
	КВ1/2	КВ2/2		
	КВ2/2	КЛ1/2		
	КЛ1/2	КЛ2/2		
	4КЛ1/2	4КЛ2/2		
	4КЛ2/2	ХТ11/5		
	ХТ11/6	5КЛ2/2		
	5КЛ2/2	5КЛ1/2		

ТП 903-1-199

АТМ22-2

лист
8

Формат А4

Таблица 1
Надписи на щитов и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
22	~220В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ				
	СИГНАЛИЗАЦИЯ.	1			
23	~220В АВАРИЙНАЯ				
	СИГНАЛИЗАЦИЯ.	1			
24	~220В. ПОЗ. 6В.	1			
25	~220В ПОЗ. 85.	1			
26	~220В ПОЗ. 84.	1			
27	~220В ПОЗ. 83.	1			
28	~220В. ПОЗ. 81.	1			
29	~220В. ПОЗ. 82.	1			
30	~220В. ПОЗ. 86.	1			
31	~220В. ПОЗ. 87.	1			
32	~220В. ПОЗ. 88.	1			
33	~220В ПОЗ. 89.	1			
34	~220В. ПОЗ. 90.	1			

ТП 903-1-199

АТМ22-2

лист
7

19462-31 19 Формат А4

Тиловой проект 903-1-199 Альбом 9.18

Исполнено Попп. и Злата. Включено

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробова	Примечание
B801	2SA/C2	1SA/C2		
B02	EL2/2	3SF/1		
	3SF/1	4SF/1		
	4SF/1	5SF/1		
	5SF/1	6SF/1		
	6SF/1	7SF/1		
	7SF/1	8SF/1		
	8SF/1	14SF/1		
	14SF/1	13SF/1		
	13SF/1	12SF/1		
	12SF/1	11SF/1		
	11SF/1	10SF/1		
	10SF/1	9SF/1		
	9SF/1	2SF/1		
	2SF/1	1SA/L1		
B03	EL1/1	F2/2		
B04	F2/1	2SA/L1	> пв-1/1х1)	
B05	TV/6	F1/1		
B06	F1/2	X8/1		
B07	X5/2	TV/10 F3/2		
B08	TV/2			
B10	2SF/2	XT2/1		
B11	5SF/2	XT2/4		
B12	XT2/5	6SF/2		
B13	7SF/2	XT2/6		
B14	XT2/7	8SF/2		
B15	9SF/2	XT2/8		
B16	XT2/9	10SF/2		
B17	11SF/2	XT2/10		
B18	XT3/1	12SF/2		

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
10

Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробова	Примечание
0	6KL1/2	6KL2/2		
0	6KL2/2	XT11/7		
0	XT11/8	7KL2/2		
0	7KL2/2	7KL1/2		
0	17KL/2	XT11/9	> пв-1/1х1)	
0	XT11/10	13KL/2		
0	13KL/2	14KL/2		
0	XT11/10	XT2/1		
0	XT2/3	XT11/3		
0	XT11/3	XT11/4		п
0	XT11/4	XT11/5		п
0	XT11/5	XT11/6		п
0	XT11/6	XT11/7		п
0	XT11/7	XT11/8		п
0	XT11/8	XT11/9		п
0	XT11/9	XT11/10		п
0	XT11/1	XT1/2		п
0	XT1/2	XT1/3	> перемычки блока	п
0	XT1/3	XT1/4		п
0	XT1/4	XT1/5		п
0	XT1/5	XT1/6		п
0	XT1/6	XT1/7		п
0	XT1/7	XT1/8		п
0	XT1/8	XT1/9		п
0	XT1/9	XT1/10		п
0	XT2/1	XT2/2		п
0	XT2/2	XT2/3		п
AB01	1SA/C1	2SA/C1		
AB01	2SA/C1	3SA/C1		
B801	3SA/C2	2SA/C2		(пв-1/1х1)

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
9

19462-31 20 Формат А4

Типовой проект 903-1-199 Альбом 9.18

Имя файла: \table и дата: 19.04.2014

Продолжение табл. 2

Пробойник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробова	Примечание
725	4KL/9	XT3/7		
727	HLA/2	HLA/3		п
	HLA/3	KL1/11		
729	17KL/6	SHA/3		
	SHA/3	KB1/10		
	KB1/10	KB2/10		
	KB2/10	KL1/12		
	KL1/12	KL2/3		
	KL2/3	KL2/13		п
731	KL2/5	XT3/5		
733	SHA/4	KL2/1		
	KL2/1	KL2/11		п
809	KSV/5	2R/1		
	2R/1	KHA/15		
	KHA/15	5KL/13		
	5KL/13	1KL/13		пвг-1/1х1
	1KL/13	2KL/13		
	2KL/13	4KL/13		
	4KL/13	3KL/13		
	3KL/13	SAC/14		
	SAC/14	SAC/19		п
	SAC/19	SBT/21		
	SBT/21	3SF/2		
	3SF/2	XT3/9		
	XT3/10	XT4/1		
	XT3/9	XT3/10		перемычки блока п
	XT4/1	XT4/2		п

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
12

Формат А4

Продолжение табл. 2

Пробойник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробова	Примечание
819	13SF/2	XT3/2		
820	XT3/3	14SF/2		
821	F3/1	3SA/11		
701	SHA/1	SHA/2		п
	SHA/2	SHL/1		
	SHL/1	6SA/10		
	6SA/10	7SA/10		
	7SA/10	17SA/10		
	17SA/10	5SA/10		
	5SA/10	4SA/10		
	4SA/10	2KL/7		
	2KL/7	4KL/7		пвг-1/1х1
	4KL/7	KB1/8		
	KB1/8	KB2/8		
	KB2/8	KL1/13		
	KL1/13	KL1/14		п
703	5SA/1	4SA/1		
	4SA/1	6SA/1		
	6SA/1	7SA/1		
	7SA/1	17SA/1		
	17SA/1	SHL/13		
717	4KL1/10	5KL1/10		
	5KL1/10	KB1/1		
719	6KL1/10	7KL1/10		
	7KL1/10	KB2/1		
721	2KL/9	XT3/6		
723	XT3/8	KL1/1		

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
11

19462-31 21 Формат А4

Туповой проект 903-1-199 Альбом 9.18

Лист № 12 от 10.01.2012

Продолжение табл. 2

Пробойник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробода	Примечание
923	4HLA/1	5HLA/1		
	5HLA/1	6HLA/1		
	6HLA/1	SAC/1		
	SAC/1	SAC/13		п
925	SAC/13	SAC/7		п
	SAC/7	KHA/17		
	KHA/17	KHA/19		п
	KHA/19	1R/2		
927	1R/1	SAC/16		
929	2R/2	KSV/7		
	KSV/7	KSV/8		п
931	KHA/14	SBT/14	пвт-1/(хт)	
933	SBT/13	KHA/13		
935	KHA/12	SBT/22		
937	KHA/11	SKL/1		
939	KHA/7	KSV/1		
941	KSV/3	KHA/6		
943	SKL/11	XT5/5		
945	XT5/6	1KL/1		
947	2KL/1	XT5/7		
949	XT5/8	3KL/1		
951	4KL/1	XT5/9		
17-1	17KL/17	17SA/5		
	17SA/5	XT6/1		
17-3	XT6/2	17KL/15	пвт-1/(хт)	
17-5	17SA/8	17SA/17		п
	17SA/17	XT6/3		

ТП 903-1-199

ATM22-2

Лист
14

Формат А4

Продолжение табл. 2

Пробойник	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробода	Примечание
809	XT4/2	XT4/3	перемычка	п
	XT4/3	XT4/4	блока	п
801	1HLA/2	1HLA/3		п
	1HLA/3	XT4/5		
903	XT4/6	2HLA/3		
	2HLA/3	2HLA/2		п
905	3HLA/2	3HLA/3		п
	3HLA/3	XT4/7		
907	XT4/8	4HLA/3		
	4HLA/3	4HLA/2		п
909	5HLA/2	5HLA/3		п
	5HLA/3	XT4/9		
911	XT4/10	6HLA/3		
	6HLA/3	6HLA/2	пвт-1/(хт)	п
913	1KL/11	XT5/1		
915	XT5/2	2KL/11		
917	3KL/11	XT5/3		
919	XT5/4	4KL/11		
921	3HLA/4	2HLA/4		
	2HLA/4	1HLA/4		
	1HLA/4	4HLA/4		
	4HLA/4	5HLA/4		
	5HLA/4	6HLA/4		
	6HLA/4	SAC/5		
	SAC/5	SAC/17		п
923	3HLA/1	2HLA/1		
	2HLA/1	1HLA/1		
	1HLA/1	4HLA/1		

ТП 903-1-199

ATM22-2

Лист
15

19462-31 22 Формат А4

Туповой проект 903-1-199 Альбом 918

УИИ, метроизл./подп. изделия

Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме- чание
4-707	4KL2/4	4SA/11		
	4SA/11	XT9/3		
4-709	4KL1/4	4SA/9		
	4SA/9	4SA/13		п
4-711	4KL1/6	4KL1/12		п
	4KL1/12	4KL2/6		
	4KL2/6	4HLR/11		
	4HLR/11	XT9/4		
4-715	4KL1/8	4SA/16		
5-3	5KL1/17	5SA/5		
	5SA/5	4SAC/5		
	4SAC/5	XT8/4		(пб1-1/1х1)
5-5	XT8/5	5KL1/15		
5-7	5SA/8	5SA/17		п
	5SA/17	XT8/6		
5-9	5KL1/11	5KL1/11		п
	5KL1/11	5SA/20		
	5SA/20	KB1/12		
5-11	5KL1/13	5KL2/1		
	5KL2/1	4SAC/7		
	4SAC/7	KB1/14		
5-705	5KL1/14	5SA/3		
5-707	5KL2/4	5SA/11		
	5SA/11	XT8/7		
5-709	5KL1/4	5SA/9		
	5SA/9	5SA/13		п
5-711	5KL1/6	5KL1/12		п
	5KL1/12	5KL2/6		

ТП 903-1-199

ATM22-2

лист
16

Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме- чание
17-7	17KL/1	17SA/20		
17-705	17SA/3	17SA/11		
	17SA/11	XT6/4		п
17-707	17KL/3	17SA/9		(пб1-1/1х1)
	17SA/9	17SA/13		
17-709	17KL/5	17HLR/11		
	17KL/5	XT6/5		
17-713	17SA/16	17KL/4		
13-3	13KL/13	XT6/8		(пб1-1/1х1) перемычка блока
	XT6/8	XT6/9		п
13-7	XT6/10	13KL/11		
	13KL/11	13KL/1		(пб1-1/1х1)
14-3	14KL/13	XT9/6		п
	XT9/6	XT9/7		перемычка блока
14-7	XT9/8	14KL/11		п
	14KL/11	14KL/1		
4-3	4KL1/17	4SA/5		
	4SA/5	4SAC/2		
	4SAC/2	XT8/10		
4-5	XT9/1	4KL1/15		
4-7	4SA/8	4SA/17		п
	4SA/17	XT9/2		(пб1-1/1х1)
4-9	4KL1/1	4KL1/11		п
	4KL1/11	4SA/20		
	4SA/20	KB1/11		
4-11	4KL1/13	4KL2/1		
	4KL2/1	4SAC/4		
	4SAC/4	KB1/13		
4-705	4KL1/14	4SA/3		

Альбом 98

Телевиз. проект 903-1-199

Элект. схема

Имя файла: \План\16.атм

ТП 903-1-199

ATM22-2

лист
15

19462-31 23 Формат А4

Продолжение табл.2

Пробойщик	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробоя	Приме- чание
7-3	7KL1/17	7SA/5		
	7SA/5	6SAC/5		
	6SAC/5	X77/2		
7-5	X77/3	7KL1/15		
7-7	7SA/8	7SA/17		п
	7SA/17	X77/4		
7-9	7KL1/11	7KL1/11		п
	7KL1/11	7SA/20		
	7SA/20	KB2/12		
7-11	7KL1/13	7KL2/1		
	7KL2/1	6SAC/7	п81-1/1х1	
	6SAC/7	KB2/14		
7-705	7KL1/14	7SA/13		
7-707	7KL2/4	7SA/11		
	7SA/11	X77/5		
7-709	7KL1/4	7SA/9		
	7SA/9	7SA/13		п
7-711	7KL1/6	7KL1/12		п
	7KL1/12	7KL2/6		
	7KL2/6	7HLR/11		
	7HLR/11	X77/6		
7-715	7KL1/8	7SA/16		
1-11	1KL/8	3KL/8		
	3KL/8	X10/1		
1-13	X710/2	1KL/10	п81-1/1х1	
	1KL/10	2KL/10		
1-15	2KL/8	4KL/8		

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
18

Формат А4

Продолжение табл.2

Пробойщик	Откуда идет	Куда поступает	Данные пробоя	Приме- чание
5-711	5KL2/6	5HLR/11		
	5HLR/11	X78/8	п81-1/1х1	
5-715	5KL1/8	5SA/16		
6-3	6KL1/17	6SA/5		
	6SA/5	6SAC/2		
	6SAC/2	X77/8		
6-5	X77/9	6KL1/15		
6-7	6SA/8	6SA/17		п
	6SA/17	X77/10		
6-9	6KL1/11	6KL1/11		п
	6KL1/11	6SA/20		
	6SA/20	KB2/11		
6-11	6KL1/13	6KL2/1		
	6KL2/1	6SAC/4	п81-1/1х1	
	6SAC/4	KB2/13		
6-705	6KL1/14	6SA/13		
6-707	6KL2/4	6SA/11		
	6SA/11	X78/11		
6-709	6KL1/4	6SA/9		
	6SA/9	6SA/13		п
6-711	6KL1/6	6KL1/12		п
	6KL1/12	6KL2/6		
	6KL2/6	6HLR/11		
	6HLR/11	X78/2		
6-715	6KL1/8	6SA/16		

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
17

19462-31 24

Формат А4

Типовой проект 903-1-199 Арыбом 918

Инвентарный лист изделия 1834м. шифр.

Таблица 3
подключения проводов

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник	Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
							5KL2		
		TV							
808	2		6	805	5-11*	1	K	2	0*
0	4		10	807	5-707	4	P	6	5-711*
		4KL1					6KL1		
4-9	1П	K	2	0	5-9	1П	K	2	0
4-11	13	3	11П	4-9*	6-11	13	3	11П	6-9*
4-3	17	3	15	4-5	6-3	17	3	15	6-5
4-705	14	3	12П	4-711*	6-705	14	3	12П	6-711*
4-709	4	P	6П	4-711	6-709	4	P	6П	6-711
4-715	8	P	10	717	6-715	8	P	10	719
		4KL2					6KL2		
4-11*	1	K	2	0*	5-11*	1	K	2	0*
4-707	4	P	6	4-711*	6-707	4	P	6	6-711*
		5KL1					7KL1		
5-9	1П	K	2	0	7-9	1П	K	2	0
5-11	13	3	11П	5-9*	7-11	13	3	11П	7-9*
5-3	17	3	15	5-5	7-3	17	3	15	7-5
5-705	14	3	12П	5-711*	7-705	14	3	12П	7-711*
5-709	4	P	6П	5-711	7-709	4	P	6П	7-711
5-715	8	P	10	717	7-715	8	P	10	719
							7KL2		
					7-11*	1	K	2	0*
					7-707	4	P	6	7-711*

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
20

Формат А4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1-15	4KL/8	XT10/3		
1-17	XT10/4	3KL/10		
		4KL/10		
2-11	1KL/14	3KL/14		
	3KL/14	XT10/6		
2-13	XT10/7	1KL/12		пвт-1(х1)
		2KL/12		
2-15	2KL/14	4KL/14		
	4KL/14	XT10/8		
2-17	XT10/9	3KL/12		
	3KL/12	4KL/12		
85-10	85/1	XT11/1		измерительные цепи
85-11	XT11/2	85/2		
18-5	KL4/10	XT12/2		
103	KL4/5	KL5/10		
18-9	KL5/5	XT12/3		
П1-29	KL3/6	XT12/9		
31	KL3/4	KL4/6		
П1-15	KL4/4	XT12/10		
853	KL3/1	KL4/1		
	KL4/1	KL5/1		
	KL5/1	XT12/5		
207	XT12/6	KL4/2		
209	KL5/2	XT12/7		
211	KL3/2	XT12/8		
ЗЕМЛЯ	TV/4	Рейка/4		пвт-1(х1,5)
ЗЕМЛЯ	Рейка для заземления	Стойка/4		

Альбом 9.18

Титловый проект 903-1-199

Информация по проекту

ТП 903-1-199 АТМ22-2

Лист
19

19462-31 25 Формат А4

Продолжение табл.3

Продолжение табл.3

Пробродник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Пробродник	Пробродник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Пробродник
		F3	2	B0B	813	6			
B21	1				814	7	9	B16	
		F1			815	8	10	B17	
B05	1		2	B06			X73		
		X5			B18	1			
B06	1		2	B07	B19	2	7	725	
					B20	3	8	723	
					731	5	9П	B09*	
					721	6	10П	B09*	
		X71					X74		
0*	1П				B09*	1П	6	903	
0*	2П	2	ПОДКЛЮЧИТЬ ОСНУ		B09*	2П	7	905	
0*	3П	3	0 - II		B09*	3П	8	907	
0*	4П				B09	4П	9	909	
0*	5П				901	5	10	911	
0*	6П						X75		
0*	7П								
0*	8П								
0*	9П				913	1	6	945	
0*	10П				915	2	7	947	
					917	3	8	949	
					919	4	9	951	
		X72			943	5			
0*	1П								
0*	2П								
0*	3П	3	ПРИБЛИЗИТЬ ОСНУ						
B11	4								
B12	5								

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
22

Формат А4

Продолжение табл.3

Продолжение табл.3

Пробродник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Пробродник	Пробродник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Пробродник
		ПKL	2				10SF		
17-7	1	K	2	0	B02*	1		2	B16
17-1	17	3	15	17-3			11SF		
17-707	3	P	5	17-709	B02*	1		2	B17
17-713	4	P	6	729			12SF		
		3SF			B02*	1		2	B18
B02*	1		2	B09			13SF		
		4SF			B02*	1		2	B19
B02*	1		2	701			14SF		
		5SF			B02*	1		2	B20
B02*	1		2	B11			15A		
		6SF			B02*	1		2	B12
B02*	1		2	B12			7SF		
		7SF			B02*	1		2	B13
B02*	1		2	B13			8SF		
		8SF			B02*	1		2	B14
B02*	1		2	B14			2SF		
		2SF			B02*	1		2	B10
B02*	1		2	B10			9SF		
		9SF			B02*	1		2	B15
B02*	1		2	B15					

Типовой проект 903-1-199 Альбом 918

УИВ №040401, Трест Лидемс, Улан-Удэ

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
21

19462-31 26 Формат А4

Продолжение табл.3				Продолжение табл.3			
Проводник	Выбод	Ввод ком- такта	Проводник	Проводник	Выбод	Ввод ком- такта	Проводник
		4SA				7SA	
4-3*	5	8П	4-7	7-3*	5	8П	7-7
4-9*	20	17П	4-7*	7-9	20	17П	7-7*
703*	1	3	4-705	703*	1	3	7-705
701*	10	11	4-707*	701*	10	9П	7-709*
4-715	16	9П	4-709*	7-715	16	13П	7-709
		13П	4-709			11	7-707*
		4SAC				6HLR	
4-3*	2	4	4-11*	6-711*	1	2	0*
5-3*	5	7	5-11*			6SA	
		7HLR					
17-709	1	2	0*	6-3*	5	8П	6-7
				6-9*	20	17П	6-7*
				703*	1	3	6-705
		17SA		701*	10	9П	6-709*
				6-715	16	13П	6-709
17-1*	5	8П	17-5			11	6-707*
701*	10	17П	17-5*				
703*	1	3П	17-705			5SAC	
17-707*	9П	11П	17-705*	6-3*	2	4	6-11*
17-707	13П	16	17-713	7-3*	5	7	7-11*
		20	17-7				
		7HLR				8BT	
7-711*	1	2	0*	933	13	14	931
				809*	21	22	935
							Литм 24

ТП 903-1-199

ATM22-2

Литм
24

Формат А4

Продолжение табл.3				Продолжение табл.3			
Проводник	Выбод	Ввод ком- такта	Проводник	Проводник	Выбод	Ввод ком- такта	Проводник
		HLA				CHLA	
727	2П	1П	0*	907	2П	1	923*
727*	3П	4П	0*	907*	3П	4	921*
		3HLR				FL2	
905	2П	1	923	0	1	2	802
905*	3П	4	921			85	
		2HLR					
903	2П	1	923*	85-10	1	2	85-11
903	3П	4	921*			5HLR	
		HLA		5-711*	1	2	0*
901	2П	1	923*			5SA	
901	3П	4	921*				
		6HLR		5-3*	5	8П	5-7
911	2П	1	923*	5-9*	20	17П	5-7*
911*	3П	4	921*	703	1	3	5-705
		5HLR		701*	10	11	5-707*
909	2П	1	923*	5-715	16	9П	5-709*
909*	3П	4	921*			13П	5-709
						4HLR	
				4-711*	1	2	0*
							Литм 23

ТП 903-1-199

ATM22-2

Литм
23

19462-31 27 Формат А4

Туповой проект 903-1-199 Ансамбль 9.18

Начальник цеха и дата: 23.08.84

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
0*	7П		7	подключен 0 снизу
0*	8П		8	0
0*	9П		9	0
0*	10П		10	0
		XR		
810	1			
18-5	2		7	209
18-9	3		8	211
853	5		9	П1-29
207	6		10	П1-15
		КНА		
941	6		15	809
939	7		16П	0*
937	11		17П	925*
935	12		18П	0*
933	13		19П	925*
931	14		20П	0*
		1R		
927	1		2	925
		2R		
809*	1		2	929
		КСУ		
929	8П	К	2	0
939	1	3	3	941
609	5	Р	7П	929*

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
26

Формат А4

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
			5KL	
937	1	К	2	0*
809*	13	3	11	943
		1KL		
945	1	К	2	0*
809*	13	3	11	913
1-11	8	3	10	1-13*
2-11	14	3	12	2-13*
		2KL		
947	1	К	2	0*
809*	13	3	11	915
1-15	8	3	10	1-13
2-15	14	3	12	2-13
		КВ1		
717	1	К	2	0*
701*	8	3	10	729*
4-11	13	3	11	4-9
5-11	14	3	12	5-9
		3KL		
949	1	К	2	0*
809*	13	3	11	917

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
			6AC	
923*	1П		15	0*
923	13П		3П	925
921*	5П		7П	925*
921	17П		16	927
809*	19			
809	14			
		SHA		
701	1П		3	729*
701*	2П		4	733
		SHL		
701*	1		3	703
		XT6		
17-1	1		8П	13-3*
17-3	2		9П	13-3
17-5	3		10	13-7
17-705	4			
17-709	5			
		XT7		
7-3	2		4	7-7
7-5	3		5	7-707

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
7-711	6		9	6-5
6-3	8		10	6-7
		XT8		
6-707	1		6	5-7
6-711	2		7	5-707
5-3	4		8	5-711
5-5	5		10	4-3
		XT9		
4-5	1		6П	14-3*
4-7	2		7П	14-3
4-707	3		8	14-7
4-711	4			
		XT10		
1-11	1		6	2-11
1-13	2		7	2-13
1-15	3		8	2-15
1-17	4		9	2-17
		XT11		
85-10	1			
85-11	2			
0*	3П		4П	0* новая связь
0*	5П		5	подключен 0 снизу
0*	6П		6	0

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
25

13462-31 28

Формат А4

Туповой проект 903-1-199 Альбом 9.18

Листовой проект 903-1-199

Продолжение табл.3

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид ком- плекта	Выход	Проводник
		ИВЕР		
		ИЛ2		
65	1		2	2*
		ИЛ1		
41	1		2	2*
		ИВ3		
35	14	3	13	39
2*	22П	Р	21	43
2*	4П	3	3	47
		ИВ2		
5*	14	3	13	31
		ИВ1		
А1*	12П	Р	11	23
А1	22П	Р	21	5
		ИВ4		
2*	22П	Р	21	49
2	4П	3	3	45

Проводник	Выход	Вид ком- плекта	Выход	Проводник
35*	14	3	13	51
		ИВ1		
25	5	3	16	27*
7	7	3	18	27
		ИВ2		
А1*	4АП		13	53*
			14	53
А1*	6АП		5	35
			6	37

ТП 903-1-199

АТМ22-3

Лист
12

ФОРМАТ: Я4

Продолжение табл.3

Продолжение табл.3

Проводник	Выход	Вид ком- плекта	Выход	Проводник
1-11*	8	3	10	1-17*
2-11*	14	3	12	2-17*
		ИВ1		
951	1	К	2	0*
809*	13	3	11	919
1-15*	8	3	10	1-17
2-15*	14	3	12	2-17
		ИВ2		
719	1	К	2	0*
701*	8	3	10	729*
6-11	13	3	11	6-9
7-11	14	3	12	7-9
		ИВ1		
723	1	К	2	0*
701*	13П	3	11	727
701	14П	3	12	729*
		ИВ2		
733*	11П	К	2	0
733	11П	3	13П	729
731	5	Р	3П	729*

Проводник	Выход	Вид ком- плекта	Выход	Проводник
		ИВ3		
853	1	К	2	211
П-29	6	Р	4	31
		ИВ1		
13-7	1П	К	2	0*
13-7*	11П	3	13	13-3
		ИВ1		
14-7	1П	К	2	0
14-7*	11П	3	13	14-3
		ИВ4		
853*	1	К	2	207
18-5	5	Р	3	103
31	6	Р	4	11-15
		ИВ5		
853*	1	К	2	209
103	5	Р	3	18-9

ТП 903-1-199

АТМ22-2

Лист
27

19462-31 29 ФОРМАТ: Я4

Титловый проект 903-1-199 Альбом Я.18
ВЗНМ ШИФР

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
12	КТ1	Реле времени ВС-10-33 ~ 220В ТУ16.523.476-78	1	^{УЗ} ТМЗ-13-81
		Реле промежуточное ~ 220В ТУ16.523.331-78		У210 ТМЗ-13-81
13	КУ1	РПУ-2-3662СЗУЗ 6з; 2р	1	
14	КУ2; КУ3	РПУ-2-362023УЗ 2з; 2р	2	
15	ХТ1-ХТ4	Блок зажимов БЗ-10 ТУЗ6.1750-74	4	
16		Цепрь ТУЗ6.1751-74	2	
17		Перемычка ТУЗ6.1752-74	11	
18		Рамка 66x26 ТУЗ6.1130-79	5	
<u>Материалы</u>				
		Провод ПВ ГОСТ 6323-79		
19		ПВЗ сеч. 0,75 мм ²	30м	
20		ПВ1 сеч. 4,5 мм ²	5м	
				Лист
ТП903-1-199 АТМ22-3				2

Типовой проект 903-1-199 Альбом 9

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
<u>Стандартные изделия</u>				
1		Шкаф щита ЩШМ-600x400-ТЧХЛН1Р30		
		ОСТ 36.13-76	1	
2		Узельник зубчатый УЗМ400 ТКЗ-128-81	2	^{УЗ} ТМЗ-26-81
3		Рейка РБМ500 ТКЗ-100-81	1	^{УЗ} ТМЗ-1-81
4		Скоба зубчатая СЗ 500 ТКЗ-125-81	2	^{УЗ} ТМЗ-26-81
<u>Прочие изделия</u>				
5	SA2	Универсальный переключатель УП5312-СВ6~500В ТУ.16.524.074-75	1	
6	SA1	Тумблер ТБ1-2~220В; SA УГО.360.049ТУ	1	
		Кнопка КЕ011 ТУ16.526.407-79		
7	SB2	исп.2 с черным толкателем	1	
8	SB1	исп.3 с красным толкателем	1	
		Кнопка КЕ012 ТУ16.526.407-79		
9	SB3	исп.3 с черным толкателем	1	
10	SB4	исп.3 с красным толкателем	1	
11	НЛ1, НЛ2	Табло малогабаритное ТСМ~ 220В ТУ16.535.424-79	2	КОМП. С. Д.М. ПОД. У-220-10 Т.А.С. 5011-78
ТП 903-1-199			АТМ22-3	
		Щит приточной установки П1(П2). Общий вид.	Сторона Щита	Масштаб
			Р	1:10
			Лист 1	Листов 12
			ЛАТТИПРОПРОМ	

Листовой проект 903-1-199 Альбом 9

Исполнитель: Думан М.С.
Нач. авто. МЕДМАН
Н.Кондр. КУШЕЛЬ
А.Мех. КОЛЬКОВА
Рис. 2р. ПОДКОПИЦА
Технический надзор: Г.Иванов

Таблица 1
Надписи на табло и в рамках


Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
<u>Табло ТСМ</u>					
1	Нормальная работа	1			
2	Авария вентилятора.	1			
<u>Рамка 66x26</u>					
3	Приточный вентилятор.	1			
4	Включение установки	1			
5	Режим: зима - лето	1			
6	воздушный клапан.	2			
7	управление: ручное-автоматическое.	1			

ТП 903-1-199 АТМ22-3 Лист 5

Формат А4

Тиловой проект 903-1-199 Яльбом 9.18

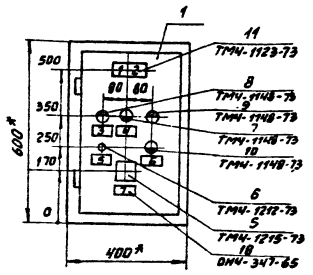

- * Размеры для справок
- Покрытие- вариант 1 ОСТ 36 13-76.
- По данному черт. изготовить 2 щита.
- Таблицы соединений и подключений выполнены на основании черт. АТМ21-7.
- Щит выполнен для приточной установки П1 и применим для приточной установки П2.


ТП 903-1-199 АТМ22-3

Лист 3


19462-31 31 Формат А4

Таблица 1 - надписи на табло и в рамках


Вид на внутренние подсисты (развернуто)

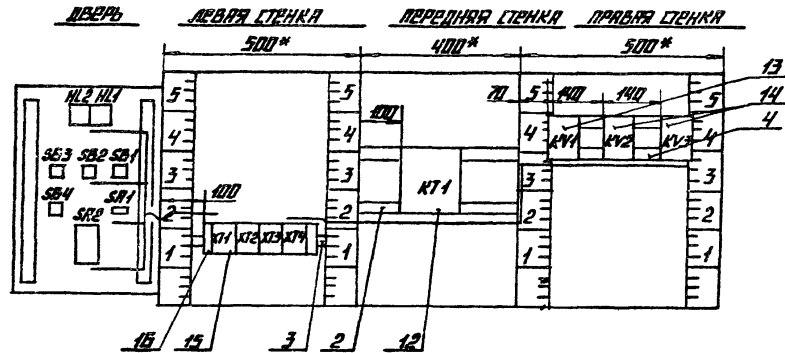


ПОД. 5,10 КНОПКА РЕ ДИ2
SB3, SB4





ПОД. 7 КНОПКА РЕ ДИ НСП.2
SB2



ПОД. 5 УП5312-СББ
SB2



ПОД. 8 КНОПКА РЕ ДИ НСП.3
SB1

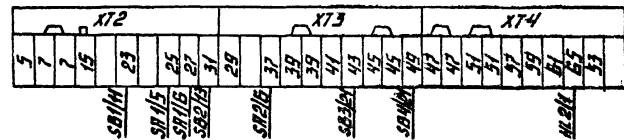

ТН 903-1-199

АТМ 22-3

АНС
4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
37	KV1/4	XT3/3	ПВЗ-1/(х075)	
39	XT3/4	XT3/5	перемычка блока	п
39	XT3/5	KV1/16		
43	KV1/3	XT3/7		
45	XT3/8	XT3/9	ПВЗ-1/(х075)	
45	XT3/9	KV1/5		
47	KV1/11	XT4/1		
47	XT4/1	XT4/2	перемычка блока	п
49	XT3/10	KV1/13	ПВЗ-1/(х075)	
51	KV1/6	XT4/3		
51	XT4/3	XT4/4	перемычка блока	п
57	XT4/5	KV1/10		
57	KV1/10	KV2/5		
63	KV2/4	KV3/6		
65	KV3/4	XT4/8	ПВЗ-1/(х075)	
61	XT4/7	KV1/12		
61	KV1/12	KV3/5		
59	KV3/1	XT4/6		
1	XT1/1	XT1/2	перемычка блока	п
1	XT1/2	KV1/8		
1	KV1/8	KV1/14		п
1	KV1/14	KV2/3	ПВЗ-1/(х075)	
1	KV2/3	KV2/6		п
1	KV2/6	KV3/3		
Земля	Рейки, для заземления аппаратов			
	1 ±	Стойка 1 ±	ПВЗ-1/(х15)	

ТП 903-1-199

АТМ22-3

Лист

7

Формат А4

Соединение проводов

Таблица 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	KV3/2	KV2/2		
0	KV2/2	KV1/2		
0	KV1/2	KT1/10	ПВЗ-1/(х075)	
0	KT1/10	XT1/4		
0	XT1/4	XT1/5		п
0	XT1/5	XT1/6	перемычка блока	п
0	XT1/6	XT1/7		п
0 (2)	XT1/7	XT1/8		п
0 (2)	XT1/8	XT1/9		п
5	XT1/10	XT2/1		
5	XT2/1	KT1/6		
5	KT1/6	KV2/14		
5	KV2/14	KV2/13		п
31	KV2/11	KT1/5	ПВЗ-1/(х075)	
31	KT1/5	XT2/10		
27	XT2/4	KT1/7		
27	KT1/7	KV1/1		
27	KV1/1	KV3/12		
7	KV3/14	XT2/2		
7	XT2/2	XT2/3	перемычка блока	п
23	XT2/6	KV1/17		
29	KV1/15	XT3/1		
25	XT2/8	KV2/12		
33	KV2/1	KT1/4	ПВЗ-1/(х075)	
33	KT1/4	KT1/1		п
33	KT1/1	KT1/9		п
37	KV1/18	KV1/4		п

Льдом 918

Тиловой проект 903-1-199

Шаблонный лист, таблица 2, формат А4

ТП 903-1-199

АТМ22-3

Лист

6

19462-31 33 Формат А4

Продолжение табл 3

Продолжение табл.

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник	Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
49	13	3	11	47					
43	3	P	5	45					
А1*	8П	3	10	57*					
А1	8П	3	12	61*					
		KV2							
33	1	K	2	2*					
5*	8П	3	12	25					
5	13П	3	11	31					
А1*	3П	P	5	57					
А1	6П	P	4	63					
		KV3							
59	1	K	2	2					
7	14	3	12	27					
63	5	P	4	65					

ТП 903-1-199

АТМ22-3

Лист 11

Формат А4

Таблица 3
подключения проводок

Продолжение табл 3

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник	Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
		XT1							
1*	1П								
1*	2П								
0*	4П								
0*	5П								
0*	6П								
0*	7П								
0*	8П								
0*	9П								
5*	10								
		XT2							
5*	1								
7*	2П								
7*	3П								
23	6		6	23					
25	8		8	25					
27	9		9	27					
31	10		10	31					
		XT3							
29	1								
37	3		3	37					
39*	4П								
39*	5П								
41	6								
43	7		7	43					
45*	8П								
45*	9П								
49	10		10	49					
		XT4							
47*	1П								
47*	2П								
51*	3П								
51*	4П								
57	5								
59	6								
61	7								
65	8		8	65					
53	9								
		XT1							
33*	1П								
33	9П	K	10	2*					
33*	4П	P	5	31*					
5*	6	3	7	27*					
		KV1							
27*	1	K	2	2*					
23	17	3	15	29					
37	18П	3	16	39					
37*	4П	P	6	51					

ТП 903-1-199

АТМ22-3

Лист 10

13462-31 (35) Формат А4

Туповой проект 903-1-199 Альбом 9.18

Инв. № подл. подл. в загл. в загл. в загл.